COMUNE DI CERIGNOLA

PROVINCIA DI FOGGIA

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE UNICA

D.Lgs. 387/2003

PROCEDIMENTO UNICO AMBIENTALE (PUA)

Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.)

D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. (art. 27)

"Norme in materia ambientale"

PROGETTO	**ALPHA 2**
DITTA	**ATS Engineering s.r.l.**

T 12B

Scala 1:50.000

Titolo dell'allegato:

ELENCO UFFICIALE AREE PROTETTE

(EUAP)

1	EMISSIONE	14/01/2021
		DATA

CARATTERISTICHE GENERALI D'IMPIANTO

GENERATORE
- Altezza mozzo: fino a 140 m
- Diametro rotore: fino a 180 m
- Potenza unitaria: fino a 6 MW

IMPIANTO
- Numero generatori: 11
- Potenza complessiva: fino a 66 MW

Il proponente:

ATS Engineering s.r.l.
P.zza Giovanni Paolo II, 8
71017 Torremaggiore (FG)
0882/393197
atseng@pec.it

Il progettista:

ATS Engineering srl
P.zza Giovanni Paolo II, 8
71017 Torremaggiore (FG)
0882/393197
atseng@pec.it

Il tecnico:

Ing. Eugenio Di Gianvito
atsing@atsing.eu

TABELLA DI CONFORMITA'

CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO	ELEMENTO DI INTERVENTO	CONFORM ITA'	INTERFERENZA E SOLUZIONE ADOTTATA	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	ELABORATO DI RIFERIMENTO
VINCOLI AMBIENTALI	SIC	CONFORME	Nessuna interferenza	Direttiva 92/43 Decisione n.536 del 22.07.2002 DPR 357/97 e DPR 120/03 Deliberazione Regionale 2869/2005 n.24 L.R. 31/08	A01-A02-A03-A04 T12-T12B-T12C
	ZPS	CONFORME	Nessuna interferenza	Direttiva 79/409 Direttiva 92/43 DPR 357/97 e DPR 120/03 Decreto del M.A.T.T. del 03/07/1996 DGR N.1157 Del 21/07/2002 DGR N.1022 Del 06/06/2005 Deliberazione Regionale 2869/2005, N.24 DGR N.145 Del 29/02/2007 Decreto Del M.A.T.T. M. Del 17/10/2007, Pubblicato in G.U. N.258 Del 6/11/2007 R.R. 22/10/2008 N.28 L.R. 31/08	
	Aree naturali protette regionali	CONFORME	Nessuna interferenza	L. 394/91 L.R. 19/97 Singole Leggi Istitutive L.R. 31/08	
	Aree naturali protette nazionali	CONFORME	Nessuna interferenza	L. 394/91 Singoli Decreti Nazionali L.R. 31/08	
	IBA	CONFORME	Nessuna interferenza	Direttiva 79/409	
	Zone umide Ramsar	CONFORME	Nessuna interferenza	D.P.R. n.448 DEL 13.3.1976 D.P.R. n.184 DEL 11.2.1987 Convenzione L.R. 31/08	A01-A02-A03-A04 T12-T12A
CORRIDOI ECOLOGICI PER FAUNA E AVIFAUNA (R.E.R.)	Ridotto impatto sull'avifauna	CONFORME	Nessun corridoio ecologico attraversa il parco eolico.	D.M. 10/09/2010 PPTR	A01-A02-A03-A04 T06
VINCOLI PUTT/P	ATE	CONFORME	*Gli aerogeneratori n°56, 23 e 30 ricadono in Ambito di tipo "D".* *Tutti gli altri in Ambito di tipo "C".* *Cavidotto interno di passaggio su Ambiti di tipo "B", "C" e "D".* *Cavidotto esterno di passaggio su Ambito di tipo "C".*	NTA PUTT/P	A01-A02-A03-A04-A16 T06-T08-T09
	ATD	CONFORME	*Tutti gli aerogeneratori interferiscono con Ambito denominato "Zone a gestione sociale dell'esercizio venatorio".* *Gli aerogeneratori n°27, 50, 54, 56, 60, 61, 63 e 65 interferiscono con Ambito denominato "Zone di rispoloamento e cattura".* *Cavidotto interno di interferisce con i due Ambiti di cui sopra e in due tratti è parallelo ad Ambito "Tratturi" (Tratturello "Foggia-Tressanti-Barletta" a nord e Tratturello "Salpetello di Torre-Trinitapoli" più a sud).* *Cavidotto esterno A1 è passaggio su Ambito "Tratturi" (Tratturello "Foggia-Zapponeta" a nord e Tratturello "Foggia-Tressanti-Barletta" a sud) e interferisce con Ambito "Corsi d'acqua" (Torrente Carapelle).*		
BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO	Struttura antropica e storico-culturale (segnalazione architettoniche e segnalazione di carattere archeologico e aree a rischio archeologico)	CONFORME	*Tratto di cavidotto M7, ne presa della SS1, interferisce con area buffer di rispetto delle "Zone di stratificazione storica del centro abitato".* *Cavidotto AT interferisce con "Segnalazione architettonica (Masseria "Straffa")* *Cavidotto A1 lambisce alle aree buffer di rispetto delle "Segnalazioni architettoniche" (Masserie: "La Luparella", "Lupara" e "Inacquata").* *Nessuna interferenza rilevata con aree a rischio archeologico.*	L. 1089/1939, decreti istitutivi dei singoli beni e D. Lgs. 42/2004, parte II	
	Immobili e aree dichiarati di notevole interesse pubblico	CONFORME	Nessuna interferenza	D.Lgs. 42/2004, art. 136 Individuazione effettuata attraverso i PPTR;	
	Struttura idro-geo-morfologica	CONFORME	*Intersezioni con "Corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche (150 m)"* *- Cavidotto MT con "Fosso della Pile", "Canale Pelusio", "Canale Ramatola" e "Canale Peluso".* *- Cavidotto AT con "Marana Castello", "Canale Carapelle e T. Calaggio" e "Canale Peluso".*	L. 1497/1939 Decreti Ministeriali 1/08/1985 (c.d. "GALASSINI") D.Lgs. 42/2004, art. 142 lett. h) Individuazione effettuata attraverso i PPTR;	
	Struttura ecosistemica-ambientale	CONFORME	Nessuna interferenza		
AREE TUTELATE PER LEGGE	Territori costieri	CONFORME	Nessuna interferenza	Individuati nelle componenti idrologiche della cartografia PPTR;	A01-A02-A03-A04 T06-T09
	Zone umide, Bacini, Laghi e territori costernati	CONFORME	Nessuna interferenza	Riconosciuti dal PUTT/P e individuati nelle componenti idrologiche della cartografia PPTR;	
	Corsi d'acqua	CONFORME	*Intersezione Cavidotto AT con "Torrente Carapelle".*	Riconosciuti dal PUTT/P	
	Tratturi	CONFORME	*Intersezioni:* *- Cavidotto MT con Regio Tratturello "Salpetello di Torre-Trinitapoli".* *- Cavidotto AT con Regio Tratturello "Foggia-Zapponeta".* *Parallelismi:* *- Cavidotto MT con Regio Tratturello "Salpetello di Torre-Trinitapoli" e Regio Tratturello "Foggia-Tressanti-Barletta".* *- Cavidotto AT con Regio Tratturello "Foggia-Tressanti-Barletta" e Regio Tratturello "Foggia-Zapponeta".*	Riconosciuti dal PUTT/P e individuati nelle componenti culturali insediative della cartografia PPTR;	
VINCOLI IDROGEOMORFOLOGICI	Pericolosità geomorfologica (frane) e idraulica (inondazione)	CONFORME	*Intersezioni del Cavidotto esterno A1 su zone a Pericolosità Idraulica BP, MP e AP.* *Parallelismi del cavidotto AT con zone a Rischio di livelli "R2", "R3" e "R4".* *Studi puntuali volti alla individuazione e risoluzione di criticità geologiche e geotecniche ed alla possibilità di spostamento del tracciato del cavidotto.*	Piano di Bacino Stralcio Assetto idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino della Puglia, approvato con Delibera del Comitato istituzionale n. 39 del 30/11/2005	A01-A02-A04 T05
	Rischio idrogeomorfologico	CONFORME			
RETICOLO IDROGRAFICO	Reticolo	CONFORME	*Distanza aerogeneratori > 75 m.*	R.D. 1775/1933 L. 149/39	A01-A02 T09
PIANIFICAZIONE URBANISTICA	Destinazione uso suolo	CONFORME	*Occupazione di suolo per il parco eolico 5.5 ha*	PRG del Comune di Cerignola	A01-A02-A03-A04 T01-T02-T03-T07
	Area Edificabile Urbana + Buffer 1.38 km	CONFORME	*Il parco eolico dista più di 1 km dal centro urbano di Cerignola; in particolare la torre n. 61, più prossima, dista 6.917 Km.*	Linee Guida Decreto 10/2010, art. 16 - Allegato 4 "Indicazioni generali per l'inserimento nel paesaggio e sul territorio"	
IMPATTI CUMULATI	Impianti autorizzati/costruiti entro 10 km	CONFORME	*Bassa incidenza con impianti esistenti.*	D.M. 10/09/2010	A01-A02 T25
PRESENZA DI INFRASTRUTTURE	Strade ad alto scorrimento	CONFORME	*Cavidotto MT: parallelismo con SP65 e SS544/SP73.* *Cavidotto AT: parallelismo con SP69, SP70 e SS544/SP73.*	D.M. 10/09/2010	A01-A02-A03-A04 T04A-T04B
	Ferrovie	CONFORME	*Cavidotto MT: intersezione con Ferrovie "Foggia-Bari".*		
RISCHIO DI INCIDENTE DA GITTATA	Aree abitate Infrastrutture istitute ad alto traffico, ferrovie, linea elettrica)	CONFORME	*Il valore di gittata massima, previsto per un aerogeneratore tipo di h = 140 m e D=140 e riportato come esercizio nella specifica Relazione, è pari a 261 m, considerando una distanza minima tra i punti sensibili e gli aerogeneratori, in caso di distacco di una parte di pala, pari a 300 m.*	D.M. 10/09/2010	A17 T03
OPERE DI MITIGAZIONE	"Effetto selva"	CONFORME	*Distanza media tra gli aerogeneratori > 1.000 m min.*	D.M. 10/09/2010	A01-A02-A06 T25
	Attenuazione Impatto visivo e paesaggistico	CONFORME	*Considerazione dei punti bersaglio dalle strade panoramiche: SP3, SP91, SP141 ex SS159; SP69 ex SS544; SP70 e SP73 dalle strade a valenza paesaggistica: SP80, SP66, SP73 ex SS544; SP60 e SP 95bis ex SS 98.*	D.M. 10/09/2010 PPTR - 6.3.2 - Componenti dei valori percettivi	A01-A02-A04 T06
	Eliminazione Impatto elettromagnetico	CONFORME	*Livelli di emissione elettromagnetica, lungo il tracciato dei cavidotti interrati, inferiori ai limiti di legge (= 3μT). Campo elettromagnetico della stazione d'utenza e delle opere elettromagnetiche fuori terra inferiore a 5.000 V/m.*	D.P.C.M 8/7/2003 D.M. del MATTM 29/05/2008	A01-A02-A05
	Eliminazione Impatto acustico	CONFORME	*Adeguato posizionamento delle turbine rispetto ai punti sensibili.*	D.M. 447/95 D.M. 13/03/1998	A01-A02-A04-A05
	Misure di compensazione ambientale	CONFORME	*Rinaturalizzazione delle sponde fluviali. Recupero di aree degradate e di strade interpoderali con la creazione di percorsi pedonali e ciclabili. Definizione con gli Enti di eventuali ulteriori misure.*	D.M. 10/9/2010 D.R. Puglia n.2054/2010	
DISMISSIONE DELL'IMPIANTO E RIPRISTINO DEI LUOGHI	Ciclo di vita	CONFORME	*Impegno per lo smantellamento e il ripristino ante opera del sito.*	R.R. 24/7/2010	

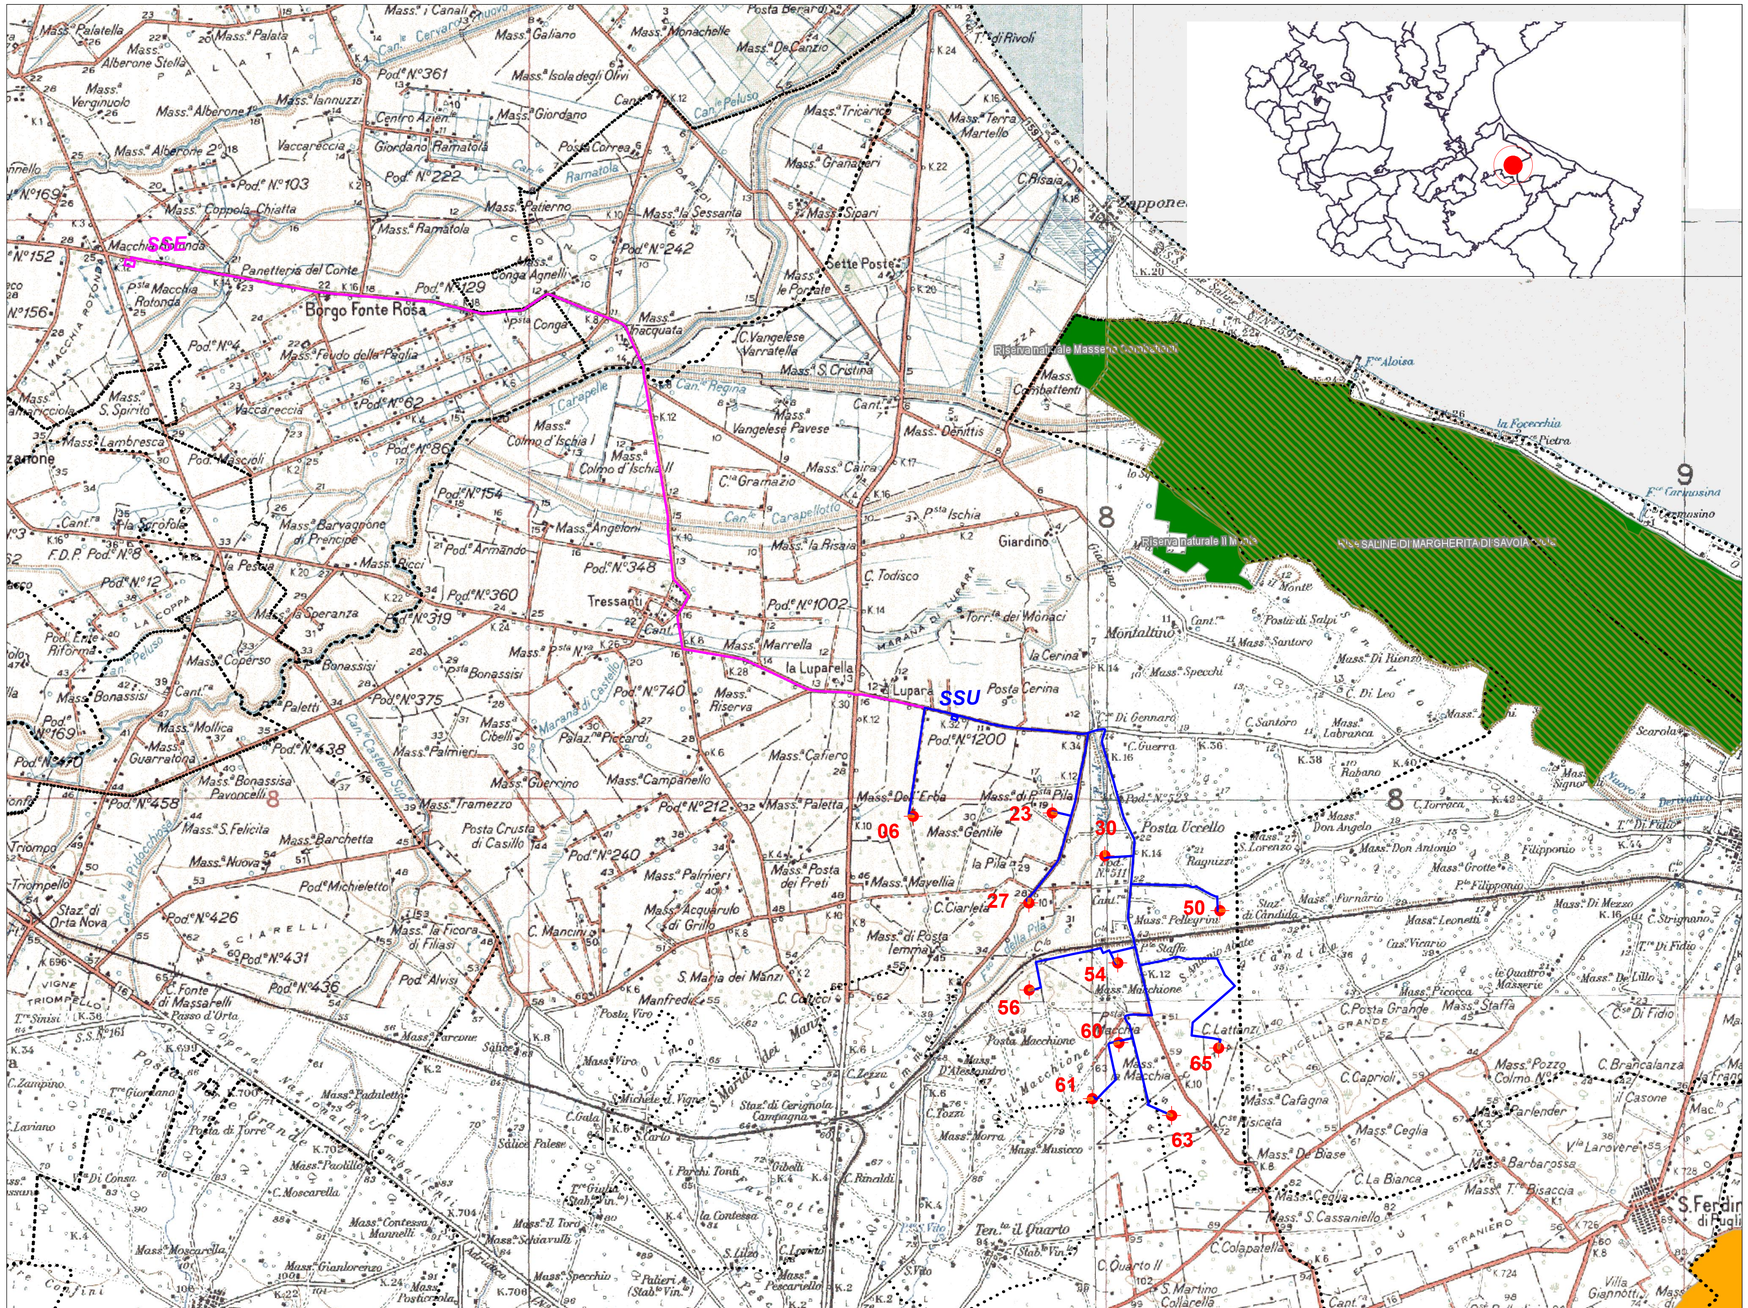

LEGENDA

VI Elenco ufficiale aree protette (EUAP)

- Parchi naturali nazionali
- Parchi naturali regionali
- Riserve naturali statali
- Riserve naturali regionali
- Altre aree naturali protette
- Riserve Naturali Marine
- Altre aree naturali protette