


Intersezione delle intervisibilità a 10 km dei singoli aerogeneratori.




Carta dell'intervisibilità

- Raggio 3,3 Km: intervisibilità alta
- Raggio 7,5 Km: intervisibilità media
- Raggio 16,5 Km: intervisibilità bassa
- Raggio 26,0 Km: intervisibilità molto bassa
- Aerogeneratori
- Baricentro area impatto potenziale

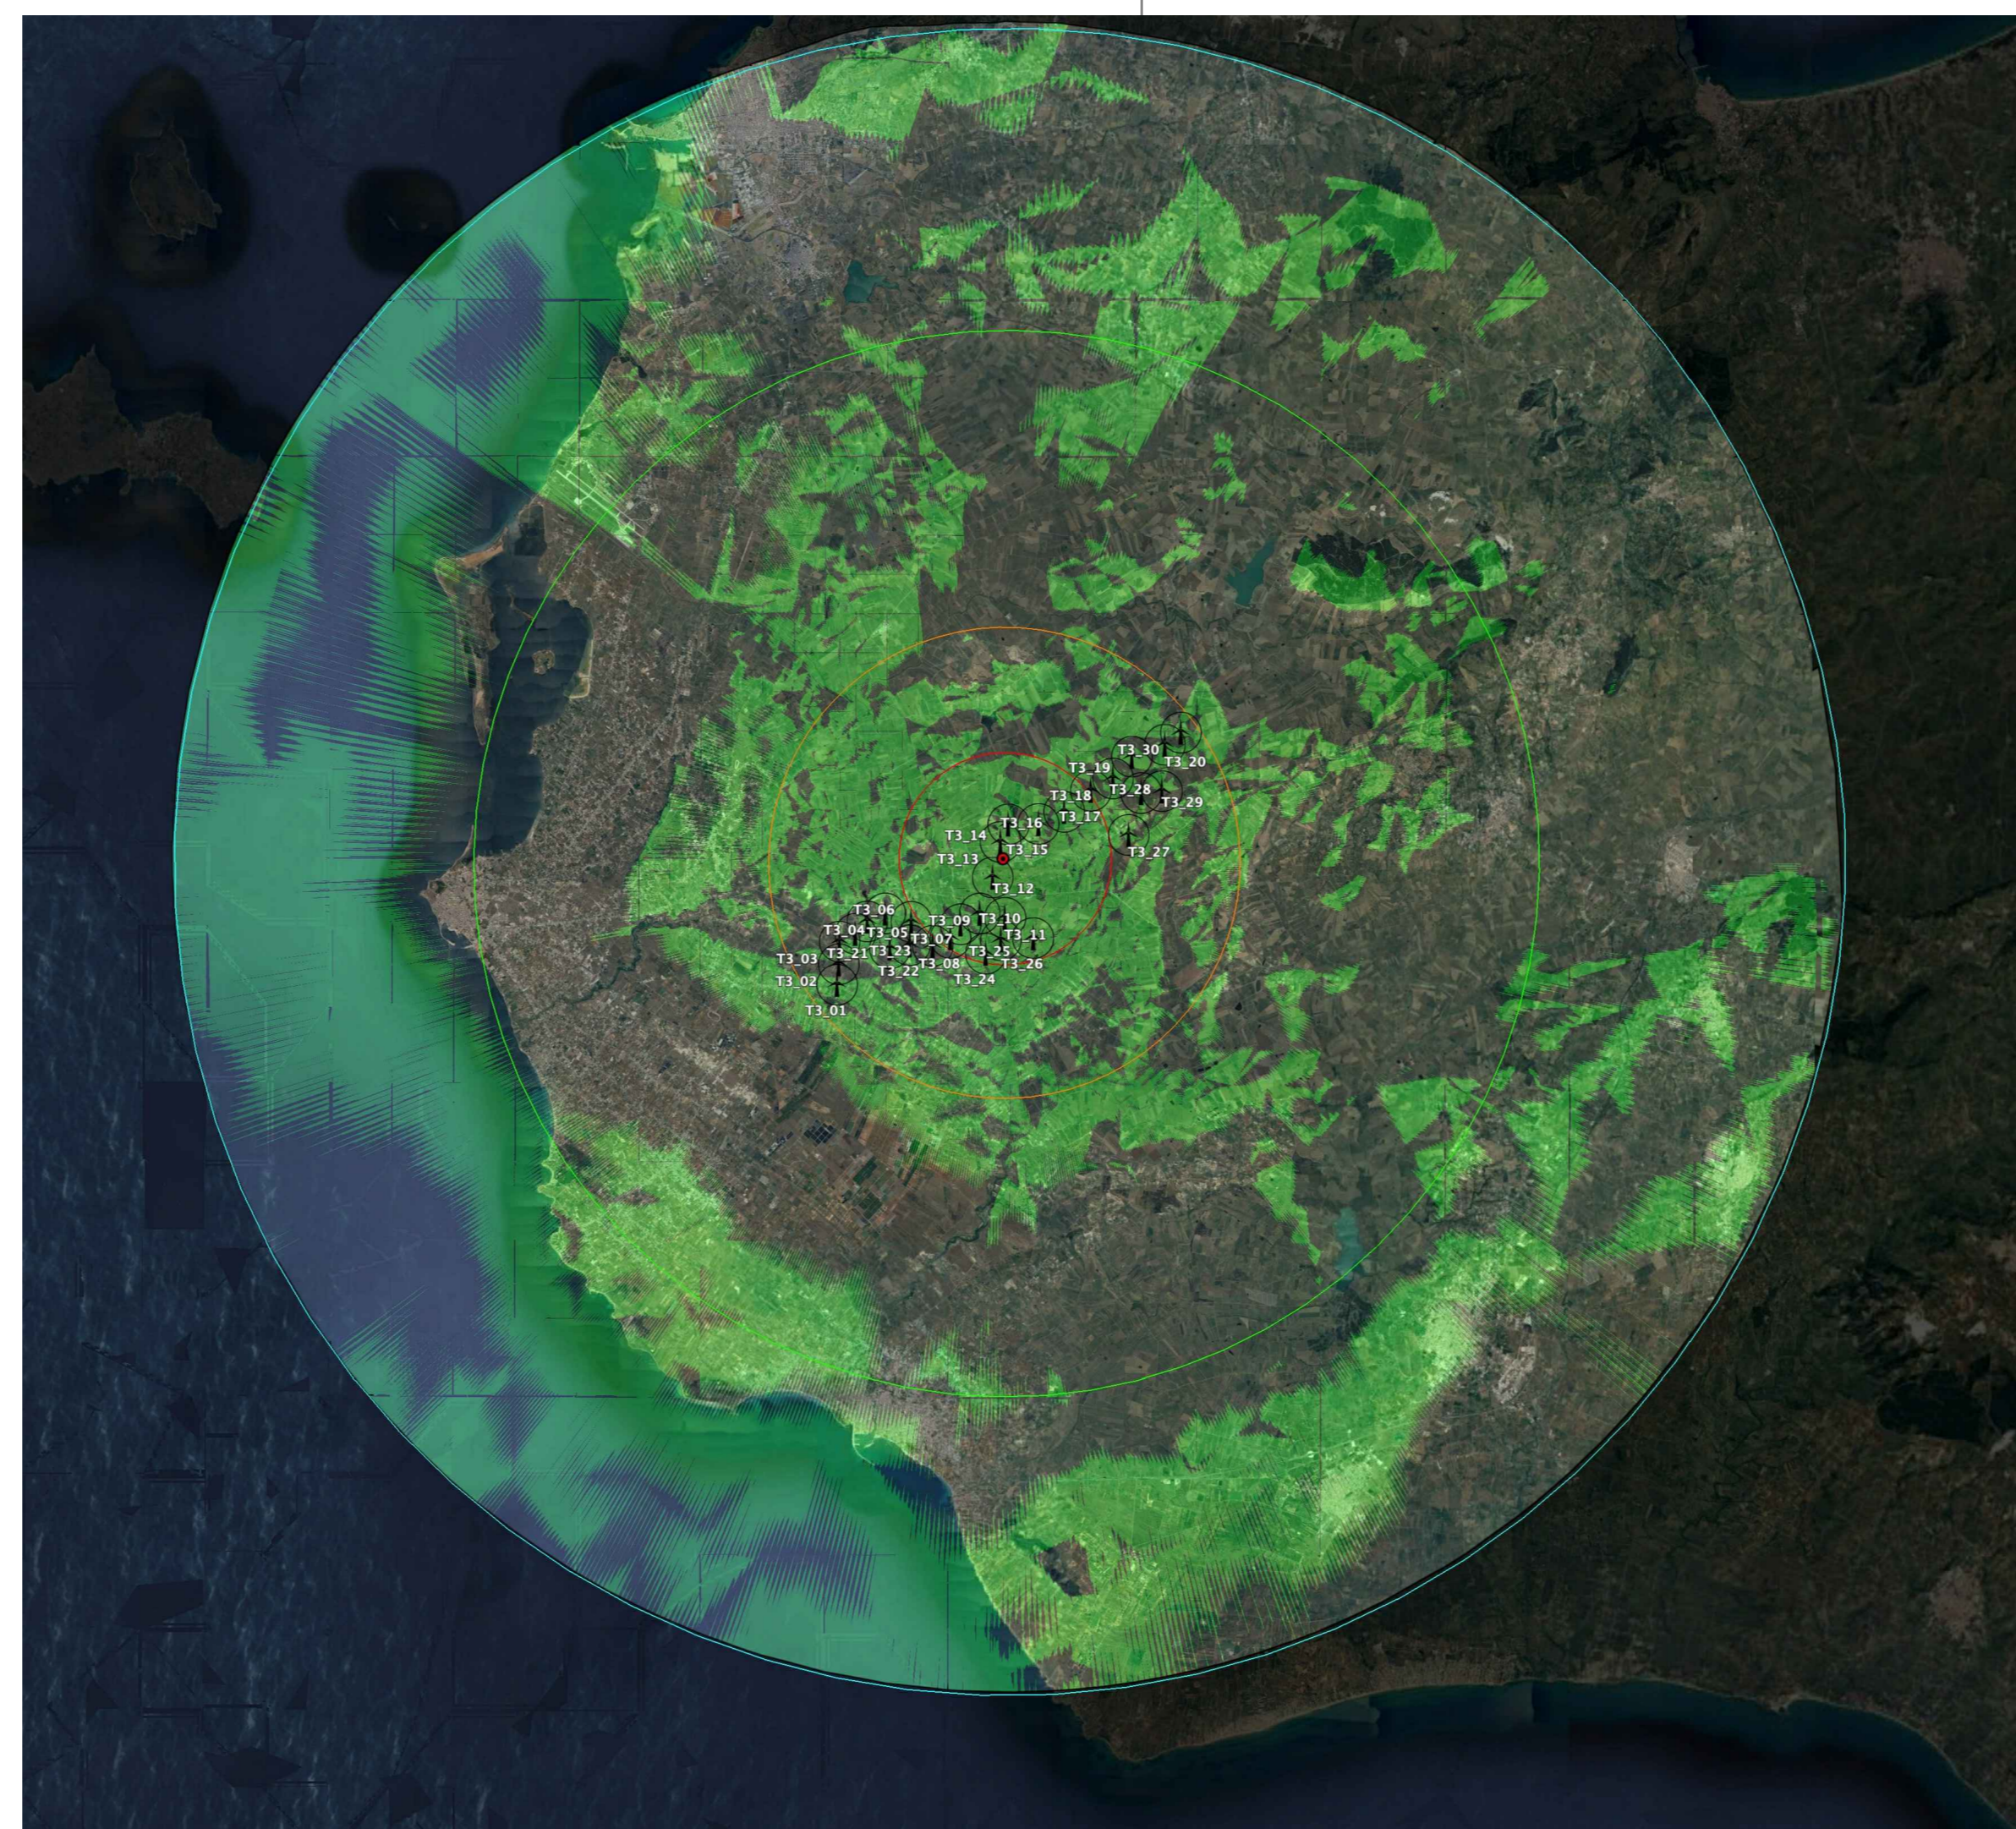

Area impatto potenziale

INTERVISIBILITÀ AEROGENERATORI A 10 KM

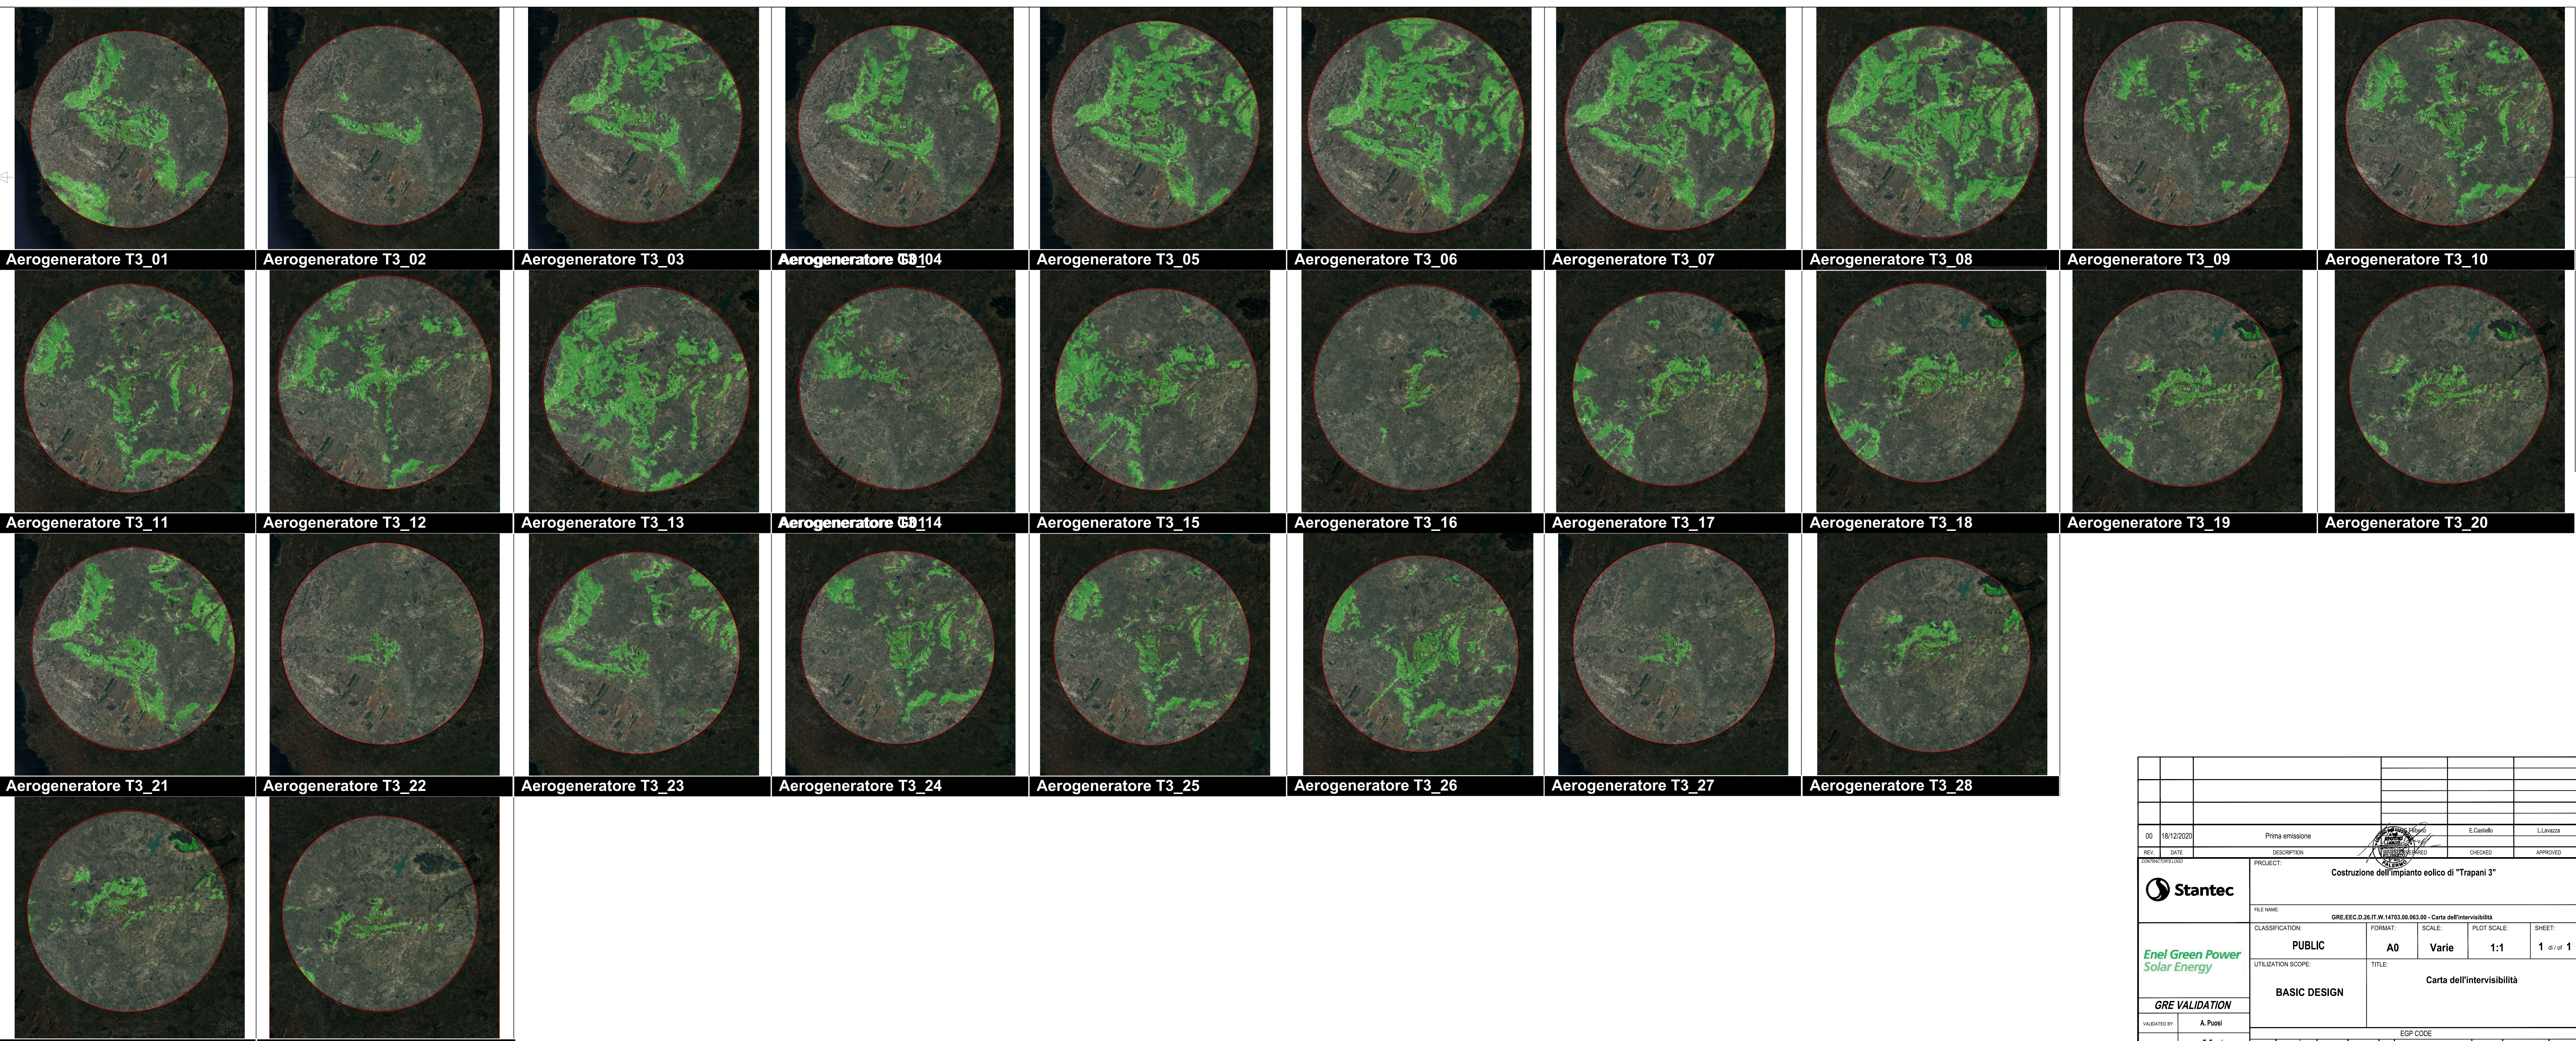

| | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|-----------------|--|----------------------------|--|-----------------|--|
| 00 | | 18/12/2020 | | Prima emissione | | E.Casadei | | L.Mazzia | |
| REV. | | DATE | | DESCRIPTION | | CHECKED | | APPROVED | |
| PROJECT: | | Costruzione dell'impianto eolico di "Trapani 3" | | | | | | | |
| FILE NAME: | | GRE.EEC.D.26.IT.W.14703.00.063.00 - Carta dell'intervisibilità | | | | | | | |
| CLASSIFICATION: | | PUBLIC | | FORMAT: A0 | | SCALE: Varie | | PLOT SCALE: 1:1 | |
| UTILIZATION SCOPE: | | BASIC DESIGN | | TITLE: | | Carta dell'intervisibilità | | | |
| SHEET: | | 1 di 1 | | | | | | | |
| GRE VALIDATION | | | | | | | | | |
| VALIDATED BY: | | A. Pisci | | ESP CODE: | | | | | |
| CHECKED BY: | | T. Fassi | | GROUP: | | FUNCTION: | | TYPE: | |
| COLLABORATORS: | | GRE.EEC.D.26 | | ITW147030006300 | | | | | |