



Il presente disegno e' di proprieta' aziendale - La Societa' tutelera' i propri diritti a termine di legge.

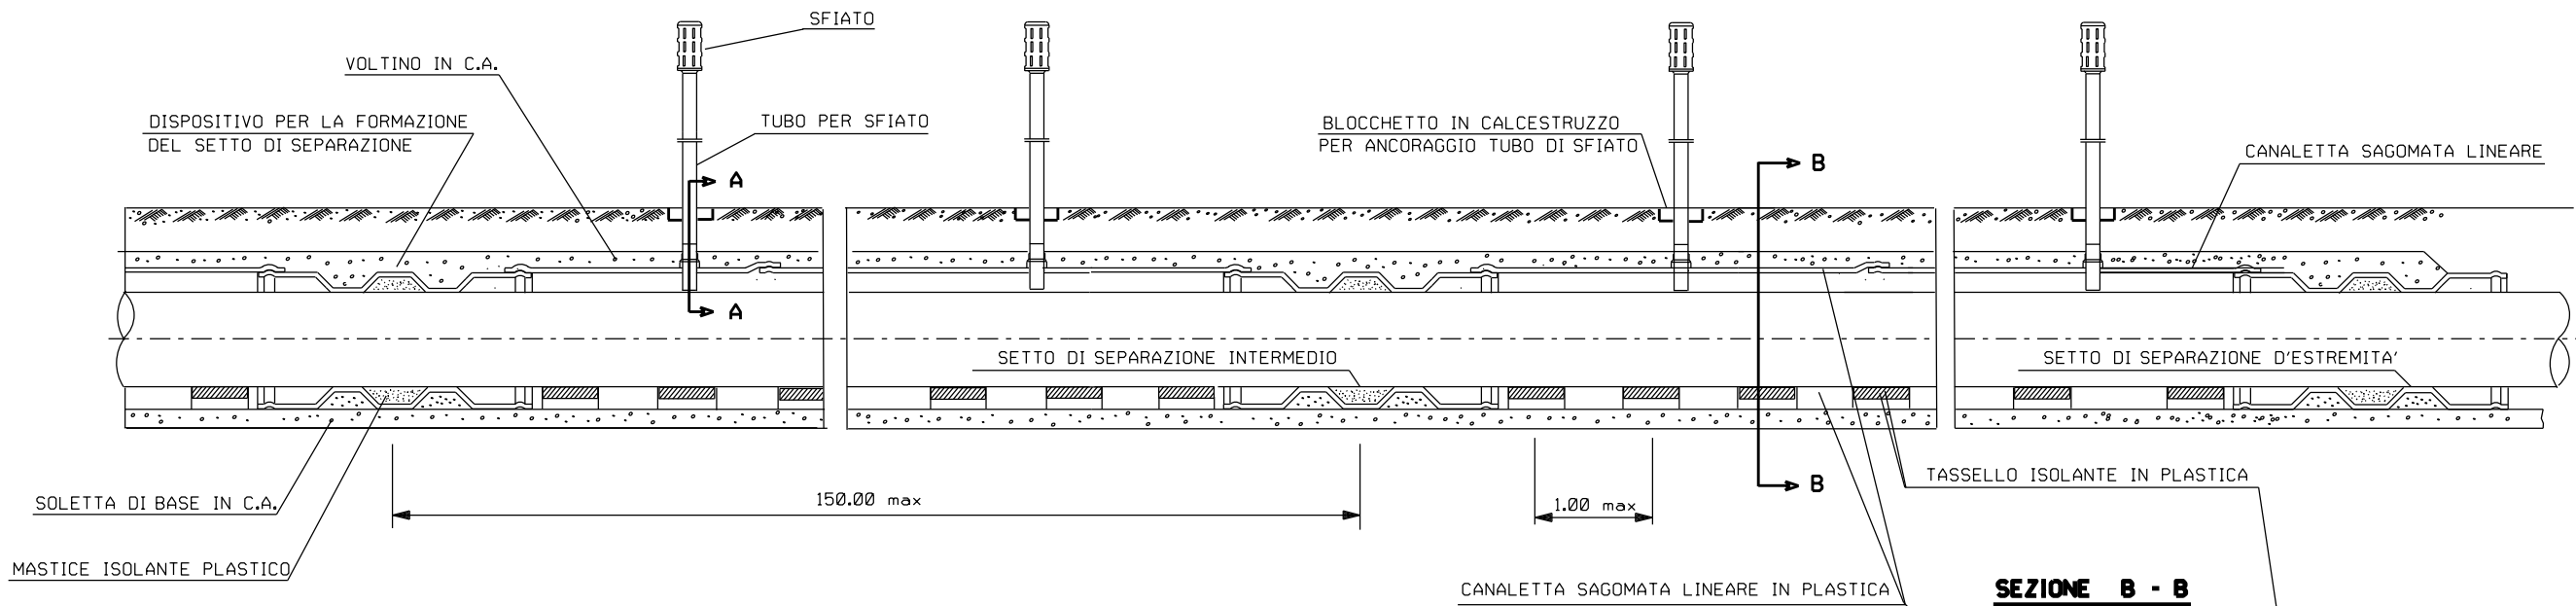


MATERIALI:

- OPERE IN C.A.
 - a) CALCESTRUZZO A PRESTAZIONE GARANTITA PER USO STRUTTURALE CONFORME A UNI EN 206-1 u.e.. E UNI EN 11104 u.e. $R_{ck} > 30 \text{ MPa}$, $f_{ck} > 25 \text{ MPa}$
 - b) ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA B450C
- MAGRONI
 - CALCESTRUZZO MAGRO A DOSAGGI $R_{ck} > 15 \text{ MPa}$, $f_{ck} > 12 \text{ MPa}$.
- COPRIFERRI MINIMI
 - CONDIZIONI ORDINARIE 20*/25**
 - CONDIZIONI AGGRESSIVE 30*/35**
 - CONDIZIONI MOLTO AGGRESSIVE 40*/45**
- *PER ELEMENTI A PIASTRA
- ** PER ALTRI ELEMENTI

SEZIONE A - A

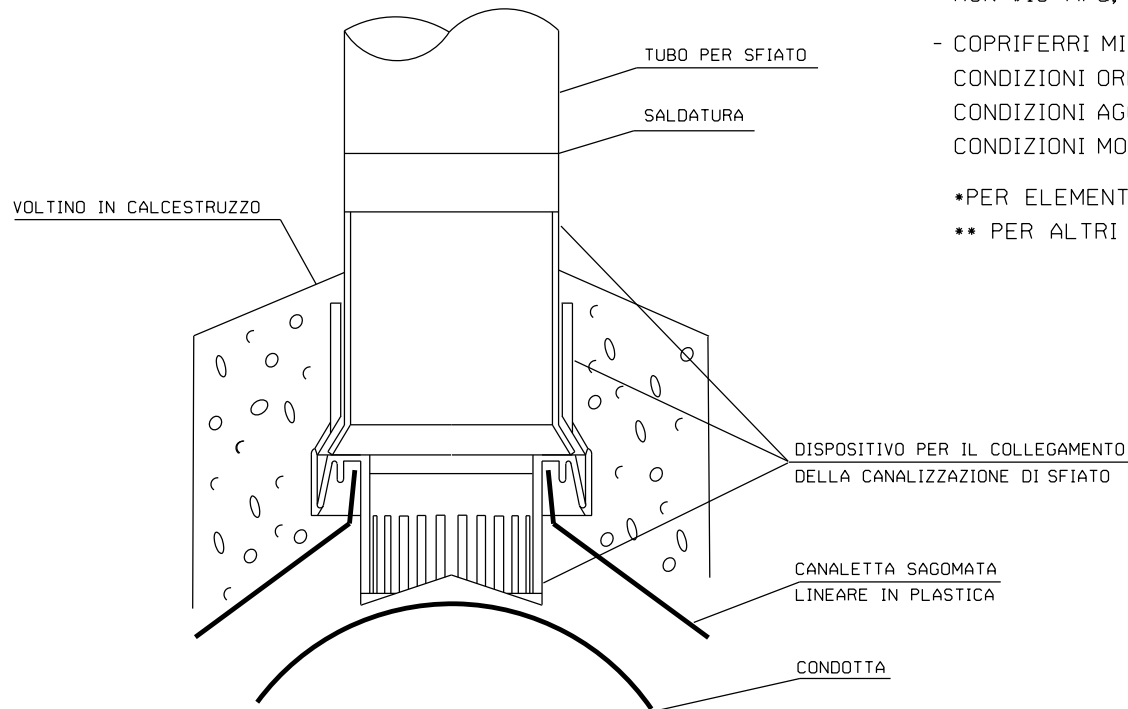


SEZIONE B - B

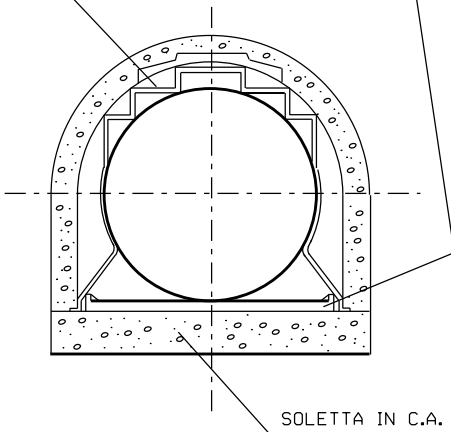

LE MISURE SONO ESPRESSE IN METRI

2	30/07/2020	EMISSIONE PER ENTI	S PALMIERI	G GOTTI	G CICCARELLI
1	NOVEMBRE 2019	EMISSIONE PER PERMESSI	S PALMIERI	G GOTTI	G CICCARELLI
0	14/11/2019	EMISSIONE PER COMMENTI	S PALMIERI	G GOTTI	G CICCARELLI
Rev.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO
		PROGETTISTA  Rif.TFM: 011-PJM5-013-10-DT-D-5329	COMMESSA NR/19469	CODICE TECNICO --	
Metanodotto: Allacciamento A2A Energiefuture di Monfalcone (GO) DN 300 (12") - DP 75 bar			DIS. N. 10-DT-D-5329		
			REVISIONE 2		
CUNICOLO IN CALCESTRUZZO REALIZZATO IN OPERA SU CANALETTA SAGOMATA IN PLASTICA			FG. 1 DI 3		
			SCALA NTS		

Il presente disegno e' di proprieta' aziendale - La Societa' tutelera' i propri diritti a termine di legge.

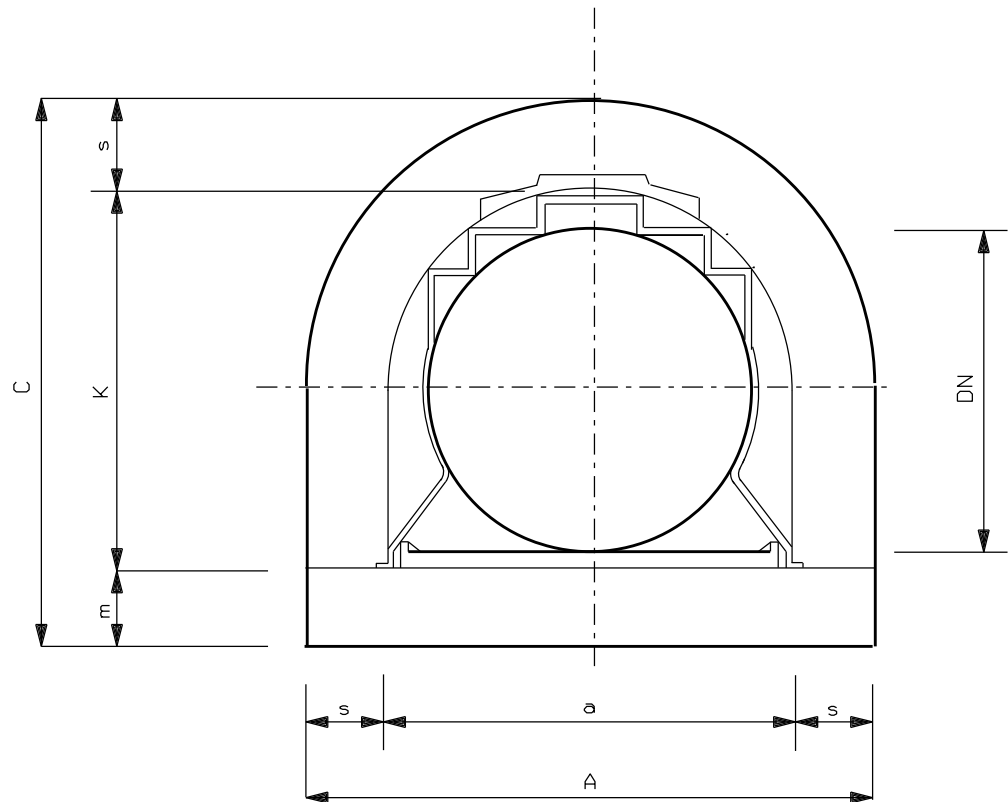

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

- CALCESTRUZZO C 30/37 N/mmq;
- CLS MAGRO C 12/15 N/mmq;

CRITERI DI ESECUZIONE

- IL TERRENO D'IMPOSTA DOVRA' ESSERE OPPORTUNAMENTE LIVELLATO E COSTIPATO;
- AL FINE DI NON PREGIUDICARE LA QUALITA' DEL CALCESTRUZZO, IL GETTO DOVRA' ESSERE ESEGUITO IN ASSENZA DI FORTI CORRENTI D'ARIA. IN CONDIZIONI DI TEMPERATURA INFERIORI A 0* C SI DOVRANNO PRENDERE LE OPPORTUNE PRECAUZIONI;
- IMMEDIATAMENTE DOPO L'OPERAZIONE DI GETTO, LA MASSA FLUIDA DOVRA' ESSERE OPPORTUNAMENTE VIBRATA;
- LE MODALITA' DI STAGIONATURA SARANNO STABILITE IN FUNZIONE DELLE CARATTERISTICHE AMBIENTALI ESISTENTI (TEMPERATURA, UMIDITA', VENTOSITA').

LE MISURE SONO ESPRESSE IN MILLIMETRI


DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	N.

SENZA ARMATURA	DN	CUNICOLO					
		a cm	s cm	A cm	K cm	m cm	C cm
	300 (12")	41	10	61	39	10	59

2	30/07/2020	EMISSIONE PER ENTI		S PALMIERI	G GOTTI G CICCARELLI
1	NOVEMBRE 2019	EMISSIONE PER PERMESSI		S PALMIERI	G GOTTI G CICCARELLI
0	14/11/2019	EMISSIONE PER COMMENTI		S PALMIERI	G GOTTI G CICCARELLI
Rev.	DATA	DESCRIZIONE		ELABORATO	VERIFICATO APPROVATO
		PROGETTISTA  Rif.TFM: 011-PJM5-013-10-DT-D-5329		COMMESSA NR/19469	CODICE TECNICO --
Metanodotto: Allacciamento A2A Energiefuture di Monfalcone (GO) DN 300 (12") - DP 75 bar				DIS. N. 10-DT-D-5329	
				REVISIONE 2	
CUNICOLO IN CALCESTRUZZO REALIZZATO IN OPERA SU CANALETTA SAGOMATA IN PLASTICA				FG. 2 DI 3	
				SCALA NTS	


Il presente disegno e' di proprieta' aziendale - La Societa' tutelera' i propri diritti a termine di legge.

SETTO DI SEPARAZIONE

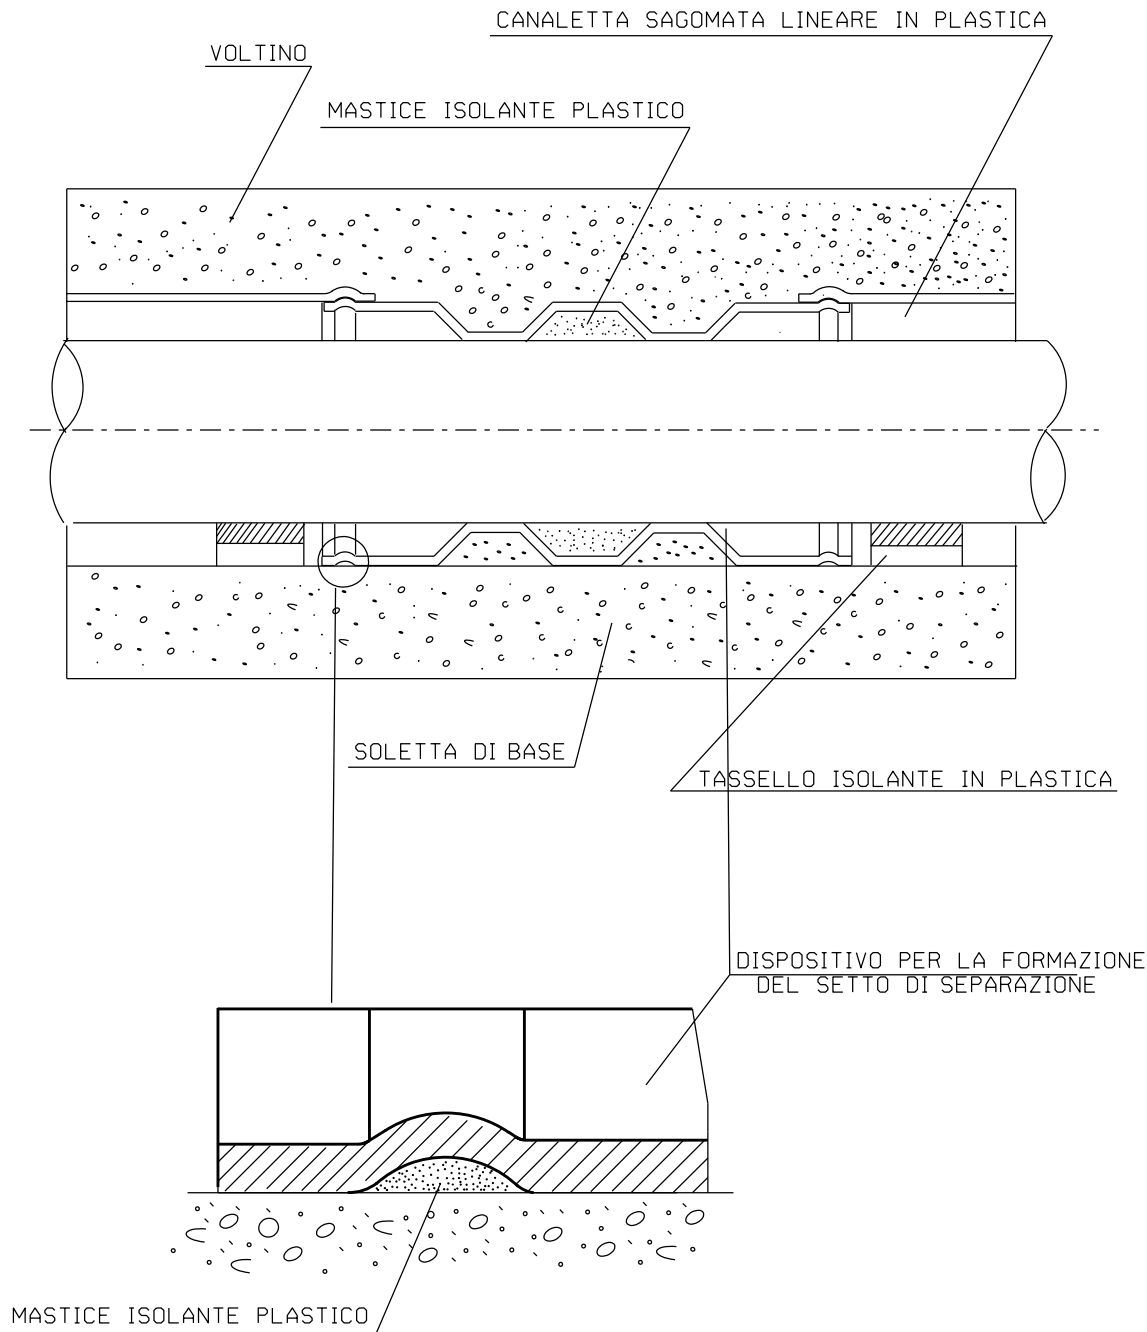

LE MISURE SONO ESPRESSE IN METRI

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	N.

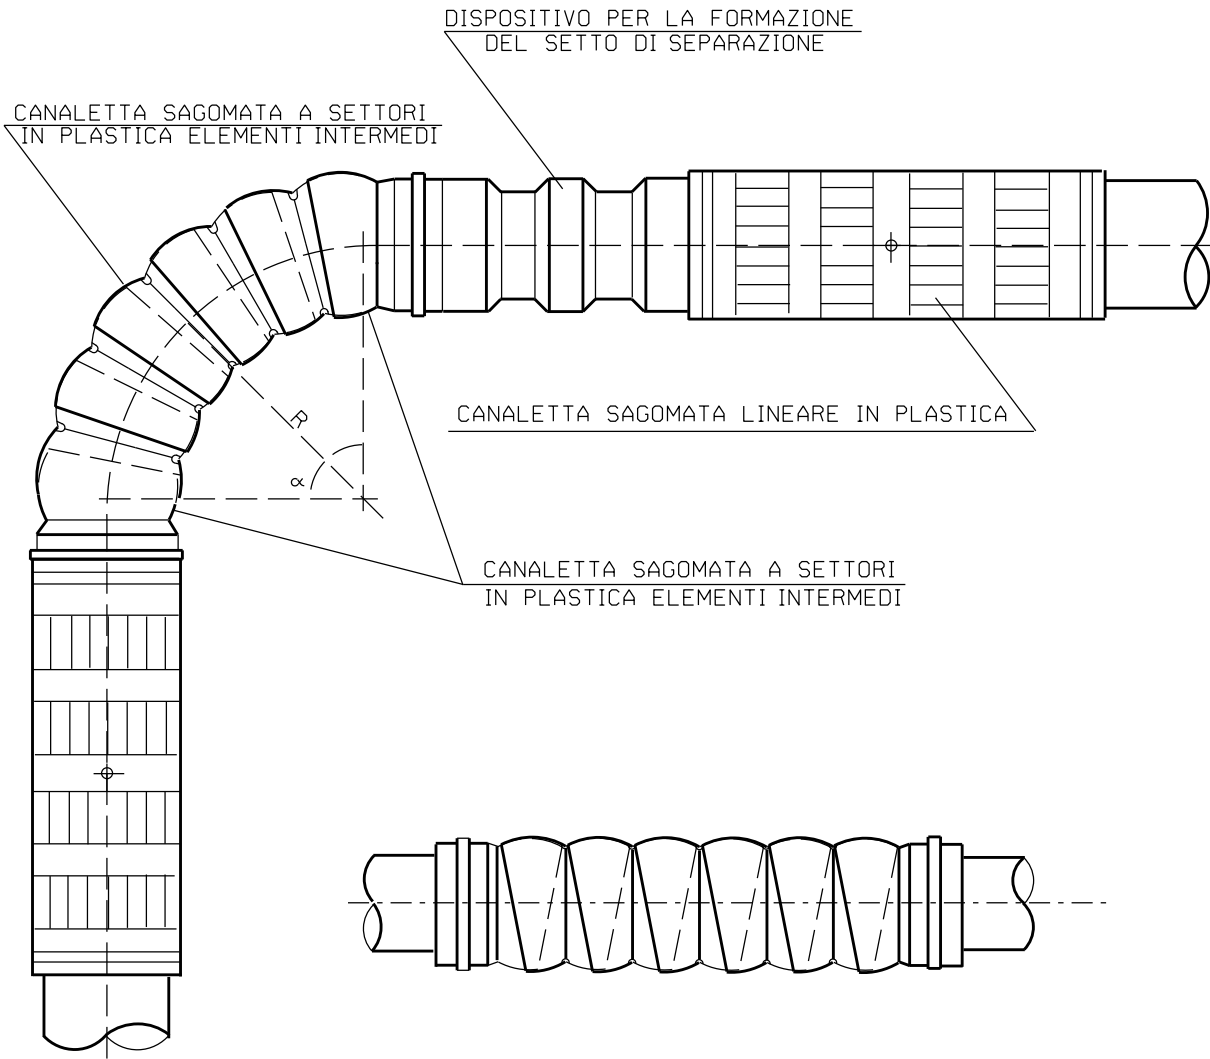

2	30/07/2020	EMISSIONE PER ENTI	S PALMIERI	G GOTTI	G CICCARELLI
1	NOVEMBRE 2019	EMISSIONE PER PERMESSI	S PALMIERI	G GOTTI	G CICCARELLI
0	14/11/2019	EMISSIONE PER COMMENTI	S PALMIERI	G GOTTI	G CICCARELLI
Rev.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO
		PROGETTISTA  Rif.TFM: 011-PJM5-013-10-DT-D-5329	COMMESSA NR/19469	CODICE TECNICO --	
Metanodotto: Allacciamento A2A Energiefuture di Monfalcone (GO) DN 300 (12") - DP 75 bar			DIS. N. 10-DT-D-5329		
			REVISIONE 2		
CUNICOLO IN CALCESTRUZZO REALIZZATO IN OPERA SU CANALETTA SAGOMATA IN PLASTICA			FG. 3 DI 3		
			SCALA NTS		