


Il presente disegno e' di proprieta' aziendale - La Societa' tutelera' i propri diritti a termine di legge.




COROGRAFIA Scala 1:250.000

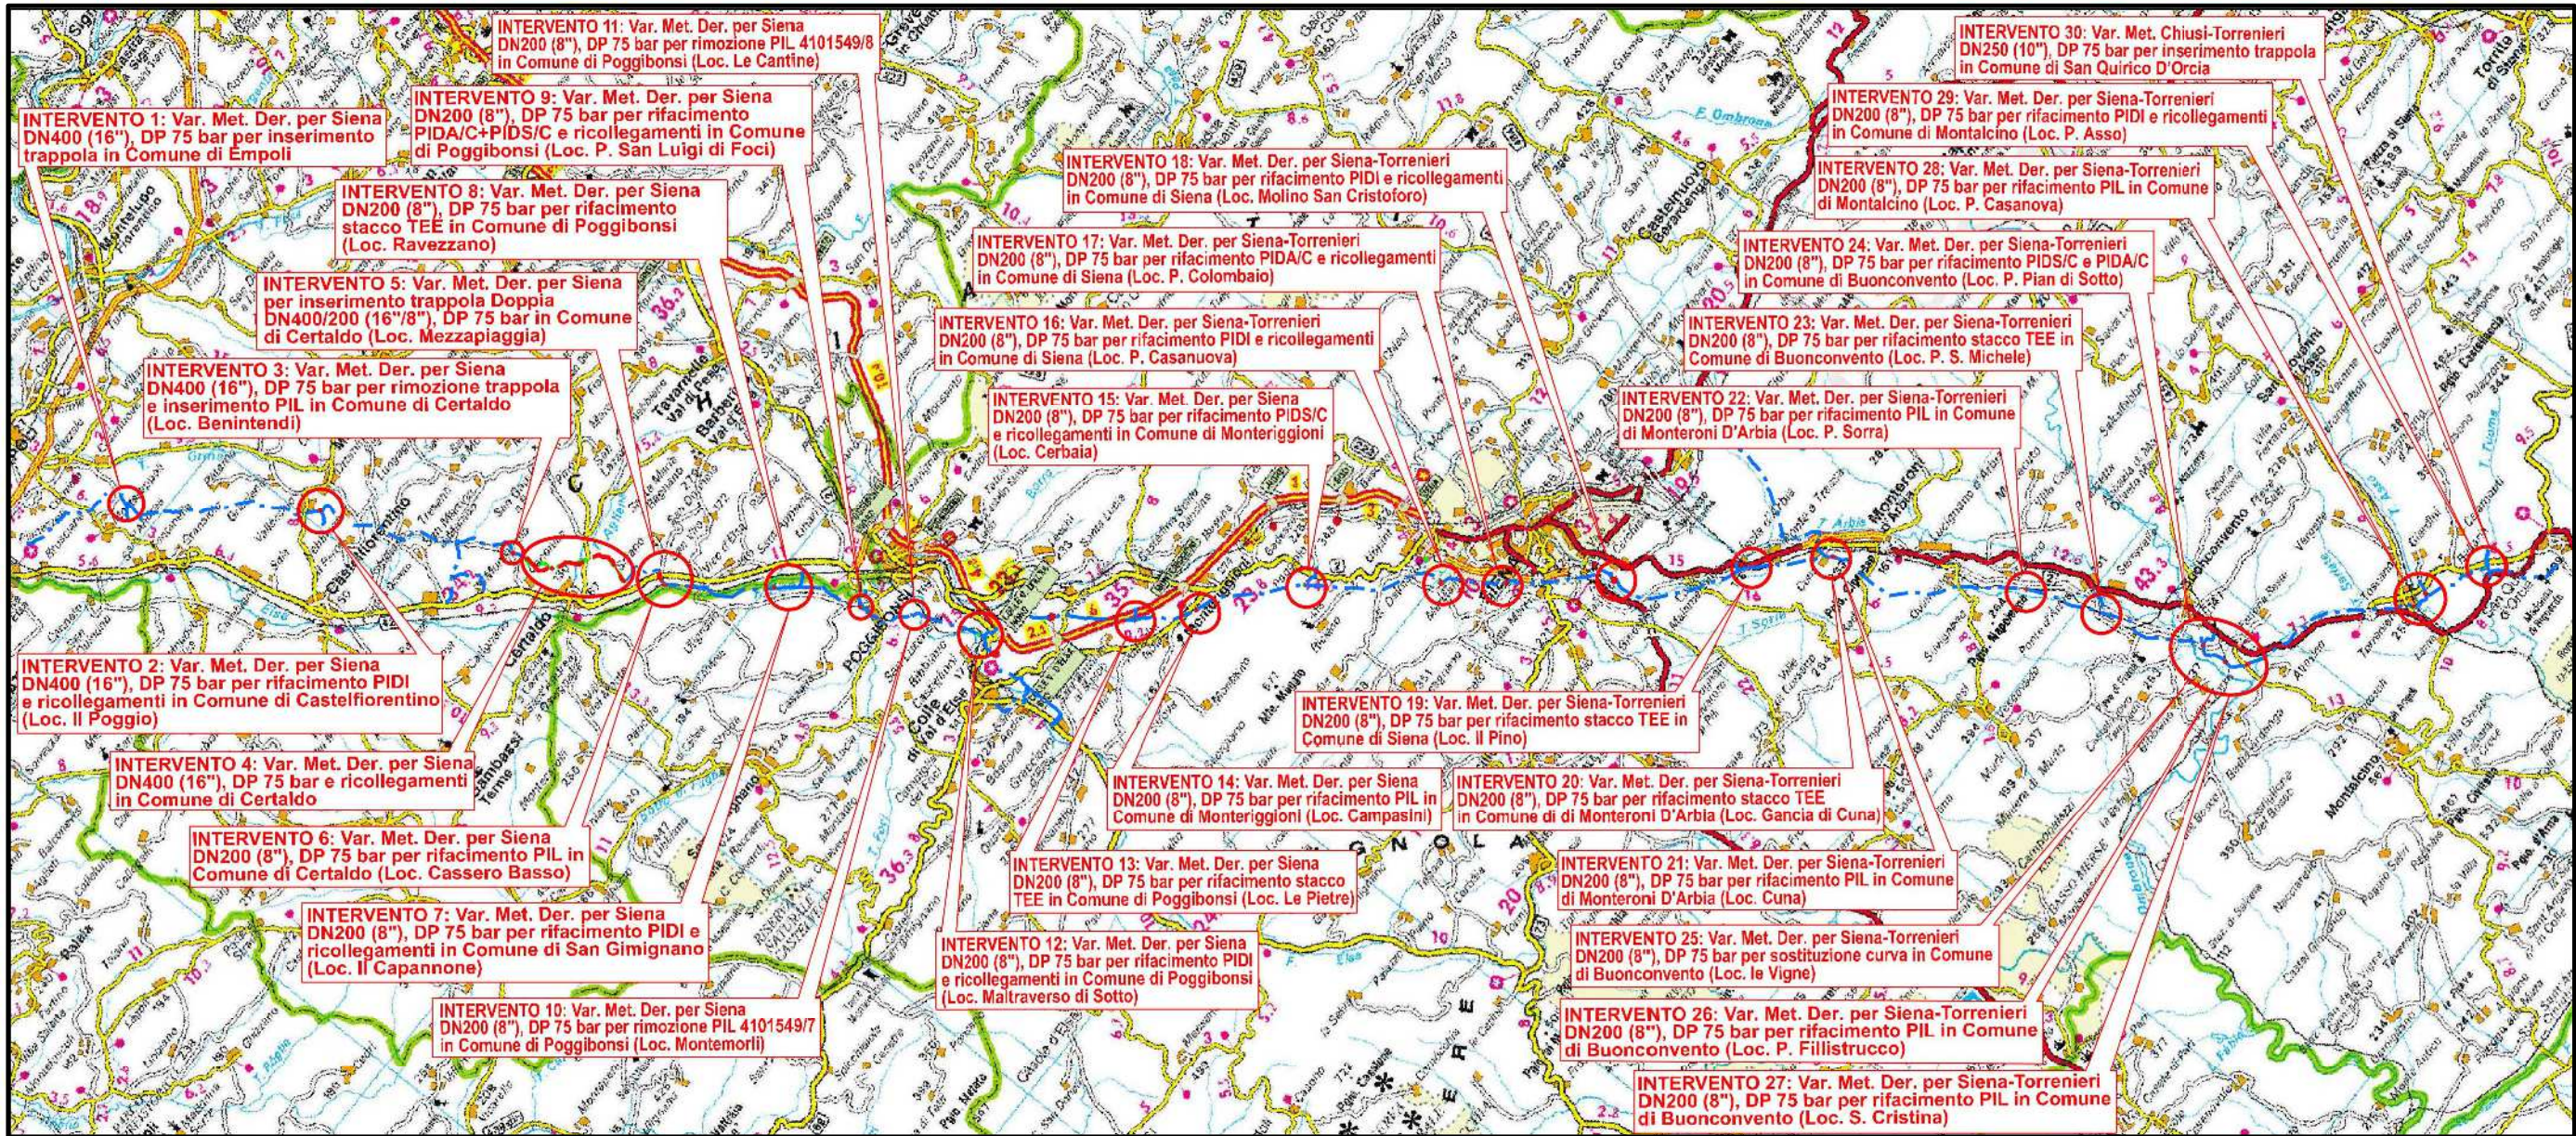

00	12-02-21	EMISSIONE		AGUZZI	STROPPA CAPRIOTTI							
INDICE	DATA	R E V I S I O N I		ELABORATO	VERIFICATO APPROVATO							
				Dis. PG-CGD-141								
				Fg. 1 di 34								
Metanodotti: Der. per Siena DN 400/200 (16")/(8"), DP 75 bar Der. Siena Torrenieri DN 200 (8"), DP 75 bar Chiusi Torrenieri DN 250 (10"), DP 75 bar Varianti per realizzazione Impianti di Lancio/Ricevimento Pig e Rifacimento/ Adeguamento Impianti di Linea per predisposizione piggabilita' metanodotto				Comm. NR/19087								
				INDICE	00							
				Scala 1:5000								
GEOLOGIA				Sostituisce il								
				Sostituito dal								

							Foglio 2 di 34 Scala 1:5000
00	12-02-21	EMISSIONE		AGUZZI	STROPPA	CAPRIOTTI	
INDICE	DATA	R E V I S I O N I		ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO	
				Dis. PG-CGD-141			
				Comm. NR/19087			

							Foglio 2 di 34 Scala 1:5000
00	12-02-21	EMISSIONE		AGUZZI	STROPPA	CAPRIOTTI	
INDICE	DATA	R E V I S I O N I		ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO	
				Dis. PG-CGD-141			
				Comm. NR/19087			

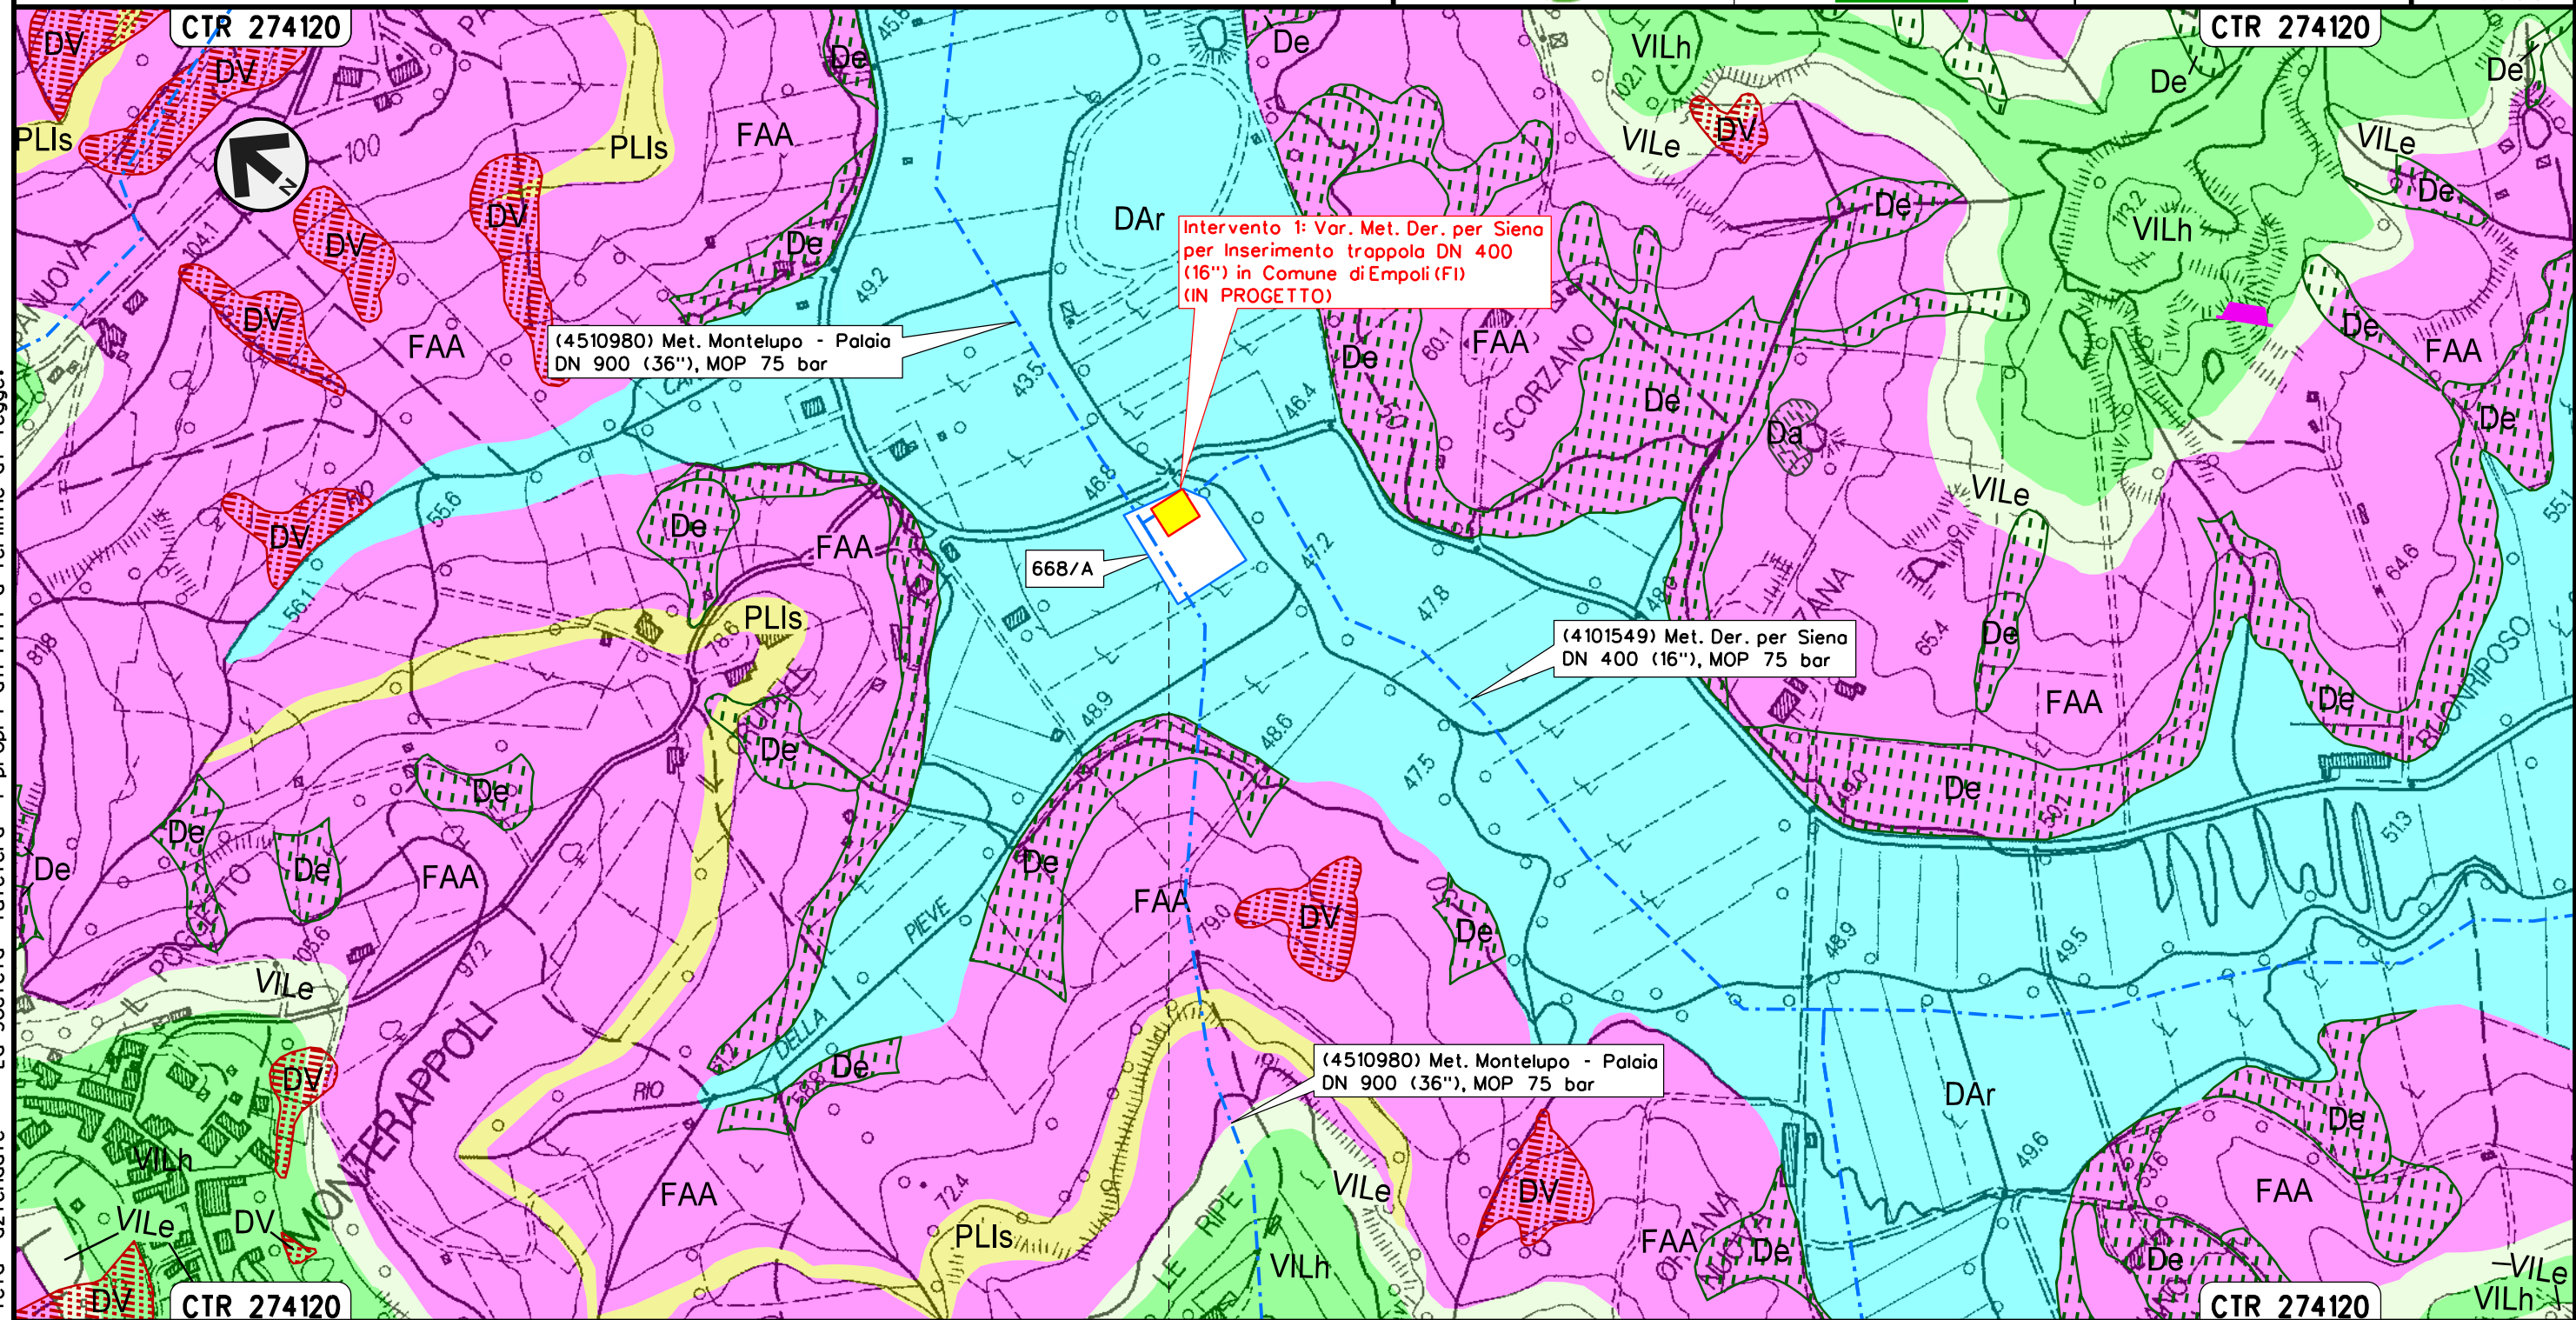

 **Troppola Singola DN 400**
Com. di Empoli (FI), Loc. Scorzano


N. Rif. P20IT03984-PPL-DW-100-0041 - FILE NAME: PG-CGD-141-02 00.dgn A3

Il presente disegno e' di proprieta' aziendale - La Societa' tutelera' i propri diritti a termine di legge.

Intervento 2: Var. Met. Der. per Siena DN 400 (16"), DP 75 bar
per rifacimento PIDi e ricollegamenti
in Comune di Castelfiorentino (Loc. Il Poggio)

GEOLOGIA

						Foglio 3 di 34 Scala 1:5000	
00	12-02-21	EMISSIONE		AGUZZI	STROPPA		CAPRIOTTI
INDICE	DATA	R E V I S I O N I		ELABORATO	VERIFICATO		APPROVATO
				Dis. PG-CGD-141			
				Comm. NR/19087			

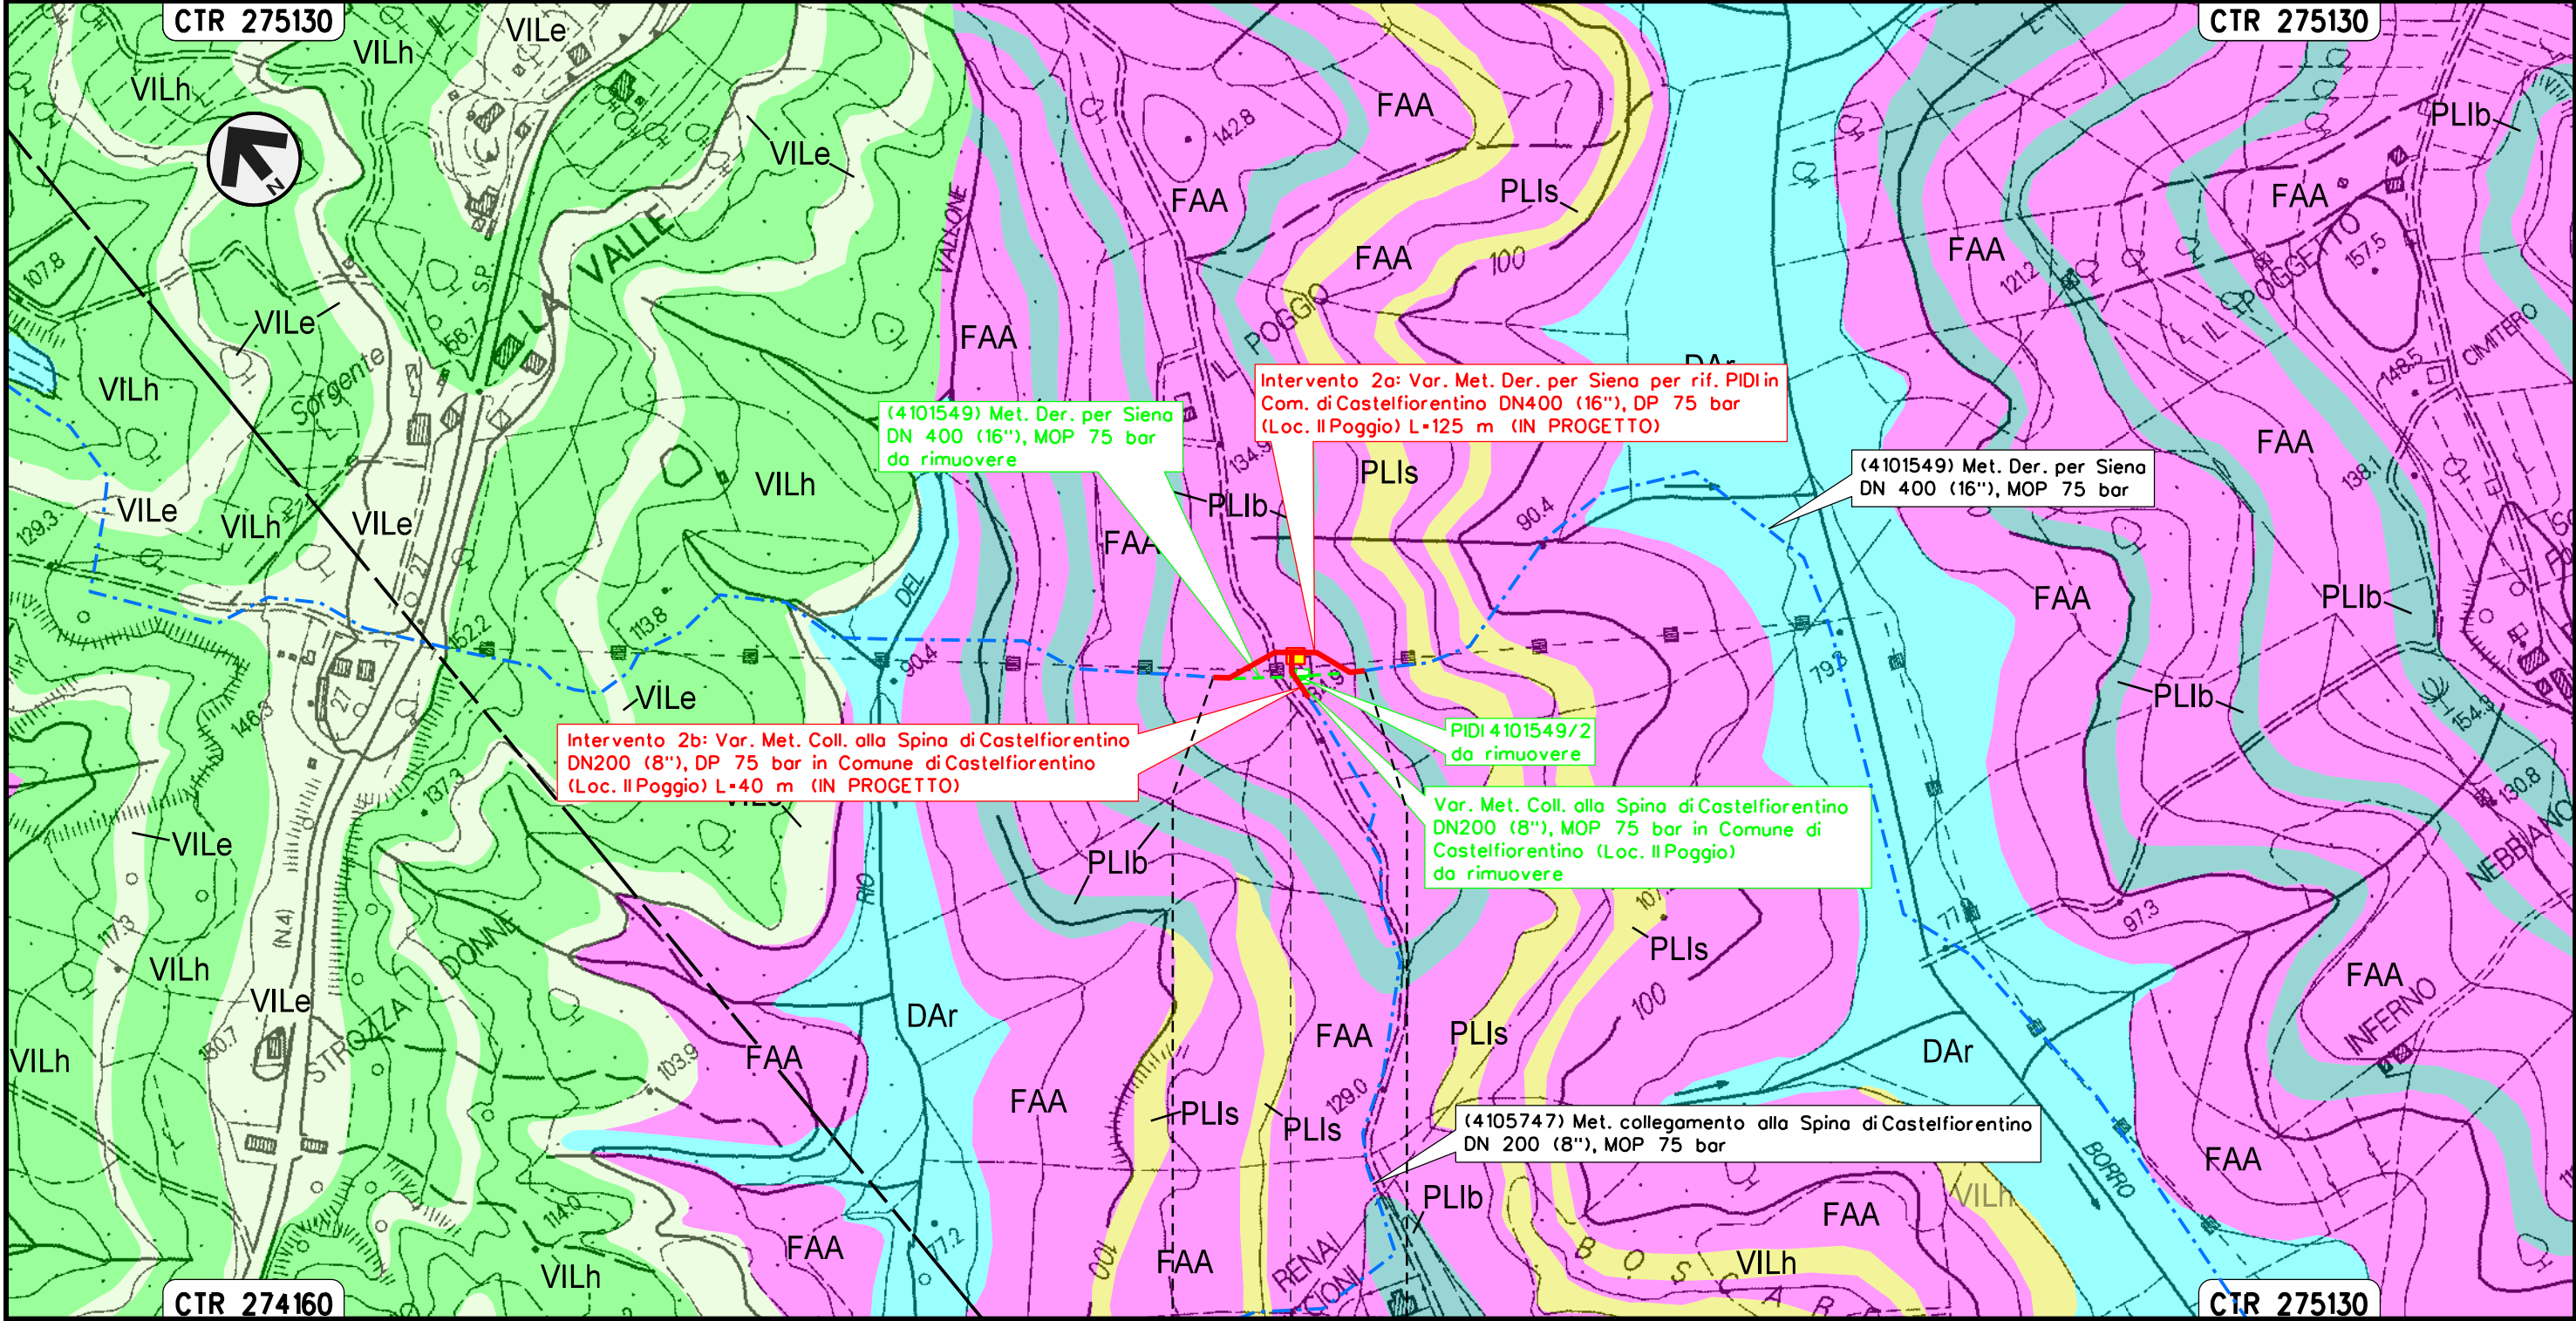

CASTELFIORENTINO
FIRENZE



							Foglio 4 di 34 Scala 1:5000
00	12-02-21	EMISSIONE		AGUZZI	STROPPA	CAPRIOTTI	
INDICE	DATA	R E V I S I O N I		ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO	
				Dis. PG-CGD-141		Scala 1:5000	
				Comm. NR/19087			

CTR 286010

Intervento 3: Var. Met. Der. per Siena
DN 400 (16''), DP 75 bar per ins. PIL
in Com. di Certaldo (Loc. Benintendi)
L= 110 m (IN PROGETTO)

Intervento 4a: Var. Met. Der. per Siena
in Com. Certaldo
DN400 (16''), DP 75 (IN PROGETTO)

Var. Met. Der. per Siena 1° tratto in Comune
di Certaldo (FI) DN 200 (8''), MOP 75 bar
da rimuovere

CTR 286010



PIL Loc. Benintendi


							Foglio 5 di 34 Scala 1:5000
00	12-02-21	EMISSIONE		AGUZZI	STROPPA	CAPRIOTTI	
INDICE	DATA	R E V I S I O N I		ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO	
				Dis. PG-CGD-141			
				Comm. NR/19087			



Enerco

Comm. NR/19087

Foglio
5
di 34
Scala
1:5000

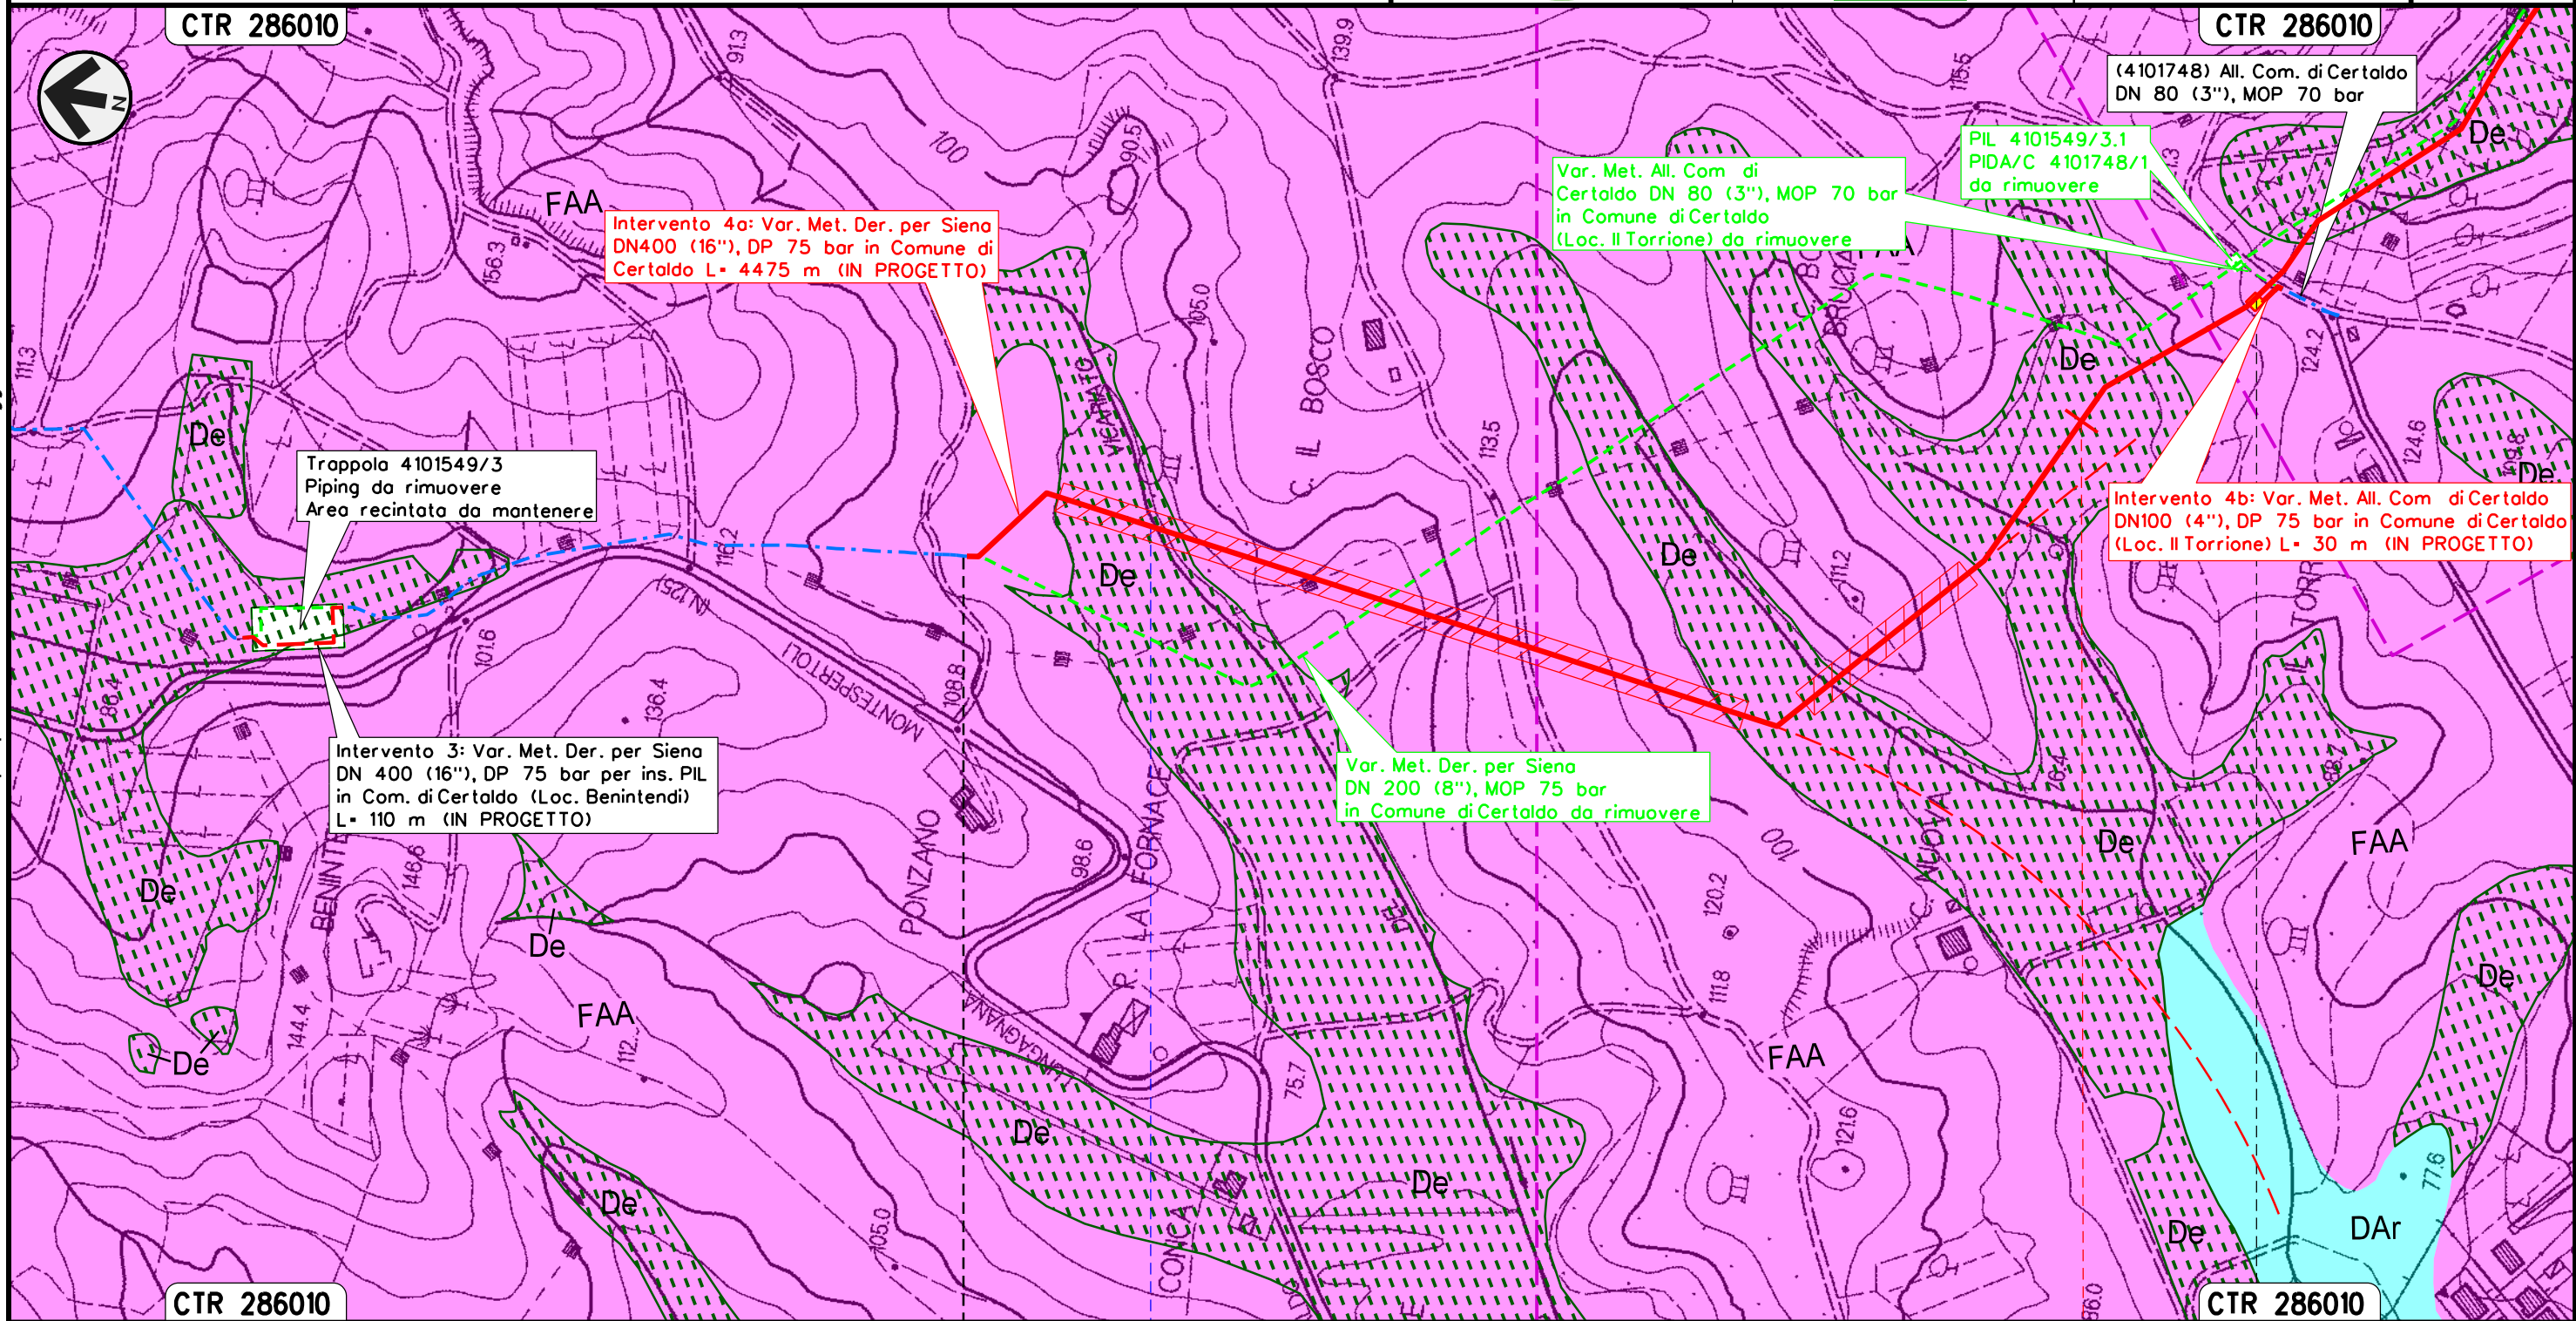

CERTALDO
FIRENZE


● Borro del Vicariato

PIDI Loc. II Torione

Intervento 4: Var. Met. Der. per Siena
DN400 (16"), DP 75 bar e ricollegamenti
in Comune di Certaldo

GEOLOGIA

00	12-02-21	EMISSIONE	AGUZZI	STROPPA	CAPRIOTTI	Foglio
INDICE	DATA	REVISIONI	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO	6
		Dis. PG-CGD-141		di 34		
		Comm. NR/19087		Scala		1:5000

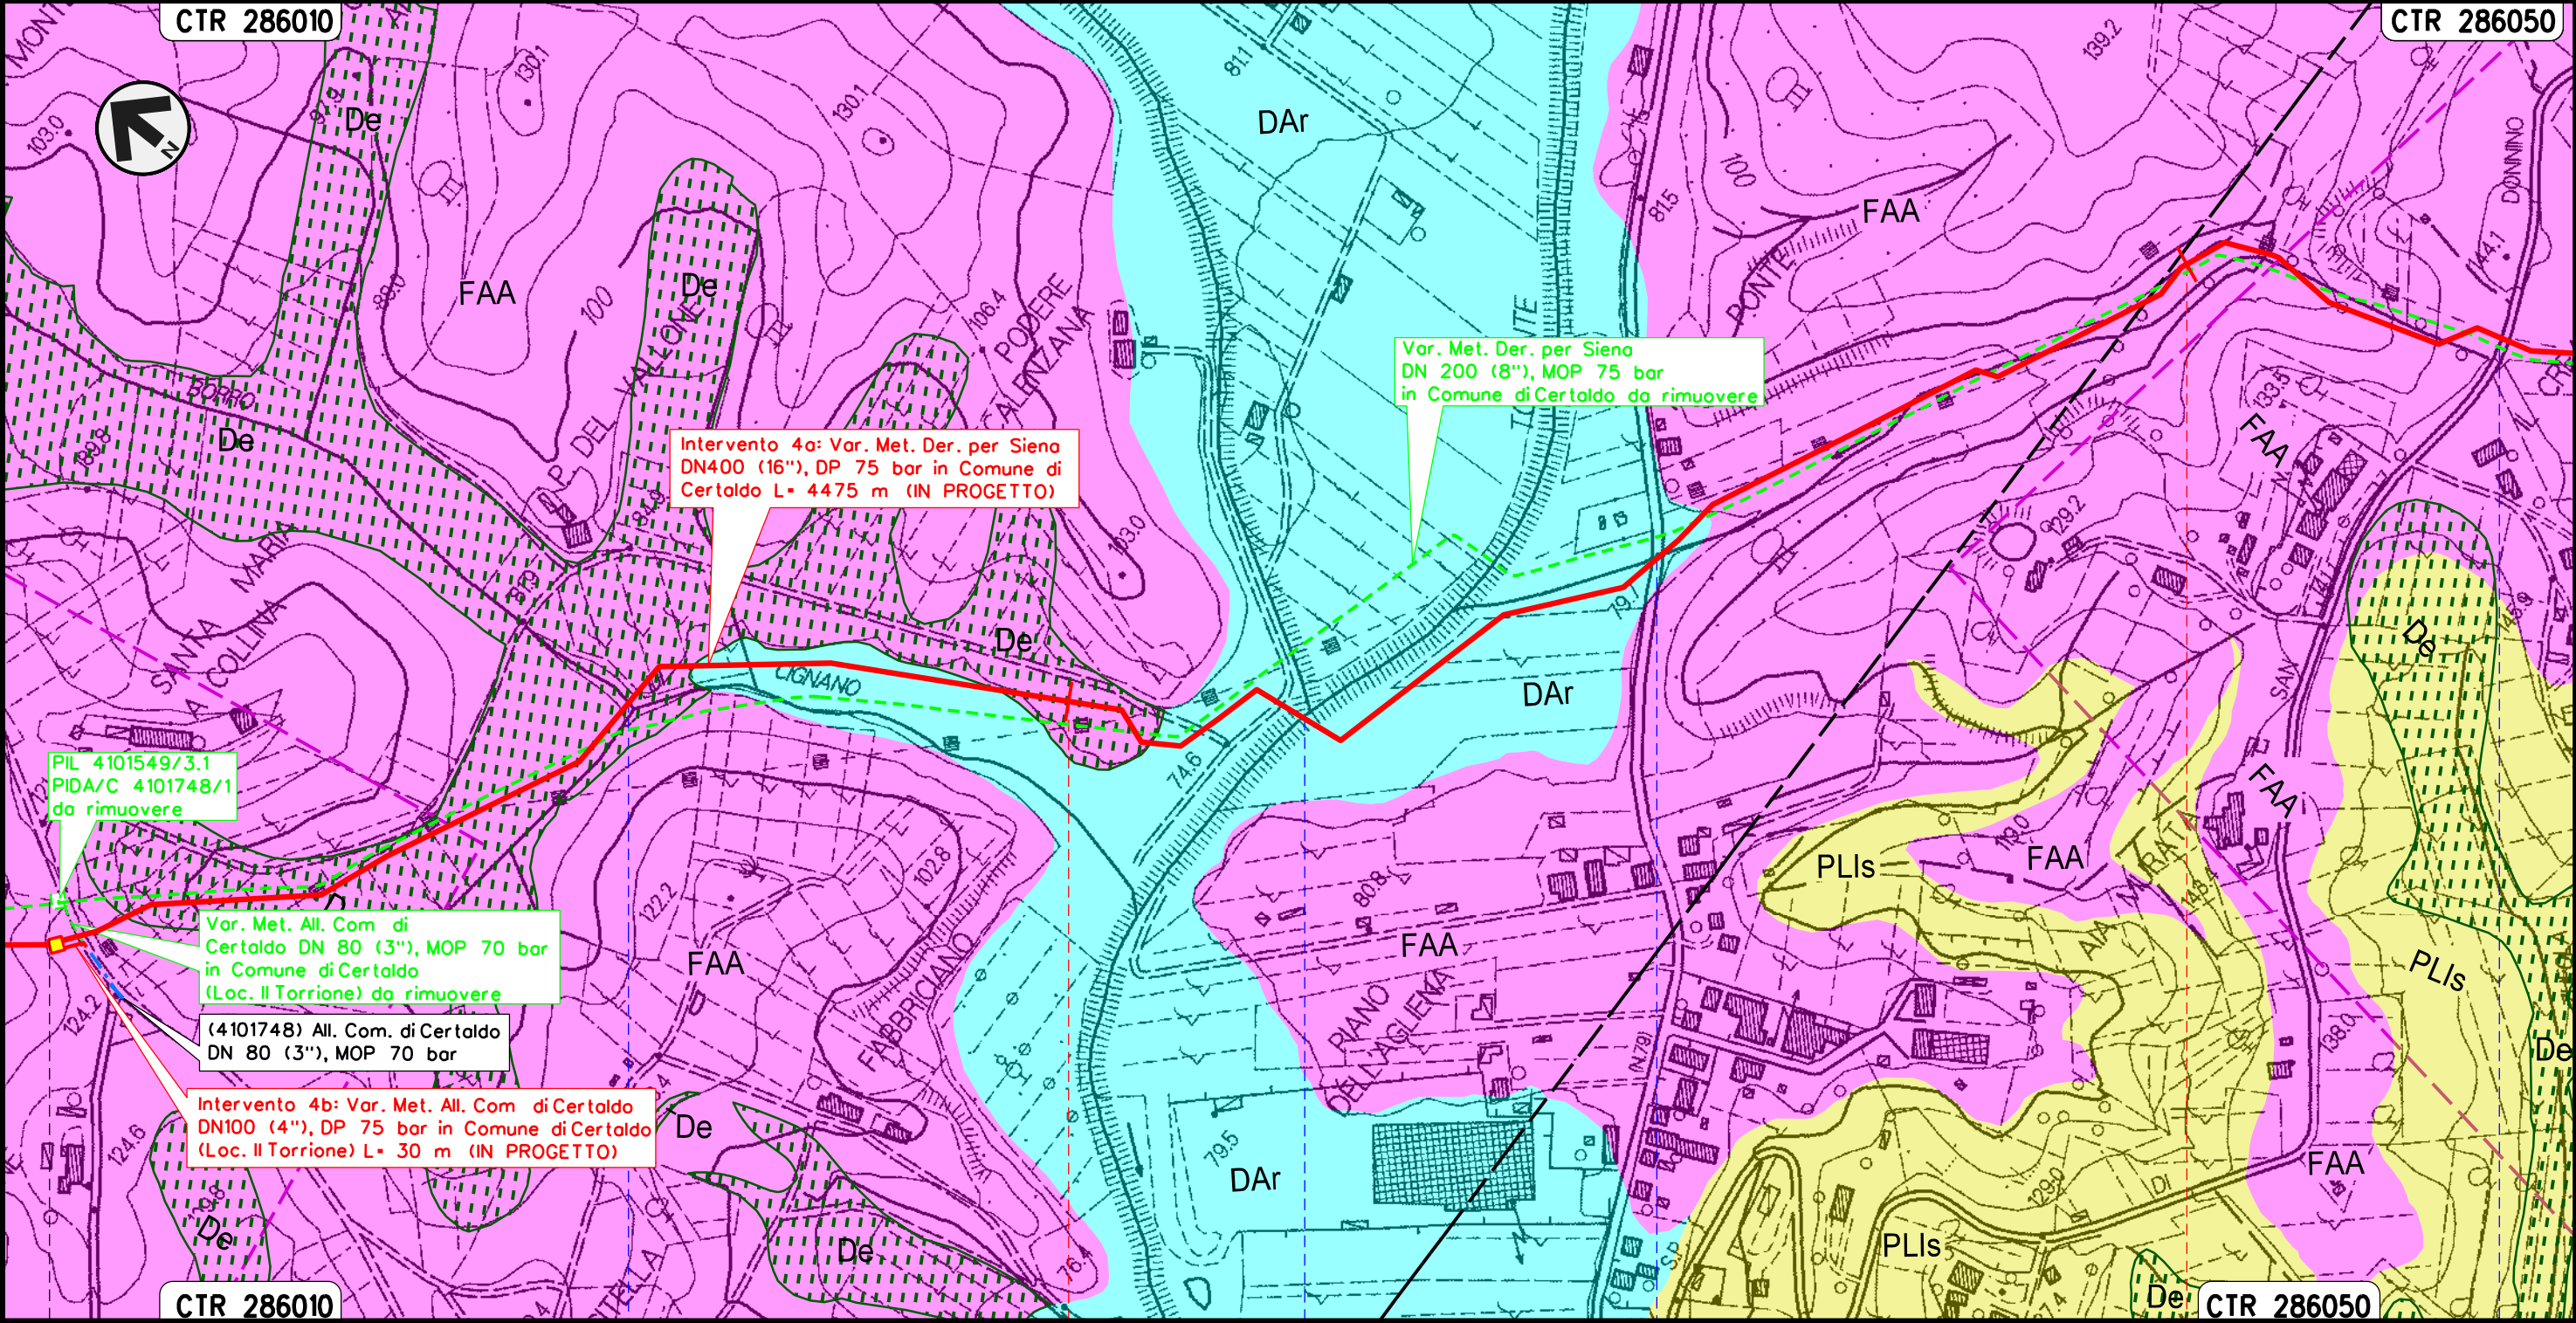

CERTALDO
FIRENZE

PIDI Loc. Il Torrione

Borro Cignano

Torrente Agliena

S.P. n. 79


S.P. n. 50

Il presente disegno e' di proprieta' aziendale - La Societa' tutelera' i propri diritti a termine di legge.

Intervento 4: Var. Met. Der. per Siena
DN400 (16"), DP 75 bar e ricollegamenti
in Comune di Certaldo

GEOLOGIA

						Foglio 7 di 34 Scala 1:5000	
00	12-02-21	EMISSIONE		AGUZZI	STROPPA		CAPRIOTTI
INDICE	DATA	R E V I S I O N I		ELABORATO	VERIFICATO		APPROVATO
				Dis. PG-CGD-141			
				Comm. NR/19087			

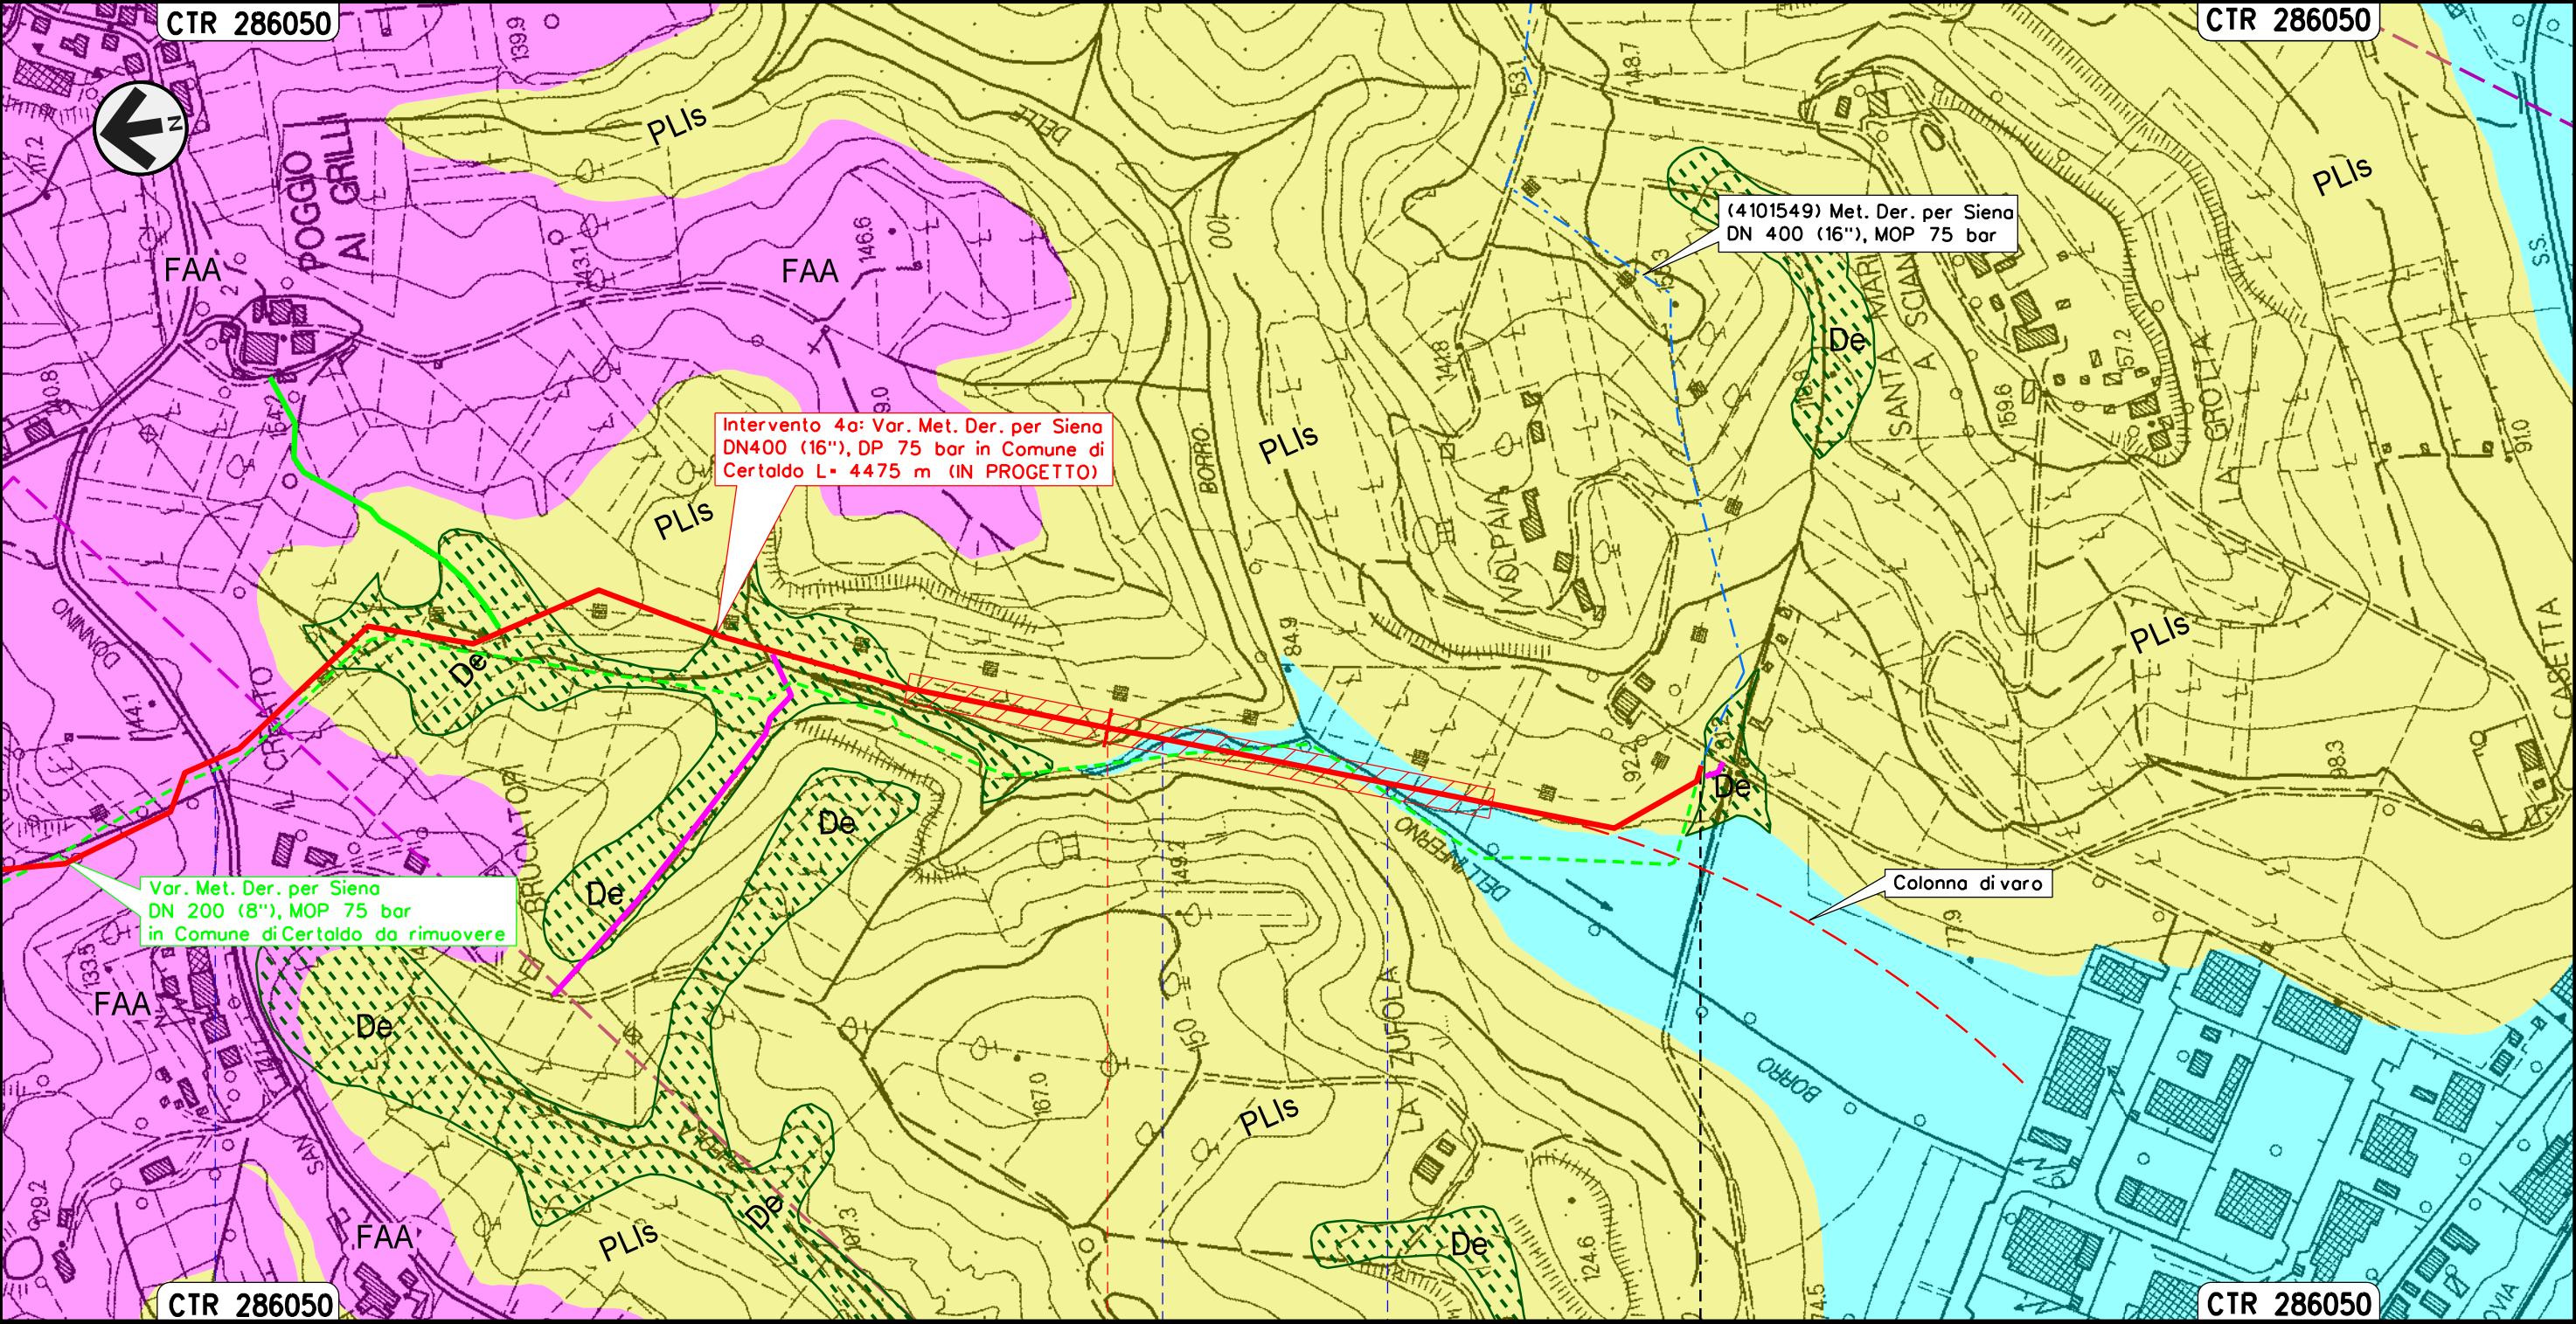


CERTALDO		4	4 + 475
FIRENZE			
S.P. n. 50		Borro Dell'Inferno	Borro Dell'Inferno

Il presente disegno e' di proprieta' aziendale - La Societa' tutelera' i propri diritti a termine di legge.


Intervento 5: Var. Met. Der. per Siena per inserimento
trappola Doppia DN400/200 (16"/8"), DP 75 bar
in Comune di Certaldo (Loc. Mezzapiaggia)


GEOLOGIA

						Foglio 8 di 34 Scala 1:5000	
00	12-02-21	EMISSIONE		AGUZZI	STROPPA		CAPRIOTTI
INDICE	DATA	R E V I S I O N I		ELABORATO	VERIFICATO		APPROVATO
				Dis. PG-CGD-141			
				Comm. NR/19087			

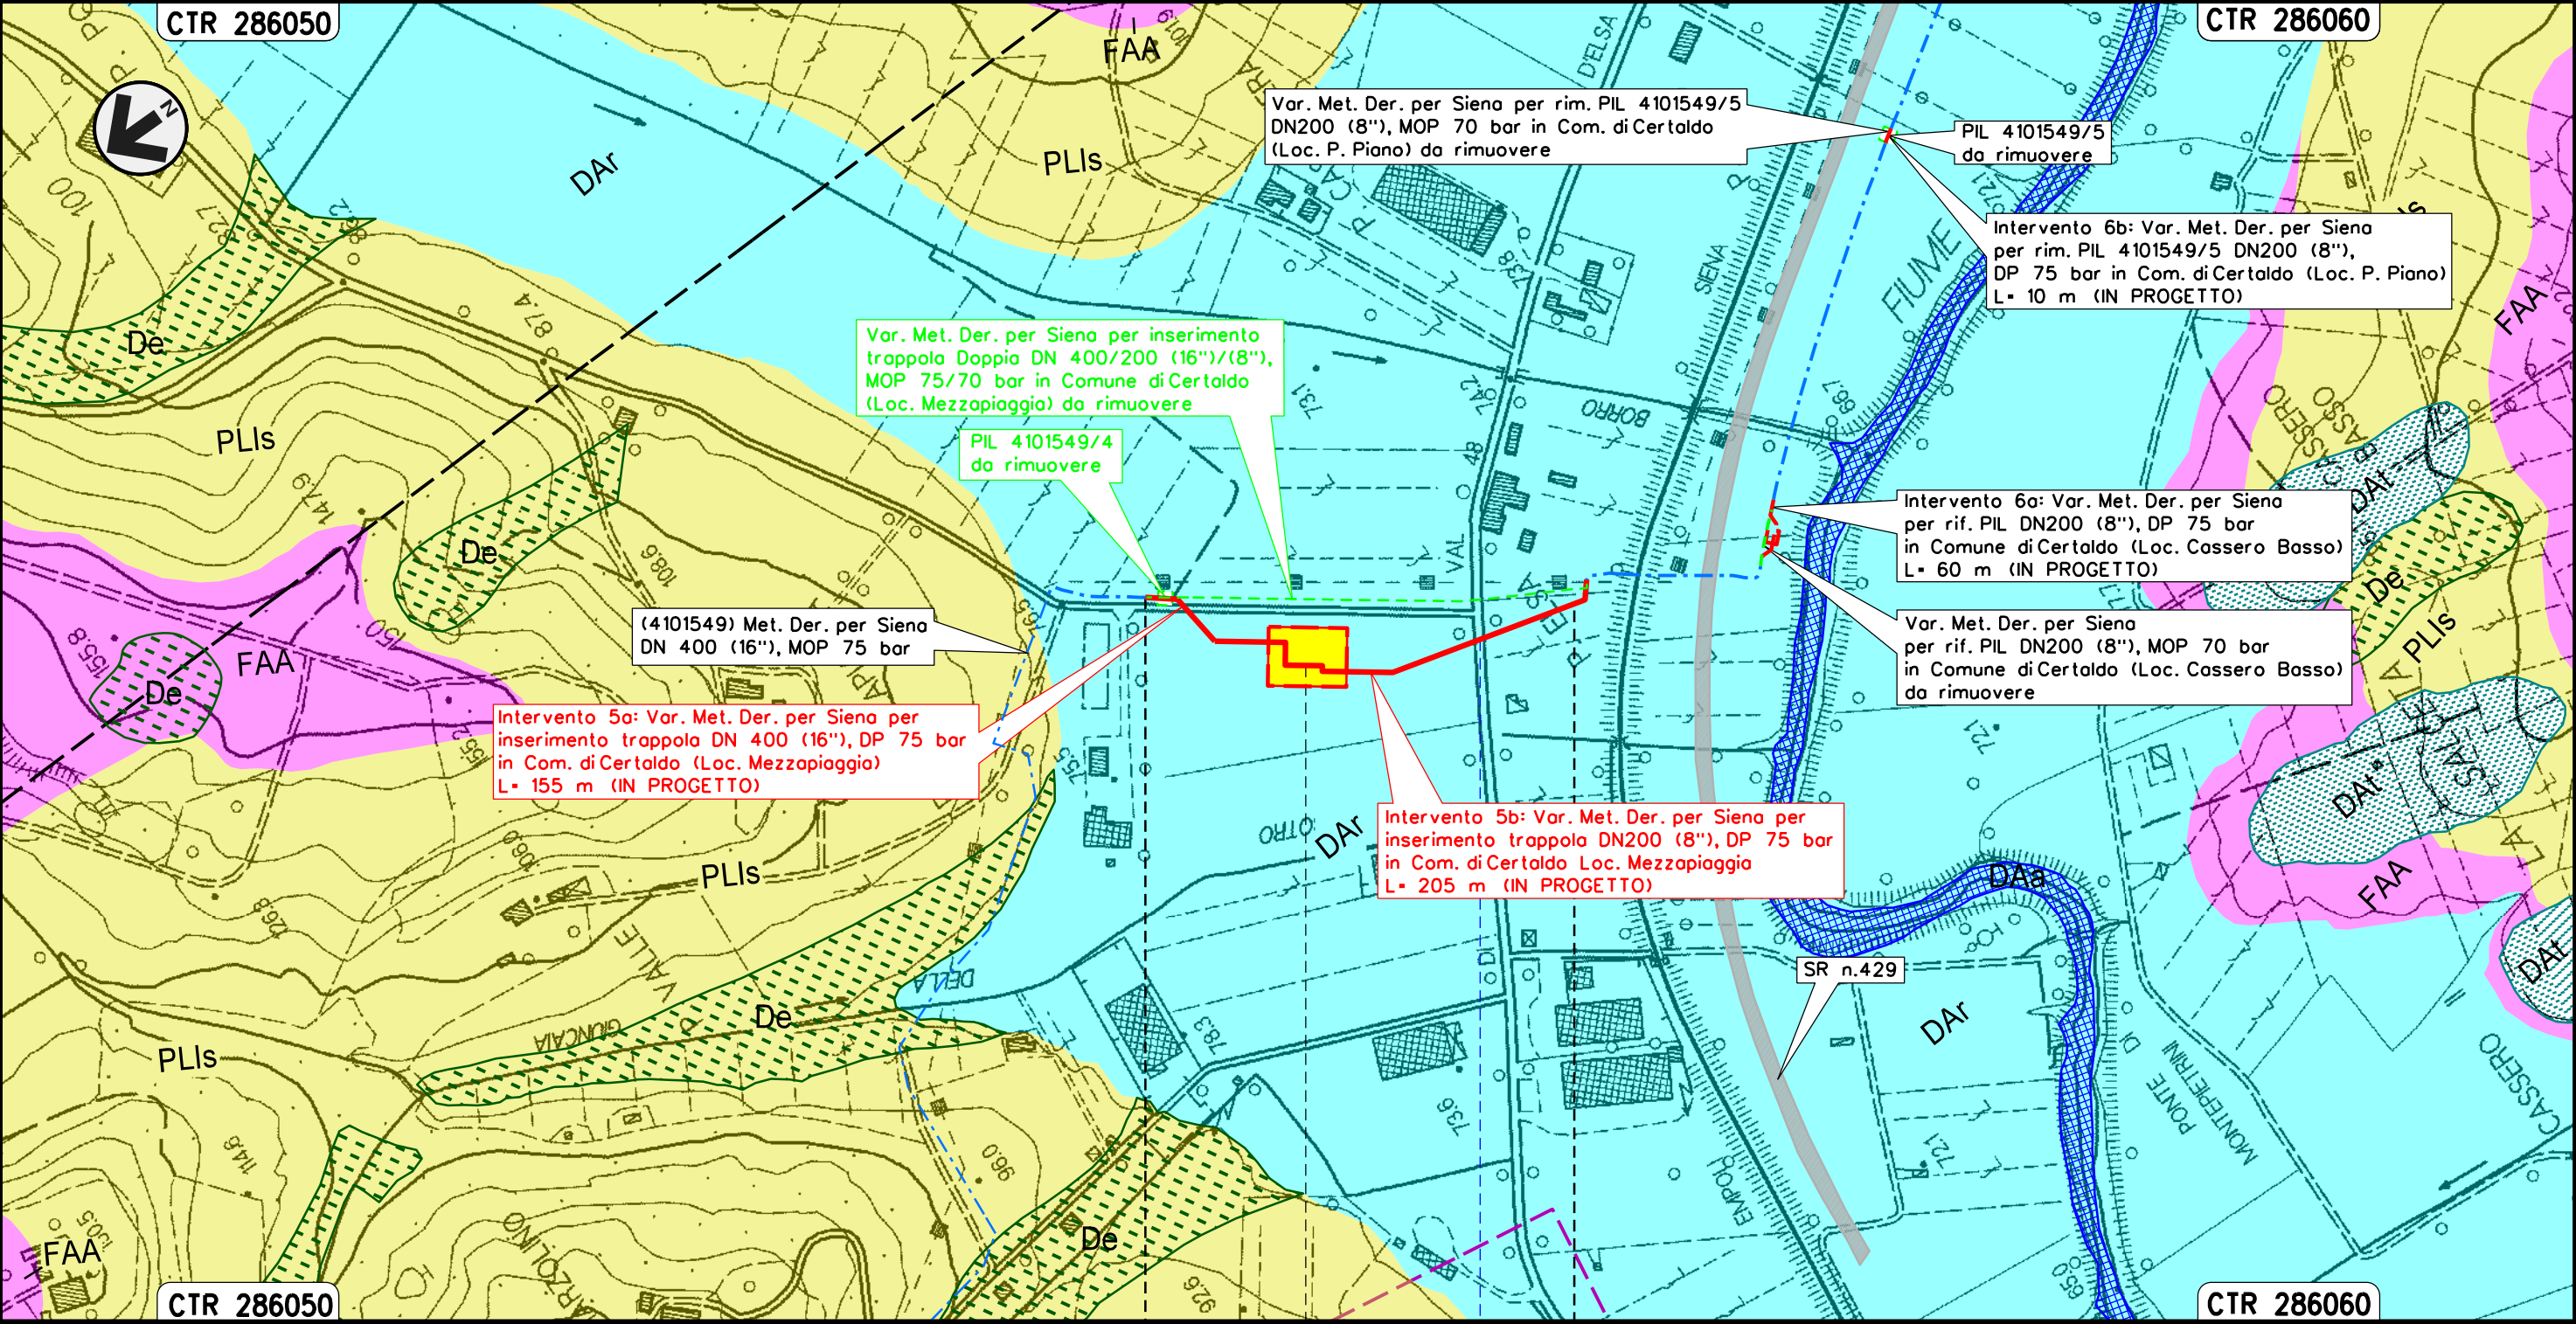

CERTALDO
FIRENZE



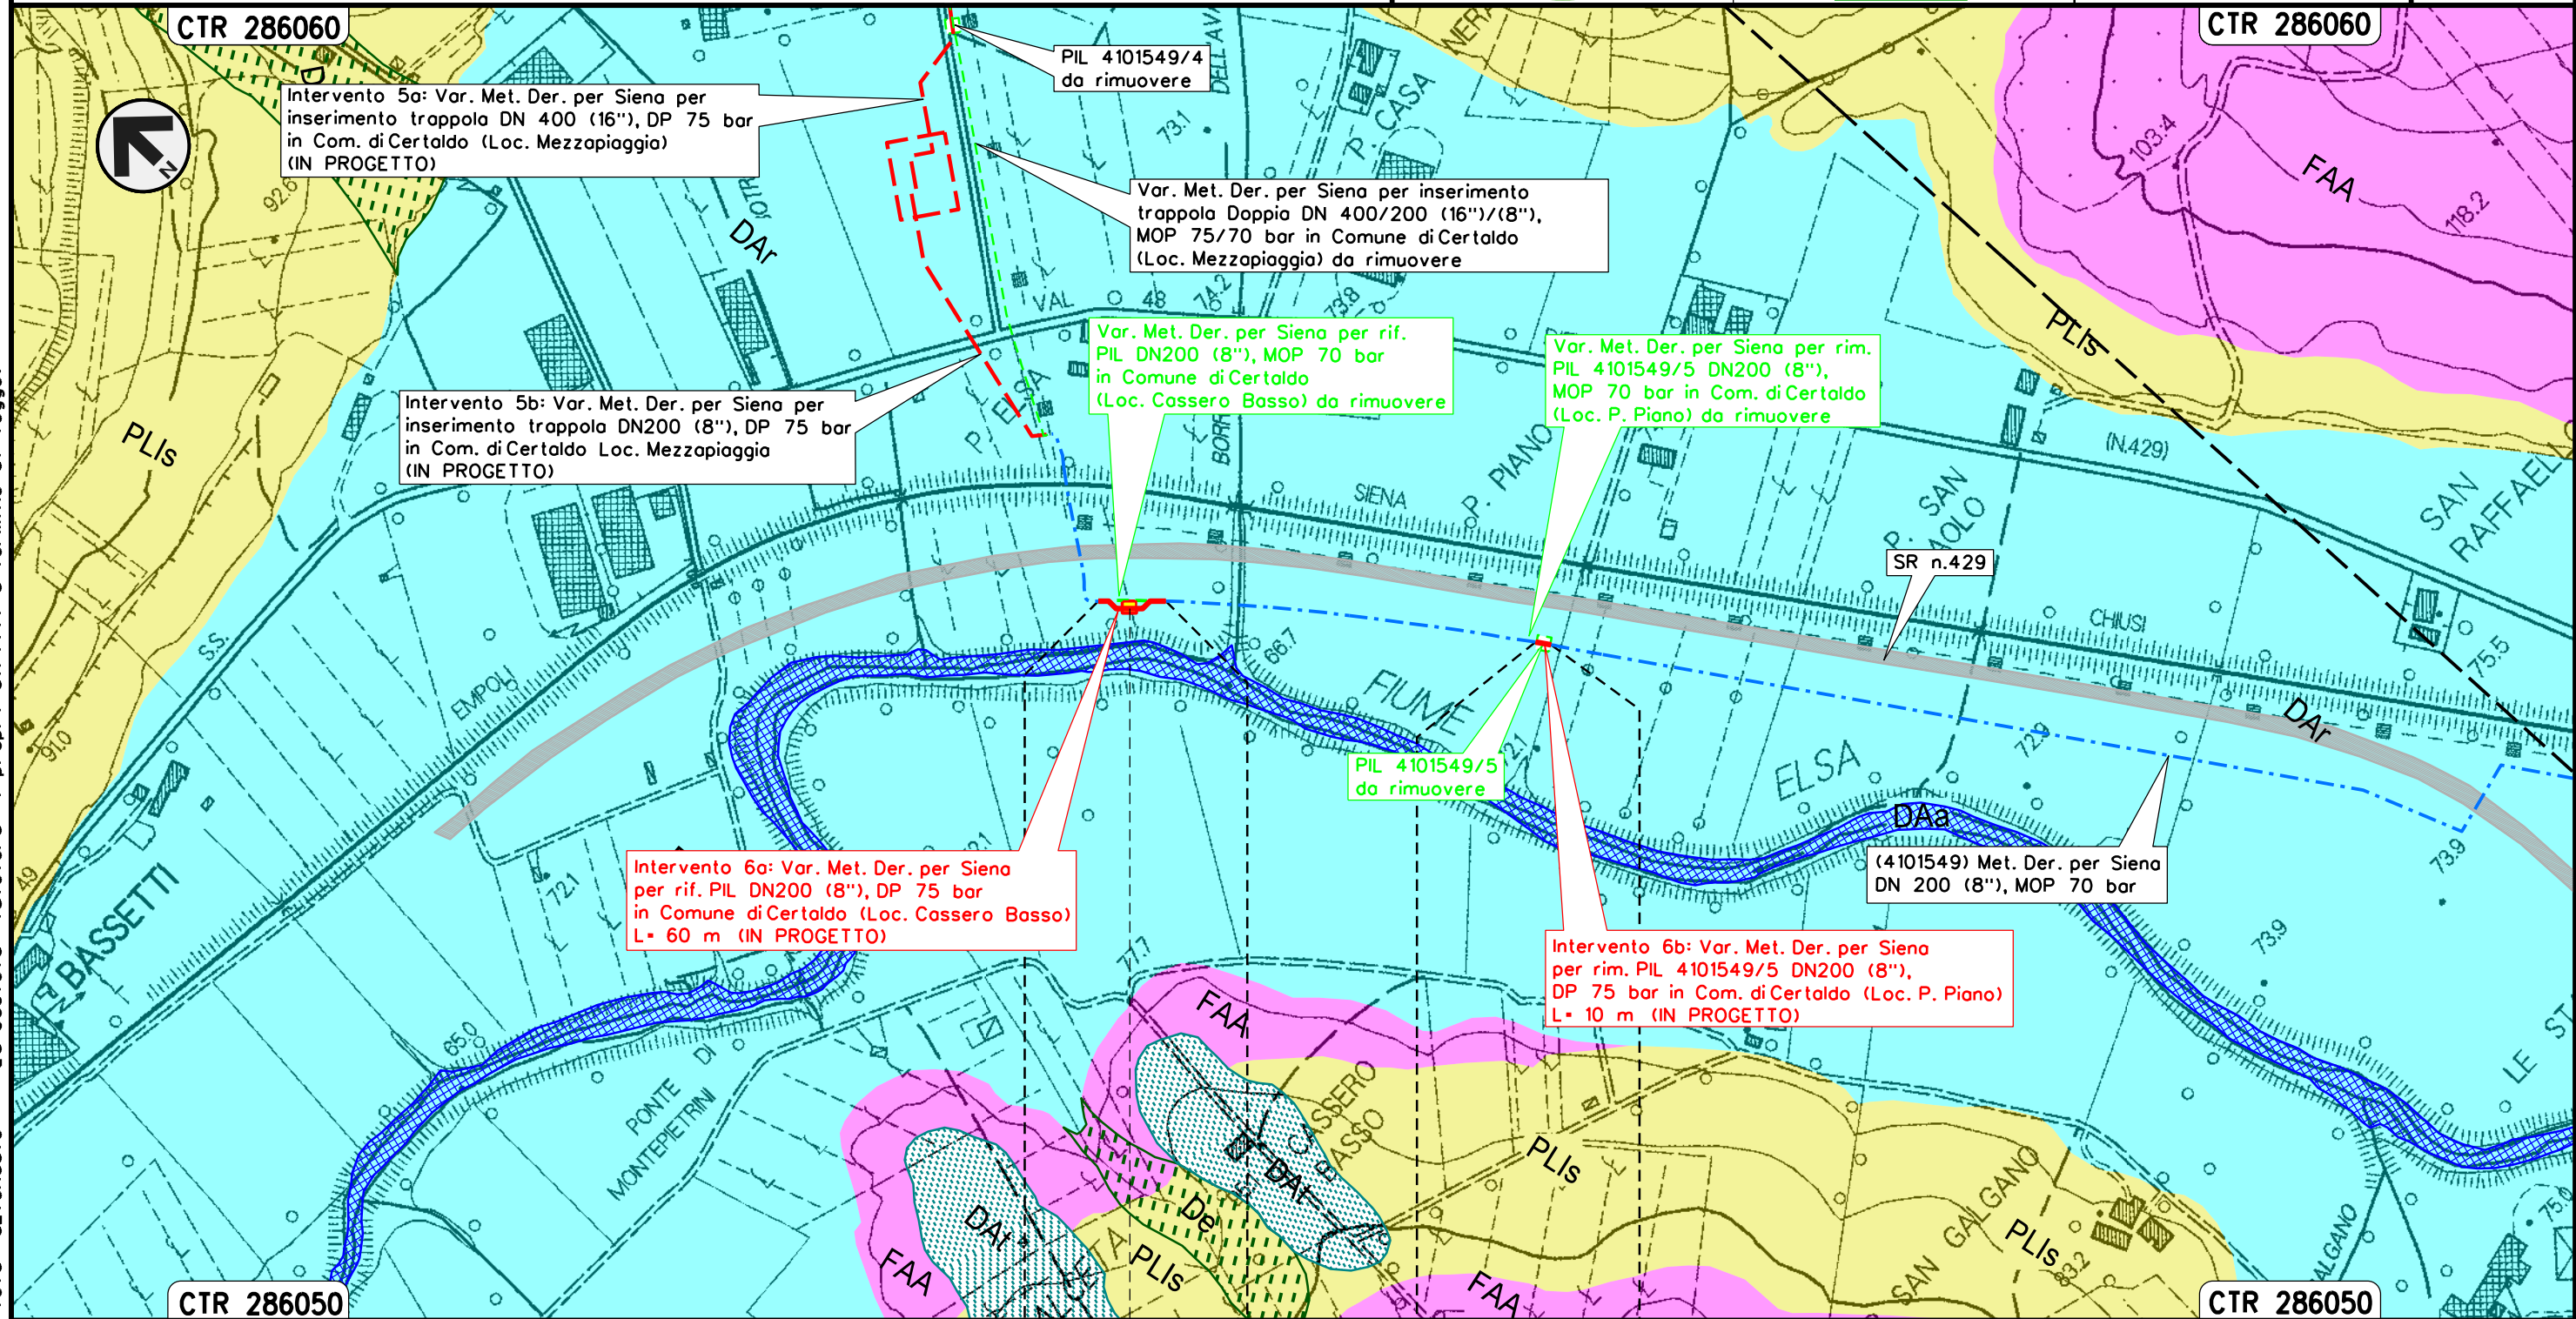

CERTALDO
FIRENZE


PIL Loc. Cassero Basso

Il presente disegno e' di proprieta' aziendale - La Societa' tutelera' i propri diritti a termine di legge.

Intervento 7: Var. Met. Der. per Siena DN 200 (8"),
DP 75 bar per rif. PIDI e ricollegamenti
in Comune di San Gimignano (Loc. Il Capannone)

GEOLOGIA

						Foglio 10 di 34 Scala 1:5000
00	12-02-21	EMISSIONE	AGUZZI	STROPPA	CAPRIOTTI	
INDICE	DATA	R E V I S I O N I	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO	
			Dis. PG-CGD-141			
			Comm. NR/19087			

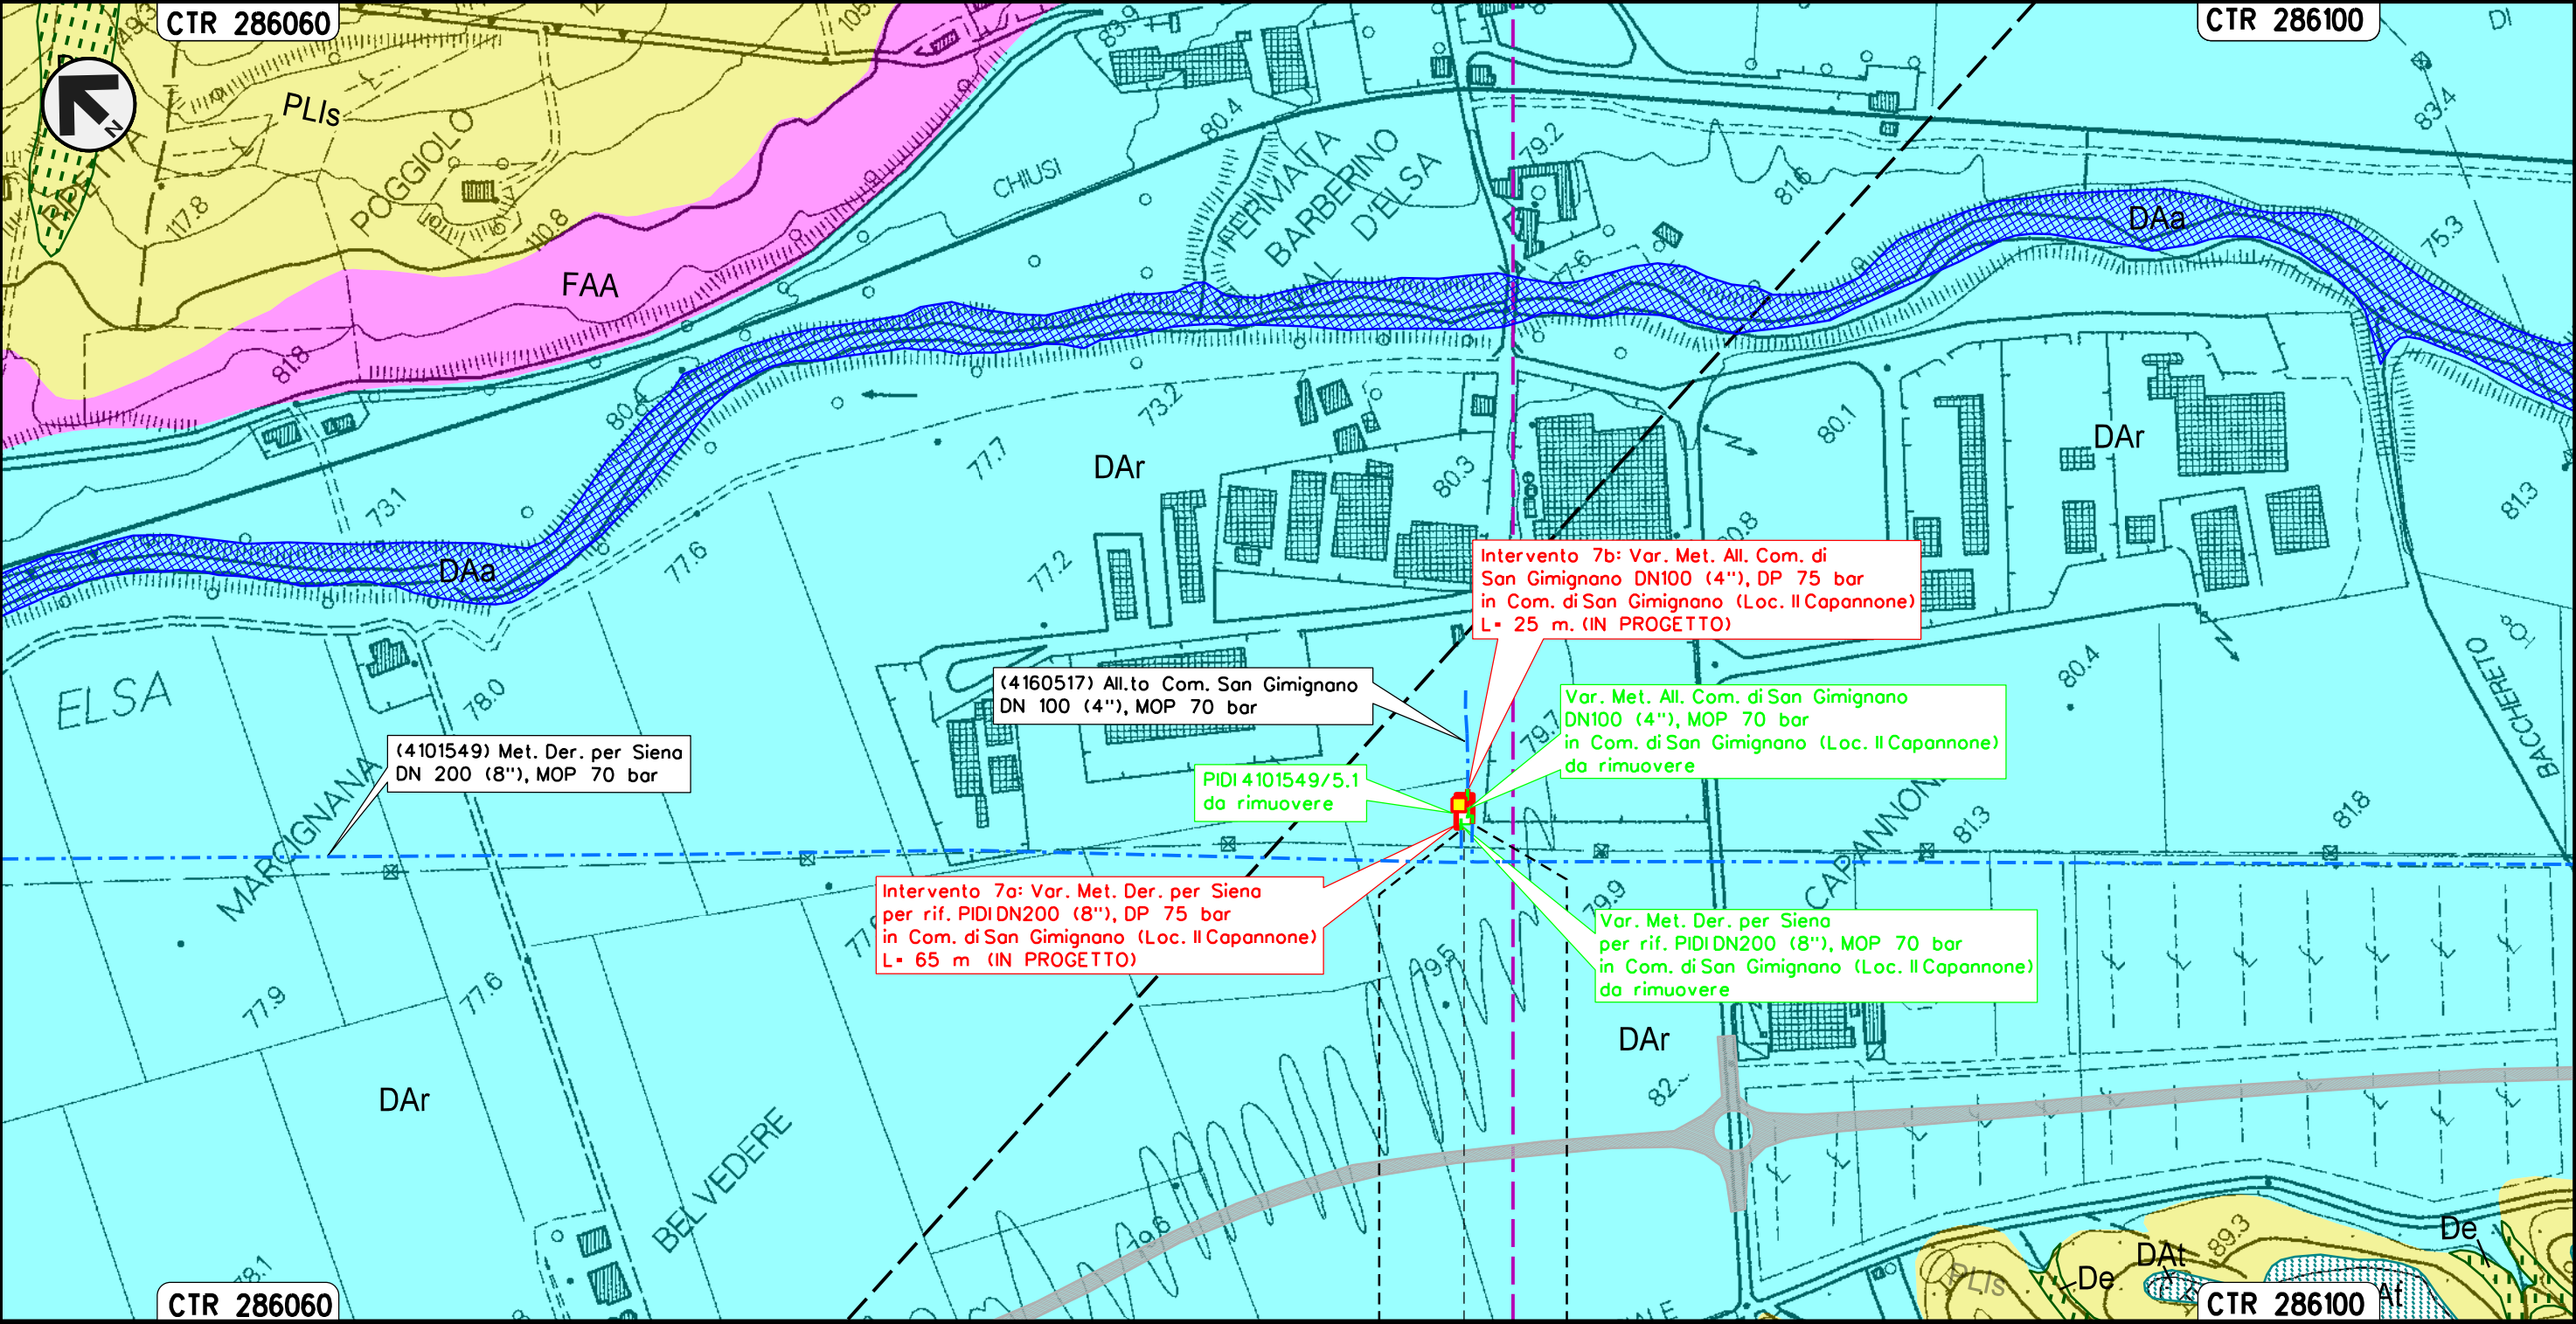


SAN GIMIGNANO
SIENA
PIDI Loc. Il Capannone

Intervento 8: Var. Met. Der. per Siena
DN 200 (8"), DP 75 bar per rif. stacco TEE
in Comune di Poggibonsi (Loc. Ravezzano)

GEOLOGIA

00	12-02-21	EMISSIONE	AGUZZI	STROPPA	CAPRIOTTI
INDICE	DATA	REVISIONI	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO
Dis. PG-CGD-141			Comm. NR/19087		

Foglio
11
di 34
Scala
1:5000

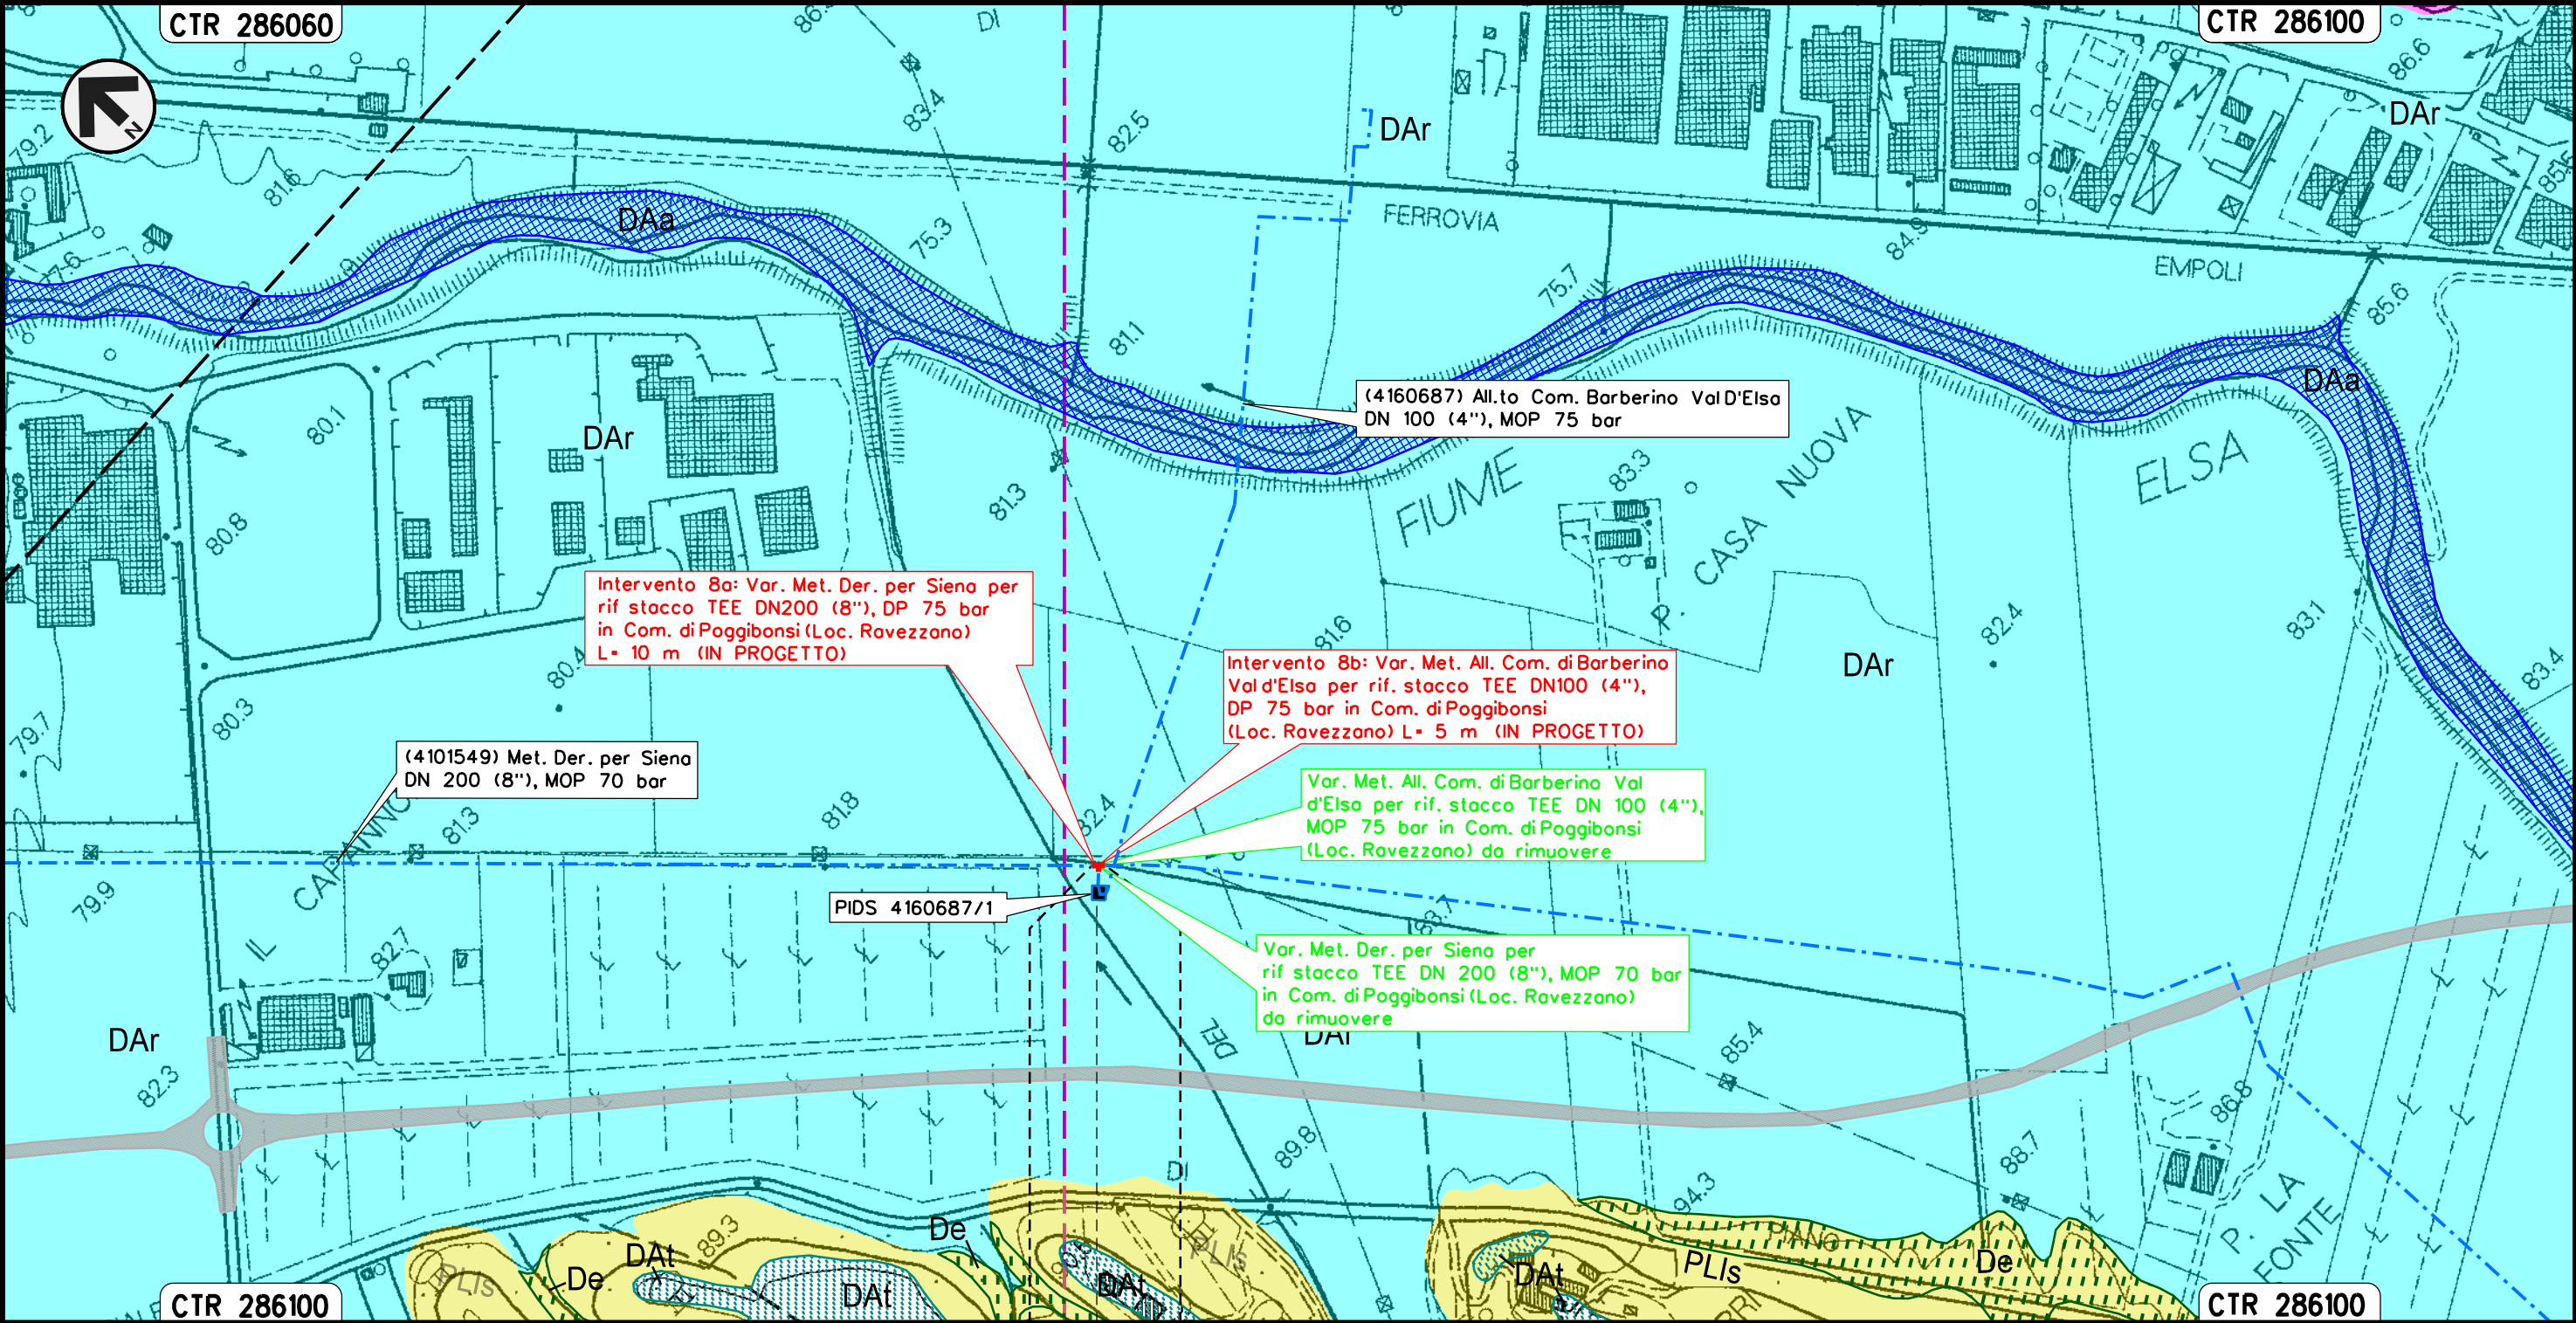

POGGIBONSI
SIENA


Il presente disegno e' di proprieta' aziendale - La Societa' tutelera' i propri diritti a termine di legge.

Il presente disegno e' di proprieta' aziendale - La Societa' tutelera' i propri diritti a termine di legge.

Intervento 9: Var. Met. Der. per Siena DN 200 (8"), DP 75 bar
per rif. PIDA/C + PIDS/C e ricollegamenti
in Comune di Poggibonsi (Loc. P. San Luigi di Foci)

GEOLOGIA

00	12-02-21	EMISSIONE	AGUZZI	STROPPA	CAPRIOTTI	Foglio	12
INDICE	DATA	REVISIONI	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO	di	34
		Dis. PG-CGD-141		Comm. NR/19087		Scala	1:5000

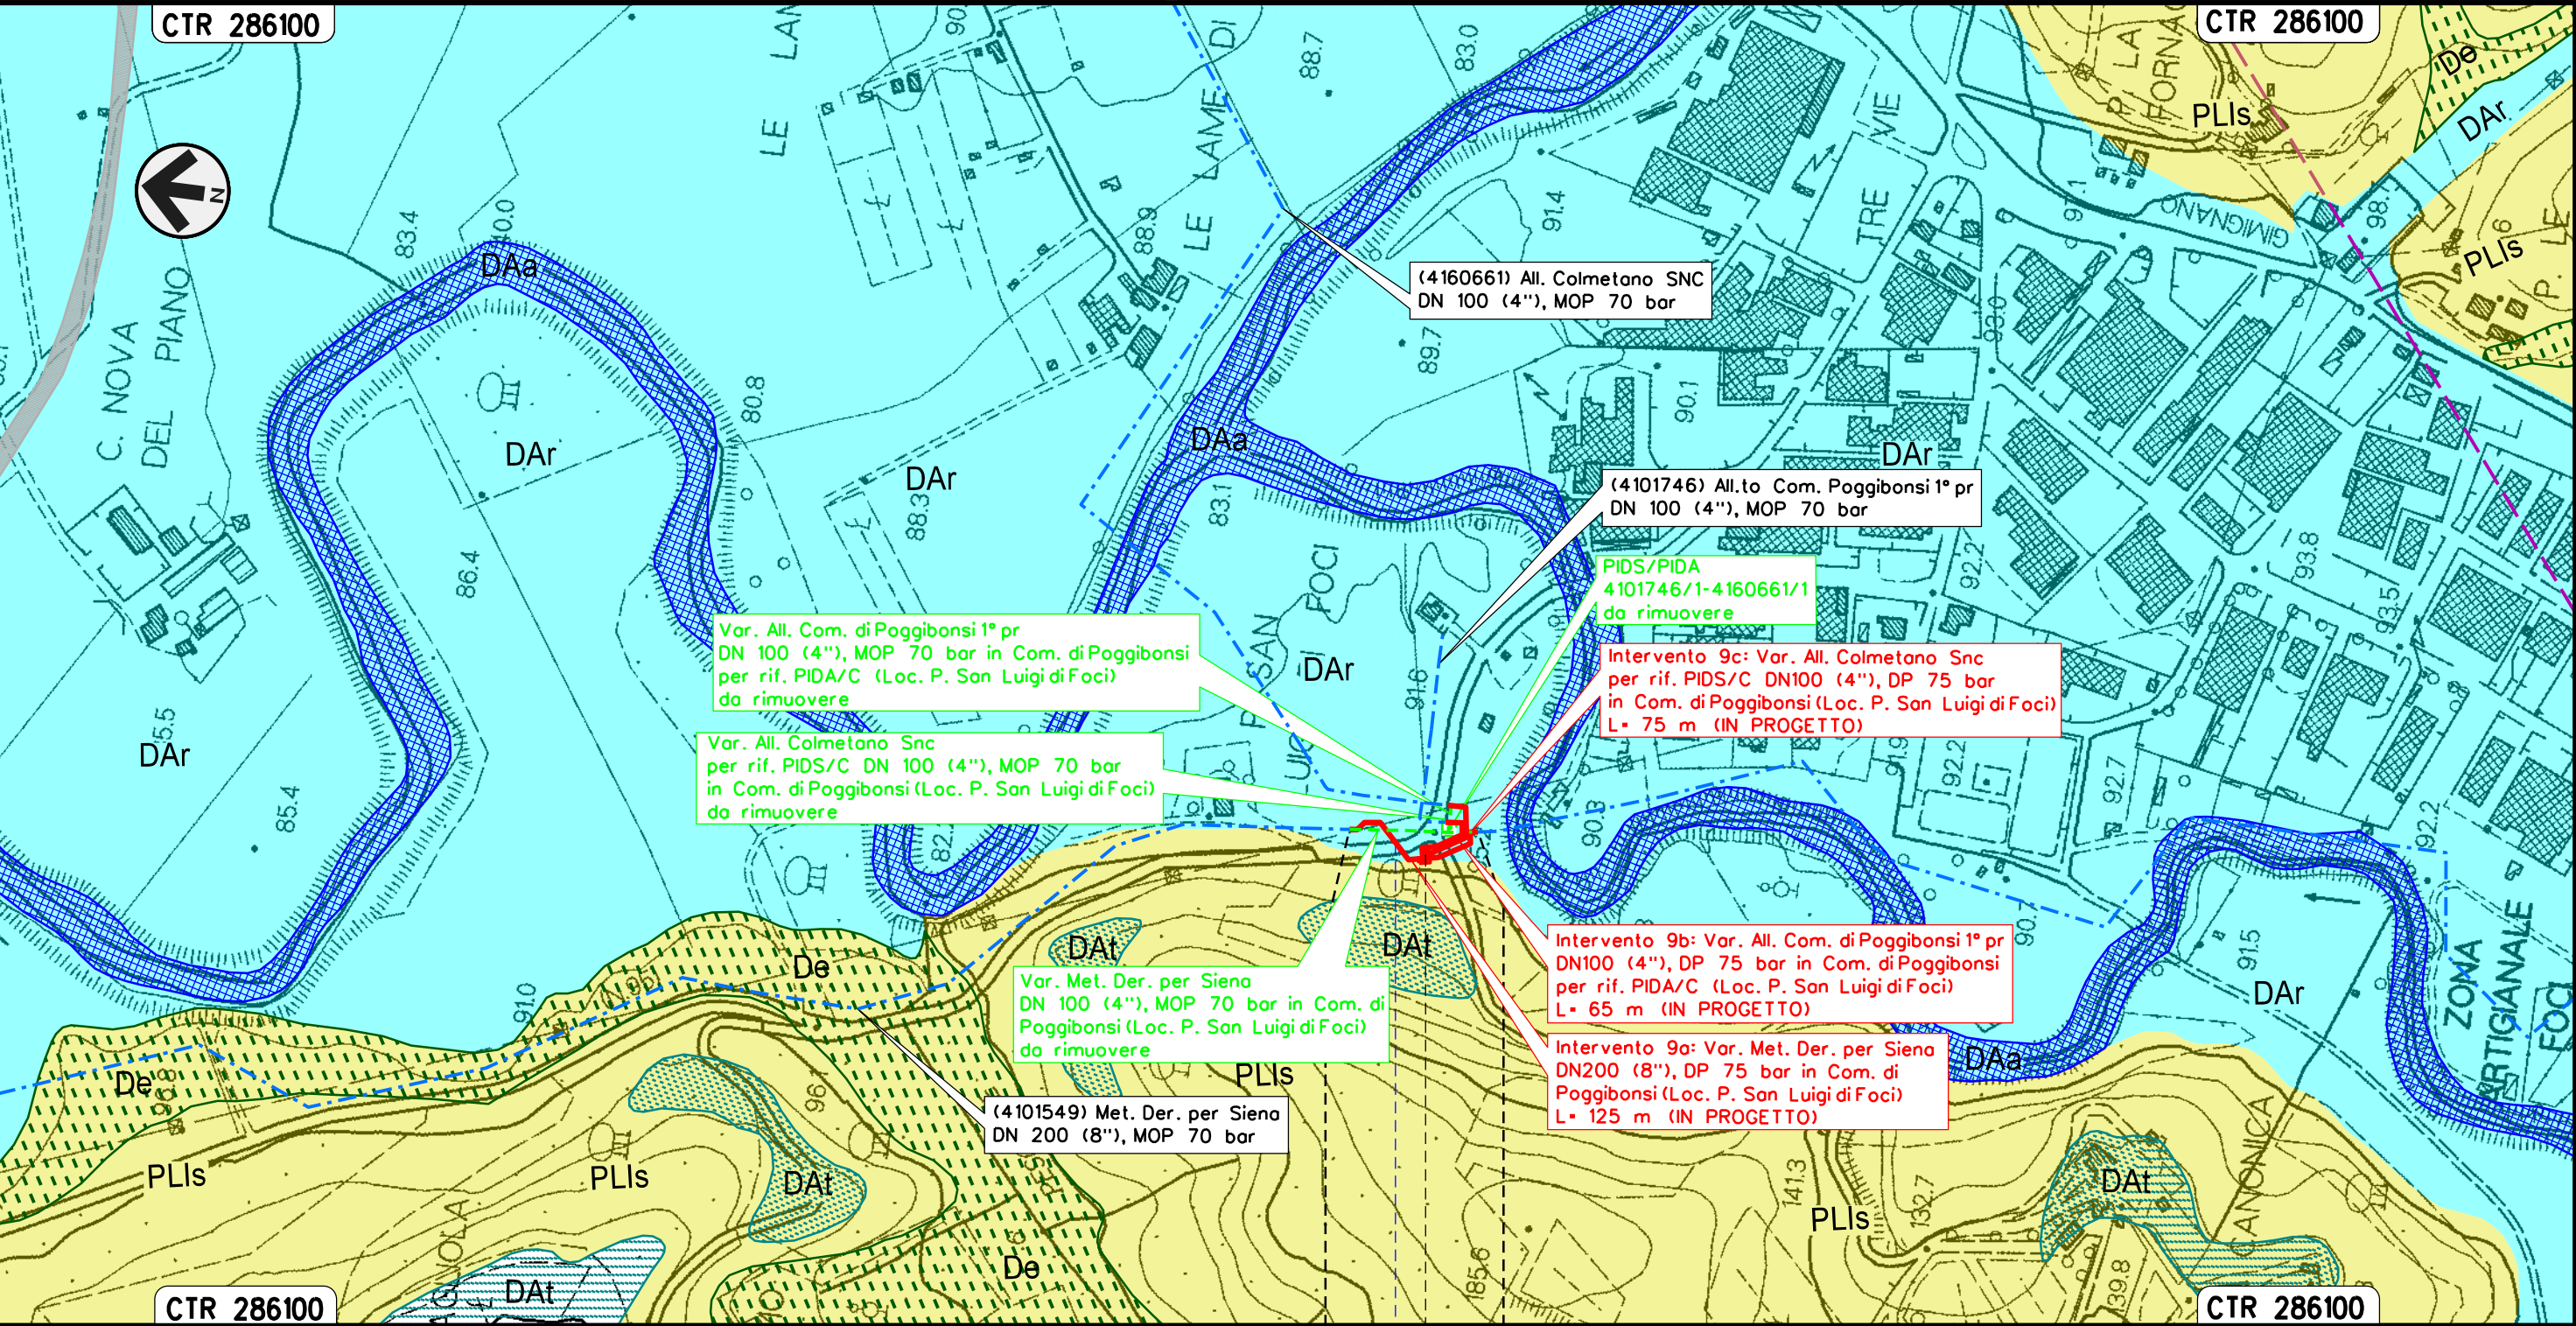

POGGIBONSI

SIENA


PIDA + PIDS Loc. P. SAN LUIGI DI FOCI

S.P. n.95

Intervento 10: Var. Met. Der. per Siena
DN 200 (8"), DP 75 bar per rimozione PIL 4101549/7
in Comune di Poggibonsi (Loc. Montemorli)

GEOLOGIA

00	12-02-21	EMISSIONE	AGUZZI	STROPPA	CAPRIOTTI	Foglio 13 di 34 Scala 1:5000
INDICE	DATA	REVISIONI	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO	
snam		Enereco		Dis. PG-CGD-141	Comm. NR/19087	

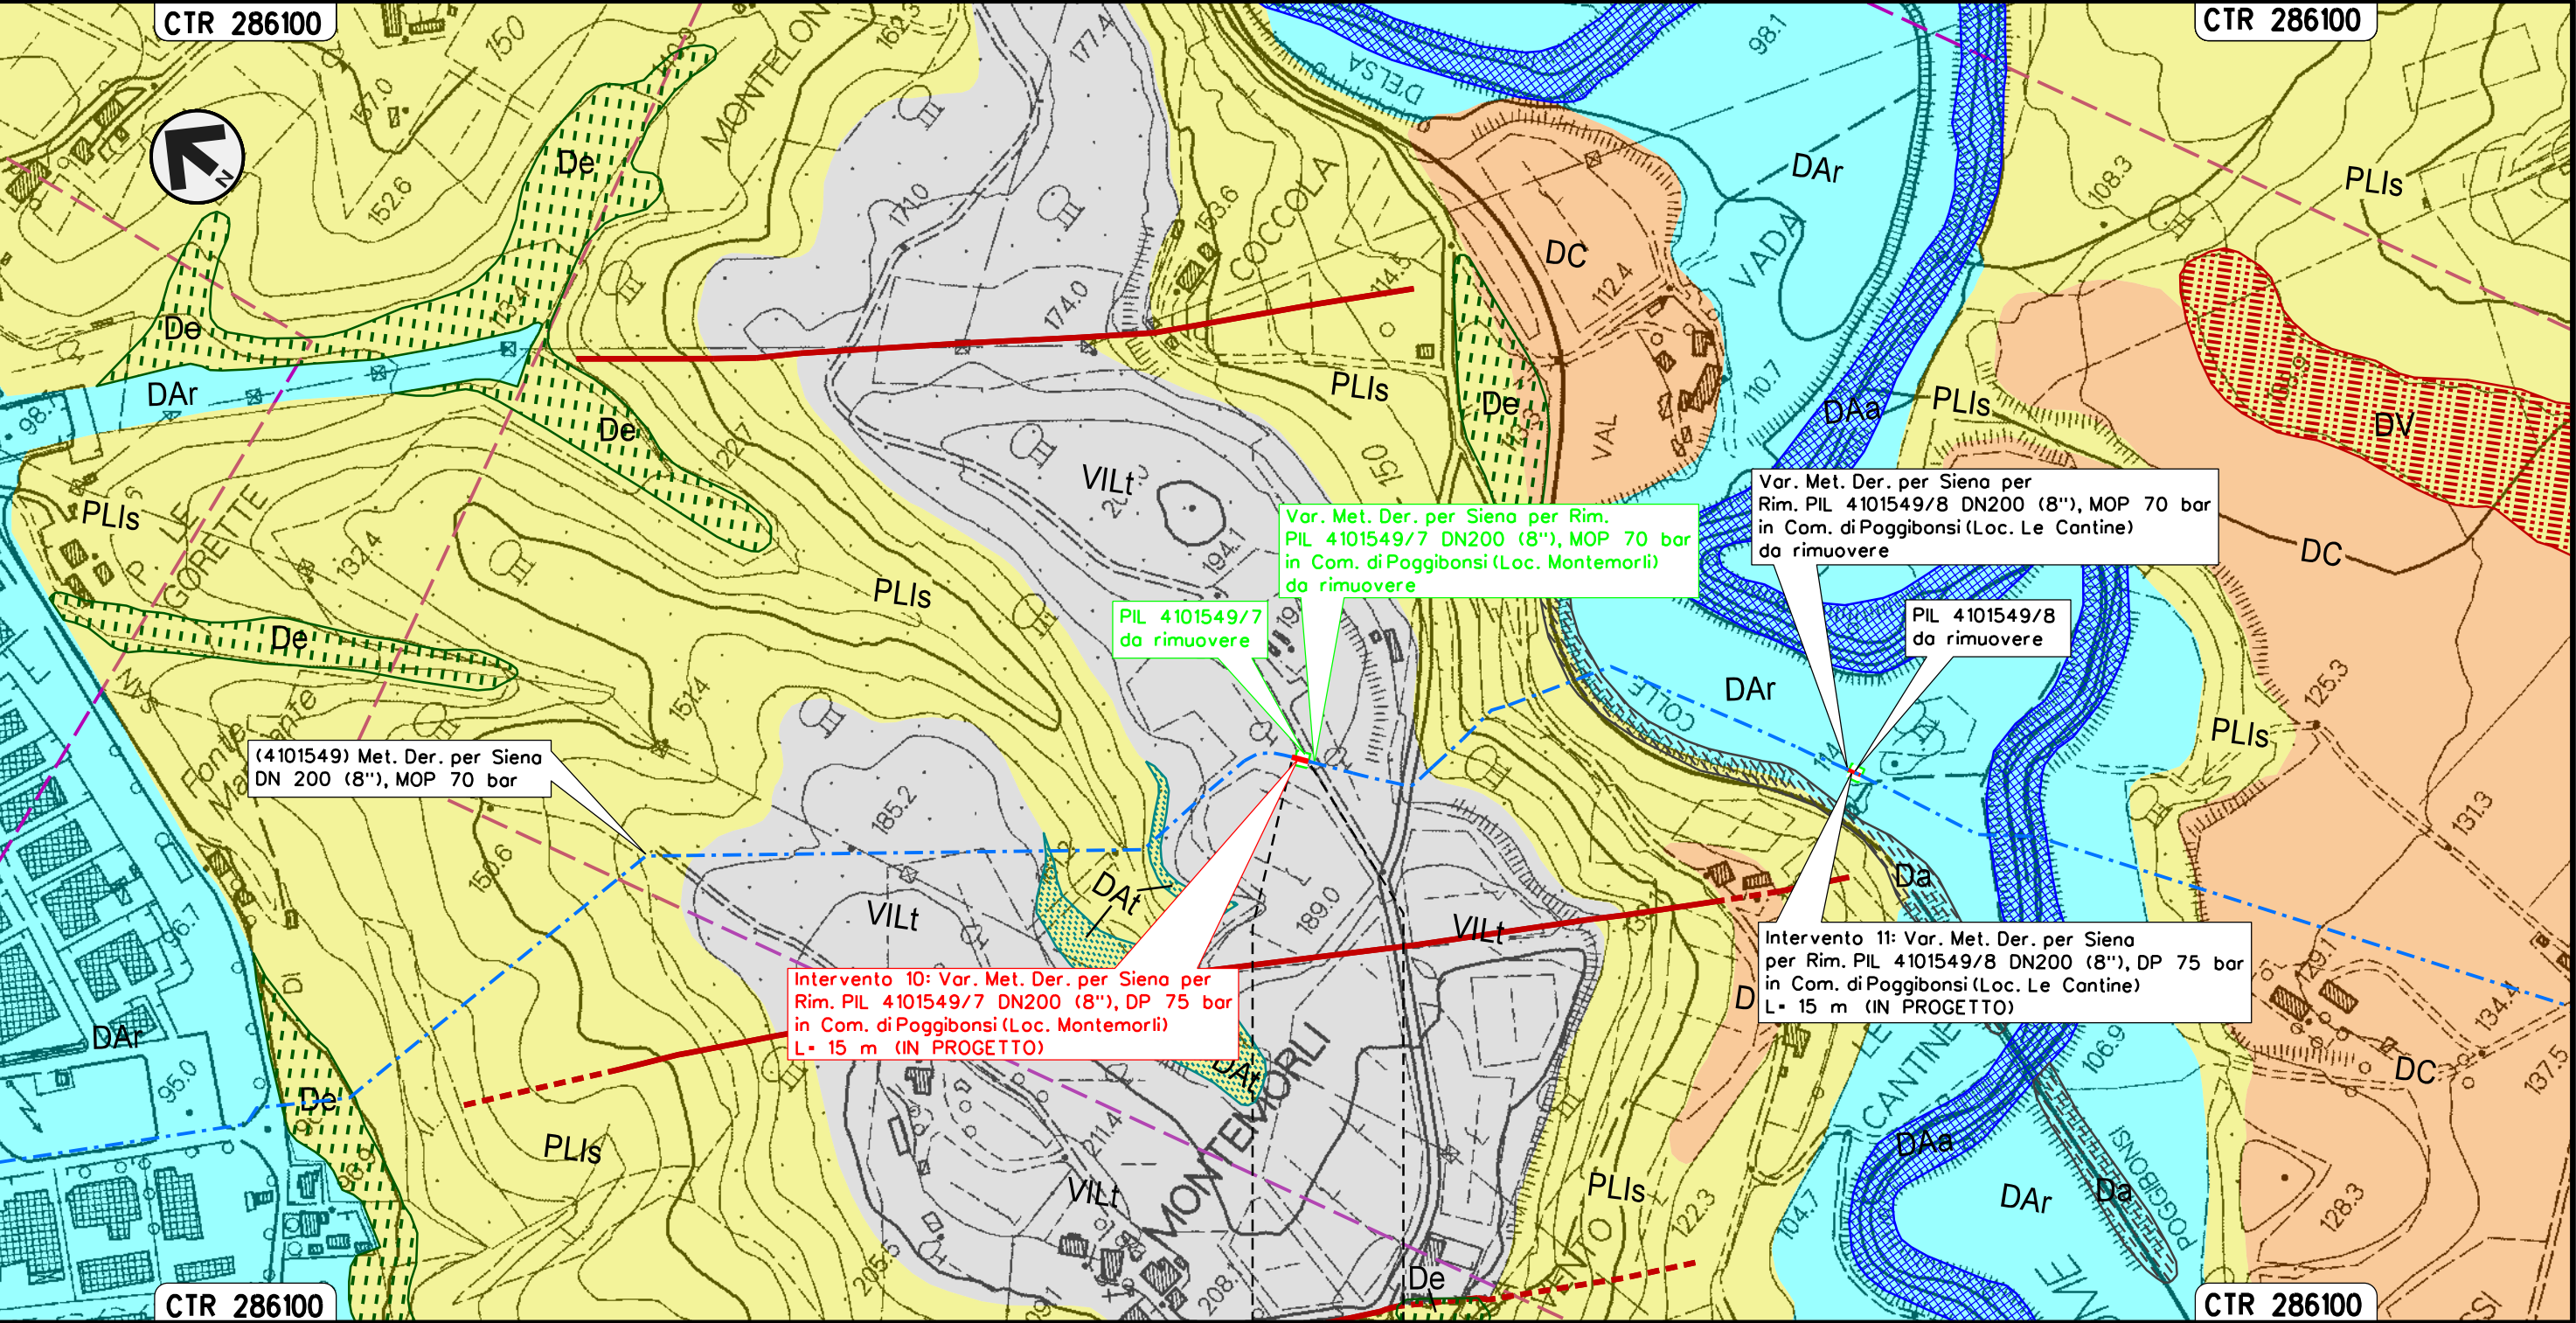


POGGIBONSI
SIENA

Intervento 11: Var. Met. Der. per Siena
DN 200 (8"), DP 75 bar per rimozione PIL 4101549/8
in Comune di Poggibonsi (Loc. Le Cantine)

GEOLOGIA

00	12-02-21	EMISSIONE	AGUZZI	STROPPA	CAPRIOTTI	Foglio
INDICE	DATA	REVISIONI	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO	14
snam		Enereco		Dis. PG-CGD-141		di 34
				Comm. NR/19087		Scala 1:5000

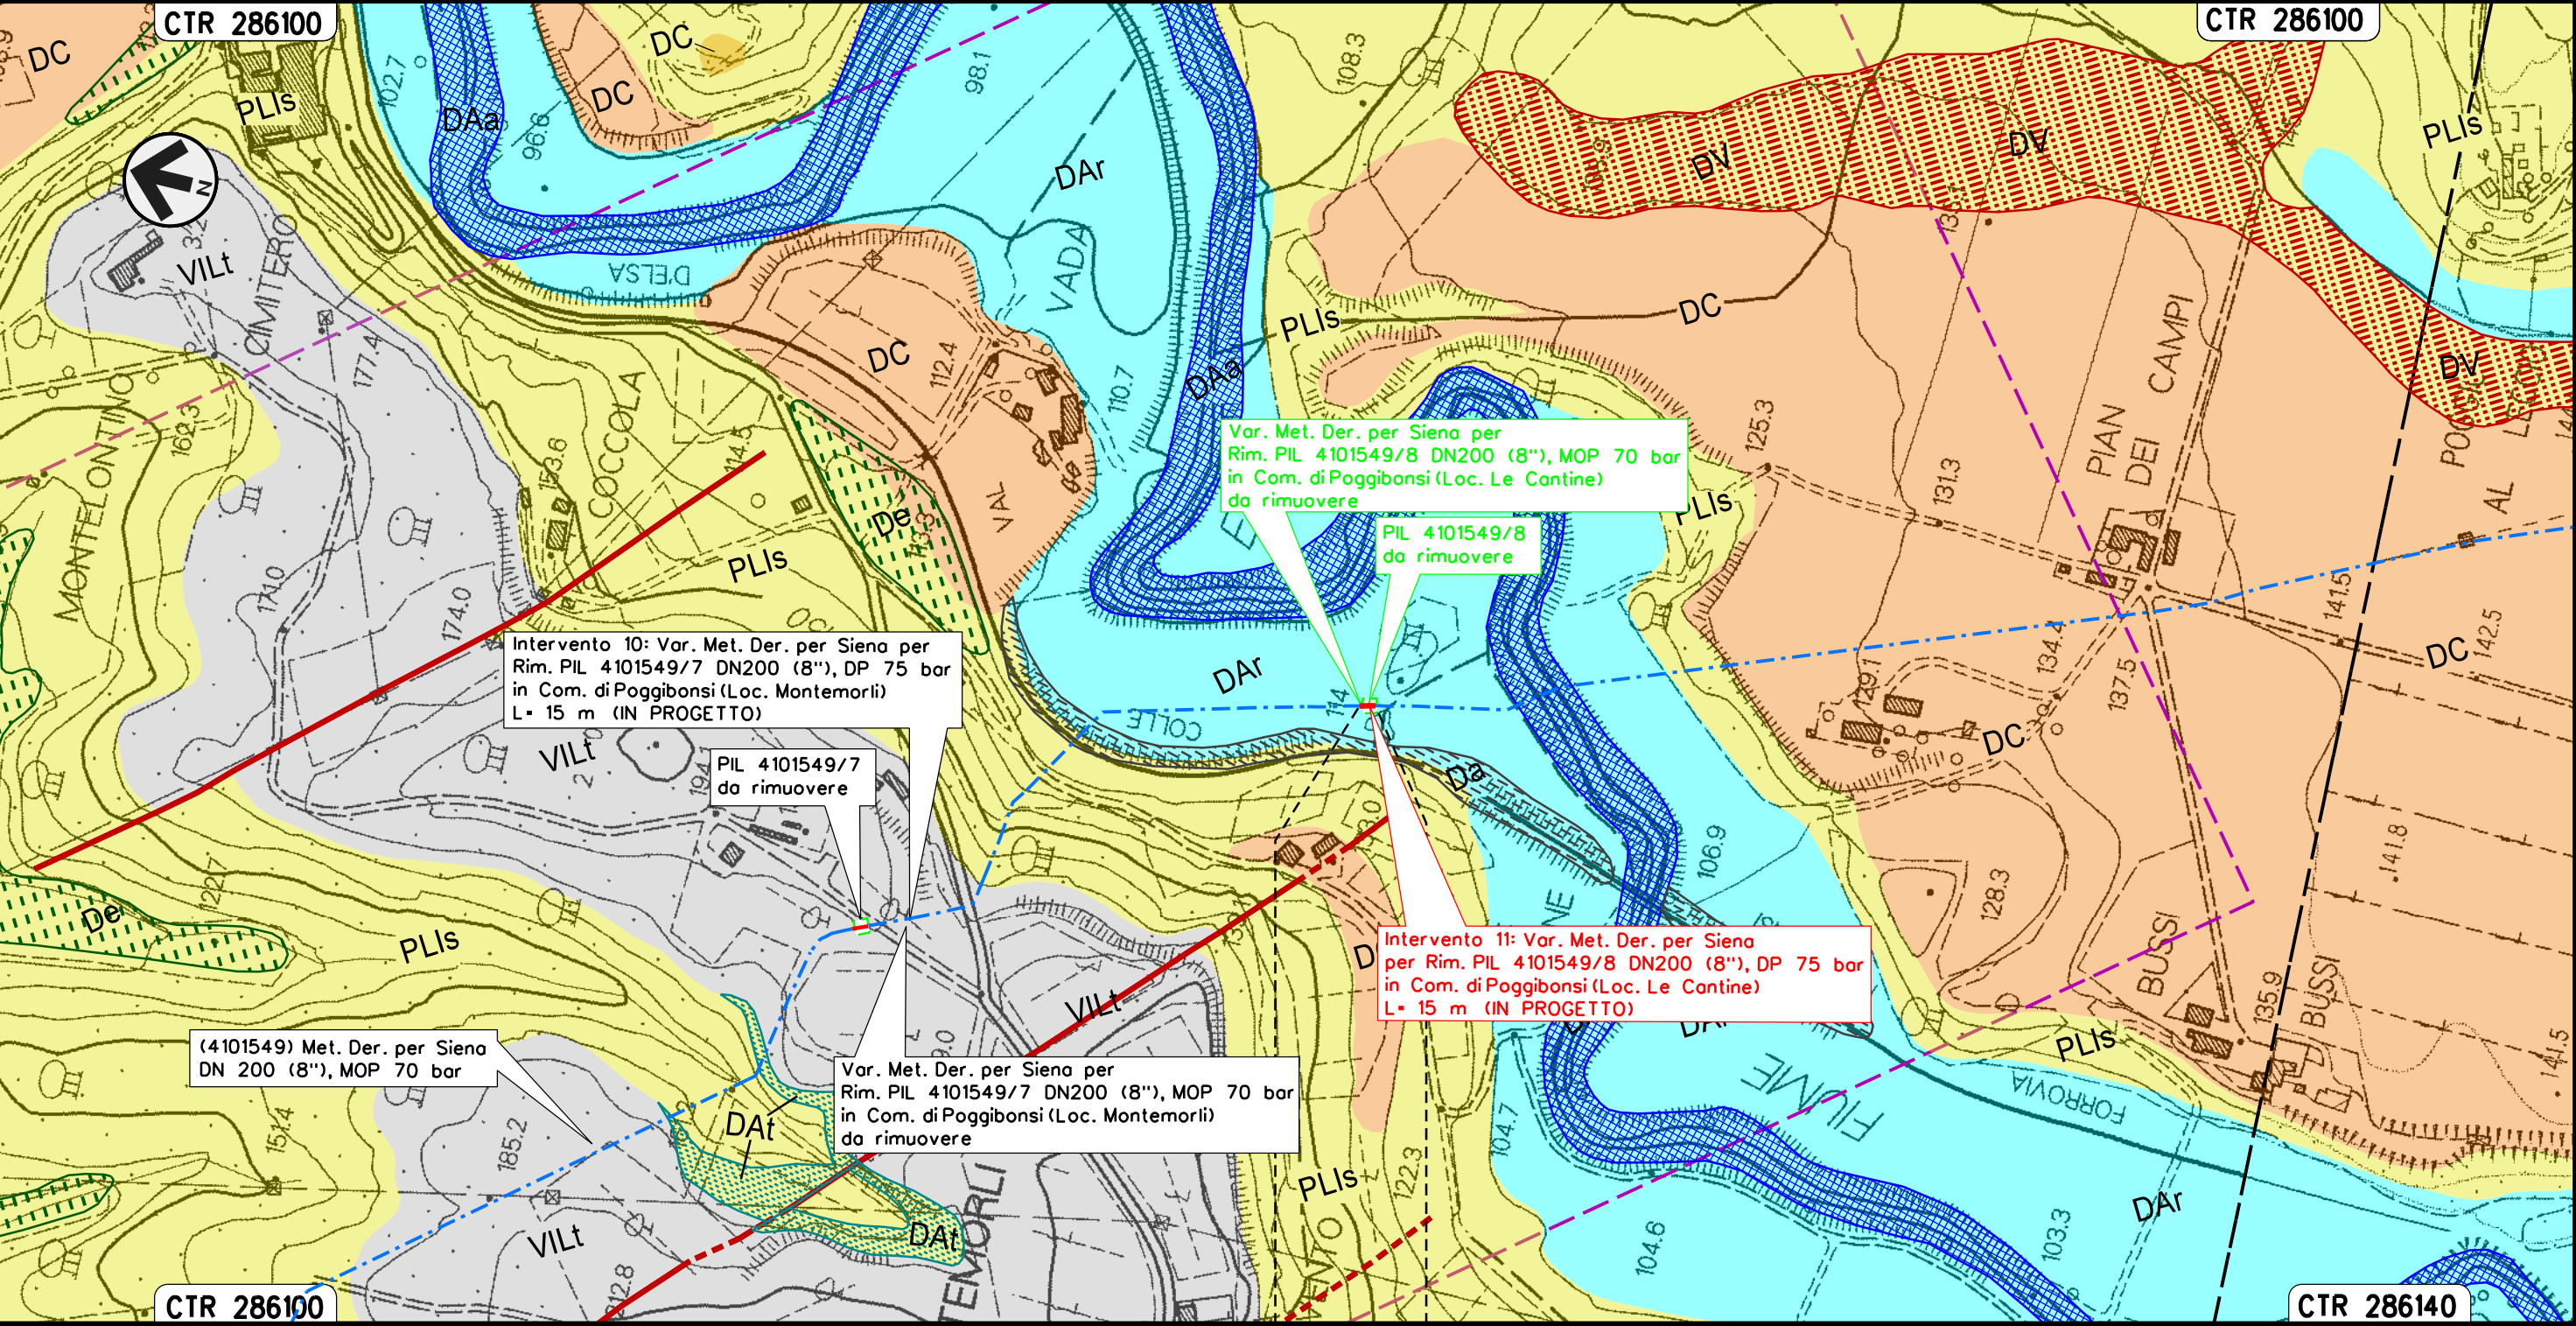


POGGIBONSI
SIENA

Il presente disegno e' di proprieta' aziendale - La Societa' tutelera' i propri diritti a termine di legge.

Intervento 12: Var. Met. Der. per Siena
DN 200 (8"), DP 75 bar per rif. PIDI e ricollegamenti
in Comune di Poggibonsi (Loc. Maltraverso di Sotto)

GEOLOGIA

					Foglio
00	12-02-21	EMISSIONE	AGUZZI	STROPPA	15
INDICE	DATA	REVISIONI	ELABORATO	VERIFICATO	di 34
			Dis. PG-CGD-141		Scala
			Comm. NR/19087		1:5000

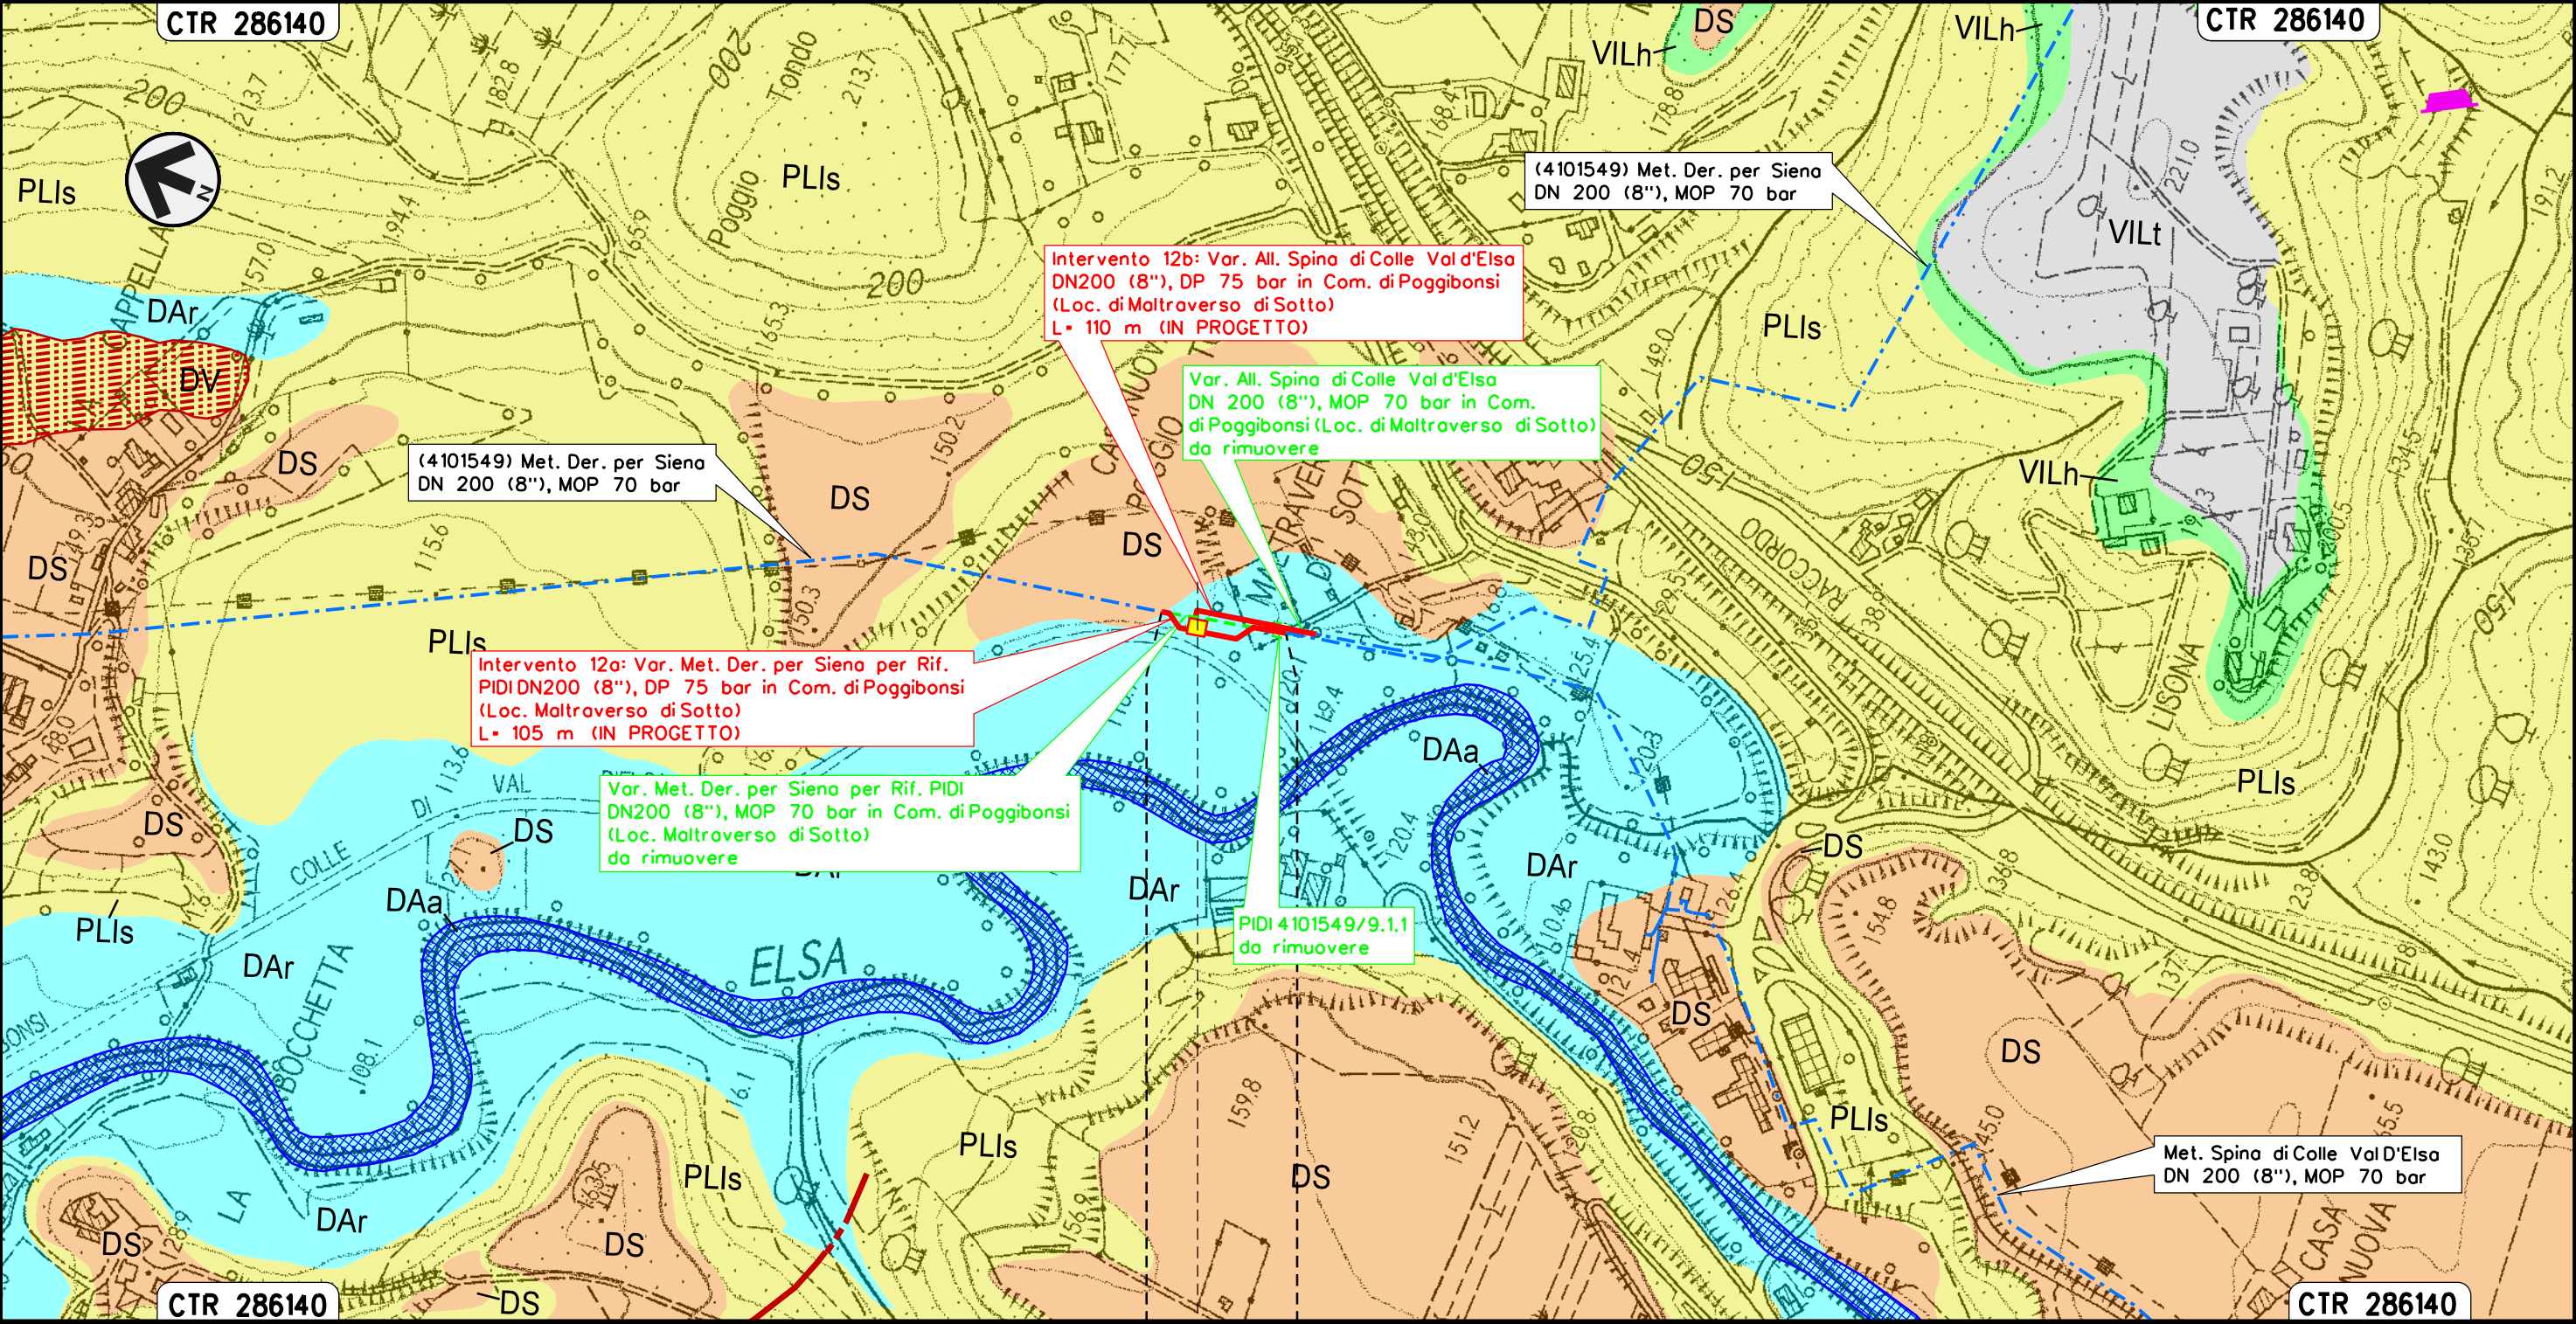

POGGIBONSI
SIENA




PIDI Loc. Maltraverso di sotto

Intervento 13: Var. Met. Der. per Siena
DN200 (8"), DP 75 bar per rifacimento stacco TEE
in Comune di Poggibonsi (Loc. Le Pietre)

GEOLOGIA

						Foglio 16 di 34 Scala 1:5000
00	12-02-21	EMISSIONE	AGUZZI	STROPPA	CAPRIOTTI	
INDICE	DATA	R E V I S I O N I	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO	
				Dis. PG-CGD-141		
				Comm. NR/19087		

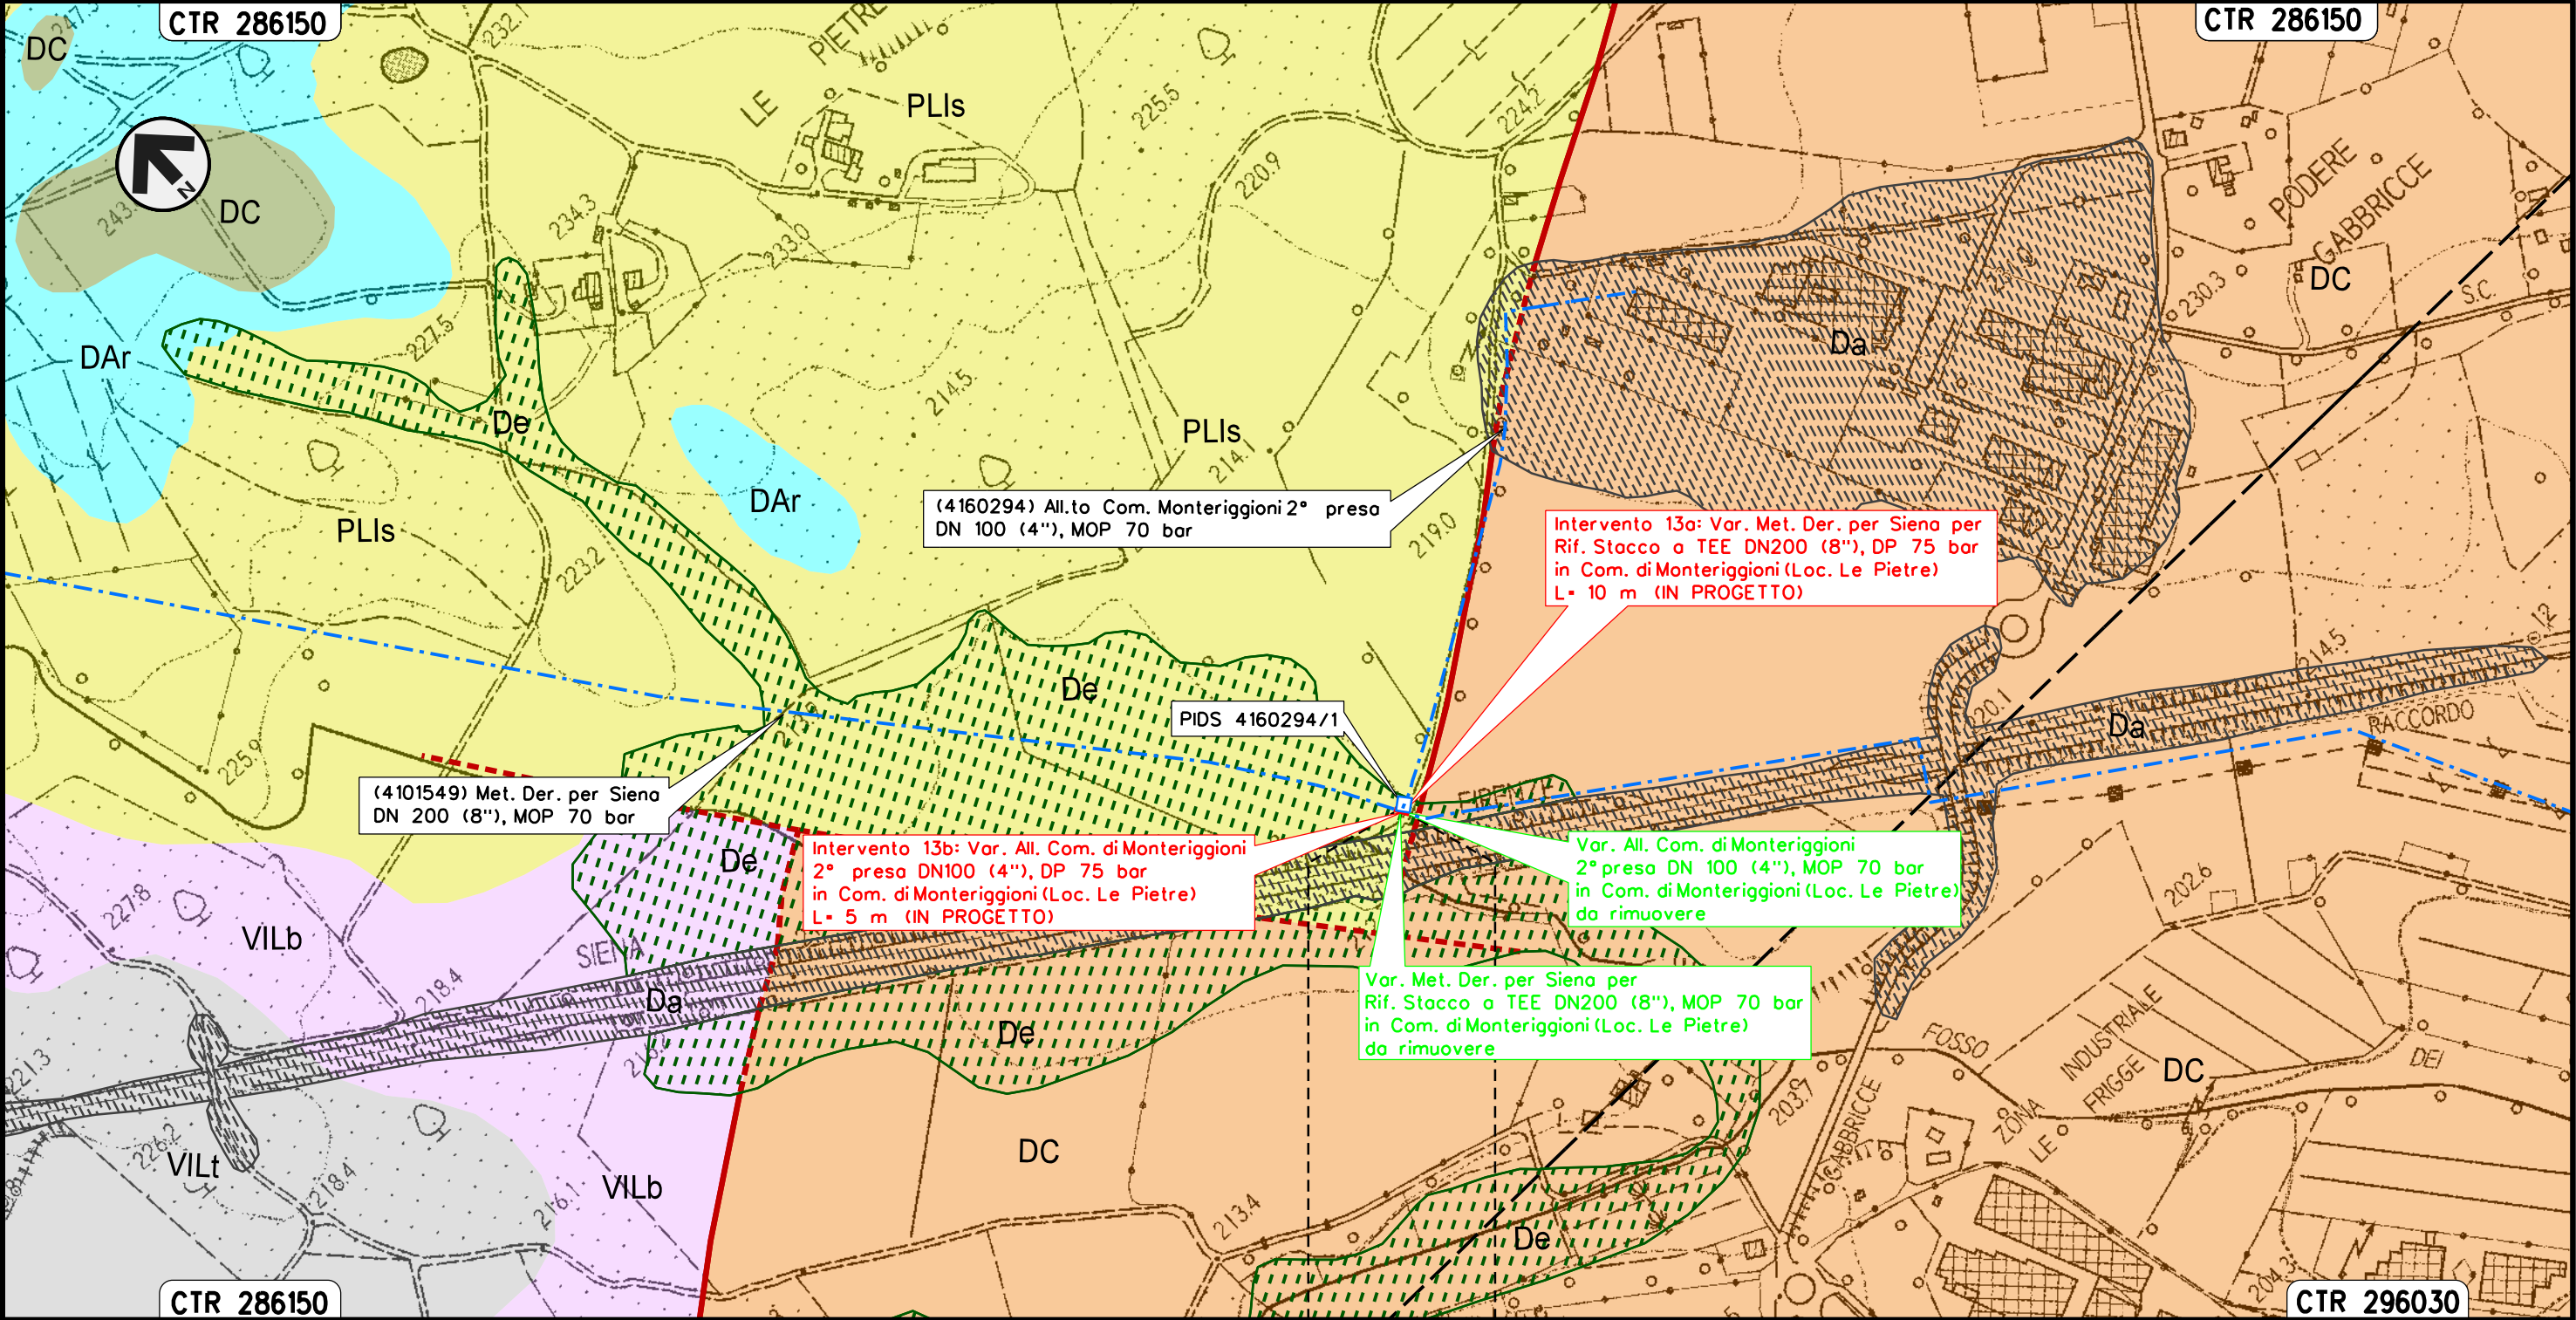


Il presente disegno e' di proprieta' aziendale - La Societa' tutelera' i propri diritti a termine di legge.

Intervento 14: Var. Met. Der. per Siena
DN 200 (8"), DP 75 bar per rif. PIL
in Comune di Monteriggioni (Loc. Campasini)

GEOLOGIA

					Foglio
00	12-02-21	EMISSIONE	AGUZZI	STROPPIA	17
INDICE	DATA	REVISIONI	ELABORATO	VERIFICATO	di 34
		Dis. PG-CGD-141		Scala 1:5000	
		Comm. NR/19087			

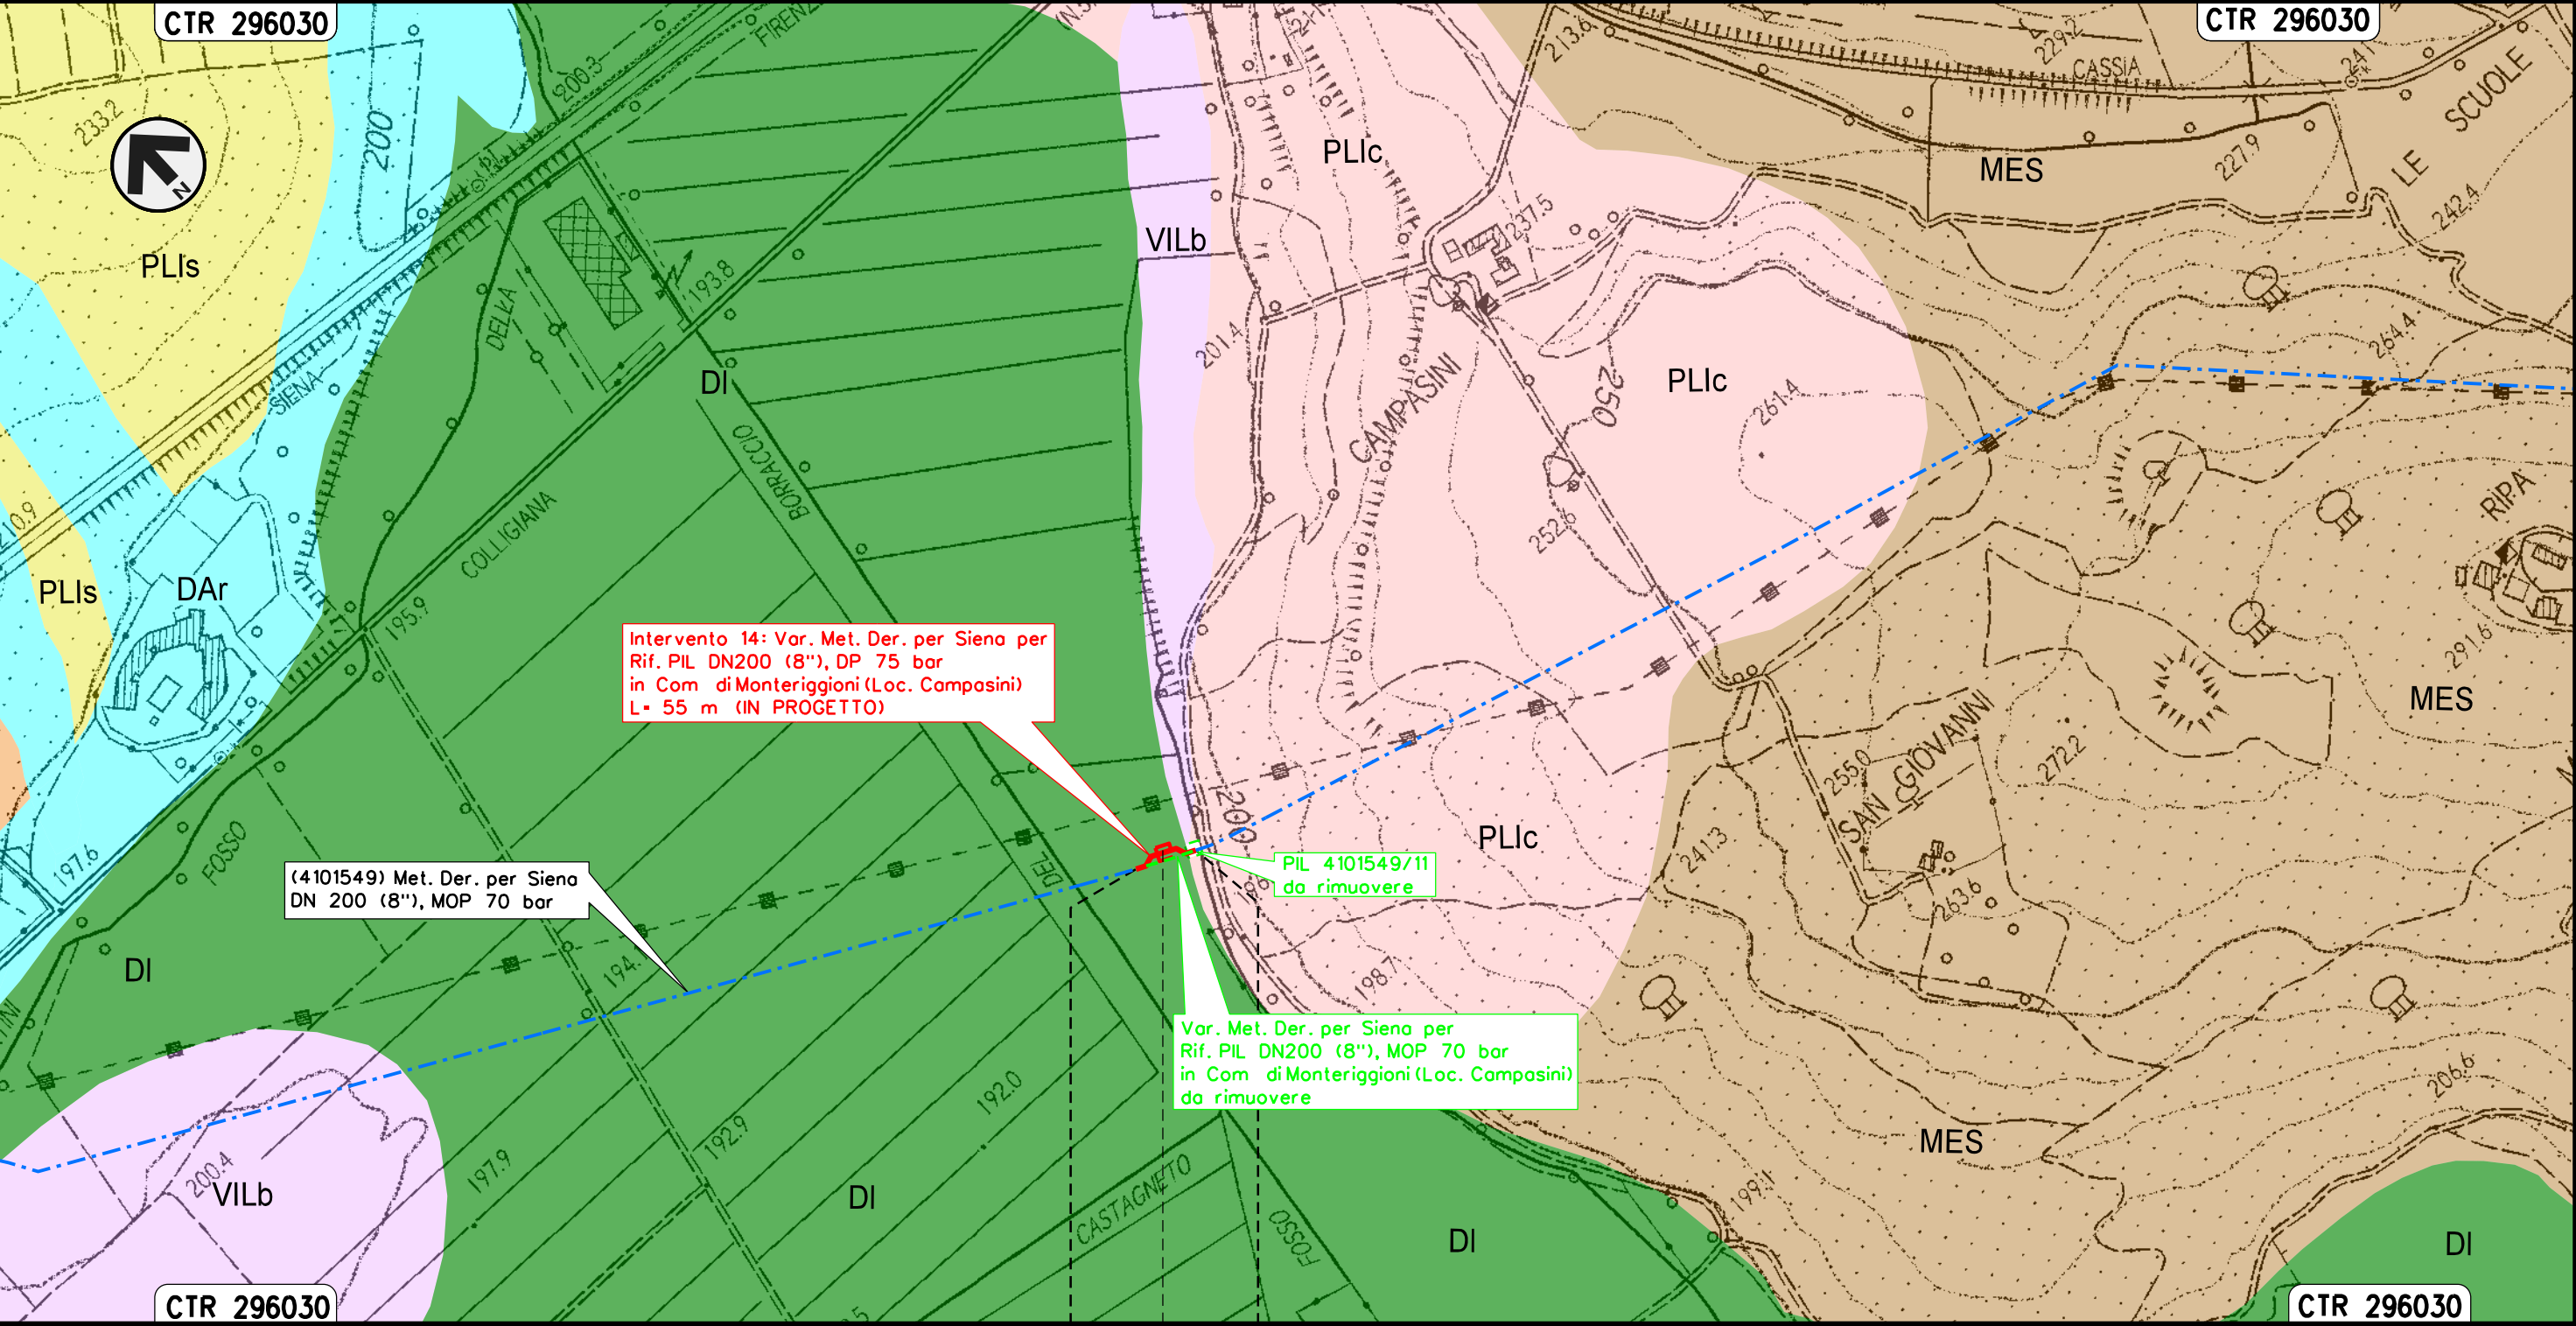

MONTERIGGIONI
SIENA

PIL Loc. Campasini


Il presente disegno e' di proprieta' aziendale - La Societa' tutelera' i propri diritti a termine di legge.

Il presente disegno e' di proprieta' aziendale - La Societa' tutelera' i propri diritti a termine di legge.

Intervento 15: Var. Met. Der. per Siena
DN 200 (8"), DP 75 bar per rif. PIDS/C e ricollegamenti
in Comune di Monteriggioni (Loc. Cerbaia)

GEOLOGIA

					Foglio
00	12-02-21	EMISSIONE	AGUZZI	STROPPA	18
INDICE	DATA	REVISIONI	ELABORATO	VERIFICATO	di 34
snam		Enereco		Dis. PG-CGD-141	di 34
				Comm. NR/19087	Scala 1:5000

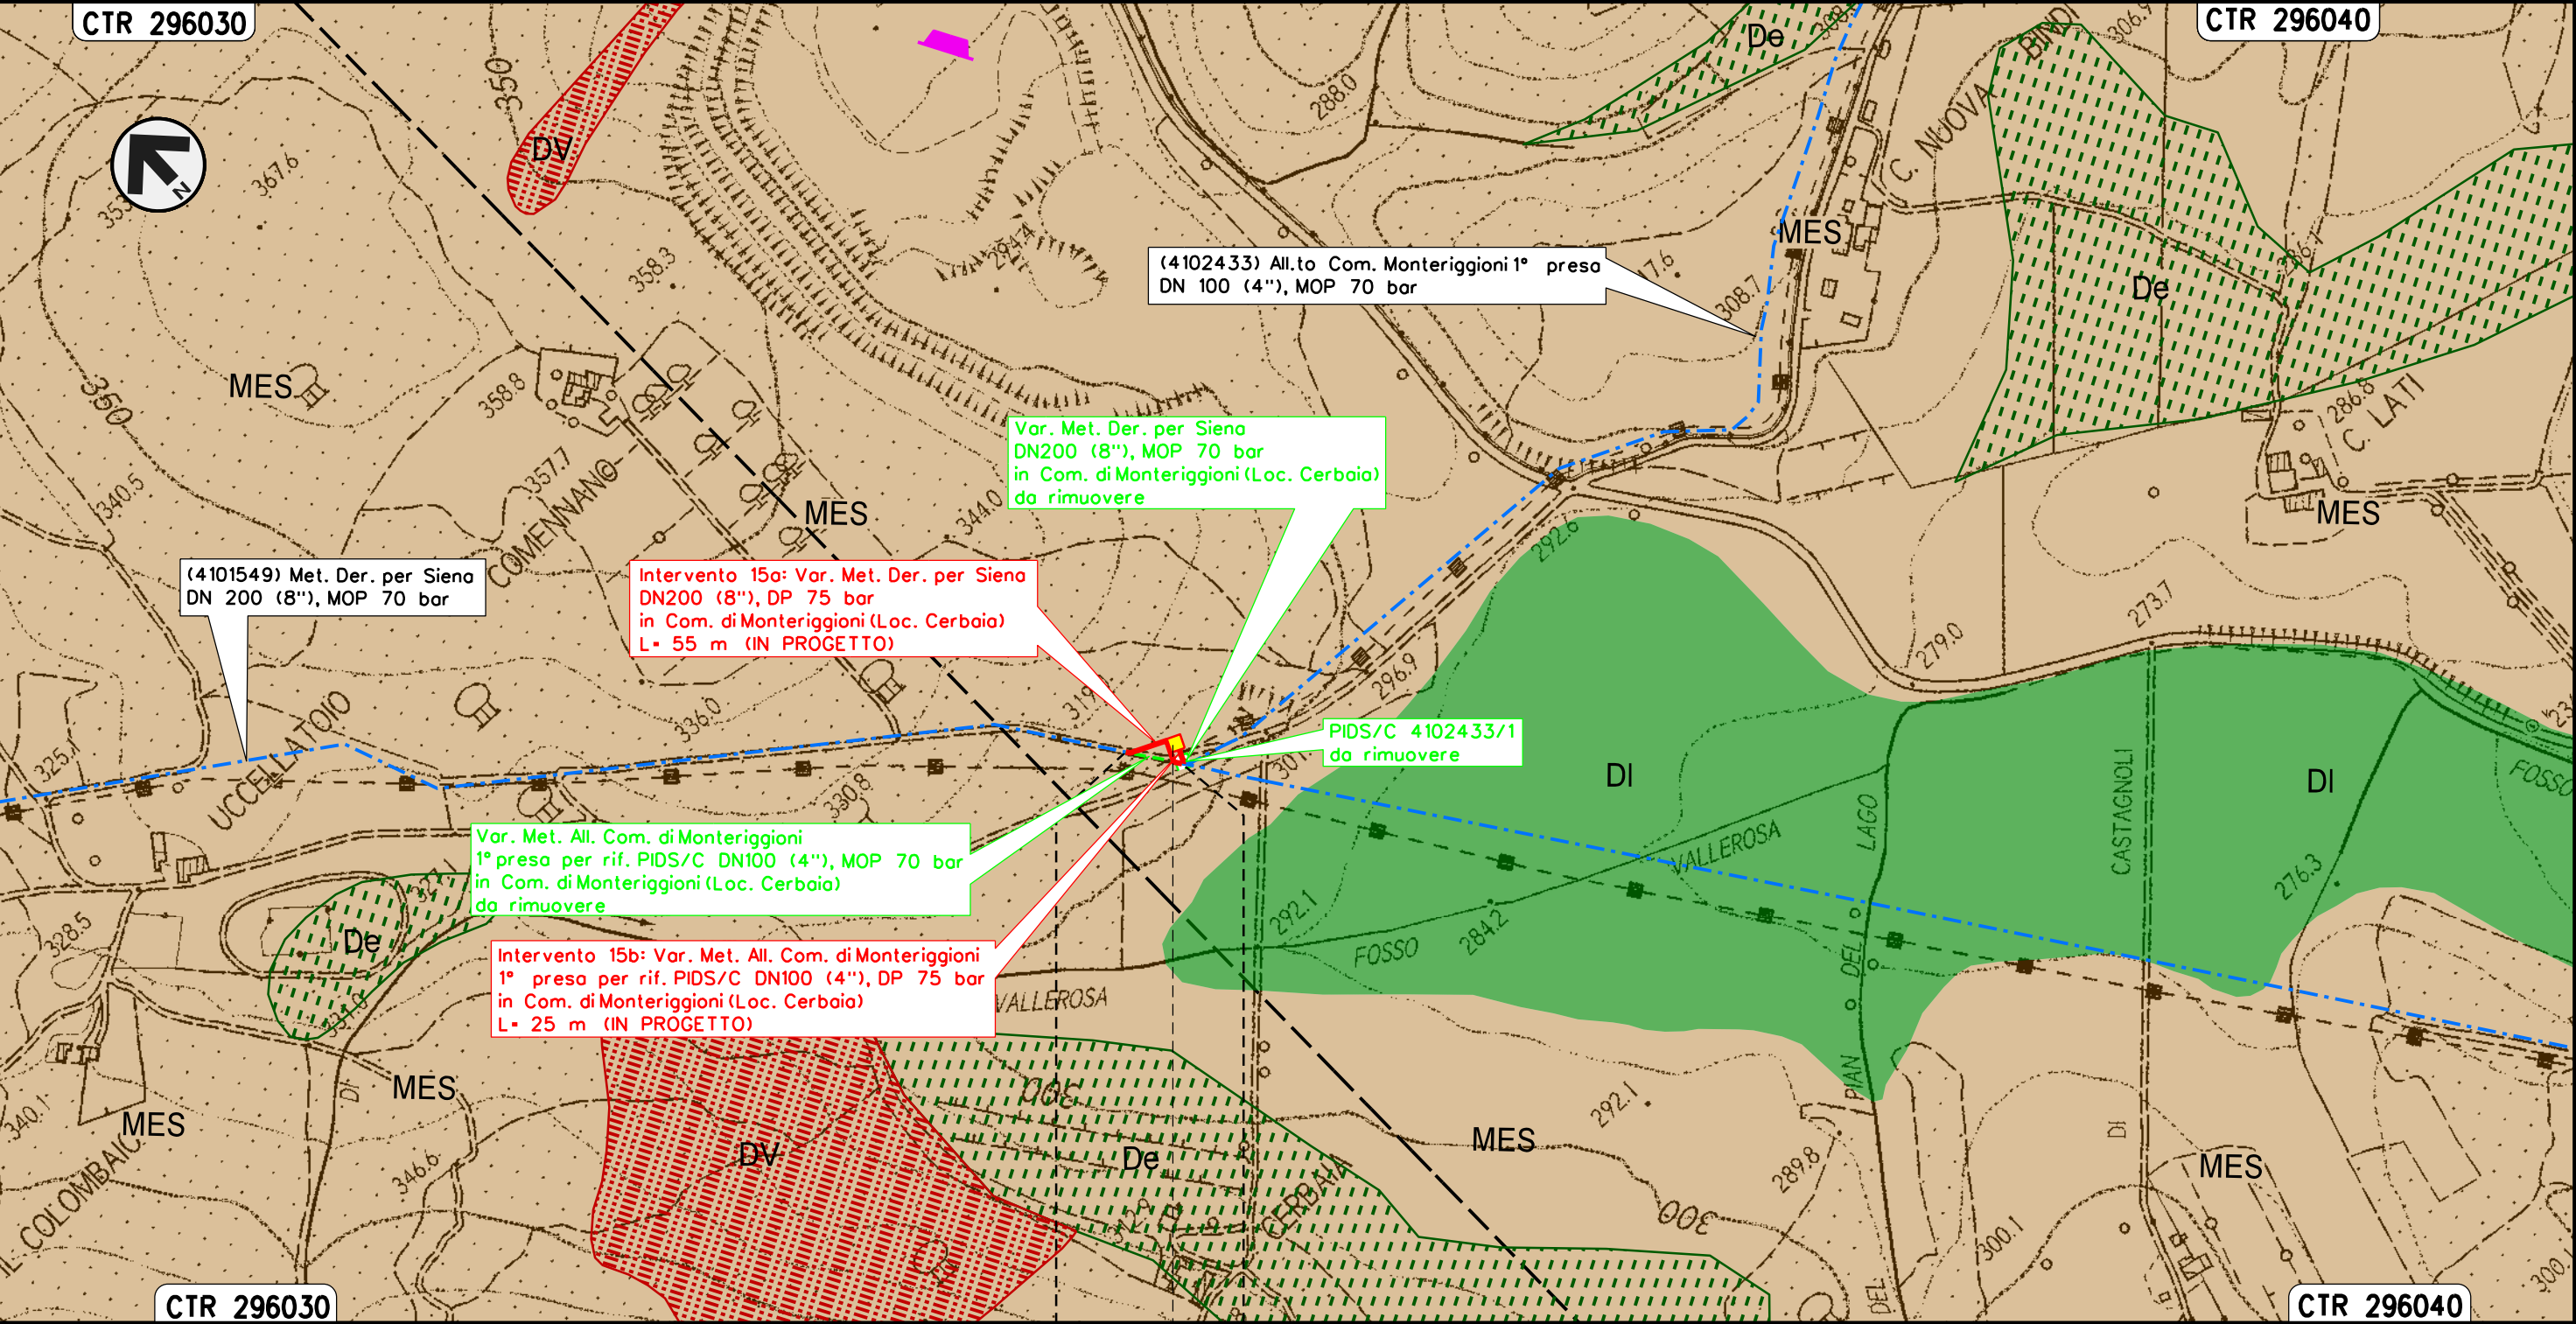


MONTERIGGIONI
SIENA

PIDS Loc. Cerbaia

Intervento 16: Var. Met. Der. per Siena-Torrenieri
DN 200 (8"), DP 75 bar per rif. PIDI e ricollegamenti
in Comune di Siena (Loc. P. Casanuova)

GEOLOGIA

						Foglio 19 di 34 Scala 1:5000	
00	12-02-21	EMISSIONE		AGUZZI	STROPPA		CAPRIOTTI
INDICE	DATA	R E V I S I O N I		ELABORATO	VERIFICATO		APPROVATO
				Dis. PG-CGD-141			
				Comm. NR/19087			

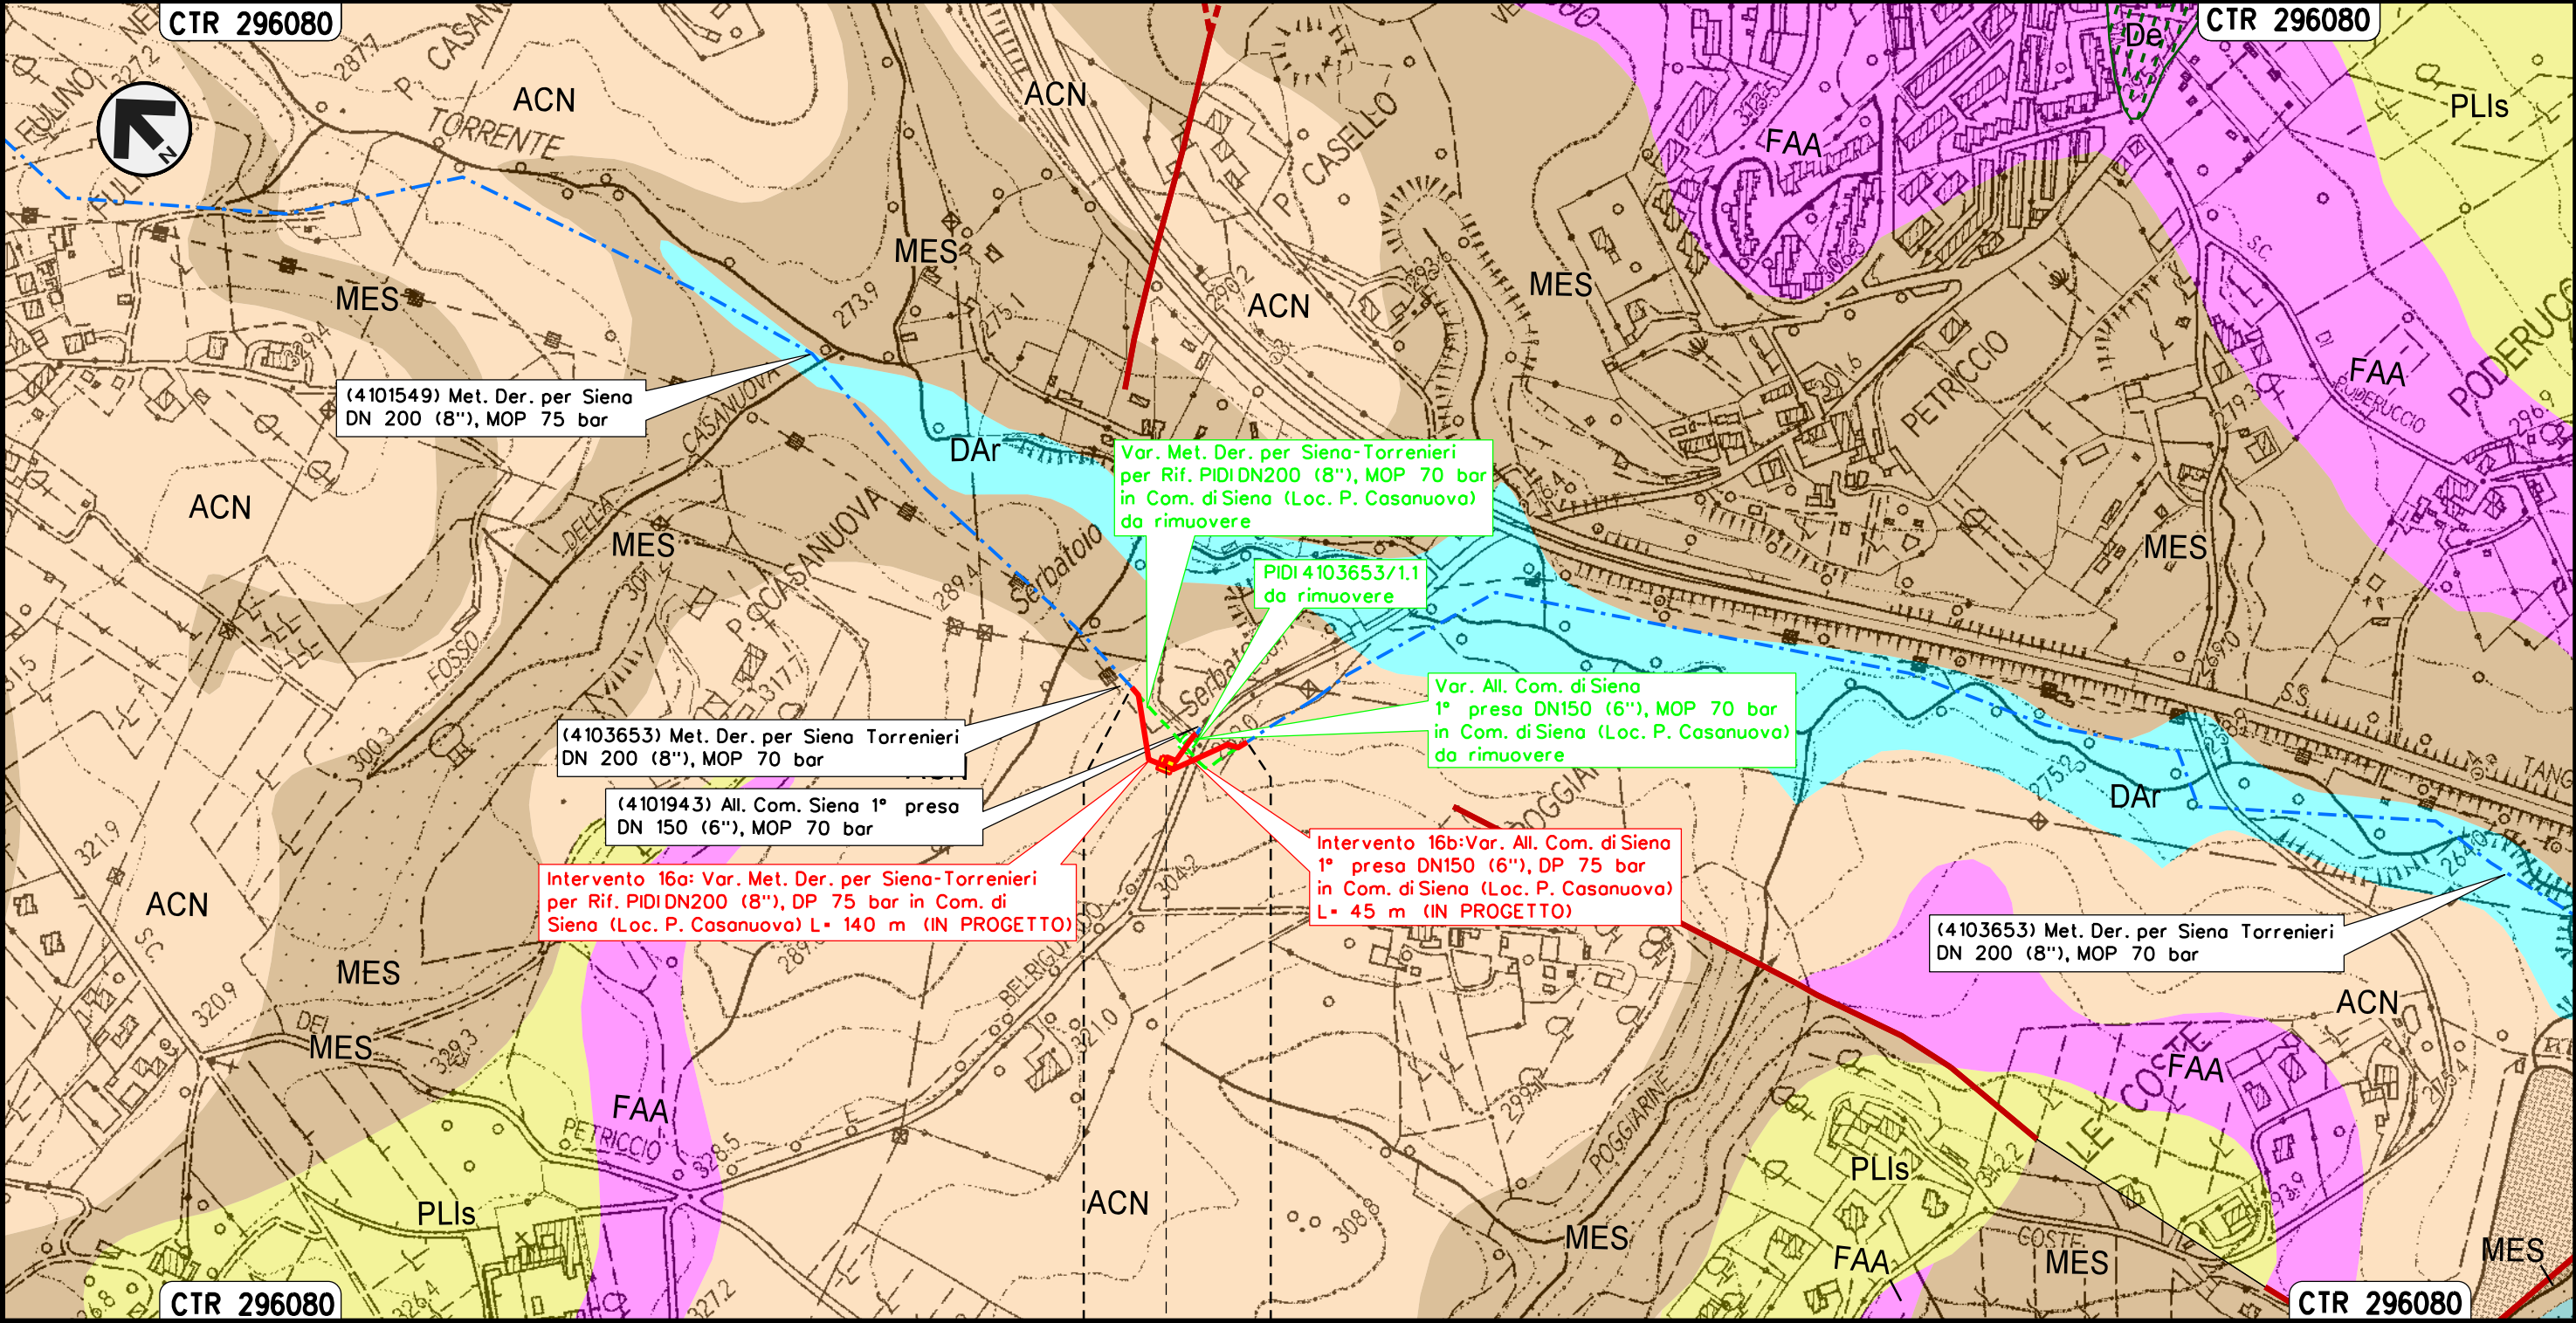

SIENA
SIENA
PIDI Loc. P. Casanuova

Il presente disegno e' di proprieta' aziendale - La Societa' tutelera' i propri diritti a termine di legge.

							Foglio 20 di 34 Scala 1:5000	
00	12-02-21	EMISSIONE			AGUZZI	STROPPA		CAPRIOTTI
INDICE	DATA	R E V I S I O N I			ELABORATO	VERIFICATO		APPROVATO
				Dis. PG-CGD-141				
				Comm. NR/19087				



Enereco

Foglio
20
di 34
Scala
1:5000



 PIDA/C Loc. P. Colombaio


							Foglio 21 di 34 Scala 1:5000	
00	12-02-21	EMISSIONE			AGUZZI	STROPPA		CAPRIOTTI
INDICE	DATA	R E V I S I O N I			ELABORATO	VERIFICATO		APPROVATO
					Dis. PG-CGD-141			Scala 1:5000
					Comm. NR/19087			



Enerco

Comm. NR/19087

Foglio
21
di 34
Scala
1:5000

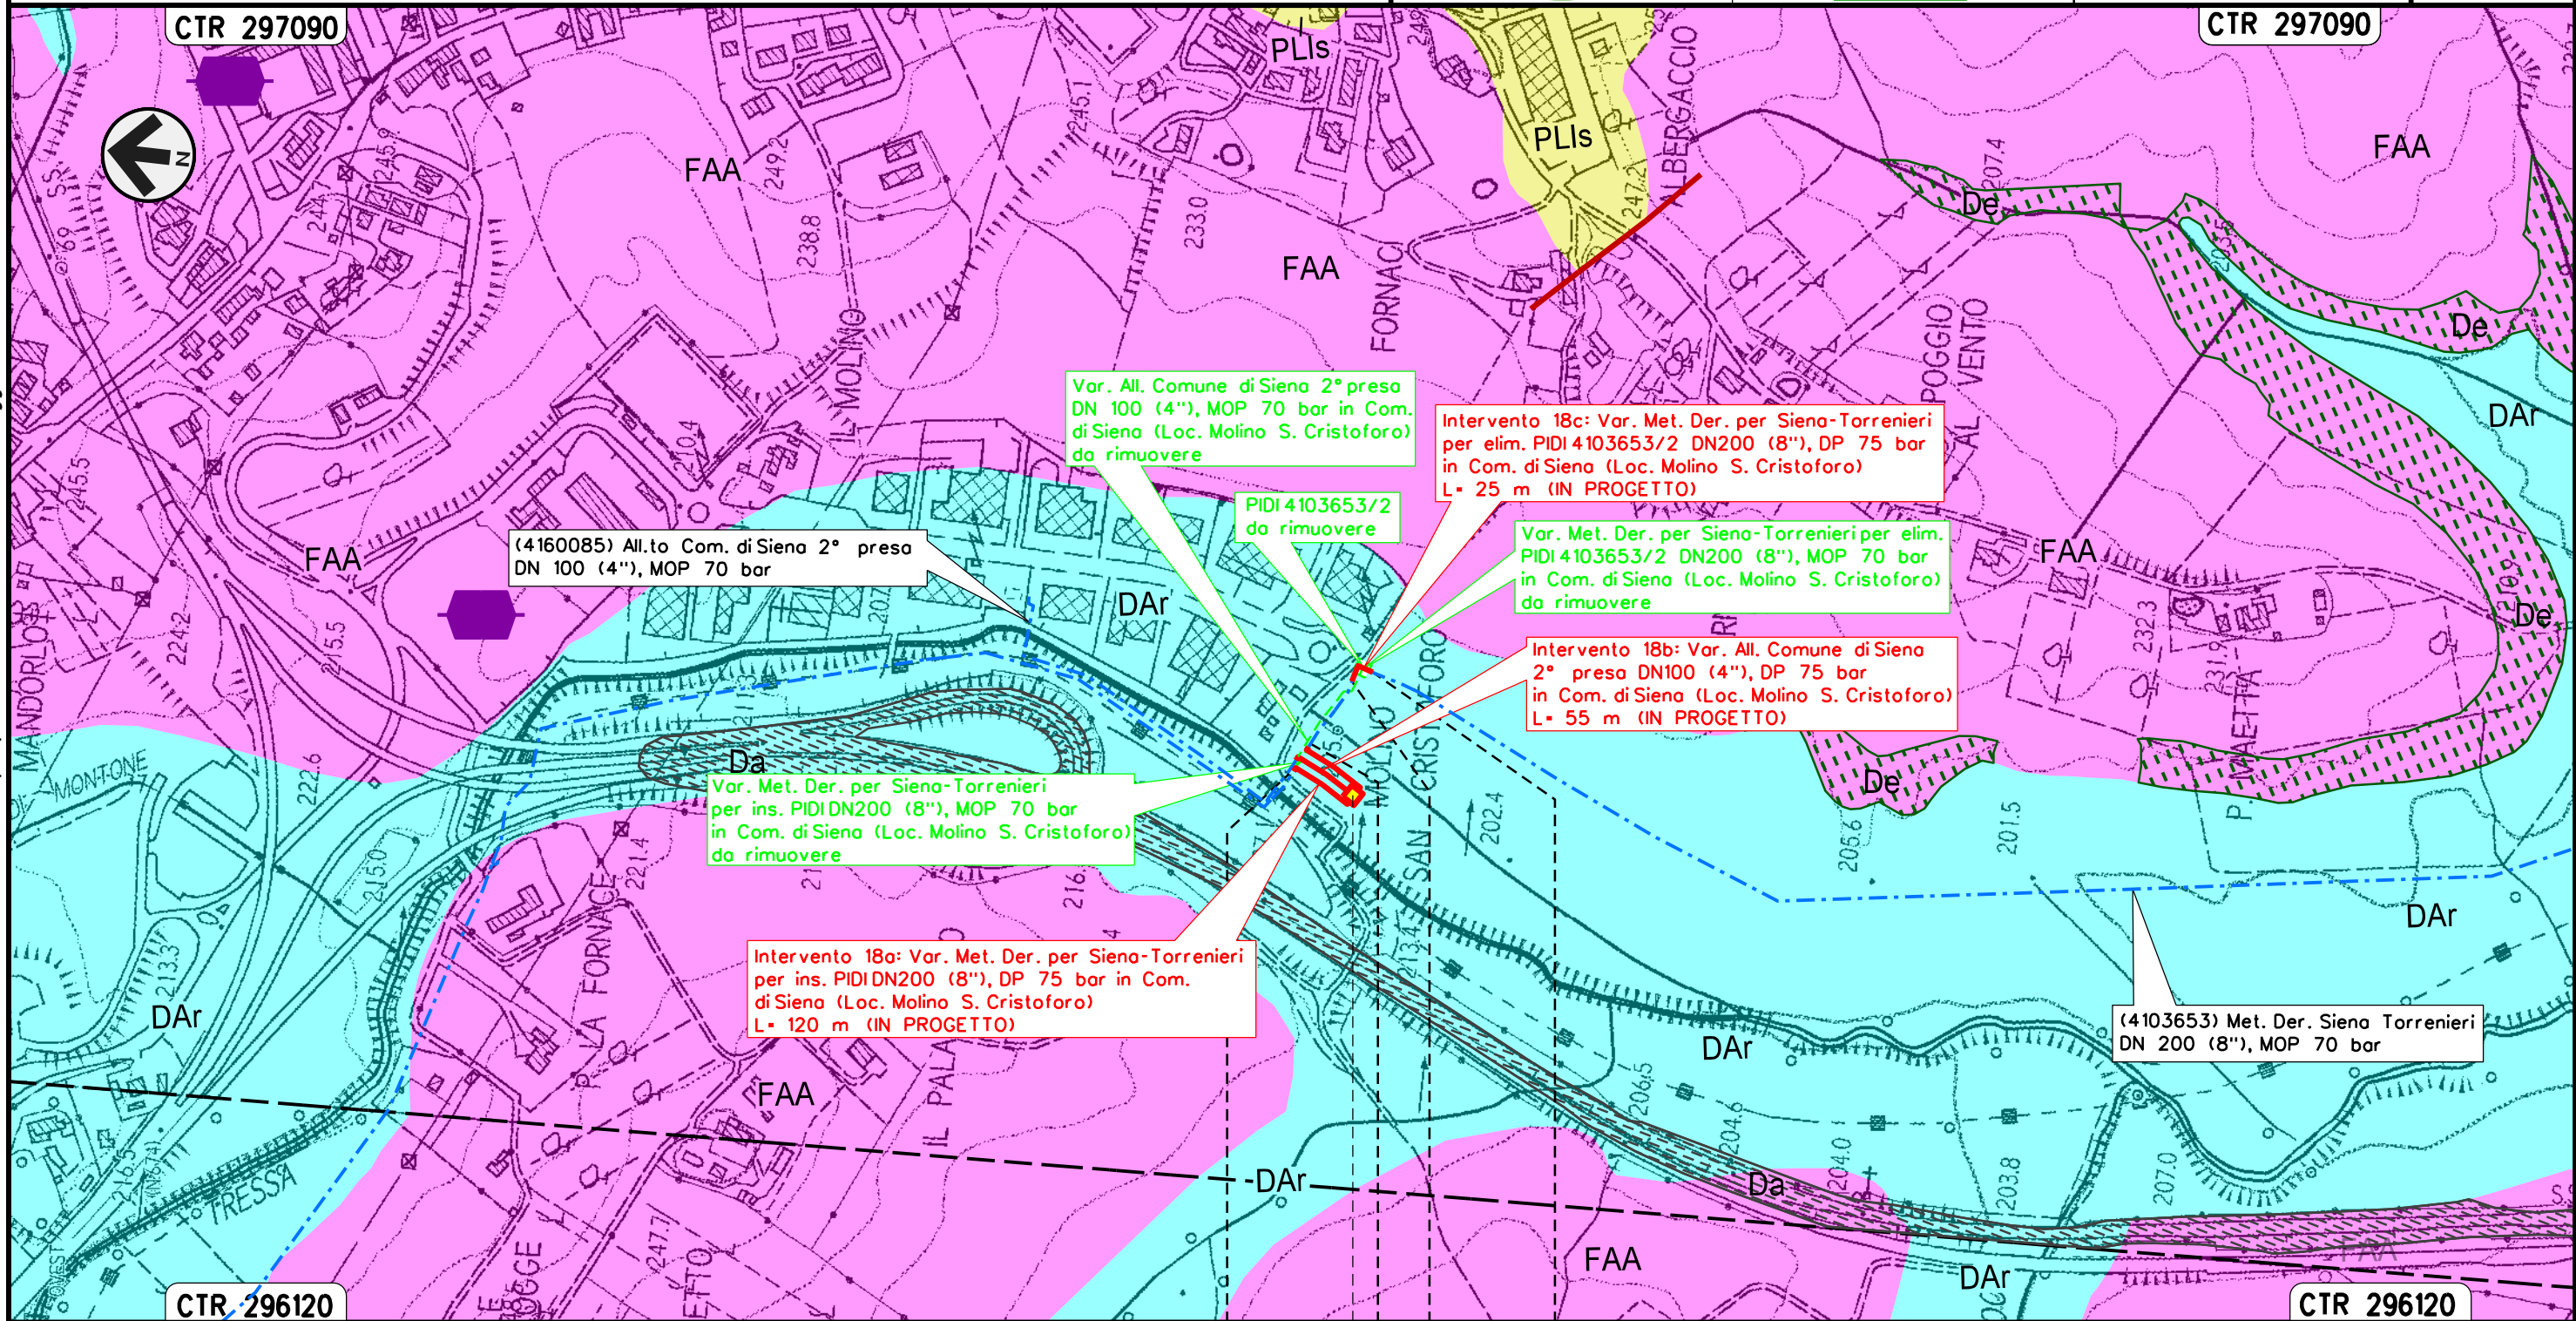SIENA
SIENA PDI Loc. Molino S. Cristoforo


Il presente disegno e' di proprieta' aziendale - La Societa' tutelera' i propri diritti a termine di legge.

Il presente disegno e' di proprieta' aziendale - La Societa' tutelera' i propri diritti a termine di legge.

Intervento 19: Var. Met. Der. per Siena-Torrenieri
DN 200 (8"), DP 75 bar per rif. Stacco TEE
in Comune di Siena (Loc. Il Pino)

GEOLOGIA

						Foglio 22 di 34 Scala 1:5000	
00	12-02-21	EMISSIONE		AGUZZI	STROPPA		CAPRIOTTI
INDICE	DATA	R E V I S I O N I		ELABORATO	VERIFICATO		APPROVATO
				Dis. PG-CGD-141			
				Comm. NR/19087			

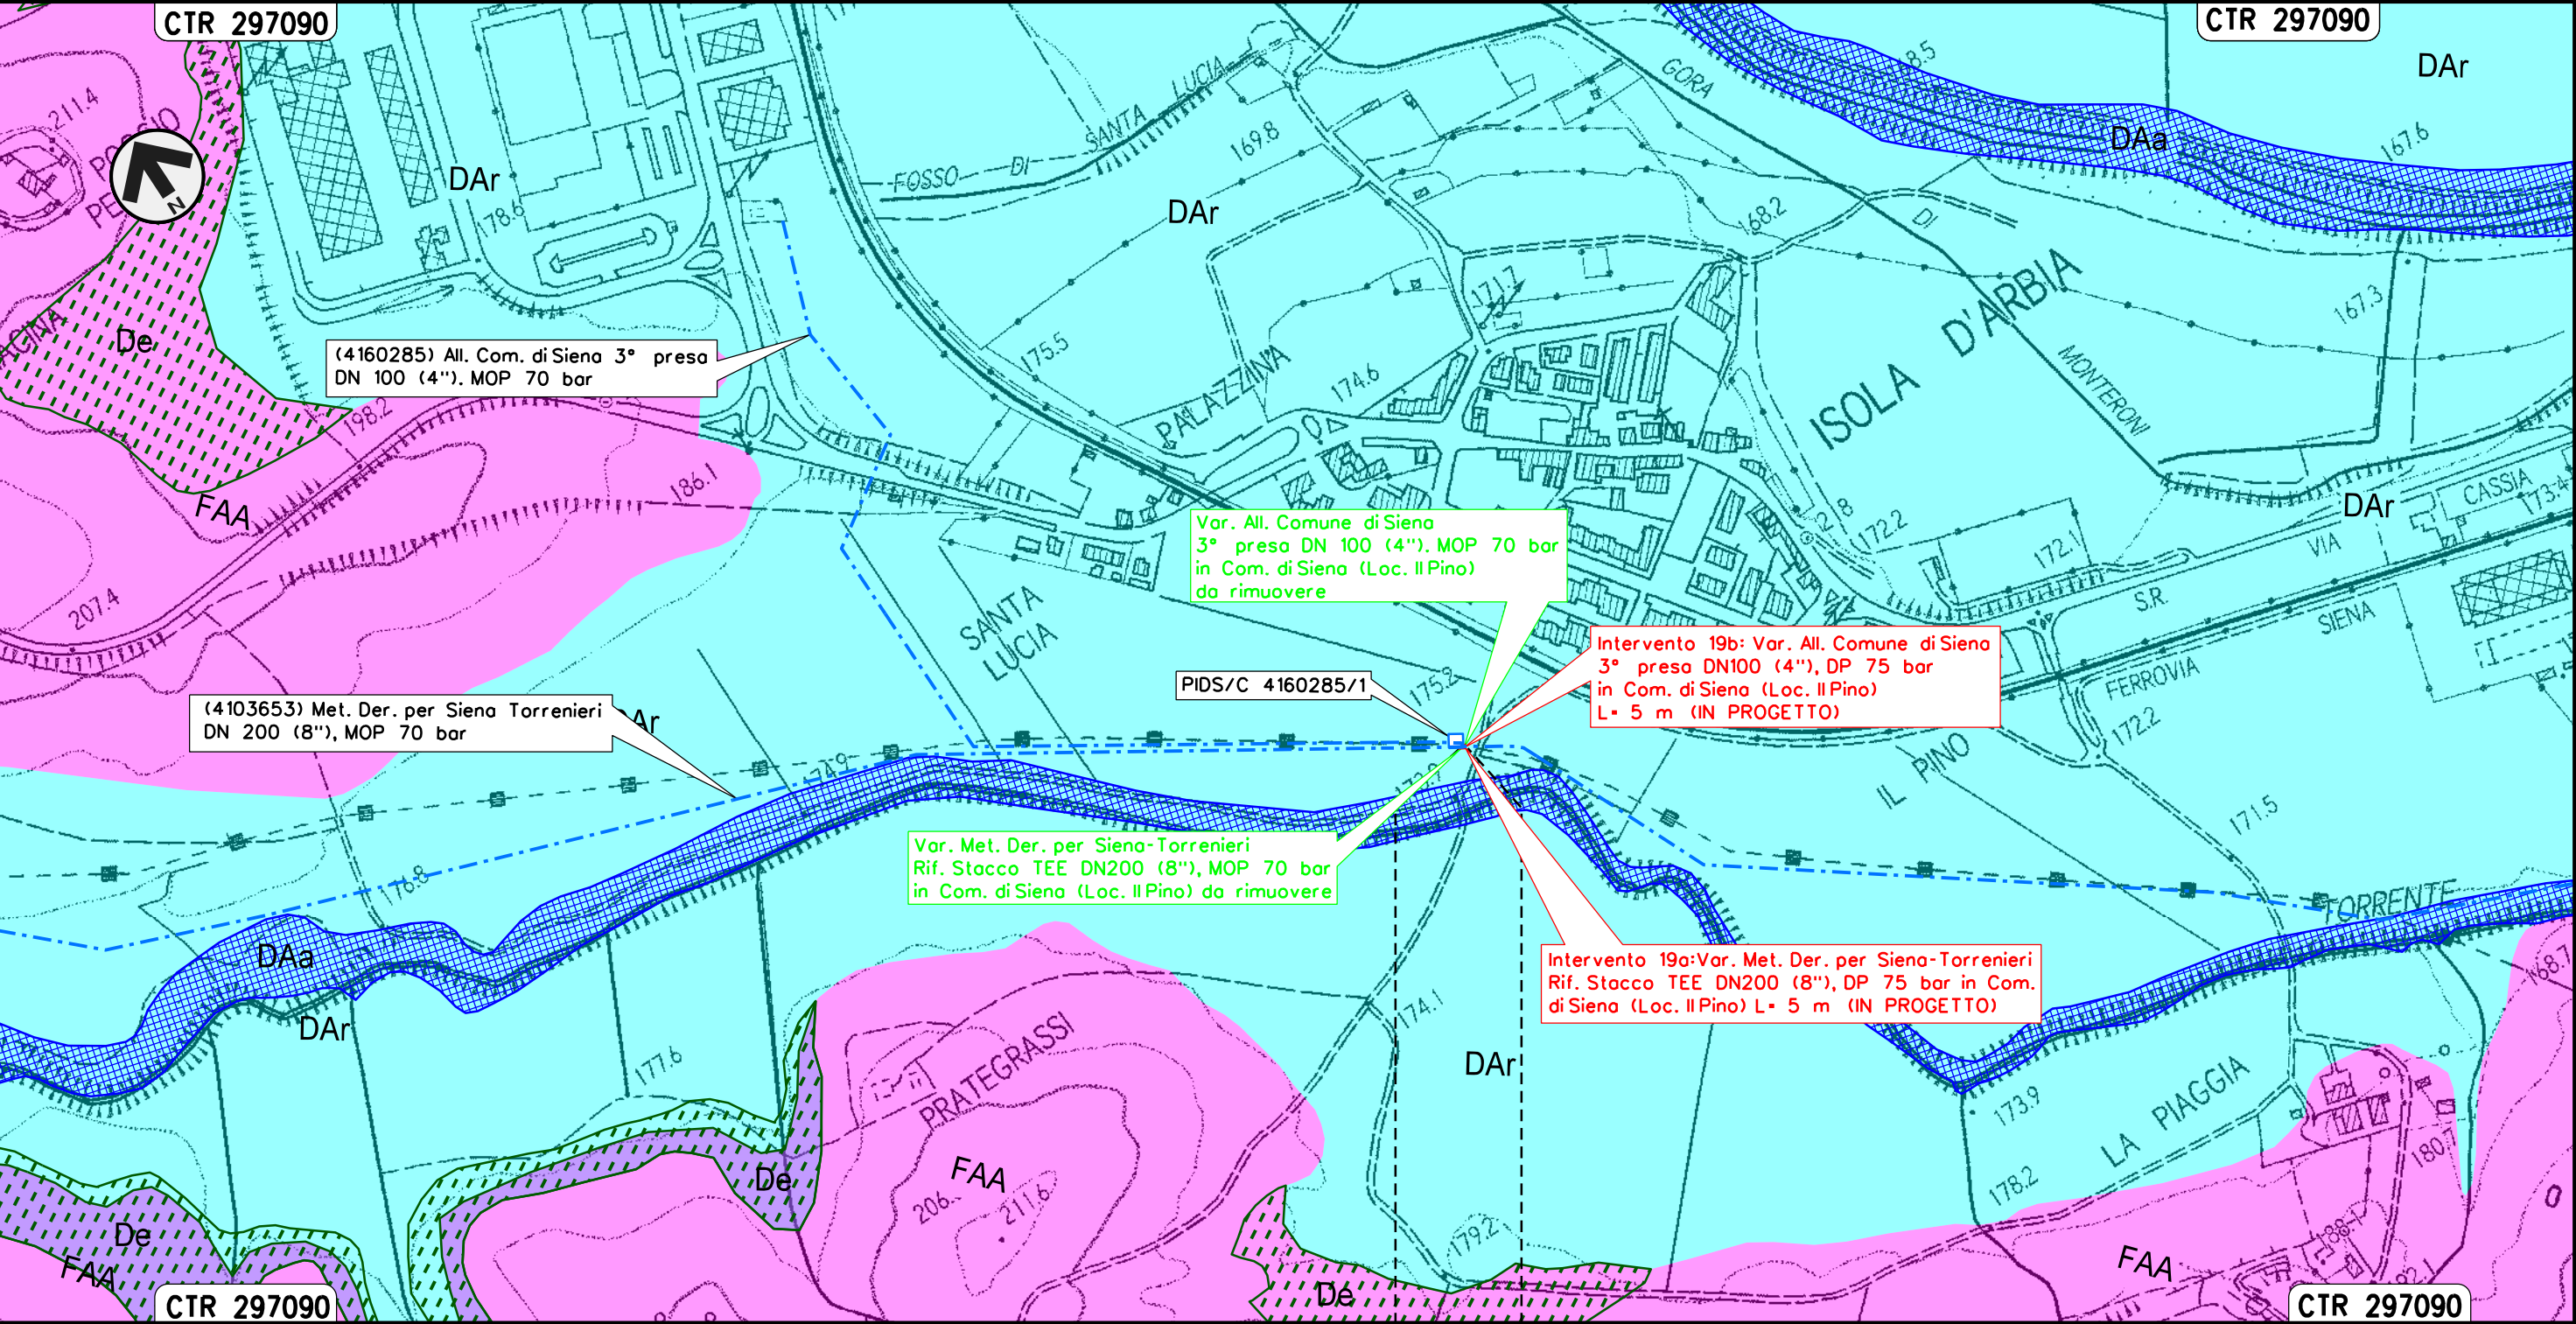


SIENA
SIENA

Il presente disegno e' di proprieta' aziendale - La Societa' tutelera' i propri diritti a termine di legge.

Intervento 20: Var. Met. Der. per Siena-Torrenieri
DN 200 (8"), DP 75 bar per rif. Stacco TEE
in Comune di Monteroni D'Arbia (Loc. Gancia di Cuna)

GEOLOGIA

00	12-02-21	EMISSIONE	AGUZZI	STROPPA	CAPRIOTTI	Foglio 23 di 34 Scala 1:5000
INDICE	DATA	REVISIONI	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO	
						Dis. PG-CGD-141
						Comm. NR/19087

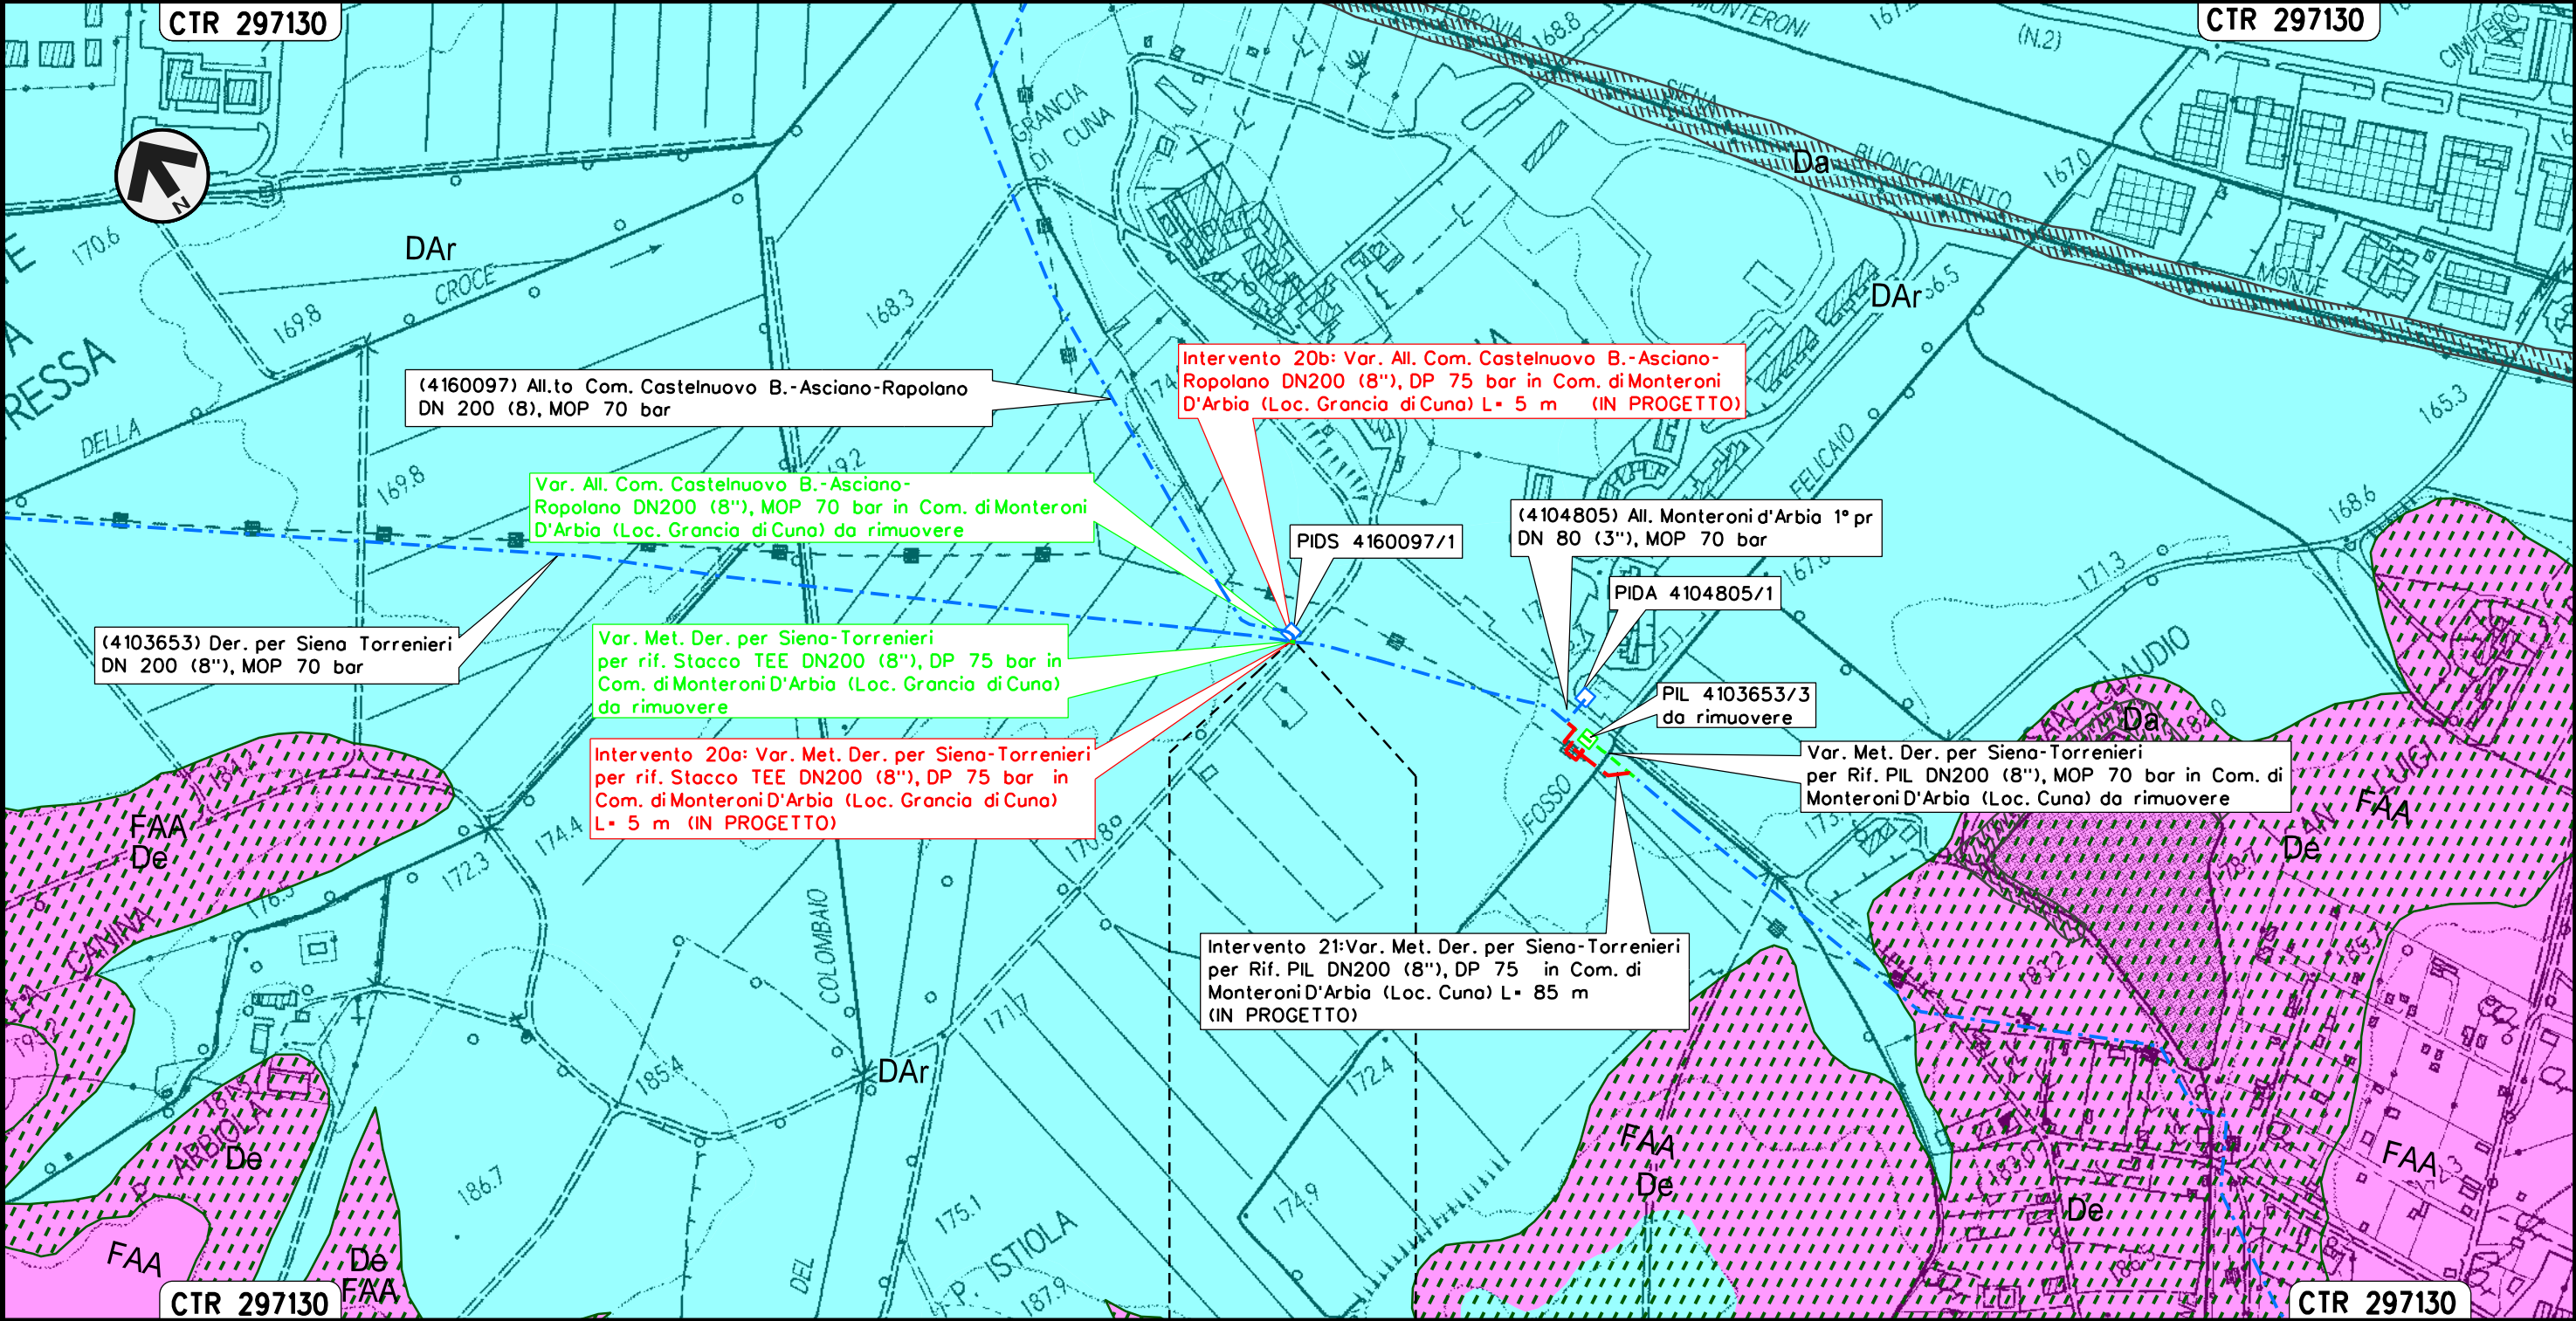

MONTERONI D'ARBIA
SIENA


							Foglio 24 di 34 Scala 1:5000	
00	12-02-21	EMISSIONE			AGUZZI	STROPPA		CAPRIOTTI
INDICE	DATA	R E V I S I O N I			ELABORATO	VERIFICATO		APPROVATO
				Dis. PG-CGD-141				
				Comm. NR/19087				



Enerco

Dis.	PG-CGD-141
Comm.	NR/19087

Foglio
24
di 34
Scala
1:5000



CTR 297130

CTR 297130

CTR 297130

SIENA

 PIL Loc. Cuna

● Fosso Felicaio

Il presente disegno e' di proprieta' aziendale - La Societa' tutelera' i propri diritti a termine di legge.

							Foglio 25 di 34 Scala 1:5000	
00	12-02-21	EMISSIONE			AGUZZI	STROPPA		CAPRIOTTI
INDICE	DATA	R E V I S I O N I			ELABORATO	VERIFICATO		APPROVATO
				Dis. PG-CGD-141				
				Comm. NR/19087				



Enerco

Dis.	PG-CGD-141
Comm.	NR/19087

Foglio
25
di 34
Scala
1:5000



SIENA


PIL Loc. P. Sorra

Il presente disegno e' di proprieta' aziendale - La Societa' tutelera' i propri diritti a termine di legge.

Intervento 23: Var. Met. Der. per Siena-Torrenieri
DN 200 (8"), DP 75 bar per rif. Stacco TEE
in Comune di Buonconvento (Loc. P. S. Michele)

GEOLOGIA

						Foglio
00	12-02-21	EMISSIONE	AGUZZI	STROPPA	CAPRIOTTI	26
INDICE	DATA	REVISIONI	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO	di 34
		Dis. PG-CGD-141		Scala 1:5000		
		Comm. NR/19087				

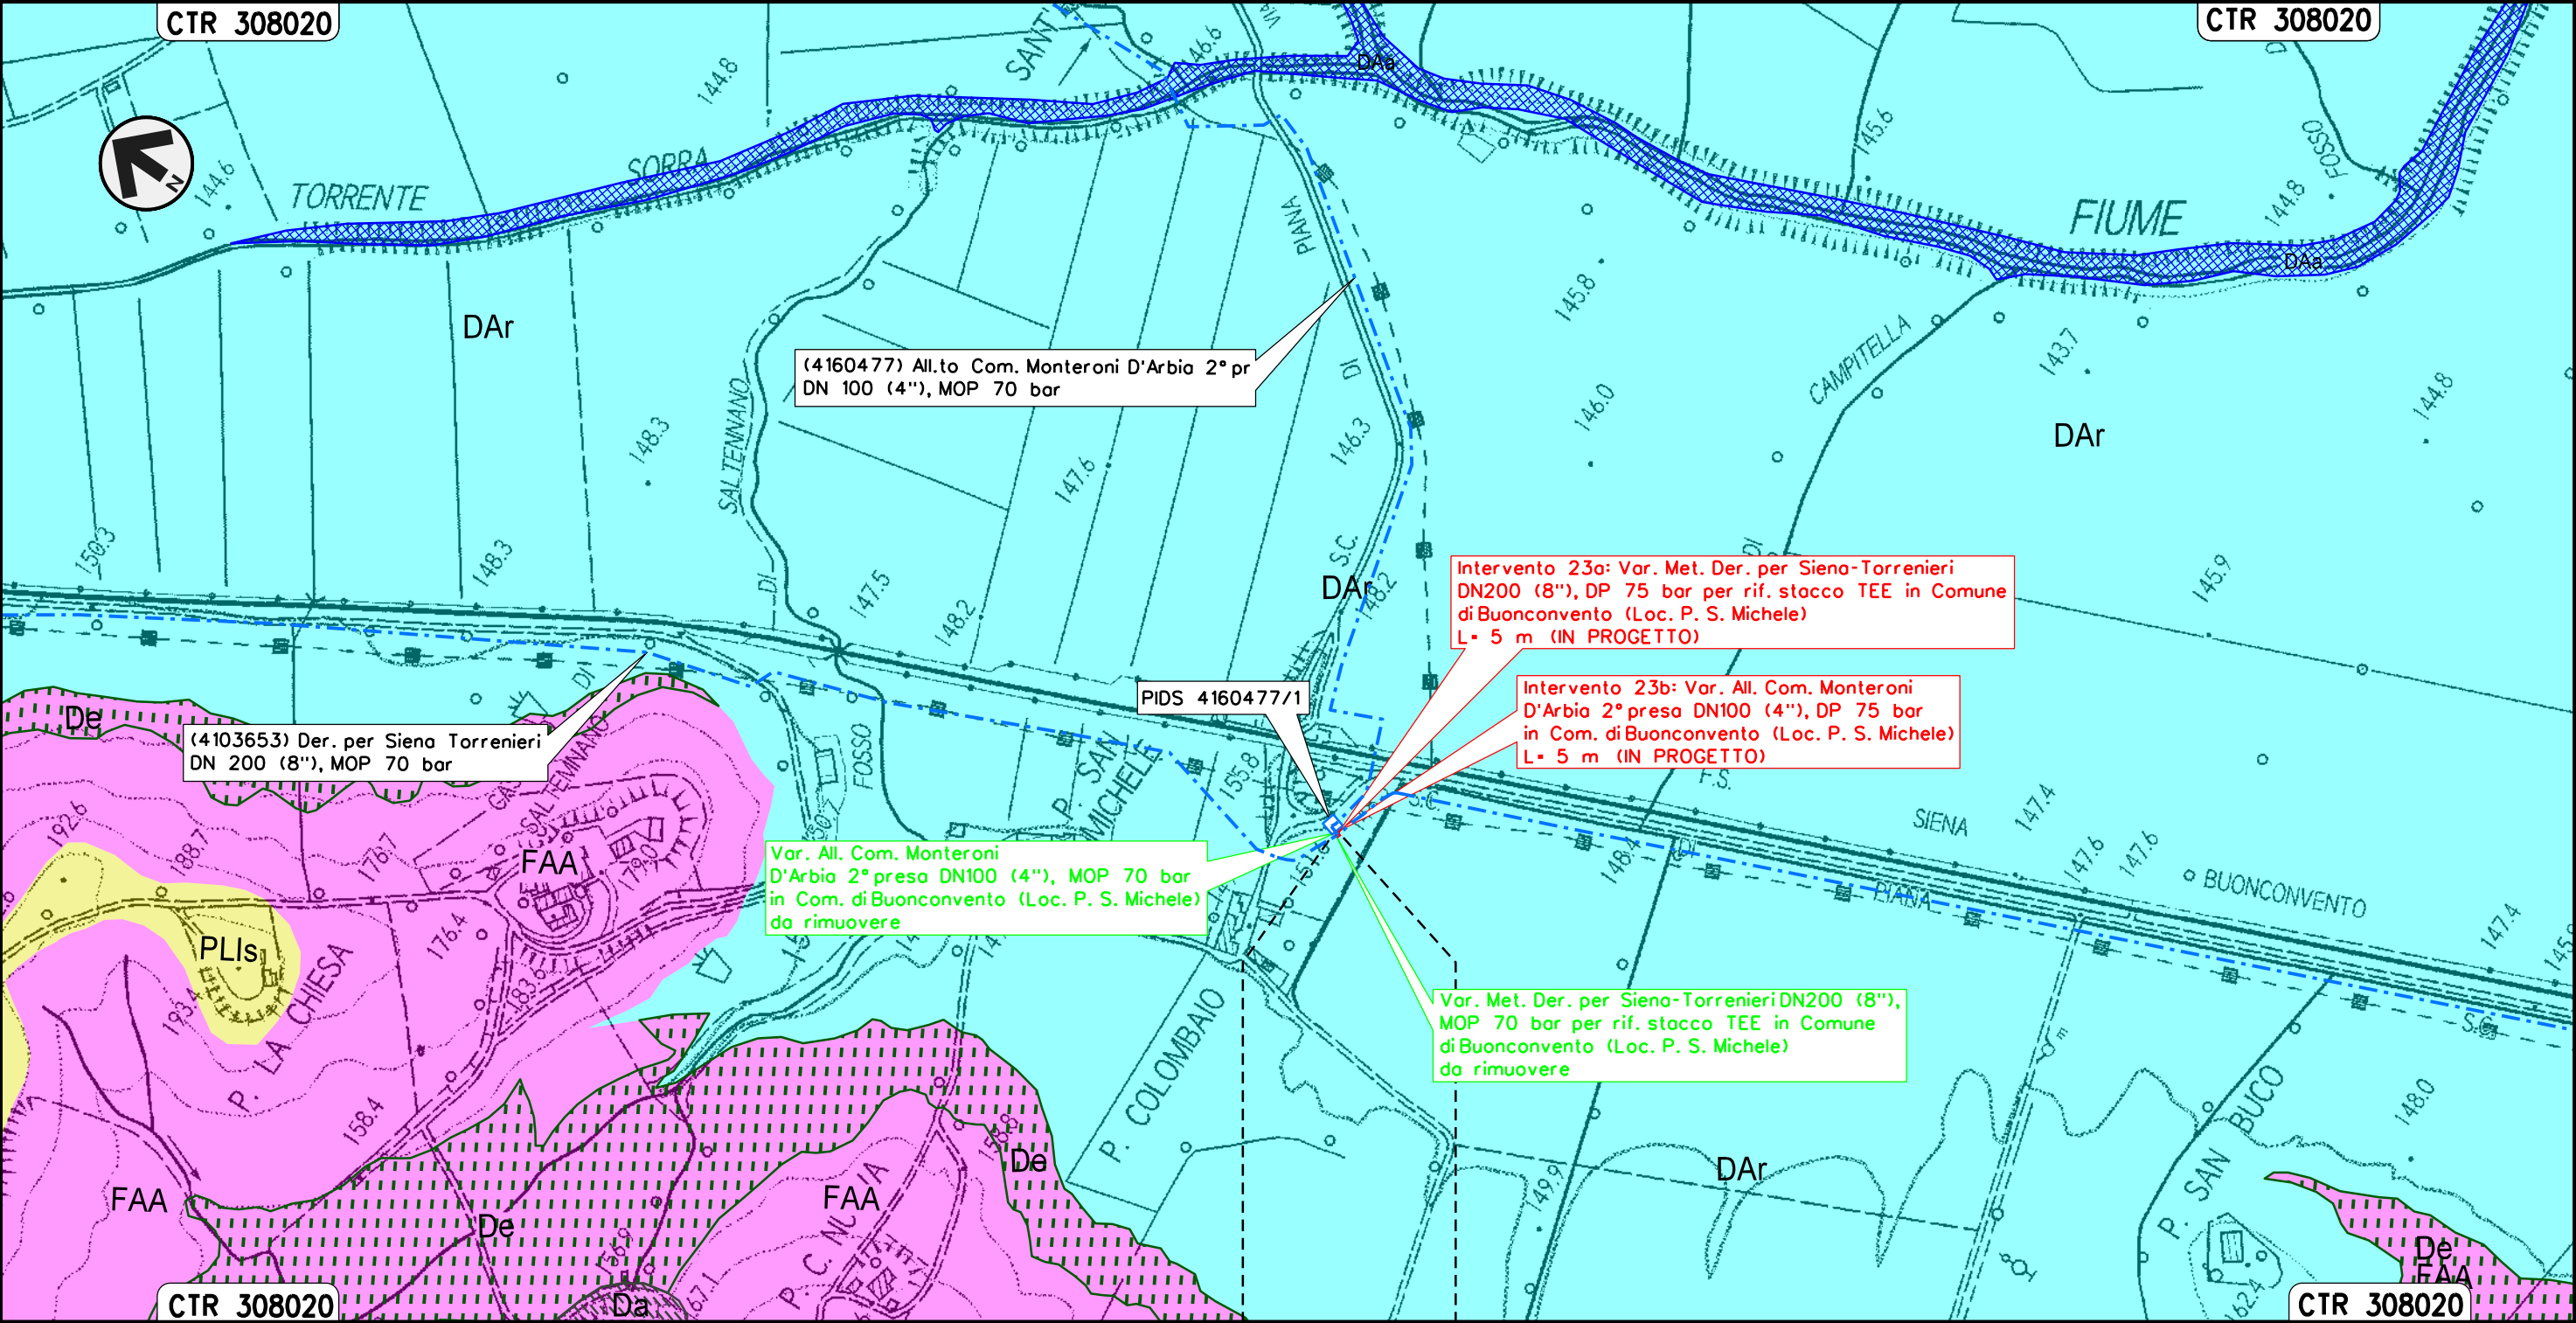


	BUONCONVENTO	
	SIENA	

Il presente disegno e' di proprieta' aziendale - La Societa' tutelera' i propri diritti a termine di legge.

Intervento 24: Var. Met. Der. per Siena-Torrenieri
DN 200 (8"), DP 75 bar per rif. PIDS/C e PIDA/C
in Comune di Buonconvento (Loc. P. Pian di Sotto)

GEOLOGIA

						Foglio 27 di 34 Scala 1:5000	
00	12-02-21	EMISSIONE		AGUZZI	STROPPA		CAPRIOTTI
INDICE	DATA	R E V I S I O N I		ELABORATO	VERIFICATO		APPROVATO
				Dis. PG-CGD-141			
				Comm. NR/19087			

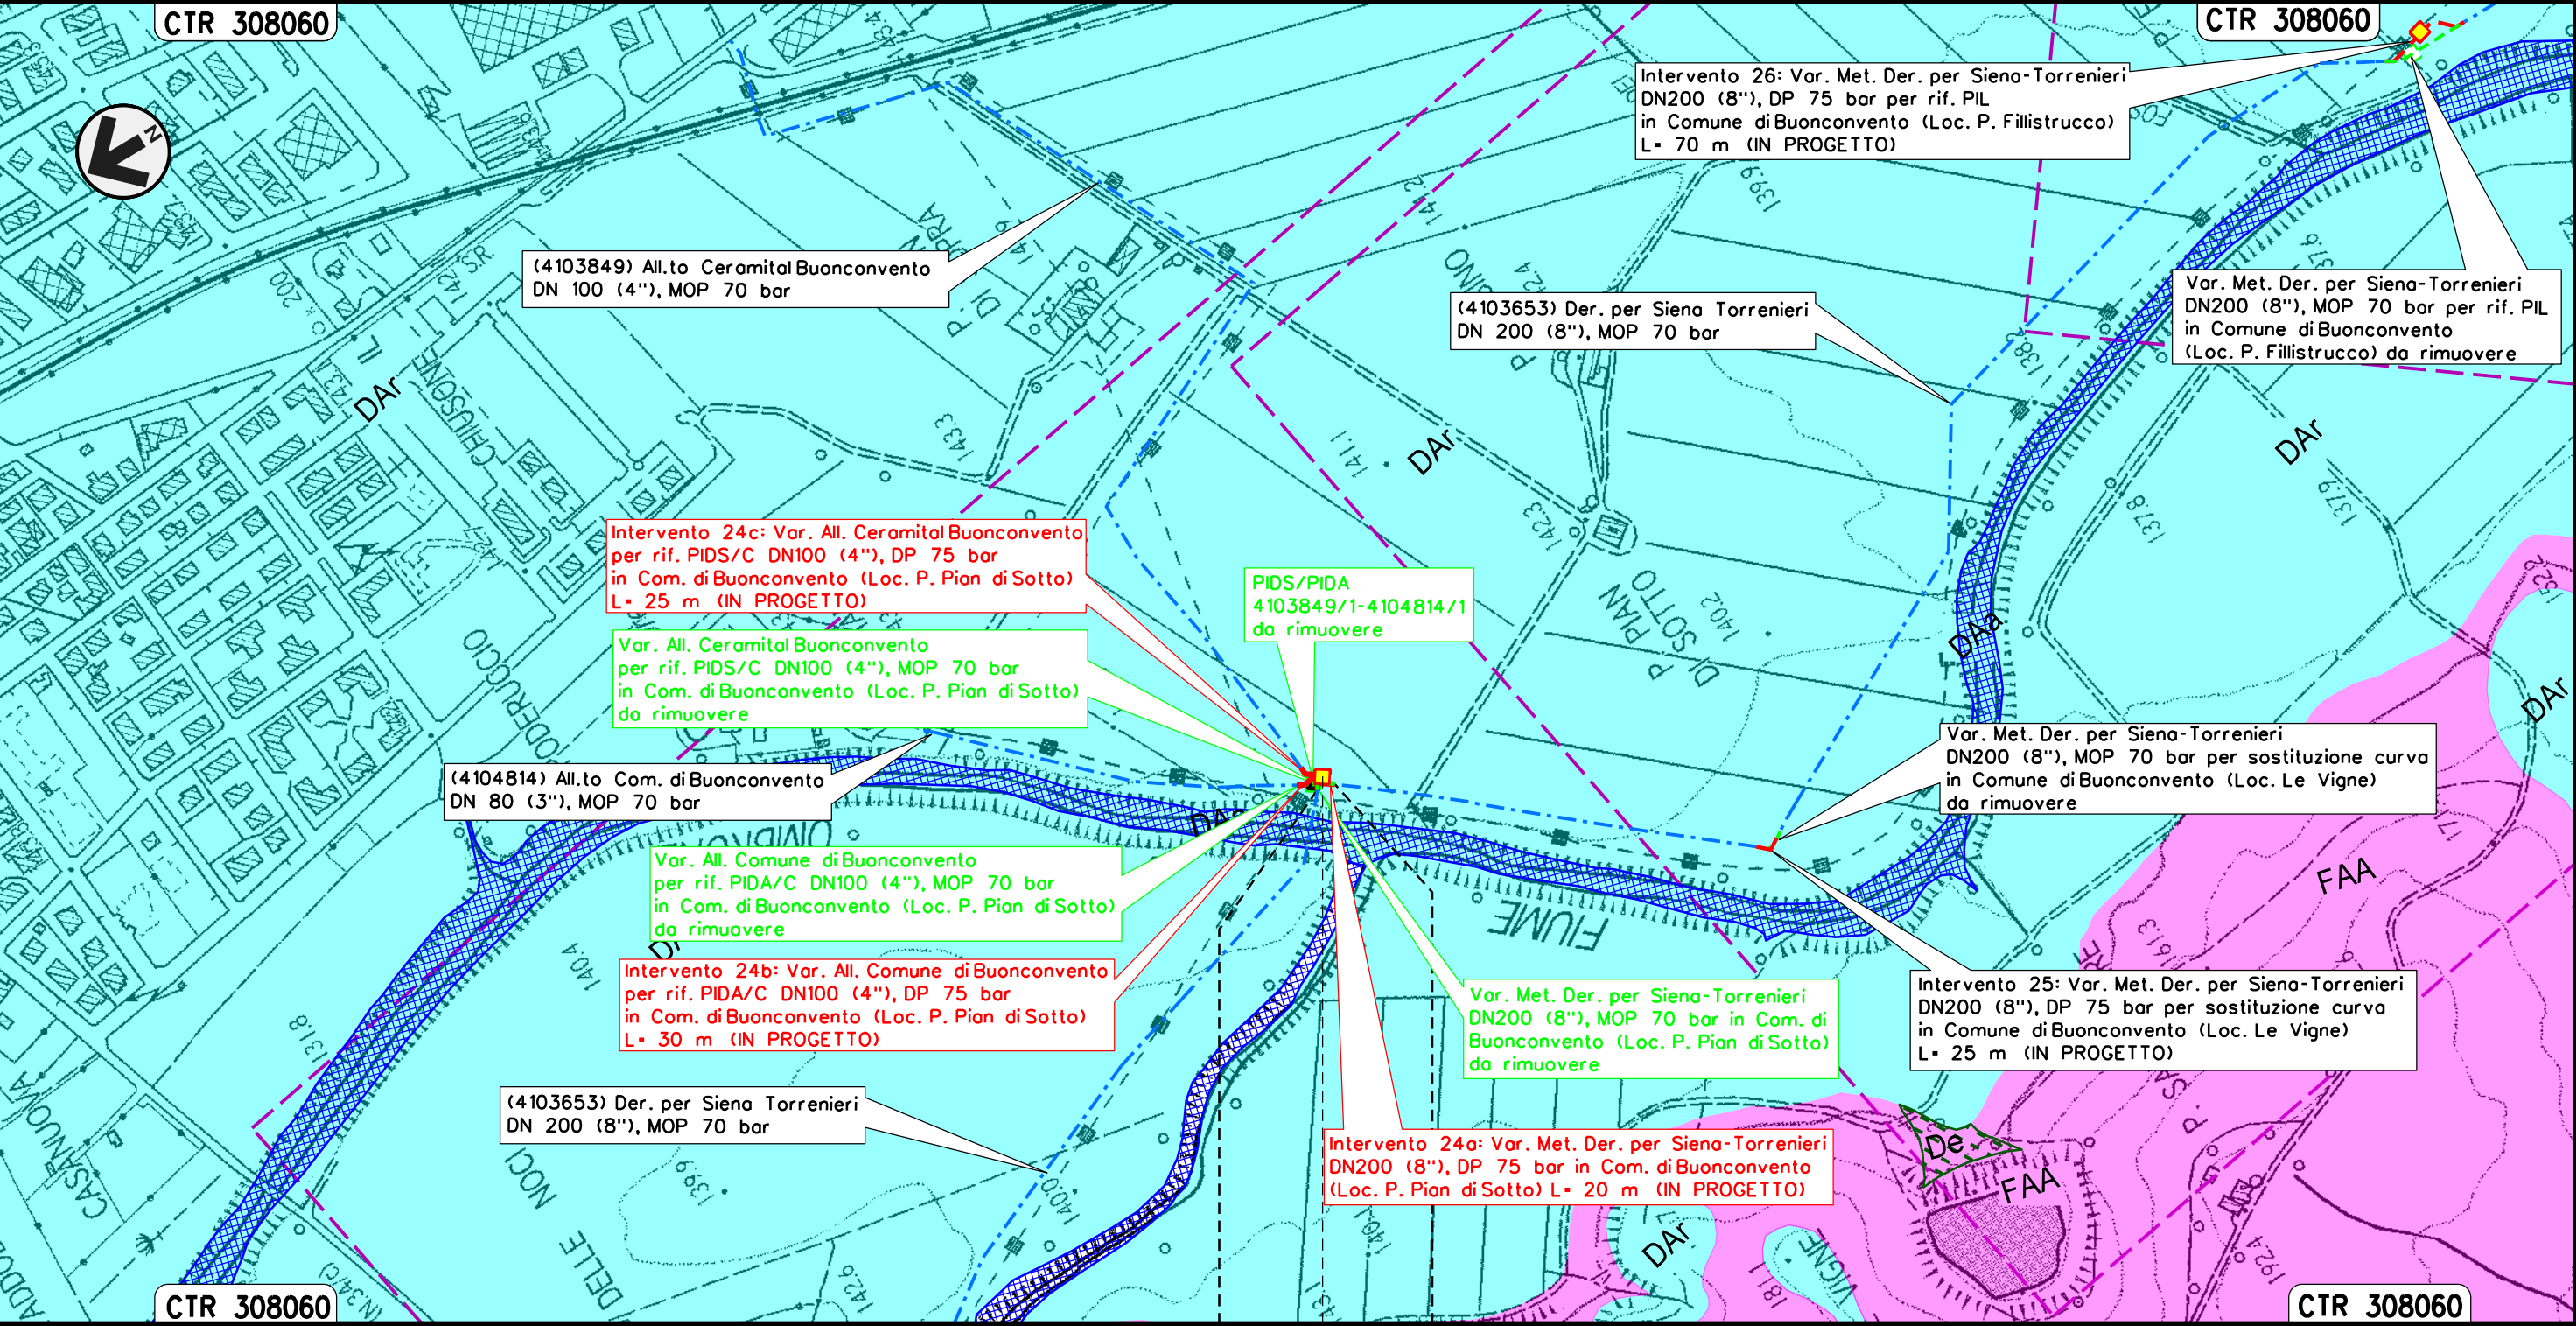

BUONCONVENTO
SIENA


 PIDS/C + PIDS/C Loc. P. Pian di Sotto

Il presente disegno e' di proprieta' aziendale - La Societa' tutelera' i propri diritti a termine di legge.

Intervento 25: Var. Met. Der. per Siena-Torrenieri
DN 200 (8"), DP 75 bar per sostituzione curva
in Comune di Buonconvento (Loc. le Vigne)

GEOLOGIA

00	12-02-21	EMISSIONE	AGUZZI	STROPPA	CAPRIOTTI	Foglio 28 di 34 Scala 1:5000
INDICE	DATA	REVISIONI	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO	
				Dis. PG-CGD-141		
				Comm. NR/19087		

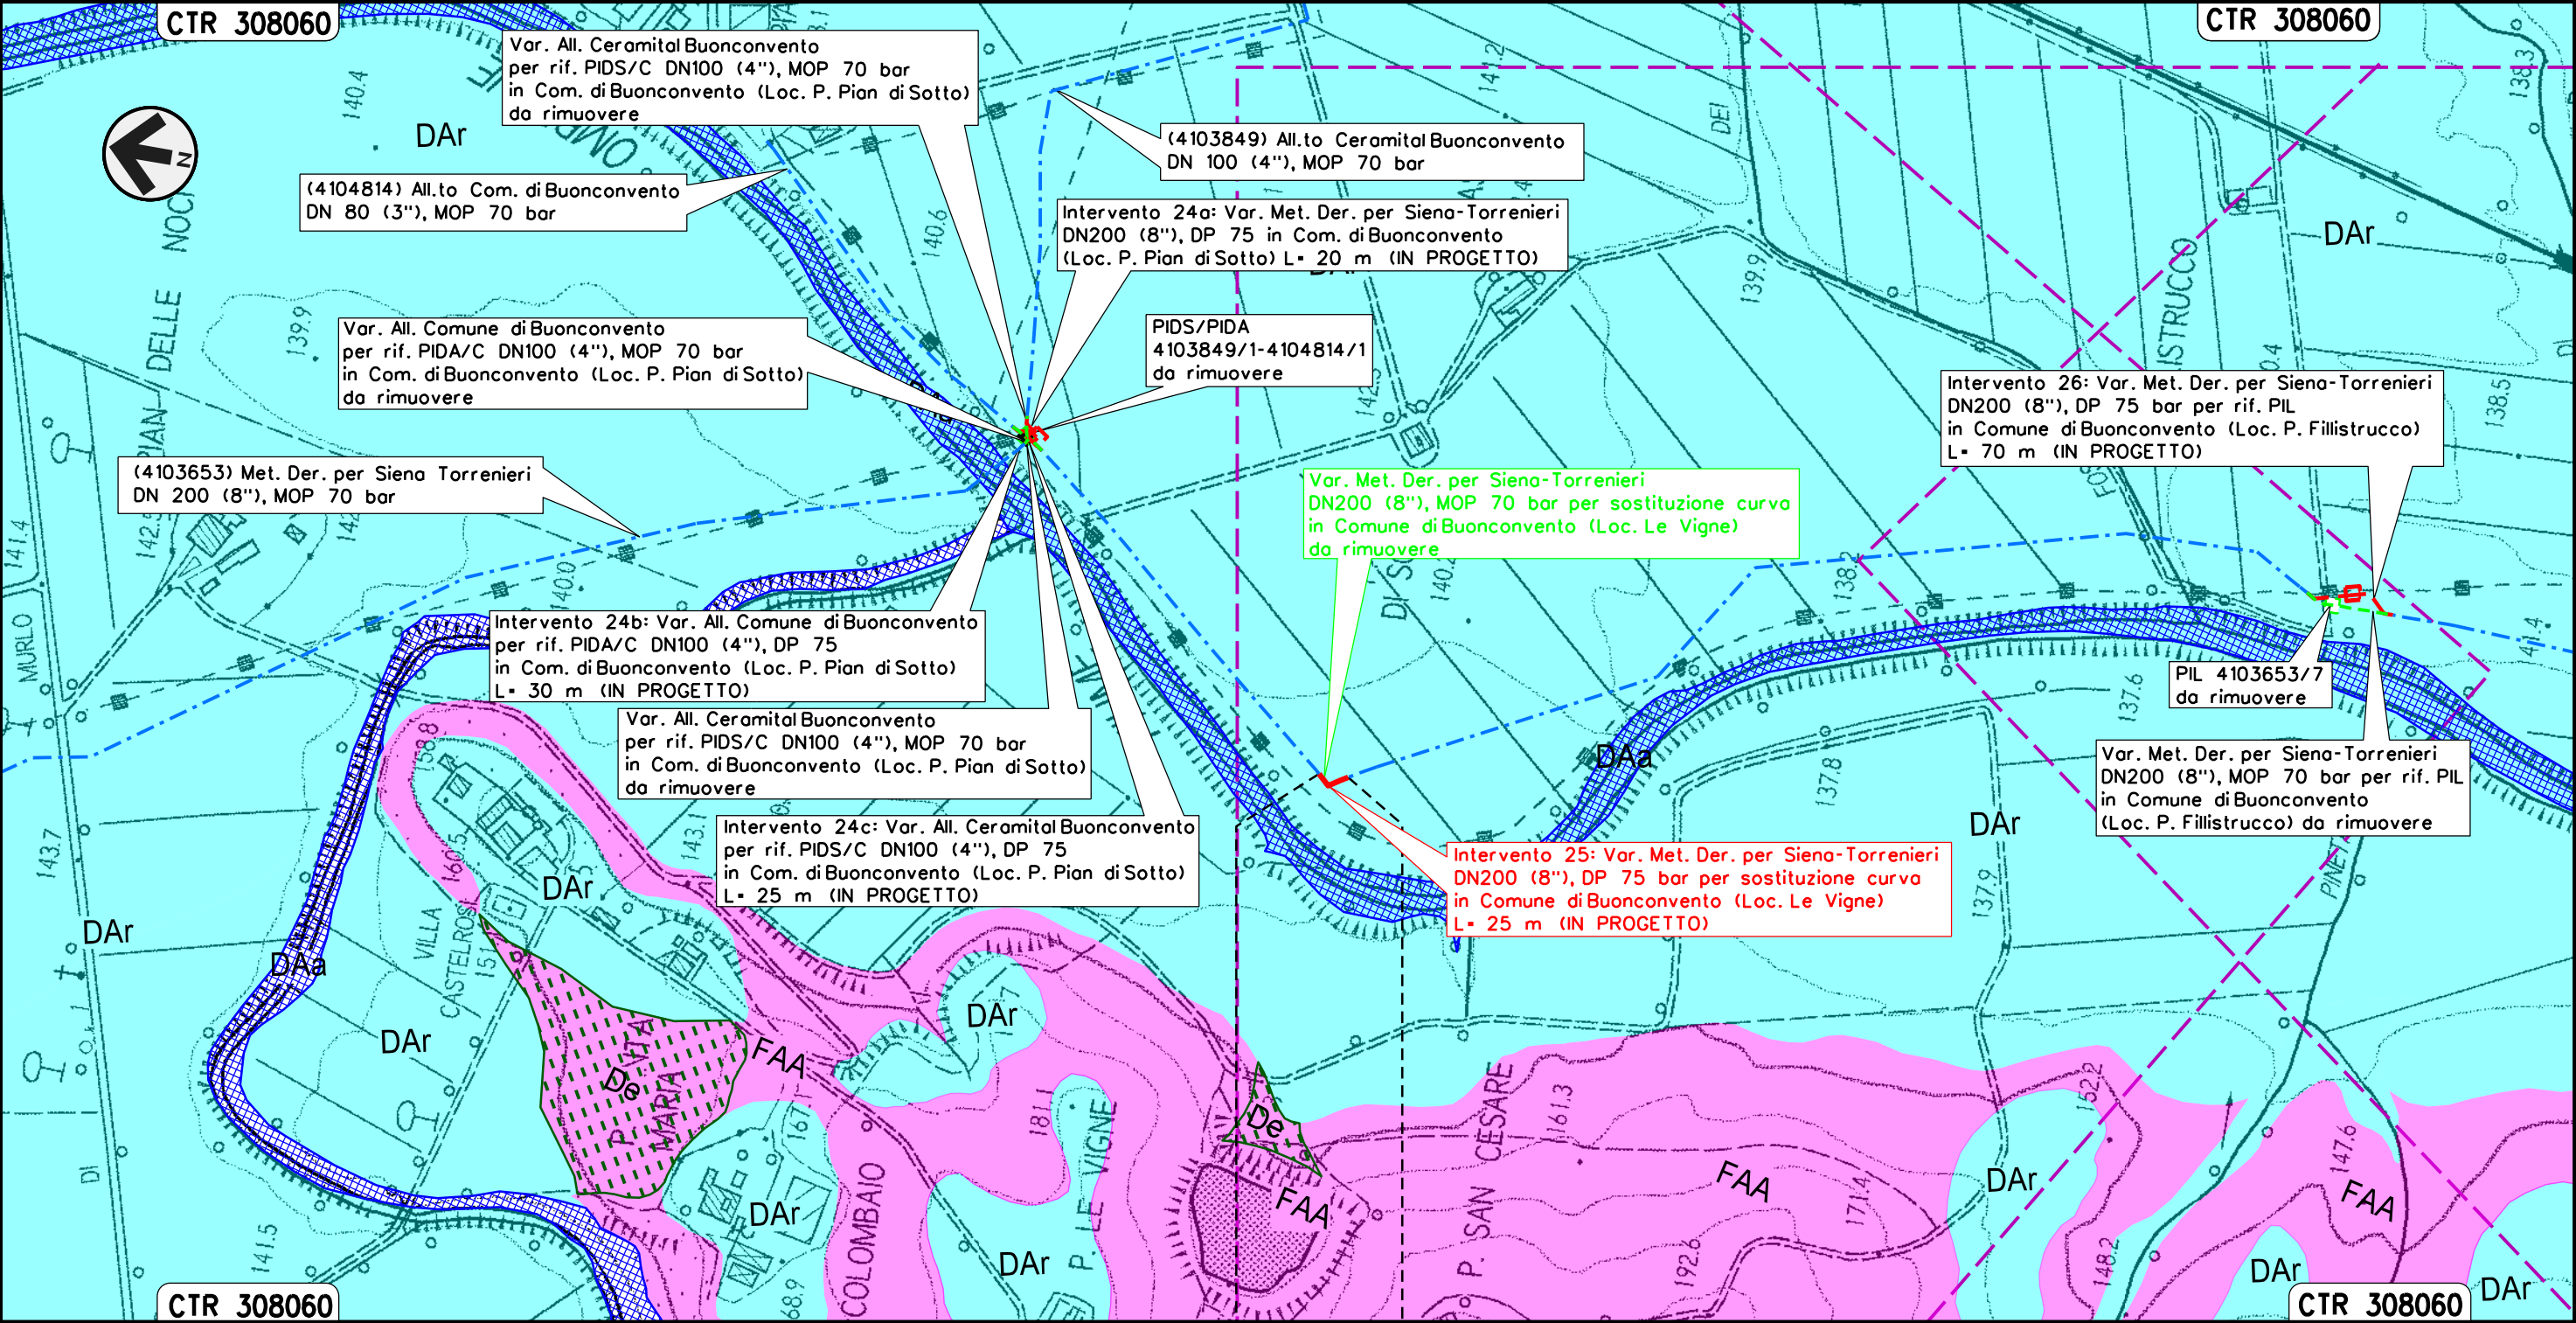


	BUONCONVENTO	
	SIENA	

Il presente disegno e' di proprieta' aziendale - La Societa' tutelera' i propri diritti a termine di legge.

Intervento 26: Var. Met. Der. per Siena-Torrenieri
DN 200 (8"), DP 75 bar per rif. PIL
in Comune di Buonconvento (Loc. P. Fillistruccho)

GEOLOGIA

						Foglio 29 di 34 Scala 1:5000
00	12-02-21	EMISSIONE	AGUZZI	STROPPA	CAPRIOTTI	
INDICE	DATA	R E V I S I O N I	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO	
				Dis. PG-CGD-141		
				Comm. NR/19087		

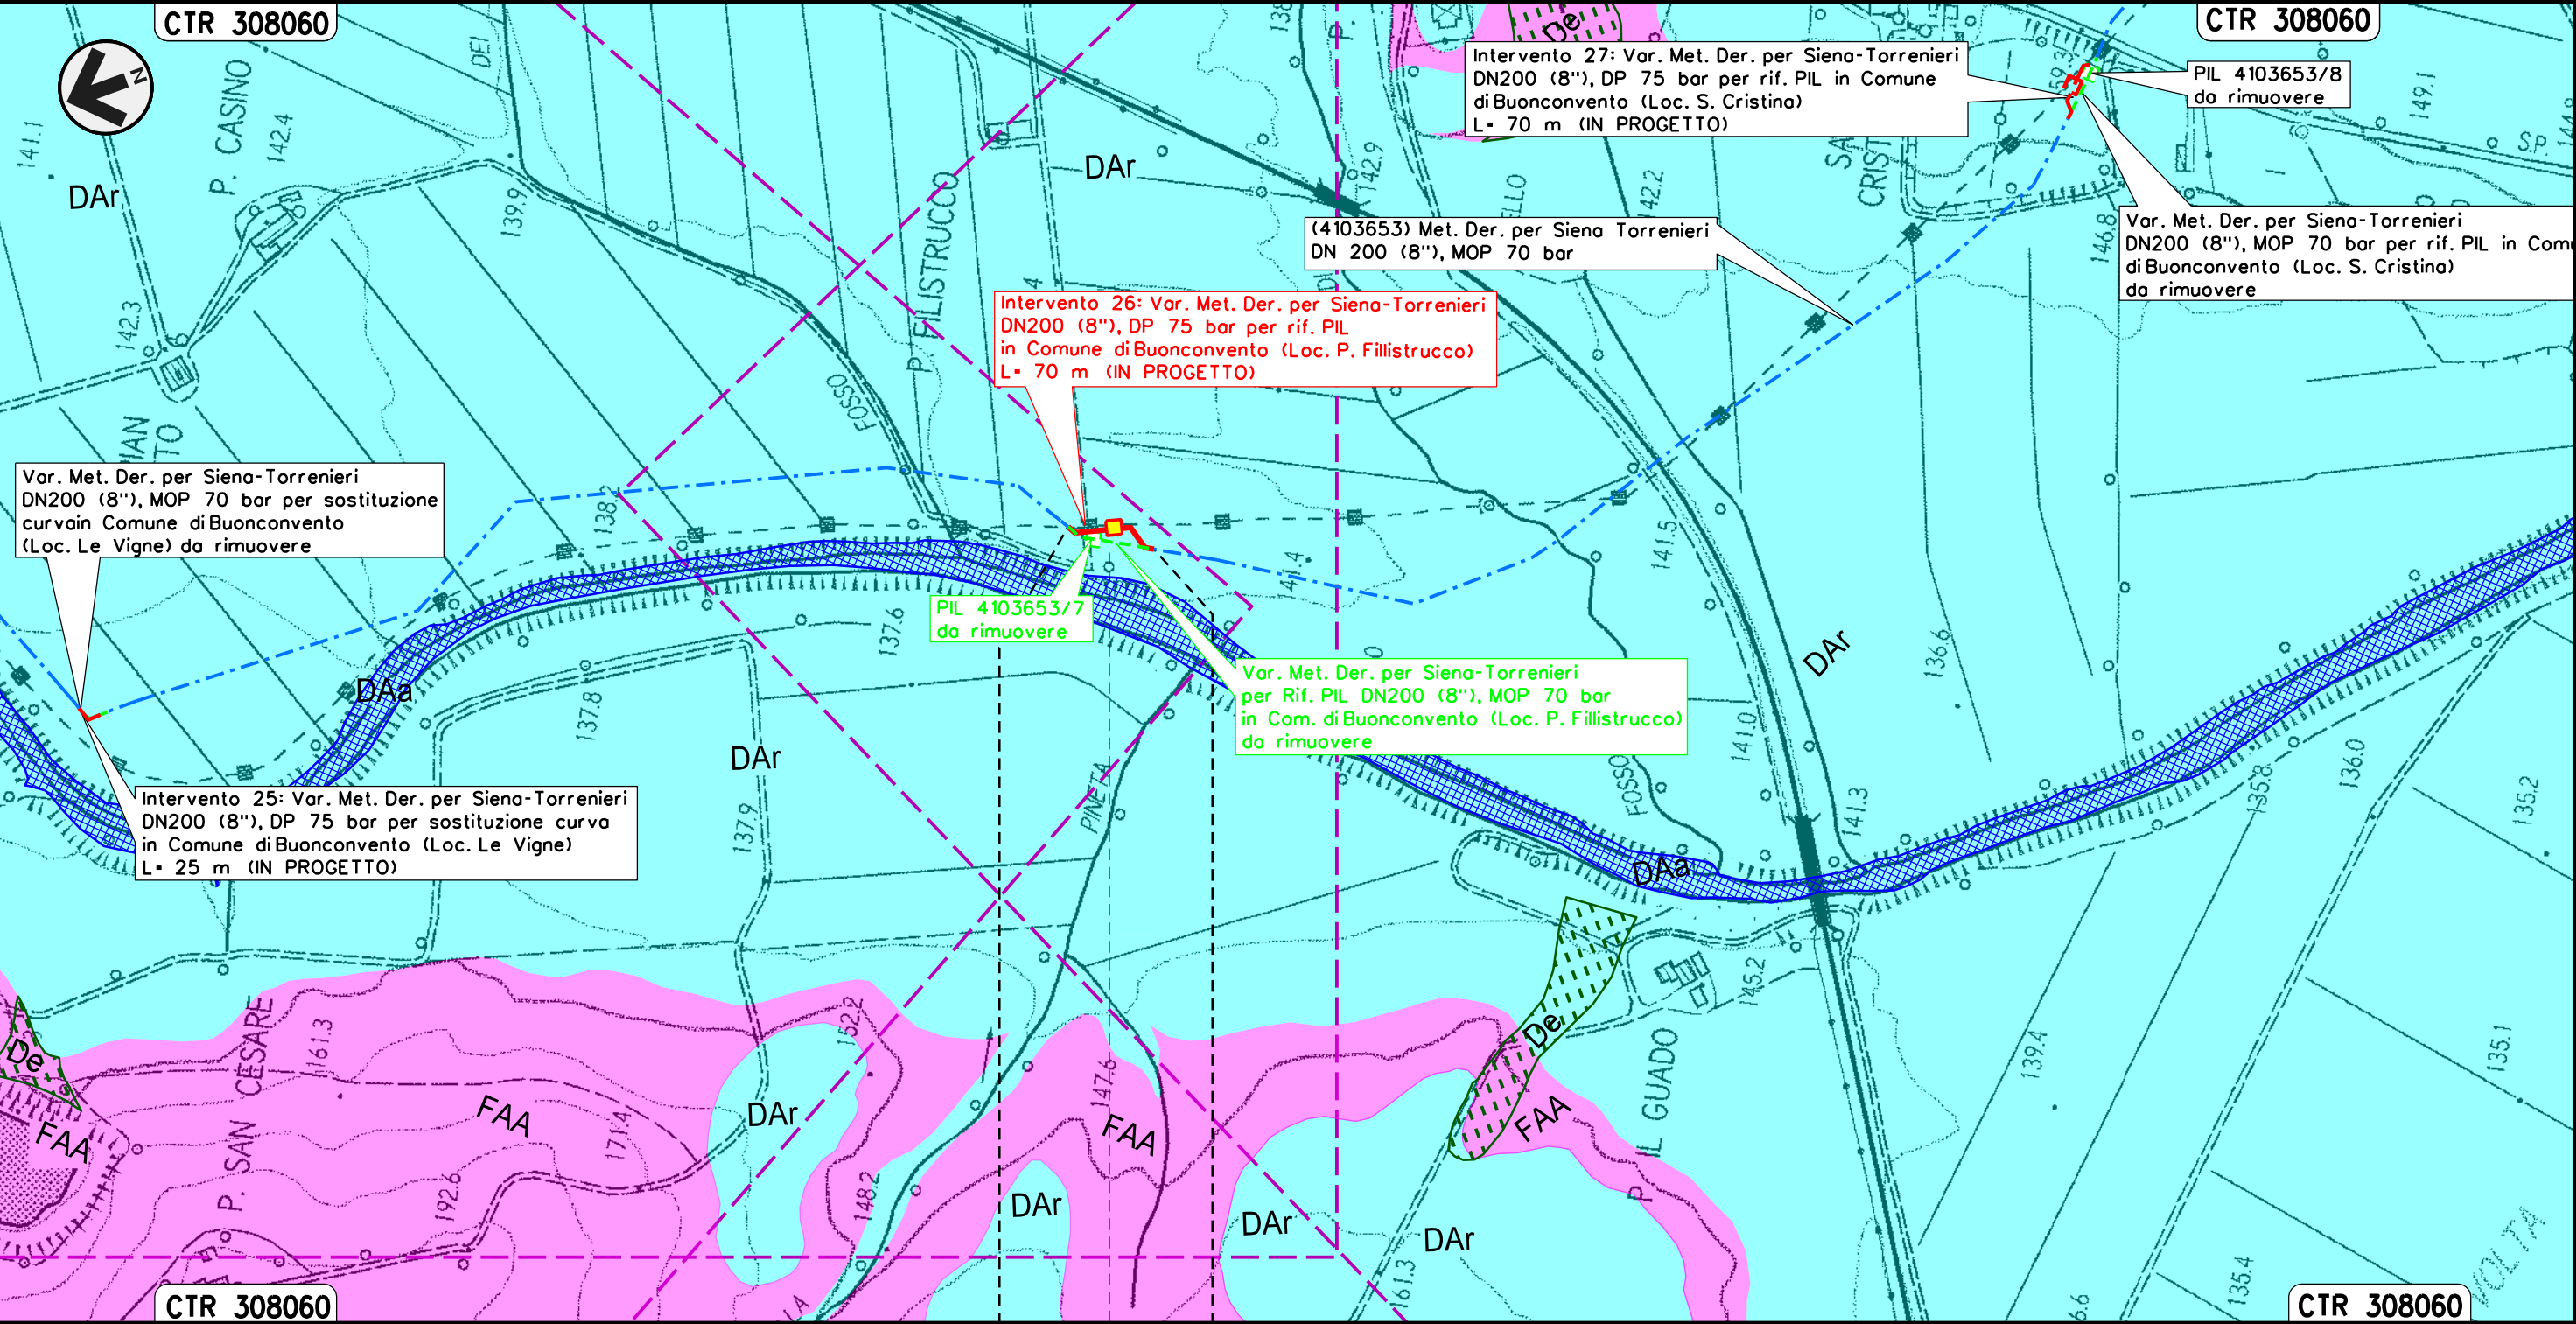

BUONCONVENTO
SIENA

PIL Loc. P. Fillistruccho




SIENA

Il presente disegno e' di proprieta' aziendale - La Societa' tutelera' i propri diritti a termine di legge.

Intervento 28: Var. Met. Der. per Siena-Torrenieri
DN 200 (8"), DP 75 bar per rif. PIL
in Comune di Montalcino (Loc. S. Casanova)

GEOLOGIA

						Foglio 31 di 34 Scala 1:5000
00	12-02-21	EMISSIONE	AGUZZI	STROPPA	CAPRIOTTI	
INDICE	DATA	R E V I S I O N I	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO	
				Dis. PG-CGD-141		
				Comm. NR/19087		

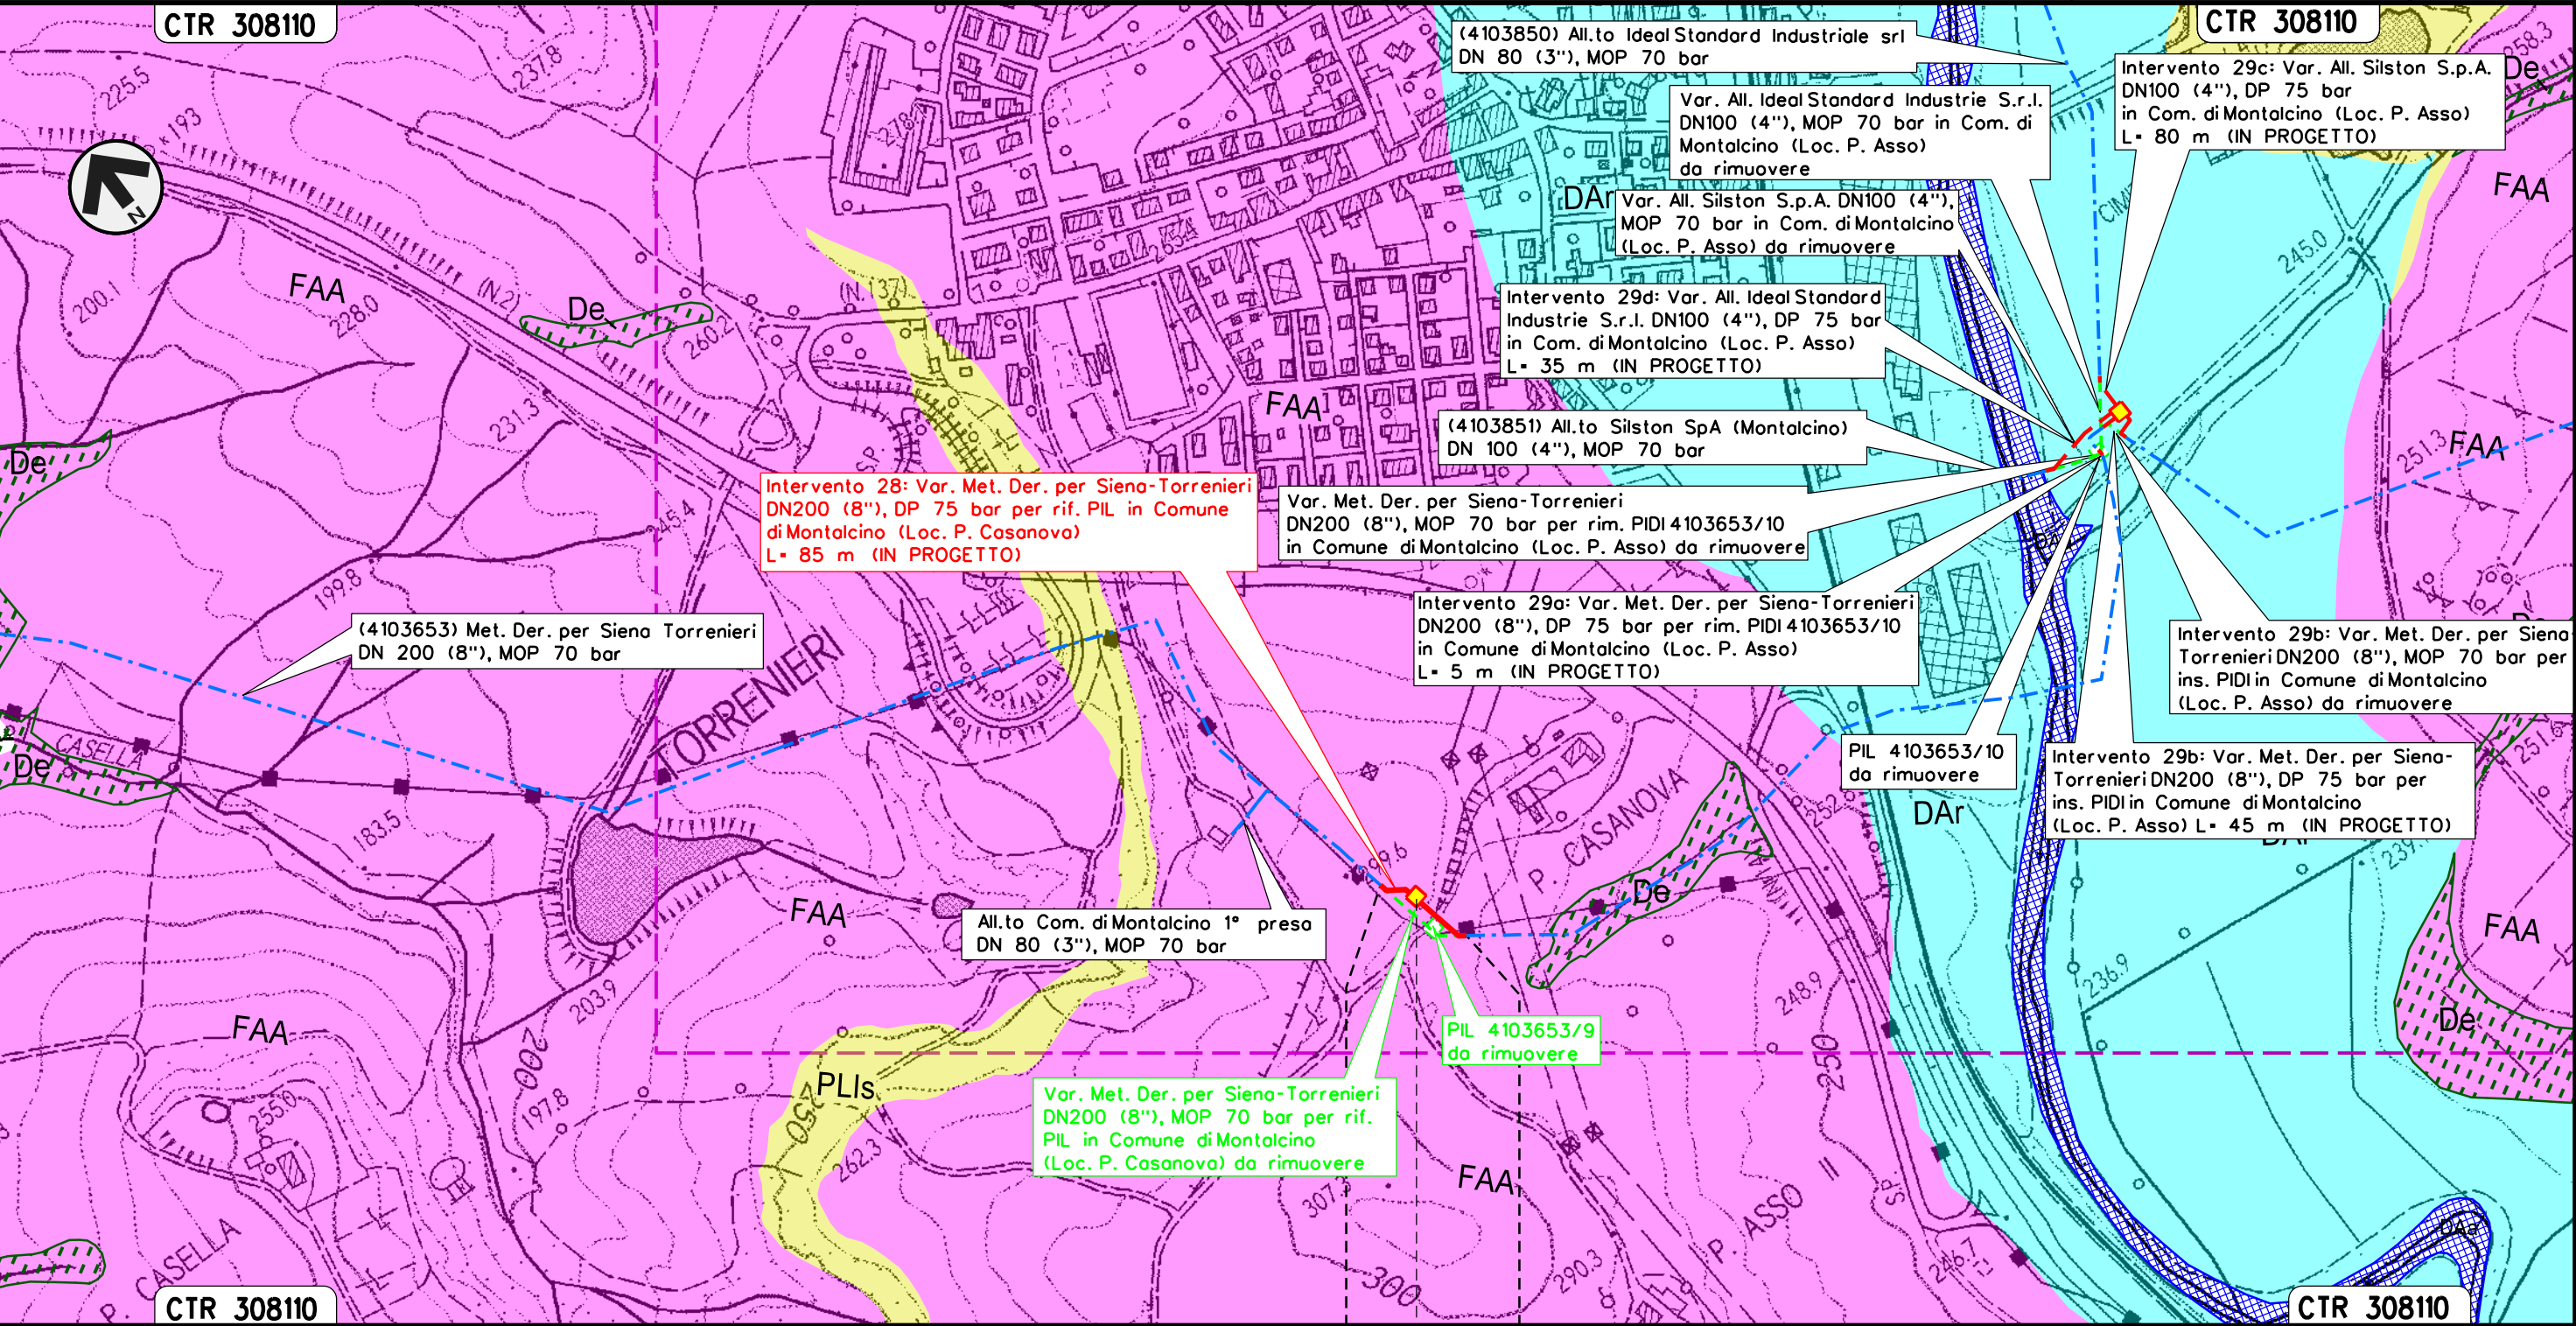


MONTALCINO
SIENA

◀▶ PIL Loc. P. Casanova

Intervento 29: Var. Met. Der. per Siena-Torrenieri
DN 200 (8"), DP 75 bar per rif. PIDI e ricollegamenti
in Comune di Montalcino (Loc. P. Asso)

GEOLOGIA

						Foglio 32 di 34 Scala 1:5000	
00	12-02-21	EMISSIONE		AGUZZI	STROPPA		CAPRIOTTI
INDICE	DATA	R E V I S I O N I		ELABORATO	VERIFICATO		APPROVATO
				Dis. PG-CGD-141			
				Comm. NR/19087			

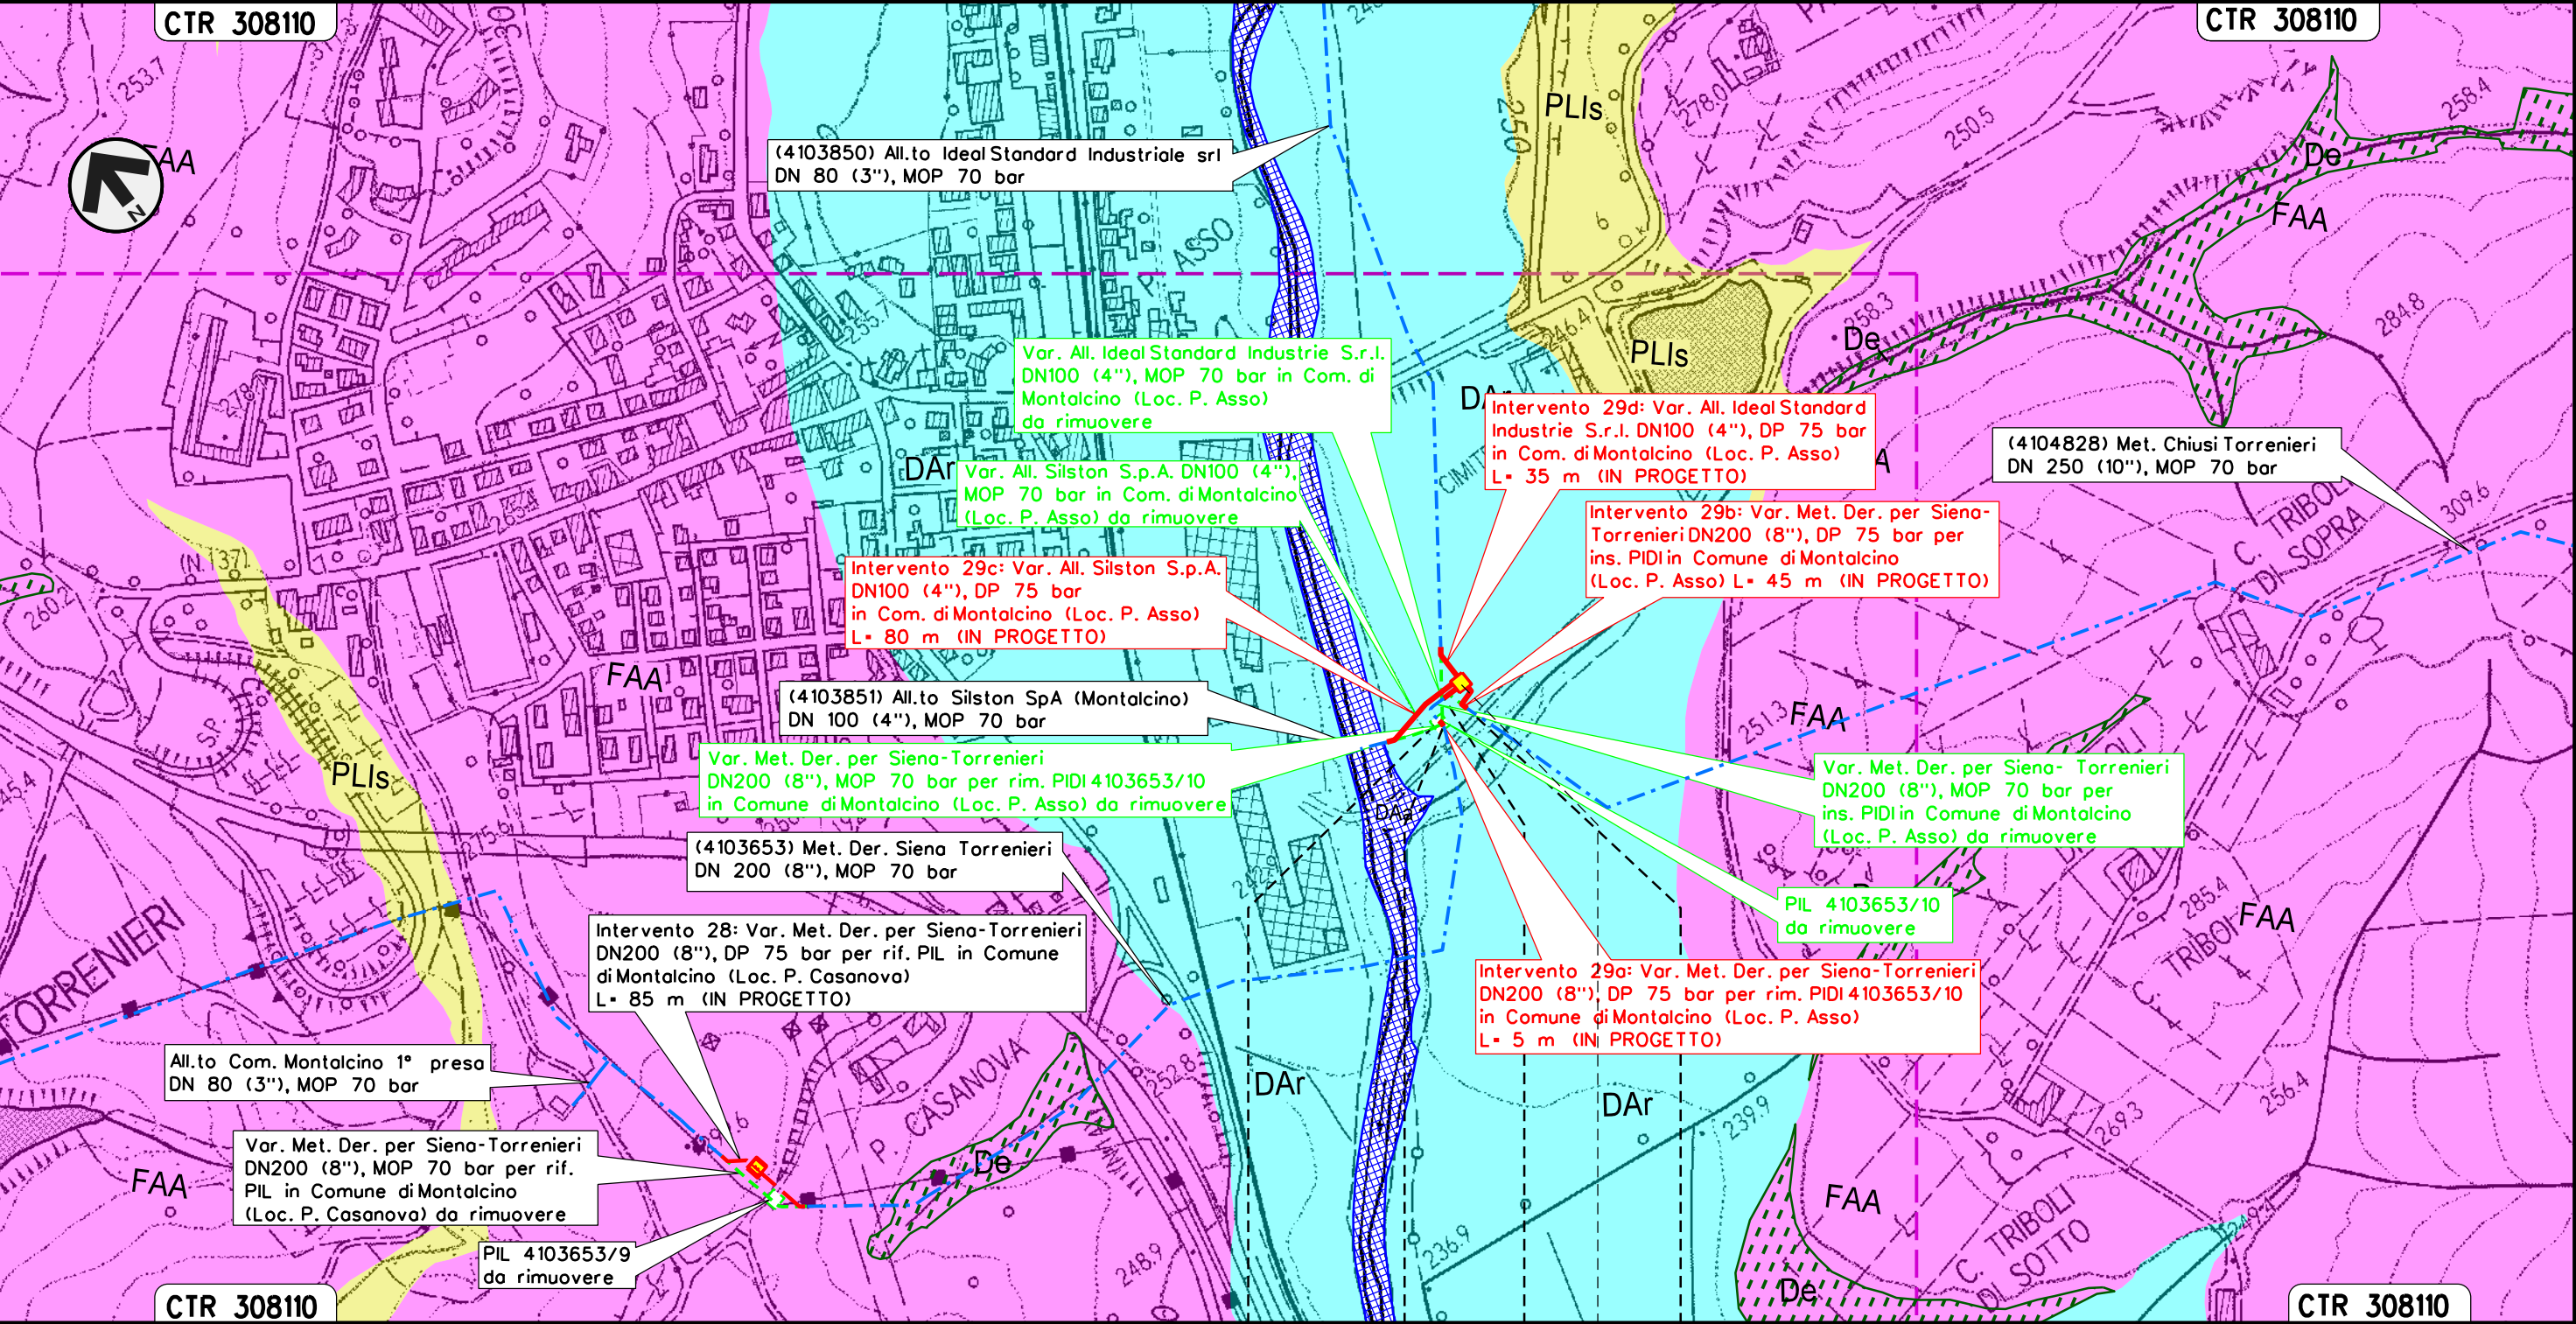

MONTALCINO
SIENA

MONTALCINO
SIENA

PIDI Loc. P. Asso


Il presente disegno e' di proprieta' aziendale - La Societa' tutelera' i propri diritti a termine di legge.

							Foglio 33 di 34 Scala 1:5000
00	12-02-21	EMISSIONE		AGUZZI	STROPPA	CAPRIOTTI	
INDICE	DATA	R E V I S I O N I		ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO	
				Dis. PG-CGD-141			
				Comm. NR/19087			



Comm. NR/19087

Foglio
33
di 34
Scala
1:5000

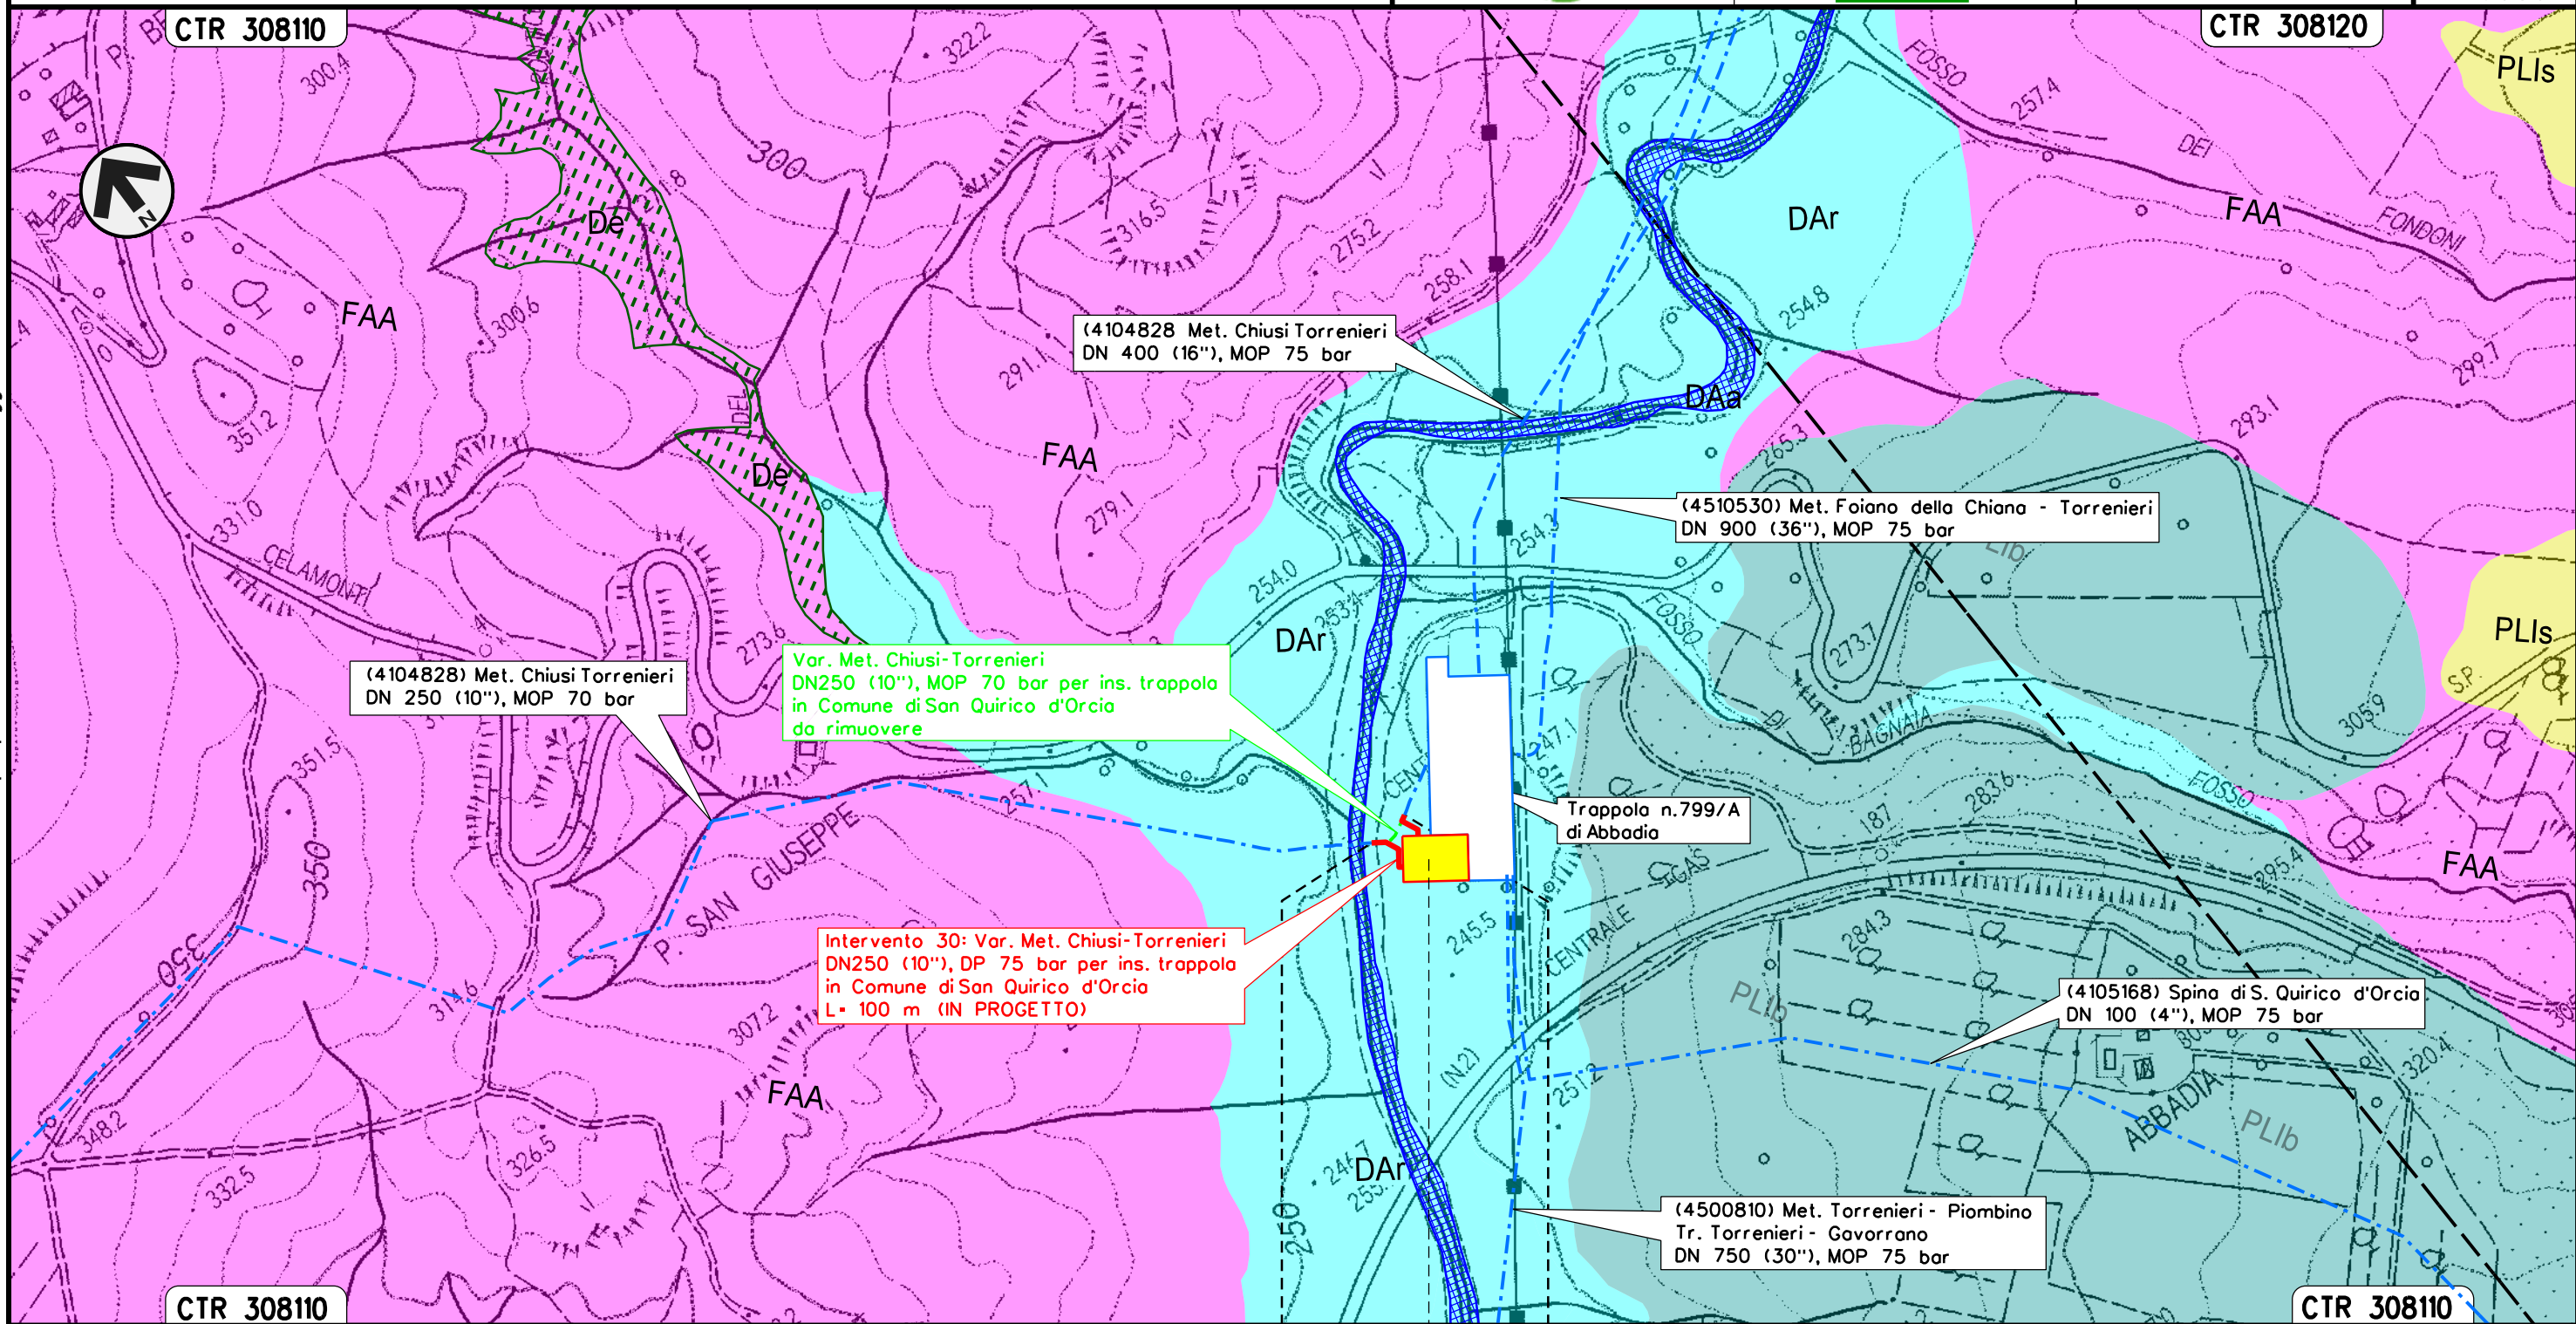

SIENA

Trappola singola DN 250
Loc. Abbadia

Il presente disegno e' di proprieta' aziendale - La Societa' tutelera' i propri diritti a termine di legge.

SIMBOLOGIA CARTOGRAFICA

SIMBOLOGIA MECCANICA

LEGENDA TEMATICA:

 Cave

 Discariche

[illegible]