

COMMITTENTE



PROGETTAZIONE:



DIREZIONE TECNICA

U.O. INFRASTRUTTURE SUD

PROGETTO DEFINITIVO

Nuova linea Ferrandina - Matera La Martella per il collegamento di Matera con la rete ferroviaria nazionale

NUOVA LINEA FERRANDINA – MATERA LA MARTELLA

OPERE CIVILI

Opere D'Arte Minori – Sottovia e interferenze idrauliche – Tombini

IN13 – Tombino alla pk 18+393,06 – RAMO A

Relazione di calcolo opera esistente ai sensi del D.M. '96

SCALA:

-

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

I A 5 F 0 1 D 7 8 C L I N 1 3 0 0 0 0 1 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	EMISSIONE DEFINITIVA	E.SELLARI	07/2019	N.MANCUSO <i>N. Mancuso</i>	07/2019	F.GERNONE <i>F. Gernone</i>	07/2019	D. TIBERTI 07/2019 <i>D. Tiberti</i>

ITALFERR S.p.A.
Gruppo Ferrovie dello Stato
Direzione Tecnica
UO Infrastrutture Sud
Dott. Ing. Danilo Tiberti
Ordine degli Ingegneri Prov. di Napoli n. 10876

File: IA5F01D78CLIN1300001A

n. Elab.:



Nuova linea Ferrandina - Matera La Martella per il collegamento di
Matera con la rete ferroviaria nazionale

NUOVA LINEA FERRANDINA – MATERA LA MARTELLA

**Relazione di calcolo opera esistente ai
sensi del D.M. '96**

PROGETTO	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IA5F	01	D 78 CL	IN1300 001	A	3 DI 30

INDICE

1. PREMESSA	4
2. GEOMETRIA DELLA STRUTTURA	6
3. TOMBINO ESISTENTE	7
3.1. VERIFICHE SECONDO LA NORMA ORIGINARIA	7
3.1.1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO	7
3.1.2. GEOMETRIA	8
3.1.3. MATERIALI	8
3.1.4. ANALISI DEI CARICHI	8
3.1.5. COMBINAZIONI DI CARICO	13
3.1.6. MODELLAZIONE ADOTTATA	15
3.1.7. CARATTERISTICHE DELLE SOLLECITAZIONI	17
3.1.7.1. INVILUPPO TENSIONI AMMISSIBILI	17
3.1.7.2. INVILUPPO FESSURAZIONI	21
3.1.8. VERIFICHE	24

	Nuova linea Ferrandina - Matera La Martella per il collegamento di Matera con la rete ferroviaria nazionale NUOVA LINEA FERRANDINA – MATERA LA MARTELLA					
	Relazione di calcolo opera esistente ai sensi del D.M. '96	PROGETTO IA5F	LOTTO 01	CODIFICA D 78 CL IN1300 001	DOCUMENTO 	REV. A

1. PREMESSA

Nella presente relazione di calcolo sono condotte le verifiche, **ai sensi delle norme vigenti all'epoca della progettazione/costruzione**, relativamente ad un sottopasso esistente lungo la linea ferroviaria "Ferrandina-Matera La Martella", già realizzato con una struttura scatolare in c.a.. Lo scatolare in oggetto è situato alla progressiva 19+391,22 (progressiva storica 19+227,00).

In generale le verifiche dei manufatti esistenti sono svolte secondo i seguenti criteri:

- verifica del manufatto esistente in conformità alle norme vigenti all'epoca della progettazione/costruzione, che è oggetto della presente relazione: se la verifica risulta soddisfatta si procede ad un'analisi di vulnerabilità dell'opera effettuata ai sensi delle NTC 2018 agli SLV (punto b)); se la verifica non risulta soddisfatta si procede alla progettazione di un nuovo scatolare ai sensi delle NTC2018 (punto c));
- verifica del manufatto esistente in conformità al D.M. 17/01/2018 e alla Circolare 21/01/2019 n. 7 agli SLV: se la verifica risulta soddisfatta non si rendono necessari interventi sull'opera; se la verifica non risulta soddisfatta si procede alla progettazione di un nuovo scatolare in c.a. ai sensi delle NTC2018 (punto c));
- dimensionamento del manufatto ex-novo con stesse dimensioni nette interne, in conformità al D.M. 17/01/2018 e alla Circolare 21/01/2019 n. 7, da eseguirsi nei casi in cui le verifiche di cui ai punti a) oppure b) dessero esito negativo.

Si riportano di seguito una sezione longitudinale e una trasversale dello scatolare tipo, volte ad individuare le grandezze impiegate nelle verifiche e nel successivo dimensionamento.

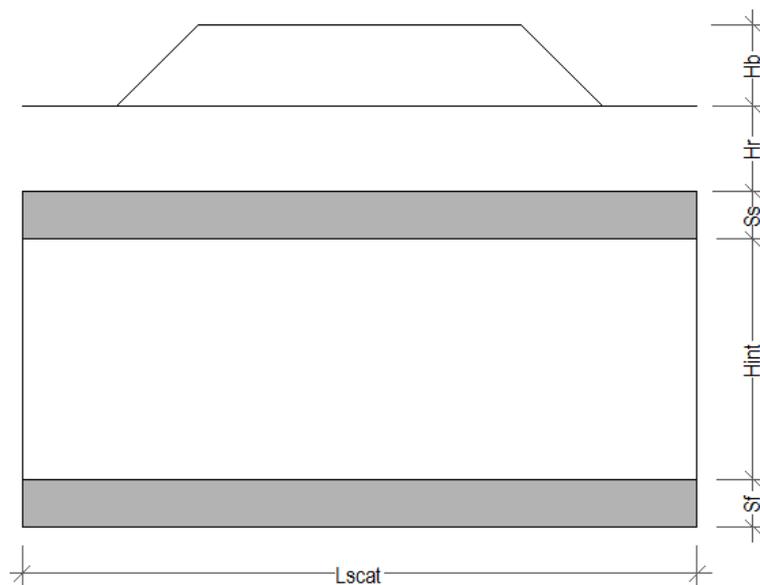


Figura 1. Sezione longitudinale dello scatolare

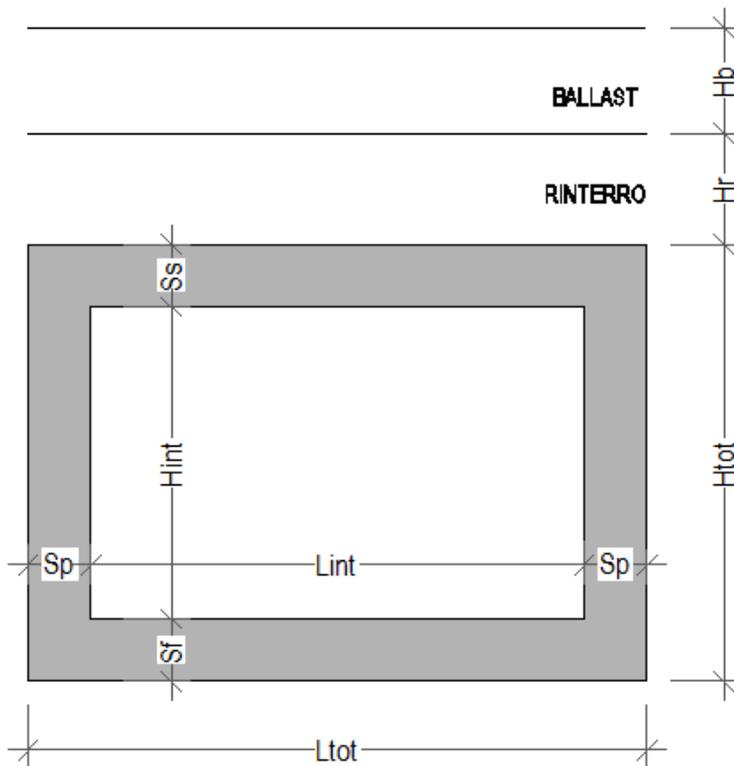


Figura 2. Sezione trasversale dello scotolare

2. GEOMETRIA DELLA STRUTTURA

Il tombino esistente sottopassa la linea ferroviaria ad una distanza fra piano ferro ed estradosso soletta pari a 6.30 m, di cui spessore medio ballast più armamento pari a 0.80 m e la rimanente parte il rinterro. Esso ha dimensioni interne 3.00×3.00 m, con piedritti, soletta superiore e soletta inferiore di spessore 40 cm. Nel seguito verrà esaminata una striscia di scatolare avente lunghezza di 1.00 m. Nella figura [Fig. 2] di cui al paragrafo precedente sono riportate schematicamente la geometria dell'opera e la simbologia adottata.

Le caratteristiche geometriche hanno la seguente simbologia:

Spessore medio del ballast + armamento	H_b	[m]
Spessore traversina + rotaie (35 cm)	H_{tb}	[m]
Larghezza traversina	L_{tb}	[m]
Spessore del rinterro	H_r	[m]
Larghezza totale del sottopasso	L_{tot}	[m]
Larghezza utile del sottopasso	L_{int}	[m]
Spessore della soletta	S_s	[m]
Spessore piedritti	S_p	[m]
Spessore fondazione	S_f	[m]
Altezza libera del sottopasso	H_{int}	[m]
Altezza totale del sottopasso	H_{tot}	[m]
Larghezza striscia di calcolo	b	[m]

	Nuova linea Ferrandina - Matera La Martella per il collegamento di Matera con la rete ferroviaria nazionale NUOVA LINEA FERRANDINA – MATERA LA MARTELLA					
	Relazione di calcolo opera esistente ai sensi del D.M. '96	PROGETTO IA5F	LOTTO 01	CODIFICA D 78 CL IN1300 001	DOCUMENTO 	REV. A

3. TOMBINO ESISTENTE

3.1. VERIFICHE SECONDO LA NORMA ORIGINARIA

Nel presente paragrafo si riportano i calcoli statici relativi allo scatolare esistente, di cui in premessa, eseguiti ripercorrendo quanto previsto dalla normativa vigente al momento della realizzazione. Le azioni sismiche non sono state prese in considerazione in questa fase in quanto il comune su cui ricade lo scatolare non era classificato come sismico all'epoca della realizzazione dello scatolare stesso.

3.1.1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Tutte le calcolazioni sono state eseguite nel rispetto delle normative vigente al tempo della realizzazione dello scatolare. In particolare si è fatto riferimento:

- Legge 5 Novembre 1971, n. 1086 “Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”;
- Circolare 14 Febbraio 1974 del Ministero dei Lavori Pubblici “Istruzioni per l'applicazione della legge 5 Novembre 1971, n. 1086”;
- Decreto Ministeriale del 12 Febbraio 1982 “Criteri generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi”;
- Circolare 24 Maggio 1982 n. 22631 del Ministero dei Lavori Pubblici “Istruzioni relative ai carichi, ai sovraccarichi e ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni”;
- Decreto Ministeriale 1 Aprile 1983 “Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento armato normale, precompresso e per le strutture metalliche”;
- Istruzioni del Consiglio Nazionale delle Ricerche, CNR UNI 10012-67 “Ipotesi di carico sulle costruzioni”;
- Circolare n. 54 LC. 6/27215 in data 15 luglio 1945 del Servizio dei Lavori e Costruzioni delle Ferrovie e relative tabelle dei sovraccarichi;
- Decreto Ministeriale del 19/6/1984 “Norme tecniche per le costruzioni in zona sismica”;
- Decreto Ministeriale del 21/1/1981 “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione”;
- La circolare FS n. 44/b del 9/10/1982 “Istruzioni tecniche per manufatti sotto binario da costruire in zona sismica”.

3.1.2. GEOMETRIA

Larghezza utile	Lint	3.00 m	<i>luce interna scatolare</i>
Altezza libera	Hint	3.00 m	<i>altezza interna scatolare</i>
Spessore piedritti	Sp	0.40 m	
Spessore soletta	Ss	0.40 m	
Spessore fondazione	Sf	0.40 m	
Altezza ballast	Hb	0.80 m	
Rinterro (superiore)	Hr	5.50 m	
Lunghezza traversa	Ltb	2.30 m	
Altezza traversa	Htb	0.35 m	
Ricoprimento	Hric	6.30 m	<i>Hb+Hr</i>
Larghezza totale	Ltot	3.80 m	<i>Lint+2xSPp</i>
Altezza totale	Htot	3.80 m	<i>Hint+SPs+SPf</i>

3.1.3. MATERIALI

Per le opere in c.a. si adotta:

- un calcestruzzo C (20/25) le cui caratteristiche principali sono:

Resistenza cilindrica caratteristica: $f_{ck} = 20 \text{ N/mm}^2$

Resistenza cubica caratteristica: $R_{ck} = 25 \text{ N/mm}^2$

- acciaio da cemento armato normale FeB 38K (controllato) ad aderenza migliorata:

tensione ammissibile: $\sigma = 2200 \text{ Kg/cm}^2$

3.1.4. ANALISI DEI CARICHI

Si riportano di seguito i carichi utilizzati per il calcolo delle sollecitazioni e le verifiche delle sezioni della struttura in esame.

Peso proprio della struttura (condizione DEAD)

Il *peso proprio* delle solette e dei piedritti viene calcolato automaticamente dal programma di calcolo utilizzato considerando per il calcestruzzo $\gamma = 25 \text{ kN/m}^3$.

Peso specifico calcestruzzo armato	γ_{ds}	25 kN/m ³	
peso singolo piedritto	Pp	10.00 kN/m	$\gamma_{cls} \times Sp$
peso soletta superiore	Pss	10.00 kN/m	$\gamma_{cls} \times Ss$
peso soletta inferiore	Psi	10.00 kN/m	$\gamma_{cls} \times Sf$

Carichi permanenti portati (condizione PERM)

peso specifico ballast	γ_b	18	kN/m ³	
altezza ballast	H _b	0.80	m	
peso ballast	P _b	14.40	kN/m	$\gamma_b \times H_b$
peso specifico rinterro	γ_r	19	kN/m ³	
altezza rinterro	H _r	5.50	m	
peso rinterro	P _r	104.50	kN/m	$\gamma_r \times H_r$
Permanente totale	G _{2p}	118.90	kN/m	$P_b + P_r$
Permanente nodi 1 e 2	G _{2P}	23.78	kN	$G_{2p} \times S_p / 2$

I carichi concentrati nei nodi 1 e 2 (i nodi tra la soletta superiore e i piedritti), rappresentano il carico permanente sulla soletta di copertura dovuto al peso della zona sovrastante la metà dello spessore del piedritto (la modellazione dello scatolare è stata fatta in asse piedritto).

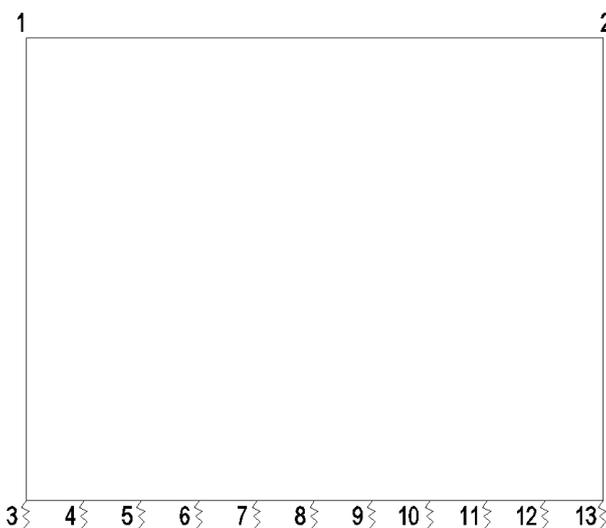


Figura 3. Numerazione dei nodi nel modello strutturale.

Spinta del terreno (condizioni SPTSX e SPTDX)

Le caratteristiche del rinterro, di seguito riportate, sono state determinate con indagini in sito SPT:

$\phi=38^\circ$ angolo di attrito
 $\gamma_r= 19 \text{ kN/m}^3$ peso specifico rinterro
 $C_u = 0$ coesione non drenata

angolo di attrito rinterro		38 [°]	0.663 [rad]
coefficiente spinta attiva k_a		0.238	$(1 - \text{sen}\phi) / (1 + \text{sen}\phi)$
coefficiente spinta riposo k_0		0.384	$(1 - \text{sen}\phi)$
coefficiente spinta passiva k_p		4.204	$(1 + \text{sen}\phi) / (1 - \text{sen}\phi)$
Pressione estradosso soletta superiore	P1	45.70 kN/m ²	$k_0 \times (P_b + P_r)$
Pressione asse soletta superiore	P2	47.16 kN/m ²	$k_0 \times (P_b + P_r + \gamma_r \times S_s / 2)$
Pressione asse soletta inferiore	P3	71.99 kN/m ²	$k_0 \times [P_b + P_r + \gamma_r \times (S_s + H_{int} + S_f / 2)]$
Pressione intradosso soletta inferiore	P4	73.45 kN/m ²	$k_0 \times (P_b + P_r + \gamma_r \times H_{tot})$
Forza concentrata asse soletta superiore	F1	9.29 kN/m	$(P1 + P2) / 2 \times S_s / 2$
Forza concentrata asse soletta inferiore	F2	14.54 kN/m	$(P3 + P4) / 2 \times S_f / 2$

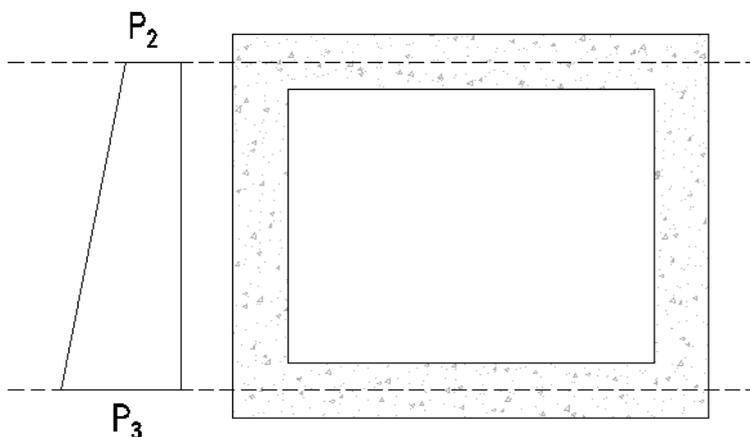



Figura 4. Spinte del terreno

I carichi concentrati nei nodi 1 e 3 (per la SPTSX) oppure 2 e 13 (per la SPTDX) rappresentano la parte di spinta del terreno esercitata su 1/2 spessore della soletta sup. e su 1/2 spessore della soletta inferiore.

Carichi accidentali, ripartizione carichi verticali (condizione ACCM)

I carichi ferroviari sono stati desunti in conformità alla Circolare n. 54/1945 delle Ferrovie dello Stato.

TRENO TIPO A

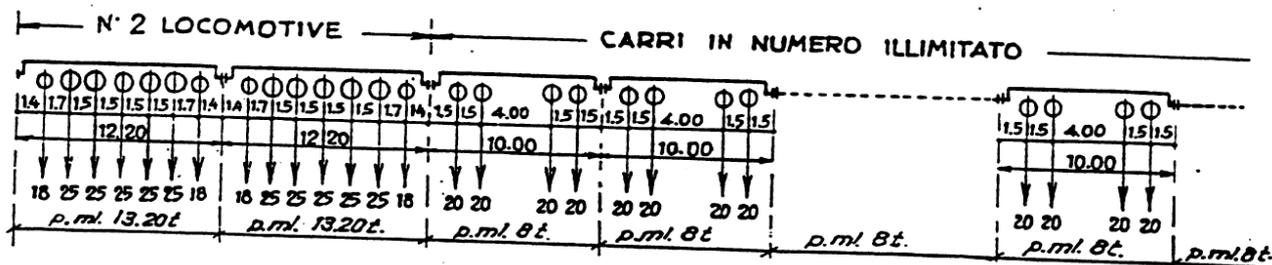

TRENO TIPO B

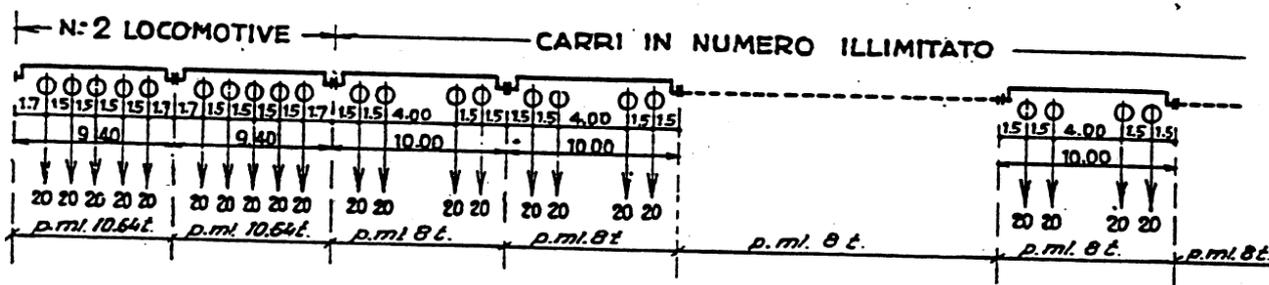


Figura 5. Schemi treni Tipo 1945 A e B

Si riportano di seguito una schematizzazione della diffusione dei carichi ferroviari rispettivamente attraverso ballast, rinterro e soletta.

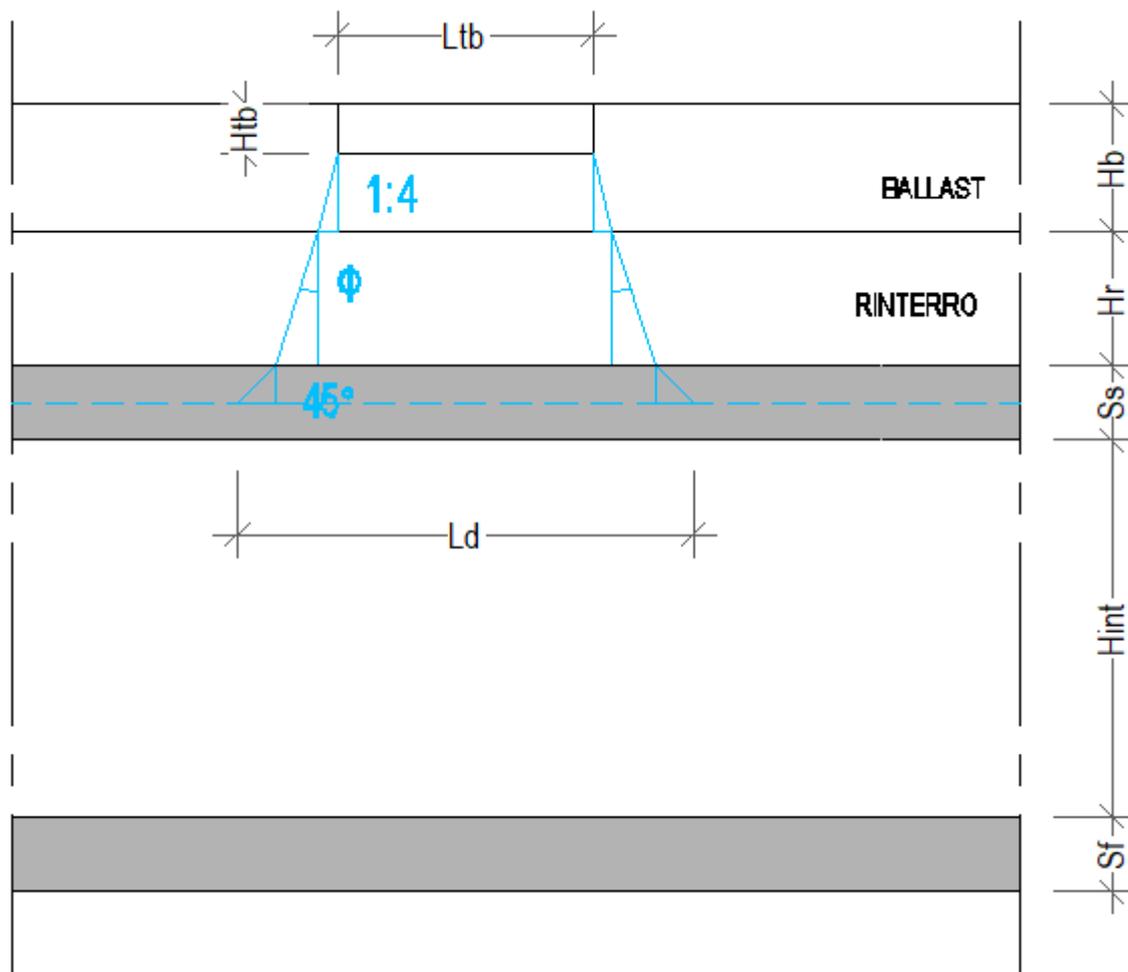


Figura 6. Schema modalità di diffusione dei carichi ferroviari

Larghezza di diffusione nel ballast	Ldb	0,23 m	Diffusione 1:4 nel ballast
Larghezza di diffusione nel rinterro	Ldr	8,59 m	Diffusione secondo angolo attrito
Larghezza di diffusione nel cls	Ldc	0,40 m	Diffusione 45° nel cls
Larghezza trasv. di diffusione del carico	Ld	11,52 m	$Ltb + Ldb + Ldr + Ldc$
Tipo treno carico secondo normativa		Tipo A	* Circolare n.54/1945
Carico distribuito per treno carico	q1	132,00 kN/m	* Circolare n.54/1945
Carico distribuito dopo diffusione	Pq1*	11,46 kN/m ²	$q1 / Ld$
Totale carico permanente	S	128,90 kN/m ²	$P_{3s} + G_{2p}$
Sovraccarico treno di carico	P	11,46 kN/m ²	$Pq1^*$
Incremento dinamico	i	1,00	$1 + 0.4 / (1 + 0.2 \times L) + 0.6 / (1 + 4 \times P / S)$
Carico distribuito dinamizzato	Pq1	11,46 kN/m ²	$q1 \times i / Ld$

Spinta sui piedritti prodotta dal sovraccarico (condizioni SPACCSX e SPACCDX)

Carico distribuito per treno di carico	Sq1	4.40	kN/m ²	$(q1 / Ld) \times Ko$
Spinta semispessore soletta superiore	Fq1sup	0.88	kN/m	$Sq1 \times Ss / 2$
spinta semispessore soletta inferiore	Fq1inf	0.88	kN/m	$Sq1 \times Sf / 2$

Frenatura e avviamento (condizione AVV)

La forza di frenatura ferroviari è assunta pari ad 1/5 del sovraccarico.

Avviamento e frenatura	qAv	2.29	kN/m	$Pq1 / 5$
------------------------	-----	-------------	------	-----------

Azioni termiche (condizione TERM)

Variazione termica uniforme	ΔT_{unif}	+15.00	[°]	Sulla soletta superiore
Variazione termica differenziale	ΔT_{diff}	+5.00	[°]	Sulla soletta superiore
Gradiente		+12.50	[°/m]	$\Delta T_{diff} / Ss$

Ritiro igrometrico (condizione RITIRO)

Variazione termica uniforme equivalente	ΔT_{ritiro}	-10.51	[°]	Sulla soletta superiore
---	---------------------	---------------	-----	-------------------------

3.1.5. COMBINAZIONI DI CARICO

Le azioni descritte nel paragrafo precedente ed utilizzate nelle combinazioni di carico vengono di seguito riassunte:

Peso proprio	DEAD
Carichi permanenti	PERM
Spinta del terreno sulla parete sinistra	SPTSX
Spinta del terreno sulla parete destra	SPTDX
Carico Accidentale TIPO A	ACCM
Spinta del carico acc. (TIPO A)Sulla parete	SPACCSX
Spinta del carico acc. (TIPO A)Sulla	SPACCDX
Avviamento e frenatura	AVV
Variazione termica sulla soletta superiore	ENV_TERM
Ritiro	RITIRO

La 4 condizioni di carico:

$$\Delta T_{uniforme} = \pm 15^\circ$$

$$\Delta T_{differenziale} = \pm 5^\circ$$

e le loro 4 combinazioni sono state preventivamente involuppate nella condizione ENV_TERM, la quale viene impiegata nelle successive combinazioni di carico per massimizzare gli effetti termici.

Si analizza la combinazione per carichi nominali.

	TA01	TA02	TA03	TA04	TA05	TA06	TA07	TA08
DEAD	1	1	1	1	1	1	1	1
PERM	1	1	1	1	1	1	1	1
SPTSX	1	1	1	1	+0,6	+0,6	1	1
SPTDX	1	1	+0,6	+0,6	+0,6	+0,6	+0,6	+0,6
ACCM	1	1	1	1	1	1	+0,8	+0,8
SPACCSX	1	1	1	1	1	1	+0,8	+0,8
SPACCDX	1	1	0	0	0	0	0	0
AVV	1	1	1	1	1	1	1	1
ENV TERM	+0,6	-0,6	+0,6	-0,6	+0,6	-0,6	+0,6	-0,6
RITIRO	1	1	1	1	1	1	1	1

Le combinazioni di carico TA01, TA021, TA03, TA04, TA05 e TA06 sono riferite alle verifiche tensionali alle Tensioni Ammissibili. Le combinazioni dei carico TA07 e TA08 sono riferite alle verifiche di fessurazione.

3.1.6. MODELLAZIONE ADOTTATA

Il modello di calcolo attraverso il quale viene schematizzata la struttura è quello di telaio chiuso su letto di molle alla Winkler. Il programma di calcolo utilizzato è un programma ad elementi finiti, il Sap 2000.

Le caratteristiche delle aste modellate con elementi frame sono le seguenti:

Asta 1 = Sezione 100 x 40 cmq (soletta superiore)

Aste 2,3 = Sezione 100 x 40 cmq (piedritti)

Aste 4,5 = Sezione 100 x 40 cmq (soletta inferiore)

L'opera è stata considerata vincolata alla base mediante dei vincoli cedevoli in funzione delle caratteristiche elastiche del terreno di sottofondo.

La soletta inferiore viene divisa in 10 elementi per poter schematizzare, tramite le molle applicate, l'interazione terreno-struttura. Per la rigidità delle molle, nel caso in esame, si assume il valore del Modulo di reazione verticale desunto dalla relazione geotecnica:

$$K_s = 10000 \text{ kN/m}^3$$

Rigidità molle nodali SAP

ks		10000 kN/m ³
nodi centrali (6,7,8,9,10)		
Linfl		0.340 m
Kcentrale	ks x Linfl x 1	3400 kN/m
nodi intermedi (4,5,11,12)		
Linfl		0.340 m
Kintermedio	1,5 x ks x Linfl x 1	5100 kN/m
nodi estremità (3,13)		
Linfl		0.370 m
Kestremità	2,0 x ks x Linfl x 1	7400 kN/m

Nodi

N.nodi	13
N.nodi sup	2
N.nodi inf	11
N.spazi inf	10
Linterasse	3.40 m
Hinterasse	3.40 m

Nodo	X	Z
1	0.000	3.400
2	3.400	3.400
3	0.000	0.000
4	0.340	0.000
5	0.680	0.000
6	1.020	0.000
7	1.360	0.000
8	1.700	0.000
9	2.040	0.000
10	2.380	0.000
11	2.720	0.000
12	3.060	0.000
13	3.400	0.000

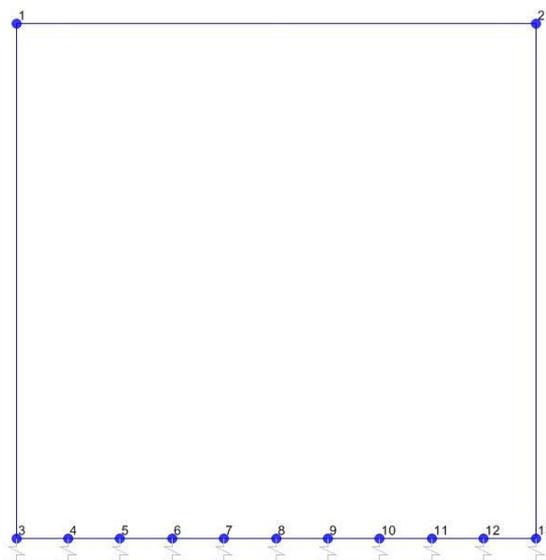


Figura 7. Numerazione nodi modello SAP

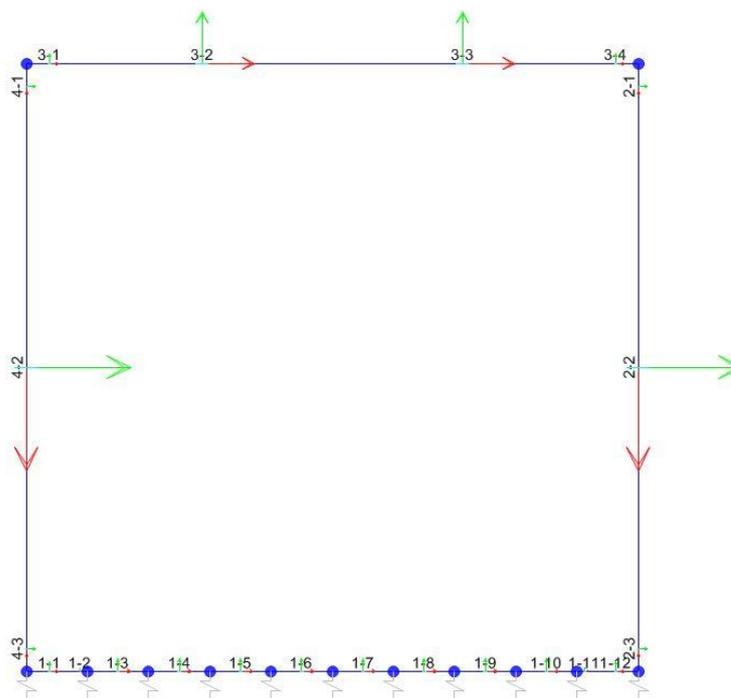



Figura 8: Individuazione elementi modello SAP

3.1.7. CARATTERISTICHE DELLE SOLLECITAZIONI

3.1.7.1. Involuppo Tensioni Ammissibili


Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	M3
1		0.2 ENV_TA	Combination	Max	0.0	217.5	112.3
1		0.34 ENV_TA	Combination	Max	0.0	218.9	81.8
1		0.34 ENV_TA	Combination	Max	0.0	174.8	81.8
1		0.68 ENV_TA	Combination	Max	0.0	178.2	21.7
1		0.68 ENV_TA	Combination	Max	0.0	130.3	21.7
1		1.02 ENV_TA	Combination	Max	0.0	133.7	-23.1
1		1.02 ENV_TA	Combination	Max	0.0	99.2	-23.1
1		1.36 ENV_TA	Combination	Max	0.0	102.6	-57.4
1		1.36 ENV_TA	Combination	Max	0.0	65.5	-57.4
1		1.7 ENV_TA	Combination	Max	0.0	68.9	-73.1
1		1.7 ENV_TA	Combination	Max	0.0	29.1	-73.1
1		2.04 ENV_TA	Combination	Max	0.0	32.5	-68.8
1		2.04 ENV_TA	Combination	Max	0.0	-10.1	-68.8
1		2.38 ENV_TA	Combination	Max	0.0	-6.7	-52.0
1		2.38 ENV_TA	Combination	Max	0.0	-52.6	-52.0
1		2.72 ENV_TA	Combination	Max	0.0	-49.2	-22.3
1		2.72 ENV_TA	Combination	Max	0.0	-123.2	-22.3
1		3.06 ENV_TA	Combination	Max	0.0	-119.8	27.5
1		3.06 ENV_TA	Combination	Max	0.0	-199.3	27.5
1		3.2 ENV_TA	Combination	Max	0.0	-197.9	56.7
1		0.2 ENV_TA	Combination	Min	0.0	208.2	53.8
1		0.34 ENV_TA	Combination	Min	0.0	209.6	24.5
1		0.34 ENV_TA	Combination	Min	0.0	150.2	24.5
1		0.68 ENV_TA	Combination	Min	0.0	153.6	-28.4
1		0.68 ENV_TA	Combination	Min	0.0	94.4	-28.4
1		1.02 ENV_TA	Combination	Min	0.0	97.8	-62.9
1		1.02 ENV_TA	Combination	Min	0.0	58.4	-62.9
1		1.36 ENV_TA	Combination	Min	0.0	61.8	-85.6
1		1.36 ENV_TA	Combination	Min	0.0	22.3	-85.6
1		1.7 ENV_TA	Combination	Min	0.0	25.7	-96.1
1		1.7 ENV_TA	Combination	Min	0.0	-14.2	-96.1
1		2.04 ENV_TA	Combination	Min	0.0	-10.8	-100.5
1		2.04 ENV_TA	Combination	Min	0.0	-51.3	-100.5
1		2.38 ENV_TA	Combination	Min	0.0	-47.9	-97.6
1		2.38 ENV_TA	Combination	Min	0.0	-89.0	-97.6
1		2.72 ENV_TA	Combination	Min	0.0	-85.6	-80.3
1		2.72 ENV_TA	Combination	Min	0.0	-148.4	-80.3
1		3.06 ENV_TA	Combination	Min	0.0	-145.0	-39.0
1		3.06 ENV_TA	Combination	Min	0.0	-209.1	-39.0
1		3.2 ENV_TA	Combination	Min	0.0	-207.7	-11.2
2		0.2 ENV_TA	Combination	Max	-268.4	-54.9	-77.6
2		1.7 ENV_TA	Combination	Max	-283.4	-3.2	-4.9

2	3.2 ENV_TA	Combination	Max	-298.4	101.0	-22.9
2	0.2 ENV_TA	Combination	Min	-287.5	-100.4	-126.8
2	1.7 ENV_TA	Combination	Min	-302.5	-36.3	-36.9
2	3.2 ENV_TA	Combination	Min	-317.5	22.3	-76.3
3	0.2 ENV_TA	Combination	Max	-58.9	-187.5	-3.6
3	0.7 ENV_TA	Combination	Max	-60.1	-117.3	72.6
3	1.2 ENV_TA	Combination	Max	-61.2	-47.1	113.7
3	1.7 ENV_TA	Combination	Max	-62.4	23.1	125.6
3	2.2 ENV_TA	Combination	Max	-63.5	93.3	104.4
3	2.7 ENV_TA	Combination	Max	-64.7	163.4	48.1
3	3.2 ENV_TA	Combination	Max	-65.8	233.6	-43.2
3	0.2 ENV_TA	Combination	Min	-113.7	-206.5	-61.2
3	0.7 ENV_TA	Combination	Min	-114.8	-136.4	24.6
3	1.2 ENV_TA	Combination	Min	-116.0	-66.2	75.2
3	1.7 ENV_TA	Combination	Min	-117.1	4.0	90.8
3	2.2 ENV_TA	Combination	Min	-118.3	74.2	68.6
3	2.7 ENV_TA	Combination	Min	-119.4	144.3	4.5
3	3.2 ENV_TA	Combination	Min	-120.5	214.5	-94.8
4	0.2 ENV_TA	Combination	Max	-241.3	92.6	85.7
4	1.7 ENV_TA	Combination	Max	-256.3	4.8	33.2
4	3.2 ENV_TA	Combination	Max	-271.3	-65.6	127.4
4	0.2 ENV_TA	Combination	Min	-260.4	45.4	31.1
4	1.7 ENV_TA	Combination	Min	-275.4	-29.3	4.6
4	3.2 ENV_TA	Combination	Min	-290.4	-133.5	79.4

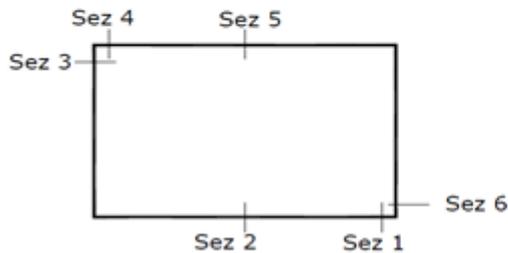


SEZIONE	P	V2	M3
01	0.0	218.9	112.3
02	0.0	0.0	100.5
03	-241.3	133.5	126.8
04	0.0	233.6	94.8
05	0.0	0.0	125.6
06	-271.3	133.5	127.4


Diagrammi di involuppo delle sollecitazioni: ENVELOPE TA

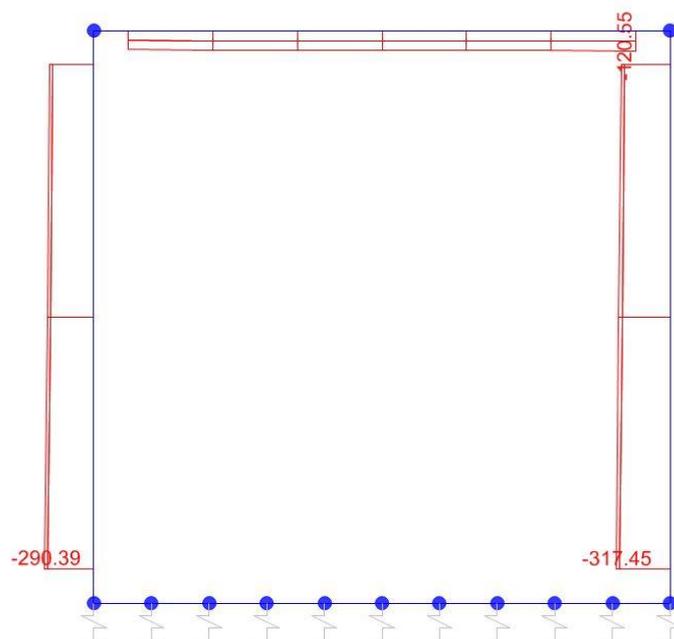

Sforzo normale

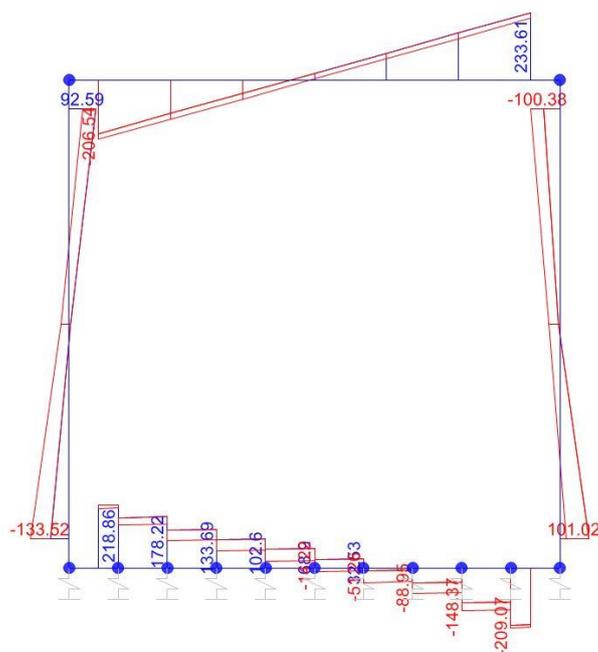

Taglio

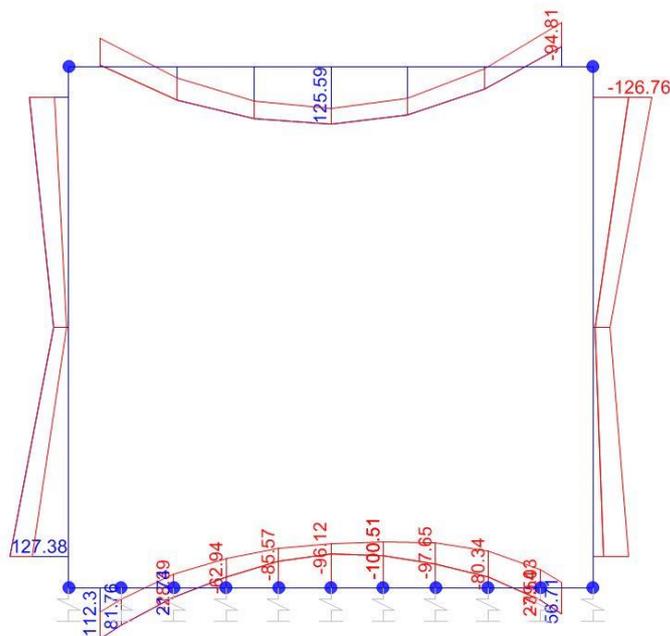


Momento Flettente

I valori V e M dei diagrammi corrispondono a quelli riportati nella tabella, mentre il valore dello sforzo normale P nei diagrammi (valore massimo) differisce da quello di verifica della tabella, pari a quello di compressione minimo.

3.1.7.2. *Inviluppo Fessurazioni*


Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	M3
1	0.2	ENV_FESS	Combination	Max	0.0	214.4	110.2
1	0.34	ENV_FESS	Combination	Max	0.0	215.8	80.1
1	0.34	ENV_FESS	Combination	Max	0.0	172.0	80.1
1	0.68	ENV_FESS	Combination	Max	0.0	175.4	21.0
1	0.68	ENV_FESS	Combination	Max	0.0	127.9	21.0
1	1.02	ENV_FESS	Combination	Max	0.0	131.3	-23.0
1	1.02	ENV_FESS	Combination	Max	0.0	97.1	-23.0
1	1.36	ENV_FESS	Combination	Max	0.0	100.5	-56.6
1	1.36	ENV_FESS	Combination	Max	0.0	63.8	-56.6
1	1.7	ENV_FESS	Combination	Max	0.0	67.2	-78.9
1	1.7	ENV_FESS	Combination	Max	0.0	27.9	-78.9
1	2.04	ENV_FESS	Combination	Max	0.0	31.3	-89.0
1	2.04	ENV_FESS	Combination	Max	0.0	-10.7	-89.0
1	2.38	ENV_FESS	Combination	Max	0.0	-7.3	-85.8
1	2.38	ENV_FESS	Combination	Max	0.0	-52.6	-85.8
1	2.72	ENV_FESS	Combination	Max	0.0	-49.2	-68.4
1	2.72	ENV_FESS	Combination	Max	0.0	-122.0	-68.4
1	3.06	ENV_FESS	Combination	Max	0.0	-118.6	-27.4
1	3.06	ENV_FESS	Combination	Max	0.0	-196.8	-27.4
1	3.2	ENV_FESS	Combination	Max	0.0	-195.4	0.1
1	0.2	ENV_FESS	Combination	Min	0.0	214.1	100.1
1	0.34	ENV_FESS	Combination	Min	0.0	215.5	70.0
1	0.34	ENV_FESS	Combination	Min	0.0	171.6	70.0
1	0.68	ENV_FESS	Combination	Min	0.0	175.0	11.1
1	0.68	ENV_FESS	Combination	Min	0.0	127.6	11.1
1	1.02	ENV_FESS	Combination	Min	0.0	131.0	-32.9
1	1.02	ENV_FESS	Combination	Min	0.0	96.9	-32.9
1	1.36	ENV_FESS	Combination	Min	0.0	100.3	-66.4
1	1.36	ENV_FESS	Combination	Min	0.0	63.7	-66.4
1	1.7	ENV_FESS	Combination	Min	0.0	67.1	-88.7
1	1.7	ENV_FESS	Combination	Min	0.0	27.9	-88.7
1	2.04	ENV_FESS	Combination	Min	0.0	31.3	-98.7
1	2.04	ENV_FESS	Combination	Min	0.0	-11.0	-98.7
1	2.38	ENV_FESS	Combination	Min	0.0	-7.6	-95.7
1	2.38	ENV_FESS	Combination	Min	0.0	-52.9	-95.7
1	2.72	ENV_FESS	Combination	Min	0.0	-49.5	-78.4
1	2.72	ENV_FESS	Combination	Min	0.0	-122.4	-78.4
1	3.06	ENV_FESS	Combination	Min	0.0	-119.0	-37.5
1	3.06	ENV_FESS	Combination	Min	0.0	-197.2	-37.5
1	3.2	ENV_FESS	Combination	Min	0.0	-195.8	-10.0
2	0.2	ENV_FESS	Combination	Max	-282.9	-74.5	-104.2
2	1.7	ENV_FESS	Combination	Max	-297.9	-25.8	-27.7
2	3.2	ENV_FESS	Combination	Max	-312.9	32.7	-23.4
2	0.2	ENV_FESS	Combination	Min	-282.9	-84.0	-124.4

2	1.7 ENV_FESS	Combination	Min	-297.9	-35.3	-33.7
2	3.2 ENV_FESS	Combination	Min	-312.9	23.2	-31.7
3	0.2 ENV_FESS	Combination	Max	-78.5	-184.7	-3.8
3	0.7 ENV_FESS	Combination	Max	-79.7	-115.6	71.3
3	1.2 ENV_FESS	Combination	Max	-80.8	-46.6	111.8
3	1.7 ENV_FESS	Combination	Max	-81.9	22.4	117.9
3	2.2 ENV_FESS	Combination	Max	-83.1	91.5	89.4
3	2.7 ENV_FESS	Combination	Max	-84.2	160.5	26.4
3	3.2 ENV_FESS	Combination	Max	-85.4	229.5	-71.1
3	0.2 ENV_FESS	Combination	Min	-88.0	-184.7	-25.8
3	0.7 ENV_FESS	Combination	Min	-89.1	-115.6	49.3
3	1.2 ENV_FESS	Combination	Min	-90.3	-46.6	89.8
3	1.7 ENV_FESS	Combination	Min	-91.4	22.4	95.9
3	2.2 ENV_FESS	Combination	Min	-92.6	91.5	67.4
3	2.7 ENV_FESS	Combination	Min	-93.7	160.5	4.4
3	3.2 ENV_FESS	Combination	Min	-94.9	229.5	-93.1
4	0.2 ENV_FESS	Combination	Max	-238.1	67.3	51.0
4	1.7 ENV_FESS	Combination	Max	-253.1	-19.2	13.0
4	3.2 ENV_FESS	Combination	Max	-268.1	-122.0	125.1
4	0.2 ENV_FESS	Combination	Min	-238.1	57.8	30.9
4	1.7 ENV_FESS	Combination	Min	-253.1	-28.7	7.0
4	3.2 ENV_FESS	Combination	Min	-268.1	-131.5	116.8

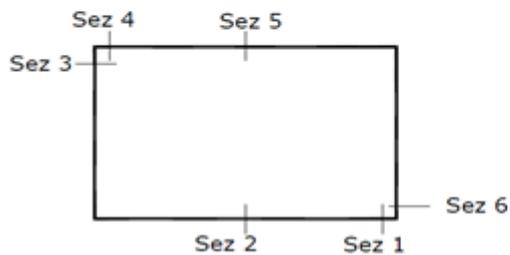


SEZIONE	P	M3
01	0.0	110.2
02	0.0	98.7
03	-238.1	124.4
04	0.0	93.1
05	0.0	117.9
06	-268.1	125.1

Diagrammi di involucro delle sollecitazioni: ENVELOPE FESS

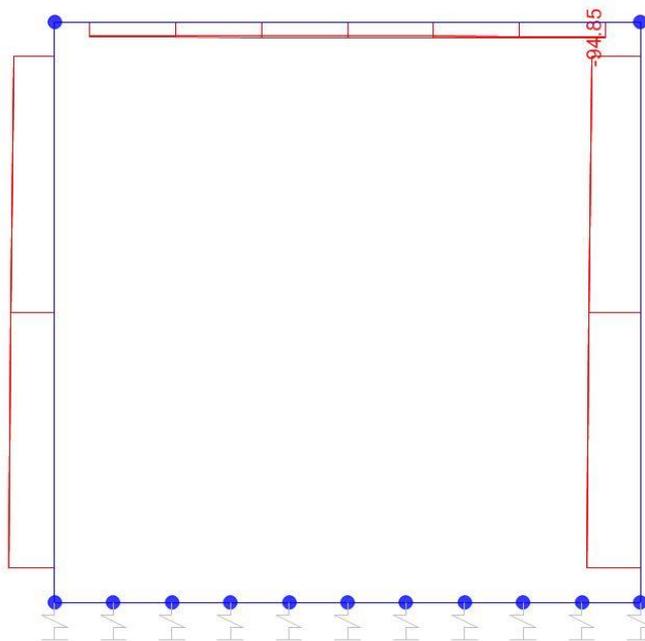

Sforzo normale

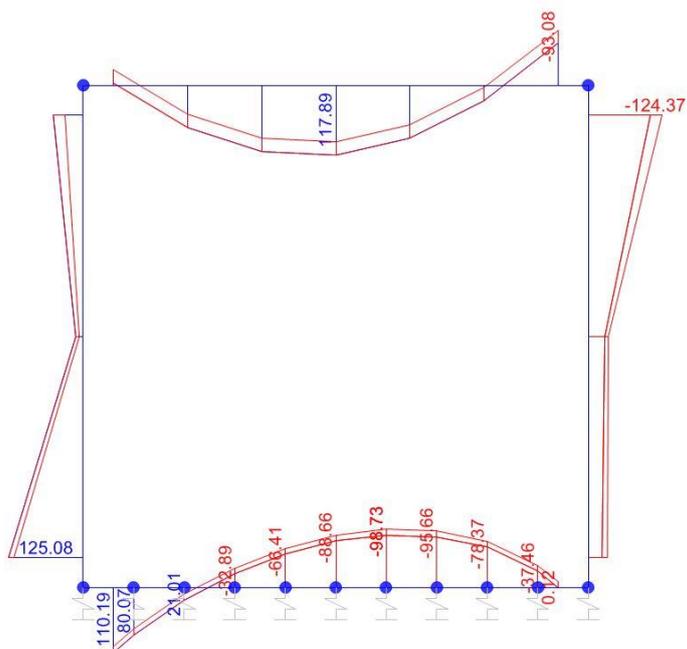

Momento Flettente

Il valore M dei diagrammi corrisponde a quello riportato nella tabella, mentre il valore dello sforzo normale P nei diagrammi (valore massimo) differisce da quello di verifica della tabella, pari a quello di compressione minimo.

3.1.8. VERIFICHE

Funzioni TA(N-M-V) + FESS per Sezione Rettangolare			
Oggetto:			
TOMBINO IN13 - Esistente Norma originaria			
Sezione n°. 01			
Dati di Input:			
B	Base sezione rettangolare	1000 mm	Geometria della Sezione:
H	Altezza sezione rettangolare	400 mm	
c'	Copriferro armatura sup. compressa	50 mm	As' c'
c	Copriferro armatura inf. Tesa	50 mm	B
d	Altezza utile= H-c	350 mm	
Rck	Resistenza caratt. Cubica calcestruzzo	25 MPa	
sa-adm	Tensione ammissibile acciaio	220 MPa	As c
sc-adm	Tensione ammissibile cls compressione	8.50 MPa	
tau-co	Tensione limite no armatura taglio	0.53 MPa	
N	Sforzo normale [(+)Trazione]	0.0 kN	
M	Momento flettente [(+)]	112.3 kNm	
V	Taglio [(+)]	218.9 kN	
F1l	1° diametro armatura tesa	20	
F2l	2° diametro armatura tesa		
n1	N°. Barre 1° armatura tesa	8	
n2	N°. Barre 2° armatura tesa		
As'	Armatura superiore compressa	1047 mmq	
As	Armatura inferiore tesa	2513 mmq	
Fi Staffe	Diametro staffe	0 mm	
s. Staffe	Passo staffe	200 mm	
bracci	Numero Bracci staffe	0	
cotθ	(proiez. orizz.)/(proiez. vert.) puntone cls	1.0 [range: 1,0-2,5]	
alpha	angolo staffe/piegati rispetto all'orizzontale	90.0°	
Asw	Area a taglio per unità di lunghezza	0 mmq/m	0.00 cmq/m
M-fess	Momento per fessurazione [(+)]	110.2 kNm	
N-fess	Sforzo normale per fessurazione [(+)Traz.]	0.0 kN	
wk-lim	Stato limite apertura fessure (Freq.Perm)	0.20 mm	
Dati di Output:			
TA - Tensioni e ampiezza fessure			
Sigs-sup	Tensione barre superiori [(-)Compresso]	-46 Mpa	Coeff.Sfrutt. 21%
Sigs-inf	Tensione barre inferiori [(+)Teso]	145 Mpa	Coeff.Sfrutt. 66%
Sigc-sup	Tensione cls superiore [(-)Compresso]	-5 Mpa	Coeff.Sfrutt. 61%
tau-c	Tensione tangenziale calcestruzzo	0.69 MPa	Coeff.Sfrutt. 130%
Mcr	Momento di prima fessurazione	80 kNm	
wk	Ampiezza di fessura	0.14 mm	Coeff.Sfrutt. 68%

Funzioni TA(N-M-V) + FESS per Sezione Rettangolare					
Oggetto:					
TOMBINO IN13 - Esistente Norma originaria					
Sezione n°. 02					
Dati di Input:					
B	Base sezione rettangolare	1000 mm	Geometria della Sezione:		
H	Altezza sezione rettangolare	400 mm	H		
c'	Copriferro armatura sup. compressa	50 mm	As' c'		
c	Copriferro armatura inf. Tesa	50 mm	B		
d	Altezza utile= H-c	350 mm			
Rck	Resistenza caratt. Cubica calcestruzzo	25 MPa	As c		
sa-adm	Tensione ammissibile acciaio	220 MPa			
sc-adm	Tensione ammissibile cls compressione	8.50 MPa			
tau-co	Tensione limite no armatura taglio	0.53 MPa			
N	Sforzo normale [(+)Trazione]	0.0 kN			
M	Momento flettente [(+)]	100.5 kNm			
V	Taglio [(+)]	0.0 kN			
F1	1° diametro armatura tesa	20			
F2	2° diametro armatura tesa				
n1	N°. Barre 1° armatura tesa	10.5			
n2	N°. Barre 2° armatura tesa				
As'	Armatura superiore compressa	1570 mmq			
As	Armatura inferiore tesa	3299 mmq			
Fi Staffe	Diametro staffe	0 mm			
s. Staffe	Passo staffe	200 mm			
bracci	Numero Bracci staffe	0			
cotθ	(proiez. or. zz.)/(proiez. vert.) puntone cls	1.0 [range: 1,0-2,5]			
alpha	angolo staffe/piegati rispetto all'orizzontale	90.0°			
Asw	Area a taglio per unità di lunghezza	0 mmq/m	0.00 cmq/m		
M-fess	Momento per fessurazione [(+)]	98.7 kNm			
N-fess	Sforzo normale per fessurazione [(+)Traz.]	0.0 kN			
wk-lim	Stato limite apertura fessure (Freq.Perm)	0.20 mm			
Dati di Output					
TA - Tensioni e ampiezza fessure					
Sigs-sup	Tensione barre superiori [(-)Compresso]	-38 Mpa	Coeff.Sfrutt.	17%	
Sigs-inf	Tensione barre inferiori [(+)Teso]	100 Mpa	Coeff.Sfrutt.	45%	
Sigc-sup	Tensione cls superiore [(-)Compresso]	-4 Mpa	Coeff.Sfrutt.	48%	
tau-c	Tensione tangenziale calcestruzzo	0.00 Mpa	Coeff.Sfrutt.	0%	
Mcr	Momento di prima fessurazione	83 kNm			
wk	Ampiezza di fessura	0.08 mm	Coeff.Sfrutt.	42%	

Funzioni TA(N-M-V) + FESS per Sezione Rettangolare					
Oggetto:					
TOMBINO IN13 - Esistente Norma originaria					
Sezione n°. 03					
Dati di Input:					
B	Base sezione rettangolare	1000 mm	Geometria della Sezione:		
H	Altezza sezione rettangolare	400 mm	H		
c'	Copriferro armatura sup. compressa	50 mm	As' c'		
c	Copriferro armatura inf. Tesa	50 mm	B		
d	Altezza utile= H-c	350 mm			
Rck	Resistenza caratt. Cubica calcestruzzo	25 MPa	As c		
sa-adm	Tensione ammissibile acciaio	220 MPa			
sc-adm	Tensione ammissibile cls compressione	8.50 MPa			
tau-co	Tensione limite no armatura taglio	0.53 MPa			
N	Sforzo normale [(+)Trazione]	-241.3 kN			
M	Momento flettente [(+)]	126.8 kNm			
V	Taglio [(+)]	133.5 kN			
F1	1° diametro armatura tesa	20			
F2	2° diametro armatura tesa				
n1	N°. Barre 1° armatura tesa	5			
n2	N°. Barre 2° armatura tesa				
As'	Armatura superiore compressa	1047 mmq			
As	Armatura inferiore tesa	1571 mmq			
Fi Staffe	Diametro staffe	0 mm			
s. Staffe	Passo staffe	200 mm			
bracci	Numero Bracci staffe	0			
cotθ	(proiez. or.izz.)/(proiez.vert.) puntone cls	1.0 [range: 1,0-2,5]			
alpha	angolo staffe/piegati rispetto all'orizzontale	90.0°			
Asw	Area a taglio per unità di lunghezza	0 mmq/m	0.00 cmq/m		
M-fess	Momento per fessurazione [(+)]	124.4 kNm			
N-fess	Sforzo normale per fessurazione [(+)Traz.]	-238.1 kN			
wk-lim	Stato limite apertura fessure (Freq.Perm)	0.20 mm			
Dati di Output					
TA - Tensioni e ampiezza fessure					
Sigs-sup	Tensione barre superiori [(-)Compresso]	-66 Mpa	Coeff.Sfrutt.	30%	
Sigs-inf	Tensione barre inferiori [(+)Teso]	185 Mpa	Coeff.Sfrutt.	84%	
Sigc-sup	Tensione cls superiore [(-)Compresso]	-7 Mpa	Coeff.Sfrutt.	85%	
tau-c	Tensione tangenziale calcestruzzo	0.42 Mpa	Coeff.Sfrutt.	79%	
Mcr	Momento di prima fessurazione	93 kNm			
wk	Ampiezza di fessura	0.20 mm	Coeff.Sfrutt.	101%	

Funzioni TA(N-M-V) + FESS per Sezione Rettangolare						
Oggetto:						
TOMBINO IN 13 - Esistente Norma originaria						
Sezione n°. 04						
Dati di Input:						
B	Base sezione rettangolare	1000	mm	Geometria della Sezione:		
H	Altezza sezione rettangolare	400	mm	H		
c'	Copriferro armatura sup. compressa	50	mm	As' c'		
c	Copriferro armatura inf. Tesa	50	mm	B		
d	Altezza utile = H-c	350	mm			
Rck	Resistenza caratt. Cubica calcestruzzo	25	MPa	As c		
sa-adm	Tensione ammissibile acciaio	220	MPa			
sc-adm	Tensione ammissibile cls compressione	8.50	MPa			
tau-co	Tensione limite no armatura taglio	0.53	MPa			
N	Sforzo normale [(+)Trazione]	0.0	kN			
M	Momento flettente [(+)]	94.8	kNm			
V	Taglio [(+)]	233.6	kN			
Fi1	1° diametro armatura tesa	20				
Fi2	2° diametro armatura tesa					
n1	N°. Barre 1° armatura tesa	6.5				
n2	N°. Barre 2° armatura tesa					
As'	Armatura superiore compressa	1570	mmq			
As	Armatura inferiore tesa	2042	mmq			
Fi Staffe	Diametro staffe	0	mm			
s. Staffe	Passo staffe	200	mm			
bracci	Numero Bracci staffe	0				
cotθ	(proiez. orizz.)/(proiez. vert.) puntone cls	1.0	[range: 1,0-2,5]			
alpha	angolo staffe/piegati rispetto all'orizzontale	90.0°				
Asw	Area a taglio per unità di lunghezza	0	mmq/m	0.00	cmq/m	
M-fess	Momento per fessurazione [(+)]	93.1	kNm			
N-fess	Sforzo normale per fessurazione [(+)Traz.]	0.0	kN			
wk-lim	Stato limite apertura fessure (Freq.Perm)	0.20	mm			
Dati di Output:						
TA - Tensioni e ampiezza fessure						
Sigs-sup	Tensione barre superiori [(-)Compresso]	-37	Mpa	Coeff.Sfrutt.		17%
Sigs-inf	Tensione barre inferiori [(+)Teso]	149	Mpa	Coeff.Sfrutt.		68%
Sigc-sup	Tensione cls superiore [(-)Compresso]	-5	Mpa	Coeff.Sfrutt.		53%
tau-c	Tensione tangenziale calcestruzzo	0.74	Mpa	Coeff.Sfrutt.		139%
Mcr	Momento di prima fessurazione	78	kNm			
wk	Ampiezza di fessura	0.16	mm	Coeff.Sfrutt.		81%

Funzioni TA(N-M-V) + FESS per Sezione Rettangolare					
Oggetto:					
TOMBINO IN13 - Esistente Norma originaria					
Sezione n°. 05					
Dati di Input:					
B	Base sezione rettangolare	1000	mm	Geometria della Sezione:	
H	Altezza sezione rettangolare	400	mm	H	
c'	Copriferro armatura sup. compressa	50	mm	As' c'	
c	Copriferro armatura inf. Tesa	50	mm	B	
d	Altezza utile= H-c	350	mm		
Rck	Resistenza caratt. Cubica calcestruzzo	25	MPa	As c	
sa-adm	Tensione ammissibile acciaio	220	MPa		
sc-adm	Tensione ammissibile cls compressione	8.50	MPa		
tau-co	Tensione limite no armatura taglio	0.53	MPa		
N	Sforzo normale [(+)Trazione]	0.0	kN		
M	Momento flettente [(+)]	125.6	kNm		
V	Taglio [(+)]	0.0	kN		
F1	1° diametro armatura tesa	18			
F2	2° diametro armatura tesa				
n1	N°. Barre 1° armatura tesa	12			
n2	N°. Barre 2° armatura tesa				
As'	Armatura superiore compressa	1570	mmq		
As	Armatura inferiore tesa	3054	mmq		
Fi Staffe	Diametro staffe	0	mm		
s. Staffe	Passo staffe	200	mm		
bracci	Numero Bracci staffe	0			
cotθ	(proiez. orizz.)/(proiez. vert.) puntone cls	1.0	[range: 1,0-2,5]		
alpha	angolo staffe/piegati rispetto all'orizzontale	90.0°			
Asw	Area a taglio per unità di lunghezza	0	mmq/m	0.00	cmq/m
M-fess	Momento per fessurazione [(+)]	117.9	kNm		
N-fess	Sforzo normale per fessurazione [(+)Traz.]	0.0	kN		
wk-lim	Stato limite apertura fessure (Freq,Perm)	0.20	mm		
Dati di Output					
TA - Tensioni e ampiezza fessure					
Sigs-sup	Tensione barre superiori [(-)Compresso]	-48	Mpa	Coeff.Sfrutt.	22%
Sigs-inf	Tensione barre inferiori [(+)Teso]	134	Mpa	Coeff.Sfrutt.	61%
Sigc-sup	Tensione cls superiore [(-)Compresso]	-5	Mpa	Coeff.Sfrutt.	61%
tau-c	Tensione tangenziale calcestruzzo	0.00	Mpa	Coeff.Sfrutt.	0%
Mcr	Momento di prima fessurazione	82	kNm		
wk	Ampiezza di fessura	0.11	mm	Coeff.Sfrutt.	55%

Funzioni TA(N-M-V) + FESS per Sezione Rettangolare					
Oggetto:					
TOMBINO IN13 - Esistente Norma originaria					
Sezione n°. 06					
Dati di Input:					
B	Base sezione rettangolare	1000	mm	Geometria della Sezione:	
H	Altezza sezione rettangolare	400	mm	H	
c'	Copriferro armatura sup. compressa	50	mm	As' c'	
c	Copriferro armatura inf. Tesa	50	mm	As c	
d	Altezza utile= H-c	350	mm	B	
Rck	Resistenza caratt. Cubica calcestruzzo	25	MPa		
sa-adm	Tensione ammissibile acciaio	220	MPa		
sc-adm	Tensione ammissibile cls compressione	8.50	MPa		
tau-co	Tensione limite no armatura taglio	0.53	MPa		
N	Sforzo normale [(+)Trazione]	-271.3	kN		
M	Momento flettente [(+)]	127.4	kNm		
V	Taglio [(+)]	133.5	kN		
F1	1° diametro armatura tesa	20			
F2	2° diametro armatura tesa				
n1	N°. Barre 1° armatura tesa	5			
n2	N°. Barre 2° armatura tesa				
As'	Armatura superiore compressa	1047	mmq		
As	Armatura inferiore tesa	1571	mmq		
Fi Staffe	Diametro staffe	0	mm		
s. Staffe	Passo staffe	200	mm		
bracci	Numero Bracci staffe	0			
cotθ	(proiez. or.izz.)/(proiez.vert.) puntone cls	1.0	[range: 1,0-2,5]		
alpha	angolo staffe/piegati rispetto all'orizzontale	90.0°			
Asw	Area a taglio per unità di lunghezza	0	mmq/m	0.00	cmq/m
M-fess	Momento per fessurazione [(+)]	125.1	kNm		
N-fess	Sforzo normale per fessurazione [(+)Traz.]	-268.1	kN		
wk-lim	Stato limite apertura fessure (Freq.Perm)	0.20	mm		
Dati di Output					
TA - Tensioni e ampiezza fessure					
Sigs-sup	Tensione barre superiori [(-)Compresso]	-68	Mpa	Coeff.Sfrutt.	31%
Sigs-inf	Tensione barre inferiori [(+)Teso]	178	Mpa	Coeff.Sfrutt.	81%
Sigc-sup	Tensione cls superiore [(-)Compresso]	-7	Mpa	Coeff.Sfrutt.	85%
tau-c	Tensione tangenziale calcestruzzo	0.42	Mpa	Coeff.Sfrutt.	79%
Mcr	Momento di prima fessurazione	95	kNm		
wk	Ampiezza di fessura	0.19	mm	Coeff.Sfrutt.	96%



Nuova linea Ferrandina - Matera La Martella per il collegamento di
Matera con la rete ferroviaria nazionale

NUOVA LINEA FERRANDINA – MATERA LA MARTELLA

**Relazione di calcolo opera esistente ai
sensi del D.M. '96**

PROGETTO	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IA5F	01	D 78 CL	IN1300 001	A	30 DI 30

SINTESI VERIFICHE SEZIONI NOTEVOLI:							
SL	VERIF	SEZ01	SEZ02	SEZ03	SEZ04	SEZ05	SEZ06
TA	(sigs/sa-adm)s	21%	17%	30%	17%	22%	31%
TA	(sigs/sa-adm)i	66%	45%	84%	68%	61%	81%
TA	(sigc/sc-adm)s	61%	48%	85%	53%	61%	85%
TA	tau-c/tau-co	130%	0%	79%	139%	0%	79%
FES	wk/wklim	68%	42%	101%	81%	55%	96%
	MAX	130%	48%	101%	139%	61%	96%
	MAX	139%					

**LE VERIFICHE NON RISULTANO SODDISFATTE, SI PROCEDE QUINDI ALLA
PROGETTAZIONE DEL NUOVO SCATOLARE AI SENSI DELLE NTC2018.**