


LEGGENDA	
Elemento	Descrizione
	EXT 1 Estrattore assiale da parete; portata 100 mc/h solo ricambio aria (0,15 kW elettrici)
	EXT 2 Estrattore assiale da parete; portata 6500 mc/h (0,3 kW elettrici)
	CDZ Condizionatore autonomo monoblocco ad espansione diretta tipo UNDER CDZ 1 Potenza frigorifera sensibile = 5 kW CDZ 2 Potenza frigorifera sensibile = 7 kW
	GA Griglia d'aspirazione
	GM Griglie su infissi; dim. specificate sulla tavola
	GM Serrande a lamelle fali; dim. specificate sulla tavola
	TA - Termostato ambiente
	UNITA' ESTERNA - Condizionatore - Potenza frigorifera sensibile = 3,5kW
	UNITA' INTERNA - Griglia in acciaio per immissione aria, installata sul pavimento flottante. 600x300mm
	- Griglia in acciaio per immissione aria, installata sul pavimento flottante. 400x300mm
	- Tubazioni in PEAD per lo scarico della condensa dei macchinari HVAC, allacciato al pluviale esistente.

SCHEMA FUNZIONALE IMPIANTO CONDIZIONAMENTO

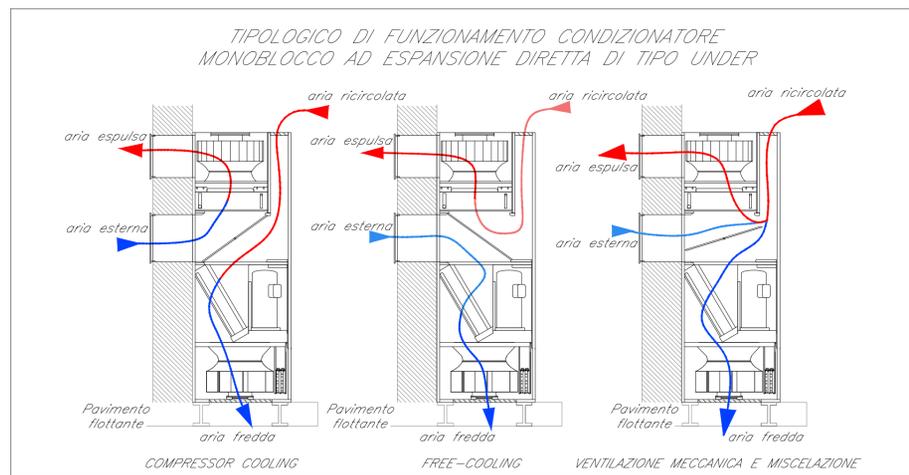

COMMITTENTE:
RFI
 RETE FERROVIARIA ITALIANA
 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
 DIREZIONE INVESTIMENTI
 DIREZIONE PROGRAMMI INVESTIMENTI
 DIRETTRICE SUD - PROGETTO ADRIATICA

PROGETTAZIONE:
ITALFERR
 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE TECNICA
 U.O. IMPIANTI INDUSTRIALI E TECNOLOGICI
 PROGETTO DEFINITIVO

Nuova linea Ferrandina - Matera La Martella per il collegamento di Matera con la rete ferroviaria nazionale
 SOTTO PROGETTO 01: NUOVA LINEA FERRANDINA - MATERA LA MARTELLA

FABBRICATO TECNOLOGICO PGEP IMBOCCO GALLERIA LATO MIGLIONICO
 Impianto HVAC

Schema funzionale
 SCALA: - : -

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.
 IA5F 01 D 17 DX IT1503 001 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	EMMISSIONE ESECUTIVA	L. CANIERS	Luglio 2019	L. CANIERS	Luglio 2019	F. GERNONE	Luglio 2019	ALFREDO FALASCHI Luglio 2019