


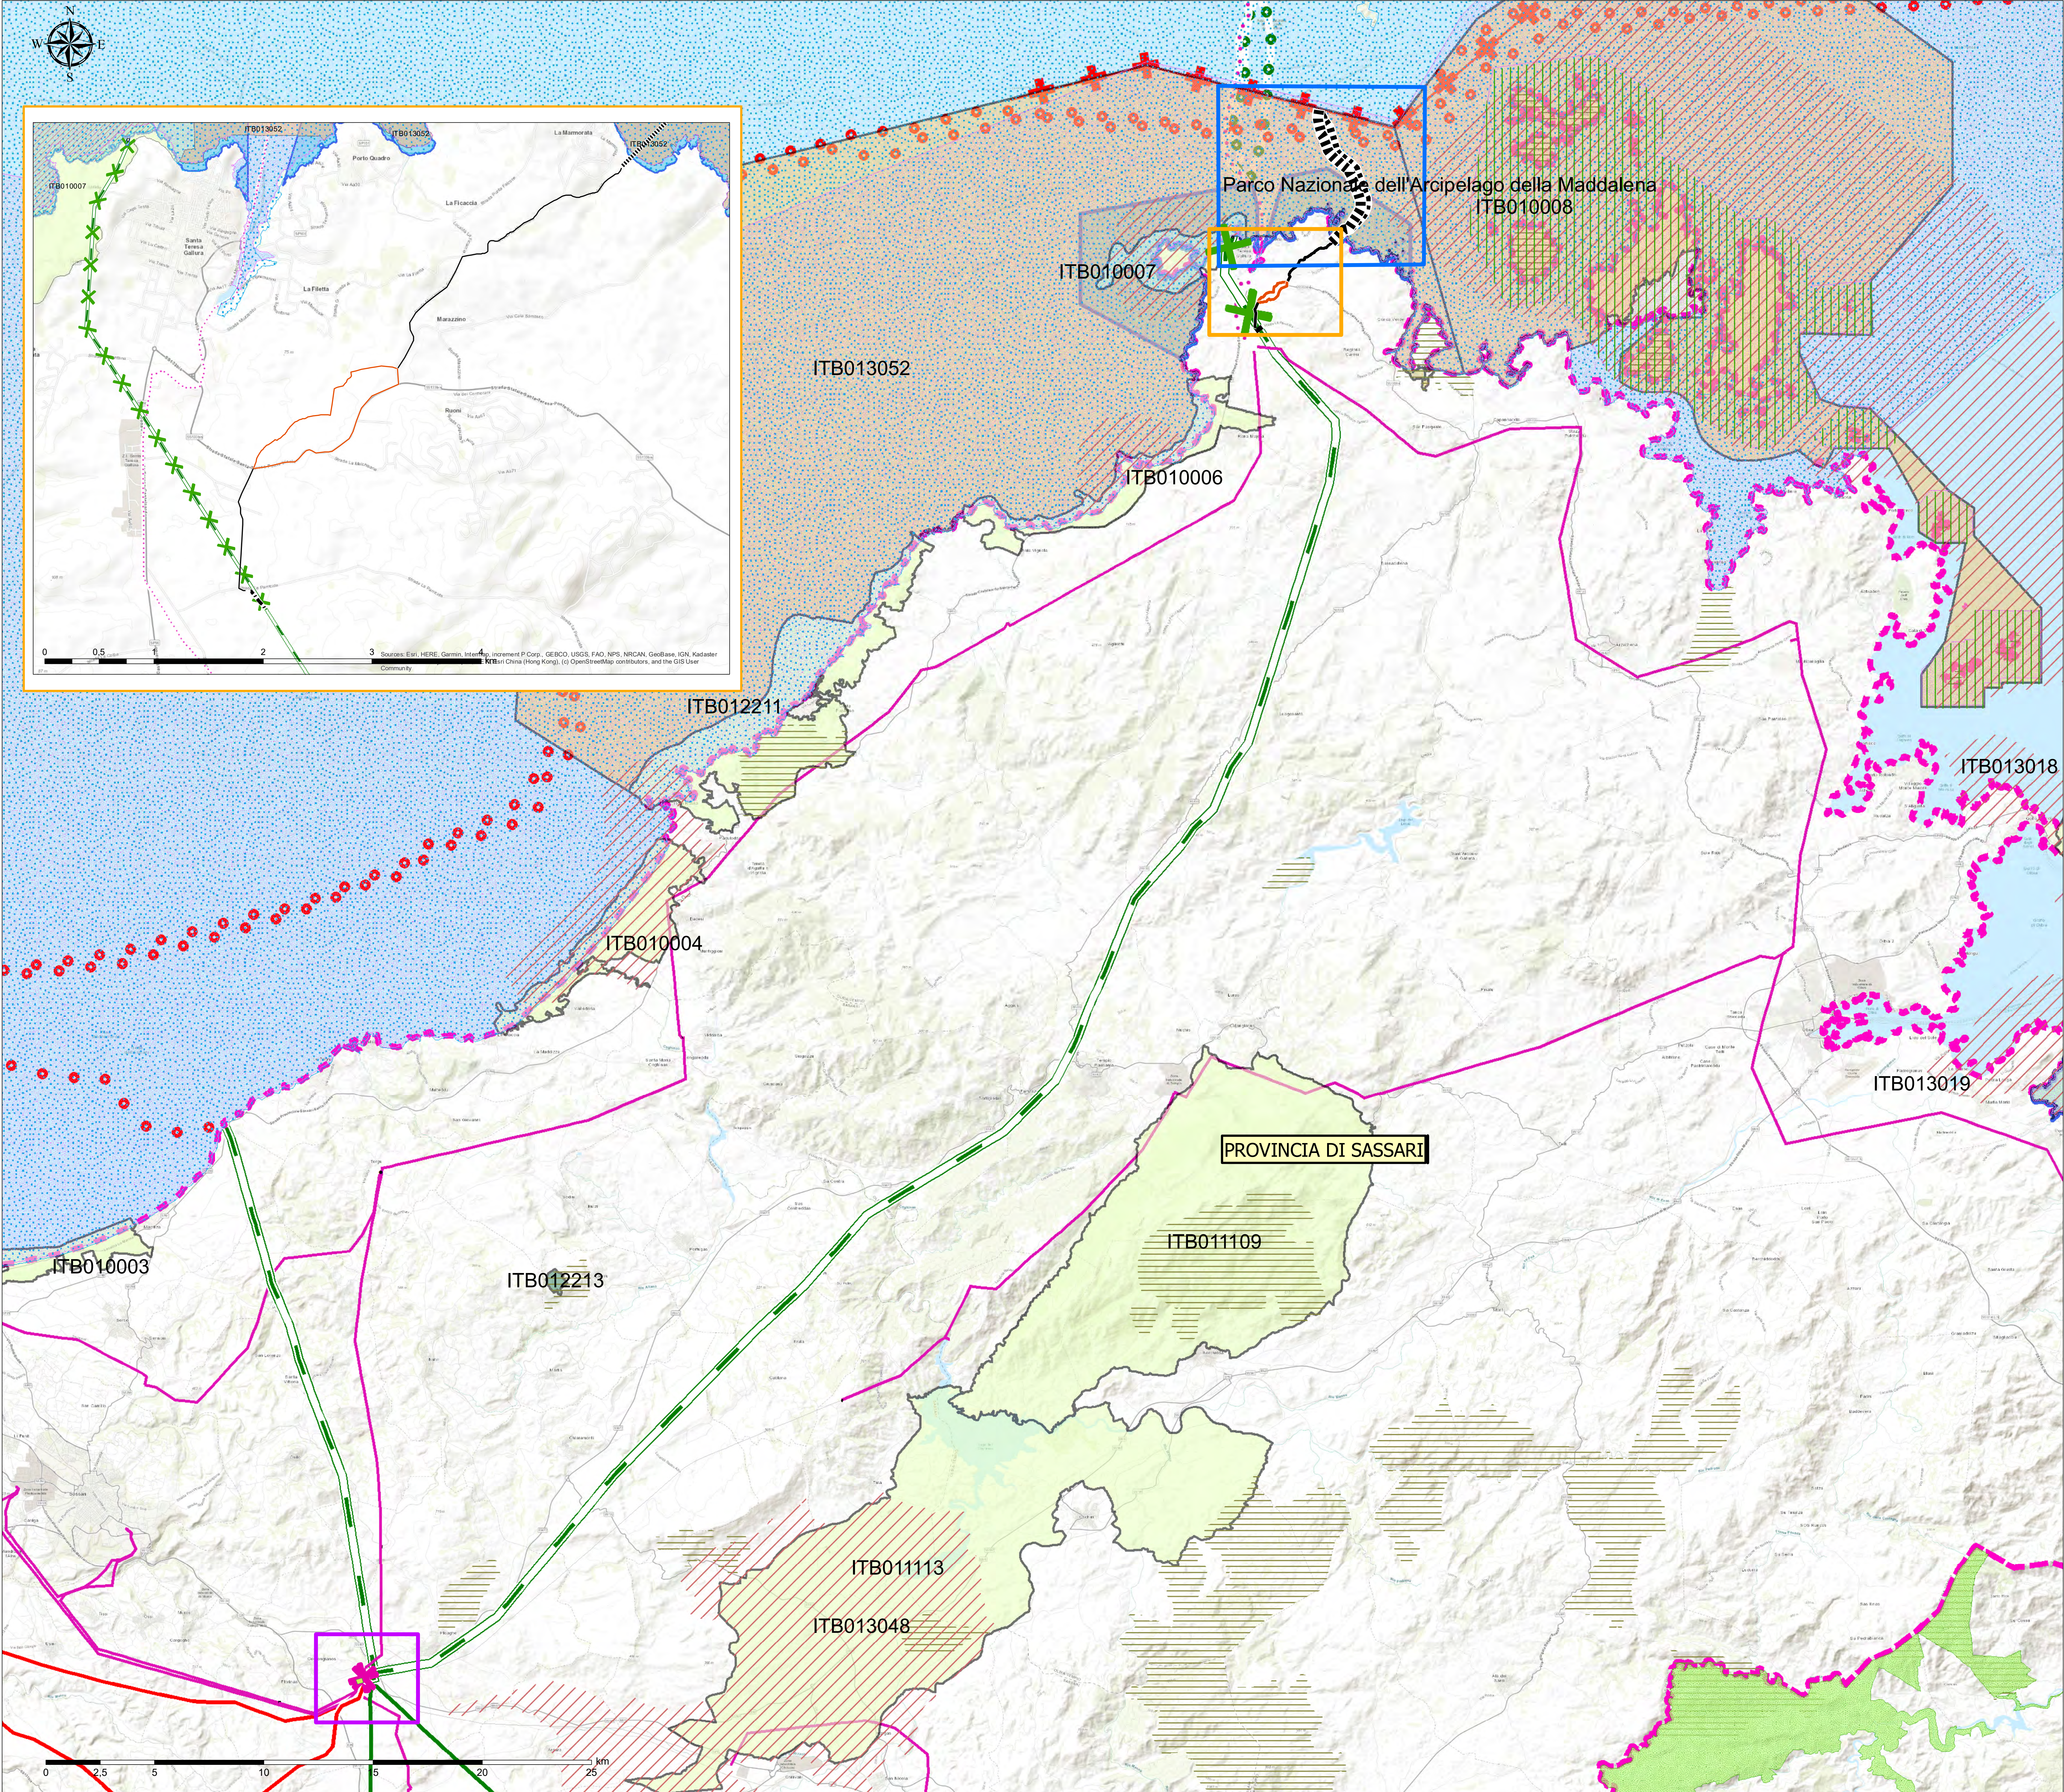

### Legenda

**Impianti esistenti**

- 380kV RTN Aerea
- 380kV RTN In cavo
- 400kVcc RTN In cavo
- 220kV RTN Aerea
- 200 kV cc RTN Aerea
- 200 kV cc RTN In cavo
- 150kV Aerea
- 150kV In cavo
- 150kV RTN Aerea
- 150 kV RTN In cavo
- 150kV RTN Mista
- Stazione Elettrica Codrongianos

**Interventi in progetto**

- Cavo marino 200 kV DC
- Cavo interrato 200 kV DC (2 poli)
- Cavo interrato 200 kV DC (1 polo)
- Raccordo aereo da realizzare
- Linea aerea 200 kV cc da demolire

**Limiti amministrativi**

- Limite acque territoriali
- Limite provinciale

**Aree naturali protette**

- Parchi Naturali Regionali
- Parchi Naturali Nazionali
- IBA
- EUAP
- Oasi di Protezione Faunistica
- Santuario Pelagos
- Aree Marine Protette

**Rete Natura2000**

- SIC,
- SIC, ZPS
- ZSC,
- ZSC, ZPS

**Inquadramento interventi**

- Intervento A
- Intervento B
- Intervento C

Intervento A: Stazione di conversione di Codrongianos

Intervento B: Punto di sezionamento e transizione aereo cavo, tracciato cavi terrestri e approdo a S. Teresa di Gallura

Intervento C: Tracciato cavi marini da S. Teresa di Gallura al confine delle acque territoriali

|           |            |                 |                 |                            |                           |
|-----------|------------|-----------------|-----------------|----------------------------|---------------------------|
| ESTENSO   | 00         | 30/03/2021      | Prima emissione | Criteria Srl               |                           |
| N.        | DATA       | DESCRIZIONE     | ELABORATO       |                            |                           |
| REVISIONE |            |                 |                 |                            |                           |
| 00        | 30/03/2021 | Prima emissione |                 | A. Serrapica (SFS-SVP-ATS) | N. Rivarino (SFS-SVP-ATS) |
| N.        | DATA       | DESCRIZIONE     |                 | ESAMINATO                  | ACCETTATO                 |

NUMERO E DATA ORIGINE: \_\_\_\_\_

MOTIVO DELL'INVIO: ☐ PER ACCETTAZIONE ☐ PER INFORMAZIONE

|                                                         |                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------|
| CODIFICA ELABORATO                                      |                     |
| DGHR10002B2102314                                       |                     |
| TITOLO ELABORATO                                        | TPPOLOGIA ELABORATO |
| Collegamento HVDC SA.CO.I.3 Sardegna – Corsica – Italia |                     |
| Studio di Incidenza                                     | PROGETTO            |
| Ambito Regione Sardegna                                 |                     |
| Inquadramento progettuale e aree di tutela ambientale   |                     |

|                       |           |         |           |        |
|-----------------------|-----------|---------|-----------|--------|
| NOME DEL FILE         | SCALA CAD | FORMATO | SCALA     | FOGLIO |
| DGHR10002B2102314.mxd | —         | A0      | 1:100.000 | 1 / 1  |

Questo documento contiene informazioni di proprietà Terna SpA e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. E' vietata qualsiasi forma di riproduzione o divulgazione senza l'esplicito consenso di Terna SpA. This document contains information proprietary to TERNAS p.A. and it will have to be used exclusively for the purposes for which it has been furnished. Whenever shape of spreading or reproduction without the written permission of TERNAS p.A. is prohibi.