GALLERIA CALTANISSETTA - IMPIANTO SOS

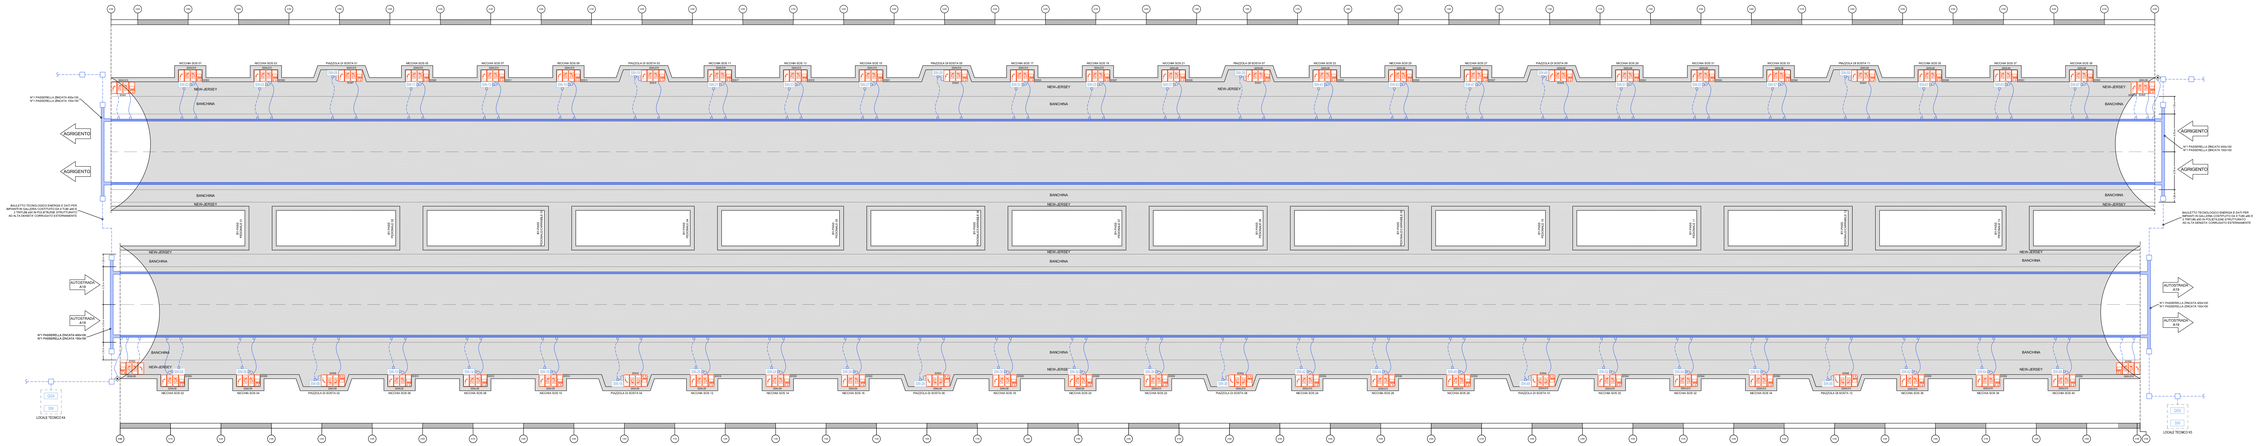

GALLERIA CALTANISSETTA - SCHEMA A BLOCCHI IMPIANTO SOS

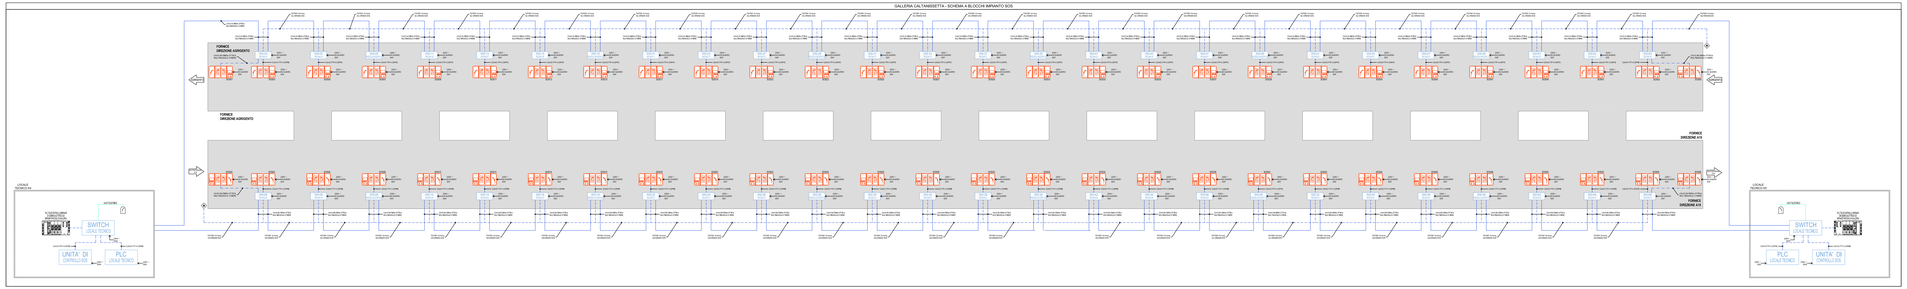

LEGENDA

SIMBOLO	DESCRIZIONE
QGA	QUADRO ELETTRICO GENERALE GALLERIA
SW	UNITA' DI SWITCH PER SISTEMA DI TELECOMUNICAZIONI
	CASSETTA DI DERIVAZIONE IN ACCIAIO INOX 100x100x60mm IP65
	TUBO FLESSIBILE IN ACCIAIO INOX (DES MONTATO A VISTA PER CAVI DI ENERGIA.
	TUBO FLESSIBILE IN ACCIAIO INOX (DES MONTATO A VISTA PER CAVI DI SEGNALE
	N°1 PASSERELLA IN ACCIAIO INOX 400 (H). 200(P) mm IMPIANTI ELETTRICI
	N°1 PASSERELLA IN ACCIAIO INOX 150 (H) 150(P) mm IMPIANTI ELETTRICI
	N°1 PASSERELLA IN ACCIAIO ZINCATO 400x150 mm CON COPERCHIO PER IMPIANTI ELETTRICI
	N°1 PASSERELLA IN ACCIAIO ZINCATO 150x150 mm CON COPERCHIO PER IMPIANTI SPECIALI
	POZZETTO DI DERIVAZIONE 150x150x(H) 150(P) IN VETRO(J) O (N) IN FERRO(F) ELETTRO
	CASSETTA ANTINFORTUNI DEL TIPO A DOPPIO STRATO IN POLIETILENE STRUTTURATO AD ALTA DENSITA' ESTERNO 400x300x(H)200 mm
	ARMADIO DI SEGNALAZIONE SOCCORSO IN ACCIAIO INOX AISI 316; IP65. DIM. L 1200x H 1700x P 300mm ALLESTITO CON: - N° 1 PLC LOCALE TECNICO KM - N° 1 PLC ALTA MEDIA CON 128 I/O PLC/RIDONDE DA 1x128 - N° 3 PULSANTI DI REMOTE DI SOCCORSO (1 E 1 E 1 N.O. - N° 1 PULSANTE DI RESET ALLARME SOCCORSO (N.O.) - N° 1 PULSANTE DI RESET ALLARME SOCCORSO (N.C.) - N° 1 PULSANTE DI ALLARME INCENDIO (N.O.) - N° 1 PULSANTE DI ALLARME INCENDIO (N.C.) - N° 1 SIRENA - N° 1 FARO