

### Legenda

**Tracciato di Progetto**



- sostegno da demolire
- sostegno da realizzare
- sostegno esistente
- nuova linea aerea a 150 kV
- nuova linea aerea a 220 kV
- nuova linea aerea a 380 kV
- nuovo cavo interrato a 150 kV
- linea aerea da demolire

**Rete esistente**

- linea aerea esistente
- — — — — linea in cavo esistente
- ⊗ impianti esistenti

**Impatto visivo**

- Non distinguibile
- Potenzialmente distinguibile
- Potenzialmente dominante

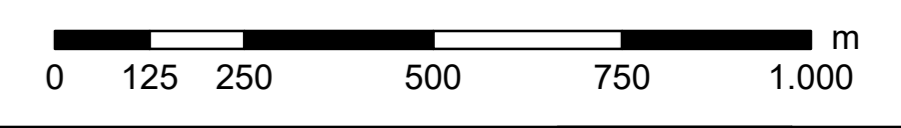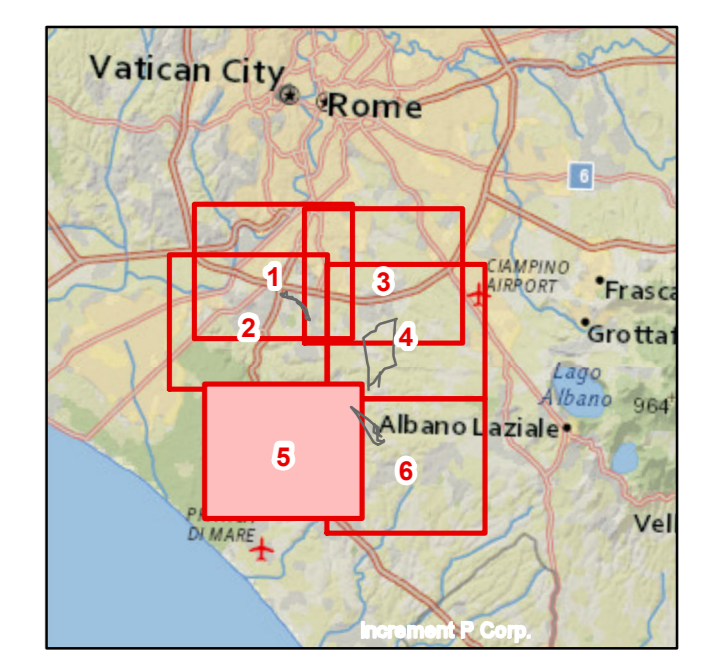

ESTERNO	00	15 Marzo 2020	Revisione ad integrazione e sostituzione della versione RSE10004B1818503	P. Curatolo	
N.		DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	
REVISIONI					
00	15 Marzo 2020	Revisione ad integrazione e sostituzione della versione RSE10004B1818503	E. Valtino	N. Rivabene	
N.		DATA	DESCRIZIONE	ESAMINATO	ACCETTATO
NUMERO E DATA ORDINE: OGA 3000064815 del 04/05/2018					
MOTIVO DELL'INVIO: <input type="checkbox"/> PER ACCETTAZIONE <input type="checkbox"/> PER INFORMAZIONE					
CODIFICA ELABORATO					
DGER10004B1818503				TIPOLOGIA ELABORATO	
TITOLO ELABORATO				TAVOLA	
Riassetto della Rete Elettrica AT nell'area metropolitana di Roma Quadrante Sud Ovest				PROGETTO	
Studio di impatto ambientale				Riassetto della Rete Elettrica AT nell'area metropolitana di Roma Quadrante Sud Ovest	
Carta degli impatti visivi					
Progetto - Varianti					
NOME DEL FILE	SCALA CAD	FORMATO	SCALA	FOGLIO	
DGER10004B1818503_05.pdf	1 unità =	AO	1:10.000	5/6	

Questo documento contiene informazioni di proprietà Terna SpA e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. È vietata qualsiasi forma di riproduzione e divulgazione senza l'esplicito consenso di Terna SpA. This document contains information proprietary to TERNA S.p.A. and it will have to be used exclusively for the purposes for which it has been furnished. Whichever stage of spreading or reproduction without the written permission of TERNA S.p.A. is prohibited.