




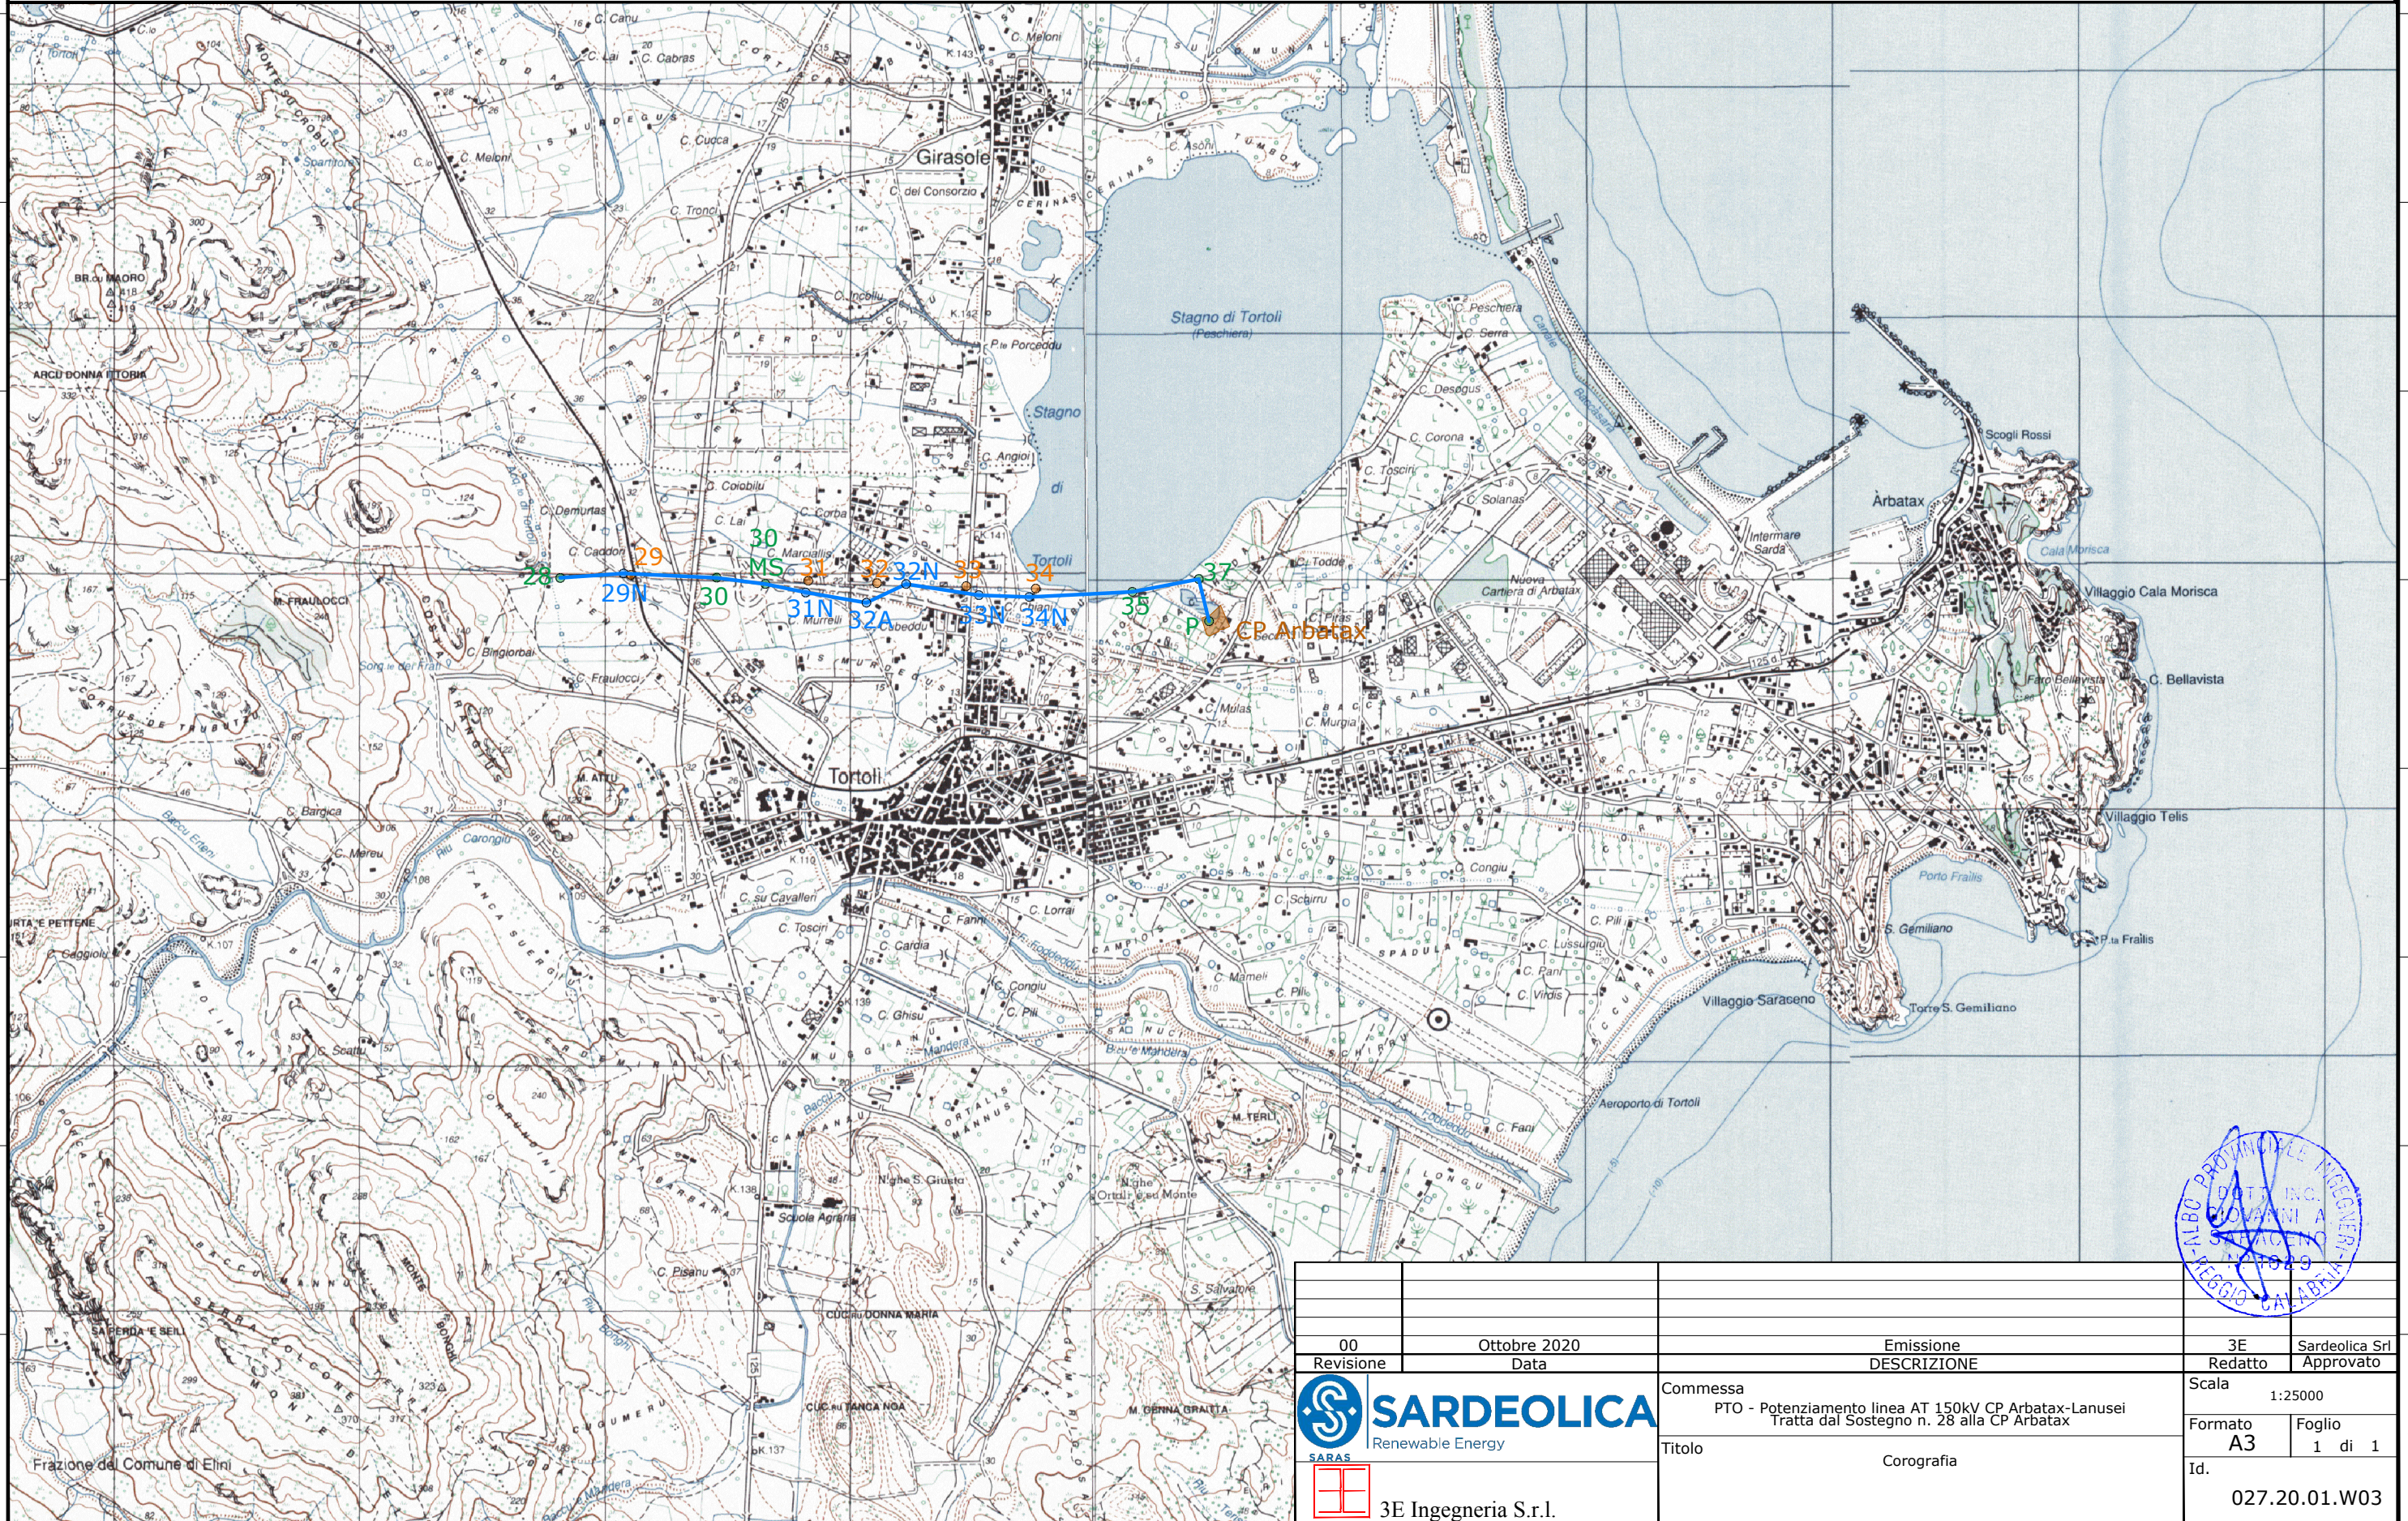



**Legenda**


-  Elettrodotto AT
-  **28** Posizione e numero sostegno **esistente** - da riutilizzare
-  CP Arbatrax
-  **32N** Progetto - **Nuova Realizzazione** - Posizione e numero nuovo sostegno
-  **31** Progetto - **Demolizioni** - Posizione e numero sostegno da demolire



00	00	00	00	00
Revisione	00	10	10	10
	00	10	10	10
	00	10	10	10
	00	10	10	10
	00	10	10	10
	00	10	10	10
	00	10	10	10
	00	10	10	10
	00	10	10	10
	00	10	10	10
	00	10	10	10
	00	10	10	10
	00	10	10	10



**SARDEOLICA**  
Renewable Energy



**3E Ingegneria S.r.l.**

Commissa  
PTO - Potenziamento linea AT 150kV CP Arbatrax-Lanusei  
Tratta dal Sostegno n. 28 alla CP Arbatrax

Titolo  
Corografia

Emissione  
**DESCRIZIONE**

3E Sardeolica Srl  
Redatto Approvato

Scala  
1:25000

Formato  
**A3**

Foglio  
1 di 1

Id.  
**027.20.01.W03**