


CARTA DELLA SUSCETTIVITA' D'USO ALL'IMPIANTO EOLICO (SCALA 1:10.000)



LEGENDA

- S1 Molto adatto
- S2 Adatto
- S2-S3 Adatto e marginalmente adatto
- S3 Marginalmente adatto
- N1 Attualmente inadatto
- N2 Inadatto

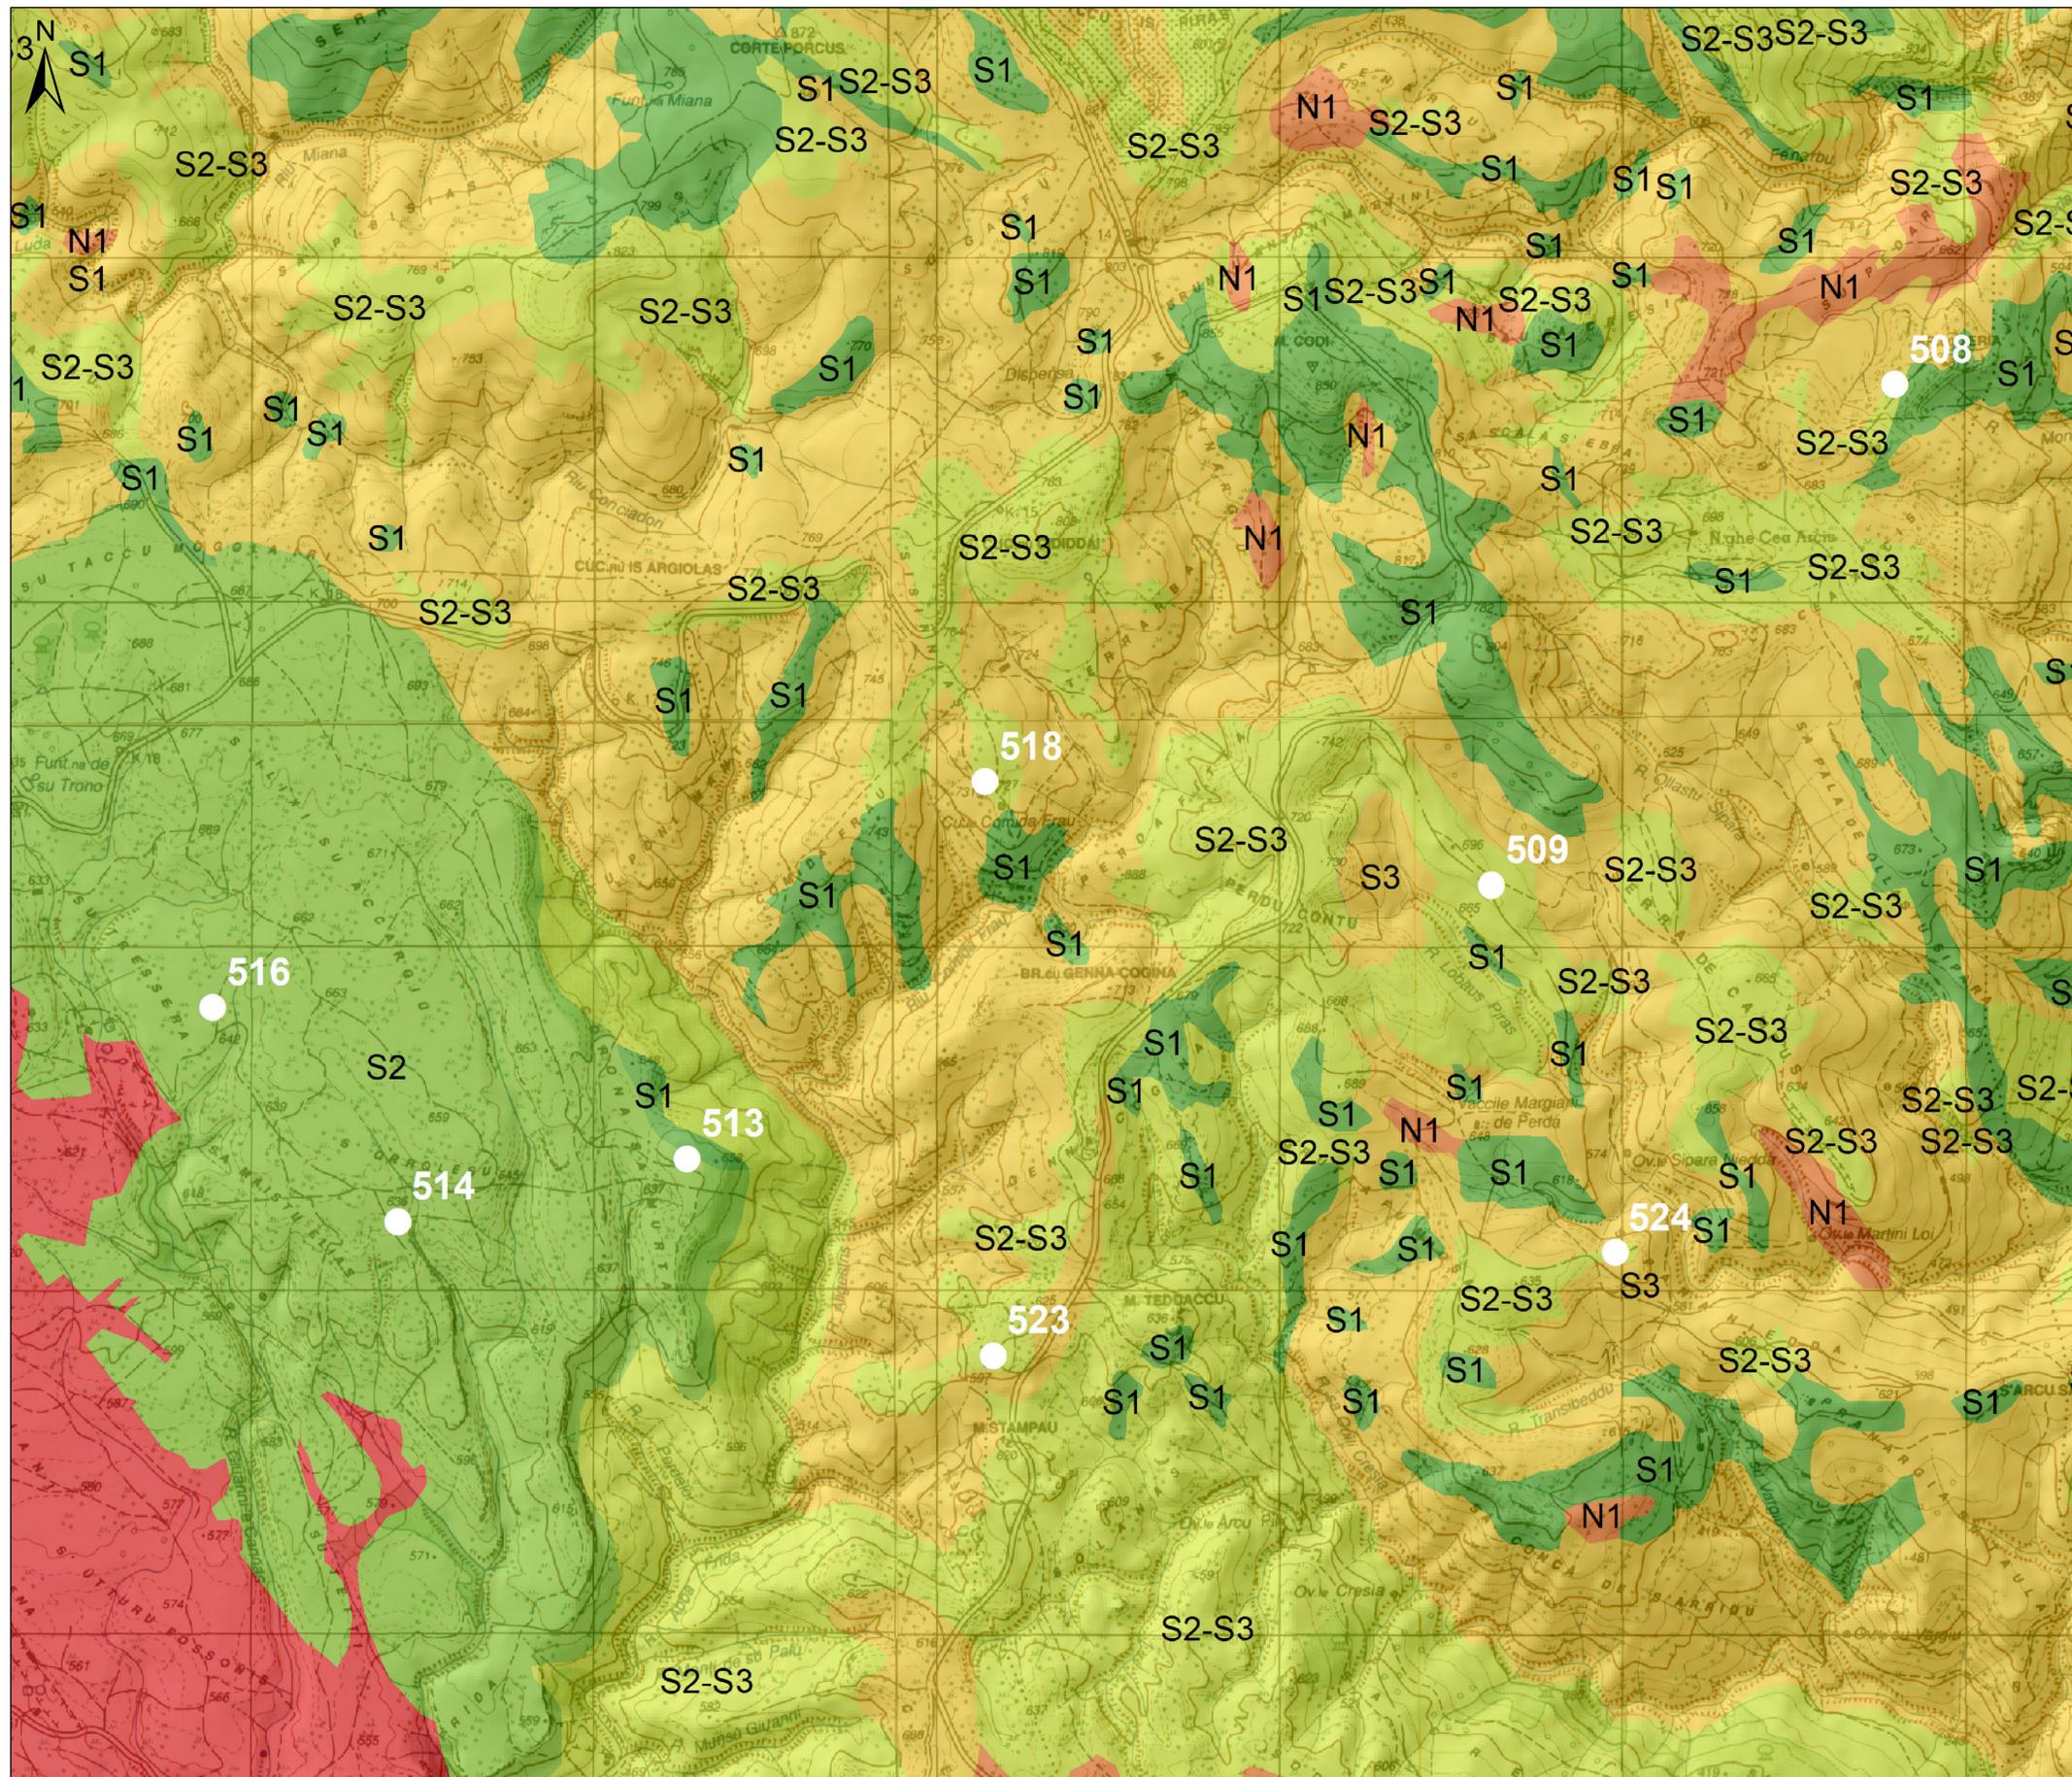

ORDINE INGEGNERI PROVINCIA CAGLIARI
N. 3453 Dott. Ing. Giuseppe Frongia

ORDINE INGEGNERI PROVINCIA CAGLIARI
N. 3632 Dott. Ing. MANOLO MULANA

0	30/04/21 EMESSE PER PROCEDURA DI VIA	IAT	SARTEC	SARTEC		
Rev.	Data	Descrizione		Dis.	Contr.	Appr.

SARDEOLICA
Renewable Energy

SARTEC
Industrial Services & Technologies

IAT CONSULENZA E PROGETTI
www.iatprogetti.it

ABBILA

AMPLIAMENTO DEL PARCO EOLICO DI LILASSAI E PERDASDEFUGU (NU)
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE
- Carta della suscettività d'uso all'impianto eolico -

Commissio n°: 2021350-ING000	Revisione: 0
Dis. n°: AN-IAS1009-2	Scala: 1/10.000
Sostituisce il: //	Sostituito dai: //

Diagnosi eseguito in "ArcMap"; evitare correzioni a mano.
Il presente documento è di proprietà di Saras Ricerche e Tecnologie che ne tutelerà i diritti a termini di legge.