

COMMITTENTE



PROGETTAZIONE:



DIREZIONE TECNICA

U.O. TECNOLOGIE SUD

PROGETTO DEFINITIVO

LINEA SALERNO – PONTECAGNANO AEROPORTO

TRATTI ARECHI – PONTECAGNANO AEROPORTO

COMPLETAMENTO METROPOLITANA DI SALERNO TRATTA ARECHI –  
PONTECAGNANO AEROPORTO.

**LF06 – STAZIONE M12 AEROPORTO DI SALERNO COSTA  
D'AMALFI FASE 01 E FASE 02**

SCALA:

Relazione di calcolo di dimensionamento elettrico

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA Progr. REV.

NN1X 00 D 67 CL LF0600 077 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	EMISSIONE ESECUTIVA	F. Massari	12/2020	S. Mikhael	12/2020	M. D'Avino	12/2020	A. Presta 12/2020



File: NN1X00D67CLLF0600077A.docx

n. Elab.:


## INDICE

<b>1. INTRODUZIONE.....</b>	<b>2</b>
<b>2. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO.....</b>	<b>3</b>
2.1 ELABORATI DI PROGETTO.....	3
2.2 RIFERIMENTI NORMATIVI.....	3
<b>3. DIMENSIONAMENTO ELETTRICO.....</b>	<b>6</b>
<b>4. DIMENSIONAMENTO LINEE IN CAVO E VERIFICA DELLE PROTEZIONI.....</b>	<b>11</b>

## 1. INTRODUZIONE

Il presente documento è stato redatto nell'ambito dello sviluppo del Progetto definitivo del Completamento della Metropolitana di Salerno, tratta Arechi – Pontecagnano Aeroporto.

Il suddetto Progetto è finalizzato al potenziamento dei sistemi di trasporto nell'ambito dell'area urbana di Salerno, nell'ottica dell'aumento dell'offerta di servizi ferroviari metropolitani per il collegamento con i comuni dell'hinterland meridionale, migliorando i collegamenti con l'Ospedale, l'Università, l'Aeroporto (inserito nel nuovo piano industriale delle Rete Aeroportuale Campana tra gli aeroporti di interesse nazionale per i quali è necessario adeguare l'accessibilità stradale e ferroviaria) e l'Area Industriale.

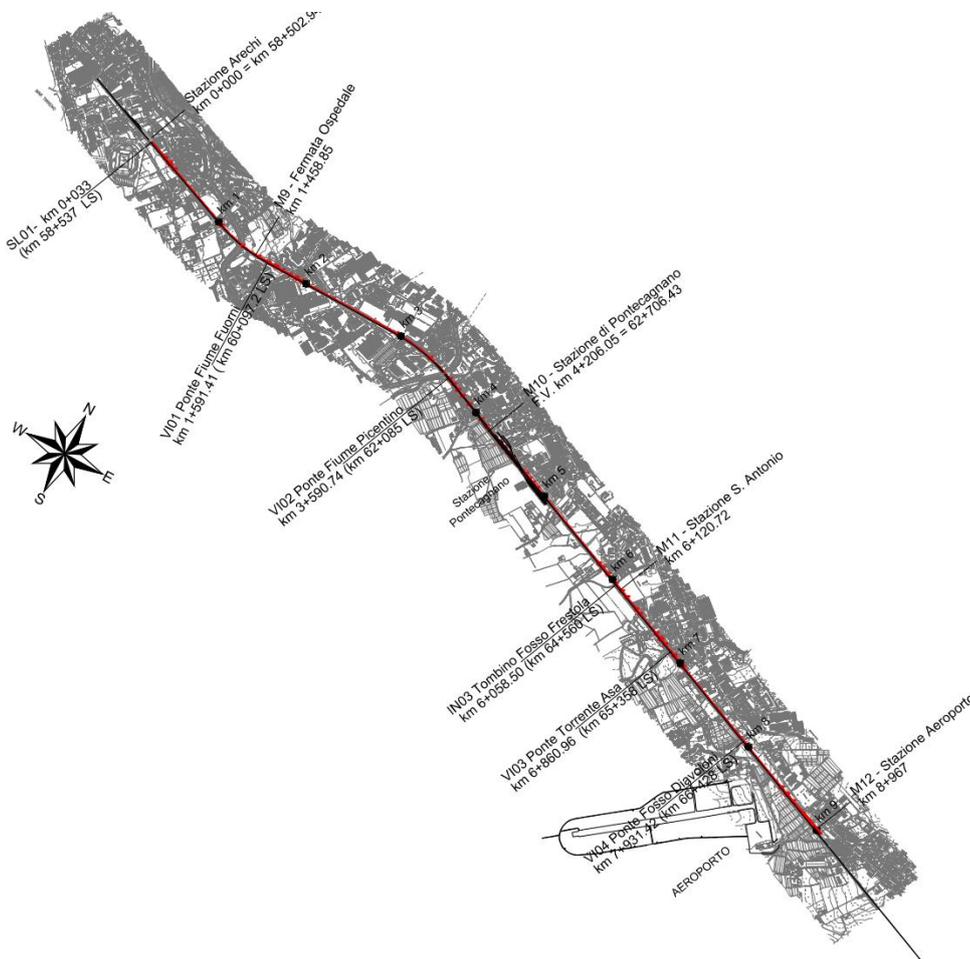

Nel seguito vengono descritti i criteri e le scelte tecniche adottate nella progettazione della Stazione M12 Aeroporto di Salerno Costa D'Amalfi.

Il progetto della Stazione M12 Aeroporto di Salerno Costa D'Amalfi rientra nell'ambito del progetto di prolungamento della linea della metropolitana di Salerno nella tratta tra Stazione di Arechi, attuale termine della linea e la nuova stazione in prossimità dell'aeroporto di Pontecagnano.

## 2. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### 2.1 ELABORATI DI PROGETTO

Gli impianti dovranno essere realizzati secondo quanto riportato nella presente Relazione Tecnica e negli ulteriori elaborati di Progetto Definitivo riportati nell'elenco elaborati al capitolo "LF06 – STAZIONE M12 AEROPORTO DI SALERNO COSTA D'AMALFI FASE 01 E FASE 02", ai quali si farà riferimento esplicito od implicito nel prosieguo del presente documento.

### 2.2 RIFERIMENTI NORMATIVI

I principali riferimenti normativi di cui si è tenuto conto nello sviluppo della progettazione sono, in linea indicativa ma non esaustiva, i seguenti:

#### **Leggi, Decreti e Circolari:**

- D. Lgs. 09/04/08 n.81 "Testo Unico sulla sicurezza"
- DM. 37 del 22/01/08 "Sicurezza degli impianti elettrici, regole per la progettazione e realizzazione, ambiti di competenze professionali"
- L.186 del 1.3.1968 "Realizzazioni e costruzioni a regola d'arte per materiali, apparecchiature, impianti elettrici"
- LEGGE REGIONALE CAMPANIA n. 12 del 25 luglio 2002 - "Norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso e del consumo energetico da illuminazione esterna pubblica e privata a tutela dell'ambiente, per la tutela dell'attività svolta dagli osservatori astronomici professionali e non professionali e per la corretta valorizzazione dei centri storici".

#### **Normative Tecniche:**

- Nota tecnica RFI.DTC.DNS\A0011\P\2007\715 "Disposizioni integrative per la protezione contro le sovratensioni di apparati e impianti"
- Nota tecnica RFI-DMA\A0011\P\2007\3553. "Sistemi integrati di alimentazione e protezione"
- Linea Guida RFI DMA IM LA LG IFS 300 A "Quadri elettrici di M.T. di tipo modulare prefabbricato"
- Linea Guida RFI DMA IM LA LG IFS 500 A "Sistemi di governo per impianti di trasformazione e di distribuzione energia elettrica"
- Linea Guida RFI DPR TES LG IFS 002 A - Illuminazione nelle stazioni con tecnologia LED
- STI PRN 2007 - Decisione della Commissione del 21 dicembre 2007 relativa ad una specifica tecnica di interoperabilità concernente le «persone a mobilità ridotta» nel sistema ferroviario transeuropeo convenzionale e ad alta velocità.

- IS 728 “Provvedimenti di protezione concernenti la sicurezza elettrica e la messa a terra negli impianti di categoria 0 (zero) ed I (prima) su linee di trazione elettrica a corrente continua a 3000 V e linee ferroviarie non elettrificate”
- IS 732 rev. D “Sistema integrato di alimentazione e protezione per impianti di sicurezza e segnalamento”
- Nota tecnica RFI/TC.SS/009/523 “Protezione contro le sovratensioni dell’alimentazione degli impianti di sicurezza e segnalamento”
- Nota tecnica RFI /TC.SS.TB /009/318 “Protezione contro le sovratensioni dei sistemi di controllo e di distanziamento dei treni;
- Norma tecnica TE 666 “Norma Tecnica per la fornitura di “Trasformatori di potenza MT/BT”
- CEI 0-21 Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica.
- Norma CEI EN 50122-1:2011 “Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane - Impianti fissi – Sicurezza elettrica, messa a terra e circuito di ritorno. Parte 1: Provvedimenti di protezione contro lo shock elettrico”;
- Norma CEI EN 50122-2:1998/A1:2002 (CEI 9-6/2) “Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane - Impianti fissi. Parte 2: Protezione contro gli effetti delle correnti vaganti causate da sistemi di trazione a corrente continua”;
- CEI 11-17 “Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica, linee in cavo”
- CEI 11-25 “Calcolo di correnti di cortocircuito nelle reti trifasi a corrente alternata
- CEI 17-5 “Apparecchiature a bassa tensione: Interruttori automatici”
- CEI 34-21 “Apparecchi d’illuminazione: prescrizioni generali e prove”
- CEI 34-22 “Apparecchi di illuminazione - Parte II: Prescrizioni particolari. Apparecchi di emergenza”
- CEI 64-8 “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale 1000Vca e a 1500Vcc”
- UNI EN 12464-1:2011 “Illuminazione dei posti di lavoro – Parte 1: Posti di lavoro in interni”
- UNI EN 12464-2:2014 “Illuminazione dei posti di lavoro – Parte 2: Posti di lavoro in esterno”
- UNI EN 1838:2013 – Illuminazione di emergenza;
- UNI 11095:2011 “Luce e illuminazione – Illuminazione delle gallerie stradali”
- UNI 11222:2006 – “Illuminazione di interni – Valutazione dell’abbagliamento molesto con il metodo URG”;
- UNI 11248:2016 - Illuminazione stradale – Selezione delle categorie illuminotecniche;
- UNI 11165:2005 – Illuminazione di sicurezza negli edifici – Procedure per la verifica periodica, la manutenzione la revisione e il collaudo;

- UNI EN 13201-2:2016- Illuminazione stradale - Parte 2: Requisiti prestazionali;
- UNI EN 13201-3:2016 - Illuminazione stradale - Parte 3: Calcolo delle prestazioni;
- UNI EN 13201-4:2016 - Illuminazione stradale - Parte 4: Metodi di misurazione delle prestazioni fotometriche;
- UNI 10819:1999 - Luce e illuminazione - Impianti di illuminazione esterna - Requisiti per la limitazione della dispersione verso l'alto del flusso luminoso.
- UNI EN 40 - “Pali per illuminazione”;
- RFI DPR DAMCG LG SVI 008B - “Linee guida per illuminazione nelle stazioni e fermate medio/piccole”, anno 2017
- Regolamento Europeo 305/2011, fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE
- Norma CEI EN 50575:2014 e CEI EN 50571-A1:2016.
- Variante V4 alla Norma CEI 64-8 ed. 31.05.2017
- Decreto legislativo 16 giugno 2017 n.106

### 3. DIMENSIONAMENTO ELETTRICO

La progettazione del sistema elettrico oggetto della presente relazione sarà sviluppata in modo da rispondere alle correnti regole dell'arte sull'argomento ed alle richieste dalle vigenti norme.

La progettazione è stata sviluppata considerando sia l'esigenza di continuità dell'esercizio degli impianti alimentati, sia l'affidabilità degli impianti stessi.

Le caratteristiche base a cui risponde l'impostazione progettuale sono in ordine di importanza:

- sicurezza per le persone e le installazioni;
- semplicità di esercizio e facilità di manutenzione;
- semplicità degli schemi;
- economicità e capacità di ampliamento;
- uniformità con gli impianti di tratta.

Per la progettazione il punto di partenza è stato l'analisi (ubicazione, potenza, specifiche esigenze ecc.) dei carichi; una volta individuati i principali fattori dal punto di vista impiantistico le fasi progettuali sono state sviluppate secondo le seguenti fasi di definizione:

- la definizione dell'architettura più idonea per i quadri di alimentazione;
- il dimensionamento dei componenti;
- il coordinamento della protezione e la loro selettività di intervento per assicurare una adeguata continuità di servizio.

Per quanto riguarda il dimensionamento dei cavi di alimentazione ed il loro coordinamento con gli interruttori, sia in termini di corrente nominale che di corrente di taratura è stato tenuto conto dei seguenti aspetti:

- Dimensionamento del cavo in relazione alla portata di corrente in regime permanente;
- Dimensionamento in relazione alla caduta di tensione ammessa inferiore al 4% per i cavi bt;
- Verifica che l'energia specifica passante  $I^2 \cdot t$  sia inferiore a quella ammissibile dal cavo.

La scelta degli interruttori soddisfa le seguenti condizioni:

- La tensione nominale dell'interruttore deve essere  $\geq$  della tensione concatenata della rete;
- La frequenza nominale dell'interruttore deve essere quella di rete;
- La portata deve essere determinata attraverso l'analisi dei carichi considerando il valore di corrente nominale  $I_i$  assorbito dal carico  $i$ -esimo ed il coefficiente di contemporaneità  $\mu_i$  dello stesso per cui la portata è definita da:

$$P \cong 1,1 \div 1,2 \sum_1^u \mu_i \cdot I_i$$

- Il potere di interruzione dell'interruttore deve essere  $\geq$  della corrente di corto circuito trifase permanente nel punto di installazione dell'interruttore.

Lo studio del coordinamento delle protezioni e della loro selettività di intervento è stato correlato adeguatamente alla qualità del servizio.

I tipi di protezione che sono stati considerati nella fase progettuale sono:

- protezione contro sovraccarichi;
- protezione contro i cortocircuiti.

Per il sovraccarico, la taratura dell'interruttore è stata scelta in modo che la corrente nominale sia maggiore della corrente costante che passa in linea ma minore della corrente ammissibile per detta linea e cioè:

$$I_b \leq I_n \leq I_z$$

Dove:

$I_b$  è la corrente di impiego della conduttura

$I_n$  è la corrente nominale dell'interruttore

$I_z$  è la portata nominale della conduttura

Per lo sfruttamento del cavo in sovraccarico temporaneo, si è inoltre verificato che sia soddisfatta la relazione:

$$I_f \leq 1,45 I_z$$

Dove:

$I_f$  è la corrente di funzionamento del dispositivo di protezione

La corrente di impiego ( $I_b$ ) è stata determinata in funzione della potenza attiva installata [W], dei coefficienti di contemporaneità ( $K_c$ ) e di utilizzazione ( $K_u$ ) e della tensione di alimentazione, secondo la relazione:

$$I_b = K_c \cdot K_u \cdot \frac{P}{k \cdot V_n \cdot \cos \varphi}$$

Dove:

$k = 1,73$  per circuiti trifase;

$k = 1$  per circuiti monofase.

La protezione delle persone dai contatti indiretti è assicurata dall'utilizzo del sistema di distribuzione.

Si definisce contatto indiretto il contatto di persone con una parte conduttrice di un componente elettrico, che non è in tensione in condizioni ordinarie (massa), ma che può andare in tensione in conseguenza di un guasto dell'isolamento.

I provvedimenti contro questi contatti possono essere:

- protezione mediante interruzione automatica dell'alimentazione;
- protezione mediante componenti elettrici di classe II o con isolamento equivalente.

Nel caso in esame è stato adottato il primo provvedimento, per mezzo di interruzione automatica dell'alimentazione con l'impiego di dispositivi a massima corrente, per i circuiti di distribuzione principale e con dispositivi differenziali per i circuiti di distribuzione terminale. Laddove disponibili corpi illuminanti di classe II aventi caratteristiche idonee al progetto in esame, sono state previsti tali dispositivi.

Il dispositivo di protezione dovrà, in caso di guasto fra un conduttore e la massa o il conduttore di protezione, intervenire in un tempo sufficiente a scongiurare rischi di effetti patofisiologici alla persona entrata in contatto con parti accessibili in tensione a causa del guasto stesso.

Per quanto riguarda la protezione del cavo, l'interruttore deve assicurare l'eliminazione della corrente di cortocircuito in un tempo  $t_c$  compatibile con il limite di energia specifica passante, cioè deve risultare:

$$I_{cc}^2 \cdot t_c \leq k^2 \cdot S^2$$

Per il corto circuito minimo deve risultare:

$$I_{cc \min} > I_{magn}$$

In tale situazione la  $I_{cc \min}$  corrisponde ad un cortocircuito all'estremità della linea di tipo:

- fase-fase per circuiti senza neutro;
- fase-neutro per circuiti con neutro.

Il valore della corrente di corto circuito minimo da considerare per la verifica della precedente relazione è dato da:

$$I_{cc \min} = \frac{15 \cdot V \cdot S}{L}$$

Dove:

L = lunghezza massima della conduttura

15 = fattore che tiene conto dell'aumento di resistenza con la temperatura

V = tensione in volt (tensione concatenata per i circuiti trifase senza neutro e tensione di fase per i circuiti trifase con neutro o monofase)

S = sezione della conduttura in mm<sup>2</sup>

$I_{cc \min}$  = corrente di cortocircuito minima all'estremità della conduttura

In riferimento al valore del corto circuito nel punto di installazione degli interruttori e al loro potere di interruzione, tutti gli interruttori devono soddisfare la seguente relazione:

$$P_i > I_{cc}$$

Dove:

$P_i$  = potere di interruzione dell'interruttore in kA

$I_{cc}$  = valore presunto della corrente di cortocircuito massimo nel punto di installazione

La caduta di tensione, in riferimento alla sezione, al tipo di conduttore scelto, alle tabelle CEI-UNEL e alla lunghezza della linea di alimentazione deve in genere essere sempre contenuta entro un limite massimo pari al 4%.

Per i calcoli si è applicata la seguente formula:

$$\Delta V = k \cdot I_b \cdot l \cdot (r \cos \varphi + x \sin \varphi)$$

Dove:

$k = \sqrt{3}$  per linee trifasi

$k=2$  per linee monofasi;

$I_b$  = corrente di impiego della linea;

l = lunghezza della linea;

r = resistenza specifica della conduttura;

x = reattanza specifica della conduttura;

$\varphi$  = angolo di sfasamento tra la tensione e la corrente

Il valore percentuale della caduta di tensione si ricava da:

$$\Delta V_{\%} = \frac{\Delta V}{V} \cdot 100$$

#### **4. DIMENSIONAMENTO LINEE IN CAVO E VERIFICA DELLE PROTEZIONI**

Il dimensionamento delle linee in cavo e relativa verifica della protezione dalle sovracorrenti e dai contatti diretti – indiretti del quadro QBT è stato eseguito in base alle seguenti ipotesi di calcolo:

- Tensione BT nominale di esercizio 230V/400V trifase con neutro;
- Frequenza di esercizio 50 Hz;
- Temperatura massima ambiente 30°C;
- Modalità di posa dei conduttori:
  - numero 03A prevista dalla Norma CEI 64-8 “Cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su o distanziati da pareti”, per le utenze interne al fabbricato;
  - numero 13 prevista dalla Norma CEI 64-8 “Cavi multipolari (o unipolari con guaina), con o senza armatura, su passerelle perforate” per il collegamento tra i quadri;
  - numero 61 prevista dalla Norma CEI 64-8 “Cavi unipolari con guaina e multipolari in tubi protettivi interrati od in cunicoli interrati”, per le utenze esterne al fabbricato.

Si sottolinea che in tale fase progettuale il calcolo sulla selettività ed il coordinamento è stato eseguito utilizzando apparecchiature standard disponibili sul mercato. A valle dell’emissione del progetto di dettaglio e della scelta specifica del tipo di apparecchiatura (marca e modello), il presente dimensionamento andrà riverificato.

Con tali ipotesi di calcolo sono stati prodotti, con l’ausilio di strumenti software di mercato, i report riportati nel:

- Allegato 1 – Tabelle 64-8

Quadro: <b>QUADRO CONSEGNA QVC</b>					Tavola:					Impianto: <b>Progetto Impianto Elettrico</b>													
Sigla Arrivo: <b>Q0</b>					Cliente:					Descrizione Quadro:													
Sistema di distribuzione: <b>TT</b>					Resistenza di terra: <b>10 [Ω]</b>					C.d.t. % Max ammessa: <b>4 %</b>				Icc di barratura: <b>9,966 [kA]</b>				Tensione: <b>400 [V]</b>					
<b>Circuito</b>					<b>Apparecchiatura</b>					<b>Corto circuito</b>								<b>Sovraccarico</b>			<b>Test</b>		
Lunghezza ≤ Lunghezza max C.d.t. % con I <sub>b</sub> ≤ C.d.t. max										Icc max ≤ P.d.I.				I <sup>2</sup> t ≤ K <sup>2</sup> S <sup>2</sup>				I <sub>b</sub> ≤ I <sub>n</sub> ≤ I <sub>z</sub>			I <sub>r</sub> ≤ 1,45 I <sub>z</sub>		
Sigla utenza	Sezione	L	L max	C.d.t.% con I <sub>b</sub>	Tipo	Distribuzione	I <sub>d</sub>	P.d.I.	Icc max	I di Int. Prot.	I gt Fondo Linea	I <sup>2</sup> t max Inizio Linea	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup>	I <sup>2</sup> t max Inizio Linea	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup>	I <sup>2</sup> t max Inizio Linea	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup>	I <sub>b</sub>	I <sub>n</sub>	I <sub>z</sub>	I <sub>r</sub>	1,45I <sub>z</sub>	
	[ mm <sup>2</sup> ]	[ m ]	[ m ]	[ % ]			[ A ]	[ kA ]	[ kA ]	[ A ]	[ A ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A ]	[ A ]	[ A ]	[ A ]	[ A ]	
Q0	---	---	---	0,02	---	Quadripolare	3	0	9,97	3	5	---	---	---	---	---	---	279	400	---	480	---	SI
	---	---	---	0,02	---	Quadripolare	3	---	9,95	3	5	---	---	---	---	---	---	0	400	---	480	---	SI
	---	---	---	0,02	---	Quadripolare	3	---	9,95	3	5	---	---	---	---	---	---	0	400	---	480	---	SI
	---	---	---	0,02	---	Quadripolare	3	---	9,95	3	5	---	---	---	---	---	---	0	400	---	480	---	SI
Q4	4(1x50)+(1PE25)	30	493	0,28	---	Quadripolare	0,03 - Cl. AC	10	9,95	0,03	4,98	118.427	51.122.500	86.914	51.122.500	0	19.360.000	46	100	121	130	176	SI
Q5	4(1x25)+(1PE16)	20	153	0,56	---	Quadripolare	0,03 - Cl. AC	10	9,95	0,03	4,98	103.429	12.780.625	74.950	12.780.625	0	7.929.856	67	80	82	104	119	SI
Q6	4(1x70)+(1PE35)	35	323	0,48	---	Quadripolare	0,03 - Cl. AC	10	9,95	0,03	4,99	128.937	100.200.100	104.454	100.200.100	0	37.945.600	90	125	147	163	214	SI
Q7	4(1x50)+(1PE25)	20	259	0,35	---	Quadripolare	0,03 - Cl. AC	10	9,95	0,03	4,99	118.427	51.122.500	86.914	51.122.500	0	19.360.000	81	100	121	130	176	SI

Quadro: <b>QLFM SEZ NORMALE</b>					Tavola:					Impianto: <b>Progetto Impianto Elettrico</b>													
Sigla Arrivo: <b>QN0</b>					Cliente:					Descrizione Quadro:													
Sistema di distribuzione: <b>TT</b>					Resistenza di terra: <b>10 [Ω]</b>					C.d.t. % Max ammessa: <b>4 %</b>				Icc di barratura: <b>7,005 [kA]</b>				Tensione: <b>400 [V]</b>					
<b>Circuito</b>					<b>Apparecchiatura</b>					<b>Corto circuito</b>								<b>Sovraccarico</b>			<b>Test</b>		
Lunghezza ≤ Lunghezza max C.d.t. % con I <sub>b</sub> ≤ C.d.t. max										Icc max ≤ P.d.I.				I <sup>2</sup> t ≤ K <sup>2</sup> S <sup>2</sup>				I <sub>b</sub> ≤ I <sub>n</sub> ≤ I <sub>z</sub>			I <sub>r</sub> ≤ 1,45 I <sub>z</sub>		
														FASE		NEUTRO		PROTEZIONE					
Sigla utenza	Sezione	L	L max	C.d.t.% con I <sub>b</sub>	Tipo	Distribuzione	I <sub>d</sub>	P.d.I.	Icc max	I di Int. Prot.	I gt Fondo Linea	I <sup>2</sup> t max Inizio Linea	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup>	I <sup>2</sup> t max Inizio Linea	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup>	I <sup>2</sup> t max Inizio Linea	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup>	I <sub>b</sub>	I <sub>n</sub>	I <sub>z</sub>	I <sub>r</sub>	1,45I <sub>z</sub>	
	[ mm <sup>2</sup> ]	[ m ]	[ m ]	[ % ]			[ A ]	[ kA ]	[ kA ]	[ A ]	[ A ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A ]	[ A ]	[ A ]	[ A ]	[ A ]	
QN0	---	---	---	0,28	---	Quadripolare	0,03	0	7,01	0,03	4,98	---	---	---	---	---	---	46	100	---	130	---	SI
	---	---	---	0,28	---	Quadripolare	0,03	---	6,97	0,03	4,98	---	---	---	---	---	---	0	100	---	130	---	SI
	---	---	---	0,28	---	Quadripolare	0,03	---	6,97	0,03	4,98	---	---	---	---	---	---	0	100	---	130	---	SI
QN3	1(5G2,5)	20	1.438	0,34	---	Quadripolare	0,03 - Cl. AC	10	6,97	0,03	4,87	20.048	127.806	10.461	127.806	0	127.806	0,802	16	26	21	37	SI
QN4	1(5G16)	20	281	0,56	---	Quadripolare	0,03 - Cl. AC	10	6,97	0,03	4,96	42.483	5.234.944	23.567	5.234.944	0	5.234.944	26	63	80	82	116	SI
QN5	---	---	---	0,28	---	Quadripolare	0,03	0	6,97	0,03	4,98	---	---	---	---	---	---	19	100	---	130	---	SI
QN5.1	1(5G4)	35	576	0,52	---	Quadripolare	0,03 - Cl. AC	10	6,94	0,03	4,86	14.912	327.184	7.803	327.184	0	327.184	3,208	16	28	21	41	SI
QN5.2	1(5G4)	20	576	0,43	---	Quadripolare	0,03 - Cl. AC	10	6,94	0,03	4,91	14.912	327.184	7.803	327.184	0	327.184	3,208	16	28	21	41	SI
QN5.3	1(5G4)	5	1.157	0,31	---	Quadripolare	0,03 - Cl. AC	10	6,94	0,03	4,96	14.912	327.184	7.803	327.184	0	327.184	1,604	16	28	21	41	SI

Quadro: <b>QLFM SEZ NORMALE</b>					Tavola:					Impianto: <b>Progetto Impianto Elettrico</b>															
Sigla Arrivo: <b>QN0</b>					Cliente:					Descrizione Quadro:															
Sistema di distribuzione: <b>TT</b>					Resistenza di terra: <b>10 [Ω]</b>					C.d.t. % Max ammessa: <b>4 %</b>				Icc di barratura: <b>7,005 [kA]</b>				Tensione: <b>400 [V]</b>							
<b>Circuito</b>					<b>Apparecchiatura</b>					<b>Corto circuito</b>								<b>Sovraccarico</b>			<b>Test</b>				
Lunghezza ≤ Lunghezza max C.d.t. % con I <sub>b</sub> ≤ C.d.t. max										Icc max ≤ P.d.I.				I <sup>2</sup> t ≤ K <sup>2</sup> S <sup>2</sup>				I <sub>b</sub> ≤ I <sub>n</sub> ≤ I <sub>z</sub>			I <sub>r</sub> ≤ 1,45 I <sub>z</sub>				
Sigla utenza		Sezione		L	L max	C.d.t.% con I <sub>b</sub>	Tipo	Distribuzione	I <sub>d</sub>	P.d.I.	Icc max	I di Int. Prot.	I gt Fondo Linea	I <sup>2</sup> t max Inizio Linea	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup>	I <sup>2</sup> t max Inizio Linea	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup>	I <sup>2</sup> t max Inizio Linea	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup>	I <sub>b</sub>	I <sub>n</sub>	I <sub>z</sub>	I <sub>r</sub>	1.45I <sub>z</sub>	
		[ mm <sup>2</sup> ]	[ m ]	[ m ]	[ % ]			[ A ]	[ kA ]	[ kA ]	[ A ]	[ A ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A ]	[ A ]	[ A ]	[ A ]	[ A ]		
QN5.4	1(5G4)	20	1.157	0,35	---	Quadripolare	0,03 - Cl. AC	10	6,94	0,03	4,91	14.912	327.184	7.803	327.184	0	327.184	1,604	16	28	21	41		SI	
QN5.5	1(5G4)	35	576	0,52	---	Quadripolare	0,03 - Cl. AC	10	6,94	0,03	4,86	14.912	327.184	7.803	327.184	0	327.184	3,039	16	28	21	41		SI	
QN5.6	1(5G4)	65	1.157	0,5	---	Quadripolare	0,03 - Cl. AC	10	6,94	0,03	4,75	14.912	327.184	7.803	327.184	0	327.184	1,604	16	28	21	41		SI	
QN5.7	1(5G4)	50	1.157	0,45	---	Quadripolare	0,03 - Cl. AC	10	6,94	0,03	4,81	14.912	327.184	7.803	327.184	0	327.184	1,604	16	28	21	41		SI	
QN5.8	1(5G4)	45	1.157	0,44	---	Quadripolare	0,03 - Cl. AC	10	6,94	0,03	4,82	14.912	327.184	7.803	327.184	0	327.184	1,604	16	28	21	41		SI	
QN5.9	1(5G4)	15	1.157	0,34	---	Quadripolare	0,03 - Cl. AC	10	6,94	0,03	4,93	14.912	327.184	7.803	327.184	0	327.184	1,604	16	28	21	41		SI	
QN5.10	---	---	---	0,28	---	Quadripolare	0,03 - Cl. AC	10	6,94	0,03	4,98	---	---	---	---	---	---	0	16	---	21	---		SI	
QN5.11	---	---	---	0,28	---	Quadripolare	0,03 - Cl. AC	10	6,94	0,03	4,98	---	---	---	---	---	---	0	16	---	21	---		SI	
QN5.12	---	---	---	0,28	---	Monofase L2+N	0,03 - Cl. AC	10	3,72	0,03	4,98	---	---	---	---	---	---	0	16	---	21	---		SI	

Quadro: <b>QLFM SEZ NORMALE</b>					Tavola:					Impianto: <b>Progetto Impianto Elettrico</b>													
Sigla Arrivo: <b>QN0</b>					Cliente:					Descrizione Quadro:													
Sistema di distribuzione: <b>TT</b>					Resistenza di terra: <b>10 [Ω]</b>					C.d.t. % Max ammessa: <b>4 %</b>				Icc di barratura: <b>7,005 [kA]</b>				Tensione: <b>400 [V]</b>					
<b>Circuito</b>					<b>Apparecchiatura</b>					<b>Corto circuito</b>								<b>Sovraccarico</b>			<b>Test</b>		
Lunghezza ≤ Lunghezza max C.d.t. % con I <sub>b</sub> ≤ C.d.t. max										Icc max ≤ P.d.I.				I <sup>2</sup> t ≤ K <sup>2</sup> S <sup>2</sup>				I <sub>b</sub> ≤ I <sub>n</sub> ≤ I <sub>z</sub>			I <sub>r</sub> ≤ 1,45 I <sub>z</sub>		
Sigla utenza	Sezione	L	L max	C.d.t.% con I <sub>b</sub>	Tipo	Distribuzione	I <sub>d</sub>	P.d.I.	Icc max	I di Int. Prot.	I gt Fondo Linea	I <sup>2</sup> t max Inizio Linea	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup>	I <sup>2</sup> t max Inizio Linea	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup>	I <sup>2</sup> t max Inizio Linea	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup>	I <sub>b</sub>	I <sub>n</sub>	I <sub>z</sub>	I <sub>r</sub>	1,45I <sub>z</sub>	
	[ mm <sup>2</sup> ]	[ m ]	[ m ]	[ % ]			[ A ]	[ kA ]	[ kA ]	[ A ]	[ A ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A ]	[ A ]	[ A ]	[ A ]	[ A ]	
QN6	---	---	---	0,28	---	Quadripolare	0,03 - Cl. AC	10	6,97	0,03	4,98	---	---	---	---	---	---	0	32	---	42	---	SI
QN7	---	---	---	0,28	---	Quadripolare	0,03 - Cl. AC	10	6,97	0,03	4,98	---	---	---	---	---	---	0	16	---	21	---	SI
QN8	---	---	---	0,28	---	Quadripolare	0,03 - Cl. AC	10	6,97	0,03	4,98	---	---	---	---	---	---	0	32	---	42	---	SI
QN9	---	---	---	0,28	---	Quadripolare	0,03 - Cl. AC	10	6,97	0,03	4,98	---	---	---	---	---	---	0	32	---	42	---	SI
QP0	---	---	---	1,32	---	Quadripolare	0,03	0	3,56	0,03	1.521	---	---	---	---	---	---	49	63	---	82	---	SI
	---	---	---	1,32	---	Quadripolare	0,03	---	3,54	0,03	1.521	---	---	---	---	---	---	0	63	---	82	---	SI
	---	---	---	1,32	---	Quadripolare	0,03	---	3,54	0,03	1.521	---	---	---	---	---	---	0	63	---	82	---	SI
QP3	---	---	---	1,32	---	Quadripolare	0,03	0	3,54	0,03	1.516	---	---	---	---	---	---	2,454	63	---	82	---	SI
QP3.1	1(3G2,5)	45	957	1,46	---	Monofase L1+N	0,03 - Cl. AC	10	2,25	0,03	4,75	1.770	127.806	1.770	127.806	0	127.806	0,433	10	24	13	35	SI

Quadro: <b>QLFM SEZ PREFERENZIALE</b>					Tavola:					Impianto: <b>Progetto Impianto Elettrico</b>																
Sigla Arrivo: <b>QP0</b>					Cliente:					Descrizione Quadro:																
Sistema di distribuzione: <b>TT</b>					Resistenza di terra: <b>10 [Ω]</b>					C.d.t. % Max ammessa: <b>4 %</b>					Icc di barratura: <b>3,558 [kA]</b>					Tensione: <b>400 [V]</b>						
<b>Circuito</b>					<b>Apparecchiatura</b>					<b>Corto circuito</b>										<b>Sovraccarico</b>			<b>Test</b>			
Lunghezza ≤ Lunghezza max C.d.t. % con I <sub>b</sub> ≤ C.d.t. max										Icc max ≤ P.d.I.					I <sup>2</sup> t ≤ K <sup>2</sup> S <sup>2</sup>						I <sub>b</sub> ≤ I <sub>n</sub> ≤ I <sub>z</sub>			I <sub>r</sub> ≤ 1,45 I <sub>z</sub>		
															FASE		NEUTRO		PROTEZIONE							
Sigla utenza	Sezione	L	L max	C.d.t.% con I <sub>b</sub>	Tipo	Distribuzione	I <sub>d</sub>	P.d.I.	Icc max	I di Int. Prot.	I gt Fondo Linea	I <sup>2</sup> t max Inizio Linea	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup>	I <sup>2</sup> t max Inizio Linea	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup>	I <sup>2</sup> t max Inizio Linea	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup>	I <sub>b</sub>	I <sub>n</sub>	I <sub>z</sub>	I <sub>r</sub>	1,45I <sub>z</sub>				
	[ mm <sup>2</sup> ]	[ m ]	[ m ]	[ % ]			[ A ]	[ kA ]	[ kA ]	[ A ]	[ A ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A ]	[ A ]	[ A ]	[ A ]	[ A ]				
QP3.2	1(3G2,5)	30	573	1,48	---	Monofase L2+N 0,03 - Cl. AC		10	2,25	0,03	4,83	1.770	127.806	1.770	127.806	0	127.806	0,722	10	24	13	35	SI			
QP3.3	1(3G2,5)	15	957	1,37	---	Monofase L3+N 0,03 - Cl. AC		10	2,25	0,03	4,91	1.770	127.806	1.770	127.806	0	127.806	0,433	10	24	13	35	SI			
QP3.4	1(3G2,5)	20	957	1,39	---	Monofase L1+N 0,03 - Cl. AC		10	2,25	0,03	4,88	1.770	127.806	1.770	127.806	0	127.806	0,433	10	24	13	35	SI			
QP3.5	1(3G2,5)	35	957	1,43	---	Monofase L2+N 0,03 - Cl. AC		10	2,25	0,03	4,8	1.770	127.806	1.770	127.806	0	127.806	0,433	10	24	13	35	SI			
QP3.6	1(3G2,5)	65	957	1,51	---	Monofase L2+N 0,03 - Cl. AC		10	2,25	0,03	128	2.037	127.806	1.770	127.806	2.037	127.806	0,433	10	24	13	35	SI			
QP3.7	1(3G2,5)	50	1.437	1,42	---	Monofase L2+N 0,03 - Cl. AC		10	2,25	0,03	161	2.037	127.806	1.770	127.806	2.037	127.806	0,289	10	24	13	35	SI			
QP3.8	1(3G2,5)	45	1.437	1,41	---	Monofase L2+N 0,03 - Cl. AC		10	2,25	0,03	176	2.037	127.806	1.770	127.806	2.037	127.806	0,289	10	24	13	35	SI			
QP3.9	1(3G2,5)	15	1.437	1,36	---	Monofase L2+N 0,03 - Cl. AC		10	2,25	0,03	414	2.037	127.806	1.770	127.806	2.037	127.806	0,289	10	24	13	35	SI			
QP3.10	---	---	---	1,32	---	Monofase L3+N 0,03 - Cl. AC		10	2,25	0,03	5	---	---	---	---	---	---	0	10	---	13	---	SI			

Quadro: <b>QLFM SEZ PREFERENZIALE</b>					Tavola:					Impianto: <b>Progetto Impianto Elettrico</b>															
Sigla Arrivo: <b>QP0</b>					Cliente:					Descrizione Quadro:															
Sistema di distribuzione: <b>TT</b>					Resistenza di terra: <b>10 [Ω]</b>					C.d.t. % Max ammessa: <b>4 %</b>				Icc di barratura: <b>3,558 [kA]</b>				Tensione: <b>400 [V]</b>							
<b>Circuito</b>					<b>Apparecchiatura</b>					<b>Corto circuito</b>										<b>Sovraccarico</b>			<b>Test</b>		
Lunghezza ≤ Lunghezza max C.d.t. % con I <sub>b</sub> ≤ C.d.t. max										Icc max ≤ P.d.I.				I <sup>2</sup> t ≤ K <sup>2</sup> S <sup>2</sup>						I <sub>b</sub> ≤ I <sub>n</sub> ≤ I <sub>z</sub>			I <sub>r</sub> ≤ 1,45 I <sub>z</sub>		
														FASE		NEUTRO		PROTEZIONE							
Sigla utenza	Sezione	L	L max	C.d.t.% con I <sub>b</sub>	Tipo	Distribuzione	I <sub>d</sub>	P.d.I.	Icc max	I di Int. Prot.	I gt Fondo Linea	I <sup>2</sup> t max Inizio Linea	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup>	I <sup>2</sup> t max Inizio Linea	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup>	I <sup>2</sup> t max Inizio Linea	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup>	I <sub>b</sub>	I <sub>n</sub>	I <sub>z</sub>	I <sub>r</sub>	1,45I <sub>z</sub>			
	[ mm <sup>2</sup> ]	[ m ]	[ m ]	[ % ]			[ A ]	[ kA ]	[ kA ]	[ A ]	[ A ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A ]	[ A ]	[ A ]	[ A ]	[ A ]			
QP3.11	---	---	---	1,32	---	Monofase L1+N	0,03 - Cl. AC	10	2,25	0,03	5	---	---	---	---	---	---	0	10	---	13	---	SI		
QP4	---	---	---	1,33	---	Quadripolare	0,03	0	3,54	0,03	1.516	---	---	---	---	---	---	47	63	---	82	---	SI		
QP4.1	1(5G4)	35	133	2,06	---	Quadripolare	0,03 - Cl. AC	10	3,53	0,03	4,87	8.349	327.184	4.908	327.184	0	327.184	9,623	16	28	21	41	SI		
QP4.2	1(5G4)	35	133	2,06	---	Quadripolare	0,03 - Cl. AC	10	3,53	0,03	4,87	8.349	327.184	4.908	327.184	0	327.184	9,623	16	28	21	41	SI		
QP4.3	1(5G4)	25	132	1,87	---	Quadripolare	0,03 - Cl. AC	10	3,53	0,03	4,91	8.349	327.184	4.908	327.184	0	327.184	9,623	16	24	21	35	SI		
QP4.4	1(5G4)	25	133	1,86	---	Quadripolare	0,03 - Cl. AC	10	3,53	0,03	4,91	8.349	327.184	4.908	327.184	0	327.184	9,623	16	28	21	41	SI		
QP4.5	1(5G2,5)	25	1.028	1,4	---	Quadripolare	0,03 - Cl. AC	10	3,53	0,03	4,86	4.992	127.806	3.096	127.806	0	127.806	0,803	10	21	13	30	SI		
QP4.6	1(5G2,5)	25	1.028	1,4	---	Quadripolare	0,03 - Cl. AC	10	3,53	0,03	4,86	4.992	127.806	3.096	127.806	0	127.806	0,803	10	21	13	30	SI		
QP4.7	1(3G2,5)	10	169	1,53	---	Monofase L3+N	0,03 - Cl. AC	10	2,25	0,03	4,94	2.257	127.806	2.257	127.806	0	127.806	2,41	10	24	13	35	SI		

Quadro: <b>QLFM SEZ PREFERENZIALE</b>					Tavola:					Impianto: <b>Progetto Impianto Elettrico</b>																
Sigla Arrivo: <b>QP0</b>					Cliente:					Descrizione Quadro:																
Sistema di distribuzione: <b>TT</b>					Resistenza di terra: <b>10 [Ω]</b>					C.d.t. % Max ammessa: <b>4 %</b>				Icc di barratura: <b>3,558 [kA]</b>				Tensione: <b>400 [V]</b>								
<b>Circuito</b>					<b>Apparecchiatura</b>					<b>Corto circuito</b>										<b>Sovraccarico</b>			<b>Test</b>			
Lunghezza ≤ Lunghezza max C.d.t. % con I <sub>b</sub> ≤ C.d.t. max										Icc max ≤ P.d.I.					I <sup>2</sup> t ≤ K <sup>2</sup> S <sup>2</sup>						I <sub>b</sub> ≤ I <sub>n</sub> ≤ I <sub>z</sub>			I <sub>r</sub> ≤ 1,45 I <sub>z</sub>		
															FASE		NEUTRO		PROTEZIONE							
Sigla utenza	Sezione	L	L max	C.d.t.% con I <sub>b</sub>	Tipo	Distribuzione	I <sub>d</sub>	P.d.I.	Icc max	I di Int. Prot.	I gt Fondo Linea	I <sup>2</sup> t max Inizio Linea	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup>	I <sup>2</sup> t max Inizio Linea	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup>	I <sup>2</sup> t max Inizio Linea	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup>	I <sub>b</sub>	I <sub>n</sub>	I <sub>z</sub>	I <sub>r</sub>	1,45I <sub>z</sub>				
	[ mm <sup>2</sup> ]	[ m ]	[ m ]	[ % ]			[ A ]	[ kA ]	[ kA ]	[ A ]	[ A ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A ]	[ A ]	[ A ]	[ A ]	[ A ]				
QP4.8	1(3G2,5)	25	169	1,76	---	Monofase L1+N	0,03 - Cl. AC	10	2,25	0,03	4,86	2.257	127.806	2.257	127.806	0	127.806	2,41	10	24	13	35	SI			
QP4.9	1(5G4)	35	133	2,06	---	Quadripolare	0,03 - Cl. AC	10	3,53	0,03	4,87	8.349	327.184	4.908	327.184	0	327.184	9,623	16	28	21	41	SI			
QP4.10	1(5G4)	35	133	2,06	---	Quadripolare	0,03 - Cl. AC	10	3,53	0,03	4,87	8.349	327.184	4.908	327.184	0	327.184	9,623	16	28	21	41	SI			
QP4.11	1(3G2,5)	50	169	2,16	---	Monofase L3+N	0,03 - Cl. AC	10	2,25	0,03	165	2.326	127.806	2.257	127.806	2.326	127.806	2,41	10	24	13	35	SI			
QP4.12	1(3G2,5)	65	169	2,38	---	Monofase L1+N	0,03 - Cl. AC	10	2,25	0,03	128	2.037	127.806	1.770	127.806	2.037	127.806	2,406	10	24	13	35	SI			
QP4.13	1(3G6)	65	123	2,82	---	Monofase L2+N	0,03 - Cl. AC	10	2,25	0,03	4,84	1.770	736.164	1.770	736.164	0	736.164	7,698	10	41	13	59	SI			
QP4.14	1(5G4)	65	133	2,66	---	Quadripolare	0,03 - Cl. AC	10	3,53	0,03	4,77	8.349	327.184	4.908	327.184	0	327.184	9,623	16	28	21	41	SI			
QP4.15	---	---	---	1,33	---	Quadripolare	0,03 - Cl. AC	10	3,53	0,03	5	---	---	---	---	---	---	0	16	---	21	---	SI			
QP4.16	---	---	---	1,33	---	Quadripolare	0,03 - Cl. AC	10	3,53	0,03	5	---	---	---	---	---	---	0	16	---	21	---	SI			

Quadro: <b>QLFM SEZ PREFERENZIALE</b>					Tavola:					Impianto: <b>Progetto Impianto Elettrico</b>													
Sigla Arrivo: <b>QP0</b>					Cliente:					Descrizione Quadro:													
Sistema di distribuzione: <b>TT</b>					Resistenza di terra: <b>10 [Ω]</b>					C.d.t. % Max ammessa: <b>4 %</b>				Icc di barratura: <b>3,558 [kA]</b>				Tensione: <b>400 [V]</b>					
<b>Circuito</b>					<b>Apparecchiatura</b>					<b>Corto circuito</b>								<b>Sovraccarico</b>			<b>Test</b>		
Lunghezza ≤ Lunghezza max C.d.t. % con I <sub>b</sub> ≤ C.d.t. max										Icc max ≤ P.d.I.				I <sup>2</sup> t ≤ K <sup>2</sup> S <sup>2</sup>				I <sub>b</sub> ≤ I <sub>n</sub> ≤ I <sub>z</sub>			I <sub>r</sub> ≤ 1,45 I <sub>z</sub>		
<b>Sigla utenza</b>	<b>Sezione</b>	<b>L</b>	<b>L max</b>	<b>C.d.t.% con I<sub>b</sub></b>	<b>Tipo</b>	<b>Distribuzione</b>	<b>I<sub>d</sub></b>	<b>P.d.I.</b>	<b>Icc max</b>	<b>I di Int. Prot.</b>	<b>I gt Fondo Linea</b>	<b>I<sup>2</sup>t max Inizio Linea</b>	<b>K<sup>2</sup>S<sup>2</sup></b>	<b>I<sup>2</sup>t max Inizio Linea</b>	<b>K<sup>2</sup>S<sup>2</sup></b>	<b>I<sup>2</sup>t max Inizio Linea</b>	<b>K<sup>2</sup>S<sup>2</sup></b>	<b>I<sub>b</sub></b>	<b>I<sub>n</sub></b>	<b>I<sub>z</sub></b>	<b>I<sub>r</sub></b>	<b>1,45I<sub>z</sub></b>	
	[ mm <sup>2</sup> ]	[ m ]	[ m ]	[ % ]			[ A ]	[ kA ]	[ kA ]	[ A ]	[ A ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A ]	[ A ]	[ A ]	[ A ]	[ A ]	
QP4.17	---	---	---	1,33	---	Quadripolare	0,03 - Cl. AC	10	3,53	0,03	5	---	---	---	---	---	---	0	16	---	21	---	SI
QP5	---	---	---	1,32	---	Quadripolare	0,03 - Cl. AC	10	3,54	0,03	1.385	---	---	---	---	---	---	0	16	---	21	---	SI
QP6	---	---	---	1,32	---	Quadripolare	0,03 - Cl. AC	10	3,54	0,03	1.385	---	---	---	---	---	---	0	16	---	21	---	SI
QP7	---	---	---	1,32	---	Quadripolare	0,03 - Cl. AC	10	3,54	0,03	1.385	---	---	---	---	---	---	0	16	---	21	---	SI
QE0	---	---	---	1,09	---	Quadripolare	0,03	0	1,63	0,03	592	---	---	---	---	---	---	11	25	---	33	---	SI
	---	---	---	1,09	---	Quadripolare	0,03	---	1,63	0,03	592	---	---	---	---	---	---	0	25	---	33	---	SI
	---	---	---	1,09	---	Quadripolare	0,03	---	1,63	0,03	592	---	---	---	---	---	---	0	25	---	33	---	SI
QE3	---	---	---	1,09	---	Quadripolare	0,03	0	1,63	0,03	590	---	---	---	---	---	---	1,595	25	---	33	---	SI
QE3.1	1(3G2,5)	45	3.129	1,13	---	Monofase L2+N	0,03 - Cl. AC	10	0,92	0,03	4,75	967	127.806	967	127.806	0	127.806	0,144	10	24	13	35	SI

Quadro: <b>QLFM SEZ ESSENZIALE</b>					Tavola:					Impianto: <b>Progetto Impianto Elettrico</b>															
Sigla Arrivo: <b>QE0</b>					Cliente:					Descrizione Quadro:															
Sistema di distribuzione: <b>TT</b>					Resistenza di terra: <b>10 [Ω]</b>					C.d.t. % Max ammessa: <b>4 %</b>				Icc di barratura: <b>1,633 [kA]</b>				Tensione: <b>400 [V]</b>							
<b>Circuito</b>					<b>Apparecchiatura</b>					<b>Corto circuito</b>								<b>Sovraccarico</b>			<b>Test</b>				
Lunghezza ≤ Lunghezza max C.d.t. % con I <sub>b</sub> ≤ C.d.t. max										Icc max ≤ P.d.I.				I <sup>2</sup> t ≤ K <sup>2</sup> S <sup>2</sup>				I <sub>b</sub> ≤ I <sub>n</sub> ≤ I <sub>z</sub>			I <sub>r</sub> ≤ 1,45 I <sub>z</sub>				
														FASE		NEUTRO		PROTEZIONE							
Sigla utenza	Sezione	L	L max	C.d.t.% con I <sub>b</sub>	Tipo	Distribuzione	I <sub>d</sub>	P.d.I.	Icc max	I di Int. Prot.	I gt Fondo Linea	I <sup>2</sup> t max Inizio Linea	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup>	I <sup>2</sup> t max Inizio Linea	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup>	I <sup>2</sup> t max Inizio Linea	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup>	I <sub>b</sub>	I <sub>n</sub>	I <sub>z</sub>	I <sub>r</sub>	1,45I <sub>z</sub>			
	[ mm <sup>2</sup> ]	[ m ]	[ m ]	[ % ]			[ A ]	[ kA ]	[ kA ]	[ A ]	[ A ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A ]	[ A ]	[ A ]	[ A ]	[ A ]			
QE3.2	1(3G2,5)	30	3.129	1,12	---	Monofase L2+N	0,03 - Cl. AC	10	0,92	0,03	4,83	967	127.806	967	127.806	0	127.806	0,144	10	24	13	35	SI		
QE3.3	1(3G2,5)	10	3.129	1,1	---	Monofase L2+N	0,03 - Cl. AC	10	0,92	0,03	4,94	967	127.806	967	127.806	0	127.806	0,144	10	24	13	35	SI		
QE3.4	1(3G2,5)	25	3.129	1,11	---	Monofase L2+N	0,03 - Cl. AC	10	0,92	0,03	4,86	967	127.806	967	127.806	0	127.806	0,144	10	24	13	35	SI		
QE3.5	1(3G2,5)	35	3.129	1,12	---	Monofase L2+N	0,03 - Cl. AC	10	0,92	0,03	4,8	967	127.806	967	127.806	0	127.806	0,137	10	24	13	35	SI		
QE3.6	1(3G2,5)	50	3.129	1,14	---	Monofase L2+N	0,03 - Cl. AC	10	0,92	0,03	138	1.050	127.806	967	127.806	1.050	127.806	0,137	10	24	13	35	SI		
QE3.7	1(3G2,5)	45	3.129	1,13	---	Monofase L2+N	0,03 - Cl. AC	10	0,92	0,03	149	1.050	127.806	967	127.806	1.050	127.806	0,137	10	24	13	35	SI		
QE3.8	1(3G2,5)	20	1.563	1,13	---	Monofase L3+N	0,03 - Cl. AC	10	0,92	0,03	249	1.050	127.806	967	127.806	1.050	127.806	0,273	10	24	13	35	SI		
QE3.9	1(3G2,5)	70	266	1,88	---	Monofase L1+N	0,03 - Cl. AC	10	0,92	0,03	4,61	967	127.806	967	127.806	0	127.806	1,595	10	24	13	35	SI		
QE3.10	---	---	---	1,09	---	Monofase L2+N	0,03 - Cl. AC	10	0,92	0,03	542	---	---	---	---	---	---	0	10	---	13	---	SI		

Quadro: <b>QLFM SEZ ESSENZIALE</b>					Tavola:					Impianto: <b>Progetto Impianto Elettrico</b>													
Sigla Arrivo: <b>QE0</b>					Cliente:					Descrizione Quadro:													
Sistema di distribuzione: <b>TN-S</b>					Resistenza di terra: <b>10 [Ω]</b>					C.d.t. % Max ammessa: <b>4 %</b>				Icc di barratura: <b>1,633 [kA]</b>				Tensione: <b>400 [V]</b>					
<b>Circuito</b>					<b>Apparecchiatura</b>					<b>Corto circuito</b>								<b>Sovraccarico</b>			<b>Test</b>		
Lunghezza ≤ Lunghezza max C.d.t. % con I <sub>b</sub> ≤ C.d.t. max										Icc max ≤ P.d.I.				I <sup>2</sup> t ≤ K <sup>2</sup> S <sup>2</sup>				I <sub>b</sub> ≤ I <sub>n</sub> ≤ I <sub>z</sub>			I <sub>r</sub> ≤ 1,45 I <sub>z</sub>		
														FASE		NEUTRO							
Sigla utenza	Sezione	L	L max	C.d.t.% con I <sub>b</sub>	Tipo	Distribuzione	I <sub>d</sub>	P.d.I.	Icc max	I di Int. Prot.	I gt Fondo Linea	I <sup>2</sup> t max Inizio Linea	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup>	I <sup>2</sup> t max Inizio Linea	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup>	I <sup>2</sup> t max Inizio Linea	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup>	I <sub>b</sub>	I <sub>n</sub>	I <sub>z</sub>	I <sub>r</sub>	1.45I <sub>z</sub>	
	[ mm <sup>2</sup> ]	[ m ]	[ m ]	[ % ]			[ A ]	[ kA ]	[ kA ]	[ A ]	[ A ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A ]	[ A ]	[ A ]	[ A ]	[ A ]	
QE3.11	---	---	---	1,09	---	Monofase L3+N	0,03 - Cl. AC	10	0,92	0,03	542	---	---	---	---	---	---	0	10	---	13	---	SI
QE4	---	---	---	1,09	---	Quadripolare	0,03	0	1,63	0,03	591	---	---	---	---	---	---	0,346	25	---	33	---	SI
QE4.1	1(3G2,5)	235	1.302	1,62	---	Monofase L2+N	0,03 - Cl. AC	10	0,92	0,03	37	1.122	127.806	1.093	127.806	1.122	127.806	0,346	10	22	13	32	SI
QE4.2	---	---	---	1,09	---	Monofase L1+N	0,03 - Cl. AC	10	0,92	0,03	543	---	---	---	---	---	---	0	10	---	13	---	SI
QE5	1(3G6)	120	255	2,51	---	Monofase L2+N	0,03 - Cl. AC	10	0,92	0,03	138	1.052	736.164	970	736.164	1.052	736.164	4,171	10	41	13	59	SI
QE6	1(5G4)	100	297	2,11	---	Quadripolare	0,03 - Cl. AC	10	1,63	0,03	117	2.316	327.184	1.200	327.184	1.336	327.184	4,811	10	28	13	41	SI
QE7	1(3G2,5)	50	90	2,74	---	Monofase L3+N	0,03 - Cl. AC	10	0,92	0,03	138	1.052	127.806	970	127.806	1.052	127.806	4,811	10	24	13	35	SI
QE8	1(3G2,5)	50	90	2,74	---	Monofase L1+N	0,03 - Cl. AC	10	0,92	0,03	138	1.052	127.806	970	127.806	1.052	127.806	4,811	10	24	13	35	SI
QE9	---	---	---	1,09	---	Monofase L2+N	0,03 - Cl. AC	10	0,92	0,03	544	---	---	---	---	---	---	0	10	---	13	---	SI

Quadro: <b>QLFM SEZ ESSENZIALE</b>					Tavola:			Impianto: <b>Progetto Impianto Elettrico</b>																
Sigla Arrivo: <b>QE0</b>					Cliente:			Descrizione Quadro:																
Sistema di distribuzione: <b>TN-S</b>					Resistenza di terra: <b>10 [Ω]</b>			C.d.t. % Max ammessa: <b>4 %</b>				Icc di barratura: <b>1,633 [kA]</b>				Tensione: <b>400 [V]</b>								
<b>Circuito</b>					<b>Apparecchiatura</b>			<b>Corto circuito</b>									<b>Sovraccarico</b>			<b>Test</b>				
Lunghezza ≤ Lunghezza max C.d.t. % con I <sub>b</sub> ≤ C.d.t. max								Icc max ≤ P.d.I.				I <sup>2</sup> t ≤ K <sup>2</sup> S <sup>2</sup>						I <sub>b</sub> ≤ I <sub>n</sub> ≤ I <sub>z</sub>			I <sub>r</sub> ≤ 1,45 I <sub>z</sub>			
												FASE		NEUTRO		PROTEZIONE								
Sigla utenza	Sezione	L	L max	C.d.t.% con I <sub>b</sub>	Tipo	Distribuzione	I <sub>d</sub>	P.d.I.	Icc max	I di Int. Prot.	I gt Fondo Linea	I <sup>2</sup> t max Inizio Linea	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup>	I <sup>2</sup> t max Inizio Linea	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup>	I <sup>2</sup> t max Inizio Linea	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup>	I <sub>b</sub>	I <sub>n</sub>	I <sub>z</sub>	I <sub>r</sub>	1,45I <sub>z</sub>		
	[ mm <sup>2</sup> ]	[ m ]	[ m ]	[ % ]			[ A ]	[ kA ]	[ kA ]	[ A ]	[ A ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A ]	[ A ]	[ A ]	[ A ]	[ A ]		
QE10	---	---	---	1,09	---	Monofase L3+N	0,03 - Cl. AC	10	0,92	0,03	544	---	---	---	---	---	---	0	10	---	13	---	SI	
QE11	---	---	---	1,09	---	Monofase L1+N	0,03 - Cl. AC	10	0,92	0,03	544	---	---	---	---	---	---	0	10	---	13	---	SI	

Quadro: <b>Quadro RED</b>					Tavola:					Impianto: <b>Progetto Impianto Elettrico</b>													
Sigla Arrivo: <b>QN0</b>					Cliente:					Descrizione Quadro:													
Sistema di distribuzione: <b>TT</b>					Resistenza di terra: <b>10 [Ω]</b>					C.d.t. % Max ammessa: <b>4 %</b>				Icc di barratura: <b>4,163 [kA]</b>				Tensione: <b>400 [V]</b>					
<b>Circuito</b>					<b>Apparecchiatura</b>					<b>Corto circuito</b>								<b>Sovraccarico</b>			<b>Test</b>		
Lunghezza ≤ Lunghezza max C.d.t. % con I <sub>b</sub> ≤ C.d.t. max										Icc max ≤ P.d.I.				I <sup>2</sup> t ≤ K <sup>2</sup> S <sup>2</sup>				I <sub>b</sub> ≤ I <sub>n</sub> ≤ I <sub>z</sub>			I <sub>r</sub> ≤ 1,45 I <sub>z</sub>		
Sigla utenza	Sezione	L	L max	C.d.t.% con I <sub>b</sub>	Tipo	Distribuzione	I <sub>d</sub>	P.d.I.	Icc max	I di Int. Prot.	I gt Fondo Linea	I <sup>2</sup> t max Inizio Linea	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup>	I <sup>2</sup> t max Inizio Linea	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup>	I <sup>2</sup> t max Inizio Linea	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup>	I <sub>b</sub>	I <sub>n</sub>	I <sub>z</sub>	I <sub>r</sub>	1,45I <sub>z</sub>	
	[ mm <sup>2</sup> ]	[ m ]	[ m ]	[ % ]			[ A ]	[ kA ]	[ kA ]	[ A ]	[ A ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A ]	[ A ]	[ A ]	[ A ]	[ A ]	
QN0	---	---	---	0,57	---	Quadripolare	0,03	0	4,16	0,03	4,96	---	---	---	---	---	---	26	63	---	82	---	SI
	---	---	---	0,57	---	Quadripolare	0,03	---	4,14	0,03	4,96	---	---	---	---	---	---	0	63	---	82	---	SI
	---	---	---	0,57	---	Quadripolare	0,03	---	4,14	0,03	4,96	---	---	---	---	---	---	0	63	---	82	---	SI
QN3	1(4G4)	100	122	3,41	---	Tripolare	0,03 - Cl. AC	6	4,14	0,03	4,63	8.679	327.184	---	---	0	327.184	13	16	24	21	35	SI
QN4	1(4G10)	235	330	3,08	---	Tripolare	0,03 - Cl. AC	6	4,14	0,03	4,65	8.679	2.044.900	---	---	0	2.044.900	13	16	41	21	59	SI
QN5	---	---	---	0,57	---	Tripolare	0,03 - Cl. AC	6	4,14	0,03	4,96	---	---	---	---	---	---	0	10	---	13	---	SI

Quadro: <b>QUFM</b> <b>QUADRO UTENZE</b> <b>FERMATA METRO SEZ</b> <b>NORMALE</b>					Tavola:					Impianto: <b>Progetto Impianto Elettrico</b>															
Sigla Arrivo: <b>QN0</b>					Cliente:					Descrizione Quadro:															
Sistema di distribuzione: <b>TT</b>					Resistenza di terra: <b>10 [Ω]</b>					C.d.t. % Max ammessa: <b>4 %</b>				Icc di barratura: <b>6,482 [kA]</b>				Tensione: <b>400 [V]</b>							
<b>Circuito</b>					<b>Apparecchiatura</b>					<b>Corto circuito</b>										<b>Sovraccarico</b>		<b>Test</b>			
Lunghezza ≤ Lunghezza max C.d.t. % con I <sub>b</sub> ≤ C.d.t. max										Icc max ≤ P.d.I.				I <sup>2</sup> t ≤ K <sup>2</sup> S <sup>2</sup>						I <sub>b</sub> ≤ I <sub>n</sub> ≤ I <sub>z</sub>			I <sub>r</sub> ≤ 1,45 I <sub>z</sub>		
														FASE		NEUTRO		PROTEZIONE							
Sigla utenza	Sezione	L	L max	C.d.t.% con I <sub>b</sub>	Tipo	Distribuzione	I <sub>d</sub>	P.d.I.	Icc max	I di Int. Prot.	I gt Fondo Linea	I <sup>2</sup> t max Inizio Linea	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup>	I <sup>2</sup> t max Inizio Linea	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup>	I <sup>2</sup> t max Inizio Linea	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup>	I <sub>b</sub>	I <sub>n</sub>	I <sub>z</sub>	I <sub>r</sub>	1.45I <sub>z</sub>			
	[ mm <sup>2</sup> ]	[ m ]	[ m ]	[ % ]			[ A ]	[ kA ]	[ kA ]	[ A ]	[ A ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A ]	[ A ]	[ A ]	[ A ]	[ A ]			
QN0	---	---	---	0,57	---	Quadripolare	0,03	0	6,48	0,03	4,98	---	---	---	---	---	---	67	80	---	104	---	SI		
	---	---	---	0,57	---	Quadripolare	0,03	---	6,44	0,03	4,98	---	---	---	---	---	---	0	80	---	104	---	SI		
	---	---	---	0,57	---	Quadripolare	0,03	---	6,44	0,03	4,98	---	---	---	---	---	---	0	80	---	104	---	SI		
QN3	---	---	---	0,57	---	Quadripolare	0,03	0	6,44	0,03	4,98	---	---	---	---	---	---	5,4	80	---	104	---	SI		
QN3.1	---	---	---	0,57	---	Quadripolare	0,03	---	6,4	0,03	4,98	---	---	---	---	---	---	0	80	---	104	---	SI		
QN3.2	1(2x6)	300	353	2,96	---	Monofase L3+N	0,03 - Cl. AC	10	3,35	---	---	2.603	736.164	2.603	736.164	---	---	3,56	10	36	13	53	SI		
QN3.3	1(2x2,5)	150	290	2,37	---	Monofase L1+N	0,03 - Cl. AC	10	3,35	---	---	2.603	127.806	2.603	127.806	---	---	1,814	10	22	13	32	SI		
QN3.4	1(2x6)	345	453	3,23	---	Monofase L2+N	0,03 - Cl. AC	10	3,35	---	---	2.603	736.164	2.603	736.164	---	---	2,791	10	36	13	53	SI		
QE3.5	1(2x2,5)	220	421	2,39	---	Monofase L1+N	0,03 - Cl. AC	10	3,35	---	---	2.603	127.806	2.603	127.806	---	---	1,256	10	22	13	32	SI		

Quadro: <b>QUFM</b> <b>QUADRO UTENZE</b> <b>FERMATA METRO SEZ</b> <b>NORMALE</b>					Tavola:					Impianto: <b>Progetto Impianto Elettrico</b>													
Sigla Arrivo: <b>QN0</b>					Cliente:					Descrizione Quadro:													
Sistema di distribuzione: <b>TT</b>					Resistenza di terra: <b>10 [Ω]</b>					C.d.t. % Max ammessa: <b>4 %</b>				Icc di barratura: <b>6,482 [kA]</b>				Tensione: <b>400 [V]</b>					
<b>Circuito</b>					<b>Apparecchiatura</b>					<b>Corto circuito</b>								<b>Sovraccarico</b>			<b>Test</b>		
Lunghezza ≤ Lunghezza max C.d.t. % con I <sub>b</sub> ≤ C.d.t. max										Icc max ≤ P.d.I.				I <sup>2</sup> t ≤ K <sup>2</sup> S <sup>2</sup>				I <sub>b</sub> ≤ I <sub>n</sub> ≤ I <sub>z</sub>			I <sub>r</sub> ≤ 1,45 I <sub>z</sub>		
														FASE		NEUTRO							
Sigla utenza	Sezione	L	L max	C.d.t.% con I <sub>b</sub>	Tipo	Distribuzione	I <sub>d</sub>	P.d.I.	Icc max	I di Int. Prot.	I gt Fondo Linea	I <sup>2</sup> t max Inizio Linea	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup>	I <sup>2</sup> t max Inizio Linea	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup>	I <sup>2</sup> t max Inizio Linea	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup>	I <sub>b</sub>	I <sub>n</sub>	I <sub>z</sub>	I <sub>r</sub>	1.45I <sub>z</sub>	
	[ mm <sup>2</sup> ]	[ m ]	[ m ]	[ % ]			[ A ]	[ kA ]	[ kA ]	[ A ]	[ A ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A ]	[ A ]	[ A ]	[ A ]	[ A ]	
QN3.6	1(2x4)	300	434	2,97	---	Monofase L3+N	0,03 - Cl. AC	10	3,35	---	---	2.603	327.184	2.603	327.184	---	---	1,851	10	39	13	57	SI
QN3.7	---	---	---	0,57	---	Monofase L1+N	0,03 - Cl. AC	10	3,35	---	---	---	---	---	---	---	---	0	10	---	13	---	SI
QN3.8	---	---	---	0,57	---	Monofase L2+N	0,03 - Cl. AC	10	3,35	---	---	---	---	---	---	---	---	0	10	---	13	---	SI
QN4	1(5G4)	100	354	1,56	---	Quadripolare	0,03 - Cl. AC	10	6,44	0,03	4,64	18.567	327.184	9.601	327.184	0	327.184	4,811	16	34	21	49	SI
QN5	1(5G4)	100	354	1,56	---	Quadripolare	0,03 - Cl. AC	10	6,44	0,03	4,64	18.567	327.184	9.601	327.184	0	327.184	4,811	16	34	21	49	SI
QN6	1(5G4)	100	354	1,55	---	Quadripolare	0,03 - Cl. AC	10	6,44	0,03	4,64	18.567	327.184	9.601	327.184	0	327.184	4,558	16	34	21	49	SI
QN7	1(5G4)	100	354	1,55	---	Quadripolare	0,03 - Cl. AC	10	6,44	0,03	4,64	18.567	327.184	9.601	327.184	0	327.184	4,558	16	34	21	49	SI
QN8	1(5G4)	100	354	1,55	---	Quadripolare	0,03 - Cl. AC	10	6,44	0,03	4,64	18.567	327.184	9.601	327.184	0	327.184	4,558	16	34	21	49	SI
QN9	1(5G4)	10	294	0,7	---	Quadripolare	0,03 - Cl. AC	10	6,44	0,03	4,95	18.567	327.184	9.601	327.184	0	327.184	5,774	16	34	21	49	SI

Quadro: <b>QUFM</b> <b>QUADRO UTENZE</b> <b>FERMATA METRO SEZ</b> <b>NORMALE</b>					Tavola:					Impianto: <b>Progetto Impianto Elettrico</b>													
Sigla Arrivo: <b>QN0</b>					Cliente:					Descrizione Quadro:													
Sistema di distribuzione: <b>TT</b>					Resistenza di terra: <b>10 [Ω]</b>					C.d.t. % Max ammessa: <b>4 %</b>				Icc di barratura: <b>6,482 [kA]</b>				Tensione: <b>400 [V]</b>					
<b>Circuito</b>					<b>Apparecchiatura</b>					<b>Corto circuito</b>								<b>Sovraccarico</b>			<b>Test</b>		
Lunghezza ≤ Lunghezza max C.d.t. % con I <sub>b</sub> ≤ C.d.t. max										Icc max ≤ P.d.I.				I <sup>2</sup> t ≤ K <sup>2</sup> S <sup>2</sup>				I <sub>b</sub> ≤ I <sub>n</sub> ≤ I <sub>z</sub>			I <sub>r</sub> ≤ 1,45 I <sub>z</sub>		
														FASE		NEUTRO		PROTEZIONE					
Sigla utenza	Sezione	L	L max	C.d.t.% con I <sub>b</sub>	Tipo	Distribuzione	I <sub>d</sub>	P.d.I.	Icc max	I di Int. Prot.	I gt Fondo Linea	I <sup>2</sup> t max Inizio Linea	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup>	I <sup>2</sup> t max Inizio Linea	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup>	I <sup>2</sup> t max Inizio Linea	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup>	I <sub>b</sub>	I <sub>n</sub>	I <sub>z</sub>	I <sub>r</sub>	1.45I <sub>z</sub>	
	[ mm <sup>2</sup> ]	[ m ]	[ m ]	[ % ]			[ A ]	[ kA ]	[ kA ]	[ A ]	[ A ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A ]	[ A ]	[ A ]	[ A ]	[ A ]	
QN10	1(5G2,5)	20	1.327	0,63	---	Quadripolare	0,03 - Cl. AC	10	6,44	0,03	4,87	18.567	127.806	9.601	127.806	0	127.806	0,802	16	26	21	37	SI
QN11	1(5G10)	130	270	2,27	---	Quadripolare	0,03 - Cl. AC	10	6,44	0,03	4,8	33.433	2.044.900	15.811	2.044.900	0	2.044.900	16	20	60	26	87	SI
QN12	1(5G10)	140	270	2,4	---	Quadripolare	0,03 - Cl. AC	10	6,44	0,03	4,79	33.433	2.044.900	15.811	2.044.900	0	2.044.900	16	20	60	26	87	SI
QN13	---	---	---	0,57	---	Quadripolare	0,03 - Cl. AC	10	6,44	0,03	4,98	---	---	---	---	---	---	0	16	---	21	---	SI
QN14	---	---	---	0,57	---	Quadripolare	0,03 - Cl. AC	10	6,44	0,03	4,98	---	---	---	---	---	---	0	16	---	21	---	SI
QN15	---	---	---	0,57	---	Quadripolare	0,03 - Cl. AC	10	6,44	0,03	4,98	---	---	---	---	---	---	0	16	---	21	---	SI
QN16	---	---	---	0,57	---	Quadripolare	0,03 - Cl. AC	10	6,44	0,03	4,98	---	---	---	---	---	---	0	16	---	21	---	SI
QE0	---	---	---	0,7	---	Quadripolare	0,03	0	2,64	0,03	4,95	---	---	---	---	---	---	5,618	16	---	21	---	SI
	---	---	---	0,7	---	Quadripolare	0,03	---	2,63	0,03	4,95	---	---	---	---	---	---	0	16	---	21	---	SI

Quadro: <b>QUFM</b> <b>QUADRO UTENZE</b> <b>FERMATA METRO SEZ</b> <b>ESSENZIALE</b>					Tavola:					Impianto: <b>Progetto Impianto Elettrico</b>													
Sigla Arrivo: <b>QE0</b>					Cliente:					Descrizione Quadro:													
Sistema di distribuzione: <b>TT</b>					Resistenza di terra: <b>10 [Ω]</b>					C.d.t. % Max ammessa: <b>4 %</b>				Icc di barratura: <b>2,638 [kA]</b>				Tensione: <b>400 [V]</b>					
<b>Circuito</b>					<b>Apparecchiatura</b>					<b>Corto circuito</b>								<b>Sovraccarico</b>			<b>Test</b>		
Lunghezza ≤ Lunghezza max C.d.t. % con I <sub>b</sub> ≤ C.d.t. max										Icc max ≤ P.d.I.				I <sup>2</sup> t ≤ K <sup>2</sup> S <sup>2</sup>				I <sub>b</sub> ≤ I <sub>n</sub> ≤ I <sub>z</sub>			I <sub>r</sub> ≤ 1,45 I <sub>z</sub>		
														FASE		NEUTRO		PROTEZIONE					
Sigla utenza	Sezione	L	L max	C.d.t.% con I <sub>b</sub>	Tipo	Distribuzione	I <sub>d</sub>	P.d.I.	Icc max	I di Int. Prot.	I gt Fondo Linea	I <sup>2</sup> t max Inizio Linea	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup>	I <sup>2</sup> t max Inizio Linea	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup>	I <sup>2</sup> t max Inizio Linea	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup>	I <sub>b</sub>	I <sub>n</sub>	I <sub>z</sub>	I <sub>r</sub>	1.45I <sub>z</sub>	
	[ mm <sup>2</sup> ]	[ m ]	[ m ]	[ % ]			[ A ]	[ kA ]	[ kA ]	[ A ]	[ A ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A ]	[ A ]	[ A ]	[ A ]	[ A ]	
	---	---	---	0,7	---	Quadripolare	0,03	---	2,63	0,03	4,95	---	---	---	---	---	---	0	16	---	21	---	SI
QE3	---	---	---	0,71	---	Quadripolare	0,03	0	2,63	0,03	4,95	---	---	---	---	---	---	4,816	16	---	21	---	SI
QE3.1	---	---	---	0,71	---	Quadripolare	0,03	---	2,62	0,03	4,95	---	---	---	---	---	---	0	16	---	21	---	SI
QE3.2	1(2x6)	300	339	3,1	---	Monofase L3+N	0,03 - Cl. AC	10	1,3	---	---	1.349	736.164	1.349	736.164	---	---	3,56	10	36	13	53	SI
QE3.3	1(2x2,5)	150	302	2,37	---	Monofase L1+N	0,03 - Cl. AC	10	1,3	---	---	1.349	127.806	1.349	127.806	---	---	1,674	10	22	13	32	SI
QE3.4	1(2x6)	345	361	3,89	---	Monofase L2+N	0,03 - Cl. AC	10	1,3	---	---	1.349	736.164	1.349	736.164	---	---	3,349	10	36	13	53	SI
QE3.5	1(2x2,5)	220	404	2,52	---	Monofase L1+N	0,03 - Cl. AC	10	1,3	---	---	1.349	127.806	1.349	127.806	---	---	1,256	10	22	13	32	SI
QE3.6	1(2x2,5)	300	404	3,17	---	Monofase L3+N	0,03 - Cl. AC	10	1,3	---	---	1.352	127.806	1.352	127.806	---	---	1,256	10	29	13	42	SI
QE3.7	---	---	---	0,71	---	Monofase L1+N	0,03 - Cl. AC	10	1,3	---	---	---	---	---	---	---	---	0	10	---	13	---	SI

Quadro: <b>QUFM</b> <b>QUADRO UTENZE</b> <b>FERMATA METRO SEZ</b> <b>ESSENZIALE</b>					Tavola:					Impianto: <b>Progetto Impianto Elettrico</b>													
Sigla Arrivo: <b>QE0</b>					Cliente:					Descrizione Quadro:													
Sistema di distribuzione: <b>TT</b>					Resistenza di terra: <b>10 [Ω]</b>					C.d.t. % Max ammessa: <b>4 %</b>				Icc di barratura: <b>2,638 [kA]</b>				Tensione: <b>400 [V]</b>					
<b>Circuito</b>					<b>Apparecchiatura</b>					<b>Corto circuito</b>								<b>Sovraccarico</b>			<b>Test</b>		
Lunghezza ≤ Lunghezza max C.d.t. % con I <sub>b</sub> ≤ C.d.t. max										Icc max ≤ P.d.I.				I <sup>2</sup> t ≤ K <sup>2</sup> S <sup>2</sup>				I <sub>b</sub> ≤ I <sub>n</sub> ≤ I <sub>z</sub>			I <sub>r</sub> ≤ 1,45 I <sub>z</sub>		
														FASE		NEUTRO		PROTEZIONE					
Sigla utenza	Sezione	L	L max	C.d.t.% con I <sub>b</sub>	Tipo	Distribuzione	I <sub>d</sub>	P.d.I.	Icc max	I di Int. Prot.	I gt Fondo Linea	I <sup>2</sup> t max Inizio Linea	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup>	I <sup>2</sup> t max Inizio Linea	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup>	I <sup>2</sup> t max Inizio Linea	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup>	I <sub>b</sub>	I <sub>n</sub>	I <sub>z</sub>	I <sub>r</sub>	1.45I <sub>z</sub>	
	[ mm <sup>2</sup> ]	[ m ]	[ m ]	[ % ]			[ A ]	[ kA ]	[ kA ]	[ A ]	[ A ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A ]	[ A ]	[ A ]	[ A ]	[ A ]	
QE3.8	---	---	---	0,71	---	Monofase L2+N	0,03 - Cl. AC	10	1,3	---	---	---	---	---	---	---	---	0	10	---	13	---	SI
QE4	1(5G2,5)	20	1.275	0,76	---	Quadripolare	0,03 - Cl. AC	10	2,63	0,03	4,83	8.356	127.806	3.807	127.806	0	127.806	0,802	16	26	21	37	SI
QE5	---	---	---	0,7	---	Quadripolare	0,03 - Cl. AC	10	2,63	0,03	4,95	---	---	---	---	---	---	0	16	---	21	---	SI
QE6	---	---	---	0,7	---	Quadripolare	0,03 - Cl. AC	10	2,63	0,03	4,95	---	---	---	---	---	---	0	16	---	21	---	SI
QE7	---	---	---	0,7	---	Quadripolare	0,03 - Cl. AC	10	2,63	0,03	4,95	---	---	---	---	---	---	0	16	---	21	---	SI

Quadro: <b>QUFLS</b> <b>QUADRO UTENZE</b> <b>FERMATA LS SEZ</b> <b>NORMALE</b>					Tavola:			Impianto: <b>Progetto Impianto Elettrico</b>															
Sigla Arrivo: <b>QN0</b>					Cliente:			Descrizione Quadro:															
Sistema di distribuzione: <b>TT</b>					Resistenza di terra: <b>10 [Ω]</b>			C.d.t. % Max ammessa: <b>4 %</b>				Icc di barratura: <b>7,786 [kA]</b>				Tensione: <b>400 [V]</b>							
<b>Circuito</b>					<b>Apparecchiatura</b>			<b>Corto circuito</b>										<b>Sovraccarico</b>			<b>Test</b>		
Lunghezza ≤ Lunghezza max C.d.t. % con I <sub>b</sub> ≤ C.d.t. max								Icc max ≤ P.d.I.				I <sup>2</sup> t ≤ K <sup>2</sup> S <sup>2</sup>						I <sub>b</sub> ≤ I <sub>n</sub> ≤ I <sub>z</sub>			I <sub>f</sub> ≤ 1,45 I <sub>z</sub>		
												FASE		NEUTRO		PROTEZIONE							
Sigla utenza	Sezione	L	L max	C.d.t.% con I <sub>b</sub>	Tipo	Distribuzione	I <sub>d</sub>	P.d.I.	Icc max	I di Int. Prot.	I gt Fondo Linea	I <sup>2</sup> t max Inizio Linea	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup>	I <sup>2</sup> t max Inizio Linea	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup>	I <sup>2</sup> t max Inizio Linea	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup>	I <sub>b</sub>	I <sub>n</sub>	I <sub>z</sub>	I <sub>f</sub>	1.45I <sub>z</sub>	
	[ mm <sup>2</sup> ]	[ m ]	[ m ]	[ % ]			[ A ]	[ kA ]	[ kA ]	[ A ]	[ A ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A ]	[ A ]	[ A ]	[ A ]	[ A ]	
QN0	---	---	---	0,36	---	Quadripolare	0,03	0	7,79	0,03	4,99	---	---	---	---	---	---	81	100	---	130	---	SI
	---	---	---	0,36	---	Quadripolare	0,03	---	7,75	0,03	4,99	---	---	---	---	---	---	0	100	---	130	---	SI
	---	---	---	0,36	---	Quadripolare	0,03	---	7,75	0,03	4,99	---	---	---	---	---	---	0	100	---	130	---	SI
QN3	---	---	---	0,36	---	Quadripolare	0,03	0	7,75	0,03	4,99	---	---	---	---	---	---	13	100	---	130	---	SI
QN3.1	---	---	---	0,36	---	Quadripolare	0,03	---	7,63	0,03	4,99	---	---	---	---	---	---	0	100	---	130	---	SI
QN3.2	1(2x6)	335	418	2,88	---	Monofase L3+N	0,03 - Cl. AC	10	4,16	---	---	2.998	736.164	2.998	736.164	---	---	3.204	10	36	13	53	SI
QN3.3	1(2x6)	300	375	2,76	---	Monofase L3+N	0,03 - Cl. AC	10	4,16	---	---	2.998	736.164	2.998	736.164	---	---	3,56	10	36	13	53	SI
QN3.4	1(2x4)	270	429	2,68	---	Monofase L2+N	0,03 - Cl. AC	10	4,16	---	---	2.998	327.184	2.998	327.184	---	---	2,093	10	29	13	42	SI
QN3.5	1(2x6)	345	418	2,96	---	Monofase L3+N	0,03 - Cl. AC	10	4,16	---	---	2.998	736.164	2.998	736.164	---	---	3,204	10	36	13	53	SI

Quadro: <b>QUFLS</b> <b>QUADRO UTENZE</b> <b>FERMATA LS SEZ</b> <b>NORMALE</b>					Tavola:					Impianto: <b>Progetto Impianto Elettrico</b>													
Sigla Arrivo: <b>QN0</b>					Cliente:					Descrizione Quadro:													
Sistema di distribuzione: <b>TT</b>					Resistenza di terra: <b>10 [Ω]</b>					C.d.t. % Max ammessa: <b>4 %</b>				Icc di barratura: <b>7,786 [kA]</b>				Tensione: <b>400 [V]</b>					
<b>Circuito</b>					<b>Apparecchiatura</b>					<b>Corto circuito</b>								<b>Sovraccarico</b>			<b>Test</b>		
Lunghezza ≤ Lunghezza max C.d.t. % con I <sub>b</sub> ≤ C.d.t. max										Icc max ≤ P.d.I.				I <sup>2</sup> t ≤ K <sup>2</sup> S <sup>2</sup>				I <sub>b</sub> ≤ I <sub>n</sub> ≤ I <sub>z</sub>			I <sub>r</sub> ≤ 1,45 I <sub>z</sub>		
														FASE		NEUTRO		PROTEZIONE					
Sigla utenza	Sezione	L	L max	C.d.t.% con I <sub>b</sub>	Tipo	Distribuzione	I <sub>d</sub>	P.d.I.	Icc max	I di Int. Prot.	I gt Fondo Linea	I <sup>2</sup> t max Inizio Linea	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup>	I <sup>2</sup> t max Inizio Linea	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup>	I <sup>2</sup> t max Inizio Linea	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup>	I <sub>b</sub>	I <sub>n</sub>	I <sub>z</sub>	I <sub>r</sub>	1.45I <sub>z</sub>	
	[ mm <sup>2</sup> ]	[ m ]	[ m ]	[ % ]			[ A ]	[ kA ]	[ kA ]	[ A ]	[ A ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A ]	[ A ]	[ A ]	[ A ]	[ A ]	
QN3.6	1(2x6)	270	950	1,35	---	Monofase L3+N	0,03 - Cl. AC	10	4,16	---	---	2.998	736.164	2.998	736.164	---	---	1,424	10	36	13	53	SI
QN3.7	1(2x4)	280	321	3,57	---	Monofase L1+N	0,03 - Cl. AC	10	4,16	---	---	2.998	327.184	2.998	327.184	---	---	2,791	10	29	13	42	SI
QN3.8	1(2x4)	330	378	3,57	---	Monofase L2+N	0,03 - Cl. AC	10	4,16	---	---	2.998	327.184	2.998	327.184	---	---	2,372	10	29	13	42	SI
QN3.9	1(2x4)	255	430	2,56	---	Monofase L3+N	0,03 - Cl. AC	10	4,16	---	---	2.998	327.184	2.998	327.184	---	---	2,093	10	39	13	57	SI
QN3.10	---	---	---	0,36	---	Monofase L1+N	0,03 - Cl. AC	10	4,16	---	---	---	---	---	---	---	---	0	10	---	13	---	SI
QN3.11	---	---	---	0,36	---	Monofase L2+N	0,03 - Cl. AC	10	4,16	---	---	---	---	---	---	---	---	0	10	---	13	---	SI
QN4	1(5G4)	100	375	1,35	---	Quadripolare	0,03 - Cl. AC	10	7,75	0,03	4,65	21.660	327.184	11.664	327.184	0	327.184	4,811	16	34	21	49	SI
QN5	1(5G4)	100	375	1,35	---	Quadripolare	0,03 - Cl. AC	10	7,75	0,03	4,65	21.660	327.184	11.664	327.184	0	327.184	4,811	16	34	21	49	SI
QN6	1(5G4)	100	376	1,34	---	Quadripolare	0,03 - Cl. AC	10	7,75	0,03	4,65	21.660	327.184	11.664	327.184	0	327.184	4,558	16	34	21	49	SI

Quadro: <b>QUFLS</b> <b>QUADRO UTENZE</b> <b>FERMATA LS SEZ</b> <b>NORMALE</b>					Tavola:					Impianto: <b>Progetto Impianto Elettrico</b>													
Sigla Arrivo: <b>QN0</b>					Cliente:					Descrizione Quadro:													
Sistema di distribuzione: <b>TT</b>					Resistenza di terra: <b>10 [Ω]</b>					C.d.t. % Max ammessa: <b>4 %</b>				Icc di barratura: <b>7,786 [kA]</b>				Tensione: <b>400 [V]</b>					
<b>Circuito</b>					<b>Apparecchiatura</b>					<b>Corto circuito</b>								<b>Sovraccarico</b>			<b>Test</b>		
Lunghezza ≤ Lunghezza max C.d.t. % con I <sub>b</sub> ≤ C.d.t. max										Icc max ≤ P.d.I.				I <sup>2</sup> t ≤ K <sup>2</sup> S <sup>2</sup>				I <sub>b</sub> ≤ I <sub>n</sub> ≤ I <sub>z</sub>			I <sub>r</sub> ≤ 1,45 I <sub>z</sub>		
														FASE		NEUTRO		PROTEZIONE					
Sigla utenza	Sezione	L	L max	C.d.t.% con I <sub>b</sub>	Tipo	Distribuzione	I <sub>d</sub>	P.d.I.	Icc max	I di Int. Prot.	I gt Fondo Linea	I <sup>2</sup> t max Inizio Linea	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup>	I <sup>2</sup> t max Inizio Linea	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup>	I <sup>2</sup> t max Inizio Linea	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup>	I <sub>b</sub>	I <sub>n</sub>	I <sub>z</sub>	I <sub>r</sub>	1.45I <sub>z</sub>	
	[ mm <sup>2</sup> ]	[ m ]	[ m ]	[ % ]			[ A ]	[ kA ]	[ kA ]	[ A ]	[ A ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A ]	[ A ]	[ A ]	[ A ]	[ A ]	
QN7	1(5G4)	100	376	1,34	---	Quadripolare	0,03 - Cl. AC	10	7,75	0,03	4,65	21.660	327.184	11.664	327.184	0	327.184	4,558	16	34	21	49	SI
QN8	1(5G4)	100	376	1,34	---	Quadripolare	0,03 - Cl. AC	10	7,75	0,03	4,65	21.660	327.184	11.664	327.184	0	327.184	4,558	16	34	21	49	SI
QN9	1(5G4)	10	152	0,63	---	Quadripolare	0,03 - Cl. AC	10	7,75	0,03	4,95	21.660	327.184	11.664	327.184	0	327.184	12	16	34	21	49	SI
QN10	1(5G2,5)	20	1.408	0,42	---	Quadripolare	0,03 - Cl. AC	10	7,75	0,03	4,87	21.660	127.806	11.664	127.806	0	127.806	0,802	16	26	21	37	SI
QN11	1(5G10)	130	286	2,06	---	Quadripolare	0,03 - Cl. AC	10	7,75	0,03	4,81	39.522	2.044.900	20.016	2.044.900	0	2.044.900	16	20	60	26	87	SI
QN12	1(5G10)	140	286	2,19	---	Quadripolare	0,03 - Cl. AC	10	7,75	0,03	4,8	39.522	2.044.900	20.016	2.044.900	0	2.044.900	16	20	60	26	87	SI
QN13	---	---	---	0,36	---	Quadripolare	0,03 - Cl. AC	10	7,75	0,03	4,99	---	---	---	---	---	---	0	16	---	21	---	SI
QN14	---	---	---	0,36	---	Quadripolare	0,03 - Cl. AC	10	7,75	0,03	4,99	---	---	---	---	---	---	0	16	---	21	---	SI
QN15	---	---	---	0,36	---	Quadripolare	0,03 - Cl. AC	10	7,75	0,03	4,99	---	---	---	---	---	---	0	16	---	21	---	SI

Quadro: <b>QUFLS</b> <b>QUADRO UTENZE</b> <b>FERMATA LS SEZ</b> <b>NORMALE</b>					Tavola:					Impianto: <b>Progetto Impianto Elettrico</b>													
Sigla Arrivo: <b>QN0</b>					Cliente:					Descrizione Quadro:													
Sistema di distribuzione: <b>TT</b>					Resistenza di terra: <b>10 [Ω]</b>					C.d.t. % Max ammessa: <b>4 %</b>				Icc di barratura: <b>7,786 [kA]</b>				Tensione: <b>400 [V]</b>					
<b>Circuito</b>					<b>Apparecchiatura</b>					<b>Corto circuito</b>								<b>Sovraccarico</b>			<b>Test</b>		
Lunghezza ≤ Lunghezza max C.d.t. % con I <sub>b</sub> ≤ C.d.t. max										Icc max ≤ P.d.I.				I <sup>2</sup> t ≤ K <sup>2</sup> S <sup>2</sup>				I <sub>b</sub> ≤ I <sub>n</sub> ≤ I <sub>z</sub>			I <sub>r</sub> ≤ 1,45 I <sub>z</sub>		
														FASE		NEUTRO							
Sigla utenza	Sezione	L	L max	C.d.t.% con I <sub>b</sub>	Tipo	Distribuzione	I <sub>d</sub>	P.d.I.	Icc max	I di Int. Prot.	I gt Fondo Linea	I <sup>2</sup> t max Inizio Linea	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup>	I <sup>2</sup> t max Inizio Linea	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup>	I <sup>2</sup> t max Inizio Linea	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup>	I <sub>b</sub>	I <sub>n</sub>	I <sub>z</sub>	I <sub>r</sub>	1.45I <sub>z</sub>	
	[ mm <sup>2</sup> ]	[ m ]	[ m ]	[ % ]			[ A ]	[ kA ]	[ kA ]	[ A ]	[ A ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A ]	[ A ]	[ A ]	[ A ]	[ A ]	
QN16	---	---	---	0,36	---	Quadripolare	0,03 - Cl. AC	10	7,75	0,03	4,99	---	---	---	---	---	---	0	16	---	21	---	SI
QE0	---	---	---	0,63	---	Quadripolare	0,03	0	2,89	0,03	4,95	---	---	---	---	---	---	10	16	---	21	---	SI
	---	---	---	0,63	---	Quadripolare	0,03	---	2,88	0,03	4,95	---	---	---	---	---	---	0	16	---	21	---	SI
	---	---	---	0,63	---	Quadripolare	0,03	---	2,88	0,03	4,95	---	---	---	---	---	---	0	16	---	21	---	SI
QE3	---	---	---	0,63	---	Quadripolare	0,03	0	2,88	0,03	4,95	---	---	---	---	---	---	9,324	16	---	21	---	SI
QE3.1	---	---	---	0,63	---	Quadripolare	0,03	---	2,86	0,03	4,95	---	---	---	---	---	---	0	16	---	21	---	SI
QE3.2	1(2x6)	335	347	3,36	---	Monofase L1+N	0,03 - Cl. AC	10	1,42	---	---	1.439	736.164	1.439	736.164	---	---	3,56	10	36	13	53	SI
QE3.3	1(2x6)	300	347	3,03	---	Monofase L2+N	0,03 - Cl. AC	10	1,42	---	---	1.439	736.164	1.439	736.164	---	---	3,56	10	36	13	53	SI
QE3.4	1(2x2,5)	270	309	3,6	---	Monofase L3+N	0,03 - Cl. AC	10	1,42	---	---	1.439	127.806	1.439	127.806	---	---	1,674	10	22	13	32	SI

Quadro: <b>QUFLS</b> <b>QUADRO UTENZE</b> <b>FERMATA LS -SEZ</b> <b>ESSENZIALE</b>					Tavola:					Impianto: <b>Progetto Impianto Elettrico</b>															
Sigla Arrivo: <b>QE0</b>					Cliente:					Descrizione Quadro:															
Sistema di distribuzione: <b>TT</b>					Resistenza di terra: <b>10 [Ω]</b>					C.d.t. % Max ammessa: <b>4 %</b>				Icc di barratura: <b>2,895 [kA]</b>				Tensione: <b>400 [V]</b>							
<b>Circuito</b>					<b>Apparecchiatura</b>					<b>Corto circuito</b>								<b>Sovraccarico</b>			<b>Test</b>				
Lunghezza ≤ Lunghezza max C.d.t. % con I <sub>b</sub> ≤ C.d.t. max										Icc max ≤ P.d.I.				I <sup>2</sup> t ≤ K <sup>2</sup> S <sup>2</sup>				I <sub>b</sub> ≤ I <sub>n</sub> ≤ I <sub>z</sub>			I <sub>r</sub> ≤ 1,45 I <sub>z</sub>				
														FASE		NEUTRO		PROTEZIONE							
Sigla utenza	Sezione	L	L max	C.d.t.% con I <sub>b</sub>	Tipo	Distribuzione	I <sub>d</sub>	P.d.I.	Icc max	I di Int. Prot.	I gt Fondo Linea	I <sup>2</sup> t max Inizio Linea	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup>	I <sup>2</sup> t max Inizio Linea	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup>	I <sup>2</sup> t max Inizio Linea	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup>	I <sub>b</sub>	I <sub>n</sub>	I <sub>z</sub>	I <sub>r</sub>	1.45I <sub>z</sub>			
	[ mm <sup>2</sup> ]	[ m ]	[ m ]	[ % ]			[ A ]	[ kA ]	[ kA ]	[ A ]	[ A ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A ]	[ A ]	[ A ]	[ A ]	[ A ]			
QE3.5	1(2x6)	358	347	3,58	---	Monofase L3+N	0,03 - Cl. AC	10	1,42	---	---	1.439	736.164	1.439	736.164	---	---	3,56	10	36	13	53	SI		
QE3.6	1(2x4)	270	389	2,72	---	Monofase L1+N	0,03 - Cl. AC	10	1,42	---	---	1.439	327.184	1.439	327.184	---	---	2,136	10	29	13	42	SI		
QE3.7	1(2x4)	280	330	3,52	---	Monofase L3+N	0,03 - Cl. AC	10	1,42	---	---	1.439	327.184	1.439	327.184	---	---	2,511	10	29	13	42	SI		
QE3.8	1(2x4)	330	426	3,27	---	Monofase L1+N	0,03 - Cl. AC	10	1,42	---	---	1.439	327.184	1.439	327.184	---	---	1,953	10	29	13	42	SI		
QN3.9	1(2x4)	255	498	2,39	---	Monofase L1+N	0,03 - Cl. AC	10	1,42	---	---	1.439	327.184	1.439	327.184	---	---	1,674	10	39	13	57	SI		
QN3.10	1(2x10)	290	491	2,69	---	Monofase L2+N	0,03 - Cl. AC	10	1,42	---	---	1.439	2.044.900	1.439	2.044.900	---	---	4,325	10	69	13	100	SI		
QN3.11	---	---	---	0,63	---	Monofase L3+N	0,03 - Cl. AC	10	1,42	---	---	---	---	---	---	---	---	0	10	---	13	---	SI		
QN3.12	---	---	---	0,63	---	Monofase L1+N	0,03 - Cl. AC	10	1,42	---	---	---	---	---	---	---	---	0	10	---	13	---	SI		
QE4	1(6G2,5)	20	1.303	0,69	---	Quadripolare	0,03 - Cl. AC	10	2,88	0,03	4,84	9.014	127.806	4.234	127.806	0	127.806	0,802	16	26	21	37	SI		

Quadro: <b>QUFLS</b> <b>QUADRO UTENZE</b> <b>FERMATA LS -SEZ</b> <b>ESSENZIALE</b>					Tavola:					Impianto: <b>Progetto Impianto Elettrico</b>														
Sigla Arrivo: <b>QE0</b>					Cliente:					Descrizione Quadro:														
Sistema di distribuzione: <b>TT</b>					Resistenza di terra: <b>10 [Ω]</b>					C.d.t. % Max ammessa: <b>4 %</b>				Icc di barratura: <b>2,895 [kA]</b>				Tensione: <b>400 [V]</b>						
<b>Circuito</b>					<b>Apparecchiatura</b>					<b>Corto circuito</b>								<b>Sovraccarico</b>			<b>Test</b>			
Lunghezza ≤ Lunghezza max C.d.t. % con I <sub>b</sub> ≤ C.d.t. max										Icc max ≤ P.d.I.				I <sup>2</sup> t ≤ K <sup>2</sup> S <sup>2</sup>				I <sub>b</sub> ≤ I <sub>n</sub> ≤ I <sub>z</sub>			I <sub>r</sub> ≤ 1,45 I <sub>z</sub>			
														FASE		NEUTRO		PROTEZIONE						
Sigla utenza	Sezione	L	L max	C.d.t.% con I <sub>b</sub>	Tipo	Distribuzione	I <sub>d</sub>	P.d.I.	Icc max	I di Int. Prot.	I gt Fondo Linea	I <sup>2</sup> t max Inizio Linea	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup>	I <sup>2</sup> t max Inizio Linea	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup>	I <sup>2</sup> t max Inizio Linea	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup>	I <sub>b</sub>	I <sub>n</sub>	I <sub>z</sub>	I <sub>r</sub>	1.45I <sub>z</sub>		
	[ mm <sup>2</sup> ]	[ m ]	[ m ]	[ % ]			[ A ]	[ kA ]	[ kA ]	[ A ]	[ A ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A ]	[ A ]	[ A ]	[ A ]	[ A ]		
QE5	---	---	---	0,63	---	Quadripolare	0,03 - Cl. AC	10	2,88	0,03	4,95	---	---	---	---	---	---	0	16	---	21	---	SI	
QE6	---	---	---	0,63	---	Quadripolare	0,03 - Cl. AC	10	2,88	0,03	4,95	---	---	---	---	---	---	0	16	---	21	---	SI	
QE7	---	---	---	0,63	---	Quadripolare	0,03 - Cl. AC	10	2,88	0,03	4,95	---	---	---	---	---	---	0	16	---	21	---	SI	

Quadro: <b>QTLC</b>					Tavola:					Impianto: <b>Progetto Impianto Elettrico</b>															
Sigla Arrivo: <b>QE0</b>					Cliente:					Descrizione Quadro:															
Sistema di distribuzione: <b>TN-S</b>					Resistenza di terra: <b>10 [Ω]</b>					C.d.t. % Max ammessa: <b>4 %</b>				Icc di barratura: <b>1,382 [kA]</b>				Tensione: <b>400 [V]</b>							
<b>Circuito</b>					<b>Apparecchiatura</b>					<b>Corto circuito</b>								<b>Sovraccarico</b>			<b>Test</b>				
Lunghezza ≤ Lunghezza max C.d.t. % con I <sub>b</sub> ≤ C.d.t. max										Icc max ≤ P.d.I.				I <sup>2</sup> t ≤ K <sup>2</sup> S <sup>2</sup>				I <sub>b</sub> ≤ I <sub>n</sub> ≤ I <sub>z</sub>			I <sub>r</sub> ≤ 1,45 I <sub>z</sub>				
														FASE		NEUTRO		PROTEZIONE							
Sigla utenza	Sezione	L	L max	C.d.t.% con I <sub>b</sub>	Tipo	Distribuzione	I <sub>d</sub>	P.d.I.	Icc max	I di Int. Prot.	I gt Fondo Linea	I <sup>2</sup> t max Inizio Linea	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup>	I <sup>2</sup> t max Inizio Linea	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup>	I <sup>2</sup> t max Inizio Linea	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup>	I <sub>b</sub>	I <sub>n</sub>	I <sub>z</sub>	I <sub>r</sub>	1.45I <sub>z</sub>			
	[ mm <sup>2</sup> ]	[ m ]	[ m ]	[ % ]			[ A ]	[ kA ]	[ kA ]	[ A ]	[ A ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A ]	[ A ]	[ A ]	[ A ]	[ A ]			
QE0	---	---	---	1,17	---	Quadripolare	0,03	0	1,38	0,03	491	---	---	---	---	---	---	11	16	---	21	---	SI		
	---	---	---	1,17	---	Quadripolare	0,03	---	1,38	0,03	491	---	---	---	---	---	---	0	16	---	21	---	SI		
	---	---	---	1,17	---	Quadripolare	0,03	---	1,38	0,03	491	---	---	---	---	---	---	0	16	---	21	---	SI		
QE3	1(3G2,5)	50	73	3,16	---	Monofase L1+N	0,03 - Cl. AC	10	0,77	0,03	131	918	127.806	855	127.806	918	127.806	5,774	10	29	13	42	SI		
QE4	1(3G2,5)	50	258	1,75	---	Monofase L2+N	0,03 - Cl. AC	10	0,77	0,03	131	918	127.806	855	127.806	918	127.806	1,684	10	29	13	42	SI		
QE5	1(3G2,5)	50	605	1,42	---	Monofase L3+N	0,03 - Cl. AC	10	0,77	0,03	131	918	127.806	855	127.806	918	127.806	0,722	10	29	13	42	SI		
QE6	1(3G2,5)	50	179	2	---	Monofase L3+N	0,03 - Cl. AC	10	0,77	0,03	131	918	127.806	855	127.806	918	127.806	2,406	10	29	13	42	SI		
QE7	1(3G2,5)	50	149	2,16	---	Monofase L2+N	0,03 - Cl. AC	10	0,77	0,03	131	918	127.806	855	127.806	918	127.806	2,887	10	29	13	42	SI		
QE8	1(3G2,5)	50	179	2	---	Monofase L3+N	0,03 - Cl. AC	10	0,77	0,03	131	918	127.806	855	127.806	918	127.806	2,406	10	29	13	42	SI		

Quadro: <b>QTLC</b>					Tavola:					Impianto: <b>Progetto Impianto Elettrico</b>													
Sigla Arrivo: <b>QE0</b>					Cliente:					Descrizione Quadro:													
Sistema di distribuzione: <b>TN-S</b>					Resistenza di terra: <b>10 [Ω]</b>					C.d.t. % Max ammessa: <b>4 %</b>				Icc di barratura: <b>1,382 [kA]</b>				Tensione: <b>400 [V]</b>					
<b>Circuito</b>					<b>Apparecchiatura</b>					<b>Corto circuito</b>								<b>Sovraccarico</b>			<b>Test</b>		
Lunghezza ≤ Lunghezza max C.d.t. % con I <sub>b</sub> ≤ C.d.t. max										Icc max ≤ P.d.I.				I <sup>2</sup> t ≤ K <sup>2</sup> S <sup>2</sup>				I <sub>b</sub> ≤ I <sub>n</sub> ≤ I <sub>z</sub>			I <sub>r</sub> ≤ 1,45 I <sub>z</sub>		
														FASE		NEUTRO							
Sigla utenza	Sezione	L	L max	C.d.t.% con I <sub>b</sub>	Tipo	Distribuzione	I <sub>d</sub>	P.d.I.	Icc max	I di Int. Prot.	I gt Fondo Linea	I <sup>2</sup> t max Inizio Linea	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup>	I <sup>2</sup> t max Inizio Linea	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup>	I <sup>2</sup> t max Inizio Linea	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup>	I <sub>b</sub>	I <sub>n</sub>	I <sub>z</sub>	I <sub>r</sub>	1,45 I <sub>z</sub>	
	[ mm <sup>2</sup> ]	[ m ]	[ m ]	[ % ]			[ A ]	[ kA ]	[ kA ]	[ A ]	[ A ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A <sup>2</sup> S ]	[ A ]	[ A ]	[ A ]	[ A ]	[ A ]	
QE9	1(3G2,5)	50	605	1,42	---	Monofase L2+N	0,03 - Cl. AC	10	0,77	0,03	131	918	127.806	855	127.806	918	127.806	0,722	10	29	13	42	SI
QE10	1(3G2,5)	50	362	1,58	---	Monofase L2+N	0,03 - Cl. AC	10	0,77	0,03	131	918	127.806	855	127.806	918	127.806	1,203	10	29	13	42	SI
QE11	1(3G2,5)	50	6.077	1,2	---	Monofase L3+N	0,03 - Cl. AC	10	0,77	0,03	131	918	127.806	855	127.806	918	127.806	0,072	10	29	13	42	SI
QE12	1(3G2,5)	50	179	2	---	Monofase L1+N	0,03 - Cl. AC	10	0,77	0,03	131	918	127.806	855	127.806	918	127.806	2,406	10	29	13	42	SI
QE13	1(3G2,5)	50	909	1,34	---	Monofase L3+N	0,03 - Cl. AC	10	0,77	0,03	131	918	127.806	855	127.806	918	127.806	0,481	10	29	13	42	SI
QE14	1(5G2,5)	50	216	1,85	---	Quadrifolare	0,03 - Cl. AC	10	1,38	0,03	133	4.098	127.806	1.850	127.806	2.015	127.806	4,009	10	26	13	37	SI
QE15	---	---	---	1,17	---	Monofase L3+N	0,03 - Cl. AC	10	0,77	0,03	457	---	---	---	---	---	---	0	10	---	13	---	SI
QE16	---	---	---	1,17	---	Quadrifolare	0,03 - Cl. AC	10	1,38	0,03	472	---	---	---	---	---	---	0	10	---	13	---	SI
QE17	---	---	---	1,17	---	Monofase L3+N	0,03 - Cl. AC	10	0,77	0,03	457	---	---	---	---	---	---	0	10	---	13	---	SI