

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



U.O. TECNOLOGIE SUD

PROGETTO DEFINITIVO

LINEA SALERNO - PONTECAGNANO AEROPORTO
COMPLETAMENTO METROPOLITANA DI SALERNO
TRATTA ARECHI - PONTECAGNANO AEROPORTO

LF06 - FERMATA M12 AEROPORTO DI SALERNO COSTA D'AMALFI FASE 01 E FASE 02
PIANO CAVI

SCALA:

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

NN1X 00 D 67 TT LF0602 078 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione Esecutiva	F. Massari	12/2020	S. Mikhael	12/2020	M. D'Avirio	12/2020	A. Presta 12/2020



File:

n. Elab.:

documento con divieto di riproduzione, di consegnarlo o di renderlo comunque noto a ditte concorrenti o a terzi senza nostra autorizzazione.

</

documento con divieto di riprodurlo, di consegnarlo o di renderlo comunque noto a ditte concorrenti o a terzi senza nostra autorizzazione.

		1	2	3	4	5	6	7	8	9										
		<table><tr><td colspan="3">DATI DELLA FORNITURA</td><td rowspan="3">R_{terra} [ohm]</td></tr><tr><td>Sistema/UT</td><td>Fasi</td><td>Tensione [V]</td></tr><tr><td>TT 50 V</td><td>3F+N</td><td>400</td></tr></table>			DATI DELLA FORNITURA			R _{terra} [ohm]	Sistema/UT	Fasi	Tensione [V]	TT 50 V	3F+N	400	ELENCO DEI CAVI					
DATI DELLA FORNITURA			R _{terra} [ohm]																	
Sistema/UT	Fasi	Tensione [V]																		
TT 50 V	3F+N	400																		
		<table><tr><th>Descrizione</th><th>Tipo - Isolante Codifica Posa CEI 64-8 Formazione - Norma riferimento</th><th>Posa</th><th>I_b $I_{n\ F/N}$ $I_{z\ F/N}$ [A]</th><th>Lungh. [m] K (posa)</th><th>Estremi del cavo da: a:</th></tr></table>	Descrizione	Tipo - Isolante Codifica Posa CEI 64-8 Formazione - Norma riferimento	Posa	I_b $I_{n\ F/N}$ $I_{z\ F/N}$ [A]	Lungh. [m] K (posa)	Estremi del cavo da: a:												
Descrizione	Tipo - Isolante Codifica Posa CEI 64-8 Formazione - Norma riferimento	Posa	I_b $I_{n\ F/N}$ $I_{z\ F/N}$ [A]	Lungh. [m] K (posa)	Estremi del cavo da: a:															
Q4 ALIM. QLFM FABBRICATO TECNOLOGICO	FG16M16/FG17 PE		Cavi multipolari (o unipolari con guaina) in tubi protettivi interrati od in cunicoli interrati	46		30	QUADRO CONSEGNA													
	61_ Unipolare EPR			100	100		0,744	QLFM SEZ NORMALE												
	4(1x50)+(1PE25) CEI 35026			121	121															
Q5 ALIM. QUFM UTENZE FERMATA METRO	FG16M16/FG17 PE		Cavi multipolari (o unipolari con guaina) in tubi protettivi interrati od in cunicoli interrati	67		20	QUADRO CONSEGNA													
	61_ Unipolare EPR			80	80		0,744	QUADRO UTENZE FERMATA METRO SEZ NORMALE												
	4(1x25)+(1PE16) CEI 35026			82	82															
Q6 ALIM. SIAP	FG16M16/FG17 PE		Cavi multipolari (o unipolari con guaina) in tubi protettivi interrati od in cunicoli interrati	90		35	QUADRO CONSEGNA													
	61_ Unipolare EPR			125	125		0,744	COMMUTATORE												
	4(1x70)+(1PE35) CEI 35026			147	147															
Q7 ALIM. QUFLS UTENZE FERMATA LS	FG16M16/FG17 PE		Cavi multipolari (o unipolari con guaina) in tubi protettivi interrati od in cunicoli interrati	81		20	QUADRO CONSEGNA													
	61_ Unipolare EPR			100	100		0,744	QUADRO UTENZE FERMATA LS SEZ NORMALE												
	4(1x50)+(1PE25) CEI 35026			121	121															

documento con divieto di riproduzione, di consegnarlo o di renderlo comunque noto a ditte concorrenti o a terzi senza nostra autorizzazione.



	Redatto:F.Massari	COMPLETAMENTO METROPOLITANA DI SALERNO LF06 - FERMATA M12 AEROPORTO DI SALERNO COSTA D'AMALFI PIANO CAVI PIANO POSA CAVI QVC
	Verificato: S. Mikhael	
	Approvato:M. D'Avino	




COMMESSA LOTTOFASE ENTE DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV. FOGLIO									
NN1X	00	D	67	TT	LF0602	078	A	004	DI027

PIANO POSA CAVI QUADRO BT FABBRICATO QLFM

documento con divieto di riprodurlo, di consegnarlo o di renderlo comunque noto a ditte concorrenti o a terzi senza nostra autorizzazione.




<

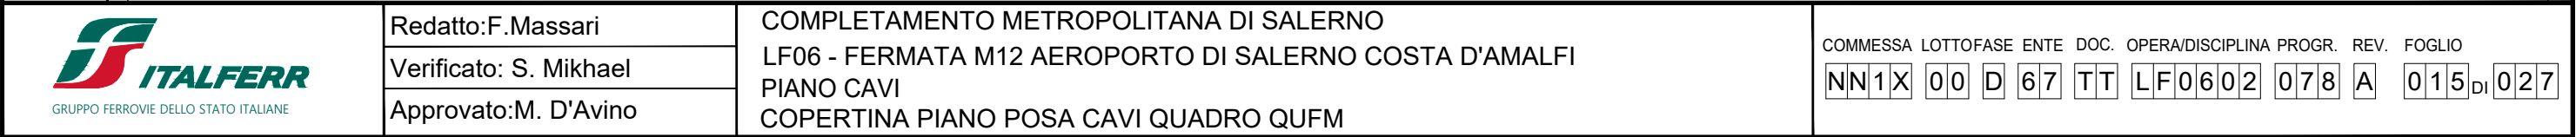
		1	2	3	4	5	6	7	8	9										
documento con divieto di riproduzione, di consegnarlo o di renderlo comunque noto a ditte concorrenti o a terzi senza nostra autorizzazione.	<table><tr><th colspan="3">DATI DELLA FORNITURA</th><th rowspan="2">R_{terra} [ohm]</th></tr><tr><th>Sistema</th><th>Fasi</th><th>Tensione [V]</th></tr><tr><td>TN-S</td><td>3F+N</td><td>400</td><td>10</td></tr></table>				DATI DELLA FORNITURA			R _{terra} [ohm]	Sistema	Fasi	Tensione [V]	TN-S	3F+N	400	10	ELENCO DEI CAVI				
DATI DELLA FORNITURA			R _{terra} [ohm]																	
Sistema	Fasi	Tensione [V]																		
TN-S	3F+N	400	10																	
Descrizione	Tipo - Isolante Codifica Posa CEI 64-8 Formazione - Norma riferimento		Posa	I _b I _n F/N I _z F/N [A]		Lungh. [m] K (posa)	Estremi del cavo da: a:													
QP3.9 LUCI LOCALI FV1 E FV2	FG160M16			Cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su o distanziati da pareti	0,289		15	QLFM SEZ PREFERENZIALE												
	_3A Multipolare EPR				10	10														
	1(3G2,5) CEI 35024/1				24	24	0,800	Utenza QP3.9												
QP4.1 CONDIZIONATORE 1 LOCALE TLC	FG160M16			Cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su o distanziati da pareti	9,623		35	QLFM SEZ PREFERENZIALE												
	_3A Multipolare EPR				16	16														
	1(5G4) CEI 35024/1				28	28	0,800	Utenza QP4.1												
QP4.2 CONDIZIONATORE 2 (riserva) LOCALE TLC	FG160M16			Cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su o distanziati da pareti	9,623		35	QLFM SEZ PREFERENZIALE												
	_3A Multipolare EPR				16	16														
	1(5G4) CEI 35024/1				28	28	0,800	Utenza QP4.2												
QP4.3 CONDIZIONATORE 1 LOCALE SIAP	FG160M16			Cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati entro muri termicamente isolanti	9,623		25	QLFM SEZ PREFERENZIALE												
	_2 Multipolare EPR				16	16														
	1(5G4) CEI 35024/1				24	24	0,800	Utenza QP4.3												
QP4.4 CONDIZIONATORE 2 (RISERVA) LOCALE SIAP	FG160M16			Cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su o distanziati da pareti	9,623		25	QLFM SEZ PREFERENZIALE												
	_3A Multipolare EPR				16	16														
	1(5G4) CEI 35024/1				28	28	0,800	Utenza QP4.4												
QP4.5 ESTRATTORE E PRESSOSTATO 1 LOCALE SIAP	FG160M16			Cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su o distanziati da pareti	0,803		25	QLFM SEZ PREFERENZIALE												
	_3A Multipolare EPR				10	10														
	1(5G2,5) CEI 35024/1				21	21	0,800	Utenza QP4.5												
QP4.6 ESTRATTORE E PRESOSTATO2 LOCALE SIAP (RISERVA)	FG160M16			Cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su o distanziati da pareti	0,803		25	QLFM SEZ PREFERENZIALE												
	_3A Multipolare EPR				10	10														
	1(5G2,5) CEI 35024/1				21	21	0,800	Utenza QP4.6												
QP4.7 ESTRATTORE E PRESSOSTATO ASSIALE - LOCALE BT	FG160M16			Cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su o distanziati da pareti	2,41		10	QLFM SEZ PREFERENZIALE												
	_3A Multipolare EPR				10	10														
	1(3G2,5) CEI 35024/1				24	24	0,800	Utenza QP4.7												
			Redatto: F. Massari Verificato: S. Mikhael Approvato: M. D'Avino		COMPLETAMENTO METROPOLITANA DI SALERNO LF06 - FERMATA M12 AEROPORTO DI SALERNO COSTA D'AMALFI PIANO CAVI PIANO POSA CAVI QLFM				COMMESSA LOTTOFASE ENTE DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV. FOGLIO NN1X 00 D 67 TT LF0602 078 A 009 di 027											

		1		2		3		4		5		6		7		8		9			
		DATI DELLA FORNITURA				R _{terra} [ohm]		ELENCO DEI CAVI													
		Sistema	Fasi	Tensione [V]																	
		TN-S	3F+N	400		10															
		Descrizione		Tipo - Isolante Codifica Posa CEI 64-8 Formazione - Norma riferimento				Posa		I _b I _{n F/N} I _{z F/N} [A]		Lungh. [m] K (posa)		Estremi del cavo da: a:							
		QP4.8 ESTRATTORE E PRESSOSTATO ASSIALE - LOCALE GE		FG160M16 _3A Multipolare EPR 1(3G2,5) CEI 35024/1						Cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su o distanziati da pareti		2,41 10 10 24 24		25 0,800		QLFM SEZ PREFERENZIALE Utenza QP4.8					
		QP4.9 CONDIZIONATORE 1 LOCALE APPARATI		FG160M16 _3A Multipolare EPR 1(5G4) CEI 35024/1						Cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su o distanziati da pareti		9,623 16 16 28 28		35 0,800		QLFM SEZ PREFERENZIALE Utenza QP4.9					
		QP4.10 CONDIZIONATORE 2 (RISERVA) LOCALE APPARATI		FG160M16 _3A Multipolare EPR 1(5G4) CEI 35024/1						Cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su o distanziati da pareti		9,623 16 16 28 28		35 0,800		QLFM SEZ PREFERENZIALE Utenza QP4.10					
		QP4.11 ESTRATTORE E PRESSOSTATO ASSIALE - LOCALE RED		FG160M16 _3A Multipolare EPR 1(3G2,5) CEI 35024/1						Cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su o distanziati da pareti		2,41 10 10 24 24		50 0,800		QLFM SEZ PREFERENZIALE Utenza QP4.11					
		QP4.12 ESTRATTORE SERVIZI IGIENICI		FG160M16 _3A Multipolare EPR 1(3G2,5) CEI 35024/1						Cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su o distanziati da pareti		2,406 10 10 24 24		65 0,800		QLFM SEZ PREFERENZIALE Utenza QP4.12					
		QP4.13 ALIM. SCALDA ACQUA SERVIZI IGIENICI		FG160M16 _3A Multipolare EPR 1(3G6) CEI 35024/1						Cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su o distanziati da pareti		7,698 10 10 41 41		65 0,800		QLFM SEZ PREFERENZIALE Utenza QP4.13					
		QP4.14 TERMOCONVETTORI SERVIZI IGIENICI		FG160M16 _3A Multipolare EPR 1(5G4) CEI 35024/1						Cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su o distanziati da pareti		9,623 16 16 28 28		65 0,800		QLFM SEZ PREFERENZIALE Utenza QP4.14					

PIANO POSA CAVI QUADRO QRED

documento con divieto di riprodurlo, di consegnarlo o di renderlo comunque noto a ditte concorrenti o a terzi senza nostra autorizzazione.

		1	2	3	4	5	6	7	8	9								
documento con divieto di riproduzione, di consegnarlo o di renderlo comunque noto a ditte concorrenti o a terzi senza nostra autorizzazione.	<table><tr><td colspan="3">DATI DELLA FORNITURA</td><td rowspan="2">R_{terra} [ohm]</td></tr><tr><td>Sistema/UT</td><td>Fasi</td><td>Tensione [V]</td></tr><tr><td>TT 50 V</td><td>3F+N</td><td>400</td><td>10</td></tr></table>	DATI DELLA FORNITURA			R _{terra} [ohm]	Sistema/UT	Fasi	Tensione [V]	TT 50 V	3F+N	400	10	ELENCO DEI CAVI					
	DATI DELLA FORNITURA			R _{terra} [ohm]														
	Sistema/UT	Fasi	Tensione [V]															
	TT 50 V	3F+N	400	10														
Descrizione	Tipo - Isolante Codifica Posa CEI 64-8 Formazione - Norma riferimento		Posa	I _b I _n F/N I _z F/N [A]		Lungh. [m] K (posa)	Estremi del cavo da: a:											
QN3 ALIM RED 1	FG160M16 61_ Multipolare EPR 1(4G4) CEI 35026			Cavi multipolari (o unipolari con guaina) in tubi protettivi interrati od in cunicoli interrati	13		100	Quadro RED										
					16	---		0,744	Utenza QN3									
					24	---												
QN4 ALIM RED 2	FG160M16 61_ Multipolare EPR 1(4G10) CEI 35026			Cavi multipolari (o unipolari con guaina) in tubi protettivi interrati od in cunicoli interrati	13		235	Quadro RED										
					16	---		0,744	Utenza QN4									
					41	---												

[illegible]

Approvato:M. D'Avino


COMPLETAMENTO METROPOLITANA DI SALERNO
LF06 - FERMATA M12 AEROPORTO DI SALERNO COSTA D'AMALFI
PIANO CAVI
COPERTINA PIANO POSA CAVI QUADRO QUFM









COMMESSA LOTTOFASE ENTE DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV. FOGLIO

NN1X	00	D	67	TT	LF0602	078	A	015	DI	027
------	----	---	----	----	--------	-----	---	-----	----	-----

DATI DELLA FORNITURA			R _{terra} [ohm]
Sistema/UT	Fasi	Tensione [V]	
TT 50 V	3F+N	400	10

ELENCO DEI CAVI



Descrizione		Tipo - Isolante Codifica Posa CEI 64-8 Formazione - Norma riferimento		Posa		I _b I _n F/N I _z F/N [A]		Lungh. [m] K (posa)	Estremi del cavo da: a:	
QN3.2 ILLUM. MARCIAPIEDE		FG180M16			Cavi multipolari (o unipolari con guaina) in tubi protettivi interrati od in cunicoli interrati	3,56		300	QUADRO UTENZE FERMATA METRO SEZ NORMALE	
		61_ Multipolare EPR				10	10		0,744	Carico distribuito QN3.2
		1(2x6) CEI 35026				36	36			
QN3.3 ILLUMIN. PENSILINA 1		FG180M16			Cavi multipolari (o unipolari con guaina) in tubi protettivi interrati od in cunicoli interrati	1,814		150	QUADRO UTENZE FERMATA METRO SEZ NORMALE	
		61_ Multipolare EPR				10	10		0,744	Utenza QN3.3
		1(2x2,5) CEI 35026				22	22			
QN3.4 ILLUMIN. PENSILINA 2		FG180M16			Cavi multipolari (o unipolari con guaina) in tubi protettivi interrati od in cunicoli interrati	2,791		345	QUADRO UTENZE FERMATA METRO SEZ NORMALE	
		61_ Multipolare EPR				10	10		0,744	Utenza QN3.4
		1(2x6) CEI 35026				36	36			
QE3.5 ILLUMIN. PENSILINA 3		FG180M16			Cavi multipolari (o unipolari con guaina) in tubi protettivi interrati od in cunicoli interrati	1,256		220	QUADRO UTENZE FERMATA METRO SEZ NORMALE	
		61_ Multipolare EPR				10	10		0,744	Utenza QE3.5
		1(2x2,5) CEI 35026				22	22			
QN3.6 ILLUM. SOTTOPASSO		FG180M16			Cavi multipolari (o unipolari con guaina) e cavi con isolamento minerale: su passerelle perforate	1,851		300	QUADRO UTENZE FERMATA METRO SEZ NORMALE	
		13_ Multipolare EPR				10	10		0,800	Utenza QN3.6
		1(2x4) CEI 35024/1				39	39			
QN4 FM FERMATA		FG180M16			Cavi multipolari (o unipolari con guaina) e cavi con isolamento minerale: su passerelle perforate	4,811		100	QUADRO UTENZE FERMATA METRO SEZ NORMALE	
		13_ Multipolare EPR				16	16		0,800	Utenza QN4
		1(5G4) CEI 35024/1				34	34			
QN5 ALIM EMETTITRICI		FG180M16			Cavi multipolari (o unipolari con guaina) e cavi con isolamento minerale: su passerelle perforate	4,811		100	QUADRO UTENZE FERMATA METRO SEZ NORMALE	
		13_ Multipolare EPR				16	16		0,800	Utenza QN5
		1(5G4) CEI 35024/1				34	34			
QN6 ALIM TORNELLI		FG180M16			Cavi multipolari (o unipolari con guaina) e cavi con isolamento minerale: su passerelle perforate	4,558		100	QUADRO UTENZE FERMATA METRO SEZ NORMALE	
		13_ Multipolare EPR				16	16		0,800	Utenza QN6
		1(5G4) CEI 35024/1				34	34			

		1	2	3	4	5	6	7	8	9												
		<table><tr><td colspan="3">DATI DELLA FORNITURA</td><td rowspan="3">R_{terra} [ohm]</td></tr><tr><td>Sistema/UT</td><td>Fasi</td><td>Tensione [V]</td></tr><tr><td>TT 50 V</td><td>3F+N</td><td>400</td></tr></table>			DATI DELLA FORNITURA			R _{terra} [ohm]	Sistema/UT	Fasi	Tensione [V]	TT 50 V	3F+N	400	<table><tr><td colspan="2">ELENCO DEI CAVI</td></tr></table>				ELENCO DEI CAVI			
DATI DELLA FORNITURA			R _{terra} [ohm]																			
Sistema/UT	Fasi	Tensione [V]																				
TT 50 V	3F+N	400																				
ELENCO DEI CAVI																						
		<table><tr><td>Descrizione</td><td>Tipo - Isolante Codifica Posa CEI 64-8 Formazione - Norma riferimento</td><td>Posa</td><td><table><tr><td>I_b</td><td>I_{n F/N} I_{z F/N} [A]</td><td>Lungh. [m] K (posa)</td><td>Estremi del cavo da: a:</td></tr></table></td></tr></table>		Descrizione	Tipo - Isolante Codifica Posa CEI 64-8 Formazione - Norma riferimento	Posa	<table><tr><td>I_b</td><td>I_{n F/N} I_{z F/N} [A]</td><td>Lungh. [m] K (posa)</td><td>Estremi del cavo da: a:</td></tr></table>	I _b	I _{n F/N} I _{z F/N} [A]	Lungh. [m] K (posa)	Estremi del cavo da: a:											
Descrizione	Tipo - Isolante Codifica Posa CEI 64-8 Formazione - Norma riferimento	Posa	<table><tr><td>I_b</td><td>I_{n F/N} I_{z F/N} [A]</td><td>Lungh. [m] K (posa)</td><td>Estremi del cavo da: a:</td></tr></table>	I _b	I _{n F/N} I _{z F/N} [A]	Lungh. [m] K (posa)	Estremi del cavo da: a:															
I _b	I _{n F/N} I _{z F/N} [A]	Lungh. [m] K (posa)	Estremi del cavo da: a:																			
QN7 ALIM. OBLITERATRICI	FG180M16		Cavi multipolari (o unipolari con guaina) e cavi con isolamento minerale: su passerelle perforate	4,558		100	QUADRO UTENZE FERMATA METRO SEZ NORMALE															
	13_ Multipolare EPR			16	16																	
	1(5G4) CEI 35024/1			34	34	0,800	Utenza QN7															
QN8 ALIM. DISTRIBUTORI	FG180M16		Cavi multipolari (o unipolari con guaina) e cavi con isolamento minerale: su passerelle perforate	4,558		100	QUADRO UTENZE FERMATA METRO SEZ NORMALE															
	13_ Multipolare EPR			16	16																	
	1(5G4) CEI 35024/1			34	34	0,800	Utenza QN8															
QN9 ALIM CPSS	FG180M16		Cavi multipolari (o unipolari con guaina) e cavi con isolamento minerale: su passerelle perforate	5,774		10	QUADRO UTENZE FERMATA METRO SEZ NORMALE															
	13_ Multipolare EPR			16	16																	
	1(5G4) CEI 35024/1			34	34	0,800	CPSS															
QN10 ALIM. QDL	FG160M16		Cavi multipolari (o unipolari con guaina) e cavi con isolamento minerale: su passerelle perforate	0,802		20	QUADRO UTENZE FERMATA METRO SEZ NORMALE															
	13_ Multipolare EPR			16	16																	
	1(5G2,5) CEI 35024/1			26	26	0,800	Utenza QN10															
QN11 ALIM. ASCENSORE 1	FG160M16		Cavi multipolari (o unipolari con guaina) e cavi con isolamento minerale: su passerelle perforate	16		130	QUADRO UTENZE FERMATA METRO SEZ NORMALE															
	13_ Multipolare EPR			20	20																	
	1(5G10) CEI 35024/1			60	60	0,800	Utenza QN11															
QN12 ALIM. ASCENSORE 2	FG160M16		Cavi multipolari (o unipolari con guaina) e cavi con isolamento minerale: su passerelle perforate	16		140	QUADRO UTENZE FERMATA METRO SEZ NORMALE															
	13_ Multipolare EPR			20	20																	
	1(5G10) CEI 35024/1			60	60	0,800	Utenza QN12															

 documento con divieto di riproduzione, di consegnarlo o di renderlo comunque noto a ditte concorrenti o a terzi senza nostra autorizzazione. | || | |
| | |

Redatto:F.Massari

Verificato: S. Mikhael

Approvato:M. D'Avino

COMPLETAMENTO METROPOLITANA DI SALERNO
LF06 - FERMATA M12 AEROPORTO DI SALERNO COSTA D'AMALFI
PIANO CAVI
PIANO POSA CAVI QUADRO QUFM


COMMESSA LOTTOFASE ENTE DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV. FOGLIO
NN1X 00 D 67 TT LF0602 078 A 017 di 027





		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		DATI DELLA FORNITURA			ELENCO DEI CAVI					
		Sistema/UT	Fasi	Tensione [V]						
		TT 50 V	3F+N	400						
		R _{terra} [ohm]								
		10								

		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		PIANO POSA CAVI QUADRO QTLC								
documento con divieto di riprodurlo, di consegnarlo o di renderlo comunque noto a ditte concorrenti o a terzi senza nostra autorizzazione.										
 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Redatto:F.Massari Verificato: S. Mikhael Approvato:M. D'Avino COMPLETAMENTO METROPOLITANA DI SALERNO LF06 - FERMATA M12 AEROPORTO DI SALERNO COSTA D'AMALFI PIANO CAVI COPERTINA PIANO POSA CAVI QUADRO QTLC COMMESSA LOTTOFASE ENTE DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV. FOGLIO NN1X00D67TTLF0602078A019di027										

DATI DELLA FORNITURA			R _{terra} [ohm]
Sistema	Fasi	Tensione [V]	
TN-S	3F+N	400	10

ELENCO DEI CAVI



Descrizione	Tipo - Isolante Codifica Posa CEI 64-8 Formazione - Norma riferimento	Posa	I _b I _{n F/N} I _{z F/N} [A]		Lungh. [m] K (posa)	Estremi del cavo da: a:	
QE11 ALIM. TELEFONI DA TAVOLO VOIP	FTG180M16		Cavi multipolari (o unipolari con guaina) e cavi con isolamento minerale: su passerelle perforate	0,072		50	QTLC
	13_ Multipolare EPR			10	10		
	1(3G2,5) CEI 35024/1			29	29	0,800	Utenza QE11
QE12 ALIM. APPARATO ATP	FTG180M16		Cavi multipolari (o unipolari con guaina) e cavi con isolamento minerale: su passerelle perforate	2,406		50	QTLC
	13_ Multipolare EPR			10	10		
	1(3G2,5) CEI 35024/1			29	29	0,800	Utenza QE12
QE13 ALIM. ELABORATORI IeC	FTG180M16		Cavi multipolari (o unipolari con guaina) e cavi con isolamento minerale: su passerelle perforate	0,481		50	QTLC
	13_ Multipolare EPR			10	10		
	1(3G2,5) CEI 35024/1			29	29	0,800	Utenza QE13
QE14 ALIM. PP SCCM e D&M	FTG180M16		Cavi multipolari (o unipolari con guaina) e cavi con isolamento minerale: su passerelle perforate	4,009		50	QTLC
	13_ Multipolare EPR			10	10		
	1(5G2,5) CEI 35024/1			26	26	0,800	Utenza QE14

documento con divieto di riprodurlo, di consegnarlo o di renderlo comunque noto a ditte concorrenti o a terzi senza nostra autorizzazione.

		1	2	3	4	5	6	7	8	9				
documento con divieto di riprodurlo, di consegnarlo o di renderlo comunque noto a ditte concorrenti o a terzi senza nostra autorizzazione.														
PIANO POSA CAVI QUADRO QUFLS														
		Redatto:F.Massari Verificato: S. Mikhael Approvato:M. D'Avino				COMPLETAMENTO METROPOLITANA DI SALERNO LF06 - FERMATA M12 AEROPORTO DI SALERNO COSTA D'AMALFI PIANO CAVI COPERTINA PIANO POSA CAVI QUADRO QUFLS					COMMESSA LOTTOFASE ENTE DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV. FOGLIO NN1X00D67TTLF0602078A022di027			

		1	2	3	4	5	6	7	8	9																	
		<table><tr><td colspan="3">DATI DELLA FORNITURA</td><td rowspan="3">R_{terra} [ohm]</td></tr><tr><td>Sistema/UT</td><td>Fasi</td><td>Tensione [V]</td></tr><tr><td>TT 50 V</td><td>3F+N</td><td>400</td></tr></table>			DATI DELLA FORNITURA			R _{terra} [ohm]	Sistema/UT	Fasi	Tensione [V]	TT 50 V	3F+N	400	ELENCO DEI CAVI												
DATI DELLA FORNITURA			R _{terra} [ohm]																								
Sistema/UT	Fasi	Tensione [V]																									
TT 50 V	3F+N	400																									
		<table><tr><td>Descrizione</td><td>Tipo - Isolante Codifica Posa CEI 64-8 Formazione - Norma riferimento</td><td>Posa</td><td> I_b $I_{n\ F/N}$ $I_{z\ F/N}$ [A] 16 20 60 20 60 Lungh. [m] K (posa) </td><td>Estremi del cavo da: a:</td></tr><tr><td>QN12 ALIM. ASCENSORE 2</td><td><table><tr><td>FG160M16</td><td></td></tr><tr><td>13_ Multipolare</td><td>EPR</td></tr><tr><td>1(5G10)</td><td>CEI 35024/1</td></tr></table></td><td></td><td>Cavi multipolari (o unipolari con guaina) e cavi con isolamento minerale: su passerelle perforate</td><td> 140 0,800 </td><td> QUADRO UTENZE FERMATA LS SEZ NORMALE Utenza QN12 </td></tr><tr><td colspan="6"></td><td colspan="2"></td></tr></table>	Descrizione	Tipo - Isolante Codifica Posa CEI 64-8 Formazione - Norma riferimento	Posa	I_b $I_{n\ F/N}$ $I_{z\ F/N}$ [A] 16 20 60 20 60 Lungh. [m] K (posa)	Estremi del cavo da: a:	QN12 ALIM. ASCENSORE 2	<table><tr><td>FG160M16</td><td></td></tr><tr><td>13_ Multipolare</td><td>EPR</td></tr><tr><td>1(5G10)</td><td>CEI 35024/1</td></tr></table>	FG160M16		13_ Multipolare	EPR	1(5G10)	CEI 35024/1		Cavi multipolari (o unipolari con guaina) e cavi con isolamento minerale: su passerelle perforate	140 0,800	QUADRO UTENZE FERMATA LS SEZ NORMALE Utenza QN12								
Descrizione	Tipo - Isolante Codifica Posa CEI 64-8 Formazione - Norma riferimento	Posa	I_b $I_{n\ F/N}$ $I_{z\ F/N}$ [A] 16 20 60 20 60 Lungh. [m] K (posa)	Estremi del cavo da: a:																							
QN12 ALIM. ASCENSORE 2	<table><tr><td>FG160M16</td><td></td></tr><tr><td>13_ Multipolare</td><td>EPR</td></tr><tr><td>1(5G10)</td><td>CEI 35024/1</td></tr></table>	FG160M16		13_ Multipolare	EPR	1(5G10)	CEI 35024/1		Cavi multipolari (o unipolari con guaina) e cavi con isolamento minerale: su passerelle perforate	140 0,800	QUADRO UTENZE FERMATA LS SEZ NORMALE Utenza QN12																
FG160M16																											
13_ Multipolare	EPR																										
1(5G10)	CEI 35024/1																										
documento con divieto di riproduzione, di consegnarlo o di renderlo comunque noto a ditte concorrenti o a terzi senza nostra autorizzazione.																											

Redatto:F.Massari

Verificato: S. Mikhael

Approvato:M. D'Avino

COMPLETAMENTO METROPOLITANA DI SALERNO
LF06 - FERMATA M12 AEROPORTO DI SALERNO COSTA D'AMALFI
PIANO CAVI
PIANO POSA CAVI QUADRO QUFLS

COMMESSA LOTTOFASE ENTE DOC. OPERA/DISCIPLINA Progr. REV. FOGLIO

NN1X00D67TTLF0602078A025Di027

		1	2	3	4	5	6	7	8	9										
		<table><tr><td colspan="3">DATI DELLA FORNITURA</td><td rowspan="3">R_{terra} [ohm]</td></tr><tr><td>Sistema/UT</td><td>Fasi</td><td>Tensione [V]</td></tr><tr><td>TT 50 V</td><td>3F+N</td><td>400</td></tr></table>			DATI DELLA FORNITURA			R _{terra} [ohm]	Sistema/UT	Fasi	Tensione [V]	TT 50 V	3F+N	400	ELENCO DEI CAVI					
DATI DELLA FORNITURA			R _{terra} [ohm]																	
Sistema/UT	Fasi	Tensione [V]																		
TT 50 V	3F+N	400																		
		<table><tr><th>Descrizione</th><th>Tipo - Isolante Codifica Posa CEI 64-8 Formazione - Norma riferimento</th><th>Posa</th><th>I_b I_n F/N I_z F/N [A]</th><th>Lungh. [m] K (posa)</th><th>Estremi del cavo da: a:</th></tr></table>	Descrizione	Tipo - Isolante Codifica Posa CEI 64-8 Formazione - Norma riferimento	Posa	I _b I _n F/N I _z F/N [A]	Lungh. [m] K (posa)	Estremi del cavo da: a:												
Descrizione	Tipo - Isolante Codifica Posa CEI 64-8 Formazione - Norma riferimento	Posa	I _b I _n F/N I _z F/N [A]	Lungh. [m] K (posa)	Estremi del cavo da: a:															
QE3.10 ILLUM. SOTTOPASSO EMERGENZA	FTG18OM16		Cavi multipolari (o unipolari con guaina) e cavi con isolamento minerale: su passerelle perforate	4,325		290	QUADRO UTENZE FERMATA LS -SEZ ESSENZIALE													
	13_ Multipolare EPR			10	10		0,800	Utenza QN3.10												
	1(2x10) CEI 35024/1			69	69															
QE4 ALIM. QdS	FG16OM16		Cavi multipolari (o unipolari con guaina) e cavi con isolamento minerale: su passerelle perforate	0,802		20	QUADRO UTENZE FERMATA LS -SEZ ESSENZIALE													
	13_ Multipolare EPR			16	16		0,800	Utenza QE4												
	1(5G2,5) CEI 35024/1			26	26															

documento con divieto di riproduzione, di consegnarlo o di renderlo comunque noto a ditte concorrenti o a terzi senza nostra autorizzazione.