

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



U.O. INFRASTRUTTURE SUD

PROGETTO DEFINITIVO

**LINEA SALERNO - PONTECAGNANO AEROPORTO
COMPLETAMENTO METROPOLITANA DI SALERNO
TRATTA ARECHI - PONTECAGNANO AEROPORTO**

SOTTOVIA

Sottovia esistente stazione Arechi SL01

Relazione di calcolo secondo DM96

SCALA:

-

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

NN1X 00 D 78 CL SL0100 002 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione Esecutiva	F.Durastanti	Ott-2020	G.Romano	Ott-2020	M.D'Alino	Ott-2020	D.Tiberti Ott-2020

ITALFERR S.p.A.
Gruppo Ferrovie dello Stato
Direzione Generale
UO Infrastrutture Sud
Dott. Ing. Gerardo Tiberti
Ordine degli Ingegneri Prov. di Napoli n. 10476

NN1X.0.0.D.78.CL.SL.01.0.0.002.A

n. Elab.:

INDICE

1. PREMESSA	2
2. GEOMETRIA DELLA STRUTTURA.....	3
3. TOMBINO ESISTENTE	4
3.1. VERIFICHE SECONDO LA NORMA ORIGINARIA.....	4
3.1.1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO	4
3.1.2. GEOMETRIA.....	5
3.1.3. MATERIALI.....	5
3.1.4. ANALISI DEI CARICHI.....	5
3.1.5. COMBINAZIONI DI CARICO	14
3.1.6. MODELLAZIONE ADOTTATA	16
3.1.7. CARATTERISTICHE DELLE SOLLECITAZIONI.....	18
3.1.7.1. INVILUPPO TENSIONI AMMISSIBILI	18
CANNA DESTRA	18
CANNA SINISTRA.....	20
3.1.7.2. INVILUPPO FESSURAZIONI	25
CANNA DESTRA	25
CANNA SINISTRA.....	27
3.1.8. VERIFICHE.....	31

1. PREMESSA

Nella presente relazione di calcolo sono condotte le verifiche, **ai sensi delle norme vigenti all'epoca della progettazione/costruzione**, relativamente ad un sottopasso esistente lungo la linea ferroviaria “Napoli-Potenza”, già realizzato con una struttura scatolare in c.a.. Lo scatolare in oggetto è situato alla progressiva 58+537.

Si riportano di seguito uno stralcio planimetrico, una sezione longitudinale e una trasversale dello scatolare in oggetto.

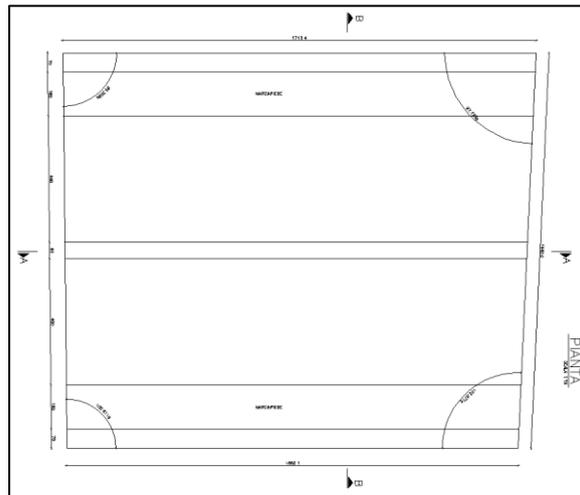


Figura 1a. Stralcio planimetrico dello scatolare

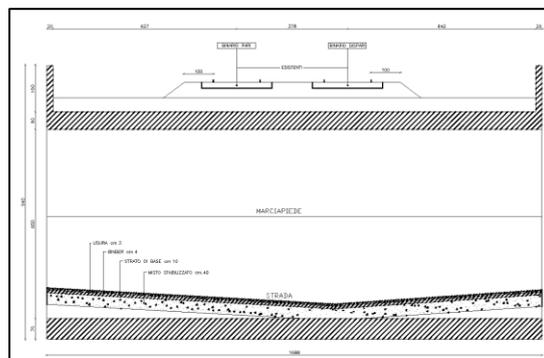


Figura 1b. Sezione longitudinale dello scatolare

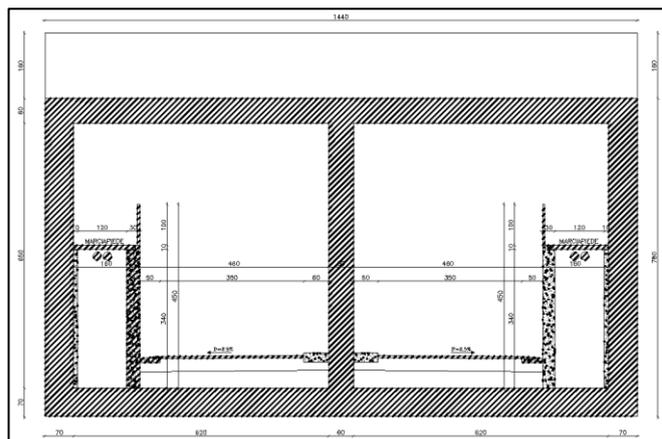


Figura 1c. Sezione trasversale dello scatolare

2. GEOMETRIA DELLA STRUTTURA

Il tombino sottopassa la linea ferroviaria ad una distanza fra piano del ferro ed estradosso soletta pari ad H_{ric} , di cui spessore ballast H_b pari a 0.80 m e la rimanente parte il rinterro H_r . Esso ha dimensioni interne $L_{int} \times H_{int}$, con piedritti, soletta superiore e soletta inferiore rispettivamente di spessore S_p , S_s e S_f . Nel seguito verrà esaminata una striscia di scatolare avente lunghezza di 1.00 m. Nella figura [Fig. 2] sono riportate schematicamente la geometria dell'opera e la simbologia adottata.

Le caratteristiche geometriche hanno la seguente simbologia (unità di misura metri):

Spessore medio del ballast + armamento	H_b	[m]
Spessore traversina + rotaie (35 cm)	H_{tb}	[m]
Larghezza traversina	L_{tb}	[m]
Spessore del rinterro	H_r	[m]
Larghezza totale del sottopasso	L_{tot}	[m]
Larghezza utile del sottopasso	L_{int}	[m]
Spessore della soletta	S_s	[m]
Spessore piedritti	S_p	[m]
Spessore fondazione	S_f	[m]
Altezza libera del sottopasso	H_{int}	[m]
Altezza totale del sottopasso	H_{tot}	[m]
Larghezza striscia di calcolo	b	[m]

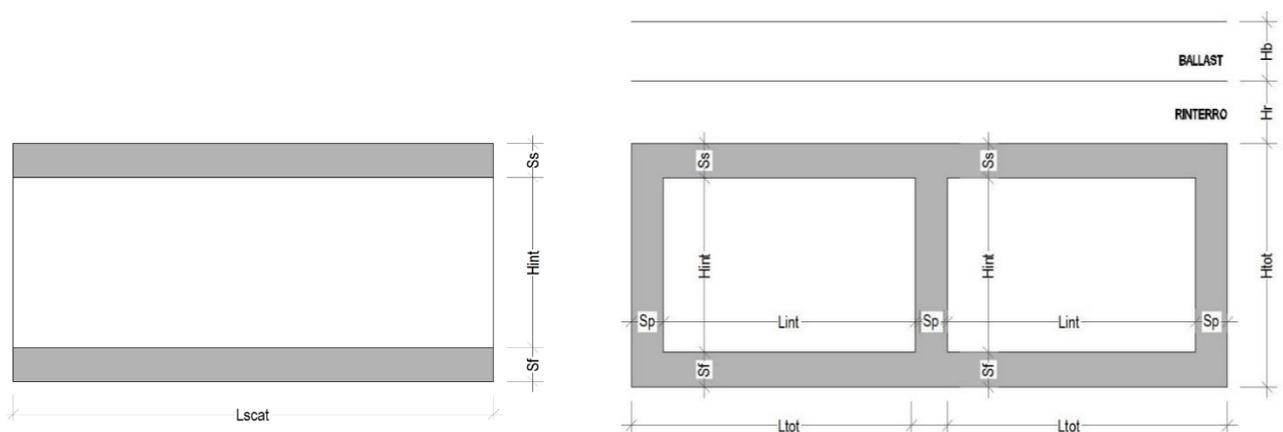


Figura 2. Simbologia adottata

	<p>LINEA NAPOLI – BATTIPAGLIA COMUNE DI PONTECAGNANO (SA)</p>
<p>SL01 - Tombino Scatolare Bicanne 6,20 x 6.50 (pk 58+537): Relazione di verifica scatolare con Tensioni Ammissibili</p>	<p>CODICE ELABORATO: LNPS E 1 7R0 1 1 A</p>

3. TOMBINO ESISTENTE

3.1. VERIFICHE SECONDO LA NORMA ORIGINARIA

Nel presente paragrafo si riportano i calcoli statici relativi allo scatolare esistente, di cui in premessa, eseguiti ripercorrendo quanto previsto dalla normativa vigente al momento della realizzazione.

3.1.1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Tutte le calcolazioni sono state eseguite nel rispetto delle normative vigenti al tempo della realizzazione dello scatolare. In particolare si è fatto riferimento:

- Legge 5 Novembre 1971, n. 1086 “Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”;
- Circolare 14 Febbraio 1974 del Ministero dei Lavori Pubblici “Istruzioni per l’applicazione della legge 5 Novembre 1971, n. 1086”;
- D.M. 16 Gennaio 1996 - Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e dei sovraccarichi;
- Circolare Min. LL.PP. 10 Aprile 1997 n°65 – Istruzioni per l’applicazione delle “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche” di cui al D.M. 16 Gennaio 1996”;
- Circolare LL.PP. 37406/STC del 24 giugno 1993 “Legge 5 Nov. 1971” n. 1086 - Istruzioni relative alle norme tecniche per l’esecuzione delle opere in C.A. normale e precompresso e per le strutture metalliche, di cui al D.M. 14.02.1992;
- CNR 10012-85 - Istruzioni per la valutazione delle azioni sulle costruzioni;
- Circolare Min. LL.PP. 5 Marzo 1985 n°25882 – Norme tecniche per le costruzioni in zona sismica. Istruzioni – coefficiente di protezione sismica I;
- D.M. 11 Marzo 1988 - Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, la esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione;
- La circolare FS n. 44/b del 9/10/1982 “Istruzioni tecniche per manufatti sotto binario da costruire in zona sismica”.
- I/SC/PS-OM/2298 “Sovraccarichi per il calcolo dei ponti ferroviari - Istruzioni per la progettazione, l’esecuzione e il collaudo”

3.1.2. GEOMETRIA

Larghezza utile	Lint	6.20 m	<i>luce interna scatolare</i>
Altezza libera	Hint	6.50 m	<i>altezza interna scatolare</i>
Numero di canne dello scatolare	n	2.00	
Spessore piedritti	Sp	0.60 m	
Spessore soletta	Ss	0.60 m	
Spessore fondazione	Sf	0.70 m	
Altezza ballast	Hb	0.80 m	
Rinterro (superiore)	Hr	0.00 m	
Lunghezza traversa	Ltb	2.30 m	
Altezza traversa	Htb	0.35 m	
Ricoprimento	Hric	0.80 m	<i>Hb+Hr</i>
Larghezza totale	Ltot	7.40 m	<i>Lint+2xSPp</i>
Altezza totale	Htot	7.80 m	<i>Hint+SPs+SPf</i>

3.1.3. MATERIALI

Per le opere in c.a. si adotta:

- un calcestruzzo C (28/32) le cui caratteristiche principali sono:

Resistenza cilindrica caratteristica: $f_{ck} = 28 \text{ N/mm}^2$

Resistenza cubica caratteristica: $R_{ck} = 35 \text{ N/mm}^2$

- acciaio da cemento armato normale FeB44K (controllato) ad aderenza migliorata:

tensione ammissibile: $\sigma = 2550 \text{ Kg/cm}^2$

3.1.4. ANALISI DEI CARICHI

Si riportano di seguito i carichi utilizzati per il calcolo delle sollecitazioni e le verifiche delle sezioni della struttura in esame.

Peso proprio della struttura (condizione DEAD)

Il *peso proprio* delle solette e dei piedritti viene calcolato automaticamente dal programma di calcolo utilizzato considerando per il calcestruzzo $\gamma = 25 \text{ kN/m}^3$.

Peso specifico calcestruzzo armato	γ_{ds}	25 kN/m ³	
peso singolo piedritto	Pp	15.00 kN/m	$\gamma_{cls} \times Sp$
peso soletta superiore	Pss	15.00 kN/m	$\gamma_{cls} \times Ss$
peso soletta inferiore	Psf	17.50 kN/m	$\gamma_{cls} \times Sf$

Carichi permanenti portati (condizione PERM)

peso specifico ballast	γ_b	18	kN/m ³	
altezza ballast	H _b	0.80	m	
peso ballast	P _b	14.40	kN/m	$\gamma_b \times H_b$
peso specifico rinterro	γ_r	19	kN/m ³	
altezza rinterro	H _r	0.00	m	
peso rinterro	P _r	0.00	kN/m	$\gamma_r \times H_r$
peso specifico massetto di protezione	γ_m	24	kN/m ³	
altezza massetto di protezione	H _m	0.05	m	
peso massetto di protezione	P _m	1.20	kN/m	$\gamma_m \times H_m$
Permanente totale	G _{2p}	15.60	kN/m	$P_b + P_r$
Permanente nodi 1 e 2	G _{2P}	4.68	kN	$G_{2p} \times S_p / 2$

I carichi concentrati nei nodi 1 e 2 (i nodi tra la soletta superiore e i piedritti), rappresentano il carico permanente sulla soletta di copertura dovuto al peso della zona sovrastante la metà dello spessore del piedritto (la modellazione dello scatolare è stata fatta in asse piedritto).

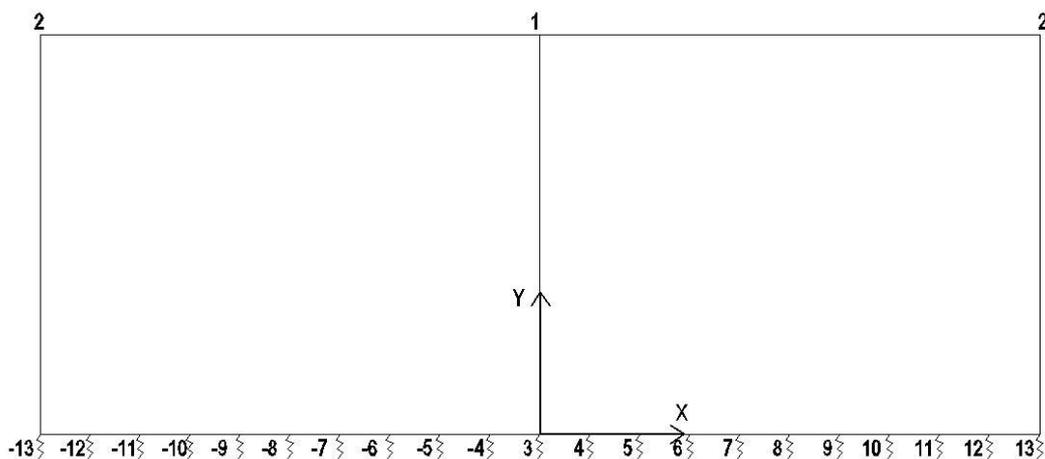


Figura 3. Numerazione dei nodi nel modello strutturale.

Spinta del terreno (condizioni SPTSX e SPTDX)

Le caratteristiche del rinterro, di seguito riportate, sono state determinate con indagini in sito SPT:

$\varnothing = 35^\circ$ angolo di attrito
 $\gamma_r = 19 \text{ kN/m}^3$ peso specifico rinterro
 $C_u = 0$ coesione non drenata

angolo di attrito rinterro	\varnothing'	35 [°]	0.611 [rad]
coefficiente spinta attiva k_a	k_a	0.271	$(1 - \text{sen}\varnothing) / (1 + \text{sen}\varnothing)$
coefficiente spinta riposo k_o	k_o	0.426	$(1 - \text{sen}\varnothing)$
coefficiente spinta passiva k_p	k_p	3.690	$(1 + \text{sen}\varnothing) / (1 - \text{sen}\varnothing)$
Pressione estradosso soletta superiore	P1	6.14 kN/m ²	$k_o \times (P_b + P_r)$
Pressione asse soletta superiore	P2	8.57 kN/m ²	$k_o \times (P_b + P_r + \gamma_r \times S_s / 2)$
Pressione asse soletta inferiore	P3	66.50 kN/m ²	$k_o \times [P_b + P_r + \gamma_r \times (S_s + H_{int} + S_f / 2)]$
Pressione intradosso soletta inferiore	P4	69.34 kN/m ²	$k_o \times (P_b + P_r + \gamma_r \times H_{tot})$
Forza concentrata asse soletta superiore	F1	2.21 kN/m	$(P1 + P2) / 2 \times S_s / 2$
Forza concentrata asse soletta inferiore	F2	23.77 kN/m	$(P3 + P4) / 2 \times S_f / 2$

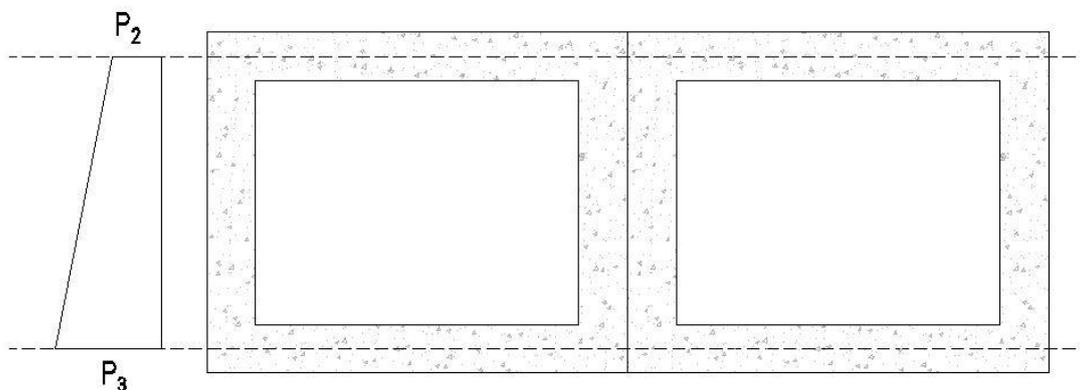


Figura 4. Spinte del terreno

I carichi concentrati nei nodi 1 e 3 (per la SPTSX) oppure 2 e 13 (per la SPTDX) rappresentano la parte di spinta del terreno esercitata su 1/2 spessore della soletta sup. e su 1/2 spessore della soletta inferiore.

Variatione della spinta del terreno in presenza di falda (condizioni SPTWSX e SPTWDX)

In presenza di falda, al termine $\sigma_H = k_o \cdot \gamma_T \cdot z$ si aggiunge il termine $\Delta\sigma = \gamma_w \cdot (1 - k_o) \cdot (z - z_w)$ per tenere conto della pressione efficace del terreno e della spinta idrostatica:

SL01 - Tombino Scatolare Bicanne 6,20 x 6.50 (pk 58+537):
Relazione di verifica scatolare con Tensioni Ammissibili

CODICE ELABORATO:
LNPS E 1 7R0 1 1 A

Profondità falda (zw) a partire dal p.c.	zw	10.00 m	
Peso specifico acqua (γ_w)		10.00 kN/m ³	
Altezza falda asse soletta inferiore	h1	-2.55 m	$H_{tot} + H_r - z_w - sf$
Altezza falda intradosso soletta inferiore	h2	-2.20 m	$H_{tot} + H_r - z_w$
Pressione alla quota della falda	ΔP_w1	0.00 kN/m ²	
Pressione asse soletta inferiore	ΔP_w2	0.00 kN/m ²	
Pressione intradosso soletta inferiore	ΔP_w3	0.00 kN/m ²	
Forza concentrata asse soletta inferiore	ΔF_w3	0.00 kN/m	

Carichi accidentali, ripartizione carichi verticali (condizione ACCM)

I carichi ferroviari sono stati desunti in conformità alla specifica RFI DTC INC PO SP IFS 001 A delle Ferrovie dello Stato.

In funzione delle caratteristiche geometriche dell'opera si valuta il più sfavorevole tra il carico dovuto al treno LM 71 e il carico dovuto al treno SW/2. I due schemi di carico sono riportati nel seguito:

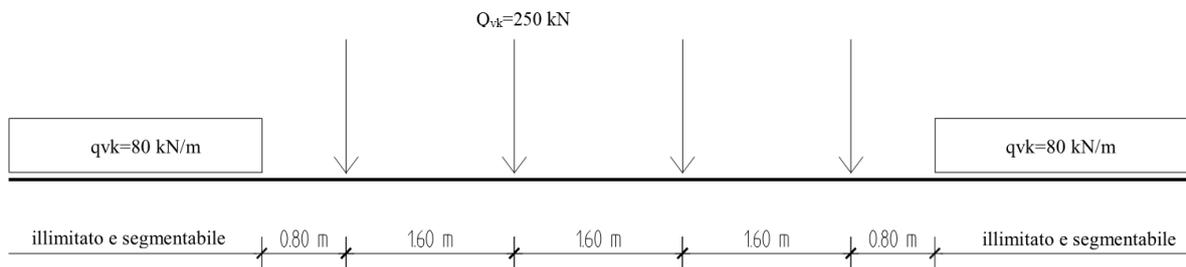


Figura 5. Treno LM71

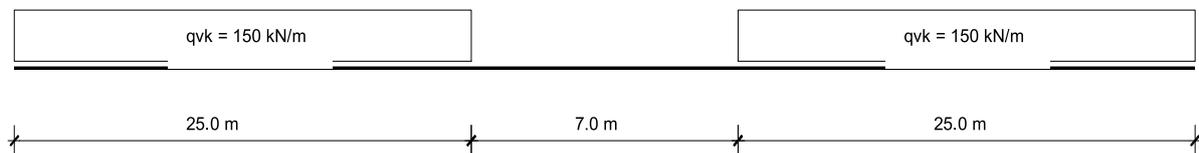


Figura 6. Treno SW/2

Per il calcolo del coefficiente dinamico Φ si fa riferimento al paragrafo 1.4.2 “effetti dinamici” delle istruzioni per la progettazione e l'esecuzione dei ponti ferroviari.

Considerando un normale standard manutentivo si ha:

(b) per linee con normale standard manutentivo:

$$\Phi_3 = \frac{2.16}{\sqrt{L_\phi - 0.2}} + 0.73$$

con la limitazione $1.00 \leq \Phi \leq 2.00$ (5.2.7)

Per il calcolo della lunghezza caratteristica L_{Φ} si fa riferimento alla Tab. 1.4.2.5.3-1 di cui nel seguito se ne riporta un'estratto riguardante il caso in esame:

Caso	Elemento strutturale	Lunghezza L_{Φ}
TRAVI PRINCIPALI		
5	5.1 Travi e solette semplicemente appoggiate (compresi i solettoni a travi incorporate)	Luce nella direzione delle travi principali
	5.2 Travi e solette continue su n luci, indicando con: $L_m = 1/n \cdot (L_1 + L_2 + \dots + L_n)$	$L_{\Phi} = k \cdot L_m$ dove: $n = 2 - 3 - 4 - \geq 5$ $k = 1.2 - 1.3 - 1.4 - 1.5$
	5.3 Portali: - a luce singola	da considerare come trave continua a tre luci (usando la 5.2 considerando le altezze dei piedritti e la lunghezza del traverso)
	- a luci multiple	da considerare come trave continua a più luci (usando la 5.2 considerando le altezze dei piedritti terminali e la lunghezza di tutti i traversi)
	5.4 Solette ed altri elementi di scatolari per uno o più binari (sottovia di altezza libera ≤ 5.0 m e luce Per gli scatolari che non rispettano i precedenti limiti vale il punto 5.3, trascurando la presenza della soletta inferiore e considerando un coefficiente riduttivo pari a 0.9, da applicare al coefficiente Φ .	$\Phi_2 = 1.20 = \Phi_3 = 1.35$
	5.5 Travi ad asse curvilineo, archi a spinta eliminata archi senza riempimento.	metà della luce libera
	5.6 Archi e serie di archi con riempimento	due volte la luce libera
5.7 Strutture di sospensione (di collegamento a travi di irrigidimento)	4 volte la distanza longitudinale fra le strutture di sospensione	
SUPPORTI STRUTTURALI		
6	6.1 Pile con snellezza $\lambda > 30$	Somma delle lunghezze delle campate adiacenti alla pila
	6.2 Appoggi, calcolo delle tensioni di contatto al di sotto degli stessi e tiranti di sospensione	Lunghezza degli elementi sostenuti

In accordo al §1.4.2.5.2 "Coefficienti dinamici ridotti" tale coefficiente dinamico nei casi di scatolari, con o senza solettone, aventi copertura $h > 1,0$ può essere ridotto nella seguente maniera:

$$\Phi_{rid} = \Phi - \frac{h - 1,00}{10} \geq 1,0$$

dove h , in metri, è l'altezza della copertura dall'estradosso della struttura alla faccia superiore delle traverse [Hric]. Per le strutture dotate di una copertura maggiore di 2,50 m può assumersi un coefficiente di incremento dinamico unitario.

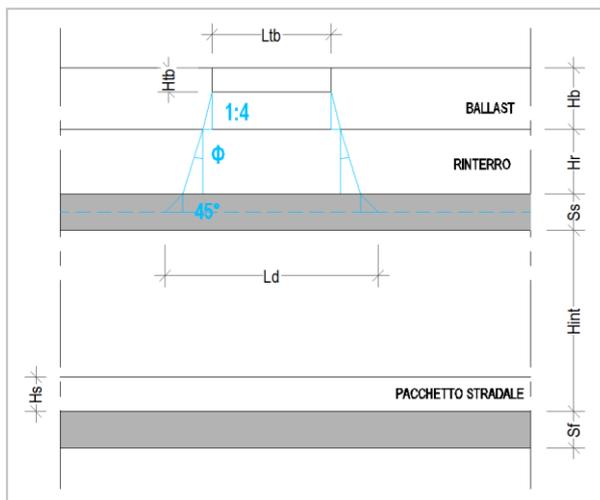


Figura 7. Schema modalità di diffusione dei carichi ferroviari

Carichi accidentali, ripartizione carichi verticali (condizione ACCM)

Standard manutentivo

NORMALE

Lunghezza media caratteristica	L_m	6.98 m	
Numero di luci	n_L	4.00	
Lunghezza caratteristica	L_ϕ	9.77 m	
Incremento dinamico	Φ_3	1.32	
Incremento dinamico ridotto	Φ_{rid}	1.32	
Tipo di treno di carico		SW/2	
Coefficiente di adattamento	α	1.00	
Larghezza di diffusione nel ballast	L_{db}	0.23 m	<i>Diffusione 1:4 nel ballast</i>
Larghezza di diffusione nel rinterro	L_{dr}	0.00 m	<i>Diffusione secondo angolo attrito</i>
Larghezza di diffusione nel cls	L_{dc}	0.60 m	<i>Diffusione 45° nel cls</i>
Larghezza trasv. di diffusione del carico	L_d	3.13 m	$L_{tb} + L_{db} + L_{dr} + L_{dc}$
Carico distribuito per treno di carico	q_1	150.00 kN/m	
Carico concentrato per treno di carico	Q_1	0.00 kN	
N°. carichi concentrati per treno di carico	N_{Q1}	4	
Larghezza distribuzione carichi conc. Q_1	L_{dQ1}	0.00 m	
Carico ripartito vert. per treno di carico (q_1)	P_{q1}	63.44 kN/m²	$q_1 \times \Phi_3 \times \alpha / L_d$
Carico ripartito vert. per treno di carico (Q_1)	P_{Q1}	63.44 kN/m²	

Spinta sui piedritti prodotta dal sovraccarico (condizioni SPACCSX e SPACCDX)

Carico dovuto al treno	SQ1	20.47	kN/m ²	
Spinta semispessore soletta superiore	Fq1sup	6.14	kN/m	$SPQ1 \times SPs / 2$
spinta semispessore soletta inferiore	Fq1inf	7.16	kN/m	$SPQ1 \times SPi / 2$

Frenatura e avviamento (condizione AVV)

Avviamento treno di carico	Av	33.00	kN/m	
Frenatura treno di carico	Av	35.00	kN/m	
Avviamento e frenatura distribuiti	qAv	11.20	kN/m	Av / Ld

Azioni sismiche

Le sollecitazioni indotte dalle azioni sismiche orizzontali e verticali sono state valutate con un'analisi di tipo statico secondo quanto prescritto al §B.4 dell'ISTRUZIONE F.S.44 b.

Le masse interessate sono quelle del peso proprio della struttura, dei sovraccarichi permanenti (condizioni di carico SISMAH e SISMAV) e dei sovraccarichi accidentali (condizione di carico ACCSISM)..

In funzione della lunghezza di calcolo dello scatolare si utilizzano i valori P1S e P2S (vedi tab.B.17.1 norme F.S.44b) dei carichi uniformi equivalenti (flettenti e taglianti) per il calcolo rispettivamente dell'azioni di taglio e flettenti; a tal proposito sono stati sviluppati due appositi modelli di calcolo.

Si considera come direzione orizzontale quella parallela al binario, perché più gravosa.

Alla spinta statica del terreno si aggiunge quella dovuta alla massa del terreno che in fase sismica è una massa oscillante (condizioni SPSSDX e SPSSX), tale azione è stata calcolata in accordo con quanto prescritto al §B.13 della suddetta Istruzione.

In aggiunta a queste pressioni sismiche, dobbiamo anche sommare quella indotta, in fase sismica, dal carico del treno, quando esso è sopra il terreno a lato della parete verticale. Questo sovraccarico sul treno induce un incremento di spinta del terreno sulla parete. Quest'incremento di spinta sulla parete è una pressione uniforme il cui valore è dato dal carico accidentale, inteso come pressione verticale, per il coefficiente di spinta sismico k_h (condizioni di carico SPACCSISMDX e SPACCSISMSX).

Parametri sismici

Grado di sismicità	S	9	
Coefficiente di intensità sismica	C	0.07	$(S-2)/100$
Coefficiente di risposta	R	1.0	
Coefficiente di fondazione	ϵ	1.00	
Coefficiente di struttura	β	1.2	
Coefficiente di protezione sismica	I	1.0	
Coefficiente sismico	Kh	0.08	$C \times R \times \epsilon \times \beta \times I$

Forze di inerzia (condizione SismaH)

Forza orizz su soletta di copertura (flettente)	F'h	5.13 kN/m	$(P_{s1}+P_b+P_r+P_{1s}/L_d) \times kb$
Forza orizz su soletta di copertura (tagliante)	F'h	5.98 kN/m	$(P_{s1}+P_b+P_r+P_{2s}/L_d) \times kb$
Altezza in asse piedritti	Hasse,p	7.15 m	
Forza orizzontale in testa al singolo piedritto	F''h	2.52 kN/m ²	$(kb \times P_p) \times 2$
Forza orizzontale alla base del singolo piedritto	F'''h	0.00 kN/m ²	

Forze di inerzia (condizione SismaV)

Forza vert su soletta di copertura (flettente)	F''v	10.25 kN/m ²	$2 * (P_{s1}+P_b+P_r+P_{s1}/L_d) \times kb$
Forza vert su soletta di copertura (tagliante)	F''v	11.96 kN/m ²	$2 * (P_{s1}+P_b+P_r+P_{s2}/L_d) \times kb$

Forza dovuta al treno in fase sismica (condizione ACCSISM)

Sovraccarichi ISTRUZIONE 44b (flettenti)	P1s	98.80 kN/m	Tabella B.17.1
Sovraccarichi ISTRUZIONE 44b (taglianti)	P2s	130.60 kN/m	Tabella B.17.1
Larghezza trasv. di diffusione del carico	Ld	3.13 m	$L_{1b} + L_{1d} + L_{1r} + L_{1c}$
Carico verticale soletta copertura (flettente)	qsism	31.62 kN/m ²	P_{1s}/L_d
Carico verticale soletta copertura (tagliante)	qsism	41.79 kN/m ²	P_{2s}/L_d

Spinta del treno in fase sismica (condizione SPACCSISMDX e SPACCSISMDX)

Incremento di spinta treno fase sismica (flettente)	QWsup	13.48 kN	$k_0 * P_{1s} / L_d$
Spinta semispessore soletta sup (flettente)	Fq1sup	4.04 kN/m	$SPQ1 \times SP_s / 2$
spinta semispessore soletta inf (flettente)	Fq1inf	4.72 kN/m	$SPQ1 \times SP_i / 2$
Incremento di spinta treno fase sismica (tagliante)	QWsup	17.82 kN	$k_0 * P_{2s} / L_d$
Spinta semispessore soletta sup (tagliante)	Fq1sup	5.35 kN/m	$SPQ1 \times SP_s / 2$
spinta semispessore soletta inf (tagliante)	Fq1inf	6.24 kN/m	$SPQ1 \times SP_i / 2$

Spinta sismica terreno - (condizioni SPSPDX e SPSSX)

FLETTENTI

Angolo tra superficie terreno e orizzontale	eps	0.0 [°]	
Angolo tra intradosso muro e verticale	beta	0.0 [°]	
Angolo di attrito rinterro	ϕ'	35.0 [°]	
Rapp. angoli attrito: $\delta(\text{muro-rinterro}) / \Phi'$	cf δ	0.0	δ / ϕ'
Angolo incremento sismico	θ	4.0 [°]	$\arctg(C)$
Coeff. di spinta sismico (Mononobe Okabe)	ka'	0.310	$ka' = ka [\epsilon ps + \theta; \beta + \theta; \Phi'; cf\delta; C]$
Forza di inerzia treno di carico - (%)	%	100%	
Pressione estradosso soletta sup. comb.sismica	P1s	12.47 kN/m ²	$ka \times (Pb + Pr + \% \times qsism)$
Pressione intradosso soletta inf. comb.sismica	P4s	52.63 kN/m ²	$ka \times (Pb + Pr + \% \times qsism + \gamma r \times Htot)$
Pressione estradosso soletta sup. fase sismica	P1's	14.25 kN/m ²	$ka' \times (Pb + Pr + \% \times qsism)$
Pressione intradosso soletta inf. fase sismica	P4's	60.14 kN/m ²	$ka' \times (Pb + Pr + \% \times qsism + \gamma r \times Htot)$
Spinta orizzontale combinazione sismica	F	253.89 kN/m	$(P1s + P4s) / 2 \times Htot$
Spinta orizzontale fase sismica	F'	290.14 kN/m	$(P1's + P4's) / 2 \times Htot$
Coefficiente moltiplicativo spinta fase sismica	A	0.998	$\cos^2(\beta + \theta) / (\cos^2(\beta) \times \cos(\theta))$
Spinta orizzontale fase sismica	Fs	289.43 kN/m	$A \times F'$
Incremento sismico spinta	ΔF	35.54 kN/m	$Fs - F$
Incremento distrib. estradosso soletta superiore	$\Delta P1$	9.11 kN/m ²	$\Delta F \times 2 / Htot$
Incremento distrib. asse soletta superiore	$\Delta P2$	8.76 kN/m ²	$\Delta F / Htot \times (Sf + Hint + Ss / 2)$
Incremento distrib. asse soletta inferiore	$\Delta P3$	0.41 kN/m ²	$\Delta F / Htot \times (Sf / 2)$
Incremento distrib. intradosso soletta inferiore	$\Delta P4$	0.00 kN/m ²	
Incremento concentrato asse soletta superiore	$\Delta F1$	2.68 kN/m	$(\Delta P1 + \Delta P2) / 2 \times Ss / 3$
Incremento concentrato asse soletta inferiore	$\Delta F2$	0.07 kN/m	$(\Delta P4 + \Delta P3) / 2 \times Sf / 2$

Spinta sismica terreno - (condizioni SPSPDX e SPSSX)

TAGLIANTI

Angolo tra superficie terreno e orizzontale	eps	0.0	[°]	
Angolo tra intradosso muro e verticale	beta	0.0	[°]	
Angolo di attrito rinterro	ϕ'	35.0	[°]	
Rapp. angoli attrito: δ (muro-rinterro) / ϕ'	cf δ	0.0		δ / ϕ'
Angolo incremento sismico	θ	4.0	[°]	$\arctg(C)$
Coeff. di spinta sismico (Mononobe Okabe)	ka'	0.310		$ka' = ka [\epsilon ps + \theta; \beta + \theta; \phi' ; cf\delta ; C]$
Forza di inerzia treno di carico - (%)	%	100%		
Pressione estradosso soletta sup. comb.sismica	P1s	15.23	kN/m ²	$ka \times (Pb + Pr + \% \times qsism)$
Pressione intradosso soletta inf. comb.sismica	P4s	55.39	kN/m ²	$ka \times (Pb + Pr + \% \times qsism + \gamma r \times Htot)$
Pressione estradosso soletta sup. fase sismica	P1's	17.40	kN/m ²	$ka' \times (Pb + Pr + \% \times qsism)$
Pressione intradosso soletta inf. fase sismica	P4's	63.30	kN/m ²	$ka' \times (Pb + Pr + \% \times qsism + \gamma r \times Htot)$
Spinta orizzontale combinazione sismica	F	275.40	kN/m	$(P1s + P4s) / 2 \times Htot$
Spinta orizzontale fase sismica	F'	314.72	kN/m	$(P1's + P4's) / 2 \times Htot$
Coefficiente moltiplicativo spinta fase sismica	A	0.998		$\cos^2(\beta + \theta) / (\cos^2(\beta) \times \cos(\theta))$
Spinta orizzontale fase sismica	Fs	313.95	kN/m	$A \times F'$
Incremento sismico spinta	ΔF	38.55	kN/m	$Fs - F$
Incremento distrib. estradosso soletta superiore	$\Delta P1$	9.88	kN/m ²	$\Delta F \times 2 / Htot$
Incremento distrib. asse soletta superiore	$\Delta P2$	9.50	kN/m ²	$\Delta F / Htot \times (Sf + Hint + Ss / 2)$
Incremento distrib. asse soletta inferiore	$\Delta P3$	0.44	kN/m ²	$\Delta F / Htot \times (Sf / 2)$
Incremento distrib. intradosso soletta inferiore	$\Delta P4$	0.00	kN/m ²	
Incremento concentrato asse soletta superiore	$\Delta F1$	2.91	kN/m	$(\Delta P1 + \Delta P2) / 2 \times Ss / 3$
Incremento concentrato asse soletta inferiore	$\Delta F2$	0.08	kN/m	$(\Delta P4 + \Delta P3) / 2 \times Sf / 2$

3.1.5. COMBINAZIONI DI CARICO

Le azioni descritte nel paragrafo precedente ed utilizzate nelle combinazioni di carico vengono di seguito riassunte:

Peso proprio	DEAD
Carichi permanenti	PERM
Spinta del terreno sulla parete sinistra	SPTSX
Spinta del terreno sulla parete destra	SPTDX
Variazione spinta terreno per falda parete sinistra	SPTWSX
Variazione spinta terreno per falda parete destra	SPTWDX
Carico Accidentale	ACCM
Spinta del carico acc. sulla parete sinistra	SPACCSX

SL01 - Tombino Scatolare Bicanne 6,20 x 6.50 (pk 58+537):
 Relazione di verifica scatolare con Tensioni Ammissibili

 CODICE ELABORATO:
LNPS E 1 7R0 1 1 A

Spinta del carico acc. sulla parete destra	SPACCDX
Avviamento e frenatura	AVV
Ritiro	RITIRO
Azioni dovute al sisma in direzione orizzontale	SISMA_H
Azioni dovute al sisma in direzione verticale	SISMA_V
Treno di carico in fase sismica	ACCSISM
Incremento di spinta dovuto al treno in fase sismica parete sinistra	SPACCSISMSX
Incremento di spinta dovuto al treno in fase sismica parete destra	SPACCSISMDX
Incremento di spinta del terreno dovuto al sisma parete sinistra	SPSSX
Incremento di spinta del terreno dovuto al sisma parete destra	SPSDX

	ESERCIZIO							FESSURAZIONE						SISMA		
	TA01	TA02	TA03	TA04	TA05	TA06	TA07	TA08	TA09	TA10	TA11	TA12	TA13	SISMA_1_ORIZZ	SISMA_2_VERT	SISMA_3_ORIZZ+VERT
DEAD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PERM	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SPTSX	0.6	0.6	0.6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SPTDX	0.6	0.6	0.6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SPTWSX	0.6	0.6	0.6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SPTWDX	0.6	0.6	0.6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ACCM	1	1	1	1	1	0	0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0	0	0
SPACCSX	1	0	1	1	1	1	1	0.8	0	0.8	0.8	0	0.8	0	0	0
SPACCDX	0	1	1	0	1	0	1	0	0.8	0.8	0.8	0	0.8	0	0	0
AVV	1	1	0	1	1	0	0	0.8	0.8	0.8	0	0	0	0	0	0
ENV_TERM	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0	0	0
RITIRO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
SISMA_H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
SISMA_V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
ACCSISM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
SPACCSISMDX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
SPACCSISMSX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
SPSDX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
SPSSX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1

Le combinazioni di carico TA01, TA02, TA03, TA04, TA05, TA06, TA07, SISMA_1_ORIZZ, SISMA_2_VERT, SISMA_3_ORIZZ+VERT sono riferite alle verifiche tensionali alle Tensioni Ammissibili.

Le combinazioni dei carico TA08, TA09, TA10, TA11, TA12, TA13 sono riferite alle verifiche di fessurazione.

3.1.6. MODELLAZIONE ADOTTATA

Il modello di calcolo attraverso il quale viene schematizzata la struttura è quello di telaio chiuso su letto di molle alla Winkler. Il programma di calcolo utilizzato è un programma ad elementi finiti, il Sap 2000.

Le caratteristiche delle aste modellate con elementi frame sono le seguenti:

Aste 1, 7 = Sezione 100 x 70 cmq (soletta inferiore)

Aste 2, 4, 6 = Sezione 100 x 60 cmq (piedritti)

Asta 3, 5 = Sezione 100 x 60 cmq (soletta superiore)

L'opera è stata considerata vincolata alla base mediante dei vincoli cedevoli in funzione delle caratteristiche elastiche del terreno di sottofondo.

La soletta inferiore viene divisa in 10 elementi per poter schematizzare, tramite le molle applicate, l'interazione terreno-struttura. Per la rigidità delle molle, nel caso in esame, si assume il valore del Modulo di reazione verticale desunto dalla relazione geotecnica:

$$K_s = 10000 \text{ kN/m}^3$$

Rigidità molle nodali SAP

ks		10000 kN/m ³
nodi centrali (7,6,5,4,3,-4,-5,-6,-7)		
Linfl		0.680 m
Kcentrale	ks x Linfl x 1	6800 kN/m
nodi intermedi (11,10,9,8,-11,-10,-9,-8)		
Linfl		0.680 m
Kintermedio	1,5 x ks x Linfl x 1	10200 kN/m
nodi estremità (12,13,-12,-13)		
Linfl		0.640 m
Kestremità	2,0 x ks x Linfl x 1	12800 kN/m

Nodi

N.nodi per canna	13
N.nodi sup	2
N.nodi inf	11
N.spazi inf	10
Linterasse	6.80 m
Hinterasse	7.15 m

SL01 - Tombino Scatolare Bicanne 6,20 x 6.50 (pk 58+537):
Relazione di verifica scatolare con Tensioni Ammissibili

CODICE ELABORATO:
LNPS E 1 7R0 1 1 A

Nodo	X	Z	Nodo	X	Z
1	0.000	7.150	1	0.000	7.150
2	6.800	7.150	15	-6.800	7.150
3	0.000	0.000	3	0.000	0.000
4	0.680	0.000	25	-0.680	0.000
5	1.360	0.000	24	-1.360	0.000
6	2.040	0.000	23	-2.040	0.000
7	2.720	0.000	22	-2.720	0.000
8	3.400	0.000	21	-3.400	0.000
9	4.080	0.000	20	-4.080	0.000
10	4.760	0.000	19	-4.760	0.000
11	5.440	0.000	18	-5.440	0.000
12	6.120	0.000	17	-6.120	0.000
13	6.800	0.000	16	-6.800 <td 0.000	

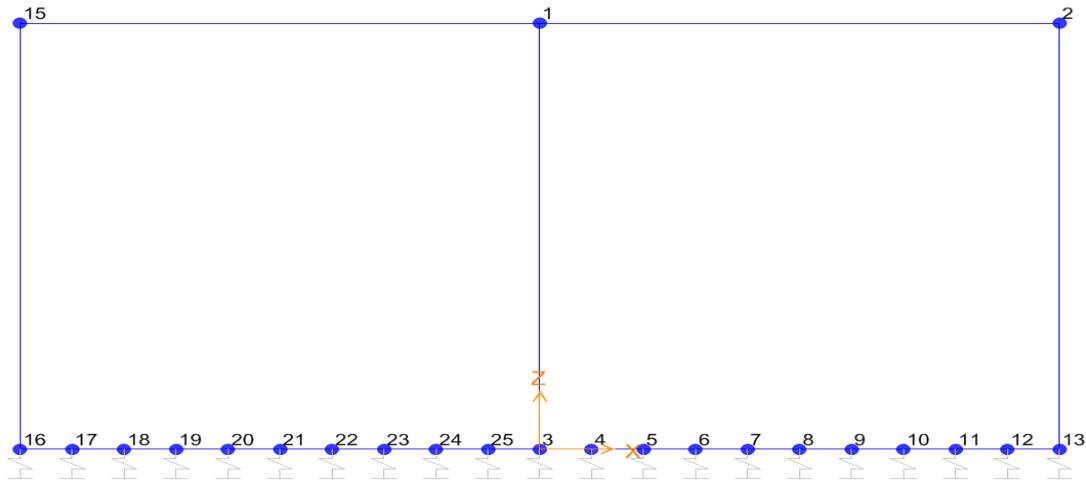


Figura 8. Numerazione nodi modello SAP

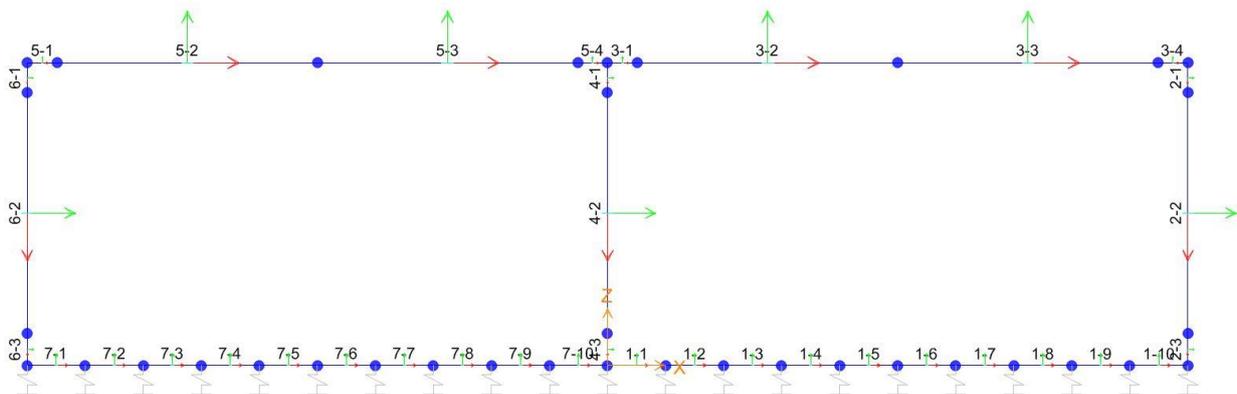


Figura 9: Individuazione elementi modello SAP

3.1.7. CARATTERISTICHE DELLE SOLLECITAZIONI

3.1.7.1. Involuppo Tensioni Ammissibili


CANNA DESTRA

Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN-m	
Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	M3	
1	0.3	ENVELOPE TA	Combination	Max		0.0	461.8	678.5
1	0.68	ENVELOPE TA	Combination	Max		0.0	468.5	501.8
1	0.68	ENVELOPE TA	Combination	Max		0.0	395.1	501.8
1	1.36	ENVELOPE TA	Combination	Max		0.0	407.0	229.1
1	1.36	ENVELOPE TA	Combination	Max		0.0	334.0	229.1
1	2.04	ENVELOPE TA	Combination	Max		0.0	345.9	2.5
1	2.04	ENVELOPE TA	Combination	Max		0.0	274.1	2.5
1	2.72	ENVELOPE TA	Combination	Max		0.0	286.0	-47.0
1	2.72	ENVELOPE TA	Combination	Max		0.0	215.4	-47.0
1	3.4	ENVELOPE TA	Combination	Max		0.0	227.3	-65.3
1	3.4	ENVELOPE TA	Combination	Max		0.0	122.1	-65.3
1	4.08	ENVELOPE TA	Combination	Max		0.0	134.0	-56.7
1	4.08	ENVELOPE TA	Combination	Max		0.0	27.7	-56.7
1	4.76	ENVELOPE TA	Combination	Max		0.0	39.6	-21.4
1	4.76	ENVELOPE TA	Combination	Max		0.0	-69.6	-21.4
1	5.44	ENVELOPE TA	Combination	Max		0.0	-57.7	40.4
1	5.44	ENVELOPE TA	Combination	Max		0.0	-116.0	40.4
1	6.12	ENVELOPE TA	Combination	Max		0.0	-104.1	128.9
1	6.12	ENVELOPE TA	Combination	Max		0.0	-180.1	128.9
1	6.5	ENVELOPE TA	Combination	Max		0.0	-173.5	199.1
1	0.3	ENVELOPE TA	Combination	Min		0.0	121.4	150.1
1	0.68	ENVELOPE TA	Combination	Min		0.0	128.0	102.7
1	0.68	ENVELOPE TA	Combination	Min		0.0	91.4	102.7
1	1.36	ENVELOPE TA	Combination	Min		0.0	103.3	36.5
1	1.36	ENVELOPE TA	Combination	Min		0.0	67.2	36.5
1	2.04	ENVELOPE TA	Combination	Min		0.0	79.1	-15.2
1	2.04	ENVELOPE TA	Combination	Min		0.0	43.8	-15.2
1	2.72	ENVELOPE TA	Combination	Min		0.0	55.7	-192.6
1	2.72	ENVELOPE TA	Combination	Min		0.0	20.9	-192.6
1	3.4	ENVELOPE TA	Combination	Min		0.0	32.8	-343.1
1	3.4	ENVELOPE TA	Combination	Min		0.0	-18.6	-343.1
1	4.08	ENVELOPE TA	Combination	Min		0.0	-6.7	-430.1
1	4.08	ENVELOPE TA	Combination	Min		0.0	-57.8	-430.1
1	4.76	ENVELOPE TA	Combination	Min		0.0	-45.9	-453.0
1	4.76	ENVELOPE TA	Combination	Min		0.0	-122.5	-453.0
1	5.44	ENVELOPE TA	Combination	Min		0.0	-110.6	-409.5
1	5.44	ENVELOPE TA	Combination	Min		0.0	-205.3	-409.5
1	6.12	ENVELOPE TA	Combination	Min		0.0	-193.4	-295.9
1	6.12	ENVELOPE TA	Combination	Min		0.0	-334.9	-295.9
1	6.5	ENVELOPE TA	Combination	Min		0.0	-328.2	-177.3

SL01 - Tombino Scatolare Bicanne 6,20 x 6.50 (pk 58+537):
Relazione di verifica scatolare con Tensioni Ammissibili

CODICE ELABORATO:
LNPS E 1 7R0 1 1 A

2	0.3 ENVELOPE TA	Combination Max	-136.3	-108.4	-163.8
2	3.55 ENVELOPE TA	Combination Max	-185.0	-13.1	137.7
2	6.8 ENVELOPE TA	Combination Max	-233.8	217.6	91.7
2	0.3 ENVELOPE TA	Combination Min	-376.7	-216.4	-451.8
2	3.55 ENVELOPE TA	Combination Min	-425.4	-92.9	-45.9
2	6.8 ENVELOPE TA	Combination Min	-474.1	11.2	-171.3
3	0.3 ENVELOPE TA	Combination Max	-64.7	-45.4	25.4
3	1.85 ENVELOPE TA	Combination Max	-82.1	2.0	163.4
3	3.4 ENVELOPE TA	Combination Max	-99.4	49.5	210.5
3	4.95 ENVELOPE TA	Combination Max	-113.6	193.5	110.6
3	6.5 ENVELOPE TA	Combination Max	-113.6	339.3	-169.1
3	0.3 ENVELOPE TA	Combination Min	-188.3	-301.5	-274.9
3	1.85 ENVELOPE TA	Combination Min	-197.6	-155.8	41.9
3	3.4 ENVELOPE TA	Combination Min	-206.9	-10.6	38.6
3	4.95 ENVELOPE TA	Combination Min	-216.1	70.5	-65.1
3	6.5 ENVELOPE TA	Combination Min	-230.5	118.0	-397.7
4	0.3 ENVELOPE TA	Combination Max	-162.9	0.0	0.0
4	3.55 ENVELOPE TA	Combination Max	-211.6	0.0	26.6
4	6.8 ENVELOPE TA	Combination Max	-260.4	0.0	384.2
4	0.3 ENVELOPE TA	Combination Min	-678.3	-110.0	-331.0
4	3.55 ENVELOPE TA	Combination Min	-727.0	-110.0	0.0
4	6.8 ENVELOPE TA	Combination Min	-775.7	-110.0	0.0

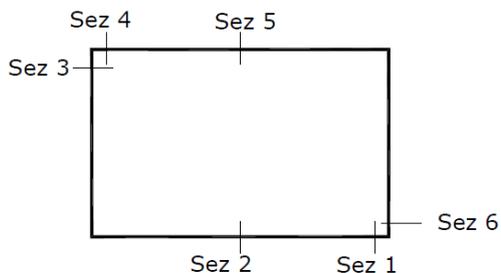

SEZIONE	P	V2	M3
01	0.0	468.5	678.5
02	0.0	0.0	453.0
03	-136.3	217.6	451.8
04	-64.7	339.3	397.7
05	-64.7	0.0	210.5
06	-233.8	217.6	384.2

SL01 - Tombino Scatolare Bicanne 6,20 x 6.50 (pk 58+537):
 Relazione di verifica scatolare con Tensioni Ammissibili


 CODICE ELABORATO:
LNPS E 1 7R0 1 1 A
CANNA SINISTRA

Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN-m
Frame	Station	OutputCase	CaseTy	StepTy	P	V2	M3
7	0.3	ENVELOPE TA	Combinati	Max		0.0	370.6
7	0.68	ENVELOPE TA	Combinati	Max		0.0	256.3
7	0.68	ENVELOPE TA	Combinati	Max		0.0	256.3
7	1.36	ENVELOPE TA	Combinati	Max		0.0	116.6
7	1.36	ENVELOPE TA	Combinati	Max		0.0	116.6
7	2.04	ENVELOPE TA	Combinati	Max		0.0	45.4
7	2.04	ENVELOPE TA	Combinati	Max		0.0	45.4
7	2.72	ENVELOPE TA	Combinati	Max		0.0	-3.3
7	2.72	ENVELOPE TA	Combinati	Max		0.0	-3.3
7	3.4	ENVELOPE TA	Combinati	Max		0.0	-26.8
7	3.4	ENVELOPE TA	Combinati	Max		0.0	-26.8
7	4.08	ENVELOPE TA	Combinati	Max		0.0	-25.8
7	4.08	ENVELOPE TA	Combinati	Max		0.0	-25.8
7	4.76	ENVELOPE TA	Combinati	Max		0.0	-10.0
7	4.76	ENVELOPE TA	Combinati	Max		0.0	-10.0
7	5.44	ENVELOPE TA	Combinati	Max		0.0	150.2
7	5.44	ENVELOPE TA	Combinati	Max		0.0	150.2
7	6.12	ENVELOPE TA	Combinati	Max		0.0	350.0
7	6.12	ENVELOPE TA	Combinati	Max		0.0	350.0
7	6.5	ENVELOPE TA	Combinati	Max		0.0	485.2
7	0.3	ENVELOPE TA	Combinati	Min		0.0	103.6
7	0.68	ENVELOPE TA	Combinati	Min		0.0	-12.9
7	0.68	ENVELOPE TA	Combinati	Min		0.0	-12.9
7	1.36	ENVELOPE TA	Combinati	Min		0.0	-147.7
7	1.36	ENVELOPE TA	Combinati	Min		0.0	-147.7
7	2.04	ENVELOPE TA	Combinati	Min		0.0	-227.0
7	2.04	ENVELOPE TA	Combinati	Min		0.0	-227.0
7	2.72	ENVELOPE TA	Combinati	Min		0.0	-251.3
7	2.72	ENVELOPE TA	Combinati	Min		0.0	-251.3
7	3.4	ENVELOPE TA	Combinati	Min		0.0	-220.5
7	3.4	ENVELOPE TA	Combinati	Min		0.0	-220.5
7	4.08	ENVELOPE TA	Combinati	Min		0.0	-134.8
7	4.08	ENVELOPE TA	Combinati	Min		0.0	-134.8
7	4.76	ENVELOPE TA	Combinati	Min		0.0	-22.7
7	4.76	ENVELOPE TA	Combinati	Min		0.0	-22.7
7	5.44	ENVELOPE TA	Combinati	Min		0.0	6.2
7	5.44	ENVELOPE TA	Combinati	Min		0.0	6.2
7	6.12	ENVELOPE TA	Combinati	Min		0.0	48.0
7	6.12	ENVELOPE TA	Combinati	Min		0.0	48.0
7	6.5	ENVELOPE TA	Combinati	Min		0.0	81.4

SL01 - Tombino Scatolare Bicanne 6,20 x 6.50 (pk 58+537):
Relazione di verifica scatolare con Tensioni Ammissibili

CODICE ELABORATO:
LNPS E 1 7R0 1 1 A

4	0.3 ENVELOPE TA	Combinati Max	-162.9	0.0	0.0
4	3.55 ENVELOPE TA	Combinati Max	-211.6	0.0	26.6
4	6.8 ENVELOPE TA	Combinati Max	-260.4	0.0	384.2
4	0.3 ENVELOPE TA	Combinati Min	-678.3	-110.0	-331.0
4	3.55 ENVELOPE TA	Combinati Min	-727.0	-110.0	0.0
4	6.8 ENVELOPE TA	Combinati Min	-775.7	-110.0	0.0
5	0.3 ENVELOPE TA	Combinati Max	-61.9	-95.1	-10.3
5	1.85 ENVELOPE TA	Combinati Max	-79.2	-47.6	217.1
5	3.4 ENVELOPE TA	Combinati Max	-96.6	71.9	231.2
5	4.95 ENVELOPE TA	Combinati Max	-113.6	217.6	79.5
5	6.5 ENVELOPE TA	Combinati Max	-113.6	363.4	-32.5
5	0.3 ENVELOPE TA	Combinati Min	-189.4	-281.5	-212.8
5	1.85 ENVELOPE TA	Combinati Min	-198.7	-135.7	-29.7
5	3.4 ENVELOPE TA	Combinati Min	-207.9	-23.1	42.8
5	4.95 ENVELOPE TA	Combinati Min	-217.2	24.3	-5.7
5	6.5 ENVELOPE TA	Combinati Min	-227.6	71.7	-456.0
6	0.3 ENVELOPE TA	Combinati Max	-113.4	165.3	258.3
6	3.55 ENVELOPE TA	Combinati Max	-162.1	29.9	38.5
6	6.8 ENVELOPE TA	Combinati Max	-210.9	-90.2	363.2
6	0.3 ENVELOPE TA	Combinati Min	-318.9	55.4	55.3
6	3.55 ENVELOPE TA	Combinati Min	-367.6	-33.8	-141.7
6	6.8 ENVELOPE TA	Combinati Min	-416.3	-258.9	127.2

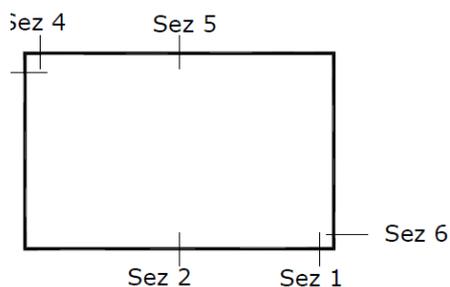


SEZIONE	P	V2	M3
01	0.0	359.2	485.2
02	0.0	0.0	251.3
03	-113.4	258.9	331.0
04	-61.9	363.4	456.0
05	-61.9	0.0	231.2
06	-210.9	258.9	384.2

SL01 - Tombino Scatolare Bicanne 6,20 x 6.50 (pk 58+537):
Relazione di verifica scatolare con Tensioni Ammissibili

CODICE ELABORATO:
LNPS E 1 7R0 1 1 A


Di seguito si riporta la tabella relativa alle massime sollecitazioni ottenute per le varie sezioni dimensionanti.

MAX			
SEZIONE	P	V2	M3
01	0.0	468.5	678.5
02	0.0	0.0	453.0
03	-113.4	258.9	451.8
04	-61.9	363.4	456.0
05	-61.9	0.0	231.2
06	-210.9	258.9	384.2

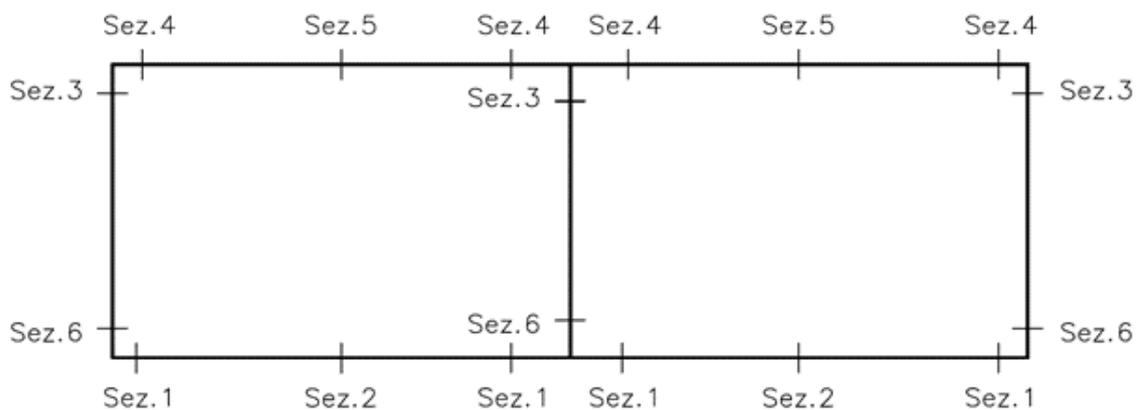


SL01 - Tombino Scatolare Bicanne 6,20 x 6.50 (pk 58+537):
Relazione di verifica scatolare con Tensioni Ammissibili

CODICE ELABORATO:
LNPS E 1 7R0 1 1 A

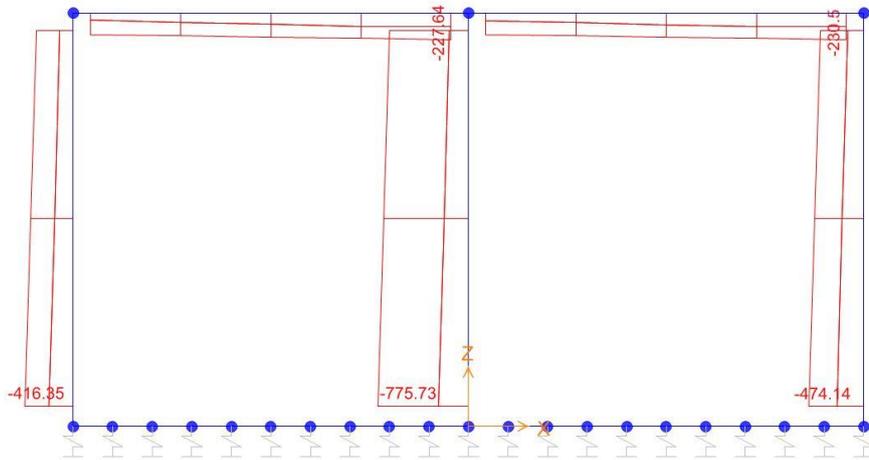


Sforzo normale

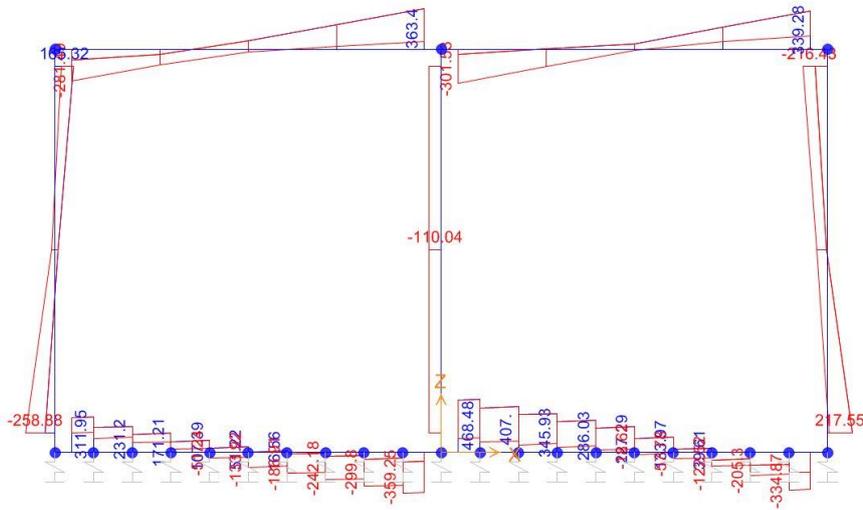

Taglio

SL01 - Tombino Scatolare Bicanne 6,20 x 6.50 (pk 58+537):
Relazione di verifica scatolare con Tensioni Ammissibili

CODICE ELABORATO:
LNPS E 1 7R0 1 1 A

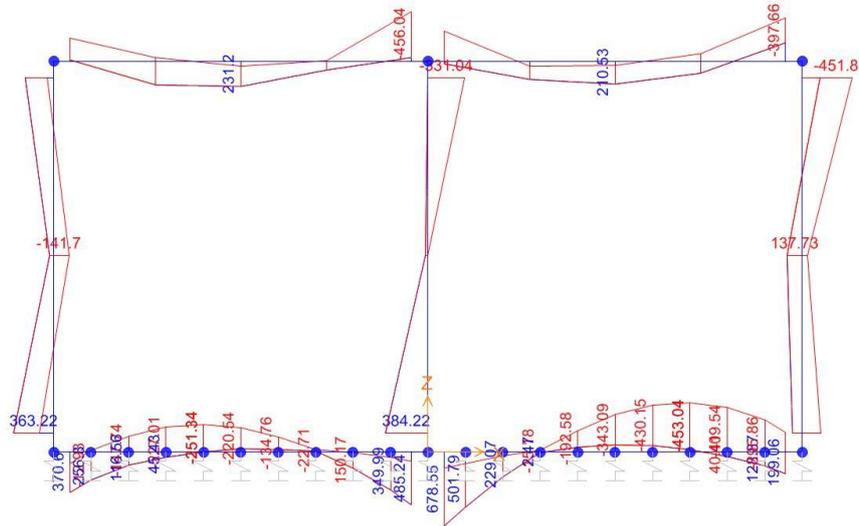

Momento Flettente

I valori V e M dei diagrammi corrispondono a quelli riportati nella tabella, mentre il valore dello sforzo normale P nei diagrammi (valore massimo) differisce da quello di verifica della tabella, pari a quello di compressione minimo.

SL01 - Tombino Scatolare Bicanne 6,20 x 6.50 (pk 58+537):
 Relazione di verifica scatolare con Tensioni Ammissibili

 CODICE ELABORATO:
 LNPS E 1 7R0 1 1 A


 3.1.7.2. *Inviluppo Fessurazioni*
CANNA DESTRA

Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN-m	
Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	M3	
1	0.3	ENVELOPE FESS	Combination	Max		0.0	344.2	500.8
1	0.68	ENVELOPE FESS	Combination	Max		0.0	350.9	368.7
1	0.68	ENVELOPE FESS	Combination	Max		0.0	291.7	368.7
1	1.36	ENVELOPE FESS	Combination	Max		0.0	303.6	166.3
1	1.36	ENVELOPE FESS	Combination	Max		0.0	244.7	166.3
1	2.04	ENVELOPE FESS	Combination	Max		0.0	256.6	-0.4
1	2.04	ENVELOPE FESS	Combination	Max		0.0	198.3	-0.4
1	2.72	ENVELOPE FESS	Combination	Max		0.0	210.2	-78.8
1	2.72	ENVELOPE FESS	Combination	Max		0.0	152.7	-78.8
1	3.4	ENVELOPE FESS	Combination	Max		0.0	164.6	-122.1
1	3.4	ENVELOPE FESS	Combination	Max		0.0	78.6	-122.1
1	4.08	ENVELOPE FESS	Combination	Max		0.0	90.5	-122.7
1	4.08	ENVELOPE FESS	Combination	Max		0.0	3.5	-122.7
1	4.76	ENVELOPE FESS	Combination	Max		0.0	15.4	-82.0
1	4.76	ENVELOPE FESS	Combination	Max		0.0	-74.2	-82.0
1	5.44	ENVELOPE FESS	Combination	Max		0.0	-62.3	-0.8
1	5.44	ENVELOPE FESS	Combination	Max		0.0	-156.1	-0.8
1	6.12	ENVELOPE FESS	Combination	Max		0.0	-144.2	120.4
1	6.12	ENVELOPE FESS	Combination	Max		0.0	-259.8	120.4
1	6.5	ENVELOPE FESS	Combination	Max		0.0	-253.2	217.9
1	0.3	ENVELOPE FESS	Combination	Min		0.0	232.5	307.1
1	0.68	ENVELOPE FESS	Combination	Min		0.0	239.2	217.5
1	0.68	ENVELOPE FESS	Combination	Min		0.0	182.1	217.5
1	1.36	ENVELOPE FESS	Combination	Min		0.0	194.0	89.6
1	1.36	ENVELOPE FESS	Combination	Min		0.0	138.6	89.6
1	2.04	ENVELOPE FESS	Combination	Min		0.0	150.5	-12.4
1	2.04	ENVELOPE FESS	Combination	Min		0.0	97.2	-12.4
1	2.72	ENVELOPE FESS	Combination	Min		0.0	109.1	-143.0
1	2.72	ENVELOPE FESS	Combination	Min		0.0	57.7	-143.0
1	3.4	ENVELOPE FESS	Combination	Min		0.0	69.6	-250.9
1	3.4	ENVELOPE FESS	Combination	Min		0.0	-5.0	-250.9
1	4.08	ENVELOPE FESS	Combination	Min		0.0	6.9	-308.4
1	4.08	ENVELOPE FESS	Combination	Min		0.0	-65.8	-308.4
1	4.76	ENVELOPE FESS	Combination	Min		0.0	-53.9	-314.8
1	4.76	ENVELOPE FESS	Combination	Min		0.0	-125.4	-314.8
1	5.44	ENVELOPE FESS	Combination	Min		0.0	-113.5	-268.4
1	5.44	ENVELOPE FESS	Combination	Min		0.0	-184.1	-268.4
1	6.12	ENVELOPE FESS	Combination	Min		0.0	-172.2	-166.3
1	6.12	ENVELOPE FESS	Combination	Min		0.0	-275.3	-166.3
1	6.5	ENVELOPE FESS	Combination	Min		0.0	-268.6	-65.4

SL01 - Tombino Scatolare Bicanne 6,20 x 6.50 (pk 58+537):
 Relazione di verifica scatolare con Tensioni Ammissibili

 CODICE ELABORATO:
LNPS E 1 7R0 1 1 A

2	0.3 ENVELOPE FESS	Combination Max	-231.1	-120.3	-174.6
2	3.55 ENVELOPE FESS	Combination Max	-279.8	-8.1	89.0
2	6.8 ENVELOPE FESS	Combination Max	-328.5	209.3	23.2
2	0.3 ENVELOPE FESS	Combination Min	-287.2	-187.9	-360.7
2	3.55 ENVELOPE FESS	Combination Min	-335.9	-73.3	28.4
2	6.8 ENVELOPE FESS	Combination Min	-384.7	90.8	-214.8
3	0.3 ENVELOPE FESS	Combination Max	-98.8	-168.3	-50.1
3	1.85 ENVELOPE FESS	Combination Max	-112.7	-61.9	128.2
3	3.4 ENVELOPE FESS	Combination Max	-125.4	44.6	149.9
3	4.95 ENVELOPE FESS	Combination Max	-125.4	151.0	75.3
3	6.5 ENVELOPE FESS	Combination Max	-125.4	257.4	-154.2
3	0.3 ENVELOPE FESS	Combination Min	-171.3	-224.4	-225.9
3	1.85 ENVELOPE FESS	Combination Min	-171.3	-118.0	39.5
3	3.4 ENVELOPE FESS	Combination Min	-172.4	-11.6	131.3
3	4.95 ENVELOPE FESS	Combination Min	-186.3	94.9	-9.9
3	6.5 ENVELOPE FESS	Combination Min	-200.2	201.3	-326.4
4	0.3 ENVELOPE FESS	Combination Max	-458.4	29.4	85.2
4	3.55 ENVELOPE FESS	Combination Max	-507.1	29.4	21.3
4	6.8 ENVELOPE FESS	Combination Max	-555.9	29.4	307.4
4	0.3 ENVELOPE FESS	Combination Min	-469.8	-88.0	-264.8
4	3.55 ENVELOPE FESS	Combination Min	-518.5	-88.0	-10.4
4	6.8 ENVELOPE FESS	Combination Min	-567.3	-88.0	-105.9

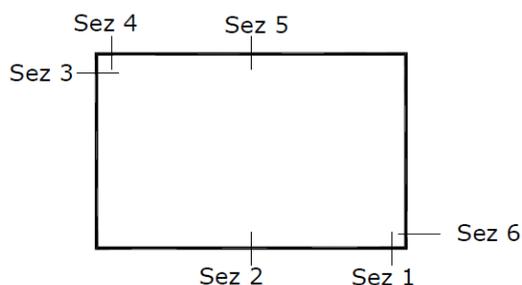

SEZIONE	P	M3
01	0.0	500.8
02	0.0	314.8
03	-231.1	360.7
04	-98.8	326.4
05	-98.8	149.9
06	-328.5	307.4

SL01 - Tombino Scatolare Bicanne 6,20 x 6.50 (pk 58+537):
 Relazione di verifica scatolare con Tensioni Ammissibili

 CODICE ELABORATO:
 LNPS E 1 7R0 1 1 A


CANNA SINISTRA

Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN-m
Frame	Station	OutputCase	CaseTy	StepTy	P	V2	M3
7	0.3	ENVELOPE FESS	Combinati Max			0.0	331.4
7	0.68	ENVELOPE FESS	Combinati Max			0.0	237.5
7	0.68	ENVELOPE FESS	Combinati Max			0.0	237.5
7	1.36	ENVELOPE FESS	Combinati Max			0.0	110.3
7	1.36	ENVELOPE FESS	Combinati Max			0.0	110.3
7	2.04	ENVELOPE FESS	Combinati Max			0.0	15.4
7	2.04	ENVELOPE FESS	Combinati Max			0.0	15.4
7	2.72	ENVELOPE FESS	Combinati Max			0.0	-45.4
7	2.72	ENVELOPE FESS	Combinati Max			0.0	-45.4
7	3.4	ENVELOPE FESS	Combinati Max			0.0	-69.8
7	3.4	ENVELOPE FESS	Combinati Max			0.0	-69.8
7	4.08	ENVELOPE FESS	Combinati Max			0.0	-55.7
7	4.08	ENVELOPE FESS	Combinati Max			0.0	-55.7
7	4.76	ENVELOPE FESS	Combinati Max			0.0	-8.7
7	4.76	ENVELOPE FESS	Combinati Max			0.0	-8.7
7	5.44	ENVELOPE FESS	Combinati Max			0.0	124.9
7	5.44	ENVELOPE FESS	Combinati Max			0.0	124.9
7	6.12	ENVELOPE FESS	Combinati Max			0.0	292.9
7	6.12	ENVELOPE FESS	Combinati Max			0.0	292.9
7	6.5	ENVELOPE FESS	Combinati Max			0.0	405.3
7	0.3	ENVELOPE FESS	Combinati Min			0.0	48.2
7	0.68	ENVELOPE FESS	Combinati Min			0.0	-49.2
7	0.68	ENVELOPE FESS	Combinati Min			0.0	-49.2
7	1.36	ENVELOPE FESS	Combinati Min			0.0	-157.3
7	1.36	ENVELOPE FESS	Combinati Min			0.0	-157.3
7	2.04	ENVELOPE FESS	Combinati Min			0.0	-217.5
7	2.04	ENVELOPE FESS	Combinati Min			0.0	-217.5
7	2.72	ENVELOPE FESS	Combinati Min			0.0	-231.1
7	2.72	ENVELOPE FESS	Combinati Min			0.0	-231.1
7	3.4	ENVELOPE FESS	Combinati Min			0.0	-198.7
7	3.4	ENVELOPE FESS	Combinati Min			0.0	-198.7
7	4.08	ENVELOPE FESS	Combinati Min			0.0	-119.9
7	4.08	ENVELOPE FESS	Combinati Min			0.0	-119.9
7	4.76	ENVELOPE FESS	Combinati Min			0.0	-20.6
7	4.76	ENVELOPE FESS	Combinati Min			0.0	-20.6
7	5.44	ENVELOPE FESS	Combinati Min			0.0	48.3
7	5.44	ENVELOPE FESS	Combinati Min			0.0	48.3
7	6.12	ENVELOPE FESS	Combinati Min			0.0	141.7
7	6.12	ENVELOPE FESS	Combinati Min			0.0	141.7
7	6.5	ENVELOPE FESS	Combinati Min			0.0	211.7

SL01 - Tombino Scatolare Bicanne 6,20 x 6.50 (pk 58+537):
Relazione di verifica scatolare con Tensioni Ammissibili

CODICE ELABORATO:
LNPS E 1 7R0 1 1 A

4	0.3 ENVELOPE FESS	Combinati Max	-458.4	29.4	85.2
4	3.55 ENVELOPE FESS	Combinati Max	-507.1	29.4	21.3
4	6.8 ENVELOPE FESS	Combinati Max	-555.9	29.4	307.4
4	0.3 ENVELOPE FESS	Combinati Min	-469.8	-88.0	-264.8
4	3.55 ENVELOPE FESS	Combinati Min	-518.5	-88.0	-10.4
4	6.8 ENVELOPE FESS	Combinati Min	-567.3	-88.0	-105.9
5	0.3 ENVELOPE FESS	Combinati Max	-96.5	-169.8	-48.5
5	1.85 ENVELOPE FESS	Combinati Max	-110.4	-63.4	132.3
5	3.4 ENVELOPE FESS	Combinati Max	-124.3	43.0	158.2
5	4.95 ENVELOPE FESS	Combinati Max	-125.4	149.4	87.8
5	6.5 ENVELOPE FESS	Combinati Max	-125.4	255.8	-139.3
5	0.3 ENVELOPE FESS	Combinati Min	-171.3	-226.0	-220.7
5	1.85 ENVELOPE FESS	Combinati Min	-171.3	-119.6	47.1
5	3.4 ENVELOPE FESS	Combinati Min	-171.3	-13.1	139.6
5	4.95 ENVELOPE FESS	Combinati Min	-184.0	93.3	-1.0
5	6.5 ENVELOPE FESS	Combinati Min	-197.9	199.7	-315.1
6	0.3 ENVELOPE FESS	Combinati Max	-199.6	156.3	255.1
6	3.55 ENVELOPE FESS	Combinati Max	-248.4	41.7	-31.3
6	6.8 ENVELOPE FESS	Combinati Max	-297.1	-122.4	314.6
6	0.3 ENVELOPE FESS	Combinati Min	-255.8	88.7	68.9
6	3.55 ENVELOPE FESS	Combinati Min	-304.5	-23.5	-91.9
6	6.8 ENVELOPE FESS	Combinati Min	-353.2	-240.9	76.6

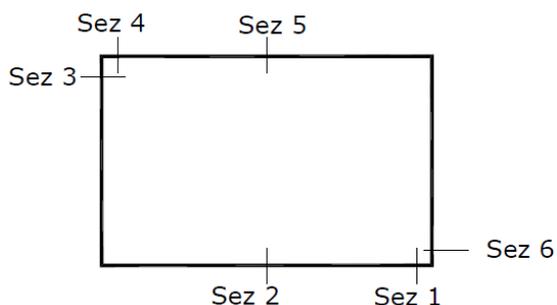


SEZIONE	P	M3
01	0.0	405.3
02	0.0	231.1
03	-199.6	264.8
04	-96.5	315.1
05	-96.5	158.2
06	-297.1	314.6

SL01 - Tombino Scatolare Bicanne 6,20 x 6.50 (pk 58+537):
Relazione di verifica scatolare con Tensioni Ammissibili


CODICE ELABORATO:
LNPS E 1 7R0 1 1 A

Di seguito si riporta la tabella relativa alle massime sollecitazioni ottenute per le varie sezioni dimensionanti.


MAX		
SEZIONE	P	M3
01	0.0	500.8
02	0.0	314.8
03	-199.6	360.7
04	-96.5	326.4
05	-96.5	158.2
06	-297.1	314.6

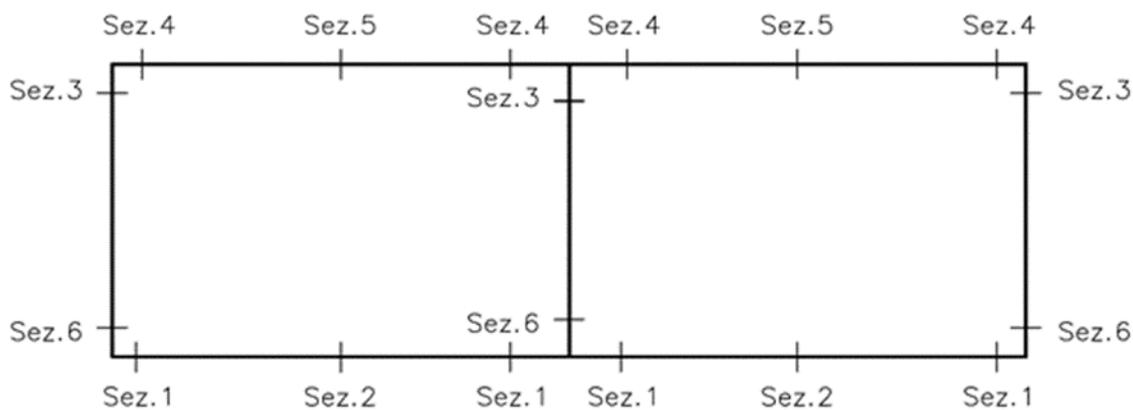

Diagrammi di involuppo delle sollecitazioni: ENVELOPE FESS

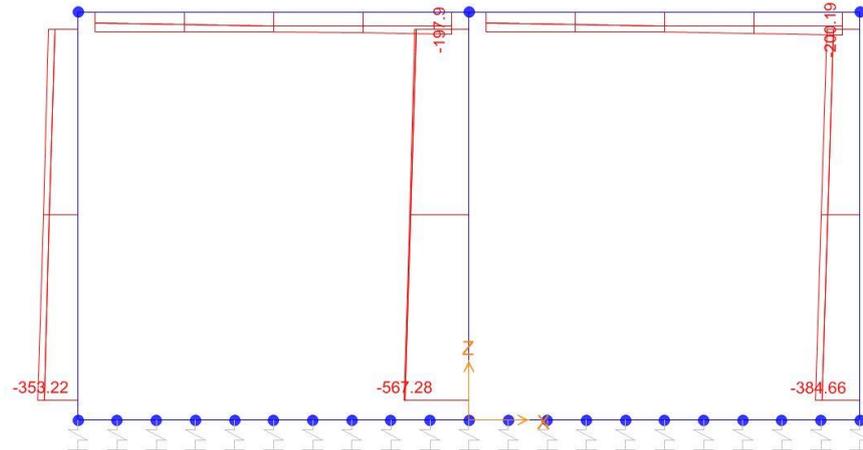

Sforzo normale

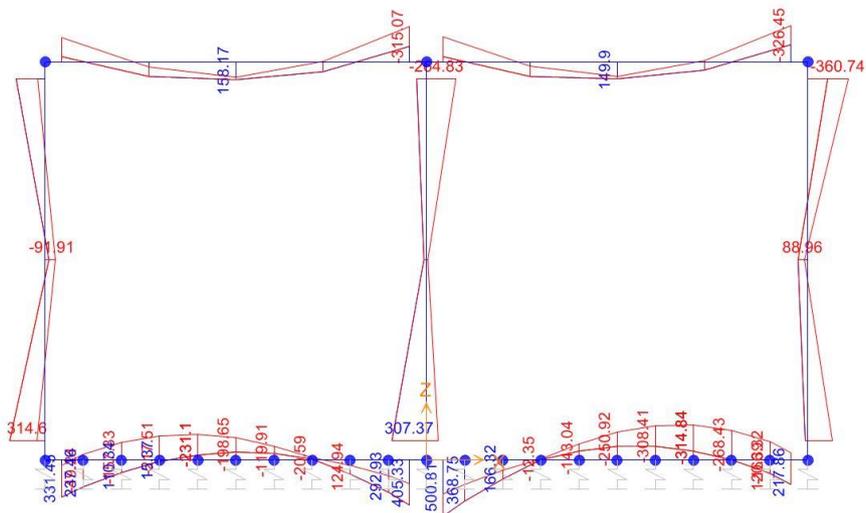

Momento Flettente

SL01 - Tombino Scatolare Bicanne 6,20 x 6.50 (pk 58+537):
Relazione di verifica scatolare con Tensioni Ammissibili

CODICE ELABORATO:
LNPS E 1 7R0 1 1 A

Il valore M dei diagrammi corrisponde a quello riportato nella tabella, mentre il valore dello sforzo normale P nei diagrammi (valore massimo) differisce da quello di verifica della tabella, pari a quello di compressione minimo.

3.1.8. VERIFICHE

Oggetto:


TOMBINO SL01_Km.58+537 - Esistente Norma originaria

Sezione n°. 01

Dati di Input:

B	Base sezione rettangolare	1000 mm	
H	Altezza sezione rettangolare	700 mm	
c'	Copriferro armatura sup. compressa	40 mm	
c	Copriferro armatura inf. Tesa	40 mm	
d	Altezza utile = H-c	660 mm	
Rck	Resistenza caratt. Cubica calcestruzzo	35 MPa	
sa-adm	Tensione ammissibile acciaio	255 MPa	
sc-adm	Tensione ammissibile cls compressione	11.00 MPa	
tau-co	Tensione limite no armatura taglio	0.67 MPa	
tau-c1	Tensione limite si armatura taglio	1.97 MPa	
N	Sforzo normale [(+)Trazione]	0.0 kN	
M	Momento flettente [(+)]	678.5 kNm	
V	Taglio [(+)]	468.5 kN	
Fi1	1° diametro armatura tesa	24	
Fi2	2° diametro armatura tesa	24	
n1	N°. Barre 1° armatura tesa	5	
n2	N°. Barre 2° armatura tesa	5	
As'	Armatura superiore compressa	2262 mmq	
As	Armatura inferiore tesa	4524 mmq	
Fi Staffe	Diametro staffe	0 mm	
s. Staffe	Passo staffe	100 mm	
bracci	Numero Bracci staffe	0	
cotθ	(proiez.orizz.)/(proiez.vert.) puntone cls	1.0 [range: 1,0-2,5]	
alpha	angolo staffe/piegati rispetto all'orizzonta	90.0°	
Asw	Area a taglio per unità di lunghezza	0 mmq/m	0.00 cmq/m
M-fess	Momento per fessurazione [(+)]	500.8 kNm	
N-fess	Sforzo normale per fessurazione [(+)Traz.]	0.0 kN	
wk-lim	Stato limite apertura fessure (Freq.Perm)	0.20 mm	

Geometria della Sezione:

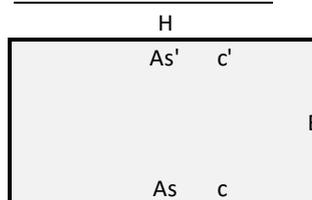

Dati di Output:


TA - Tensioni e ampiezza fessure

Sigs-sup	Tensione barre superiori [(-)Compresso]	-102 Mpa	Coeff.Sfrutt.	40%
Sigs-inf	Tensione barre inferiori [(+)Teso]	253 Mpa	Coeff.Sfrutt.	99%
Sigc-sup	Tensione cls superiore [(-)Compresso]	-8 Mpa	Coeff.Sfrutt.	76%
tau-c	Tensione tangenziale calcestruzzo	0.79 Mpa	Coeff.Sfrutt.	118%
V-puntone	Resistenza a Taglio puntone calcestruzzo	2178 kN	Coeff.Sfrutt.	0%
V-tirante	Resistenza a Taglio tirante acciaio	0 kN	Coeff.Sfrutt.	0%
Mcr	Momento di prima fessurazione	308 kNm		
wk	Ampiezza di fessura	0.14 mm	Coeff.Sfrutt.	70%

SL01 - Tombino Scatolare Bicanne 6,20 x 6.50 (pk 58+537):
 Relazione di verifica scatolare con Tensioni Ammissibili

 CODICE ELABORATO:
LNPS E 1 7R0 1 1 A
Oggetto:
[TOMBINO SL01_Km.58+537 - Esistente Norma originaria](#)
[Sezione n°. 02](#)
Dati di Input:

B	Base sezione rettangolare	1000 mm		
H	Altezza sezione rettangolare	700 mm		
c'	Copriferro armatura sup. compressa	40 mm		
c	Copriferro armatura inf. Tesa	40 mm		
d	Altezza utile = H-c	660 mm		
Rck	Resistenza caratt. Cubica calcestruzzo	35 MPa		
sa-adm	Tensione ammissibile acciaio	255 MPa		
sc-adm	Tensione ammissibile cls compressione	11.00 MPa		
tau-co	Tensione limite no armatura taglio	0.67 MPa		
tau-c1	Tensione limite si armatura taglio	1.97 MPa		
N	Sforzo normale [(+)Trazione]	0.0 kN		
M	Momento flettente [(+)]	453.0 kNm		
V	Taglio [(+)]	0.0 kN		
Fi1	1° diametro armatura tesa	24		
Fi2	2° diametro armatura tesa	24		
n1	N°. Barre 1° armatura tesa	5		
n2	N°. Barre 2° armatura tesa	5		
As'	Armatura superiore compressa	2262 mmq		
As	Armatura inferiore tesa	4524 mmq		
Fi Staffe	Diametro staffe	0 mm		
s. Staffe	Passo staffe	200 mm		
bracci	Numero Bracci staffe	0		
cotθ	(proiez.orizz.)/(proiez.vert.) puntone cls	1.0 [range: 1,0-2,5]		
alpha	angolo staffe/piegati rispetto all'orizzonta	90.0°		
Asw	Area a taglio per unità di lunghezza	0 mmq/m	0.00 cmq/m	
M-fess	Momento per fessurazione [(+)]	314.8 kNm		
N-fess	Sforzo normale per fessurazione [(+)Traz.]	0.0 kN		
wk-lim	Stato limite apertura fessure (Freq.Perm)	0.20 mm		

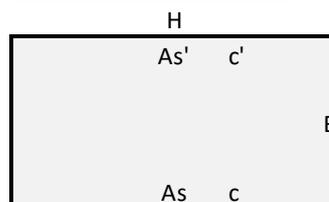Geometria della Sezione:

Dati di Output:
TA - Tensioni e ampiezza fessure

Sigs-sup	Tensione barre superiori [(-)Compresso]	-68 Mpa	Coeff.Sfrutt.	27%
Sigs-inf	Tensione barre inferiori [(+)Teso]	169 Mpa	Coeff.Sfrutt.	66%
Sigc-sup	Tensione cls superiore [(-)Compresso]	-6 Mpa	Coeff.Sfrutt.	51%
tau-c	Tensione tangenziale calcestruzzo	0.00 Mpa	Coeff.Sfrutt.	0%
V-puntone	Resistenza a Taglio puntone calcestruzzo	2178 kN	Coeff.Sfrutt.	0%
V-tirante	Resistenza a Taglio tirante acciaio	0 kN	Coeff.Sfrutt.	0%
Mcr	Momento di prima fessurazione	308 kNm		
wk	Ampiezza di fessura	0.08 mm	Coeff.Sfrutt.	38%

SL01 - Tombino Scatolare Bicanne 6,20 x 6.50 (pk 58+537):
 Relazione di verifica scatolare con Tensioni Ammissibili


 CODICE ELABORATO:
LNPS E 1 7R0 1 1 A
Oggetto:

TOMBINO SL01_Km.58+537 - Esistente Norma originaria

Sezione n°. 03

Dati di Input:

B	Base sezione rettangolare	1000 mm	
H	Altezza sezione rettangolare	600 mm	
c'	Copriferro armatura sup. compressa	40 mm	
c	Copriferro armatura inf. Tesa	40 mm	
d	Altezza utile = H-c	560 mm	
Rck	Resistenza caratt. Cubica calcestruzzo	35 MPa	
sa-adm	Tensione ammissibile acciaio	255 MPa	
sc-adm	Tensione ammissibile cls compressione	11.00 MPa	
tau-co	Tensione limite no armatura taglio	0.67 MPa	
tau-c1	Tensione limite si armatura taglio	1.97 MPa	
N	Sforzo normale [(+)Trazione]	-113.4 kN	
M	Momento flettente [(+)]	451.8 kNm	
V	Taglio [(+)]	258.9 kN	
Fi1	1° diametro armatura tesa	22	
Fi2	2° diametro armatura tesa	24	
n1	N°. Barre 1° armatura tesa	5	
n2	N°. Barre 2° armatura tesa	2.5	
As'	Armatura superiore compressa	3032 mmq	
As	Armatura inferiore tesa	3032 mmq	
Fi Staffe	Diametro staffe	0 mm	
s. Staffe	Passo staffe	333 mm	
bracci	Numero Bracci staffe	0	
cotθ	(proiez.orizz.)/(proiez.vert.) puntone cls	1.0 [range: 1,0-2,5]	
alpha	angolo staffe/piegati rispetto all'orizzonta	90.0°	
Asw	Area a taglio per unità di lunghezza	0 mmq/m	0.00 cmq/m
M-fess	Momento per fessurazione [(+)]	360.7 kNm	
N-fess	Sforzo normale per fessurazione [(+)Traz.]	-199.6 kN	
wk-lim	Stato limite apertura fessure (Freq.Perm)	0.20 mm	

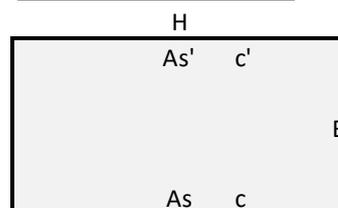Geometria della Sezione:

Dati di Output:
TA - Tensioni e ampiezza fessure

Sigs-sup	Tensione barre superiori [(-)Compresso]	-91 Mpa	Coeff.Sfrutt.	36%
Sigs-inf	Tensione barre inferiori [(+)Teso]	275 Mpa	Coeff.Sfrutt.	108%
Sigc-sup	Tensione cls superiore [(-)Compresso]	-8 Mpa	Coeff.Sfrutt.	72%
tau-c	Tensione tangenziale calcestruzzo	0.51 Mpa	Coeff.Sfrutt.	77%
V-puntone	Resistenza a Taglio puntone calcestruzzo	1848 kN	Coeff.Sfrutt.	0%
V-tirante	Resistenza a Taglio tirante acciaio	0 kN	Coeff.Sfrutt.	0%
Mcr	Momento di prima fessurazione	244 kNm		
wk	Ampiezza di fessura	0.19 mm	Coeff.Sfrutt.	97%

SL01 - Tombino Scatolare Bicanne 6,20 x 6.50 (pk 58+537):
 Relazione di verifica scatolare con Tensioni Ammissibili


 CODICE ELABORATO:
LNPS E 1 7R0 1 1 A
Oggetto:

TOMBINO SL01_Km.58+537 - Esistente Norma originaria

Sezione n°. 04

Dati di Input:

B	Base sezione rettangolare	1000 mm	
H	Altezza sezione rettangolare	600 mm	
c'	Copriferro armatura sup. compressa	40 mm	
c	Copriferro armatura inf. Tesa	40 mm	
d	Altezza utile = H-c	560 mm	
Rck	Resistenza caratt. Cubica calcestruzzo	35 MPa	
sa-adm	Tensione ammissibile acciaio	255 MPa	
sc-adm	Tensione ammissibile cls compressione	11.00 MPa	
tau-co	Tensione limite no armatura taglio	0.67 MPa	
tau-c1	Tensione limite si armatura taglio	1.97 MPa	
N	Sforzo normale [(+)Trazione]	-61.9 kN	
M	Momento flettente [(+)]	456.0 kNm	
V	Taglio [(+)]	363.4 kN	
Fi1	1° diametro armatura tesa	24	
Fi2	2° diametro armatura tesa	20	
n1	N°. Barre 1° armatura tesa	5	
n2	N°. Barre 2° armatura tesa	5	
As'	Armatura superiore compressa	3142 mmq	
As	Armatura inferiore tesa	3833 mmq	
Fi Staffe	Diametro staffe	0 mm	
s. Staffe	Passo staffe	200 mm	
bracci	Numero Bracci staffe	0	
cotθ	(proiez.orizz.)/(proiez.vert.) puntone cls	1.0 [range: 1,0-2,5]	
alpha	angolo staffe/piegati rispetto all'orizzonta	90.0°	
Asw	Area a taglio per unità di lunghezza	0 mmq/m	0.00 cmq/m
M-fess	Momento per fessurazione [(+)]	326.4 kNm	
N-fess	Sforzo normale per fessurazione [(+)Traz.]	-96.5 kN	
wk-lim	Stato limite apertura fessure (Freq.Perm)	0.20 mm	

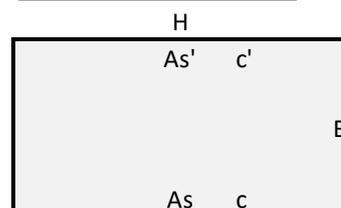Geometria della Sezione:

Dati di Output:
TA - Tensioni e ampiezza fessure

Sigs-sup	Tensione barre superiori [(-)Compresso]	-86 Mpa	Coeff.Sfrutt.	34%
Sigs-inf	Tensione barre inferiori [(+)Teso]	228 Mpa	Coeff.Sfrutt.	89%
Sigc-sup	Tensione cls superiore [(-)Compresso]	-7 Mpa	Coeff.Sfrutt.	66%
tau-c	Tensione tangenziale calcestruzzo	0.72 Mpa	Coeff.Sfrutt.	108%
V-puntone	Resistenza a Taglio puntone calcestruzzo	1848 kN	Coeff.Sfrutt.	0%
V-tirante	Resistenza a Taglio tirante acciaio	0 kN	Coeff.Sfrutt.	0%
Mcr	Momento di prima fessurazione	240 kNm		
wk	Ampiezza di fessura	0.11 mm	Coeff.Sfrutt.	57%

SL01 - Tombino Scatolare Bicanne 6,20 x 6.50 (pk 58+537):
Relazione di verifica scatolare con Tensioni Ammissibili

CODICE ELABORATO:
LNPS E 1 7R0 1 1 A

Oggetto:


TOMBINO SL01_Km.58+537 - Esistente Norma originaria

Sezione n°. 05

Dati di Input:

B	Base sezione rettangolare	1000 mm	
H	Altezza sezione rettangolare	600 mm	
c'	Copriferro armatura sup. compressa	40 mm	
c	Copriferro armatura inf. Tesa	40 mm	
d	Altezza utile = H-c	560 mm	
Rck	Resistenza caratt. Cubica calcestruzzo	35 MPa	
sa-adm	Tensione ammissibile acciaio	255 MPa	
sc-adm	Tensione ammissibile cls compressione	11.00 MPa	
tau-co	Tensione limite no armatura taglio	0.67 MPa	
tau-c1	Tensione limite si armatura taglio	1.97 MPa	
N	Sforzo normale [(+)Trazione]	-61.9 kN	
M	Momento flettente [(+)]	231.2 kNm	
V	Taglio [(+)]	0.0 kN	
Fi1	1° diametro armatura tesa	24	
Fi2	2° diametro armatura tesa	24	
n1	N°. Barre 1° armatura tesa	5	
n2	N°. Barre 2° armatura tesa	5	
As'	Armatura superiore compressa	2655 mmq	
As	Armatura inferiore tesa	4524 mmq	
Fi Staffe	Diametro staffe	0 mm	
s. Staffe	Passo staffe	200 mm	
bracci	Numero Bracci staffe	0	
cotθ	(proiez.orizz.)/(proiez.vert.) puntone cls	1.0 [range: 1,0-2,5]	
alpha	angolo staffe/piegati rispetto all'orizzonta	90.0°	
Asw	Area a taglio per unità di lunghezza	0 mmq/m	0.00 cmq/m
M-fess	Momento per fessurazione [(+)]	158.2 kNm	
N-fess	Sforzo normale per fessurazione [(+)Traz.]	-96.5 kN	
wk-lim	Stato limite apertura fessure (Freq.Perm)	0.20 mm	

Geometria della Sezione:

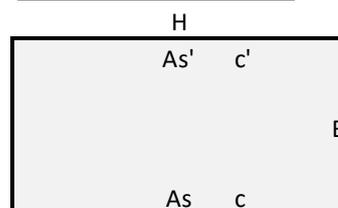

Dati di Output:

TA - Tensioni e ampiezza fessure

Sigs-sup	Tensione barre superiori [(-)Compresso]	-45 Mpa	Coeff.Sfrutt.	17%
Sigs-inf	Tensione barre inferiori [(+)Teso]	96 Mpa	Coeff.Sfrutt.	38%
Sigc-sup	Tensione cls superiore [(-)Compresso]	-4 Mpa	Coeff.Sfrutt.	34%
tau-c	Tensione tangenziale calcestruzzo	0.00 Mpa	Coeff.Sfrutt.	0%
V-puntone	Resistenza a Taglio puntone calcestruzzo	1848 kN	Coeff.Sfrutt.	0%
V-tirante	Resistenza a Taglio tirante acciaio	0 kN	Coeff.Sfrutt.	0%
Mcr	Momento di prima fessurazione	244 kNm		
wk	Ampiezza di fessura	0.03 mm	Coeff.Sfrutt.	17%

SL01 - Tombino Scatolare Bicanne 6,20 x 6.50 (pk 58+537):
Relazione di verifica scatolare con Tensioni Ammissibili

CODICE ELABORATO:
LNPS E 1 7R0 1 1 A

Oggetto:


TOMBINO SL01_Km.58+537 - Esistente Norma originaria

Sezione n°. 06

Dati di Input:

B	Base sezione rettangolare	1000 mm	
H	Altezza sezione rettangolare	600 mm	
c'	Copriferro armatura sup. compressa	40 mm	
c	Copriferro armatura inf. Tesa	40 mm	
d	Altezza utile = H-c	560 mm	
Rck	Resistenza caratt. Cubica calcestruzzo	35 MPa	
sa-adm	Tensione ammissibile acciaio	255 MPa	
sc-adm	Tensione ammissibile cls compressione	11.00 MPa	
tau-co	Tensione limite no armatura taglio	0.67 MPa	
tau-c1	Tensione limite si armatura taglio	1.97 MPa	
N	Sforzo normale [(+)Trazione]	-210.9 kN	
M	Momento flettente [(+)]	384.2 kNm	
V	Taglio [(+)]	258.9 kN	
Fi1	1° diametro armatura tesa	22	
Fi2	2° diametro armatura tesa	24	
n1	N°. Barre 1° armatura tesa	5	
n2	N°. Barre 2° armatura tesa	2.5	
As'	Armatura superiore compressa	3032 mmq	
As	Armatura inferiore tesa	3032 mmq	
Fi Staffe	Diametro staffe	0 mm	
s. Staffe	Passo staffe	333 mm	
bracci	Numero Bracci staffe	0	
cotθ	(proiez.orizz.)/(proiez.vert.) puntone cls	1.0 [range: 1,0-2,5]	
alpha	angolo staffe/piegati rispetto all'orizzonta	90.0°	
Asw	Area a taglio per unità di lunghezza	0 mmq/m	0.00 cmq/m
M-fess	Momento per fessurazione [(+)]	314.6 kNm	
N-fess	Sforzo normale per fessurazione [(+)Traz.]	-297.1 kN	
wk-lim	Stato limite apertura fessure (Freq.Perm)	0.20 mm	

Geometria della Sezione:

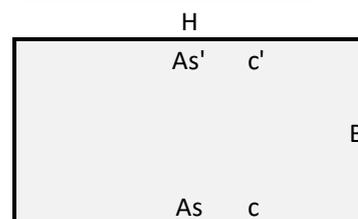

Dati di Output:

TA - Tensioni e ampiezza fessure

Sigs-sup	Tensione barre superiori [(-)Compresso]	-81 Mpa	Coeff.Sfrutt.	32%
Sigs-inf	Tensione barre inferiori [(+)Teso]	217 Mpa	Coeff.Sfrutt.	85%
Sigc-sup	Tensione cls superiore [(-)Compresso]	-7 Mpa	Coeff.Sfrutt.	63%
tau-c	Tensione tangenziale calcestruzzo	0.51 Mpa	Coeff.Sfrutt.	77%
V-puntone	Resistenza a Taglio puntone calcestruzzo	1848 kN	Coeff.Sfrutt.	0%
V-tirante	Resistenza a Taglio tirante acciaio	0 kN	Coeff.Sfrutt.	0%
Mcr	Momento di prima fessurazione	255 kNm		
wk	Ampiezza di fessura	0.14 mm	Coeff.Sfrutt.	69%

SL01 - Tombino Scatolare Bicanne 6,20 x 6.50 (pk 58+537):
Relazione di verifica scatolare con Tensioni Ammissibili

CODICE ELABORATO:
LNPS E 1 7R0 1 1 A

SINTESI VERIFICHE SEZIONI NOTEVOLI:							
SL	VERIF	SEZ01	SEZ02	SEZ03	SEZ04	SEZ05	SEZ06
TA	(sigs/sa-adm)s	40%	27%	36%	34%	17%	32%
TA	(sigs/sa-adm)i	99%	66%	108%	89%	38%	85%
TA	(sigc/sc-adm)s	76%	51%	72%	66%	34%	63%
TA	(taglio)	118%	0%	77%	108%	0%	77%
FES	wk/wklim	70%	38%	97%	57%	17%	69%
	MAX	118%	66%	108%	108%	38%	85%
	MAX	118%					

Si conclude che il Progetto <<originario>> non è stato correttamente dimensionato nel rispetto delle norme vigenti all'epoca della progettazione/costruzione.