

METANODOTTO CELLINO ATTANASIO - PINETO

Comm. 5718-001

Foglio

1

Dis. P-DF-D-0100

di 26

## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

- FOTO N.1: Uscita metanodotto da Nodo 5960
- FOTO N.2: Uscita metanodotto da Nodo 5960
- FOTO N.3: Attraversamento Fosso San Lorenzo
- FOTO N.4: Attraversamento Fosso
- FOTO N.5: Percorrenza area azienda zootecnica
- FOTO N.6: Percorrenza area azienda zootecnica
- FOTO N.7: Attraversamento Trenchless (TOC Stampalone)
- FOTO N.8: Percorrenza area azienda inerti / calcestruzzi
- FOTO N.9: Percorrenza area azienda inerti / calcestruzzi
- FOTO N.10: Attraversamento Fosso Bartolone (rivestito in c.a.)
- FOTO N.11: Percorrenza in parallelismo con condotta SGI DN20" esistente
- FOTO N.12: Parallelismo con condotte SGI in esercizio
- FOTO N.13: Percorrenza in area agricola
- FOTO N.14: Attraversamento orti privati
- FOTO N.15: Percorrenza su terreni agricoli a tergo di edifici industriali
- FOTO N.16: Percorrenza su terreni agricoli a tergo di edifici industriali
- FOTO N.17: Percorrenza su terreni agricoli a tergo di edifici industriali
- FOTO N.18: Percorrenza su terreni agricoli a tergo di edifici industriali
- FOTO N.19: Attraversamento rilevato A14 - lato est
- FOTO N.20: Percorrenza in parallelo a condotta DN8" esistente
- FOTO N.21: Passaggio a tergo di capanno agricolo
- FOTO N.22: Percorrenza area agricola dopo Cabina di Pineto
- FOTO N.23: Attraversamento canale rivestito in c.a.
- FOTO N.24: Percorrenza area agricola dopo attraversamento via Giove
- FOTO N.25: Percorrenza area agricola
- FOTO N.26: Attraversamento S.P. n 27
- FOTO N.27: Salita su rilevato collinare a bordo vigneto
- FOTO N.28: Salita su rilevato collinare a bordo vigneto
- FOTO N.29: Punto di uscita Trenchless (TOC Colle Morino)
- FOTO N.30: Punto di ingresso Trenchless (TOC Colle Morino) e PIDI
- FOTO N.31: Percorrenza area agricola a valle PIDI
- FOTO N.32: Attraversamento orti privati
- FOTO N.33: Percorrenza area agricola



**METANODOTTO CELLINO ATTANASIO - PINETO**

Comm. 5718-001

**Foglio**
**2**

Dis. P-DF-D-0100





di 26

## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

- FOTO N.34:** Percorrenza area agricola
- FOTO N.35:** Passaggio all'interno di area privata
- FOTO N.36:** Punto di ingresso Trenchless (TOC Pineto)
- FOTO N.37:** Uscita Trenchless (TOC Pineto) e met. SGI DN7" esistente
- FOTO N.38:** Punto di uscita Trenchless (TOC Pineto)
- FOTO N.39:** Percorrenza area agricola in prossimità ripetitori
- FOTO N.40:** Parallelismo met. SGI DN7" esistente
- FOTO N.41:** Attr. S.P. n.28 con metodologia trenchless (TOC Calvano)
- FOTO N.42:** Punto di ingresso Trenchless (TOC Calvano)
- FOTO N.43:** Attraversamento Via Delle Rose
- FOTO N.44:** Percorrenza in parallelismo Via delle Rose
- FOTO N.45:** Trenchless (TOC Parco Filiani)
- FOTO N.46:** Parallelismo con condotta SGI DN7" esistente
- FOTO N.47:** Ingresso metanodotto nel Nodo 6140

I punti di ripresa fotografici sono rappresentati nel documento 5718-001-P-PG-D-1024 "Tracciato di progetto su foto aerea con punti di ripresa fotografica"

### LEGENDA:

-  Metanodotto in progetto
-  Altri metanodotti esistenti
-  Metanodotto da porre fuori esercizio e recuperare
-  Metanodotti SGI in esercizio

0	18/06/21	TORELLI	VARANI	BANCI
REV.	DATA	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO

**METANODOTTO CELLINO ATTANASIO - PINETO**

Comm. 5718-001

**Foglio**  
**3**  
 di 26

Dis. P-DF-D-0100

**FOTO n. 1**


Uscita metanodotto da Nodo 5960

**FOTO n. 2**


Uscita metanodotto da Nodo 5960

0	18/06/21	TORELLI	VARANI	BANCI
REV.	DATA	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO

**METANODOTTO CELLINO ATTANASIO - PINETO**

Comm. 5718-001

Foglio


**4**

Dis. P-DF-D-0100

di 26

**FOTO n. 3**


Attraversamento Fosso San Lorenzo

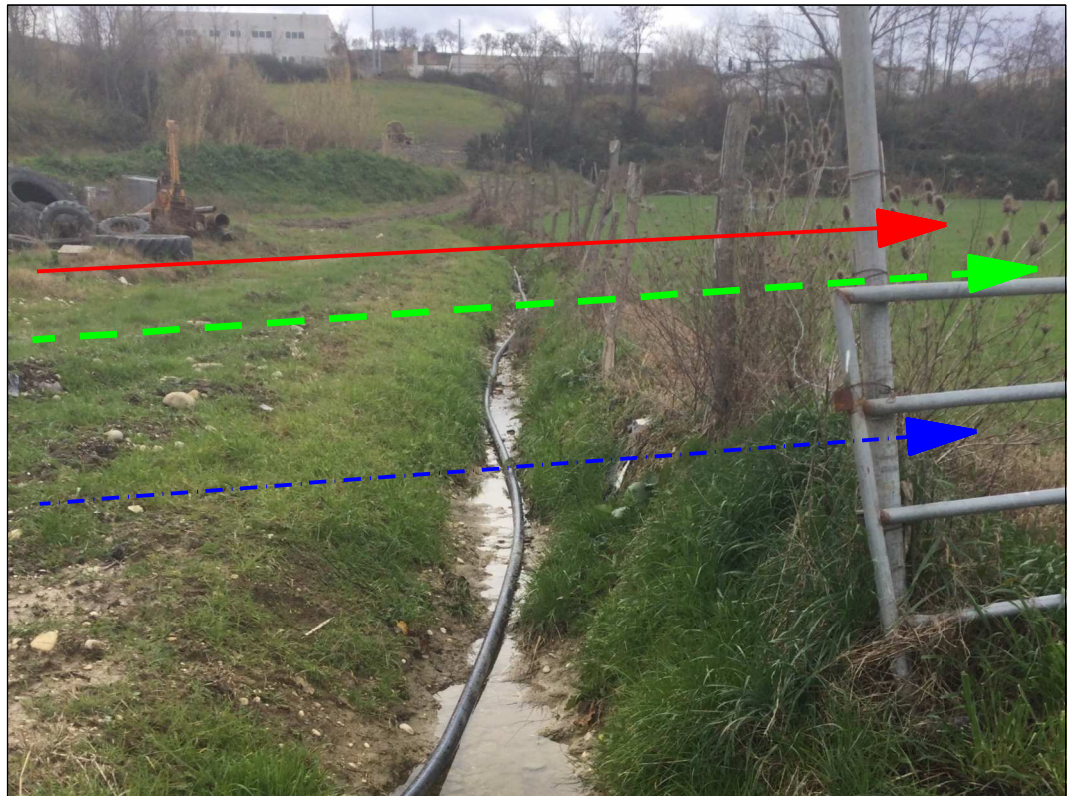**FOTO n. 4**


Attraversamento Fosso

0	18/06/21	TORELLI	VARANI	BANCI
REV.	DATA	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO


**METANODOTTO CELLINO ATTANASIO - PINETO**

Comm. 5718-001

**Foglio**
**5**

Dis. P-DF-D-0100

di 26

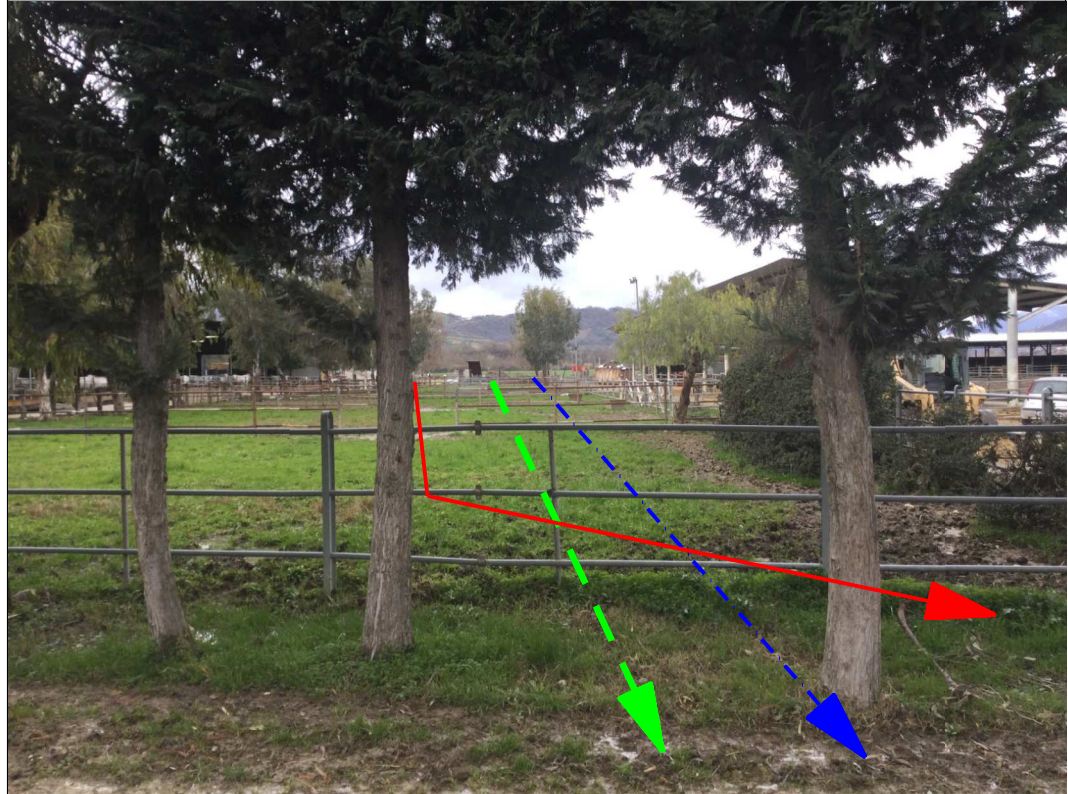**FOTO n. 5**


Percorrenza area azienda zootecnica

**FOTO n. 6**


Percorrenza area azienda zootecnica

0	18/06/21	TORELLI	VARANI	BANCI
REV.	DATA	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO

**METANODOTTO CELLINO ATTANASIO - PINETO**

Comm. 5718-001

Foglio

**6**

Dis. P-DF-D-0100

di 26

**FOTO n. 7**


Attraversamento Trenchless (TOC Stampalone)

**FOTO n. 8**


Percorrenza area azienda inerti / calcestruzzi

0	18/06/21	TORELLI	VARANI	BANCI
REV.	DATA	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO

METANODOTTO CELLINO ATTANASIO - PINETO

Comm. 5718-001

Foglio

7

Dis. P-DF-D-0100

di 26

### FOTO n. 9



Percorrenza area azienda inerti / calcestruzzi

### FOTO n. 10



Attraversamento Fosso Bartolone (rivestito in c.a.)

0	18/06/21	TORELLI	VARANI	BANCI
REV.	DATA	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO

METANODOTTO CELLINO ATTANASIO - PINETO

Comm. 5718-001


Foglio

8

Dis. P-DF-D-0100

di 26

## FOTO n. 11

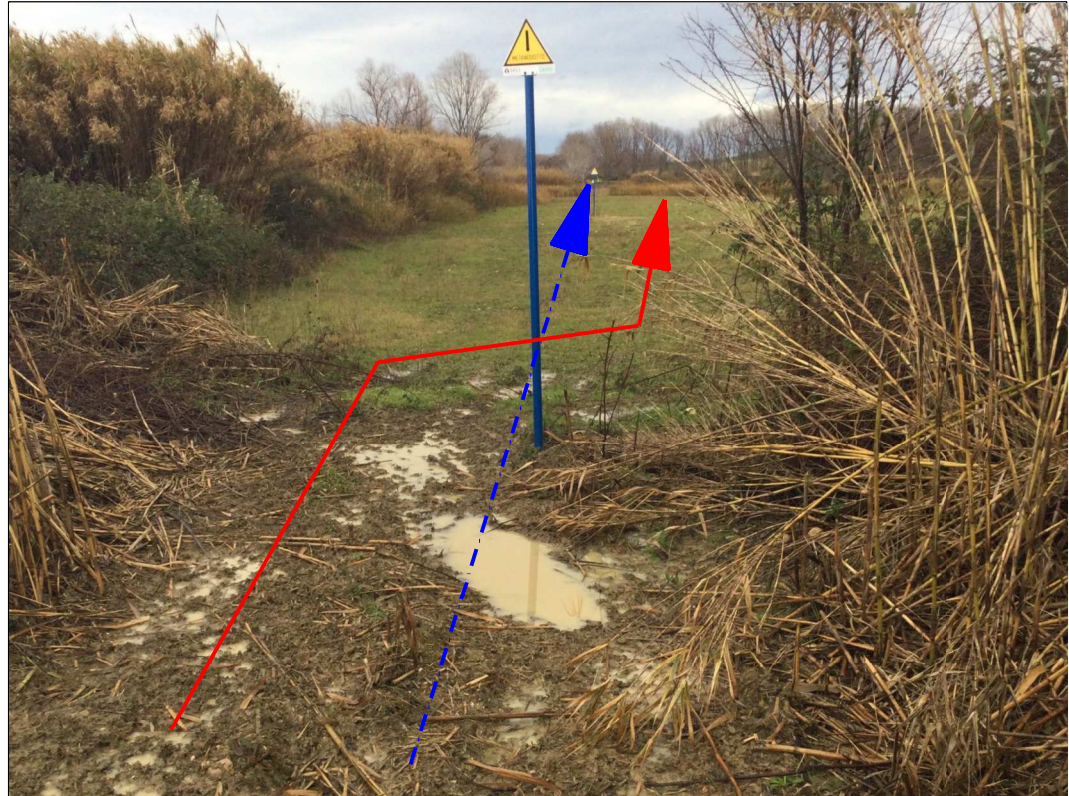

Percorrenza in parallelismo con condotta SGI DN20" esistente

## FOTO n. 12



Parallelismo con condotte SGI in esercizio



0	18/06/21	TORELLI	VARANI	BANCI
REV.	DATA	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO

METANODOTTO CELLINO ATTANASIO - PINETO

Comm. 5718-001

Foglio

9

Dis. P-DF-D-0100

di 26

## FOTO n. 13



Percorrenza in area agricola

## FOTO n. 14



Attraversamento orti privati

0	18/06/21	TORELLI	VARANI	BANCI
REV.	DATA	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO

METANODOTTO CELLINO ATTANASIO - PINETO

Comm. 5718-001

Foglio

10

Dis. P-DF-D-0100

di 26

## FOTO n. 15



Percorrenza su terreni agricoli a tergo di edifici industriali

## FOTO n. 16



Percorrenza su terreni agricoli a tergo di edifici industriali

0	18/06/21	TORELLI	VARANI	BANCI
REV.	DATA	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO

METANODOTTO CELLINO ATTANASIO - PINETO

Comm. 5718-001

Foglio

11

Dis. P-DF-D-0100

di 26

## FOTO n. 17



Percorrenza su terreni agricoli a tergo di edifici industriali

## FOTO n. 18



Percorrenza su terreni agricoli a tergo di edifici industriali

0	18/06/21	TORELLI	VARANI	BANCI
REV.	DATA	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO

METANODOTTO CELLINO ATTANASIO - PINETO

Comm. 5718-001

 Foglio  
**12**  
 di 26

Dis. P-DF-D-0100

## FOTO n. 19



Attraversamento rilevato A14 – lato est

## FOTO n. 20



Percorrenza in parallelo a condotta DN8” esistente

0	18/06/21	TORELLI	VARANI	BANCI
REV.	DATA	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO

METANODOTTO CELLINO ATTANASIO - PINETO

Comm. 5718-001

Dis. P-DF-D-0100


Foglio  
**13**  
di 26

## FOTO n. 21



Passaggio a tergo di capanno agricolo

## FOTO n. 22

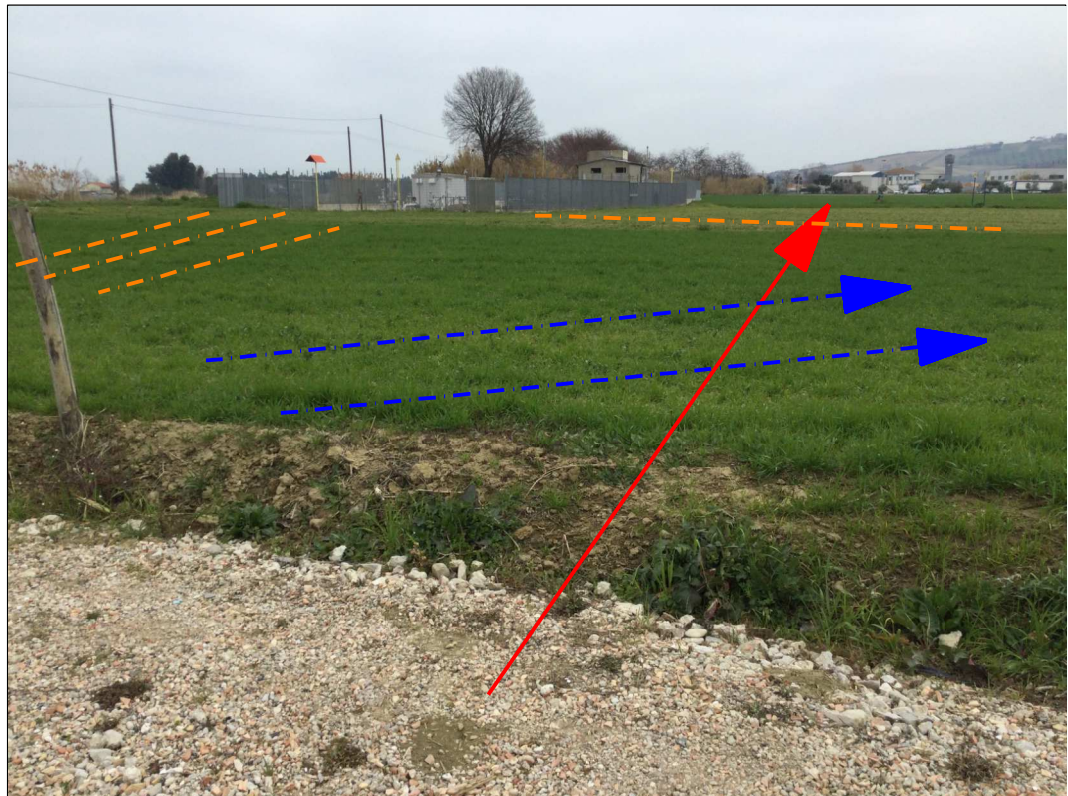

Percorrenza area agricola dopo Cabina di Pineto

0	18/06/21	TORELLI	VARANI	BANCI
REV.	DATA	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO

METANODOTTO CELLINO ATTANASIO - PINETO

Comm. 5718-001

Foglio

14

Dis. P-DF-D-0100

di 26

## FOTO n. 23



Attraversamento canale rivestito in c.a.

## FOTO n. 24



Percorrenza area agricola dopo attraversamento via Giove

0	18/06/21	TORELLI	VARANI	BANCI
REV.	DATA	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO

METANODOTTO CELLINO ATTANASIO - PINETO

Comm. 5718-001

Foglio  
**15**  
di 26

Dis. P-DF-D-0100

## FOTO n. 25



Percorrenza area agricola

## FOTO n. 26



Attraversamento S.P. n 27

0	18/06/21	TORELLI	VARANI	BANCI
REV.	DATA	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO

METANODOTTO CELLINO ATTANASIO - PINETO

Comm. 5718-001

Dis. P-DF-D-0100

Foglio  
**16**  
di 26

## FOTO n. 27



Salita su rilevato collinare a bordo vigneto

## FOTO n. 28



Salita su rilevato collinare a bordo vigneto



0	18/06/21	TORELLI	VARANI	BANCI
REV.	DATA	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO

**METANODOTTO CELLINO ATTANASIO - PINETO**

Comm. 5718-001

**Foglio**
**17**

Dis. P-DF-D-0100

di 26

**FOTO n. 29**


Punto di uscita Trenchless (TOC Colle Morino)

**FOTO n. 30**


Punto di ingresso Trenchless (TOC Colle Morino) e PIDI

0	18/06/21	TORELLI	VARANI	BANCI
REV.	DATA	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO

METANODOTTO CELLINO ATTANASIO - PINETO

Comm. 5718-001  
Dis. P-DF-D-0100

Foglio  
**18**  
di 26

### FOTO n. 31



Percorrenza area agricola a valle PIDI

### FOTO n. 32



Attraversamento orti privati

Il presente disegno e' di proprieta' aziendale - La Societa' tutelera' i propri diritti a termine di legge.

0	18/06/21	TORELLI	VARANI	BANCI
REV.	DATA	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO

METANODOTTO CELLINO ATTANASIO - PINETO


Comm. 5718-001

 Foglio  
**19**  
 di 26

Dis. P-DF-D-0100

**FOTO n. 33**


Percorrenza area agricola

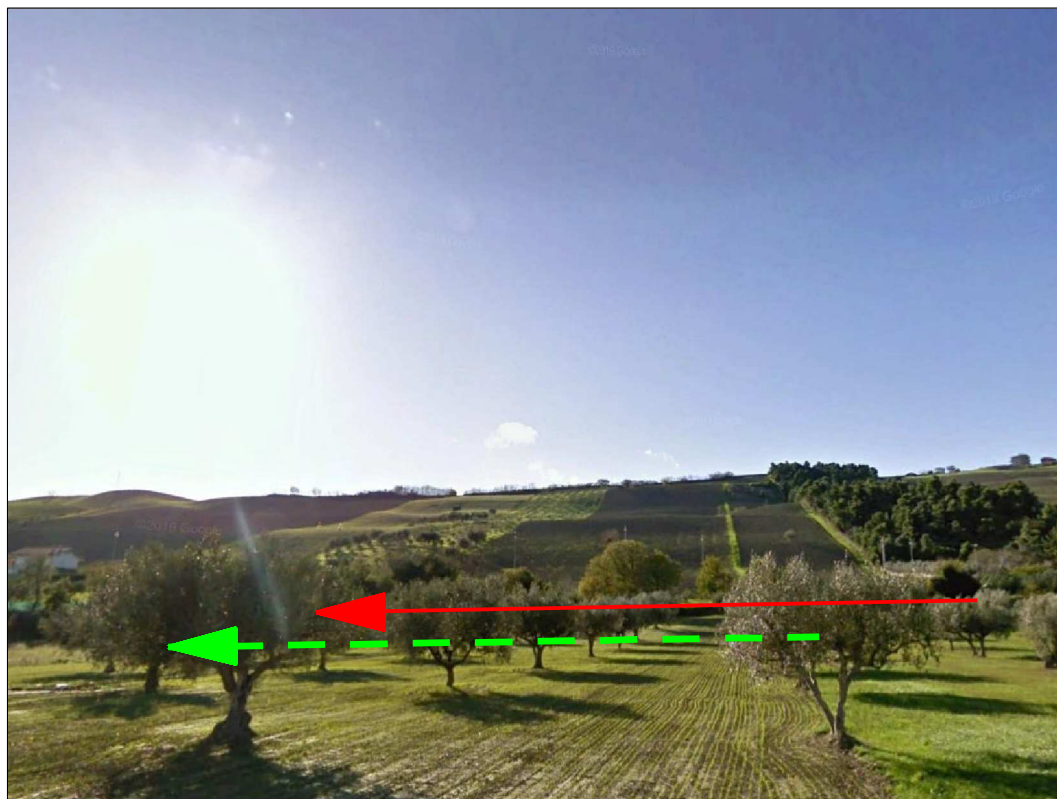**FOTO n. 34**


Percorrenza area agricola

Il presente disegno e' di proprieta' aziendale - La Societa' tutelera' i propri diritti a termine di legge.

0	18/06/21	TORELLI	VARANI	BANCI
REV.	DATA	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO


METANODOTTO CELLINO ATTANASIO - PINETO

Comm. 5718-001

Foglio  
**20**  
di 26

Dis. P-DF-D-0100

## FOTO n. 35

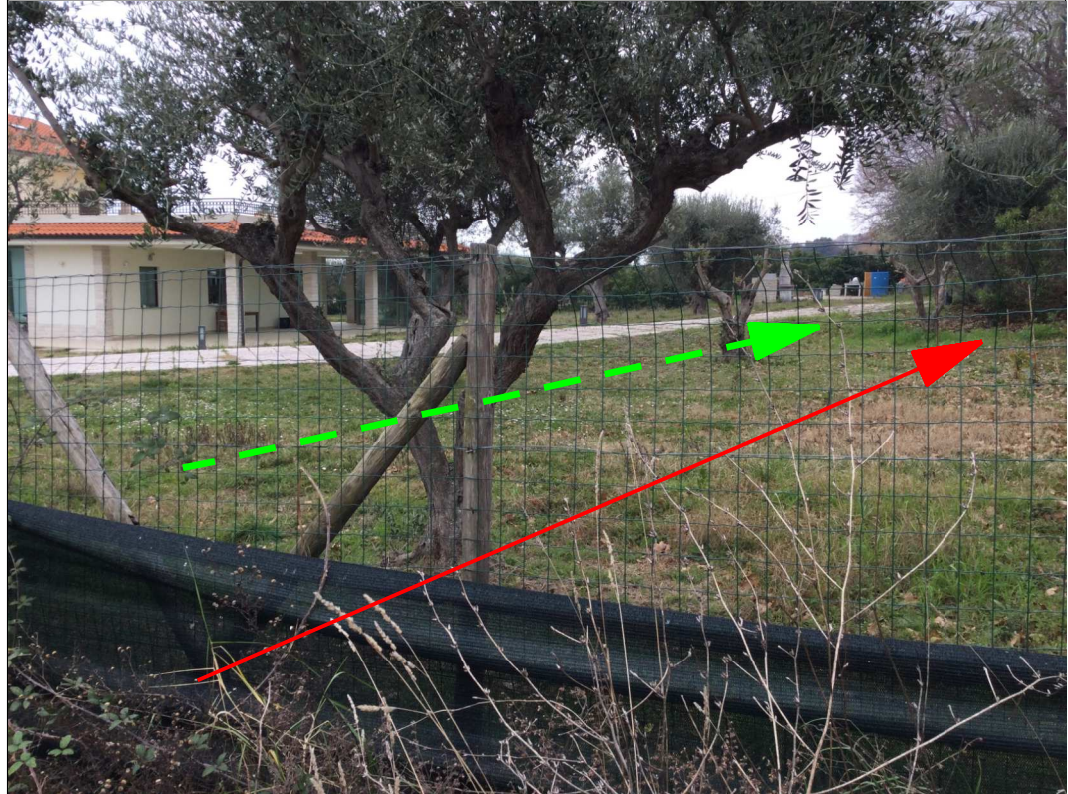

Passaggio all'interno di area privata

## FOTO n. 36



Punto di ingresso Trenchless (TOC Pineto)

0	18/06/21	TORELLI	VARANI	BANCI
REV.	DATA	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO

METANODOTTO CELLINO ATTANASIO - PINETO

Comm. 5718-001


Foglio

21

Dis. P-DF-D-0100


di 26

## FOTO n. 37

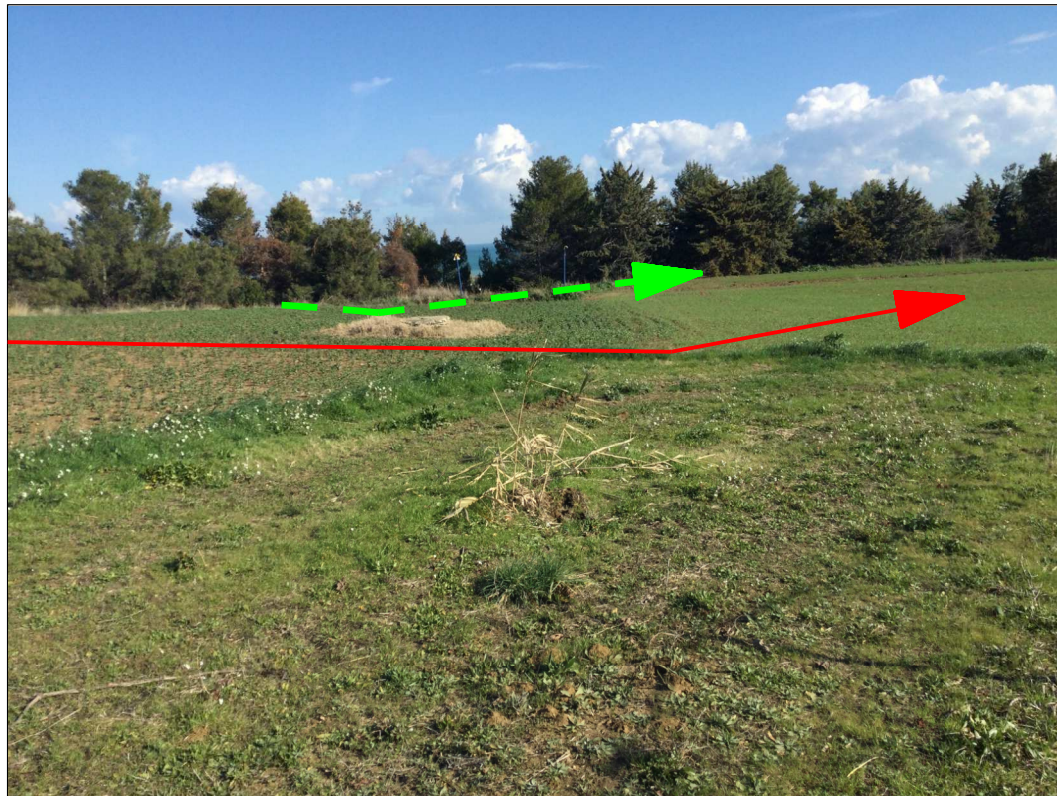

Uscita Trenchless (TOC Pineto) e met. SGI DN7" esistente

## FOTO n. 38

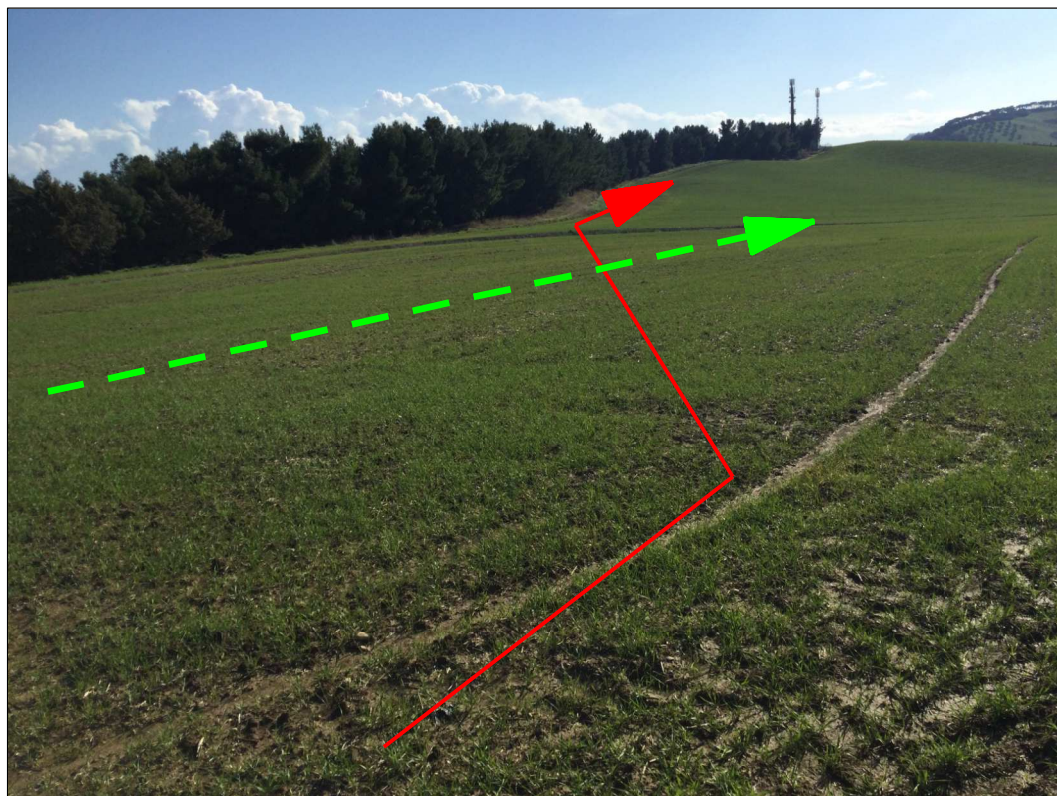

Punto di uscita Trenchless (TOC Pineto)

0	18/06/21	TORELLI	VARANI	BANCI
REV.	DATA	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO

METANODOTTO CELLINO ATTANASIO - PINETO

Comm. 5718-001


Foglio

22

Dis. P-DF-D-0100


di 26

### FOTO n. 39

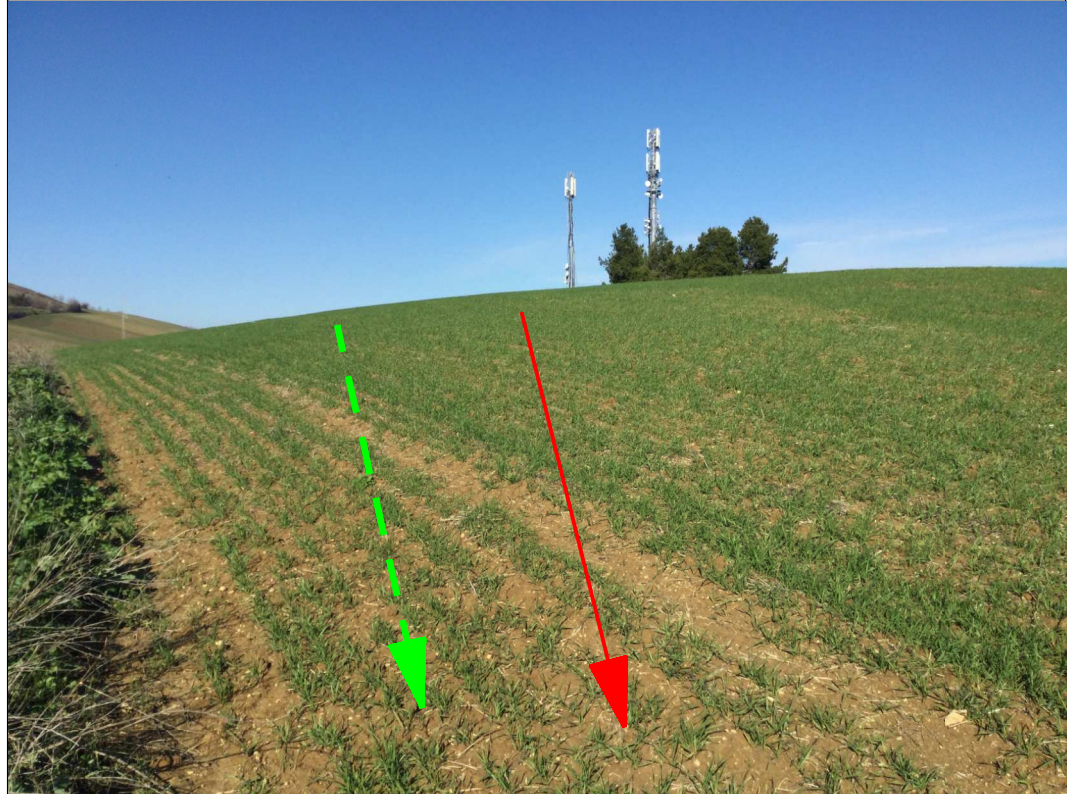

Percorrenza area agricola in prossimità ripetitori

### FOTO n. 40

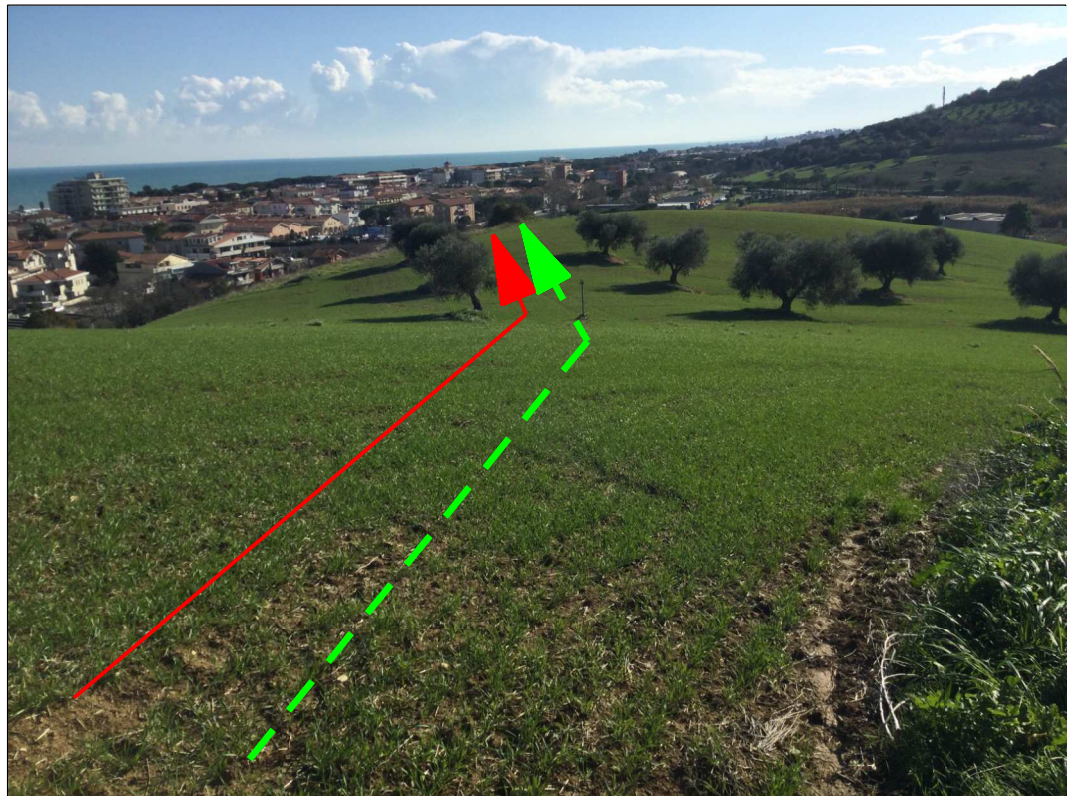

Parallelismo met. SGI DN7" esistente

METANODOTTO CELLINO ATTANASIO - PINETO

Comm. 5718-001

Foglio  
**23**  
di 26

Dis. P-DF-D-0100

## FOTO n. 41



Attr. S.P. n.28 con metodologia trenchless (TOC Calvano)

## FOTO n. 42



Punto di ingresso Trenchless (TOC Calvano)

0	18/06/21	TORELLI	VARANI	BANCI
REV.	DATA	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO

METANODOTTO CELLINO ATTANASIO - PINETO

Comm. 5718-001

Foglio

24

Dis. P-DF-D-0100

di 26

## FOTO n. 43



Attraversamento Via Delle Rose

## FOTO n. 44



Percorrenza in parallelismo Via delle Rose



0	18/06/21	TORELLI	VARANI	BANCI
REV.	DATA	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO

METANODOTTO CELLINO ATTANASIO - PINETO

Comm. 5718-001

Foglio

25

Dis. P-DF-D-0100

di 26

## FOTO n. 45



Trenchless (TOC Parco Filiani)

## FOTO n. 46



Parallelismo con condotta SGI DN7" esistente

0	18/06/21	TORELLI	VARANI	BANCI
REV.	DATA	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO

METANODOTTO CELLINO ATTANASIO - PINETO

Comm. 5718-001  
Dis. P-DF-D-0100

Foglio  
**26**  
di 26

## FOTO n. 47



Ingresso metanodotto nel Nodo 6140