

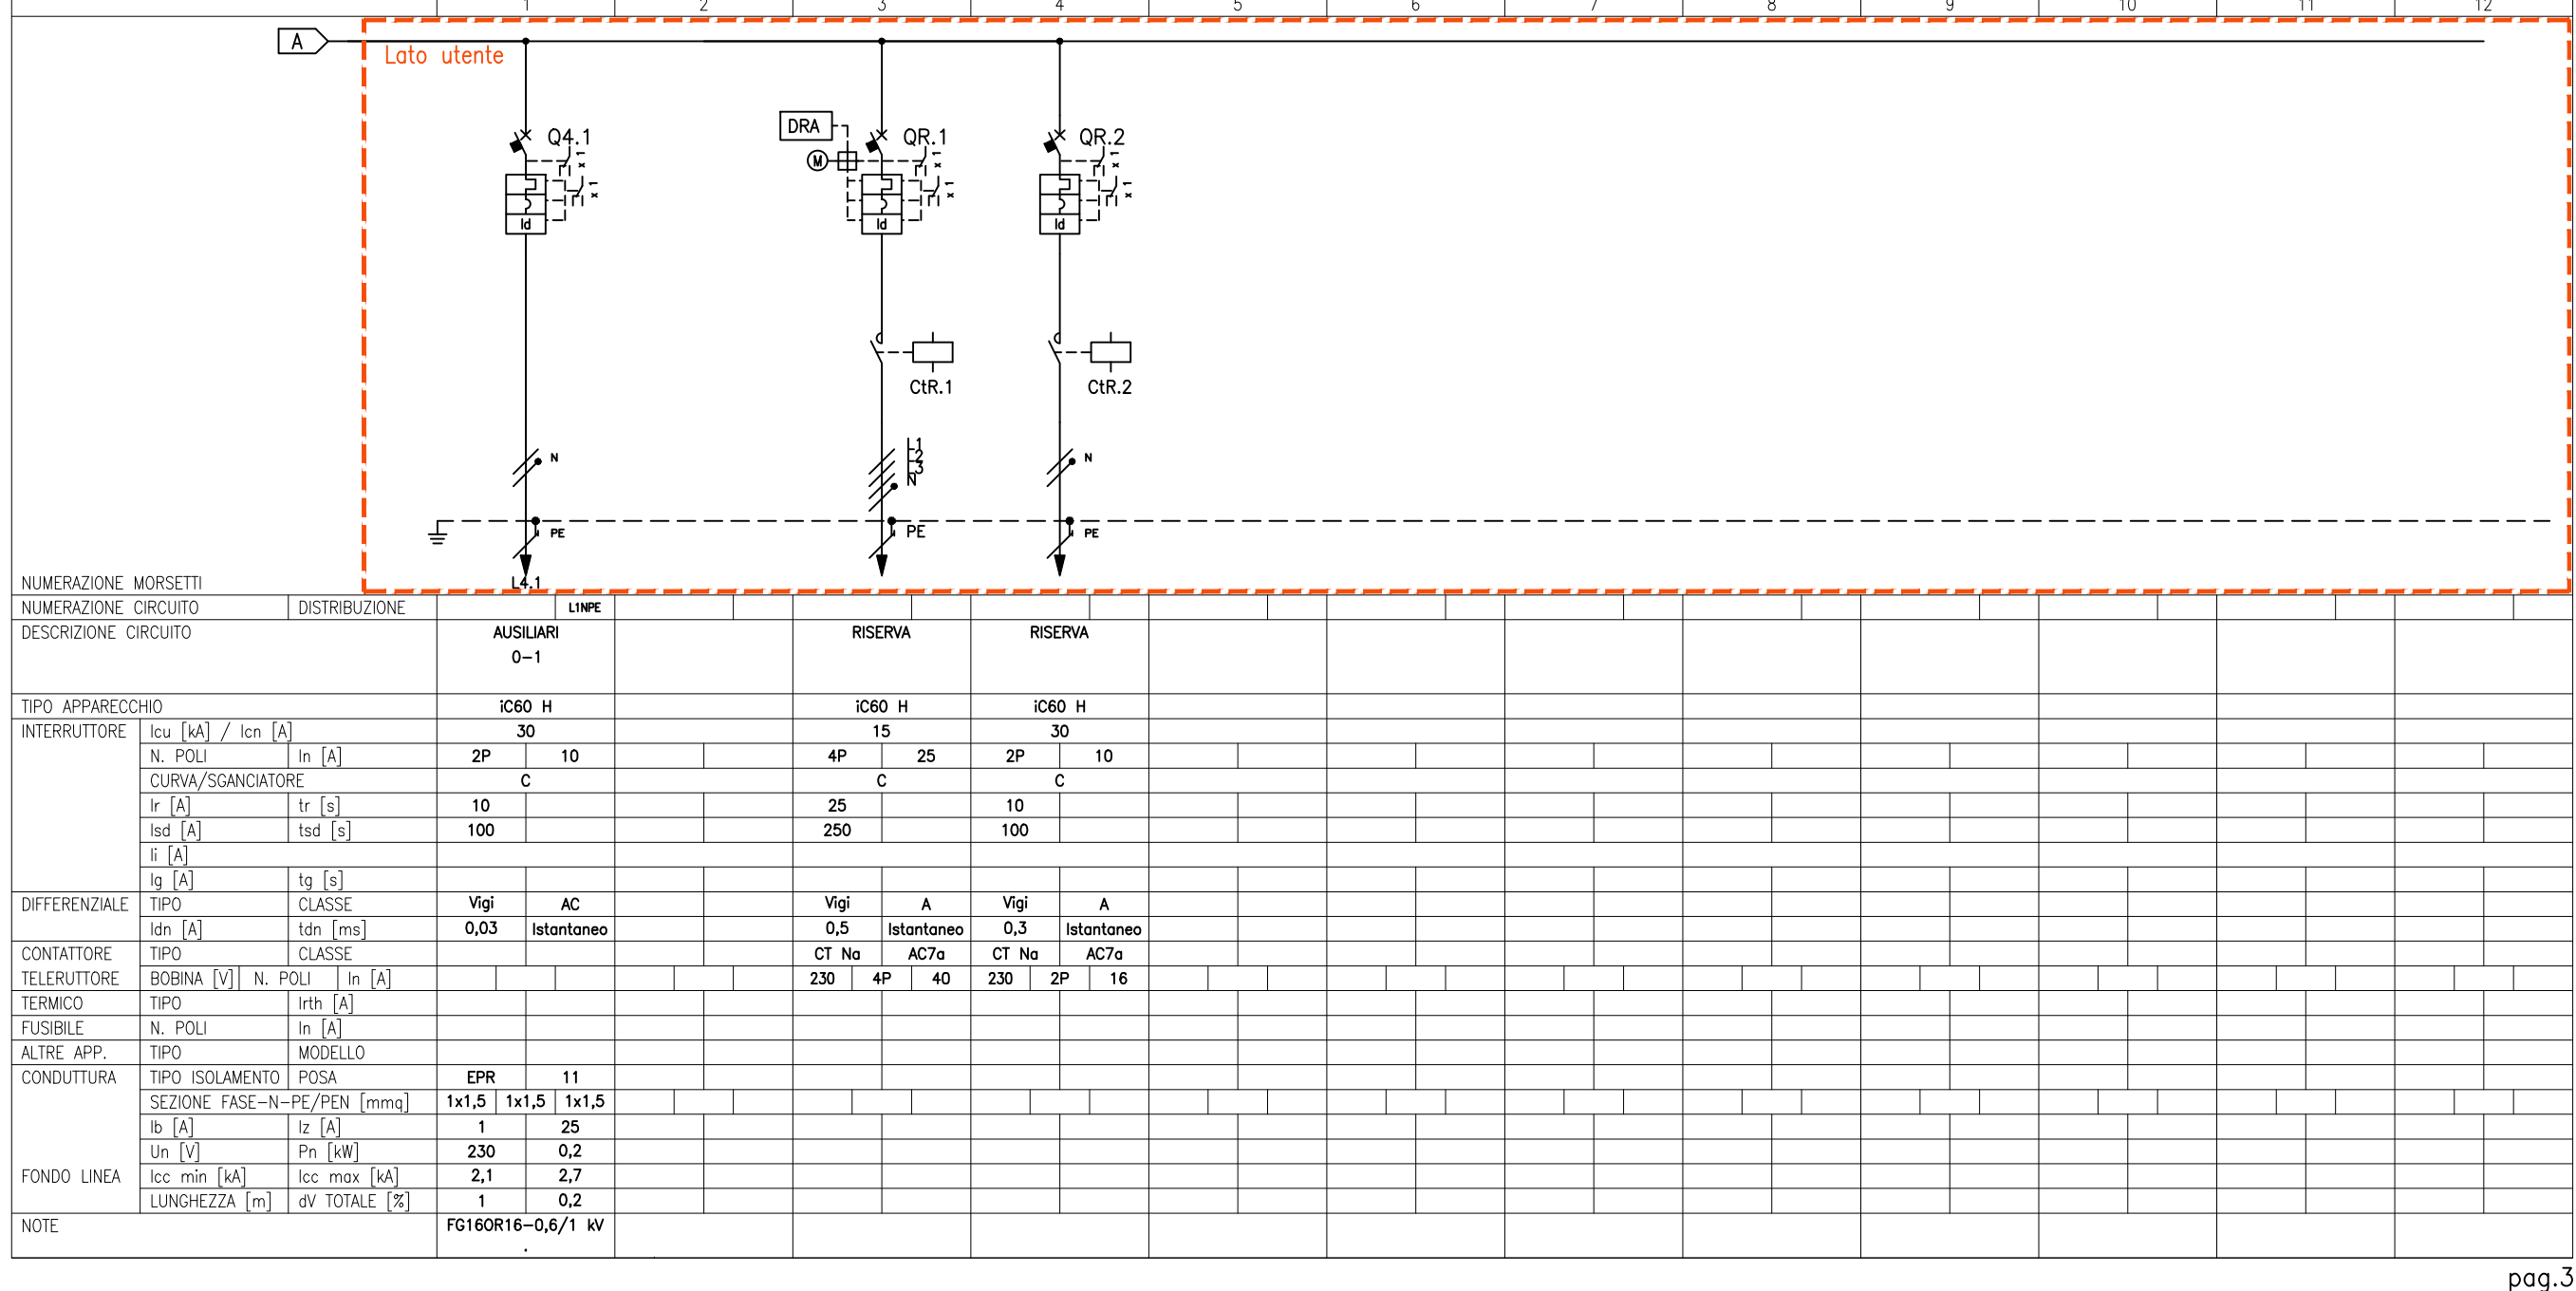
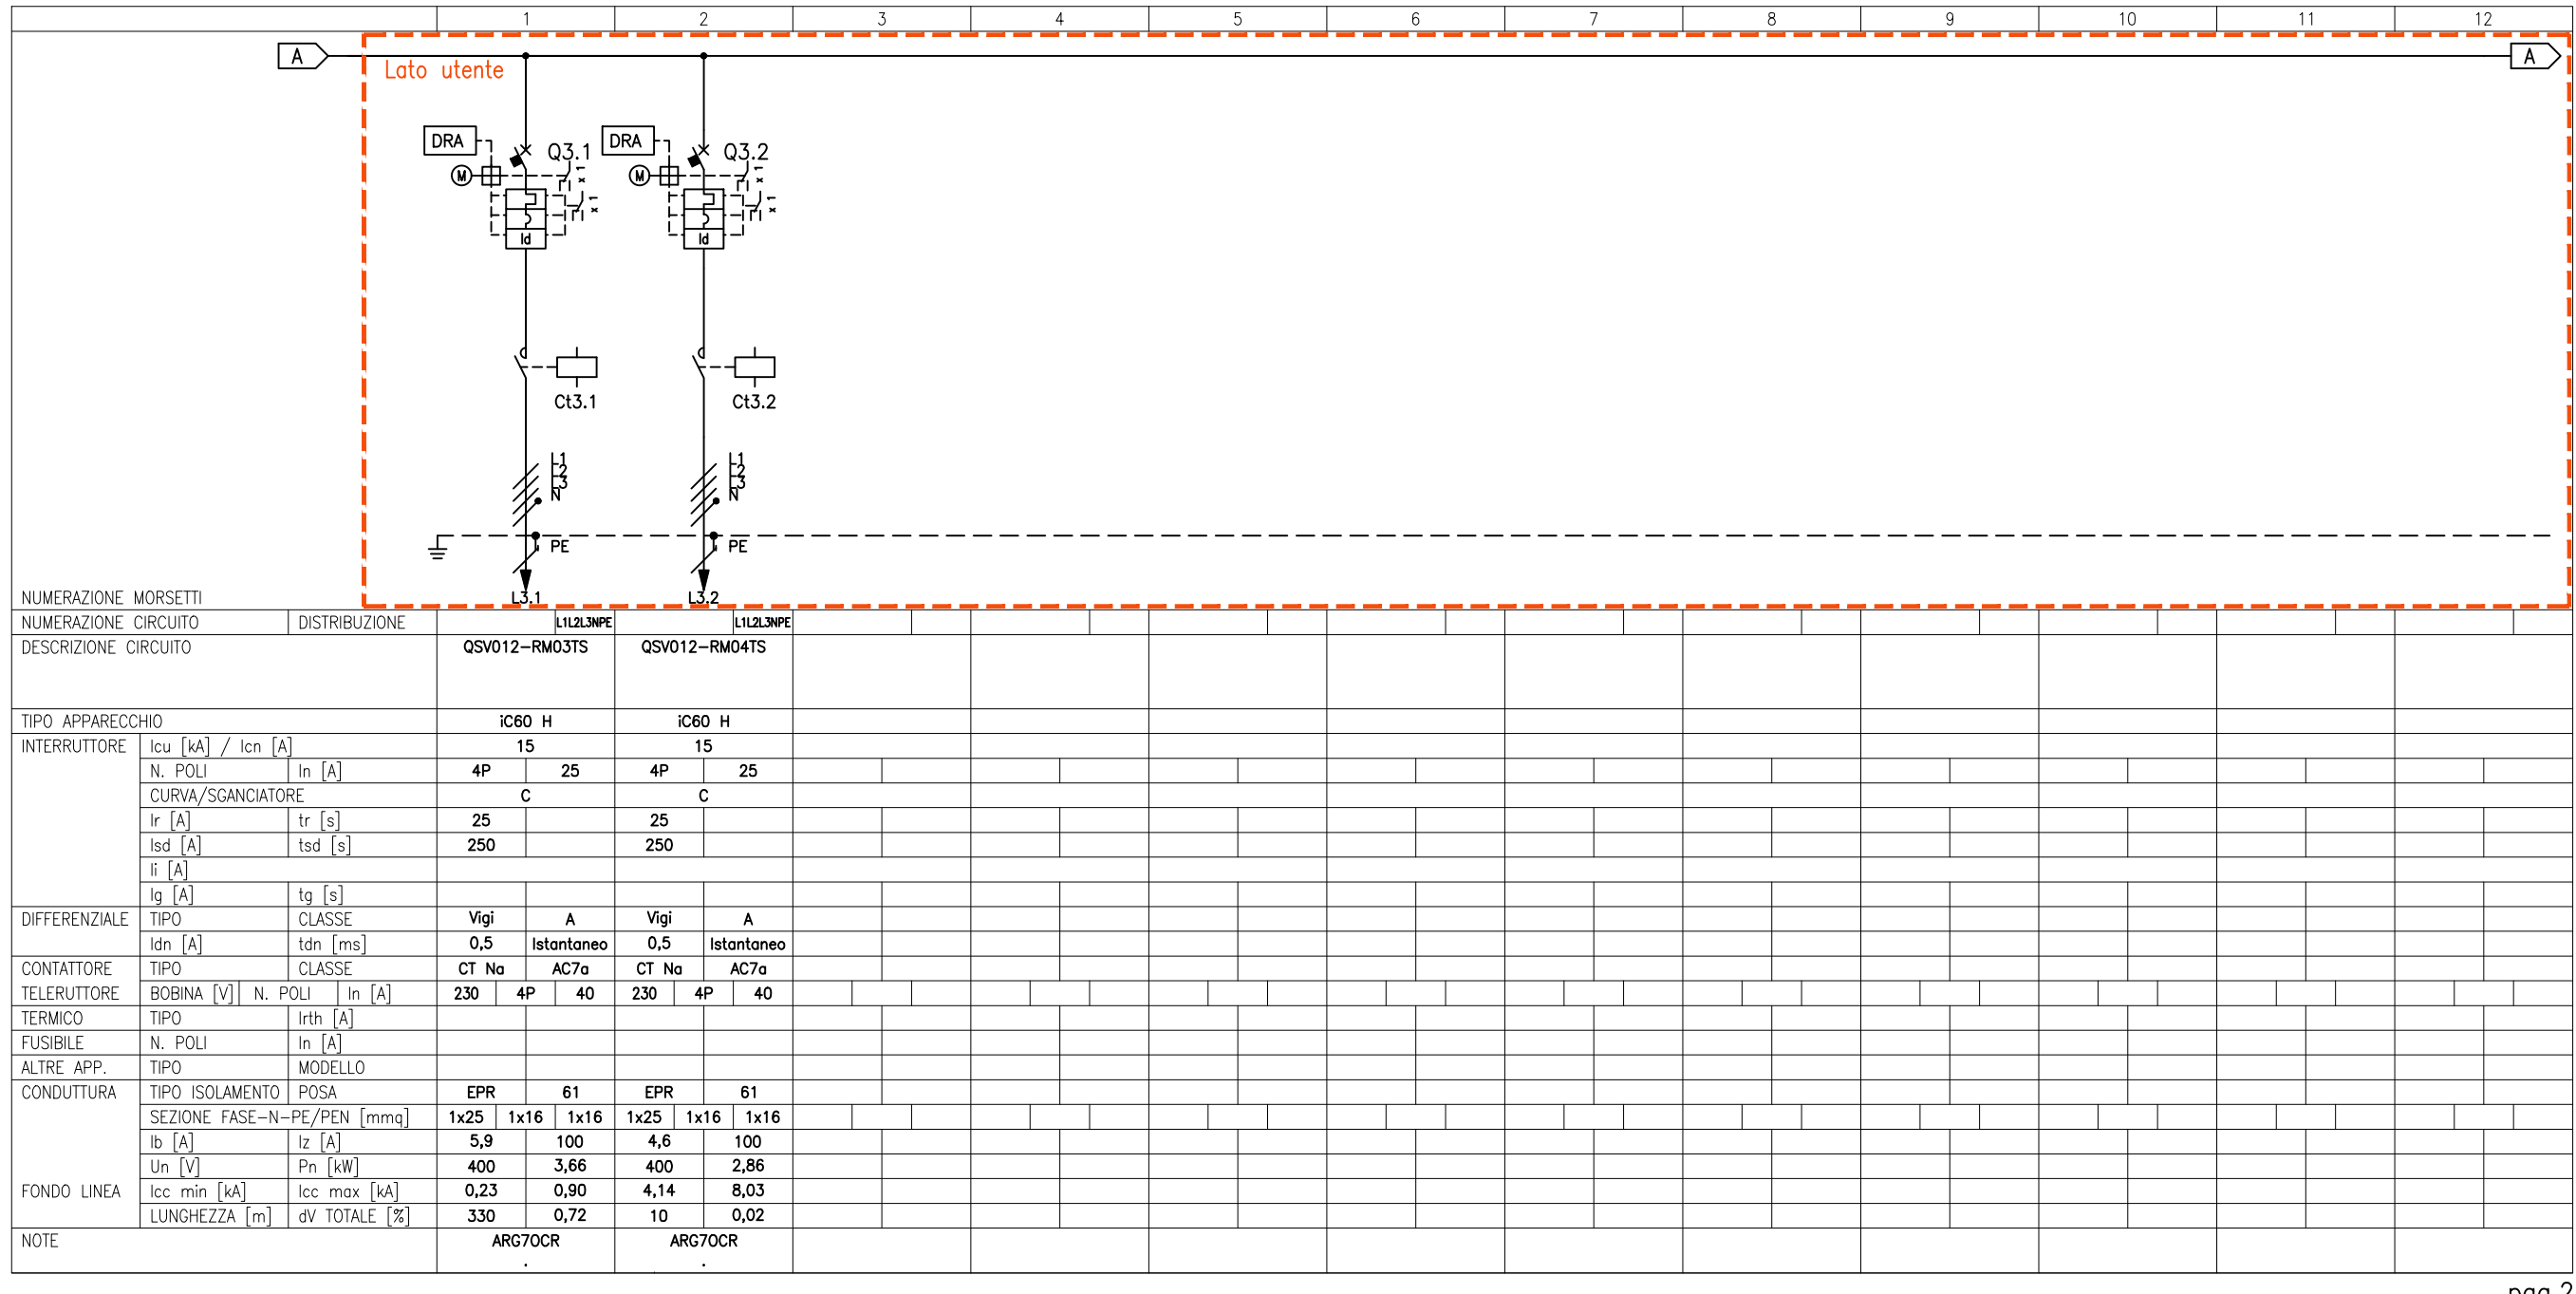



SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE - CIRCUITO DI POTENZA ILLUMINAZIONE

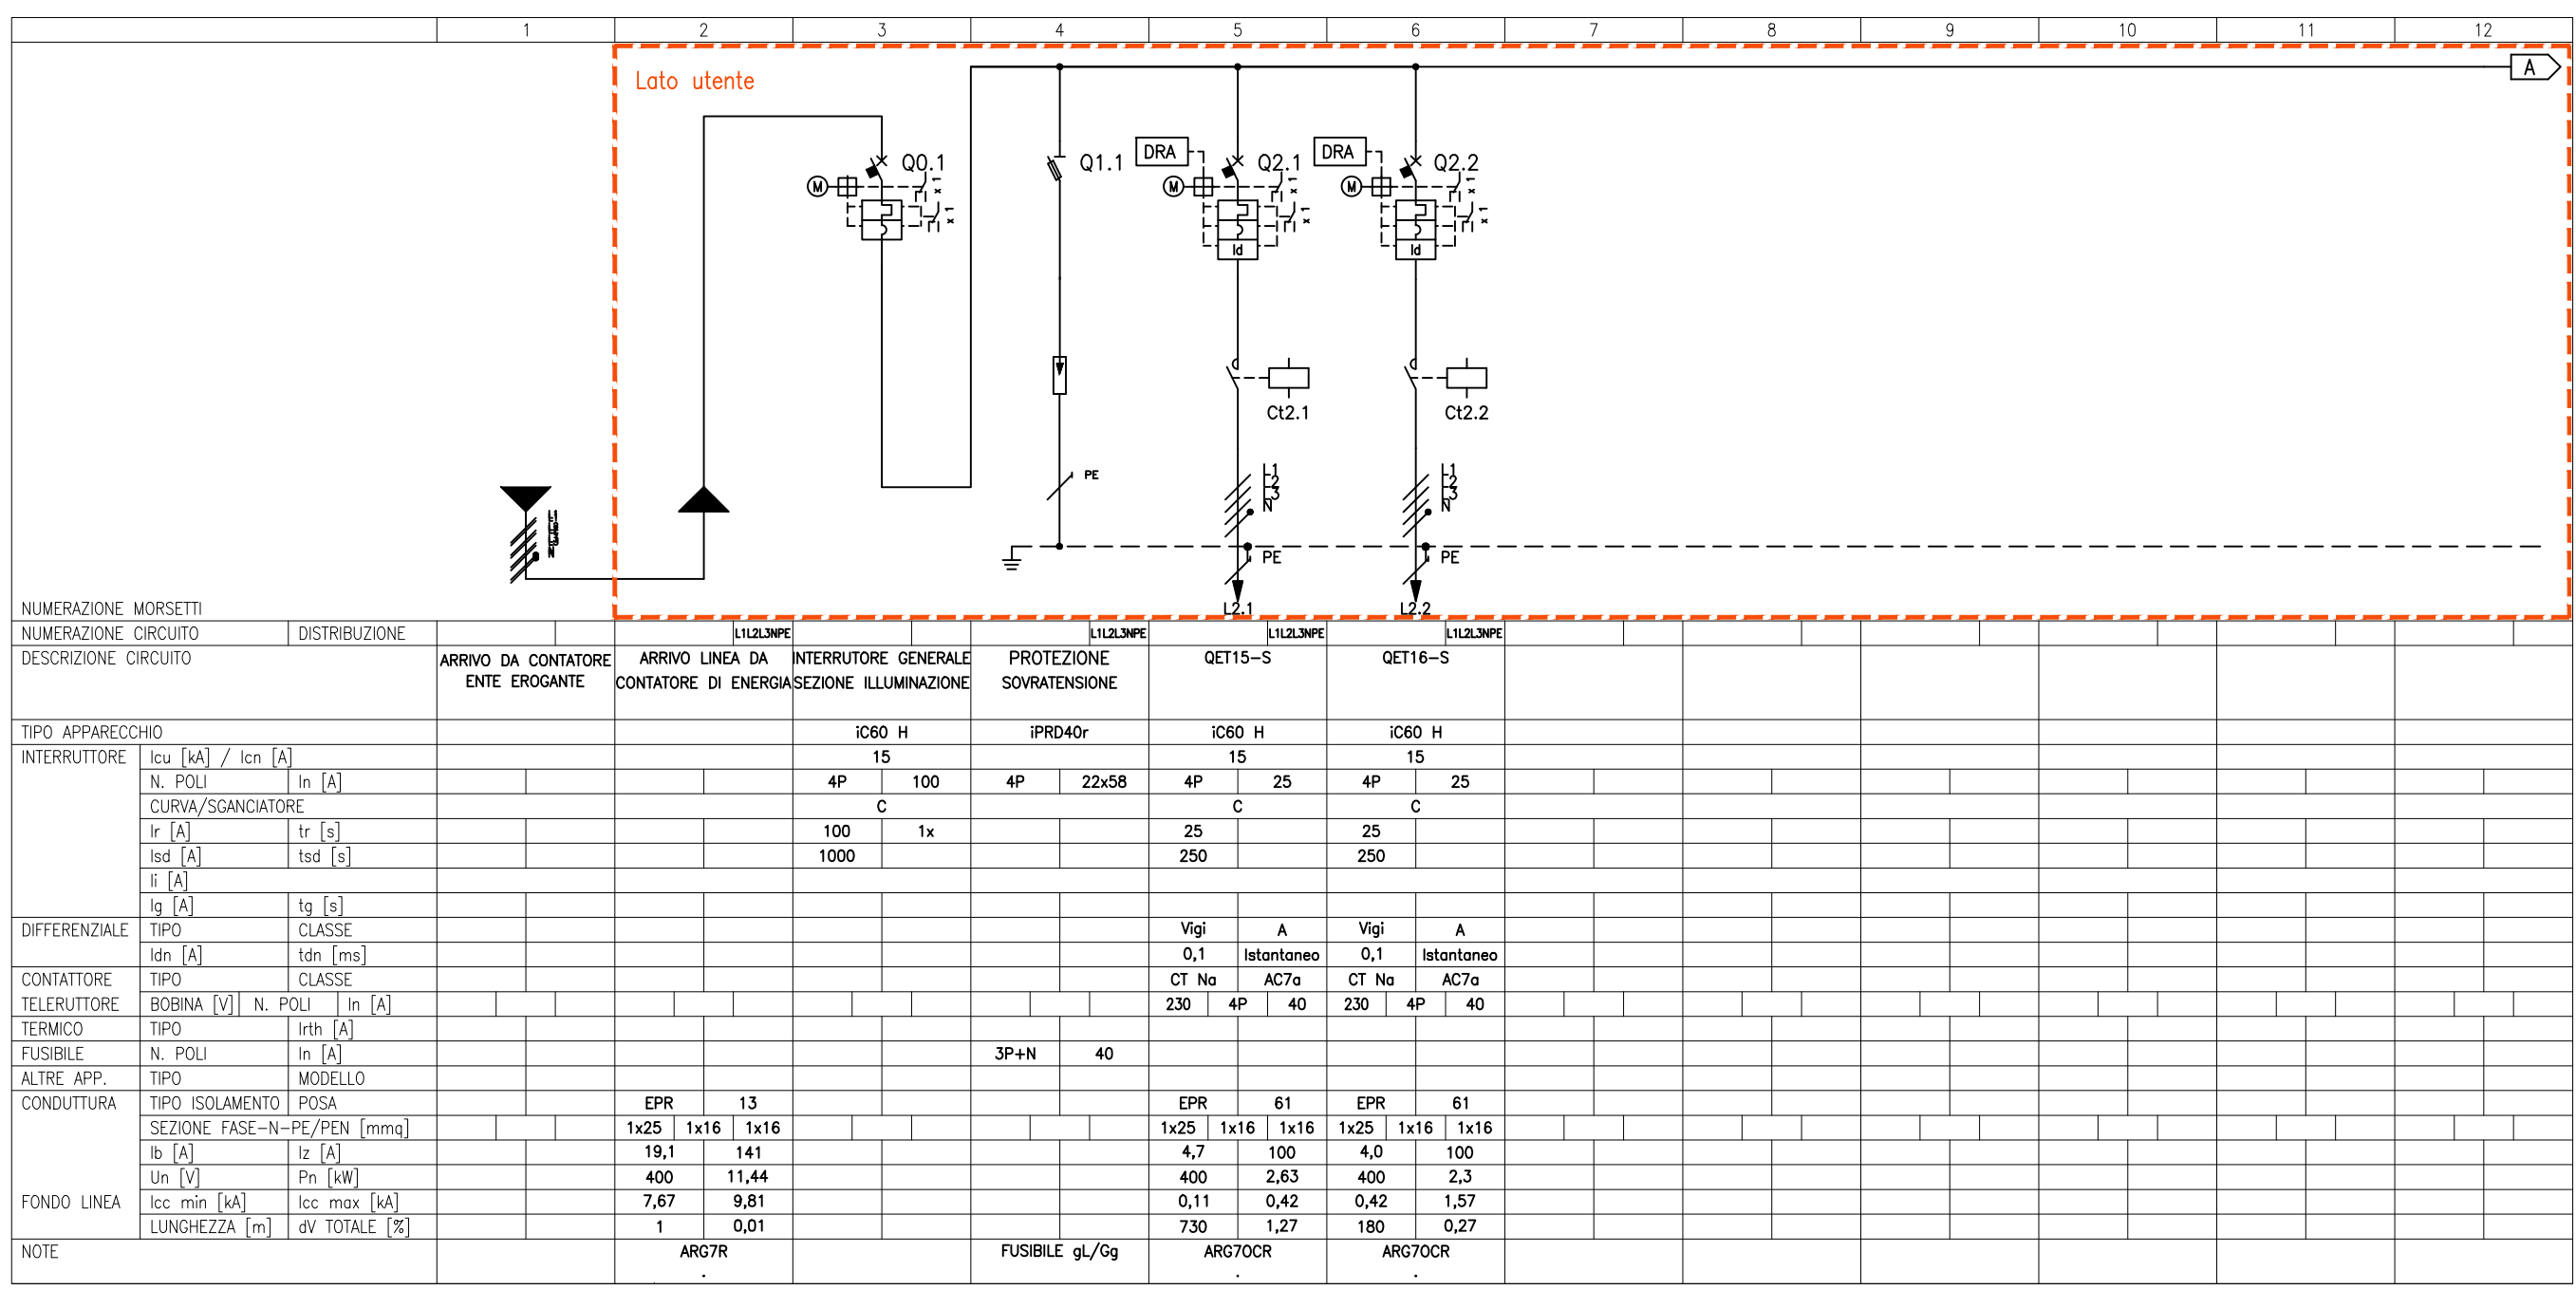

CIRCUITI AUSILIARI ILLUMINAZIONE

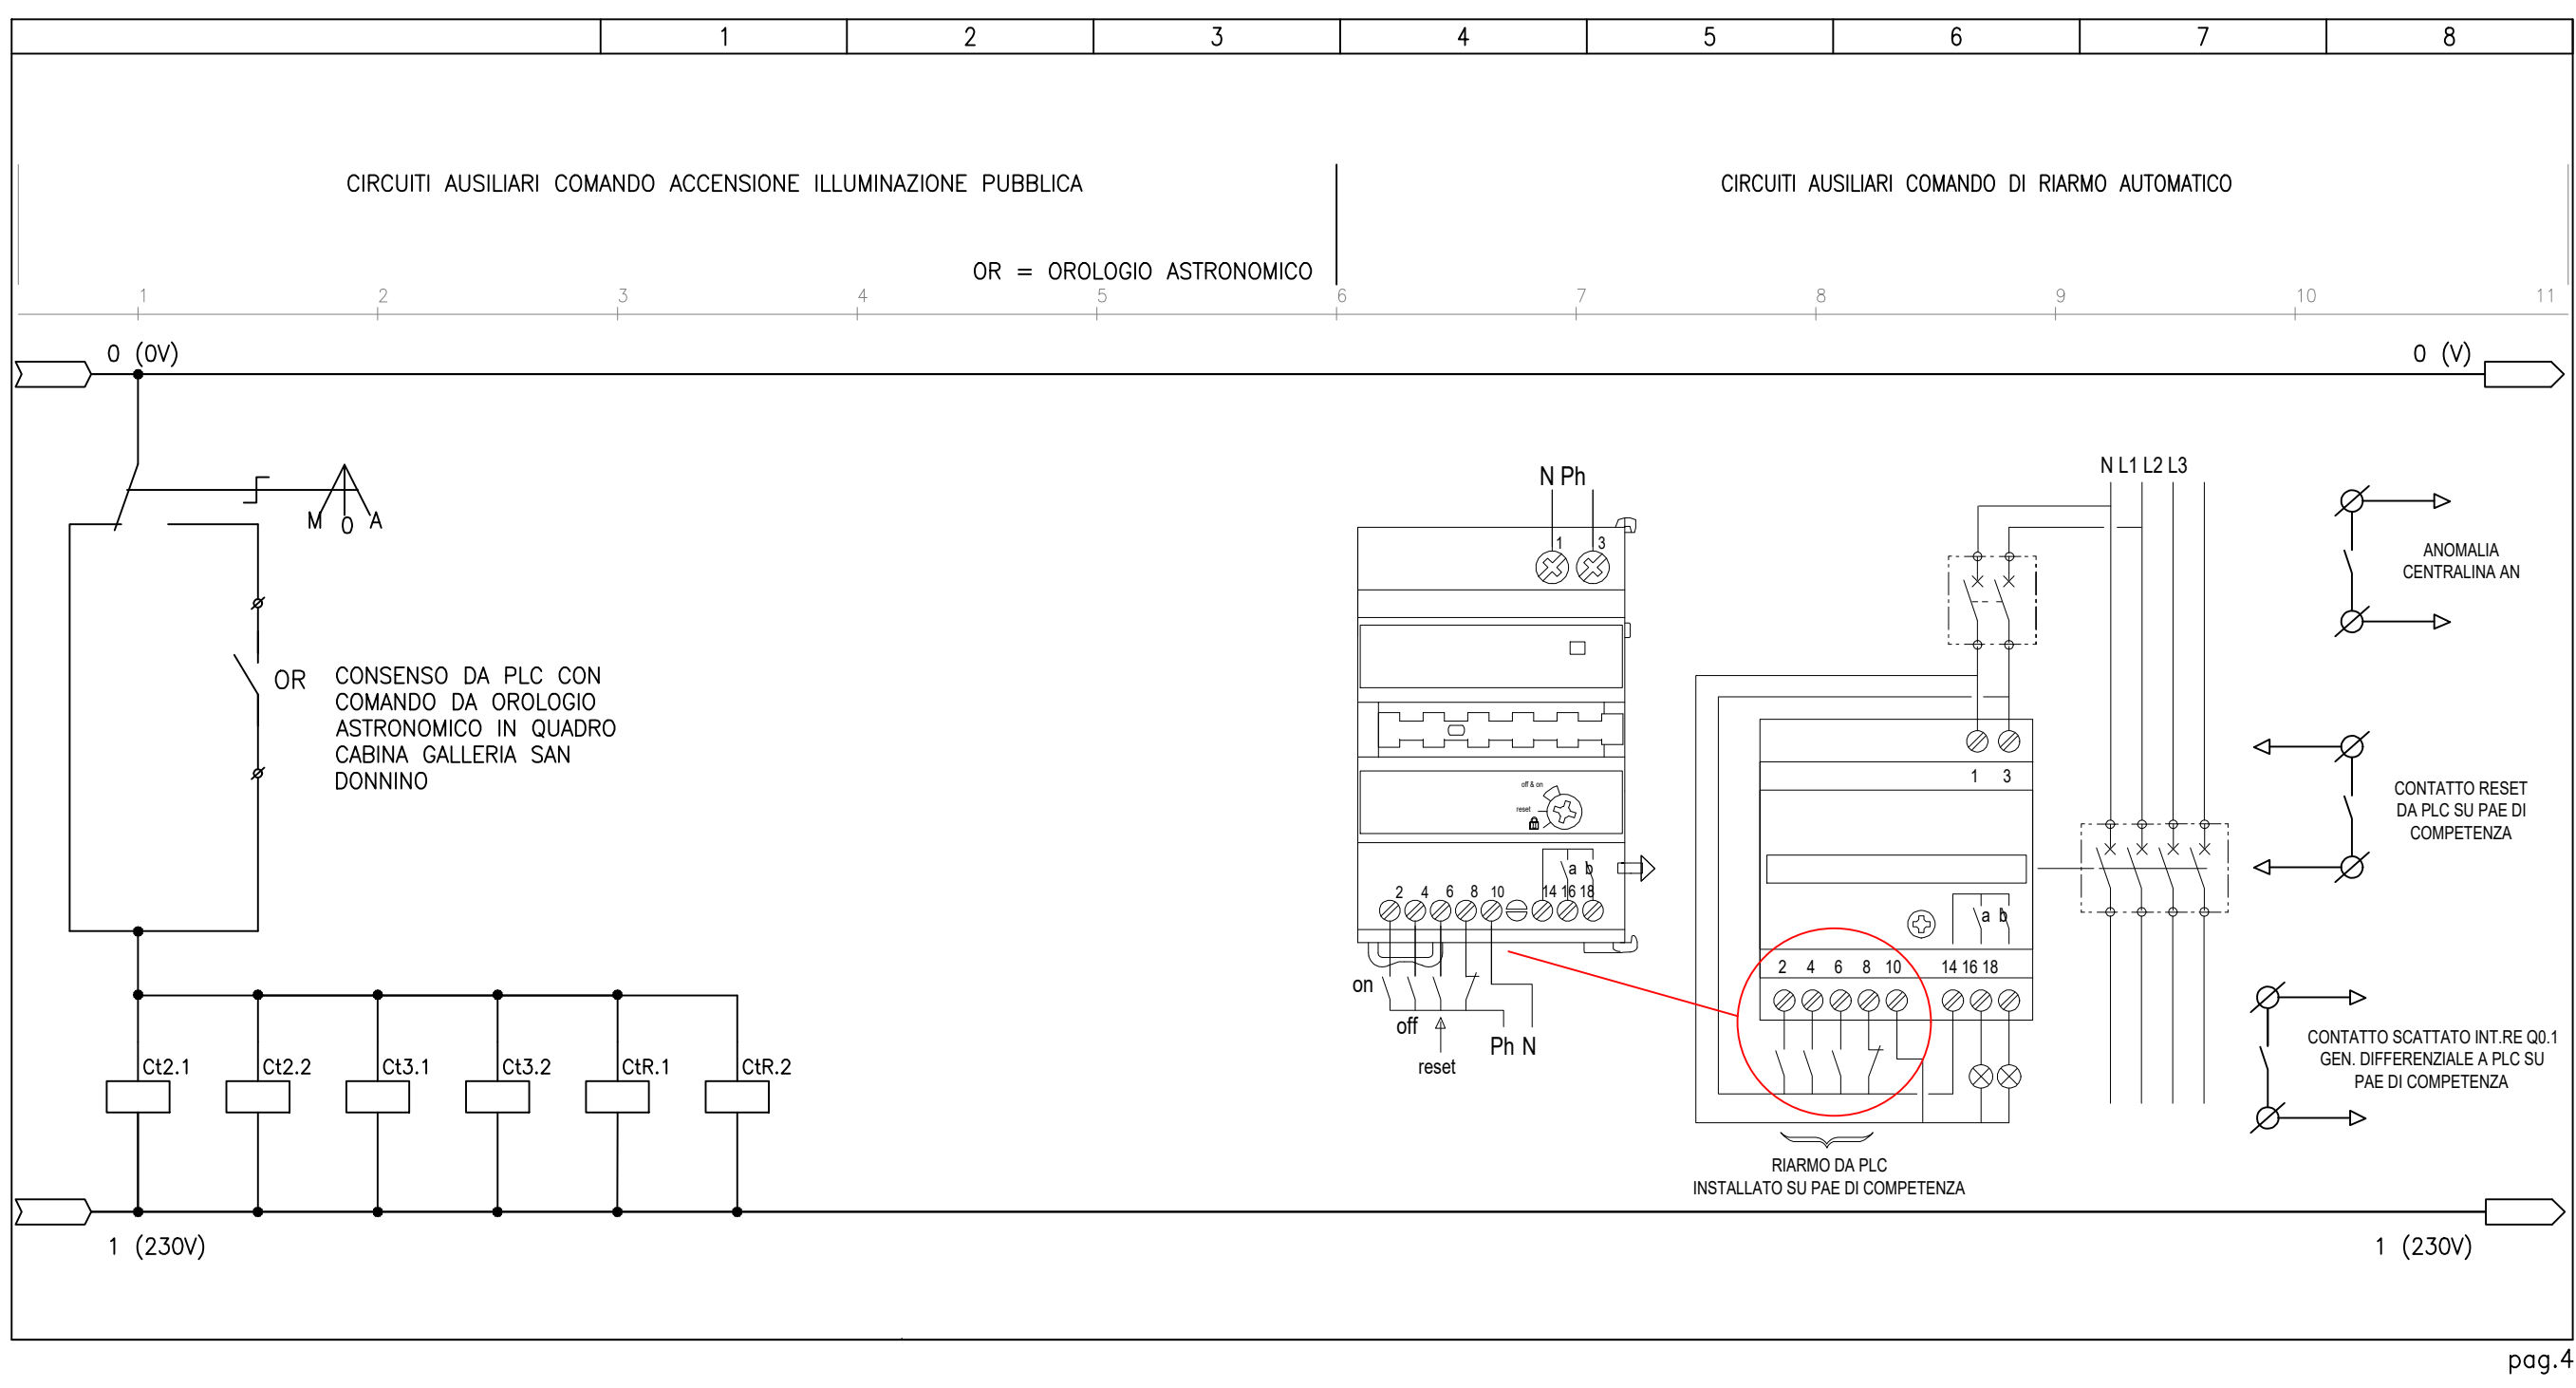

CARPENTERIA ILLUMINAZIONE

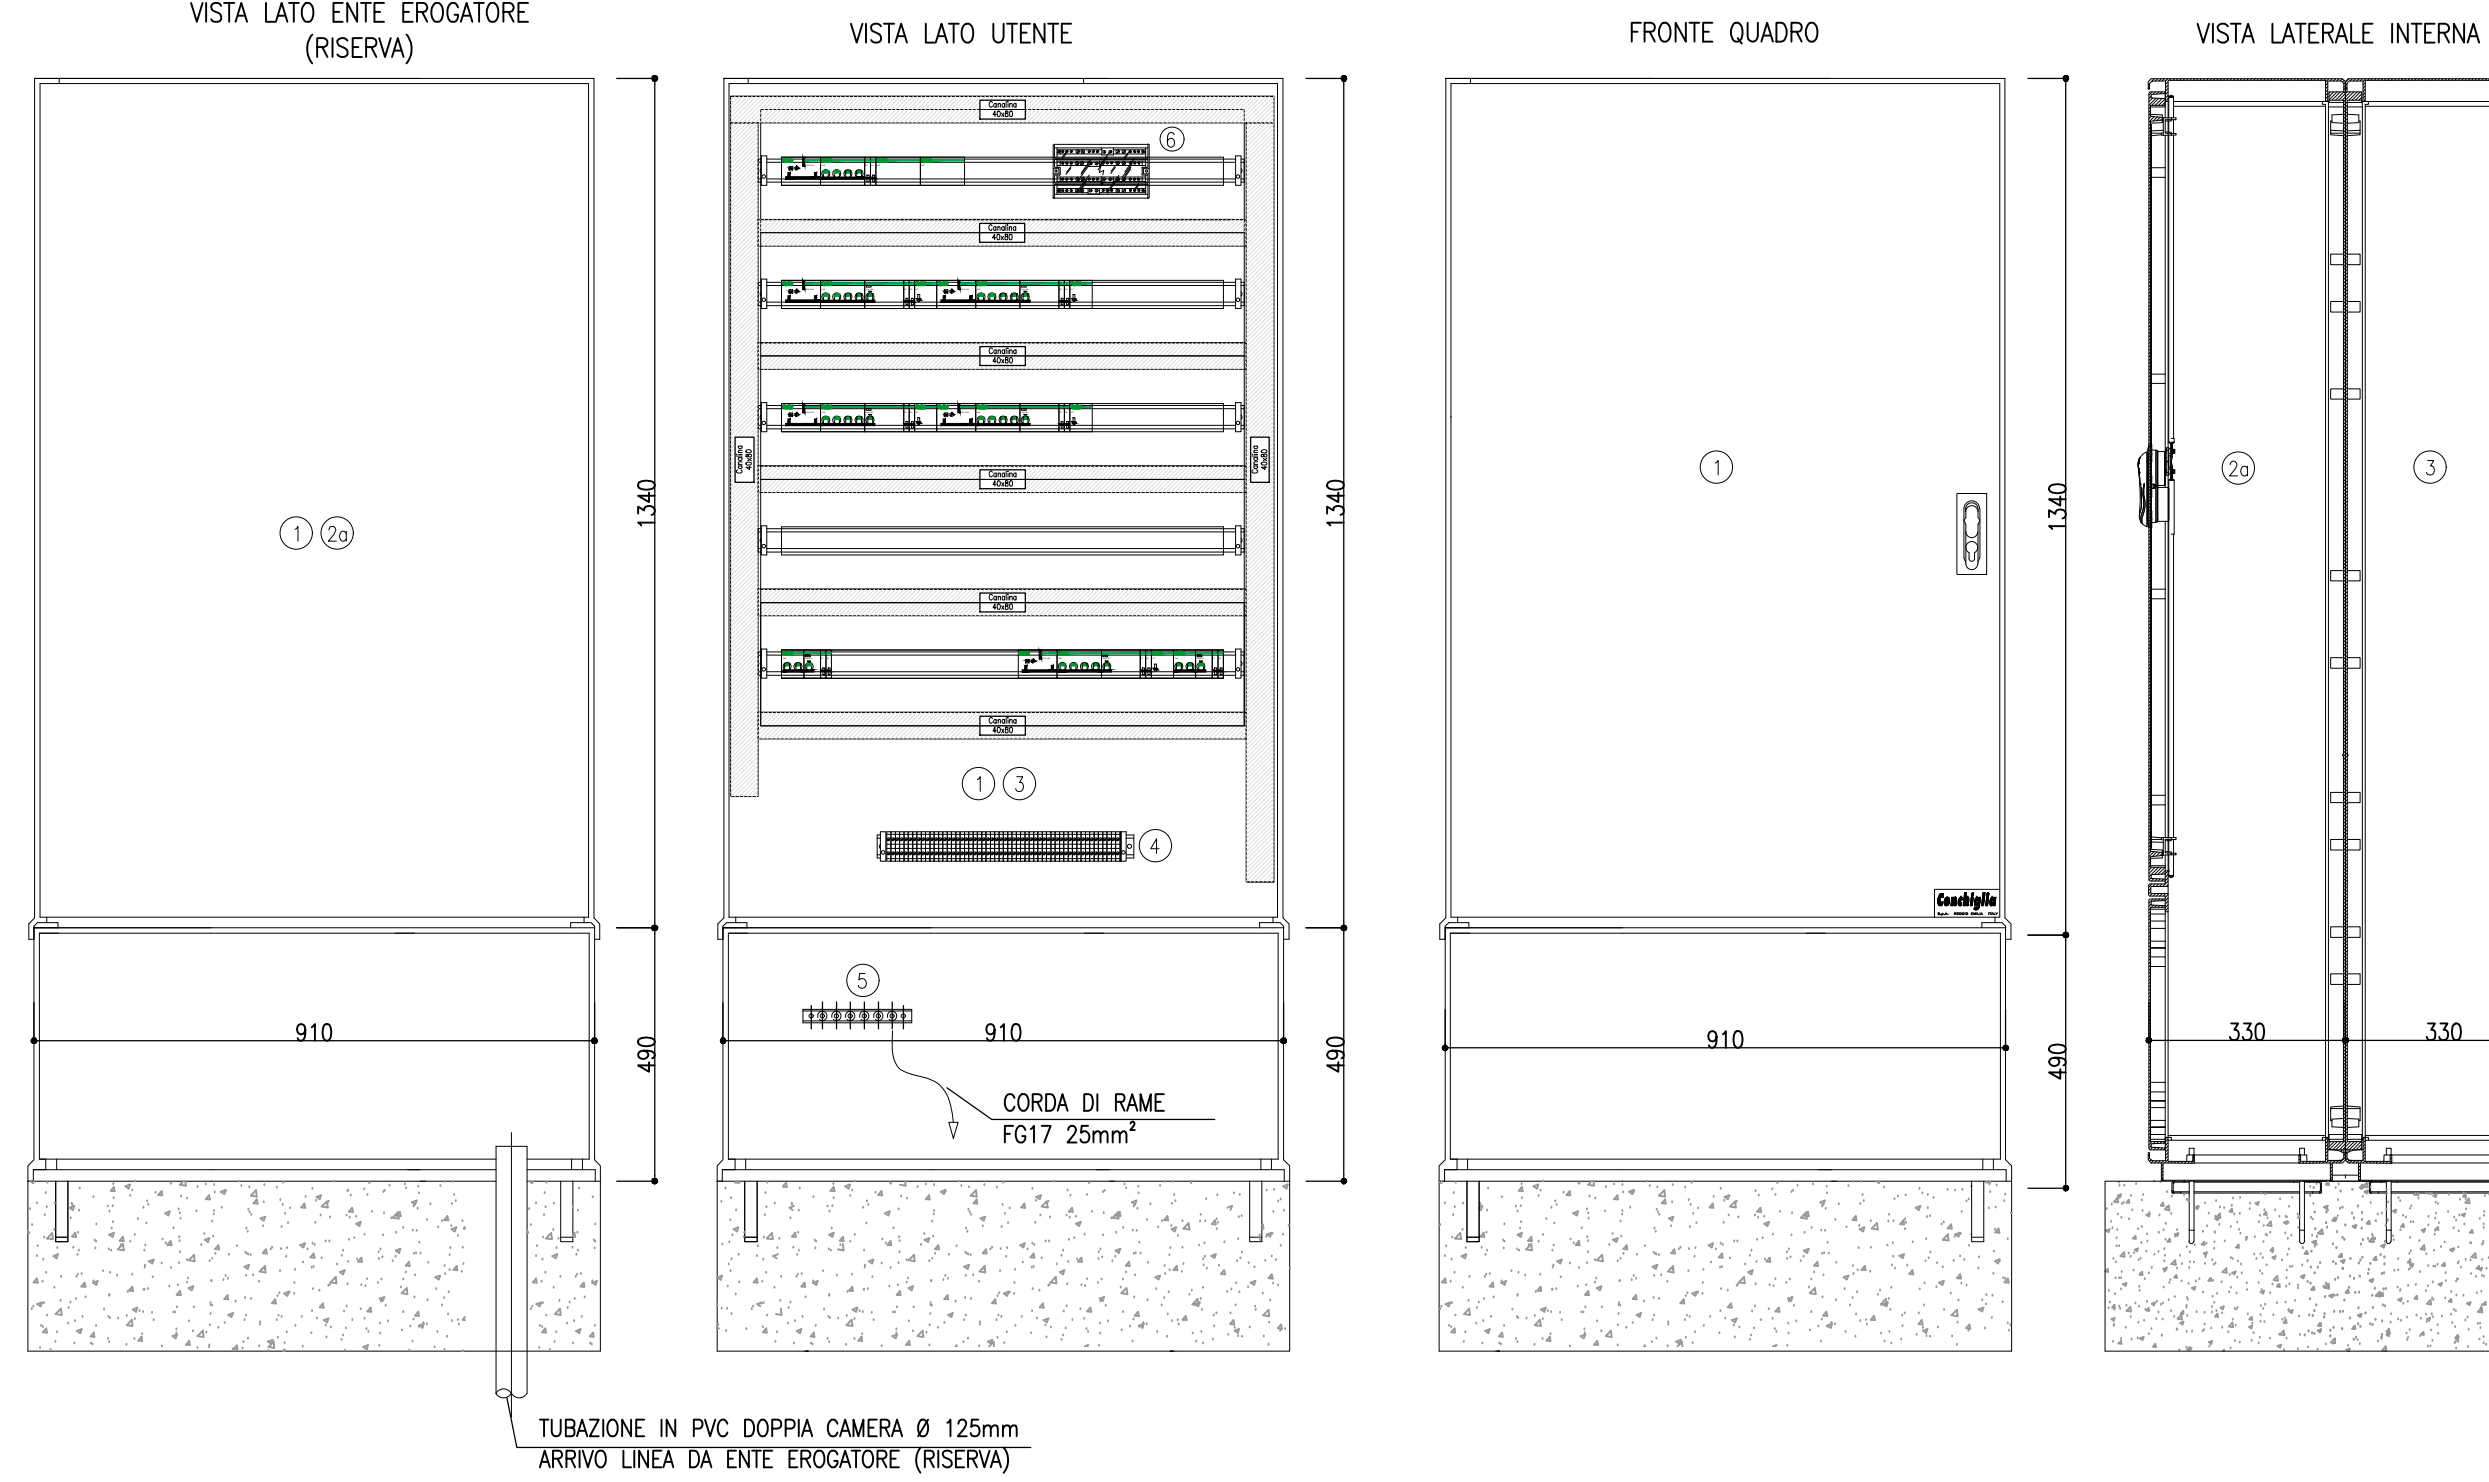

CARBON DI POTENZA E ALIQUANTI



LEGENDA SIGLE CARPENTERIA

- 1) CONTAINERE MONOFACONCALE IN CSM (PETRORESIANO) CHIUSO SU TUTTI I LATI, GRADO DI PROTEZIONE IP55, PULVERE D'ACQUA SOSPESO IN AEREA CON MODULO PASSAGGI TUBI ROTATI, INTERMEDIO GIUNTO A DUE PARTI TRAMITE MANIGLIA A LIVA ORIENTABILE E INSERITO CILINDRICO DI SICUREZZA, ZOCCHETTO E TUBO PADRIGLIA PER ESTRAZIONE DI SASSI PER MONTAGGIO GIUNTO A DUE CANALLETTE PASSAGGIO, ZOCCHETTO DI CUI IL TUBO ESTERNO È FORMATO DA SASSI PER ANDAMENTO A SEGMENTO IN C/SI ENTRO IL RINGHIERAMENTO.
- 2) LATO ENTE PRODUTTORE (GISENA)
- 3) LATO UTENTE
- 4) MORSETTINI PER ATTESCUZIONE LINEA ALIMENTAZIONE Caratteristiche tecniche : Morsetti della Cabur serie CSB con corpo isolante in poliammide UL94V-0
- Aggancio su profili DIN
- Spessore rete ATEN 0,7 mm / Ex e I / M2 / II > 2 G campo di temperatura di utilizzo: -40 + 80 °C
- 5) BARRA DI TERZO PER NUOVO EQUILIBRIO
- 6) CARATTERISTICHE IDENTIFICATIVE DEL COMPONENTE LE SEGUENTI CARATTERISTICHE TECNICHE :
 - Dim. esterne (barra) 18mmx25x35mm
 - Corrente nominale (A) 160
 - Connessione max. ingresso 175 mm²
 - Connessione max. uscita (2X)-35+2x26=25+4x(-16) mm²
 - Icw (16) 18 kVA
- 7) SELEZIONE POTENZA PM
- 8) SELEZIONE LUMINAZIONE
- 9) SELEZIONE UPS

TRATTO: BOLOGNA BORGO PANIGALE - BOLOGNA SAN LAZZARO

"PASSANTE DI BOLOGNA"

PROGETTO DEFINITIVO

DOCUMENTAZIONE GENERALE

IMPIANTI

QUADRI ELETTRICI

Schemi unifilari QE Punti Allaccio Ente Erogatore
PAE-SV012-Sud/ILL e PAE-SV012-Sud/FM

[illegible]

_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

SCALA DI STAMPA: 1=1