



VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO

Responsabili dell'elaborato

Dott. Rocco Ceravolo

Dott.ssa Stefania Tarantino

Dott.ssa Maria Viscomi

COMUNI: RENDE - CASTROLIBERO

CARTA DEL RISCHIO ARCHEOLOGICO

Rif. All. Comune di Rende 1^ Pr.
DN 150 (6") - DP 26 bar,
in Comune di Castrolibero (CS)

TAVOLA

REN V
A

(4500150)
Met. Plsticci - Sant'Eufemia
DN 400 (16") - MOP 50 bar,
Dismissione Imp. n.4500150/23,
in Comune di Rende (CS)

LEGENDA

UT1 UNITÀ TOPOGRAFICA


SCALA DEI VALORI DEL RISCHIO ARCHEOLOGICO

RISCHIO ALTO

RISCHIO MEDIO

RISCHIO BASSO

RISCHIO NULLO

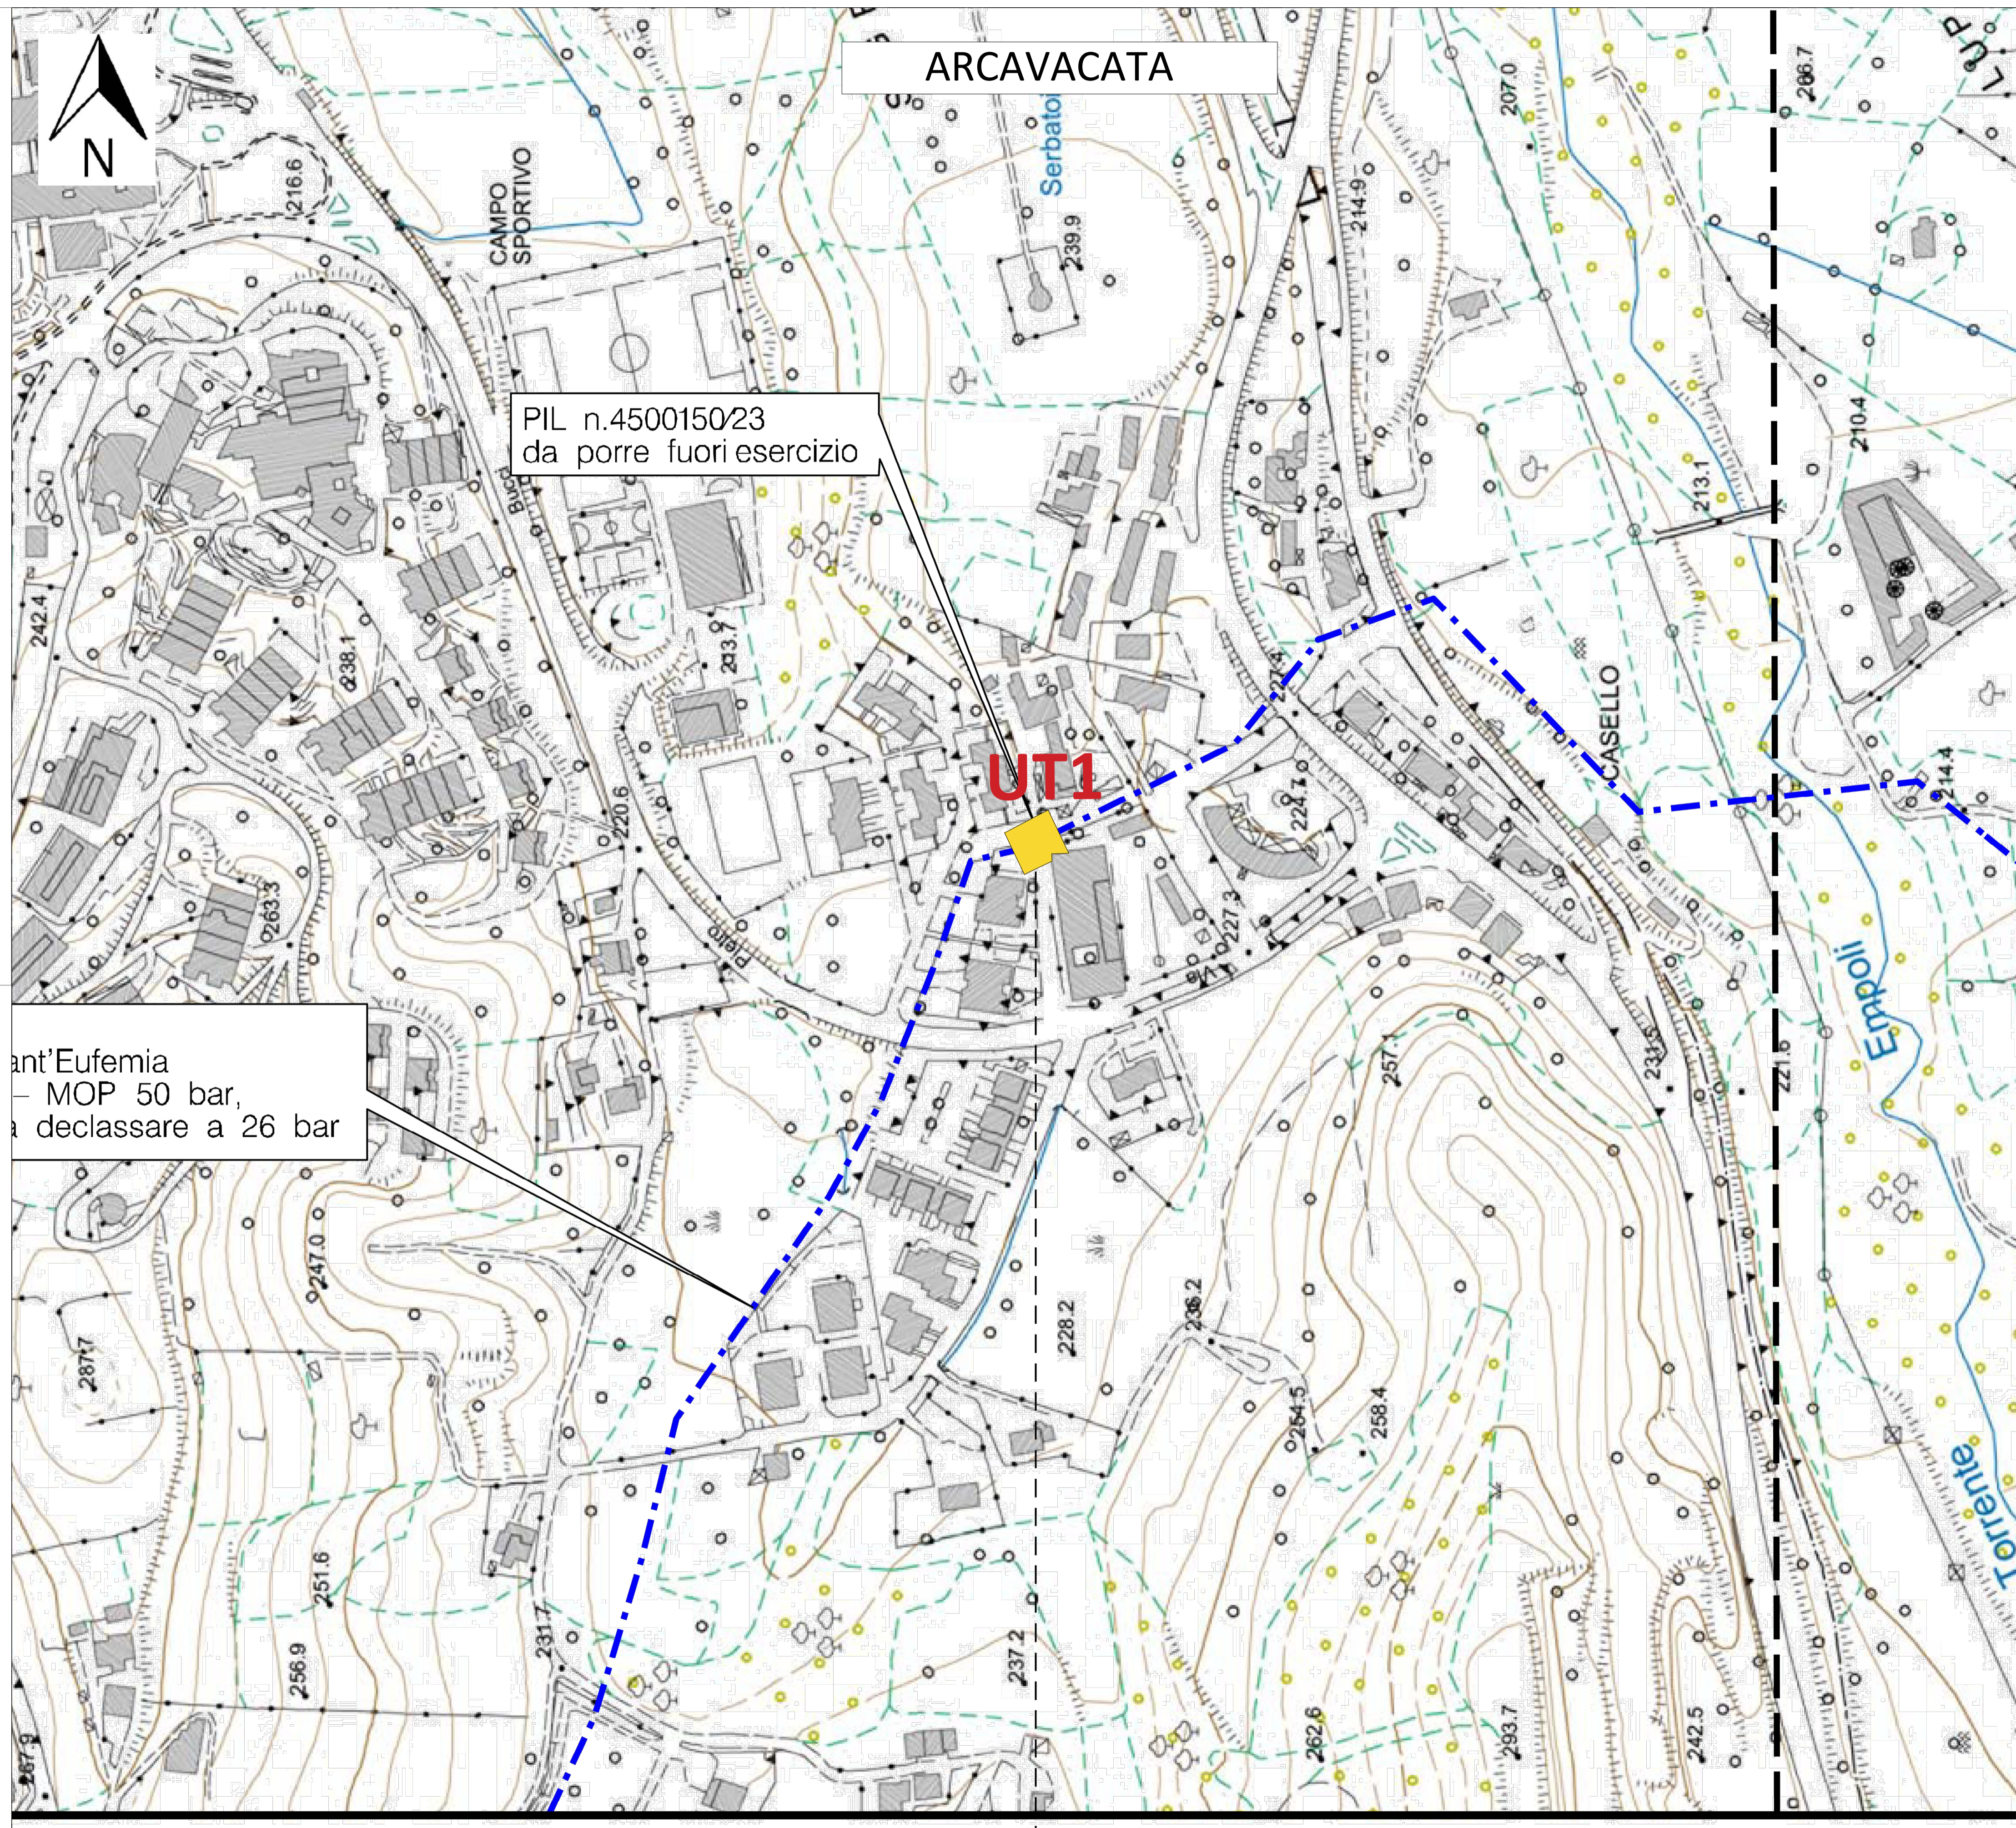

ARCAVACATA

PIL n.4500150/23
da porre fuori esercizio

UT1

Sant'Eufemia
- MOP 50 bar,
da declassare a 26 bar