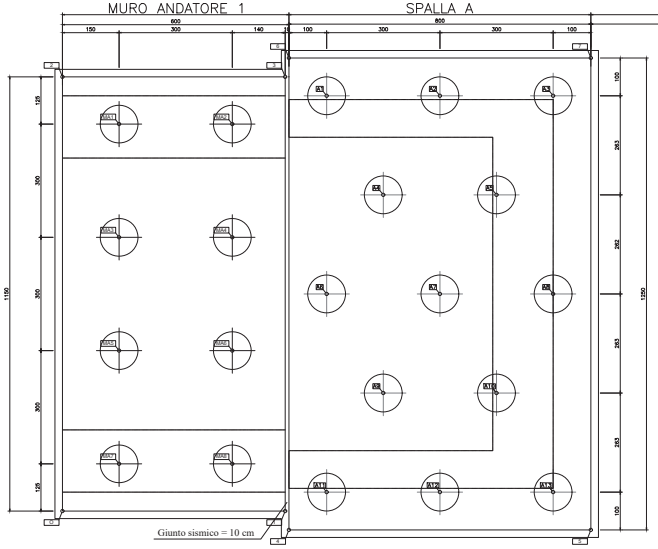

SEZIONE VERTICALE PALI - MURI ANDATORI 1 E 2
Carpenteria ed armature
Scala 1:50

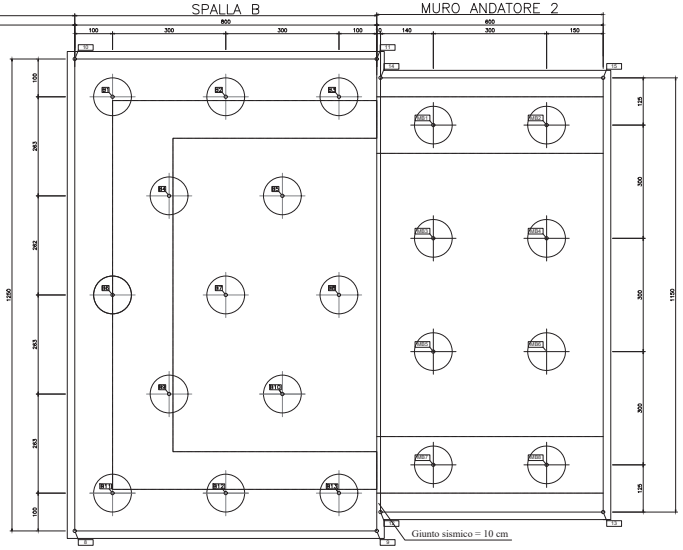

SEZIONE VERTICALE PALI - SPALLA PONTE A e B
Carpenteria ed armature
Scala 1:50

TRACCIAMENTO FONDAZIONI E PALI

0	X = 1491176.604 Y = 4491185.366
1	X = 1491182.392 Y = 4491184.173
2	X = 1491176.929 Y = 4491196.629
3	X = 1491184.707 Y = 4491185.458
4	X = 1491182.379 Y = 4491185.062
5	X = 1491190.213 Y = 4491182.046
6	X = 1491184.906 Y = 4491185.905
7	X = 1491182.741 Y = 4491184.288
8	X = 1491225.511 Y = 4491179.171
9	X = 1491231.348 Y = 4491175.354
10	X = 1491226.039 Y = 4491187.413
11	X = 1491235.873 Y = 4491185.796
12	X = 1491231.549 Y = 4491174.023
13	X = 1491237.323 Y = 4491172.830
14	X = 1491235.870 Y = 4491185.395
15	X = 1491239.548 Y = 4491184.093
A1	X = 1491189.863 Y = 4491194.724
B1	X = 1491226.819 Y = 4491186.232

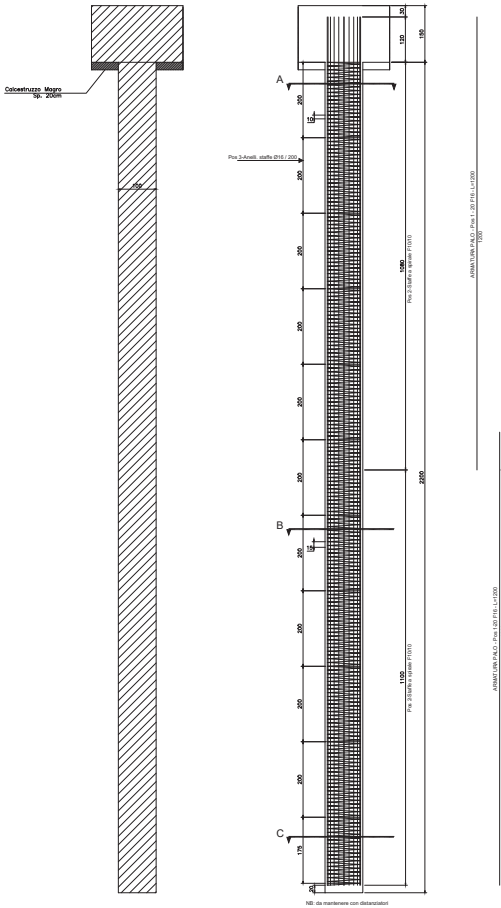

PARTICOLARI
Scala 1:25

Pali trivellati in c.a. gettati in opera

Diametro palo singolo = 1000 mm.
Lunghezza palo = 22.00 mt.
Altezza plinto = 150 cm
Armatura longitudinale singolo palo = 20-Ø16 correnti
Armatura trasversale singolo palo = spirale 1-Ø10/10"
Numero pali simili = 8+8 =16

Sezione del palo A
1 20Ø16
2 St. spirale Ø10 / 10
3 Anelli. staffe Ø16 / 200-L=326

Sezione del palo B
1 20Ø16
2 St. spirale Ø10 / 10
3 Anelli. staffe Ø16 / 200 - L=326

Sezione del palo C
2 St. spirale Ø10 / 10
1 20Ø16 L = 2280
3 Anelli. staffe Ø16 / 200 - L=326

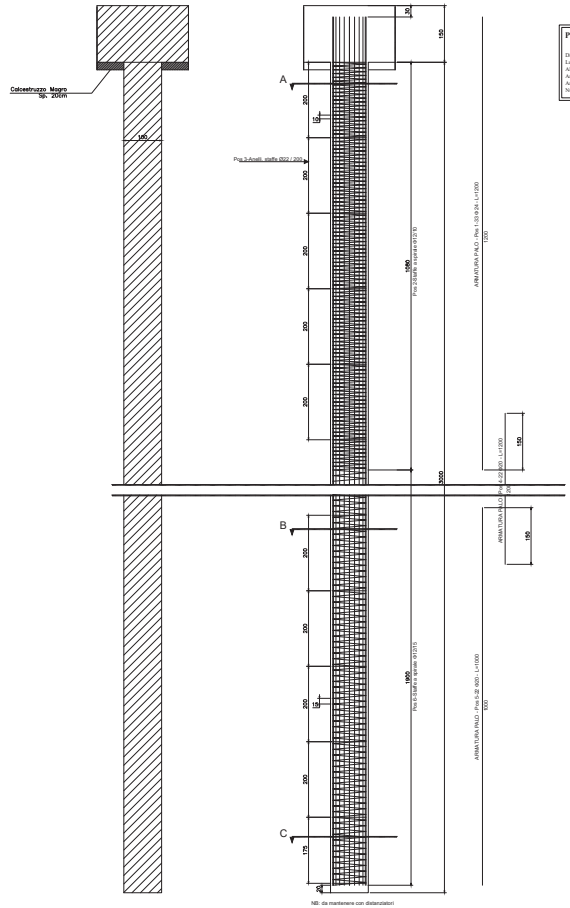

PARTICOLARI
Scala 1:25

Pali trivellati in c.a. gettati in opera

Diametro palo singolo = 1000 mm.
Lunghezza palo = 30.00 mt.
Altezza plinto = 150 cm
Armatura longitudinale singolo palo = 33-Ø24 - 22Ø20
Armatura trasversale singolo palo = spirale 1-Ø12/10-15"
Numero pali simili = 13+13 =26

Sezione del palo A
1 33Ø24
2 St. spirale Ø12 / 10
3 Anelli. staffe Ø22 / 200-L=349

Sezione del palo B
4 St. spirale Ø12 / 15
5 22Ø20
3 Anelli. staffe Ø22 / 200-L=349

Sezione del palo C
4 St. spirale Ø12 / 15
5 22Ø20
3 Anelli. staffe Ø22 / 200-L=349

NOTA: PER LE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI FARE RIFERIMENTO ALLA TAVOLA T00CV02STRDC02A

anas
GRUPPO FS ITALIANE
Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

S.S. 131 di "Carlo Felice"
Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio
dal km 108+300 al km 158+000

PROGETTO ESECUTIVO | CA284

R.T.I. di PROGETTAZIONE:
Mandataria: PROITER — Via G.B. Sammartini n°5, 20125 – Milano, Tel. 02 6707911, email:mail@proiter.it
Mandante: Via Arienale n°2, 82100 Benevento, Tel. 0883 521001, email: delta@ingegneriadiflora.it

PROGETTISTI:
Ing. Riccardo Formichi – Pro Iter srl (integrazione prestazioni specialistiche) Ordine Ing. di Milano n. 18045
Ing. Riccardo Formichi Ordine Ing. di Milano n. 18045

IL GEOLOGO:
Dott. Geol. Massimo Mazzocchi – Pro Iter srl
Albo Geol. Lombardia n. A762

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
Ing. Diego Cecchinelli
Ordine Ing. di Milano n. 15817

VISTO IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
Dott. Ing. Salvatore FRASCA

PROTOCOLLO | DATA

OPERE D'ARTE MAGGIORI
Svincolo di Mulargia-Macomer. Cavalcavia al km 148+500 - CV02 SU V02
Pali di fondazione: Carpenteria e armature

CODICE PROGETTO			NOME FILE	REVISIONE	SCALA:
PROGETTO	LIV. PROG.	N. PROG.	T00CV02STRCA04B.pdf		
LOPLS2	E	1905	CODICE ELAB. T00CV02STRCA04	B	VARIE

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
D					
C					
B	REVISIONE PER ISTRUTTORIA VERIFICA E CONTROLLI D.LGS. 35/11	Aprile 2021	Cove	Rodino	Formichi
A	EMISSIONE PER CONTROLLI D.LGS. 35/2011	Febbraio 2020	Forte	Rodino	Formichi