



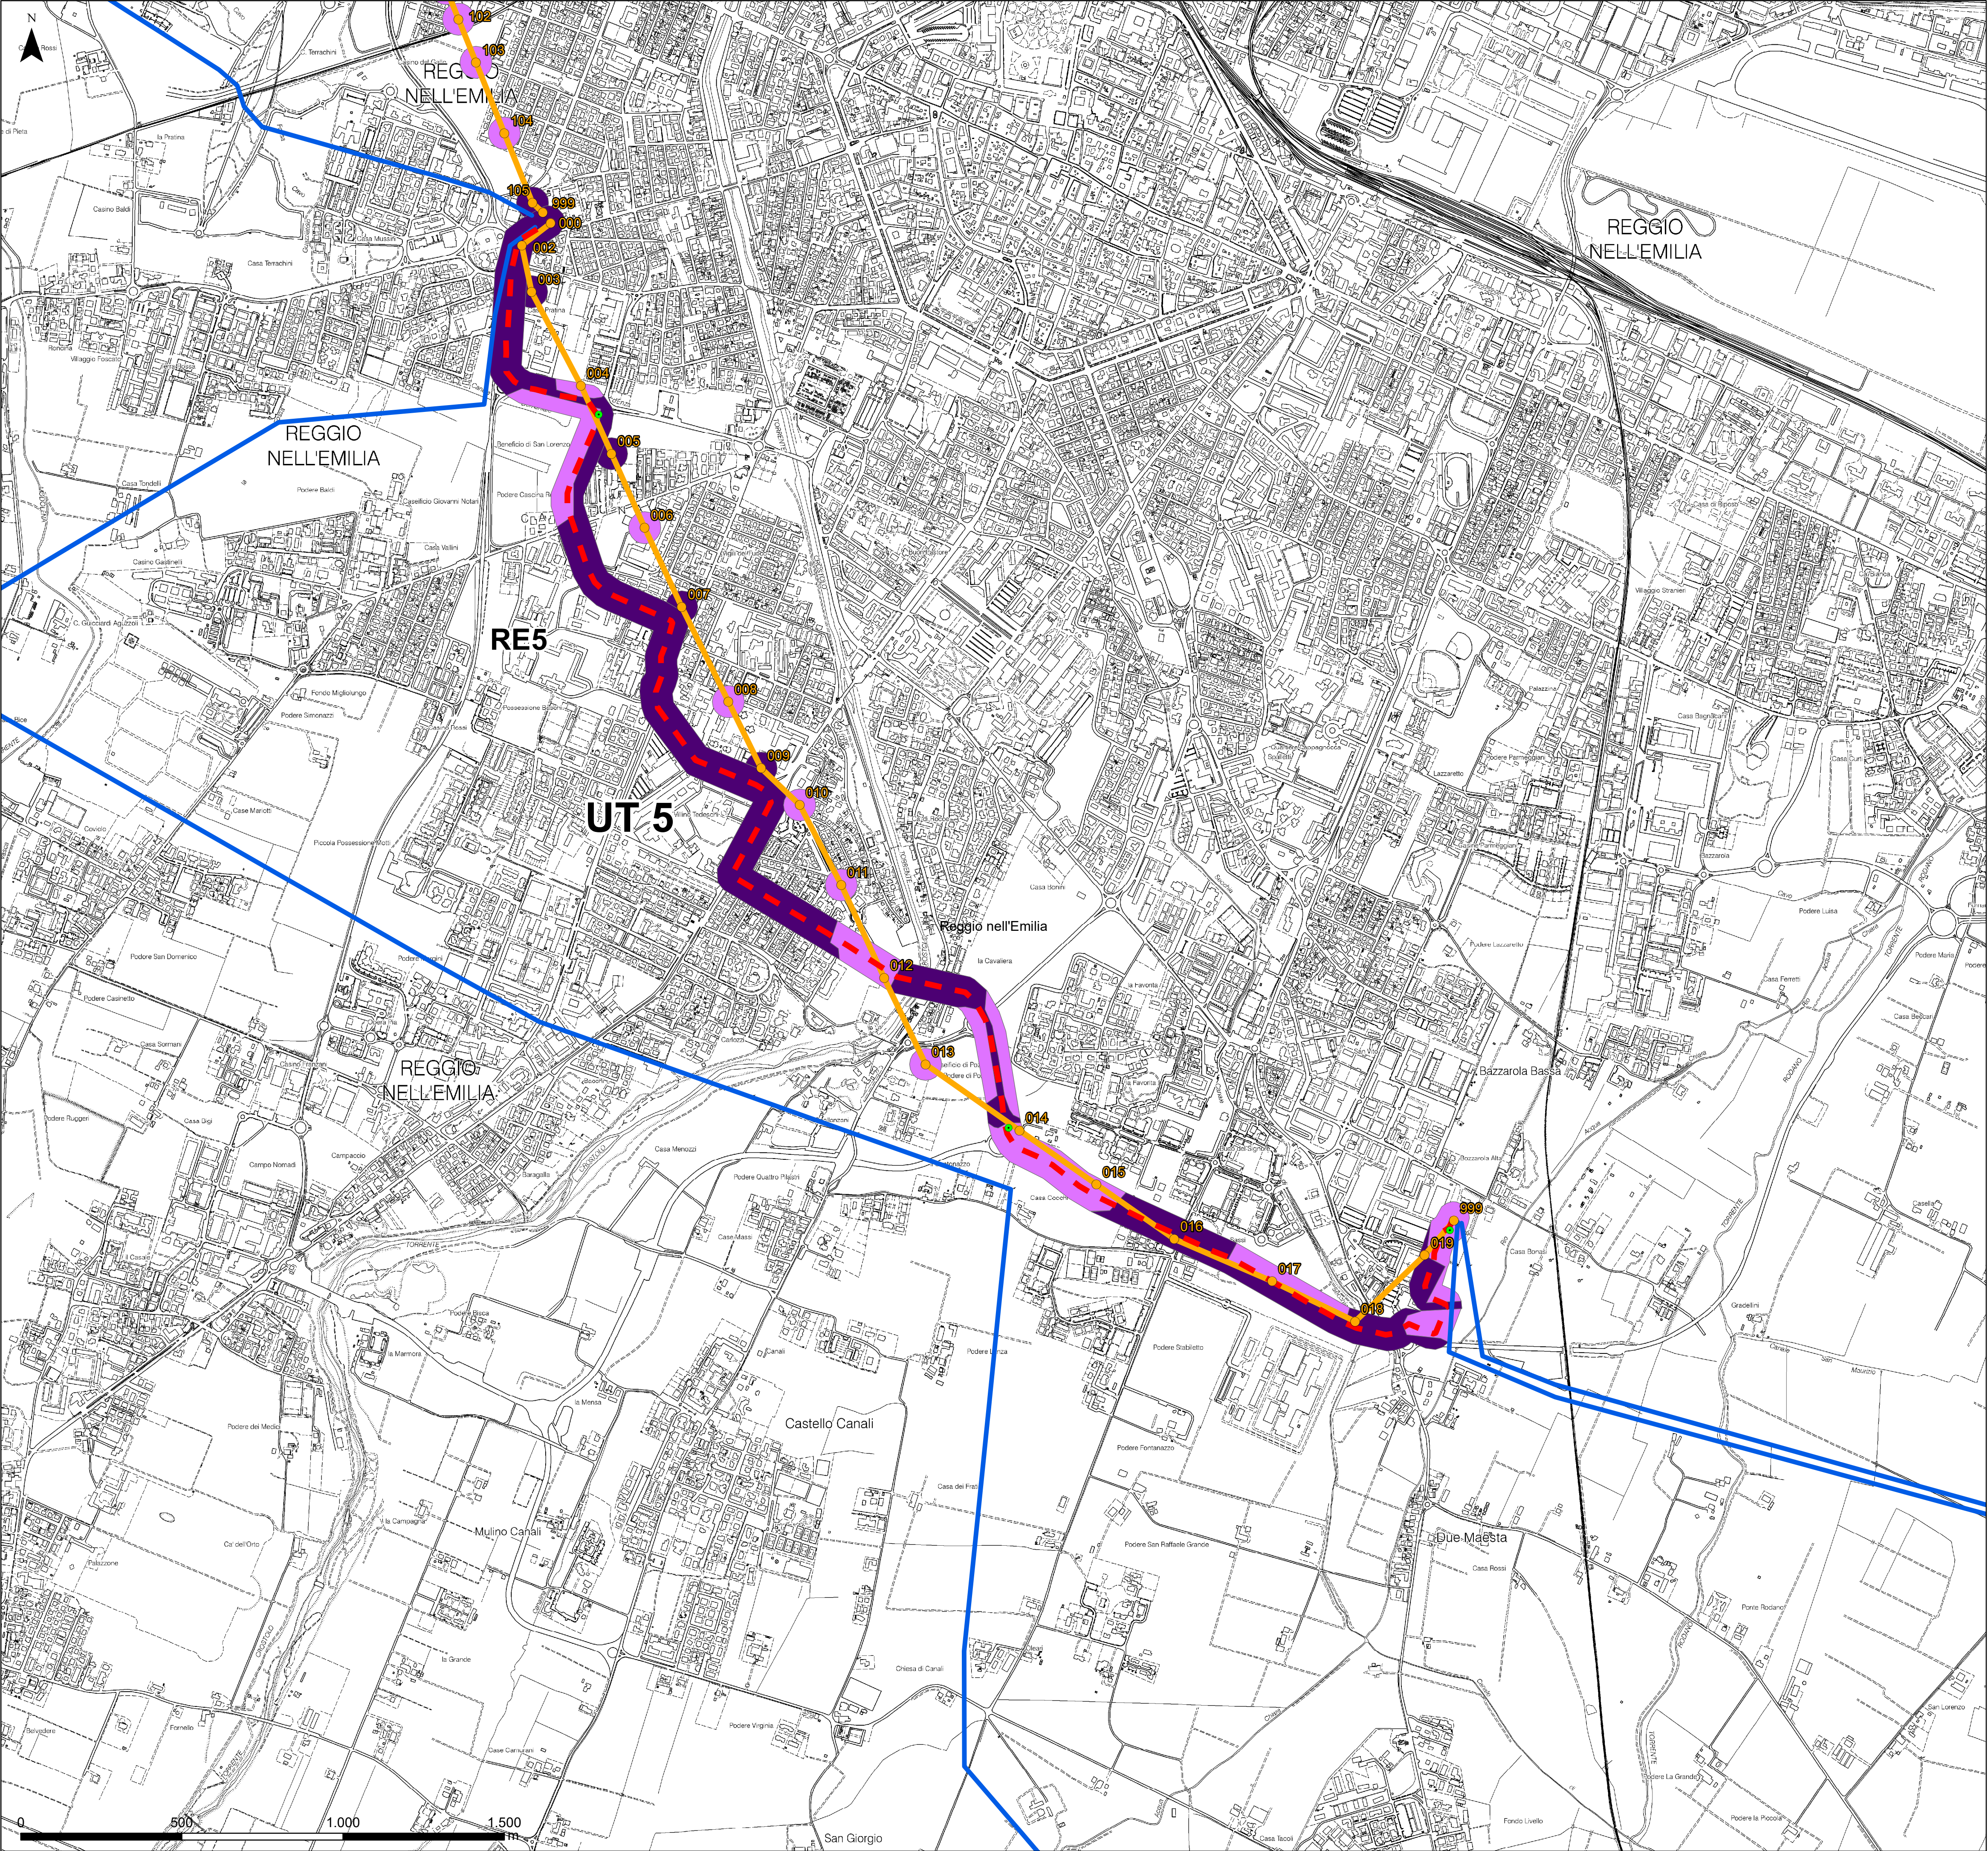

Legenda

- Sostegni da demolire
- Elettrodotto 132 kV in cavo in progetto
- Elettrodotto 132 kV aerei da demolire
- Elettrodotto 132 kV aerei esistenti
- Confini Provinciali
- Confini Comunali
- Documentazione fotografica delle aree di ricognizione (punti di ripresa)
- Visibilità
 - Buona
 - Limitata / Scarsa
 - Sufficiente / Ridotta

Confini Provinciali, Comunali (2020) <https://www.istat.it/>;
CTR 1:10.000 (2017). <https://geoportale.regione.emilia-romagna.it/>.

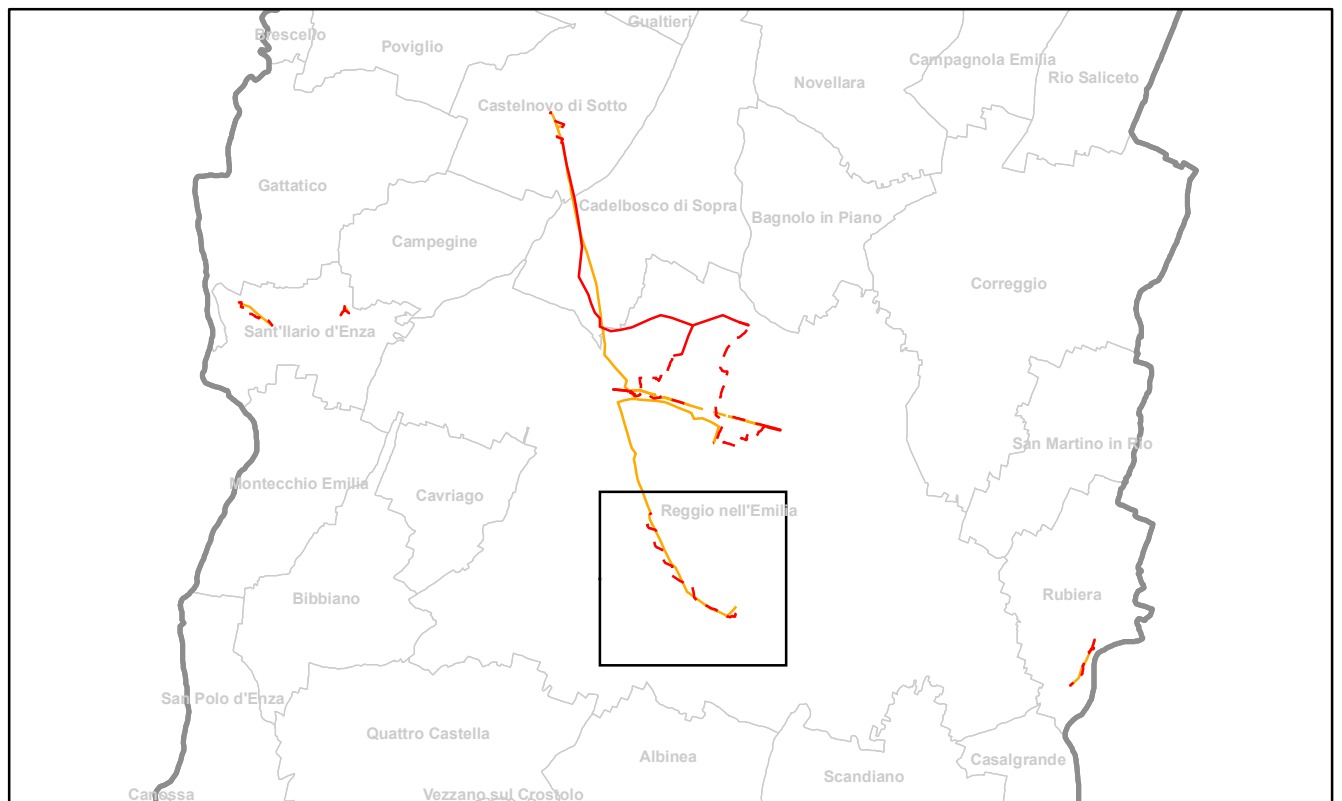

Dott.ssa Chiara Maratini,
Dott. ricerca
(archeologo abilitato
all'archeologia preventiva)

C. Maratini	B. Manzoni R. Andighetto	A. Cappellini
ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO

00	30/09/2020	Prima emissione
N.	DATA	DESCRIZIONE
ELABORATO	ESAMINATO	ACCETTATO
C. Maratini	G. Tonello (Upit Terna)	N. Fienashi (Upit Terna)

TIPOLOGIA DELL'ELABORATO	CODIFICA DELL'ELABORATO	
CARTOGRAFIA	DU0000006B1936918	TERNA GROUP
PROGETTO	TITOLO	
CO0006	Razionalizzazione della rete elettrica nazionale A.T. 132 kV nell'area di Reggio Emilia	
Raz. Area Reggio Emilia	Verifica archeologica Preventiva	
RICAVATO DOC. TERNA		
CLASSIFICAZIONE SICUREZZA	CARTA DELLA VISIBILITA' E DELLE UT	

NOME FILE	FORMATO	SCALA	FOGLIO
DU0000006B1936918	A1	1:10.000	5/7

Questo documento - contiene informazioni di proprietà Terna S.p.A. e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alla finalità per le quali è stato ricevuto. E' vietata qualsiasi forma di riproduzione senza esplicito consenso di Terna S.p.A.
This document contains information proprietary to Terna S.p.A. and it will have to be used exclusively for the purposes for which it has been furnished. Wichever shape of spreading or reproduction without the written permission of Terna S.p.A. is prohibi.