


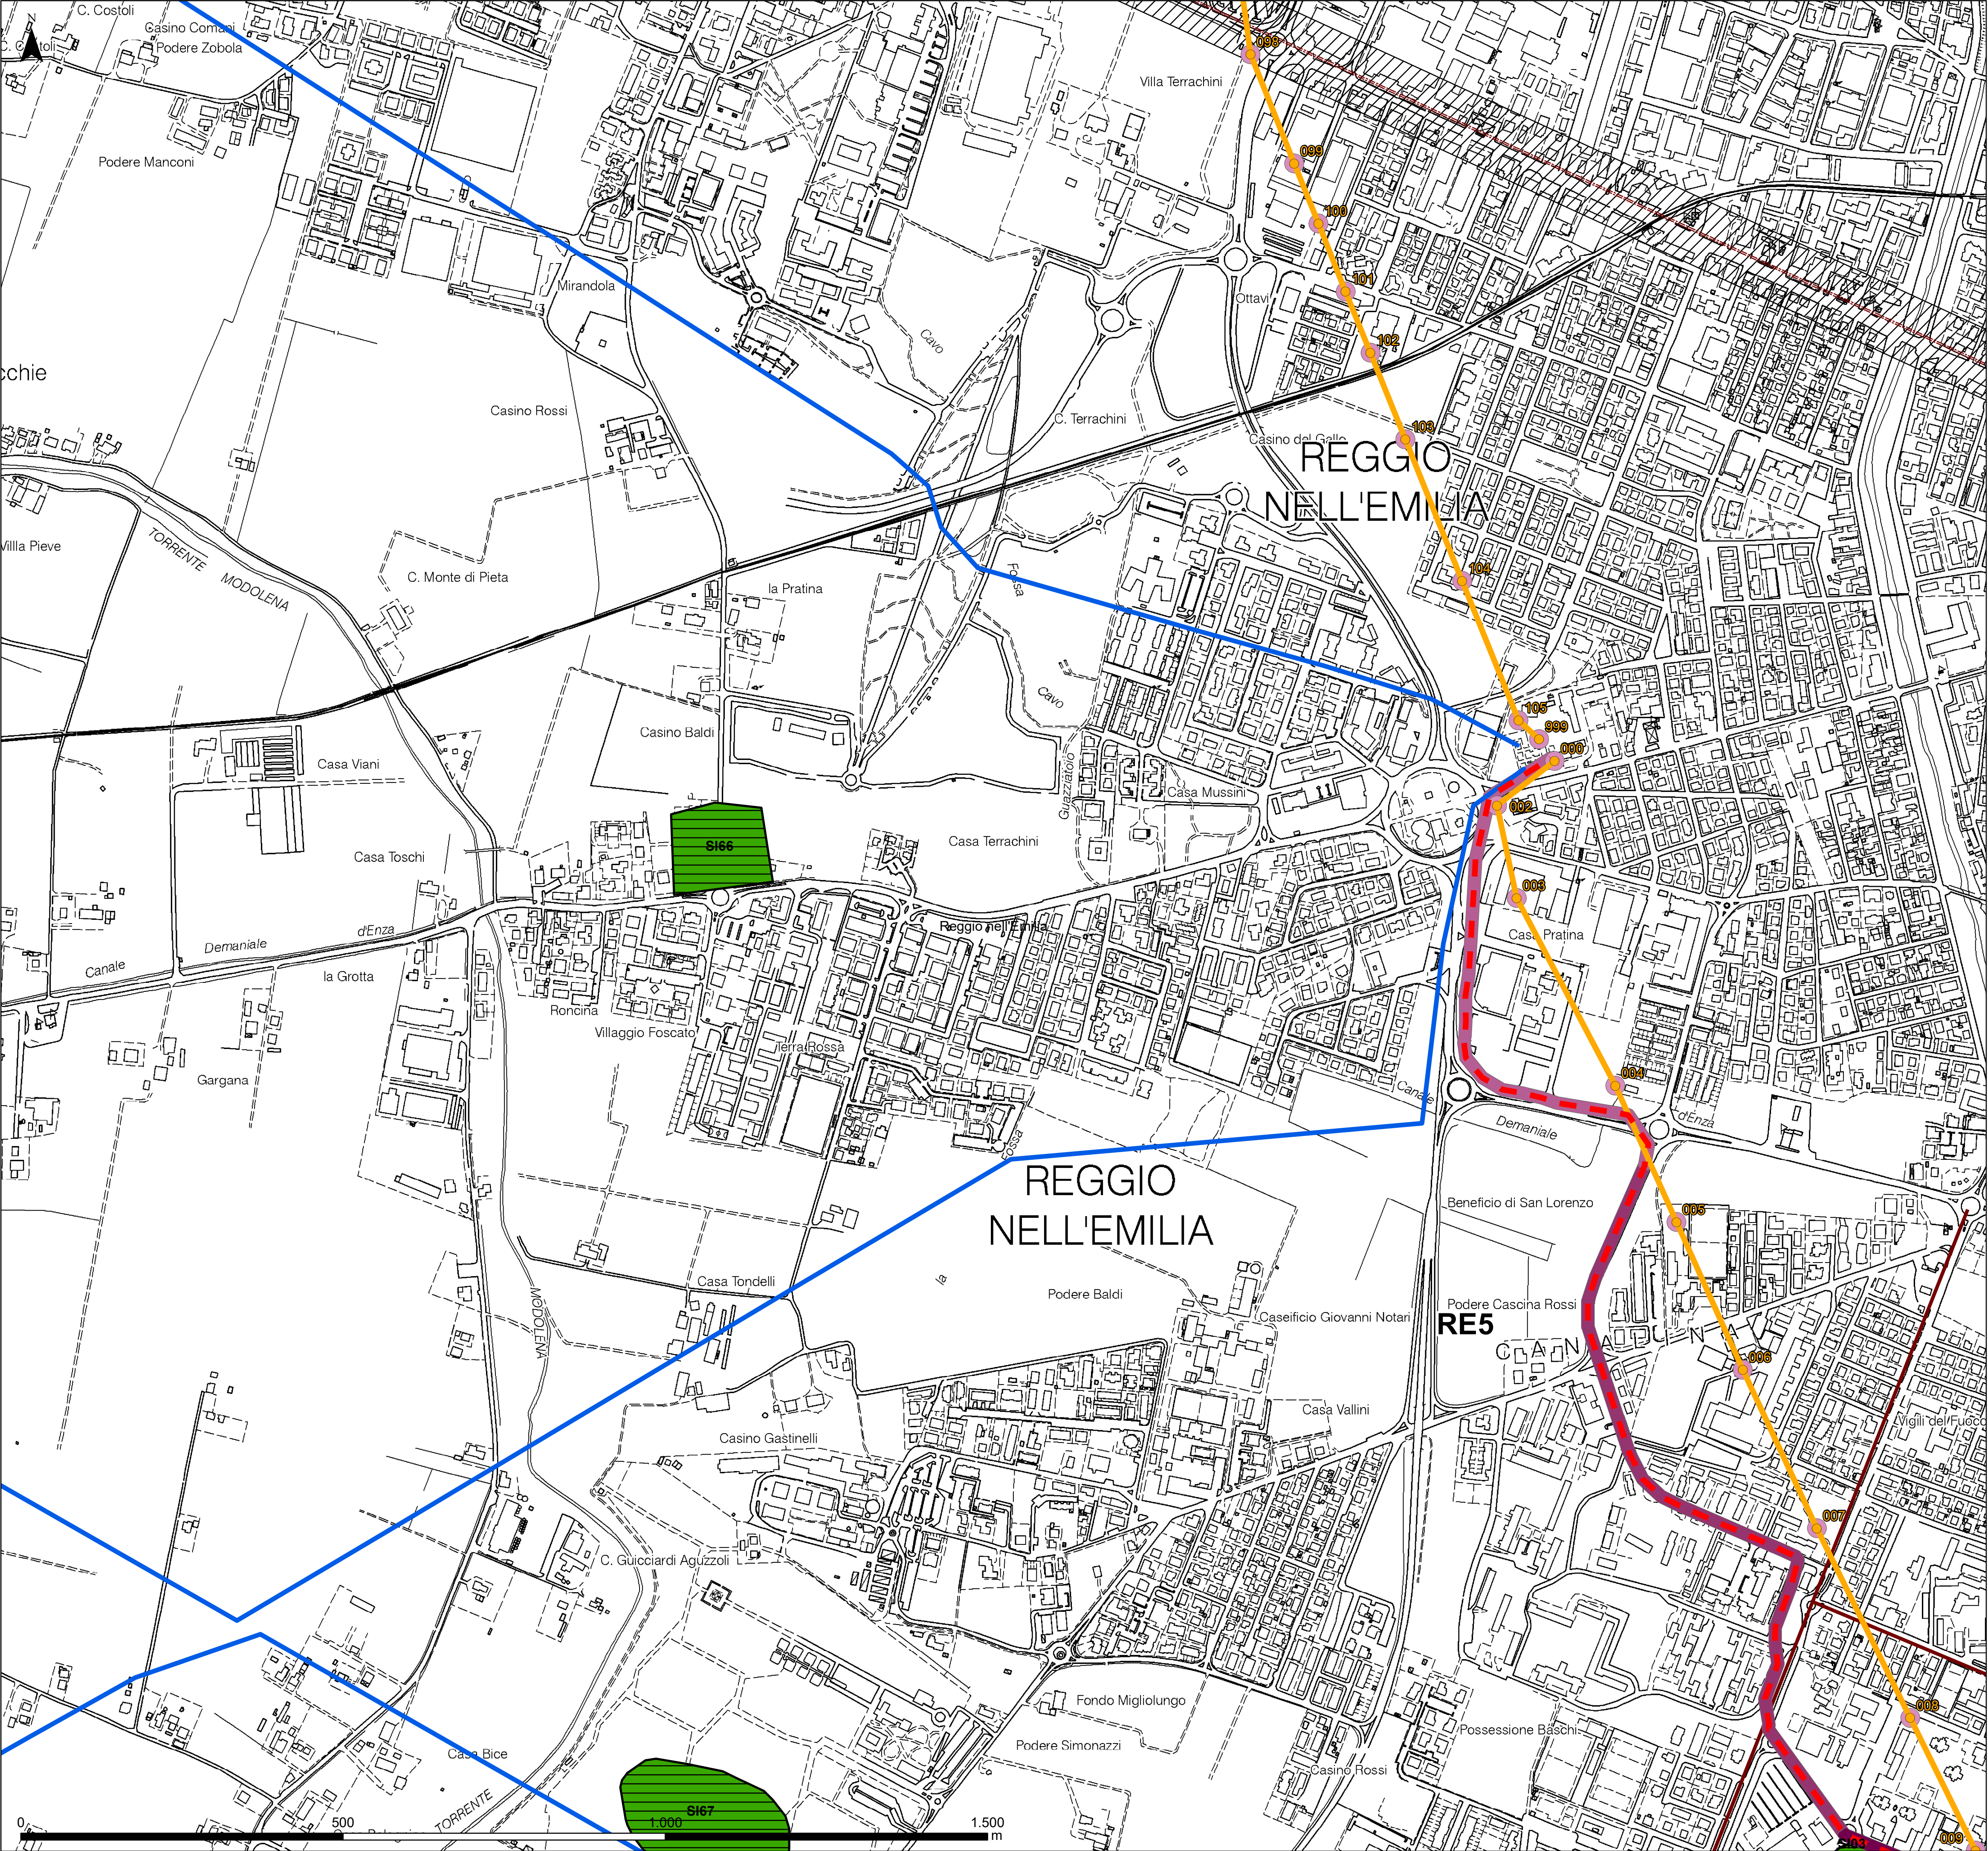

Legenda

Sostegni da demolire

Elettrodotto 132 kV in cavo in progetto

Elettrodotto 132 kV aerei da demolire

Elettrodotto 132 kV aerei esistenti

Confini Provinciali

Confini Comunali

PRESENZE ARCHEOLOGICHE (SI)

siti/presenze archeologiche (v. schedatura SI allegata)

PRESENZE ARCHEOLOGICHE - tipologia di elementi di assetto del paesaggio antico

Infrastruttura (centuriazione)

Infrastruttura (strada)

PRESENZE ARCHEOLOGICHE - elementi di tutela

ZONE DI INTERESSE STORICO E ARCHEOLOGICO (PSC ART. 2.12)

VINCOLI E TUTELE

POTENZIALE RISCHIO ARCHEOLOGICO

alto

medio-alto

medio

medio-basso

basso

Confini Provinciali, Comunali (2020) <https://www.istat.it/>;
CTR 1:10.000 (2017) <https://geoportale.regione.emilia-romagna.it/>

Dott.ssa Chiara Maratini,
Dott. ricerca
(archeologo abilitato
all'archeologia preventiva)

C. Maratini

B. Manzoni
R. Andighetto

A. Cappellini

ELABORATO

VERIFICATO

APPROVATO

00	30/09/2020	Prima emissione	C. Maratini	G. Tonello (Upit Terna)	N. Fianchi (Upit Terna)
N.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	ESAMINATO	ACCETTATO

CARTOGRAFIA

PROGETTO

CO0006
Raz. Area Reggio Emilia
RICAVATO DOC. TERNA

CODIFICA DELL'ELABORATO

DU00000006B1937505

TITOLO

Razionalizzazione della rete elettrica nazionale A.T. 132 kV nell'area di Reggio Emilia

CLASSIFICAZIONE SICUREZZA

Verifica Preventiva di Interesse Archeologico

CARTA DEL RISCHIO ARCHEOLOGICO

NOME FILE	FORMATO	SCALA	FOGLIO
DU00000006B1937505	A1	1:5.000	6/13

Questo documento - contiene informazioni di proprietà Terna S.p.A. e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alla finalità per le quali è stato ricevuto. E' vietata qualsiasi forma di riproduzione senza esplicito consenso di Terna S.p.A.
This document contains information proprietary to Terna S.p.A. and it will have to be used exclusively for the purposes for which it has been furnished. Wither shape of spreading or reproduction without the written permission of Terna S.p.A. is prohibited.