



Legenda

- Sostegni in progetto
- Sostegni da demolire
- Elettrodotti 132kV aerei in progetto
- Elettrodotti 132 kV in cavo in progetto
- Elettrodotti 132 kV aerei da demolire
- Elettrodotti esistenti

Geologia

Ambienti e tessiture


- deposito di canale fluviale
- deposito di canale, argine e rotta fluviale
- deposito di piana inondabile in area interfluviale
- deposito di tracimazioni fluviali indifferenziate

Unità geologiche

- h3 - Cava riempita
- a4 - Deposito eluvio-colluviale
- AES8 - Subsistema di Ravenna
- AES8a - Unità di Modena
- AES7a - Unità di Niviano
- AES7b - Unità di Vignola

Elementi strutturali

- Sovrascorrimiento profondo post-Tortoniano
- Faglia profonda indeterminata

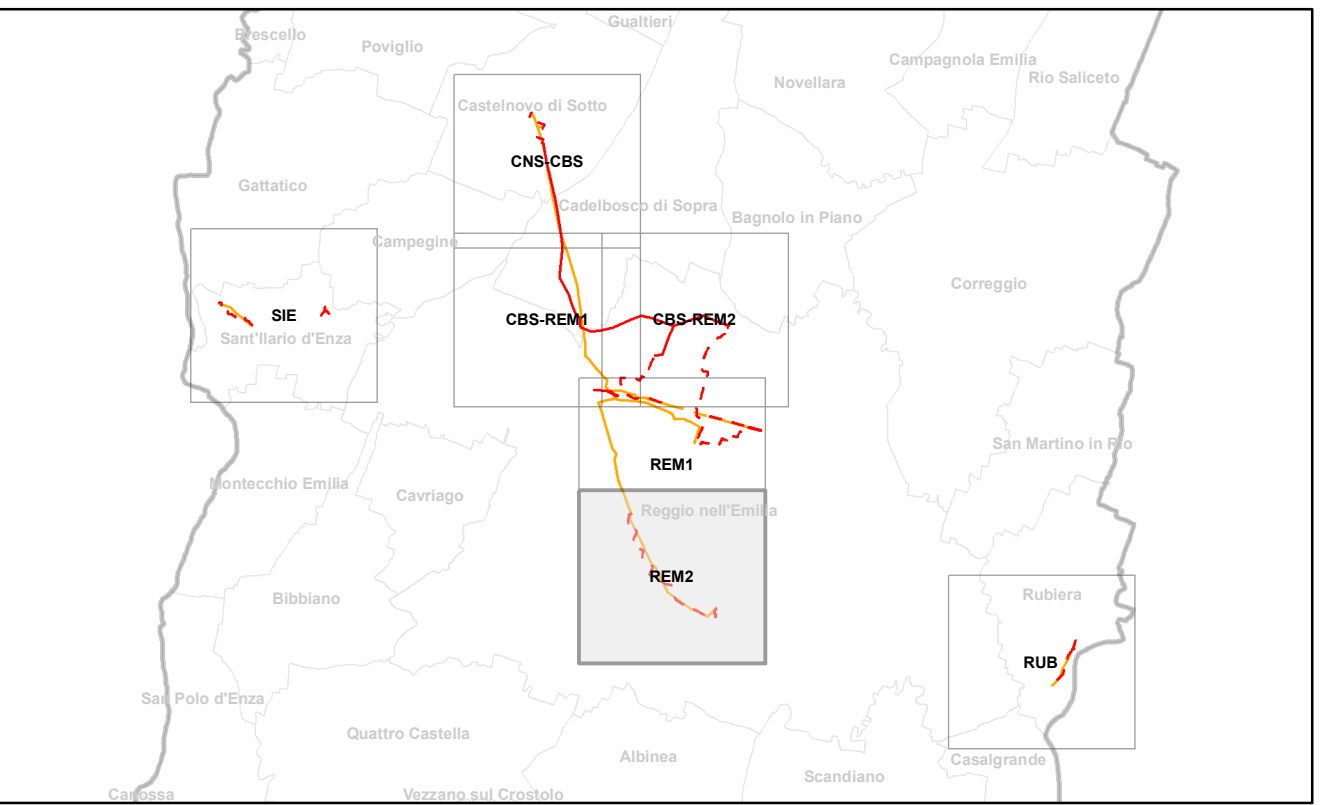

GEPlan Consulting Petrolium Geotechnics		S. Borelli		V. Negri		R. di Cusa	
ELABORATO		VERIFICATO		APPROVATO			

REVISIONI		N.		DATA		DESCRIZIONE		ELABORATO		ESAMINATO		ACCETTATO	
00		30/09/2020		Prima emissione		GEPlan Consulting		G. Tonello (Upri Terna)		N. Ferroni (Upri Terna)			

TIPOLOGIA DELL'ELABORATO		CODIFICA DELL'ELABORATO		Terna Rete Italia	
CARTOGRAFIA		DU0000006B1936914		Terna Group	
PROGETTO		CO0006		Razionalizzazione della rete elettrica nazionale	
Raz. Area Reggio Emilia		R. di Cusa		A. T. 132 kV nell'area di Reggio Emilia	
CLASSIFICAZIONE SICUREZZA		R. di Cusa		Relazione Geologica Preliminare	
				CARTA GEOLOGICO-STRUTTURALE	

NOME FILE	QUADRO D'UNIONE	FORMATO	SCALA	FOGLIO
DU0000006B1936914	REM2	A1	1:10.000	1/1

Questo documento contiene informazioni di proprietà Terna S.p.A. e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. E' vietata qualsiasi forma di riproduzione senza esplicito consenso di Terna S.p.A.

This document contains information proprietary to Terna S.p.A. and it will have to be used exclusively for the purposes for which it has been furnished. Whoever shape of spreading or reproduction without the written permission of Terna S.p.A. is prohibited.