




- WTG PESM
- Sottostazione elettrica esistente da ampliare
- Limiti comunali
- Caviddotto
- PAI - Pericolosità da frana
 - IP 1
 - IP 2
 - IP 3
 - IP 4
- PAI - Rischio da frana
 - R 1
 - R 2
 - R 3
 - R 4



REGIONE CALABRIA

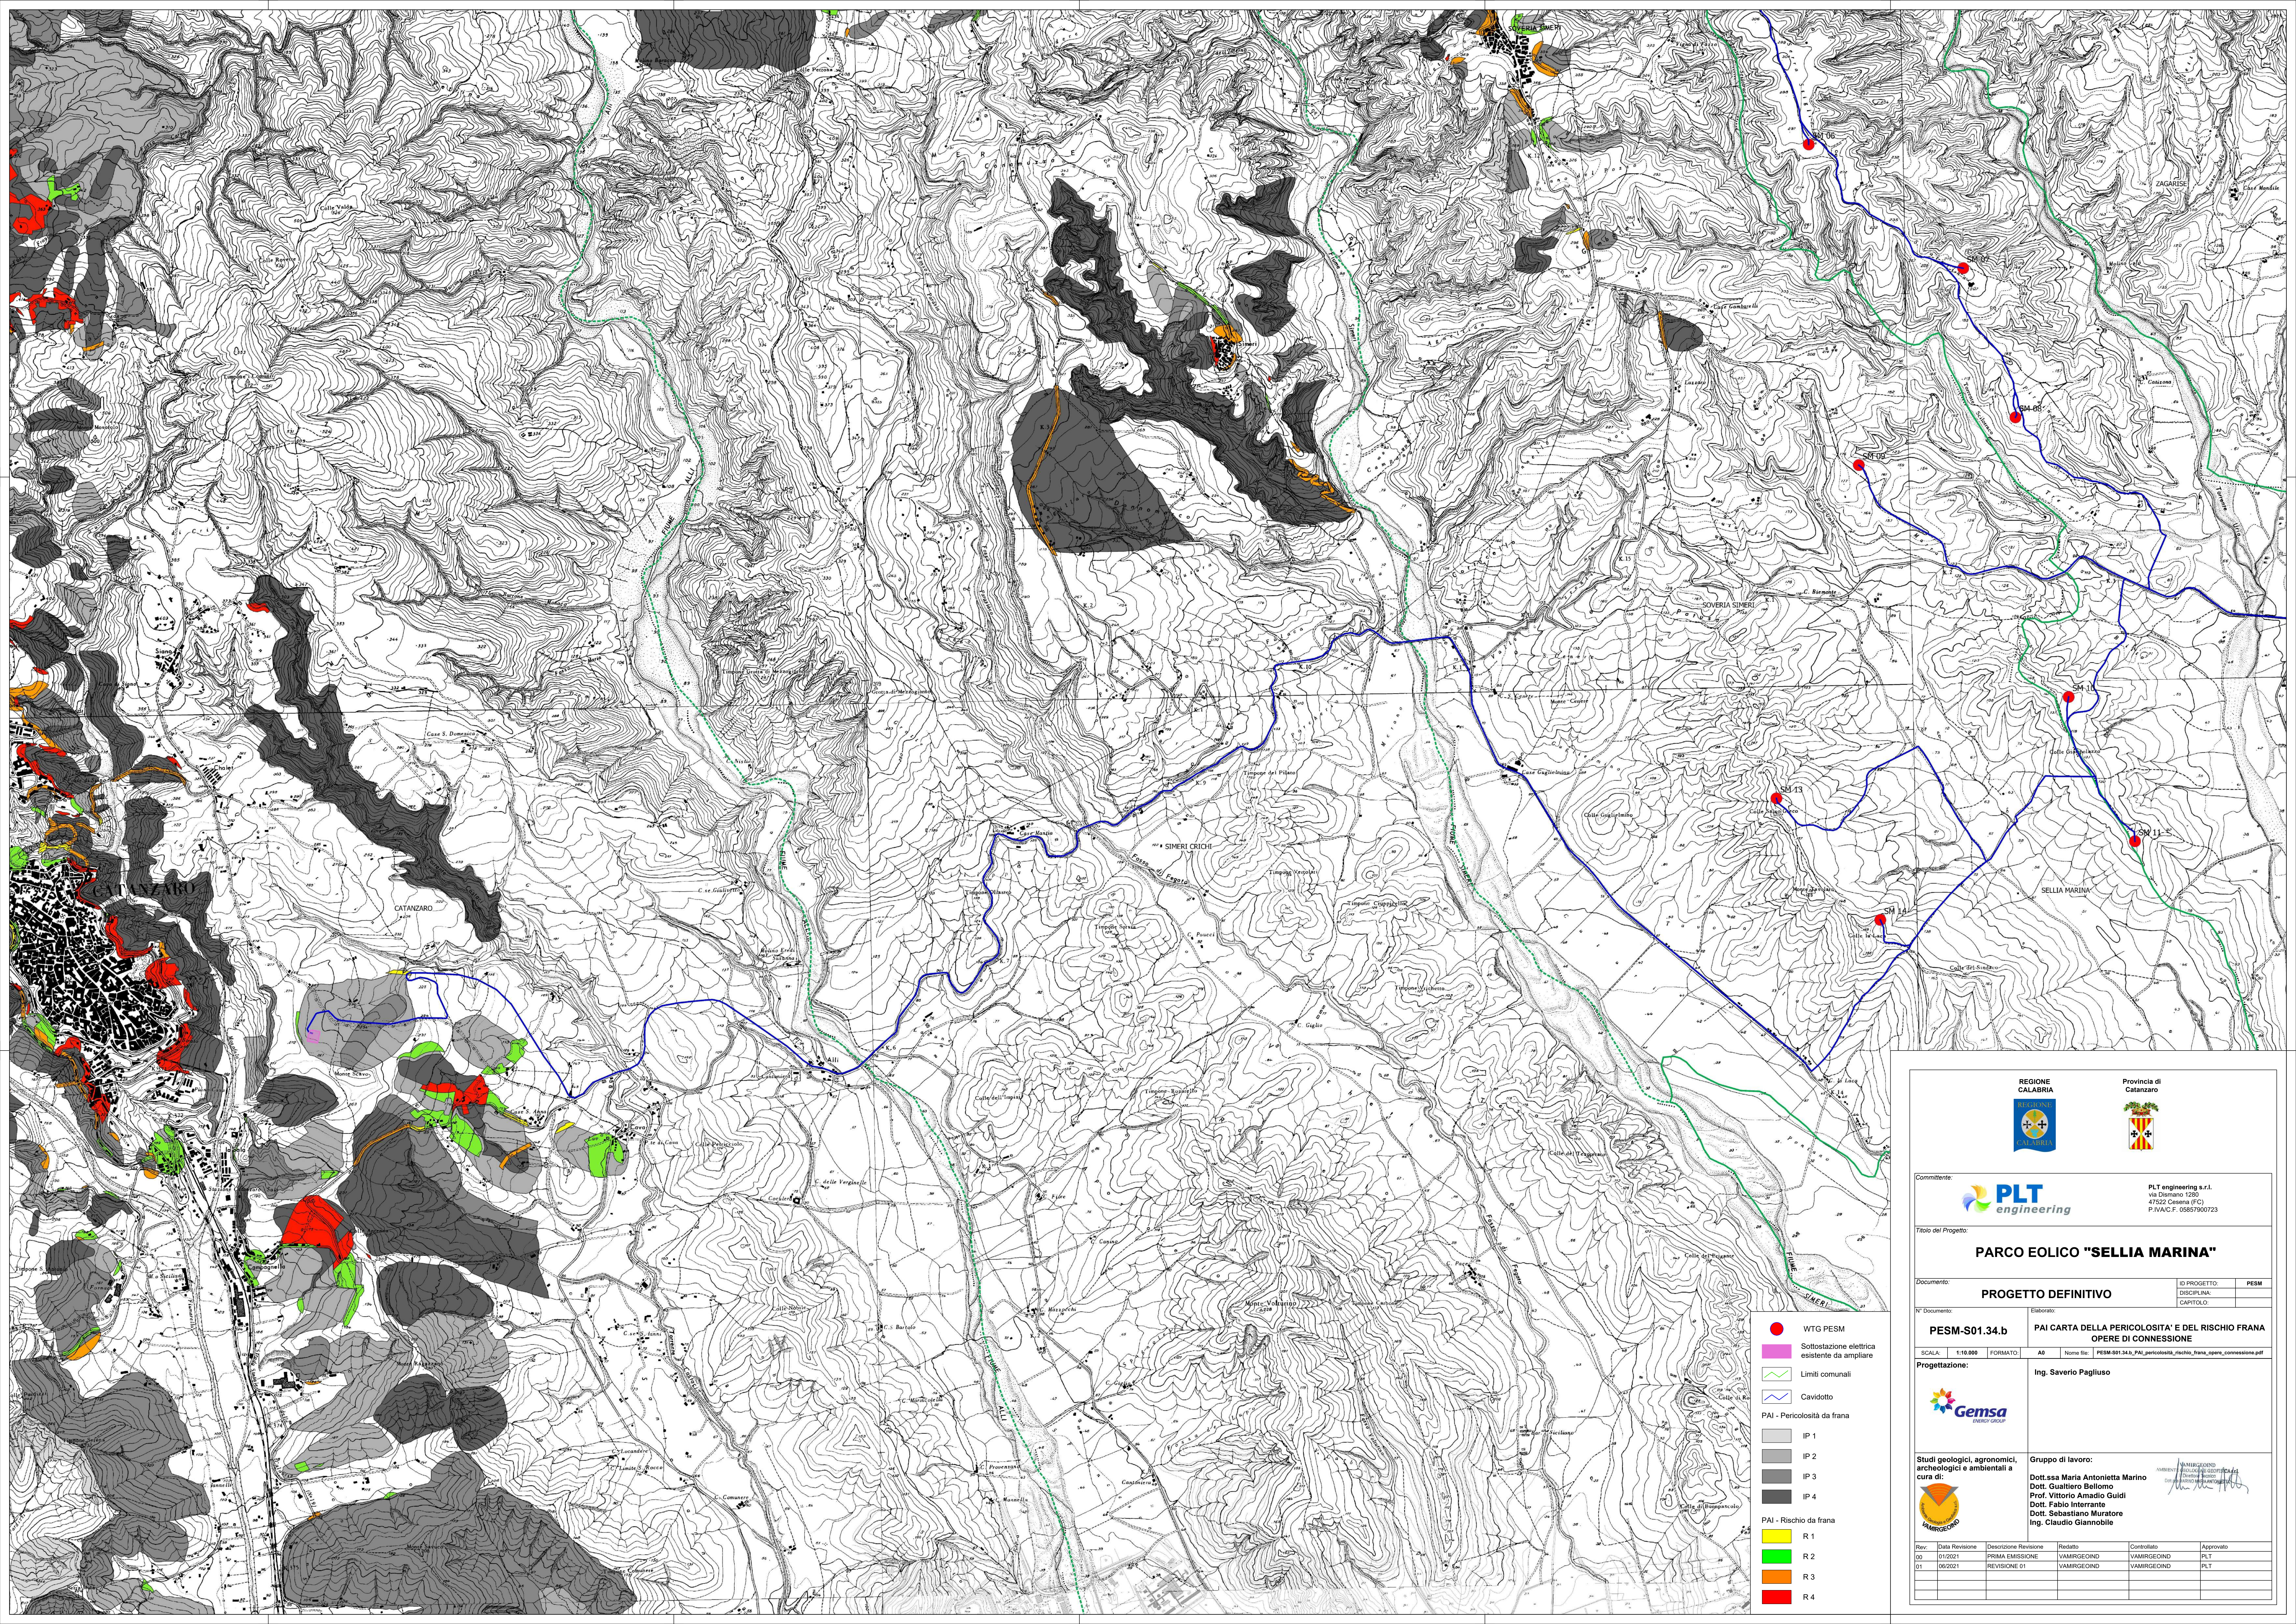

Provincia di Catanzaro



PLT engineering

PLT engineering s.r.l.
via Sotomano 1280
47522 Cesena (FC)
P.IVA/C.F. 05857900723

Comittente:

Progetto del:

Documento:

N° Documento:

SCALA:

FORMATO:

Progettazione:

Studi geologici, agronomici, archeologici e ambientali a cura di:

Gruppo di lavoro:

PARCO EOLICO "SELLIA MARINA"

PROGETTO DEFINITIVO

PESM-S01.34.b

PAI CARTA DELLA PERICOLOSITA' E DEL RISCHIO FRANA
OPERE DI CONNESSIONE

Elaborato:

Ing. Saverio Pagliuso

Dott.ssa Maria Antonietta Marino
Dott. Guastiero Belmonte
Prof. Vittorio Amadio Guidi
Dott. Fabio Interante
Dott. Sebastiano Muratore
Ing. Claudio Giannobile

REVISIONI

Rev.	Data Revisione	Descrizione Revisione	Redatto	Controllato	Approvato
00	01/2021	PRIMA EMISSIONE	VAMIRGEIND	VAMIRGEIND	PLT
01	06/2021	REVISIONE 01	VAMIRGEIND	VAMIRGEIND	PLT