

**S.S.131 DI "CARLO FELICE"**  
Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131  
Risoluzione dei nodi critici 2° stralcio  
dal km 108+300 al km 158+000

**PROGETTO ESECUTIVO**

CA284

R.T.I. di PROGETTAZIONE:

Mandataria



**PRO  
ITER**  
Progetto  
Infrastrutture  
Territorio s.r.l.

Via G.B. Sammartini n°5  
20125 - Milano  
Tel. 02 6787911  
email: mail@proiter.it

Mandante



Via Artemide n°3  
92100 Agrigento  
Tel. 0922 421007  
email: deltaingegneria@pec.it

PROGETTISTI:

Ing. Riccardo Formichi - Pro Iter srl (Integratore prestazioni specialistiche)  
Ordine Ing. di Milano n. 18045

Ing. Nicola D'Alessandro - Delta Ingegneria srl  
Ordine Ing. di Agrigento n. A995

IL GEOLOGO

Dott. Geol. Massimo Mezzanatica - Pro Iter srl  
Albo Geol. Lombardia n. A762

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

Ing. Diego Ceccherelli  
Ordine Ing. di Milano n. 15813

VISTO: IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

Dott. Ing. Salvatore Frasca

PROTOCOLLO

DATA



OPERE D'ARTE MINORI

Tombino idraulico scatolare pk 135+770- TS04 su S06 - 300x200 cm

RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO

CODICE PROGETTO

PROGETTO                      LIV. PROG.                      N. PROG.

LOPLSQ    E    1901

NOME FILE

T00TM02STRRE01A

CODICE  
ELAB.

T00 TM02 STR RE01

REVISIONE

SCALA

A

.

D					
C					
B					
A	Emissione	Marzo 2020	Ing.D. D'ALESSANDRO	Ing. M. CARLINO	Ing.N. D'ALESSANDRO
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

**Indice**

<b>1</b>	<b>PREMESSA</b> .....	<b>4</b>
1.1	DESCRIZIONE DELL'OPERA .....	4
<b>2</b>	<b>NORMATIVE DI RIFERIMENTO</b> .....	<b>6</b>
<b>3</b>	<b>CARATTERISTICHE DEI MATERIALI</b> .....	<b>8</b>
3.1	CALCESTRUZZO.....	8
3.1.1	<i>Tombini</i> .....	8
3.1.2	<i>Muri d'ala – fondazioni</i> .....	9
3.1.3	<i>Muri d'ala – elevazioni</i> .....	9
3.2	ACCIAIO ARMATURA ORDINARIA .....	10
3.3	DURABILITÀ E PRESCRIZIONI SUI MATERIALI .....	10
<b>4</b>	<b>CRITERI DI CALCOLO</b> .....	<b>12</b>
4.1	CALCOLO DEL CARICO SULLA CALOTTA.....	12
4.2	SPINTA SUI PIEDRITTI .....	12
4.2.1	<i>Spinta attiva - Metodo di Coulomb</i> .....	12
4.2.2	<i>Spinta in presenza di falda</i> .....	13
4.2.3	<i>Spinta a Riposo</i> .....	13
4.2.4	<i>Spinta in presenza di sisma - Metodo di Mononobe-Okabe</i> .....	14
4.3	VERIFICA AL CARICO LIMITE .....	15
<b>5</b>	<b>MODELLAZIONE AGLI ELEMENTI FINITI</b> .....	<b>19</b>
5.1	PROGRAMMA DI CALCOLO UTILIZZATO .....	19
5.1.1	<i>Origine e caratteristiche dei codici di calcolo</i> .....	19
5.1.2	<i>Affidabilità dei codici di calcolo</i> .....	19
5.1.3	<i>Modalità di presentazione dei risultati</i> .....	20
5.1.4	<i>Informazioni generali sull'elaborazione</i> .....	20
5.2	VALUTAZIONE DEI RISULTATI E GIUDIZIO SULLA LORO ACCETTABILITÀ .....	20
5.3	STRATEGIA DI SOLUZIONE .....	20
5.4	CARATTERISTICHE DEGLI ELEMENTI DEL MODELLO.....	22
<b>6</b>	<b>CARATTERISTICHE DEL TERRENO</b> .....	<b>28</b>
<b>7</b>	<b>ANALISI DEI CARICHI</b> .....	<b>30</b>
7.1	PESI PROPRI.....	30
7.2	CARICHI PERMANENTI .....	30
7.2.1	<i>Peso del riempimento</i> .....	30

Scalare pk 135+770 - TS04 SU S06 - Relazione tecnica e di calcolo

1

**RTI di progettazione:****Mandataria**

Via G.B. Sammartini n°5  
20125 - Milano  
Tel. 02 6787911  
email: mail@proiter.it

**Mandante**

Via Artemide n°3  
92100 Agrigento  
Tel. 0922 421007  
email: deltaingegneria@pec.it

7.2.2	Spinta del rinterro.....	30
7.3	CARICHI VARIABILI.....	30
7.3.1	Carico variabile sulla fondazione .....	30
7.3.2	Carico variabile sul terreno di ricoprimento .....	32
7.4	AZIONE SISMICA.....	40
7.5	RIEPILOGO DELLE CONDIZIONI DI CARICO .....	41
<b>8</b>	<b>COMBINAZIONI DEI CARICHI .....</b>	<b>44</b>
8.1	COMBINAZIONI PER VERIFICHE ALLO SLU.....	46
8.2	COMBINAZIONI PER VERIFICHE ALLO SLE .....	47
8.3	RIEPILOGO DELLE COMBINAZIONI DI CARICO .....	47
<b>9</b>	<b>RISULTATI DEI CALCOLI .....</b>	<b>55</b>
9.1	SOLLECITAZIONI .....	55
9.2	INVILUPPO DELLE SOLLECITAZIONI .....	64
9.3	INVILUPPO SPOSTAMENTI NODALI.....	66
9.4	INVILUPPO PRESSIONI SUL TERRENO DI FONDAZIONE .....	67
<b>10</b>	<b>VERIFICHE STRUTTURALI.....</b>	<b>69</b>
10.1	ARMATURE.....	69
10.2	VERIFICHE ALLO STATO LIMITE ULTIMO (SLU).....	70
10.2.1	Fondazione .....	70
10.2.2	Traverso.....	71
10.2.3	Piedritti.....	72
10.3	VERIFICHE ALLO STATO LIMITE ESERCIZIO (SLE) .....	73
10.4	VERIFICHE ALLO STATO LIMITE DI FESSURAZIONE (SLF).....	74
10.5	VERIFICA DEL CORDOLO DELLE BARRIERE DI SICUREZZA .....	83
10.5.1	Analisi dei carichi.....	83
10.5.2	Combinazioni dei carichi.....	84
10.5.3	Sollecitazioni di Taglio .....	85
10.5.4	Sollecitazioni di Torsione .....	86
10.5.5	Sollecitazioni combinate Taglio-Torsione.....	87
10.5.6	Verifiche.....	88
<b>11</b>	<b>VERIFICHE GEOTECNICHE .....</b>	<b>91</b>
<b>12</b>	<b>MURI D'ALA.....</b>	<b>92</b>
12.1	GENERALITÀ.....	92
12.2	MODELLAZIONE .....	93

12.2.1	Tipo di analisi svolta .....	93
12.2.2	Origine e caratteristiche dei codici di calcolo .....	94
12.2.3	Affidabilità dei codici di calcolo .....	94
12.2.4	Modalità di presentazione dei risultati .....	94
12.2.5	Informazioni generali sull'elaborazione .....	94
12.2.6	Giudizio motivato di accettabilità dei risultati .....	95
12.3	CALCOLO DELLA SPINTA SUL MURO .....	95
12.3.1	Metodo di Culmann .....	95
12.3.2	Spinta in presenza di falda .....	96
12.3.3	Spinta in presenza di sisma .....	96
12.4	ANALISI DEI CARICHI .....	96
12.4.1	Pesi propri .....	96
12.4.2	Spinta del terreno .....	96
12.4.3	Carichi variabili .....	98
12.4.4	Azione sismica .....	99
12.5	COMBINAZIONI DEI CARICHI .....	99
12.5.1	Riepilogo dei coefficienti .....	99
12.5.2	Descrizione combinazioni di carico .....	100
12.6	RISULTATI DEL CALCOLO DELLE FORZE .....	103
12.6.1	Spinta .....	103
12.6.2	Forze .....	106
12.7	VERIFICHE GEOTECNICHE .....	107
12.7.1	Verifica a ribaltamento .....	107
12.7.2	Verifica a scorrimento .....	108
12.7.3	Verifica al carico limite .....	109
12.7.4	Verifica alla stabilità globale .....	111
12.8	VERIFICHE STRUTTURALI .....	116
12.8.1	Inviluppo delle sollecitazioni .....	116
12.8.2	Armature .....	117
12.8.3	Verifiche a flessione .....	117
12.8.4	Verifiche a taglio .....	125
12.8.5	Verifica delle tensioni .....	132
12.8.6	Verifiche a fessurazione .....	138

**RTI di progettazione:****Mandataria**

Via G.B. Sammartini n°5  
20125 - Milano  
Tel. 02 6787911  
email: mail@proiter.it

**Mandante**

Via Artemide n°3  
92100 Agrigento  
Tel. 0922 421007  
email: deltaingegneria@pec.it

## 1 PREMESSA

Nella presente relazione sono riportati i calcoli e le verifiche relative al tombino scatolare idraulico denominato TS04, che attraversa la nuova S.S. 131 alla progressiva 135+770.

Il manufatto sarà realizzato nell'ambito del progetto di adeguamento e messa in sicurezza della S.S. 131, ed in particolare all'interno dello Stralcio 2, riguardante il tratto dal Km 108+300 al Km 158+000.

I carichi agenti sono stati valutati in accordo con quanto previsto dalla vigente normativa; in particolare le azioni sono quelle tipiche di una struttura interrata. Sono stati considerati inoltre i carichi indotti dal traffico autostradale e si è tenuto conto degli effetti sul calcestruzzo delle azioni termiche.

Le azioni considerate nel calcolo sono quelle tipiche di una struttura interrata con le aggiunte delle azioni di tipo stradale, ai sensi delle NTC 2018.

L'opera ricade in zona sismica, pertanto, saranno applicate le azioni di rito previste dalla norma, così come riportato nei capitoli successivi.

### 1.1 Descrizione dell'opera

Il tombino in oggetto ha dimensioni interne 3.00 m x 2.00 m. Lo spessore delle pareti, della fondazione e del traverso è di 45 cm.

Si riportano i dati geometrici della struttura:

Altezza esterna	2.90 [m]
Larghezza esterna	3.90 [m]
Lunghezza mensola di fondazione sinistra	0.00 [m]
Lunghezza mensola di fondazione destra	0.00 [m]
Spessore piedritto sinistro	0.45 [m]
Spessore piedritto destro	0.45 [m]
Spessore fondazione	0.45 [m]
Spessore traverso	0.45 [m]

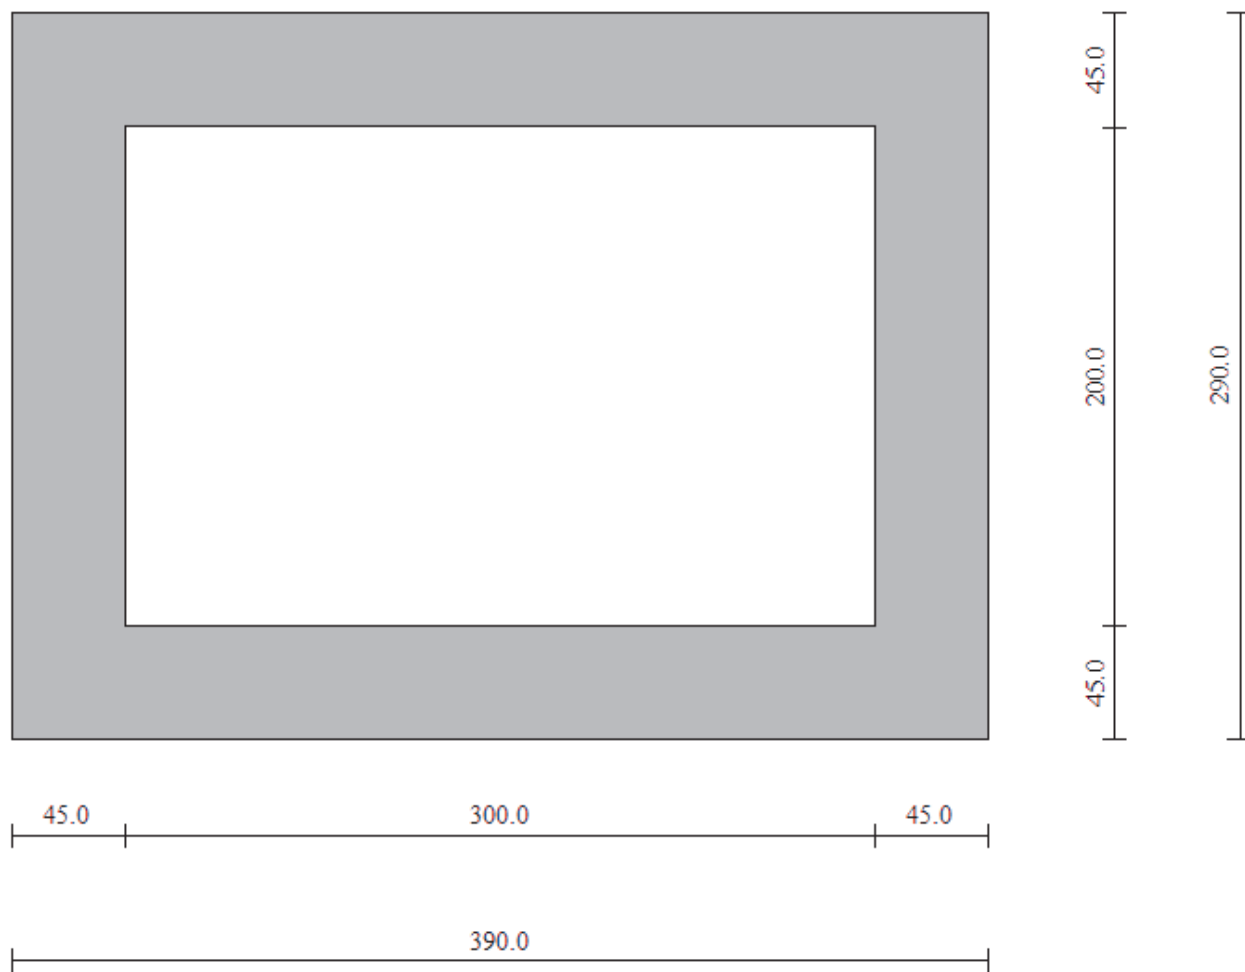


Figura 1 – Sezione trasversale del tombino

**RTI di progettazione:**



**Mandataria**

Via G.B. Sammartini n°5  
20125 - Milano  
Tel. 02 6787911  
email: mail@proiter.it



**Mandante**

Via Artemide n°3  
92100 Agrigento  
Tel. 0922 421007  
email: deltaingegneria@pec.it

## 2 NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Nella progettazione sono state tenute in conto le seguenti normative:

- Legge 05/11/71 n. 1086 – "Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio, normale e precompresso ed a struttura metallica"
- Legge 02/02/74 n. 64 – "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche"
- Circolare Ministero dei Lavori Pubblici 14-2-1974 n.11951 – "Applicazione delle norme sul cemento armato"
- D.M. del 11-3-1988 – "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione"
- D.M. del 16-1-1996 – "Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi"
- Circolare del 4-7-1996 – "Istruzioni per l'applicazione delle Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi" di cui al D.M. del 16-1-1996"
- D.M. del 16-1-1996 – "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche"
- Circolare del 15-10-1996 – "Istruzioni per l'applicazione delle "Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione e il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche" di cui al D.M. del 9-1-1996"
- Circolare del 10-4-1997 – "Istruzioni per l'applicazione delle «Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche» di cui al D.M. 16 gennaio 1996"
- O.P.C.M. del 20-3-2003 – "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di norme tecniche per le costruzioni in zona sismica"
- D.M. del 14-9-2005 – "Norme tecniche per le costruzioni"
- D.M. del 14-1-2008 – "Norme tecniche per le costruzioni" (NTC 2008)
- Circolare 2-2-2009 – "Istruzioni per l'applicazione delle "Norme tecniche per le costruzioni" di cui al D.M. 14 gennaio 2008"

**RTI di progettazione:****Mandataria**

Via G.B. Sammartini n°5  
20125 - Milano  
Tel. 02 6787911  
email: mail@proiter.it

**Mandante**

Via Artemide n°3  
92100 Agrigento  
Tel. 0922 421007  
email: deltaingegneria@pec.it

- D.M. del 17-1-2018 – "Norme tecniche per le costruzioni" (NTC 2018)
- Circolare 21/01/2019 n.7
- Servizio Tecnico Centrale presso la Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, settembre 2017 – "Linee guida per la messa in opera del calcestruzzo strutturale"
- CNR 10024/86 – "Analisi di strutture mediante elaboratore: impostazione e redazione della relazioni di calcolo"
- UNI EN 1990:2006 13/04/2006 Eurocodice 0 - Criteri generali di progettazione strutturale
- UNI EN 1991 Eurocodice 1 - Azioni sulle strutture
- UNI EN 1992 Eurocodice 2 - Progettazione delle strutture di calcestruzzo
- UNI EN 1997 Eurocodice 7 - Progettazione geotecnica
- UNI EN 1998 Eurocodice 8 - Progettazione delle strutture per la resistenza sismica
- "Linee guida per sistemi costruttivi a pannelli portanti basati sull'impiego di blocchi cassero e calcestruzzo debolmente armato gettato in opera", C.S.LL.PP., luglio 2011

**RTI di progettazione:**



**Mandataria**

Via G.B. Sammartini n°5  
20125 - Milano  
Tel. 02 6787911  
email: mail@proiter.it



**Mandante**

Via Artemide n°3  
92100 Agrigento  
Tel. 0922 421007  
email: deltaingegneria@pec.it



### 3 CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

#### 3.1 Calcestruzzo

##### 3.1.1 Tombini

C32/40 classe di resistenza

$R_{ck}$  = 40.00 MPa resistenza caratteristica cubica a 28 giorni

$f_{ck} = 0.83 R_{ck} = 33.20$  MPa resistenza caratteristica cilindrica a compressione

$\gamma$  = 25 kN/m<sup>3</sup> peso specifico

Stato limite ultimo SLU:

$$f_{cd} = \frac{0.85 f_{ck}}{\gamma_c} = 18.81 \text{ MPa}$$

In accordo con le NTC2018, il coefficiente parziale di sicurezza da utilizzare viene posto pari a 1.5.

Stato limite delle tensioni di esercizio SLE:

$$\sigma_c = 0.6 f_{ck} = 19.92 \text{ MPa} \quad (\text{combinazione rara})$$

$$\sigma_c = 0.45 f_{ck} = 14.94 \text{ MPa} \quad (\text{combinazione quasi-permanente})$$

Stato limite di apertura delle fessure SLF:

$$w_1 = 0.2 \text{ mm} \quad (\text{ambiente aggressivo, armatura sensibile, comb. quasi-permanente})$$

$$w_2 = 0.3 \text{ mm} \quad (\text{ambiente aggressivo, armatura sensibile, combinazione frequente})$$

Classe minima di consistenza	S4
Classe di esposizione ambientale	XC4
Copriferro minimo	50 mm
Diametro massimo inerti	32 mm
Rapporto acqua/cemento massimo	0.50
Contenuto minimo di cemento	340 kg/mc

### 3.1.2 Muri d'ala – fondazioni

C25/30 classe di resistenza

$R_{ck} = 30.00$  MPa resistenza caratteristica cubica a 28 giorni

$f_{ck} = 0.83 R_{ck} = 24.90$  MPa resistenza caratteristica cilindrica a compressione

$\gamma = 25$  kN/m<sup>3</sup> peso specifico

Stato limite ultimo SLU:

$$f_{cd} = \frac{0.85 f_{ck}}{\gamma_c} = 14.11 \text{ MPa}$$

In accordo con le NTC2018, il coefficiente parziale di sicurezza da utilizzare viene posto pari a 1.5.

Stato limite delle tensioni di esercizio SLE:

$$\sigma_c = 0.6 f_{ck} = 14.94 \text{ MPa} \quad (\text{combinazione rara})$$

$$\sigma_c = 0.45 f_{ck} = 11.20 \text{ MPa} \quad (\text{combinazione quasi-permanente})$$

Stato limite di apertura delle fessure SLF:

$$w_1 = 0.2 \text{ mm} \quad (\text{ambiente aggressivo, armatura sensibile, comb. quasi-permanente})$$

$$w_2 = 0.3 \text{ mm} \quad (\text{ambiente aggressivo, armatura sensibile, combinazione frequente})$$

a favore di sicurezza, anche per le fondazioni dei muri è stato considerato un ambiente aggressivo, anche se in realtà la classe di esposizione è corrispondente a condizioni ambientali ordinarie.

Classe minima di consistenza	S4
Classe di esposizione ambientale	XC2
Copriferro minimo	50 mm
Diametro massimo inerti	32 mm
Rapporto acqua/cemento massimo	0.60
Contenuto minimo di cemento	300 kg/mc

### 3.1.3 Muri d'ala – elevazioni

Le caratteristiche delle parti in elevazione dei muri d'ala sono analoghe a quelle dei tombini (§3.1.1). Tuttavia, a favore di sicurezza, i calcoli e le verifiche sono effettuati assumendo le medesime caratteristiche delle fondazioni (§3.1.2).

Scatolare pk 135+770 - TS04 SU S06 - Relazione tecnica e di calcolo

9

RTI di progettazione:



Mandataria

Via G.B. Sammartini n°5  
20125 - Milano  
Tel. 02 6787911  
email: mail@proiter.it



Mandante

Via Artemide n°3  
92100 Agrigento  
Tel. 0922 421007  
email: deltaingegneria@pec.it

### 3.2 Acciaio armatura ordinaria

B450C (controllato in stabilimento)

$f_{yk} \geq 450.00$  MPa tensione caratteristica di snervamento

$E_s = 210000$  MPa modulo elastico

$\gamma = 78.5$  kN/m<sup>3</sup> peso specifico

$n = 15$  rapporto di omogeneizzazione acciaio-calcestruzzo

Stato limite ultimo SLU:

$$f_{yd} = \frac{f_{yk}}{\gamma_s} = \frac{f_{yk}}{1.15} = 391.30 \text{ MPa}$$

Stato limite delle tensioni di esercizio SLE:

$$\sigma_s = 0.8 f_{yk} = 360 \text{ MPa}$$

### 3.3 Durabilità e prescrizioni sui materiali

Per garantire la durabilità delle strutture in calcestruzzo armato ordinario, esposte all'azione dell'ambiente, si devono adottare i provvedimenti atti a limitare gli effetti di degrado indotti dall'attacco chimico, fisico e derivante dalla corrosione delle armature e dai cicli di gelo e disgelo.

Al fine di ottenere la prestazione richiesta in funzione delle condizioni ambientali, nonché per la definizione della relativa classe, si fa riferimento alle indicazioni contenute nelle Linee Guida sul calcestruzzo strutturale edite dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ovvero alle norme UNI EN 206-1:2006 ed UNI 11104:2004.

Ai fini di preservare le armature dai fenomeni di aggressione ambientale, dovrà essere previsto un idoneo copriferro; il suo valore, misurato tra la parete interna del cassero e la generatrice dell'armatura metallica più vicina, individua il cosiddetto "copriferro nominale".

Il copriferro nominale  $c_{nom}$  è somma di due contributi, il copriferro minimo  $c_{min}$  e la tolleranza di posizionamento  $h$ . Vale pertanto:  $c_{nom} = c_{min} + h$ .

La tolleranza di posizionamento delle armature "h", per le strutture gettate in opera, può essere assunta pari a 5 mm, nell'ipotesi in cui sia previsto controllo di qualità con misura dei copriferri.

Il copriferro è valutato in accordo a quanto prescritto nella Norma UNI EN 1992-1-1, mentre la classe di resistenza minima è definita in accordo al Prospetto 4 della Norma UNI 11104:2004.

le condizioni ambientali ed i relativi limiti di apertura delle fessure accettabili per ciascun elemento strutturale sono stabiliti in accordo con quanto previsto nelle tabelle 4.1.III e 4.1.IV delle NTC 2018.

Condizioni ambientali	Classe di esposizione
Ordinarie	X0, XC1, XC2, XC3, XF1
Aggressive	XC4, XD1, XS1, XA1, XA2, XF2, XF3
Molto aggressive	XD2, XD3, XS2, XS3, XA3, XF4

Tabella 1 – Descrizione delle condizioni ambientali (tabella 4.1.III NTC 2018)

Nella tabella 4.1.IV delle NTC 2018, riportata di seguito per comodità, sono indicati i criteri di scelta dello stato limite di fessurazione con riferimento alle condizioni ambientale e al tipo di armatura.

Gruppi di esigenze	Condizioni ambientali	Combinazione di azioni	Armatura			
			Sensibile		Poco sensibile	
			Stato limite	$W_d$	Stato limite	$W_d$
a	Ordinarie	frequente	ap. fessure	$\leq W_2$	ap. fessure	$\leq W_3$
		quasi permanente	ap. fessure	$\leq W_1$	ap. fessure	$\leq W_2$
b	Aggressive	frequente	ap. fessure	$\leq W_1$	ap. fessure	$\leq W_2$
		quasi permanente	decompressione	-	ap. fessure	$\leq W_1$
c	Molto aggressive	frequente	formazione fessure	-	ap. fessure	$\leq W_1$
		quasi permanente	decompressione	-	ap. fessure	$\leq W_1$

Tabella 2 – Criteri di scelta dello stato limite di fessurazione (tabella 4.1.IV NTC 2018)

## 4 CRITERI DI CALCOLO

### 4.1 Calcolo del carico sulla calotta

La pressione in calotta viene calcolata come prodotto tra il peso di volume del terreno per l'altezza del ricoprimento (spessore dello strato di terreno superiore). Quindi la pressione in calotta è fornita dalla seguente relazione:

$$P_v = \gamma H$$

Se sul profilo del piano campagna sono presenti dei sovraccarichi, concentrati e/o distribuiti, la diffusione di questi nel terreno avviene secondo un angolo, rispetto alla verticale, pari all'angolo di attrito del terreno di ricoprimento.

### 4.2 Spinta sui piedritti

#### 4.2.1 Spinta attiva - Metodo di Coulomb

La teoria di Coulomb considera l'ipotesi di un cuneo di spinta a monte della parete che si muove rigidamente lungo una superficie di rottura rettilinea. Dall'equilibrio del cuneo si ricava la spinta che il terreno esercita sull'opera di sostegno. In particolare Coulomb ammette, al contrario della teoria di Rankine, l'esistenza di attrito fra il terreno e la parete, e quindi la retta di spinta risulta inclinata rispetto alla normale alla parete stesso di un angolo di attrito terra-parete.

L'espressione della spinta esercitata da un terrapieno, di peso di volume  $\gamma$ , su una parete di altezza  $H$ , risulta espressa secondo la teoria di Coulomb dalla seguente relazione (per terreno incoerente)

$$S = 1/2 \gamma H^2 K_a$$

dove  $K_a$  rappresenta il coefficiente di spinta attiva di Coulomb nella versione riveduta da Muller-Breslau, espresso come

$$K_a = \frac{\sin(\alpha + \varphi)}{\sin^2 \alpha \sin(\alpha - \delta) \left( 1 + \frac{\sqrt{\sin(\varphi + \delta) \sin(\varphi - \beta)}}{\sqrt{\sin(\alpha - \delta) \sin(\alpha + \beta)}} \right)}$$

$$K_a = \frac{\sin(\alpha + \varphi)}{\sin^2 \alpha \sin(\alpha - \delta) \left( 1 + \frac{\sqrt{\sin(\varphi + \delta) \sin(\varphi - \beta)}}{\sqrt{\sin(\alpha - \delta) \sin(\alpha + \beta)}} \right)}$$

dove  $\varphi$  è l'angolo d'attrito del terreno,  $\alpha$  rappresenta l'angolo che la parete forma con l'orizzontale ( $\alpha = 90^\circ$  per parete verticale),  $\delta$  è l'angolo d'attrito terreno-parete,  $\beta$  è l'inclinazione del terrapieno rispetto all'orizzontale.

La spinta risulta inclinata dell'angolo d'attrito terreno-parete  $\delta$  rispetto alla normale alla parete.

Il diagramma delle pressioni del terreno sulla parete risulta triangolare con il vertice in alto. Il punto di applicazione della spinta si trova in corrispondenza del baricentro del diagramma delle pressioni ( $1/3 H$  rispetto alla base della parete). L'espressione di  $K_a$  perde di significato per  $\beta > \varphi$ . Questo coincide con quanto si intuisce fisicamente: la pendenza del terreno a monte della parete non può superare l'angolo di natural declivio del terreno stesso.

Nel caso di terreno dotato di attrito e coesione  $c$  l'espressione della pressione del terreno ad una generica profondità  $z$  vale

$$\sigma_a = \gamma z K_a - 2c\sqrt{K_a}$$

#### **4.2.2 Spinta in presenza di falda**

Nel caso in cui a monte della parete sia presente la falda il diagramma delle pressioni sulla parete risulta modificato a causa della sottospinta che l'acqua esercita sul terreno. Il peso di volume del terreno al di sopra della linea di falda non subisce variazioni. Viceversa al di sotto del livello di falda va considerato il peso di volume di galleggiamento

$$Y_a = Y_{\text{sat}} - Y_w$$

dove  $Y_{\text{sat}}$  è il peso di volume saturo del terreno (dipendente dall'indice dei pori) e  $Y_w$  è il peso di volume dell'acqua. Quindi il diagramma delle pressioni al di sotto della linea di falda ha una pendenza minore. Al diagramma così ottenuto va sommato il diagramma triangolare legato alla pressione idrostatica esercitata dall'acqua.

#### **4.2.3 Spinta a Riposo**

Si assume che sui piedritti agisca la spinta calcolata in condizioni di riposo.

Il coefficiente di spinta a riposo è espresso dalla relazione

$$K_0 = 1 - \sin \varphi$$

dove  $\varphi$  rappresenta l'angolo d'attrito interno del terreno di rinfiacco.

Quindi la pressione laterale, ad una generica profondità  $z$  e la spinta totale sulla parete di altezza  $H$  valgono

$$\sigma = \gamma z K_0 + p_v K_0$$

$$S = 1/2 \gamma H^2 K_0 + p_v K_0 H$$

dove  $p_v$  è la pressione verticale agente in corrispondenza della calotta.

#### **4.2.4 Spinta in presenza di sisma - Metodo di Mononobe-Okabe**

Per tener conto dell'incremento di spinta dovuta al sisma si fa riferimento al metodo di Mononobe-Okabe (cui fa riferimento la Normativa Italiana).

La Normativa Italiana suggerisce di tener conto di un incremento di spinta dovuto al sisma nel modo seguente.

Detta  $\varepsilon$  l'inclinazione del terrapieno rispetto all'orizzontale e  $\beta$  l'inclinazione della parete rispetto alla verticale, si calcola la spinta  $S'$  considerando un'inclinazione del terrapieno e della parete pari a

$$\varepsilon' = \varepsilon + \theta$$

$$\beta' = \beta + \theta$$

dove  $\theta = \arctg(k_h/(1 \pm k_v))$  essendo  $k_h$  il coefficiente sismico orizzontale e  $k_v$  il coefficiente sismico verticale, definito in funzione di  $k_h$ .

Detta  $S$  la spinta calcolata in condizioni statiche l'incremento di spinta da applicare è espresso da

$$\Delta S = AS' - S$$

dove il coefficiente  $A$  vale

$$A = \frac{\cos^2(\beta + \theta)}{\cos^2 \beta \cos \theta}$$

Tale incremento di spinta deve essere applicato ad una distanza dalla base pari a 1/2 dell'altezza della parete.

Oltre a questo incremento bisogna tener conto delle forze d'inerzia orizzontali che si destano per effetto del sisma. Tale forza viene valutata come

$$F_i = CW$$

dove  $W$  è il peso della parete e dei relativi sovraccarichi permanenti e va applicata nel baricentro dei pesi.

### 4.3 Verifica al carico limite

Il rapporto fra il carico limite in fondazione e la componente normale della risultante dei carichi trasmessi dal muro sul terreno di fondazione deve essere superiore a  $\eta_q$ . Cioè, detto  $Q_u$ , il carico limite ed  $R$  la risultante verticale dei carichi in fondazione, deve essere:

$$\frac{Q_u}{R} \geq \eta_q$$

*Terzaghi* ha proposto la seguente espressione per il calcolo della capacità portante di una fondazione superficiale.

$$q_u = c N_c s_c + q N_q + 0.5B \gamma N_\gamma s_\gamma$$

La simbologia adottata è la seguente:

- $c$  coesione del terreno in fondazione;
- $\varphi$  angolo di attrito del terreno in fondazione;
- $\gamma$  peso di volume del terreno in fondazione;
- $B$  larghezza della fondazione;
- $D$  profondità del piano di posa;
- $q$  pressione geostatica alla quota del piano di posa.

I fattori di capacità portante sono espressi dalle seguenti relazioni:

La formula di **Vesic** è analoga alla formula di **Hansen**. Cambia solo il fattore  $N_\gamma$  e l'espressione di alcuni coefficienti.

Di seguito sono riportate per intero tutte le espressioni.

Caso generale

$$q_u = c N_c s_c d_c i_c g_c b_c + q N_q s_q d_q i_q g_q b_q + 0.5 B \gamma N_\gamma s_\gamma d_\gamma i_\gamma g_\gamma b_\gamma$$



Caso di terreno puramente coesivo  $\phi = 0$

$$q_u = 5.14 c (1 + s_c + d_c - i_c - g_c - b_c) + q$$

I fattori che compaiono in queste espressioni sono espressi da:

$$N_q = e^{\pi \operatorname{tg} \phi} K_p$$

$$N_c = (N_q - 1) \operatorname{ctg} \phi$$

$$N_\gamma = 2(N_q + 1) \operatorname{tg} \phi$$

Fattori di forma:

per $\phi = 0$	per $\phi > 0$
$s_c = 0.2 \frac{B}{L}$	$s_c = 1 + \frac{N_q}{N_c} \frac{B}{L}$
	$s_q = 1 + \frac{B}{L} \operatorname{tg} \phi$
	$s_\gamma = 1 - 0.4 \frac{B}{L}$

Fattori di profondità:

Si definisce il parametro k come:

$$k = \frac{D}{B} \quad \text{se} \quad \frac{D}{B} \leq 1$$

$$k = \operatorname{arctg} \frac{D}{B} \quad \text{se} \quad \frac{D}{B} > 1$$

per $\phi = 0$	per $\phi > 0$
$d_c = 0.4k$	$d_c = 1 + 0.4k$
	$d_q = 1 + 2 \operatorname{tg} \phi (1 - \sin \phi)^2 k$
	$d_\gamma = 1$

Fattori di inclinazione del carico:

Definito il parametro:

$$m = \frac{2+B/L}{1+B/L}$$

per $\phi = 0$	per $\phi > 0$
$i_c = \frac{mH}{A_f c_a N_c}$	$i_c = i_q - \frac{1-i_q}{N_q - 1}$
	$i_q = \left( 1 - \frac{H}{V + A_f c_a \operatorname{ctg} \phi} \right)^m$ $i_\gamma = \left( 1 - \frac{H}{V + A_f c_a \operatorname{ctg} \phi} \right)^{m+1}$

Fattori di inclinazione del piano di posa della fondazione:

per $\phi = 0$	per $\phi > 0$
$b_c = \frac{\eta^\circ}{147^\circ}$	$b_c = 1 - \frac{\eta^\circ}{147^\circ}$ $b_q = b_\gamma = (1 - \eta \operatorname{tg} \phi)^2$

Fattori di inclinazione del terreno:

Indicando con  $\beta$  la pendenza del pendio

per $\phi = 0$	per $\phi > 0$
$g_c = \frac{\beta^\circ}{147^\circ}$	$g_c = 1 - \frac{\beta^\circ}{147^\circ}$ $g_q = g_\gamma = (1 - \operatorname{tg} \beta)^2$

Il carico ultimo fornito dalle varie formule sopra riportate è un carico ultimo unitario (Forza/Unità di superficie). Il carico limite in fondazione è fornito quindi dalla relazione:

$$Q_{lim} = q_{ult} B' L$$

con  $B' = B - 2e$

dove  $B$  ed  $L$  sono la larghezza e la lunghezza della fondazione ed  $e$  è l'eccentricità del carico. Risulta evidente che il carico ultimo e quindi il relativo coefficiente di sicurezza dipende, a parità di altri fattori, anche dall'entità della spinta (cambia infatti l'eccentricità).

**RTI di progettazione:****Mandataria**

Via G.B. Sammartini n°5  
20125 - Milano  
Tel. 02 6787911  
email: mail@proiter.it

**Mandante**

Via Artemide n°3  
92100 Agrigento  
Tel. 0922 421007  
email: deltaingegneria@pec.it

## 5 MODELLAZIONE AGLI ELEMENTI FINITI

### 5.1 Programma di calcolo utilizzato

#### 5.1.1 Origine e caratteristiche dei codici di calcolo

Titolo	SCAT - Analisi Strutture Scatolari
Versione	14.0
Produttore	Aztec Informatica srl, Casole Bruzio (CS)
Utente	Duomi S.r.l.
Licenza	AIU2302G8



#### 5.1.2 Affidabilità dei codici di calcolo

Un attento esame preliminare della documentazione a corredo del software ha consentito di valutarne l'affidabilità. La documentazione fornita dal produttore del software contiene un'esauriente descrizione delle basi teoriche, degli algoritmi impiegati e l'individuazione dei campi d'impiego. La società produttrice Aztec Informatica srl ha verificato l'affidabilità e la robustezza del codice di calcolo attraverso un numero significativo di casi prova in cui i risultati dell'analisi numerica sono stati confrontati con soluzioni teoriche.

I risultati delle elaborazioni sono stati sottoposti a controlli che ne comprovano l'attendibilità. Tale valutazione ha compreso il confronto con i risultati di semplici calcoli, eseguiti con metodi tradizionali e adottati, anche in fase di primo proporzionamento della struttura. Inoltre,

sulla base di considerazioni riguardanti gli stati tensionali e deformativi determinati, si è valutata la validità delle scelte operate in sede di schematizzazione e di modellazione della struttura e delle azioni.

### **5.1.3 Modalità di presentazione dei risultati**

La relazione di calcolo strutturale presenta i dati di calcolo tale da garantirne la leggibilità, la corretta interpretazione e la riproducibilità. La relazione di calcolo illustra in modo esaustivo i dati in ingresso ed i risultati delle analisi in forma tabellare.

### **5.1.4 Informazioni generali sull'elaborazione**

Il software prevede una serie di controlli automatici che consentono l'individuazione di errori di modellazione, di non rispetto di limitazioni geometriche e di armatura e di presenza di elementi non verificati. Il codice di calcolo consente di visualizzare e controllare, sia in forma grafica che tabellare, i dati del modello strutturale, in modo da avere una visione consapevole del comportamento corretto del modello strutturale.

## **5.2 Valutazione dei risultati e giudizio sulla loro accettabilità**

I risultati delle elaborazioni sono stati sottoposti a controlli dal sottoscritto utente del software. Tale valutazione ha compreso il confronto con i risultati di semplici calcoli, eseguiti con metodi tradizionali. Inoltre sulla base di considerazioni riguardanti gli stati tensionali e deformativi determinati, si è valutata la validità delle scelte operate in sede di schematizzazione e di modellazione della struttura e delle azioni.

Le configurazioni studiate per la struttura in esame sono risultate effettivamente esaustive per la progettazione-verifica.

In base a quanto sopra, si può concludere che l'elaborazione è corretta ed idonea al caso specifico, pertanto i risultati di calcolo sono da ritenersi validi ed accettabili.

## **5.3 Strategia di soluzione**

La struttura scatolare viene schematizzata come un telaio piano e viene risolta mediante il metodo degli elementi finiti (FEM). Più dettagliatamente, il telaio viene discretizzato in una serie di elementi connessi fra di loro nei nodi.

A partire dalla matrice di rigidezza del singolo elemento,  $K_e$ , si assembla la matrice di rigidezza di tutta la struttura  $K$ . Tutti i carichi agenti sulla struttura vengono trasformati in carichi nodali (reazioni di incastro perfetto) ed inseriti nel vettore dei carichi nodali  $p$ .

Indicando con  $u$  il vettore degli spostamenti nodali (incogniti), la relazione risolutiva può essere scritta nella forma

$$K u = p$$

Da questa equazione matriciale si ricavano gli spostamenti incogniti  $u$ :

$$u = K^{-1} p$$

Noti gli spostamenti nodali è possibile risalire alle sollecitazioni nei vari elementi.

La soluzione del sistema viene determinata per ogni combinazione di carico agente sullo scatolare. Il successivo calcolo delle armature nei vari elementi viene condotto tenendo conto delle condizioni più gravose che si possono verificare nelle sezioni fra tutte le combinazioni di carico.

Il programma *SCAT* è dedicato all'analisi ed al calcolo di strutture scatolari sia completamente sia parzialmente interrato. Le diverse tipologie di scatolari che è possibile analizzare con *SCAT* sono: rettangolare, rettangolare con angoli smussati, rettangolare con setto intermedio, circolare, ellittico, con sezione tipo vasca, con sezione tipo galleria (dotata cioè di piedritti, calotta ed arco rovescio).

E' possibile analizzare scatolari in calcestruzzo o materiale generico, definendo quindi le caratteristiche delle sezioni (area, spessore, inerzia, modulo di resistenza) di ogni elemento presente.

La caratterizzazione del terreno in cui la struttura è immersa è suddiviso nei tre strati: ricoprimento, rinfiacco e di fondazione. Per ogni strato occorre fornire i valori dei parametri fisici e meccanici più comuni (peso di volume, angolo di attrito, attrito terreno - struttura, coesione, adesione, costante di Winkler, etc.).

Per simulare il comportamento del terreno di fondazione ed il terreno di rinfiacco vengono inserite delle molle alla Winkler non reagenti a trazione. L'area delle molle è proporzionale alla costante di Winkler del terreno di base (per le molle in fondazione) e del terreno di rinfiacco (per le molle sui piedritti). Viene effettuata quindi l'analisi al passo per tener conto delle molle che devono essere eliminate (molle in trazione) dalla matrice globale.

L'analisi così condotta fornisce i risultati in termini di spostamenti. Dagli spostamenti si risale alle sollecitazioni nodali ed alle pressioni sul terreno.

SCAT consente di inserire carichi sia sul terreno di ricoprimento sia sulla struttura.

L'operazione di inserimento, spostamento, modifica e cancellazione dei carichi è resa agevola da procedure grafiche o numeriche presenti nel programma.

I carichi sono gestiti tramite condizioni di carico, che l'Utente può definire come accidentali o permanenti. Le condizioni di carico possono essere combinate con coefficienti di partecipazione definibili dall'Utente.

Illimitato è il numero sia di condizioni che di combinazioni di carico definibili. E' in più presente nel programma una procedura ottimizzata per la generazione automatica delle combinazioni.

Una volta effettuata l'analisi dei carichi per ciascuna combinazione di carico, SCAT procede alla discretizzazione della struttura in elementi tipo trave dotati ciascuno della relativa area ed inerzia (secondo il metodo degli elementi finiti).

Sullo scatolare si possono inserire vincoli sia fissi che elastici. Inoltre è possibile considerare il traverso poggiato sui piedritti o i piedritti incernierati sulla fondazione.

L'analisi può essere eseguita sia in condizioni statiche che sismiche. Il progetto e la verifica delle sezioni può essere eseguito secondo il metodo delle Tensioni Ammissibili o secondo la teoria degli Stati Limite.

Al termine dell'analisi, è possibile visualizzare tutti i risultati in finestre numeriche e grafiche.

L'origine del sistema di riferimento viene posta in corrispondenza dello spigolo inferiore sinistro del tombino.

## 5.4 Caratteristiche degli elementi del modello

### Area ed Inerzia elementi

<b>Destinazione</b>	<b>Area [cmq]</b>	<b>Inerzia [cm<sup>4</sup>]</b>
Fondazione	4500.00	759375.00
Piedritto sinistro	4500.00	759375.00
Piedritto destro	4500.00	759375.00

Traverso 4500.00 759375.00

*Simbologia adottata ed unità di misura*

$N$	indice elemento
$N_i$	indice nodo iniziale elemento
$N_j$	indice nodo finale elemento
$(X_i, Y_i)$	coordinate nodo iniziale, espresse in cm
$(X_j, Y_j)$	coordinate nodo finale, espresse in cm
$Dest$	appartenenza elemento

N	$N_i$	$N_j$	$X_i$	$Y_i$	$X_j$	$Y_j$	Dest
1	1	2	22.50	22.50	30.00	22.50	Fond
2	2	3	30.00	22.50	37.50	22.50	Fond
3	3	4	37.50	22.50	45.00	22.50	Fond
4	4	5	45.00	22.50	54.44	22.50	Fond
5	5	6	54.44	22.50	63.89	22.50	Fond
6	6	7	63.89	22.50	73.33	22.50	Fond
7	7	8	73.33	22.50	82.78	22.50	Fond
8	8	9	82.78	22.50	92.22	22.50	Fond
9	9	10	92.22	22.50	101.67	22.50	Fond
10	10	11	101.67	22.50	111.11	22.50	Fond
11	11	12	111.11	22.50	120.56	22.50	Fond
12	12	13	120.56	22.50	130.00	22.50	Fond
13	13	14	130.00	22.50	139.44	22.50	Fond
14	14	15	139.44	22.50	148.89	22.50	Fond
15	15	16	148.89	22.50	158.33	22.50	Fond
16	16	17	158.33	22.50	167.78	22.50	Fond
17	17	18	167.78	22.50	177.22	22.50	Fond
18	18	19	177.22	22.50	186.67	22.50	Fond
19	19	20	186.67	22.50	196.11	22.50	Fond
20	20	21	196.11	22.50	205.56	22.50	Fond
21	21	22	205.56	22.50	215.00	22.50	Fond
22	22	23	215.00	22.50	224.44	22.50	Fond
23	23	24	224.44	22.50	233.89	22.50	Fond
24	24	25	233.89	22.50	243.33	22.50	Fond
25	25	26	243.33	22.50	252.78	22.50	Fond
26	26	27	252.78	22.50	262.22	22.50	Fond
27	27	28	262.22	22.50	271.67	22.50	Fond
28	28	29	271.67	22.50	281.11	22.50	Fond
29	29	30	281.11	22.50	290.56	22.50	Fond
30	30	31	290.56	22.50	300.00	22.50	Fond
31	31	32	300.00	22.50	309.44	22.50	Fond
32	32	33	309.44	22.50	318.89	22.50	Fond
33	33	34	318.89	22.50	328.33	22.50	Fond
34	34	35	328.33	22.50	337.78	22.50	Fond

**RTI di progettazione:****Mandataria**

Via G.B. Sammartini n°5  
20125 - Milano  
Tel. 02 6787911  
email: mail@proiter.it

**Mandante**

Via Artemide n°3  
92100 Agrigento  
Tel. 0922 421007  
email: deltaingegneria@pec.it



## Progetto Esecutivo

35	35	36	337.78	22.50	347.22	22.50	Fond
36	36	37	347.22	22.50	356.67	22.50	Fond
37	37	38	356.67	22.50	366.11	22.50	Fond
38	38	39	366.11	22.50	375.56	22.50	Fond
39	39	40	375.56	22.50	385.00	22.50	Fond
40	40	41	385.00	22.50	392.50	22.50	Fond
41	41	42	392.50	22.50	400.00	22.50	Fond
42	42	43	400.00	22.50	407.50	22.50	Fond
43	1	89	22.50	22.50	22.50	31.92	PiedL
44	89	90	22.50	31.92	22.50	41.35	PiedL
45	90	91	22.50	41.35	22.50	50.77	PiedL
46	91	92	22.50	50.77	22.50	60.19	PiedL
47	92	93	22.50	60.19	22.50	69.62	PiedL
48	93	94	22.50	69.62	22.50	79.04	PiedL
49	94	95	22.50	79.04	22.50	88.46	PiedL
50	95	96	22.50	88.46	22.50	97.88	PiedL
51	96	97	22.50	97.88	22.50	107.31	PiedL
52	97	98	22.50	107.31	22.50	116.73	PiedL
53	98	99	22.50	116.73	22.50	126.15	PiedL
54	99	100	22.50	126.15	22.50	135.58	PiedL
55	100	101	22.50	135.58	22.50	145.00	PiedL
56	101	102	22.50	145.00	22.50	154.42	PiedL
57	102	103	22.50	154.42	22.50	163.85	PiedL
58	103	104	22.50	163.85	22.50	173.27	PiedL
59	104	105	22.50	173.27	22.50	182.69	PiedL
60	105	106	22.50	182.69	22.50	192.12	PiedL
61	106	107	22.50	192.12	22.50	201.54	PiedL
62	107	108	22.50	201.54	22.50	210.96	PiedL
63	108	109	22.50	210.96	22.50	220.38	PiedL
64	109	110	22.50	220.38	22.50	229.81	PiedL
65	110	111	22.50	229.81	22.50	239.23	PiedL
66	111	112	22.50	239.23	22.50	248.65	PiedL
67	112	113	22.50	248.65	22.50	258.08	PiedL
68	113	189	22.50	258.08	22.50	267.50	PiedL
69	43	139	407.50	22.50	407.50	31.92	PiedR
70	139	140	407.50	31.92	407.50	41.35	PiedR
71	140	141	407.50	41.35	407.50	50.77	PiedR
72	141	142	407.50	50.77	407.50	60.19	PiedR
73	142	143	407.50	60.19	407.50	69.62	PiedR
74	143	144	407.50	69.62	407.50	79.04	PiedR
75	144	145	407.50	79.04	407.50	88.46	PiedR
76	145	146	407.50	88.46	407.50	97.88	PiedR
77	146	147	407.50	97.88	407.50	107.31	PiedR
78	147	148	407.50	107.31	407.50	116.73	PiedR
79	148	149	407.50	116.73	407.50	126.15	PiedR
80	149	150	407.50	126.15	407.50	135.58	PiedR
81	150	151	407.50	135.58	407.50	145.00	PiedR

Scatolare pk 135+770 - TS04 SU S06 - Relazione tecnica e di calcolo

24

## RTI di progettazione:



## Mandataria

Via G.B. Sammartini n°5  
20125 - Milano  
Tel. 02 6787911  
email: mail@proiter.it



## Mandante

Via Artemide n°3  
92100 Agrigento  
Tel. 0922 421007  
email: deltaingegneria@pec.it

## Progetto Esecutivo

82	151	152	407.50	145.00	407.50	154.42	PiedR
83	152	153	407.50	154.42	407.50	163.85	PiedR
84	153	154	407.50	163.85	407.50	173.27	PiedR
85	154	155	407.50	173.27	407.50	182.69	PiedR
86	155	156	407.50	182.69	407.50	192.12	PiedR
87	156	157	407.50	192.12	407.50	201.54	PiedR
88	157	158	407.50	201.54	407.50	210.96	PiedR
89	158	159	407.50	210.96	407.50	220.38	PiedR
90	159	160	407.50	220.38	407.50	229.81	PiedR
91	160	161	407.50	229.81	407.50	239.23	PiedR
92	161	162	407.50	239.23	407.50	248.65	PiedR
93	162	163	407.50	248.65	407.50	258.08	PiedR
94	163	214	407.50	258.08	407.50	267.50	PiedR
95	189	190	22.50	267.50	33.75	267.50	Trav
96	190	191	33.75	267.50	45.00	267.50	Trav
97	191	192	45.00	267.50	63.54	267.50	Trav
98	192	193	63.54	267.50	82.07	267.50	Trav
99	193	194	82.07	267.50	100.61	267.50	Trav
100	194	195	100.61	267.50	119.14	267.50	Trav
101	195	196	119.14	267.50	137.68	267.50	Trav
102	196	197	137.68	267.50	155.00	267.50	Trav
103	197	198	155.00	267.50	172.32	267.50	Trav
104	198	199	172.32	267.50	185.00	267.50	Trav
105	199	200	185.00	267.50	197.68	267.50	Trav
106	200	201	197.68	267.50	215.00	267.50	Trav
107	201	202	215.00	267.50	232.32	267.50	Trav
108	202	203	232.32	267.50	245.00	267.50	Trav
109	203	204	245.00	267.50	257.68	267.50	Trav
110	204	205	257.68	267.50	275.00	267.50	Trav
111	205	206	275.00	267.50	292.32	267.50	Trav
112	206	207	292.32	267.50	305.00	267.50	Trav
113	207	208	305.00	267.50	317.68	267.50	Trav
114	208	209	317.68	267.50	335.00	267.50	Trav
115	209	210	335.00	267.50	352.32	267.50	Trav
116	210	211	352.32	267.50	368.66	267.50	Trav
117	211	212	368.66	267.50	385.00	267.50	Trav
118	212	213	385.00	267.50	396.25	267.50	Trav
119	213	214	396.25	267.50	407.50	267.50	Trav
120	1	44	22.50	22.50	22.50	-77.50	MollaF
121	2	45	30.00	22.50	30.00	-77.50	MollaF
122	3	46	37.50	22.50	37.50	-77.50	MollaF
123	4	47	45.00	22.50	45.00	-77.50	MollaF
124	5	48	54.44	22.50	54.44	-77.50	MollaF
125	6	49	63.89	22.50	63.89	-77.50	MollaF
126	7	50	73.33	22.50	73.33	-77.50	MollaF
127	8	51	82.78	22.50	82.78	-77.50	MollaF
128	9	52	92.22	22.50	92.22	-77.50	MollaF

Scatolare pk 135+770 - TS04 SU S06 - Relazione tecnica e di calcolo

25

## RTI di progettazione:



## Mandataria

Via G.B. Sammartini n°5  
20125 - Milano  
Tel. 02 6787911  
email: mail@proiter.it



## Mandante

Via Artemide n°3  
92100 Agrigento  
Tel. 0922 421007  
email: deltaingegneria@pec.it

## Progetto Esecutivo

129	10	53	101.67	22.50	101.67	-77.50	MollaF
130	11	54	111.11	22.50	111.11	-77.50	MollaF
131	12	55	120.56	22.50	120.56	-77.50	MollaF
132	13	56	130.00	22.50	130.00	-77.50	MollaF
133	14	57	139.44	22.50	139.44	-77.50	MollaF
134	15	58	148.89	22.50	148.89	-77.50	MollaF
135	16	59	158.33	22.50	158.33	-77.50	MollaF
136	17	60	167.78	22.50	167.78	-77.50	MollaF
137	18	61	177.22	22.50	177.22	-77.50	MollaF
138	19	62	186.67	22.50	186.67	-77.50	MollaF
139	20	63	196.11	22.50	196.11	-77.50	MollaF
140	21	64	205.56	22.50	205.56	-77.50	MollaF
141	22	65	215.00	22.50	215.00	-77.50	MollaF
142	23	66	224.44	22.50	224.44	-77.50	MollaF
143	24	67	233.89	22.50	233.89	-77.50	MollaF
144	25	68	243.33	22.50	243.33	-77.50	MollaF
145	26	69	252.78	22.50	252.78	-77.50	MollaF
146	27	70	262.22	22.50	262.22	-77.50	MollaF
147	28	71	271.67	22.50	271.67	-77.50	MollaF
148	29	72	281.11	22.50	281.11	-77.50	MollaF
149	30	73	290.56	22.50	290.56	-77.50	MollaF
150	31	74	300.00	22.50	300.00	-77.50	MollaF
151	32	75	309.44	22.50	309.44	-77.50	MollaF
152	33	76	318.89	22.50	318.89	-77.50	MollaF
153	34	77	328.33	22.50	328.33	-77.50	MollaF
154	35	78	337.78	22.50	337.78	-77.50	MollaF
155	36	79	347.22	22.50	347.22	-77.50	MollaF
156	37	80	356.67	22.50	356.67	-77.50	MollaF
157	38	81	366.11	22.50	366.11	-77.50	MollaF
158	39	82	375.56	22.50	375.56	-77.50	MollaF
159	40	83	385.00	22.50	385.00	-77.50	MollaF
160	41	84	392.50	22.50	392.50	-77.50	MollaF
161	42	85	400.00	22.50	400.00	-77.50	MollaF
162	43	86	407.50	22.50	407.50	-77.50	MollaF
163	1	87	22.50	22.50	-77.50	22.50	MollaPL
164	89	114	22.50	31.92	-77.50	31.92	MollaPL
165	90	115	22.50	41.35	-77.50	41.35	MollaPL
166	91	116	22.50	50.77	-77.50	50.77	MollaPL
167	92	117	22.50	60.19	-77.50	60.19	MollaPL
168	93	118	22.50	69.62	-77.50	69.62	MollaPL
169	94	119	22.50	79.04	-77.50	79.04	MollaPL
170	95	120	22.50	88.46	-77.50	88.46	MollaPL
171	96	121	22.50	97.88	-77.50	97.88	MollaPL
172	97	122	22.50	107.31	-77.50	107.31	MollaPL
173	98	123	22.50	116.73	-77.50	116.73	MollaPL
174	99	124	22.50	126.15	-77.50	126.15	MollaPL
175	100	125	22.50	135.58	-77.50	135.58	MollaPL

Scatolare pk 135+770 - TS04 SU S06 - Relazione tecnica e di calcolo

26

## RTI di progettazione:



## Mandataria

Via G.B. Sammartini n°5  
20125 - Milano  
Tel. 02 6787911  
email: mail@proiter.it



## Mandante

Via Artemide n°3  
92100 Agrigento  
Tel. 0922 421007  
email: deltaingegneria@pec.it

## Progetto Esecutivo

176	101	126	22.50	145.00	-77.50	145.00	MollaPL
177	102	127	22.50	154.42	-77.50	154.42	MollaPL
178	103	128	22.50	163.85	-77.50	163.85	MollaPL
179	104	129	22.50	173.27	-77.50	173.27	MollaPL
180	105	130	22.50	182.69	-77.50	182.69	MollaPL
181	106	131	22.50	192.12	-77.50	192.12	MollaPL
182	107	132	22.50	201.54	-77.50	201.54	MollaPL
183	108	133	22.50	210.96	-77.50	210.96	MollaPL
184	109	134	22.50	220.38	-77.50	220.38	MollaPL
185	110	135	22.50	229.81	-77.50	229.81	MollaPL
186	111	136	22.50	239.23	-77.50	239.23	MollaPL
187	112	137	22.50	248.65	-77.50	248.65	MollaPL
188	113	138	22.50	258.08	-77.50	258.08	MollaPL
189	189	215	22.50	267.50	-77.50	267.50	MollaPL
190	43	88	407.50	22.50	507.50	22.50	MollaPR
191	139	164	407.50	31.92	507.50	31.92	MollaPR
192	140	165	407.50	41.35	507.50	41.35	MollaPR
193	141	166	407.50	50.77	507.50	50.77	MollaPR
194	142	167	407.50	60.19	507.50	60.19	MollaPR
195	143	168	407.50	69.62	507.50	69.62	MollaPR
196	144	169	407.50	79.04	507.50	79.04	MollaPR
197	145	170	407.50	88.46	507.50	88.46	MollaPR
198	146	171	407.50	97.88	507.50	97.88	MollaPR
199	147	172	407.50	107.31	507.50	107.31	MollaPR
200	148	173	407.50	116.73	507.50	116.73	MollaPR
201	149	174	407.50	126.15	507.50	126.15	MollaPR
202	150	175	407.50	135.58	507.50	135.58	MollaPR
203	151	176	407.50	145.00	507.50	145.00	MollaPR
204	152	177	407.50	154.42	507.50	154.42	MollaPR
205	153	178	407.50	163.85	507.50	163.85	MollaPR
206	154	179	407.50	173.27	507.50	173.27	MollaPR
207	155	180	407.50	182.69	507.50	182.69	MollaPR
208	156	181	407.50	192.12	507.50	192.12	MollaPR
209	157	182	407.50	201.54	507.50	201.54	MollaPR
210	158	183	407.50	210.96	507.50	210.96	MollaPR
211	159	184	407.50	220.38	507.50	220.38	MollaPR
212	160	185	407.50	229.81	507.50	229.81	MollaPR
213	161	186	407.50	239.23	507.50	239.23	MollaPR
214	162	187	407.50	248.65	507.50	248.65	MollaPR
215	163	188	407.50	258.08	507.50	258.08	MollaPR
216	214	216	407.50	267.50	507.50	267.50	MollaPR

## RTI di progettazione:



## Mandataria

Via G.B. Sammartini n°5  
20125 - Milano  
Tel. 02 6787911  
email: mail@proiter.it



## Mandante

Via Artemide n°3  
92100 Agrigento  
Tel. 0922 421007  
email: deltaingegneria@pec.it

## 6 CARATTERISTICHE DEL TERRENO

### Strato di ricoprimento

Descrizione	Terreno di ricoprimento
Spessore dello strato	0.30 [m]
Peso di volume	19.0000 [kN/mc]
Peso di volume saturo	21.0000 [kN/mc]
Angolo di attrito	30.00[°]
Coesione	0.000[N/mm <sup>2</sup> ]

### Strato di rinfiacco

Descrizione	Terreno di rinfiacco
Peso di volume	19.0000 [kN/mc]
Peso di volume saturo	21.0000 [kN/mc]
Angolo di attrito	30.00[°]
Angolo di attrito terreno struttura	20.00[°]
Coesione	0.000[N/mm <sup>2</sup> ]
Costante di Winkler	0.000[N/mm <sup>2</sup> /cm]

La costante di Winkler è stata posta pari a 0, in quanto da tale assunzione derivano gli effetti più gravosi sulle parti più sollecitate (la fondazione e il traverso); le sollecitazioni sulle parti restanti sono sottostimate, ma con un errore massimo del 5%, e pertanto non significativo.

### Strato di base

Descrizione	Terreno di base (Coltri eluvio – colluviali)
Peso di volume	18.0000 [kN/mc]
Peso di volume saturo	20.0000 [kN/mc]
Angolo di attrito	27.00[°]
Angolo di attrito terreno struttura	27.00[°]
Coesione	0.000[N/mm <sup>2</sup> ]

Costante di Winkler	0.500 [N/mmq/cm]
Tensione limite	0.500 [N/mmq]

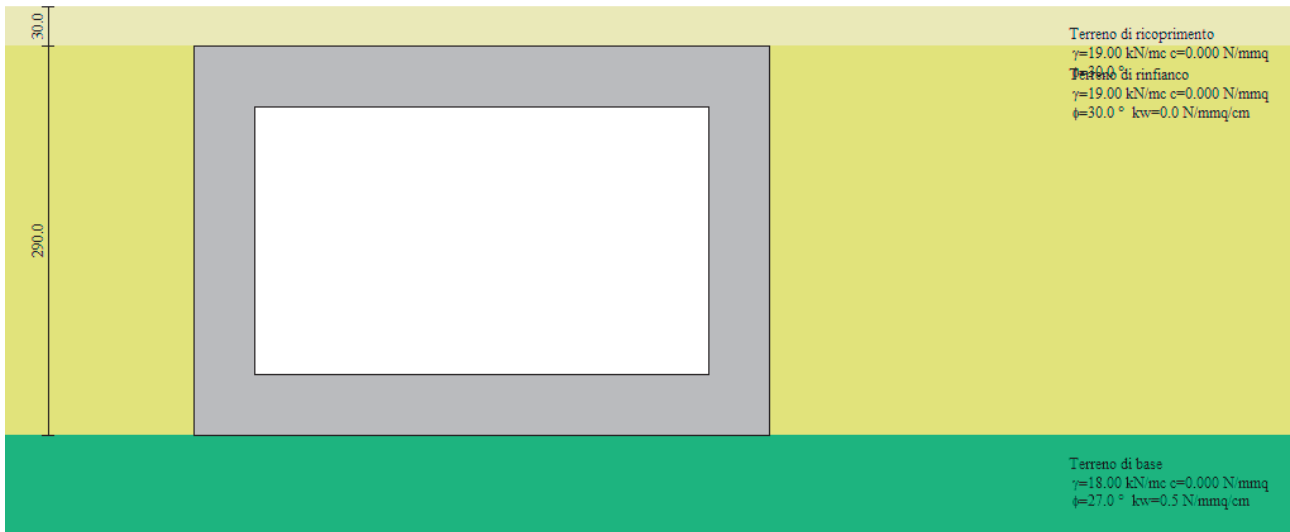


Figura 2 – Stratigrafia e caratteristiche del terreno

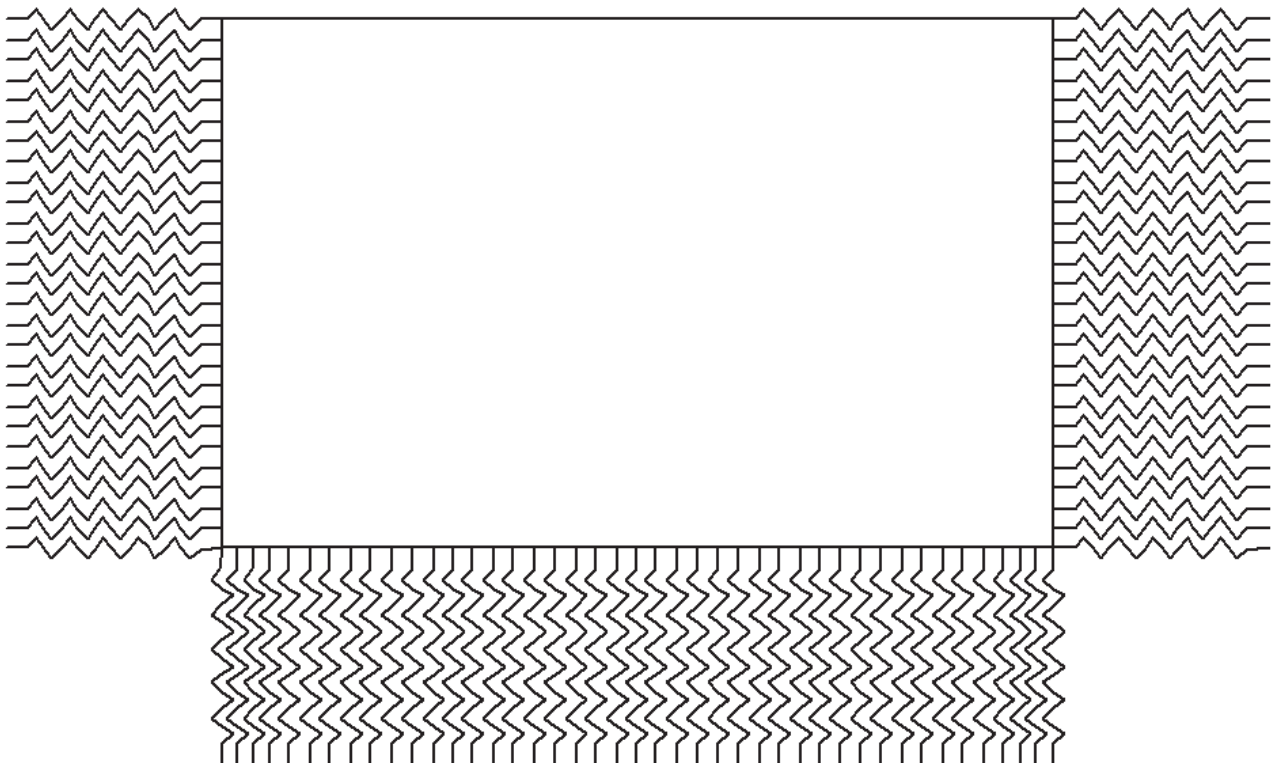


Figura 3 – Schematizzazione del terreno mediante molle

## 7 ANALISI DEI CARICHI

### 7.1 Pesi propri

Il peso proprio degli elementi strutturali è calcolato considerando un peso specifico pari a  $25 \text{ kN/m}^3$  per il calcestruzzo armato.

### 7.2 Carichi permanenti

I carichi permanenti sono quelli relativi alle finiture per la realizzazione della S.S. 131 e alle azioni applicate alla struttura per effetto del ricoprimento e del rinfiacco.

#### 7.2.1 Peso del riempimento

Lo spessore ed il peso specifico dello strato di riempimento sono riportati nel §6.

#### 7.2.2 Spinta del rinterro

In fase statica è stata considerata la spinta a riposo, determinata secondo quanto riportato nel §4.2.3.

Il peso specifico del terreno di rinfiacco è riportato nel §6.

Non è presente falda.

### 7.3 Carichi variabili

#### 7.3.1 Carico variabile sulla fondazione

Il carico all'interno del tombino dovuto all'acqua è pari all'altezza interna per il peso specifico dell'acqua, pari a  $10 \text{ kN/m}^3$ .

La condizione di carico è identificata come "condizione di carico n°11".

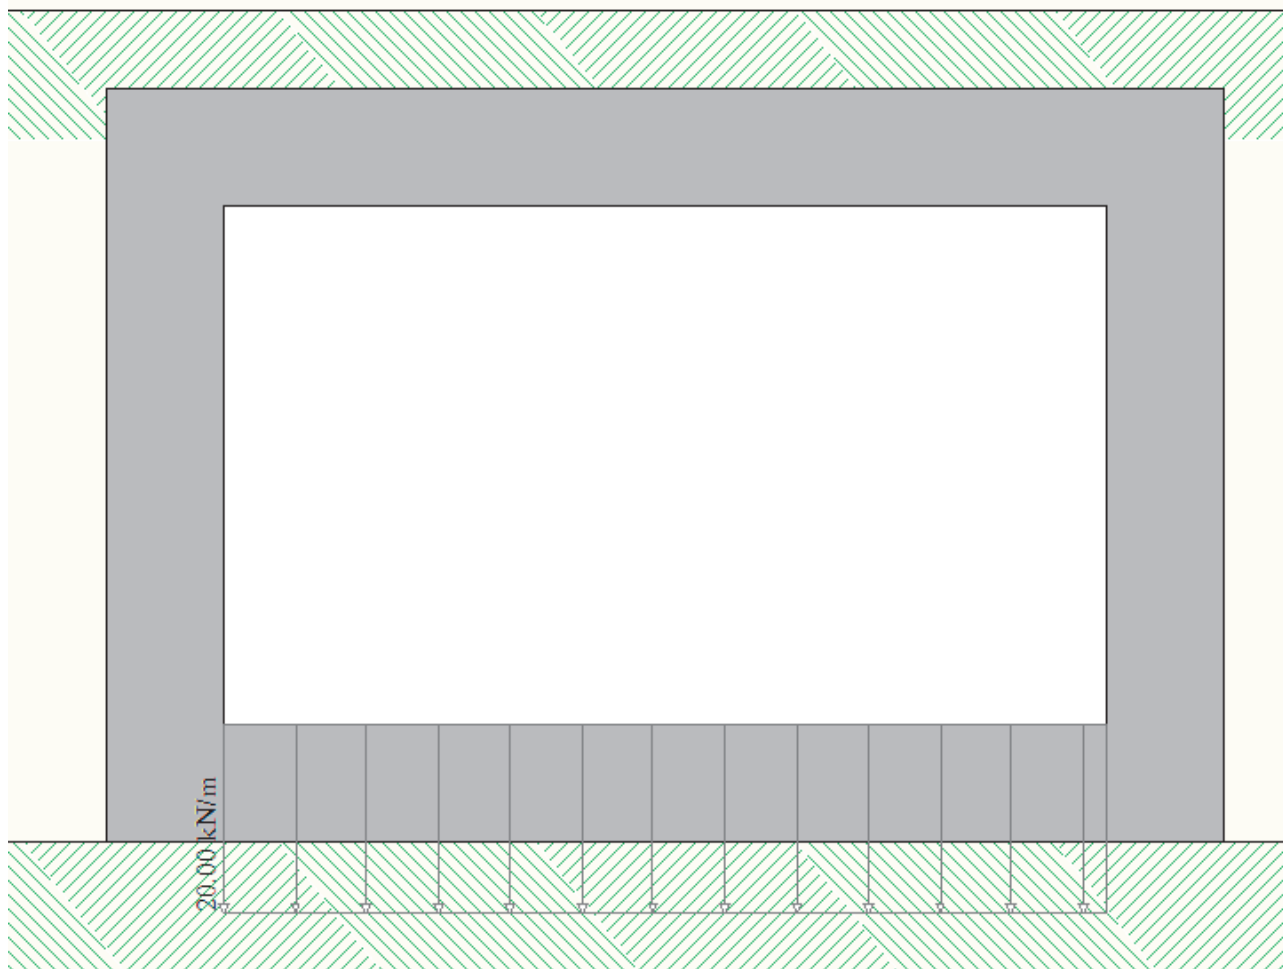


Figura 4 – Carico sulla fondazione dovuto all'acqua all'interno del tombino

**RTI di progettazione:**



**Mandataria**

Via G.B. Sammartini n°5  
20125 - Milano  
Tel. 02 6787911  
email: mail@proiter.it



**Mandante**

Via Artemide n°3  
92100 Agrigento  
Tel. 0922 421007  
email: deltaingegneria@pec.it



### 7.3.2 Carico variabile sul terreno di ricoprimento

L'analisi dei carichi viene effettuata in accordo con quanto riportato nel §5.1 delle NTC 2018.

Il carico stradale applicato è quello corrispondente allo "schema di carico 1", di cui al §5.1.3.3.3 delle NTC 2018, la cui schematizzazione è mostrata nella seguente figura:

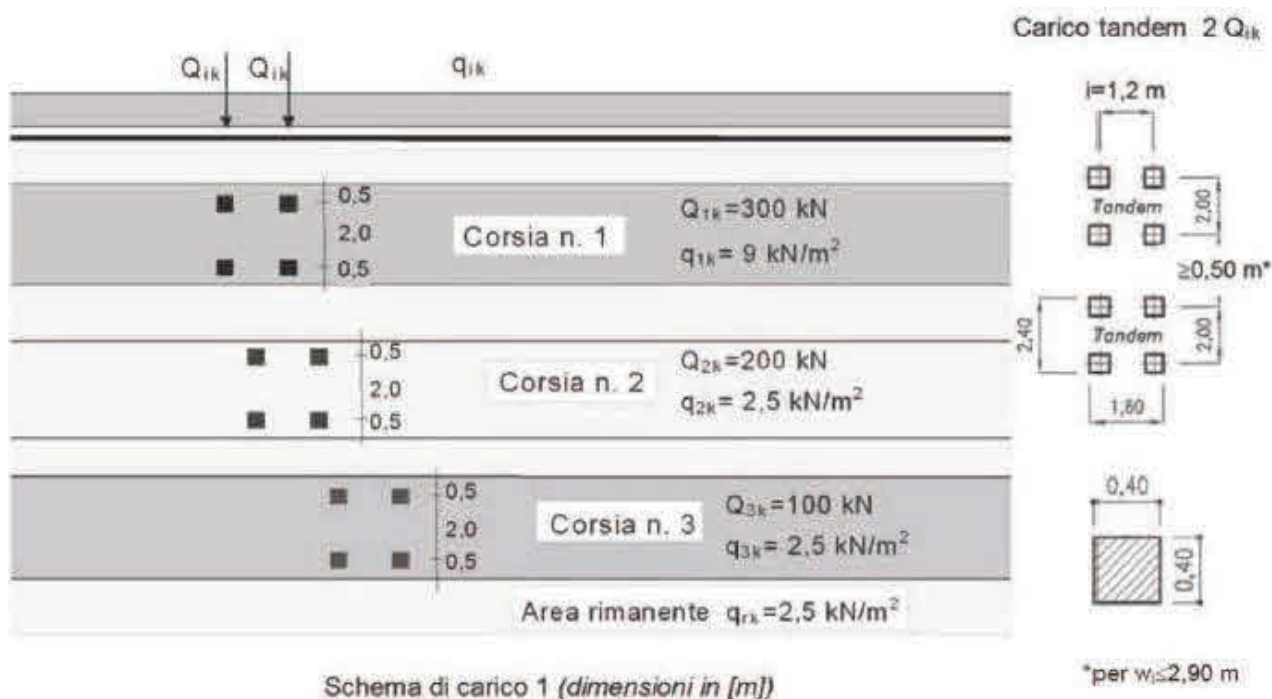


Figura 5 – Schema di carico 1 (Fig.5.1.2 NTC 2018)

In particolare lo *schema di carico 1* è costituito da carichi concentrati su due assi in tandem e da carichi uniformemente distribuiti; i carichi concentrati sono pari a:

$$Q_{1k} = 300 \text{ kN ad asse (300 + 300 = 600 kN)}$$

su corsia n.1 di larghezza convenzionale pari a 3 m;

$$Q_{2k} = 200 \text{ kN ad asse (200 + 200 = 400 kN)}$$

su corsia n.2 di larghezza convenzionale pari a 3 m ;

$$Q_{3k} = 100 \text{ kN ad asse (100 + 100 = 200 kN)}$$

su corsia n.3 di larghezza convenzionale pari a 3 m ;

Tali carichi sono applicati su un'impronta quadrata di lato pari a 40 cm.

I carichi tandem vengono posizionati ortogonalmente all'asse del sottovia e vengono ripartiti sia in direzione longitudinale che trasversale dal piano stradale al piano medio della soletta superiore. Si assume che la diffusione avvenga con un angolo di 30° attraverso il rilevato stradale e con un angolo di 45° nella soletta superiore del tombino, fino all'asse della stessa. La diffusione in senso longitudinale alla strada è calcolata dal software di calcolo; quella in direzione ortogonale viene tenuta in conto applicando un carico equivalente pari al valore di pressione che si ottiene diffondendo il carico esclusivamente lungo tale direzione.

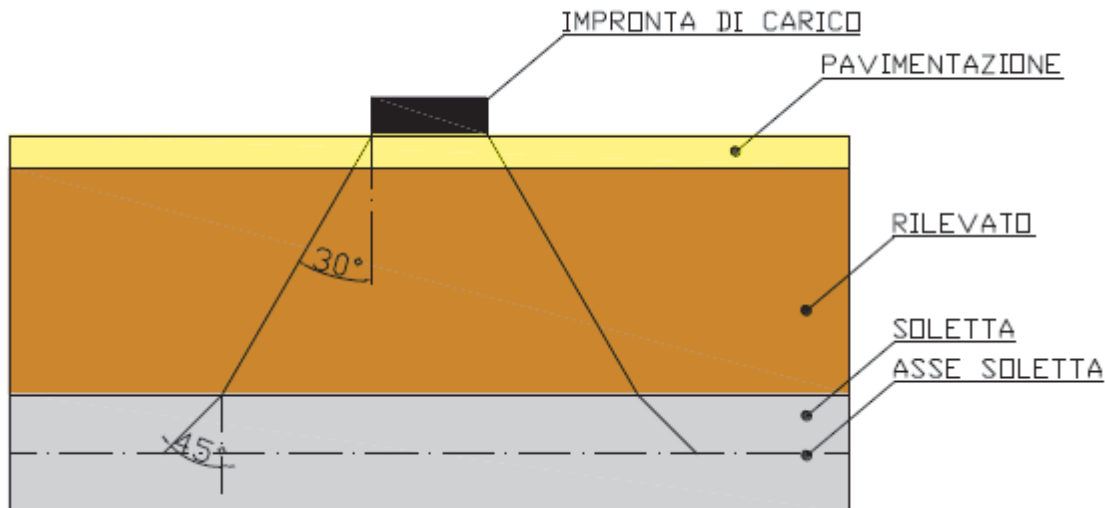


Figura 6 – Schema di diffusione dei carichi concentrati

Disponendo i carichi tandem delle 3 corsie e diffondendo fino alla linea media della soletta superiore il carico in direzione trasversale alla strada, viene individuata la striscia di larghezza unitaria maggiormente sollecitata.

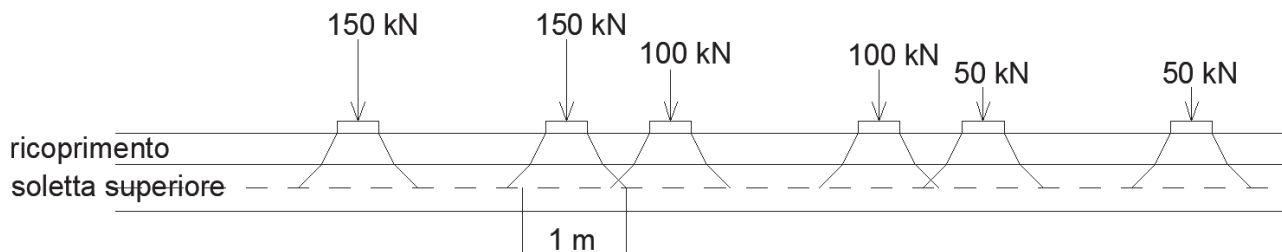


Figura 7 – Diffusione trasversale dei carichi tandem

Nel caso in esame, la striscia maggiormente sollecitata è quella identificata nella figura precedente; il carico agente su di essa si determina come segue:

- ciascun carico concentrato si distribuisce su una larghezza di 1.20 m
- sulla striscia di larghezza unitaria più caricata si scaricano:
  - o una parte del carico di un semiasse della corsia 1
    - $150 \text{ kN} / 1.20 \text{ m} * 1 \text{ m} = 125 \text{ kN}$
  - o e una parte (su una larghezza di 20 cm) del carico di un semiasse della corsia 2:
    - $100 \text{ kN} / 1.20 \text{ m} * 0.20 \text{ m} = 16.67 \text{ kN}$
- il carico complessivo sulla striscia unitaria è dunque pari a 141.67 kN

Per quanto riguarda i carichi uniformemente distribuiti (associati ai carichi tandem) si considera prudenzialmente il carico  $q_{1k} = 9 \text{ kN/m}^2$  applicato a tutte le colonne di carico (la norma prevede l'applicazione dalla seconda alla n-esima corsia di un carico ridotto da  $2.5 \text{ kN/m}^2$ ).

I carichi da traffico stradale vengono applicati in tre posizioni differenti, in maniera da massimizzare le sollecitazioni sulla struttura. In particolare, per ogni posizione viene identificato un "gruppo di carico", costituito da un carico tandem ed un carico distribuito. Le azioni sono applicate come mostrato nelle immagini che seguono.

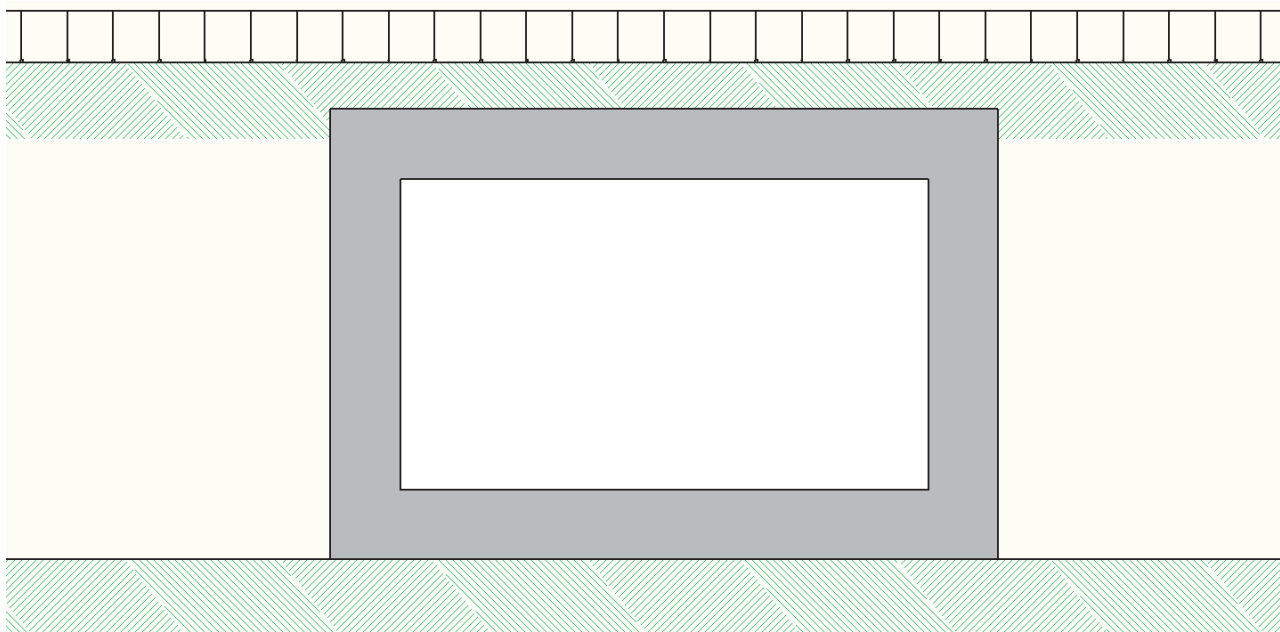


Figura 8 – Gruppo 1 – carico distribuito (condizione di carico n°7)

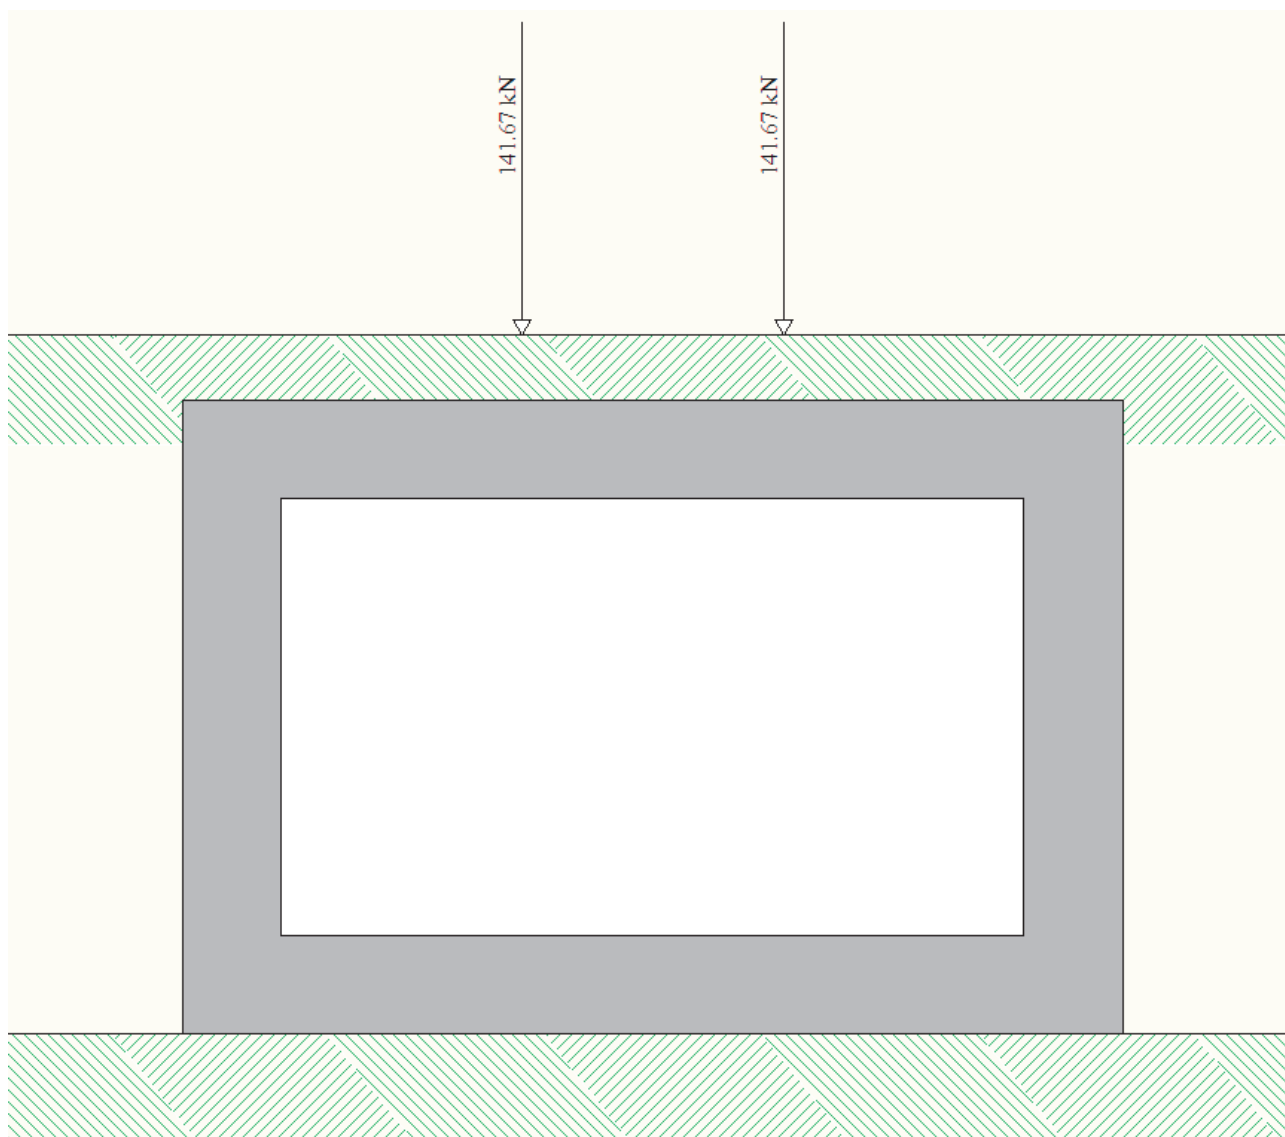


Figura 9 – Gruppo 1 – carico tandem (condizione di carico n°8)

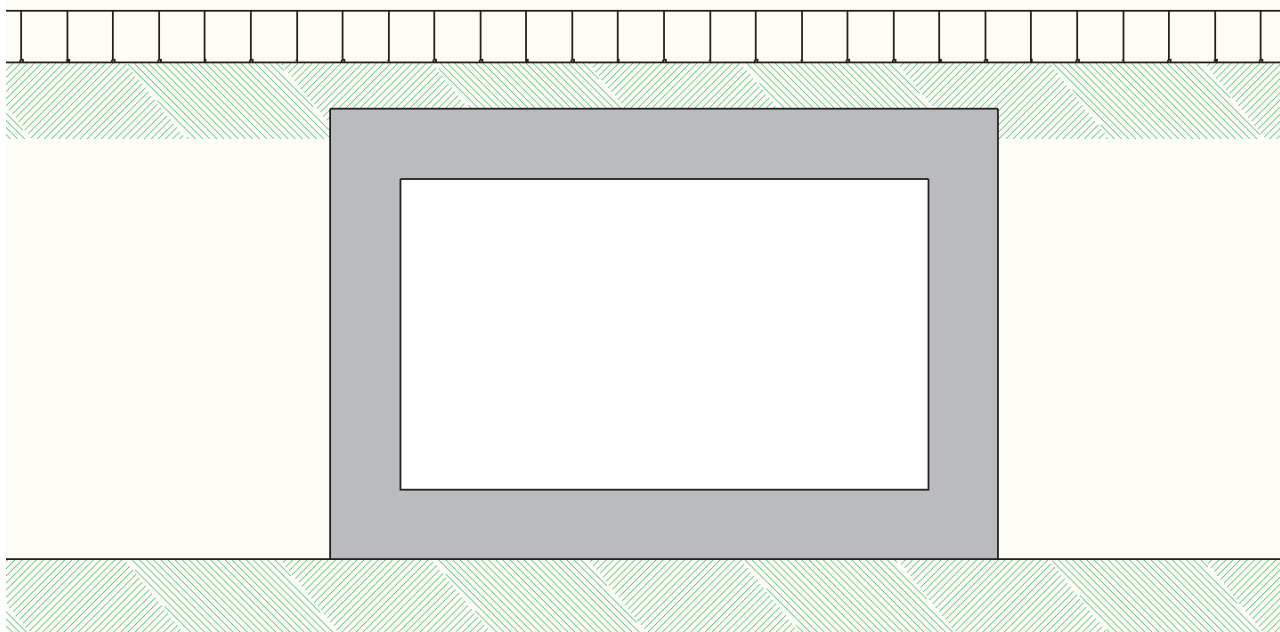


Figura 10 – Gruppo 2 – carico distribuito (condizione di carico n°12)

**RTI di progettazione:**



**Mandataria**

Via G.B. Sammartini n°5  
20125 - Milano  
Tel. 02 6787911  
email: mail@proiter.it



**Mandante**

Via Artemide n°3  
92100 Agrigento  
Tel. 0922 421007  
email: deltaingegneria@pec.it

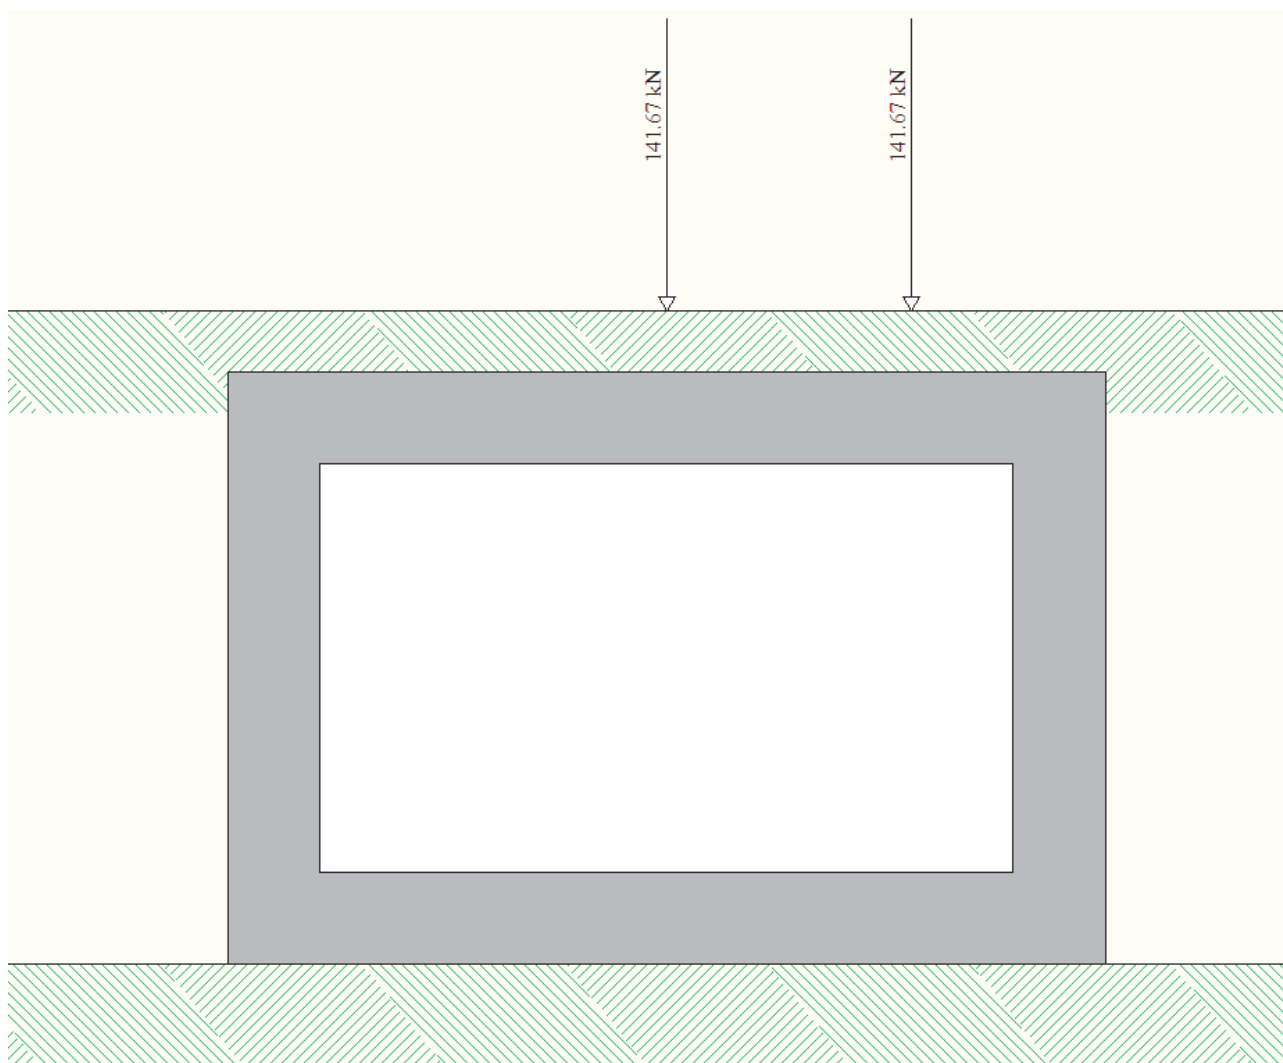


Figura 11 – Gruppo 2 – carico tandem (condizione di carico n°9)

**RTI di progettazione:**



**Mandataria**

Via G.B. Sammartini n°5  
20125 - Milano  
Tel. 02 6787911  
email: mail@proiter.it



**Mandante**

Via Artemide n°3  
92100 Agrigento  
Tel. 0922 421007  
email: deltaingegneria@pec.it

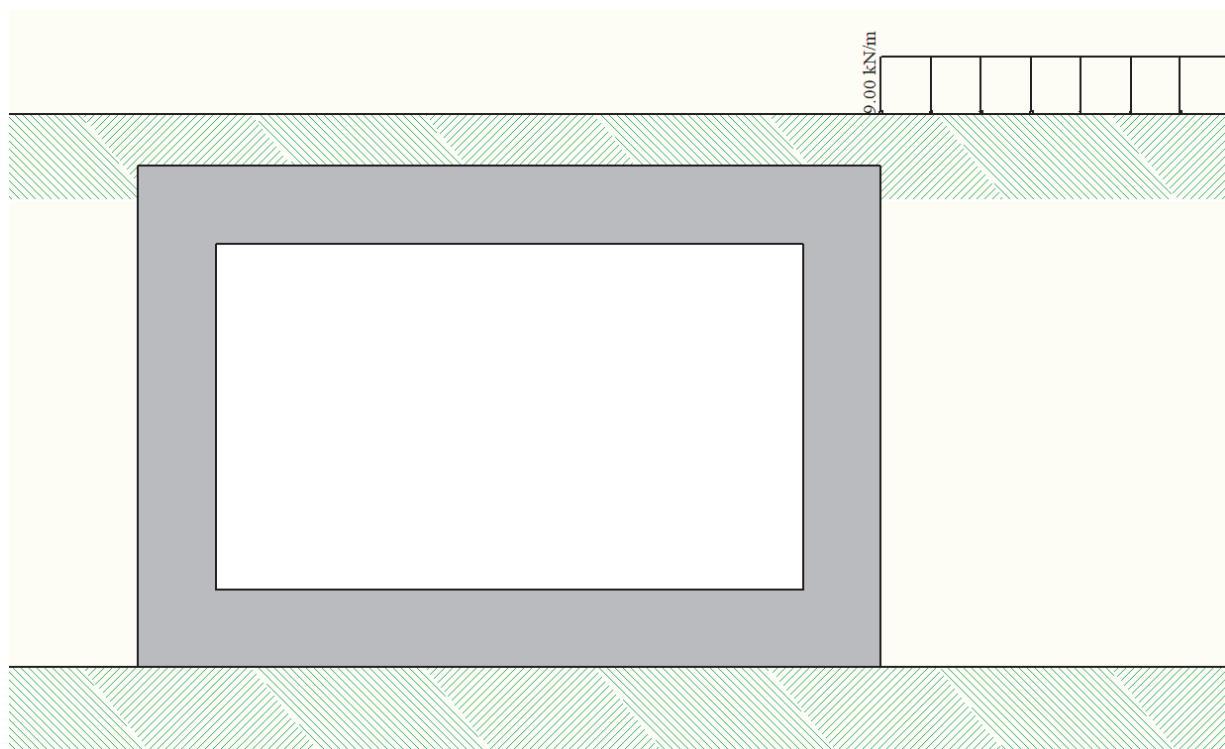


Figura 12 – Gruppo 3 – carico distribuito (condizione di carico n°13)

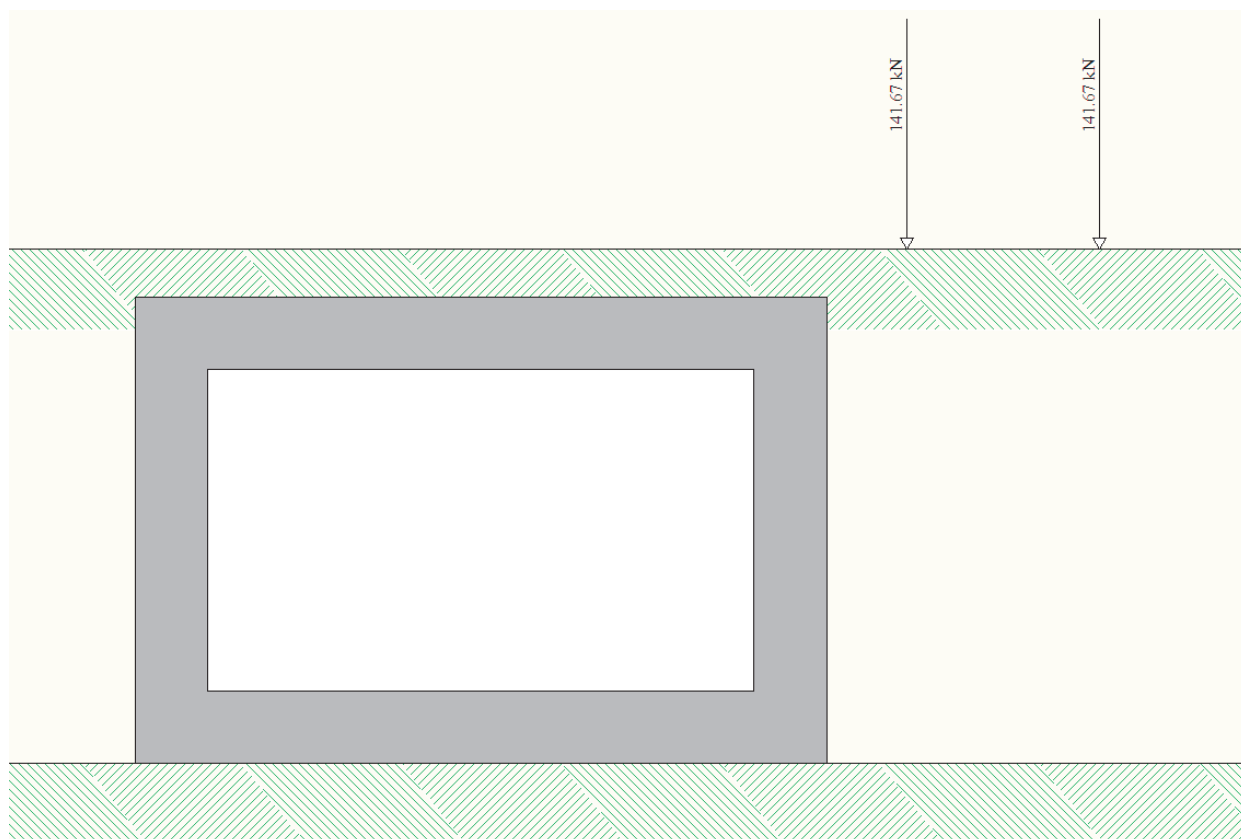


Figura 13 – Gruppo 3 – carico tandem (condizione di carico n°10)



## 7.4 Azione sismica

Il calcolo delle sollecitazioni sismiche è stato eseguito tenendo conto delle indicazioni delle NTC 2018 in materia di progettazione sismica dei ponti stradali.

È stato tenuto in conto il sisma verticale.

La struttura in esame è di tipo 2 (vita nominale  $V_N \geq 50$  anni) e classe IV. Ne derivano i valori delle seguenti grandezze:

$V_N \geq 50$  anni vita nominale

$C_U = 2$  coefficiente d'uso

$V_R = V_N C_U = 100$  anni periodo di riferimento

I valori dei periodi di ritorno per i differenti stati limite sono:

STATO LIMITE	$T_R$ [anni]		$a_g$ [g]	$F_0$ [-]	$T_C^*$ [s]
SLD	$V_R$	100	0.031	2.73	0.31
SLV	$9.5 V_R$	950	0.060	2.97	0.37

Tabella 3 – Parametri sismici

Il suolo di fondazione può essere classificato come appartenente alla categoria B.

Il categoria topografica di riferimento è la T1.

Si assume, a favore di sicurezza, che la struttura non sia libera di subire spostamenti rispetto al terreno, e pertanto viene assunto un valore unitario del coefficiente di riduzione dell'accelerazione massima  $\beta_m$ .

Il coefficiente di intensità sismica orizzontale è pari a 7.339.

Il coefficiente di intensità sismica verticale è pari a 3.792.

	SLU	SLE
Accelerazione al suolo $a_g$ [m/s <sup>2</sup> ]	0.600	0.310
Accelerazione al suolo $a_g$ [% di g]	0.061	0.032
Massimo fattore amplificazione spettro orizzontale $F_0$	2.970	2.730
Periodo inizio tratto spettro a velocità costante $T_c^*$	0.370	0.310
Tipo di sottosuolo - Coefficiente stratigrafico $S_s$	Tipo B ▼ <b>1.200</b>	<b>1.200</b>
Coefficiente di riduzione ( $\beta_m$ )	C 1.000	1.000
Coeff. amplificazione topografica $S_T$	T1 ▼ <b>1.000</b>	
<b><math>K_h = a_g/g \cdot S_s \cdot S_t \cdot \beta_m</math></b>		
<b>Coeff. di intensità sismica orizzontale <math>K_h</math> [%]</b>	<b>7.339</b>	<b>3.792</b>

Figura 14 – Determinazione dei coefficienti di intensità sismica

## 7.5 Riepilogo delle condizioni di carico

### Convenzioni adottate

Origine in corrispondenza dello spigolo inferiore sinistro della struttura

Carichi verticali positivi se diretti verso il basso

Carichi orizzontali positivi se diretti verso destra

Coppie concentrate positive se antiorarie

Ascisse X (espresse in m) positive verso destra

Ordinate Y (espresse in m) positive verso l'alto

Carichi concentrati espressi in kN

Coppie concentrate espressi in kNm

Carichi distribuiti espressi in kN/m

### Simbologia adottata e unità di misura

#### Forze concentrate

X ascissa del punto di applicazione dei carichi verticali concentrati

Y ordinata del punto di applicazione dei carichi orizzontali concentrati

$F_y$  componente Y del carico concentrato

$F_x$  componente X del carico concentrato

M momento

*Forze distribuite*

$X_i, X_f$  ascisse del punto iniziale e finale per carichi distribuiti verticali

$Y_i, Y_f$  ordinate del punto iniziale e finale per carichi distribuiti orizzontali

$V_{ni}$  componente normale del carico distribuito nel punto iniziale

$V_{nf}$  componente normale del carico distribuito nel punto finale

$V_{ti}$  componente tangenziale del carico distribuito nel punto iniziale

$V_{tf}$  componente tangenziale del carico distribuito nel punto finale

$D_{te}$  variazione termica lembo esterno espressa in gradi centigradi

$D_{ti}$  variazione termica lembo interno espressa in gradi centigradi

Condizione di carico n°1 (Peso Proprio)Condizione di carico n°2 (Spinta terreno sinistra)Condizione di carico n°3 (Spinta terreno destra)Condizione di carico n°4 (Sisma da sinistra)Condizione di carico n°5 (Sisma da destra)Condizione di carico n° 7 (Distr 1)

Distr	Terreno	$X_i = -7.90$	$X_f = 12.20$	$V_{ni} = 9.00$	$V_{nf} = 9.00$
-------	---------	---------------	---------------	-----------------	-----------------

Condizione di carico n° 8 (Tandem 1)

Conc	Terreno	$X = 1.55$	$F_y = 141.67$
------	---------	------------	----------------

Conc	Terreno	$X = 2.75$	$F_y = 141.67$
------	---------	------------	----------------

Condizione di carico n° 9 (Tandem 2)**RTI di progettazione:****Mandataria**

Via G.B. Sammartini n°5  
20125 - Milano  
Tel. 02 6787911  
email: mail@proiter.it

**Mandante**

Via Artemide n°3  
92100 Agrigento  
Tel. 0922 421007  
email: deltaingegneria@pec.it

## Progetto Esecutivo

Conc	Terreno	$X = 2.15$	$F_y = 141.67$
------	---------	------------	----------------

Conc	Terreno	$X = 3.35$	$F_y = 141.67$
------	---------	------------	----------------

Condizione di carico n° 10 (Tandem 3)

Conc	Terreno	$X = 4.80$	$F_y = 141.67$
------	---------	------------	----------------

Conc	Terreno	$X = 6.00$	$F_y = 141.67$
------	---------	------------	----------------

Condizione di carico n° 11 (Acqua)

Distr	Fondaz.	$X_i = 0.45$	$X_f = 3.85$	$V_{ni} = 20.00$	$V_{nf} = 20.00$	$V_{ti} = 0.00$	$V_{tf} = 0.00$
-------	---------	--------------	--------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------

Condizione di carico n° 12 (Distr 2)

Distr	Terreno	$X_i = -7.90$	$X_f = 12.20$	$V_{ni} = 9.00$	$V_{nf} = 9.00$
-------	---------	---------------	---------------	-----------------	-----------------

Condizione di carico n° 13 (Distr 3)

Distr	Terreno	$X_i = 4.30$	$X_f = 12.20$	$V_{ni} = 9.00$	$V_{nf} = 9.00$
-------	---------	--------------	---------------	-----------------	-----------------

**RTI di progettazione:****Mandataria**

Via G.B. Sammartini n°5  
20125 - Milano  
Tel. 02 6787911  
email: mail@proiter.it

**Mandante**

Via Artemide n°3  
92100 Agrigento  
Tel. 0922 421007  
email: deltaingegneria@pec.it

## 8 COMBINAZIONI DEI CARICHI

Devono essere effettuate verifiche con riferimento ai seguenti limiti:

SLU di tipo geotecnico (GEO) e di equilibrio di corpo rigido (EQU)

- stabilità globale del complesso opera di sostegno – terreno;
- scorrimento sul piano di posa;
- collasso per carico limite dell'insieme fondazione – terreno;
- ribaltamento;

SLU di tipo strutturale (STR)

- raggiungimento della resistenza negli elementi strutturali;

Le verifiche della stabilità globale devono essere effettuate secondo l'approccio progettuale di tipo 1 secondo la seguente combinazione:

Combinazione 2 (A2+M2+R2) per verifiche GEO

Tale verifica per il tombino scatolare non è significativa e pertanto non viene effettuata.

Tutte le altre verifiche devono essere effettuate secondo l'approccio 2, che prevede un'unica combinazione di coefficienti:

Combinazione 1 (A1+M1+R3)

In funzione del tipo di verifica da eseguire, si hanno, per le azioni derivanti da carichi gravitazionali, i seguenti coefficienti parziali:

Tab. 6.2.I – Coefficienti parziali per le azioni o per l'effetto delle azioni

	Effetto	Coefficiente Parziale $\gamma_F$ (o $\gamma_E$ )	EQU	(A1)	(A2)
Carichi permanenti $G_1$	Favorevole	$\gamma_{G1}$	0,9	1,0	1,0
	Sfavorevole		1,1	1,3	1,0
Carichi permanenti $G_2^{(1)}$	Favorevole	$\gamma_{G2}$	0,8	0,8	0,8
	Sfavorevole		1,5	1,5	1,3
Azioni variabili Q	Favorevole	$\gamma_Q$	0,0	0,0	0,0
	Sfavorevole		1,5	1,5	1,3

<sup>(1)</sup> Per i carichi permanenti  $G_2$  si applica quanto indicato alla Tabella 2.6.I. Per la spinta delle terre si fa riferimento ai coefficienti  $\gamma_{G1}$

Tabella 4 – Coefficienti parziali per le azioni

Ai fini delle resistenze, in funzione del tipo di verifica da eseguire, il valore di progetto può ricavarsi applicando ai parametri geotecnici del terreno i seguenti coefficienti parziali:

Tab. 6.2.II – Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno

Parametro	Grandezza alla quale applicare il coefficiente parziale	Coefficiente parziale $\gamma_M$	(M1)	(M2)
Tangente dell'angolo di resistenza al taglio	$\tan \varphi'_k$	$\gamma_{\varphi'}$	1,0	1,25
Coesione efficace	$c'_k$	$\gamma_c$	1,0	1,25
Resistenza non drenata	$c_{uk}$	$\gamma_{cu}$	1,0	1,4
Peso dell'unità di volume	$\gamma_\gamma$	$\gamma_\gamma$	1,0	1,0

Tabella 5 – Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno

Per quanto riguarda i coefficienti di sicurezza nei confronti dei diversi stati limite, essi sono riportati nelle tabelle seguenti:

Tab. 6.5.I - Coefficienti parziali  $\gamma_R$  per le verifiche agli stati limite ultimi di muri di sostegno

Verifica	Coefficiente parziale (R3)
Capacità portante della fondazione	$\gamma_R = 1,4$
Scorrimento	$\gamma_R = 1,1$
Ribaltamento	$\gamma_R = 1,15$
Resistenza del terreno a valle	$\gamma_R = 1,4$

Tabella 6 – Coefficienti parziali R3 per le verifiche statiche

Tab. 7.11.III - Coefficienti parziali  $\gamma_R$  per le verifiche degli stati limite (SLV) dei muri di sostegno.

Verifica	Coefficiente parziale $\gamma_R$
Carico limite	1.2
Scorrimento	1.0
Ribaltamento	1.0
Resistenza del terreno a valle	1.2

Tabella 7 – Coefficienti parziali R3 per le verifiche sismiche

Sulla base delle indicazioni di cui al par. 2.5.1.3 delle NTC 2018, le azioni considerate ai fini della progettazione delle opere in esame possono essere assegnate alle seguenti famiglie di carico:

- $G1$ = carichi permanenti: peso proprio di tutti gli elementi strutturali; peso proprio del terreno; forze indotte dal terreno (esclusi gli effetti di carichi variabili applicati al terreno);
- forze risultanti dalla pressione dell'acqua (quando si configurino costanti nel tempo).
- $G2$ = carichi permanenti: peso proprio di tutti gli elementi non strutturali;
- $Q$  = carichi variabili;
- $E$  = carichi sismici: azioni derivanti dai terremoti.

Ai fini delle verifiche degli stati limite strutturali precedentemente definiti, sono state prese in esame le seguenti combinazioni delle azioni di progetto, esplicitate nei successivi paragrafi di verifica per ciascuna tipologia di cassone:

## 8.1 Combinazioni per verifiche allo SLU

- Combinazione fondamentale (SLU)

$$\gamma_{G1} \cdot G_1 + \gamma_{G2} \cdot G_2 + \gamma_P \cdot P + \gamma_{Q1} \cdot Q_{k1} + \gamma_{Q2} \cdot \psi_{02} \cdot Q_{k2} + \gamma_{Q3} \cdot \psi_{03} \cdot Q_{k3} + \dots$$

- Combinazione sismica (SLV)

$$E + G_1 + G_2 + P + \psi_{21} \cdot Q_{k1} + \psi_{22} \cdot Q_{k2} + \dots$$

- Combinazione eccezionale (ECC-STR)

$$G_1 + G_2 + P + A_d + \psi_{21} \cdot Q_{k1} + \psi_{22} \cdot Q_{k2} + \dots$$

## 8.2 Combinazioni per verifiche allo SLE

- Combinazione caratteristica o rara (SLE-RARA)

$$G_1 + G_2 + P + Q_{k1} + \psi_{02} \cdot Q_{k2} + \psi_{03} \cdot Q_{k3} + \dots$$

per le verifiche delle tensioni massime nel calcestruzzo e nell'acciaio

- Combinazione frequente (SLE-FREQ)

$$G_1 + G_2 + P + \psi_{11} \cdot Q_{k1} + \psi_{22} \cdot Q_{k2} + \psi_{23} \cdot Q_{k3} + \dots$$

per le verifiche allo stato limite di apertura delle fessure

- Combinazione quasi permanente (SLE-QP)

$$G_1 + G_2 + P + \psi_{21} \cdot Q_{k1} + \psi_{22} \cdot Q_{k2} + \psi_{23} \cdot Q_{k3} + \dots$$

per le verifiche delle tensioni di compressione nel calcestruzzo ed allo stato limite di apertura delle fessure

dove:

- $Q_{k1}$  = azione variabile dominante;
- $Q_{kj}$  = azioni variabili concomitanti con quella dominante;
- $\gamma_{Qi}$  = coefficiente parziale delle azioni variabili;
- $\gamma_{G1}$  = coefficiente parziale dei carichi permanenti strutturali;
- $\gamma_{G2}$  = coefficiente parziale dei carichi permanenti non strutturali;
- $\psi_{0j}, \psi_{1j}, \psi_{2j}$  = coefficienti di combinazione delle azioni.

Nelle espressioni sopra riportate il simbolo + sta per *combinato con*.

## 8.3 Riepilogo delle combinazioni di carico



**Simbologia adottata**

$\gamma$	Coefficiente di partecipazione della condizione
$\Psi$	Coefficiente di combinazione della condizione
$C$	Coefficiente totale di partecipazione della condizione

**Norme Tecniche 2018****Simbologia adottata**

$\gamma_{G1sfav}$	Coefficiente parziale sfavorevole sulle azioni permanenti
$\gamma_{G1fav}$	Coefficiente parziale favorevole sulle azioni permanenti
$\gamma_{G2sfav}$	Coefficiente parziale sfavorevole sulle azioni permanenti non strutturali
$\gamma_{G2fav}$	Coefficiente parziale favorevole sulle azioni permanenti non strutturali
$\gamma_Q$	Coefficiente parziale sulle azioni variabili
$\gamma_{tan\phi'}$	Coefficiente parziale di riduzione dell'angolo di attrito drenato
$\gamma_c$	Coefficiente parziale di riduzione della coesione drenata
$\gamma_{cu}$	Coefficiente parziale di riduzione della coesione non drenata
$\gamma_{qu}$	Coefficiente parziale di riduzione del carico ultimo

**Coefficienti di partecipazione combinazioni statiche**Coefficienti parziali per le azioni o per l'effetto delle azioni:

<i>Carichi</i>	<i>Effetto</i>		<i>A1</i>	<i>A2</i>
Permanenti	Favorevole	$\gamma_{G1fav}$	1.00	1.00
Permanenti	Sfavorevole	$\gamma_{G1sfav}$	1.30	1.00
Permanenti non strutturali	Favorevole	$\gamma_{G2fav}$	0.80	0.80
Permanenti non strutturali	Sfavorevole	$\gamma_{G2sfav}$	1.50	1.30
Variabili	Favorevole	$\gamma_{Qifav}$	0.00	0.00
Variabili	Sfavorevole	$\gamma_{Qisfav}$	1.50	1.30
Variabili da traffico	Favorevole	$\gamma_{Qfav}$	0.00	0.00
Variabili da traffico	Sfavorevole	$\gamma_{Qsfav}$	1.35	1.15
Termici	Favorevole	$\gamma_{efav}$	0.00	0.00
Termici	Sfavorevole	$\gamma_{esfav}$	1.20	1.20

Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno:

<i>Parametri</i>		<i>M1</i>	<i>M2</i>
Tangente dell'angolo di attrito	$\gamma_{tan\phi'}$	1.00	1.25
Coesione efficace	$\gamma_c$	1.00	1.25
Resistenza non drenata	$\gamma_{cu}$	1.00	1.40
Resistenza a compressione uniassiale	$\gamma_{qu}$	1.00	1.60
Peso dell'unità di volume	$\gamma_\gamma$	1.00	1.00

**Coefficienti di partecipazione combinazioni sismiche**Coefficienti parziali per le azioni o per l'effetto delle azioni:

<i>Carichi</i>	<i>Effetto</i>		<i>A1</i>	<i>A2</i>
Permanenti	Favorevole	$\gamma_{G1fav}$	1.00	1.00
Permanenti	Sfavorevole	$\gamma_{G1sfav}$	1.00	1.00
Permanenti	Favorevole	$\gamma_{G2fav}$	0.00	0.00
Permanenti	Sfavorevole	$\gamma_{G2sfav}$	1.00	1.00
Variabili	Favorevole	$\gamma_{Qifav}$	0.00	0.00
Variabili	Sfavorevole	$\gamma_{Qisfav}$	1.00	1.00
Variabili da traffico	Favorevole	$\gamma_{Qfav}$	0.00	0.00
Variabili da traffico	Sfavorevole	$\gamma_{Qsfav}$	1.00	1.00
Termici	Favorevole	$\gamma_{efav}$	0.00	0.00
Termici	Sfavorevole	$\gamma_{esfav}$	1.00	1.00

Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno:

<i>Parametri</i>	<i>M1</i>	<i>M2</i>
------------------	-----------	-----------

Scatolare pk 135+770 - TS04 SU S06 - Relazione tecnica e di calcolo

48

**RTI di progettazione:****Mandatario**

Via G.B. Sammartini n°5  
20125 - Milano  
Tel. 02 6787911  
email: mail@proiter.it

**Mandante**

Via Artemide n°3  
92100 Agrigento  
Tel. 0922 421007  
email: deltaingegneria@pec.it

## Progetto Esecutivo

Tangente dell'angolo di attrito	$\gamma_{\tan\phi}$	1.00	1.00
Coesione efficace	$\gamma_c$	1.00	1.00
Resistenza non drenata	$\gamma_{cu}$	1.00	1.00
Resistenza a compressione uniassiale	$\gamma_{qu}$	1.00	1.00
Peso dell'unità di volume	$\gamma_r$	1.00	1.00

Combinazione n° 1 SLU (Approccio 2)

	<b>Effetto</b>	<b><math>\gamma</math></b>	<b><math>\Psi</math></b>	<b>C</b>
Peso Proprio	Sfavorevole	1.30	1.00	1.30
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.30	1.00	1.30
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.30	1.00	1.30

Combinazione n° 2 SLU (Approccio 2)

	<b>Effetto</b>	<b><math>\gamma</math></b>	<b><math>\Psi</math></b>	<b>C</b>
Peso Proprio	Sfavorevole	1.30	1.00	1.30
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.30	1.00	1.30
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.30	1.00	1.30
Distr_1	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Tandem_1	Sfavorevole	1.35	0.75	1.01
Acqua	Sfavorevole	1.50	1.00	1.50

Combinazione n° 3 SLU (Approccio 2)

	<b>Effetto</b>	<b><math>\gamma</math></b>	<b><math>\Psi</math></b>	<b>C</b>
Peso Proprio	Sfavorevole	1.30	1.00	1.30
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.30	1.00	1.30
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.30	1.00	1.30
Distr_1	Sfavorevole	1.35	0.40	0.54
Tandem_1	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Acqua	Sfavorevole	1.50	1.00	1.50

Combinazione n° 4 SLU (Approccio 2)

	<b>Effetto</b>	<b><math>\gamma</math></b>	<b><math>\Psi</math></b>	<b>C</b>
Peso Proprio	Sfavorevole	1.30	1.00	1.30
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.30	1.00	1.30
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.30	1.00	1.30
Distr_1	Sfavorevole	1.35	0.40	0.54
Tandem_1	Sfavorevole	1.35	0.75	1.01
Acqua	Sfavorevole	1.50	1.00	1.50

Combinazione n° 5 SLU (Approccio 2)

	<b>Effetto</b>	<b><math>\gamma</math></b>	<b><math>\Psi</math></b>	<b>C</b>
Peso Proprio	Sfavorevole	1.30	1.00	1.30
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.30	1.00	1.30
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.30	1.00	1.30
Tandem_2	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Acqua	Sfavorevole	1.50	1.00	1.50
Distr_2	Sfavorevole	1.35	0.40	0.54

Combinazione n° 6 SLU (Approccio 2)

	<b>Effetto</b>	<b><math>\gamma</math></b>	<b><math>\Psi</math></b>	<b>C</b>
Peso Proprio	Sfavorevole	1.30	1.00	1.30
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.30	1.00	1.30
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.30	1.00	1.30
Tandem_2	Sfavorevole	1.35	0.75	1.01

Scatolare pk 135+770 - TS04 SU S06 - Relazione tecnica e di calcolo

49

RTI di progettazione:



Mandataria

Via G.B. Sammartini n°5  
20125 - Milano  
Tel. 02 6787911  
email: mail@proiter.it



Mandante

Via Artemide n°3  
92100 Agrigento  
Tel. 0922 421007  
email: deltaingegneria@pec.it

## Progetto Esecutivo

Acqua	Sfavorevole	1.50	1.00	1.50
Distr_2	Sfavorevole	1.35	0.40	0.54

Combinazione n° 7 SLU (Approccio 2)

	<b>Effetto</b>	<b><math>\gamma</math></b>	<b><math>\Psi</math></b>	<b>C</b>
Peso Proprio	Sfavorevole	1.30	1.00	1.30
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.30	1.00	1.30
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.30	1.00	1.30
Tandem_2	Sfavorevole	1.35	0.75	1.01
Acqua	Sfavorevole	1.50	1.00	1.50
Distr_2	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35

Combinazione n° 8 SLU (Approccio 2)

	<b>Effetto</b>	<b><math>\gamma</math></b>	<b><math>\Psi</math></b>	<b>C</b>
Peso Proprio	Sfavorevole	1.30	1.00	1.30
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.30	1.00	1.30
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.30	1.00	1.30
Tandem_3	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Acqua	Sfavorevole	1.50	1.00	1.50
Distr_3	Sfavorevole	1.35	0.40	0.54

Combinazione n° 9 SLU (Approccio 2)

	<b>Effetto</b>	<b><math>\gamma</math></b>	<b><math>\Psi</math></b>	<b>C</b>
Peso Proprio	Sfavorevole	1.30	1.00	1.30
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.30	1.00	1.30
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.30	1.00	1.30
Tandem_3	Sfavorevole	1.35	0.75	1.01
Acqua	Sfavorevole	1.50	1.00	1.50
Distr_3	Sfavorevole	1.35	0.40	0.54

Combinazione n° 10 SLU (Approccio 2)

	<b>Effetto</b>	<b><math>\gamma</math></b>	<b><math>\Psi</math></b>	<b>C</b>
Peso Proprio	Sfavorevole	1.30	1.00	1.30
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.30	1.00	1.30
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.30	1.00	1.30
Tandem_3	Sfavorevole	1.35	0.75	1.01
Acqua	Sfavorevole	1.50	1.00	1.50
Distr_3	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35

Combinazione n° 11 SLU (Approccio 2) - Sisma Vert. positivo

	<b>Effetto</b>	<b><math>\gamma</math></b>	<b><math>\Psi</math></b>	<b>C</b>
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Acqua	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Sisma da destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

Combinazione n° 12 SLU (Approccio 2) - Sisma Vert. negativo

	<b>Effetto</b>	<b><math>\gamma</math></b>	<b><math>\Psi</math></b>	<b>C</b>
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Acqua	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Sisma da destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

Scatolare pk 135+770 - TS04 SU S06 - Relazione tecnica e di calcolo

50

RTI di progettazione:



Mandataria

Via G.B. Sammartini n°5

20125 - Milano

Tel. 02 6787911

email: mail@proiter.it



Mandante

Via Artemide n°3

92100 Agrigento

Tel. 0922 421007

email: deltaingegneria@pec.it

## Progetto Esecutivo

Combinazione n° 13 SLU (Approccio 2) - Sisma Vert. positivo

	<b>Effetto</b>	<b><math>\gamma</math></b>	<b><math>\Psi</math></b>	<b>C</b>
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Acqua	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Sisma da sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

Combinazione n° 14 SLU (Approccio 2) - Sisma Vert. negativo

	<b>Effetto</b>	<b><math>\gamma</math></b>	<b><math>\Psi</math></b>	<b>C</b>
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Acqua	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Sisma da sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

Combinazione n° 15 SLE (Rara)

	<b>Effetto</b>	<b><math>\gamma</math></b>	<b><math>\Psi</math></b>	<b>C</b>
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Distr_1	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Tandem_1	Sfavorevole	1.00	0.75	0.75
Acqua	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

Combinazione n° 16 SLE (Frequente)

	<b>Effetto</b>	<b><math>\gamma</math></b>	<b><math>\Psi</math></b>	<b>C</b>
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Distr_1	Sfavorevole	1.00	0.40	0.40
Acqua	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

Combinazione n° 17 SLE (Quasi Permanente)

	<b>Effetto</b>	<b><math>\gamma</math></b>	<b><math>\Psi</math></b>	<b>C</b>
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Acqua	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

Combinazione n° 18 SLE (Rara)

	<b>Effetto</b>	<b><math>\gamma</math></b>	<b><math>\Psi</math></b>	<b>C</b>
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Distr_1	Sfavorevole	1.00	0.40	0.40
Tandem_1	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Acqua	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

Combinazione n° 19 SLE (Frequente)

	<b>Effetto</b>	<b><math>\gamma</math></b>	<b><math>\Psi</math></b>	<b>C</b>
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Tandem_1	Sfavorevole	1.00	0.75	0.75
Acqua	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

Scatolare pk 135+770 - TS04 SU S06 - Relazione tecnica e di calcolo

51

RTI di progettazione:



Mandataria

Via G.B. Sammartini n°5  
20125 - Milano  
Tel. 02 6787911  
email: mail@proiter.it



Mandante

Via Artemide n°3  
92100 Agrigento  
Tel. 0922 421007  
email: deltaingegneria@pec.it

Combinazione n° 20 SLE (Rara)

	<b>Effetto</b>	<b><math>\gamma</math></b>	<b><math>\Psi</math></b>	<b>C</b>
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Distr_1	Sfavorevole	1.00	0.40	0.40
Tandem_1	Sfavorevole	1.00	0.75	0.75
Acqua	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

Combinazione n° 21 SLE (Frequente)

	<b>Effetto</b>	<b><math>\gamma</math></b>	<b><math>\Psi</math></b>	<b>C</b>
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Acqua	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

Combinazione n° 22 SLE (Rara)

	<b>Effetto</b>	<b><math>\gamma</math></b>	<b><math>\Psi</math></b>	<b>C</b>
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Tandem_2	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Acqua	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Distr_2	Sfavorevole	1.00	0.40	0.40

Combinazione n° 23 SLE (Frequente)

	<b>Effetto</b>	<b><math>\gamma</math></b>	<b><math>\Psi</math></b>	<b>C</b>
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Tandem_2	Sfavorevole	1.00	0.75	0.75
Acqua	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

Combinazione n° 24 SLE (Rara)

	<b>Effetto</b>	<b><math>\gamma</math></b>	<b><math>\Psi</math></b>	<b>C</b>
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Tandem_2	Sfavorevole	1.00	0.75	0.75
Acqua	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Distr_2	Sfavorevole	1.00	0.40	0.40

Combinazione n° 25 SLE (Rara)

	<b>Effetto</b>	<b><math>\gamma</math></b>	<b><math>\Psi</math></b>	<b>C</b>
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Tandem_2	Sfavorevole	1.00	0.75	0.75
Acqua	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Distr_2	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

Combinazione n° 26 SLE (Frequente)

	<b>Effetto</b>	<b><math>\gamma</math></b>	<b><math>\Psi</math></b>	<b>C</b>
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

Scatolare pk 135+770 - TS04 SU S06 - Relazione tecnica e di calcolo

52

**RTI di progettazione:****Mandataria**

Via G.B. Sammartini n°5  
20125 - Milano  
Tel. 02 6787911  
email: mail@proiter.it

**Mandante**

Via Artemide n°3  
92100 Agrigento  
Tel. 0922 421007  
email: deltaingegneria@pec.it

## Progetto Esecutivo

Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Acqua	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Distr_2	Sfavorevole	1.00	0.40	0.40

Combinazione n° 27 SLE (Rara)

	<b>Effetto</b>	<b><math>\gamma</math></b>	<b><math>\Psi</math></b>	<b>C</b>
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Tandem_3	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Acqua	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Distr_3	Sfavorevole	1.00	0.40	0.40

Combinazione n° 28 SLE (Frequente)

	<b>Effetto</b>	<b><math>\gamma</math></b>	<b><math>\Psi</math></b>	<b>C</b>
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Tandem_3	Sfavorevole	1.00	0.75	0.75
Acqua	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

Combinazione n° 29 SLE (Rara)

	<b>Effetto</b>	<b><math>\gamma</math></b>	<b><math>\Psi</math></b>	<b>C</b>
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Tandem_3	Sfavorevole	1.00	0.75	0.75
Acqua	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Distr_3	Sfavorevole	1.00	0.40	0.40

Combinazione n° 30 SLE (Rara)

	<b>Effetto</b>	<b><math>\gamma</math></b>	<b><math>\Psi</math></b>	<b>C</b>
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Tandem_3	Sfavorevole	1.00	0.75	0.75
Acqua	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Distr_3	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

Combinazione n° 31 SLE (Frequente)

	<b>Effetto</b>	<b><math>\gamma</math></b>	<b><math>\Psi</math></b>	<b>C</b>
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Acqua	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Distr_3	Sfavorevole	1.00	0.40	0.40

Combinazione n° 32 SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo

	<b>Effetto</b>	<b><math>\gamma</math></b>	<b><math>\Psi</math></b>	<b>C</b>
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Acqua	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Sisma da sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

Scatolare pk 135+770 - TS04 SU S06 - Relazione tecnica e di calcolo

53

RTI di progettazione:



Mandataria

Via G.B. Sammartini n°5

20125 - Milano

Tel. 02 6787911

email: mail@proiter.it



Mandante

Via Artemide n°3

92100 Agrigento

Tel. 0922 421007

email: deltaingegneria@pec.it

Combinazione n° 33 SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo

	<b>Effetto</b>	$\gamma$	$\Psi$	C
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Acqua	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Sisma da sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

Combinazione n° 34 SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo

	<b>Effetto</b>	$\gamma$	$\Psi$	C
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Acqua	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Sisma da destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

Combinazione n° 35 SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo

	<b>Effetto</b>	$\gamma$	$\Psi$	C
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Acqua	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Sisma da destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

**RTI di progettazione:****Mandataria**

Via G.B. Sammartini n°5  
20125 - Milano  
Tel. 02 6787911  
email: mail@proiter.it

**Mandante**

Via Artemide n°3  
92100 Agrigento  
Tel. 0922 421007  
email: deltaingegneria@pec.it

## 9 RISULTATI DEI CALCOLI

### 9.1 Sollecitazioni

Vengono di seguito riportati, per ciascun elemento strutturale e per ciascuna combinazione, le sollecitazioni massime e minime.

#### Combinazione n° 1

Elemento	M [kNm]	X [m]	V [kN]	X [m]	N [kN]	X [m]
Fondazione	-35.79	0.23	75.85	4.00	39.73	4.00
Piedritto sinistro	-35.79	0.23	39.80	0.23	77.01	0.23
Piedritto destro	-35.79	0.23	-39.80	0.23	77.01	0.23
Traverso	22.03	2.15	-41.87	4.08	13.16	3.85

#### Combinazione n° 2

Elemento	M [kNm]	X [m]	V [kN]	X [m]	N [kN]	X [m]
Fondazione	125.35	2.15	239.27	4.00	33.52	3.93
Piedritto sinistro	-109.54	2.68	-34.01	2.68	245.27	0.23
Piedritto destro	-109.54	2.68	34.01	2.68	245.27	0.23
Traverso	145.36	2.15	210.13	0.23	34.01	3.85

#### Combinazione n° 3

Elemento	M [kNm]	X [m]	V [kN]	X [m]	N [kN]	X [m]
Fondazione	145.76	2.15	273.09	4.00	25.18	0.30
Piedritto sinistro	-130.30	2.68	-33.58	2.68	279.89	0.23
Piedritto destro	-130.30	2.68	33.58	2.68	279.89	0.23
Traverso	175.49	2.15	244.75	0.23	33.58	0.23



**Combinazione n° 4**

Elemento	M [kNm]	X [m]	V [kN]	X [m]	N [kN]	X [m]
Fondazione	118.54	2.15	225.79	4.00	29.24	0.23
Piedritto sinistro	-103.40	2.68	-29.51	2.68	231.47	0.23
Piedritto destro	-103.40	2.68	29.51	2.68	231.47	0.23
Traverso	138.23	2.15	196.33	0.23	29.51	0.34

**Combinazione n° 5**

Elemento	M [kNm]	X [m]	V [kN]	X [m]	N [kN]	X [m]
Fondazione	146.37	2.34	334.90	4.00	31.25	3.93
Piedritto sinistro	-107.75	2.68	31.31	0.23	214.54	0.23
Piedritto destro	-126.96	2.68	-31.31	0.23	345.25	0.23
Traverso	180.05	2.15	-310.11	4.08	27.50	0.23

**Combinazione n° 6**

Elemento	M [kNm]	X [m]	V [kN]	X [m]	N [kN]	X [m]
Fondazione	118.84	2.34	272.14	4.00	33.79	0.23
Piedritto sinistro	-86.49	2.68	33.85	0.23	182.45	0.23
Piedritto destro	-100.90	2.68	-33.85	0.23	280.49	0.23
Traverso	141.65	2.15	-245.35	4.08	24.96	2.92

**Combinazione n° 7**

Elemento	M [kNm]	X [m]	V [kN]	X [m]	N [kN]	X [m]
Fondazione	125.53	2.34	285.63	4.00	38.07	3.76
Piedritto sinistro	-92.63	2.68	38.14	0.23	196.25	0.23
Piedritto destro	-107.04	2.68	-38.14	0.23	294.29	0.23
Traverso	148.78	2.15	-259.15	4.08	29.45	0.82

**Combinazione n° 8**

<b>Elemento</b>	<b>M [kNm]</b>	<b>X [m]</b>	<b>V [kN]</b>	<b>X [m]</b>	<b>N [kN]</b>	<b>X [m]</b>
Fondazione	-101.68	4.08	-93.80	0.23	81.94	1.87
Piedritto sinistro	-70.41	2.68	-57.59	2.68	100.35	0.23
Piedritto destro	-101.68	0.23	-168.80	0.23	53.67	0.23
Traverso	-70.41	0.23	65.21	0.23	57.59	1.72

**Combinazione n° 9**

<b>Elemento</b>	<b>M [kNm]</b>	<b>X [m]</b>	<b>V [kN]</b>	<b>X [m]</b>	<b>N [kN]</b>	<b>X [m]</b>
Fondazione	-85.23	4.08	-88.97	0.23	71.49	0.23
Piedritto sinistro	-57.87	2.68	-47.10	2.68	94.70	0.23
Piedritto destro	-85.23	0.23	-137.37	0.23	59.32	0.23
Traverso	-57.87	0.23	59.56	0.23	47.10	0.82

**Combinazione n° 10**

<b>Elemento</b>	<b>M [kNm]</b>	<b>X [m]</b>	<b>V [kN]</b>	<b>X [m]</b>	<b>N [kN]</b>	<b>X [m]</b>
Fondazione	-88.60	4.08	-89.96	0.23	73.63	0.92
Piedritto sinistro	-60.43	2.68	-49.23	2.68	95.85	0.23
Piedritto destro	-88.60	0.23	-143.79	0.23	58.17	0.23
Traverso	-60.43	0.23	60.72	0.23	49.23	0.34

**Combinazione n° 11**

<b>Elemento</b>	<b>M [kNm]</b>	<b>X [m]</b>	<b>V [kN]</b>	<b>X [m]</b>	<b>N [kN]</b>	<b>X [m]</b>
Fondazione	-31.63	4.08	-60.52	0.23	32.71	0.23
Piedritto sinistro	-21.95	0.23	25.33	0.23	63.23	0.23
Piedritto destro	-31.63	0.23	-37.09	0.23	58.79	0.23
Traverso	-18.99	0.23	35.21	0.23	13.42	0.23

**Combinazione n° 12**

Elemento	M [kNm]	X [m]	V [kN]	X [m]	N [kN]	X [m]
Fondazione	-29.39	4.08	-56.86	0.23	31.82	0.23
Piedritto sinistro	-21.10	0.23	25.42	0.23	59.42	0.23
Piedritto destro	-29.39	0.23	-35.21	0.23	55.52	0.23
Traverso	-17.91	0.23	33.38	0.23	13.33	0.23

**Combinazione n° 13**

Elemento	M [kNm]	X [m]	V [kN]	X [m]	N [kN]	X [m]
Fondazione	-31.63	0.23	61.37	4.00	32.71	4.08
Piedritto sinistro	-31.63	0.23	37.09	0.23	58.79	0.23
Piedritto destro	-21.95	0.23	-25.33	0.23	63.23	0.23
Traverso	-18.99	4.08	-35.21	4.08	13.42	4.08

**Combinazione n° 14**

Elemento	M [kNm]	X [m]	V [kN]	X [m]	N [kN]	X [m]
Fondazione	-29.39	0.23	57.65	4.00	31.82	4.08
Piedritto sinistro	-29.39	0.23	35.21	0.23	55.52	0.23
Piedritto destro	-21.10	0.23	-25.42	0.23	59.42	0.23
Traverso	-17.91	4.08	-33.38	4.08	13.33	4.08

**Combinazione n° 15**

Elemento	M [kNm]	X [m]	V [kN]	X [m]	N [kN]	X [m]
Fondazione	94.08	2.15	179.47	4.00	26.05	0.54
Piedritto sinistro	-81.64	2.68	26.09	0.23	183.87	0.23
Piedritto destro	-81.64	2.68	-26.09	0.23	183.87	0.23
Traverso	108.33	2.15	156.84	0.23	25.48	0.23

**Combinazione n° 16**

Elemento	M [kNm]	X [m]	V [kN]	X [m]	N [kN]	X [m]
Fondazione	-28.77	4.08	64.36	4.00	31.90	3.93
Piedritto sinistro	-28.77	0.23	31.95	0.23	66.05	0.23
Piedritto destro	-28.77	0.23	-31.95	0.23	66.05	0.23
Traverso	20.24	2.15	-39.02	4.08	13.12	3.69

**Combinazione n° 17**

Elemento	M [kNm]	X [m]	V [kN]	X [m]	N [kN]	X [m]
Fondazione	-25.87	0.23	57.70	4.00	29.79	4.00
Piedritto sinistro	-25.87	0.23	29.84	0.23	59.24	0.23
Piedritto destro	-25.87	0.23	-29.84	0.23	59.24	0.23
Traverso	16.71	2.15	32.21	0.23	10.90	3.96

**Combinazione n° 18**

Elemento	M [kNm]	X [m]	V [kN]	X [m]	N [kN]	X [m]
Fondazione	109.20	2.15	204.52	4.00	19.87	0.23
Piedritto sinistro	-97.01	2.68	-25.16	2.68	209.52	0.23
Piedritto destro	-97.01	2.68	25.16	2.68	209.52	0.23
Traverso	130.65	2.15	182.49	0.23	25.16	0.34

**Combinazione n° 19**

Elemento	M [kNm]	X [m]	V [kN]	X [m]	N [kN]	X [m]
Fondazione	85.68	2.15	162.82	4.00	20.77	3.38
Piedritto sinistro	-74.06	2.68	20.80	0.23	166.84	0.23
Piedritto destro	-74.06	2.68	-20.80	0.23	166.84	0.23
Traverso	99.52	2.15	-139.81	4.08	19.93	0.23

**Combinazione n° 20**

<b>Elemento</b>	<b>M [kNm]</b>	<b>X [m]</b>	<b>V [kN]</b>	<b>X [m]</b>	<b>N [kN]</b>	<b>X [m]</b>
Fondazione	89.04	2.15	169.48	4.00	22.88	3.85
Piedritto sinistro	-77.09	2.68	22.92	0.23	173.66	0.23
Piedritto destro	-77.09	2.68	-22.92	0.23	173.66	0.23
Traverso	103.04	2.15	-146.63	4.08	22.15	0.34

**Combinazione n° 21**

<b>Elemento</b>	<b>M [kNm]</b>	<b>X [m]</b>	<b>V [kN]</b>	<b>X [m]</b>	<b>N [kN]</b>	<b>X [m]</b>
Fondazione	-25.87	0.23	57.70	4.00	29.79	4.00
Piedritto sinistro	-25.87	0.23	29.84	0.23	59.24	0.23
Piedritto destro	-25.87	0.23	-29.84	0.23	59.24	0.23
Traverso	16.71	2.15	32.21	0.23	10.90	3.96

**Combinazione n° 22**

<b>Elemento</b>	<b>M [kNm]</b>	<b>X [m]</b>	<b>V [kN]</b>	<b>X [m]</b>	<b>N [kN]</b>	<b>X [m]</b>
Fondazione	109.63	2.34	250.31	4.00	24.37	0.54
Piedritto sinistro	-80.31	2.68	24.41	0.23	161.11	0.23
Piedritto destro	-94.53	2.68	-24.41	0.23	257.94	0.23
Traverso	134.02	2.15	-230.91	4.08	20.66	3.18

**Combinazione n° 23**

<b>Elemento</b>	<b>M [kNm]</b>	<b>X [m]</b>	<b>V [kN]</b>	<b>X [m]</b>	<b>N [kN]</b>	<b>X [m]</b>
Fondazione	85.93	2.34	197.16	4.00	24.14	0.38
Piedritto sinistro	-61.53	2.68	24.18	0.23	130.53	0.23
Piedritto destro	-72.20	2.68	-24.18	0.23	203.15	0.23
Traverso	102.05	2.15	-176.12	4.08	16.56	1.85

**Combinazione n° 24**

Elemento	M [kNm]	X [m]	V [kN]	X [m]	N [kN]	X [m]
Fondazione	89.23	2.34	203.82	4.00	26.25	0.30
Piedritto sinistro	-64.56	2.68	26.30	0.23	137.35	0.23
Piedritto destro	-75.23	2.68	-26.30	0.23	209.97	0.23
Traverso	105.58	2.15	-182.94	4.08	18.77	2.45

**Combinazione n° 25**

Elemento	M [kNm]	X [m]	V [kN]	X [m]	N [kN]	X [m]
Fondazione	94.19	2.34	213.81	4.00	29.42	0.45
Piedritto sinistro	-69.11	2.68	29.47	0.23	147.56	0.23
Piedritto destro	-79.78	2.68	-29.47	0.23	220.18	0.23
Traverso	110.87	2.15	-193.15	4.08	22.10	2.92

**Combinazione n° 26**

Elemento	M [kNm]	X [m]	V [kN]	X [m]	N [kN]	X [m]
Fondazione	-28.77	4.08	64.36	4.00	31.90	3.93
Piedritto sinistro	-28.77	0.23	31.95	0.23	66.05	0.23
Piedritto destro	-28.77	0.23	-31.95	0.23	66.05	0.23
Traverso	20.24	2.15	-39.02	4.08	13.12	3.69

**Combinazione n° 27**

Elemento	M [kNm]	X [m]	V [kN]	X [m]	N [kN]	X [m]
Fondazione	-76.51	4.08	-71.69	0.23	61.91	3.93
Piedritto sinistro	-52.65	2.68	-42.95	2.68	76.53	0.23
Piedritto destro	-76.51	0.23	-126.26	0.23	41.95	0.23
Traverso	-52.65	0.23	49.50	0.23	42.95	1.72

**Combinazione n° 28**

Elemento	M [kNm]	X [m]	V [kN]	X [m]	N [kN]	X [m]
Fondazione	-62.67	4.08	-67.62	0.23	53.11	2.43
Piedritto sinistro	-42.10	2.68	-34.12	2.68	71.78	0.23
Piedritto destro	-62.67	0.23	-99.80	0.23	46.70	0.23
Traverso	-42.10	0.23	44.75	0.23	34.12	2.32

**Combinazione n° 29**

Elemento	M [kNm]	X [m]	V [kN]	X [m]	N [kN]	X [m]
Fondazione	-64.33	4.08	-68.11	0.23	54.17	3.76
Piedritto sinistro	-43.36	2.68	-35.17	2.68	72.34	0.23
Piedritto destro	-64.33	0.23	-102.97	0.23	46.14	0.23
Traverso	-43.36	0.23	45.31	0.23	35.17	2.45

**Combinazione n° 30**

Elemento	M [kNm]	X [m]	V [kN]	X [m]	N [kN]	X [m]
Fondazione	-66.84	4.08	-68.84	0.23	55.76	1.49
Piedritto sinistro	-45.25	2.68	-36.75	2.68	73.20	0.23
Piedritto destro	-66.84	0.23	-107.73	0.23	45.28	0.23
Traverso	-45.25	0.23	46.17	0.23	36.75	1.01

**Combinazione n° 31**

Elemento	M [kNm]	X [m]	V [kN]	X [m]	N [kN]	X [m]
Fondazione	-27.54	4.08	-57.36	0.23	30.84	3.28
Piedritto sinistro	-24.55	0.23	28.79	0.23	59.81	0.23
Piedritto destro	-27.54	0.23	-33.01	0.23	58.67	0.23
Traverso	16.54	2.15	32.78	0.23	11.95	1.72

**Combinazione n° 32**

Elemento	M [kNm]	X [m]	V [kN]	X [m]	N [kN]	X [m]
Fondazione	-28.82	0.23	59.59	4.00	31.28	4.08
Piedritto sinistro	-28.82	0.23	33.54	0.23	59.02	0.23
Piedritto destro	-23.86	0.23	-27.52	0.23	61.29	0.23
Traverso	16.88	2.15	-33.75	4.08	12.19	4.08

**Combinazione n° 33**

Elemento	M [kNm]	X [m]	V [kN]	X [m]	N [kN]	X [m]
Fondazione	-27.66	0.23	57.67	4.00	30.82	4.08
Piedritto sinistro	-27.66	0.23	32.57	0.23	57.33	0.23
Piedritto destro	-23.43	0.23	-27.57	0.23	59.33	0.23
Traverso	16.40	2.15	-32.81	4.08	12.14	4.08

**Combinazione n° 34**

Elemento	M [kNm]	X [m]	V [kN]	X [m]	N [kN]	X [m]
Fondazione	-28.82	4.08	-58.75	0.23	31.28	0.23
Piedritto sinistro	-23.86	0.23	27.52	0.23	61.29	0.23
Piedritto destro	-28.82	0.23	-33.54	0.23	59.02	0.23
Traverso	16.88	2.15	33.75	0.23	12.19	0.23

**Combinazione n° 35**

Elemento	M [kNm]	X [m]	V [kN]	X [m]	N [kN]	X [m]
Fondazione	-27.66	4.08	-56.85	0.23	30.82	0.23
Piedritto sinistro	-23.43	0.23	27.57	0.23	59.33	0.23
Piedritto destro	-27.66	0.23	-32.57	0.23	57.33	0.23
Traverso	16.40	2.15	32.81	0.23	12.14	0.23



## 9.2 Involuppo delle sollecitazioni

Sollecitazioni massime e minime

Elemento	M [kNm]	X [m]	V [kN]	X [m]	N [kN]	X [m]
Fondazione	146.37 (5)	2.34	334.90 (5)	4.00	81.94 (8)	1.87
Piedritto sinistro	-130.30 (3)	2.68	-57.59 (8)	2.68	279.89 (3)	0.23
Piedritto destro	-130.30 (3)	2.68	-168.80 (8)	0.23	345.25 (5)	0.23
Traverso	180.05 (5)	2.15	-310.11 (5)	4.08	57.59 (8)	1.72

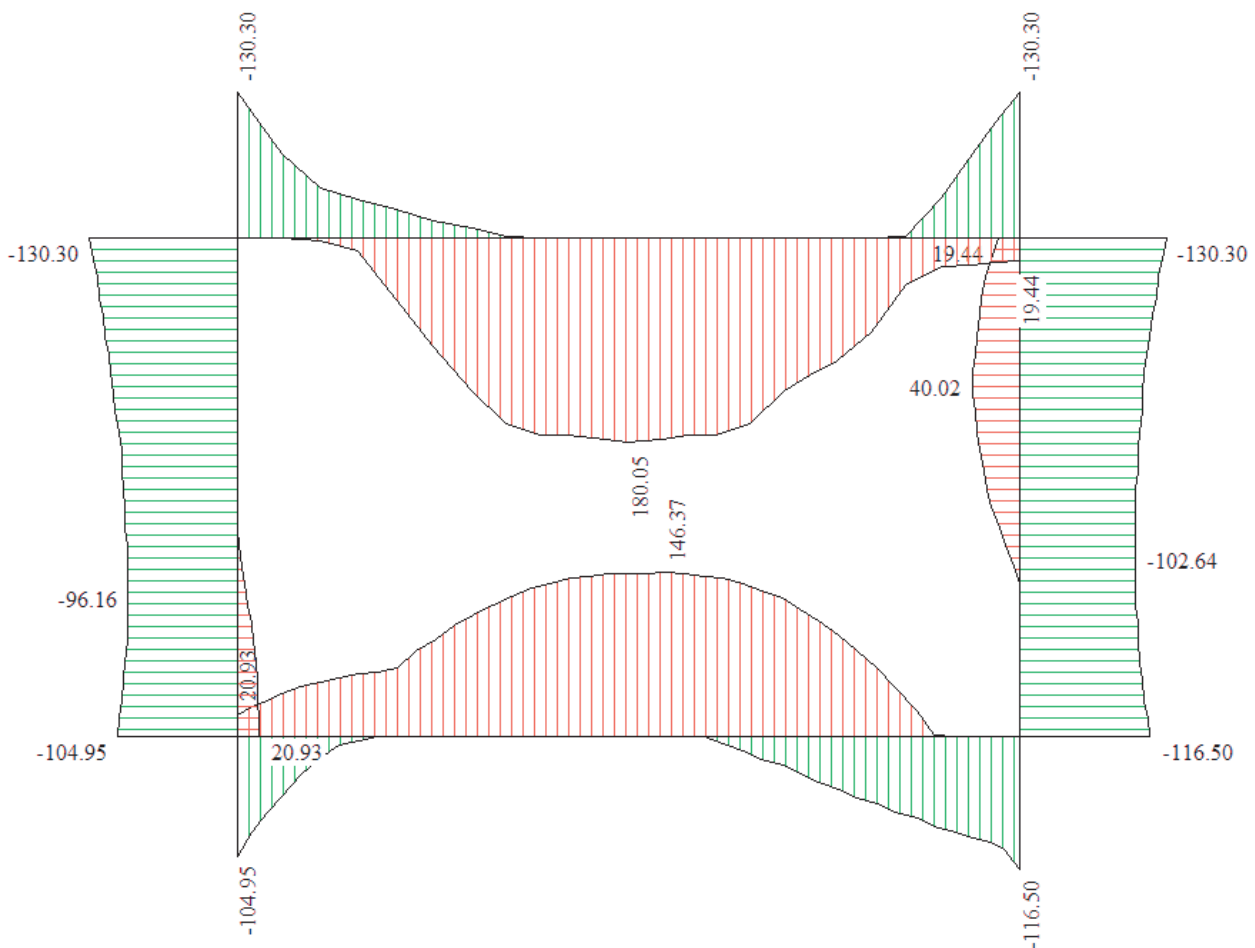


Figura 15 – Involuppo del diagramma del momento

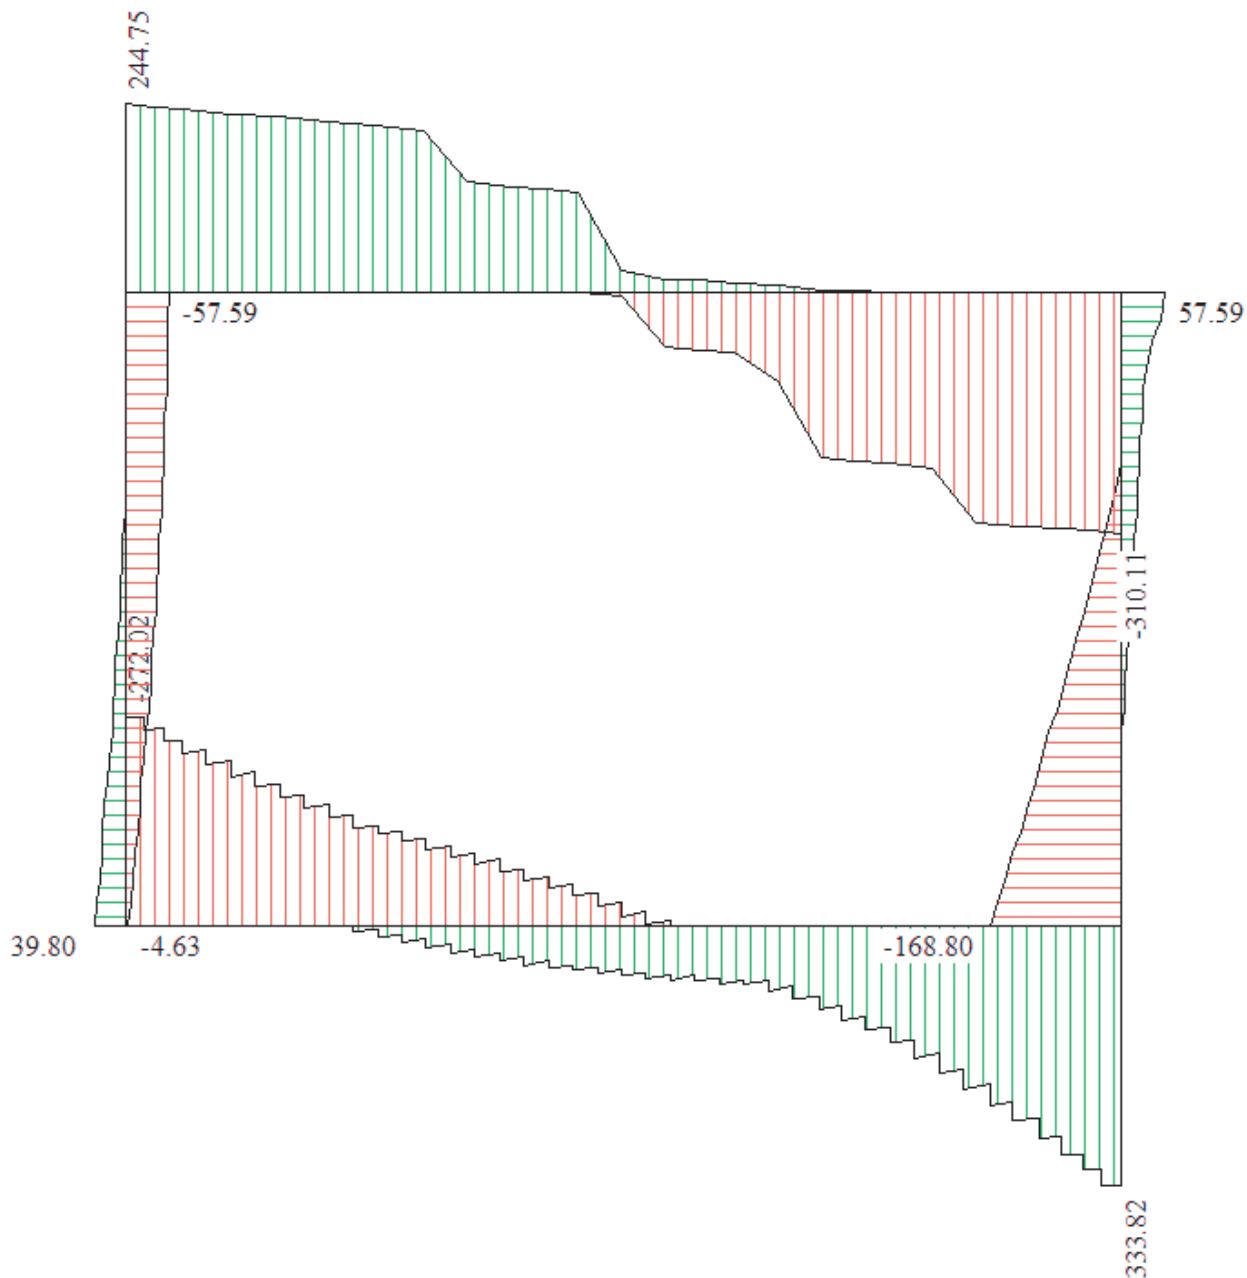


Figura 16 – Involuppo del diagramma del taglio

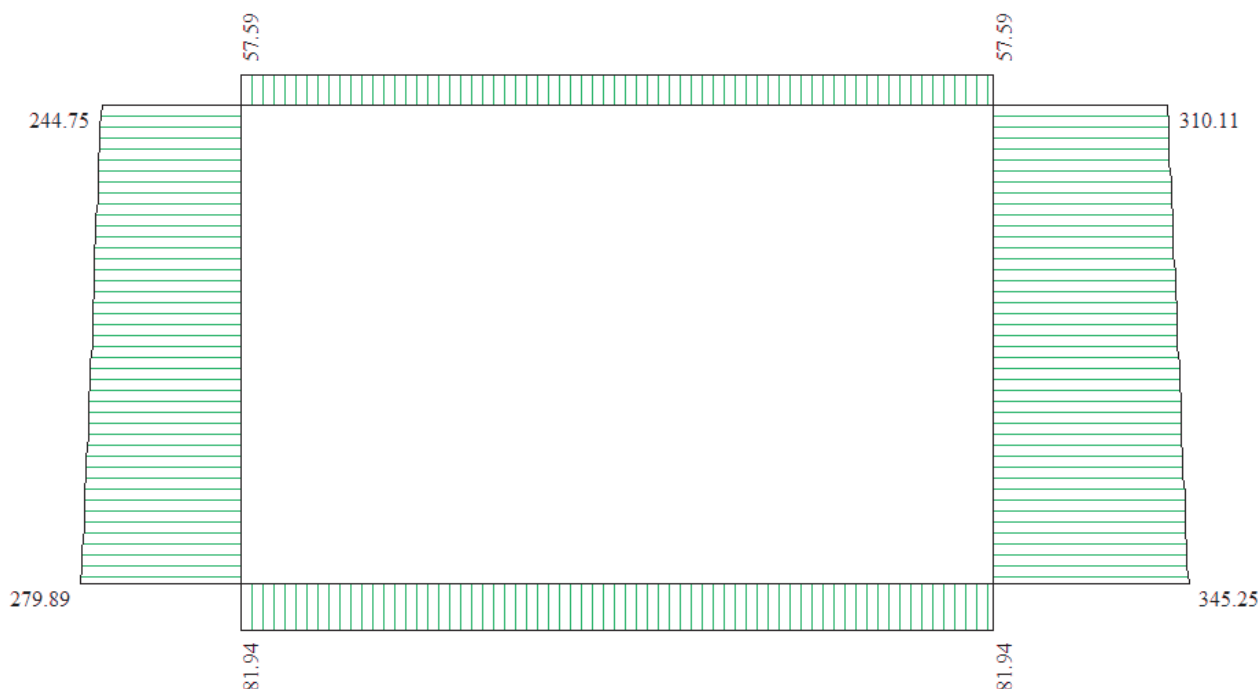


Figura 17 – Involuppo del diagramma dello sforzo normale

### 9.3 Involuppo spostamenti nodali

Involuppo spostamenti fondazione

X [m]	uXmin [cm]	uXmax [cm]	uYmin [cm]	uYmax [cm]
0.23	-0.6363	0.0551	0.1101	0.4202
2.15	-0.6374	0.0547	0.1017	0.3430
4.00	-0.6384	0.0543	-0.0136	0.6095

Involuppo spostamenti traverso

X [m]	uXmin [cm]	uXmax [cm]	uYmin [cm]	uYmax [cm]
0.23	-0.9285	0.2394	0.1108	0.4245
2.15	-0.9292	0.2390	0.1293	0.5173
4.08	-0.9300	0.2387	-0.0130	0.6149

## Inviluppo spostamenti piedritto sinistro

Y [m]	uXmin [cm]	uXmax [cm]	uYmin [cm]	uYmax [cm]
0.23	-0.6363	0.0551	0.1101	0.4202
1.45	-0.7857	0.0938	0.1105	0.4224
2.68	-0.9285	0.2394	0.1108	0.4245

## Inviluppo spostamenti piedritto destro

Y [m]	uXmin [cm]	uXmax [cm]	uYmin [cm]	uYmax [cm]
0.23	-0.6384	0.0543	-0.0136	0.6095
1.45	-0.7892	0.1509	-0.0132	0.6123
2.68	-0.9300	0.2387	-0.0130	0.6149

## 9.4 Inviluppo pressioni sul terreno di fondazione

X [m]	$\sigma_{tmin}$ [N/mm <sup>2</sup> ]	$\sigma_{tmax}$ [N/mm <sup>2</sup> ]
0.23	0.055	0.210
2.15	0.051	0.172
4.08	0.000	0.305

## RTI di progettazione:





## Mandataria

Via G.B. Sammartini n°5  
20125 - Milano  
Tel. 02 6787911  
email: mail@proiter.it



## Mandante

Via Artemide n°3  
92100 Agrigento  
Tel. 0922 421007  
email: deltaingegneria@pec.it

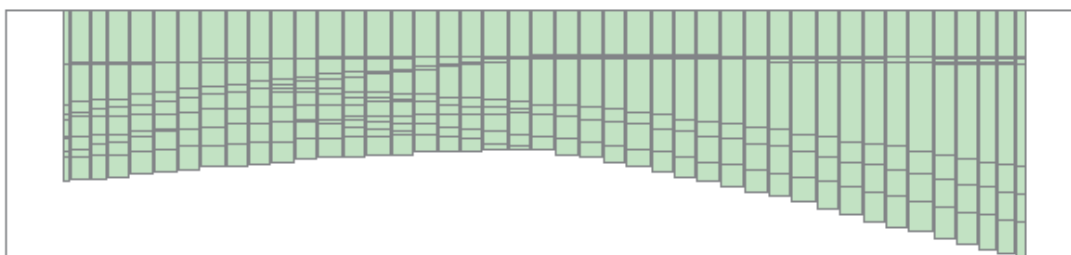

0.305 [N/mm<sup>2</sup>]

Figura 18 – Involuppo delle pressioni sul terreno di fondazione

## 10 VERIFICHE STRUTTURALI

### 10.1 Armature

Il tombino sarà armato come segue:

- Fondazione:
  - o spessore 45 cm
  - o armatura superiore  $\Phi 16/20\text{cm} + \Phi 16/40\text{cm}$
  - o armatura inferiore  $\Phi 16/20\text{cm}$
  - o armatura a taglio spille  $\Phi 8/20\text{cm} \times 20\text{cm}$  per una larghezza di 120 cm dagli incastri sui muri
  - o armatura longitudinale  $\Phi 12/20\text{cm}$
- Traverso:
  - o spessore 45 cm
  - o armatura superiore  $\Phi 16/20\text{cm}$
  - o armatura inferiore  $\Phi 16/10\text{cm}$
  - o armatura a taglio spille  $\Phi 8/20\text{cm} \times 20\text{cm}$  per una larghezza di 120 cm dagli incastri sui muri
  - o armatura longitudinale  $\Phi 16/20\text{cm}$
- Piedritti:
  - o spessore 45 cm
  - o armatura esterna  $\Phi 16/20\text{cm}$
  - o armatura interna  $\Phi 16/20\text{cm}$
  - o armatura a taglio spille  $\Phi 8/20\text{cm} \times 40\text{cm}$  per una altezza di 60 cm dall'incastro sulla fondazione
  - o armatura longitudinale  $\Phi 12/20\text{cm}$

## 10.2 Verifiche allo stato limite ultimo (SLU)

### 10.2.1 Fondazione

Momento massimo agli incastri: -116.50 kN m

$M_{xRd}$	-153.7	kN m
$\sigma_c$	-14.17	N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_s$	391.3	N/mm <sup>2</sup>
$\epsilon_c$	3.5	‰
$\epsilon_s$	27.89	‰
d	40	cm
x	4.46	x/d 0.1115
		$\delta$ 0.7

Momento massimo in mezzeria: 146.37 kN m

$M_{xRd}$	209.3	kN m
$\sigma_c$	-14.17	N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_s$	391.3	N/mm <sup>2</sup>
$\epsilon_c$	3.5	‰
$\epsilon_s$	25.03	‰
d	40	cm
x	4.908	x/d 0.1227
		$\delta$ 0.7

Verifica a taglio:

Caratteristiche geometriche della sezione		
Base della sezione	$b_w$	1000 mm
Altezza della sezione	H	450 mm
Copriferro	c	40 mm
Area della sezione	$A_c$	450000 mm <sup>2</sup>
	$\delta$	48 mm
Altezza utile della sezione	d	402 mm
Armatura longitudinale tesa		
n ferri long		5
$\phi_{sl}$		16
Armatura a taglio		
Inclinazione armatura a taglio	$\alpha$	90.00 °
numero staffe al metro in direzione longitudinale	n. staffe	5.00
	n° bracci	5
	$\phi_{sw}$	8 mm
Azioni di calcolo		
Taglio di calcolo	$V_{Ed}$	334.00 kN
Sforzo normale (compressione positivo)	$N_{Ed}$	0.00 kN

$\alpha_{cw}$	1.00 -
cot $\theta$	2.50 -

Elementi privi di armatura resistente a taglio

Resistenza al taglio	$V_{Rd}$	168.88 kN
Necessità di armature a taglio	$V_{Rd} < V_{Ed}$	SI

Elementi con amature trasversali resistenti a taglio

Resistenza a "taglio trazione"	$V_{RSD}$	444.54 kN
Resistenza a "taglio compressione"	$V_{RCD}$	1026.87 kN
Resistenza a taglio	$V_{RD}$	444.54 kN

Scatolare pk 135+770 - TS04 SU S06 - Relazione tecnica e di calcolo

70

RTI di progettazione:



Mandataria

Via G.B. Sammartini n°5  
20125 - Milano  
Tel. 02 6787911  
email: mail@proiter.it



Mandante

Via Artemide n°3  
92100 Agrigento  
Tel. 0922 421007  
email: deltaingegneria@pec.it

## 10.2.2 Traverso

Momento massimo agli incastri: -130.30 kN m

$M_{xRd}$	-153.9	kN m
$\sigma_c$	-14.17	N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_s$	391.3	N/mm <sup>2</sup>
$\epsilon_c$	3.5	‰
$\epsilon_s$	27.13	‰
d	40	cm
x	4.571	x/d 0.1143
	$\delta$	0.7

Momento massimo in mezzeria: 180.05 kN m

$M_{xRd}$	292.6	kN m
$\sigma_c$	-14.17	N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_s$	391.3	N/mm <sup>2</sup>
$\epsilon_c$	3.5	‰
$\epsilon_s$	20.19	‰
d	40	cm
x	5.91	x/d 0.1477
	$\delta$	0.7

Verifica a taglio:

Caratteristiche geometriche della sezione		
Base della sezione	$b_w$	1000 mm
Altezza della sezione	H	450 mm
Copriferro	c	40 mm
Area della sezione	$A_c$	450000 mm <sup>2</sup>
	$\delta$	48 mm
Altezza utile della sezione	d	402 mm
Armatura longitudinale tesa		
n ferri long	5	
$\phi_{sl}$	16	
Armatura a taglio		
Inclinazione armatura a taglio	$\alpha$	90.00 °
numero staffe al metro in direzione longitudinale	n. staffe	5.00
	n° bracci	5
	$\phi_{sw}$	8 mm
Azioni di calcolo		
Taglio di calcolo	$V_{Ed}$	245.00 kN
Sforzo normale (compressione positivo)	$N_{Ed}$	0.00 kN

$\alpha_{cw}$	1.00
$\cot\theta$	2.50

Elementi privi di armatura resistente a taglio

Resistenza al taglio	$V_{Rd}$	168.88 kN
Necessità di armature a taglio	$V_{Rd} < V_{Ed}$	SI

Elementi con amature trasversali resistenti a taglio

Resistenza a "taglio trazione"	$V_{RSD}$	444.54 kN
Resistenza a "taglio compressione"	$V_{RCD}$	1026.87 kN
Resistenza a taglio	$V_{RD}$	444.54 kN

Scatolare pk 135+770 - TS04 SU S06 - Relazione tecnica e di calcolo

71

RTI di progettazione:



Mandataria

Via G.B. Sammartini n°5  
20125 - Milano  
Tel. 02 6787911  
email: mail@proiter.it



Mandante

Via Artemide n°3  
92100 Agrigento  
Tel. 0922 421007  
email: deltaingegneria@pec.it



### 10.2.3 Piedritti

Momento massimo negativo: -130.30 kN m

$M_{xRd}$	-153.5	kN m
$\sigma_c$	-14.17	N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_s$	391.3	N/mm <sup>2</sup>
$\epsilon_c$	3.5	‰
$\epsilon_s$	28.72	‰
d	40	cm
x	4.345	x/d 0.1086
		$\delta$ 0.7

Momento massimo positivo: 40.02 kN m

$M_{xRd}$	153.5	kN m
$\sigma_c$	-14.17	N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_s$	391.3	N/mm <sup>2</sup>
$\epsilon_c$	3.5	‰
$\epsilon_s$	28.72	‰
d	40	cm
x	4.345	x/d 0.1086
		$\delta$ 0.7

Verifica a taglio:

Caratteristiche geometriche della sezione		
Base della sezione	$b_w$	1000 mm
Altezza della sezione	H	450 mm
Copriferro	c	40 mm
Area della sezione	$A_c$	450000 mm <sup>2</sup>
	$\delta$	48 mm
Altezza utile della sezione	d	402 mm
Armatura longitudinale tesa		
n ferri long		5
$\phi_{sl}$		16
Armatura a taglio		
Inclinazione armatura a taglio	$\alpha$	90.00 °
numero staffe al metro in direzione longitudinale	n. staffe	2.50
	n° bracci	5
	$\phi_{sw}$	8 mm
Azioni di calcolo		
Taglio di calcolo	$V_{ED}$	169.00 kN
Sforzo normale (compressione positivo)	$N_{Ed}$	0.00 kN

$\alpha_{cw}$	1.00 -
$\cot\theta$	2.50 -

Elementi privi di armatura resistente a taglio

Resistenza al taglio	$V_{Rd}$	168.88 kN
Necessità di armature a taglio	$V_{Rd} < V_{ED}$	SI

Elementi con amature trasversali resistenti a taglio

Resistenza a "taglio trazione"	$V_{RSD}$	222.27 kN
Resistenza a "taglio compressione"	$V_{RCD}$	1026.87 kN
Resistenza a taglio	$V_{RD}$	222.27 kN

Scalolare pk 135+770 - TS04 SU S06 - Relazione tecnica e di calcolo

72

RTI di progettazione:



Mandataria

Via G.B. Sammartini n°5  
20125 - Milano  
Tel. 02 6787911  
email: mail@proiter.it



Mandante

Via Artemide n°3  
92100 Agrigento  
Tel. 0922 421007  
email: deltaingegneria@pec.it

## 10.3 Verifiche allo stato limite esercizio (SLE)

### Verifica sezioni fondazione (Inviluppo)

Base sezione      B = 100 cm

Altezza sezione      H = 45.00 cm

X	A <sub>fi</sub>	A <sub>fs</sub>	σ <sub>c</sub>	σ <sub>fi</sub>	σ <sub>fs</sub>
0.23	10.05	14.07	4.056	204.218	27.705
2.15	10.05	14.07	5.045	40.367	206.780
4.08	10.05	14.07	4.497	225.208	30.875

### Verifica sezioni trasverso (Inviluppo)

Base sezione      B = 100 cm

Altezza sezione      H = 45.00 cm

X	A <sub>fi</sub>	A <sub>fs</sub>	σ <sub>c</sub>	σ <sub>fi</sub>	σ <sub>fs</sub>
0.23	20.11	10.05	4.797	31.600	250.870
2.15	20.11	10.05	5.423	181.167	48.536
4.08	20.11	10.05	4.797	31.600	250.870

### Verifica sezioni piedritto sinistro (Inviluppo)

Base sezione      B = 100 cm

Altezza sezione      H = 45.00 cm

X	A <sub>fi</sub>	A <sub>fs</sub>	σ <sub>c</sub>	σ <sub>fi</sub>	σ <sub>fs</sub>
---	-----------------	-----------------	----------------	-----------------	-----------------

0.23	10.05	10.05	4.143	39.738	123.025
1.45	10.05	10.05	3.893	37.306	110.370
2.68	10.05	10.05	5.156	45.607	176.568

### Verifica sezioni piedritto destro (Inviluppo)

Base sezione            B = 100 cm

Altezza sezione        H = 45.00 cm

X	A <sub>fi</sub>	A <sub>fs</sub>	σ <sub>c</sub>	σ <sub>fi</sub>	σ <sub>fs</sub>
0.23	10.05	10.05	4.558	44.939	186.819
1.45	10.05	10.05	3.998	41.976	110.370
2.68	10.05	10.05	5.156	46.812	176.568

### 10.4 Verifiche allo stato limite di fessurazione (SLF)

Simbologia adottata ed unità di misura

- N°      Indice sezione  
X<sub>i</sub>      Ascissa/Ordinata sezione, espresso in m  
M<sub>p</sub>      Momento, espresse in kNm  
M<sub>n</sub>      Momento, espresse in kNm  
w<sub>k</sub>      Ampiezza fessure, espresse in mm  
w<sub>lim</sub>    Apertura limite fessure, espresse in mm  
s        Distanza media tra le fessure, espresse in mm  
ε<sub>sm</sub>    Deformazione nelle fessure, espresse in [%]

#### Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 15 - SLE (Rara)]

N°	X	A <sub>fi</sub>	A <sub>fs</sub>	M <sub>p</sub>	M <sub>n</sub>	M	w	w <sub>lim</sub>	s <sub>m</sub>	ε <sub>sm</sub>
1	0.23	10.05	14.07	112.37	-114.63	70.76	0.00	100.00	0.00	0.000000
2	2.15	10.05	14.07	112.37	-114.63	-94.08	0.00	100.00	0.00	0.000000
3	4.08	10.05	14.07	112.37	-114.63	70.76	0.00	100.00	0.00	0.000000

#### Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 15 - SLE (Rara)]

N°	X	A <sub>fi</sub>	A <sub>fs</sub>	M <sub>p</sub>	M <sub>n</sub>	M	w	w <sub>lim</sub>	s <sub>m</sub>	ε <sub>sm</sub>
1	0.23	20.11	10.05	118.71	-113.05	-81.64	0.00	100.00	0.00	0.000000
2	2.15	20.11	10.05	118.71	-113.05	108.33	0.00	100.00	0.00	0.000000
3	4.08	20.11	10.05	118.71	-113.05	-81.64	0.00	100.00	0.00	0.000000

Scatolare pk 135+770 - TS04 SU S06 - Relazione tecnica e di calcolo

74

RTI di progettazione:



Mandataria

Via G.B. Sammartini n°5  
20125 - Milano  
Tel. 02 6787911  
email: mail@proiter.it



Mandante

Via Artemide n°3  
92100 Agrigento  
Tel. 0922 421007  
email: deltaingegneria@pec.it

**Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 15 - SLE (Rara)]**

N°	X	A <sub>fi</sub>	A <sub>fs</sub>	Mp	Mn	M	w	W <sub>lim</sub>	S <sub>m</sub>	ε <sub>sm</sub>
1	0.23	10.05	10.05	111.91	-111.91	-70.76	0.00	100.00	0.00	0.000000
2	1.45	10.05	10.05	111.91	-111.91	-60.41	0.00	100.00	0.00	0.000000
3	2.67	10.05	10.05	111.91	-111.91	-81.64	0.00	100.00	0.00	0.000000

**Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 15 - SLE (Rara)]**

N°	X	A <sub>fi</sub>	A <sub>fs</sub>	Mp	Mn	M	w	W <sub>lim</sub>	S <sub>m</sub>	ε <sub>sm</sub>
1	0.23	10.05	10.05	111.91	-111.91	-70.76	0.00	100.00	0.00	0.000000
2	1.45	10.05	10.05	111.91	-111.91	-60.41	0.00	100.00	0.00	0.000000
3	2.67	10.05	10.05	111.91	-111.91	-81.64	0.00	100.00	0.00	0.000000

**Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 16 - SLE (Frequente)]**

N°	X	A <sub>fi</sub>	A <sub>fs</sub>	Mp	Mn	M	w	W <sub>lim</sub>	S <sub>m</sub>	ε <sub>sm</sub>
1	0.23	10.05	14.07	112.37	-114.63	28.77	0.00	0.40	0.00	0.000000
2	2.15	10.05	14.07	112.37	-114.63	-28.56	0.00	0.40	0.00	0.000000
3	4.08	10.05	14.07	112.37	-114.63	28.77	0.00	0.40	0.00	0.000000

**Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 16 - SLE (Frequente)]**

N°	X	A <sub>fi</sub>	A <sub>fs</sub>	Mp	Mn	M	w	W <sub>lim</sub>	S <sub>m</sub>	ε <sub>sm</sub>
1	0.23	20.11	10.05	118.71	-113.05	-17.32	0.00	0.40	0.00	0.000000
2	2.15	20.11	10.05	118.71	-113.05	20.24	0.00	0.40	0.00	0.000000
3	4.08	20.11	10.05	118.71	-113.05	-17.32	0.00	0.40	0.00	0.000000

**Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 16 - SLE (Frequente)]**

N°	X	A <sub>fi</sub>	A <sub>fs</sub>	Mp	Mn	M	w	W <sub>lim</sub>	S <sub>m</sub>	ε <sub>sm</sub>
1	0.23	10.05	10.05	111.91	-111.91	-28.77	0.00	0.40	0.00	0.000000
2	1.45	10.05	10.05	111.91	-111.91	-9.25	0.00	0.40	0.00	0.000000
3	2.67	10.05	10.05	111.91	-111.91	-17.32	0.00	0.40	0.00	0.000000

**Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 16 - SLE (Frequente)]**

N°	X	A <sub>fi</sub>	A <sub>fs</sub>	Mp	Mn	M	w	W <sub>lim</sub>	S <sub>m</sub>	ε <sub>sm</sub>
1	0.23	10.05	10.05	111.91	-111.91	-28.77	0.00	0.40	0.00	0.000000
2	1.45	10.05	10.05	111.91	-111.91	-9.25	0.00	0.40	0.00	0.000000
3	2.67	10.05	10.05	111.91	-111.91	-17.32	0.00	0.40	0.00	0.000000

**Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 17 - SLE (Quasi Permanente)]**

N°	X	A <sub>fi</sub>	A <sub>fs</sub>	Mp	Mn	M	w	W <sub>lim</sub>	S <sub>m</sub>	ε <sub>sm</sub>
1	0.23	10.05	14.07	112.37	-114.63	25.87	0.00	0.30	0.00	0.000000
2	2.15	10.05	14.07	112.37	-114.63	-25.20	0.00	0.30	0.00	0.000000
3	4.08	10.05	14.07	112.37	-114.63	25.87	0.00	0.30	0.00	0.000000

**Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 17 - SLE (Quasi Permanente)]**

N°	X	A <sub>fi</sub>	A <sub>fs</sub>	Mp	Mn	M	w	W <sub>lim</sub>	S <sub>m</sub>	ε <sub>sm</sub>
1	0.23	20.11	10.05	118.71	-113.05	-14.29	0.00	0.30	0.00	0.000000
2	2.15	20.11	10.05	118.71	-113.05	16.71	0.00	0.30	0.00	0.000000
3	4.08	20.11	10.05	118.71	-113.05	-14.29	0.00	0.30	0.00	0.000000

**Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 17 - SLE (Quasi Permanente)]**

N°	X	A <sub>fi</sub>	A <sub>fs</sub>	Mp	Mn	M	w	W <sub>lim</sub>	S <sub>m</sub>	ε <sub>sm</sub>
1	0.23	10.05	10.05	111.91	-111.91	-25.87	0.00	0.30	0.00	0.000000
2	1.45	10.05	10.05	111.91	-111.91	-7.61	0.00	0.30	0.00	0.000000
3	2.67	10.05	10.05	111.91	-111.91	-14.29	0.00	0.30	0.00	0.000000

**Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 17 - SLE (Quasi Permanente)]**

N°	X	A <sub>fi</sub>	A <sub>fs</sub>	Mp	Mn	M	w	W <sub>lim</sub>	S <sub>m</sub>	ε <sub>sm</sub>
1	0.23	10.05	10.05	111.91	-111.91	-25.87	0.00	0.30	0.00	0.000000
2	1.45	10.05	10.05	111.91	-111.91	-7.61	0.00	0.30	0.00	0.000000
3	2.67	10.05	10.05	111.91	-111.91	-14.29	0.00	0.30	0.00	0.000000

## Progetto Esecutivo

**Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 18 - SLE (Rara)]**

N°	X	A <sub>fi</sub>	A <sub>fs</sub>	Mp	Mn	M	w	W <sub>lim</sub>	S <sub>m</sub>	ε <sub>sm</sub>
1	0.23	10.05	14.07	112.37	-114.63	78.94	0.00	100.00	0.00	0.000000
2	2.15	10.05	14.07	112.37	-114.63	-109.20	0.00	100.00	0.00	0.000000
3	4.08	10.05	14.07	112.37	-114.63	78.94	0.00	100.00	0.00	0.000000

**Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 18 - SLE (Rara)]**

N°	X	A <sub>fi</sub>	A <sub>fs</sub>	Mp	Mn	M	w	W <sub>lim</sub>	S <sub>m</sub>	ε <sub>sm</sub>
1	0.23	20.11	10.05	118.71	-113.05	-97.01	0.00	100.00	0.00	0.000000
2	2.15	20.11	10.05	118.71	-113.05	130.65	0.13	100.00	151.89	0.000049
3	4.08	20.11	10.05	118.71	-113.05	-97.01	0.00	100.00	0.00	0.000000

**Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 18 - SLE (Rara)]**

N°	X	A <sub>fi</sub>	A <sub>fs</sub>	Mp	Mn	M	w	W <sub>lim</sub>	S <sub>m</sub>	ε <sub>sm</sub>
1	0.23	10.05	10.05	111.91	-111.91	-78.94	0.00	100.00	0.00	0.000000
2	1.45	10.05	10.05	111.91	-111.91	-74.18	0.00	100.00	0.00	0.000000
3	2.67	10.05	10.05	111.91	-111.91	-97.01	0.00	100.00	0.00	0.000000

**Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 18 - SLE (Rara)]**

N°	X	A <sub>fi</sub>	A <sub>fs</sub>	Mp	Mn	M	w	W <sub>lim</sub>	S <sub>m</sub>	ε <sub>sm</sub>
1	0.23	10.05	10.05	111.91	-111.91	-78.94	0.00	100.00	0.00	0.000000
2	1.45	10.05	10.05	111.91	-111.91	-74.18	0.00	100.00	0.00	0.000000
3	2.67	10.05	10.05	111.91	-111.91	-97.01	0.00	100.00	0.00	0.000000

**Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 19 - SLE (Frequente)]**

N°	X	A <sub>fi</sub>	A <sub>fs</sub>	Mp	Mn	M	w	W <sub>lim</sub>	S <sub>m</sub>	ε <sub>sm</sub>
1	0.23	10.05	14.07	112.37	-114.63	63.50	0.00	0.40	0.00	0.000000
2	2.15	10.05	14.07	112.37	-114.63	-85.68	0.00	0.40	0.00	0.000000
3	4.08	10.05	14.07	112.37	-114.63	63.50	0.00	0.40	0.00	0.000000

**Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 19 - SLE (Frequente)]**

N°	X	A <sub>fi</sub>	A <sub>fs</sub>	Mp	Mn	M	w	W <sub>lim</sub>	S <sub>m</sub>	ε <sub>sm</sub>
1	0.23	20.11	10.05	118.71	-113.05	-74.06	0.00	0.40	0.00	0.000000
2	2.15	20.11	10.05	118.71	-113.05	99.52	0.00	0.40	0.00	0.000000
3	4.08	20.11	10.05	118.71	-113.05	-74.06	0.00	0.40	0.00	0.000000

**Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 19 - SLE (Frequente)]**

N°	X	A <sub>fi</sub>	A <sub>fs</sub>	Mp	Mn	M	w	W <sub>lim</sub>	S <sub>m</sub>	ε <sub>sm</sub>
1	0.23	10.05	10.05	111.91	-111.91	-63.50	0.00	0.40	0.00	0.000000
2	1.45	10.05	10.05	111.91	-111.91	-56.30	0.00	0.40	0.00	0.000000
3	2.67	10.05	10.05	111.91	-111.91	-74.06	0.00	0.40	0.00	0.000000

**Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 19 - SLE (Frequente)]**

N°	X	A <sub>fi</sub>	A <sub>fs</sub>	Mp	Mn	M	w	W <sub>lim</sub>	S <sub>m</sub>	ε <sub>sm</sub>
1	0.23	10.05	10.05	111.91	-111.91	-63.50	0.00	0.40	0.00	0.000000
2	1.45	10.05	10.05	111.91	-111.91	-56.30	0.00	0.40	0.00	0.000000
3	2.67	10.05	10.05	111.91	-111.91	-74.06	0.00	0.40	0.00	0.000000

**Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 20 - SLE (Rara)]**

N°	X	A <sub>fi</sub>	A <sub>fs</sub>	Mp	Mn	M	w	W <sub>lim</sub>	S <sub>m</sub>	ε <sub>sm</sub>
1	0.23	10.05	14.07	112.37	-114.63	66.40	0.00	100.00	0.00	0.000000
2	2.15	10.05	14.07	112.37	-114.63	-89.04	0.00	100.00	0.00	0.000000
3	4.08	10.05	14.07	112.37	-114.63	66.40	0.00	100.00	0.00	0.000000

**Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 20 - SLE (Rara)]**

N°	X	A <sub>fi</sub>	A <sub>fs</sub>	Mp	Mn	M	w	W <sub>lim</sub>	S <sub>m</sub>	ε <sub>sm</sub>
1	0.23	20.11	10.05	118.71	-113.05	-77.09	0.00	100.00	0.00	0.000000
2	2.15	20.11	10.05	118.71	-113.05	103.04	0.00	100.00	0.00	0.000000
3	4.08	20.11	10.05	118.71	-113.05	-77.09	0.00	100.00	0.00	0.000000

**Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 20 - SLE (Rara)]**

N°	X	A <sub>fi</sub>	A <sub>fs</sub>	Mp	Mn	M	w	W <sub>lim</sub>	S <sub>m</sub>	ε <sub>sm</sub>
----	---	-----------------	-----------------	----	----	---	---	------------------	----------------	-----------------

Scatolare pk 135+770 - TS04 SU S06 - Relazione tecnica e di calcolo

76

RTI di progettazione:



Mandatario

Via G.B. Sammartini n°5

20125 - Milano

Tel. 02 6787911

email: mail@proiter.it



Mandante

Via Artemide n°3

92100 Agrigento

Tel. 0922 421007

email: deltaingegneria@pec.it

## Progetto Esecutivo

1	0.23	10.05	10.05	111.91	-111.91	-66.40	0.00	100.00	0.00	0.000000
2	1.45	10.05	10.05	111.91	-111.91	-57.94	0.00	100.00	0.00	0.000000
3	2.67	10.05	10.05	111.91	-111.91	-77.09	0.00	100.00	0.00	0.000000

**Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 20 - SLE (Rara)]**

N°	X	A <sub>fi</sub>	A <sub>fs</sub>	Mp	Mn	M	w	W <sub>lim</sub>	S <sub>m</sub>	ε <sub>sm</sub>
1	0.23	10.05	10.05	111.91	-111.91	-66.40	0.00	100.00	0.00	0.000000
2	1.45	10.05	10.05	111.91	-111.91	-57.94	0.00	100.00	0.00	0.000000
3	2.67	10.05	10.05	111.91	-111.91	-77.09	0.00	100.00	0.00	0.000000

**Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 21 - SLE (Frequente)]**

N°	X	A <sub>fi</sub>	A <sub>fs</sub>	Mp	Mn	M	w	W <sub>lim</sub>	S <sub>m</sub>	ε <sub>sm</sub>
1	0.23	10.05	14.07	112.37	-114.63	25.87	0.00	0.40	0.00	0.000000
2	2.15	10.05	14.07	112.37	-114.63	-25.20	0.00	0.40	0.00	0.000000
3	4.08	10.05	14.07	112.37	-114.63	25.87	0.00	0.40	0.00	0.000000

**Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 21 - SLE (Frequente)]**

N°	X	A <sub>fi</sub>	A <sub>fs</sub>	Mp	Mn	M	w	W <sub>lim</sub>	S <sub>m</sub>	ε <sub>sm</sub>
1	0.23	20.11	10.05	118.71	-113.05	-14.29	0.00	0.40	0.00	0.000000
2	2.15	20.11	10.05	118.71	-113.05	16.71	0.00	0.40	0.00	0.000000
3	4.08	20.11	10.05	118.71	-113.05	-14.29	0.00	0.40	0.00	0.000000

**Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 21 - SLE (Frequente)]**

N°	X	A <sub>fi</sub>	A <sub>fs</sub>	Mp	Mn	M	w	W <sub>lim</sub>	S <sub>m</sub>	ε <sub>sm</sub>
1	0.23	10.05	10.05	111.91	-111.91	-25.87	0.00	0.40	0.00	0.000000
2	1.45	10.05	10.05	111.91	-111.91	-7.61	0.00	0.40	0.00	0.000000
3	2.67	10.05	10.05	111.91	-111.91	-14.29	0.00	0.40	0.00	0.000000

**Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 21 - SLE (Frequente)]**

N°	X	A <sub>fi</sub>	A <sub>fs</sub>	Mp	Mn	M	w	W <sub>lim</sub>	S <sub>m</sub>	ε <sub>sm</sub>
1	0.23	10.05	10.05	111.91	-111.91	-25.87	0.00	0.40	0.00	0.000000
2	1.45	10.05	10.05	111.91	-111.91	-7.61	0.00	0.40	0.00	0.000000
3	2.67	10.05	10.05	111.91	-111.91	-14.29	0.00	0.40	0.00	0.000000

**Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 22 - SLE (Rara)]**

N°	X	A <sub>fi</sub>	A <sub>fs</sub>	Mp	Mn	M	w	W <sub>lim</sub>	S <sub>m</sub>	ε <sub>sm</sub>
1	0.23	10.05	14.07	112.37	-114.63	73.27	0.00	100.00	0.00	0.000000
2	2.15	10.05	14.07	112.37	-114.63	-107.91	0.00	100.00	0.00	0.000000
3	4.08	10.05	14.07	112.37	-114.63	87.50	0.00	100.00	0.00	0.000000

**Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 22 - SLE (Rara)]**

N°	X	A <sub>fi</sub>	A <sub>fs</sub>	Mp	Mn	M	w	W <sub>lim</sub>	S <sub>m</sub>	ε <sub>sm</sub>
1	0.23	20.11	10.05	118.71	-113.05	-80.31	0.00	100.00	0.00	0.000000
2	2.15	20.11	10.05	118.71	-113.05	134.02	0.14	100.00	151.89	0.000053
3	4.08	20.11	10.05	118.71	-113.05	-94.53	0.00	100.00	0.00	0.000000

**Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 22 - SLE (Rara)]**

N°	X	A <sub>fi</sub>	A <sub>fs</sub>	Mp	Mn	M	w	W <sub>lim</sub>	S <sub>m</sub>	ε <sub>sm</sub>
1	0.23	10.05	10.05	111.91	-111.91	-73.27	0.00	100.00	0.00	0.000000
2	1.45	10.05	10.05	111.91	-111.91	-62.99	0.00	100.00	0.00	0.000000
3	2.67	10.05	10.05	111.91	-111.91	-80.31	0.00	100.00	0.00	0.000000

**Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 22 - SLE (Rara)]**

N°	X	A <sub>fi</sub>	A <sub>fs</sub>	Mp	Mn	M	w	W <sub>lim</sub>	S <sub>m</sub>	ε <sub>sm</sub>
1	0.23	10.05	10.05	111.91	-111.91	-87.50	0.00	100.00	0.00	0.000000
2	1.45	10.05	10.05	111.91	-111.91	-77.22	0.00	100.00	0.00	0.000000
3	2.67	10.05	10.05	111.91	-111.91	-94.53	0.00	100.00	0.00	0.000000

**Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 23 - SLE (Frequente)]**

N°	X	A <sub>fi</sub>	A <sub>fs</sub>	Mp	Mn	M	w	W <sub>lim</sub>	S <sub>m</sub>	ε <sub>sm</sub>
1	0.23	10.05	14.07	112.37	-114.63	59.24	0.00	0.40	0.00	0.000000
2	2.15	10.05	14.07	112.37	-114.63	-84.71	0.00	0.40	0.00	0.000000

Scatolare pk 135+770 - TS04 SU S06 - Relazione tecnica e di calcolo

77

RTI di progettazione:



Mandatario

Via G.B. Sammartini n°5  
20125 - Milano  
Tel. 02 6787911  
email: mail@proiter.it



Mandante

Via Artemide n°3  
92100 Agrigento  
Tel. 0922 421007  
email: deltaingegneria@pec.it

## Progetto Esecutivo

3	4.08	10.05	14.07	112.37	-114.63	69.91	0.00	0.40	0.00	0.000000
---	------	-------	-------	--------	---------	-------	------	------	------	----------

**Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 23 - SLE (Frequente)]**

N°	X	A <sub>fi</sub>	A <sub>fs</sub>	Mp	Mn	M	w	W <sub>lim</sub>	S <sub>m</sub>	ε <sub>sm</sub>
1	0.23	20.11	10.05	118.71	-113.05	-61.53	0.00	0.40	0.00	0.000000
2	2.15	20.11	10.05	118.71	-113.05	102.05	0.00	0.40	0.00	0.000000
3	4.08	20.11	10.05	118.71	-113.05	-72.20	0.00	0.40	0.00	0.000000

**Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 23 - SLE (Frequente)]**

N°	X	A <sub>fi</sub>	A <sub>fs</sub>	Mp	Mn	M	w	W <sub>lim</sub>	S <sub>m</sub>	ε <sub>sm</sub>
1	0.23	10.05	10.05	111.91	-111.91	-59.24	0.00	0.40	0.00	0.000000
2	1.45	10.05	10.05	111.91	-111.91	-47.91	0.00	0.40	0.00	0.000000
3	2.67	10.05	10.05	111.91	-111.91	-61.53	0.00	0.40	0.00	0.000000

**Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 23 - SLE (Frequente)]**

N°	X	A <sub>fi</sub>	A <sub>fs</sub>	Mp	Mn	M	w	W <sub>lim</sub>	S <sub>m</sub>	ε <sub>sm</sub>
1	0.23	10.05	10.05	111.91	-111.91	-69.91	0.00	0.40	0.00	0.000000
2	1.45	10.05	10.05	111.91	-111.91	-58.58	0.00	0.40	0.00	0.000000
3	2.67	10.05	10.05	111.91	-111.91	-72.20	0.00	0.40	0.00	0.000000

**Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 24 - SLE (Rara)]**

N°	X	A <sub>fi</sub>	A <sub>fs</sub>	Mp	Mn	M	w	W <sub>lim</sub>	S <sub>m</sub>	ε <sub>sm</sub>
1	0.23	10.05	14.07	112.37	-114.63	62.15	0.00	100.00	0.00	0.000000
2	2.15	10.05	14.07	112.37	-114.63	-88.07	0.00	100.00	0.00	0.000000
3	4.08	10.05	14.07	112.37	-114.63	72.82	0.00	100.00	0.00	0.000000

**Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 24 - SLE (Rara)]**

N°	X	A <sub>fi</sub>	A <sub>fs</sub>	Mp	Mn	M	w	W <sub>lim</sub>	S <sub>m</sub>	ε <sub>sm</sub>
1	0.23	20.11	10.05	118.71	-113.05	-64.56	0.00	100.00	0.00	0.000000
2	2.15	20.11	10.05	118.71	-113.05	105.58	0.00	100.00	0.00	0.000000
3	4.08	20.11	10.05	118.71	-113.05	-75.23	0.00	100.00	0.00	0.000000

**Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 24 - SLE (Rara)]**

N°	X	A <sub>fi</sub>	A <sub>fs</sub>	Mp	Mn	M	w	W <sub>lim</sub>	S <sub>m</sub>	ε <sub>sm</sub>
1	0.23	10.05	10.05	111.91	-111.91	-62.15	0.00	100.00	0.00	0.000000
2	1.45	10.05	10.05	111.91	-111.91	-49.55	0.00	100.00	0.00	0.000000
3	2.67	10.05	10.05	111.91	-111.91	-64.56	0.00	100.00	0.00	0.000000

**Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 24 - SLE (Rara)]**

N°	X	A <sub>fi</sub>	A <sub>fs</sub>	Mp	Mn	M	w	W <sub>lim</sub>	S <sub>m</sub>	ε <sub>sm</sub>
1	0.23	10.05	10.05	111.91	-111.91	-72.82	0.00	100.00	0.00	0.000000
2	1.45	10.05	10.05	111.91	-111.91	-60.22	0.00	100.00	0.00	0.000000
3	2.67	10.05	10.05	111.91	-111.91	-75.23	0.00	100.00	0.00	0.000000

**Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 25 - SLE (Rara)]**

N°	X	A <sub>fi</sub>	A <sub>fs</sub>	Mp	Mn	M	w	W <sub>lim</sub>	S <sub>m</sub>	ε <sub>sm</sub>
1	0.23	10.05	14.07	112.37	-114.63	66.51	0.00	100.00	0.00	0.000000
2	2.15	10.05	14.07	112.37	-114.63	-93.11	0.00	100.00	0.00	0.000000
3	4.08	10.05	14.07	112.37	-114.63	77.18	0.00	100.00	0.00	0.000000

**Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 25 - SLE (Rara)]**

N°	X	A <sub>fi</sub>	A <sub>fs</sub>	Mp	Mn	M	w	W <sub>lim</sub>	S <sub>m</sub>	ε <sub>sm</sub>
1	0.23	20.11	10.05	118.71	-113.05	-69.11	0.00	100.00	0.00	0.000000
2	2.15	20.11	10.05	118.71	-113.05	110.87	0.00	100.00	0.00	0.000000
3	4.08	20.11	10.05	118.71	-113.05	-79.78	0.00	100.00	0.00	0.000000

**Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 25 - SLE (Rara)]**

N°	X	A <sub>fi</sub>	A <sub>fs</sub>	Mp	Mn	M	w	W <sub>lim</sub>	S <sub>m</sub>	ε <sub>sm</sub>
1	0.23	10.05	10.05	111.91	-111.91	-66.51	0.00	100.00	0.00	0.000000
2	1.45	10.05	10.05	111.91	-111.91	-52.01	0.00	100.00	0.00	0.000000
3	2.67	10.05	10.05	111.91	-111.91	-69.11	0.00	100.00	0.00	0.000000

Scatolare pk 135+770 - TS04 SU S06 - Relazione tecnica e di calcolo

78

RTI di progettazione:



Mandataria

Via G.B. Sammartini n°5  
20125 - Milano  
Tel. 02 6787911  
email: mail@proiter.it



Mandante

Via Artemide n°3  
92100 Agrigento  
Tel. 0922 421007  
email: deltaingegneria@pec.it

**Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 25 - SLE (Rara)]**

N°	X	A <sub>fi</sub>	A <sub>fs</sub>	Mp	Mn	M	w	W <sub>lim</sub>	S <sub>m</sub>	ε <sub>sm</sub>
1	0.23	10.05	10.05	111.91	-111.91	-77.18	0.00	100.00	0.00	0.000000
2	1.45	10.05	10.05	111.91	-111.91	-62.68	0.00	100.00	0.00	0.000000
3	2.67	10.05	10.05	111.91	-111.91	-79.78	0.00	100.00	0.00	0.000000

**Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 26 - SLE (Frequente)]**

N°	X	A <sub>fi</sub>	A <sub>fs</sub>	Mp	Mn	M	w	W <sub>lim</sub>	S <sub>m</sub>	ε <sub>sm</sub>
1	0.23	10.05	14.07	112.37	-114.63	28.77	0.00	0.40	0.00	0.000000
2	2.15	10.05	14.07	112.37	-114.63	-28.56	0.00	0.40	0.00	0.000000
3	4.08	10.05	14.07	112.37	-114.63	28.77	0.00	0.40	0.00	0.000000

**Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 26 - SLE (Frequente)]**

N°	X	A <sub>fi</sub>	A <sub>fs</sub>	Mp	Mn	M	w	W <sub>lim</sub>	S <sub>m</sub>	ε <sub>sm</sub>
1	0.23	20.11	10.05	118.71	-113.05	-17.32	0.00	0.40	0.00	0.000000
2	2.15	20.11	10.05	118.71	-113.05	20.24	0.00	0.40	0.00	0.000000
3	4.08	20.11	10.05	118.71	-113.05	-17.32	0.00	0.40	0.00	0.000000

**Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 26 - SLE (Frequente)]**

N°	X	A <sub>fi</sub>	A <sub>fs</sub>	Mp	Mn	M	w	W <sub>lim</sub>	S <sub>m</sub>	ε <sub>sm</sub>
1	0.23	10.05	10.05	111.91	-111.91	-28.77	0.00	0.40	0.00	0.000000
2	1.45	10.05	10.05	111.91	-111.91	-9.25	0.00	0.40	0.00	0.000000
3	2.67	10.05	10.05	111.91	-111.91	-17.32	0.00	0.40	0.00	0.000000

**Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 26 - SLE (Frequente)]**

N°	X	A <sub>fi</sub>	A <sub>fs</sub>	Mp	Mn	M	w	W <sub>lim</sub>	S <sub>m</sub>	ε <sub>sm</sub>
1	0.23	10.05	10.05	111.91	-111.91	-28.77	0.00	0.40	0.00	0.000000
2	1.45	10.05	10.05	111.91	-111.91	-9.25	0.00	0.40	0.00	0.000000
3	2.67	10.05	10.05	111.91	-111.91	-17.32	0.00	0.40	0.00	0.000000

**Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 27 - SLE (Rara)]**

N°	X	A <sub>fi</sub>	A <sub>fs</sub>	Mp	Mn	M	w	W <sub>lim</sub>	S <sub>m</sub>	ε <sub>sm</sub>
1	0.23	10.05	14.07	112.37	-114.63	-14.31	0.00	100.00	0.00	0.000000
2	2.15	10.05	14.07	112.37	-114.63	-20.36	0.00	100.00	0.00	0.000000
3	4.08	10.05	14.07	112.37	-114.63	76.51	0.00	100.00	0.00	0.000000

**Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 27 - SLE (Rara)]**

N°	X	A <sub>fi</sub>	A <sub>fs</sub>	Mp	Mn	M	w	W <sub>lim</sub>	S <sub>m</sub>	ε <sub>sm</sub>
1	0.23	20.11	10.05	118.71	-113.05	-52.65	0.00	100.00	0.00	0.000000
2	2.15	20.11	10.05	118.71	-113.05	11.63	0.00	100.00	0.00	0.000000
3	4.08	20.11	10.05	118.71	-113.05	13.91	0.00	100.00	0.00	0.000000

**Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 27 - SLE (Rara)]**

N°	X	A <sub>fi</sub>	A <sub>fs</sub>	Mp	Mn	M	w	W <sub>lim</sub>	S <sub>m</sub>	ε <sub>sm</sub>
1	0.23	10.05	10.05	111.91	-111.91	14.31	0.00	100.00	0.00	0.000000
2	1.45	10.05	10.05	111.91	-111.91	-6.70	0.00	100.00	0.00	0.000000
3	2.67	10.05	10.05	111.91	-111.91	-52.65	0.00	100.00	0.00	0.000000

**Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 27 - SLE (Rara)]**

N°	X	A <sub>fi</sub>	A <sub>fs</sub>	Mp	Mn	M	w	W <sub>lim</sub>	S <sub>m</sub>	ε <sub>sm</sub>
1	0.23	10.05	10.05	111.91	-111.91	-76.51	0.00	100.00	0.00	0.000000
2	1.45	10.05	10.05	111.91	-111.91	20.52	0.00	100.00	0.00	0.000000
3	2.67	10.05	10.05	111.91	-111.91	13.91	0.00	100.00	0.00	0.000000

**Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 28 - SLE (Frequente)]**

N°	X	A <sub>fi</sub>	A <sub>fs</sub>	Mp	Mn	M	w	W <sub>lim</sub>	S <sub>m</sub>	ε <sub>sm</sub>
1	0.23	10.05	14.07	112.37	-114.63	-3.22	0.00	0.40	0.00	0.000000
2	2.15	10.05	14.07	112.37	-114.63	-21.75	0.00	0.40	0.00	0.000000
3	4.08	10.05	14.07	112.37	-114.63	62.67	0.00	0.40	0.00	0.000000

**Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 28 - SLE (Frequente)]**

N°	X	A <sub>fi</sub>	A <sub>fs</sub>	Mp	Mn	M	w	W <sub>lim</sub>	S <sub>m</sub>	ε <sub>sm</sub>
----	---	-----------------	-----------------	----	----	---	---	------------------	----------------	-----------------

Scatolare pk 135+770 - TS04 SU S06 - Relazione tecnica e di calcolo

79

RTI di progettazione:



Mandatario

Via G.B. Sammartini n°5

20125 - Milano

Tel. 02 6787911

email: mail@proiter.it



Mandante

Via Artemide n°3

92100 Agrigento

Tel. 0922 421007

email: deltaingegneria@pec.it



## Progetto Esecutivo

1	0.23	20.11	10.05	118.71	-113.05	-42.10	0.00	0.40	0.00	0.000000
2	2.15	20.11	10.05	118.71	-113.05	13.03	0.00	0.40	0.00	0.000000
3	4.08	20.11	10.05	118.71	-113.05	6.16	0.00	0.40	0.00	0.000000

**Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 28 - SLE (Frequente)]**

N°	X	A <sub>fi</sub>	A <sub>fs</sub>	Mp	Mn	M	w	W <sub>lim</sub>	S <sub>m</sub>	ε <sub>sm</sub>
1	0.23	10.05	10.05	111.91	-111.91	3.22	0.00	0.40	0.00	0.000000
2	1.45	10.05	10.05	111.91	-111.91	-6.97	0.00	0.40	0.00	0.000000
3	2.67	10.05	10.05	111.91	-111.91	-42.10	0.00	0.40	0.00	0.000000

**Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 28 - SLE (Frequente)]**

N°	X	A <sub>fi</sub>	A <sub>fs</sub>	Mp	Mn	M	w	W <sub>lim</sub>	S <sub>m</sub>	ε <sub>sm</sub>
1	0.23	10.05	10.05	111.91	-111.91	-62.67	0.00	0.40	0.00	0.000000
2	1.45	10.05	10.05	111.91	-111.91	12.76	0.00	0.40	0.00	0.000000
3	2.67	10.05	10.05	111.91	-111.91	6.16	0.00	0.40	0.00	0.000000

**Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 29 - SLE (Rara)]**

N°	X	A <sub>fi</sub>	A <sub>fs</sub>	Mp	Mn	M	w	W <sub>lim</sub>	S <sub>m</sub>	ε <sub>sm</sub>
1	0.23	10.05	14.07	112.37	-114.63	-4.54	0.00	100.00	0.00	0.000000
2	2.15	10.05	14.07	112.37	-114.63	-21.60	0.00	100.00	0.00	0.000000
3	4.08	10.05	14.07	112.37	-114.63	64.33	0.00	100.00	0.00	0.000000

**Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 29 - SLE (Rara)]**

N°	X	A <sub>fi</sub>	A <sub>fs</sub>	Mp	Mn	M	w	W <sub>lim</sub>	S <sub>m</sub>	ε <sub>sm</sub>
1	0.23	20.11	10.05	118.71	-113.05	-43.36	0.00	100.00	0.00	0.000000
2	2.15	20.11	10.05	118.71	-113.05	12.87	0.00	100.00	0.00	0.000000
3	4.08	20.11	10.05	118.71	-113.05	7.09	0.00	100.00	0.00	0.000000

**Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 29 - SLE (Rara)]**

N°	X	A <sub>fi</sub>	A <sub>fs</sub>	Mp	Mn	M	w	W <sub>lim</sub>	S <sub>m</sub>	ε <sub>sm</sub>
1	0.23	10.05	10.05	111.91	-111.91	4.54	0.00	100.00	0.00	0.000000
2	1.45	10.05	10.05	111.91	-111.91	-6.94	0.00	100.00	0.00	0.000000
3	2.67	10.05	10.05	111.91	-111.91	-43.36	0.00	100.00	0.00	0.000000

**Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 29 - SLE (Rara)]**

N°	X	A <sub>fi</sub>	A <sub>fs</sub>	Mp	Mn	M	w	W <sub>lim</sub>	S <sub>m</sub>	ε <sub>sm</sub>
1	0.23	10.05	10.05	111.91	-111.91	-64.33	0.00	100.00	0.00	0.000000
2	1.45	10.05	10.05	111.91	-111.91	13.68	0.00	100.00	0.00	0.000000
3	2.67	10.05	10.05	111.91	-111.91	7.09	0.00	100.00	0.00	0.000000

**Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 30 - SLE (Rara)]**

N°	X	A <sub>fi</sub>	A <sub>fs</sub>	Mp	Mn	M	w	W <sub>lim</sub>	S <sub>m</sub>	ε <sub>sm</sub>
1	0.23	10.05	14.07	112.37	-114.63	-6.52	0.00	100.00	0.00	0.000000
2	2.15	10.05	14.07	112.37	-114.63	-21.36	0.00	100.00	0.00	0.000000
3	4.08	10.05	14.07	112.37	-114.63	66.84	0.00	100.00	0.00	0.000000

**Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 30 - SLE (Rara)]**

N°	X	A <sub>fi</sub>	A <sub>fs</sub>	Mp	Mn	M	w	W <sub>lim</sub>	S <sub>m</sub>	ε <sub>sm</sub>
1	0.23	20.11	10.05	118.71	-113.05	-45.25	0.00	100.00	0.00	0.000000
2	2.15	20.11	10.05	118.71	-113.05	12.62	0.00	100.00	0.00	0.000000
3	4.08	20.11	10.05	118.71	-113.05	8.48	0.00	100.00	0.00	0.000000

**Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 30 - SLE (Rara)]**

N°	X	A <sub>fi</sub>	A <sub>fs</sub>	Mp	Mn	M	w	W <sub>lim</sub>	S <sub>m</sub>	ε <sub>sm</sub>
1	0.23	10.05	10.05	111.91	-111.91	6.52	0.00	100.00	0.00	0.000000
2	1.45	10.05	10.05	111.91	-111.91	-6.89	0.00	100.00	0.00	0.000000
3	2.67	10.05	10.05	111.91	-111.91	-45.25	0.00	100.00	0.00	0.000000

**Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 30 - SLE (Rara)]**

N°	X	A <sub>fi</sub>	A <sub>fs</sub>	Mp	Mn	M	w	W <sub>lim</sub>	S <sub>m</sub>	ε <sub>sm</sub>
1	0.23	10.05	10.05	111.91	-111.91	-66.84	0.00	100.00	0.00	0.000000
2	1.45	10.05	10.05	111.91	-111.91	15.07	0.00	100.00	0.00	0.000000

Scatolare pk 135+770 - TS04 SU S06 - Relazione tecnica e di calcolo

80

RTI di progettazione:



Mandataria

Via G.B. Sammartini n°5  
20125 - Milano  
Tel. 02 6787911  
email: mail@proiter.it



Mandante

Via Artemide n°3  
92100 Agrigento  
Tel. 0922 421007  
email: deltaingegneria@pec.it

## Progetto Esecutivo

3	2.67	10.05	10.05	111.91	-111.91	8.48	0.00	100.00	0.00	0.000000
---	------	-------	-------	--------	---------	------	------	--------	------	----------

**Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 31 - SLE (Frequente)]**

N°	X	A <sub>fi</sub>	A <sub>fs</sub>	Mp	Mn	M	w	W <sub>lim</sub>	S <sub>m</sub>	ε <sub>sm</sub>
1	0.23	10.05	14.07	112.37	-114.63	24.55	0.00	0.40	0.00	0.000000
2	2.15	10.05	14.07	112.37	-114.63	-25.05	0.00	0.40	0.00	0.000000
3	4.08	10.05	14.07	112.37	-114.63	27.54	0.00	0.40	0.00	0.000000

**Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 31 - SLE (Frequente)]**

N°	X	A <sub>fi</sub>	A <sub>fs</sub>	Mp	Mn	M	w	W <sub>lim</sub>	S <sub>m</sub>	ε <sub>sm</sub>
1	0.23	20.11	10.05	118.71	-113.05	-15.55	0.00	0.40	0.00	0.000000
2	2.15	20.11	10.05	118.71	-113.05	16.54	0.00	0.40	0.00	0.000000
3	4.08	20.11	10.05	118.71	-113.05	-13.37	0.00	0.40	0.00	0.000000

**Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 31 - SLE (Frequente)]**

N°	X	A <sub>fi</sub>	A <sub>fs</sub>	Mp	Mn	M	w	W <sub>lim</sub>	S <sub>m</sub>	ε <sub>sm</sub>
1	0.23	10.05	10.05	111.91	-111.91	-24.55	0.00	0.40	0.00	0.000000
2	1.45	10.05	10.05	111.91	-111.91	-7.58	0.00	0.40	0.00	0.000000
3	2.67	10.05	10.05	111.91	-111.91	-15.55	0.00	0.40	0.00	0.000000

**Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 31 - SLE (Frequente)]**

N°	X	A <sub>fi</sub>	A <sub>fs</sub>	Mp	Mn	M	w	W <sub>lim</sub>	S <sub>m</sub>	ε <sub>sm</sub>
1	0.23	10.05	10.05	111.91	-111.91	-27.54	0.00	0.40	0.00	0.000000
2	1.45	10.05	10.05	111.91	-111.91	-6.68	0.00	0.40	0.00	0.000000
3	2.67	10.05	10.05	111.91	-111.91	-13.37	0.00	0.40	0.00	0.000000

**Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 32 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo]**

N°	X	A <sub>fi</sub>	A <sub>fs</sub>	Mp	Mn	M	w	W <sub>lim</sub>	S <sub>m</sub>	ε <sub>sm</sub>
1	0.23	10.05	14.07	112.37	-114.63	28.82	0.00	0.30	0.00	0.000000
2	2.15	10.05	14.07	112.37	-114.63	-25.58	0.00	0.30	0.00	0.000000
3	4.08	10.05	14.07	112.37	-114.63	23.86	0.00	0.30	0.00	0.000000

**Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 32 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo]**

N°	X	A <sub>fi</sub>	A <sub>fs</sub>	Mp	Mn	M	w	W <sub>lim</sub>	S <sub>m</sub>	ε <sub>sm</sub>
1	0.23	20.11	10.05	118.71	-113.05	-12.32	0.00	0.30	0.00	0.000000
2	2.15	20.11	10.05	118.71	-113.05	16.88	0.00	0.30	0.00	0.000000
3	4.08	20.11	10.05	118.71	-113.05	-16.70	0.00	0.30	0.00	0.000000

**Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 32 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo]**

N°	X	A <sub>fi</sub>	A <sub>fs</sub>	Mp	Mn	M	w	W <sub>lim</sub>	S <sub>m</sub>	ε <sub>sm</sub>
1	0.23	10.05	10.05	111.91	-111.91	-28.82	0.00	0.30	0.00	0.000000
2	1.45	10.05	10.05	111.91	-111.91	-7.06	0.00	0.30	0.00	0.000000
3	2.67	10.05	10.05	111.91	-111.91	-12.32	0.00	0.30	0.00	0.000000

**Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 32 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo]**

N°	X	A <sub>fi</sub>	A <sub>fs</sub>	Mp	Mn	M	w	W <sub>lim</sub>	S <sub>m</sub>	ε <sub>sm</sub>
1	0.23	10.05	10.05	111.91	-111.91	-23.86	0.00	0.30	0.00	0.000000
2	1.45	10.05	10.05	111.91	-111.91	-8.12	0.00	0.30	0.00	0.000000
3	2.67	10.05	10.05	111.91	-111.91	-16.70	0.00	0.30	0.00	0.000000

**Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 33 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]**

N°	X	A <sub>fi</sub>	A <sub>fs</sub>	Mp	Mn	M	w	W <sub>lim</sub>	S <sub>m</sub>	ε <sub>sm</sub>
1	0.23	10.05	14.07	112.37	-114.63	27.66	0.00	0.30	0.00	0.000000
2	2.15	10.05	14.07	112.37	-114.63	-24.69	0.00	0.30	0.00	0.000000
3	4.08	10.05	14.07	112.37	-114.63	23.43	0.00	0.30	0.00	0.000000

**Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 33 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]**

N°	X	A <sub>fi</sub>	A <sub>fs</sub>	Mp	Mn	M	w	W <sub>lim</sub>	S <sub>m</sub>	ε <sub>sm</sub>
1	0.23	20.11	10.05	118.71	-113.05	-12.29	0.00	0.30	0.00	0.000000
2	2.15	20.11	10.05	118.71	-113.05	16.40	0.00	0.30	0.00	0.000000
3	4.08	20.11	10.05	118.71	-113.05	-16.14	0.00	0.30	0.00	0.000000

Scatolare pk 135+770 - TS04 SU S06 - Relazione tecnica e di calcolo

81

RTI di progettazione:



Mandataria

Via G.B. Sammartini n°5  
20125 - Milano  
Tel. 02 6787911  
email: mail@proiter.it



Mandante

Via Artemide n°3  
92100 Agrigento  
Tel. 0922 421007  
email: deltaingegneria@pec.it

## Progetto Esecutivo

**Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 33 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]**

N°	X	A <sub>fi</sub>	A <sub>fs</sub>	Mp	Mn	M	w	W <sub>lim</sub>	S <sub>m</sub>	ε <sub>sm</sub>
1	0.23	10.05	10.05	111.91	-111.91	-27.66	0.00	0.30	0.00	0.000000
2	1.45	10.05	10.05	111.91	-111.91	-6.78	0.00	0.30	0.00	0.000000
3	2.67	10.05	10.05	111.91	-111.91	-12.29	0.00	0.30	0.00	0.000000

**Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 33 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]**

N°	X	A <sub>fi</sub>	A <sub>fs</sub>	Mp	Mn	M	w	W <sub>lim</sub>	S <sub>m</sub>	ε <sub>sm</sub>
1	0.23	10.05	10.05	111.91	-111.91	-23.43	0.00	0.30	0.00	0.000000
2	1.45	10.05	10.05	111.91	-111.91	-7.63	0.00	0.30	0.00	0.000000
3	2.67	10.05	10.05	111.91	-111.91	-16.14	0.00	0.30	0.00	0.000000

**Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 34 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo ]**

N°	X	A <sub>fi</sub>	A <sub>fs</sub>	Mp	Mn	M	w	W <sub>lim</sub>	S <sub>m</sub>	ε <sub>sm</sub>
1	0.23	10.05	14.07	112.37	-114.63	23.86	0.00	0.30	0.00	0.000000
2	2.15	10.05	14.07	112.37	-114.63	-25.58	0.00	0.30	0.00	0.000000
3	4.08	10.05	14.07	112.37	-114.63	28.82	0.00	0.30	0.00	0.000000

**Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 34 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo ]**

N°	X	A <sub>fi</sub>	A <sub>fs</sub>	Mp	Mn	M	w	W <sub>lim</sub>	S <sub>m</sub>	ε <sub>sm</sub>
1	0.23	20.11	10.05	118.71	-113.05	-16.70	0.00	0.30	0.00	0.000000
2	2.15	20.11	10.05	118.71	-113.05	16.88	0.00	0.30	0.00	0.000000
3	4.08	20.11	10.05	118.71	-113.05	-12.32	0.00	0.30	0.00	0.000000

**Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 34 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo ]**

N°	X	A <sub>fi</sub>	A <sub>fs</sub>	Mp	Mn	M	w	W <sub>lim</sub>	S <sub>m</sub>	ε <sub>sm</sub>
1	0.23	10.05	10.05	111.91	-111.91	-23.86	0.00	0.30	0.00	0.000000
2	1.45	10.05	10.05	111.91	-111.91	-8.12	0.00	0.30	0.00	0.000000
3	2.67	10.05	10.05	111.91	-111.91	-16.70	0.00	0.30	0.00	0.000000

**Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 34 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo ]**

N°	X	A <sub>fi</sub>	A <sub>fs</sub>	Mp	Mn	M	w	W <sub>lim</sub>	S <sub>m</sub>	ε <sub>sm</sub>
1	0.23	10.05	10.05	111.91	-111.91	-28.82	0.00	0.30	0.00	0.000000
2	1.45	10.05	10.05	111.91	-111.91	-7.06	0.00	0.30	0.00	0.000000
3	2.67	10.05	10.05	111.91	-111.91	-12.32	0.00	0.30	0.00	0.000000

**Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 35 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]**

N°	X	A <sub>fi</sub>	A <sub>fs</sub>	Mp	Mn	M	w	W <sub>lim</sub>	S <sub>m</sub>	ε <sub>sm</sub>
1	0.23	10.05	14.07	112.37	-114.63	23.43	0.00	0.30	0.00	0.000000
2	2.15	10.05	14.07	112.37	-114.63	-24.69	0.00	0.30	0.00	0.000000
3	4.08	10.05	14.07	112.37	-114.63	27.66	0.00	0.30	0.00	0.000000

**Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 35 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]**

N°	X	A <sub>fi</sub>	A <sub>fs</sub>	Mp	Mn	M	w	W <sub>lim</sub>	S <sub>m</sub>	ε <sub>sm</sub>
1	0.23	20.11	10.05	118.71	-113.05	-16.14	0.00	0.30	0.00	0.000000
2	2.15	20.11	10.05	118.71	-113.05	16.40	0.00	0.30	0.00	0.000000
3	4.08	20.11	10.05	118.71	-113.05	-12.29	0.00	0.30	0.00	0.000000

**Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 35 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]**

N°	X	A <sub>fi</sub>	A <sub>fs</sub>	Mp	Mn	M	w	W <sub>lim</sub>	S <sub>m</sub>	ε <sub>sm</sub>
1	0.23	10.05	10.05	111.91	-111.91	-23.43	0.00	0.30	0.00	0.000000
2	1.45	10.05	10.05	111.91	-111.91	-7.63	0.00	0.30	0.00	0.000000
3	2.67	10.05	10.05	111.91	-111.91	-16.14	0.00	0.30	0.00	0.000000

**Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 35 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]**

N°	X	A <sub>fi</sub>	A <sub>fs</sub>	Mp	Mn	M	w	W <sub>lim</sub>	S <sub>m</sub>	ε <sub>sm</sub>
1	0.23	10.05	10.05	111.91	-111.91	-27.66	0.00	0.30	0.00	0.000000
2	1.45	10.05	10.05	111.91	-111.91	-6.78	0.00	0.30	0.00	0.000000
3	2.67	10.05	10.05	111.91	-111.91	-12.29	0.00	0.30	0.00	0.000000

## 10.5 Verifica del cordolo delle barriere di sicurezza

Nel presente paragrafo vengono presentate le verifiche dei cordoli nel quale sono ancorate le barriere di sicurezza. Per semplicità, viene verificato il cordolo più piccolo, per il quale le verifiche risultano più gravose, estendendo i risultati anche a quello più grande.

### 10.5.1 Analisi dei carichi

Ai sensi del § 5.1.3.10 "Urto di veicolo in svio" delle NTC "Le barriere di sicurezza stradali e gli elementi strutturali ai quali sono collegati devono essere dimensionati in funzione della classe di contenimento richiesta per l'impiego specific, dalle normative nazionali applicabili".

Pertanto i carichi cui deve essere calcolato/verificato il cordolo sono:

- Peso proprio dell'elemento, valutato tenendo conto di un peso specifico del cemento armato di  $25 \text{ kN/m}^3$ ;
- Carichi permanenti: il peso della barriera è valutato in  $1 \text{ kN/m}$
- Urto, valutato come segue

Il § 3.6.3.3.2 prevede che "In assenza di specifiche prescrizioni, nel progetto strutturale dei ponti si può tener conto delle forze causate da collisioni accidentali sugli elementi di sicurezza attraverso una forza orizzontale equivalente di collisione di  $100 \text{ kN}$ . Essa rappresenta l'effetto dell'impatto da trasmettere ai vincoli e deve essere considerata agente trasversalmente ed orizzontalmente  $100 \text{ mm}$  sotto la sommità dell'elemento o  $1,0 \text{ m}$  sopra il livello del piano di marcia, a seconda di quale valore sia più piccolo.". Lo schema di calcolo è il seguente:

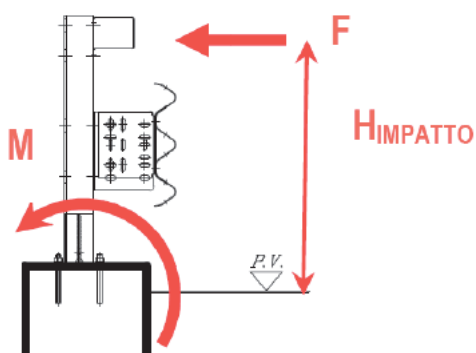


Figura 19 – Schema di calcolo per l'azione di urto

Sostanzialmente, il problema viene modellato bidimensionalmente, studiando un elemento di cordolo di lunghezza unitaria, soggetto all'azione di urto sopra riportata, che di fatto è

Scatolare pk 135+770 - TS04 SU S06 - Relazione tecnica e di calcolo

equivalente a considerare un cordolo avente lunghezza pari all'effettivo sviluppo, soggetto ad una forza distribuita di 100 kN/m.

È possibile, in alternativa, valutare l'azione da urto considerando il momento plastico che il montante della barriera metallica di sicurezza può fornire.

Poiché in questa fase di progetto non si conoscono le caratteristiche geometriche della barriera che dovrà essere installata, questo secondo metodo non è utilizzabile.

Le azioni da urto veicolare sono azioni eccezionali, e pertanto sono caratterizzate da coefficienti di sicurezza dei materiali (cfr. §4.1.4) e da coefficienti di amplificazione dei carichi (cfr. §2.5.3) unitari.

### **10.5.2 Combinazioni dei carichi**

Ai sensi del § 5.1.3.10 "Urto di veicolo in svio" delle NTC "I sicurvia e gli elementi strutturali ai quali sono collegati devono essere dimensionati in funzione della classe di contenimento richiesta per l'impiego specifico (vedi D.M. 21-06-04 n.2367)".

Ai sensi di quanto definito al punto 2.5.3 delle NTC, la combinazione eccezionale dei carichi assume la forma:

$$G_1 + G_2 + P + A_d + \sum_{i=2}^n \psi_{2i} Q_{ki}$$

dove:

$G_1$  è il valore caratteristico delle azioni permanenti strutturali;

$G_2$  è il valore caratteristico delle azioni permanenti non strutturali;

$P$  è il valore caratteristico delle azioni di precompressione (se presenti);

$A_d$  è il valore delle azioni eccezionali;

$Q_{ki}$  è il valore caratteristico della  $i$ -esima azione variabile;

$\psi_{21}$  è il coefficiente di combinazione che tiene conto di azioni variabili concomitanti;

Dato che l'azione da urto risulta caratterizzante nel progetto dei cordoli, allora è possibile procedere direttamente con il calcolo nei confronti della combinazione eccezionale.

A rigore, il progetto del cordolo deve essere effettuato anche nei confronti degli stati limite ultimi (combinazione fondamentale).

La combinazione fondamentale, così come definita al punto 2.5.3 delle NTC, prevede:

$$\gamma_{G1}G_1 + \gamma_{G2}G_2 + \gamma_P P + \gamma_{Q1}Q_{k1} + \sum_{i=2}^n \gamma_{Qi}\psi_{0i}Q_{ki}$$

dove:

$G_1$  è il valore caratteristico delle azioni permanenti strutturali;

$G_2$  è il valore caratteristico delle azioni permanenti non strutturali;

$P$  è il valore caratteristico delle azioni di precompressione (se presenti);

$A_d$  è il valore delle azioni eccezionali;

$Q_{k1}$  è il valore caratteristico dell'azione variabile dominante;

$Q_{ki}$  è il valore caratteristico della  $i$ -esima azione variabile che agisce contemporaneamente a quella dominante;

$\gamma_{G1} = 1,3$  è il coefficiente parziale relativo alle azioni permanenti strutturali;

$\gamma_{G2} = 1,5$  è il coefficiente parziale relativo alle azioni permanenti non strutturali;

$\gamma_P$  è il coefficiente parziale relativo alle azioni di precompressione (se presenti);

$\gamma_{Qi} = 1,5$  è il coefficiente parziale relativo alle azioni variabili;

$\psi_{21}$  è il coefficiente di combinazione che tiene conto di azioni variabili concomitanti;

Tuttavia le sollecitazioni derivanti dalla combinazione allo SLU sono di modesta entità e non sono dimensionanti per i cordoli. Pertanto esse vengono omesse all'interno del presente elaborato.

### 10.5.3 Sollecitazioni di Taglio

Secondo le NTC, la resistenza a taglio di elementi strutturali dotati di specifica armatura a taglio deve essere valutata in conformità alla schematizzazione a traliccio ideale i cui elementi resistenti sono le armature trasversali e longitudinali, il corrente compresso di calcestruzzo e i puntoni d'anima inclinati. La verifica di resistenza (SLU) si considera soddisfatta se:

$$V_{Rd} \geq V_{Ed}$$

in cui

$V_{Ed}$  è il valore di calcolo dello sforzo di taglio agente, nel caso specifico pari a  $F_{H,urto}$

$V_{Rd} = \min(V_{Rsd}; V_{Rcd})$  è la resistenza a taglio della trave

$V_{Rsd}$  è la resistenza di calcolo a "taglio trazione" definita come

$$0.9 \cdot d \cdot \frac{A_{sw}}{s} f_{yd} \cdot (ctg\alpha + ctg\theta) \sin\alpha$$

$V_{Rcd}$  è la resistenza di calcolo a "taglio compressione" definita come

$$0.9 \cdot d \cdot b_w \cdot \alpha_c \cdot f'_{cd} \cdot \frac{(ctg\alpha + ctg\theta)}{(1 + ctg^2\theta)}$$

Nelle precedenti relazioni:

$A_{sw}$  area armatura trasversale;

$b_w$  larghezza minima della sezione;

$s$  interasse armature trasversali;

$\alpha$  angolo d'inclinazione dell'armatura trasversale rispetto all'asse della trave;

$\theta$  inclinazione dei puntoni in calcestruzzo, tale che  $1.0 \leq \cot\theta \leq 2.5$ ;

$f_{yd}$  resistenza di calcolo allo snervamento dell'acciaio;

$f'_{cd} = 0.5 f_{cd}$  resistenza a compressione ridotta del calcestruzzo d'anima;

$f_{cd}$  resistenza di calcolo a compressione ( $f_{cd} = \alpha_c f_{ck} / \gamma_c$ );

$d$  altezza utile della sezione;

$\alpha_c$  coefficiente maggiorativo (unitario per membrature non compresse, quali il cordolo).

#### 10.5.4 Sollecitazioni di Torsione

Secondo le NTC, la verifica a torsione di elementi strutturali dotati di armatura trasversale si considera soddisfatta se:

$$T_{Rd} \geq T_{Ed}$$

in cui

$T_{Ed}$  è il valore di calcolo del momento torcente agente, nel caso specifico pari a  $M_{Urto}$ .

$T_{Rd} = \min(T_{Rsd}; T_{Rld}; V_{Rcd})$  è la resistenza a torsione della trave

$T_{Rsd}$  è la resistenza di calcolo a torsione "lato acciaio" con riferimento alle staffe trasversali definita come

$$T_{Rsd} = 2 \cdot A \cdot \frac{A_s}{s} f_{yd} \cdot ctg\theta$$

$T_{Rld}$  è la resistenza di calcolo a torsione "lato acciaio" con riferimento all'armatura di parete definita come

$$T_{Rld} = 2 \cdot A \cdot \frac{\sum A_l}{u_m} f_{yd} / ctg\theta$$

$V_{Rcd}$  è la resistenza di calcolo a torsione "lato calcestruzzo" definita come

$$T_{Rcd} = 2 \cdot A \cdot t \cdot f'_{cd} \cdot \frac{ctg\theta}{(1 + ctg^2\theta)}$$

Nelle precedenti relazioni:

A area racchiusa dalla fibra media del profilo periferico;

$A_s$  area armatura trasversale;

s interasse armature trasversali;

$f_{yd}$  resistenza di calcolo allo snervamento dell'acciaio;

$\theta$  inclinazione dei puntoni in calcestruzzo, tale che  $0.4 \leq \cot\theta \leq 2.5$ ;

$A_l$  area armatura di parete;

$u_m$  perimetro medio del nucleo resistente;

t è lo spessore della sezione cava (per sezioni piene  $t = A_c/u$  dove  $A_c$  è l'area della sezione ed u è il suo perimetro, con  $t \geq 2$  volte la distanza fra il bordo e il centro dell'armatura longitudinale);

$f'_{cd} = 0.5 f_{cd}$  resistenza a compressione ridotta del calcestruzzo d'anima;

$f_{cd}$  resistenza di calcolo a compressione ( $f_{cd} = \alpha_{cc} f_{ck}/\gamma_c$ ).

### 10.5.5 Sollecitazioni combinate Taglio-Torsione

La resistenza di una membratura, soggetta a taglio e torsione, non deve eccedere la resistenza delle bielle compresse di calcestruzzo; deve essere pertanto soddisfatta la seguente relazione:

$$\frac{T_{Ed}}{T_{Rcd}} + \frac{V_{Ed}}{V_{Rcd}} \leq 1$$



### 10.5.6 Verifiche

Vengono di seguito riportate le verifiche.

L'armatura longitudinale del cordolo è costituita da 19 $\Phi$ 16 (11 inferiori, 6 superiori e 2 intermedi); quella trasversale è costituita da 2 bracci  $\Phi$ 16/20 cm, più spille 2 $\Phi$ 12/20 cm.

DATI			
<b>MATERIALI</b>			
Resistenza cilindrica caratteristica calcestruzzo	$f_{ck}$	33.20	MPa
Resistenza di calcolo a compressione calcestruzzo	$f_{cd}$	33.20	MPa
Resistenza a compressione ridotta anima cls	$f'_{cd}$	16.60	MPa
Resistenza di progetto a trazione calcestruzzo	$f_{ctd}$	2.17	MPa
Resistenza di calcolo allo snervamento dell'acciaio	$f_{yd}$	450.00	MPa
<b>GEOMETRIA CORDOLO</b>			
Altezza sezione	$h$	0.70	m
Larghezza minima sezione	$b_{wmin}$	1.00	m
Larghezza massima sezione	$b_{wmax}$	1.00	m
<b>ARMATURA LONGITUDINALE CORDOLO</b>			
Diametro armatura longitudinale	$\Phi$	16	mm
Numero ferri	$n_l$	19	-
Area armatura longitudinale	$A_l$	0.0038202	m <sup>2</sup>
Copriferro	$c$	50	mm
<b>ARMATURA TRASVERSALE CORDOLO</b>			
Diametro armatura trasversale	$\Phi$	16	mm
Numero bracci	$n_b$	2.6	-
Area armatura trasversale	$A_{sw}$	0.0005152	m <sup>2</sup>
Interasse armature trasversali	$s$	0.2	m
Angolo inclinazione armatura trasversale da asse	$\alpha$	90	°
<b>AZIONI</b>			
Azione di urto	$F_{H,urto}$	100	kN
Altezza di applicazione	$H$	1	m
Peso barriera	$p$	0.1	kN/m
Distanza massima barriera da sezione di ripresa di getto	$d$	1	m
Taglio dir. verticale	$V_v$	18	kN/m
Taglio dir. orizzontale	$V_h$	100	kN/m
Momento torcente	$M$	100	kN m/m

**RTI di progettazione:**



**Mandataria**

Via G.B. Sammartini n°5  
20125 - Milano  
Tel. 02 6787911  
email: mail@proiter.it



**Mandante**

Via Artemide n°3  
92100 Agrigento  
Tel. 0922 421007  
email: deltaingegneria@pec.it

La verifica dell'armatura longitudinale della soletta superiore del tombino viene effettuata assumendo che l'intero momento dovuto all'urto si trasferisca alla soletta. In questo caso la condizione più sfavorevole è quella relativa al cordolo più alto, in quanto il braccio dell'azione d'urto è maggiore; tale braccio, rispetto all'asse della soletta, è pari a 1.67 m.

Il momento agente nella combinazione eccezionale è pari a  $100 \times 1.67 = 167 \text{ kN m/m}$ .

La sezione resistente ha larghezza unitaria e altezza pari a 45 cm. L'armatura è costituita da  $\Phi 16/20$ , sia superiormente che inferiormente.

Il momento ultimo in condizione eccezionale è pari a 184.2 kN m/m; pertanto la sezione è verificata con un coefficiente di sicurezza pari a 1.10.

In realtà tale valore è estremamente cautelativo, in quanto trascura effetti tridimensionali che ripartiscono i momenti in maniera molto più favorevole.

**RTI di progettazione:****Mandataria**

Via G.B. Sammartini n°5  
20125 - Milano  
Tel. 02 6787911  
email: mail@proiter.it

**Mandante**

Via Artemide n°3  
92100 Agrigento  
Tel. 0922 421007  
email: deltaingegneria@pec.it

## 11 VERIFICHE GEOTECNICHE

### Simbologia adottata

$IC$  Indice della combinazione

$N_c, N_q, N_g$  Fattori di capacità portante

$N_c, N_q, N_g$  Fattori di capacità portante corretti per effetto forma, inclinazione del carico, affondamento, etc.

$q_u$  Portanza ultima del terreno, espressa in [N/mm<sup>2</sup>]

$Q_u$  Portanza ultima del terreno, espressa in [kN]/m

$Q_y$  Carico verticale al piano di posa, espressa in [kN]/m

$FS$  Fattore di sicurezza a carico limite

IC	$N_c$	$N_q$	$N_g$	$N'_c$	$N'_q$	$N'_y$	$q_u$	$Q_u$	$Q_y$	FS
1	23.94	13.20	14.47	31.07	16.18	14.47	1.544	6638.86	209.24	31.73
2	23.94	13.20	14.47	31.07	16.18	14.47	1.544	6638.86	647.76	10.25
3	23.94	13.20	14.47	31.07	16.18	14.47	1.544	6638.86	717.01	9.26
4	23.94	13.20	14.47	31.07	16.18	14.47	1.544	6638.86	620.16	10.71
5	23.94	13.20	14.47	31.07	16.18	14.47	1.311	5637.92	717.01	7.86
6	23.94	13.20	14.47	31.07	16.18	14.47	1.342	5770.93	620.16	9.31
7	23.94	13.20	14.47	31.07	16.18	14.47	1.351	5807.90	647.76	8.97
8	23.94	13.20	14.47	5.87	4.05	1.60	0.211	905.45	311.24	2.91
9	23.94	13.20	14.47	10.68	6.37	3.29	0.390	1678.92	311.24	5.39
10	23.94	13.20	14.47	9.62	5.86	2.88	0.348	1495.70	311.24	4.81
11	23.94	13.20	14.47	27.52	14.47	12.12	1.300	5590.79	234.06	23.89
12	23.94	13.20	14.47	27.84	14.63	12.33	1.322	5683.32	223.86	25.39
13	23.94	13.20	14.47	27.52	14.47	12.12	1.300	5590.79	234.06	23.89
14	23.94	13.20	14.47	27.84	14.63	12.33	1.322	5683.32	223.86	25.39

#### RTI di progettazione:



#### Mandataria

Via G.B. Sammartini n°5  
20125 - Milano  
Tel. 02 6787911  
email: mail@proiter.it



#### Mandante

Via Artemide n°3  
92100 Agrigento  
Tel. 0922 421007  
email: deltaingegneria@pec.it

## 12 MURI D'ALA

### 12.1 Generalità

Nel presente capitolo vengono riportati i calcoli e le verifiche relativi ai muri d'ala.

La geometria di tali elementi è riportata di seguito.

#### Paramento

Materiale	Cls Armato
Altezza paramento	3.50 [m]
Altezza paramento libero	2.80 [m]
Spessore in sommità	0.30 [m]
Spessore all'attacco con la fondazione	0.58 [m]
Inclinazione paramento esterno	0.00 [°]
Inclinazione paramento interno	5.80 [°]

#### Fondazione

Materiale	Cls Armato
Lunghezza mensola di valle	0.40 [m]
Lunghezza mensola di monte	1.72 [m]
Lunghezza totale	2.70 [m]
Inclinazione piano di posa	0.00 [°]
Spessore	0.70 [m]
Spessore magrone	0.20 [m]

#### **RTI di progettazione:**



#### **Mandataria**

Via G.B. Sammartini n°5  
20125 - Milano  
Tel. 02 6787911  
email: mail@proiter.it



#### **Mandante**

Via Artemide n°3  
92100 Agrigento  
Tel. 0922 421007  
email: deltaingegneria@pec.it

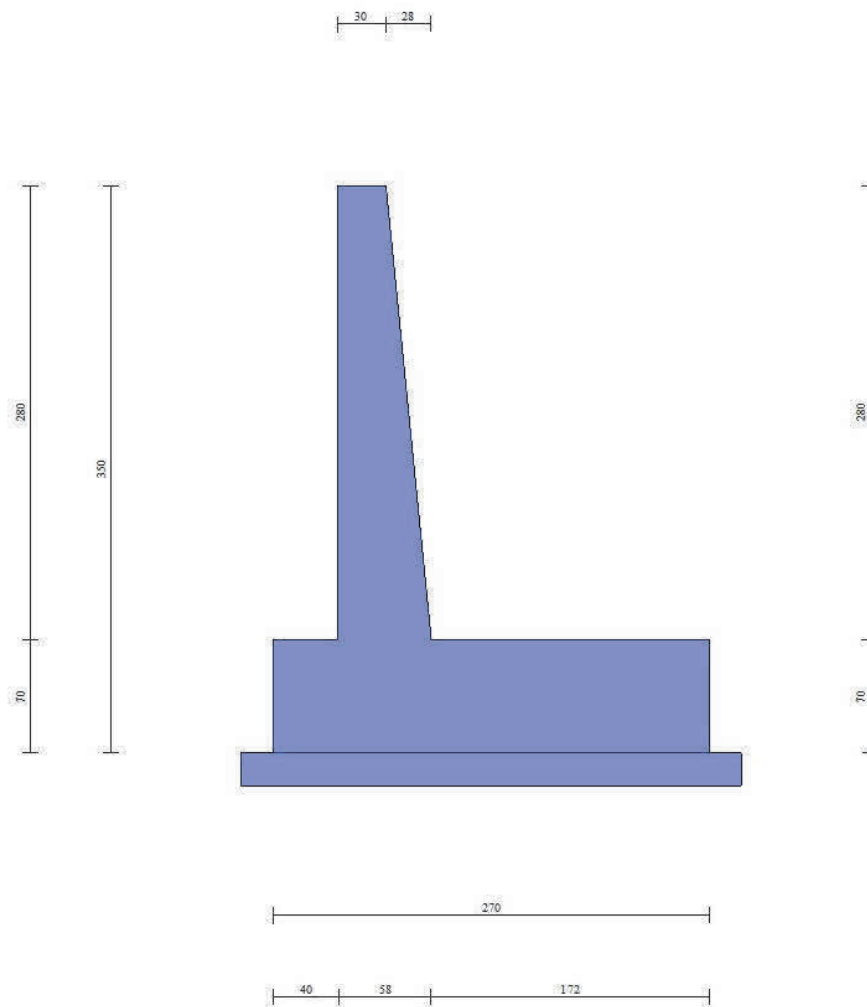


Figura 20 – Geometria del muro d'ala

## 12.2 Modellazione

### 12.2.1 Tipo di analisi svolta

L'analisi strutturale e le verifiche sono condotte con l'ausilio di un codice di calcolo automatico. La verifica della sicurezza degli elementi strutturali è stata valutata con i metodi della scienza delle costruzioni.

Il calcolo dei muri di sostegno viene eseguito secondo le seguenti fasi:

- Calcolo della spinta del terreno
- Verifica a ribaltamento
- Verifica a scorrimento del muro sul piano di posa

- Verifica della stabilità complesso fondazione terreno (carico limite)
- Verifica della stabilità globale
- Calcolo delle sollecitazioni sia del muro che della fondazione, progetto delle armature e relative verifiche dei materiali.

L'analisi strutturale sotto le azioni sismiche è condotta con il metodo dell'analisi statica equivalente secondo le disposizioni del capitolo 7 del D.M. 17/07/2018.

La verifica delle sezioni degli elementi strutturali è eseguita con il metodo degli Stati Limite. Le combinazioni di carico adottate sono esaustive relativamente agli scenari di carico più gravosi cui l'opera sarà soggetta.

### **12.2.2 Origine e caratteristiche dei codici di calcolo**

Titolo MAX - Analisi e Calcolo Muri di Sostegno

Versione 15.0

Produttore Aztec Informatica srl, Casali del Manco - loc. Casole Bruzio (CS)

Utente Duomi S.r.l.

Licenza AIU2302G8

### **12.2.3 Affidabilità dei codici di calcolo**

Un attento esame preliminare della documentazione a corredo del software ha consentito di valutarne l'affidabilità. La documentazione fornita dal produttore del software contiene un'esauriente descrizione delle basi teoriche, degli algoritmi impiegati e l'individuazione dei campi d'impiego. La società produttrice Aztec Informatica srl ha verificato l'affidabilità e la robustezza del codice di calcolo attraverso un numero significativo di casi prova in cui i risultati dell'analisi numerica sono stati confrontati con soluzioni teoriche.

### **12.2.4 Modalità di presentazione dei risultati**

La relazione di calcolo strutturale presenta i dati di calcolo tale da garantirne la leggibilità, la corretta interpretazione e la riproducibilità. La relazione di calcolo illustra in modo esaustivo i dati in ingresso ed i risultati delle analisi in forma tabellare.

### **12.2.5 Informazioni generali sull'elaborazione**

Il software prevede una serie di controlli automatici che consentono l'individuazione di errori di modellazione, di non rispetto di limitazioni geometriche e di armatura e di presenza di elementi non verificati. Il codice di calcolo consente di visualizzare e controllare, sia in forma grafica che tabellare, i dati del modello strutturale, in modo da avere una visione consapevole del comportamento corretto del modello strutturale.

### **12.2.6 Giudizio motivato di accettabilità dei risultati**

I risultati delle elaborazioni sono stati sottoposti a controlli dall'utente del software. Tale valutazione ha compreso il confronto con i risultati di semplici calcoli, eseguiti con metodi tradizionali. Inoltre sulla base di considerazioni riguardanti gli stati tensionali e deformativi determinati, si è valutata la validità delle scelte operate in sede di schematizzazione e di modellazione della struttura e delle azioni.

In base a quanto sopra, si può affermare che l'elaborazione è corretta ed idonea al caso specifico, pertanto i risultati di calcolo sono da ritenersi validi ed accettabili.

## **12.3 Calcolo della spinta sul muro**

### **12.3.1 Metodo di Culmann**

Il metodo di Culmann adotta le stesse ipotesi di base del metodo di Coulomb. La differenza sostanziale è che mentre Coulomb considera un terrapieno con superficie a pendenza costante e carico uniformemente distribuito (il che permette di ottenere una espressione in forma chiusa per il coefficiente di spinta) il metodo di Culmann consente di analizzare situazioni con profilo di forma generica e carichi sia concentrati che distribuiti comunque disposti. Inoltre, rispetto al metodo di Coulomb, risulta più immediato e lineare tener conto della coesione del masso spingente. Il metodo di Culmann, nato come metodo essenzialmente grafico, si è evoluto per essere trattato mediante analisi numerica (noto in questa forma come metodo del cuneo di tentativo). Come il metodo di Coulomb anche questo metodo considera una superficie di rottura rettilinea.

I passi del procedimento risolutivo sono i seguenti:

- si impone una superficie di rottura e si considera il cuneo di spinta delimitato dalla superficie di rottura stessa, dalla parete su cui si calcola la spinta e dal profilo del terreno;



- si valutano tutte le forze agenti sul cuneo di spinta e cioè peso proprio ( $W$ ), carichi sul terrapieno, resistenza per attrito e per coesione lungo la superficie di rottura ( $R$  e  $C$ ) e resistenza per coesione lungo la parete ( $A$ );
- dalle equazioni di equilibrio si ricava il valore della spinta  $S$  sulla parete.

Questo processo viene iterato fino a trovare l'angolo di rottura per cui la spinta risulta massima. La convergenza non si raggiunge se il terrapieno risulta inclinato di un angolo maggiore dell'angolo d'attrito del terreno.

Nei casi in cui è applicabile il metodo di Coulomb (profilo a monte rettilineo e carico uniformemente distribuito) i risultati ottenuti col metodo di Culmann coincidono con quelli del metodo di Coulomb.

Le pressioni sulla parete di spinta si ricavano derivando l'espressione della spinta  $S$  rispetto all'ordinata  $z$ . Noto il diagramma delle pressioni è possibile ricavare il punto di applicazione della spinta.

### **12.3.2 Spinta in presenza di falda**

Si rimanda a quanto riportato nel §4.2.2.

### **12.3.3 Spinta in presenza di sisma**

Si rimanda a quanto riportato nel §4.2.4.

## **12.4 Analisi dei carichi**

### **12.4.1 Pesi propri**

Il peso proprio degli elementi strutturali è calcolato considerando un peso specifico pari a 25 kN/m<sup>3</sup> per il calcestruzzo armato.

### **12.4.2 Spinta del terreno**

La spinta del terreno è stata determinata secondo quanto riportato nel §12.3.

Le caratteristiche del terreno di fondazione e del terreno di rinfianco sono riportate nel §6.

Non è presente falda.

Il profilo del terreno è riportato nella seguente figura.

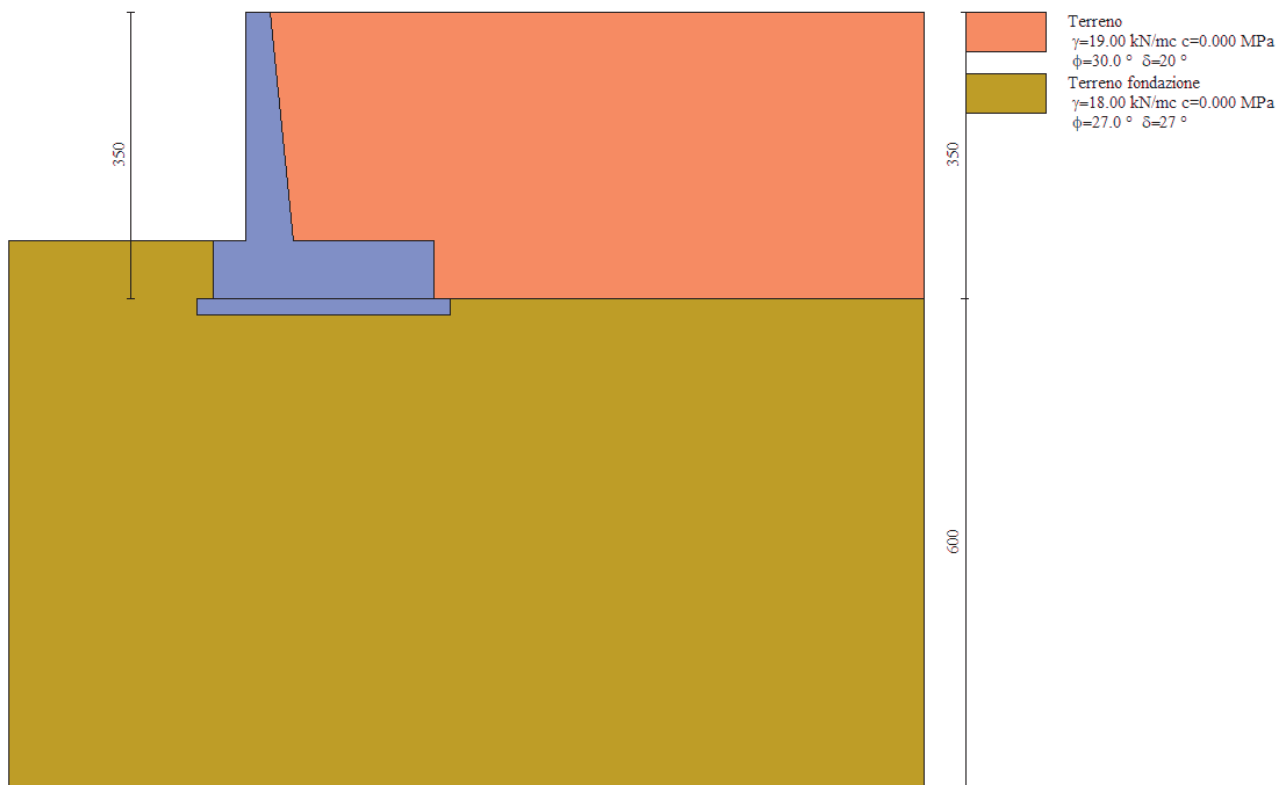


Figura 21 – Profilo del terreno

Geometria profilo terreno a monte del muro

## Simbologia adottata

(Sistema di riferimento con origine in testa al muro, ascissa X positiva verso monte, ordinata Y positiva verso l'alto)

N numero ordine del punto

X ascissa del punto espressa in [m]

Y ordinata del punto espressa in [m]

A inclinazione del tratto espressa in [°]

n°	X	Y	A
	[m]	[m]	[°]
1	0.00	0.00	0.000
2	8.00	0.00	0.000

Terreno a valle del muro

Inclinazione terreno a valle del muro rispetto all'orizzontale 0.000 [°]

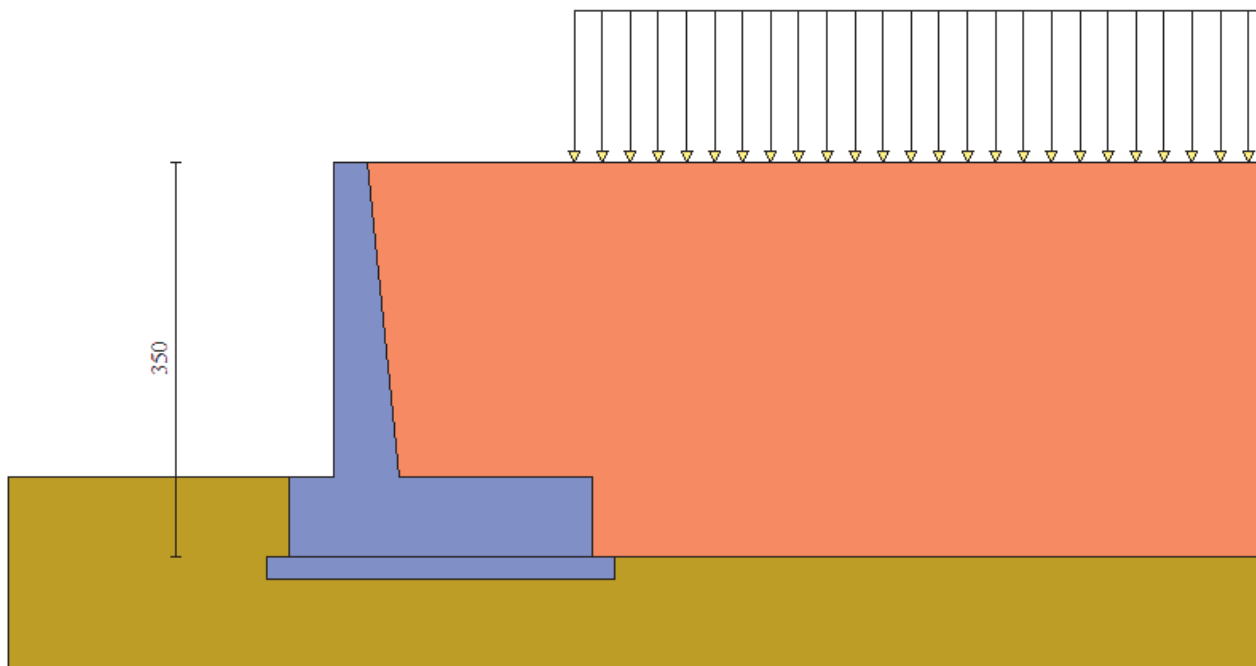
**12.4.3 Carichi variabili**È stato considerato un carico di 20 kN/m<sup>2</sup>, applicato sull'intera carreggiata stradale.

Figura 22 – Carico variabile

**Simbologia adottata**

Carichi verticali positivi verso il basso.

Carichi orizzontali positivi verso sinistra.

Momento positivo senso antiorario.

X Ascissa del punto di applicazione del carico concentrato espressa in [m]

F<sub>x</sub> Componente orizzontale del carico concentrato espressa in [kg]F<sub>y</sub> Componente verticale del carico concentrato espressa in [kg]

M Momento espresso in [kgm]

X<sub>i</sub> Ascissa del punto iniziale del carico ripartito espressa in [m]X<sub>f</sub> Ascissa del punto finale del carico ripartito espressa in [m]Q<sub>i</sub> Intensità del carico per x=X<sub>i</sub> espressa in [kg]Q<sub>f</sub> Intensità del carico per x=X<sub>f</sub> espressa in [kg]**Condizione n° 1 (Condizione 1) - VARIABILE TF**Coeff. di combinazione  $\Psi_0=0.75 - \Psi_1=0.75 - \Psi_2=0.00$ **Carichi sul terreno**

n°	Tipo	X	F <sub>x</sub>	F <sub>y</sub>	M	X <sub>i</sub>	X <sub>f</sub>	Q <sub>i</sub>	Q <sub>f</sub>
		[m]	[kg]	[kg]	[kgm]	[m]	[m]	[kg]	[kg]
1	Distribuito					1.84	8.00	2039.40	2039.40

**RTI di progettazione:****Mandataria**

Via G.B. Sammartini n°5

20125 - Milano

Tel. 02 6787911

email: mail@proiter.it

**Mandante**

Via Artemide n°3

92100 Agrigento

Tel. 0922 421007

email: deltaingegneria@pec.it

### 12.4.4 Azione sismica

Si rimanda a quanto riportato nel §7.4.

A differenza del tombino, si assume che il muro possa muoversi rispetto al terreno, per cui vengono assunti i coefficienti di riduzione dell'accelerazione massima previsti dalle NTC 2018, come riportato di seguito.

	SLV	SLD
Accelerazione al suolo $a_g$ [m/s <sup>2</sup> ]	0.600	0.310
Accelerazione al suolo $a_g$ [% di g]	<b>0.061</b>	<b>0.032</b>
Massimo fattore amplificazione spettro orizzontale $F_0$	2.970	2.730
Periodo inizio tratto spettro a velocità costante $T_c^*$	0.370	0.310
Tipo di sottosuolo - Coefficiente stratigrafico $S_s$	Tipo B <input type="text" value="1.200"/>	<b>1.200</b>
Coefficiente di riduzione ( $\beta_m$ )	C <input type="text" value="0.380"/>	0.470
Coefficiente di riduzione ( $\beta_m$ ) verifica ribaltamento	0.57	
Coefficiente amplificazione topografica $S_T$	T1 <input type="text" value="1.00"/>	
<b><math>K_h = a_g/g * S_s * S_t * \beta_m</math></b>		
<b>Coeff. di intensità sismica orizzontale <math>K_h</math> [%]</b>	<b>2.789</b>	<b>1.782</b>
Intensità sismica Verticale/Orizzontale	<input type="text" value="0.50"/>	

Figura 23 – Determinazione dei coefficienti di intensità sismica

### 12.5 Combinazioni dei carichi

Si rimanda a quanto riportato nel §8.

#### 12.5.1 Riepilogo dei coefficienti

Coeff. parziali per le azioni o per l'effetto delle azioni

Carichi	Effetto		Combinazioni statiche					Combinazioni sismiche		
			HYD	UPL	EQU	A1	A2	EQU	A1	A2
Permanenti strutturali	Favolevoli	$\gamma_{G1,fav}$	0.90	0.90	0.90	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Permanenti strutturali	Sfavolevoli	$\gamma_{G1,sfav}$	1.30	1.10	1.10	1.30	1.00	1.00	1.00	1.00
Permanenti non strutturali	Favolevoli	$\gamma_{G2,fav}$	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
Permanenti non strutturali	Sfavolevoli	$\gamma_{G2,sfav}$	1.30	1.50	1.50	1.50	1.30	1.00	1.00	1.00
Variabili	Favolevoli	$\gamma_{Q,fav}$	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variabili	Sfavolevoli	$\gamma_{Q,sfav}$	1.50	1.50	1.50	1.50	1.30	1.00	1.00	1.00
Variabili da traffico	Favolevoli	$\gamma_{OT,fav}$	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variabili da traffico	Sfavolevoli	$\gamma_{OT,sfav}$	1.50	1.50	1.35	1.35	1.15	1.00	1.00	1.00

Coeff. parziali per i parametri geotecnici del terreno

Parametro		Combinazioni statiche		Combinazioni sismiche	
		M1	M2	M1	M2
Tangente dell'angolo di attrito	$\gamma_{\tan(\phi)}$	1.00	1.25	1.00	1.00
Coesione efficace	$\gamma_{c'}$	1.00	1.25	1.00	1.00
Resistenza non drenata	$\gamma_{cu}$	1.00	1.40	1.00	1.00
Peso nell'unità di volume	$\gamma_{\gamma}$	1.00	1.00	1.00	1.00

Coeff. parziali  $\gamma_R$  per le verifiche agli stati limite ultimi STR e GEO

Verifica	Combinazioni statiche			Combinazioni sismiche		
	R1	R2	R3	R1	R2	R3
✓ Capacità portante	--	--	1.40	--	--	1.20
Scorrimento	--	--	1.10	--	--	1.00
Resistenza terreno a valle	--	--	1.40	--	--	1.20
Stabilità fronte di scavo	--	1.10	--	--	1.20	--

**12.5.2 Descrizione combinazioni di carico**

## Simbologia adottata

- $\gamma$  Coefficiente di partecipazione della condizione  
 $\Psi$  Coefficiente di combinazione della condizione

Combinazione n° 1 - STR A1-M1-R3

Condizione	$\gamma$	$\Psi$	Effetto
Peso muro	1.00	--	Favorevole
Peso terrapieno	1.00	--	Favorevole
Spinta terreno	1.30	--	Sfavorevole
Condizione 1	1.35	1.00	Sfavorevole

Combinazione n° 2 - STR A1-M1-R3 (sismica)

Condizione	$\gamma$	$\Psi$	Effetto
Peso muro	1.00	--	Favorevole
Peso terrapieno	1.00	--	Favorevole
Spinta terreno	1.00	--	Sfavorevole

Combinazione n° 3 - STR A1-M1-R3 (sismica)

Condizione	$\gamma$	$\Psi$	Effetto
Peso muro	1.00	--	Sfavorevole
Peso terrapieno	1.00	--	Sfavorevole
Spinta terreno	1.00	--	Sfavorevole

Combinazione n° 4 - STR A1-M1-R3

Condizione	$\gamma$	$\Psi$	Effetto
Peso muro	1.30	--	Sfavorevole
Peso terrapieno	1.30	--	Sfavorevole
Spinta terreno	1.30	--	Sfavorevole
Condizione 1	1.35	1.00	Sfavorevole

Combinazione n° 5 - STR A1-M1-R3

Condizione	$\gamma$	$\Psi$	Effetto
Peso muro	1.00	--	Favorevole
Peso terrapieno	1.30	--	Sfavorevole
Spinta terreno	1.30	--	Sfavorevole
Condizione 1	1.35	1.00	Sfavorevole

Combinazione n° 6 - STR A1-M1-R3

Condizione	$\gamma$	$\Psi$	Effetto
Peso muro	1.30	--	Sfavorevole
Peso terrapieno	1.00	--	Favorevole
Spinta terreno	1.30	--	Sfavorevole
Condizione 1	1.35	1.00	Sfavorevole

Combinazione n° 7 - GEO A2-M2-R2

Condizione	$\gamma$	$\Psi$	Effetto
Peso muro	1.00	--	Sfavorevole
Peso terrapieno	1.00	--	Sfavorevole
Spinta terreno	1.00	--	Sfavorevole
Condizione 1	1.15	1.00	Sfavorevole

Combinazione n° 8 - GEO A2-M2-R2 (sismica)

Condizione	$\gamma$	$\Psi$	Effetto
Peso muro	1.00	--	Sfavorevole
Peso terrapieno	1.00	--	Sfavorevole
Spinta terreno	1.00	--	Sfavorevole

Combinazione n° 9 - GEO A2-M2-R2 (sismica)

Condizione	$\gamma$	$\Psi$	Effetto
Peso muro	1.00	--	Sfavorevole
Peso terrapieno	1.00	--	Sfavorevole
Spinta terreno	1.00	--	Sfavorevole

Combinazione n° 10 - EQU

Scalolare pk 135+770 - TS04 SU S06 - Relazione tecnica e di calcolo

101

RTI di progettazione:



Mandataria

Via G.B. Sammartini n°5  
20125 - Milano  
Tel. 02 6787911  
email: mail@proiter.it



Mandante

Via Artemide n°3  
92100 Agrigento  
Tel. 0922 421007  
email: deltaingegneria@pec.it

Condizione	$\gamma$	$\Psi$	Effetto
Peso muro	0.90	--	Favorevole
Peso terrapieno	0.90	--	Favorevole
Spinta terreno	1.10	--	Sfavorevole
Condizione 1	1.35	1.00	Sfavorevole

Combinazione n° 11 - EQU (sismica) (sismica)

Condizione	$\gamma$	$\Psi$	Effetto
Peso muro	1.00	--	Favorevole
Peso terrapieno	1.00	--	Favorevole
Spinta terreno	1.00	--	Sfavorevole

Combinazione n° 12 - EQU (sismica)

Condizione	$\gamma$	$\Psi$	Effetto
Peso muro	1.00	--	Favorevole
Peso terrapieno	1.00	--	Favorevole
Spinta terreno	1.00	--	Sfavorevole

Combinazione n° 13 - SLER

Condizione	$\gamma$	$\Psi$	Effetto
Peso muro	1.00	--	Sfavorevole
Peso terrapieno	1.00	--	Sfavorevole
Spinta terreno	1.00	--	Sfavorevole
Condizione 1	1.00	1.00	Sfavorevole

Combinazione n° 14 - SLEF

Condizione	$\gamma$	$\Psi$	Effetto
Peso muro	1.00	--	Sfavorevole
Peso terrapieno	1.00	--	Sfavorevole
Spinta terreno	1.00	--	Sfavorevole
Condizione 1	1.00	0.75	Sfavorevole

Combinazione n° 15 - SLEQ

Condizione	$\gamma$	$\Psi$	Effetto
Peso muro	1.00	--	Sfavorevole
Peso terrapieno	1.00	--	Sfavorevole
Spinta terreno	1.00	--	Sfavorevole

Combinazione n° 16 - SLEQ (sismica)

Condizione	$\gamma$	$\Psi$	Effetto
Peso muro	1.00	--	Sfavorevole
Peso terrapieno	1.00	--	Sfavorevole
Spinta terreno	1.00	--	Sfavorevole

Combinazione n° 17 - SLEQ (sismica)

Condizione	$\gamma$	$\Psi$	Effetto
Peso muro	1.00	--	Sfavorevole
Peso terrapieno	1.00	--	Sfavorevole
Spinta terreno	1.00	--	Sfavorevole

**12.6 Risultati del calcolo delle forze****12.6.1 Spinta**

## Simbologia adottata

n°	Indice della combinazione
Sp	Spinta statica, espressa in [kg]
P <sub>Sp</sub>	Punto di applicazione della spinta statica, espressa in [m]
Sps	Incremento spinta sismica, espressa in [kg]
P <sub>Sps</sub>	Punto di applicazione dell'incremento di spinta sismica, espressa in [m]
Sw	Spinta falda, espressa in [kg]
P <sub>Sw</sub>	Punto di applicazione della spinta della falda, espressa in [m]
Ss	Sottospinta falda, espressa in [kg]

n°	Sp	P <sub>Sp</sub>	Sps	P <sub>Sps</sub>	Sw	P <sub>Sw</sub>	Ss
	[kg]	[m]	[kg]	[m]	[kg]	[m]	[kg]
1	7452	2.00; -2.11	0	0.00; 0.00	0	0.00; 0.00	0
2	3529	2.00; -2.33	258	2.00; -1.17	0	0.00; 0.00	0
3	3529	2.00; -2.33	159	2.00; -1.17	0	0.00; 0.00	0
4	7452	2.00; -2.11	0	0.00; 0.00	0	0.00; 0.00	0
5	7452	2.00; -2.11	0	0.00; 0.00	0	0.00; 0.00	0
6	7452	2.00; -2.11	0	0.00; 0.00	0	0.00; 0.00	0
7	7310	2.00; -2.09	0	0.00; 0.00	0	0.00; 0.00	0
8	3529	2.00; -2.33	258	2.00; -1.17	0	0.00; 0.00	0
9	3529	2.00; -2.33	159	2.00; -1.17	0	0.00; 0.00	0
10	8262	2.00; -2.09	0	0.00; 0.00	0	0.00; 0.00	0
11	3529	2.00; -2.33	391	2.00; -1.17	0	0.00; 0.00	0
12	3529	2.00; -2.33	244	2.00; -1.17	0	0.00; 0.00	0
13	5651	2.00; -2.11	0	0.00; 0.00	0	0.00; 0.00	0
14	5120	2.00; -2.15	0	0.00; 0.00	0	0.00; 0.00	0
15	3529	2.00; -2.33	0	0.00; 0.00	0	0.00; 0.00	0
16	3529	2.00; -2.33	163	2.00; -1.17	0	0.00; 0.00	0
17	3529	2.00; -2.33	100	2.00; -1.17	0	0.00; 0.00	0

**RTI di progettazione:****Mandataria**

Via G.B. Sammartini n°5  
20125 - Milano  
Tel. 02 6787911  
email: mail@proiter.it

**Mandante**

Via Artemide n°3  
92100 Agrigento  
Tel. 0922 421007  
email: deltaingegneria@pec.it



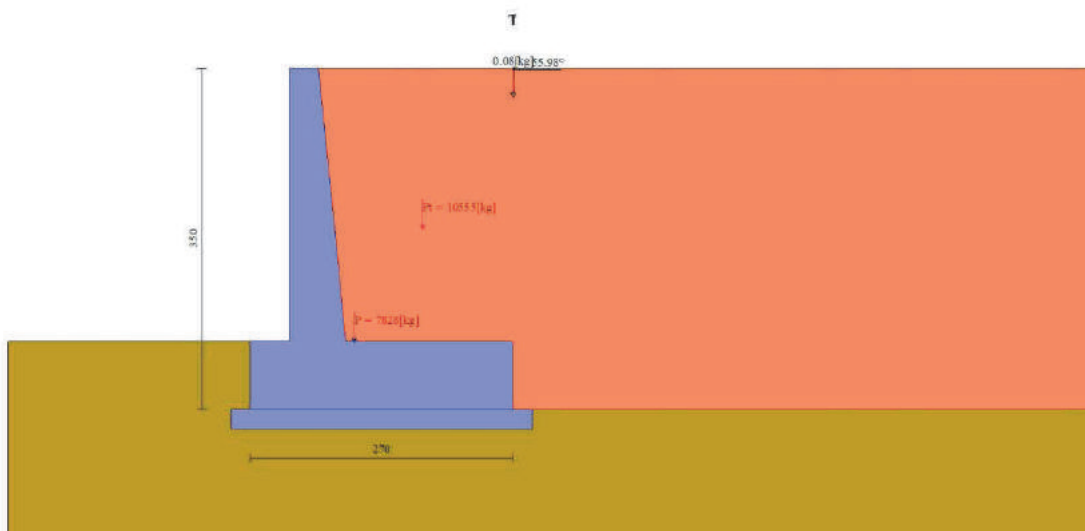


Figura 24 – Cuneo di spinta statico (Combinazione n° 1)

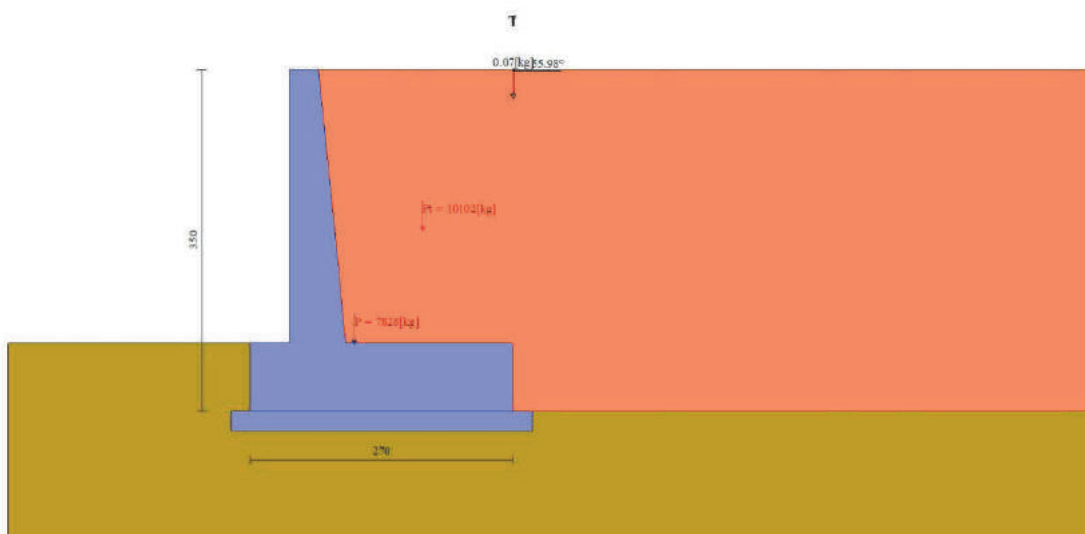


Figura 25 – Cuneo di spinta sismico (Combinazione n° 2)

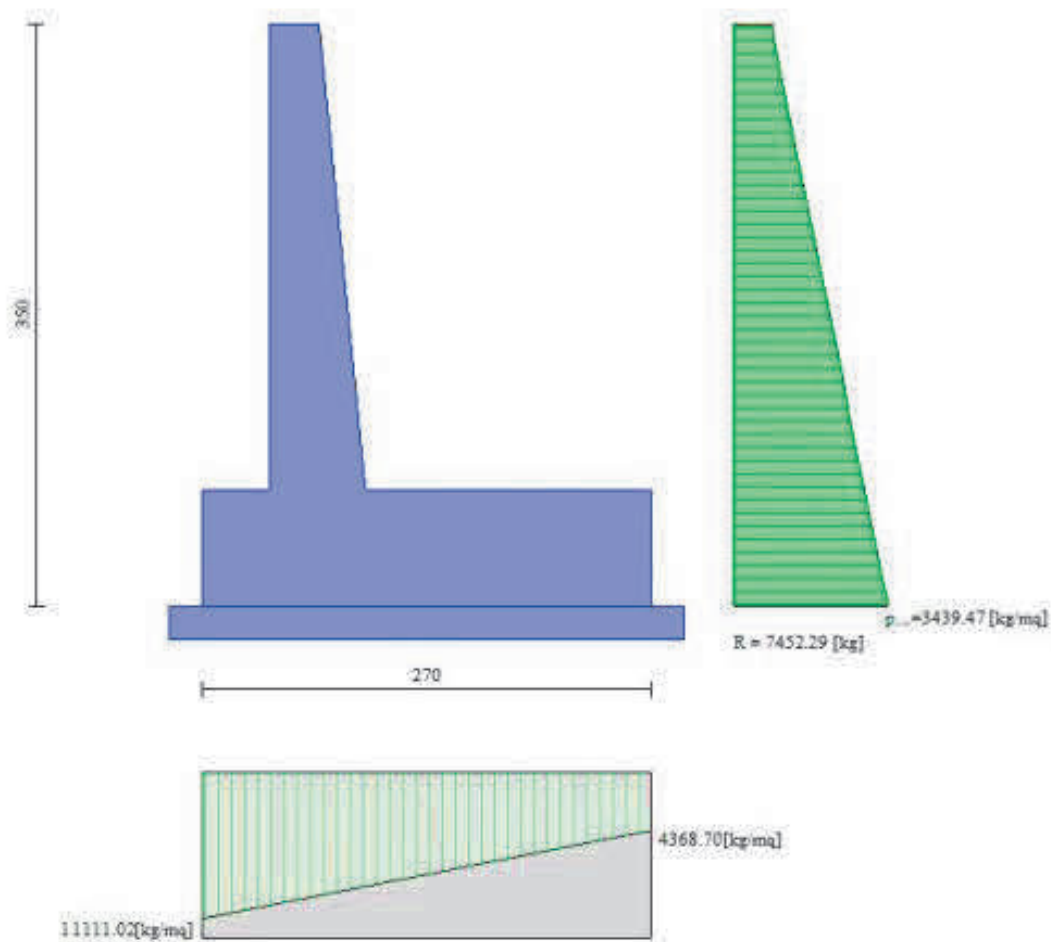


Figura 26 – Diagramma delle pressioni agenti sull'opera (combinazione statica) (Combinazione n° 1)

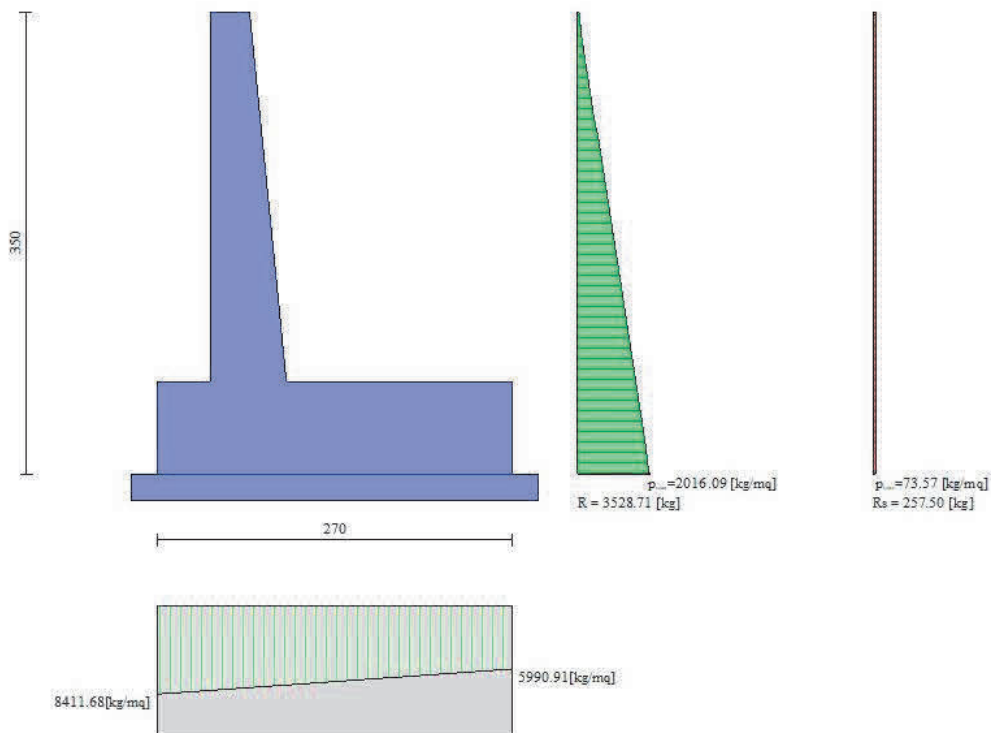


Figura 27 – Diagramma delle pressioni agenti sull'opera (combinazione sismica) (Combinazione n° 2)

### 12.6.2 Forze

#### Simbologia adottata

n°	Indice della combinazione
Pm	Peso muro, espressa in [kg]
Imx, Imy	Inerzia orizzontale e verticale muro, espressa in [kg]
Gm	Baricentro muro, espressa in [m]
Pt	Peso terrapieno, espressa in [kg]
Itx, Ity	Inerzia orizzontale e verticale terrapieno, espressa in [kg]
Gt	Baricentro terrapieno, espressa in [m]
Fx	Sottospinta falda, espressa in [kg]
Fy	Sottospinta falda, espressa in [kg]

n°	Pm	Imx	Imy	Gm	Pt	Itx	Ity	Gt	Fy	Fx
	[kg]	[kg]	[kg]	[m]	[kg]	[kg]	[kg]	[m]	[kg]	[kg]
1	7828	0	0	0.37; -2.52	10555	0	0	1.07; -1.36	0	0
2	7828	218	109	0.37; -2.52	10102	282	141	1.07; -1.36	0	0
3	7828	218	-109	0.37; -2.52	10102	282	-141	1.07; -1.36	0	0
4	10177	0	0	0.37; -2.52	13585	0	0	1.07; -1.36	0	0
5	7828	0	0	0.37; -2.52	13585	0	0	1.07; -1.36	0	0
6	10177	0	0	0.37; -2.52	10555	0	0	1.07; -1.36	0	0
7	7828	0	0	0.37; -2.52	10488	0	0	1.07; -1.36	0	0
8	7828	218	109	0.37; -2.52	10102	282	141	1.07; -1.36	0	0
9	7828	218	-109	0.37; -2.52	10102	282	-141	1.07; -1.36	0	0
10	7045	0	0	0.37; -2.52	9545	0	0	1.07; -1.36	0	0

Scatolare pk 135+770 - TS04 SU S06 - Relazione tecnica e di calcolo

106

RTI di progettazione:



Mandatara

Via G.B. Sammartini n°5  
20125 - Milano  
Tel. 02 6787911  
email: mail@proiter.it



Mandante

Via Artemide n°3  
92100 Agrigento  
Tel. 0922 421007  
email: deltaingegneria@pec.it

n°	Pm	Imx	Imy	Gm	Pt	Itx	Ity	Gt	Fy	Fx
	[kg]	[kg]	[kg]	[m]	[kg]	[kg]	[kg]	[m]	[kg]	[kg]
11	7828	327	164	0.37; -2.52	10102	423	211	1.07; -1.36	0	0
12	7828	327	-164	0.37; -2.52	10102	423	-211	1.07; -1.36	0	0
13	7828	0	0	0.37; -2.52	10437	0	0	1.07; -1.36	0	0
14	7828	0	0	0.37; -2.52	10354	0	0	1.07; -1.36	0	0
15	7828	0	0	0.37; -2.52	10102	0	0	1.07; -1.36	0	0
16	7828	140	70	0.37; -2.52	10102	180	90	1.07; -1.36	0	0
17	7828	140	-70	0.37; -2.52	10102	180	-90	1.07; -1.36	0	0

## 12.7 Verifiche geotecniche

### 12.7.1 Verifica a ribaltamento

La verifica a ribaltamento consiste nel determinare il momento risultante di tutte le forze che tendono a fare ribaltare il muro (momento ribaltante  $M_r$ ) ed il momento risultante di tutte le forze che tendono a stabilizzare il muro (momento stabilizzante  $M_s$ ) rispetto allo spigolo a valle della fondazione e verificare che il rapporto  $M_s/M_r$  sia maggiore di un determinato coefficiente di sicurezza. Deve quindi essere verificata la seguente disequaglianza:

$$\frac{M_s}{M_r} \geq FS_{RIB}$$

Il momento ribaltante  $M_r$  è dato dalla componente orizzontale della spinta  $S$ , dalle forze di inerzia del muro e del terreno gravante sulla fondazione di monte (caso di presenza di sisma) per i rispettivi bracci. Nel momento stabilizzante interviene il peso del muro (applicato nel baricentro) ed il peso del terreno gravante sulla fondazione di monte. Per quanto riguarda invece la componente verticale della spinta essa sarà stabilizzante se l'angolo d'attrito terra-muro è positivo, ribaltante se è negativo.

#### Simbologia adottata

n°	Indice combinazione
Ms	Momento stabilizzante, espresso in [kgm]
Mr	Momento ribaltante, espresso in [kgm]
FS	Fattore di sicurezza (rapporto tra momento stabilizzante e momento ribaltante)

n°	Ms	Mr	FS
	[kgm]	[kgm]	
10	30666	11222	2.733
11	30416	5952	5.111
12	29731	6178	4.812

### 12.7.2 Verifica a scorrimento

Per la verifica a scorrimento del muro lungo il piano di fondazione deve risultare che la somma di tutte le forze parallele al piano di posa che tendono a fare scorrere il muro deve essere minore di tutte le forze, parallele al piano di scorrimento, che si oppongono allo scivolamento, secondo un certo coefficiente di sicurezza. La verifica a scorrimento risulta soddisfatta se il rapporto fra la risultante delle forze resistenti allo scivolamento  $F_r$  e la risultante delle forze che tendono a fare scorrere il muro  $F_s$  risulta maggiore di un determinato coefficiente di sicurezza:

$$\frac{F_r}{F_s} \geq FS_{SCOR}$$

Le forze che intervengono nella  $F_s$  sono: la componente della spinta parallela al piano di fondazione e la componente delle forze d'inerzia parallela al piano di fondazione.

La forza resistente è data dalla resistenza d'attrito e dalla resistenza per adesione lungo la base della fondazione. Detta  $N$  la componente normale al piano di fondazione del carico totale gravante in fondazione e indicando con  $\delta_f$  l'angolo d'attrito terreno-fondazione, con  $c_a$  l'adesione terreno-fondazione e con  $B_r$  la larghezza della fondazione reagente, la forza resistente può esprimersi come

$$F_r = N \operatorname{tg} \delta_f + c_a B_r$$

La Normativa consente di computare, nelle forze resistenti, una aliquota dell'eventuale spinta dovuta al terreno posto a valle del muro. In tal caso, però, il coefficiente di sicurezza deve essere aumentato opportunamente. L'aliquota di spinta passiva che si può considerare ai fini della verifica a scorrimento non può comunque superare il 50 per cento.

Per quanto riguarda l'angolo d'attrito terra-fondazione,  $\delta_f$ , diversi autori suggeriscono di assumere un valore di  $\delta_f$  pari all'angolo d'attrito del terreno di fondazione.

#### Simbologia adottata

n°	Indice combinazione
Rsa	Resistenza allo scorrimento per attrito, espresso in [kg]
Rpt	Resistenza passiva terreno antistante, espresso in [kg]
Rps	Resistenza passiva sperone, espresso in [kg]
T	Carico parallelo al piano di posa, espresso in [kg]
Rt	Resistenza allo scorrimento (somma di Rsa+Rpt+Rps), espresso in [kg]
FS	Fattore di sicurezza (rapporto tra resistenza allo scorrimento e carico parallelo al piano di posa)

n°	Rsa [kg]	Rpt [kg]	Rps [kg]	Rt [kg]	T [kg]	FS
1	11264	599	0	11863	7003	1.608
2	10522	599	0	11121	4058	2.593

#### RTI di progettazione:



#### Mandataria

Via G.B. Sammartini n°5  
20125 - Milano  
Tel. 02 6787911  
email: mail@proiter.it



#### Mandante

Via Artemide n°3  
92100 Agrigento  
Tel. 0922 421007  
email: deltaingegneria@pec.it

n°	Rsa	Rpt	Rps	Rt	T	FS
	[kg]	[kg]	[kg]	[kg]	[kg]	
3	10250	599	0	10849	3966	2.585
4	14005	599	0	14604	7003	2.000
5	12808	599	0	13407	7003	1.829
6	12461	599	0	13059	7003	1.779

### 12.7.3 Verifica al carico limite

Si rimanda a quanto riportato nel §4.3.

#### Simbologia adottata

n°	Indice combinazione
N	Carico verticale totale, espresso in [kg]
Qu	carico limite del terreno, espresso in [kg]
Qd	Portanza di progetto, espresso in [kg]
FS	Fattore di sicurezza (rapporto tra portanza di progetto e carico agente al piano di posa)

n°	N	Qu	Qd	FS
	[kg]	[kg]	[kg]	
1	20932	44306	44306	2.117
2	19475	76611	76611	3.934
3	18942	76777	76777	4.053
4	26311	59954	59954	2.279
5	23962	56424	56424	2.355
6	23280	48802	48802	2.096

#### Simbologia adottata

n°	Indice combinazione
Nc, Nq, N <sub>γ</sub>	Fattori di capacità portante
ic, iq, i <sub>γ</sub>	Fattori di inclinazione del carico
dc, dq, d <sub>γ</sub>	Fattori di profondità del piano di posa
gc, gq, g <sub>γ</sub>	Fattori di inclinazione del profilo topografico
bc, bq, b <sub>γ</sub>	Fattori di inclinazione del piano di posa
sc, sq, s <sub>γ</sub>	Fattori di forma della fondazione
pc, pq, p <sub>γ</sub>	Fattori di riduzione per punzonamento secondo Vesic
r <sub>γ</sub>	Fattori per tener conto dell'effetto piastra. Per fondazioni che hanno larghezza maggiore di 2 m, il terzo termine della formula trinomia 0.5B <sub>γ</sub> N <sub>γ</sub> viene moltiplicato per questo fattore
D	Affondamento del piano di posa, espresso in [m]
H	Altezza del cuneo di rottura, espresso in [m]
γ	Peso di volume del terreno medio, espresso in [kg/mc]
φ	Angolo di attrito del terreno medio, espresso in [°]
c	Coesione del terreno medio, espresso in [kg/cm <sup>2</sup> ]

Per i coeff. che in tabella sono indicati con il simbolo '--' sono coeff. non presenti nel metodo scelto (Vesic).

n°	Nc Nq N <sub>γ</sub>	ic iq i <sub>γ</sub>	dc dq d <sub>γ</sub>	gc gq g <sub>γ</sub>	bc bq b <sub>γ</sub>	sc sq s <sub>γ</sub>	pc pq p <sub>γ</sub>	r <sub>γ</sub>	D	H	γ	φ	c
									[m]	[m]	[kg/m <sup>2</sup> ]	[°]	[kg/cm <sup>2</sup> ]
1	23.942 13.199	0.463 0.504	1.104 1.079	0.000 0.000	0.000 0.000	-- --	-- --	0.967	0.70	2.21	1835	27.00	0.00

## Progetto Esecutivo

n°	Nc Nq N <sub>γ</sub>	ic iq i <sub>γ</sub>	dc dq d <sub>γ</sub>	gc gq g <sub>γ</sub>	bc bq b <sub>γ</sub>	sc sq s <sub>γ</sub>	pc pq p <sub>γ</sub>	r <sub>γ</sub>	D	H	γ	φ	c
									[m]	[m]	[kg/m c]	[°]	[kg/c mq]
	14.470	0.335	1.000	0.000	0.000	--	--						
2	23.942 13.199 14.470	0.652 0.678 0.537	1.104 1.079 1.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	-- -- --	-- -- --	0.967	0.70	2.21	1835	27.00	0.00
3	23.942 13.199 14.470	0.650 0.677 0.535	1.104 1.079 1.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	-- -- --	-- -- --	0.967	0.70	2.21	1835	27.00	0.00
4	23.942 13.199 14.470	0.563 0.596 0.437	1.104 1.079 1.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	-- -- --	-- -- --	0.967	0.70	2.21	1835	27.00	0.00
5	23.942 13.199 14.470	0.526 0.562 0.397	1.104 1.079 1.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	-- -- --	-- -- --	0.967	0.70	2.21	1835	27.00	0.00
6	23.942 13.199 14.470	0.510 0.547 0.383	1.104 1.079 1.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	-- -- --	-- -- --	0.967	0.70	2.21	1835	27.00	0.00

## RTI di progettazione:



## Mandataria

Via G.B. Sammartini n°5  
20125 - Milano  
Tel. 02 6787911  
email: mail@proiter.it



## Mandante

Via Artemide n°3  
92100 Agrigento  
Tel. 0922 421007  
email: deltaingegneria@pec.it

### 12.7.4 Verifica alla stabilità globale

Viene usata la tecnica della suddivisione a strisce della superficie di scorrimento da analizzare. La superficie di scorrimento viene supposta circolare e determinata in modo tale da non avere intersezione con il profilo del muro o con i pali di fondazione. Si determina il minimo coefficiente di sicurezza su una maglia di centri di dimensioni 10x10 posta in prossimità della sommità del muro. Il numero di strisce è pari a 50.

Si adotta per la verifica di stabilità globale il metodo di Bishop.

Il coefficiente di sicurezza si esprime mediante la relazione:

$$\eta = \frac{\sum_{i=1}^n \left( \frac{b_i c_i + W_i \operatorname{tg} \phi_i}{m} \right)}{\sum_{i=1}^n W_i \sin \alpha_i}$$

con

$$m = \left( 1 + \frac{\operatorname{tg} \alpha_i \operatorname{tg} \phi_i}{\eta} \right) \cos \alpha_i$$

dove  $n$  è il numero delle strisce considerate,  $b_i$  ed  $a_i$  sono la larghezza e l'inclinazione della base della striscia  $i$ -esima rispetto all'orizzontale,  $W_i$  è il peso della striscia  $i$ -esima e  $c_i$  e  $\phi_i$  sono le caratteristiche del terreno (coesione ed angolo di attrito) lungo la base della striscia.

L'espressione del coefficiente di sicurezza di **Bishop** contiene al secondo membro il termine  $m$  che è funzione di  $\eta$ . Quindi essa va risolta per successive approssimazioni assumendo un valore iniziale per  $\eta$  da inserire nell'espressione di  $m$  ed iterare fino a quando il valore calcolato coincide con il valore assunto.

#### Simbologia adottata

Ic	Indice combinazione
C	Centro superficie di scorrimento, espresso in [m]
R	Raggio, espresso in [m]
FS	Fattore di sicurezza

Ic	C	R	FS
	[m]	[m]	
7	-0.50; 1.00	5.16	1.252
8	-0.50; 1.00	5.16	1.782
9	-0.50; 1.00	5.16	1.779



## Dettagli strisce verifiche stabilità

### Simbologia adottata

Le ascisse X sono considerate positive verso monte

Le ordinate Y sono considerate positive verso l'alto

Origine in testa al muro (spigolo contro terra)

W peso della striscia espresso in [kg]

Qy carico sulla striscia espresso in [kg]

$\alpha$  angolo fra la base della striscia e l'orizzontale espresso in [°] (positivo antiorario)

$\phi$  angolo d'attrito del terreno lungo la base della striscia

c coesione del terreno lungo la base della striscia espressa in [kg/cmq]

b larghezza della striscia espressa in [m]

u pressione neutra lungo la base della striscia espressa in [kg/cmq]

Tx; Ty Resistenza al taglio fornita dai tiranti in direzione X ed Y espressa in [kg/cmq]

### Combinazione n° 7 - GEO A2-M2-R2

n°	W [kg]	Qy [kg]	b [m]	$\alpha$ [°]	$\phi$ [°]	c [kg/cmq]	u [kg/cmq]	Tx; Ty [kg]
1	355	804	4.57 - 0.34	72.212	24.791	0.00	0.000	
2	927	804	0.34	62.265	24.791	0.00	0.000	
3	1306	804	0.34	54.859	24.791	0.00	0.000	
4	1597	804	0.34	48.664	24.791	0.00	0.000	
5	1834	804	0.34	43.168	24.791	0.00	0.000	
6	2030	804	0.34	38.134	24.791	0.00	0.000	
7	2195	804	0.34	33.430	24.791	0.00	0.000	
8	2293	772	0.34	28.971	22.177	0.00	0.000	
9	2577	0	0.34	24.697	22.177	0.00	0.000	
10	2667	0	0.34	20.566	22.177	0.00	0.000	
11	2740	0	0.34	16.545	22.177	0.00	0.000	
12	2796	0	0.34	12.606	22.177	0.00	0.000	
13	2920	0	0.34	8.727	22.177	0.00	0.000	
14	3369	0	0.34	4.889	22.177	0.00	0.000	
15	1247	0	0.34	1.072	22.177	0.00	0.000	
16	924	0	0.34	-2.740	22.177	0.00	0.000	
17	858	0	0.34	-6.564	22.177	0.00	0.000	
18	825	0	0.34	-10.417	22.177	0.00	0.000	
19	778	0	0.34	-14.320	22.177	0.00	0.000	
20	715	0	0.34	-18.292	22.177	0.00	0.000	
21	635	0	0.34	-22.357	22.177	0.00	0.000	
22	536	0	0.34	-26.546	22.177	0.00	0.000	
23	415	0	0.34	-30.895	22.177	0.00	0.000	
24	266	0	0.34	-35.453	22.177	0.00	0.000	
25	88	0	-4.00 - 0.34	-38.989	22.177	0.00	0.000	

#### RTI di progettazione:



#### Mandataria

Via G.B. Sammartini n°5  
20125 - Milano  
Tel. 02 6787911  
email: mail@proiter.it



#### Mandante

Via Artemide n°3  
92100 Agrigento  
Tel. 0922 421007  
email: deltaingegneria@pec.it

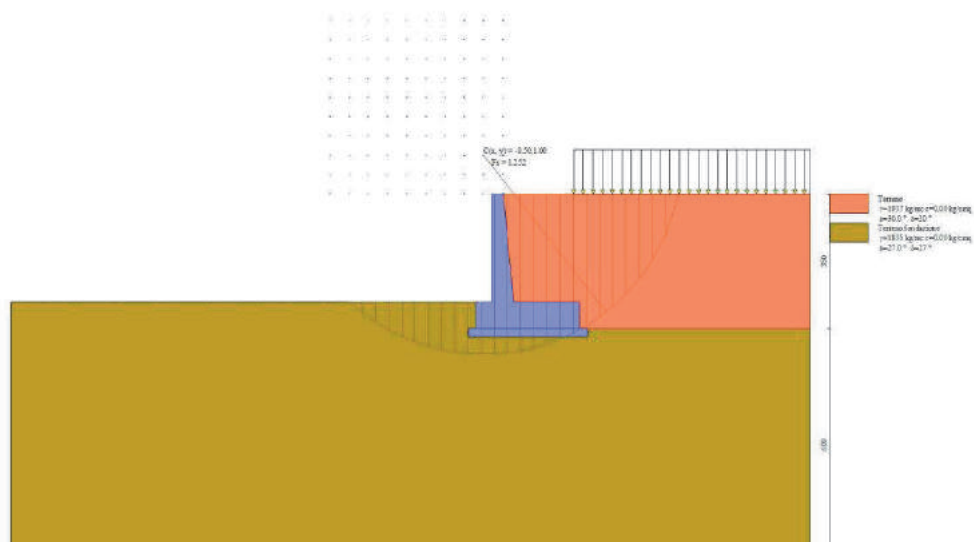


Figura 28 – Stabilità fronte di scavo - Cerchio critico (Combinazione n° 7)

## Combinazione n° 8 - GEO A2-M2-R2

n°	W [kg]	Qy [kg]	b [m]	$\alpha$ [°]	$\phi$ [°]	c [kg/cm <sup>2</sup> ]	u [kg/cm <sup>2</sup> ]	Tx; Ty [kg]
1	355	0	4.57 - 0.34	72.212	30.000	0.00	0.000	
2	927	0	0.34	62.265	30.000	0.00	0.000	
3	1306	0	0.34	54.859	30.000	0.00	0.000	
4	1597	0	0.34	48.664	30.000	0.00	0.000	
5	1834	0	0.34	43.168	30.000	0.00	0.000	
6	2030	0	0.34	38.134	30.000	0.00	0.000	
7	2195	0	0.34	33.430	30.000	0.00	0.000	
8	2293	0	0.34	28.971	27.000	0.00	0.000	
9	2577	0	0.34	24.697	27.000	0.00	0.000	
10	2667	0	0.34	20.566	27.000	0.00	0.000	
11	2740	0	0.34	16.545	27.000	0.00	0.000	
12	2796	0	0.34	12.606	27.000	0.00	0.000	
13	2920	0	0.34	8.727	27.000	0.00	0.000	
14	3369	0	0.34	4.889	27.000	0.00	0.000	
15	1247	0	0.34	1.072	27.000	0.00	0.000	
16	924	0	0.34	-2.740	27.000	0.00	0.000	
17	858	0	0.34	-6.564	27.000	0.00	0.000	
18	825	0	0.34	-10.417	27.000	0.00	0.000	
19	778	0	0.34	-14.320	27.000	0.00	0.000	
20	715	0	0.34	-18.292	27.000	0.00	0.000	
21	635	0	0.34	-22.357	27.000	0.00	0.000	
22	536	0	0.34	-26.546	27.000	0.00	0.000	
23	415	0	0.34	-30.895	27.000	0.00	0.000	
24	266	0	0.34	-35.453	27.000	0.00	0.000	
25	88	0	-4.00 - 0.34	-38.989	27.000	0.00	0.000	

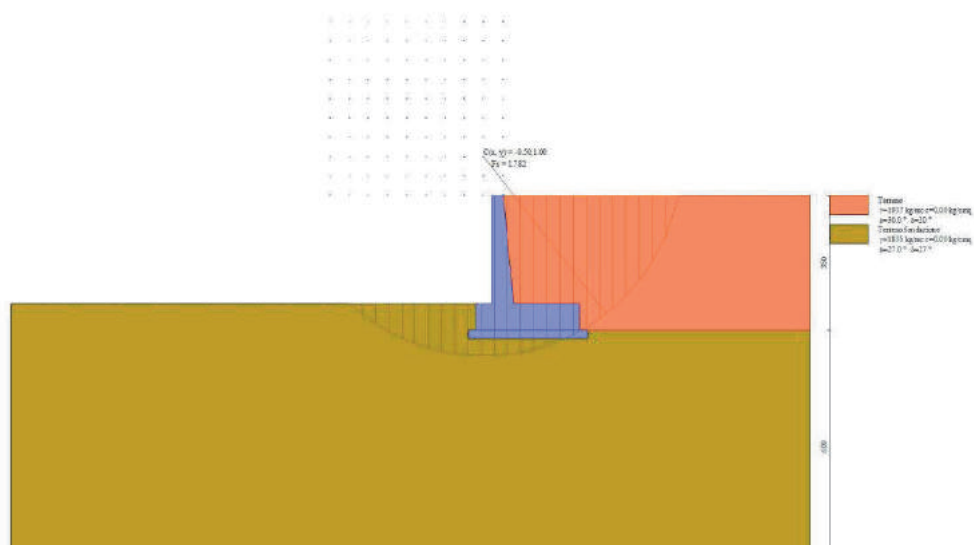


Figura 29 – Stabilità fronte di scavo - Cerchio critico (Combinazione n° 8)

Combinazione n° 9 - GEO A2-M2-R2

n°	W [kg]	Qy [kg]	b [m]	α [°]	φ [°]	c [kg/cmq ]	u [kg/cmq ]	Tx; Ty [kg]
1	355	0	4.57 - 0.34	72.212	30.000	0.00	0.000	
2	927	0	0.34	62.265	30.000	0.00	0.000	
3	1306	0	0.34	54.859	30.000	0.00	0.000	
4	1597	0	0.34	48.664	30.000	0.00	0.000	
5	1834	0	0.34	43.168	30.000	0.00	0.000	
6	2030	0	0.34	38.134	30.000	0.00	0.000	
7	2195	0	0.34	33.430	30.000	0.00	0.000	
8	2293	0	0.34	28.971	27.000	0.00	0.000	
9	2577	0	0.34	24.697	27.000	0.00	0.000	
10	2667	0	0.34	20.566	27.000	0.00	0.000	
11	2740	0	0.34	16.545	27.000	0.00	0.000	
12	2796	0	0.34	12.606	27.000	0.00	0.000	
13	2920	0	0.34	8.727	27.000	0.00	0.000	
14	3369	0	0.34	4.889	27.000	0.00	0.000	
15	1247	0	0.34	1.072	27.000	0.00	0.000	
16	924	0	0.34	-2.740	27.000	0.00	0.000	
17	858	0	0.34	-6.564	27.000	0.00	0.000	
18	825	0	0.34	-10.417	27.000	0.00	0.000	
19	778	0	0.34	-14.320	27.000	0.00	0.000	
20	715	0	0.34	-18.292	27.000	0.00	0.000	
21	635	0	0.34	-22.357	27.000	0.00	0.000	
22	536	0	0.34	-26.546	27.000	0.00	0.000	
23	415	0	0.34	-30.895	27.000	0.00	0.000	

n°	W	Qy	b	$\alpha$	$\phi$	c	u	Tx; Ty
	[kg]	[kg]	[m]	[°]	[°]	[kg/cmq]	[kg/cmq]	[kg]
24	266	0	0.34	-35.453	27.000	0.00	0.000	
25	88	0	-4.00 - 0.34	-38.989	27.000	0.00	0.000	

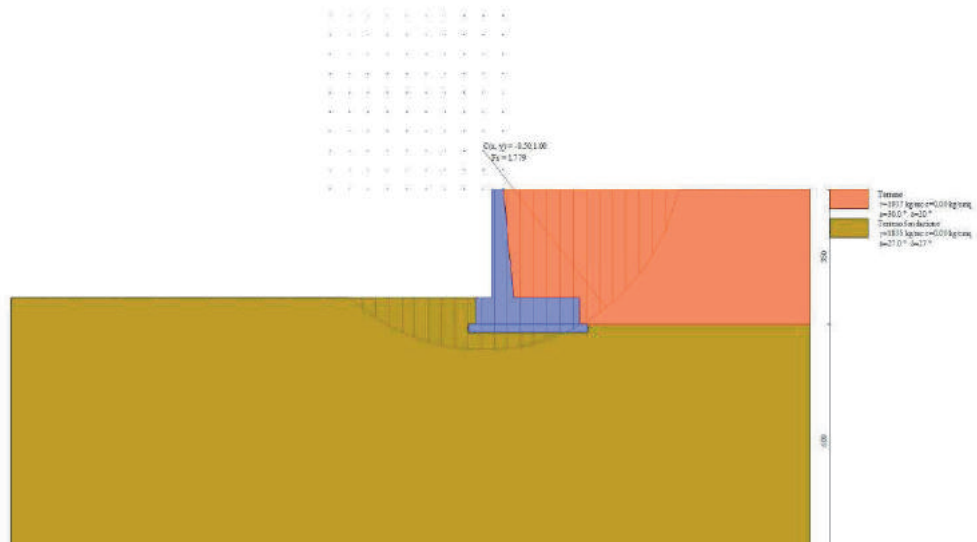


Figura 30 – Stabilità fronte di scavo - Cerchio critico (Combinazione n° 9)

**RTI di progettazione:****Mandataria**

Via G.B. Sammartini n°5  
20125 - Milano  
Tel. 02 6787911  
email: mail@proiter.it

**Mandante**

Via Artemide n°3  
92100 Agrigento  
Tel. 0922 421007  
email: deltaingegneria@pec.it

## 12.8 Verifiche strutturali

### 12.8.1 Inviluppo delle sollecitazioni

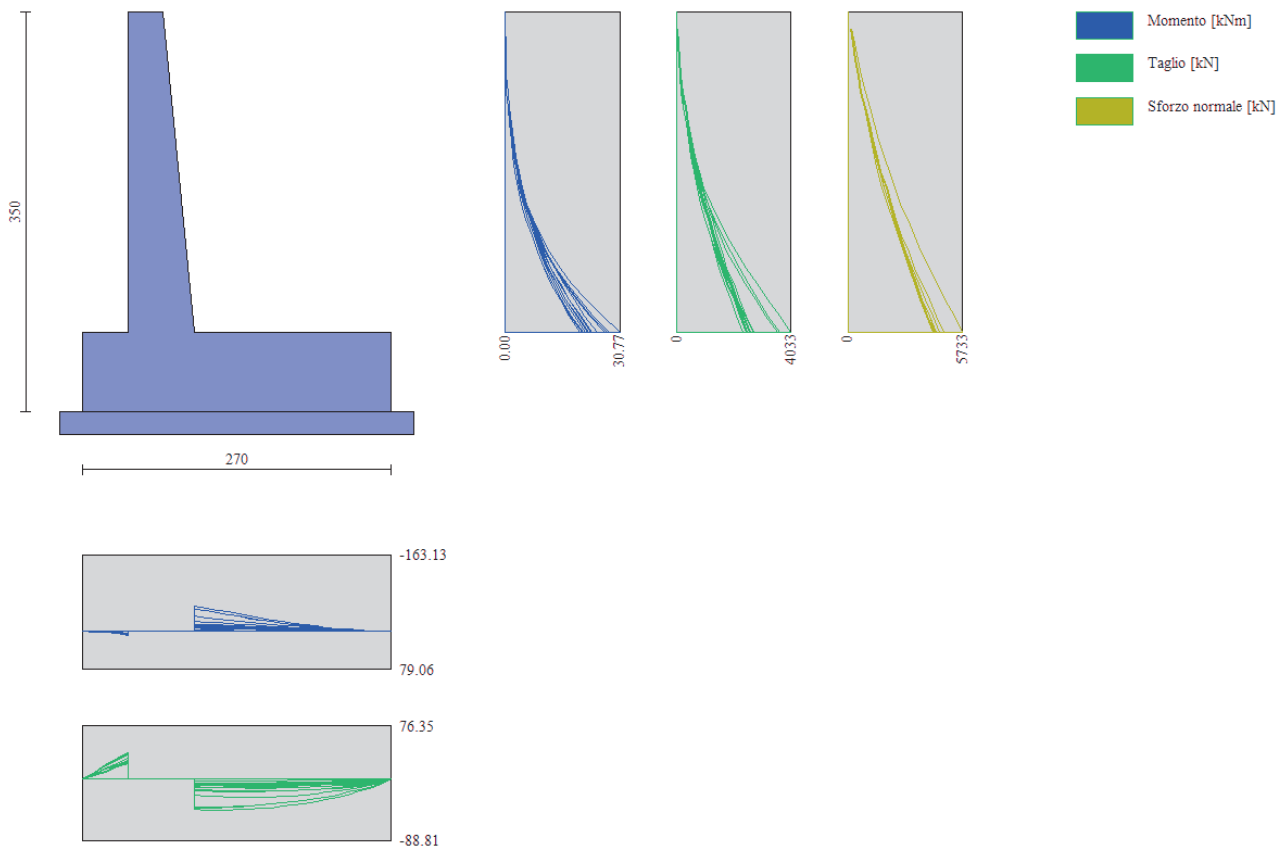


Figura 31 – Inviluppo delle sollecitazioni

## 12.8.2 Armature

Il muro sarà armato come segue:

- Fondazione:
  - spessore 70 cm
  - armatura superiore  $\Phi 16/20\text{cm}$
  - armatura inferiore  $\Phi 16/20\text{cm}$
  - armatura a taglio non necessaria
  - armatura longitudinale  $\Phi 12/20\text{cm}$
- Paramento:
  - spessore in testa 30 cm
  - spessore al piede 58 cm
  - armatura interna  $\Phi 16/20\text{cm}$
  - armatura esterna  $\Phi 12/20\text{cm}$
  - armatura a taglio non necessaria
  - armatura longitudinale  $\Phi 12/20\text{cm}$

## 12.8.3 Verifiche a flessione

### Elementi calcolati a trave

#### Simbologia adottata

n°	indice sezione
Y	ordinata sezione espressa in [m]
B	larghezza sezione espresso in [cm]
H	altezza sezione espressa in [cm]
Afi	area ferri inferiori espresso in [cmq]
Afs	area ferri superiori espressa in [cmq]
M	momento agente espressa in [kgm]
N	sforzo normale agente espressa in [kg]
Mu	momento ultimi espresso in [kgm]
Nu	sforzo normale ultimo espressa in [kg]
FS	fattore di sicurezza (rapporto tra sollecitazione ultima e sollecitazione agente)

## Paramento

Scalolare pk 135+770 - TS04 SU S06 - Relazione tecnica e di calcolo

117

#### RTI di progettazione:



#### Mandataria

Via G.B. Sammartini n°5  
20125 - Milano  
Tel. 02 6787911  
email: mail@proiter.it



#### Mandante

Via Artemide n°3  
92100 Agrigento  
Tel. 0922 421007  
email: deltaingegneria@pec.it

## Combinazione n° 1 - STR A1-M1-R3

n°	Y	B	H	Afi	Afs	M	N	Mu	Nu	FS
	[m]	[cm]	[cm]	[cmq]	[cmq]	[kgm]	[kg]	[kgm]	[kg]	
1	0.00	100	30	10.05	5.65	0	0	0	0	1000.000
2	-0.14	100	31	10.05	5.65	0	111	0	0	1000.000
3	-0.28	100	33	10.05	5.65	2	235	0	0	1000.000
4	-0.42	100	34	10.05	5.65	8	371	0	0	1000.000
5	-0.56	100	36	10.05	5.65	19	519	13050	361233	696.620
6	-0.70	100	37	10.05	5.65	38	679	18431	333342	491.091
7	-0.84	100	39	10.05	5.65	66	851	23492	303261	356.242
8	-0.98	100	40	10.05	5.65	106	1036	28061	274367	264.820
9	-1.12	100	41	10.05	5.65	160	1233	32145	248383	201.431
10	-1.26	100	43	10.05	5.65	229	1442	35761	225449	156.300
11	-1.40	100	44	10.05	5.65	316	1664	38092	200845	120.700
12	-1.54	100	46	10.05	5.65	422	1898	38839	174681	92.041
13	-1.68	100	47	10.05	5.65	550	2144	38849	151486	70.649
14	-1.82	100	48	10.05	5.65	701	2404	38413	131685	54.777
15	-1.96	100	50	10.05	5.65	877	2685	37986	116257	43.296
16	-2.10	100	51	10.05	11.31	1082	2992	39308	108663	36.316
17	-2.24	100	53	10.05	11.31	1322	3324	38302	96309	28.971
18	-2.38	100	54	10.05	5.65	1603	3674	36576	83817	22.816
19	-2.52	100	56	10.05	5.65	1929	4037	36092	75534	18.711
20	-2.66	100	57	10.05	5.65	2302	4414	35462	67996	15.405
21	-2.80	100	58	10.05	5.65	2725	4805	35057	61818	12.866

## Combinazione n° 2 - STR A1-M1-R3

n°	Y	B	H	Afi	Afs	M	N	Mu	Nu	FS
	[m]	[cm]	[cm]	[cmq]	[cmq]	[kgm]	[kg]	[kgm]	[kg]	
1	0.00	100	30	10.05	5.65	0	0	0	0	1000.000
2	-0.14	100	31	10.05	5.65	0	114	0	0	1000.000
3	-0.28	100	33	10.05	5.65	4	239	0	0	1000.000
4	-0.42	100	34	10.05	5.65	12	374	11050	357182	953.918
5	-0.56	100	36	10.05	5.65	26	520	16223	330920	635.978
6	-0.70	100	37	10.05	5.65	47	677	21066	303066	447.780
7	-0.84	100	39	10.05	5.65	78	844	25446	276182	327.272
8	-0.98	100	40	10.05	5.65	119	1022	29406	252021	246.704
9	-1.12	100	41	10.05	5.65	173	1210	33018	230995	190.936
10	-1.26	100	43	10.05	5.65	241	1409	36316	212697	150.993
11	-1.40	100	44	10.05	5.65	324	1618	37699	188553	116.529
12	-1.54	100	46	10.05	5.65	423	1838	38320	166324	90.487
13	-1.68	100	47	10.05	5.65	542	2069	38484	146884	71.003
14	-1.82	100	48	10.05	5.65	681	2310	38187	129605	56.108
15	-1.96	100	50	10.05	5.65	841	2562	37858	115335	45.023
16	-2.10	100	51	10.05	11.31	1024	2824	39202	108079	38.271
17	-2.24	100	53	10.05	11.31	1233	3097	38277	96177	31.054
18	-2.38	100	54	10.05	5.65	1467	3381	36725	84620	25.031
19	-2.52	100	56	10.05	5.65	1730	3675	36551	77653	21.132

RTI di progettazione:



Mandatario

Via G.B. Sammartini n°5  
20125 - Milano  
Tel. 02 6787911  
email: mail@proiter.it



Mandante

Via Artemide n°3  
92100 Agrigento  
Tel. 0922 421007  
email: deltaingegneria@pec.it

n°	Y	B	H	Afi	Afs	M	N	Mu	Nu	FS
	[m]	[cm]	[cm]	[cmq]	[cmq]	[kgm]	[kg]	[kgm]	[kg]	
20	-2.66	100	57	10.05	5.65	2022	3979	36178	71216	17.896
21	-2.80	100	58	10.05	5.65	2345	4295	35998	65942	15.354

## Combinazione n° 3 - STR A1-M1-R3

n°	Y	B	H	Afi	Afs	M	N	Mu	Nu	FS
	[m]	[cm]	[cm]	[cmq]	[cmq]	[kgm]	[kg]	[kgm]	[kg]	
1	0.00	100	30	10.05	5.65	0	0	0	0	1000.000
2	-0.14	100	31	10.05	5.65	0	113	0	0	1000.000
3	-0.28	100	33	10.05	5.65	3	236	0	0	1000.000
4	-0.42	100	34	10.05	5.65	10	370	10205	364764	986.583
5	-0.56	100	36	10.05	5.65	23	514	15235	340650	662.679
6	-0.70	100	37	10.05	5.65	43	669	20131	314531	470.176
7	-0.84	100	39	10.05	5.65	71	834	24655	288232	345.408
8	-0.98	100	40	10.05	5.65	110	1011	28755	263585	260.831
9	-1.12	100	41	10.05	5.65	161	1197	32522	241889	202.039
10	-1.26	100	43	10.05	5.65	225	1395	35895	222359	159.453
11	-1.40	100	44	10.05	5.65	304	1602	38085	200586	125.181
12	-1.54	100	46	10.05	5.65	400	1821	38985	177501	97.484
13	-1.68	100	47	10.05	5.65	514	2050	39260	156667	76.428
14	-1.82	100	48	10.05	5.65	647	2289	39154	138525	60.505
15	-1.96	100	50	10.05	5.65	802	2540	38995	123520	48.636
16	-2.10	100	51	10.05	11.31	979	2801	40726	116475	41.591
17	-2.24	100	53	10.05	11.31	1181	3072	39496	102734	33.443
18	-2.38	100	54	10.05	5.65	1409	3354	37660	89663	26.734
19	-2.52	100	56	10.05	5.65	1664	3646	37366	81893	22.458
20	-2.66	100	57	10.05	5.65	1948	3950	37043	75106	19.016
21	-2.80	100	58	10.05	5.65	2263	4263	36752	69246	16.242

## Combinazione n° 4 - STR A1-M1-R3

n°	Y	B	H	Afi	Afs	M	N	Mu	Nu	FS
	[m]	[cm]	[cm]	[cmq]	[cmq]	[kgm]	[kg]	[kgm]	[kg]	
1	0.00	100	30	10.05	5.65	0	0	0	0	1000.000
2	-0.14	100	31	10.05	5.65	0	144	0	0	1000.000
3	-0.28	100	33	10.05	5.65	2	301	0	0	1000.000
4	-0.42	100	34	10.05	5.65	9	472	0	0	1000.000
5	-0.56	100	36	10.05	5.65	21	656	11716	372677	567.675
6	-0.70	100	37	10.05	5.65	41	855	16650	351032	410.591
7	-0.84	100	39	10.05	5.65	70	1067	21547	326814	306.248
8	-0.98	100	40	10.05	5.65	112	1293	26163	301924	233.482
9	-1.12	100	41	10.05	5.65	168	1533	30406	277998	181.357
10	-1.26	100	43	10.05	5.65	239	1786	34302	256218	143.428
11	-1.40	100	44	10.05	5.65	329	2054	37840	236518	115.169
12	-1.54	100	46	10.05	5.65	438	2335	40550	216210	92.607
13	-1.68	100	47	10.05	5.65	569	2630	41672	192571	73.229
14	-1.82	100	48	10.05	5.65	724	2940	42152	171135	58.215
15	-1.96	100	50	10.05	5.65	904	3273	42337	153233	46.824

## RTI di progettazione:



## Mandataria

Via G.B. Sammartini n°5  
20125 - Milano  
Tel. 02 6787911  
email: mail@proiter.it



## Mandante

Via Artemide n°3  
92100 Agrigento  
Tel. 0922 421007  
email: deltaingegneria@pec.it



n°	Y	B	H	Afi	Afs	M	N	Mu	Nu	FS
	[m]	[cm]	[cm]	[cmq]	[cmq]	[kgm]	[kg]	[kgm]	[kg]	
16	-2.10	100	51	10.05	11.31	1114	3633	45296	147765	40.678
17	-2.24	100	53	10.05	11.31	1358	4019	44553	131870	32.808
18	-2.38	100	54	10.05	5.65	1644	4425	41435	111512	25.202
19	-2.52	100	56	10.05	5.65	1975	4846	40828	100147	20.667
20	-2.66	100	57	10.05	5.65	2355	5282	40075	89898	17.020
21	-2.80	100	58	10.05	5.65	2784	5733	39525	81406	14.199

## Combinazione n° 5 - STR A1-M1-R3

n°	Y	B	H	Afi	Afs	M	N	Mu	Nu	FS
	[m]	[cm]	[cm]	[cmq]	[cmq]	[kgm]	[kg]	[kgm]	[kg]	
1	0.00	100	30	10.05	5.65	0	0	0	0	1000.000
2	-0.14	100	31	10.05	5.65	0	111	0	0	1000.000
3	-0.28	100	33	10.05	5.65	2	235	0	0	1000.000
4	-0.42	100	34	10.05	5.65	8	371	0	0	1000.000
5	-0.56	100	36	10.05	5.65	19	519	13050	361233	696.620
6	-0.70	100	37	10.05	5.65	38	679	18431	333342	491.091
7	-0.84	100	39	10.05	5.65	66	851	23492	303261	356.242
8	-0.98	100	40	10.05	5.65	106	1036	28061	274367	264.820
9	-1.12	100	41	10.05	5.65	160	1233	32145	248383	201.431
10	-1.26	100	43	10.05	5.65	229	1442	35761	225449	156.300
11	-1.40	100	44	10.05	5.65	316	1664	38092	200845	120.700
12	-1.54	100	46	10.05	5.65	422	1898	38839	174681	92.041
13	-1.68	100	47	10.05	5.65	550	2144	38849	151486	70.649
14	-1.82	100	48	10.05	5.65	701	2404	38413	131685	54.777
15	-1.96	100	50	10.05	5.65	877	2685	37986	116257	43.296
16	-2.10	100	51	10.05	11.31	1082	2992	39308	108663	36.316
17	-2.24	100	53	10.05	11.31	1322	3324	38302	96309	28.971
18	-2.38	100	54	10.05	5.65	1603	3674	36576	83817	22.816
19	-2.52	100	56	10.05	5.65	1929	4037	36092	75534	18.711
20	-2.66	100	57	10.05	5.65	2302	4414	35462	67996	15.405
21	-2.80	100	58	10.05	5.65	2725	4805	35057	61818	12.866

## Combinazione n° 6 - STR A1-M1-R3

n°	Y	B	H	Afi	Afs	M	N	Mu	Nu	FS
	[m]	[cm]	[cm]	[cmq]	[cmq]	[kgm]	[kg]	[kgm]	[kg]	
1	0.00	100	30	10.05	5.65	0	0	0	0	1000.000
2	-0.14	100	31	10.05	5.65	0	144	0	0	1000.000
3	-0.28	100	33	10.05	5.65	2	301	0	0	1000.000
4	-0.42	100	34	10.05	5.65	9	472	0	0	1000.000
5	-0.56	100	36	10.05	5.65	21	656	11716	372677	567.675
6	-0.70	100	37	10.05	5.65	41	855	16650	351032	410.591
7	-0.84	100	39	10.05	5.65	70	1067	21547	326814	306.248
8	-0.98	100	40	10.05	5.65	112	1293	26163	301924	233.482
9	-1.12	100	41	10.05	5.65	168	1533	30406	277998	181.357
10	-1.26	100	43	10.05	5.65	239	1786	34302	256218	143.428
11	-1.40	100	44	10.05	5.65	329	2054	37840	236518	115.169

n°	Y	B	H	Afi	Afs	M	N	Mu	Nu	FS
	[m]	[cm]	[cm]	[cmq]	[cmq]	[kgm]	[kg]	[kgm]	[kg]	
12	-1.54	100	46	10.05	5.65	438	2335	40550	216210	92.607
13	-1.68	100	47	10.05	5.65	569	2630	41672	192571	73.229
14	-1.82	100	48	10.05	5.65	724	2940	42152	171135	58.215
15	-1.96	100	50	10.05	5.65	904	3273	42337	153233	46.824
16	-2.10	100	51	10.05	11.31	1114	3633	45296	147765	40.678
17	-2.24	100	53	10.05	11.31	1358	4019	44553	131870	32.808
18	-2.38	100	54	10.05	5.65	1644	4425	41435	111512	25.202
19	-2.52	100	56	10.05	5.65	1975	4846	40828	100147	20.667
20	-2.66	100	57	10.05	5.65	2355	5282	40075	89898	17.020
21	-2.80	100	58	10.05	5.65	2784	5733	39525	81406	14.199

## Fondazione

### Combinazione n° 1 - STR A1-M1-R3

n°	Y	B	H	Afi	Afs	M	N	Mu	Nu	FS
	[m]	[cm]	[cm]	[cmq]	[cmq]	[kgm]	[kg]	[kgm]	[kg]	
1	-0.70	100	70	10.05	10.05	0	0	0	0	1000.000
2	-0.60	100	70	10.05	10.05	46	0	25007	0	539.057
3	-0.50	100	70	10.05	10.05	184	0	25007	0	135.982
4	-0.40	100	70	10.05	10.05	410	0	25007	0	60.988
5	-0.30	100	70	10.05	10.05	722	0	25007	0	34.621
6	0.28	100	70	10.05	10.05	-4833	0	-25007	0	5.174
7	0.38	100	70	10.05	10.05	-4436	0	-25007	0	5.637
8	0.48	100	70	10.05	10.05	-4043	0	-25007	0	6.185
9	0.57	100	70	10.05	10.05	-3655	0	-25007	0	6.842
10	0.67	100	70	10.05	10.05	-3275	0	-25007	0	7.635
11	0.76	100	70	10.05	10.05	-2905	0	-25007	0	8.607
12	0.86	100	70	10.05	10.05	-2548	0	-25007	0	9.815
13	0.95	100	70	10.05	10.05	-2205	0	-25007	0	11.343
14	1.05	100	70	10.05	10.05	-1878	0	-25007	0	13.317
15	1.14	100	70	10.05	10.05	-1570	0	-25007	0	15.929
16	1.24	100	70	10.05	10.05	-1283	0	-25007	0	19.493
17	1.34	100	70	10.05	10.05	-1019	0	-25007	0	24.544
18	1.43	100	70	10.05	10.05	-780	0	-25007	0	32.054
19	1.53	100	70	10.05	10.05	-569	0	-25007	0	43.960
20	1.62	100	70	10.05	10.05	-387	0	-25007	0	64.589
21	1.72	100	70	10.05	10.05	-237	0	-25007	0	105.396
22	1.81	100	70	10.05	10.05	-121	0	-25007	0	206.124
23	1.91	100	70	10.05	10.05	-32	0	-25007	0	770.667
24	2.00	100	70	10.05	10.05	0	0	0	0	1000.000

### Combinazione n° 2 - STR A1-M1-R3

n°	Y	B	H	Afi	Afs	M	N	Mu	Nu	FS
	[m]	[cm]	[cm]	[cmq]	[cmq]	[kgm]	[kg]	[kgm]	[kg]	
1	-0.70	100	70	10.05	10.05	0	0	0	0	1000.000

Scatolare pk 135+770 - TS04 SU S06 - Relazione tecnica e di calcolo

121

RTI di progettazione:



Mandataria

Via G.B. Sammartini n°5  
20125 - Milano  
Tel. 02 6787911  
email: mail@proiter.it



Mandante

Via Artemide n°3  
92100 Agrigento  
Tel. 0922 421007  
email: deltaingegneria@pec.it

## Progetto Esecutivo

n°	Y	B	H	Afi	Afs	M	N	Mu	Nu	FS
	[m]	[cm]	[cm]	[cmq]	[cmq]	[kgm]	[kg]	[kgm]	[kg]	
2	-0.60	100	70	10.05	10.05	33	0	25007	0	754.138
3	-0.50	100	70	10.05	10.05	132	0	25007	0	189.387
4	-0.40	100	70	10.05	10.05	296	0	25007	0	84.554
5	-0.30	100	70	10.05	10.05	523	0	25007	0	47.778
6	0.28	100	70	10.05	10.05	-992	0	-25007	0	25.206
7	0.38	100	70	10.05	10.05	-923	0	-25007	0	27.106
8	0.48	100	70	10.05	10.05	-851	0	-25007	0	29.402
9	0.57	100	70	10.05	10.05	-777	0	-25007	0	32.191
10	0.67	100	70	10.05	10.05	-702	0	-25007	0	35.612
11	0.76	100	70	10.05	10.05	-627	0	-25007	0	39.853
12	0.86	100	70	10.05	10.05	-553	0	-25007	0	45.188
13	0.95	100	70	10.05	10.05	-481	0	-25007	0	52.016
14	1.05	100	70	10.05	10.05	-410	0	-25007	0	60.942
15	1.14	100	70	10.05	10.05	-343	0	-25007	0	72.924
16	1.24	100	70	10.05	10.05	-279	0	-25007	0	89.542
17	1.34	100	70	10.05	10.05	-220	0	-25007	0	113.565
18	1.43	100	70	10.05	10.05	-166	0	-25007	0	150.223
19	1.53	100	70	10.05	10.05	-119	0	-25007	0	210.398
20	1.62	100	70	10.05	10.05	-78	0	-25007	0	319.986
21	1.72	100	70	10.05	10.05	-45	0	-25007	0	554.097
22	1.81	100	70	10.05	10.05	-21	0	0	0	1000.000
23	1.91	100	70	10.05	10.05	-5	0	0	0	1000.000
24	2.00	100	70	10.05	10.05	0	0	0	0	1000.000

## Combinazione n° 3 - STR A1-M1-R3

n°	Y	B	H	Afi	Afs	M	N	Mu	Nu	FS
	[m]	[cm]	[cm]	[cmq]	[cmq]	[kgm]	[kg]	[kgm]	[kg]	
1	-0.70	100	70	10.05	10.05	0	0	0	0	1000.000
2	-0.60	100	70	10.05	10.05	32	0	25007	0	788.470
3	-0.50	100	70	10.05	10.05	126	0	25007	0	197.977
4	-0.40	100	70	10.05	10.05	283	0	25007	0	88.375
5	-0.30	100	70	10.05	10.05	501	0	25007	0	49.929
6	0.28	100	70	10.05	10.05	-1204	0	-25007	0	20.768
7	0.38	100	70	10.05	10.05	-1109	0	-25007	0	22.554
8	0.48	100	70	10.05	10.05	-1013	0	-25007	0	24.689
9	0.57	100	70	10.05	10.05	-917	0	-25007	0	27.263
10	0.67	100	70	10.05	10.05	-823	0	-25007	0	30.401
11	0.76	100	70	10.05	10.05	-730	0	-25007	0	34.277
12	0.86	100	70	10.05	10.05	-639	0	-25007	0	39.139
13	0.95	100	70	10.05	10.05	-551	0	-25007	0	45.352
14	1.05	100	70	10.05	10.05	-468	0	-25007	0	53.467
15	1.14	100	70	10.05	10.05	-389	0	-25007	0	64.356
16	1.24	100	70	10.05	10.05	-315	0	-25007	0	79.461
17	1.34	100	70	10.05	10.05	-247	0	-25007	0	101.312
18	1.43	100	70	10.05	10.05	-186	0	-25007	0	134.686
19	1.53	100	70	10.05	10.05	-132	0	-25007	0	189.535
20	1.62	100	70	10.05	10.05	-86	0	-25007	0	289.559

## RTI di progettazione:



## Mandatario

Via G.B. Sammartini n°5  
20125 - Milano  
Tel. 02 6787911  
email: mail@proiter.it



## Mandante

Via Artemide n°3  
92100 Agrigento  
Tel. 0922 421007  
email: deltaingegneria@pec.it

n°	Y	B	H	Afi	Afs	M	N	Mu	Nu	FS
	[m]	[cm]	[cm]	[cmq]	[cmq]	[kgm]	[kg]	[kgm]	[kg]	
21	1.72	100	70	10.05	10.05	-50	0	-25007	0	503.569
22	1.81	100	70	10.05	10.05	-23	0	0	0	1000.000
23	1.91	100	70	10.05	10.05	-6	0	0	0	1000.000
24	2.00	100	70	10.05	10.05	0	0	0	0	1000.000

## Combinazione n° 4 - STR A1-M1-R3

n°	Y	B	H	Afi	Afs	M	N	Mu	Nu	FS
	[m]	[cm]	[cm]	[cmq]	[cmq]	[kgm]	[kg]	[kgm]	[kg]	
1	-0.70	100	70	10.05	10.05	0	0	0	0	1000.000
2	-0.60	100	70	10.05	10.05	51	0	25007	0	487.328
3	-0.50	100	70	10.05	10.05	204	0	25007	0	122.681
4	-0.40	100	70	10.05	10.05	455	0	25007	0	54.907
5	-0.30	100	70	10.05	10.05	804	0	25007	0	31.103
6	0.28	100	70	10.05	10.05	-2249	0	-25007	0	11.119
7	0.38	100	70	10.05	10.05	-2116	0	-25007	0	11.818
8	0.48	100	70	10.05	10.05	-1974	0	-25007	0	12.668
9	0.57	100	70	10.05	10.05	-1825	0	-25007	0	13.703
10	0.67	100	70	10.05	10.05	-1671	0	-25007	0	14.969
11	0.76	100	70	10.05	10.05	-1513	0	-25007	0	16.529
12	0.86	100	70	10.05	10.05	-1354	0	-25007	0	18.474
13	0.95	100	70	10.05	10.05	-1195	0	-25007	0	20.931
14	1.05	100	70	10.05	10.05	-1038	0	-25007	0	24.091
15	1.14	100	70	10.05	10.05	-885	0	-25007	0	28.246
16	1.24	100	70	10.05	10.05	-739	0	-25007	0	33.858
17	1.34	100	70	10.05	10.05	-600	0	-25007	0	41.708
18	1.43	100	70	10.05	10.05	-470	0	-25007	0	53.185
19	1.53	100	70	10.05	10.05	-352	0	-25007	0	70.985
20	1.62	100	70	10.05	10.05	-248	0	-25007	0	100.949
21	1.72	100	70	10.05	10.05	-158	0	-25007	0	157.922
22	1.81	100	70	10.05	10.05	-86	0	-25007	0	290.660
23	1.91	100	70	10.05	10.05	-24	0	0	0	1000.000
24	2.00	100	70	10.05	10.05	0	0	0	0	1000.000

## Combinazione n° 5 - STR A1-M1-R3

n°	Y	B	H	Afi	Afs	M	N	Mu	Nu	FS
	[m]	[cm]	[cm]	[cmq]	[cmq]	[kgm]	[kg]	[kgm]	[kg]	
1	-0.70	100	70	10.05	10.05	0	0	0	0	1000.000
2	-0.60	100	70	10.05	10.05	47	0	25007	0	533.089
3	-0.50	100	70	10.05	10.05	186	0	25007	0	134.093
4	-0.40	100	70	10.05	10.05	417	0	25007	0	59.966
5	-0.30	100	70	10.05	10.05	737	0	25007	0	33.941
6	0.28	100	70	10.05	10.05	-2287	0	-25007	0	10.933
7	0.38	100	70	10.05	10.05	-2133	0	-25007	0	11.724
8	0.48	100	70	10.05	10.05	-1974	0	-25007	0	12.669
9	0.57	100	70	10.05	10.05	-1811	0	-25007	0	13.805
10	0.67	100	70	10.05	10.05	-1647	0	-25007	0	15.181

RTI di progettazione:



Mandataria

Via G.B. Sammartini n°5  
20125 - Milano  
Tel. 02 6787911  
email: mail@proiter.it



Mandante

Via Artemide n°3  
92100 Agrigento  
Tel. 0922 421007  
email: deltaingegneria@pec.it

## Progetto Esecutivo

n°	Y	B	H	Afi	Afs	M	N	Mu	Nu	FS
	[m]	[cm]	[cm]	[cmq]	[cmq]	[kgm]	[kg]	[kgm]	[kg]	
11	0.76	100	70	10.05	10.05	-1483	0	-25007	0	16.865
12	0.86	100	70	10.05	10.05	-1319	0	-25007	0	18.952
13	0.95	100	70	10.05	10.05	-1159	0	-25007	0	21.579
14	1.05	100	70	10.05	10.05	-1002	0	-25007	0	24.947
15	1.14	100	70	10.05	10.05	-852	0	-25007	0	29.361
16	1.24	100	70	10.05	10.05	-708	0	-25007	0	35.310
17	1.34	100	70	10.05	10.05	-573	0	-25007	0	43.610
18	1.43	100	70	10.05	10.05	-449	0	-25007	0	55.715
19	1.53	100	70	10.05	10.05	-336	0	-25007	0	74.430
20	1.62	100	70	10.05	10.05	-236	0	-25007	0	105.811
21	1.72	100	70	10.05	10.05	-151	0	-25007	0	165.157
22	1.81	100	70	10.05	10.05	-83	0	-25007	0	302.328
23	1.91	100	70	10.05	10.05	-23	0	0	0	1000.000
24	2.00	100	70	10.05	10.05	0	0	0	0	1000.000

## Combinazione n° 6 - STR A1-M1-R3

n°	Y	B	H	Afi	Afs	M	N	Mu	Nu	FS
	[m]	[cm]	[cm]	[cmq]	[cmq]	[kgm]	[kg]	[kgm]	[kg]	
1	-0.70	100	70	10.05	10.05	0	0	0	0	1000.000
2	-0.60	100	70	10.05	10.05	51	0	25007	0	492.311
3	-0.50	100	70	10.05	10.05	201	0	25007	0	124.260
4	-0.40	100	70	10.05	10.05	448	0	25007	0	55.763
5	-0.30	100	70	10.05	10.05	790	0	25007	0	31.674
6	0.28	100	70	10.05	10.05	-4795	0	-25007	0	5.215
7	0.38	100	70	10.05	10.05	-4419	0	-25007	0	5.659
8	0.48	100	70	10.05	10.05	-4043	0	-25007	0	6.185
9	0.57	100	70	10.05	10.05	-3668	0	-25007	0	6.817
10	0.67	100	70	10.05	10.05	-3299	0	-25007	0	7.581
11	0.76	100	70	10.05	10.05	-2935	0	-25007	0	8.519
12	0.86	100	70	10.05	10.05	-2582	0	-25007	0	9.685
13	0.95	100	70	10.05	10.05	-2240	0	-25007	0	11.162
14	1.05	100	70	10.05	10.05	-1913	0	-25007	0	13.069
15	1.14	100	70	10.05	10.05	-1604	0	-25007	0	15.595
16	1.24	100	70	10.05	10.05	-1313	0	-25007	0	19.043
17	1.34	100	70	10.05	10.05	-1045	0	-25007	0	23.930
18	1.43	100	70	10.05	10.05	-801	0	-25007	0	31.201
19	1.53	100	70	10.05	10.05	-585	0	-25007	0	42.735
20	1.62	100	70	10.05	10.05	-399	0	-25007	0	62.744
21	1.72	100	70	10.05	10.05	-244	0	-25007	0	102.402
22	1.81	100	70	10.05	10.05	-125	0	-25007	0	200.633
23	1.91	100	70	10.05	10.05	-33	0	-25007	0	750.107
24	2.00	100	70	10.05	10.05	0	0	0	0	1000.000

## RTI di progettazione:



## Mandataria

Via G.B. Sammartini n°5  
20125 - Milano  
Tel. 02 6787911  
email: mail@proiter.it



## Mandante

Via Artemide n°3  
92100 Agrigento  
Tel. 0922 421007  
email: deltaingegneria@pec.it

## 12.8.4 Verifiche a taglio

### Elementi calcolati a trave

#### Simbologia adottata

n°	indice sezione
Y	ordinata sezione espressa in [m]
B	larghezza sezione espresso in [cm]
H	altezza sezione espressa in [cm]
Afw	area ferri a taglio espresso in [cmq]
VRcd	resistenza di progetto a 'taglio compressione' espressa in [kg]
VRsd	resistenza di progetto a 'taglio trazione' espressa in [kg]
VRd	resistenza di progetto a taglio (min(VRcd, VRsd)) espresso in [kg]
T	taglio agente espressa in [kg]
FS	fattore di sicurezza (rapporto tra sollecitazione resistente e sollecitazione agente)

## Paramento

### Combinazione n° 1 - STR A1-M1-R3

n°	Y	B	H	Afw	VRcd	VRsd	VRd	T	FS
	[m]	[cm]	[cm]	[cmq]	[kg]	[kg]	[kg]	[kg]	
1	0.00	100	30	0.00	0	0	13649	0	100.000
2	-0.14	100	31	0.00	0	0	13994	8	1751.821
3	-0.28	100	33	0.00	0	0	14332	31	464.136
4	-0.42	100	34	0.00	0	0	14666	69	213.552
5	-0.56	100	36	0.00	0	0	14995	121	123.421
6	-0.70	100	37	0.00	0	0	15320	189	80.885
7	-0.84	100	39	0.00	0	0	15641	272	57.419
8	-0.98	100	40	0.00	0	0	15959	371	43.075
9	-1.12	100	41	0.00	0	0	16274	484	33.646
10	-1.26	100	43	0.00	0	0	16586	612	27.103
11	-1.40	100	44	0.00	0	0	16896	755	22.369
12	-1.54	100	46	0.00	0	0	17203	914	18.826
13	-1.68	100	47	0.00	0	0	17508	1088	16.096
14	-1.82	100	48	0.00	0	0	17811	1279	13.922
15	-1.96	100	50	0.00	0	0	18114	1505	12.038
16	-2.10	100	51	0.00	0	0	20362	1773	11.483
17	-2.24	100	53	0.00	0	0	20693	2084	9.932
18	-2.38	100	54	0.00	0	0	19025	2419	7.865
19	-2.52	100	56	0.00	0	0	19327	2773	6.970
20	-2.66	100	57	0.00	0	0	19628	3145	6.241
21	-2.80	100	58	0.00	0	0	19929	3536	5.637

### Combinazione n° 2 - STR A1-M1-R3

n°	Y	B	H	Afw	VRcd	VRsd	VRd	T	FS
	[m]	[cm]	[cm]	[cmq]	[kg]	[kg]	[kg]	[kg]	
1	0.00	100	30	0.00	0	0	13649	0	100.000
2	-0.14	100	31	0.00	0	0	13994	17	819.653

n°	Y	B	H	Afw	VRcd	VRsd	VRd	T	FS
	[m]	[cm]	[cm]	[cmq]	[kg]	[kg]	[kg]	[kg]	
3	-0.28	100	33	0.00	0	0	14333	46	313.293
4	-0.42	100	34	0.00	0	0	14667	86	170.482
5	-0.56	100	36	0.00	0	0	14995	138	108.658
6	-0.70	100	37	0.00	0	0	15320	202	75.943
7	-0.84	100	39	0.00	0	0	15640	277	56.423
8	-0.98	100	40	0.00	0	0	15957	364	43.789
9	-1.12	100	41	0.00	0	0	16271	463	35.114
10	-1.26	100	43	0.00	0	0	16582	574	28.883
11	-1.40	100	44	0.00	0	0	16890	697	24.247
12	-1.54	100	46	0.00	0	0	17195	831	20.698
13	-1.68	100	47	0.00	0	0	17498	977	17.915
14	-1.82	100	48	0.00	0	0	17799	1134	15.690
15	-1.96	100	50	0.00	0	0	18098	1304	13.880
16	-2.10	100	51	0.00	0	0	20339	1485	13.696
17	-2.24	100	53	0.00	0	0	20662	1678	12.314
18	-2.38	100	54	0.00	0	0	18985	1883	10.084
19	-2.52	100	56	0.00	0	0	19277	2099	9.183
20	-2.66	100	57	0.00	0	0	19569	2327	8.408
21	-2.80	100	58	0.00	0	0	19859	2567	7.736

Combinazione n° 3 - STR A1-M1-R3

n°	Y	B	H	Afw	VRcd	VRsd	VRd	T	FS
	[m]	[cm]	[cm]	[cmq]	[kg]	[kg]	[kg]	[kg]	
1	0.00	100	30	0.00	0	0	13649	0	100.000
2	-0.14	100	31	0.00	0	0	13994	14	1012.307
3	-0.28	100	33	0.00	0	0	14333	39	365.156
4	-0.42	100	34	0.00	0	0	14666	76	192.260
5	-0.56	100	36	0.00	0	0	14995	125	119.949
6	-0.70	100	37	0.00	0	0	15319	185	82.590
7	-0.84	100	39	0.00	0	0	15639	258	60.687
8	-0.98	100	40	0.00	0	0	15956	342	46.700
9	-1.12	100	41	0.00	0	0	16269	437	37.197
10	-1.26	100	43	0.00	0	0	16580	545	30.430
11	-1.40	100	44	0.00	0	0	16887	664	25.431
12	-1.54	100	46	0.00	0	0	17193	795	21.625
13	-1.68	100	47	0.00	0	0	17495	938	18.657
14	-1.82	100	48	0.00	0	0	17796	1092	16.294
15	-1.96	100	50	0.00	0	0	18095	1258	14.379
16	-2.10	100	51	0.00	0	0	20336	1436	14.158
17	-2.24	100	53	0.00	0	0	20659	1626	12.705
18	-2.38	100	54	0.00	0	0	18981	1827	10.387
19	-2.52	100	56	0.00	0	0	19273	2041	9.445
20	-2.66	100	57	0.00	0	0	19565	2266	8.636
21	-2.80	100	58	0.00	0	0	19855	2502	7.935

Combinazione n° 4 - STR A1-M1-R3**RTI di progettazione:****Mandataria**

Via G.B. Sammartini n°5  
20125 - Milano  
Tel. 02 6787911  
email: mail@proiter.it

**Mandante**

Via Artemide n°3  
92100 Agrigento  
Tel. 0922 421007  
email: deltaingegneria@pec.it

n°	Y	B	H	Afw	VRcd	VRsd	VRd	T	FS
	[m]	[cm]	[cm]	[cmq]	[kg]	[kg]	[kg]	[kg]	
1	0.00	100	30	0.00	0	0	13649	0	100.000
2	-0.14	100	31	0.00	0	0	13998	8	1752.330
3	-0.28	100	33	0.00	0	0	14341	31	464.408
4	-0.42	100	34	0.00	0	0	14679	69	213.741
5	-0.56	100	36	0.00	0	0	15013	121	123.567
6	-0.70	100	37	0.00	0	0	15343	189	81.006
7	-0.84	100	39	0.00	0	0	15670	272	57.522
8	-0.98	100	40	0.00	0	0	15993	371	43.166
9	-1.12	100	41	0.00	0	0	16314	484	33.728
10	-1.26	100	43	0.00	0	0	16632	612	27.178
11	-1.40	100	44	0.00	0	0	16947	755	22.437
12	-1.54	100	46	0.00	0	0	17261	914	18.890
13	-1.68	100	47	0.00	0	0	17573	1088	16.155
14	-1.82	100	48	0.00	0	0	17884	1279	13.979
15	-1.96	100	50	0.00	0	0	18194	1505	12.091
16	-2.10	100	51	0.00	0	0	20449	1773	11.532
17	-2.24	100	53	0.00	0	0	20788	2084	9.977
18	-2.38	100	54	0.00	0	0	19127	2419	7.907
19	-2.52	100	56	0.00	0	0	19437	2773	7.010
20	-2.66	100	57	0.00	0	0	19747	3145	6.278
21	-2.80	100	58	0.00	0	0	20057	3536	5.673

Combinazione n° 5 - STR A1-M1-R3

n°	Y	B	H	Afw	VRcd	VRsd	VRd	T	FS
	[m]	[cm]	[cm]	[cmq]	[kg]	[kg]	[kg]	[kg]	
1	0.00	100	30	0.00	0	0	13649	0	100.000
2	-0.14	100	31	0.00	0	0	13994	8	1751.821
3	-0.28	100	33	0.00	0	0	14332	31	464.136
4	-0.42	100	34	0.00	0	0	14666	69	213.552
5	-0.56	100	36	0.00	0	0	14995	121	123.421
6	-0.70	100	37	0.00	0	0	15320	189	80.885
7	-0.84	100	39	0.00	0	0	15641	272	57.419
8	-0.98	100	40	0.00	0	0	15959	371	43.075
9	-1.12	100	41	0.00	0	0	16274	484	33.646
10	-1.26	100	43	0.00	0	0	16586	612	27.103
11	-1.40	100	44	0.00	0	0	16896	755	22.369
12	-1.54	100	46	0.00	0	0	17203	914	18.826
13	-1.68	100	47	0.00	0	0	17508	1088	16.096
14	-1.82	100	48	0.00	0	0	17811	1279	13.922
15	-1.96	100	50	0.00	0	0	18114	1505	12.038
16	-2.10	100	51	0.00	0	0	20362	1773	11.483
17	-2.24	100	53	0.00	0	0	20693	2084	9.932
18	-2.38	100	54	0.00	0	0	19025	2419	7.865
19	-2.52	100	56	0.00	0	0	19327	2773	6.970
20	-2.66	100	57	0.00	0	0	19628	3145	6.241
21	-2.80	100	58	0.00	0	0	19929	3536	5.637

**RTI di progettazione:****Mandatario**

Via G.B. Sammartini n°5  
20125 - Milano  
Tel. 02 6787911  
email: mail@proiter.it

**Mandante**

Via Artemide n°3  
92100 Agrigento  
Tel. 0922 421007  
email: deltaingegneria@pec.it



Combinazione n° 6 - STR A1-M1-R3

n°	Y	B	H	Afw	VRcd	VRsd	VRd	T	FS
	[m]	[cm]	[cm]	[cmq]	[kg]	[kg]	[kg]	[kg]	
1	0.00	100	30	0.00	0	0	13649	0	100.000
2	-0.14	100	31	0.00	0	0	13998	8	1752.330
3	-0.28	100	33	0.00	0	0	14341	31	464.408
4	-0.42	100	34	0.00	0	0	14679	69	213.741
5	-0.56	100	36	0.00	0	0	15013	121	123.567
6	-0.70	100	37	0.00	0	0	15343	189	81.006
7	-0.84	100	39	0.00	0	0	15670	272	57.522
8	-0.98	100	40	0.00	0	0	15993	371	43.166
9	-1.12	100	41	0.00	0	0	16314	484	33.728
10	-1.26	100	43	0.00	0	0	16632	612	27.178
11	-1.40	100	44	0.00	0	0	16947	755	22.437
12	-1.54	100	46	0.00	0	0	17261	914	18.890
13	-1.68	100	47	0.00	0	0	17573	1088	16.155
14	-1.82	100	48	0.00	0	0	17884	1279	13.979
15	-1.96	100	50	0.00	0	0	18194	1505	12.091
16	-2.10	100	51	0.00	0	0	20449	1773	11.532
17	-2.24	100	53	0.00	0	0	20788	2084	9.977
18	-2.38	100	54	0.00	0	0	19127	2419	7.907
19	-2.52	100	56	0.00	0	0	19437	2773	7.010
20	-2.66	100	57	0.00	0	0	19747	3145	6.278
21	-2.80	100	58	0.00	0	0	20057	3536	5.673

**Fondazione**Combinazione n° 1 - STR A1-M1-R3

n°	Y	B	H	Afw	VRcd	VRsd	VRd	T	FS
	[m]	[cm]	[cm]	[cmq]	[kg]	[kg]	[kg]	[kg]	
1	-0.70	100	70	0.00	0	0	22996	0	100.000
2	-0.60	100	70	0.00	0	0	22996	924	24.898
3	-0.50	100	70	0.00	0	0	22996	1822	12.619
4	-0.40	100	70	0.00	0	0	22996	2696	8.529
5	-0.30	100	70	0.00	0	0	22996	3545	6.487
6	0.28	100	70	0.00	0	0	22996	-4391	5.238
7	0.38	100	70	0.00	0	0	22996	-4365	5.268
8	0.48	100	70	0.00	0	0	22996	-4317	5.327
9	0.57	100	70	0.00	0	0	22996	-4246	5.415
10	0.67	100	70	0.00	0	0	22996	-4153	5.537
11	0.76	100	70	0.00	0	0	22996	-4037	5.697
12	0.86	100	70	0.00	0	0	22996	-3897	5.900
13	0.95	100	70	0.00	0	0	22996	-3736	6.156
14	1.05	100	70	0.00	0	0	22996	-3551	6.476
15	1.14	100	70	0.00	0	0	22996	-3344	6.878
16	1.24	100	70	0.00	0	0	22996	-3113	7.386
17	1.34	100	70	0.00	0	0	22996	-2860	8.039

Scalolare pk 135+770 - TS04 SU S06 - Relazione tecnica e di calcolo

128

RTI di progettazione:



Mandataria

Via G.B. Sammartini n°5  
20125 - Milano  
Tel. 02 6787911  
email: mail@proiter.it



Mandante

Via Artemide n°3  
92100 Agrigento  
Tel. 0922 421007  
email: deltaingegneria@pec.it

n°	Y	B	H	Afw	VRcd	VRsd	VRd	T	FS
	[m]	[cm]	[cm]	[cmq]	[kg]	[kg]	[kg]	[kg]	
18	1.43	100	70	0.00	0	0	22996	-2585	8.897
19	1.53	100	70	0.00	0	0	22996	-2286	10.058
20	1.62	100	70	0.00	0	0	22996	-1965	11.702
21	1.72	100	70	0.00	0	0	22996	-1621	14.185
22	1.81	100	70	0.00	0	0	22996	-1254	18.332
23	1.91	100	70	0.00	0	0	22996	-675	34.051
24	2.00	100	70	0.00	0	0	22996	0	100.000

## Combinazione n° 2 - STR A1-M1-R3

n°	Y	B	H	Afw	VRcd	VRsd	VRd	T	FS
	[m]	[cm]	[cm]	[cmq]	[kg]	[kg]	[kg]	[kg]	
1	-0.70	100	70	0.00	0	0	22996	0	100.000
2	-0.60	100	70	0.00	0	0	22996	662	34.754
3	-0.50	100	70	0.00	0	0	22996	1314	17.495
4	-0.40	100	70	0.00	0	0	22996	1958	11.744
5	-0.30	100	70	0.00	0	0	22996	2593	8.868
6	0.28	100	70	0.00	0	0	22996	-712	32.287
7	0.38	100	70	0.00	0	0	22996	-742	30.987
8	0.48	100	70	0.00	0	0	22996	-764	30.105
9	0.57	100	70	0.00	0	0	22996	-777	29.580
10	0.67	100	70	0.00	0	0	22996	-783	29.377
11	0.76	100	70	0.00	0	0	22996	-780	29.482
12	0.86	100	70	0.00	0	0	22996	-769	29.902
13	0.95	100	70	0.00	0	0	22996	-750	30.665
14	1.05	100	70	0.00	0	0	22996	-723	31.824
15	1.14	100	70	0.00	0	0	22996	-687	33.467
16	1.24	100	70	0.00	0	0	22996	-643	35.738
17	1.34	100	70	0.00	0	0	22996	-592	38.868
18	1.43	100	70	0.00	0	0	22996	-532	43.255
19	1.53	100	70	0.00	0	0	22996	-463	49.618
20	1.62	100	70	0.00	0	0	22996	-387	59.403
21	1.72	100	70	0.00	0	0	22996	-303	75.995
22	1.81	100	70	0.00	0	0	22996	-210	109.554
23	1.91	100	70	0.00	0	0	22996	-109	210.897
24	2.00	100	70	0.00	0	0	22996	0	100.000

## Combinazione n° 3 - STR A1-M1-R3

n°	Y	B	H	Afw	VRcd	VRsd	VRd	T	FS
	[m]	[cm]	[cm]	[cmq]	[kg]	[kg]	[kg]	[kg]	
1	-0.70	100	70	0.00	0	0	22996	0	100.000
2	-0.60	100	70	0.00	0	0	22996	633	36.333
3	-0.50	100	70	0.00	0	0	22996	1258	18.286
4	-0.40	100	70	0.00	0	0	22996	1874	12.271
5	-0.30	100	70	0.00	0	0	22996	2482	9.265
6	0.28	100	70	0.00	0	0	22996	-993	23.159
7	0.38	100	70	0.00	0	0	22996	-1002	22.953

Scatolare pk 135+770 - TS04 SU S06 - Relazione tecnica e di calcolo

129

RTI di progettazione:



Mandataria

Via G.B. Sammartini n°5  
20125 - Milano  
Tel. 02 6787911  
email: mail@proiter.it



Mandante

Via Artemide n°3  
92100 Agrigento  
Tel. 0922 421007  
email: deltaingegneria@pec.it

n°	Y	B	H	Afw	VRcd	VRsd	VRd	T	FS
	[m]	[cm]	[cm]	[cmq]	[kg]	[kg]	[kg]	[kg]	
8	0.48	100	70	0.00	0	0	22996	-1003	22.921
9	0.57	100	70	0.00	0	0	22996	-997	23.063
10	0.67	100	70	0.00	0	0	22996	-983	23.384
11	0.76	100	70	0.00	0	0	22996	-962	23.900
12	0.86	100	70	0.00	0	0	22996	-933	24.637
13	0.95	100	70	0.00	0	0	22996	-897	25.634
14	1.05	100	70	0.00	0	0	22996	-853	26.952
15	1.14	100	70	0.00	0	0	22996	-802	28.679
16	1.24	100	70	0.00	0	0	22996	-743	30.954
17	1.34	100	70	0.00	0	0	22996	-676	33.996
18	1.43	100	70	0.00	0	0	22996	-602	38.173
19	1.53	100	70	0.00	0	0	22996	-521	44.149
20	1.62	100	70	0.00	0	0	22996	-432	53.259
21	1.72	100	70	0.00	0	0	22996	-335	68.616
22	1.81	100	70	0.00	0	0	22996	-231	99.564
23	1.91	100	70	0.00	0	0	22996	-119	192.833
24	2.00	100	70	0.00	0	0	22996	0	100.000

Combinazione n° 4 - STR A1-M1-R3

n°	Y	B	H	Afw	VRcd	VRsd	VRd	T	FS
	[m]	[cm]	[cm]	[cmq]	[kg]	[kg]	[kg]	[kg]	
1	-0.70	100	70	0.00	0	0	22996	0	100.000
2	-0.60	100	70	0.00	0	0	22996	1023	22.485
3	-0.50	100	70	0.00	0	0	22996	2024	11.361
4	-0.40	100	70	0.00	0	0	22996	3004	7.655
5	-0.30	100	70	0.00	0	0	22996	3963	5.803
6	0.28	100	70	0.00	0	0	22996	-1565	14.695
7	0.38	100	70	0.00	0	0	22996	-1668	13.783
8	0.48	100	70	0.00	0	0	22996	-1752	13.122
9	0.57	100	70	0.00	0	0	22996	-1817	12.656
10	0.67	100	70	0.00	0	0	22996	-1862	12.349
11	0.76	100	70	0.00	0	0	22996	-1888	12.180
12	0.86	100	70	0.00	0	0	22996	-1894	12.140
13	0.95	100	70	0.00	0	0	22996	-1881	12.225
14	1.05	100	70	0.00	0	0	22996	-1848	12.441
15	1.14	100	70	0.00	0	0	22996	-1796	12.802
16	1.24	100	70	0.00	0	0	22996	-1725	13.332
17	1.34	100	70	0.00	0	0	22996	-1634	14.075
18	1.43	100	70	0.00	0	0	22996	-1523	15.095
19	1.53	100	70	0.00	0	0	22996	-1394	16.501
20	1.62	100	70	0.00	0	0	22996	-1244	18.481
21	1.72	100	70	0.00	0	0	22996	-1076	21.380
22	1.81	100	70	0.00	0	0	22996	-887	25.915
23	1.91	100	70	0.00	0	0	22996	-490	46.915
24	2.00	100	70	0.00	0	0	22996	0	100.000

Combinazione n° 5 - STR A1-M1-R3

Scalolare pk 135+770 - TS04 SU S06 - Relazione tecnica e di calcolo

130

RTI di progettazione:



Mandataria

Via G.B. Sammartini n°5  
20125 - Milano  
Tel. 02 6787911  
email: mail@proiter.it



Mandante

Via Artemide n°3  
92100 Agrigento  
Tel. 0922 421007  
email: deltaingegneria@pec.it

n°	Y	B	H	Afw	VRcd	VRsd	VRd	T	FS
	[m]	[cm]	[cm]	[cmq]	[kg]	[kg]	[kg]	[kg]	
1	-0.70	100	70	0.00	0	0	22996	0	100.000
2	-0.60	100	70	0.00	0	0	22996	935	24.587
3	-0.50	100	70	0.00	0	0	22996	1853	12.408
4	-0.40	100	70	0.00	0	0	22996	2754	8.349
5	-0.30	100	70	0.00	0	0	22996	3638	6.321
6	0.28	100	70	0.00	0	0	22996	-1810	12.702
7	0.38	100	70	0.00	0	0	22996	-1869	12.306
8	0.48	100	70	0.00	0	0	22996	-1911	12.032
9	0.57	100	70	0.00	0	0	22996	-1938	11.866
10	0.67	100	70	0.00	0	0	22996	-1949	11.799
11	0.76	100	70	0.00	0	0	22996	-1944	11.827
12	0.86	100	70	0.00	0	0	22996	-1924	11.953
13	0.95	100	70	0.00	0	0	22996	-1888	12.181
14	1.05	100	70	0.00	0	0	22996	-1836	12.525
15	1.14	100	70	0.00	0	0	22996	-1768	13.004
16	1.24	100	70	0.00	0	0	22996	-1685	13.647
17	1.34	100	70	0.00	0	0	22996	-1586	14.499
18	1.43	100	70	0.00	0	0	22996	-1471	15.629
19	1.53	100	70	0.00	0	0	22996	-1341	17.150
20	1.62	100	70	0.00	0	0	22996	-1195	19.249
21	1.72	100	70	0.00	0	0	22996	-1033	22.267
22	1.81	100	70	0.00	0	0	22996	-855	26.892
23	1.91	100	70	0.00	0	0	22996	-472	48.703
24	2.00	100	70	0.00	0	0	22996	0	100.000

## Combinazione n° 6 - STR A1-M1-R3

n°	Y	B	H	Afw	VRcd	VRsd	VRd	T	FS
	[m]	[cm]	[cm]	[cmq]	[kg]	[kg]	[kg]	[kg]	
1	-0.70	100	70	0.00	0	0	22996	0	100.000
2	-0.60	100	70	0.00	0	0	22996	1011	22.745
3	-0.50	100	70	0.00	0	0	22996	1993	11.538
4	-0.40	100	70	0.00	0	0	22996	2946	7.806
5	-0.30	100	70	0.00	0	0	22996	3870	5.942
6	0.28	100	70	0.00	0	0	22996	-4145	5.548
7	0.38	100	70	0.00	0	0	22996	-4165	5.521
8	0.48	100	70	0.00	0	0	22996	-4159	5.530
9	0.57	100	70	0.00	0	0	22996	-4126	5.574
10	0.67	100	70	0.00	0	0	22996	-4066	5.656
11	0.76	100	70	0.00	0	0	22996	-3980	5.778
12	0.86	100	70	0.00	0	0	22996	-3868	5.946
13	0.95	100	70	0.00	0	0	22996	-3729	6.167
14	1.05	100	70	0.00	0	0	22996	-3563	6.453
15	1.14	100	70	0.00	0	0	22996	-3372	6.821
16	1.24	100	70	0.00	0	0	22996	-3153	7.293
17	1.34	100	70	0.00	0	0	22996	-2908	7.907
18	1.43	100	70	0.00	0	0	22996	-2637	8.721

## RTI di progettazione:



## Mandatario

Via G.B. Sammartini n°5  
20125 - Milano  
Tel. 02 6787911  
email: mail@proiter.it



## Mandante

Via Artemide n°3  
92100 Agrigento  
Tel. 0922 421007  
email: deltaingegneria@pec.it

n°	Y	B	H	Afw	VRcd	VRsd	VRd	T	FS
	[m]	[cm]	[cm]	[cmq]	[kg]	[kg]	[kg]	[kg]	
19	1.53	100	70	0.00	0	0	22996	-2339	9.831
20	1.62	100	70	0.00	0	0	22996	-2015	11.414
21	1.72	100	70	0.00	0	0	22996	-1664	13.820
22	1.81	100	70	0.00	0	0	22996	-1287	17.872
23	1.91	100	70	0.00	0	0	22996	-693	33.167
24	2.00	100	70	0.00	0	0	22996	0	100.000

### 12.8.5 Verifica delle tensioni

#### Simbologia adottata

n°	indice sezione
Y	ordinata sezione espressa in [m]
B	larghezza sezione espresso in [cm]
H	altezza sezione espressa in [cm]
Afi	area ferri inferiori espresso in [cmq]
Afs	area ferri superiori espressa in [cmq]
M	momento agente espressa in [kgm]
N	sforzo normale agente espressa in [kg]
σc	area ferri a taglio espresso in [kg/cmq]
σfi	resistenza di progetto a 'taglio compressione' espressa in [kg/cmq]
σfs	resistenza di progetto a 'taglio trazione' espressa in [kg/cmq]

#### Paramento

#### Combinazione n° 13 - SLER

n°	Y	B	H	Afi	Afs	M	N	σc	σfi	σfs
	[m]	[cm]	[cm]	[cmq]	[cmq]	[kgm]	[kg]	[kg/cmq ]	[kg/cmq ]	[kg/cmq ]
1	0.00	100	30	10.05	5.65	0	0	0.00	0.00	0.00
2	-0.14	100	31	10.05	5.65	0	110	0.04	0.47	0.52
3	-0.28	100	33	10.05	5.65	2	231	0.08	0.86	1.12
4	-0.42	100	34	10.05	5.65	7	363	0.13	1.13	1.86
5	-0.56	100	36	10.05	5.65	16	505	0.21	1.22	2.79
6	-0.70	100	37	10.05	5.65	31	658	0.30	1.11	3.94
7	-0.84	100	39	10.05	5.65	54	821	0.41	0.76	5.33
8	-0.98	100	40	10.05	5.65	86	995	0.55	0.05	7.06
9	-1.12	100	41	10.05	5.65	129	1179	0.73	1.83	9.25
10	-1.26	100	43	10.05	5.65	184	1374	0.97	5.17	11.99
11	-1.40	100	44	10.05	5.65	253	1580	1.27	10.66	15.29
12	-1.54	100	46	10.05	5.65	337	1796	1.63	18.68	19.13
13	-1.68	100	47	10.05	5.65	438	2023	2.04	29.46	23.46
14	-1.82	100	48	10.05	5.65	557	2260	2.50	43.02	28.26
15	-1.96	100	50	10.05	5.65	695	2515	3.00	59.02	33.46
16	-2.10	100	51	10.05	11.31	856	2791	3.38	76.13	37.08
17	-2.24	100	53	10.05	11.31	1043	3087	3.97	97.73	43.03

n°	Y	B	H	Afi	Afs	M	N	$\sigma_c$	$\sigma_{fi}$	$\sigma_{fs}$
	[m]	[cm]	[cm]	[cmq]	[cmq]	[kgm]	[kg]	[kg/cmq ]	[kg/cmq ]	[kg/cmq ]
18	-2.38	100	54	10.05	5.65	1262	3398	4.83	125.18	52.42
19	-2.52	100	56	10.05	5.65	1516	3721	5.58	155.38	60.08
20	-2.66	100	57	10.05	5.65	1806	4055	6.39	189.95	68.41
21	-2.80	100	58	10.05	5.65	2134	4401	7.27	228.86	77.39

## Combinazione n° 14 - SLEF

n°	Y	B	H	Afi	Afs	M	N	$\sigma_c$	$\sigma_{fi}$	$\sigma_{fs}$
	[m]	[cm]	[cm]	[cmq]	[cmq]	[kgm]	[kg]	[kg/cmq ]	[kg/cmq ]	[kg/cmq ]
1	0.00	100	30	10.05	5.65	0	0	0.00	0.00	0.00
2	-0.14	100	31	10.05	5.65	0	110	0.04	0.47	0.52
3	-0.28	100	33	10.05	5.65	2	231	0.08	0.86	1.12
4	-0.42	100	34	10.05	5.65	7	363	0.13	1.13	1.86
5	-0.56	100	36	10.05	5.65	16	505	0.21	1.22	2.79
6	-0.70	100	37	10.05	5.65	31	658	0.30	1.11	3.94
7	-0.84	100	39	10.05	5.65	54	821	0.41	0.76	5.33
8	-0.98	100	40	10.05	5.65	86	995	0.55	0.05	7.06
9	-1.12	100	41	10.05	5.65	129	1179	0.73	1.83	9.25
10	-1.26	100	43	10.05	5.65	184	1374	0.97	5.17	11.99
11	-1.40	100	44	10.05	5.65	253	1580	1.27	10.66	15.29
12	-1.54	100	46	10.05	5.65	337	1796	1.63	18.68	19.13
13	-1.68	100	47	10.05	5.65	438	2023	2.04	29.46	23.46
14	-1.82	100	48	10.05	5.65	557	2260	2.50	43.04	28.26
15	-1.96	100	50	10.05	5.65	696	2511	3.01	59.27	33.48
16	-2.10	100	51	10.05	11.31	856	2778	3.39	76.69	37.07
17	-2.24	100	53	10.05	11.31	1041	3063	3.96	98.21	42.91
18	-2.38	100	54	10.05	5.65	1254	3364	4.81	124.86	52.06
19	-2.52	100	56	10.05	5.65	1499	3679	5.52	153.72	59.43
20	-2.66	100	57	10.05	5.65	1779	4006	6.29	186.63	67.41
21	-2.80	100	58	10.05	5.65	2094	4344	7.13	223.58	76.00

## Combinazione n° 15 - SLEQ

n°	Y	B	H	Afi	Afs	M	N	$\sigma_c$	$\sigma_{fi}$	$\sigma_{fs}$
	[m]	[cm]	[cm]	[cmq]	[cmq]	[kgm]	[kg]	[kg/cmq ]	[kg/cmq ]	[kg/cmq ]
1	0.00	100	30	10.05	5.65	0	0	0.00	0.00	0.00
2	-0.14	100	31	10.05	5.65	0	110	0.04	0.47	0.52
3	-0.28	100	33	10.05	5.65	2	231	0.08	0.86	1.12
4	-0.42	100	34	10.05	5.65	7	363	0.13	1.13	1.86
5	-0.56	100	36	10.05	5.65	16	505	0.21	1.22	2.79
6	-0.70	100	37	10.05	5.65	31	658	0.30	1.11	3.94
7	-0.84	100	39	10.05	5.65	54	821	0.41	0.76	5.33
8	-0.98	100	40	10.05	5.65	86	995	0.55	0.05	7.06
9	-1.12	100	41	10.05	5.65	129	1179	0.73	1.83	9.25
10	-1.26	100	43	10.05	5.65	184	1374	0.97	5.17	11.99

## RTI di progettazione:



## Mandatario

Via G.B. Sammartini n°5  
20125 - Milano  
Tel. 02 6787911  
email: mail@proiter.it



## Mandante

Via Artemide n°3  
92100 Agrigento  
Tel. 0922 421007  
email: deltaingegneria@pec.it

## Progetto Esecutivo

n°	Y	B	H	Afi	Afs	M	N	σc	σfi	σfs
	[m]	[cm]	[cm]	[cmq]	[cmq]	[kgm]	[kg]	[kg/cmq ]	[kg/cmq ]	[kg/cmq ]
11	-1.40	100	44	10.05	5.65	253	1580	1.27	10.66	15.29
12	-1.54	100	46	10.05	5.65	337	1796	1.63	18.68	19.13
13	-1.68	100	47	10.05	5.65	438	2023	2.04	29.46	23.46
14	-1.82	100	48	10.05	5.65	557	2260	2.50	43.04	28.26
15	-1.96	100	50	10.05	5.65	696	2508	3.01	59.45	33.49
16	-2.10	100	51	10.05	11.31	857	2767	3.39	77.23	37.08
17	-2.24	100	53	10.05	11.31	1041	3036	3.96	99.18	42.86
18	-2.38	100	54	10.05	5.65	1249	3315	4.79	125.70	51.79
19	-2.52	100	56	10.05	5.65	1484	3606	5.47	153.51	58.74
20	-2.66	100	57	10.05	5.65	1746	3907	6.18	184.20	66.12
21	-2.80	100	58	10.05	5.65	2037	4218	6.94	217.81	73.92

## Combinazione n° 16 - SLEQ

n°	Y	B	H	Afi	Afs	M	N	σc	σfi	σfs
	[m]	[cm]	[cm]	[cmq]	[cmq]	[kgm]	[kg]	[kg/cmq ]	[kg/cmq ]	[kg/cmq ]
1	0.00	100	30	10.05	5.65	0	0	0.00	0.00	0.00
2	-0.14	100	31	10.05	5.65	0	113	0.04	0.47	0.53
3	-0.28	100	33	10.05	5.65	3	236	0.09	0.82	1.20
4	-0.42	100	34	10.05	5.65	10	370	0.15	1.00	2.05
5	-0.56	100	36	10.05	5.65	22	515	0.24	0.98	3.12
6	-0.70	100	37	10.05	5.65	41	670	0.34	0.72	4.43
7	-0.84	100	39	10.05	5.65	69	835	0.48	0.04	6.07
8	-0.98	100	40	10.05	5.65	107	1012	0.65	1.61	8.17
9	-1.12	100	41	10.05	5.65	157	1199	0.89	4.81	10.82
10	-1.26	100	43	10.05	5.65	220	1396	1.18	10.18	14.04
11	-1.40	100	44	10.05	5.65	298	1604	1.54	18.11	17.79
12	-1.54	100	46	10.05	5.65	392	1823	1.94	28.79	22.03
13	-1.68	100	47	10.05	5.65	504	2052	2.40	42.27	26.73
14	-1.82	100	48	10.05	5.65	636	2292	2.91	58.58	31.88
15	-1.96	100	50	10.05	5.65	788	2542	3.46	77.73	37.48
16	-2.10	100	51	10.05	11.31	963	2803	3.87	98.30	41.15
17	-2.24	100	53	10.05	11.31	1163	3075	4.48	123.06	47.27
18	-2.38	100	54	10.05	5.65	1388	3357	5.37	152.40	56.88
19	-2.52	100	56	10.05	5.65	1640	3649	6.09	183.11	64.22
20	-2.66	100	57	10.05	5.65	1921	3953	6.85	216.75	71.99
21	-2.80	100	58	10.05	5.65	2232	4267	7.64	253.37	80.20

## Combinazione n° 17 - SLEQ

n°	Y	B	H	Afi	Afs	M	N	σc	σfi	σfs
	[m]	[cm]	[cm]	[cmq]	[cmq]	[kgm]	[kg]	[kg/cmq ]	[kg/cmq ]	[kg/cmq ]
1	0.00	100	30	10.05	5.65	0	0	0.00	0.00	0.00
2	-0.14	100	31	10.05	5.65	0	112	0.04	0.47	0.53
3	-0.28	100	33	10.05	5.65	3	234	0.08	0.83	1.18

## RTI di progettazione:



## Mandatario

Via G.B. Sammartini n°5  
20125 - Milano  
Tel. 02 6787911  
email: mail@proiter.it



## Mandante

Via Artemide n°3  
92100 Agrigento  
Tel. 0922 421007  
email: deltaingegneria@pec.it

n°	Y	B	H	Afi	Afs	M	N	σc	σfi	σfs
	[m]	[cm]	[cm]	[cmq]	[cmq]	[kgm]	[kg]	[kg/cmq ]	[kg/cmq ]	[kg/cmq ]
4	-0.42	100	34	10.05	5.65	9	367	0.15	1.03	1.99
5	-0.56	100	36	10.05	5.65	20	511	0.23	1.04	3.02
6	-0.70	100	37	10.05	5.65	39	665	0.33	0.82	4.29
7	-0.84	100	39	10.05	5.65	65	829	0.46	0.26	5.85
8	-0.98	100	40	10.05	5.65	101	1005	0.62	1.13	7.85
9	-1.12	100	41	10.05	5.65	149	1191	0.84	3.92	10.37
10	-1.26	100	43	10.05	5.65	210	1387	1.12	8.72	13.46
11	-1.40	100	44	10.05	5.65	285	1594	1.46	16.00	17.10
12	-1.54	100	46	10.05	5.65	377	1812	1.86	26.00	21.24
13	-1.68	100	47	10.05	5.65	486	2040	2.30	38.79	25.84
14	-1.82	100	48	10.05	5.65	614	2279	2.80	54.40	30.90
15	-1.96	100	50	10.05	5.65	763	2528	3.34	72.85	36.40
16	-2.10	100	51	10.05	11.31	934	2788	3.74	92.71	40.05
17	-2.24	100	53	10.05	11.31	1130	3058	4.34	116.75	46.07
18	-2.38	100	54	10.05	5.65	1350	3340	5.22	145.37	55.50
19	-2.52	100	56	10.05	5.65	1598	3631	5.92	175.35	62.74
20	-2.66	100	57	10.05	5.65	1874	3934	6.67	208.25	70.41
21	-2.80	100	58	10.05	5.65	2180	4247	7.45	244.11	78.51

## Fondazione

### Combinazione n° 13 - SLER

n°	Y	B	H	Afi	Afs	M	N	σc	σfi	σfs
	[m]	[cm]	[cm]	[cmq]	[cmq]	[kgm]	[kg]	[kg/cmq ]	[kg/cmq ]	[kg/cmq ]
1	-0.70	100	70	10.05	10.05	0	0	0.00	0.00	0.00
2	-0.60	100	70	10.05	10.05	39	0	0.09	6.37	0.82
3	-0.50	100	70	10.05	10.05	155	0	0.38	25.32	3.25
4	-0.40	100	70	10.05	10.05	347	0	0.84	56.58	7.26
5	-0.30	100	70	10.05	10.05	612	0	1.48	99.90	12.82
6	0.28	100	70	10.05	10.05	-1678	0	4.06	35.15	273.90
7	0.38	100	70	10.05	10.05	-1578	0	3.82	33.06	257.64
8	0.48	100	70	10.05	10.05	-1472	0	3.56	30.84	240.31
9	0.57	100	70	10.05	10.05	-1360	0	3.29	28.50	222.12
10	0.67	100	70	10.05	10.05	-1245	0	3.01	26.09	203.30
11	0.76	100	70	10.05	10.05	-1127	0	2.73	23.62	184.07
12	0.86	100	70	10.05	10.05	-1009	0	2.44	21.13	164.67
13	0.95	100	70	10.05	10.05	-890	0	2.15	18.65	145.31
14	1.05	100	70	10.05	10.05	-773	0	1.87	16.20	126.23
15	1.14	100	70	10.05	10.05	-659	0	1.60	13.81	107.64
16	1.24	100	70	10.05	10.05	-550	0	1.33	11.52	89.78
17	1.34	100	70	10.05	10.05	-446	0	1.08	9.35	72.87
18	1.43	100	70	10.05	10.05	-350	0	0.85	7.33	57.13
19	1.53	100	70	10.05	10.05	-262	0	0.63	5.49	42.79
20	1.62	100	70	10.05	10.05	-184	0	0.45	3.86	30.08

#### RTI di progettazione:



#### Mandataria

Via G.B. Sammartini n°5  
20125 - Milano  
Tel. 02 6787911  
email: mail@proiter.it



#### Mandante

Via Artemide n°3  
92100 Agrigento  
Tel. 0922 421007  
email: deltaingegneria@pec.it



n°	Y	B	H	Afi	Afs	M	N	σc	σfi	σfs
	[m]	[cm]	[cm]	[cmq]	[cmq]	[kgm]	[kg]	[kg/cmq ]	[kg/cmq ]	[kg/cmq ]
21	1.72	100	70	10.05	10.05	-118	0	0.28	2.47	19.22
22	1.81	100	70	10.05	10.05	-64	0	0.15	1.34	10.44
23	1.91	100	70	10.05	10.05	-18	0	0.04	0.37	2.86
24	2.00	100	70	10.05	10.05	0	0	0.00	0.00	0.00

Combinazione n° 14 - SLEF

n°	Y	B	H	Afi	Afs	M	N	σc	σfi	σfs
	[m]	[cm]	[cm]	[cmq]	[cmq]	[kgm]	[kg]	[kg/cmq ]	[kg/cmq ]	[kg/cmq ]
1	-0.70	100	70	10.05	10.05	0	0	0.00	0.00	0.00
2	-0.60	100	70	10.05	10.05	36	0	0.09	5.91	0.76
3	-0.50	100	70	10.05	10.05	144	0	0.35	23.49	3.01
4	-0.40	100	70	10.05	10.05	322	0	0.78	52.56	6.74
5	-0.30	100	70	10.05	10.05	569	0	1.38	92.90	11.92
6	0.28	100	70	10.05	10.05	-1337	0	3.24	28.01	218.26
7	0.38	100	70	10.05	10.05	-1255	0	3.04	26.30	204.94
8	0.48	100	70	10.05	10.05	-1169	0	2.83	24.49	190.82
9	0.57	100	70	10.05	10.05	-1078	0	2.61	22.60	176.09
10	0.67	100	70	10.05	10.05	-986	0	2.39	20.65	160.92
11	0.76	100	70	10.05	10.05	-891	0	2.16	18.67	145.49
12	0.86	100	70	10.05	10.05	-796	0	1.93	16.68	129.96
13	0.95	100	70	10.05	10.05	-701	0	1.70	14.69	114.52
14	1.05	100	70	10.05	10.05	-608	0	1.47	12.75	99.33
15	1.14	100	70	10.05	10.05	-518	0	1.25	10.85	84.58
16	1.24	100	70	10.05	10.05	-431	0	1.04	9.04	70.43
17	1.34	100	70	10.05	10.05	-349	0	0.85	7.32	57.06
18	1.43	100	70	10.05	10.05	-273	0	0.66	5.73	44.65
19	1.53	100	70	10.05	10.05	-204	0	0.49	4.28	33.37
20	1.62	100	70	10.05	10.05	-143	0	0.35	3.00	23.39
21	1.72	100	70	10.05	10.05	-91	0	0.22	1.91	14.89
22	1.81	100	70	10.05	10.05	-49	0	0.12	1.03	8.04
23	1.91	100	70	10.05	10.05	-13	0	0.03	0.28	2.20
24	2.00	100	70	10.05	10.05	0	0	0.00	0.00	0.00

Combinazione n° 15 - SLEQ

n°	Y	B	H	Afi	Afs	M	N	σc	σfi	σfs
	[m]	[cm]	[cm]	[cmq]	[cmq]	[kgm]	[kg]	[kg/cmq ]	[kg/cmq ]	[kg/cmq ]
1	-0.70	100	70	10.05	10.05	0	0	0.00	0.00	0.00
2	-0.60	100	70	10.05	10.05	28	0	0.07	4.51	0.58
3	-0.50	100	70	10.05	10.05	110	0	0.27	18.01	2.31
4	-0.40	100	70	10.05	10.05	248	0	0.60	40.48	5.19
5	-0.30	100	70	10.05	10.05	440	0	1.07	71.90	9.23
6	0.28	100	70	10.05	10.05	-315	0	0.76	6.59	51.36
7	0.38	100	70	10.05	10.05	-287	0	0.69	6.01	46.82

**RTI di progettazione:****Mandataria**

Via G.B. Sammartini n°5  
20125 - Milano  
Tel. 02 6787911  
email: mail@proiter.it

**Mandante**

Via Artemide n°3  
92100 Agrigento  
Tel. 0922 421007  
email: deltaingegneria@pec.it

n°	Y	B	H	Afi	Afs	M	N	σc	σfi	σfs
	[m]	[cm]	[cm]	[cmq]	[cmq]	[kgm]	[kg]	[kg/cmq ]	[kg/cmq ]	[kg/cmq ]
8	0.48	100	70	10.05	10.05	-259	0	0.63	5.44	42.36
9	0.57	100	70	10.05	10.05	-233	0	0.56	4.88	38.01
10	0.67	100	70	10.05	10.05	-207	0	0.50	4.34	33.80
11	0.76	100	70	10.05	10.05	-182	0	0.44	3.81	29.73
12	0.86	100	70	10.05	10.05	-158	0	0.38	3.31	25.83
13	0.95	100	70	10.05	10.05	-136	0	0.33	2.84	22.13
14	1.05	100	70	10.05	10.05	-114	0	0.28	2.39	18.63
15	1.14	100	70	10.05	10.05	-94	0	0.23	1.97	15.38
16	1.24	100	70	10.05	10.05	-76	0	0.18	1.59	12.37
17	1.34	100	70	10.05	10.05	-59	0	0.14	1.24	9.64
18	1.43	100	70	10.05	10.05	-44	0	0.11	0.93	7.21
19	1.53	100	70	10.05	10.05	-31	0	0.08	0.65	5.09
20	1.62	100	70	10.05	10.05	-20	0	0.05	0.43	3.32
21	1.72	100	70	10.05	10.05	-12	0	0.03	0.24	1.90
22	1.81	100	70	10.05	10.05	-5	0	0.01	0.11	0.86
23	1.91	100	70	10.05	10.05	-1	0	0.00	0.03	0.22
24	2.00	100	70	10.05	10.05	0	0	0.00	0.00	0.00

## Combinazione n° 16 - SLEQ

n°	Y	B	H	Afi	Afs	M	N	σc	σfi	σfs
	[m]	[cm]	[cm]	[cmq]	[cmq]	[kgm]	[kg]	[kg/cmq ]	[kg/cmq ]	[kg/cmq ]
1	-0.70	100	70	10.05	10.05	0	0	0.00	0.00	0.00
2	-0.60	100	70	10.05	10.05	31	0	0.08	5.08	0.65
3	-0.50	100	70	10.05	10.05	124	0	0.30	20.27	2.60
4	-0.40	100	70	10.05	10.05	278	0	0.67	45.45	5.83
5	-0.30	100	70	10.05	10.05	493	0	1.19	80.54	10.33
6	0.28	100	70	10.05	10.05	-746	0	1.81	15.63	121.80
7	0.38	100	70	10.05	10.05	-692	0	1.67	14.49	112.92
8	0.48	100	70	10.05	10.05	-636	0	1.54	13.32	103.82
9	0.57	100	70	10.05	10.05	-579	0	1.40	12.14	94.58
10	0.67	100	70	10.05	10.05	-522	0	1.26	10.94	85.29
11	0.76	100	70	10.05	10.05	-466	0	1.13	9.76	76.04
12	0.86	100	70	10.05	10.05	-410	0	0.99	8.59	66.92
13	0.95	100	70	10.05	10.05	-355	0	0.86	7.45	58.02
14	1.05	100	70	10.05	10.05	-303	0	0.73	6.34	49.43
15	1.14	100	70	10.05	10.05	-253	0	0.61	5.29	41.24
16	1.24	100	70	10.05	10.05	-205	0	0.50	4.30	33.53
17	1.34	100	70	10.05	10.05	-162	0	0.39	3.39	26.40
18	1.43	100	70	10.05	10.05	-122	0	0.30	2.56	19.93
19	1.53	100	70	10.05	10.05	-87	0	0.21	1.82	14.21
20	1.62	100	70	10.05	10.05	-57	0	0.14	1.20	9.33
21	1.72	100	70	10.05	10.05	-33	0	0.08	0.69	5.38
22	1.81	100	70	10.05	10.05	-15	0	0.04	0.31	2.45
23	1.91	100	70	10.05	10.05	-4	0	0.01	0.08	0.63
24	2.00	100	70	10.05	10.05	0	0	0.00	0.00	0.00

## RTI di progettazione:



## Mandatara

Via G.B. Sammartini n°5  
20125 - Milano  
Tel. 02 6787911  
email: mail@proiter.it



## Mandante

Via Artemide n°3  
92100 Agrigento  
Tel. 0922 421007  
email: deltaingegneria@pec.it

## Combinazione n° 17 - SLEQ

n°	Y	B	H	Afi	Afs	M	N	$\sigma_c$	$\sigma_{fi}$	$\sigma_{fs}$
	[m]	[cm]	[cm]	[cmq]	[cmq]	[kgm]	[kg]	[kg/cmq]	[kg/cmq]	[kg/cmq]
1	-0.70	100	70	10.05	10.05	0	0	0.00	0.00	0.00
2	-0.60	100	70	10.05	10.05	30	0	0.07	4.93	0.63
3	-0.50	100	70	10.05	10.05	120	0	0.29	19.67	2.52
4	-0.40	100	70	10.05	10.05	270	0	0.65	44.12	5.66
5	-0.30	100	70	10.05	10.05	479	0	1.16	78.18	10.03
6	0.28	100	70	10.05	10.05	-881	0	2.13	18.47	143.91
7	0.38	100	70	10.05	10.05	-811	0	1.96	16.98	132.34
8	0.48	100	70	10.05	10.05	-740	0	1.79	15.49	120.75
9	0.57	100	70	10.05	10.05	-669	0	1.62	14.01	109.22
10	0.67	100	70	10.05	10.05	-599	0	1.45	12.55	97.84
11	0.76	100	70	10.05	10.05	-531	0	1.28	11.12	86.68
12	0.86	100	70	10.05	10.05	-464	0	1.12	9.73	75.84
13	0.95	100	70	10.05	10.05	-400	0	0.97	8.39	65.39
14	1.05	100	70	10.05	10.05	-339	0	0.82	7.11	55.41
15	1.14	100	70	10.05	10.05	-282	0	0.68	5.90	46.00
16	1.24	100	70	10.05	10.05	-228	0	0.55	4.78	37.22
17	1.34	100	70	10.05	10.05	-179	0	0.43	3.74	29.17
18	1.43	100	70	10.05	10.05	-134	0	0.33	2.81	21.93
19	1.53	100	70	10.05	10.05	-95	0	0.23	2.00	15.57
20	1.62	100	70	10.05	10.05	-62	0	0.15	1.31	10.19
21	1.72	100	70	10.05	10.05	-36	0	0.09	0.75	5.85
22	1.81	100	70	10.05	10.05	-16	0	0.04	0.34	2.66
23	1.91	100	70	10.05	10.05	-4	0	0.01	0.09	0.68
24	2.00	100	70	10.05	10.05	0	0	0.00	0.00	0.00

**12.8.6 Verifiche a fessurazione**

## Simbologia adottata

n°	indice sezione
Y	ordinata sezione espressa in [m]
B	larghezza sezione espressa in [cm]
H	altezza sezione espressa in [cm]
Afi	area ferri zona tesa espresso in [cmq]
Aeff	area efficace espressa in [cmq]
M	momento agente espressa in [kgm]
Mpf	momento di prima fessurazione espressa in [kgm]
$\varepsilon$	deformazione espresso in %
Sm	spaziatura tra le fessure espressa in [mm]
w	apertura delle fessure espressa in [mm]

**Paramento**

Scalolare pk 135+770 - TS04 SU S06 - Relazione tecnica e di calcolo

138

**RTI di progettazione:****Mandataria**

Via G.B. Sammartini n°5  
20125 - Milano  
Tel. 02 6787911  
email: mail@proiter.it

**Mandante**

Via Artemide n°3  
92100 Agrigento  
Tel. 0922 421007  
email: deltaingegneria@pec.it

## Combinazione n° 13 - SLER

n°	Y	B	H	Af	Aeff	M	Mpf	ε	Sm	w
	[m]	[cm]	[cm]	[cmq]	[cmq]	[kgm]	[kgm]	[%]	[mm]	[mm]
1	0.00	100	30	0.00	0.00	0	0	0.000000	0.000	0.00
2	-0.14	100	31	0.00	0.00	0	159	0.000000	0.000	0.00
3	-0.28	100	33	0.00	0.00	2	817	0.000000	0.000	0.00
4	-0.42	100	34	0.00	0.00	7	2340	0.000000	0.000	0.00
5	-0.56	100	36	0.00	0.00	16	5992	0.000000	0.000	0.00
6	-0.70	100	37	0.00	0.00	31	18455	0.000000	0.000	0.00
7	-0.84	100	39	0.00	0.00	54	494233	0.000000	0.000	0.00
8	-0.98	100	40	0.00	0.00	86	30952	0.000000	0.000	0.00
9	-1.12	100	41	10.05	509.40	129	20307	0.000000	0.000	0.00
10	-1.26	100	43	10.05	744.53	184	17021	0.000000	0.000	0.00
11	-1.40	100	44	10.05	952.78	253	15652	0.000000	0.000	0.00
12	-1.54	100	46	10.05	1130.58	337	15070	0.000000	0.000	0.00
13	-1.68	100	47	10.05	1281.63	438	14891	0.000000	0.000	0.00
14	-1.82	100	48	10.05	1411.48	557	14952	0.000000	0.000	0.00
15	-1.96	100	50	10.05	1523.41	695	15193	0.000000	0.000	0.00
16	-2.10	100	51	10.05	1639.76	856	16054	0.000000	0.000	0.00
17	-2.24	100	53	10.05	1734.17	1043	16465	0.000000	0.000	0.00
18	-2.38	100	54	10.05	1806.86	1262	16436	0.000000	0.000	0.00
19	-2.52	100	56	10.05	1894.11	1516	16929	0.000000	0.000	0.00
20	-2.66	100	57	10.05	1978.43	1806	17458	0.000000	0.000	0.00
21	-2.80	100	58	10.05	2060.02	2134	18022	0.000000	0.000	0.00

## Combinazione n° 14 - SLEF

n°	Y	B	H	Af	Aeff	M	Mpf	ε	Sm	w
	[m]	[cm]	[cm]	[cmq]	[cmq]	[kgm]	[kgm]	[%]	[mm]	[mm]
1	0.00	100	30	0.00	0.00	0	0	0.000000	0.000	0.00
2	-0.14	100	31	0.00	0.00	0	159	0.000000	0.000	0.00
3	-0.28	100	33	0.00	0.00	2	817	0.000000	0.000	0.00
4	-0.42	100	34	0.00	0.00	7	2340	0.000000	0.000	0.00
5	-0.56	100	36	0.00	0.00	16	5992	0.000000	0.000	0.00
6	-0.70	100	37	0.00	0.00	31	18455	0.000000	0.000	0.00
7	-0.84	100	39	0.00	0.00	54	494233	0.000000	0.000	0.00
8	-0.98	100	40	0.00	0.00	86	30952	0.000000	0.000	0.00
9	-1.12	100	41	10.05	509.40	129	20307	0.000000	0.000	0.00
10	-1.26	100	43	10.05	744.53	184	17021	0.000000	0.000	0.00
11	-1.40	100	44	10.05	952.78	253	15652	0.000000	0.000	0.00
12	-1.54	100	46	10.05	1130.58	337	15070	0.000000	0.000	0.00
13	-1.68	100	47	10.05	1281.66	438	14891	0.000000	0.000	0.00
14	-1.82	100	48	10.05	1411.68	557	14950	0.000000	0.000	0.00
15	-1.96	100	50	10.05	1525.16	696	15176	0.000000	0.000	0.00
16	-2.10	100	51	10.05	1643.13	856	16019	0.000000	0.000	0.00
17	-2.24	100	53	10.05	1737.66	1041	16428	0.000000	0.000	0.00
18	-2.38	100	54	10.05	1808.80	1254	16416	0.000000	0.000	0.00
19	-2.52	100	56	10.05	1894.21	1499	16928	0.000000	0.000	0.00
20	-2.66	100	57	10.05	1977.11	1779	17472	0.000000	0.000	0.00

RTI di progettazione:



Mandatario

Via G.B. Sammartini n°5  
20125 - Milano  
Tel. 02 6787911  
email: mail@proiter.it



Mandante

Via Artemide n°3  
92100 Agrigento  
Tel. 0922 421007  
email: deltaingegneria@pec.it

n°	Y	B	H	Af	Aeff	M	Mpf	ε	Sm	w
	[m]	[cm]	[cm]	[cmq]	[cmq]	[kgm]	[kgm]	[%]	[mm]	[mm]
21	-2.80	100	58	10.05	2057.63	2094	18049	0.000000	0.000	0.00

## Combinazione n° 15 - SLEQ

n°	Y	B	H	Af	Aeff	M	Mpf	ε	Sm	w
	[m]	[cm]	[cm]	[cmq]	[cmq]	[kgm]	[kgm]	[%]	[mm]	[mm]
1	0.00	100	30	0.00	0.00	0	0	0.000000	0.000	0.00
2	-0.14	100	31	0.00	0.00	0	159	0.000000	0.000	0.00
3	-0.28	100	33	0.00	0.00	2	817	0.000000	0.000	0.00
4	-0.42	100	34	0.00	0.00	7	2340	0.000000	0.000	0.00
5	-0.56	100	36	0.00	0.00	16	5992	0.000000	0.000	0.00
6	-0.70	100	37	0.00	0.00	31	18455	0.000000	0.000	0.00
7	-0.84	100	39	0.00	0.00	54	494233	0.000000	0.000	0.00
8	-0.98	100	40	0.00	0.00	86	30952	0.000000	0.000	0.00
9	-1.12	100	41	10.05	509.40	129	20307	0.000000	0.000	0.00
10	-1.26	100	43	10.05	744.53	184	17021	0.000000	0.000	0.00
11	-1.40	100	44	10.05	952.78	253	15652	0.000000	0.000	0.00
12	-1.54	100	46	10.05	1130.58	337	15070	0.000000	0.000	0.00
13	-1.68	100	47	10.05	1281.66	438	14891	0.000000	0.000	0.00
14	-1.82	100	48	10.05	1411.71	557	14950	0.000000	0.000	0.00
15	-1.96	100	50	10.05	1526.35	696	15164	0.000000	0.000	0.00
16	-2.10	100	51	10.05	1646.19	857	15987	0.000000	0.000	0.00
17	-2.24	100	53	10.05	1742.67	1041	16375	0.000000	0.000	0.00
18	-2.38	100	54	10.05	1814.27	1249	16359	0.000000	0.000	0.00
19	-2.52	100	56	10.05	1898.90	1484	16878	0.000000	0.000	0.00
20	-2.66	100	57	10.05	1980.01	1746	17440	0.000000	0.000	0.00
21	-2.80	100	58	10.05	2058.38	2037	18040	0.000000	0.000	0.00

## Combinazione n° 16 - SLEQ

n°	Y	B	H	Af	Aeff	M	Mpf	ε	Sm	w
	[m]	[cm]	[cm]	[cmq]	[cmq]	[kgm]	[kgm]	[%]	[mm]	[mm]
1	0.00	100	30	0.00	0.00	0	0	0.000000	0.000	0.00
2	-0.14	100	31	0.00	0.00	0	236	0.000000	0.000	0.00
3	-0.28	100	33	0.00	0.00	3	1426	0.000000	0.000	0.00
4	-0.42	100	34	0.00	0.00	10	4272	0.000000	0.000	0.00
5	-0.56	100	36	0.00	0.00	22	13462	0.000000	0.000	0.00
6	-0.70	100	37	0.00	0.00	41	377239	0.000000	0.000	0.00
7	-0.84	100	39	0.00	0.00	69	29707	0.000000	0.000	0.00
8	-0.98	100	40	0.00	0.00	107	18819	0.000000	0.000	0.00
9	-1.12	100	41	10.05	732.85	157	15700	0.000000	0.000	0.00
10	-1.26	100	43	10.05	939.37	220	14453	0.000000	0.000	0.00
11	-1.40	100	44	10.05	1113.20	298	13951	0.000000	0.000	0.00
12	-1.54	100	46	10.05	1259.65	392	13825	0.000000	0.000	0.00
13	-1.68	100	47	10.05	1385.30	504	13920	0.000000	0.000	0.00
14	-1.82	100	48	10.05	1496.12	636	14158	0.000000	0.000	0.00
15	-1.96	100	50	10.05	1596.32	788	14497	0.000000	0.000	0.00
16	-2.10	100	51	10.05	1706.73	963	15360	0.000000	0.000	0.00

RTI di progettazione:



Mandataria

Via G.B. Sammartini n°5  
20125 - Milano  
Tel. 02 6787911  
email: mail@proiter.it



Mandante

Via Artemide n°3  
92100 Agrigento  
Tel. 0922 421007  
email: deltaingegneria@pec.it

n°	Y	B	H	Af	Aeff	M	Mpf	ε	Sm	w
	[m]	[cm]	[cm]	[cmq]	[cmq]	[kgm]	[kgm]	[%]	[mm]	[mm]
17	-2.24	100	53	10.05	1794.42	1163	15824	0.000000	0.000	0.00
18	-2.38	100	54	10.05	1858.45	1388	15902	0.000000	0.000	0.00
19	-2.52	100	56	10.05	1937.89	1640	16463	0.000000	0.000	0.00
20	-2.66	100	57	10.05	2014.81	1921	17058	0.000000	0.000	0.00
21	-2.80	100	58	10.05	2089.75	2232	17686	0.000000	0.000	0.00

## Combinazione n° 17 - SLEQ

n°	Y	B	H	Af	Aeff	M	Mpf	ε	Sm	w
	[m]	[cm]	[cm]	[cmq]	[cmq]	[kgm]	[kgm]	[%]	[mm]	[mm]
1	0.00	100	30	0.00	0.00	0	0	0.000000	0.000	0.00
2	-0.14	100	31	0.00	0.00	0	248	0.000000	0.000	0.00
3	-0.28	100	33	0.00	0.00	3	1290	0.000000	0.000	0.00
4	-0.42	100	34	0.00	0.00	9	3725	0.000000	0.000	0.00
5	-0.56	100	36	0.00	0.00	20	10814	0.000000	0.000	0.00
6	-0.70	100	37	0.00	0.00	39	74817	0.000000	0.000	0.00
7	-0.84	100	39	0.00	0.00	65	37256	0.000000	0.000	0.00
8	-0.98	100	40	0.00	0.00	101	20603	0.000000	0.000	0.00
9	-1.12	100	41	10.05	679.97	149	16543	0.000000	0.000	0.00
10	-1.26	100	43	10.05	894.66	210	14966	0.000000	0.000	0.00
11	-1.40	100	44	10.05	1077.13	285	14307	0.000000	0.000	0.00
12	-1.54	100	46	10.05	1230.89	377	14093	0.000000	0.000	0.00
13	-1.68	100	47	10.05	1362.21	486	14133	0.000000	0.000	0.00
14	-1.82	100	48	10.05	1477.25	614	14334	0.000000	0.000	0.00
15	-1.96	100	50	10.05	1580.63	763	14646	0.000000	0.000	0.00
16	-2.10	100	51	10.05	1693.15	934	15501	0.000000	0.000	0.00
17	-2.24	100	53	10.05	1782.78	1130	15948	0.000000	0.000	0.00
18	-2.38	100	54	10.05	1848.47	1350	16005	0.000000	0.000	0.00
19	-2.52	100	56	10.05	1929.08	1598	16557	0.000000	0.000	0.00
20	-2.66	100	57	10.05	2006.95	1874	17145	0.000000	0.000	0.00
21	-2.80	100	58	10.05	2082.67	2180	17766	0.000000	0.000	0.00

## Fondazione

## Combinazione n° 13 - SLER

n°	Y	B	H	Af	Aeff	M	Mpf	ε	Sm	w
	[m]	[cm]	[cm]	[cmq]	[cmq]	[kgm]	[kgm]	[%]	[mm]	[mm]
1	-0.70	100	70	0.00	0.00	0	0	0.000000	0.000	0.00
2	-0.60	100	70	10.05	2908.82	39	20583	0.000000	0.000	0.00
3	-0.50	100	70	10.05	2908.82	155	20583	0.000000	0.000	0.00
4	-0.40	100	70	10.05	2908.82	347	20583	0.000000	0.000	0.00
5	-0.30	100	70	10.05	2908.82	612	20583	0.000000	0.000	0.00
6	0.28	100	70	10.05	3183.28	-1678	-20583	0.000000	0.000	0.00
7	0.38	100	70	10.05	3183.28	-1578	-20583	0.000000	0.000	0.00
8	0.48	100	70	10.05	3183.28	-1472	-20583	0.000000	0.000	0.00
9	0.57	100	70	10.05	3183.28	-1360	-20583	0.000000	0.000	0.00

Scatolare pk 135+770 - TS04 SU S06 - Relazione tecnica e di calcolo

141

RTI di progettazione:



Mandataria

Via G.B. Sammartini n°5  
20125 - Milano  
Tel. 02 6787911  
email: mail@proiter.it



Mandante

Via Artemide n°3  
92100 Agrigento  
Tel. 0922 421007  
email: deltaingegneria@pec.it

n°	Y	B	H	Af	Aeff	M	Mpf	ε	Sm	w
	[m]	[cm]	[cm]	[cmq]	[cmq]	[kgm]	[kgm]	[%]	[mm]	[mm]
10	0.67	100	70	10.05	3183.28	-1245	-20583	0.000000	0.000	0.00
11	0.76	100	70	10.05	3183.28	-1127	-20583	0.000000	0.000	0.00
12	0.86	100	70	10.05	3183.28	-1009	-20583	0.000000	0.000	0.00
13	0.95	100	70	10.05	3183.28	-890	-20583	0.000000	0.000	0.00
14	1.05	100	70	10.05	3183.28	-773	-20583	0.000000	0.000	0.00
15	1.14	100	70	10.05	3183.28	-659	-20583	0.000000	0.000	0.00
16	1.24	100	70	10.05	3183.28	-550	-20583	0.000000	0.000	0.00
17	1.34	100	70	10.05	3183.28	-446	-20583	0.000000	0.000	0.00
18	1.43	100	70	10.05	3183.28	-350	-20583	0.000000	0.000	0.00
19	1.53	100	70	10.05	3183.28	-262	-20583	0.000000	0.000	0.00
20	1.62	100	70	10.05	3183.28	-184	-20583	0.000000	0.000	0.00
21	1.72	100	70	10.05	3183.28	-118	-20583	0.000000	0.000	0.00
22	1.81	100	70	10.05	3183.28	-64	-20583	0.000000	0.000	0.00
23	1.91	100	70	10.05	3183.28	-18	-20583	0.000000	0.000	0.00
24	2.00	100	70	0.00	0.00	0	0	0.000000	0.000	0.00

## Combinazione n° 14 - SLEF

n°	Y	B	H	Af	Aeff	M	Mpf	ε	Sm	w
	[m]	[cm]	[cm]	[cmq]	[cmq]	[kgm]	[kgm]	[%]	[mm]	[mm]
1	-0.70	100	70	0.00	0.00	0	0	0.000000	0.000	0.00
2	-0.60	100	70	10.05	2908.82	36	20583	0.000000	0.000	0.00
3	-0.50	100	70	10.05	2908.82	144	20583	0.000000	0.000	0.00
4	-0.40	100	70	10.05	2908.82	322	20583	0.000000	0.000	0.00
5	-0.30	100	70	10.05	2908.82	569	20583	0.000000	0.000	0.00
6	0.28	100	70	10.05	3183.28	-1337	-20583	0.000000	0.000	0.00
7	0.38	100	70	10.05	3183.28	-1255	-20583	0.000000	0.000	0.00
8	0.48	100	70	10.05	3183.28	-1169	-20583	0.000000	0.000	0.00
9	0.57	100	70	10.05	3183.28	-1078	-20583	0.000000	0.000	0.00
10	0.67	100	70	10.05	3183.28	-986	-20583	0.000000	0.000	0.00
11	0.76	100	70	10.05	3183.28	-891	-20583	0.000000	0.000	0.00
12	0.86	100	70	10.05	3183.28	-796	-20583	0.000000	0.000	0.00
13	0.95	100	70	10.05	3183.28	-701	-20583	0.000000	0.000	0.00
14	1.05	100	70	10.05	3183.28	-608	-20583	0.000000	0.000	0.00
15	1.14	100	70	10.05	3183.28	-518	-20583	0.000000	0.000	0.00
16	1.24	100	70	10.05	3183.28	-431	-20583	0.000000	0.000	0.00
17	1.34	100	70	10.05	3183.28	-349	-20583	0.000000	0.000	0.00
18	1.43	100	70	10.05	3183.28	-273	-20583	0.000000	0.000	0.00
19	1.53	100	70	10.05	3183.28	-204	-20583	0.000000	0.000	0.00
20	1.62	100	70	10.05	3183.28	-143	-20583	0.000000	0.000	0.00
21	1.72	100	70	10.05	3183.28	-91	-20583	0.000000	0.000	0.00
22	1.81	100	70	10.05	3183.28	-49	-20583	0.000000	0.000	0.00
23	1.91	100	70	10.05	3183.28	-13	-20583	0.000000	0.000	0.00
24	2.00	100	70	0.00	0.00	0	0	0.000000	0.000	0.00

## Combinazione n° 15 - SLEQ

n°	Y	B	H	Af	Aeff	M	Mpf	ε	Sm	w
----	---	---	---	----	------	---	-----	---	----	---

Scatolare pk 135+770 - TS04 SU S06 - Relazione tecnica e di calcolo

142

RTI di progettazione:



Mandatario

Via G.B. Sammartini n°5  
20125 - Milano  
Tel. 02 6787911  
email: mail@proiter.it



Mandante

Via Artemide n°3  
92100 Agrigento  
Tel. 0922 421007  
email: deltaingegneria@pec.it

## Progetto Esecutivo

	[m]	[cm]	[cm]	[cmq]	[cmq]	[kgm]	[kgm]	[%]	[mm]	[mm]
1	-0.70	100	70	0.00	0.00	0	0	0.000000	0.000	0.00
2	-0.60	100	70	10.05	2908.82	28	20583	0.000000	0.000	0.00
3	-0.50	100	70	10.05	2908.82	110	20583	0.000000	0.000	0.00
4	-0.40	100	70	10.05	2908.82	248	20583	0.000000	0.000	0.00
5	-0.30	100	70	10.05	2908.82	440	20583	0.000000	0.000	0.00
6	0.28	100	70	10.05	3183.28	-315	-20583	0.000000	0.000	0.00
7	0.38	100	70	10.05	3183.28	-287	-20583	0.000000	0.000	0.00
8	0.48	100	70	10.05	3183.28	-259	-20583	0.000000	0.000	0.00
9	0.57	100	70	10.05	3183.28	-233	-20583	0.000000	0.000	0.00
10	0.67	100	70	10.05	3183.28	-207	-20583	0.000000	0.000	0.00
11	0.76	100	70	10.05	3183.28	-182	-20583	0.000000	0.000	0.00
12	0.86	100	70	10.05	3183.28	-158	-20583	0.000000	0.000	0.00
13	0.95	100	70	10.05	3183.28	-136	-20583	0.000000	0.000	0.00
14	1.05	100	70	10.05	3183.28	-114	-20583	0.000000	0.000	0.00
15	1.14	100	70	10.05	3183.28	-94	-20583	0.000000	0.000	0.00
16	1.24	100	70	10.05	3183.28	-76	-20583	0.000000	0.000	0.00
17	1.34	100	70	10.05	3183.28	-59	-20583	0.000000	0.000	0.00
18	1.43	100	70	10.05	3183.28	-44	-20583	0.000000	0.000	0.00
19	1.53	100	70	10.05	3183.28	-31	-20583	0.000000	0.000	0.00
20	1.62	100	70	10.05	3183.28	-20	-20583	0.000000	0.000	0.00
21	1.72	100	70	10.05	3183.28	-12	-20583	0.000000	0.000	0.00
22	1.81	100	70	0.00	0.00	-5	0	0.000000	0.000	0.00
23	1.91	100	70	0.00	0.00	-1	0	0.000000	0.000	0.00
24	2.00	100	70	0.00	0.00	0	0	0.000000	0.000	0.00

## Combinazione n° 16 - SLEQ

n°	Y	B	H	Af	Aeff	M	Mpf	ε	Sm	w
	[m]	[cm]	[cm]	[cmq]	[cmq]	[kgm]	[kgm]	[%]	[mm]	[mm]
1	-0.70	100	70	0.00	0.00	0	0	0.000000	0.000	0.00
2	-0.60	100	70	10.05	2908.82	31	20583	0.000000	0.000	0.00
3	-0.50	100	70	10.05	2908.82	124	20583	0.000000	0.000	0.00
4	-0.40	100	70	10.05	2908.82	278	20583	0.000000	0.000	0.00
5	-0.30	100	70	10.05	2908.82	493	20583	0.000000	0.000	0.00
6	0.28	100	70	10.05	3183.28	-746	-20583	0.000000	0.000	0.00
7	0.38	100	70	10.05	3183.28	-692	-20583	0.000000	0.000	0.00
8	0.48	100	70	10.05	3183.28	-636	-20583	0.000000	0.000	0.00
9	0.57	100	70	10.05	3183.28	-579	-20583	0.000000	0.000	0.00
10	0.67	100	70	10.05	3183.28	-522	-20583	0.000000	0.000	0.00
11	0.76	100	70	10.05	3183.28	-466	-20583	0.000000	0.000	0.00
12	0.86	100	70	10.05	3183.28	-410	-20583	0.000000	0.000	0.00
13	0.95	100	70	10.05	3183.28	-355	-20583	0.000000	0.000	0.00
14	1.05	100	70	10.05	3183.28	-303	-20583	0.000000	0.000	0.00
15	1.14	100	70	10.05	3183.28	-253	-20583	0.000000	0.000	0.00
16	1.24	100	70	10.05	3183.28	-205	-20583	0.000000	0.000	0.00
17	1.34	100	70	10.05	3183.28	-162	-20583	0.000000	0.000	0.00
18	1.43	100	70	10.05	3183.28	-122	-20583	0.000000	0.000	0.00
19	1.53	100	70	10.05	3183.28	-87	-20583	0.000000	0.000	0.00
20	1.62	100	70	10.05	3183.28	-57	-20583	0.000000	0.000	0.00

## RTI di progettazione:



## Mandatario

Via G.B. Sammartini n°5  
20125 - Milano  
Tel. 02 6787911  
email: mail@proiter.it



## Mandante

Via Artemide n°3  
92100 Agrigento  
Tel. 0922 421007  
email: deltaingegneria@pec.it



## Progetto Esecutivo

n°	Y	B	H	Af	Aeff	M	Mpf	ε	Sm	w
	[m]	[cm]	[cm]	[cmq]	[cmq]	[kgm]	[kgm]	[%]	[mm]	[mm]
21	1.72	100	70	10.05	3183.28	-33	-20583	0.000000	0.000	0.00
22	1.81	100	70	10.05	3183.28	-15	-20583	0.000000	0.000	0.00
23	1.91	100	70	0.00	0.00	-4	0	0.000000	0.000	0.00
24	2.00	100	70	0.00	0.00	0	0	0.000000	0.000	0.00

## Combinazione n° 17 - SLEQ

n°	Y	B	H	Af	Aeff	M	Mpf	ε	Sm	w
	[m]	[cm]	[cm]	[cmq]	[cmq]	[kgm]	[kgm]	[%]	[mm]	[mm]
1	-0.70	100	70	0.00	0.00	0	0	0.000000	0.000	0.00
2	-0.60	100	70	10.05	2908.82	30	20583	0.000000	0.000	0.00
3	-0.50	100	70	10.05	2908.82	120	20583	0.000000	0.000	0.00
4	-0.40	100	70	10.05	2908.82	270	20583	0.000000	0.000	0.00
5	-0.30	100	70	10.05	2908.82	479	20583	0.000000	0.000	0.00
6	0.28	100	70	10.05	3183.28	-881	-20583	0.000000	0.000	0.00
7	0.38	100	70	10.05	3183.28	-811	-20583	0.000000	0.000	0.00
8	0.48	100	70	10.05	3183.28	-740	-20583	0.000000	0.000	0.00
9	0.57	100	70	10.05	3183.28	-669	-20583	0.000000	0.000	0.00
10	0.67	100	70	10.05	3183.28	-599	-20583	0.000000	0.000	0.00
11	0.76	100	70	10.05	3183.28	-531	-20583	0.000000	0.000	0.00
12	0.86	100	70	10.05	3183.28	-464	-20583	0.000000	0.000	0.00
13	0.95	100	70	10.05	3183.28	-400	-20583	0.000000	0.000	0.00
14	1.05	100	70	10.05	3183.28	-339	-20583	0.000000	0.000	0.00
15	1.14	100	70	10.05	3183.28	-282	-20583	0.000000	0.000	0.00
16	1.24	100	70	10.05	3183.28	-228	-20583	0.000000	0.000	0.00
17	1.34	100	70	10.05	3183.28	-179	-20583	0.000000	0.000	0.00
18	1.43	100	70	10.05	3183.28	-134	-20583	0.000000	0.000	0.00
19	1.53	100	70	10.05	3183.28	-95	-20583	0.000000	0.000	0.00
20	1.62	100	70	10.05	3183.28	-62	-20583	0.000000	0.000	0.00
21	1.72	100	70	10.05	3183.28	-36	-20583	0.000000	0.000	0.00
22	1.81	100	70	10.05	3183.28	-16	-20583	0.000000	0.000	0.00
23	1.91	100	70	0.00	0.00	-4	0	0.000000	0.000	0.00
24	2.00	100	70	0.00	0.00	0	0	0.000000	0.000	0.00

## RTI di progettazione:



## Mandataria

Via G.B. Sammartini n°5  
20125 - Milano  
Tel. 02 6787911  
email: mail@proiter.it



## Mandante

Via Artemide n°3  
92100 Agrigento  
Tel. 0922 421007  
email: deltaingegneria@pec.it