




Legenda

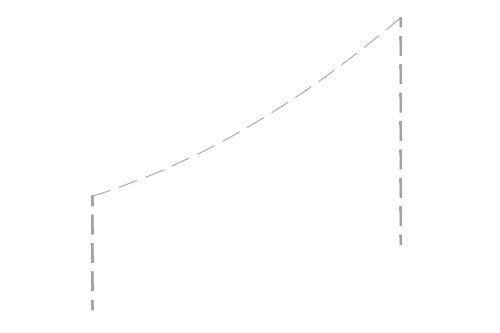


Profilo linea esistente
Come fornito da TERNA

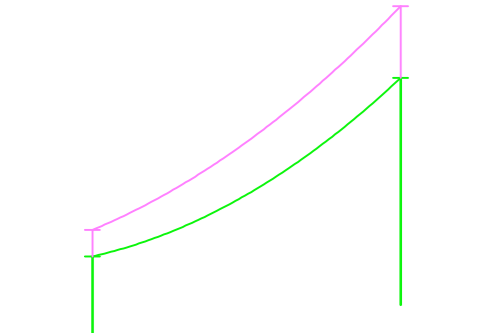

Profilo linea nuova
realizzazione

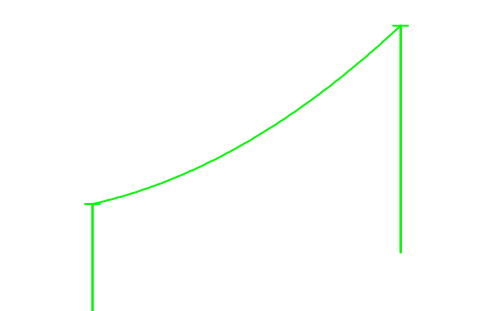


Catenaria nuovo conduttore a
180°

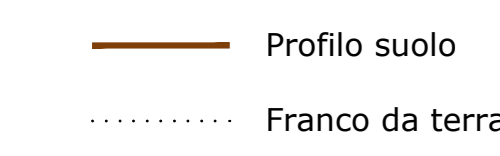


Profilo suolo
Franco da terra

1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
H	H	H	H	H	H
G	G	G	G	G	G
F	F	F	F	F	F
E	E	E	E	E	E
D	D	D	D	D	D
C	C	C	C	C	C
B	B	B	B	B	B
A	A	A	A	A	A


01	Aprile 2021	Revisione dopo commenti Terna	ZE	GES2
02	Luglio 2020	Emissione	ZE	GES2
03	Revisione	DESCRIZIONE	Revisore	Approvatore
Proprietario	Commissa	POTENZIAMENTO ELETTRODOTTO RTN 150 KV	Scala	Foglio
GREENENERGYSARDEGNA2	"Chiviani-Ozieri-Buddusò-Sinniscola 2"			2 di 7
Intestatario	Titolo	Linea 385 "Centrale Ozieri - C.P. Buddusò"	Id.	
IE Ingegneria S.r.l.	020.20.01.W18	Profilo longitudinale con distribuzione sostegni		

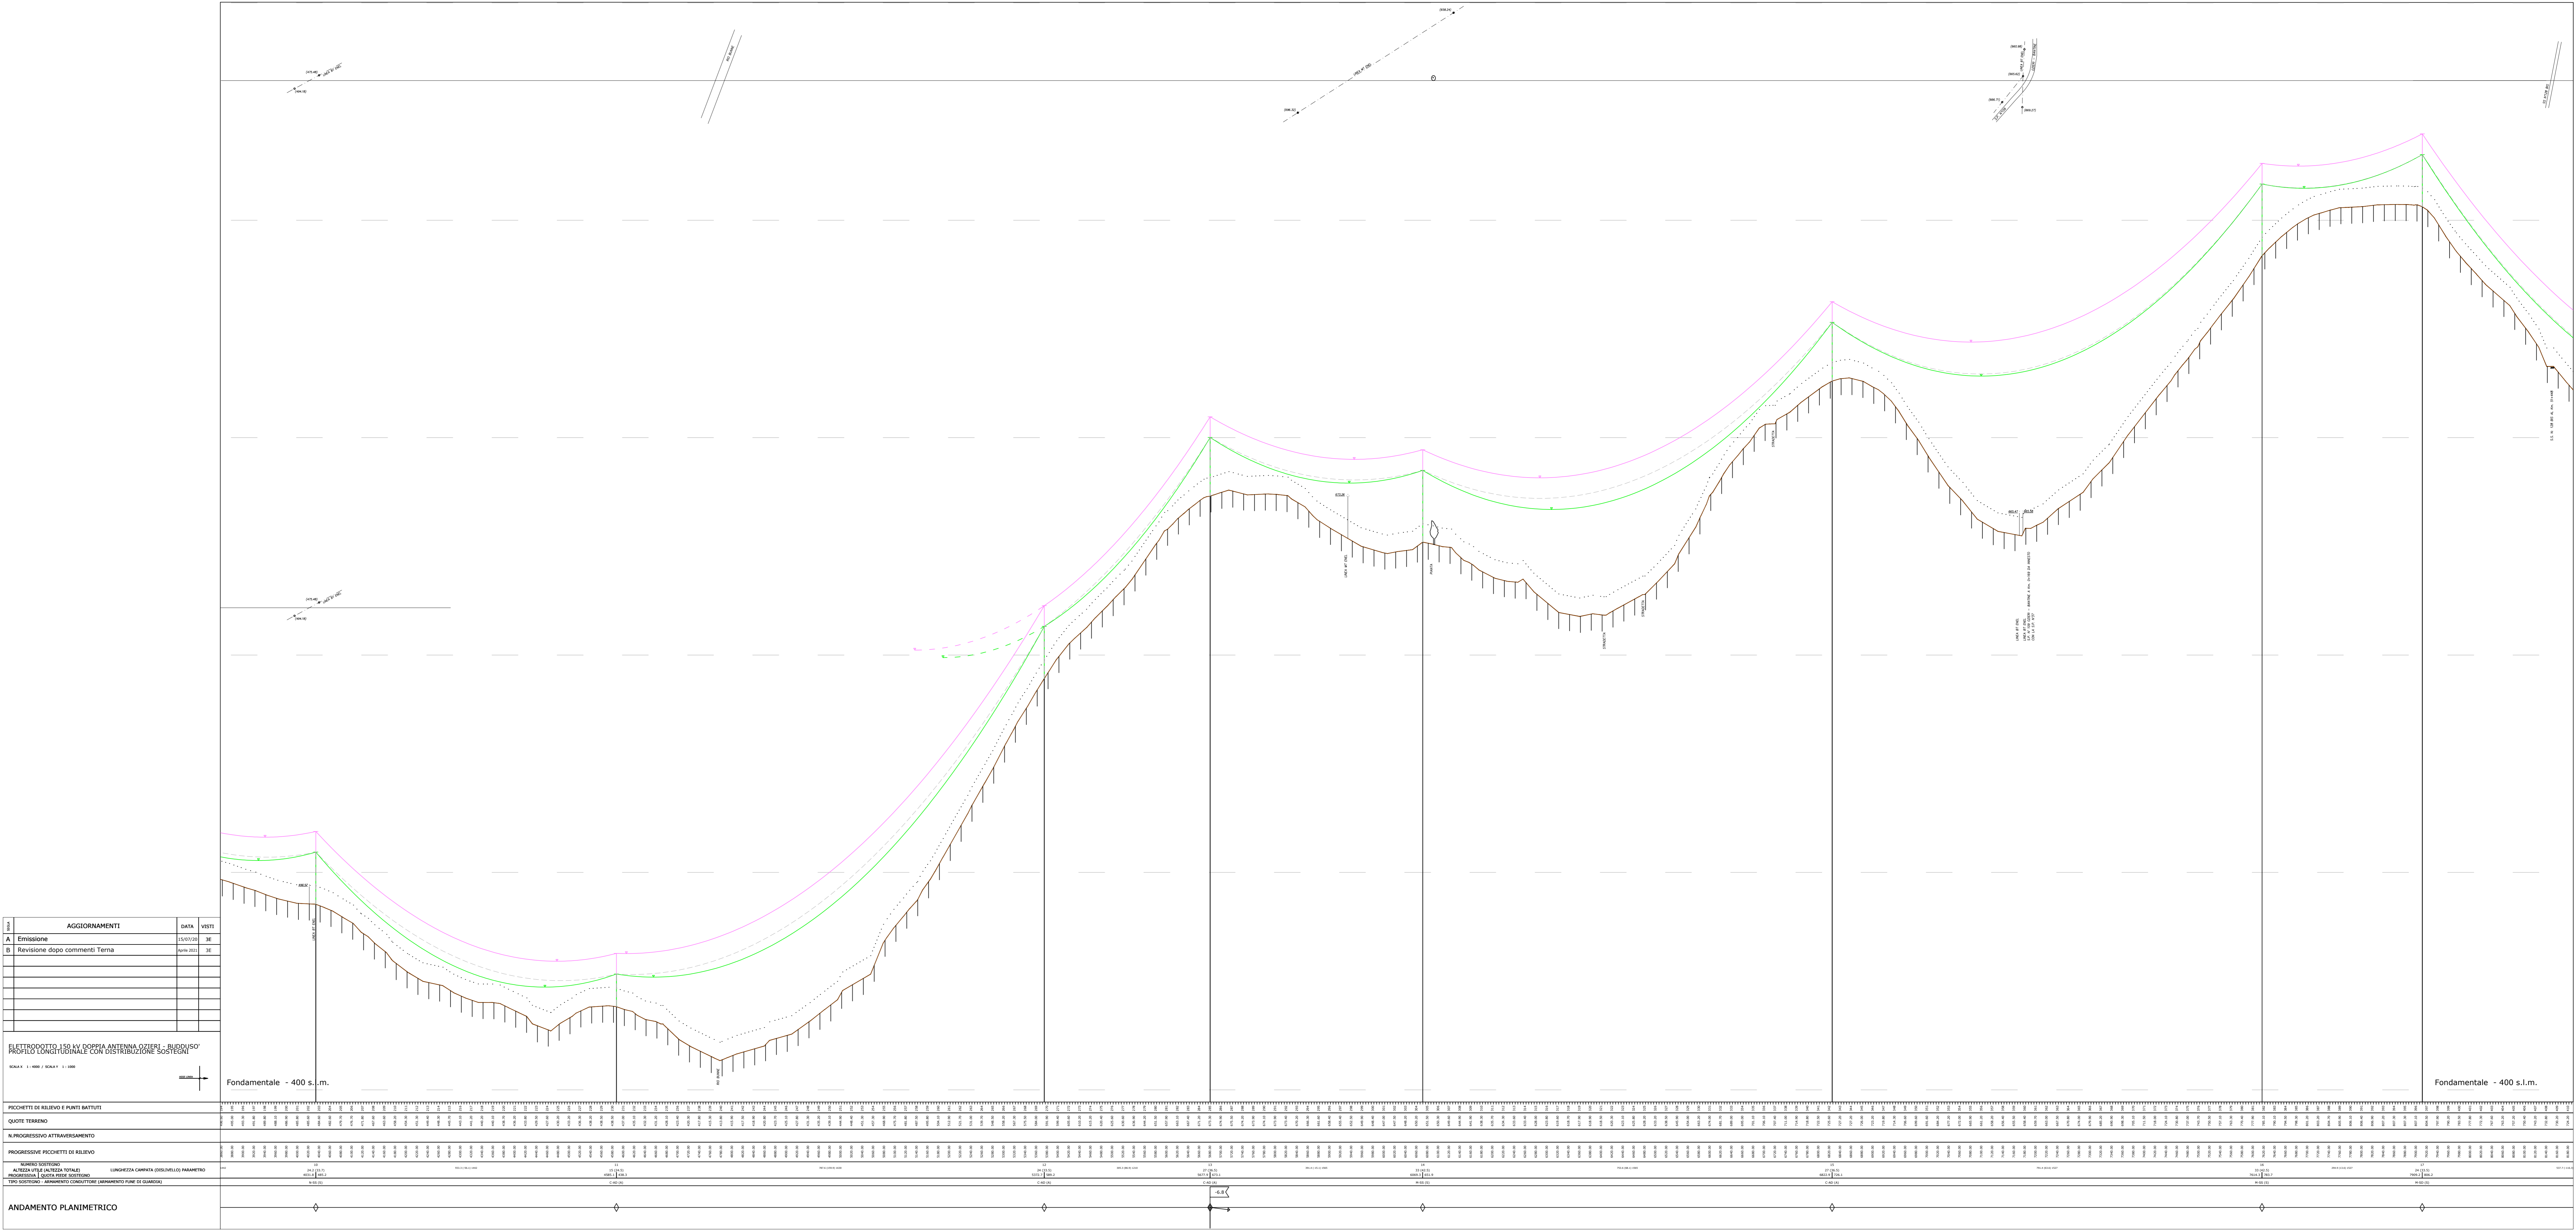


Legenda

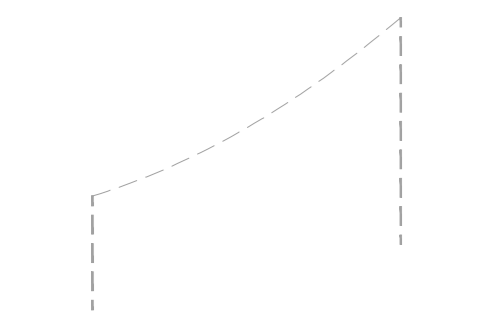

Profilo linea esistente
Come fornito da TERNA

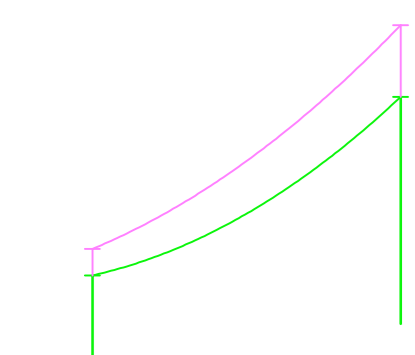


Profilo linea nuova
realizzazione

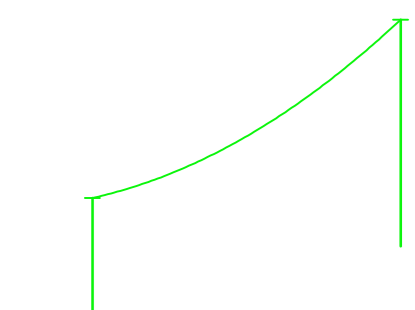

Catenaria nuovo conduttore a
180°

— Profilo suolo
- - - Franco da terra

1	2	3	4	5	6																														
1																																			
H																																			
G																																			
F																																			
E																																			
D																																			
C																																			
B																																			
<table border="1"> <tr> <td>01</td><td>Aprile 2021</td><td>Revisione dopo commenti Terna</td><td>3E</td><td>GES2</td> </tr> <tr> <td>00</td><td>Luglio 2020</td><td>Emissione</td><td>3E</td><td>GES2</td> </tr> <tr> <td>Revisione</td><td>Data</td><td>DESCRIZIONE</td><td>Redatto</td><td>Approvato</td> </tr> <tr> <td>Proprietario</td><td>Commissa</td><td>POTENZIAMENTO ELETTRODOTTO RTN 150 KV "Chiviani-Ozieri-Buddusò-Sinniscola 2"</td><td>Formato</td><td>Foglio</td> </tr> <tr> <td>GREENENERGYSARDEGNAS</td><td></td><td>Linea 385 "Centrale Ozieri - C.P. Buddusò"</td><td>-</td><td>3 di 7</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td>Profilo longitudinale con distribuzione sostegni</td><td>Id.</td><td>020.20.01.W18</td> </tr> </table>						01	Aprile 2021	Revisione dopo commenti Terna	3E	GES2	00	Luglio 2020	Emissione	3E	GES2	Revisione	Data	DESCRIZIONE	Redatto	Approvato	Proprietario	Commissa	POTENZIAMENTO ELETTRODOTTO RTN 150 KV "Chiviani-Ozieri-Buddusò-Sinniscola 2"	Formato	Foglio	GREENENERGYSARDEGNAS		Linea 385 "Centrale Ozieri - C.P. Buddusò"	-	3 di 7			Profilo longitudinale con distribuzione sostegni	Id.	020.20.01.W18
01	Aprile 2021	Revisione dopo commenti Terna	3E	GES2																															
00	Luglio 2020	Emissione	3E	GES2																															
Revisione	Data	DESCRIZIONE	Redatto	Approvato																															
Proprietario	Commissa	POTENZIAMENTO ELETTRODOTTO RTN 150 KV "Chiviani-Ozieri-Buddusò-Sinniscola 2"	Formato	Foglio																															
GREENENERGYSARDEGNAS		Linea 385 "Centrale Ozieri - C.P. Buddusò"	-	3 di 7																															
		Profilo longitudinale con distribuzione sostegni	Id.	020.20.01.W18																															

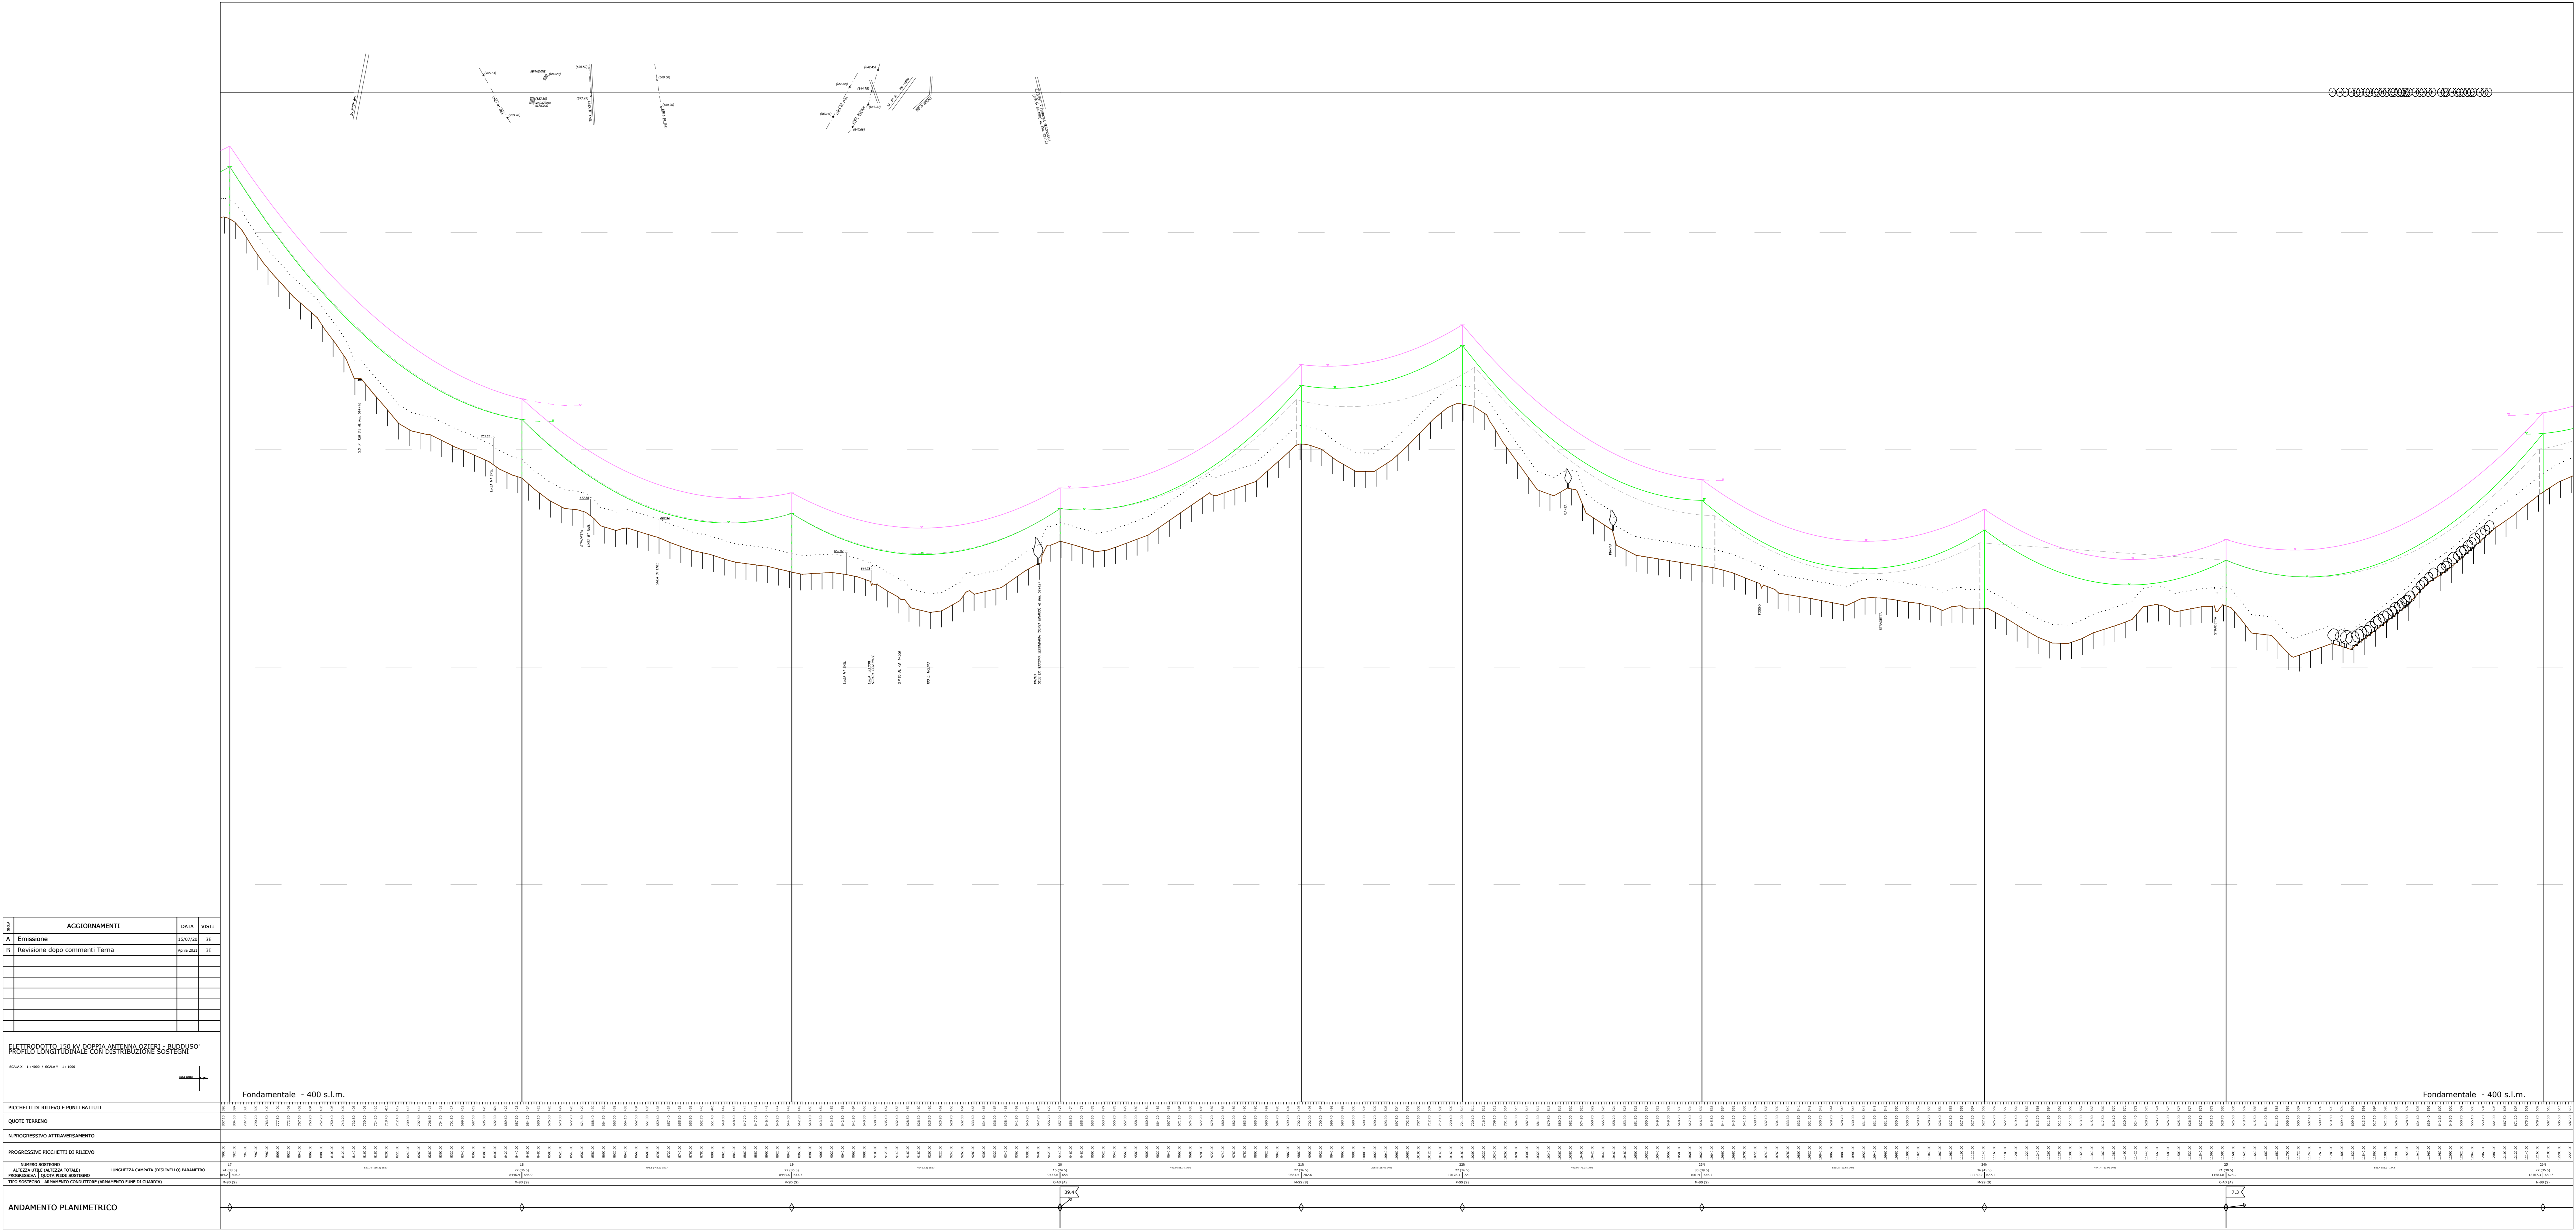


Id.	AGGIORNAMENTI	DATA	VISTI
A	Emissione	15/07/20	3E
B	Revisione dopo commenti Terna	Aprile 2021	3E

ELETTRODOTTO 150 KV DOPPIA ANTENNA OZIERI - BUDDUSO'
PROFLO LONGITUDINALE CON DISTRIBUZIONE SOSTEGNI


PICOCHETTI DI RILIEVO E PUNTI BATTUTI	
QUOTE TERRENO	392.4
N. PROGRESSIVO ATTRAVERSAMENTO	
PROGRESSIVI PICOCHETTI DI RILIEVO	
ALTEZZA UTILE (ALTEZZA TOTALE)	392.4
PROGRESSIVI QUOTI PUNTI SOSTEGNI	
TITO SOSTEGNI - ARNAMENTO CONDUTTORE (ARNAMENTO RAME GIUGNATA)	

ANDAMENTO PLANIMETRICO


Legenda

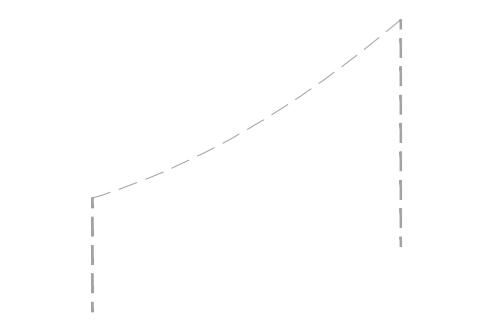

Profilo linea esistente
Come fornito da TERNA

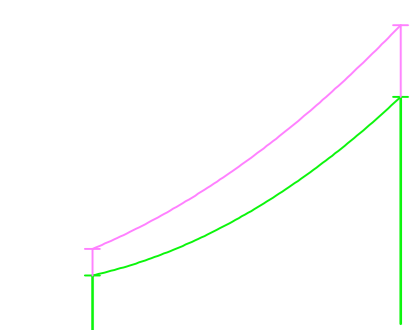

Profilo linea nuova
realizzazione

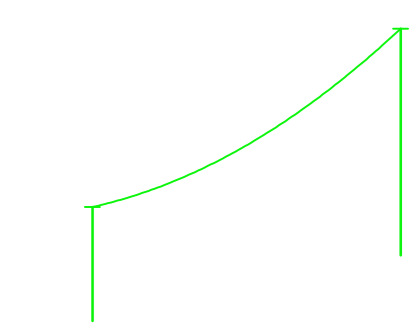


Catenaria nuovo conduttore a
180°



— Profilo suolo
- - - Franco da terra

1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
H	H	H	H	H	H
G	G	G	G	G	G
F	F	F	F	F	F
E	E	E	E	E	E
D	D	D	D	D	D
C	C	C	C	C	C
B	B	B	B	B	B
A	A	A	A	A	A

01	Aprile 2021	Revisione dopo commenti Tema	3E	GES2
02	Luglio 2020	Emisione	3E	GES2
Revisione	DATA	DESCRIZIONE	Redatto	Approvato
Proprietario	Commissa	POTENZIAMENTO ELETTRODOTTO RTN 150 KV "Chivari-Ozieri-Buddusò-Sinniscola 2"	Formato	Foglio
GREENENERGYSARDEGNA2		Linea 385 "Centrale Ozieri - C.P. Buddusò"	-	4 di 7
3E Ingegneria S.r.l.		Profilo longitudinale con distribuzione sostegni	020.20.01.W18	

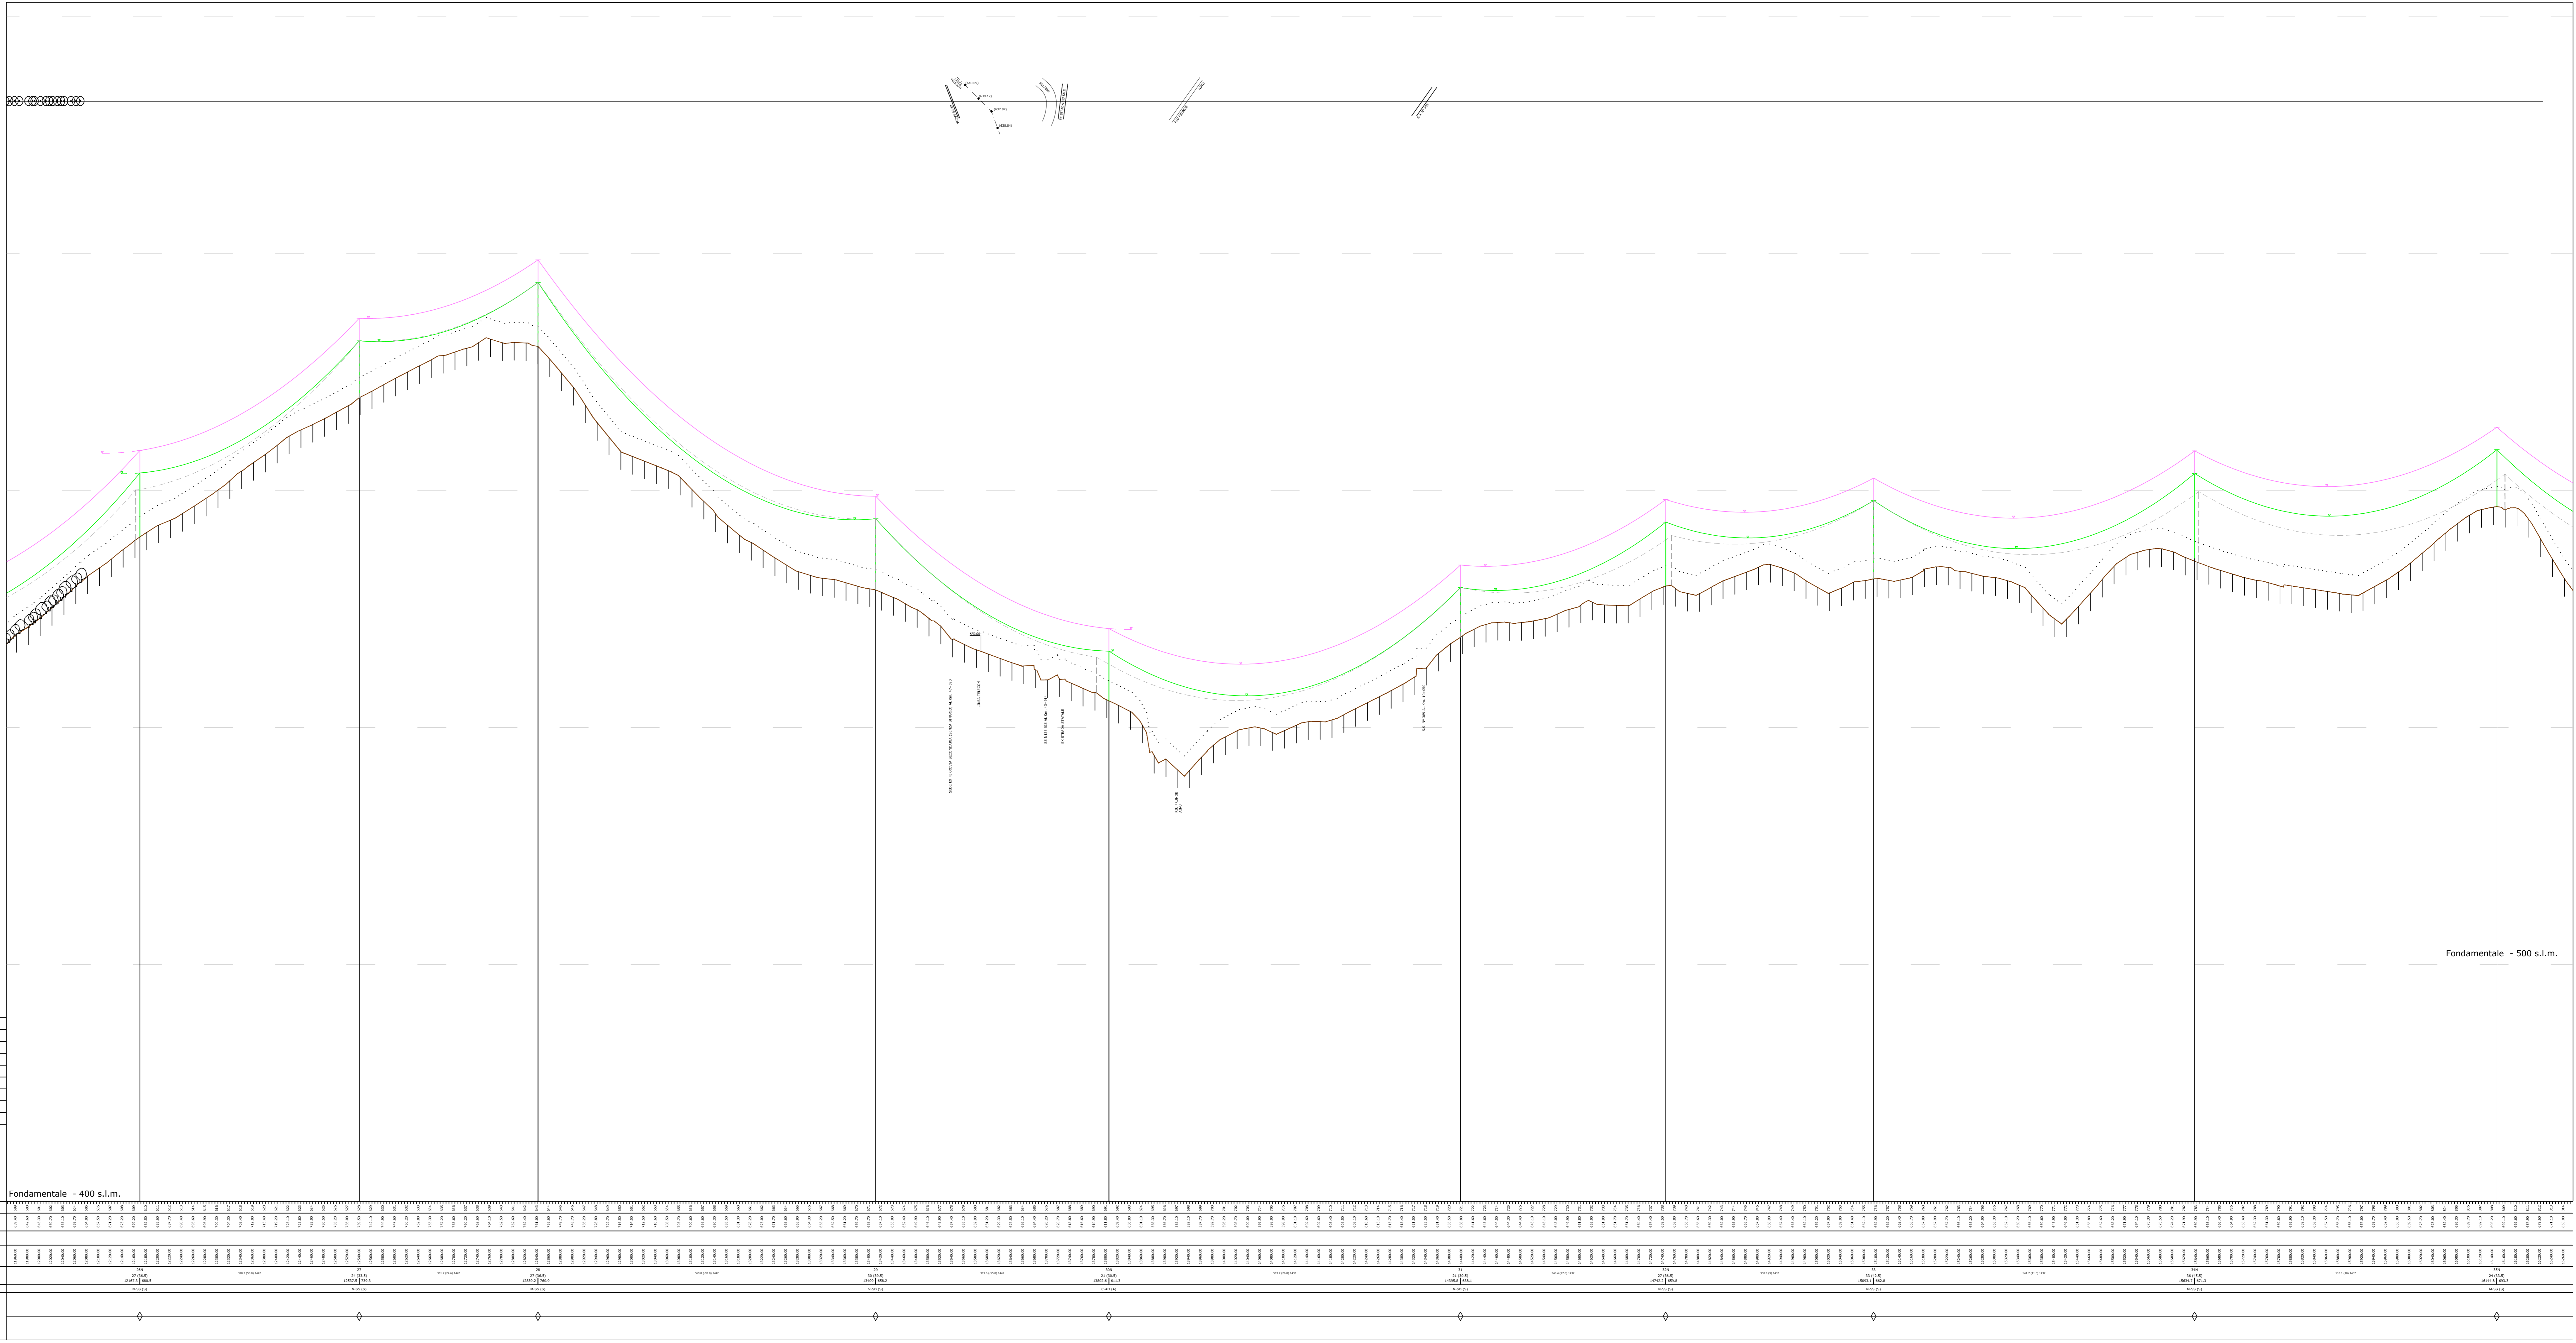

Legenda

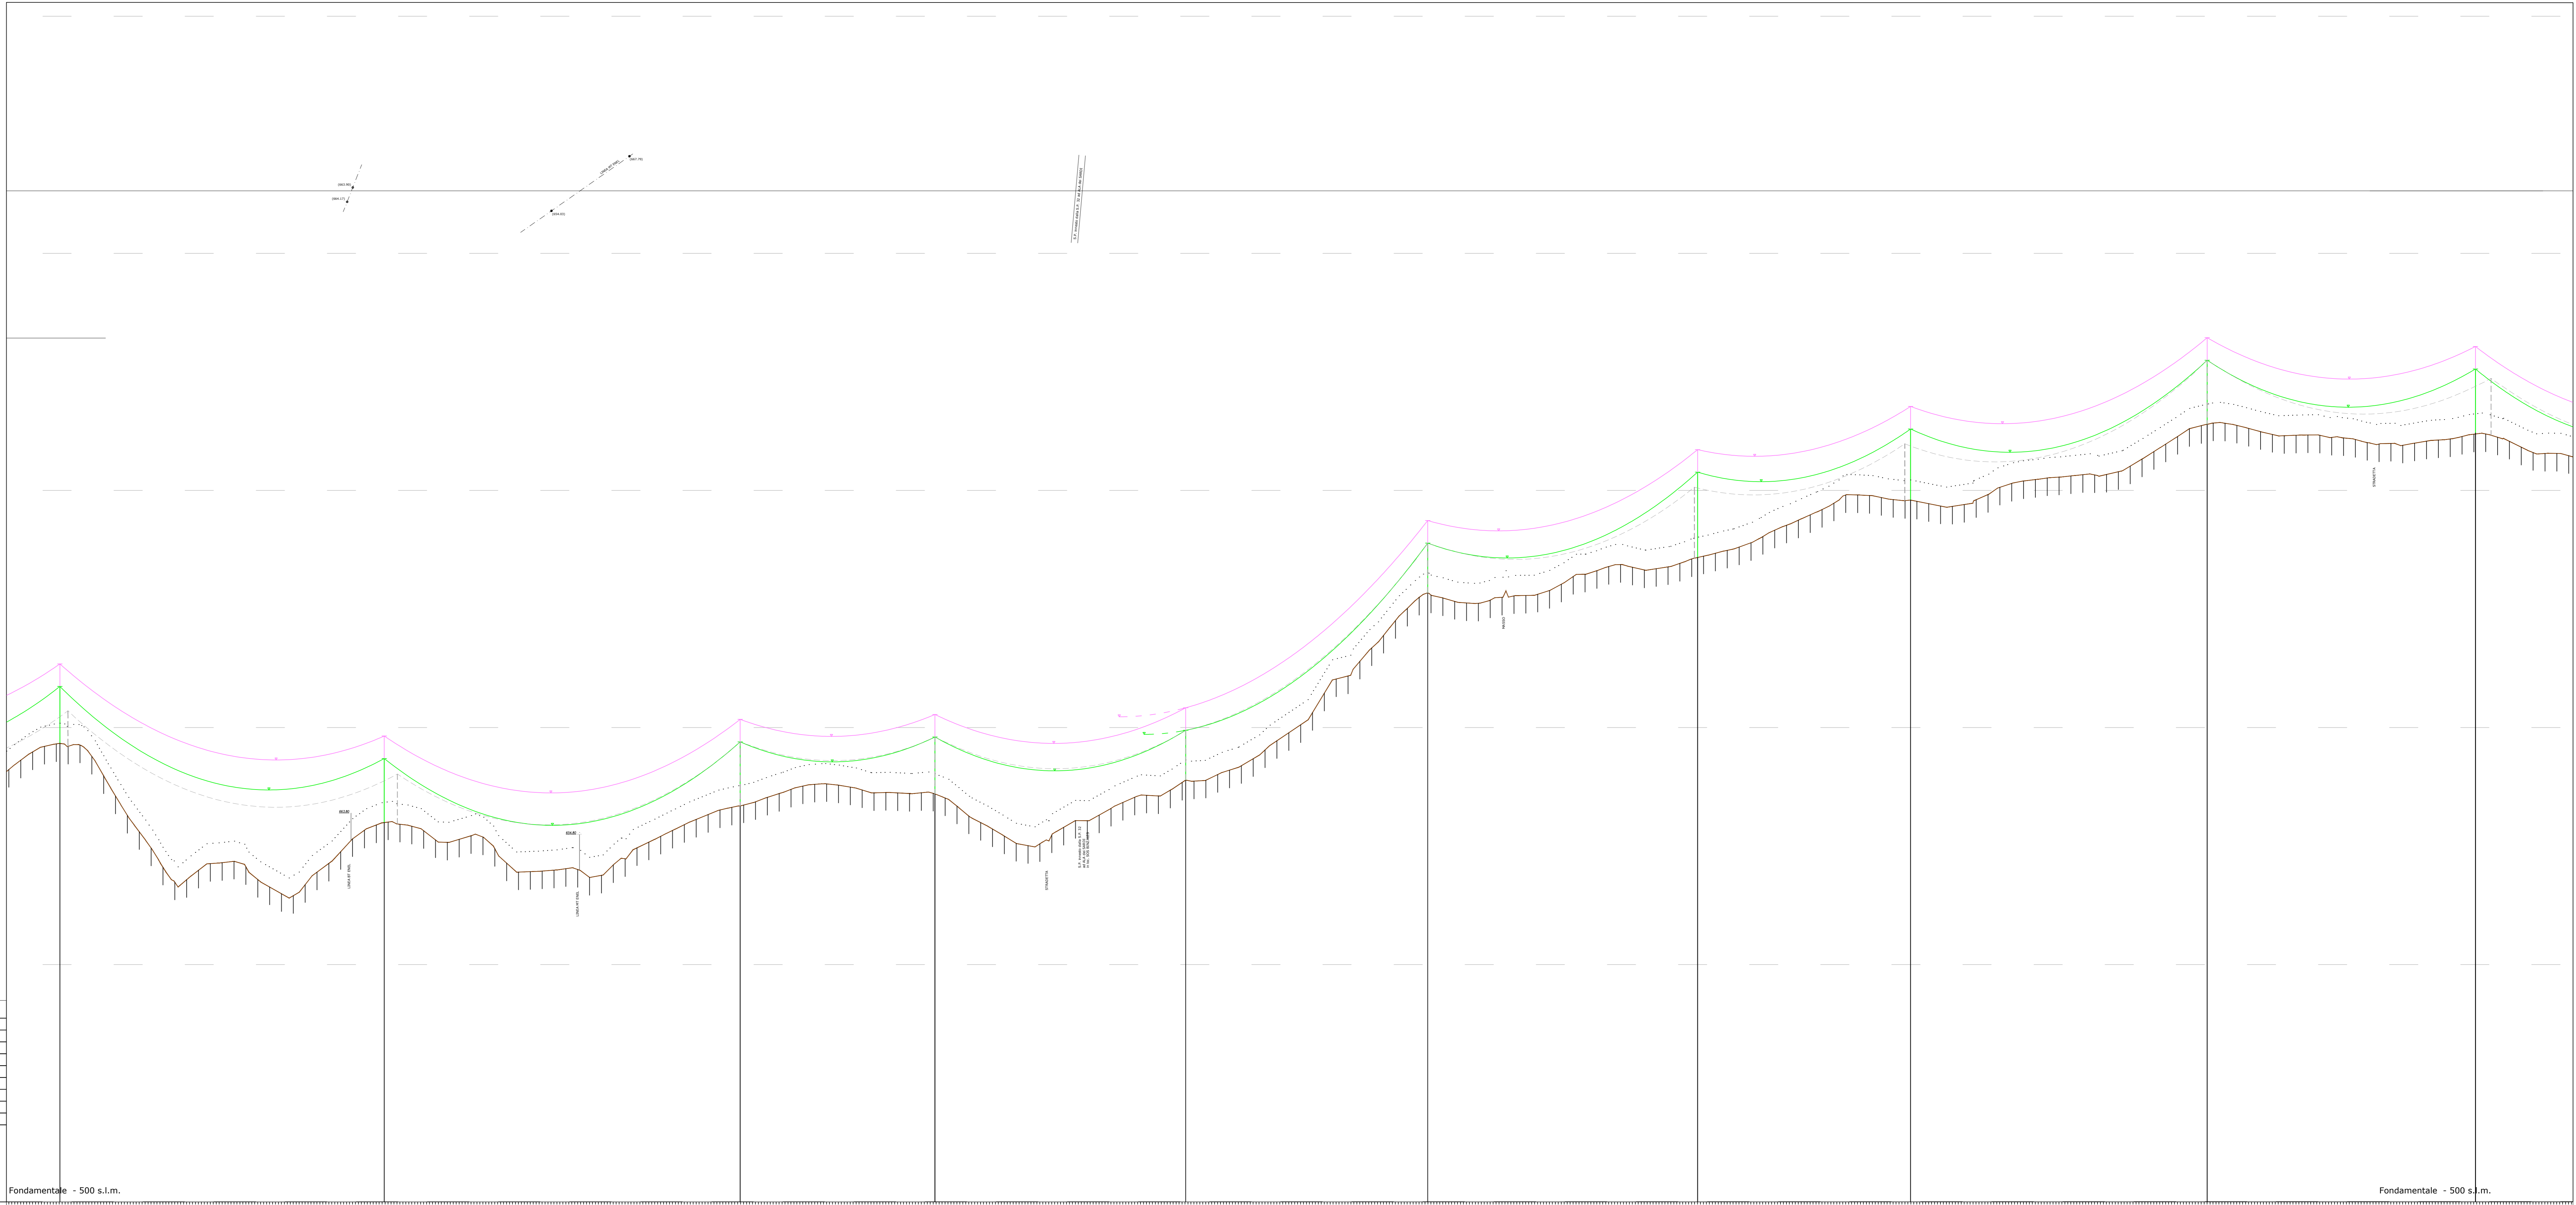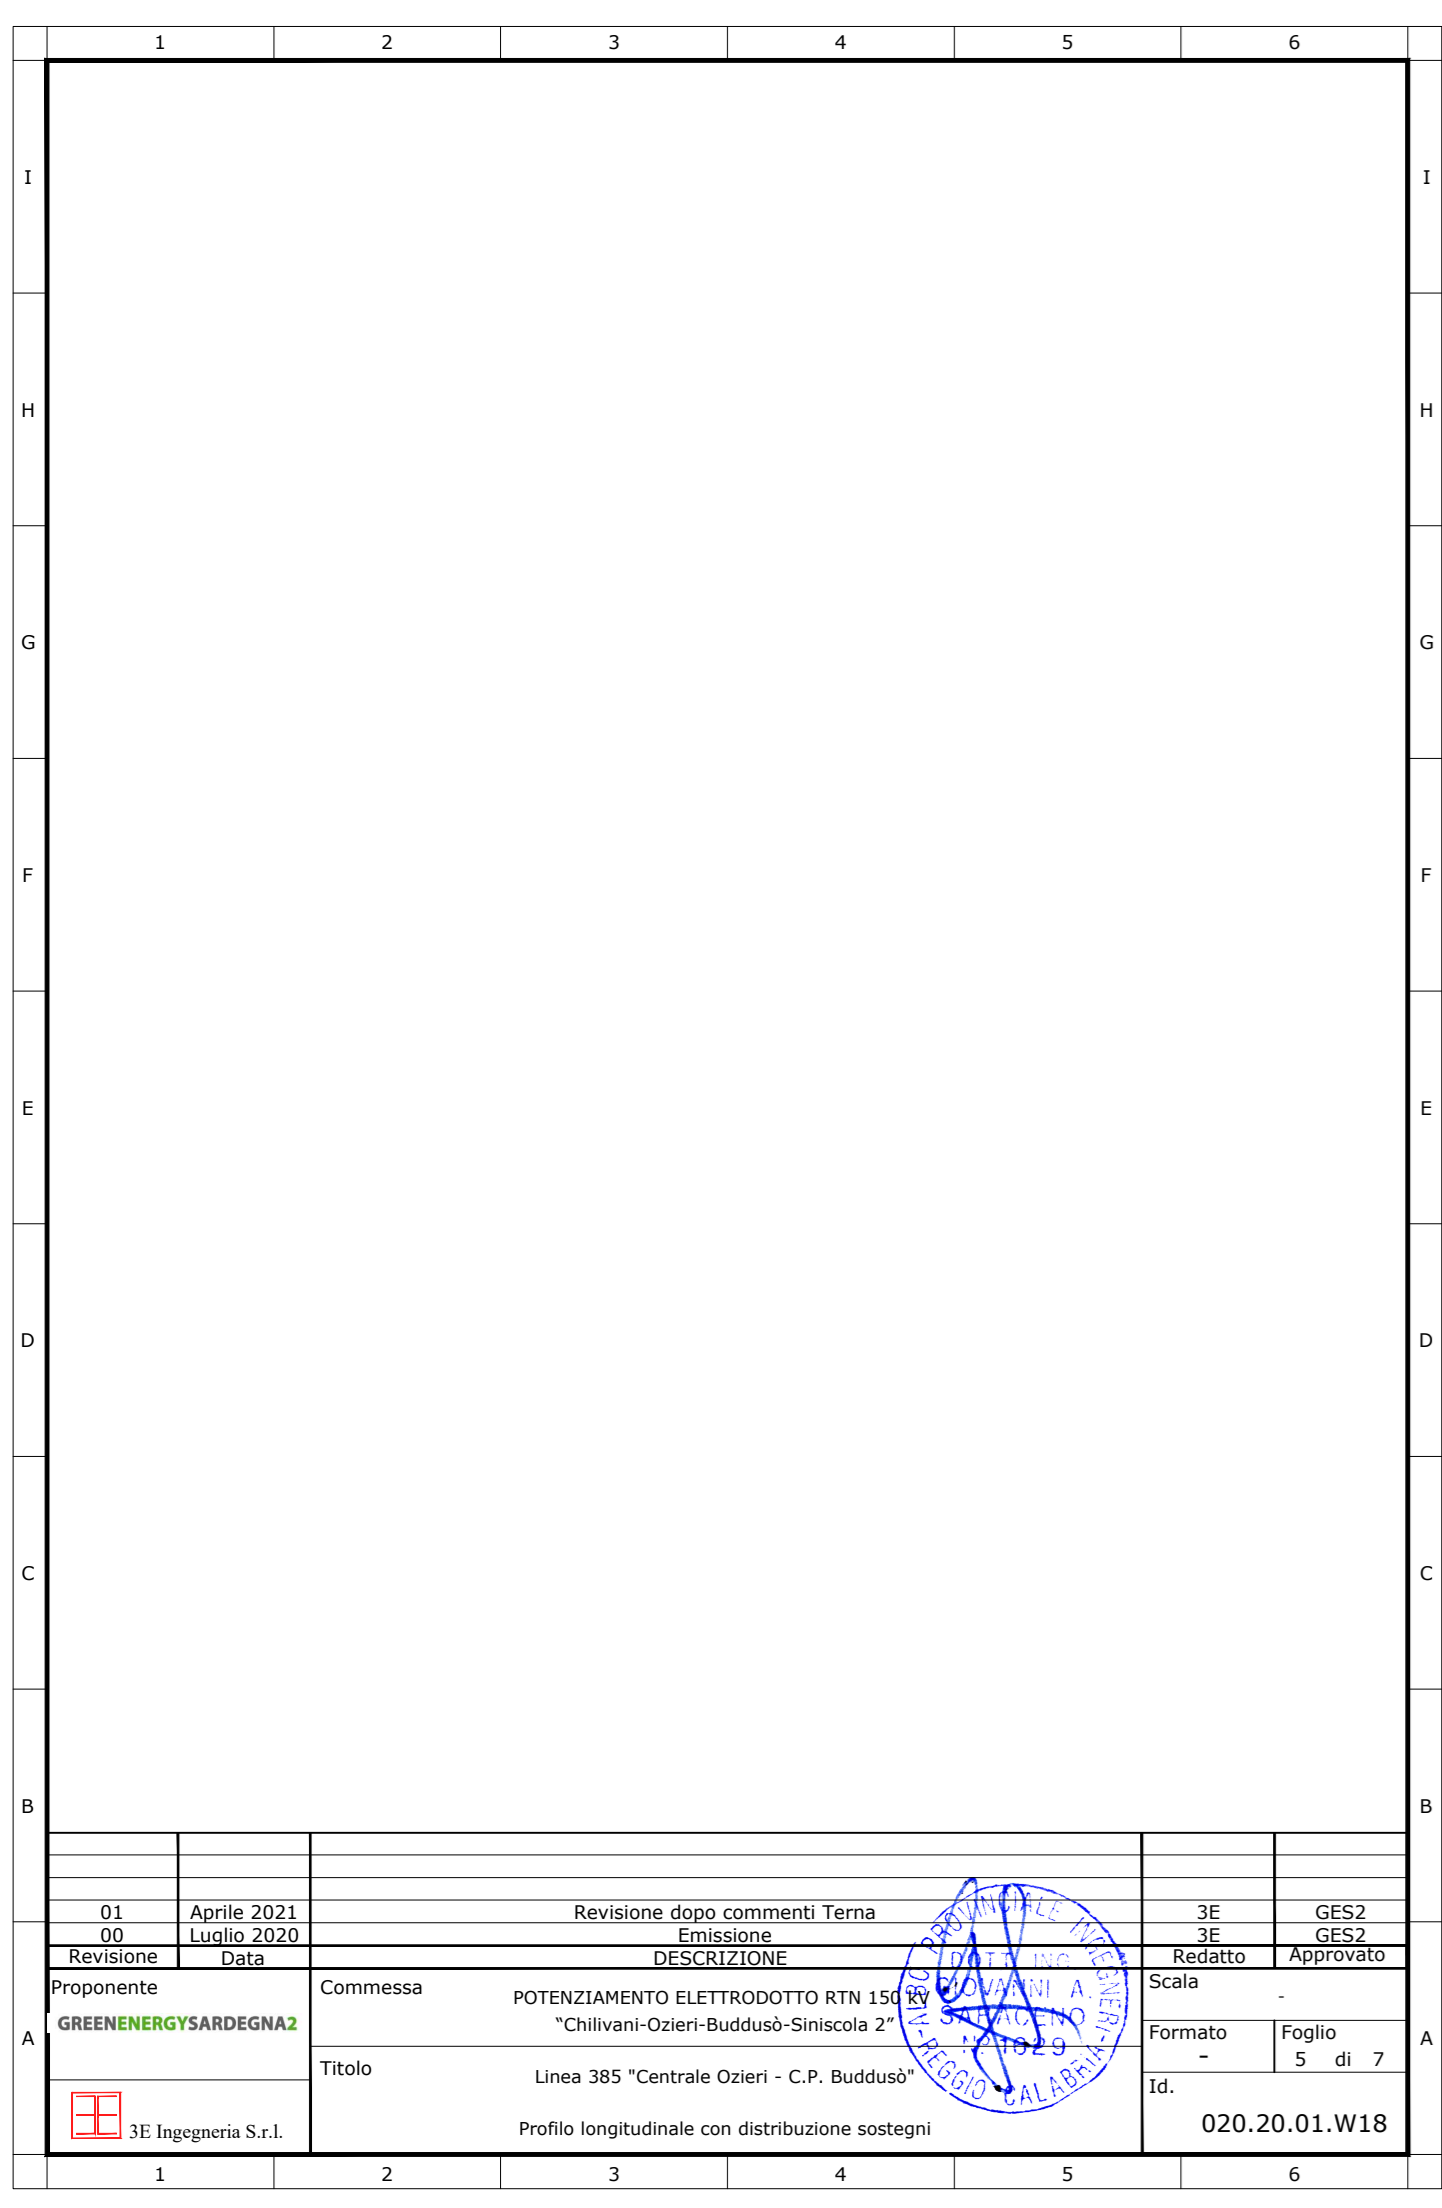

NO.	AGGIORNAMENTI	DATA	VISTI
A	Emissione	15/07/20	3E
B	Revisione dopo commenti Terna	Aprile 2021	3E

ELETTRODOTTO 150 kV DOPPIA ANTENNA OZIERI - BUDDUSO
PROFLO LONGITUDINALE CON DISTRIBUZIONE SOSTEGNI


SCALE 1:1000 / 1:1000

PICOCHETTI DI RILIEVO E PUNTI BATTUTI			
QUOTE TERRENO	N. PROGRESSIVO ATTRAVERSAMENTO	PROGRESSIVI PICOCHETTI DI RILIEVO	ANDAMENTO PLANIMETRICO
7111,00	1	7111,00	◆
7080,00	2	7080,00	◆
7050,00	3	7050,00	◆
7020,00	4	7020,00	◆
6990,00	5	6990,00	◆
6960,00	6	6960,00	◆
6930,00	7	6930,00	◆
6900,00	8	6900,00	◆
6870,00	9	6870,00	◆
6840,00	10	6840,00	◆
6810,00	11	6810,00	◆
6780,00	12	6780,00	◆
6750,00	13	6750,00	◆
6720,00	14	6720,00	◆
6690,00	15	6690,00	◆
6660,00	16	6660,00	◆
6630,00	17	6630,00	◆
6600,00	18	6600,00	◆
6570,00	19	6570,00	◆
6540,00	20	6540,00	◆
6510,00	21	6510,00	◆
6480,00	22	6480,00	◆
6450,00	23	6450,00	◆
6420,00	24	6420,00	◆
6390,00	25	6390,00	◆
6360,00	26	6360,00	◆
6330,00	27	6330,00	◆
6300,00	28	6300,00	◆
6270,00	29	6270,00	◆
6240,00	30	6240,00	◆
6210,00	31	6210,00	◆
6180,00	32	6180,00	◆
6150,00	33	6150,00	◆
6120,00	34	6120,00	◆
6090,00	35	6090,00	◆
6060,00	36	6060,00	◆
6030,00	37	6030,00	◆
6000,00	38	6000,00	◆
5970,00	39	5970,00	◆
5940,00	40	5940,00	◆
5910,00	41	5910,00	◆
5880,00	42	5880,00	◆
5850,00	43	5850,00	◆
5820,00	44	5820,00	◆
5790,00	45	5790,00	◆
5760,00	46	5760,00	◆
5730,00	47	5730,00	◆
5700,00	48	5700,00	◆
5670,00	49	5670,00	◆
5640,00	50	5640,00	◆
5610,00	51	5610,00	◆
5580,00	52	5580,00	◆
5550,00	53	5550,00	◆
5520,00	54	5520,00	◆
5490,00	55	5490,00	◆
5460,00	56	5460,00	◆
5430,00	57	5430,00	◆
5400,00	58	5400,00	◆
5370,00	59	5370,00	◆
5340,00	60	5340,00	◆
5310,00	61	5310,00	◆
5280,00	62	5280,00	◆
5250,00	63	5250,00	◆
5220,00	64	5220,00	◆
5190,00	65	5190,00	◆
5160,00	66	5160,00	◆
5130,00	67	5130,00	◆
5100,00	68	5100,00	◆
5070,00	69	5070,00	◆
5040,00	70	5040,00	◆
5010,00	71	5010,00	◆
4980,00	72	4980,00	◆
4950,00	73	4950,00	◆
4920,00	74	4920,00	◆
4890,00	75	4890,00	◆
4860,00	76	4860,00	◆
4830,00	77	4830,00	◆
4800,00	78	4800,00	◆
4770,00	79	4770,00	◆
4740,00	80	4740,00	◆
4710,00	81	4710,00	◆
4680,00	82	4680,00	◆
4650,00	83	4650,00	◆
4620,00	84	4620,00	◆
4590,00	85	4590,00	◆
4560,00	86	4560,00	◆
4530,00	87	4530,00	◆
4500,00	88	4500,00	◆
4470,00	89	4470,00	◆
4440,00	90	4440,00	◆
4410,00	91	4410,00	◆
4380,00	92	4380,00	◆
4350,00	93	4350,00	◆
4320,00	94	4320,00	◆
4290,00	95	4290,00	◆
4260,00	96	4260,00	◆
4230,00	97	4230,00	◆
4200,00	98	4200,00	◆
4170,00	99	4170,00	◆
4140,00	100	4140,00	◆
4110,00	101	4110,00	◆
4080,00	102	4080,00	◆
4050,00	103	4050,00	◆
4020,00	104	4020,00	◆
3990,00	105	3990,00	◆
3960,00	106	3960,00	◆
3930,00	107	3930,00	◆
3900,00	108	3900,00	◆
3870,00	109	3870,00	◆
3840,00	110	3840,00	◆
3810,00	111	3810,00	◆
3780,00	112	3780,00	◆
3750,00	113	3750,00	◆
3720,00	114	3720,00	◆
3690,00	115	3690,00	◆
3660,00	116	3660,00	◆
3630,00	117	3630,00	◆
3600,00	118	3600,00	◆
3570,00	119	3570,00	◆
3540,00	120	3540,00	◆
3510,00	121	3510,00	◆
3480,00	122	3480,00	◆
3450,00	123	3450,00	◆
3420,00	124	3420,00	◆
3390,00	125	3390,00	◆
3360,00	126	3360,00	◆
3330,00	127	3330,00	◆
3300,00	128	3300,00	◆
3270,00	129	3270,00	◆
3240,00	130	3240,00	◆
3210,00	131	3210,00	◆
3180,00	132	3180,00	◆
3150,00	133	3150,00	◆
3120,00	134	3120,00	◆
3090,00	135	3090,00	◆
3060,00	136	3060,00	◆
3030,00	137	3030,00	◆
3000,00	138	3000,00	◆
2970,00	139	2970,00	◆
2940,00	140	2940,00	◆
2910,00	141	2910,00	◆
2880,00	142	2880,00	◆
2850,00	143	2850,00	◆
2820,00	144	2820,00	◆
2790,00	145	2790,00	◆
2760,00	146	2760,00	◆
2730,00	147	2730,00	◆
2700,00	148	2700,00	◆
2670,00	149	2670,00	◆
2640,00	150	2640,00	◆
2610,00	151	2610,00	◆
2580,00	152	2580,00	◆
2550,00	153	2550,00	◆
2520,00	154	2520,00	◆
2490,00	155	2490,00	◆
2460,00	156	2460,00	◆
2430,00	157	2430,00	◆
2400,00	158	2400,00	◆
2370,00	159	2370,00	◆
2340,00	160	2340,00	◆
2310,00	161	2310,00	◆
2280,00	162	2280,00	◆
2250,00	163	2250,00	◆
2220,00	164	2220,00	◆
2190,00	165	2190,00	◆
2160,00	166	2160,00	◆
2130,00	167	2130,00	◆
2100,00	168	2100,00	◆
2070,00	169	2070,00	◆
2040,00	170	2040,00	◆
2010,00	171	2010,00	◆
1980,00	172	1980,00	◆
1950,00	173	1950,00	◆
1920,00	174	1920,00	◆
1890,00	175	1890,00	◆
1860,00	176	1860,00	◆
1830,00	177	1830,00	◆
1800,00	178	1800,00	◆
1770,00	179	1770,00	◆
1740,00	180	1740,00	◆
1710,00	181	1710,00	◆
1680,00	182	1680,00	◆
1650,00	183	1650,00	◆
1620,00	184	1620,00	◆
1590,00	185	1590,00	◆
1560,00	186	1560,00	◆
1530,00	187	1530,00	◆
1500,00	188	1500,00	◆
1470,00	189	1470,00	◆
1440,00	190	1440,00	◆
1410,00	191	1410,00	◆
1380,00	192	1380,00	◆
1350,00	193	1350,00	◆
1320,00	194	1320,00	◆
1290,00	195	1290,00	◆
1260,00	196	1260,00	◆
1230,00	197	1230,00	◆
1200,00	198	1200,00	◆
1170,00	199	1170,00	◆
1140,00	200	1140,00	◆
1110,00	201	1110,00	◆
1080,00	202	1080,00	◆
1050,00	203	1050,00	◆
1020,00	204	1020,00	◆
990,00	205	990,00	◆
960,00	206	960,00	◆
930,00	207	930,00	◆
900,00	208	900,00	◆
870,00	209	870,00	◆
840,00	210	840,00	◆
810,00	211	810,00	◆
780,00	212	780,00	◆
750,00	213	750,00	◆
720,00	214	720,00	◆
690,00	215	690,00	◆
660,00	216	660,00	◆
630,00	217	630,00	◆
600,00	218	600,00	◆
570,00	219	570,00	◆
540,00	220	540,00	◆
510,00	221	510,00	◆
480,00	222	480,00	◆
450,00	223	450,00	◆
420,00	224	420,00	◆
390,00	225	390,00	◆
360,00	226	360,00	◆
330,00	227	330,00	◆
300,00	228	300,00	◆
270,00	229	270,00	◆
240,00	230	240,00	◆
210,00	231	210,00	◆
180,00	232	180,00	◆
150,00	233	150,00	◆
120,00	234	120,00	◆
90,00	235	90,00	◆
60,00	236	60,00	◆
30,00	237	30,00	◆
0,00	238	0,00	◆
-30,00	239	-30,00	◆
-60,00	240	-60,00	◆
-90,00	241	-90,00	◆
-120,00	242	-120,00	◆
-150,00	243	-150,00	◆
-180,00	244	-180,00	◆
-210,00	245	-210,00	◆
-240,00	246	-240,00	◆
-270,00	247	-270,00	◆
-300,00	248	-300,00	◆
-330,00	249	-330,00	◆
-360,00	250	-360,00	◆


PROGETTANTE	REDAZIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE
GREENENERGYSARDEGNA2

Proprietario: GREENENERGYSARDEGNA2
Commissa: POTENZIAMENTO ELETTRODOTTO RTN 150 kV "Chiviani-Ozieri-Buddusò-Siniscola 2"
TITOLO: Linea 385 "Centrale Ozieri - C.P. Buddusò"
Profilo longitudinale con distribuzione sostegni
020.20.01.W18


Legenda

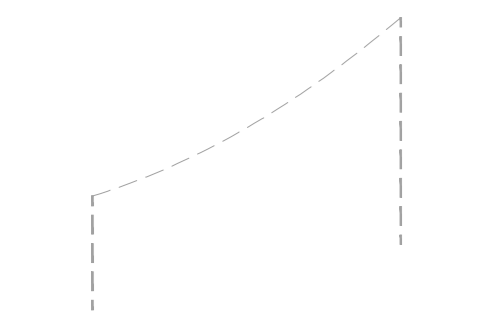

Profilo linea esistente
Come fornito da TERNA

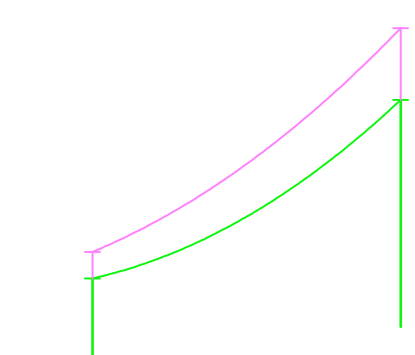

Profilo linea nuova
realizzazione

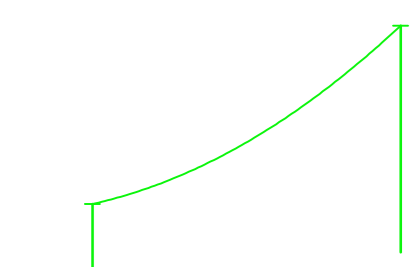

Catenaria nuovo conduttore a
180°


— Profilo suolo
- - - Franco da terra

1	2	3	4	5	6
1					1
H					H
G					G
F					F
E					E
D					D
C					C
B					B
01 Aprile 2021		Revisione dopo commenti Terna		3E	GES2
02 Luglio 2020		Emissione		3E	GES2
Revisione		Data		Requisiti	Approvati
Proponente	Commissa	POTENZIAMENTO ELETTRODOTTO RTN 150 KV	Scala	Formato	Foglio
GREENENERGYSARDEGNAS	"Chivari-Ozieri-Buddusò-Sinniscola 2"		1:1000	-	6 di 7
3E Ingegneria S.r.l.	Linea 385 "Centrale Ozieri - C.P. Buddusò"		1:1000		
	Profilo longitudinale con distribuzione sostegni			020.20.01.W18	
1	2	3	4	5	6

NO	AGGIORNAMENTI	DATA	VISTI
A	Emissione	15/07/20	3E
B	Revisione dopo commenti Terna	Aprile 2021	3E

ELETTRODOTTO 150 KV DOPPIA ANTENNA OZIERI - BUDDUSO'
PROFLO LONGITUDINALE CON DISTRIBUZIONE SOSTEGNI

PROGRESSIVO	ALTEZZA UTILE (ALTEZZA TOTALE)	PROGRESSIVO	ALTEZZA UTILE (ALTEZZA TOTALE)
1	13.4	1	13.4
2	13.4	2	13.4
3	13.4	3	13.4
4	13.4	4	13.4
5	13.4	5	13.4
6	13.4	6	13.4
7	13.4	7	13.4
8	13.4	8	13.4
9	13.4	9	13.4
10	13.4	10	13.4
11	13.4	11	13.4
12	13.4	12	13.4
13	13.4	13	13.4
14	13.4	14	13.4
15	13.4	15	13.4
16	13.4	16	13.4
17	13.4	17	13.4
18	13.4	18	13.4
19	13.4	19	13.4
20	13.4	20	13.4
21	13.4	21	13.4
22	13.4	22	13.4
23	13.4	23	13.4
24	13.4	24	13.4
25	13.4	25	13.4
26	13.4	26	13.4
27	13.4	27	13.4
28	13.4	28	13.4
29	13.4	29	13.4
30	13.4	30	13.4
31	13.4	31	13.4
32	13.4	32	13.4
33	13.4	33	13.4
34	13.4	34	13.4
35	13.4	35	13.4
36	13.4	36	13.4
37	13.4	37	13.4
38	13.4	38	13.4
39	13.4	39	13.4
40	13.4	40	13.4
41	13.4	41	13.4
42	13.4	42	13.4
43	13.4	43	13.4
44	13.4	44	13.4
45	13.4	45	13.4
46	13.4	46	13.4
47	13.4	47	13.4
48	13.4	48	13.4
49	13.4	49	13.4
50	13.4	50	13.4
51	13.4	51	13.4
52	13.4	52	13.4
53	13.4	53	13.4
54	13.4	54	13.4
55	13.4	55	13.4
56	13.4	56	13.4
57	13.4	57	13.4
58	13.4	58	13.4
59	13.4	59	13.4
60	13.4	60	13.4
61	13.4	61	13.4
62	13.4	62	13.4
63	13.4	63	13.4
64	13.4	64	13.4
65	13.4	65	13.4
66	13.4	66	13.4
67	13.4	67	13.4
68	13.4	68	13.4
69	13.4	69	13.4
70	13.4	70	13.4
71	13.4	71	13.4
72	13.4	72	13.4
73	13.4	73	13.4
74	13.4	74	13.4
75	13.4	75	13.4
76	13.4	76	13.4
77	13.4	77	13.4
78	13.4	78	13.4
79	13.4	79	13.4
80	13.4	80	13.4
81	13.4	81	13.4
82	13.4	82	13.4
83	13.4	83	13.4
84	13.4	84	13.4
85	13.4	85	13.4
86	13.4	86	13.4
87	13.4	87	13.4
88	13.4	88	13.4
89	13.4	89	13.4
90	13.4	90	13.4
91	13.4	91	13.4
92	13.4	92	13.4
93	13.4	93	13.4
94	13.4	94	13.4
95	13.4	95	13.4
96	13.4	96	13.4
97	13.4	97	13.4
98	13.4	98	13.4
99	13.4	99	13.4
100	13.4	100	13.4

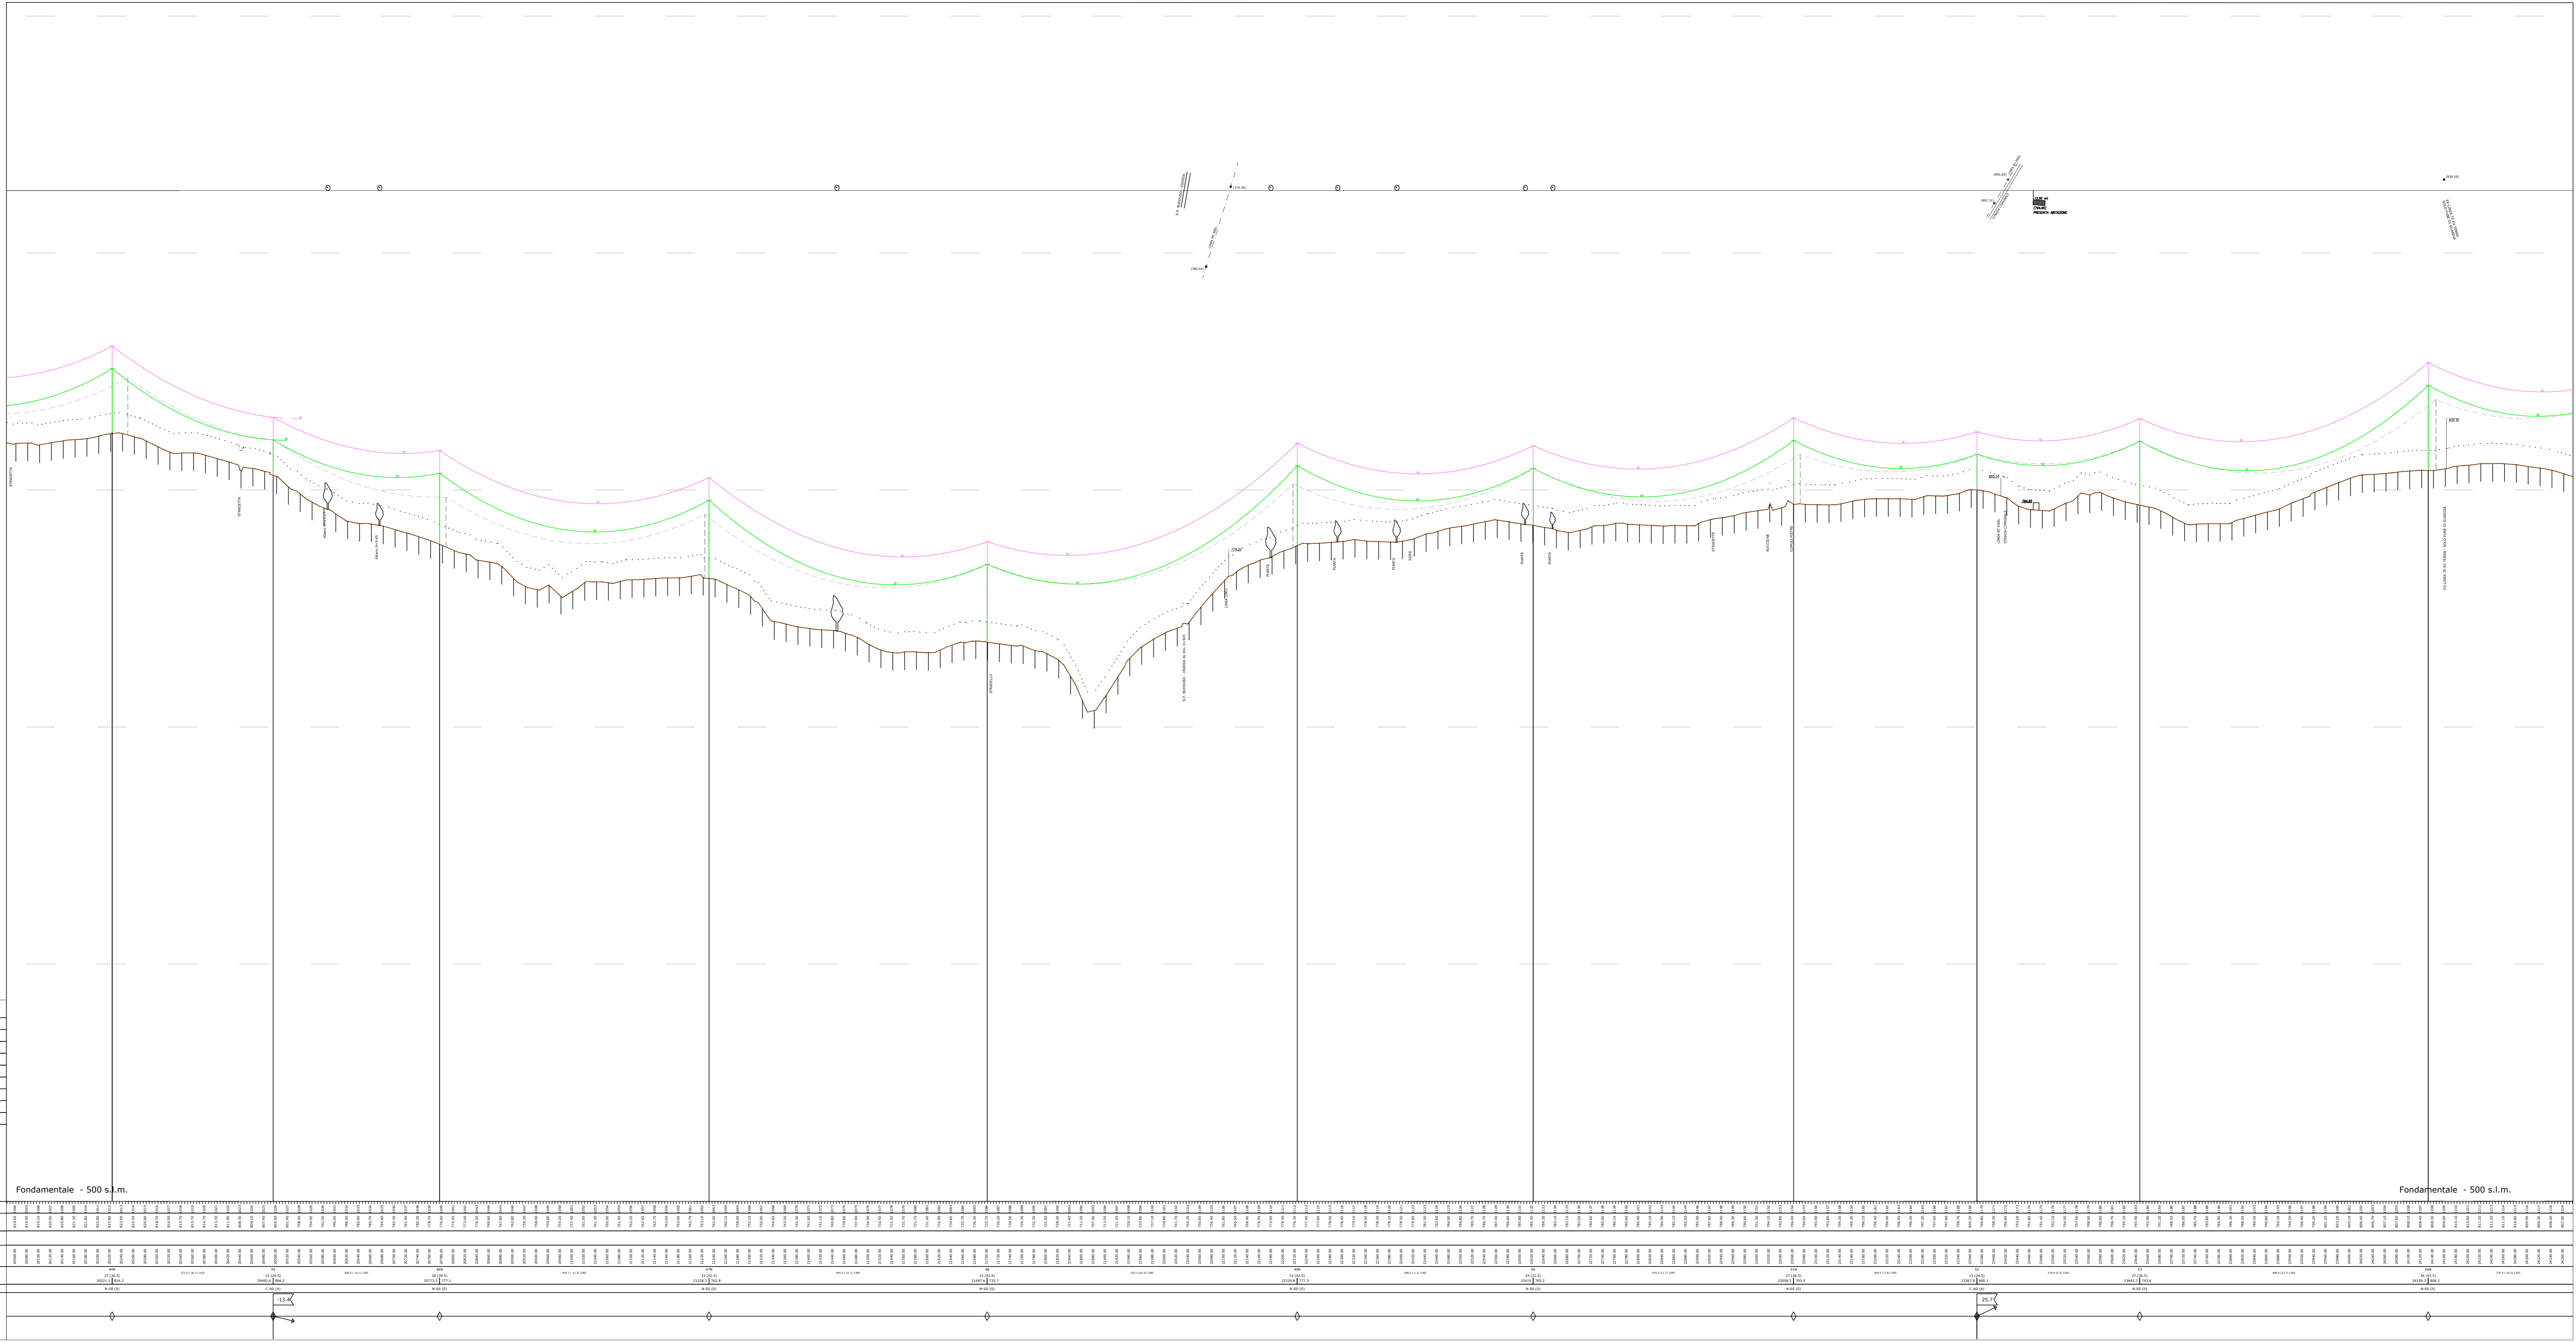

Fondamentale - 500 s.l.m.

Fondamentale - 500 s.l.m.

ANDAMENTO PLANIMETRICO

