





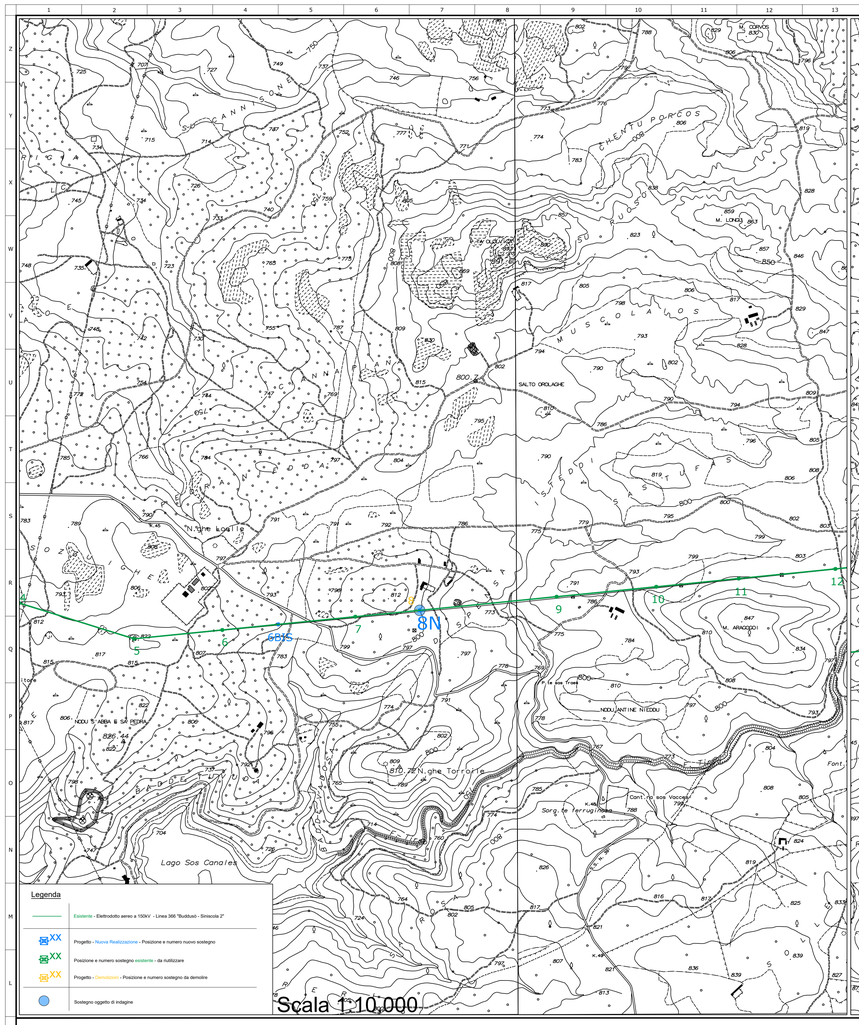


Legenda

- Esistente - Elettrodotto aereo a 150kV - Linea 366 "Buddusò - Siniscola 2"
- Progetto - Nuove Realizzazione - Posizione e numero nuovo sostegno
- Posizione e numero sostegno esistente - da riutilizzare
- Progetto - Demolizioni - Posizione e numero sostegno da demolire
- Sostegno oggetto di indagine

Sostegno 8N - Scala 1:500

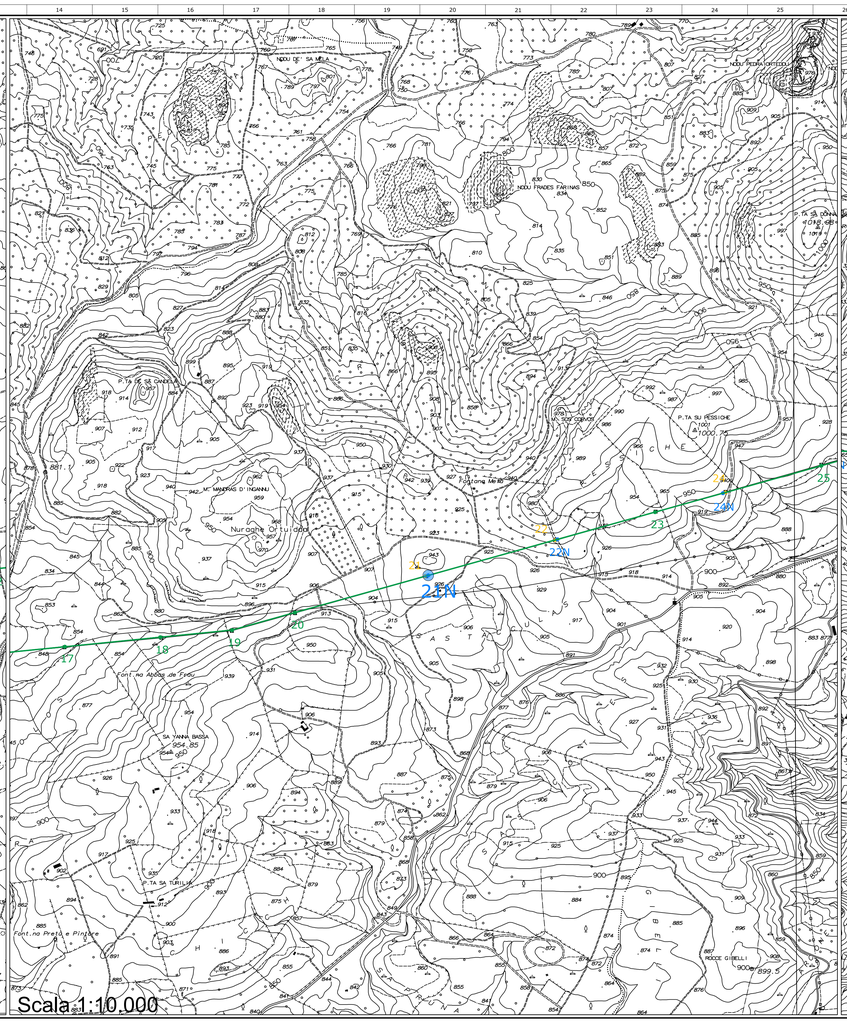


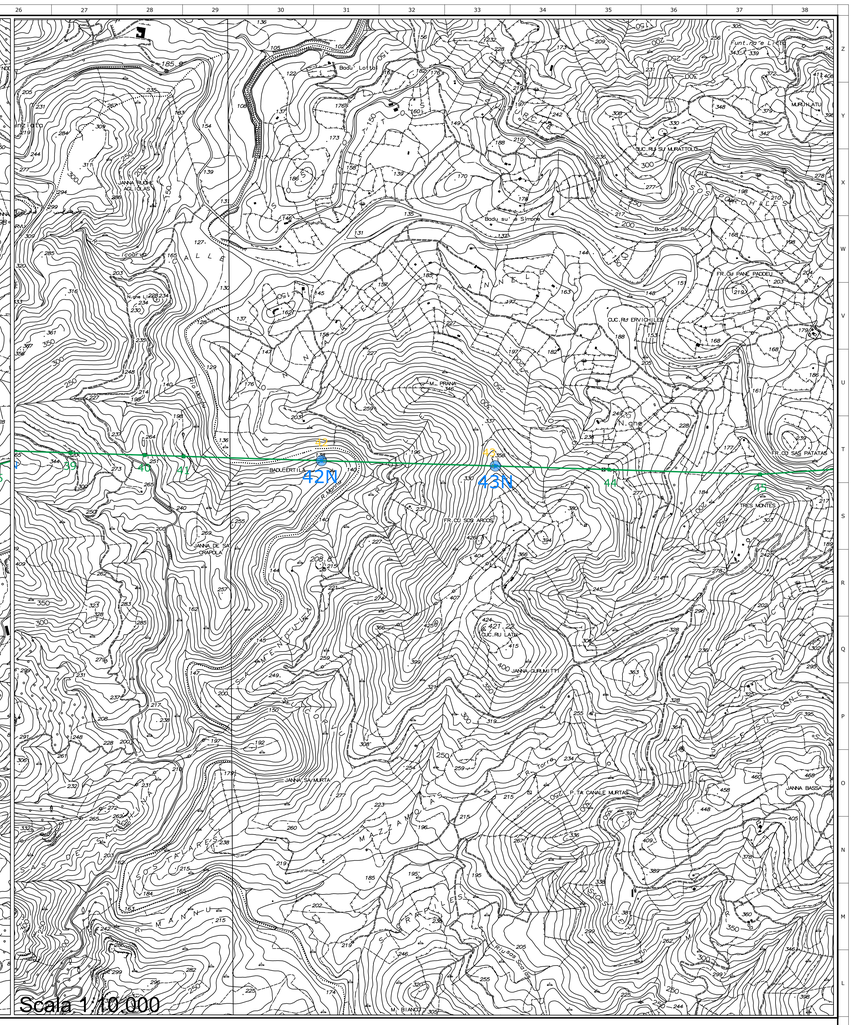Sostegno 21N - Scala 1:500




Sostegno 42N - Scala 1:500

Sostegno 43N - Scala 1:500

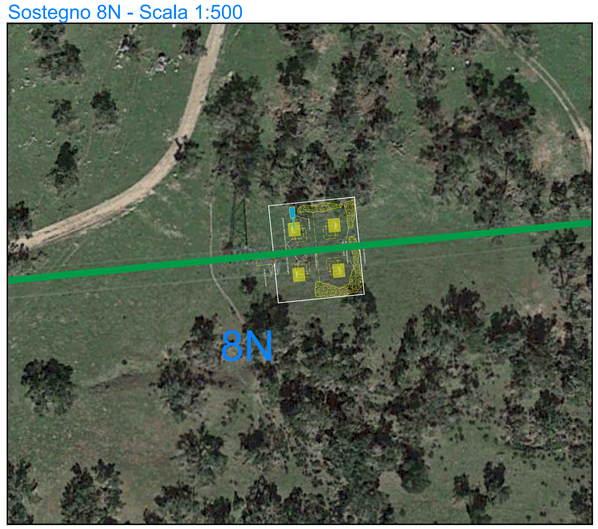Esempio di fondazione a plinto con riseghe

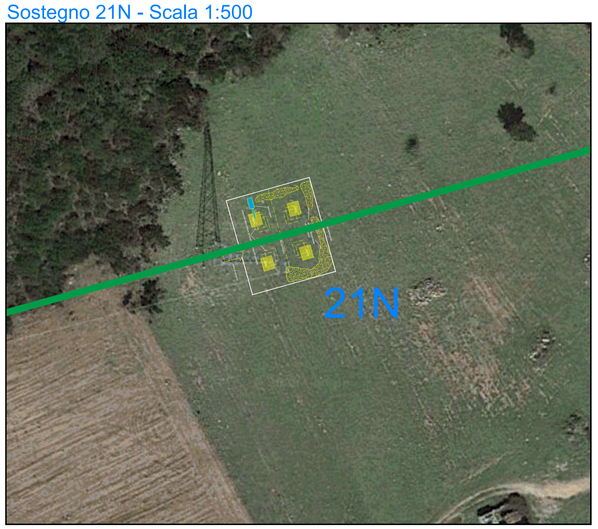


| Revisione | Data | DESCRIZIONE | Redatto | Approvato |
|---|---|---|---|---|
| 00 | Agosto 2021 | Emissione | 3E | GES2 |

Cliente: GREENENERGYSARDEGNA2

Commessa: Potenziamento della linea RTN 150kV "Chilivani - Ozieri - Buddusò - Siniscola 2"

Titolo: Linea 366 - "Buddusò - Siniscola 2" Proposta di Piano Operativo Saggi Archeologici Scavi per Fondazioni Sostegni

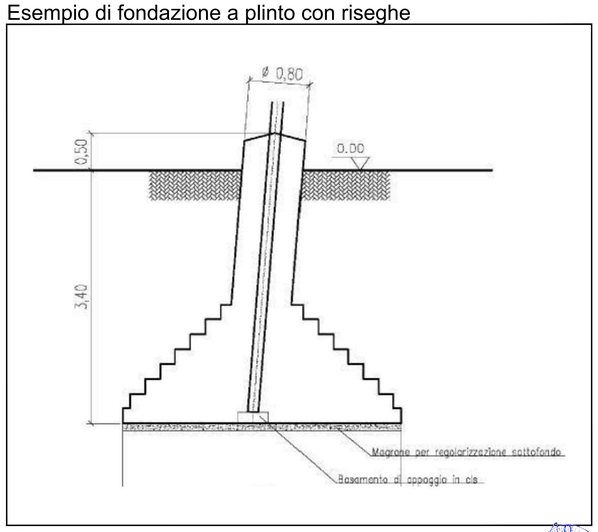3E Ingegneria S.r.l.

Scala: -

Formato: A0

Foglio: 1 di 1

Id.: 020.20.02.R06.1 - Allegato 13