



LEGENDA SIMBOLI

- CORDE DI RAME NUOVI 70 mm² Ø 10,7 FORMAZIONE PER CORDA DI TAVOLA LINEE
- CORDE DI RAME NUOVI 70 mm² Ø 10,7 FORMAZIONE PER CORDA DI TAVOLA LINEE
- MORSETTO A COMPRESIONE A CROCE PER CORDA DI TAVOLA LINEE
- MORSETTO A COMPRESIONE A T PER CORDA DI TAVOLA LINEE
- PUNTO DI CONNESSIONE RAMIFICATO AI FERRI DI ARMATURE DELLE FONDAZIONI
- PUNTO DI CONNESSIONE RAMIFICATO A RETE ELETTRICALATA
- CABLI EMERGENTI
- NODO COLLETORE DI TERRA
- RETE ELETTRICALATA
- PROZETTO 40x40 IN C.S. CARRABILE CON MORSETTO DOBBO PER CONNESSIONE RETE DI TERRA (Vedi Particolare 10)

Note: In corrispondenza dei pacchetti T i morsetti non devono essere a compressione ma con serraggio a bulone.

LEGENDA APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE

POS.	DESCRIZIONE	QUANTITA'
1	TRASFORMATORE AT/MT	1
2	SCARICATORE DI SOVRATENSIONE A.T.	3
3	TRASFORMATORE DI CORRENTE A.T.	6
3a	CASSETTA TATR	1
3b	CASSETTA TAL	1
4	INTERRUTTORE TRIPOLARE A.T.	2
5	SEZIONATORE TRIPOLARE A.T.	1
6	PORTALE SBARRE 100/86 A DUE COLONNE CON TRE ISOLATORI	3
7	ISOLATORE PORTANTE AT	5
8	TRASFORMATORE INDUTTIVO DI TENSIONE PER MISURE TIT	3
8b	CASSETTA TVM	1
9	TRASFORMATORE DI TENSIONE PER PROTEZIONI E MISURE	3
9b	CASSETTA TVP	1
10	SEZIONATORE TRIPOLARE A.T. CON LAME DI TERRA	1

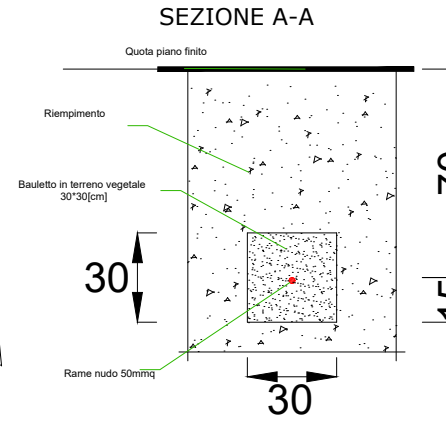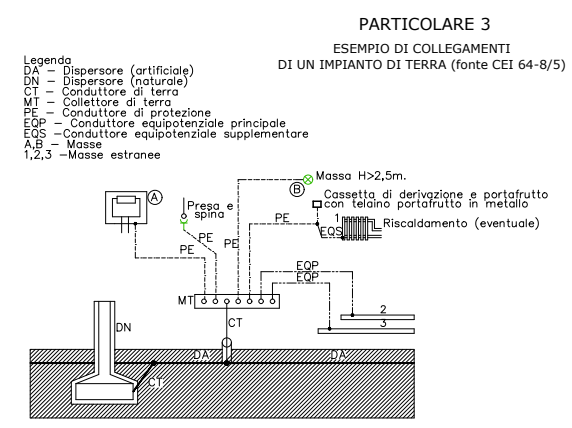

REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE EOLICA NEI COMUNI DI MORCONE E CAMPOLATTARO (BN)

PROGETTO DEFINITIVO

REMCA_D18.4_REV1
RETE DI TERRA

REVISIONI	N.	DATA	DESCRIZIONE	RED.	VER.	APP.	SCALA:
	A	23.03.2020	Prima emissione				1:200
	B	05.10.2021	Alternativa 1				

CODIFICA: P

PROGETTAZIONE

ENERGY & ENGINEERING S.R.L.
Via XXIII Luglio 139
83044 - Bisaccia (AV)
P.IVA 02618900647
Tel./Fax. 0827/81480
pec: energyengineering@legalmail.it

IL PROGETTISTA
Ing. Davide G. Trivelli

IL COMMITTENTE
Renexia SpA
Viale Abruzzo 410
66100 - Chieti Scalo (CH)
P.IVA 02192110696
Tel. 0871 58745