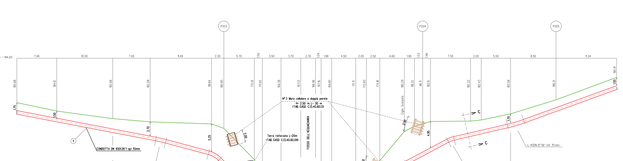

TAB. GASD. C.13.40.60.09

CAVI LONGITUDINALI - CAVI TRASVERSALI

NOTA:
1. LA POSA DEI MATERIALI DOVRÀ AVVENIRE NEL RISPETTO DELLA PIU' ALTA PRECISIONE.
2. LA PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DOVRÀ ESSERE ESEGUITA CON LA PIU' ALTA PRECISIONE.
3. LA PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DOVRÀ ESSERE ESEGUITA IN MODO TALE CHE NON SI VERIFICHINO CAVITÀ O RIGONFIAMENTI DI SORTA.
4. LA PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DOVRÀ ESSERE ESEGUITA IN MODO TALE CHE NON SI VERIFICHINO CAVITÀ O RIGONFIAMENTI DI SORTA.
5. LA PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DOVRÀ ESSERE ESEGUITA IN MODO TALE CHE NON SI VERIFICHINO CAVITÀ O RIGONFIAMENTI DI SORTA.
6. LA PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DOVRÀ ESSERE ESEGUITA IN MODO TALE CHE NON SI VERIFICHINO CAVITÀ O RIGONFIAMENTI DI SORTA.
7. LA PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DOVRÀ ESSERE ESEGUITA IN MODO TALE CHE NON SI VERIFICHINO CAVITÀ O RIGONFIAMENTI DI SORTA.
8. LA PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DOVRÀ ESSERE ESEGUITA IN MODO TALE CHE NON SI VERIFICHINO CAVITÀ O RIGONFIAMENTI DI SORTA.
9. LA PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DOVRÀ ESSERE ESEGUITA IN MODO TALE CHE NON SI VERIFICHINO CAVITÀ O RIGONFIAMENTI DI SORTA.
10. LA PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DOVRÀ ESSERE ESEGUITA IN MODO TALE CHE NON SI VERIFICHINO CAVITÀ O RIGONFIAMENTI DI SORTA.
11. LA PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DOVRÀ ESSERE ESEGUITA IN MODO TALE CHE NON SI VERIFICHINO CAVITÀ O RIGONFIAMENTI DI SORTA.
12. LA PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DOVRÀ ESSERE ESEGUITA IN MODO TALE CHE NON SI VERIFICHINO CAVITÀ O RIGONFIAMENTI DI SORTA.
13. LA PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DOVRÀ ESSERE ESEGUITA IN MODO TALE CHE NON SI VERIFICHINO CAVITÀ O RIGONFIAMENTI DI SORTA.
14. LA PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DOVRÀ ESSERE ESEGUITA IN MODO TALE CHE NON SI VERIFICHINO CAVITÀ O RIGONFIAMENTI DI SORTA.
15. LA PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DOVRÀ ESSERE ESEGUITA IN MODO TALE CHE NON SI VERIFICHINO CAVITÀ O RIGONFIAMENTI DI SORTA.
16. LA PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DOVRÀ ESSERE ESEGUITA IN MODO TALE CHE NON SI VERIFICHINO CAVITÀ O RIGONFIAMENTI DI SORTA.
17. LA PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DOVRÀ ESSERE ESEGUITA IN MODO TALE CHE NON SI VERIFICHINO CAVITÀ O RIGONFIAMENTI DI SORTA.
18. LA PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DOVRÀ ESSERE ESEGUITA IN MODO TALE CHE NON SI VERIFICHINO CAVITÀ O RIGONFIAMENTI DI SORTA.
19. LA PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DOVRÀ ESSERE ESEGUITA IN MODO TALE CHE NON SI VERIFICHINO CAVITÀ O RIGONFIAMENTI DI SORTA.
20. LA PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DOVRÀ ESSERE ESEGUITA IN MODO TALE CHE NON SI VERIFICHINO CAVITÀ O RIGONFIAMENTI DI SORTA.

TAB. GASD. C.13.40.70.20

CAVI LONGITUDINALI - CAVI TRASVERSALI

SEZIONE LONGITUDINALE



SEZIONE TRASVERSALE

NOTA:
1. LA POSA DEI MATERIALI DOVRÀ AVVENIRE NEL RISPETTO DELLA PIU' ALTA PRECISIONE.
2. LA PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DOVRÀ ESSERE ESEGUITA CON LA PIU' ALTA PRECISIONE.
3. LA PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DOVRÀ ESSERE ESEGUITA IN MODO TALE CHE NON SI VERIFICHINO CAVITÀ O RIGONFIAMENTI DI SORTA.
4. LA PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DOVRÀ ESSERE ESEGUITA IN MODO TALE CHE NON SI VERIFICHINO CAVITÀ O RIGONFIAMENTI DI SORTA.
5. LA PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DOVRÀ ESSERE ESEGUITA IN MODO TALE CHE NON SI VERIFICHINO CAVITÀ O RIGONFIAMENTI DI SORTA.
6. LA PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DOVRÀ ESSERE ESEGUITA IN MODO TALE CHE NON SI VERIFICHINO CAVITÀ O RIGONFIAMENTI DI SORTA.
7. LA PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DOVRÀ ESSERE ESEGUITA IN MODO TALE CHE NON SI VERIFICHINO CAVITÀ O RIGONFIAMENTI DI SORTA.
8. LA PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DOVRÀ ESSERE ESEGUITA IN MODO TALE CHE NON SI VERIFICHINO CAVITÀ O RIGONFIAMENTI DI SORTA.
9. LA PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DOVRÀ ESSERE ESEGUITA IN MODO TALE CHE NON SI VERIFICHINO CAVITÀ O RIGONFIAMENTI DI SORTA.
10. LA PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DOVRÀ ESSERE ESEGUITA IN MODO TALE CHE NON SI VERIFICHINO CAVITÀ O RIGONFIAMENTI DI SORTA.
11. LA PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DOVRÀ ESSERE ESEGUITA IN MODO TALE CHE NON SI VERIFICHINO CAVITÀ O RIGONFIAMENTI DI SORTA.
12. LA PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DOVRÀ ESSERE ESEGUITA IN MODO TALE CHE NON SI VERIFICHINO CAVITÀ O RIGONFIAMENTI DI SORTA.
13. LA PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DOVRÀ ESSERE ESEGUITA IN MODO TALE CHE NON SI VERIFICHINO CAVITÀ O RIGONFIAMENTI DI SORTA.
14. LA PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DOVRÀ ESSERE ESEGUITA IN MODO TALE CHE NON SI VERIFICHINO CAVITÀ O RIGONFIAMENTI DI SORTA.
15. LA PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DOVRÀ ESSERE ESEGUITA IN MODO TALE CHE NON SI VERIFICHINO CAVITÀ O RIGONFIAMENTI DI SORTA.
16. LA PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DOVRÀ ESSERE ESEGUITA IN MODO TALE CHE NON SI VERIFICHINO CAVITÀ O RIGONFIAMENTI DI SORTA.
17. LA PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DOVRÀ ESSERE ESEGUITA IN MODO TALE CHE NON SI VERIFICHINO CAVITÀ O RIGONFIAMENTI DI SORTA.
18. LA PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DOVRÀ ESSERE ESEGUITA IN MODO TALE CHE NON SI VERIFICHINO CAVITÀ O RIGONFIAMENTI DI SORTA.
19. LA PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DOVRÀ ESSERE ESEGUITA IN MODO TALE CHE NON SI VERIFICHINO CAVITÀ O RIGONFIAMENTI DI SORTA.
20. LA PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DOVRÀ ESSERE ESEGUITA IN MODO TALE CHE NON SI VERIFICHINO CAVITÀ O RIGONFIAMENTI DI SORTA.

TAB. GASD. C.13.40.70.11

VISTA DYNAMICA DEL CUSCINETTO DI ANCORAGGIO

NOTA:
1. LA POSA DEI MATERIALI DOVRÀ AVVENIRE NEL RISPETTO DELLA PIU' ALTA PRECISIONE.
2. LA PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DOVRÀ ESSERE ESEGUITA CON LA PIU' ALTA PRECISIONE.
3. LA PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DOVRÀ ESSERE ESEGUITA IN MODO TALE CHE NON SI VERIFICHINO CAVITÀ O RIGONFIAMENTI DI SORTA.
4. LA PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DOVRÀ ESSERE ESEGUITA IN MODO TALE CHE NON SI VERIFICHINO CAVITÀ O RIGONFIAMENTI DI SORTA.
5. LA PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DOVRÀ ESSERE ESEGUITA IN MODO TALE CHE NON SI VERIFICHINO CAVITÀ O RIGONFIAMENTI DI SORTA.
6. LA PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DOVRÀ ESSERE ESEGUITA IN MODO TALE CHE NON SI VERIFICHINO CAVITÀ O RIGONFIAMENTI DI SORTA.
7. LA PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DOVRÀ ESSERE ESEGUITA IN MODO TALE CHE NON SI VERIFICHINO CAVITÀ O RIGONFIAMENTI DI SORTA.
8. LA PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DOVRÀ ESSERE ESEGUITA IN MODO TALE CHE NON SI VERIFICHINO CAVITÀ O RIGONFIAMENTI DI SORTA.
9. LA PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DOVRÀ ESSERE ESEGUITA IN MODO TALE CHE NON SI VERIFICHINO CAVITÀ O RIGONFIAMENTI DI SORTA.
10. LA PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DOVRÀ ESSERE ESEGUITA IN MODO TALE CHE NON SI VERIFICHINO CAVITÀ O RIGONFIAMENTI DI SORTA.
11. LA PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DOVRÀ ESSERE ESEGUITA IN MODO TALE CHE NON SI VERIFICHINO CAVITÀ O RIGONFIAMENTI DI SORTA.
12. LA PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DOVRÀ ESSERE ESEGUITA IN MODO TALE CHE NON SI VERIFICHINO CAVITÀ O RIGONFIAMENTI DI SORTA.
13. LA PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DOVRÀ ESSERE ESEGUITA IN MODO TALE CHE NON SI VERIFICHINO CAVITÀ O RIGONFIAMENTI DI SORTA.
14. LA PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DOVRÀ ESSERE ESEGUITA IN MODO TALE CHE NON SI VERIFICHINO CAVITÀ O RIGONFIAMENTI DI SORTA.
15. LA PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DOVRÀ ESSERE ESEGUITA IN MODO TALE CHE NON SI VERIFICHINO CAVITÀ O RIGONFIAMENTI DI SORTA.
16. LA PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DOVRÀ ESSERE ESEGUITA IN MODO TALE CHE NON SI VERIFICHINO CAVITÀ O RIGONFIAMENTI DI SORTA.
17. LA PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DOVRÀ ESSERE ESEGUITA IN MODO TALE CHE NON SI VERIFICHINO CAVITÀ O RIGONFIAMENTI DI SORTA.
18. LA PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DOVRÀ ESSERE ESEGUITA IN MODO TALE CHE NON SI VERIFICHINO CAVITÀ O RIGONFIAMENTI DI SORTA.
19. LA PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DOVRÀ ESSERE ESEGUITA IN MODO TALE CHE NON SI VERIFICHINO CAVITÀ O RIGONFIAMENTI DI SORTA.
20. LA PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DOVRÀ ESSERE ESEGUITA IN MODO TALE CHE NON SI VERIFICHINO CAVITÀ O RIGONFIAMENTI DI SORTA.

TABELLA DELLE ANNOTAZIONI

1	Tubo d'ACIAIO GRADO D4 (API 5L) NERI@ DN 1050 (40") Sp. 10mm , costituito secondo DIS GASD A.B.R.20 rivestimento in POLIETILENE da 2.5 mm	
2	Dotazioni:saldo colore con flaccage ad incastro	
	tubo particolare DN 1050 (40") cadauno	n. 100
3	Tubo di protezione in Fe 00 DN 1050 (40") Sp. 4.0 mm per pallone paracaver	255.00 m


Rimini
Pesaro
Ancona
Pescara
Roma
Napoli
Bari
Reggio Calabria
Palermo
Catania
Cagliari
Sassari
Bologna
Firenze
Perugia
Roma
Napoli
Bari
Potenza
Campobasso
L'Aquila
Teramo
Ascoli Piceno
Fermo
Macerata
Ancona
Pesaro
Rimini
Forlì-Cesena
Ravenna
Ferrara
Rovigo
Padova
Venezia
Treviso
Belluno
Udine
Gorizia
Trieste
Pordenone
Vicenza
Verona
Trento
Bolzano
Aosta
Torino
Cuneo
Alessandria
Genova
Milano
Bergamo
Brescia
Mantova
Cremona
Lodi
Pavia
Como
Varese
Sondrio
Lecco
Monza e Brianza
Novara
Vercelli
Biella
Verbania
Asti
Alessandria
Savona
Imperia
Genova
La Spezia
Massa-Carrara
Lucca
Pistoia
Prato
Livorno
Pisa
Siena
Grosseto
Arezzo
Viterbo
Rieti
Latina
Frosinone
Caserta
Benevento
Avellino
Salerno
Isernia
Chieti
Pescara