



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PROVINCE DI NUORO E SASSARI



COMUNE DI BITTI



COMUNE DI BUDDUSO'



PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCO EOLICO "BITTI - TERENCESS"

Potenza complessiva 37,2 MW

PROGETTO DEFINITIVO

DELL'IMPIANTO, DELLE OPERE CONNESSE E DELLE
INFRASTRUTTURE INDISPENSABILI

G-R.1

Studio Geologico

RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA

COMMITTENTE

**GREEN
ENERGY
SARDEGNA 2**

S.r.L.

**Piazza del Grano 3
39100 Bolzano, Italia**

GRUPPO DI LAVORO

Ing. Giorgio Floris: Coordinatore e progettista opere civili, elettriche e sottostazione

Geom. Michele Iai: Collaborazione progettazione parte civile, elettrica e sottostazione

Geom. Francesco Troncia: rilievi, elaborazioni grafiche e progettazione catastale

Dott. Geol. Fausto Pani: relazione paesaggistica - Sia - studio geologico
simulazioni fotografiche

Dott. Maurizio Medda: relazione faunistica e piano di monitoraggio faunistico

Dott. For. Carlo Poddi: relazione pedo agronomica e vegetazionale

Dott. For. Carlo Poddi: relazione impatto acustico ante operam e bassa frequenza

Dott.ssa Archeo. Giuseppina Manca di Mores: relazione archeologica

Ing. Vincenzo Pinna: calcoli strutturali

Ing. Michele Losito, consulente scientifico Prof. Gianluca Gatto:
relazione sui principali ponti radio nell'area del parco

Ce.Pi.Sar.: piano monitoraggio chiroterri

SCALA:

FIRME

Rev.	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato	Data
00	Prima emissione				Luglio 2020
01	Integrazioni MIBACT DG ABAP Serv.V prot.31225 data 27/10/2020 e DG Ambiente della RAS prot.95596 data 19/11/2020				01/10/2021



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Comuni di Bitti (Nuoro) e Buddusò (Sassari)

GREENENERGYSARDEGNA2

Green Energy Sardegna 2 Srl

Piazza del Grano 3, Bolzano, P.IVA e Cod. Fisc. 02993950217

PROGETTO DEL PARCO EOLICO “BITTI-TERENASS”, DELLE OPERE CONNESSE E DELLE INFRASTRUTTURE INDISPENSABILI

RELAZIONE GEOLOGICA, GEOTECNICA E SISMICA

(NTC 2018 e CIRC n. 7/ C.S.LL.PP., 21.01.2019)



INDICE

1	PREMESSA	4
1.1	Richieste di integrazioni contenute nella nota prot. 95596 del 19.11.2021 (RAS – Assessorato della Difesa dell’Ambiente).....	5
2	NORMATIVA DI RIFERIMENTO DI SETTORE.....	7
3	VINCOLI SOVRAORDINATI DI CARATTERE GEOLOGICO	8
4	CARATTERISTICHE DEL PROGETTO E RILEVANZE GEOLOGICHE	9
4.1	STRADE	10
4.1.1	PIAZZOLE	11
4.1.2	ATTRAVERSAMENTI CAVIDOTTO MT IN SUB-ALVEO.....	11
4.1.3	ATTRAVERSAMENTI CAVIDOTTO MT SU STRADE PROVINCIALI	11
4.1.4	PARALLELISMO E ATTRAVERSAMENTO CAVIDOTTO MT SU S.S. 389.....	12
4.1.5	ATTRAVERSAMENTI CAVIDOTTO MT SU STRADE COMUNALI	12
4.1.6	FONDAZIONI DELLE TORRI DEGLI AEROGENERATORI.....	12
4.1.7	SCAVI E CAVIDOTTI	12
4.1.8	RIEPILOGO IN SINTESI DEGLI ASPETTI COSTRUTTIVI DI PERTINENZA GEOLOGICA	13
4.1.9	SOTTOSTAZIONE DI TRASFORMAZIONE (PROGETTO IMPIANTO UTENTE).....	13
4.1.10	DIMENSIONAMENTO STATICO FONDAZIONI TURBINE	14
5	RELAZIONE GEOLOGICA.....	15
5.1	INQUADRAMENTO CARTOGRAFICO.....	15
5.2	CARATTERI GEOLOGICI GENERALI E LINEAMENTI STRUTTURALI.....	16
5.3	COMPLESSI METAMORFICI CONNESSI CON LA COLLISIONE ERCINICA.....	20
5.3.1	COMPLESSO METAMORFICO ERCINICO PREVALENTEMENTE IN FACIES ANFIBOLITICA.....	20
5.3.2	Micascisti e paragneiss	21
5.3.3	Ortogneiss granodioritici e granitici	21
5.3.4	Paragneiss e micascisti in facies anfibolitica (39) e con sovrainpronta di alta temperatura	22
5.3.5	Anfiboliti con relitti di paragenesi eclogitica	22
5.4	COMPLESSO MIGMATITICO ERCINICO	22
5.4.1	Migmatiti	22
5.4.2	Ortogneiss e anfiboliti.....	23
5.5	IL COMPLESSO INTRUSIVO ERCINICO.....	23
5.5.1	Il corteo filoniano	27
5.6	COPERTURE TARDO-PALEOZOICHE E MESO-CENOZOICHE.....	28
5.6.1	SUCCESSIONE VULCANO-SEDIMENTARIA TARDO-PALEOZOICA.....	28
5.6.2	SUCCESSIONI SEDIMENTARIE MESO-CENOZOICHE.....	28
5.7	LA TETTONICA	29
5.8	ASPETTI STRUTTURALI DELL’AMBITO LOCALE.....	32
5.9	CARATTERI IDROLOGICI ED IDROGEOLOGICI	35
5.9.1	IL SISTEMA IDROGRAFICO DELL’AREA.....	35
5.9.2	INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO	35
5.9.3	CIRCOLAZIONE IDRICA SOTTERRANEA	36
5.9.4	CARATTERI IDRAULICI DELLE FORMAZIONI DEL SITO.....	37
5.9.5	GLI ACQUIFERI.....	38
5.9.6	MODELLO IDROGEOLOGICO	39



5.10	CARATTERI GEOMORFOLOGICI DELL'AREA	40
5.10.1	LE FORME ED I PROCESSI NEL TERRITORIO DI INDAGINE	42
5.10.2	CARATTERI MORFOLOGICI.....	45
5.10.3	COMPATIBILITÀ GEOMORFOLOGICA.....	46
5.11	CARATTERI GEOLITOLOGICI COMPLESSIVI DELL'AREA DEL PROGETTO	47
5.12	UNITÀ LITOSTRATIGRAFICHE	48
5.13	CONTESTO GEOLITOLOGICO E CARATTERISTICHE DEI SEDIMI DEL PARCO EOLICO	49
5.14	CARATTERISTICHE DEL SEDIME DEGLI ELEMENTI DI PROGETTO	50
5.14.1	INDAGINI GEOGNOSTICHE SVOLTE.....	50
5.14.2	STRATIGRAFIE DELLE TRIVELLAZIONI A CAROTAGGIO	52
5.15	MODELLO GEOLOGICO DI SITO.....	57
5.15.1	MODELLO GEOLOGICO DI SITO 1	57
5.15.2	MODELLO GEOLOGICO DI SITO 2	57
6	RELAZIONE SISMICA.....	58
6.1	SISMICITA' STORICA.....	58
6.2	LE BASI DATI DISPONIBILI – CPTI15 – DBMI15.....	58
6.2.1	Differenze tra le versioni 1.5 e 2.0 di CPTI15.....	58
6.2.2	Estensione della copertura temporale fino al 31.12.2017	58
6.3	CARATTERIZZAZIONE SIMOGENETICA.....	62
6.4	DEFINIZIONE DELLA CATEGORIA DEL SUOLO DI FONDAZIONE.....	62
6.5	CLASSIFICAZIONE SISMICA DELL'AREA	63
6.6	PERICOLOSITÀ SISMICA DEL SITO.....	64
6.7	PARAMETRI DI SISMICITÀ LOCALE.....	66
7	RELAZIONE GEOTECNICA.....	67
7.1	CARATTERISTICHE GEOTECNICHE DEL SEDIME.....	67
7.1.1	CONTESTO GEOLITOLOGICO E CARATTERISTICHE DEI TERRENI DEI SEDIMI DELLA SOTTOSTAZIONE DI CONNESSIONE	67
7.2	MODELLO GEOTECNICO DEL SITO	69
7.2.1	MODELLO GEOTECNICO DI SITO 1 (area aerogeneratori).....	69
7.2.2	MODELLO GEOTECNICO DI SITO 2 (sottostazione).....	69
7.3	CLASSIFICAZIONE DELL'AMMASSO ROCCIOSO	70
7.4	IL SITO DELLA SOTTOSTAZIONE	72
7.4.1	CONSIDERAZIONI GEOTECNICHE.....	72
7.4.2	CEDIMENTI.....	72
7.4.3	STABILITA' DEL PENDIO	72
7.5	IL SITO DEGLI AEROGENERATORI	73
7.6	SEZIONE ESPLICATIVA.....	75
7.6.1	CONSIDERAZIONI GEOTECNICHE.....	76
7.6.2	CEDIMENTI.....	76
7.6.3	STABILITA' DEL PENDIO	76
8	CONCLUSIONI	77



1 PREMESSA

Nell'ambito dell'attività di progettazione esecutiva del Parco Eolico di Bitti - Terenass, la **GREEN ENERGY SARDEGNA2 s.r.l.** ha affidato agli scriventi il compito di approfondire le conoscenze geologiche e geotecniche al fine di disporre di parametri geotecnici sufficienti alla progettazione definitiva delle opere fondali delle torri di supporto degli aerogeneratori e della sottostazione funzionale alle fasi autorizzative (VIA e AU).



Google Earth – Gli aerogeneratori nella nuova configurazione di progetto sono posti a cavallo del debole crinale che attraversa il pianoro naturalmente e che costituisce lo spartiacque tra Tirso e Posada

La presente revisione recepisce la modifica del layout che consiste in una riduzione del numero degli aerogeneratori proposti a seguito dell'eliminazione delle turbine BT01, 02, 03, 04 e BT10 e in un leggero spostamento dell'aerogeneratore BT05. Tale modifica è stata proposta dalla società Green Energy Sardegna 2 Srl al fine di venire incontro alle esigenze di tutela del territorio, di ottemperare alle indicazioni risultanti dagli esiti dei monitoraggi ante operam, con particolare riferimento all'avifauna, e di dimostrare, pertanto, la disponibilità collaborativa e la volontà di proporre un'ipotesi progettuale che consenta il miglior rapporto costi/benefici e soddisfi le esigenze delle comunità locali, delle pubbliche amministrazioni coinvolte e l'esigenza di tutela ambientale, paesaggistica, socio-culturale ed archeologica delle aree coinvolte.

Pertanto, l'attuale configurazione impiantistica del parco eolico è quindi costituita da 6 aerogeneratori della potenza nominale di 6,2 MW cadauno, anziché 11 così come inizialmente proposto nell'ipotesi progettuale sottoposta ad iter procedurale di VIA, per una potenza nominale complessiva finale pari a 37,2 MW.

La presente relazione dà riscontro anche alle osservazioni pervenute con i seguenti pareri endoprocedimentali:

- MIBACT Servizio V prot. 31225 del 27.10.2020



- RAS – Assessorato della Difesa dell’Ambiente al prot. 95596 del 19.11.2021

Ai fini della presente relazione, sono rilevanti le seguenti modifiche progettuali:

- spostamento di circa 40 m verso est l’aerogeneratore BT05 al fine di prevedere la quota di imposta dell’aerogeneratore al di sotto dei 900 m s.l.m.;
- spostamento della cabina elettrica di smistamento collocandola nella piazzola di esercizio del WTG BT05;
- modifica dell’ultimo tratto del cavidotto interrato di MT della dorsale al fine di portare il tracciato del cavidotto lungo la viabilità di accesso da realizzare per la futura SE di Buddusò nonché per le sottostazioni utente dei progetti di “Nule” e “Bitti – Area PIP” sempre di GES2;
- spostamento dell’area di cantiere, prevista originariamente in prossimità del WTG BT04 ora cancellato, in prossimità dei WTGs BT05 e BT06;
- spostamento dell’area di trasbordo prevedendola sempre lungo la SP10m ma anticipandola, nel senso di marcia dei mezzi di trasporto eccezionali, di circa 800 m.

1.1 Richieste di integrazioni contenute nella nota prot. 95596 del 19.11.2021 (RAS – Assessorato della Difesa dell’Ambiente)

6-Progett.	Regione Sardegna prot. 95596 del 19/11/2020	in relazione a quanto contenuto nella Relazione geotecnica si osserva che tale documento non contiene le verifiche della sicurezza e delle prestazioni per i singoli interventi (BT01-11 e strade e piste), nonché la programmazione delle attività di controllo e monitoraggio;
9-Progett.	Regione Sardegna prot. 95596 del 19/11/2020	in merito in particolare alle interferenze con il reticolo idrografico e alle modalità di risoluzione delle stesse si rinvia alle osservazioni effettuate dal Servizio Difesa del suolo, Assetto idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvioni nella nota prot. n. 10786 del 04/11/2020 (prot. DGA n. prot. DGA n. 22359 del 05/11/2020);
4-Amb.	Regione Sardegna prot. 95596 del 19/11/2020	in relazione alle componenti suolo e sottosuolo e acque superficiali e sotterranee, con riferimento anche a quanto contenuto nelle Relazioni specialistiche elaborate, in particolare modo alla relazione geologica, si osserva che non viene eseguita la misura e identificazione delle lineazioni strutturali del settore e la classificazione degli ammassi rocciosi; inoltre l'elaborato non contiene l'identificazione delle opere in progetto rispetto alla circolazione idrica superficiale e sotterranea; non vengono identificate forme e processi geomorfologici dell'area vasta [rif. SERVIZIO GEOLOGICO NAZIONALE – QUADERNI serie III - volume 4]; Non viene riportata la pericolosità geologica del territorio e non viene definita la stabilità degli scavi e la stabilità del pendio (rif. § 6.3; 6.8 del DECRETO17 gennaio 2018)

In relazione all’argomento della presente relazione, nella nota prot. 95596 sono richiesti alcuni chiarimenti e/o approfondimenti ed in particolare:

- in relazione alle componenti suolo e sottosuolo e acque superficiali e sotterranee, con riferimento anche a quanto contenuto nelle Relazioni specialistiche elaborate, in particolare modo alla relazione geologica, si osserva che non viene eseguita la misura e identificazione delle lineazioni strutturali del settore e la classificazione degli ammassi rocciosi;



- inoltre l'elaborato non contiene l'identificazione delle opere in progetto rispetto alla circolazione idrica superficiale e sotterranea;
- non vengono identificate forme e processi geomorfologici dell'area vasta [rif__ SERVIZIO GEOLOGICO NAZIONALE – QUADERNI serie III - volume 4];
- Non viene riportata la pericolosità geologica del territorio e non viene definita la stabilità degli scavi e la stabilità del pendio (rif_\$ 6.3; 6.8 del DECRETO17 gennaio 2018).

Al fine di introdurre i chiarimenti e/o approfondimenti, in Integrazione alla Relazione geologica, sono trattati o modificati i seguenti argomenti:

- individuazione lineazioni strutturali del settore e classificazione degli ammassi rocciosi
- circolazione idrica superficiale e sotterranea
- forme e processi geomorfologici dell'area vasta
- pericolosità del territorio e stabilità scavi e pendii.



2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO DI SETTORE

Il presente documento è redatto secondo quanto richiesto dalla normativa vigente ed in particolare, è conforme a quanto richiesto da:

- dal punto H del D.M. 11.3.1988 "Norme Tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno e delle terre e delle opere di fondazione";
- dal DM 17-01-2018 NTC2018;
- dagli Eurocodici EC7 ed EC8.

In particolare, il D.M. 17.01.2018 entrato in vigore a partire dal 01-07-2018 stabilisce le Norme Tecniche per le Costruzioni o meglio le norme per la progettazione ed il dimensionamento delle strutture.

Tale documento, come anche precisato dalla successiva Circolare Applicativa del 21.01.2019, con tutti gli ovvi risvolti sulle fasi preliminari della progettazione, è quindi riferito alla fase esecutiva della progettazione.

Per quanto riguarda la sfera attinente la professionalità del geologo vengono richiesti all'interno della progettazione 3 documenti:

- relazione geologica
- relazione geotecnica
- relazione sulla modellazione sismica del sito e pericolosità sismica di base.

La relazione geologica deve contenere le indagini, la caratterizzazione e modellazione geologica del sito in riferimento all'opera ed analizzare la pericolosità geologica del sito in assenza ed in presenza delle opere. La valenza di questo documento è fondamentale non solo per la progettazione esecutiva dell'opera ma per stabilire in fase di progettazione architettonica o preliminare se l'opera si "può fare" e quali saranno le problematiche relative alla stabilità dei terreni ed all'assetto idrogeologico dell'intorno.

La relazione geotecnica riguarda le indagini, la caratterizzazione e modellazione geotecnica del solo "volume significativo" e deve valutare l'interazione opera/terreno ai fini del dimensionamento.

La relazione sulla modellazione sismica deve valutare la pericolosità sismica di base del sito, tale documento riveste importanza per la valutazione della "pericolosità" e quindi va inserito non solo nel livello di progettazione definitivo ma già fin dal livello di progettazione preliminare. Dato che tale documento specie per la trattazione degli effetti di sito assume un carattere prettamente "geologico", lo stesso può essere redatto in forma indipendente o essere inserito nella relazione geologica.

In particolare la normativa generale presa a riferimento è costituita da:

- Decreto Ministeriale 17.01.2018 "Norme Tecniche per le Costruzioni".
Testo Unitario - Norme Tecniche per le Costruzioni
- Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 7/ C.S.LL.PP., 21.01.2019,
Istruzioni per l'applicazione dell'Aggiornamento delle "Norme Tecniche per le Costruzioni";
- UNIEN 1998 5:2005 Eurocodice 8 (rev 2005)
Indicazioni progettuali per la resistenza fisica delle strutture
Parte 5: Fondazioni, strutture di contenimento ed aspetti geotecnici (stesura finale 2003)
- UNIEN 1997 1:2005 Eurocodice 7.1 (rev 2005)
Progettazione geotecnica – Parte I : Regole Generali
- UNIEN 1997 2:2002 Eurocodice 7.2 (rev 2002)
Progettazione geotecnica – Parte I : Progettazione assistita da prove di laboratorio
- EC 1-20120 UNIEN 1997 2:2007 Eurocodice 7.2 (rev 2007)
Progettazione geotecnica – Parte II : Progettazione assistita con prove in sito
- Leggi regionali in materia di pianificazione e di Vincolo Idrogeologico
- Piano di Assetto Idrogeologico (agg. 15/10/2021)



- Piano delle Fasce Fluviali (agg. 15/10/2021)
- Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (agg. 15/10/2021)
- Ordinanze Autorità di Bacino nazionale, regionale o interregionale
- Piani Territoriali di coordinamento (Nuoro e Sassari)
- Piani Urbanistici di Bitti, Onifai e Buddusò, Pattada e relativi Regolamento edilizio e Norme Tecniche di Attuazione
- D.M. 11.03.1988

Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità e dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione

3 VINCOLI SOVRAORDINATI DI CARATTERE GEOLOGICO

Riguardo ai vincoli sovraordinati di carattere geologico per l'area interessata dal progetto, oggetto della presente relazione, si evidenzia che il sito d'intervento ricade in parte in aree soggette a:

- Vincolo Idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/23;
- il sito è classificato come suscettibile in relazione alla pericolosità geomorfologica, sulla base della cartografia di sintesi derivata dal PAI (agg. 13/10/2021) in particolare della Carta della Pericolosità Geomorfologica, e **ricade per una WTG in Hg2**, senza che questo abbia a che impedire la fattibilità del suo posizionamento;
- il sito è classificato in parte come non suscettibile in relazione alla pericolosità idraulica, sulla base della cartografia di sintesi derivata dal PAI (agg. 13/10/2021) in particolare della Carta della Pericolosità Idraulica
- l'area indagata ricade in ambito territoriale a pericolosità sismica, classificato a rischio sismico di classe 4 secondo l'aggiornamento della classificazione sismica nazionale.



4 CARATTERISTICHE DEL PROGETTO E RILEVANZE GEOLOGICHE

Nella corografia generale in scala 1:25.000 contenuta nella PA-Tav.1 si individua l'area interessata dal posizionamento delle turbine in progetto e l'area interessata più in generale dal parco eolico. Il progetto prevede il posizionamento di 6 macchine, tutte nel comune di Bitti, che si trovano in particolare al margine orientale dell'altipiano che si estende verso est fino ai limiti amministrativi con il comune di Onani.



Mappa – Stralcio dalla PA-Tav 1 con a destra i 6 aerogeneratori, i tracciati dei cavidotti, l'area di trasbordo a sinistra, in territorio di Pattada e ed al centro in alto il sito della sottostazione utente adiacente alla nuova stazione TERNA.

Le opere di connessione interessano anche il territorio del comune di Buddusò mentre l'area di trasbordo è sita in comune di Pattada.

Le caratteristiche dell'impianto sono le seguenti:

- Numero totale di aerogeneratori: 6
- Potenza massima unitaria: 6,2 MW
- Potenza massima totale: 37,2 MW
- Rotazioni per minuto: 10.6 giri/min
- Numero pale: 3
- Diametro massimo del rotore: 170,0 mt
- Composizione pale: fibra di vetro e fibra di carbonio
- Orientamento pale: sistema idraulico con rotazione 9°-90°
- Tipo di sostegno: tubolare metallico
- Altezza massima da terra dell'asse del rotore: 119,0 mt
- Altezza massima fuori terra del rotore in opera: 200,0 mt
- Diametro massimo alla base del sostegno tubolare: 4,7 mt
- Velocità del vento all'avviamento: 3 m/s
- 14. Massima area spazzata: 20.698 mq

Posizione degli aerogeneratori (GAUSS BOAGA – ROMA 40):

- BT05 1533363 4490767



- BT06 1533255 4490323
- BT07 1532964 4489838
- BT08 1533448 4488314
- BT09 1534295 4488327
- BT11 1533643 4489511

4.1 STRADE

Nel complesso la realizzazione di nuove strade, per la presenza nell'area interessata di una fitta rete viaria, spesso in condizioni precarie di mantenimento, risulta estremamente limitata, nella maggior parte dei casi si richiede la creazione di brevi tratti di piste sterrate alternative alla viabilità esistente per l'avvicinamento alla piazzola e la creazione di allargamenti temporanei per consentire le svolte laddove i raggi di curvatura risultano inadeguati (si vedano a tal proposito le tavole progettuali PA-Tav.11, PA-Tav.12 e PA-Tav.14 in Rev.0, lug. 2020 e in Rev.1, ott. 2021).

La sezione stradale tipo adottata per la sistemazione della viabilità esistente e per i tratti di nuova apertura, entrambi in rettilineo, prevede una carreggiata stradale di 5 m più due ingombri laterali di 0,75 m per le cunette (si veda l'elaborato PA-Tav.16-a Rev.1, ott. 2021).

La totalità delle strade di nuova apertura saranno del tipo sterrato, realizzato mediante asportazione dell'eventuale strato vegetale, regolarizzazione del piano di posa, stesa di un tessuto non tessuto, formazione di massicciata dello spessore di 35 cm e successivo strato di finitura in materiale arido aggregante più fine; gli inerti proverranno, previa operazione di riduzione granulometrica con frantoio mobile, dal materiale roccioso scavato nell'ambito della fase di allestimento della viabilità e delle piazzole/fondazioni, .

La sistemazione delle strade sterrate esistenti, allo stesso modo di quanto sopra descritto, avverrà mediante asportazione dell'eventuale strato vegetale nelle fasce laterali ove previsti allargamenti, regolarizzazione del piano di posa, stesa di un tessuto non tessuto, formazione di massicciata dello spessore di 35 cm e successivo strato di finitura.

L'utilizzo, a partire dall'area di trasbordo e fino alle piazzole di montaggio degli aerogeneratori, di mezzi di trasporto eccezionali speciali, ha consentito di progettare la nuova viabilità di accesso agli adeguamenti di quella esistente prevedendo una carreggiata con raggio di curvatura massimo di 40 m.

A tal riguardo sono consultabili le tavole progettuali PA-Tav.11 (in Rev.0, lug. 2020 e in Rev.1, ott. 2021) e PA-Tav.12 (in Rev.0, lug. 2020 e in Rev.1, ott. 2021) delle planimetrie per la viabilità di cantiere e finale, l'elaborato PA-R.4-a e b (Rev.1, ott. 2021) quale relazione fotografica relativa agli interventi previsti, l'elaborato PA-R.5 (Rev.1, ott. 2021) e la tavola PA-Tav.28 per le diramazioni dalla strada provinciale ed i necessari allargamenti temporanei sulle strade provinciali e la tavola PA-Tav.23 (Rev.1, ott. 2021) per l'area di trasbordo, e le tavole PA-Tav.16-a (Rev.1, ott. 2021) e PA-Tav.18 (Rev.1, ott. 2021) per le sezioni tipo e stratigrafie adottate.

Nella tavola PA-Tav.22 (Rev.1, ott. 2021) è inoltre evidenziato la distribuzione interna dell'area di cantiere, che verrà situata nel comune di Bitti, su terreno privato, nei pressi degli aerogeneratori BT05 e BT06. Nello specifico l'area temporanea dovrà avere una superficie di circa 6.500 mq, e risulta realizzata mediante uno scortico superficiale e la successiva stesa di materiale arido rullato. Si prevede la recinzione di tutto il perimetro con paletti e rete romboidale alta 2 m.

Nella tavola PA-Tav.28 (Rev.1, ott. 2021) è inoltre evidenziata la distribuzione interna dell'area di trasbordo prevista nel comune di Pattada, 800 m prima del bivio tra SP10m e SP32. Nello specifico l'area di trasbordo ha una superficie di circa 9100 mq e risulta realizzata mediante uno scortico superficiale e la successiva stesa di materiale arido rullato.

I volumi della massicciata necessari per la costruzione della soprastruttura del piazzale sia per l'area di cantiere che per l'area di trasbordo proverranno da cava esterna per un volume di circa 5.214 m³.

A conclusione dei lavori del parco tutte le aree interessate da occupazioni temporanee per allargamenti, per area cantiere e per viabilità provvisoria saranno ripristinate con asportazione del materiale arido e stesa dello strato vegetale superficiale accuratamente accatastato per tutta la durata dei lavori. Per quanto concerne gli interventi di adeguamento della viabilità rurale esistente, poiché il risultato delle modifiche produrrà un considerevole miglioramento delle condizioni di percorribilità, qualora vi siano le condizioni e l'accordo dei proprietari interessati, non si procederà



allo smantellamento degli adeguamenti, ma gli stessi verranno stabilizzati con la creazione di nuove recinzioni e/o siepi, in caso contrario verrà ripristinato lo stato ante operam. Nel complesso, come visibile dalle tavole sopra richiamate e dal computo metrico si prevede l'apertura di nuova viabilità, la creazione di allargamenti stradali provvisori, la rimozione della nuova viabilità realizzata ed il mantenimento dei nuovi tracciati stradali.

Le recinzioni lato strada interferenti con eventuali allargamenti verranno smantellate e ripristinate, secondo la medesima tipologia, al bordo dell'ampliamento realizzato.

Dalla data di fine opere e per tutto il periodo di funzionamento del parco, la manutenzione ordinaria di tutte le strade funzionali all'accessibilità sulle singole postazioni delle turbine sarà a carico della società Green Energy Sardegna 2 per il tramite dell'appaltatore principale (General Contractor) o ditta subappaltatrice locale.

Per quanto riguarda l'area di cantiere e l'area di trasbordo, alla conclusione dei lavori del parco, l'area verrà ripristinata con asportazione del materiale arido e con il trasporto e conferimento presso un centro di riutilizzo (cfr. capitolo N.9 "allestimento e successiva dismissione aree di cantiere e trasbordo" dell'elaborato PA-R.7, Rev.1, ott. 2021).

4.1.1 PIAZZOLE

La fase di montaggio degli aerogeneratori comporterà l'esigenza di poter disporre, in fase di cantiere, di aree pianeggianti con dimensioni medie indicative di circa 7.000 m², al netto della superficie provvisoria di stoccaggio delle pale (1000 m² circa) (Cfr. PA-Tav.4 in Rev.1, ott. 2021, PA-Tavv.10 in Rev.1, ott. 2021 e PA-Tavv.13 in Rev.1, ott. 2021).

Al termine dei lavori le suddette aree verranno ridotte ad una superficie di circa 1.500 m², estensione necessaria per consentire l'accesso all'aerogeneratore e le operazioni di manutenzione (Cfr. PA-Tav.5 in Rev.1, ott. 2021 e PA-Tavv.10 in Rev.1, ott. 2021).

A tal fine le superfici in esubero saranno ripristinate morfologicamente, stabilizzate e rinverdate in accordo con le tecniche previste per le operazioni di ripristino ambientale (Cfr. PA-R.16 e PATav. 19 in Rev.1, ott. 2021).

Le piazzole di cantiere saranno realizzate, previa operazioni di scavo e riporto e regolarizzazione del terreno, attraverso la posa di materiale arido, opportunamente steso e rullato per conferirgli portanza adeguata a sostenere il carico derivante dalle operazioni di sollevamento dei componenti principali dell'aerogeneratore (circa 20 t/m² nell'area più sollecitata).

In adiacenza o in prossimità della piazzola di cantiere è stata prevista l'area per lo stoccaggio a terra dello scotico da riutilizzare per i ripristini ante-operam al termine dei lavori di costruzione. Tali aree sono indicativamente individuate nelle tavole PA-Tav.4 in Rev.1, ott. 2021 e PA-Tavv.10 in Rev.1, ott. 2021 in quanto la posizione finale sarà frutto di accordi specifici con i conduttori dei fondi, sarà riflessa nel progetto esecutivo e sarà oggetto di occupazione temporanea.

4.1.2 ATTRAVERSAMENTI CAVIDOTTO MT IN SUB-ALVEO

Nel superamento dei corpi idrici, fossi e compluvi, è previsto l'utilizzo di un contro tubo in lamiera di acciaio zincato a sezione ribassata. Il contro tubo è poi incassato all'interno di un getto di calcestruzzo cementizio avente resistenza caratteristica Rck 20 N/mm² per classe di esposizione in ambiente umido, poggiante su un sottofondo anch'esso di calcestruzzo cementizio con Rck 15 N/mm² di 10 cm di altezza. A tal proposito si vedano gli elaborati progettuali PA-R.3c (Rev.1, ott. 2021), PA-Tav.15-a (Rev.1, ott. 2021) e PA-Tav.16-a (Rev.1, ott. 2021).

4.1.3 ATTRAVERSAMENTI CAVIDOTTO MT SU STRADE PROVINCIALI

Per quanto riguarda le strade provinciali, si prevede un solo attraversamento da realizzare sulla strada prov. N°50 e precisamente in prossimità dell'aerogeneratore BT07 mediante la soluzione realizzativa del taglio stradale con rinterro in misto cementato, massetto in cls. finale dello spessore di 20 cm e tappetino bituminoso. A tal proposito si vedano gli elaborati progettuali PATav. 15b (Rev.1, ott. 2021) e PA-Tav.17 (Rev.1, ott. 2021).



4.1.4 PARALLELISMO E ATTRAVERSAMENTO CAVIDOTTO MT SU S.S. 389

Per quanto riguarda le strade statali, si prevede un solo attraversamento da realizzare sulla strada statale SS389 e precisamente in prossimità del bivio con la strada comunale Coiluna-Mamone. L'attraversamento verrà realizzato mediante la procedura operativa del microtunnelling che consente l'esecuzione dell'attraversamento senza alcuna interferenza con il traffico veicolare, garantendo, al pari della soluzione con taglio stradale, la stabilità statica degli strati attraversati.

A tal proposito si veda la tavola progettuale PA-Tav.17 (Rev.1, ott. 2021).

Il cavidotto interrato di MT verrà posato per un tratto di lunghezza pari a circa 2500 m in parallelismo alla S.S. 389, sul lato sinistro in direzione della sottostazione di trasformazione MT/AT, con posa in cunetta. A tal proposito si vedano gli elaborati progettuali PA-Tav.15b (Rev.1, ott. 2021) e PA-Tav.17 (Rev.1, ott. 2021).

4.1.5 ATTRAVERSAMENTI CAVIDOTTO MT SU STRADE COMUNALI

Per quanto riguarda le strade comunali, si prevede un solo attraversamento da realizzare sulla strada Bitti-Mamone e precisamente in prossimità degli aerogeneratori BT08 e BT09 mediante la soluzione realizzativa del taglio stradale con rinterro in misto cementato, massetto in cls. finale dello spessore di 20 cm e tappetino bituminoso. A tal proposito si vedano gli elaborati progettuali PA-Tav.15b (Rev.1, ott. 2021) e PA-Tav.17 (Rev.1, ott. 2021).

4.1.6 FONDAZIONI DELLE TORRI DEGLI AEROGENERATORI

Sulla base dei risultati delle indagini geologiche/geotecniche preliminari di cui ai paragrafi 7.5 e 7.6 del presente elaborato è stata valutata l'idoneità di fondazioni di tipo superficiale. La progettazione di un plinto di fondazione diretto ha determinato un dimensionamento con diametro massimo alla base di 30 m.

Per la realizzazione del plinto di fondazione è previsto uno scavo di dimensioni 33 m di diametro con profondità di circa 3,50 m. La base del piano di fondazione viene preventivamente regolarizzata e rullata, solo successivamente si procede alla costruzione della sottofondazione con calcestruzzo armato mediante rete elettrosaldata.

Il plinto è previsto in cls. Rck32/40 e 45/55 armato con ferro B450C e risulta costituito da una base circolare con diametro 30.00 mt. Viene realizzato alla profondità media di 3.5 mt, garantendo nella parte più emergente del plinto un ricoprimento di almeno 100 cm di terra che va aumentando sino a 150 cm al bordo dello stesso. Nella parte centrale cilindrica contenente il sistema di ancoraggio della torre, sono incorporati dei tubi di uscita per i cavi e basi di appoggio per l'installazione dell'unità di controllo degli aerogeneratori.

4.1.7 SCAVI E CAVIDOTTI

La posa delle linee di M.T. funzionali ai collegamenti tra singole turbine e sottostazione di trasformazione MT/AT è interamente prevista interrata, all'uopo sono previsti scavi in trincea della profondità media di 1.40 m e della larghezza dipendente dal numero di linee transitanti.

La connessione alla rete, è realizzata con configurazione in antenna alla futura Stazione Elettrica "Buddusò" di Terna SpA da realizzarsi nel comune di Buddusò, è realizzata tramite un cavo isolato con tensione di esercizio a 150 kV e lunghezza pari a circa 190 m. Per ulteriori dettagli si rimanda al successivo paragrafo 13.

La posa della singola linea interrata sarà realizzata principalmente in configurazione a trifoglio, tranne nelle zone di attraversamento e di attestazione ai colonnini passanti, nelle quali la posa sarà in piano.

I materiali di scavo saranno utilizzati per il successivo riempimento degli scavi.

Sulla sommità dei cavi, effettuato il ricoprimento in sabbia, si poserà un elemento di protezione in PVC, mentre a metà scavo è previsto un nastro segnalatore giallo con strisce nere.

Per le sezioni tipo di posa si veda la tavola progettuale PA-Tav.15c (Rev.1, ott. 2021). Per ogni ulteriore dettaglio in merito si rimanda alla specifica relazione sugli impianti PE-R.3 e agli elaborati progettuali PA-R.3a-b-c (Rev.1, ott. 2021), PA-Tav.15a-b-c (Rev.1, ott. 2021) e PA-Tav.16° (Rev.1, ott. 2021).



La posa della linea di AT funzionale al collegamento tra sottostazione MT/AT e stallo gestore all'interno della futura Stazione Elettrica di Buddusò è interamente prevista interrata ed ha uno sviluppo di circa 190 m.

La posa prevede uno scavo in trincea della profondità media di 1.70 m e della larghezza media di 0.70 m.

Il cavo di AT sarà posato in un letto di cemento magro protetto ai lati e sopra da una piastra di protezione in c.a.v..

Sulla sommità dei cavi, a metà scavo, è previsto un nastro segnalatore giallo con strisce nere.

I materiali di scavo saranno utilizzati per il successivo riempimento degli scavi.

Per ogni ulteriore dettaglio in merito si rimanda alla specifica relazione sugli impianti PE-R.3 (Rev.1, ott. 2021).

Nella piazzola di esercizio dell'aerogeneratore BT05 è prevista la realizzazione di una cabina elettrica di smistamento la cui funzione è quella di sezionare il cavidotto interrato proveniente dagli aerogeneratori e garantire in caso di guasto su di una o più terne, mediante l'utilizzo di opportuni quadri elettrici di MT e congiuntori, e grazie anche alla soluzione flessibile progettata di collegamento degli aerogeneratori stessi e di cui allo schema a blocchi riportato nell'elaborato progettuale PA-Tav.15-c (Rev.1, ott. 2021), di massimizzare il convogliamento dell'energia elettrica prodotta dall'impianto alla RTN. Tale cabina di smistamento avrà le dimensioni esterne delle cabine standard enel: standard DG2061, pertanto le seguenti dimensioni esterne: (LxWxH) 5710x2480x 2660 mm.

4.1.8 RIEPILOGO IN SINTESI DEGLI ASPETTI COSTRUTTIVI DI PERTINENZA GEOLOGICA

Infrastrutture ed elementi accessori o aspetti dimensionali

- Nuove strade di servizio: piste sterrate interpoderali
- Opere di salvaguardia idraulica e di consolidamento idrogeologico: canalette ad embrici, cunette, cavalcafossi di alleggerimento, attraversamenti idraulici, tombini
- Area occupata dalla fondazione del singolo aerogeneratore: ingombro fondazione 804 mq
- Area complessivamente occupata dalle fondazioni: 4.824 mq
- Area massima provvisoriamente occupata dalla singola piazzola di cantiere: 7.000 mq
- Area complessivamente occupata dalle piazzole di cantiere: 42.000 mq
- Area occupata dalla piazzola definitiva: 1.500 mq
- Area massima complessivamente occupata dalle piazzole definitive: 9.000 mq
- Volume scavo per fondazione singolo plinto: 2.675 mc
- Volume complessivo scavi per fondazioni: 16.500 mc
- Sviluppo lineare cavidotti MT: 14.300 m
- Volume scavi per posa cavidotti MT: 12.000 mc
- Sviluppo nuova viabilità di cantiere: 600 m
- Sviluppo nuova viabilità definitiva: 600 m
- Volume calcestruzzo per singolo plinto: 1.263 mc
- Volume complessivo calcestruzzo: 7.578 mc
- Superficie edificata prevista: esclusivamente legate alla nuova sottostazione di trasformazione oggetto di specifica progettazione: circa 300 mq
- Altezza massima degli elementi costruttivi: 200 m

4.1.9 SOTTOSTAZIONE DI TRASFORMAZIONE (PROGETTO IMPIANTO UTENTE)

Il punto di connessione alla RTN indicato dalla Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) è dato da uno stallo in GIS a 150 kV della futura Stazione Elettrica "Buddusò" in corso di autorizzazione da parte di Terna SpA in quanto prevista dal vigente Piano di Sviluppo delle Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) e che verrà realizzata nel territorio del comune di Buddusò, distinto al catasto terreni al foglio 51 mapp. 7.

La sottostazione di trasformazione MT/AT che raccoglierà l'energia elettrica prodotta dall'impianto verrà realizzata nel territorio del comune di Buddusò nelle immediate vicinanze della Stazione Elettrica "Buddusò" ed i terreni interessati sono individuati in catasto al foglio 51 e mapp. 60 e 91.



La potenza di connessione autorizzata è di 56 MW con tipologia di connessione che prevede un collegamento in antenna a 150 kV alla futura Stazione Elettrica "Buddusò" e realizzato tramite un cavo isolato con tensione di esercizio a 150 kV e lunghezza pari a circa 190 m.

In accordo alle disposizioni tecniche impartite da Terna SpA, la sottostazione di trasformazione MT/AT è stata progettata per poter realizzare un condominio AT tra più produttori; in particolare, limitatamente a quanto riguarda la scrivente società, la sottostazione è stata progettata per realizzare un condominio in AT tra i due progetti in corso di sviluppo nel territorio del comune di Bitti da parte della scrivente società, rispettivamente il progetto "Bitti-Terenass" (ID_VIP: 5476) di cui alla presente relazione tecnica ed il progetto "Bitti-Area PIP" avente anch'esso potenza di connessione autorizzata pari a 56 MW, e per il quale la scrivente società ha presentato formale istanza di Autorizzazione Unica e di Valutazione di Impatto Ambientale in data 1/10/2020 (ID_VIP: 5602).

In questo contesto, il progetto definitivo della comune sottostazione di trasformazione MT/AT verrà portato in autorizzazione (e successivamente realizzato) dalla scrivente società nell'ambito del procedimento autorizzativo che verrà avviato prossimamente per il progetto "Bitti-Area PIP" e costituito nel dettaglio da:

- opere civili (viabilità di accesso, muri perimetrali, opere strutturali di contenimento, piazzale comune, cunicoli, fondazioni stallo AT dedicato, fondazioni sbarre AT in condominio, fondazioni stallo AT in condominio, cavidotti cavi bt/MT/AT, fondazione palo TLC, fondazioni fabbricati realizzati mediante containers prefabbricati, opere civili accessorie, impianti vari);
- opere elettromeccaniche (apparecchiature stallo dedicato AT, apparecchiature sbarre AT in condominio, apparecchiature stallo AT in condominio, cavi bt/MT/AT, palo TLC e relativi apparati, fabbricati realizzati mediante containers prefabbricati, opere elettromeccaniche accessorie, impianti vari).

Pertanto, relativamente al progetto "Bitti-Terenass" di cui alla presente relazione tecnica, la scrivente società porta in autorizzazione con il presente procedimento autorizzativo il progetto definitivo della sottostazione di trasformazione MT/AT, firmato dall'ing. Floris Giorgio, limitatamente alle opere civili ed elettromeccaniche esclusivamente dedicate al solo progetto "Bitti-Terenass" e nel dettaglio costituite da:

- per quanto riguarda le opere civili, da fondazioni stallo AT dedicato e fondazioni fabbricati realizzati mediante containers prefabbricati;
- per quanto riguarda le opere elettromeccaniche, dalle apparecchiature dello stallo AT dedicato, e dai fabbricati realizzati mediante containers prefabbricati.

Il progetto definitivo della sottostazione di trasformazione dedicata esclusivamente al solo progetto "Bitti-Terenass" è rappresentato nella parte PE del progetto definitivo complessivo e prevede un'occupazione di un'area di circa 300 mq, mentre l'area totale di acquisizione per l'intera sottostazione di trasformazione è di circa 3.500 mq.

4.1.10 DIMENSIONAMENTO STATICO FONDAZIONI TURBINE

In base all'art. 29 D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e del Decreto 17 gennaio 2018 NTC 2018, nell'ambito della progettazione definitiva, i calcoli delle strutture e degli impianti devono consentire di determinare tutti gli elementi dimensionali, dimostrandone la piena compatibilità con l'aspetto architettonico ed impiantistico e più in generale con tutti gli altri aspetti del progetto. I calcoli devono comprendere i criteri di impostazione del calcolo, le azioni, i criteri di verifica e la definizione degli elementi strutturali principali che interferiscono con l'aspetto architettonico e con le altre categorie di opere.

Devono essere sviluppati ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo. Per quanto sopra precisato si rimanda pertanto alla relazione sui criteri di impostazione dei calcoli (PA-R.10) ed alla tavola grafica (PA-Tav.20).




5 RELAZIONE GEOLOGICA

5.1 INQUADRAMENTO CARTOGRAFICO

Il territorio interessato dal progetto del Parco Eolico "Bitti-Terenass" è costituito da un'area peneplanata posta a cavallo dello spartiacque tra Posada - Tirso, si estende ad Est, verso il lago del Posada e verso Ovest verso la valle tettonica che accoglie il Tirso come sortisce dal massiccio di Benetutti-Nule e Buddusò.

Il territorio è caratterizzato dalla presenza di 3 grandi domini:

- il sistema del penepiano ercinico;
- il sistema dei versanti verso la fossa occidentale ed il Goceano;
- il sistema dei versanti orientali verso Onani-Lodè.

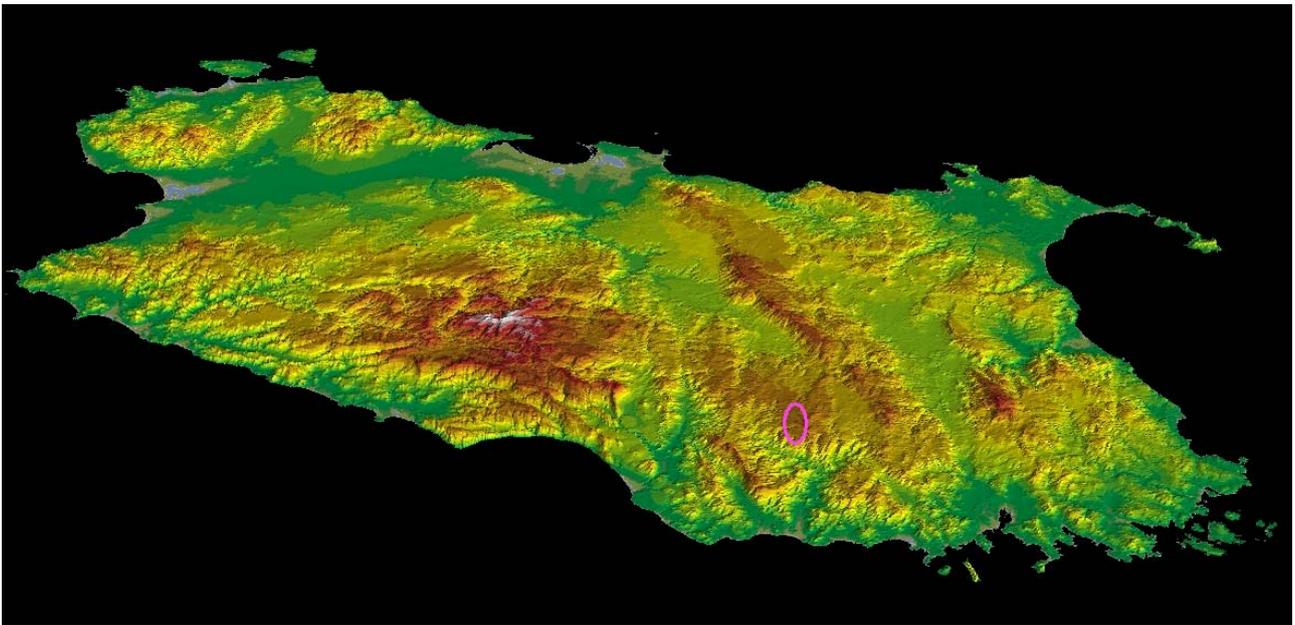

Simulazione 3d – Il sistema del rilievo della Sardegna con la posizione del Parco Eolico da SE



5.2 CARATTERI GEOLOGICI GENERALI E LINEAMENTI STRUTTURALI


La Sardegna (Carmignani et alii) è divisa in tre macro complessi geologici che affiorano per estensioni equivalenti:

- il basamento metamorfico ercinico; (in viola, grigio, verde e bruno)
- il complesso intrusivo tardo-ercinico; (rosa in varie tinte)
- le successioni sedimentarie e vulcanico tardo-erciniche, mesozoiche e cenozoiche (colori rimanenti).


Il basamento paleozoico sardo è un segmento della Catena Ercinica sud-europea, considerata, dalla maggior parte degli autori, una catena collisionale con subduzione di crosta oceanica e metamorfismo di alta pressione a partire dal siluriano, collisione continentale con importante ispessimento crostale, metamorfismo barroviano (datato a 339-350 Ma - DEL MORO et alii, 1991) e magmatismo durante il Devoniano superiore e il Carbonifero (MATTE, 1986; CARMIGNANI et alii, 1994).

La geometria collisionale della Catena Ercinica, in Sardegna, è ancora ben riconoscibile. Per Carmignani et alii (1992; 1994) il margine armoricano, sovrascorso, è rappresentato dal Complesso Metamorfico di Alto Grado che affiora nella Sardegna Settentrionale, mentre il margine del Gondwana, subdotto, è rappresentato da un Complesso Metamorfico di Basso e Medio grado strutturato in un edificio a falde. Questo edificio a falde, secondo Carmignani et alii (1979) è caratterizzato da una zoneografia barroviana progradata, mentre Franceschelli et alii, (1989) lo suddividono in Falde Interne e Falde Esterne, che affiorano nella Sardegna centrale e sudorientale.

I due complessi sono separati dalla Linea Posada-Asinara, lungo la quale affiorano frammenti di crosta oceanica con paragenesi relitte di ambientazione eclogitica (CAPPELLI et alii, 1992).

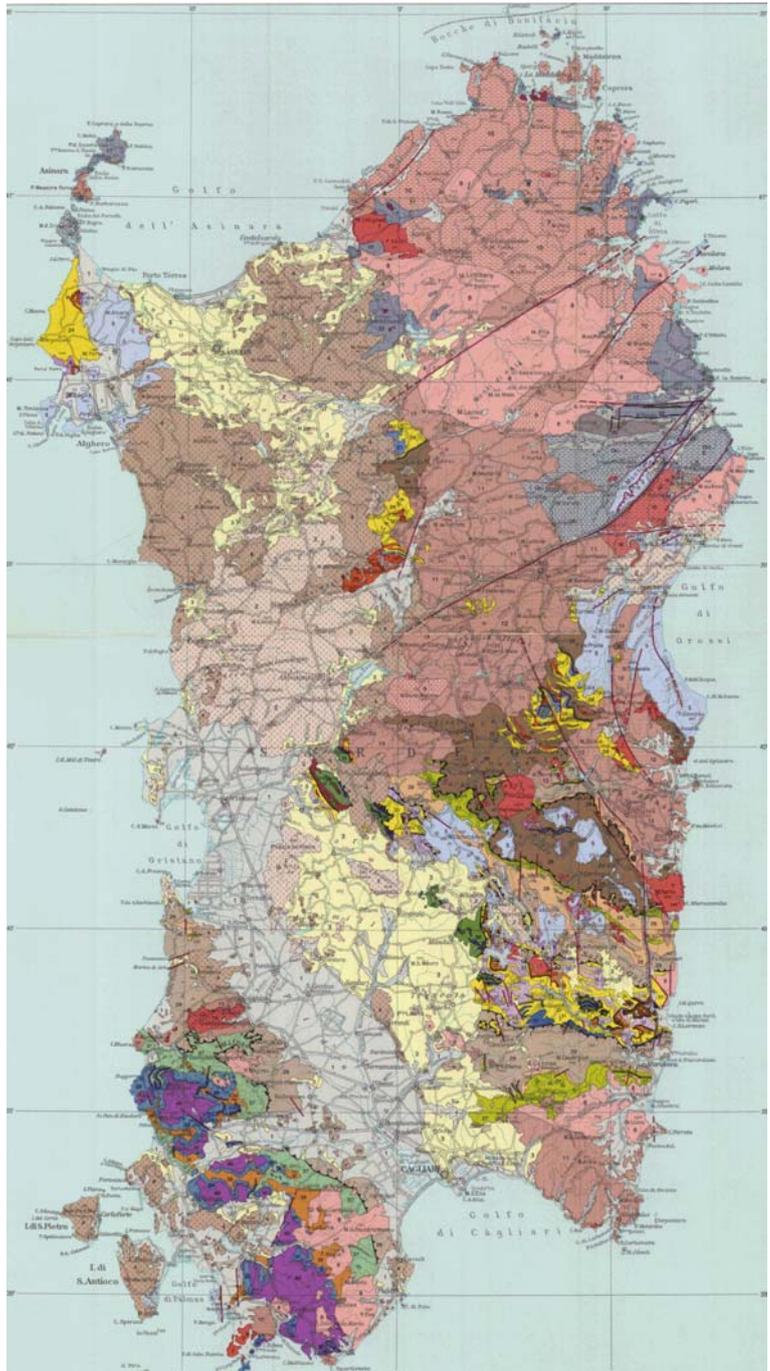

Schema strutturale dell'area da Carmignani ed alii (Mem. Des. Della Carta Geol. D'Italia)

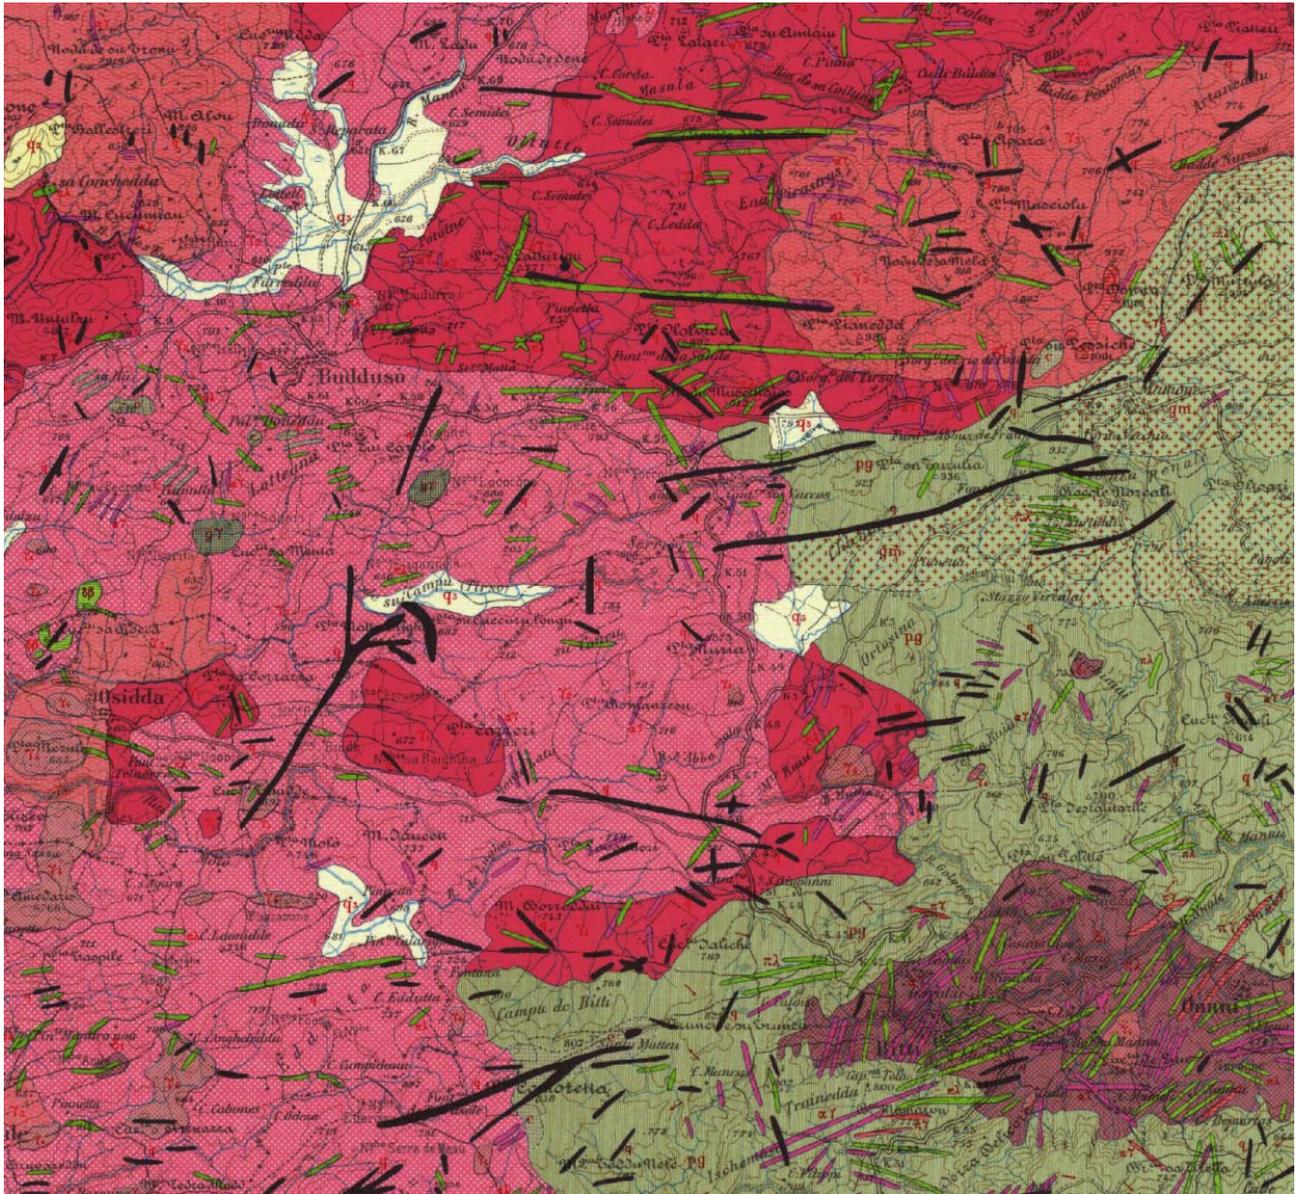


La carta geologica alla scala 1:100.000 della unica stesura di semidettaglio esistente

Successivamente a tale strutturazione collisionale, nel tardo-ercinico segue un'evoluzione caratterizzata dal collasso gravitativo della catena e da rilascio termico (metamorfismo di alto T/P). Nelle aree del Mediterraneo occidentale i processi estensionali legati al collasso dell'orogene ercinico sono attivi da 320 fino ad almeno 280 Ma (e.g. Massiccio Centrale e Montagna Nera: ECHTLER & MALAVEILLE, 1990; Pirenei: GIBSON, 1991). In Sardegna e Corsica l'evoluzione tardo-ercinica della catena, caratterizzata da una dinamica essenzialmente estensionale e/o trans-tensile, è dominata da processi esumativi attivi, come minimo, a partire da 308 Ma (età minima di chiusura della muscovite in migmatiti del complesso metamorfico di alto grado: MACERA et alii, 1989) e coincide con la messa in posto di gran parte delle plutoniti che formano il Batolite Sardo-Corso. Essa si esprime anche con diffuse manifestazioni vulcaniche e sub-vulcaniche in campi filoniani (ATTORI & TRAVERSA, 1986; VACCAIO, 1990) e con la genesi di bacini intracratonici stefaniano-autuniani.



Mappa – L'area del Parco Eolico compresa nella Carta Geologica al 1:250.000

Successivamente, nel Permiano più tardo e poi nel Triassico inferiore un nuovo ciclo magmatico ad affinità alcalina post-orogena (BONIN, 1980), ancora associato a sedimentazione continentale, caratterizza il blocco sardo-corso.

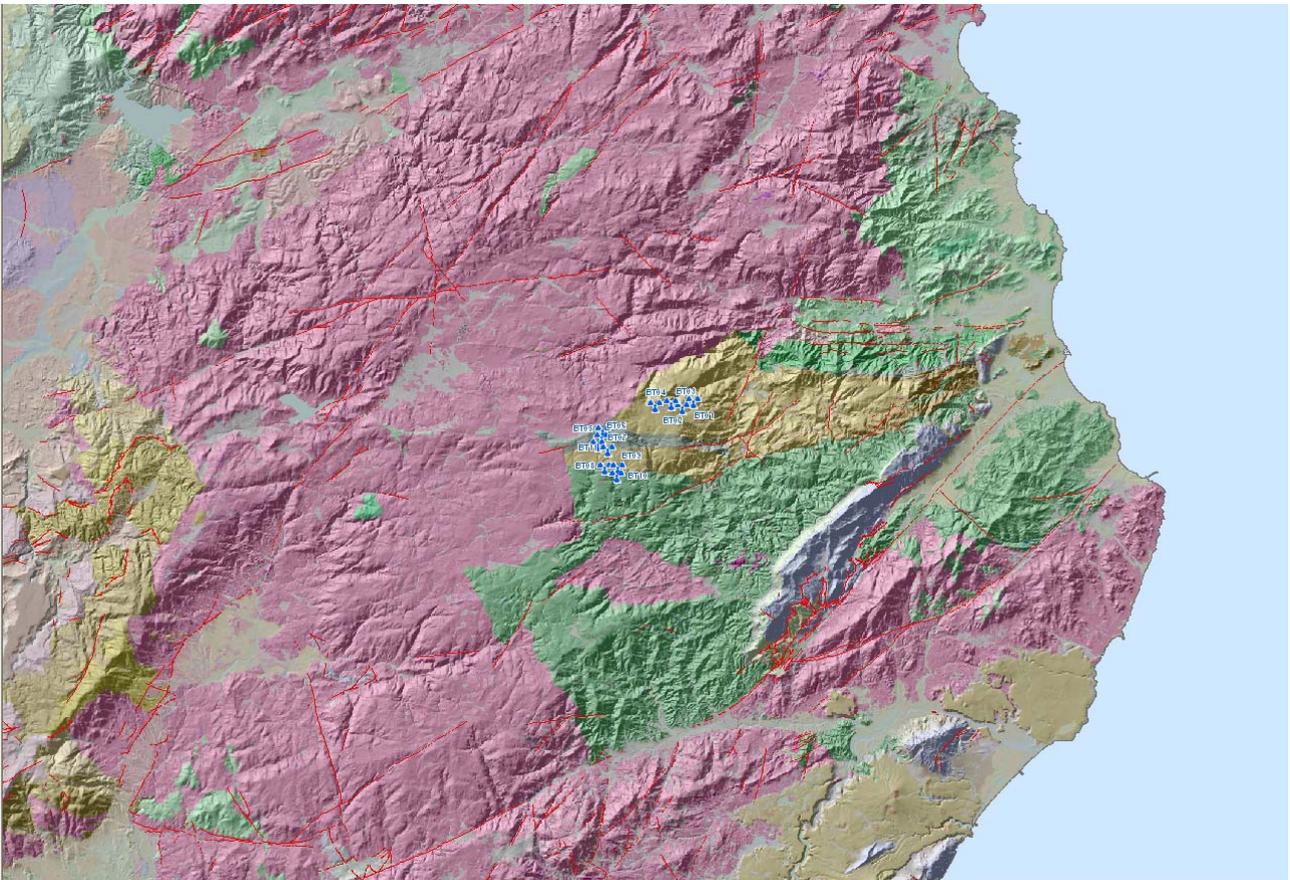

La geologia sovrapposta al modello del suolo per evidenziare correlazione tra forme e litologia



Questo magmatismo in Sardegna è rappresentato da manifestazioni sub-vulcaniche ed effusive (BALZELLI et alii, 1987; CORTESOGNO & GAGGERO, 1999). Esso non può essere riferito al collasso della Catena Ercinica ma piuttosto alla riorganizzazione delle placche legata alla fase di rifting che, manifestatasi con trasgressioni marine fin dal Triassico superiore, porterà all'apertura dell'Oceano Ligure-Piemontese (CORTESOGNO et alii, 1998).

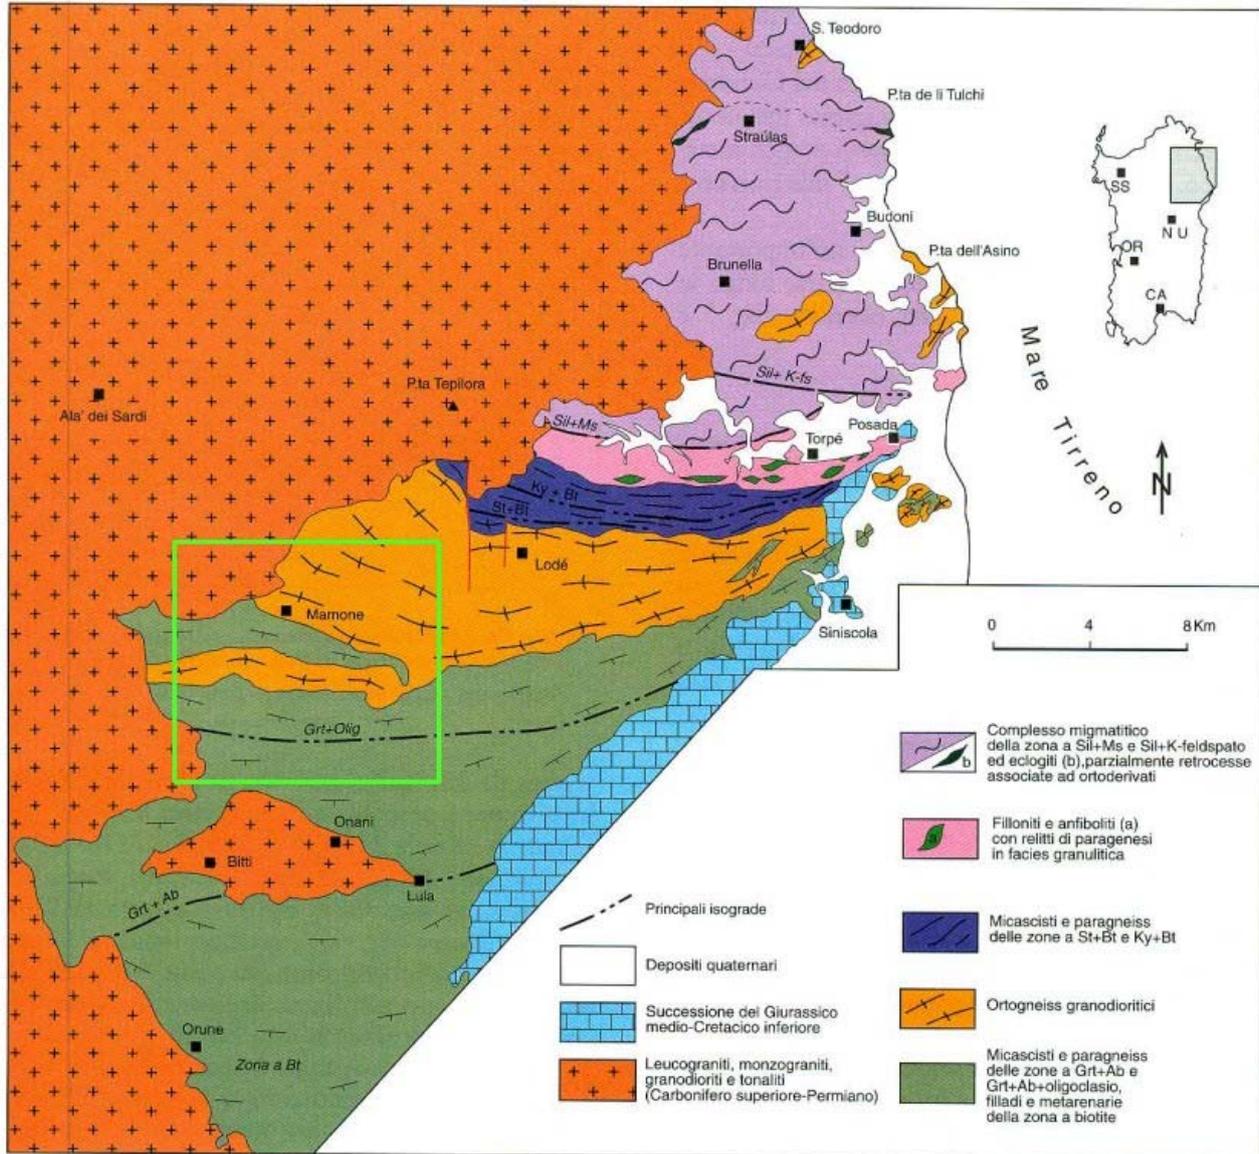


Fig. 49 - Carta schematica del Basamento metamorfico della Sardegna nord-orientale (da ELTER et alii, 1986).
- Tectonic sketch map of the metamorphic basement of northeastern Sardinia (after ELTER et alii, 1986).

Schema strutturale dell'area da Carmignani ed alii (Mem. Des. Della Carta Geol. D'Italia)

Dopo l'Orogenesi ercinica altri settori di crosta strutturata in questo evento sono incorporati nella catena pirenaica, nelle Alpi e nell'Appennino, mentre il settore di crosta che attualmente costituisce il Blocco Sardo-Corso non è coinvolto in importanti eventi orogenici; mancano quindi le successioni alloctone di dominio oceanico che costituiscono l'edificio a falde della Corsica Alpina.

In Sardegna affiorano esclusivamente successioni mesozoiche comuni ai domini europei più esterni, caratterizzate da piattaforme carbonatiche di mare poco profondo; esse sono coinvolte



insieme a successioni sedimentarie e vulcaniche cenozoiche pre-burdigaliane in un'importante tettonica a carattere trascorrente che si manifesta tra l'Oligocene e l'Aquitano. Tale tettonica, con le sue manifestazioni transpressive e transtensive, viene messa in relazione alla collisione, cui è legato l'Appennino settentrionale, tra il blocco Sardo-Corso e l'Adria (CARMIGNANI et alii, 1994b; OGGIANO et alii, 1995; CARMIGNANI et alii 1995).

5.3 COMPLESSI METAMORFICI CONNESSI CON LA COLLISIONE ERCINICA

Come anzidetto, l'evoluzione stratigrafica preercinica (?Precambriano-Carbonifero inferiore) è delineabile con sufficiente chiarezza solo nella Sardegna centro-meridionale, prevalentemente nella Zona esterna e nelle Falde esterne. Andando verso NE, metamorfismo e deformazione aumentano e diventa sempre più difficile l'attribuzione stratigrafica delle metamorfiti. Nelle Baronie, dove le metamorfiti di medio grado presentano la maggiore continuità di affioramento, il grado metamorfico aumenta rapidamente verso NE; in una fascia larga circa cinquanta chilometri si passa infatti dalla facies a scisti verdi a quella anfibolitica e alle migmatiti. Da SW verso NE sono state distinte le zone a clorite, a biotite, a granato, a staurolite + biotite, cianite + biotite, sillimanite + muscovite e sillimanite + K-feldspato. Questa zoneografia è caratteristica di un metamorfismo di tipo barroviano.

Nel complesso migmatitico, come lungo la Linea Posada-Asinara, relitti di paragenesi di alta pressione sono conservati nelle anfiboliti (41) e testimoniano un'evoluzione polimetamorfica per almeno una parte di questo basamento. Nella zona più settentrionale (Gallura) gli affioramenti di metamorfiti sono isolati entro la massa dei granitoidi che diventano il litotipo dominante.

In questo paragrafo descriveremo: il Complesso intrusivo del Carbonifero superiore-Permiano e le metamorfiti di medio e alto grado della Zona interna della catena.

Secondo la ricostruzione geodinamica di CARMIGNANI et alii (1994b), il Complesso migmatitico deriva dalla crosta continentale armoricana, sovrascorsa sul margine Gondwaniano subdotto nel quale sono stati riconosciuti:

- il cuneo di accrezione (Complesso metamorfico ercinico prevalentemente in facies anfibolitica);
- le coperture del margine paleozoico del Gondwana precedentemente descritte (Complesso metamorfico ercinico in facies degli scisti verdi e anchimetamorfico, suddiviso in Falde interne, Falde esterne e Zona esterna).

I due margini sono separati da un'importante zona milonitica: la Linea Posada-Asinara, lungo la quale affiorano relitti di crosta oceanica.

5.3.1 COMPLESSO METAMORFICO ERCINICO PREVALENTEMENTE IN FACIES ANFIBOLITICA

Tutta la zona interna della Catena ercinica sud europea è caratterizzata dal sovrascorrimento di basamenti precambriani di alto grado, con metamorfismo plurifaciale e relitti di paragenesi eclogitiche e granulitiche (innermost cristalline nappes: MATTE, 1983), su unità di grado metamorfico più basso (BURG & MATTE, 1978). Il sovrascorrimento si realizza in regime duttile anche con inversione delle isograde del metamorfismo barroviano nelle unità sottoscorrenti (BURG et alii, 1984). Nel contatto tettonico sono spesso implicati relitti di crosta oceanica (RMEIRO et alii, 1964; BAYER & MATTE, 1979). In Sardegna il Complesso migmatitico ercinico ed il Complesso metamorfico ercinico prevalentemente in facies anfibolitica sono separati dalla Linea Posada-Asinara: una fascia milonitica, costituita da micascisti, paragneiss in facies anfibolitica e quarziti, che attraversa tutta la Sardegna settentrionale dalla foce del fiume Posada fino all'Isola dell'Asinara.



Come le suture oceaniche altrove descritte nella zona assiale della Catena ercinica europea, anche la Linea Posada-Asinara è caratterizzata per tutta la sua lunghezza da corpi di anfiboliti derivate da basalti di crosta oceanica, con relitti di metamorfismo di alta pressione. I corpi principali affiorano nella valle del Posada, nella bassa Gallura e all'Isola dell' Asinara.

Queste anfiboliti contengono relitti di ambientazione granulitica (GHEZZO et alii, 1979; GHEZZO & ORSINI, 1982) e, nella bassa Gallura, di ambientazione eclogitica (OGGIANO & DI PISA, 1992). In termini di elementi maggiori tutte le anfiboliti mostrano composizioni simili a quelle riportate per le tholeiiti oceaniche e le concentrazioni degli elementi con alta forza di campo (HFSE) indicano che i prato liti delle anfiboliti derivano da basalti ad affinità MORB.

Anche i pattern delle terre rare indicano una fusione parziale di una sorgente di tipo MORB impoverita, seguita da frazionamento. Un'isocrona Sm/Nd ha fornito per i protoliti un'età di circa 950 Ma e un rapporto iniziale $^{143}\text{Nd}/^{144}\text{Nd}$ di 0,51167 (CAPPELLI et alii, 1992). La forte anomalia magnetica (CASSANO et alii, 1979) che marca tutta la Linea Posada-Asinara (fig. 50) potrebbe indicare importanti corpi mafici in profondità e suggerisce che tale lineamento rappresenti una struttura di importanza crostale (CARMIGNANI et alii, 1994b).

La Linea Posada-Asinara ha costituito una "zona di debolezza" persistente fino al Terziario. E' caratterizzata da un'importante metamorfismo retrogrado in facies a scisti verdi coevo con movimenti trascorrenti destri tardo-ercinici che interessano entrambi i complessi che essa mette a contatto (ELTER et alii, 1990; OGGIANO & DI PISA, 1992).

Inoltre, nella valle del Posada lo stesso lineamento è riattivato come faglia trascorrente destra anche nel Terziario (PASCI, 1997). Gli originari rapporti tra i due complessi metamorfici conseguenti alla collisione ercinica sono stati quindi modificati a più riprese.

5.3.2 *Micascisti e paragneiss*

Sono attribuiti a questo complesso metamorfiti della zona a Grt + Ab e Grt + oligoclasio, derivate da originarie successioni silicoclastiche.

Si tratta di una importante, monotona successione di quarziti, metarenarie e micascisti. I termini più frequenti sono quelli a dominante fillosilicatica (micascisti a muscovite e biotite) con quantità subordinate di feldspati e quarzo. Seguono, in ordine di abbondanza, i termini metarenacei quarzoso feldspatici con componente fillosilicatica variabile (paragneiss) ed infine i termini quarzitici, talvolta pressoché puri.

5.3.3 *Ortogneiss granodioritici e granitici*

Gli ortogneiss granodioritici ("Ortogneiss di Lodè" Auct.) sono costituiti da orto derivati ben foliati e lineati, con inclusi melanocratici, di composizione gabbrodioritica, isorientati con la foliazione principale. La struttura blastica è costituita da un'associazione di quarzo, plagioclasio di composizione albitico-oligoclasica e subordinato microclino; le miche, rappresentate prevalentemente da biotite, sono organizzate in sottili livelli lepidoblastici anastomizzati intorno a domini a tessitura granoblastica, evidenziando la foliazione gneissica. Sono evidenti strutture indicative di un'importante deformazione milonitica, come livelli di quarzo ricristallizzato dinamicamente, strutture "S-C", porfiroclasti asimmetrici, ecc .. FERRARA et alii (1978) datano queste rocce a 453 ± 10 Ma.

Le facies leucocratiche ("Gneiss occhiadini" Auct.) hanno un'età radio metrica di 441 ± 33 Ma (FERRARA et alii, 1978) e una struttura occhiadina con porfiroclasti di quarzo, K-feldspato e plagioclasio in matrice essenzialmente muscovitico-cloritico-biotitica.

Queste metamorfiti sono state oggetto di numerosi studi a carattere geochimico, petrografico e radiometrico (RICCI, 1972; DI SIMPLICIO et alii, 1974a; DI SIMPLICIO et alii, 1974b; FERRARA et alii, 1978; MEMMI et alii, 1982; ELTER et alii, 1990). La formazione deriva da una originaria intrusione



composita. La facies dominante è di tipo granodioritico; le facies leucogranitiche ("Gneiss occhiadini" Auct.) sono sviluppate nelle zone periferiche del complesso plutonico.

5.3.4 Paragneiss e micascisti in facies anfibolitica (39) e con sovraimpronta di alta temperatura

Sono micascisti a Qtz+Pl+Bt+Ms±St±Ky±Grt, alternati a para gneiss derivati da originari litotipi arenacei e pelitico-arenacei, affioranti in corpi isolati di spessore variabile e quarziti. I minerali indice, la staurolite e specialmente la cianite, sono spesso destabilizzati da processi retro-metamorfici.

In Anglona e nell'Isola dell' Asinara i litotipi sopra descritti hanno una differente evoluzione termobarica. Le paragenesi mineralogiche dominanti sono di alto grado e sono caratterizzate dalla presenza di Al₂SiO₅ quasi sempre accompagnato da cordierite. Questa impronta metamorfica di alto gradiente termico è posteriore all'evoluzione metamorfica di tipo barroviano testimoniata dai frequenti relitti mineralogici di staurolite, granato e plagioclasio. Le associazioni di alto gradiente termico documentano una rapida evoluzione decompressiva di alcune aree del basamento ercinico.

5.3.5 Anfiboliti con relitti di paragenesi eclogitica

All'interno dei micascisti precedenti affiorano corpi di anfiboliti derivate dal metamorfismo di basalti ad affinità oceanica (CAPPELLI et alii, 1992).

Sono corpi lenticolari ettometrici, talvolta con scistosità pervasiva parallela a quella dell'incassante, che affiorano nella valle del Posada, presso il Lago del Coghinas, nella bassa Gallura e nell'Isola dell' Asinara (fig. 53 e fig. 55). Queste anfiboliti mostrano caratteri mineralogici complessi che ne rivelano un' evoluzione metamorfica composita.

L'associazione mineralogica dominante comprende anfibolo, plagioclasio e granato. Frequenti strutture simplettitiche ad albite e clinopirosseno saliti co sono riconoscibili e sono probabili testimoni della destabilizzazione di pirosseno onfacitico di cui alcuni granuli sono conservati all'interno del granato (OGGIANO & DI PISA, 1992). Altre evidenze, quali strutture coronitiche di titanite intorno a rutilo ed ilmenite e plagioclasio attorno a granato (comunemente ritenute tipiche di retrometamorfismo da condizioni di alta pressione in rocce basiche), permettono di interpretare queste anfiboliti come eclogiti retrocesse, la cui evoluzione sembra differente da quella delle retro-eclogiti segnalate da MILLER et alii (1976) e FRANCESCHELLI et alii (1998).

5.4 COMPLESSO MIGMATITICO ERCINICO

5.4.1 Migmatiti

Il Complesso migmatitico affiora a N della Linea Posada-Asinara entro i granitoidi. I protoliti sono con ogni probabilità precambriani. Secondo CARMIGNANI et alii (1994b) il Complesso migmatitico costituisce una falda cristallina sovrascorsa, durante la collisione ercinica, sulle metamorfite di medio grado che affiorano lungo la Linea Posada-Asinara.

La litologia dominante è costituita da migmatiti che mostrano una certa eterogeneità di tipologie tessiturali e composizionali (metatessiti, diatessiti, ecc.). Le metatessiti comprendono rocce che mostrano una più o meno pronunciata differenziazione selettiva in domini composizionali. Questa si manifesta con la formazione di leucosomi disposti in alternanza discontinua (da millimetrica a decimetrica) con melanosomi e paleosomi (La terminologia qui adottata per illustrare i caratteri tessiturali delle migmatiti è quella proposta da JOHANNES, 1988). I leucosomi hanno composizione trondhjemitoidale (contengono per lo più quarzo e plagioclasio, raro è il feldspato



alcalino) ed hanno struttura granoblastica, spesso orientata. I melanosomi sono composti da biotite, quarzo, plagioclasio, sillimanite, granato, muscovite. Queste strutture di tipo stromatico sono da attribuire a processi di smistamento in solidus, cioè non dovuti a fusione parziale in clima anatettico, e sono piuttosto frequenti (FERRARA et alii, 1978; OGGIANO & DI PISA, 1988; PALMERI, 1992).

I processi responsabili di una tale strutturazione vengono ricondotti ad una molteplicità di fattori, tra i quali quelli legati a meccanismi di pressure solution sembrano i più efficaci (SA WYER & BARNES, 1988).

Le diatessiti sono rappresentate da rocce in cui è evidente una mobilitazione anatettica. Tra esse si osservano strutture agmatitiche, nebulitiche, a schlieren, che indicano un grado pronunciato di mobilitazione, come pure strutture di tipo stromatico discontinuo, testimoni di processi di fusione parziale essenzialmente in situ.

Abbondante è lo sviluppo di feldspato alcalino che, assieme a plagioclasio e quarzo, costituisce la paragenesi fondamentale dei leucosomi. La composizione modale e le strutture di cristallizzazione rinvenibili al loro interno porta a considerarli corrispondenti a termini di minimum melt crostale a spese di protoliti ricchi in componente arenacea, come potrebbe essere suggerito dalla composizione isotopica iniziale dello stronzio calcolata a 300 Ma (età minima presunta per il processo anatettico) di alcuni di essi ($^{86}\text{Sr}/^{87}\text{Sr} \sim 0,7105; 0,7108$; DEL MORO et alii, 1996). Il carattere tessiturale di maggior rilievo all'interno delle diatessiti è la compresenza di leucosomi a composizione trondhjemitoida, del tutto simili a quelli rinvenuti all'interno delle metatessiti, e di leucosomi a composizione granitica di natura anatettica. I rapporti di antecedenza osservabili sul terreno indicano chiaramente che i leucosomi trondhjemitoidi sono precedenti a quelli anatectici a composizione granitica (OGGIANO & DI PISA, 1988).

5.4.2 Ortogneiss e anfiboliti

All'interno del Complesso migmatitico sono stati distinti ortogneiss e corpi mafici e ultramafici.

Gli orto gneiss hanno caratteri composizionali e tessiturali molto vari; si va da gneiss monzogranitici, con relitti di grossi individui di K-feldspato in cui ancora si osservano relitti di tessiture occhiate (Porto Ottiolu, Golfo Aranci: Gallura, P.ta Scorno: Isola dell'Asinara, fig. 59), a gneiss granodioritici (diga del Liscia, Gallura, Tanaunella: Baronie, ecc.). L'ortogneiss di Tanaunella, in virtù di un'età Rb/Sr di 458 ± 31 Ma, è stato assimilato agli ortogneiss ordoviciani conosciuti sia nella zona esterna che nel complesso in facies anfibolitica (DI SIMPLICIO et alii, 1974a).

Le mafiti ed ultramafiti (38) costituiscono corpi ettometrici all'interno delle migmatiti e mostrano un'evoluzione plurifaciale con uno stadio precoce di alta temperatura e pressione intermedio-alta (granulitico- eclogitico). I corpi mafici con relitti di metamorfismo granulitico, come quelli di Montigu Nieddu in Gallura (GHEZZO et alii, 1979) e di P.ta Scorno all'Isola dell'Asinara (CASTORINA et alii, 1996), sono interpretati come corpi basici stratificati intrusi in crosta inferiore. Altre anfiboliti con relitti eclogitici (p.ta de li Tulchi: Gallura, MILLER et alii, 1976) potrebbero derivare da tholeiiti continentali e testimoniare una fase di rifting del Paleozoico inferiore (RICCI & SABATINI, 1978).

5.5 IL COMPLESSO INTRUSIVO ERCINICO

Annullando i movimenti della deriva miocenica della Sardegna, le strutture fondamentali del basamento paleozoico sardo trovano la loro prosecuzione nei Mauri (W_{ESTPHAL} et alii, 1976), nella Montagna Nera e nel Massiccio Centrale Francese (ARTHAUD & MATTE, 1977).


Il basamento metamorfico è costituito sia da Falde Esterne che da Falde Interne, le seconde sono presenti nella parte settentrionale dell'Isola.



I granitoidi tardo-ercinici costituiscono circa un quarto della Sardegna ed insieme con le intrusioni granitoidi della Corsica, formano il Batolite Sardo-Corso. Questo è il Batolite più importante della Catena Ercinica Europea, esteso per una lunghezza di 400 Km ed una larghezza di oltre 50, che si è messo in posto in un intervallo di tempo di circa 60 Ma, nel Visseano – Namuriano per i granitoidi della Corsica settentrionale (Rossi et alii, 1988), e nel Permiano Inf. per i massicci leucomonzogranitici come quelli di Buddusò (CASTORINA & PETRINI, 1989) e Tempo Pausania (DEL MORO et alii, 1996). Il lungo intervallo di tempo della messa in posto del batolite ha determinato cambiamenti nel quadro geodinamico che hanno determinato una elevata variabilità delle caratteristiche geotermiche e strutturali del complesso.

Nel Batolite Sardo-Corso, infatti vengono distinte due associazioni principali: una magnesio-potassica di età visseana-namuriana, presente nella Corsica settentrionale, e una calcicalina, riferibile al Carbonifero superiore-Permiano inferiore, che praticamente costituisce la quasi totalità dei granitoidi della Corsica meridionale e della Sardegna (ORSINI, 1980; COCHERIE, 1985; ROSSI & COCHERIE, 1991). A queste si aggiunge un'attività magmatica post-orogena a carattere alcalino anorogenco del Permiano medio-Triassico inferiore ben documentata solo in Corsica e che a rigore dovrebbe essere considerata post-batolite.

Secondo Rossi & Cocherie (1991) le tre associazioni presenti nel Batolite Sardo-Corso sono caratterizzate da età e profondità di messa in posto decrescenti, procedendo dall'associazione calcicalina magnesio-potassica a quella alcalina post-orogena.

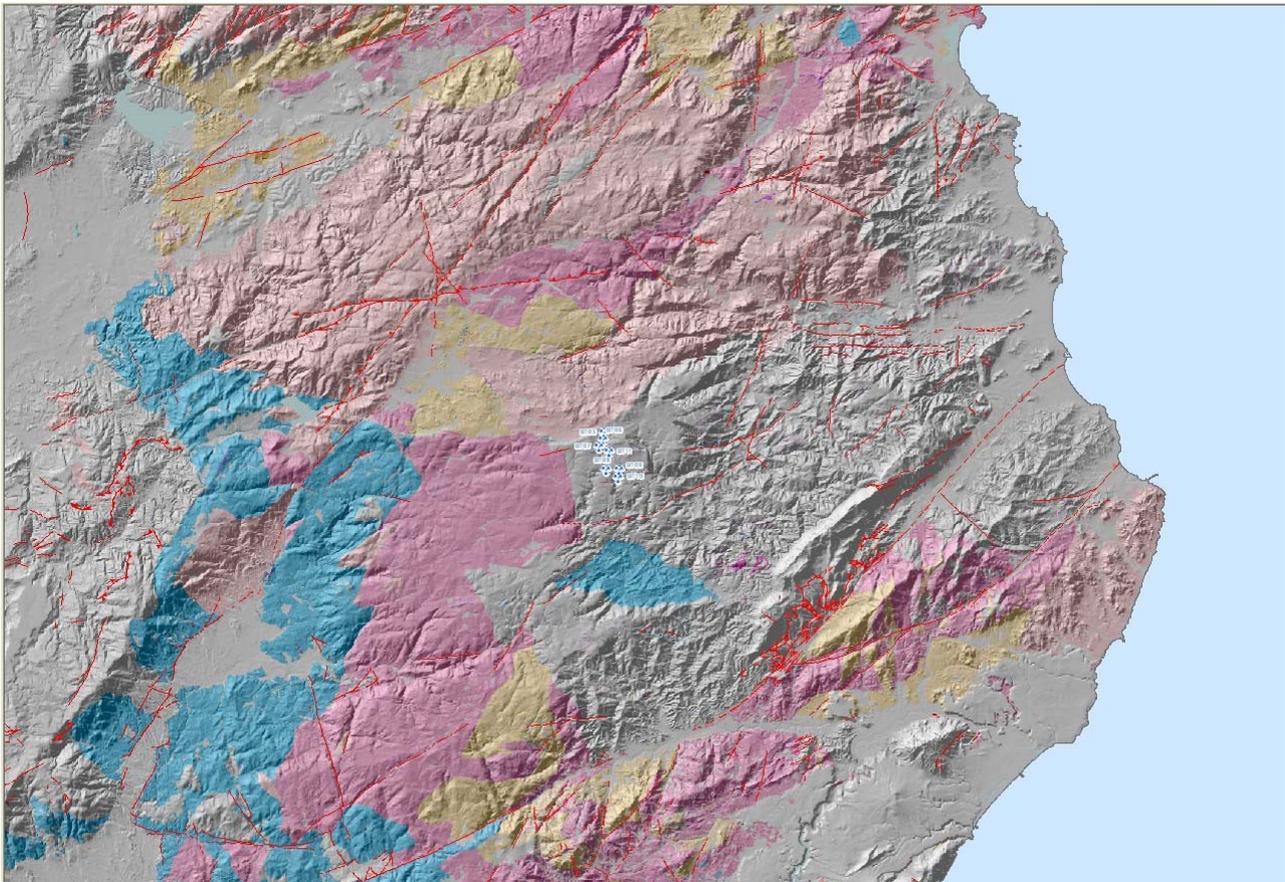


Mappa – Le intrusioni maggiormente basiche (tonaliti e gabbri in azzurro) sono le più antiche come messa in posto, seguite dalle facies granodioritiche (in rosa intenso), monzogranitiche (in giallo-arancio) fino ai leucograniti (in rosa chiaro)



Per la prima associazione di età namuriana (335-340 Ma), sono state stimate profondità corrispondenti 5-6 Kb; per la seconda, con età di messa in posto collocate tra 313 e 280 Ma (COCHERIE, 1985), sono stimate profondità di messa in posto a livelli anchi-epizonali, come nella Sardegna meridionale, oppure in crosta di origini più profonde ma già esumata e parzialmente erosa (CORTESOGNO et alii, 1998); come nella Bassa Gallura (Sardegna settentrionale), dove i monzograniti del massiccio di Tempio Pausania intrudono anche sedimenti e vulcano-sedimenti di età permo-carbonifera (DEL MORO et alii, 1996).

Per quanto concerne i rapporti tra la messa in posto dei vari plutoni e la tettonica ercinica, Grezzo & Orsini (1982) hanno distinto tra plutonici sin-, tardo- e post-tettonici, in riferimento all'ultima fase deformativa ercinica, ritenuta da questi autori ancora compressiva e, quindi, collocata all'interno della dinamica collisionale della catena. Solo le età radiometriche e le strutture esibite dai granitoidi appartenenti all'associazione magnesio-potassica della Corsica settentrionale sono compatibili con una messa in posto durante un regime collisionale ercinico ancora attivo.

In Sardegna, dove è presente solo l'associazione calcicalina, le età radiometriche, i rapporti tra filiazioni interne alle intrusioni e la strutturazione generale della catena, suggeriscono che l'assetto deformativo rilevato all'interno delle intrusioni, talvolta acquisito in condizioni di solid state flow da parte delle intrusioni, sia da mettere in relazione a zone di taglio transtensive successive all'impilamento delle falde, come nel Monte Serpeddi e Settefratelli (CARMIGNANI et alii, 1985), o comunque a zone di taglio connesse con una tettonica decompressiva, come nella Bassa Gallura (OGGIANO & DI PISA, 1988; MACERA et alii, 1989).

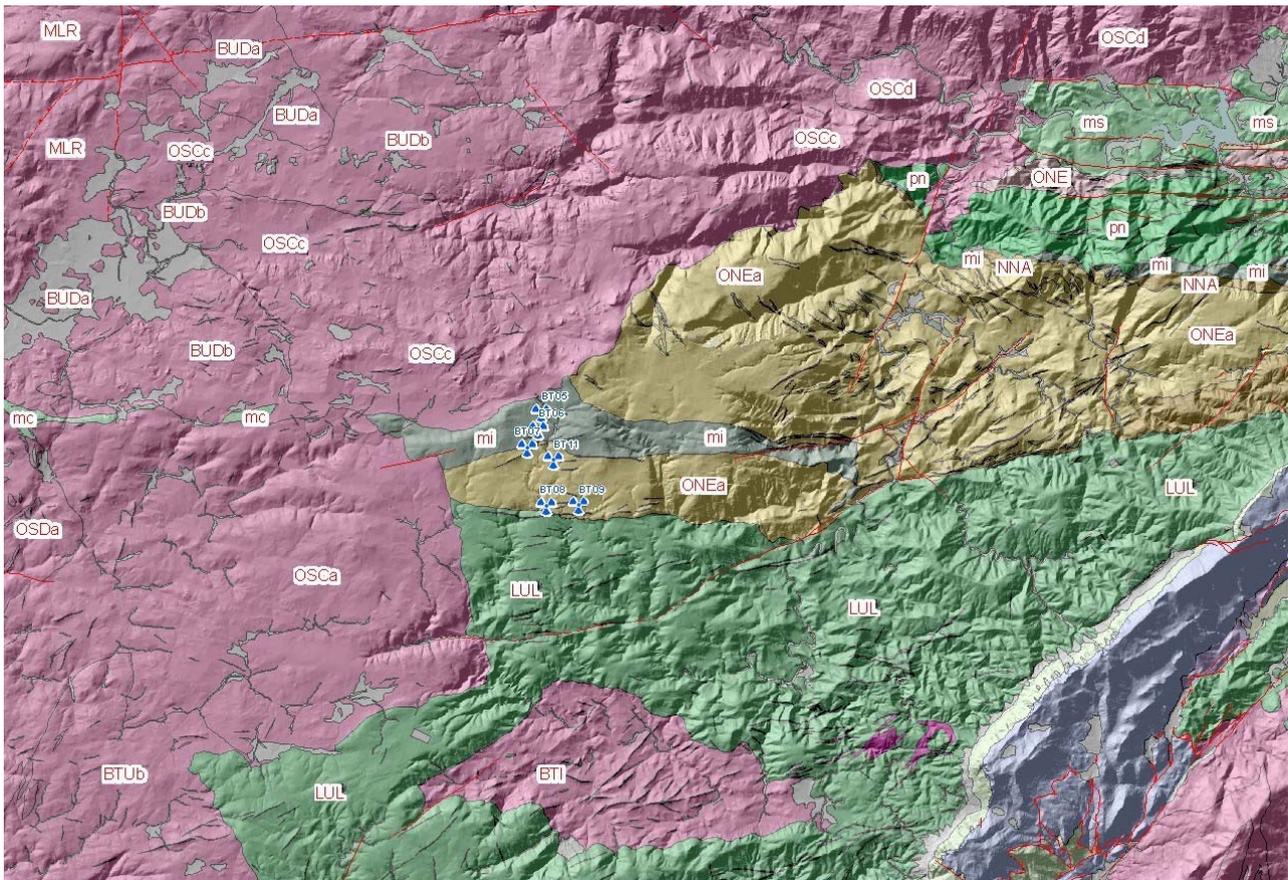

Mappa - La geologia dell'area con le quattro formazioni principali che interessano il sedime di progetto dei 6 aerogeneratori



In definitiva la messa in posto del batolite sardo è da ricondurre alla tettonica estensionale legata al collasso gravitativo della catena ercinica. Tale tettonica in Sardegna è sicuramente attiva a partire da almeno 307 Ma, cioè dalle più antiche età di chiusura isotopica Rb-Sr delle muscoviti dei graniti analettici della Bassa Gallura (la cui genesi è legata al regime esumativi della catena; MACERA et alii, 1989), e prosegue fino almeno all'Autuniano. Ad essa è ricondotto il metamorfismo regionale di alta T/P che si manifesta in alcuni settori della catena nel Nord-Sardegna (DI PISA & OGGIANO, 1987b; DEL MORO et alii, 1991; DI PISA et alii, 1993), lo sviluppo di bacini stefano-autuniani ed il vulcanismo calcalcalino del Permiano. Gran parte del platonismo calcalcalino del batolite sardo deve perciò ritenersi coevo alle vulcaniti ed ai sedimenti (almeno della loro parte basale) presenti nei bacini stefano-autuniani. In definitiva tali vulcaniti possono presentare la manifestazione effusiva del magmatismo essenzialmente intrusivo del batolite (ROSSI et alii, 1993; DEL MORO et alii, 1996).



Foto – Le granodioriti etero granulari (OSCa) a grandi fenocristalli di KFd

E' evidente che la connotazione sin-tettonica (sensu GREZZO & ORSINI, 1982) delle intrusioni vada più semplicemente ricondotta al quadro cinematico (comunque estensionale) esistente durante la loro messa in posto. Tale quadro, oltre che nel tempo, può variare anche nello spazio, per cui intrusioni coeve possono mostrare tessiture fortemente foliate oppure isotrope a seconda dei loro rapporti spaziali con zone di taglio. Per questo motivo nella distinzione delle diverse unità intrusive si è preferito non assegnare al "fabric" interno delle plutonici particolari significati in relazione alla storia tettonica ercinica, distinguendo solo i granitoidi foliati che esibiscono filiazioni acquisite in condizioni reologiche che variano dal submagmatic flow al solid state flow. Quasi tutte le altre intrusioni mostrano una più o meno marcata orientazione acquisita in condizioni di magmatic flow (CERCHI & MUSUMECI, 1992).

Per ciò che concerne i caratteri composizionali, il carattere calcalcalino dell'associazione granitoidale sarda è stato messo in evidenza da tempo ((DI SIMPLICIO et alii, 1974; ORSINI, 1980; BRALIA et alii, 1981; GREZZO & ORSINI, 1982; POLI et alii, 1989). Il complesso delle intrusioni mostra una grande eterogeneità petrografica che varia da quarzodioriti fino a leucomonzograniti a due miche, definendo trends da calcalcalino-trondhjemitici a calcalcalino-monzogranitici, in accordo con quelli definiti da



Lameyre & Bowden (1982). La serialità calcalcalina è indicata anche da alcuni caratteri mineralogici come la biotite ferrifera con tendenza evolutiva verso altri tenori in Fe + Mn, l'anfibolo di tipo ferro-orneblenda a tendenza tchermakitica, il plagioclasio zonato con zonature tipo patchy-zoning (Orsini, 1980). Le proporzioni dei vari termini dell'associazione calcalcalina, secondo la valutazione di Orsini (1980) sono così schematizzabili:

- granitoidi di composizione intermedia con SiO₂ 60-65% (tonaliti e granodioriti), 7% del totale d'affioramento;
- granitoidi di composizione acida con SiO₂ 60-75% (granodioriti e monzograniti), occupanti una superficie pari al 60% del totale dell'affioramento;
- granitoidi super-acidi con SiO₂ 75-78% (monzograniti e alaskiti, leucograniti s.l.), occupanti circa il 33% dell'affioramento;
- masse basiche occupanti una superficie totale < di 1%.

Il secondo gruppo di granitoidi, con carattere metalluminoso, è quello che presenta maggiore disomogeneità; più omogenei sono i leucomonzograniti, tra i quali non sono rare le intrusioni peralluminose.

Nel settore del Parco Eolico i granitoidi affiorano estesamente in tutto il territorio ed in particolare in modo continuo nel settore orientale.

I rapporti di campagna suggeriscono la precoce messa in posto, a livelli altocrosta, come piccoli filoni-strato suborizzontali e/o piccoli laccoliti, di una sequenza tonalitico-granodioritica che mostra strette affinità con la sequenza precoce riconosciuta nell'Arburese e nel Sàrrabus (zona Burcei - M. Narba).

Essa si trova a diretto contatto con il basamento metamorfico e risulta smembrata da una sequenza prevalentemente granodioritica, articolata in più corpi plutonici che di norma mostrano una marcata struttura orientata per flusso magmatico.

I leucograniti sono successivi a tutto il complesso plutonico e producono localmente effetti termometamorfici sulle granodioriti incassanti.

Lo schema di messa in posto di tipo basico==>acido, insieme alla presenza di una precoce sequenza tonalitico-granodioritica a diretto contatto con il basamento paleozoico, suggeriscono l'ipotesi di una periodica risalita di liquidi contenenti un'abbondante frazione fenocristallina attraverso fratture transtensive, con movimento rotazionale dei prismi e spostamento laterale delle masse già parzialmente consolidate.

Questo schema è molto simile a quello evidenziato nei complessi plutonici presenti nella parte frontale dell'edificio a falde (Arburese e Sàrrabus; BROTTU & MORBIDELLI, 1974; SECCHI, 1987; BROTTU *et alii*, 1994).

5.5.1 Il corteo filoniano

Tutto il batolite è intersecato da un corteo filoniano acido e basico caratterizzato da un ampio spettro composizionale e da complessi rapporti con le rocce incassanti. Le orientazioni prevalenti dei filoni variano progressivamente da direzioni mediamente NE-SW nella Sardegna settentrionale, a direzioni N-S fino a NNW-SSE in quella meridionale.

GHEZZO & ORSINI (1982) descrivono sinteticamente il complesso filoniano del basamento sardo. I principali tipi petrografici riconosciuti sono: filoni basici ad affinità calcalcalina e shoshonitica (BECCALUVA *et alii*, 1981), filoni lamprofirici, filoni camptonitici (BALDELLI *et alii*, 1987), e filoni a composizione da intermedia ad acida, per lo più associati alle plutoniti del batolite e probabilmente ad esse geneticamente collegati.

ATZORI & TRAVERSA (1986) distinguono i seguenti gruppi di filoni: (a) filoni calcalcalini (a composizione da andesite basaltica a riolite); (b) basalti ad affinità tholeitica e transizionale; (c) rioliti a carattere peralluminoso; (d) basalti alcalini, hawaii e mugeariti.



5.6 COPERTURE TARDO-PALEOZOICHE E MESO-CENOZOICHE

5.6.1 SUCCESSIONE VULCANO-SEDIMENTARIA TARDO-PALEOZOICA

Successioni vulcano-sedimentarie tardo-paleozoiche giacciono in netta discordanza angolare sul basamento metamorfico in molte parti dell'Isola, in bacini di età stefaniano-permiani sviluppatasi durante la fase distensiva post-collisionale, contemporaneamente all'esumazione delle metamorfite ed alla messa in posto del batolite e del suo corteo filoniano (CARMIGNANI *et alii*, 1992).

Il ciclo inizia localmente (Iglesiente, Sardegna SW) con sedimenti stefaniani (COCOZZA, 1967; DEL RIO & PITTAU, 1998) e forse del Westfaliano D (FONDI, 1979), ma nei bacini della Sardegna centro-orientale i termini più antichi sono generalmente ritenuti autuniani (CASSINIS *et alii*, 1999, e bibliografia). In Nurra, GASPERI & GELMINI (1980) hanno distinto i depositi autuniani (Formazione di Punta Lu Caparoni) dal resto della sovrastante successione detritica permo-triassica; questi autori correlano i primi, dal punto di vista lito e crono-stratigrafico, con tutti i depositi riferibili al Permiano inferiore della Sardegna centrale e sud-orientale. Dal punto di vista biostratigrafico le flore fossili autuniane presenti nella Formazione di Punta Lu Caparoni (PECORINI, 1962; GASPERI & GELMINI, 1980) sono confrontabili con quelle rinvenute durante il rilevamento a Perdasdefogu e in affioramenti limitrofi (RONCHI & SARRIA, 1996; RONCHI *et alii*, 1998).

In alcune aree della Sardegna orientale, in particolare in Ogliastra, sono presenti tre bacini: Perdasdefogu, Escalaplano e M. Ferru. Quest'ultimo rappresenta essenzialmente un bacino magmatico, mentre i primi sono costituiti da depositi continentali fluvio-lacustri con associate vulcaniti prevalentemente acide, depositi in limitate depressioni tettoniche del basamento.

Analoghe successioni si ritrovano, sullo zoccolo ercinico di buona parte dell'Europa meridionale (CASSINIS *et alii*, 1995, 1999; SCHOLLE *et alii*, 1995a; e bibliografie).

La composizione delle vulcaniti è variabile da riolitica ad andesitica. Queste rocce si sono messe in posto sia come lave che come piroclastiti e brecce vulcaniche; sono inoltre presenti corpi subvulcanici di composizione prevalentemente riolitica (Porfidi quarziferi *Auct.*). Questa attività vulcanica è generalmente collegata al grande complesso calcocalino prevalentemente intrusivo che chiude il ciclo orogenico ercinico; le età radiometriche mostrano peraltro che diversi granitoidi e filoni di porfidi granitici sono coevi alla sedimentazione ed all'attività vulcanica dei bacini stefano-permiani.

Movimenti tettonici, alla fine del Permiano, hanno più o meno fortemente dislocato i depositi tardo-ercinici, con basculamenti di blocchi che hanno portato la superficie di trasgressione e gli strati sovrastanti ad inclinazioni fino a 70° (BOI *et alii*, 1989).

5.6.2 SUCCESSIONI SEDIMENTARIE MESO-CENOZOICHE

Nel Mesozoico l'Isola non è interessata da importanti fasi deformative. Fino al Giurassico inferiore la Sardegna costituiva un alto strutturale in parte a lungo emerso, probabilmente una propaggine del Dominio Brianzonese delle Alpi occidentali (BARBERI & CHERCHI, 1980, 1980, e bibliografia). Su questo alto strutturale la trasgressione è avvenuta in maniera completa solo nel Dogger, quando si è stabilita una vasta piattaforma carbonatica, i cui resti sono presenti anche nell'area, ove ricoprono in discordanza sia il basamento paleozoico sia le successioni stefano-permiana e triassica.

Dove la successione mesozoica è più completa (Nurra, Sulcis) è documentata una lacuna, talvolta associata a discordanza angolare, che comprende il Cretacico medio (Fase Austriaca). Alla fine del Cretacico si ha nuovamente un'emersione che sembra interessare tutta l'Isola; la lacuna comprende quasi tutto il Paleocene (Fase Laramica).



Depositi trasgressivi dell'Eocene inferiore sono ben rappresentati nella Sardegna meridionale ed anche nell'area. Con l'Eocene medio-superiore in tutta l'Isola tornano a ristabilirsi condizioni di continentalità (Fase Pirenaica) che perdurano per l'intero Oligocene.

Al passaggio Oligocene-Miocene il blocco sardo-corso ha funzionato da retropaese della catena nord-appenninica ((ALVAREZ & COCOZZA, 1974; CARMIGNANI *et alii*, 1994, 1995, 1994, 1995). Sia la "Corsica ercinica" che la Sardegna settentrionale sono interessate da una importante tettonica trascorrente che, attenuata, arriva ad interessare anche la zona.

In Sardegna di solito le trascorrenti seguono discontinuità del basamento ereditate dalla tettonica ercinica (PAsCI, 1995, e bibliografia), con interferenze che determinano un loro andamento non rettilineo. Questa geometria di faglie non rettilinee provoca zone di transpressione in cui le successioni mesozoiche possono essere piegate e raddoppiate, o il basamento può essere carreggiato sulle coperture, e zone di transtensione con sviluppo di bacini *pull-apart* colmati da depositi prevalentemente continentali dell'Oligocene superiore-Aquitano, con innesco dell'attività piroclastica del ciclo calcareo (OGGIANO *et alii*, 1995; ASSORGIA *et alii*, 1995).

Durante il Miocene inferiore e medio, contemporaneamente alla rotazione del blocco sardo-corso (Burdigaliano; ALVAREZ & COCOZZA, 1974) ed all'apertura del Bacino Balearico e del Tirreno settentrionale, si sviluppa tra il Golfo di Cagliari e quello dell'Asinara un sistema di fosse con sedimentazione prevalentemente marina, a cui sono intercalati notevoli spessori di vulcaniti a chimismo variabile da basaltico a riolitico e con chiara affinità calcareo. L'età radiometrica dei prodotti magmatici, compresa tra 30 e 14 Ma, con un netto massimo di frequenza intorno a 19 Ma (BECCALUVA *et alii*, 1985, 1989), è in buon accordo con i dati stratigrafici.

La successione è suddivisa in numerose formazioni pre-, sin- e post-rift (CHERCHI & MONTADERT, 1982a,b; CHERCHI & TRÉMOLIÈRES, 1984; CHERCHI, 1985) di ambiente da continentale a lacustre, a marino, sempre con forti apporti terrigeni.

Nella parte orientale dell'Isola sono attribuiti all'Oligocene superiore – Miocene inferiore dei depositi fluviali che, con spessori molto modesti, affiorano anche nel settore.

A partire dal Miocene superiore e nel Plio-Quaternario tutta l'Isola è interessata da un'importante tettonica distensiva (MARINI & MURRU, 1983) a cui sono legate estese manifestazioni vulcaniche prevalentemente basiche e ad affinità alcalina, transizionale e tholeitica, messe in relazione con l'apertura del Tirreno centro-meridionale.

Questa tettonica è ben documentata anche nell'area di studio da sistemi di faglie normali orientate da N-S a NW-SE (nella zona settentrionale), responsabili anche del modellamento del margine continentale centro-orientale dell'Isola.

5.7 LA TETTONICA

I tempi nei quali sono avvenuti i fenomeni geologici e tettonici che hanno portato all'attuale configurazione dell'area centro-mediterranea sono misurabili in milioni di anni.


200 milioni di anni fa America, Africa ed Europa erano riunite in un unico continente (Pangea). Intorno a 180 milioni di anni fa ebbe luogo il distacco tra Africa ed America settentrionale. Questo evento, che portò all'apertura dell'Oceano Atlantico centrale, fu seguito intorno ad 80 milioni di anni fa dal distacco dell'Europa dal Nordamerica e dalla conseguente apertura dell'Atlantico settentrionale. Con il distacco dell'Europa dall'America settentrionale cominciò il moto di convergenza tra Europa ed Africa. I margini continentali di queste due placche entrarono in collisione circa 50 milioni di anni fa.

Intorno a 30 milioni di anni fa cominciò la rotazione del Blocco Sardo-Corso con il suo distacco dalla costa meridionale della Francia e l'apertura del Mediterraneo occidentale.



Successivamente, intorno ad 8 milioni di anni fa cominciò ad aprirsi il bacino tirrenico alle spalle dell'Appennino e dell'Arco Calabro che nel corso della loro formazione avanzarono progressivamente verso l'attuale Valpadana e verso gli attuali mari Adriatico e Ionio.


Le velocità che descrivono il moto relativo tra la placca africana e la placca europea variano da qualche centimetro per anno a frazioni di centimetro per anno. Le velocità di "scarrucolamento all'indietro" dei margini di placca nelle zone di subduzione e le velocità di apertura dei bacini post-collisionali possono essere più elevate, ma di regola non superano i 5-6 centimetri per anno nell'area centro-mediterranea.

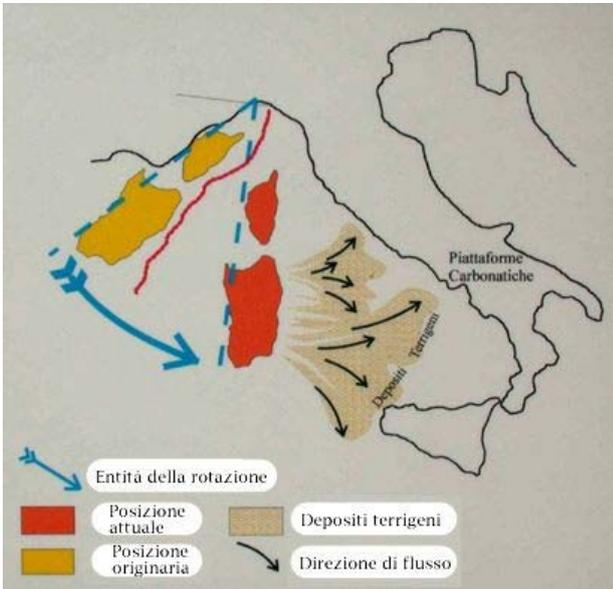

Mapa – La rotazione del blocco sardo - corso

In particolare, nel settore geologico algero-provenzale, un processo di rotazione di blocchi litosferici (sfenocasma ligure) ha portato alla formazione di nuova crosta oceanica e alla rotazione di ca. 35° in senso antiorario del blocco sardo-corso che è così passato da una posizione di continuità con l'area europeo-provenzale all'attuale posizione d'isolamento all'interno dell'area mediterranea.

Tale posizione, raggiunta nel Miocene inferiore (20 milioni di anni fa circa), da allora risulta sostanzialmente stazionaria.

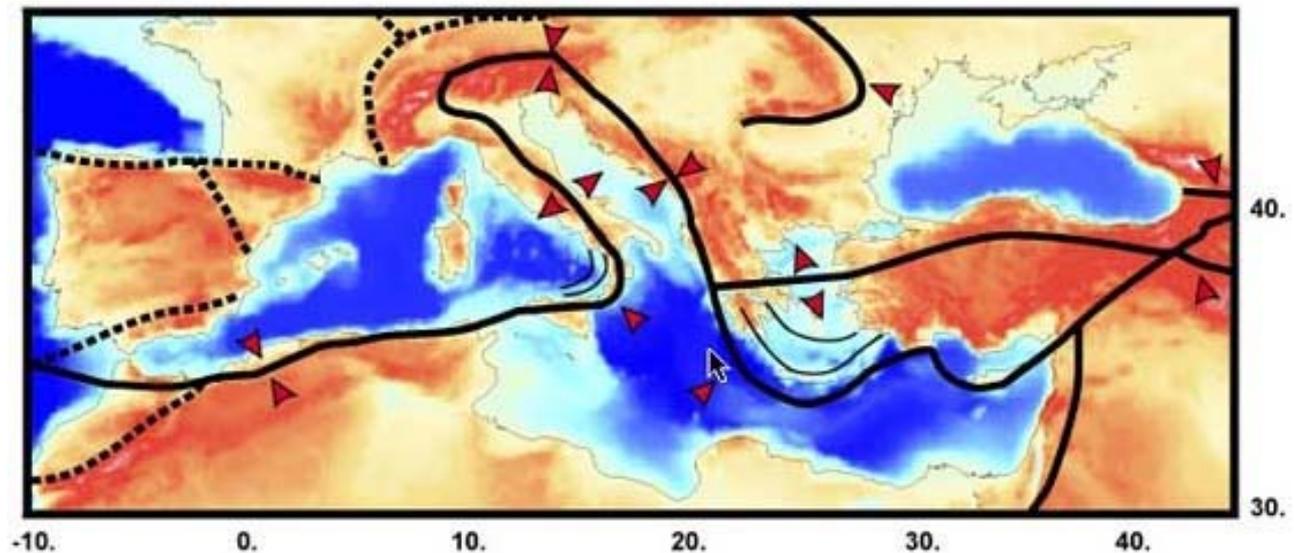


Fonte: INGV

Mapa – Il sistema delle placche nel quale è inserita la Sardegna è il sistema delle compressioni e distensioni cui è sottoposta

La Collisione continentale tra il margine sud-europeo e l'Adria ha causato in Sardegna e Corsica occidentale e meridionale estese e diffuse faglie trascorrenti con tipiche strutture sia transpressive (con tipiche flower-structures, raddoppio delle coperture mesozoiche e paleogeniche e locali sovrascorrimenti del basamento cristallino paleozoico sulle coperture stesse: ad es. Monte Albo nella Sardegna NE e P.ta Carcina nella Corsica SE) sia transtensive (con sviluppo di bacini



transversivi lungo zone di releasing delle faglie principali: ad es. bacini transversivi dell'Anglona, di Chilivani, Ottana, ecc.).

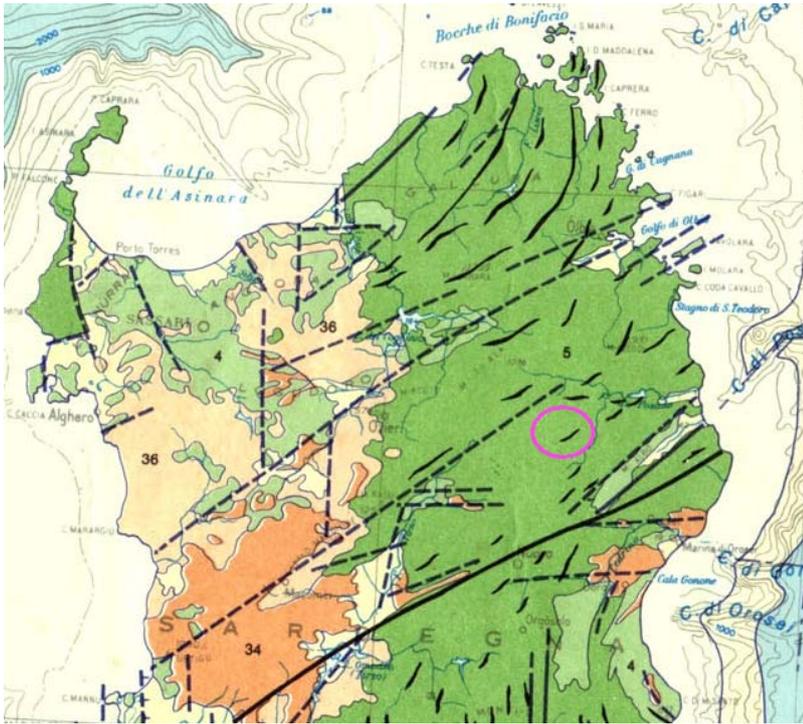


Contemporaneamente all'azione dello sfenocasma ligure venne attivato, in fase post-collisionale, un nuovo processo di subduzione a est del blocco sardo-corso, con l'associata formazione di un arco vulcanico (vulcanismo calcalkalino sardo).

Mapa della tettonica del S della Sardegna (da Carmignani et alii, Mem Descr Carta Geol. Strutt. Sardegna op. cit.)

Su scala geologica le modeste velocità di movimento descritte, possono produrre sostanziali modificazioni paleogeografiche, con la creazione di oceani dove prima esistevano continenti o con

la costruzione di gigantesche catene di montagne dove prima si estendevano spazi oceanici.

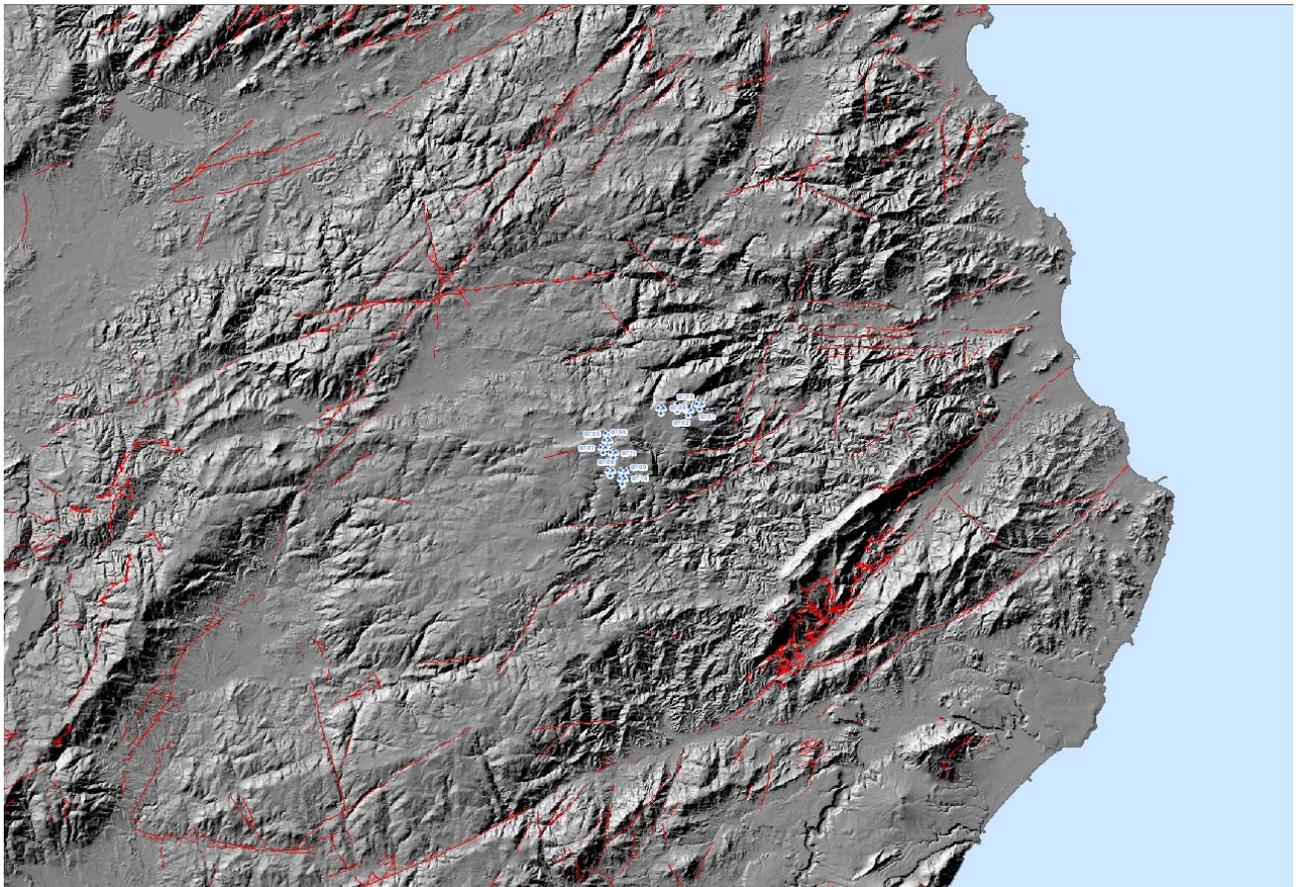

Mapa – La disseminazione delle strutture tettoniche lineari e delle tracce delle superfici di sovrascorrimento in ambito locale mostra come la posizione del Parco Eolico si trovi in ambiti scevri da alcuna problematica




5.8 ASPETTI STRUTTURALI DELL'AMBITO LOCALE

Le grandi lineazioni strutturali, ed in gran parte i sistemi di faglie minori che caratterizzano l'area, mostrano un trend comune a tutta l'area che si mostra come il complesso cicatriziale del sistema delle falde, delle intrusioni granitiche e della tettonica disgiuntiva successiva.

Ciò che affiora nel settore, ben riconoscibile è in sistema delle falde metamorfosate e caratterizzato da una marcata zoneografia metamorfica.

Il settore si trova immediatamente a Sud della Linea Posada-Asinara, lungo la quale affiorano frammenti di crosta oceanica con paragenesi relitte di ambientazione eclogitica (CAPPELLI et alii, 1992).

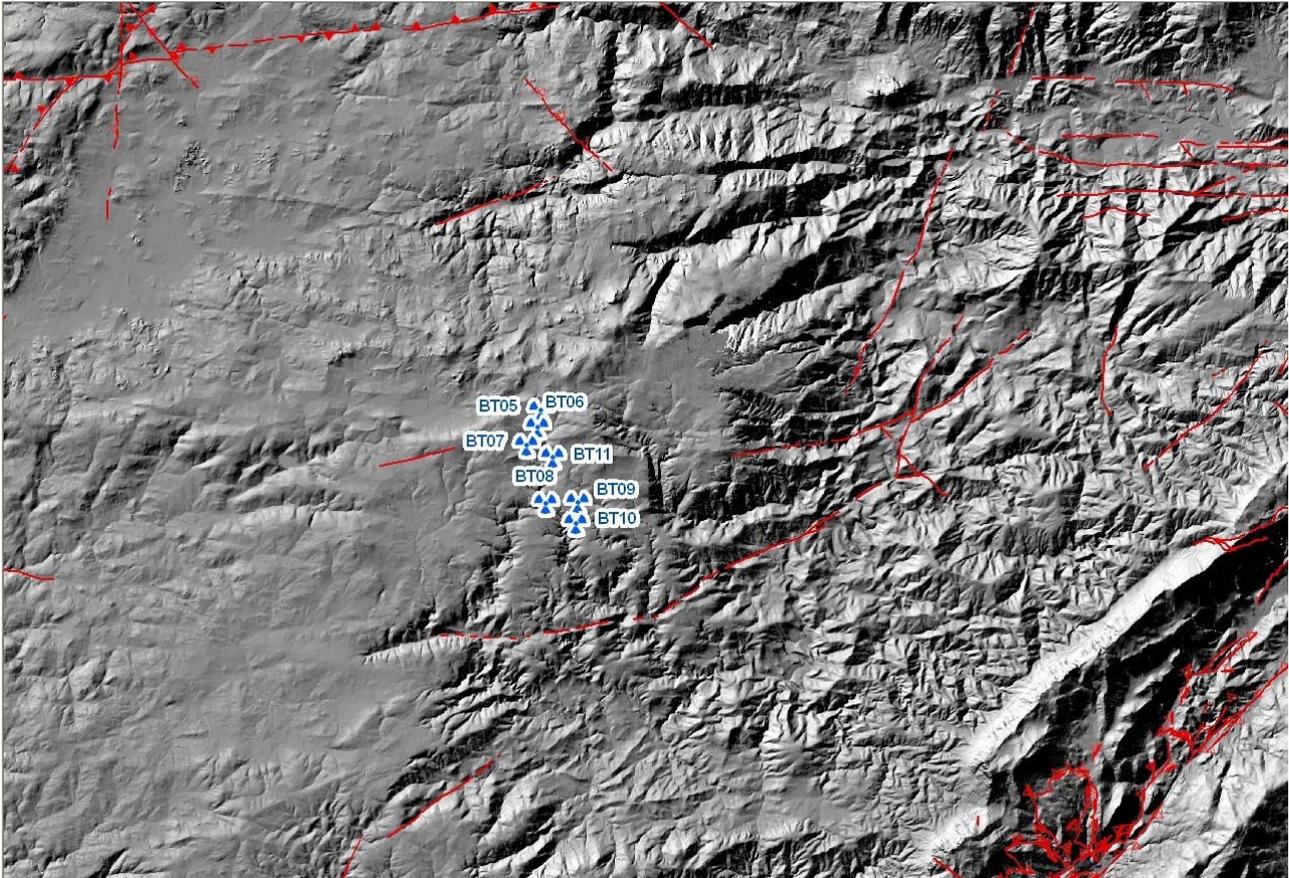

Lineazioni strutturali dell'area vasta del Parco eolico


Il metamorfismo di alto grado caratterizza il sistema dei lembi di falda di copertura delle unità antiche.

Immediatamente a sud del Parco eolico, ritroviamo l'unità delle filladi di Lula che, meno interessata dal metamorfismo, ha caratteristiche meccaniche molto inferiori.


Il sistema di faglie locali è parallelo, in gran parte alle lineazioni principali, rendendo il paesaggio geologico "isorientato" secondo NE-SO.

Tale trama strutturale è poi la guida principale al reticolo idrografico ed al suo approfondimento/ringiovanimento PlioQuaternario.


In particolare, l'area ed il settore del pianoro in generale, costituiscono un alto strutturale omogeneo, tettonicamente stabile e scarsamente suscettibile di ringiovanimenti tettonici.

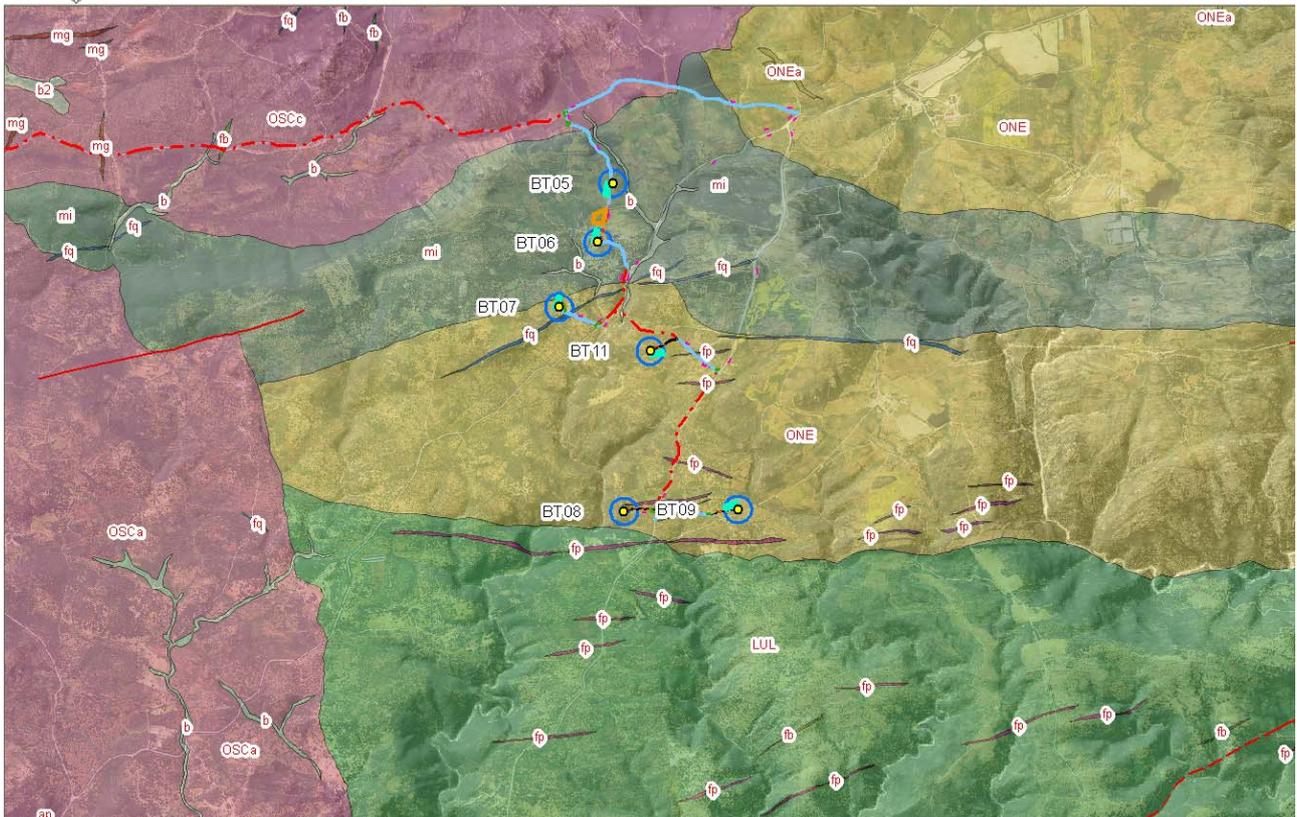


Lineazioni strutturali dell'area ristretta del Parco eolico su ortofoto 2016 e DTM hill shaded

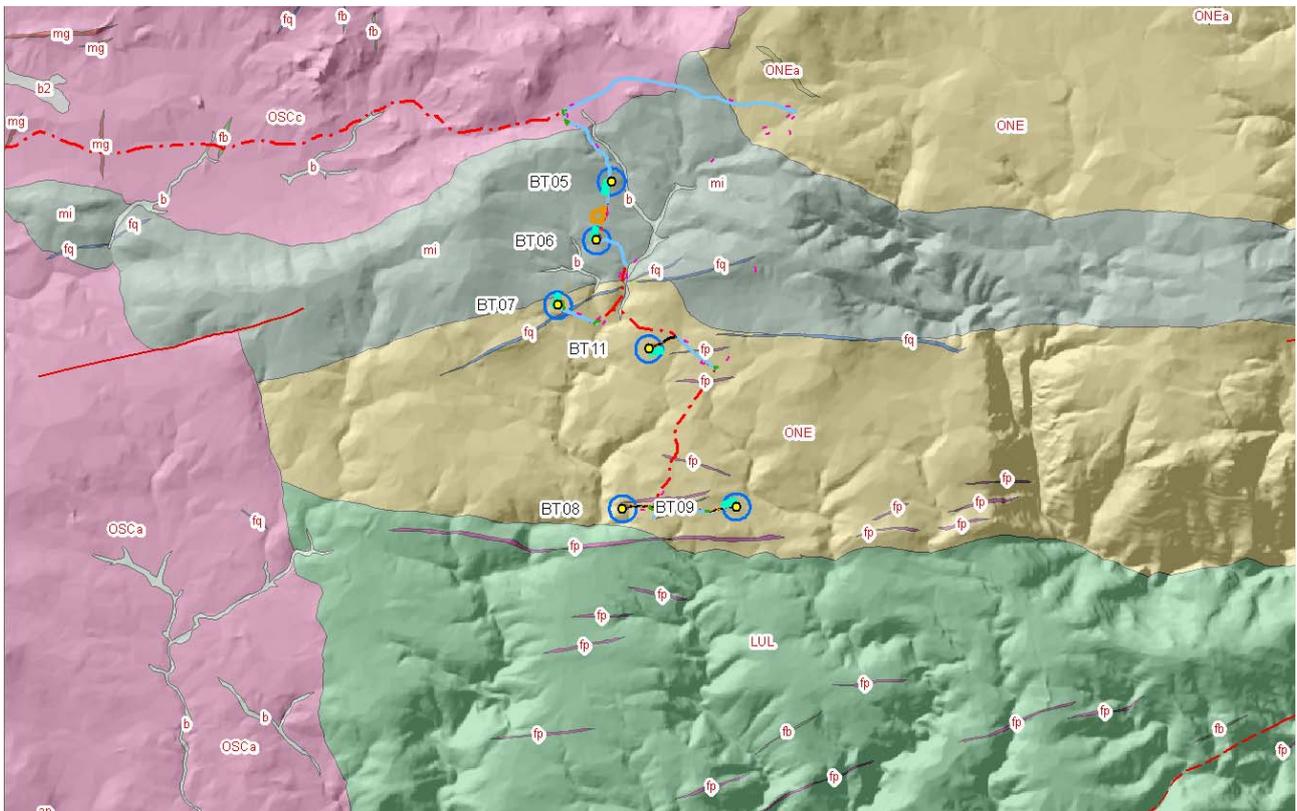

Lineazioni strutturali dell'area ristretta del Parco eolico su DTM hill shaded

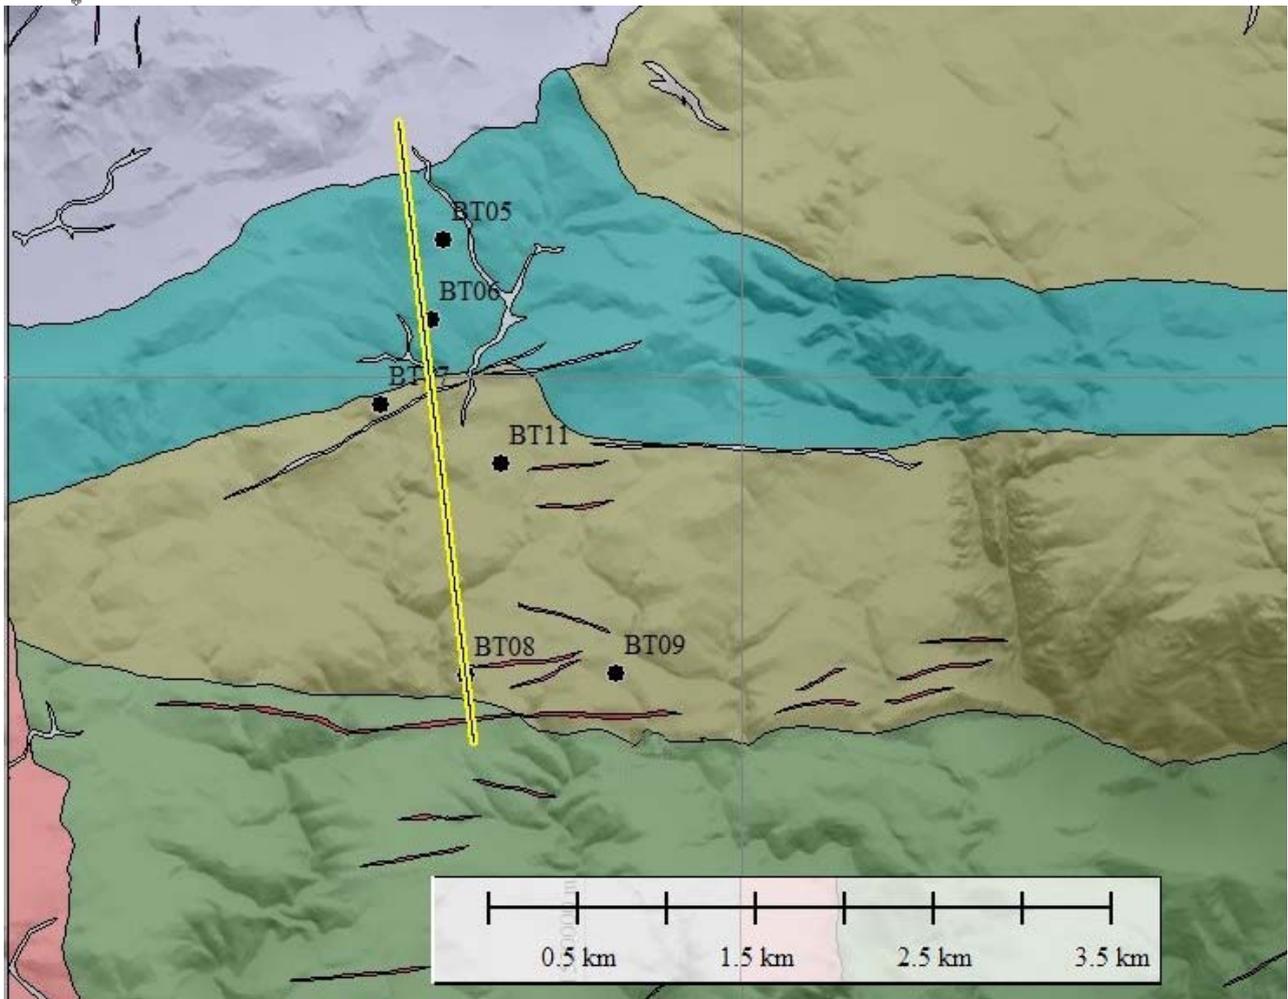

Traccia del profilo su cartografia geologica

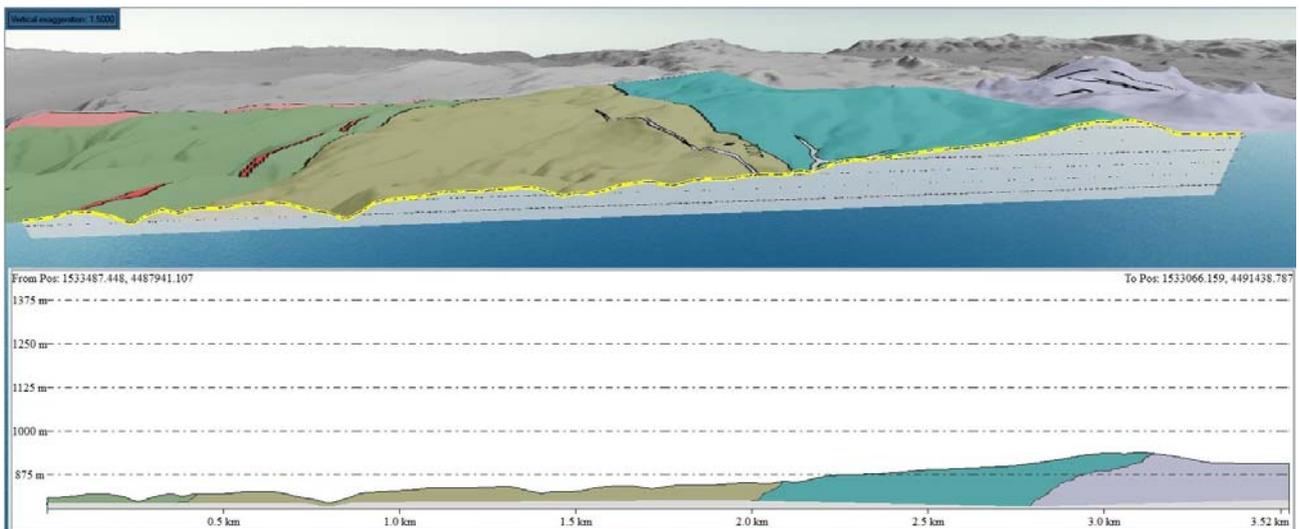


Sezione schematica dei rapporti tra le formazioni presenti nell'area degli aerogeneratori



5.9 CARATTERI IDROLOGICI ED IDROGEOLOGICI

5.9.1 IL SISTEMA IDROGRAFICO DELL'AREA

L'idrografia superficiale è generalmente collegata con le caratteristiche del substrato geologico. Il reticolo idrografico presente è legato alla evoluzione ed in particolare alla reincisione del pianoro.

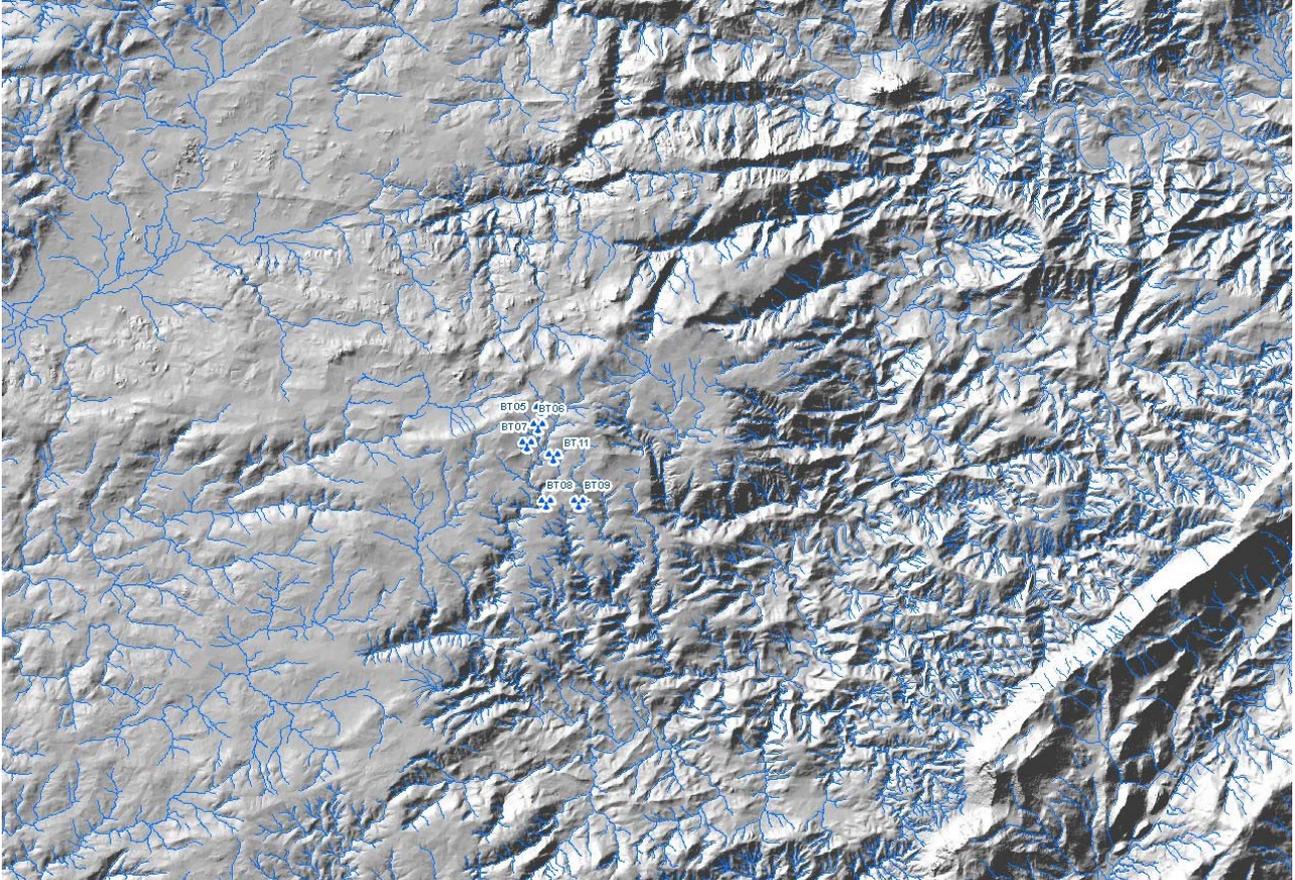

Mapa – Il reticolo idrografico insistente sull'area del Parco Eolico (reticolo idrografico ADIS– RAS)

5.9.2 INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO

Il settore in oggetto è parte dell'Horst tettonico che fa da contraltare alla fossa Sarda, ed è il risultato è il risultato dell'abbassamento del settore della Fossa, che lo ha lasciato isolato a dominare gran parte della dorsale orientale della Sardegna.

Alla fine del paleozoico, l'ingressione marina che preludeva al mare mesozoico, ha spianato interamente l'area.


Degli eventi successivi ad essa, nell'area, non sono rimaste formazioni o litologie alcune.

Solo a sud-est, il sistema del Monte Albo testimonia il Mesozoico e ad Ovest verso il piede del Goceano, sono presenti depositi detritici e localmente formazioni vulcaniche che testimoniano dell'evoluzione del basamento cristallino e delle sue sofferenze geologiche.

Tutta l'area interessata dal Parco è assisa sulle formazioni paleozoiche ultrametamorfiche scarsamente impermeabile o debolmente permeabile.

Solo i fondovalle ospitano depositi detritici significativi e caratterizzati da una permeabilità per porosità degna di nota.

Il reticolo mostra una forma complessa. In parte troviamo un reticolo sovraimpresso ed in parte un reticolo dendriforme.

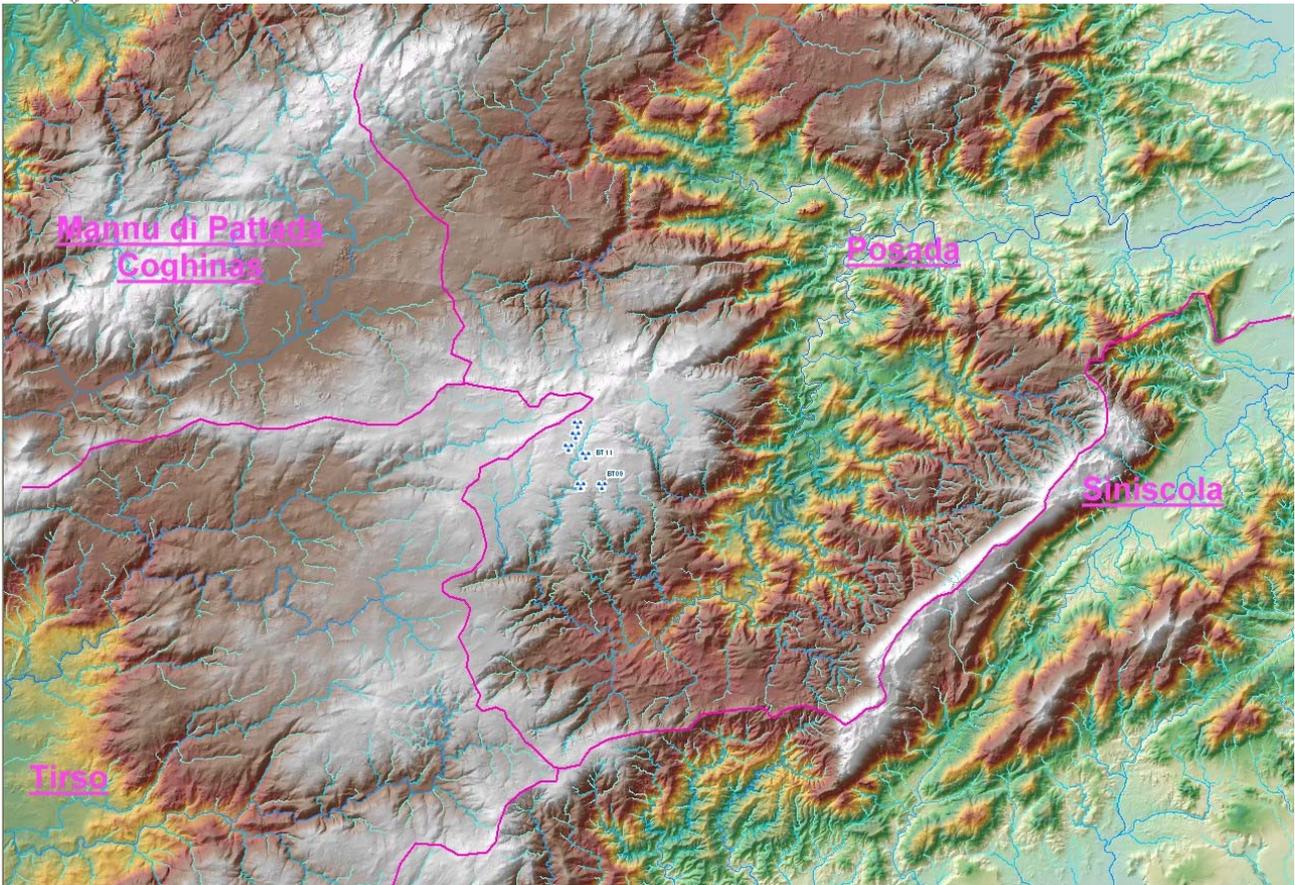

Mappa – Il reticolo idrografico insistente suddiviso per bacini idrografici principali di afferenza ed il Parco Eolico

La complessa geometria delle diverse facies non permette facili e sicure correlazioni stratigrafiche di dettaglio.

La semplificazione della situazione stratigrafica porta all'individuazione di due unità idrogeologiche caratterizzate da diversa permeabilità:

- Formazioni lapidee o parzialmente alterate metamorfiche paleozoiche

Si tratta, in gran parte di vulcanoclastiti o vulcaniti paleozoiche di età ordoviciana, fratturate anche intensamente, ma quasi prive di trasmissività idraulica orizzontale o verticale significativa

- Le alluvioni recenti

Poco cementate e poco costipate, spesso ghiaiose-sabbiose, presentano nel complesso una permeabilità media che, in funzione della percentuale dei materiali fini presenti, può decrescere o aumentare consistentemente.

5.9.3 CIRCOLAZIONE IDRICA SOTTERRANEA

Nel settore di progetto, i suoli, le coltri di copertura presenti e gli strati di arenizzazione delle formazioni ultrametamorfiche e intrusive, nonché dei sedimenti alluvionali, hanno potenza limitata e non sono definibili unità idrogeologiche e in ogni caso non costituiscono "roccia serbatoio".


La circolazione idrica sotterranea dopo una prima infiltrazione, raggiunge le formazioni lapidee ed avviene prevalentemente per frattura.

Il sistema di fratturazione presente nelle unità metamorfiche è costituito da un complesso di fratture derivanti dalle scistosità che e dalla stratificazione che caratterizzano le unità presenti.

Il sistema di fratturazione presente nelle unità intrusive sottostanti è costituito dalle sole fratture della massa intrusiva, indotte dalla tettonica e dalle caratteristiche intime delle formazioni intrusive



per il forte isoriorientamento delle componenti minerali, prevalentemente bidimensionali (miche e macrocristalli di KFd)

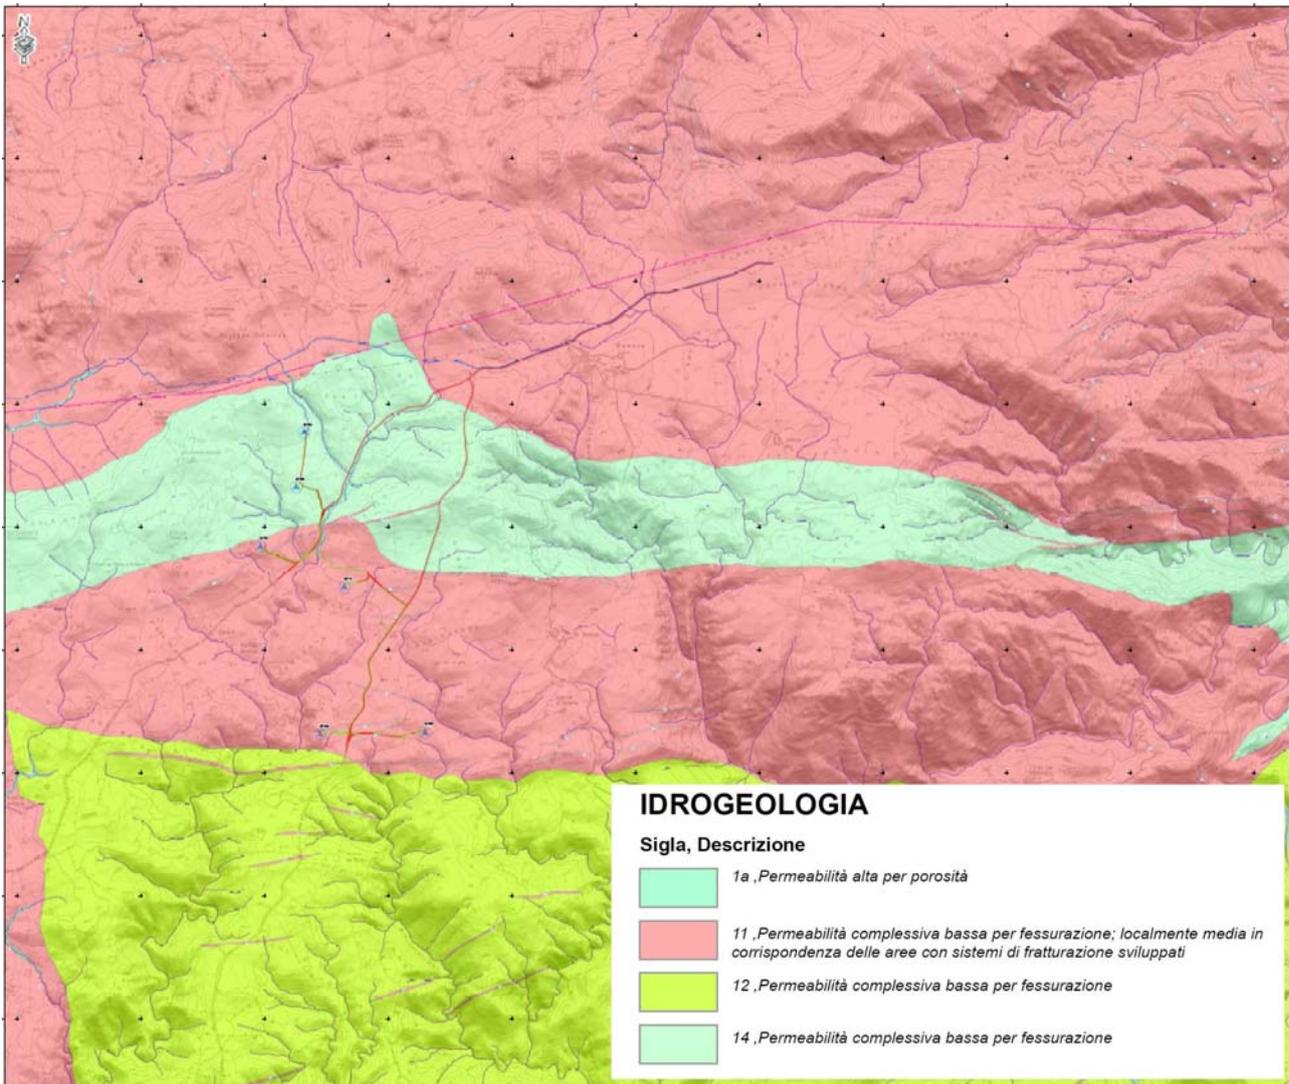

Mappa – L'assetto idrogeologico dell'area con le unità idrogeologiche

La circolazione idrica sub superficiale è direttamente alimentata dalla superficie e quindi è sensibile a quanto su di essa accade (inquinamenti, dispersioni etc.)

Le sorgenti presenti nell'area, aventi rilevanza quanto a portata, sono poche e sono distribuite, ovviamente man mano che le valli fluviali interessano la massa del pianoro.

Molte delle sorgenti sono poste al contatto

5.9.4 CARATTERI IDRAULICI DELLE FORMAZIONI DEL SITO

Le formazioni granitiche arenizzate e le facies arenizzate, sono quindi le formazioni più importanti per quel che riguarda le riserve d'acqua sotterranee dell'area.

5.9.4.1 I depositi detritici di versante

I depositi detritici, che si rinvencono sui versanti dell'area dei progetti, composti da materiale clastico di varie dimensioni e talora blocchi di roccia immersi in matrice sabbiosa e ghiaiosa, presentano permeabilità da media a elevata.

Il loro grado di permeabilità è funzione della maggior o minor quantità di materiali fini presenti, comunque distribuita in modo molto variabile nei profili e nell'area.



Si tratta in ogni caso di terreni eterometrici, sostanzialmente monogenici, con scheletro poco o nulla elaborato distribuito in una matrice sabbiosa e comunque con limitata capacità di accumulo.

5.9.4.2 Le formazioni cristalline (metamorfiche e intrusive)

L'indagine svolta indica che la gran parte della superficie del rilievo costituente il bacino idrografico coinvolto nel progetto (non possiamo considerare il sotteso, in quanto ogni turbina è posta in situazioni sommitali/cacuminali e non sottende bacino idrografico e tantomeno idrogeologico) è costituito dalle formazioni cristalline paleozoiche.

La formazione che interessa gran parte del versante ed in particolare i sedimenti di progetto, sono:

- KB1_002, mi, **Micascisti prevalenti**. ?PRECAMBRIANO-?PALEOZOICO
- KB2_005, ONEa, **Litofacies negli ORTOGNEISS DI LODE'-MAMONE**. Differenziati leucocratici. Meta-aplopegmatiti quarzoso-feldspatiche, a tessitura gneissica fortemente foliata, in bande (originari filoni e ammassi) negli ortogneiss granodioritici. ORDOVICIANO MEDIO.

Si tratta di rocce a permeabilità media, con circolazione per frattura nella parte maggiormente sana e con circolazione per porosità nelle facies maggiormente interessate da fenomeni di arenizzazione ed evidenziate nella carta geologica dalla presenza delle coltri detritiche eluvio-colluviali.

Il volume di roccia serbatoio costituente il sistema orografico sottostante ha un volume importante e conseguentemente, una grande capacità di immagazzinamento. Le emergenze idriche si verificano generalmente ai cambi di pendenza, lungo le principali linee di fragilità e in tutti i contatti che interessano passaggi del flusso da rocce più permeabili a meno permeabili, in conseguenza del ridursi della trasmissività idraulica.

La presenza di roccia affiorante in parte della superficie del territorio interessato, riduce localmente la potenziale infiltrazione delle acque a vantaggio del ruscellamento superficiale.

Un altro fattore che condiziona la potenzialità idrogeologica dell'area è rappresentato dal regime pluviometrico caratterizzato da un andamento discontinuo ed irregolare delle precipitazioni, spesso intense e concentrate, che si alternano a lunghi periodi secchi, nonché dalla copertura vegetale discontinua e dalla pendenza quasi sempre elevata.

5.9.5 GLI ACQUIFERI

L'acquifero più importante dell'area in oggetto è costituito dalla massa rocciosa cristallina paleozoica, parte ultrametamorfica e parte intrusiva.

La permeabilità del complesso cristallino pur limitata alla sola fratturazione in quanto la porosità efficace di tali masse è caratterizzata da un rilascio lento e da una complessiva ridotta capacità di immagazzinamento. Le rocce a maggiore permeabilità presenti sono costituite dai depositi alluvionali purtroppo molto limitati. I corsi d'acqua sono a regime fortemente variabile ma caratterizzate da piccole portate anche nel periodo estivo.

I litotipi sono distinguibili in base alle loro caratteristiche in due classi di permeabilità:

Permeabilità primaria per porosità e secondaria per fessurazione.

Terreni a media permeabilità:

I Comprendono le seguenti unità:

- H00_012, fp, Porfidi granitici, di colore prevalentemente rosato e rossastro, a struttura da afirica a porfirica per fenocristalli di Qtz, Fsp e Bt e tessitura isotropa; in giacitura prevalentemente filoniana, talvolta in ammassi. CARBONIFERO SUP. - PERMIANO
- H00_013, fq, Filoni idrotermali a prevalente quarzo, spesso mineralizzati a barite e fluorite, talora anche con solfuri metallici (Pb, Zn, Cu, Fe, etc). CARBONIFERO SUP. - PERMIANO
- IA3_015, OSCc, Facies Loelle (UNITA' INTRUSIVA DI SOS CANALES). Leucograniti a granato, a grana fine, tessitura isotropa. CARBONIFERO SUP. - PERMIANO
- IA3_017, OSCa, Facies Punta Gomoretta (UNITA' INTRUSIVA DI SOS CANALES). Graniti a cordierite, andalusite e muscovite, a grana media, inequigranulari, porfirici per rari fenocristalli di Kfs biancastri di taglia fino a 3-4 cm, tessitura isotropa. CARBONIFERO SUP. - PERMIANO




- KB1_002, mi, Micascisti prevalenti. ?PRECAMBRIANO-?PALEOZOICO

Terreni ad alta permeabilità:

Comprendono le alluvioni recenti ed attuali, le ghiaie eterometriche in matrice limo-sabbiosa addensata poste lungo il corso dei singoli torrenti adiacenti l'area di intervento.

La loro permeabilità è di tipo primario per porosità interstiziale ($K > 10$ cm/s). Questi litotipi hanno una notevole estensione areale e un potente spessore, ciò gli conferisce i caratteri di un buon acquifero.

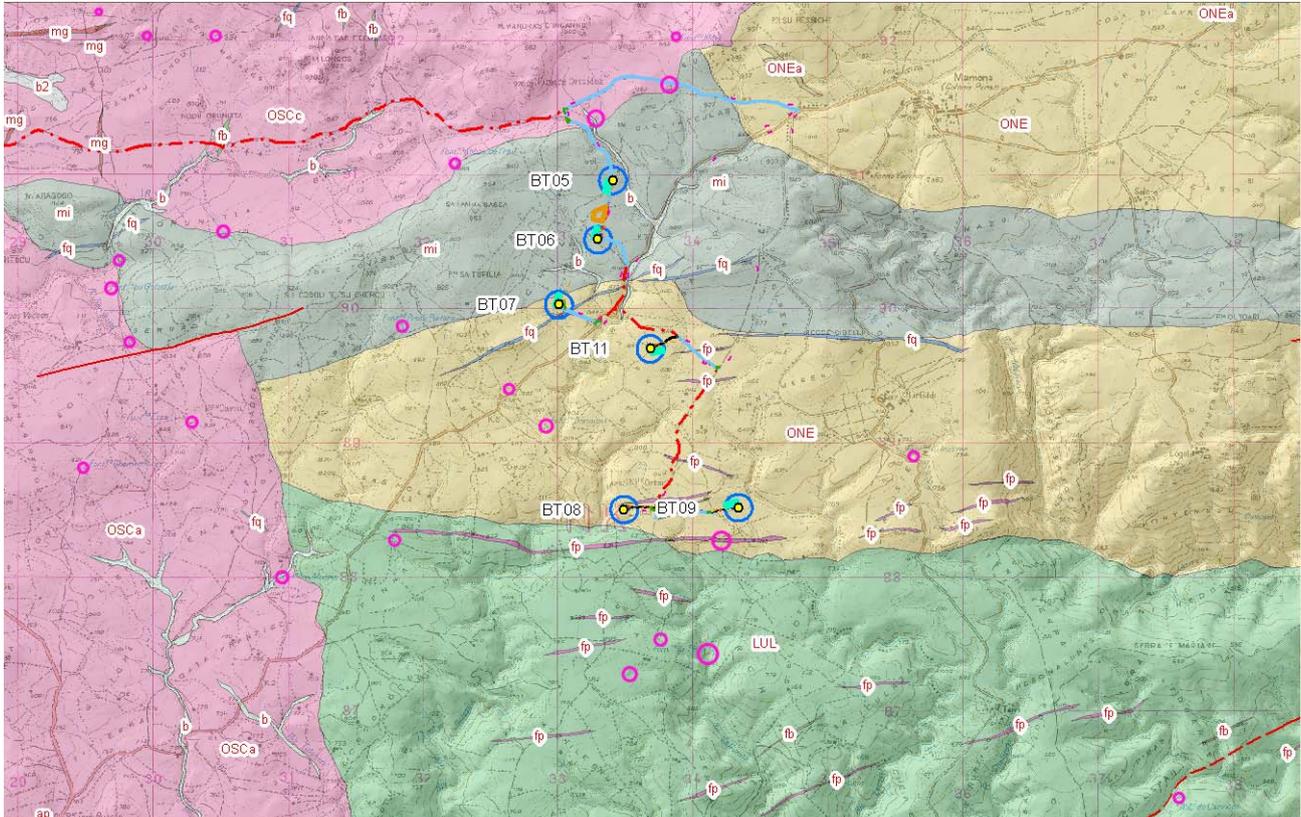

Mappa – L'assetto geologico dell'area con le sorgenti rivenute

5.9.6 MODELLO IDROGEOLOGICO

Il settore di progetto è caratterizzato dalla presenza di incisioni, che adducono i loro apporti verso il bacino del Posada e secondariamente, per continuità idrogeologica, al bacino del Coghinas ed a quello del Tirso.

L'origine dell'attuale assetto geologico, che rappresenta la base per la successiva morfologia quaternaria, è da attribuire, come indicato nel paragrafo "Inquadramento geologico generale", principalmente, a cause tettoniche.

Il settore in oggetto è parte dell'Horst tettonico che fa da contraltare alla fossa Sarda, ed è il risultato è il risultato dell'abbassamento del settore della Fossa, che lo ha lasciato isolato a dominare gran parte della dorsale orientale della Sardegna.

Alla fine del paleozoico, l'ingressione marina che preludeva al mare mesozoico, ha spianato interamente l'area.

Nell'area attorno al settore di progetto non sono presenti formazioni successive alla peneplanazione ercinica, fatti salvi suoli, colluvi e depositi alluvionali nei fondivalle.

Di contro, tutta l'area interessata dal Parco è costituita dalle metamorfite poggianti sulle formazioni intrusive, e altresì, è ricompreso nel Bacino idrografico del Posada.

Il sistema delle opere in progetto non interferisce con le falde freatiche, né con quelle profonde.



5.10 CARATTERI GEOMORFOLOGICI DELL'AREA

L'origine dell'attuale assetto geologico, che rappresenta la base per la successiva morfologia quaternaria, è da attribuire, come indicato nel paragrafo "Inquadramento geologico generale", principalmente, a cause tettoniche.

Il settore in oggetto è parte dell'Horst tettonico che fa da contraltare alla fossa Sarda, ed è il risultato è il risultato dell'abbassamento del settore della Fossa, che lo ha lasciato isolato a dominare gran parte della dorsale orientale della Sardegna.

Alla fine del paleozoico, l'ingressione marina che preludeva al mare mesozoico, ha spianato interamente l'area.

Nell'area attorno al settore di progetto non sono presenti formazioni successive alla peneplanazione ercinica, fatti salvi suoli, colluvi e depositi alluvionali nei fondivalle.

Solo a sud-est, il Monte Albo costituisce un riferimento geologico successivo a tale vasto processo di modellazione geomorfologica.

Di contro, tutta l'area interessata dal Parco è costituita dalle metamorfite e altresì, è ricompreso nel Bacino idrografico del Posada.

Il sito di indagine risulta attualmente morfologicamente e tettonicamente stabile (o quiescente se si preferisce).

Le basi topografiche, morfodigitali e iconografiche, utilizzate in sede di analisi foto interpretativa multi temporale, per consentire un confronto diacronico sono state:

○ FONTI CARTOGRAFICHE TOPOGRAFICHE

- Carta 1:50.000 La Marmora 1834-1839 (raster) (informatizzazione Geostudi)
- Carta 1:25.000 IGM 1890-1930, IGM 1950-1968, IGM 1987-1994 (inf. Geostudi)
- Carta 1:10.000 ETFAS 1952 - 1955 (raster) (fonte R.A.S.)
- Carta 1:10.000 CTR 1968-1970 (raster) (fonte R.A.S.)
- Carta 1:10.000 CTR 1996 - 2000 (vettoriale) (fonte R.A.S.)
- Carta 1:10.000 CTR 2008 GEODB_MP 10k(vettoriale) (fonte R.A.S.)
- Carte 1:2.000 vettoriale di ampie aree (Compucart)
- Carta 1:10.000 DBGT10k(vettoriale) (fonte R.A.S.)
- Carta 1:10.000 DBGT2k (vettoriale) (fonte R.A.S.)

○ FONTI MORFODIGITALI

- DTM a passo 10 m (fonte R.A.S. CNR)
- DTM e DSN a passo 1 m (fonte R.A.S. CNR PSFF)

○ BASI ICONOGRAFICHE


- Immagini satellitari Landsat, SPOT, Quickbird ed Ikonos a varie date dal 1974 al 2017 (fonti varie elaborazione Geostudi)
- Ortofotocarta (ris. 1 m) 1943 RAF (fonte R.A.S.)
- Ortofotocarta (ris. 1 m) 1954 IGM (fonte R.A.S.)
- Ortofotocarta (ris. 0,5 m) 1968 CTR (fonte R.A.S.)
- Ortofotocarta (ris. 0,5 m) 1977 ERSAT (fonte R.A.S.)
- Ortofotocarta (ris. 1 m) 1998 AIMA (fonte R.A.S.)
- Ortofotocarta (ris. 1 m) 2000 Ferretti (fonte R.A.S.)
- Ortofotocarta (ris. 1 m) 2003 AGEA (fonte R.A.S.)
- Ortofotocarta (ris. 1 m) 2004 Nistri (fonte R.A.S.)
- Ortofotocarta (ris. 0,7 m) 2005 IKONOS (fonte R.A.S.)
- Ortofotocarta (ris. 0,5 m) 2006 Ferretti (fonte R.A.S.)
- Ortofotocarta (ris. 0,2 m) 2008 Ferretti (fonte R.A.S.) solo area costiera
- Ortofotocarta (ris. 0,5 m) 2010 Ferretti (fonte R.A.S.)
- Ortofotocarta (ris. 0,5 m) 2012 (fonte BING)
- Ortofotocarta (ris. 0,5 m) 2013 (fonte Google Earth)
- Ortofotocarta (ris. 0,5 m) 2013 Ferretti (fonte R.A.S.)



- Ortofotocarta (ris. 0,2 m) 2013 aree urbane Ferretti (fonte R.A.S.)
- Ortofotocarta (ris. 0,2 m) 2016 Ferretti (fonte R.A.S.)
- Ortofotocarta (ris. 0,2 m) 2019 Ferretti (fonte R.A.S.)
- Aerofoto Voli vari raddrizzate b/n a 50 cm, 1m o 2 m rettificata (1943, 1954, 1960, 1965, 1968, 1973, 1987 e 1992, 1995, 1996 e 1998) (fonti varie elaborazione Geostudi)
- Immagini Geoeye, Quickbird e Ikonos da Google (dal 2002 al 2019)

Sono state consultate numerose fonti bibliografico-cartografiche, prima analizzate e poi sintetizzate, che vengono elencate di seguito, utilizzate per le valutazioni sulla instabilità. In particolare, sono state consultate :

- **Progetto Aree vulnerate Italiane (AVI) - Gruppo Nazionale Difesa Catastrofi Idrogeologiche del CNR (GNDCICNR)**, si tratta di una raccolta di dati storici di piene e frane messe a disposizione per la consultazione al sito internet www.gndci.cnr.it;
- **Progetto SCAI - Studio sui Centri Abitati Instabili – Gruppo Nazionale Difesa Catastrofi Idrogeologiche del CNR G.N.D.C.I.**
- **Le frane della Sardegna – Sebastiano Crinò – da “L’ingegnere” – Roma, 1930;**
- **Censimenti e catalogazioni o raccolta di notizie effettuati presso Province, Comunità Montane, Comuni limitrofi;**
- **Progetto VAPI – Valutazione delle Piene in Sardegna – Pubblicazione CNR 1418;**
- **Memorie e testimonianze storiche di particolari eventi di piena e di frana storica;**
- **Piano Gestione Rischio Alluvioni PGRA (agg. 2021/10/15);**
- **Servizio Geologico Nazionale (SGN) in collaborazione con le Regioni e le Province Autonome**
- **Progetto IFFI, Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia, messo a disposizione nel sito dell’ISPRA o IFFI;**

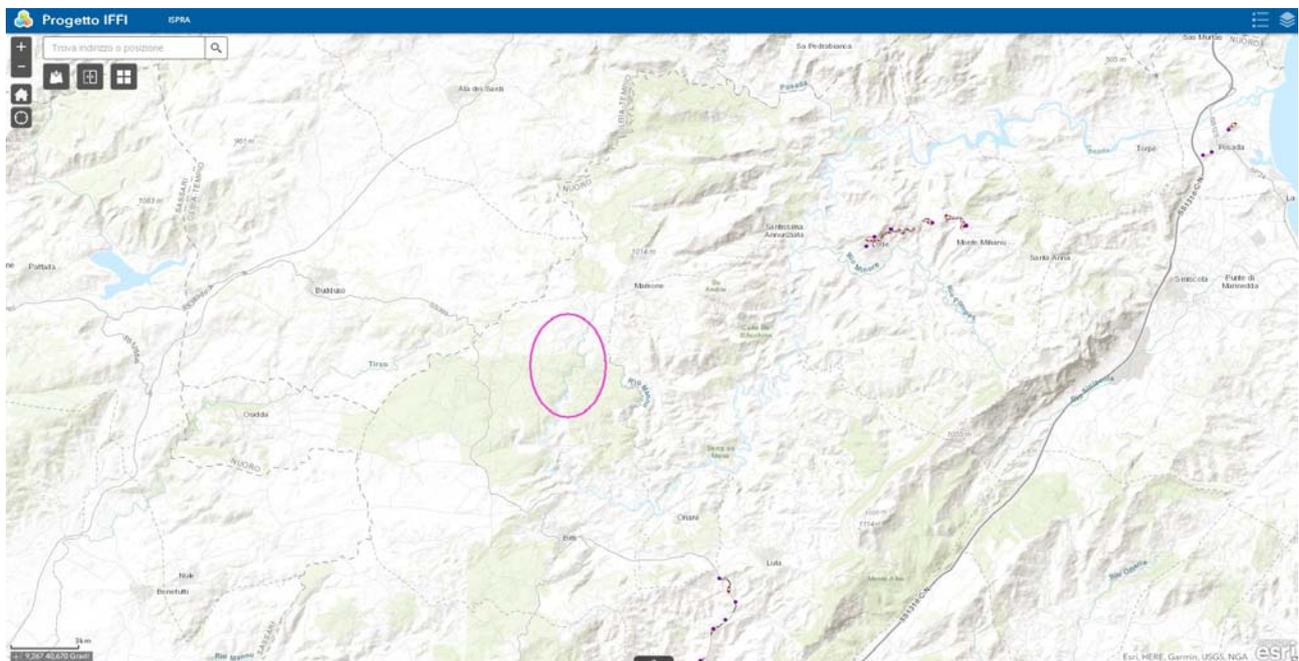

Ortofoto – L’area di progetto e i fenomeni censiti dal progetto IFFI dal sito ufficiale

Il materiale informativo raccolto ha costituito la base di partenza per la conoscenza della vulnerabilità del territorio e della sua sensibilità nei confronti dei fenomeni di dissesto idrogeologico ed ha rappresentato un ulteriore supporto alla definizione delle aree di pericolosità.



Foto – Il peneplano ercinico tra Bitti e Mamone


5.10.1 LE FORME ED I PROCESSI NEL TERRITORIO DI INDAGINE

Il settore del Parco Eolico è posto sulla peneplanazione ercinica del massiccio cristallino, interamente a quote superiori ai 750 m s.l.m.m..

La sua posizione, sul pianoro, lo configura interamente all'interno del sub – Bacino del Posada – Cedrino n° 5, ed esattamente nel bacino idrografico del Posada, ad est dello spartiacque che lo separa dal Tirso e a sud del Mannu di Pattada.

Il settore di studio si estende interamente sulle formazioni cristalline del paleozoico.

Tenuto conto della energia del rilievo, nel settore orientale, i processi morfogenetici attivi più significativi sono quelli fluviali, di dilavamento diffuso e concentrato e quelli relativi all'attività antropica, mentre nel settore montano, i processi dominanti sono quelli fluviali e di versante.

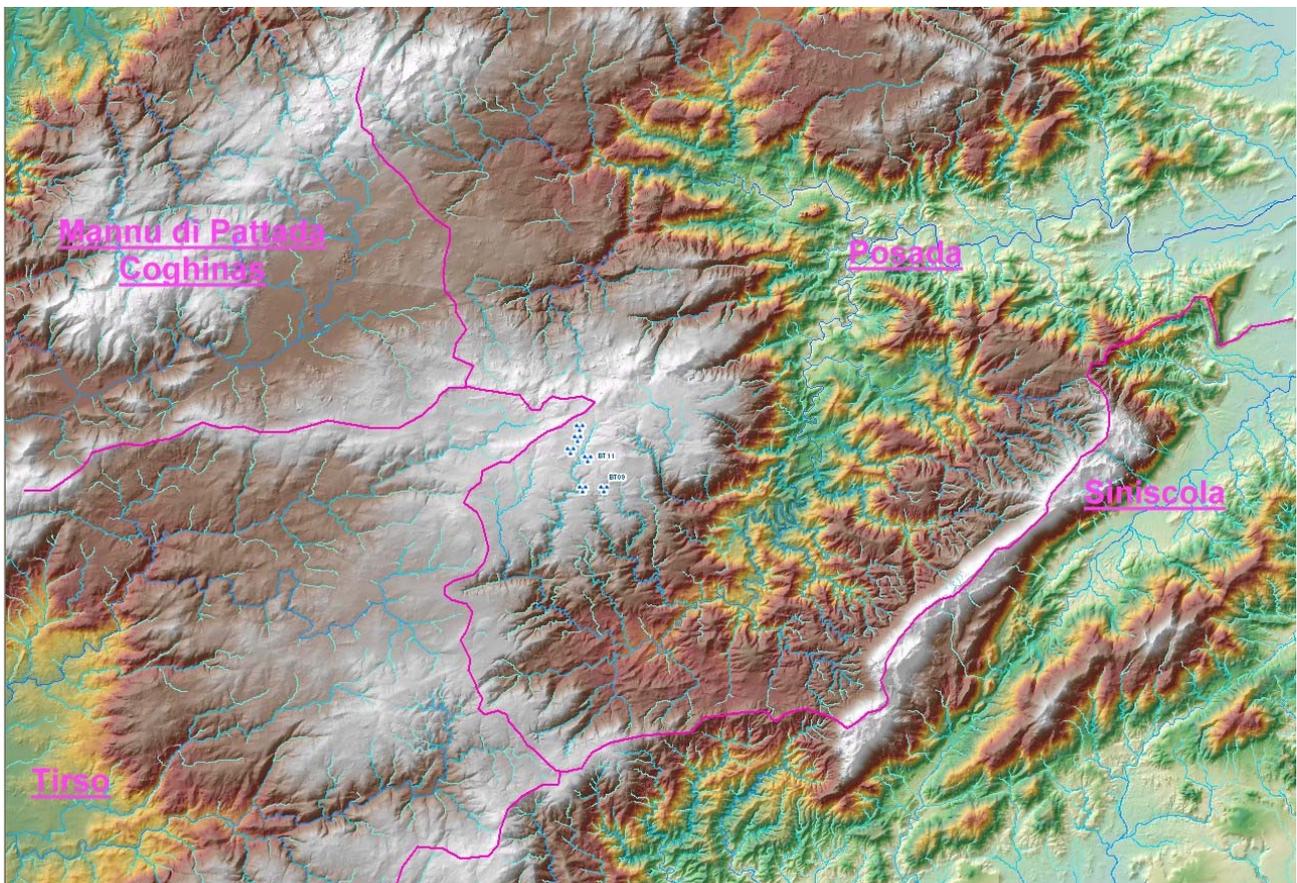



Mappa – Il Parco eolico in progetto e la sua posizione nel bacino del Posada, a est dello spartiacque che lo separa dal Tirso e a sud del Mannu di Pattada

Di seguito vengono elencati i principali elementi morfologici riscontrati.

Forme strutturali


- Superfici di spianamento
- Orli di scarpata di depositi coerenti a giacitura sub orizzontale

Forme fluviali e di versante dovute al dilavamento


- Superfici di terrazzo
- Orlo di terrazzo
- Solchi da ruscellamento concentrato
- Superfici con dilavamento concentrato
- Forme di dilavamento diffuso
- Aree depresse a drenaggio limitato

Forme e processi antropici


- Scarpata antropica $h < 5$

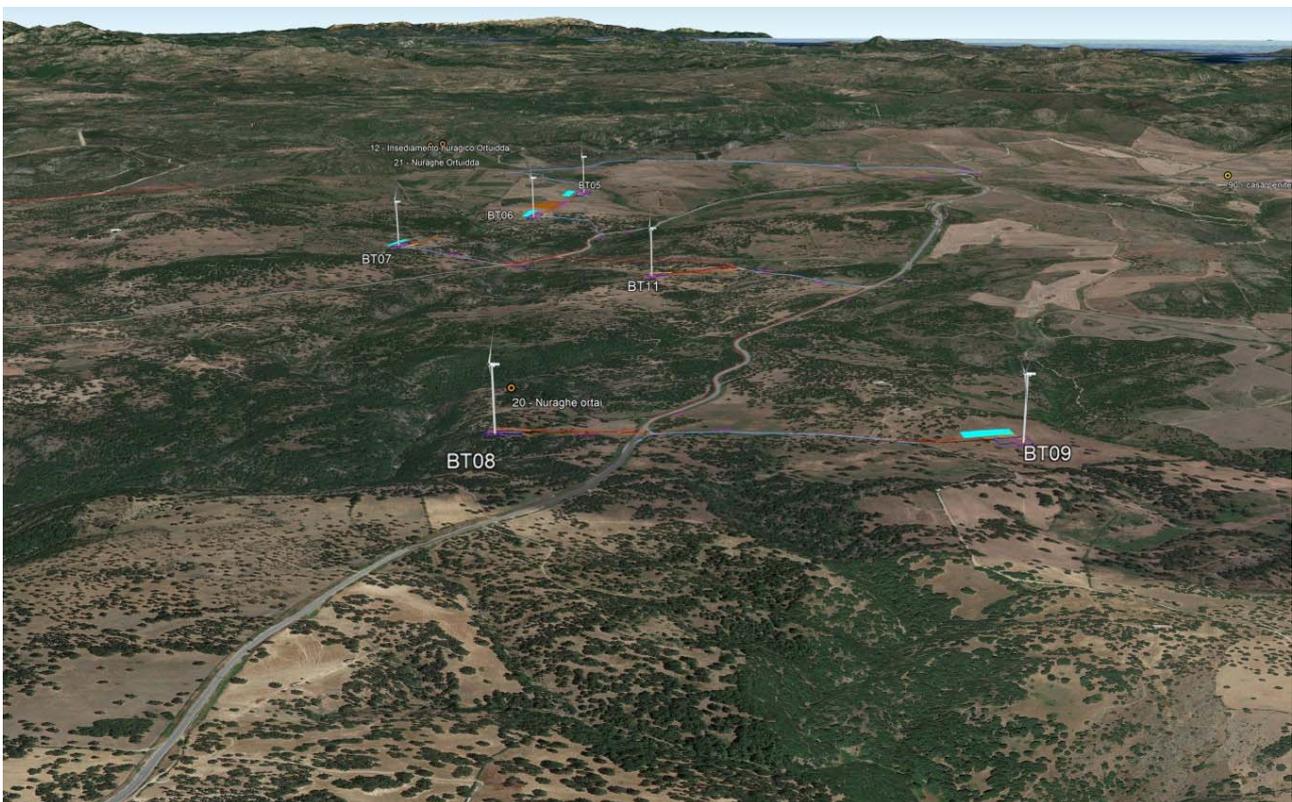

Da Earth Google – Il settore del pianoro ed il Parco in progetto

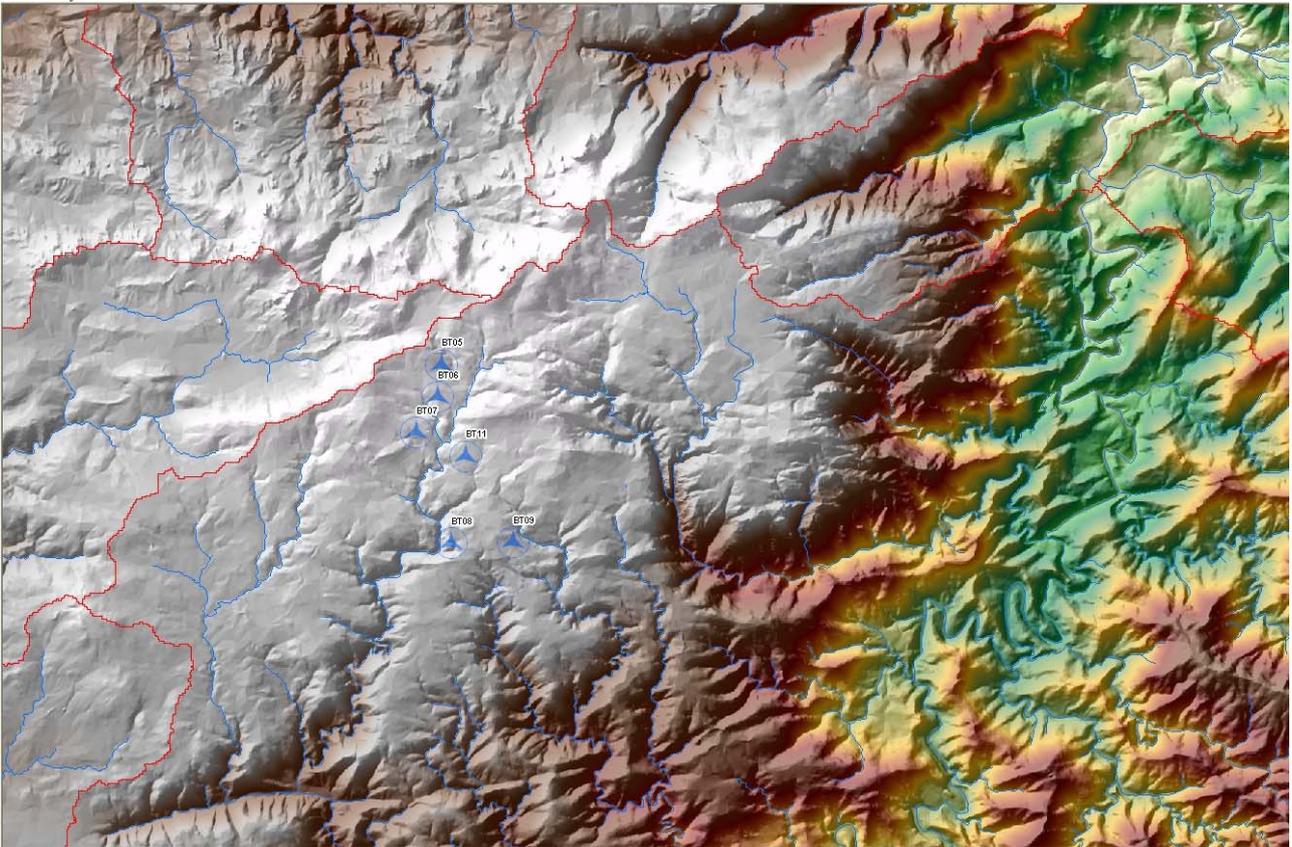


Mappa – Altimetria dell'area di progetto (sopra) e acclività (sotto) con la perimetrazione dei lembi del pianoro (penepiano ercinico)

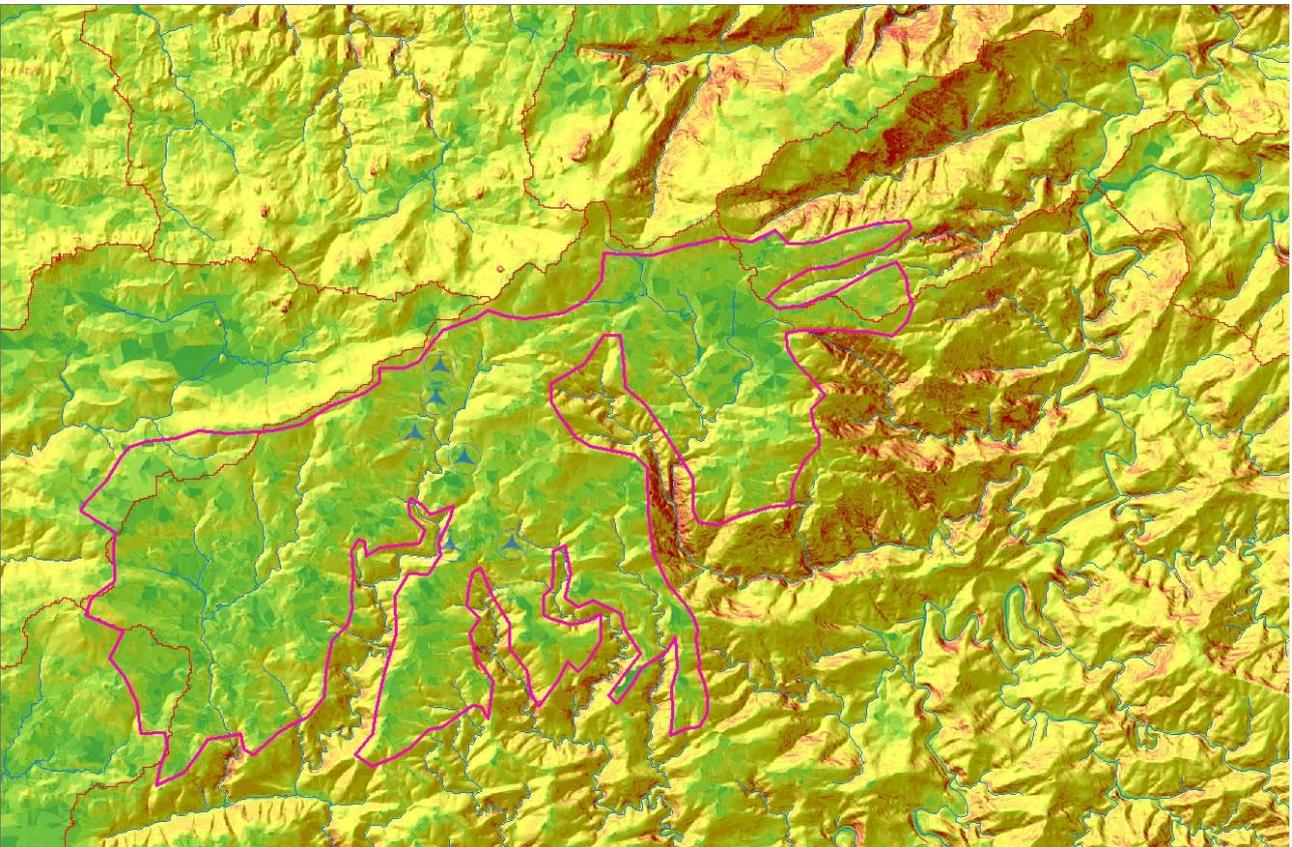



In particolare il Parco Eolico poggia sul risultato della progressiva ingressione marina pre-mesozoica che ha spianato le terre emerse, poi re-inciso successivamente nel terziario e nel quaternario, fino allo stato attuale.

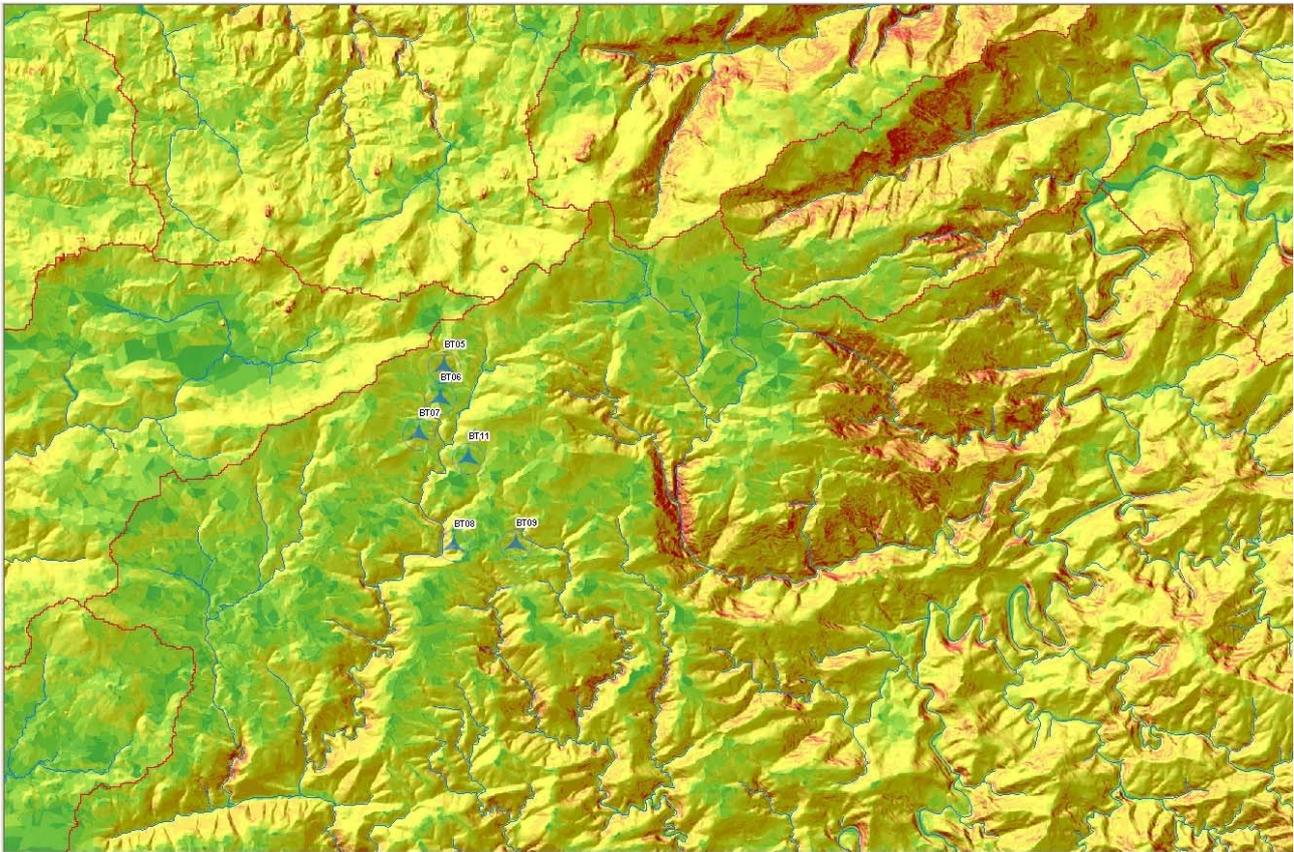

Mapa – L'acclività del sedime dei generatori e del loro intorno è generalmente inferiore al 5%

5.10.2 CARATTERI MORFOLOGICI

Come già enunciato nella premessa il territorio in esame denota una limitata articolazione delle forme e una notevole modellazione. Pur in presenza di una spiccata uniformità morfologica si possono distinguere i terreni, in 2 differenti unità, di cui la prima, non è coinvolta direttamente.

5.10.2.1 Paesaggio del pianoro e delle sue articolazioni

Il settore in oggetto è costituito dalle sole metamorfite paleozoiche.

L'area, prossima allo spartiacque è posta a quote superiori ai 750 metri s.l.m.m..

Il settore interessato dai generatori si estende interamente in comune di Bitti mentre la Sottostazione è posta in prossimità della stazione Terna di Buddusò.

Il rilievo mostra superfici fortemente modellate sulle metamorfite e parti aspre e profondamente incise, sulle formazioni paleozoiche (prevalentemente gneiss e migmatiti).

Una gran parte del pianoro è drenato dal Posada.

I processi morfologici attivi presenti in tale area sono costituiti da limitati crolli e rotolamenti a carico dei versanti in sedime metamorfico a reggipoggio, e limitati scivolamenti nei settori delle metamorfite a franappoggio.

Le pur limitate coperture detritiche, poste fuori dal pianoro, sui versanti delle valli che ne incidono la superficie o che lo orlano, sono anch'esse sensibili e mobilizzabili a causa della elevata impermeabilità del substrato cristallino metamorfico.

Sono localmente presenti limitate colate di detrito, quasi esclusivamente naturali, maggiormente importanti nei versanti acclivi sulle formazioni metamorfiche sia a franappoggio che a reggipoggio.



5.10.3 COMPATIBILITÀ GEOMORFOLOGICA



L'intervento in progetto si inserisce in una posizione sul pianoro ercinico esposta ai venti di Maestro, Ponente, Levante e Libeccio. Il sito è stabile e non sono presenti elementi morfologici o tettonici che ne facciano presupporre una evoluzione nel medio termine.


Foto – Forme residuali nei intrusive (OSCc) sulla statale verso Buddusò



5.11 CARATTERI GEOLITOLOGICI COMPLESSIVI DELL'AREA DEL PROGETTO

Il sistema delle formazioni intrusive pur prossimo al settore di progetto, non compare al suo interno, mentre il Paleozoico è rappresentato dalle sole formazioni metamorfiche e filoniane.

I versanti impostati su litologie anchimetamorfiche mostrano il prevalere delle forme maggiormente modellate nel caso degli scisti, più rigide nei micascisti e negli gneiss e certamente più aspre nelle formazioni intrusive paleozoiche poste però solo lungo il tracciato della dorsale per Buddusò.

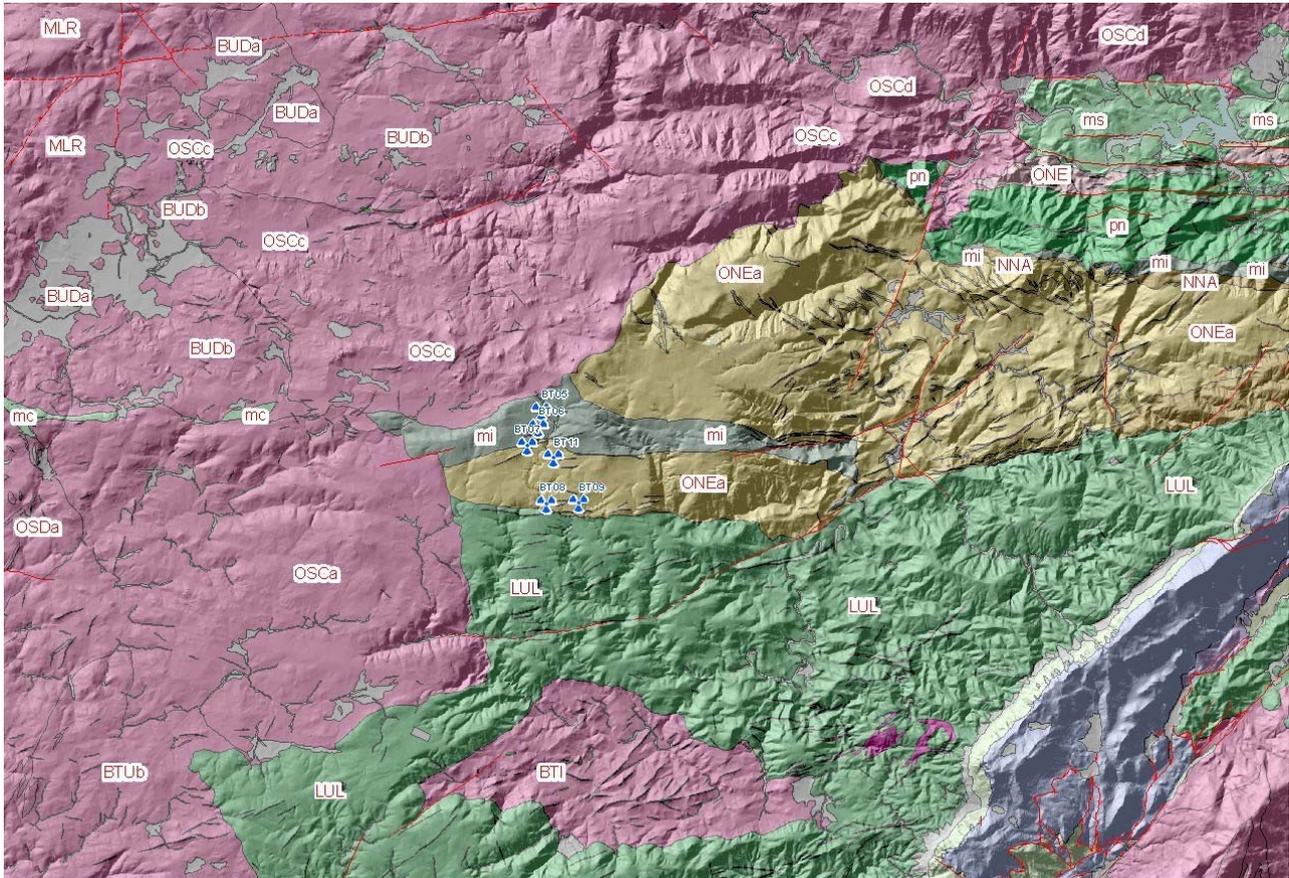

— Faglia Certa; Faglia Diretta Certa

- - - Faglia Presunta

TIPO, SIGLA, UNITA

	AA2_001_b, Depositi alluvionali. OLOCENE
	AA2_005_bn, Depositi alluvionali terrazzati. OLOCENE
	H00_002_fb, Filoni basaltici a serialità transizionale, di composizione basaltica olivina e trachibasaltica, a struttura porfirica per fenocristalli di Pl, Ol, Cpx, tessitura intersertale-ottica. CARBONIFERO SUP. - PERMIANO
	H00_007_mg, Filoni e ammassi di micrograniti. CARBONIFERO SUP. - PERMIANO
	H00_009_ap, Filoni e ammassi aplitici. CARBONIFERO SUP. - PERMIANO
	H00_012_fp, Porfidi granitici, di colore prevalentemente rosato e rossastro, a struttura da africana a porfirica per fenocristalli di Qtz, Fsp e Bt e tessitura isotropa; in giacitura prevalentemente filoniana, talvolta in ammassi. CARBONIFERO SUP. - PERMIANO
	H00_013_fq, Filoni idrotermali a prevalente quarzo, spesso mineralizzati a barite e fluorite, talora anche con solfuri metallici (Pb, Zn, Cu, Fe, etc). CARBONIFERO SUP. - PERMIANO
	IA3_015_OSCc, Facies Loeffe (UNITA' INTRUSIVA DI SOS CANALES). Leucograniti a granato, a grana fine, tessitura isotropa. CARBONIFERO SUP. - PERMIANO
	IA3_017_OSCa, Facies Punta Gomoretta (UNITA' INTRUSIVA DI SOS CANALES). Graniti a cordierite, andalusite e muscovite, a grana media, inequigranulari, porfirici per rari fenocristalli di Kfs biancastri di taglia fino a 3-4 cm, tessitura isotropa. CARBONIFERO SUP. - PERMIANO
	KB1_002_mi, Micascisti prevalenti. ?PRECAMBRIANO-?PALEOZOICO
	KB1_006_LUL, FILLADI DI LULA. Filladi, filladi carboniose, quarziti con subordinate metarenarie quarzoso-micacee. ?CAMBRIANO-?CARBONIFERO
	KB2_004_ONE, ORTOGNEISS DI LODE-MAMONE. Ortogneiss granodioritici grigi, a grana media, tessitura granoblastica gneissica fortemente foliata e lineata; frequenti inclusi melanocrati gabbro-dioritici inorientati con la foliazione principale.
	KB2_005_ONeA, Litofacies negli ORTOGNEISS DI LODE-MAMONE. Differenziati leucocratici. Meta-aflopegmatiti quarzoso-feldspatiche, a tessitura gneissica fortemente foliata, in bande (originari filoni e ammassi) negli ortogneiss granodioritici. ORDOVICIANO MEDIO

Mapa – La distribuzione delle Litologie per macrounità litologiche


Il settore di progetto insiste prevalentemente sugli Ortogneiss di Lodè – Mamone e secondariamente sulla fascia a micascisti prevalenti inclusi tra gli affioramenti degli Ortogneiss.

I versanti delle valli che incidono il peneplano mostrano, spesso, forme molto aspre.

Deboli coltri di depositi di versante coprono le localmente le pendici delle valli e i fondovalle ospitano a loro volta depositi quaternari alluvionali di limitato spessore.



5.12 UNITÀ LITOSTRATIGRAFICHE

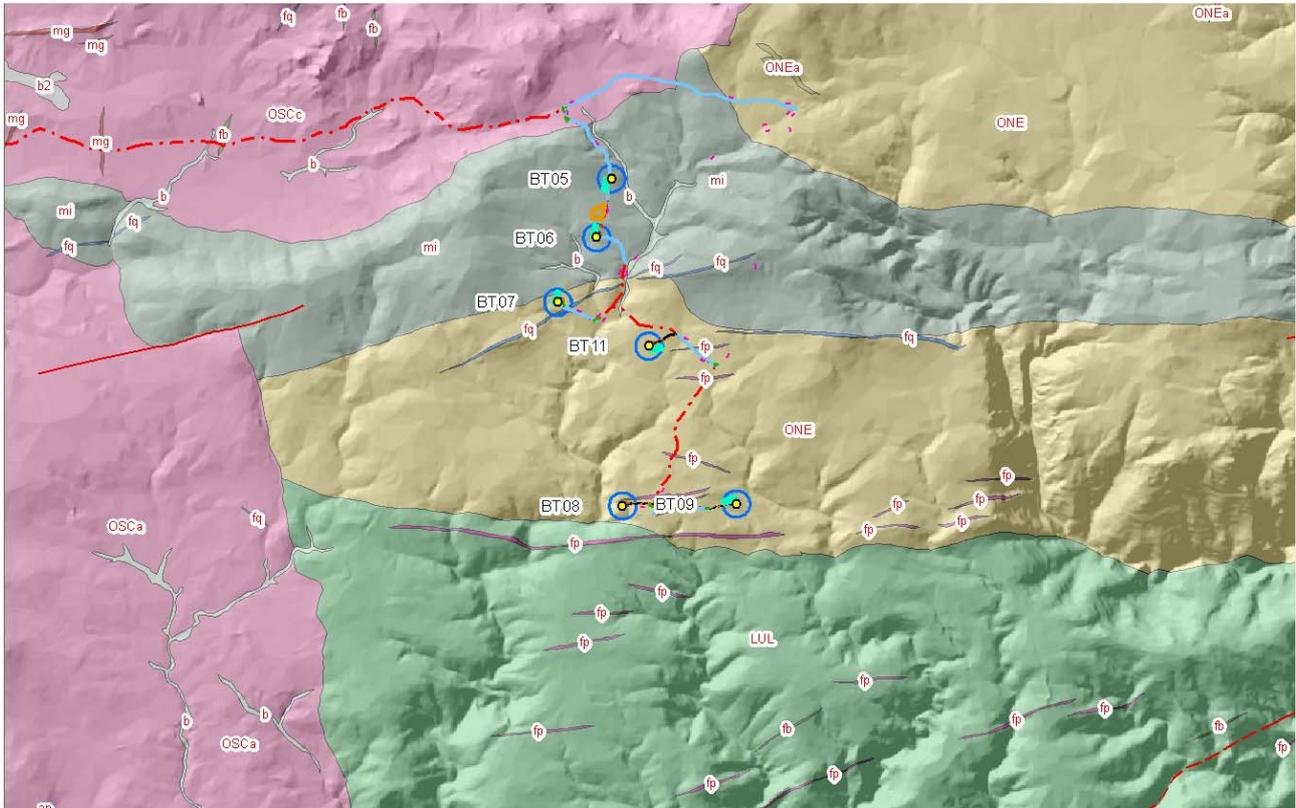

Vista da Google Earth con la geologia drappeggiata al rilievo dell'area di progetto

- b 2, Coltri eluvio-colluviali. Detriti immersi in matrice fine, talora con intercalazioni di suoli più o meno evoluti, arricchiti in frazione organica. OLOCENE
- AA2_001, b, Depositi alluvionali. OLOCENE
- AA2_005, bn, Depositi alluvionali terrazzati. OLOCENE
- H00_002, fb, Filoni basaltici a serialità transizionale, di composizione basaltica olivica e trachibasaltica, a struttura porfirica per fenocristalli di Pl, Ol, Cpx, tessitura intersertale-ofitica. CARBONIFERO SUP. - PERMIANO
- H00_007, mg, Filoni e ammassi di micrograniti. CARBONIFERO SUP. - PERMIANO
- H00_009, ap, Filoni e ammassi aptitici. CARBONIFERO SUP. - PERMIANO
- H00_012, fp, Porfidi granitici, di colore prevalentemente rosato e rossastro, a struttura da afirica a porfirica per fenocristalli di Qtz, Fsp e Bt e tessitura isotropa; in giacitura prevalentemente filoniana, talvolta in ammassi. CARBONIFERO SUP. - PERMIANO
- H00_013, fq, Filoni idrotermali a prevalente quarzo, spesso mineralizzati a barite e fluorite, talora anche con solfuri metallici (Pb, Zn, Cu, Fe, etc). CARBONIFERO SUP. - PERMIANO
- IA3_015, OSCc, Facies Loelle (UNITA' INTRUSIVA DI SOS CANALES). Leucograniti a granato, a grana fine, tessitura isotropa. CARBONIFERO SUP. - PERMIANO
- IA3_017, OSCa, Facies Punta Gomoretta (UNITA' INTRUSIVA DI SOS CANALES). Graniti a cordierite, andalusite e muscovite, a grana media, inequigranulari, porfirici per rari fenocristalli di Kfs biancastri di taglia fino a 3-4 cm, tessitura isotropa. CARBONIFERO SUP. - PERMIANO
- KB1_002, mi, Micascisti prevalenti. ?PRECAMBRIANO-?PALEOZOICO
- KB1_006, LUL, FILLADI DI LULA. Filladi, filladi carboniose, quarziti con subordinate metarenarie quarzoso-micacee. ?CAMBRIANO-?CARBONIFERO



- KB2_004, ONE, ORTOGNEISS DI LODE'-MAMONE. Ortogneiss granodioritici grigi, a grana media, tessitura granoblastica gneissica fortemente foliata e lineata; frequenti inclusi melanocrati gabbro-dioritici isorientati con la foliazione principale.
- KB2_005, ONEa, Litofacies negli ORTOGNEISS DI LODE'-MAMONE. Differenziati leucocratici. Meta-aplopegmatiti quarzoso-feldspatiche, a tessitura gneissica fortemente foliata, in bande (originari filoni e ammassi) negli ortogneiss granodioritici. ORDOVICIANO MEDIO.

5.13 CONTESTO GEOLITOLOGICO E CARATTERISTICHE DEI SEDIMI DEL PARCO EOLICO

L'area studiata con la presente indagine rientra, geologicamente parlando, nell'ambito dei terreni paleozoici che costituiscono il basamento antico di questo lembo della Sardegna nordorientale denominato Monte Acuto.

Si tratta di una regione montuoso-collinare costituita da una moltitudine di morfologie tabulari relitte che rappresentano ciò che resta di un originario altopiano unitario di età premesozoica (penepiano) che nel corso dei tempi è stato smembrato in più unità tabulari, ora divise da profondi e ripidi solchi di erosione.

Le formazioni direttamente coinvolte dal sedime degli elementi di progetto sono:

- KB1_002, mi, **Micascisti prevalenti**. ?PRECAMBRIANO-?PALEOZOICO
- KB2_005, ONEa, **Litofacies negli ORTOGNEISS DI LODE'-MAMONE**. Differenziati leucocratici. Meta-aplopegmatiti quarzoso-feldspatiche, a tessitura gneissica fortemente foliata, in bande (originari filoni e ammassi) negli ortogneiss granodioritici. ORDOVICIANO MEDIO.

La roccia non è quasi mai realmente sana entro la profondità di 1, 1.5 metri.

Il suo stato deriva da fenomeni di weathering e azioni idrotermali che la hanno alterata, in modo disomogeneo, talvolta arrivando a generare ammassi terrosi a struttura granulare composti in gran parte dagli stessi elementi che formano la compagine mineralogica originaria sia degli ortogneiss che dei micascisti (quarzo e feldspati, essenzialmente), di cui però i processi di alterazione hanno modificato sia la composizione chimica che la forza di legame intergranulare (che non raggiunge mai, in posto, valore nullo), mentre sollecitazioni tettoniche, ripetute nel tempo, hanno lasciato la loro impronta in forma di un reticolo di giunti di discontinuità, in genere molto inclinati e variamente intersecantisi fra loro.

La roccia derivata dall'insieme dei processi sopra accennati non ha però più i caratteri di una roccia lapidea né, d'altra parte, quelli di una terra tipica.

Ai fini geotecnici si può considerare una terra granulare dotata di attrito notevole e coesione non trascurabile nella quale, però, la presenza di giunti ereditati (in genere piani di taglio con coesione residua localmente debole) condiziona la stabilità di un ammasso roccioso secondo meccanismi diversi da quelli che competono a una terra.

Nonostante l'alterazione, il grado di addensamento è sempre molto elevato e il terreno si deve considerare sempre molto sovraconsolidato.



5.14 CARATTERISTICHE DEL SEDIME DEGLI ELEMENTI DI PROGETTO

Il complesso di indagini utilizzato si articola temporalmente tra marzo ed aprile del 2002.

Nel 2002 sono state svolte indagini dirette, funzionali a verificare l'andamento in profondità della sequenza stratigrafica e la variabilità delle caratteristiche meccaniche della stessa, mentre successivamente sono state svolte indagini di superficie al fine di verificare la presenza della litologia affiorante e le caratteristiche meccaniche in affioramento.

Ai fini del raggiungimento di un opportuno livello di informazione propedeutico alla progettazione del Parco eolico da realizzarsi nelle alture comprese nel territorio di Bitti, sono stati utilizzati dati geotecnici disponibili, costituiti da indagini e prove di campagna e di laboratorio effettuate in luoghi in immediata prossimità degli elementi di progetto del Parco Eolico.

I dati consentono una buona valutazione delle condizioni geologiche al contorno, alla caratterizzazione dei terreni di sedime delle opere in progetto e alla valutazione della stabilità delle stesse.

Trattandosi di terreni rocciosi, l'indagine è costituita da un rilevamento geologico strutturale diretto dell'area e del suo intorno geologico.

Lo studio geologico è poi correlato a verifiche dirette a mezzo sondaggi geognostici a carotaggio continuo, prove di carico su piastra e prove penetrometriche dinamiche.

Le indagini, complessivamente distribuite nel territorio in esame, sono state le seguenti:

- 21 sondaggi a carotaggio continuo, a recupero di nucleo
- 8 prove di taglio diretto sulle terre (Casagrande)
- 8 determinazioni densità naturale
- 8 prove edometriche
- 20 prove di rottura per compressione su lapidei

In presenza di terreni non lapidei, considerata la natura prevalentemente granulare degli stessi, la determinazione del grado di addensamento e la conseguente caratterizzazione geotecnica è stata ottenuta essenzialmente per mezzo di prove penetrometriche dinamiche secondo lo standard S.P.T. (Standard Penetration Test) che consiste nella determinazione del numero di colpi necessari per ottenere la penetrazione di circa 30 cm. Dall'indice S.P.T., attraverso le correlazioni fornite dalla letteratura specializzata, si è risaliti alla resistenza al taglio e alla comprimibilità degli stessi materiali.

Altresì, l'attività recente mirava alla valutazione delle caratteristiche come da Linee Guida PAI 2000 e NTA PAI 2020, ai fini della compatibilità geologico-geomorfologica della proposta progettuale.

5.14.1 INDAGINI GEOGNOSTICHE SVOLTE

La verifica geotecnica dell'area eseguita a più riprese è consistita in:

- Sondaggi a carotaggio continuo, diam. 101 mm, a carotiere semplice;
- Prove penetrometriche dinamiche standard (S.P.T.) ove possibile;

5.14.1.1 PROVE S.P.T.

Prove geotecniche in sito Standard Penetration Test [S.P.T.] La prova S.P.T (Standard Penetration Test) consiste nella misura del n° di colpi (N) necessari all'affondamento per 3 tratti di 15 cm di una punta conica \varnothing 50 mm spinta dalla caduta, su una testa cilindrica interposta nelle aste di accompagnamento, di una massa battente pesante 63 Kg (140 lb) con una volata di 75 cm. In tal



modo si può misurare la penetrazione della punta (R_p). Il valore N/S.P.T. si determina sommando il numero dei colpi dei due tratti finali e, si considera rifiuto un numero di colpi superiore a 40 per un tratto di 15 centimetri.

I valori di $N_{S.P.T.}$, concernenti le prove penetrometriche dinamiche eseguite, sono descritti nelle stratigrafie dei sondaggi.

Su tutte le verticali, in generale superati i primi 5-10cm di suolo vegetato, si incontra uno strato di roccia alterata dello spessore che varia da 40 cm a 100 cm per poi passare alla roccia sana. Durante i sondaggi, ove possibile, sono state effettuate delle prove penetrometriche standard (SPT) per definire i parametri geotecnici dello strato alterato della roccia. In questa campagna non sono stati effettuati sondaggi sulle litologie intrusive. Pertanto per questi si farà riferimento a dati di campagna e di letteratura. Di seguito si riportano le immagini delle cassette catalogatrici relative ai quattro sondaggi.



5.14.2 STRATIGRAFIE DELLE TRIVELLAZIONI A CAROTAGGIO

5.14.2.1 SONDAGGIO S37

Committente:		Cantiere:	
Località: Bitti		Profondità : 5,00 m.	
Prof. strati	Spess. strati	Sondaggio n° 37	
0.00	0.00	Descrizione terreno	
0.50	0.50		Terreno vegetale sabbioso e ciottoloso
5.00	4.50		Porfido granitico molto fratturato e limonitizzato con fratture inclinate di 70° e subvericali, RQD 20 - 30 %. A tratti la roccia è ridotta in ciottoli centimetrici. (Campione - 3,40 - 3,80 m)

Fine foro





5.14.2.2 SONDAGGIO S38

Committente:		Cantiere:	
Località: Bitti		Profondità : 5,00 m.	
Prof. strati	Spess. strati	Sondaggio n° 38	
0.00	0.00	Descrizione terreno	
0.40	0.40	Terreno vegetale sabbioso e ciottoloso	
5.00	4.60	Ortogneiss molto micaceo e scistoso. Fratture con inclinazione 45 -50° ed RQD 50 - 60 % che diviene nell'ultimo metro del 70 %. Entro le fratture sono presenti ossidazioni varie. (Campione litoide - 4,20 - 4,40 m)	

Fine foro





5.14.2.3 SONDAGGIO S45

Committente :		Cantiere :	
Località: Bitti		Profondità : 4,00 m.	
Prof. strati	Spess. strati	Sondaggio n° 45	
0.00	0.00	Descrizione terreno	
0.40	0.40		Terreno vegetale sabbioso e ciottoloso con matrice argillosa
1.50	1.10		Sabbie e ciottoli con poca matrice siltosa. Tra - 0,80 e 1,30 metri la matrice è più presente e più argillosa
4.00	2.50		Ortogneiss "occhiadini" molto fratturati ed inquarzati con fratture inclinate di 30°. RQD 5 - 10 %. (Campione litoide - 3,70 - 3,90 m)

Fine foro





5.14.2.4 SONDAGGIO S46

Committente:		Cantiere :	
Località: Bitti		Profondità : 5,00 m.	
Prof. strati	Spess. strati	Sondaggio n° 46	
0.00	0.00	Descrizione terreno	
0.50	0.50	Terreno vegetale ciottoloso	
0.70	0.20	Sabbie e ciottoli di ortogneiss	
5.00	4.30	Ortogneiss fratturato con alterazioni limonitiche nelle fratture che hanno inclinazione 30 - 40°. RQD 30 - 40 %. A fondo foro ci sono 40 centimetri di quarzo di ricircolazione. (Campione - 3,00 - 3,30)	

Fine foro





5.14.2.5 SONDAGGIO S51

Committente:		Cantiere:	
Località: Bitti		Profondità : 6,00 m.	
Prof. strati	Spess. strati	Sondaggio n° 51	
0.00	0.00	Descrizione terreno	
0.50	0.50	Terreno vegetale scuro molto argilloso	
2.60	2.10	Sabbie e ciottoli di laterazione degli ortogneiss, vi sono parti poco alterate ben riconoscibili. La matrice è composta da cristalli di muscovite della taglia granulometrica dell'argilla e del silt. Vi sono ciottoli millimetrici e centimetrici di quarzo. (Campione - 1,00 - 1,50 m)	
6.00	3.40	Ortogneiss molto fratturati ridotti in ciottolotti. Le fratture hanno inclinazione 50 - 60°, RQD 15 - 25 %. (Campione litoide - 5,40 - 5,60 m)	

Fine foro





5.15 MODELLO GEOLOGICO DI SITO

Sulla base dei dati raccolti è stato definito il modello geologico del sito tipico di un **WTG** che viene di seguito riassunto.

Pur gravando, i generatori, su sedimenti differenti, LUL, mi e ONE, il modello è uniforme, ed è caratterizzato dalla costante presenza del litotipo A (metamorfiti) al quale si appoggia uno strato di spessore variabile di roccia alterata (regolite) che sfuma nel suolo soprastante.

Viceversa, è stato necessario definire un secondo modello geologico, relativo al sito della **Sottostazione**, dove il sedimento è costituito dalle BUDb, ossia dai Monzograniti equigranulari, a marcata tendenza leucocrata, a grana da media a medio-fine, tessitura orientata, della UNITA' Facies S. Reparata appartenente all'UNITÀ INTRUSIVA DI BUDDUSÒ), datata CARBONIFERO SUP. - PERMIANO

5.15.1 MODELLO GEOLOGICO DI SITO 1

- 0,15m – 0,50m di spessore LITOTIPO A – suolo più o meno evoluto, con frammenti vegetali, di colore bruno
- 0,30m – 1,30m di spessore LITOTIPO B – alterazione della roccia sottostante metamorfica, in genere sciolta, asciutta, di colore beige costituita da clasti a spigoli vivi in matrice limoso sabbiosa.
- da profondità variabile da 0,45m a 1,70m da p.c. – LITOTIPO C – roccia metamorfica in posto, da mediamente a molto fratturata con fratture da aperte libere a serrate e riempite di materiale argilloso-limoso.

I **litotipo C** è costituito localmente, da:

- *KB1_002*, mi, Micascisti prevalenti. ?PRECAMBRIANO-?PALEOZOICO
- *KB2_004*, ONE, ORTOGNEISS DI LODE'-MAMONE. Ortogneiss granodioritici grigi, a grana media, tessitura granoblastica gneissica fortemente foliata e lineata; frequenti inclusi melanocrati gabbro-dioritici isorientati con la foliazione principale.
- *KB2_005*, ONEa, Litofacies negli ORTOGNEISS DI LODE'-MAMONE. Differenziati leucocratici. Meta-aplopegmatiti quarzoso-feldspatiche, a tessitura gneissica fortemente foliata, in bande (originari filoni e ammassi) negli ortogneiss granodioritici. ORDOVICIANO MEDIO

5.15.2 MODELLO GEOLOGICO DI SITO 2

- 0,30m di spessore LITOTIPO A – suolo più o meno evoluto, sabbioso con frammenti vegetali, colore bruno/beige
- 0,30m – 1,00m di spessore LITOTIPO B – alterazione della roccia madre sottostante, in genere sciolta, asciutta, di colore beige costituita da ciottoli a spigoli vivi in matrice limoso sabbiosa.
- da profondità variabile da 0,45m a 1,70m da p.c. – LITOTIPO D – roccia granitica in posto molto fratturata con fratture da aperte libere a serrate e riempite di materiale argilloso-limoso.

I **litotipo D** è costituito localmente, da:

BUDb, Monzograniti equigranulari, a marcata tendenza leucocrata, a grana da media a medio-fine, tessitura orientata, della UNITA' Facies S. Reparata appartenente all'UNITÀ INTRUSIVA DI BUDDUSÒ), datata CARBONIFERO SUP. – PERMIANO.



6 RELAZIONE SISMICA

6.1 SISMICITA' STORICA

La caratterizzazione della sismicità di un territorio richiede, in primo luogo, una approfondita e dettagliata valutazione della storia sismica, definita attraverso l'analisi di evidenze storiche e dati strumentali riportati nei cataloghi ufficiali. La sismicità storica dell'area interessata dall'opera in progetto è stata analizzata consultando i cataloghi più aggiornati, considerando un intervallo temporale che va dal mondo antico all'epoca attuale.

6.2 LE BASI DATI DISPONIBILI – CPTI15 – DBMI15

In particolare, sono stati consultati i seguenti database:

- **Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani 2015 (CPTI15) con estensione al 31/12/2017**
redatto dal Gruppo di lavoro CPTI 2015 dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). Questo catalogo riporta dati parametrici omogenei, sia macrosismici che strumentali, relativi ai terremoti con intensità massima (I_{max}) ≥ 5 o con magnitudo (M_w) ≥ 4.0 d'interesse relativi al territorio italiano.
- **DataBase Macrosismico Italiano 2015 (DBMI15) con estensione al 31/12/2017**
realizzato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). Questo catalogo riporta un set omogeneo di dati di intensità macrosismiche provenienti da diverse fonti e relativo ai terremoti con intensità massima (I_{max}) ≥ 5 avvenuti nel territorio nazionale e in alcuni paesi confinanti (Francia, Svizzera, Austria, Slovenia e Croazia).

La finestra cronologica coperta inizialmente dal catalogo CPTI15 e dal database DBMI15 va dall'anno 1000 d.C. circa a tutto il 2014 d.C., oggi 2017 d.C., ed offre per ogni terremoto una stima il più possibile omogenea della localizzazione epicentrale (Latitudine, Longitudine), dei valori di Intensità massima ed epicentrale, della magnitudo momento e della magnitudo calcolata dalle onde superficiali.

Per la compilazione del CPTI15 sono stati ritenuti di interesse solo i terremoti avvenuti in Italia e quelli che, pur essendo stati localizzati in aree limitrofe, potrebbero essere stati risentiti con intensità significativa all'interno dei confini dello stato. Nella figura seguente è rappresentata la distribuzione delle localizzazioni dei terremoti storici presenti nel catalogo CPTI15 relativi alla Sardegna, mentre per la lista degli stessi, si rinvia alla consultazione del catalogo CPTI15 on line:

<https://emidius.mi.ingv.it/CPTI15-DBMI15/>

La consultazione del catalogo e altresì, la mappa stessa, evidenziano che la Sardegna ed in particolare, l'area interessata dal Progetto hanno una sismicità storica molto bassa. CPTI15 descrive solo due eventi di magnitudo $\leq 5M_w$ (1924 e 1948). In occasione dell'evento del 1948 sono state osservate intensità pari a 6MCS in alcune località della Sardegna Nord-Occidentale.

I terremoti più recenti (avvenuti negli ultimi 10 anni), tutti di $M_w < 5$ e ed in gran parte localizzati in mare, hanno prodotto in terraferma esiti di intensità molto limitata.

6.2.1 Differenze tra le versioni 1.5 e 2.0 di CPTI15

CPTI15 è stato rilasciato, come versione 1.5, per la prima volta nel luglio del 2016 (ROVIDA et al., 2016) e copriva l'intervallo temporale dal 1000 a tutto il 2014. La presente versione CPTI15 v2.0 consiste:

- i) nell'estensione della copertura temporale fino alla fine del 2017,
- ii) nell'aggiornamento e modifica di pochi record, compresa la correzione di alcuni errori riscontrati.


Le differenze tra le due versioni del catalogo, per quanto riguarda entrambi gli aspetti citati, sono descritti nel seguito. Tutte le modifiche apportate sono evidenziate nel file del catalogo.

6.2.2 Estensione della copertura temporale fino al 31.12.2017


Seguendo gli stessi criteri e partendo dagli stessi datasets, sono stati considerati 176 terremoti entro le soglie stabilite per il catalogo nell'intervallo temporale tra il 31.12.2014 e il 31.12.2017. I




record si riferiscono a 155 terremoti nella sezione principale del catalogo, a 11 relativi all'Arco Calabro, 9 all'area dell'Etna e 1 all'area di Ischia-Vesuvio-Campi Flegrei. Con poche eccezioni si tratta di terremoti con dati esclusivamente strumentali. I cataloghi strumentali considerati per le localizzazioni, elencati in Tabella 6, sono principalmente il Bollettino Sismico Italiano (MARGHERITI et al., 2016; 2016a; 2016b; 2017; NARDI et al., 2016; ROSSI et al., 2017; BATTELLI et al., 2018; CANTUCCI et al., 2019; LOMBARDI et al., 2019), il Bollettino dell'ISC (International Seismological Centre), al momento della compilazione del catalogo disponibile per i terremoti fino a giugno del 2016, e il Catalogo dei terremoti della Sicilia Orientale - Calabria Meridionale (Gruppo Analisi Dati Sismici, 2019) per l'area relativa. Sono stati inoltre considerati alcuni cataloghi esteri.

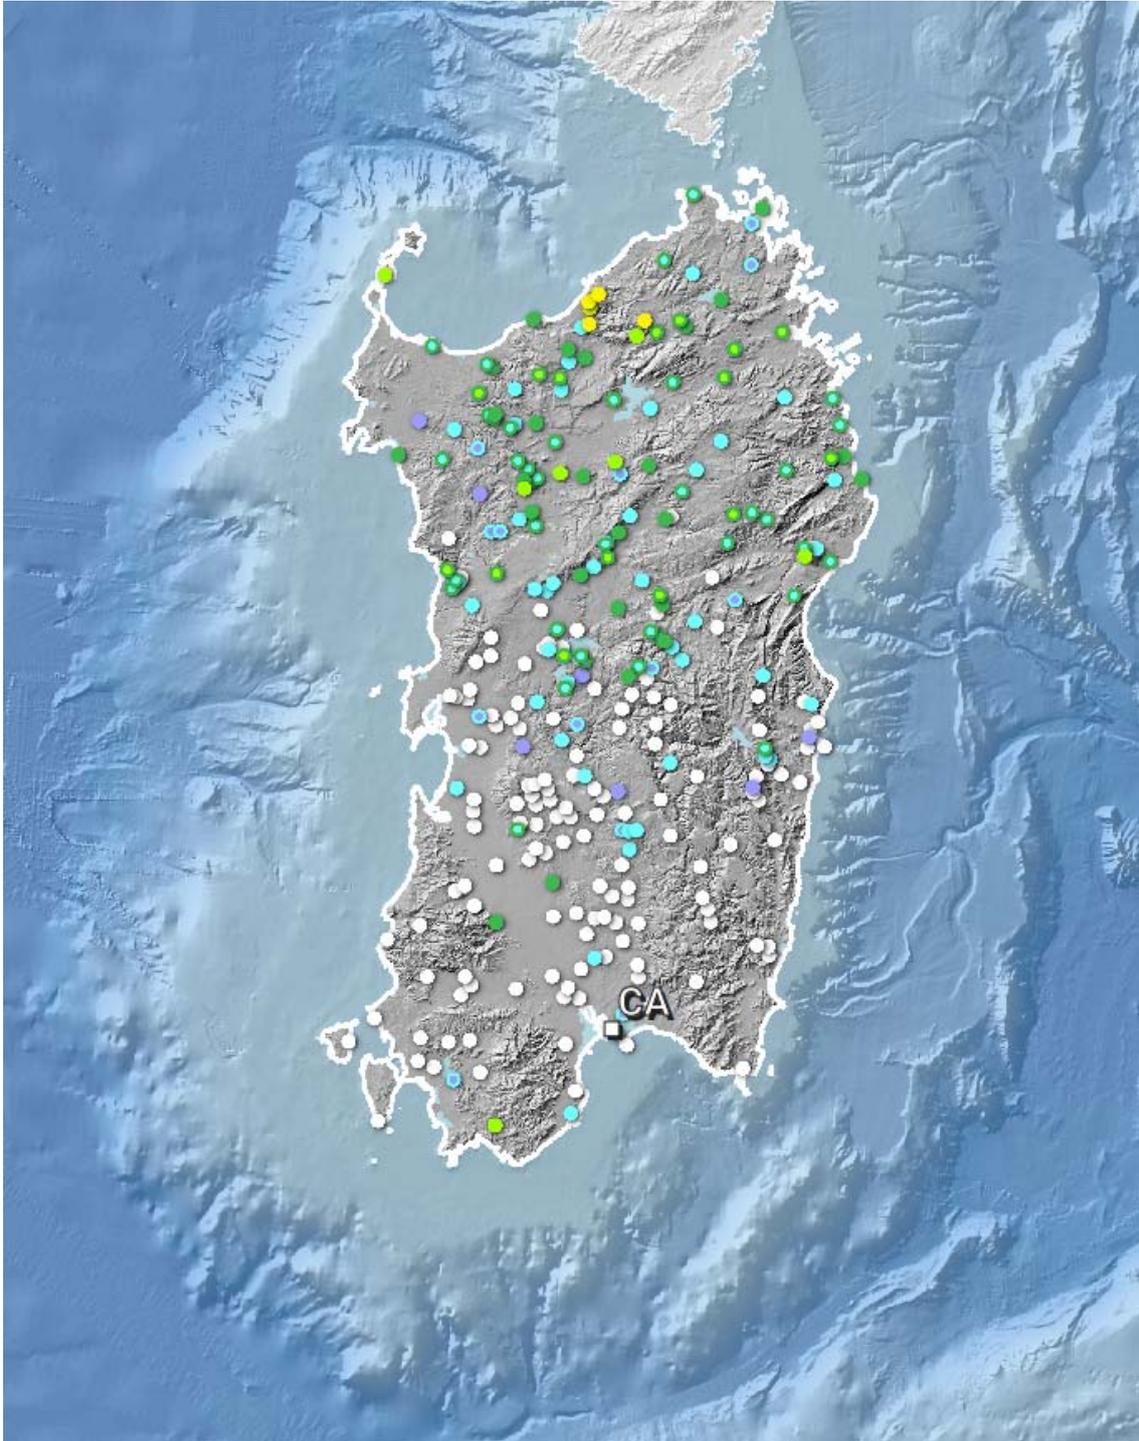

Mappa – Distribuzione dei terremoti storici (catalogo CPTI15 – 1000-2017 d.C.) relativi alla Sardegna ed alle sue adiacenze, compresa la piattaforma continentale

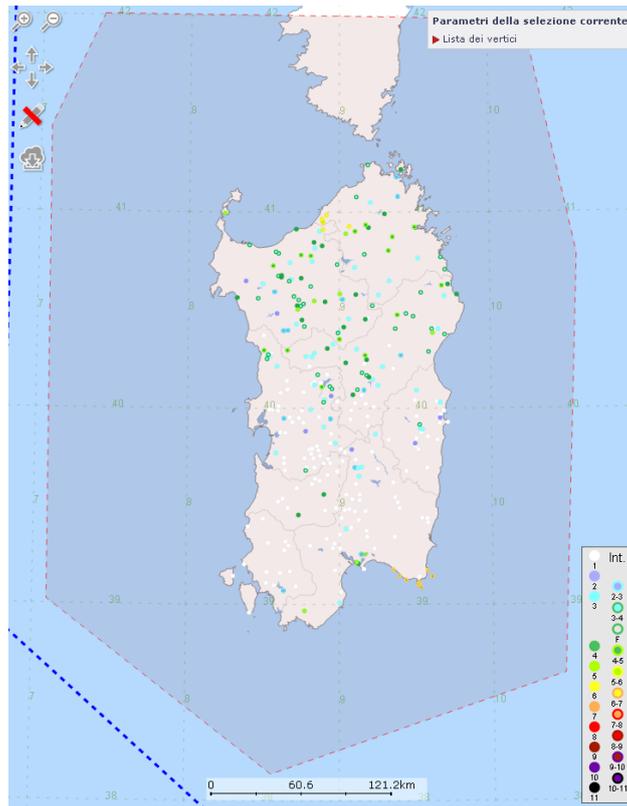

Mappa - Area consultata per l'estrazione del catalogo dei sismi riferiti alla Sardegna ed alle sue pertinenze (fonte INGV – CPT115-DBMI15)

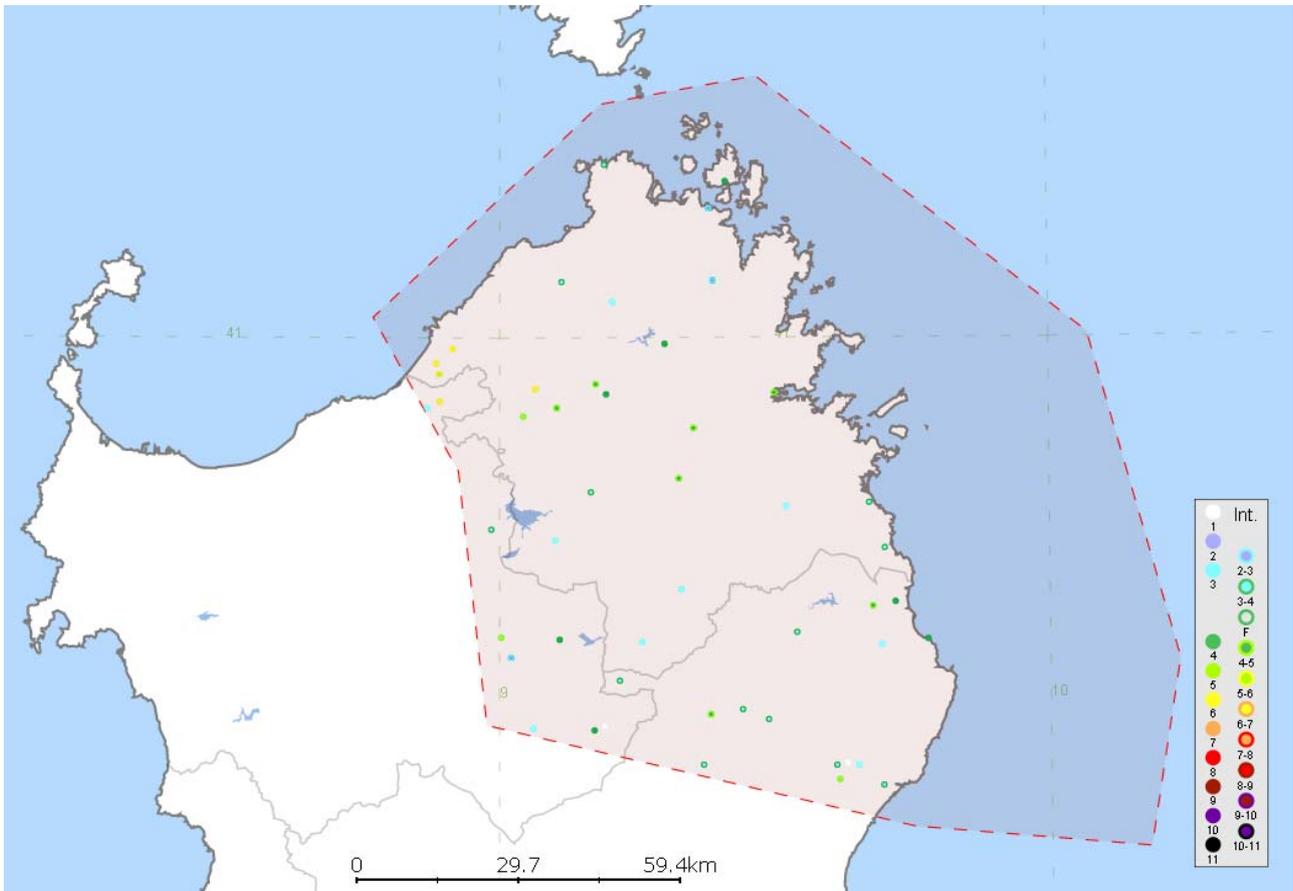

Mappa - Area consultata per l'estrazione del catalogo dei sismi riferiti al dominio di riferimento costituito da Baronia e Gallura ed alle sue pertinenze (fonte INGV – CPT115-DBMI15)



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - Comuni di Bitti e Buddusò
PROGETTO DEL PARCO EOLICO "Bitti - Terenass"
RELAZIONE GEOLOGICA, GEOTECNICA E SISMICA

Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani - Database Macrosismico Italiano						
Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV)						
File downloaded from CPTI15-DBMI15 v2.0						
Listed entries 49						
PlaceID	Place Name	Lat	Lon	Prov	Imax	EQs
IT_68111	Aggius	40.929	9.065	SS	6	2
IT_68120	Aglientu	41.078	9.113	SS	3-4	1
IT_68124	Alà dei Sardi	40.651	9.330	SS	3	3
IT_68140	Arzachena	41.080	9.389	SS	2-3	1
IT_68145	Badesi	40.965	8.884	SS	6	1
IT_68150	Benetutti	40.455	9.172	SS	4	2
IT_68151	Berchidda	40.786	9.166	SS	3-4	2
IT_68424	Bitti	40.477	9.383	NU	4-5	3
IT_68163	Bortigiadas	40.891	9.043	SS	5	1
IT_68178	Buddusò	40.578	9.259	SS	3	3
IT_68439	Budoni	40.708	9.700	SS	3-4	2
IT_68189	Bultei	40.457	9.061	SS	3	2
IT_68196	Calangianus	40.922	9.194	SS	4	1
IT_68466	Galtelli	40.386	9.616	NU	5	3
IT_68473	Irgoli	40.409	9.631	NU	NF	2
IT_68226	La Maddalena	41.218	9.412	SS	4	2
IT_68484	Loculi	40.406	9.611	NU	3-4	3
IT_68485	Lodè	40.591	9.540	NU	3-4	2
IT_68487	Lula	40.470	9.488	NU	3-4	2
IT_68232	Luogosanto	41.050	9.206	SS	3	1
IT_68233	Luras	40.936	9.175	SS	4-5	1
IT_68239	Monti	40.805	9.326	SS	4-5	2
IT_68148	Muntiggioni	40.950	8.890	SS	5-6	1
IT_68246	Nughedu di San Nicolò	40.556	9.021	SS	2-3	1
IT_68247	Nule	40.461	9.190	SS	NF	3
IT_68261	Olbia	40.924	9.500	SS	4-5	1
IT_68507	Onani	40.484	9.441	NU	3-4	1
IT_68509	Onifai	40.406	9.651	NU	3	2
IT_68515	Orosei	40.378	9.696	NU	3-4	3
IT_68519	Orune	40.407	9.370	NU	3-4	1
IT_68272	Oschiri	40.719	9.101	SS	3	2
IT_68520	Osidda	40.524	9.218	NU	3-4	3
IT_68283	Ozieri	40.584	9.003	SS	5	1
IT_68181	Padru	40.766	9.521	SS	3	2
IT_68285	Palau	41.180	9.382	SS	2-3	1
IT_68291	Pattada	40.581	9.109	SS	4	2
IT_68526	Posada	40.633	9.719	NU	4	1
IT_68532	San Teodoro	40.771	9.672	SS	3-4	2
IT_68197	Sant'Antonio	40.992	9.301	SS	4	1
IT_68558	Santa Lucia	40.581	9.778	NU	4	1
IT_68408	Santa Maria Coghinas	40.903	8.868	SS	3	1
IT_68320	Santa Teresa Gallura	41.241	9.191	SS	3-4	2
IT_68559	Siniscola	40.574	9.694	NU	3	1
IT_68369	Telti	40.875	9.353	SS	4-5	1
IT_68382	Tempio Pausania	40.903	9.104	SS	4-5	1
IT_68575	Torpè	40.627	9.678	NU	4-5	3
IT_68398	Trinità d'Agultu e Vignola	40.985	8.914	SS	6	1
IT_68402	Tula	40.734	8.985	SS	3-4	1
IT_68115	Viddalba	40.912	8.891	SS	6	1

Mappa – Sismi estratti dal catalogo riferiti al dominio di riferimento costituito da Baronie e Gallura ed alle sue pertinenze (fonte INGV – CPTI15-DBMI15)





6.3 CARATTERIZZAZIONE SISMOGENETICA

La caratterizzazione sismogenetica dell'area di progetto è basata sulla Zonazione Sismogenetica, denominata ZS9, prodotta dall'INGV (MELETTI C. e VALENSISE G., 2004), che sostituisce la precedente ZS4.

Questa zonazione è considerata, nella recente letteratura scientifica, il lavoro più completo e aggiornato a livello nazionale.

Come peraltro già stimabile dall'analisi del CPTI15 e del DBM15, la regione interessata dal progetto, inteso in modo esteso, non è interessata dalla presenza di nessuna area sismo genetica di rilievo.

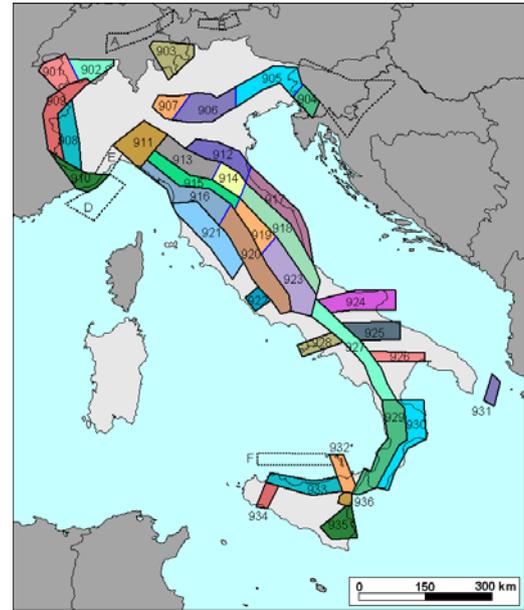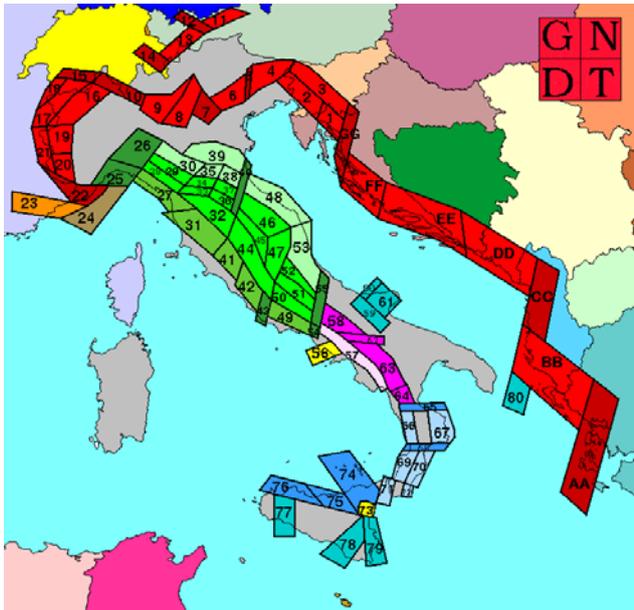

Mappa - Zonazione Sismogenetica, denominata ZS4 a sinistra ed attuale ZS9 a destra

6.4 DEFINIZIONE DELLA CATEGORIA DEL SUOLO DI FONDAZIONE

La categoria del **suolo di fondazione nei siti delle WTG e della Sottostazione**, sono definite secondo le specifiche del punto 3.2.2 del D.M. del 2018 "Norme Tecniche per le Costruzioni" e dal suo regolamento applicativo.

TABELLA 3.2.II – CATEGORIE DI SOTTOSUOLO

Tab. 3.2.II – *Categorie di sottosuolo che permettono l'utilizzo dell'approccio semplificato.*

Categoria	Caratteristiche della superficie topografica
A	Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di velocità delle onde di taglio superiori a 800 m/s, eventualmente comprendenti in superficie terreni di caratteristiche meccaniche più scadenti con spessore massimo pari a 3 m.
B	Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto consistenti, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 360 m/s e 800 m/s.
C	Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente consistenti con profondità del substrato superiori a 30 m, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 180 m/s e 360 m/s.
D	Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fina scarsamente consistenti, con profondità del substrato superiori a 30 m, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 100 e 180 m/s.
E	Terreni con caratteristiche e valori di velocità equivalente riconducibili a quelle definite per le categorie C o D, con profondità del substrato non superiore a 30 m.



Indipendentemente da prove MASW da eseguirsi in fase successiva, le valutazioni di V_{s30eq} , **stanti i parametri geotecnici desunti dalle indagini**, certamente classificheranno i terreni in **classe A**.

Solo il limitato strato superficiale di suolo, generalmente inferiore a 2 m, da asportare prima della realizzazione delle opere avrà valori di V_{s30eq} **localmente inferiore agli 300 m/s**.

Sulla base delle caratteristiche orografiche del territorio attraversato, tutti i manufatti sono riconducibili ad una categoria topografica **T1**.

6.5 CLASSIFICAZIONE SISMICA DELL'AREA

Con l'Ordinanza P.C.M. n. 3274 del 23.03.2003 "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica" viene introdotta la nuova classificazione sismica dell'intero territorio nazionale.

La nuova classificazione sismica del territorio nazionale è articolata in **4 zone** a diverso grado di sismicità espresso dal parametro a_g = accelerazione orizzontale massima convenzionale su suolo di categoria A.

I valori convenzionali di a_g sono espressi come frazione dell'accelerazione di gravità g , da adottare in ciascuna delle zone sismiche del territorio nazionale e sono riferiti ad una probabilità di superamento del 10% in 50 anni.

Per ogni classe sismica si assumono i valori riportati nella tabella sottostante.

TABELLA CLASSIFICAZIONE SISMICA P.C.M. n. 3274 del 23.03.2003

ZONA	VALORE di a_g
1	0.35g
2	0.25g
3	0.15g
4	0.05g

L'intero territorio della **Sardegna**, che precedentemente, non era classificato sismico, con la nuova classificazione sismica introdotta dall'O.P.C.M. n. 3274/2003, ricade in **zona sismica 4**.

La Regione Sardegna con Delibera G. R. n.15/31 del 30/03/2004 ha recepito, in via transitoria, fino a nuova determinazione, conseguente l'aggiornamento della mappa di rischio sismico nazionale, la classificazione sismica dei Comuni della Sardegna, così come riportato nell'allegato A dell'O.P.C.M. n. 3274/2003.

Secondo quanto definito nell'Allegato A del D.M. 14/01/2008, la Sardegna è caratterizzata da una macro-zonazione sismica omogenea, ossia presenta medesimi parametri spettrali sull'intero territorio insulare a parità di tempo di ritorno dell'azione sismica.




6.6 PERICOLOSITÀ SISMICA DEL SITO

Come definito nel testo unico allegato al **D.M. del 2018 "Norme Tecniche per le Costruzioni"** e dal suo regolamento applicativo, "le azioni sismiche di progetto, in base alle quali valutare il rispetto dei diversi stati limite considerati, si definiscono a partire dalla "pericolosità sismica di base" del sito di costruzione.

La mappa di pericolosità sismica del territorio nazionale, riportata nella figura seguente ed elaborata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, approvata con Ordinanza n.3519 del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 Aprile 2006, è diventata la mappa di riferimento prevista dall'Ordinanza n.3274 del 2003, All.1.

In tale cartografia il settore di progetto ricade in una zona con accelerazione massima al suolo ($a(\max)$) con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni riferita a soli molto rigidi ($V_{s,30} > 800$ m/s; cat .A) compresa tra **0.025 e 0.050 g**.

Mappe interattive di pericolosità sismica

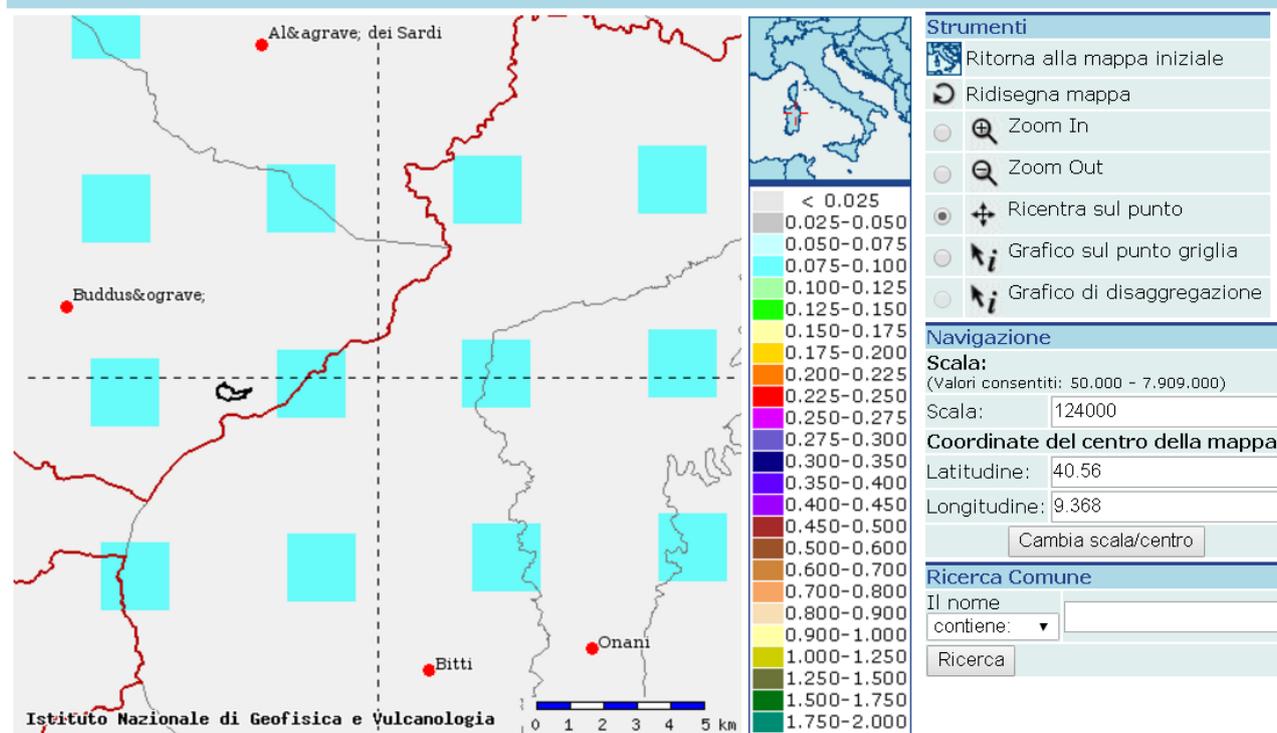


Mappa – La pericolosità sismica sul settore di progetto dal sito dell'INGV per Se (T)

Per la definizione dell'azione sismica di progetto, si rende necessario valutare anche l'effetto della risposta sismica locale che, in assenza di specifiche analisi, può essere ricavata mediante un approccio semplificato, che si basa sull'individuazione di categorie di sottosuolo di riferimento.

L'identificazione di questa categoria va di norma eseguita in base ai valori della $V_{s,eq}$, cioè la velocità equivalente di propagazione delle onde di taglio entro i primi 30 m di profondità, tuttavia, come specificato nella suddetta normativa, nei terreni non coesivi (coperture) può essere effettuata anche in base ai valori del numero equivalente di colpi della prova penetrometrica dinamica (Standard Penetration Test) N_{SPT30} .



Mappe interattive di pericolosità sismica

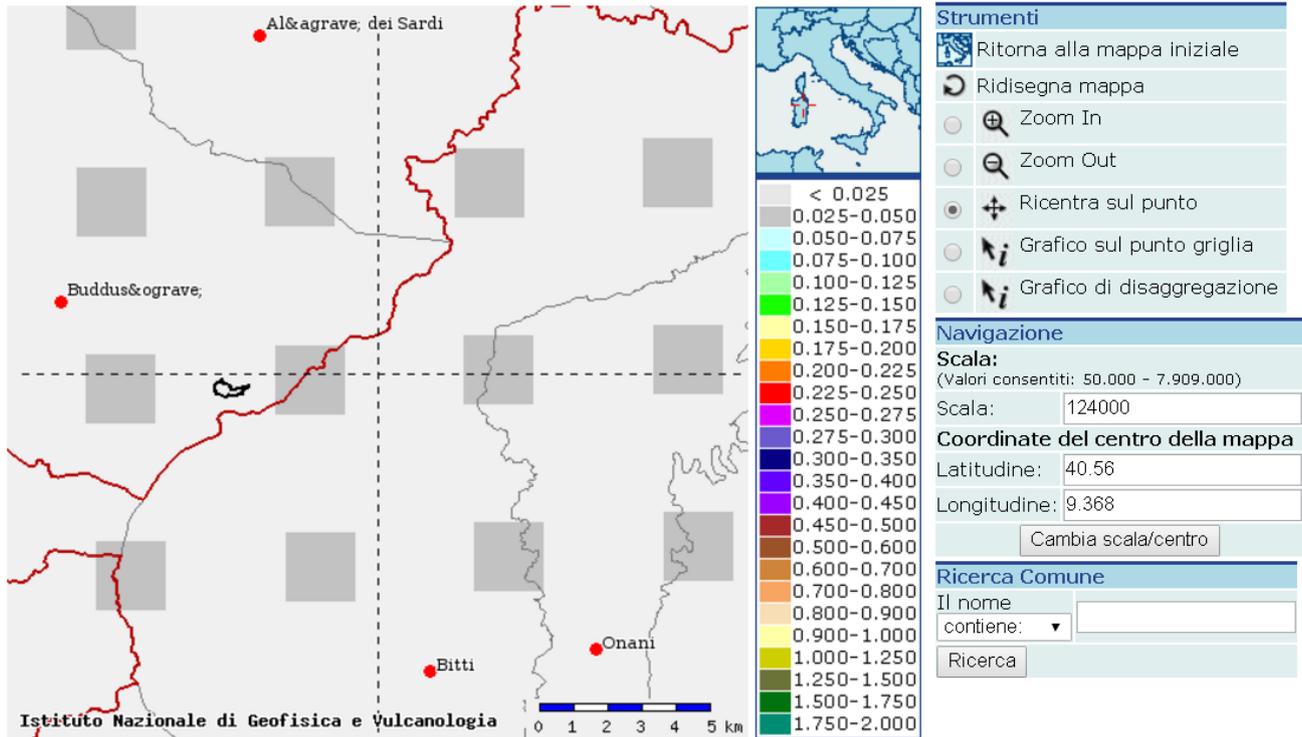

Mappa – La pericolosità sismica sul settore di progetto dal sito dell'INGV per a(g)

Nel caso in esame, i valori della V_s per i singoli strati sono stati ricavati utilizzando le formule di calcolo di Ohta e Goto (1978):

$$V_s = 54.33 * (N_{SPT})^{0.173} * \alpha * \beta * (Z / 0.303)^{0.193}$$

e di Yoshida e Motonori (1988):

$$V_s = \beta * (N_{SPT})^{0.25} * \sigma'_{v0}{}^{0.14}$$

Per il calcolo della $V_{s,eq}$, è stata quindi applicata la formula indicata dalle **N.T.C 2018**:

$$V_{s,eq} = H / (\sum_{i=1,N} (h_i / V_{s,i}))$$

Dove:

- h_i = Spessore in metri dello strato i-esimo
- V_i = Velocità dell'onda di taglio i-esima
- N = Numero di strati

Sulla base delle **NTC 2018** quando lo spessore del substrato è superiore a 30 metri, come nel nostro caso:

$$V_{s,eq} = V_{s,30}$$

Considerando che i dati di riferimento indicano coperture detritiche superficiali per spessori inferiori a 10.0 m, i valori ricavabili con i due metodi attribuiscono ai terreni di fondazione alla categoria "A".




6.7 PARAMETRI DI SISMICITÀ LOCALE

La pericolosità sismica in un generico sito deve essere descritta in modo da renderla compatibile con le NTC e da dotarla di un sufficiente livello di dettaglio, sia in termini geografici che in termini temporali. Le caratteristiche dello spettro di risposta per:

- fattore amplificazione per a 1.2
- categoria topografica T1
- categoria sottosuolo A
- sito di riferimento Long = 9.4062 Lat = 40.5687

Le azioni di progetto si ricavano dalle accelerazioni $a_{(g)}$: e dai parametri che permettono di definire gli spettri di risposta ai sensi delle NTC e dalle relative forme spettrali.

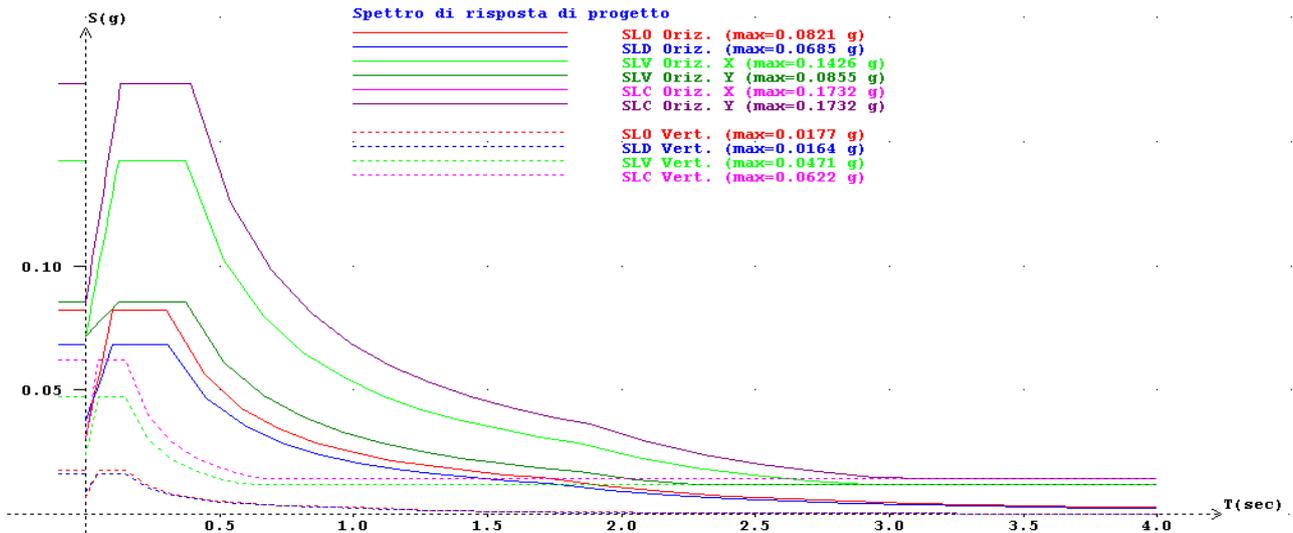

Le forme spettrali previste sono definite, su sito di riferimento rigido orizzontale, in funzione dei tre parametri:

- $a_{(g)}$: accelerazione orizzontale massima del terreno;
- F_0 : valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale;
- T_c^* : periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale.

Tipo costruzione (Art. 2.4.1) Classe d'uso (Art. 2.4.2)

Vita Nominale di progetto V_n (anni):

Periodo di riferimento per l'azione sismica: $V_R = V_n \cdot C_u = 50.00 \cdot 2.00 = 100.00$ anni

Pvr % (Art. 3.2.1)		Periodo di ritorno T_r (anni)	
SLO	81.00	SLO	60.21
SLD	63.00	SLD	100.58
SLV	10.00	SLV	949.12
SLC	5.00	SLC	1949.57

Parametri di pericolosità sismica			
	a_g (g/10)	F_0 (adim)	T_c^* (sec)
SLO	0.25412544	2.69384478	0.30155682
SLD	0.31347364	2.72962862	0.30695043
SLV	0.59878943	2.97619724	0.37075034
SLC	0.70712553	3.06144099	0.39336260

N.B. Dal valore tabellato, per ottenere a_q in (g), dividerlo per 10; per ottenerlo in m/sec^2 , moltiplicarlo per 0.9806

Questi tre parametri sono definiti in corrispondenza dei punti di un reticolo di riferimento, i cui nodi non distano fra loro più di 10 km, per diverse probabilità di superamento in 50 anni e per diversi periodi di ritorno (variabili tra 30 e 975 anni). Di seguito sono riportati i valori di a_g , F_0 , T_c^* relativi alla pericolosità sismica dell'area oggetto

d'intervento edificatorio per vari tempi di ritorno.



7 RELAZIONE GEOTECNICA

7.1 CARATTERISTICHE GEOTECNICHE DEL SEDIME

Sulla base delle analisi di laboratorio e delle caratteristiche dei versanti naturali presenti, nonché delle prove penetrometriche e delle PP effettuate, sono sotto riorganizzate le informazioni disponibili al fine di valutarne l'attendibilità con riferimento a profondità e posizione topografica.

L'indagine è basata sul rilevamento geolitologico e strutturale diretto dell'area e del suo intorno geologico.

Trattandosi di terreni rocciosi, in un contesto sufficientemente conosciuto sotto l'aspetto geologico e vastamente esposto in affioramento, nonché investigato pur nei singoli siti, ma in punti molto prossimi e rappresentativi, non è stato ritenuto necessario procedere a indagini geognostiche in profondità.

Sond	p.i.	p.f.	prof.	Dens. Nat	Dens. Sec.	E	Res. Comp.	Coes.	Ang. At t	Litologia
				t/m ³	t/m ³	Kg/cm ²	Kg/cm ²	Kg/cm ²	°	
S1	2.00	2.40	2.20	1.73	1.68			0.07	27.5	Granito
S2	3.50	4.00	3.75	1.54	1.49			0.06	35.9	Granito
S2	9.00	9.50	9.25	2.26	1.86	141.70		0.39	24.5	Granito
S3	2.40	2.70	2.55	1.94	1.70	99.90		0.56	20.6	Granito
S3	4.60	5.00	4.80				846.11			Granito
S4	7.50	7.70	7.60				561.44			Granito
S5	2.70	3.00	2.85				846.19			Granito
S41	2.30	2.70	2.50	1.76	1.47	64.20		0.34	21.3	Ortogneissdi Lodè-Mamone ONE
S42	1.10	1.70	1.40	1.89	1.42	77.50		0.15	18.8	Ortogneissdi Lodè-Mamone ONE
S42	3.60	3.90	3.75				*			Ortogneissdi Lodè-Mamone ONE
S43			0.00							Ortogneissdi Lodè-Mamone ONE
S44	2.20	2.60	2.40	2.13	1.84	156.80		0.32	28.4	Ortogneissdi Lodè-Mamone ONE
S45	3.70	3.90	3.80				193.7			Ortogneissdi Lodè-Mamone ONE
S46	3.00	3.30	3.15				249.76			Ortogneissdi Lodè-Mamone ONE
S47			0.00							Ortogneissdi Lodè-Mamone ONE
S48	4.00	4.30	4.15				519.91			Ortogneissdi Lodè-Mamone ONE
S50	4.50	4.60	4.55				132.52			Micascisti - mi
S51	5.40	5.60	5.50				377.18			Micascisti - mi
S52	0.50	1.00	0.75	1.46	1.40			0.07	31.2	Micascisti - mi
S52	4.00	4.30	4.15				132.52			Micascisti - mi
S53	3.80	4.00	3.90				183.5			Micascisti - mi
S54	8.00	8.40	8.20	1.68	1.31	129.60		0.67	29.7	Micascisti - mi
S54	5.50	5.70	5.60				112.14			Micascisti - mi

Tabella 1

7.1.1 CONTESTO GEOLITOLOGICO E CARATTERISTICHE DEI TERRENI DEI SEDIMI DELLA SOTTOSTAZIONE DI CONNESSIONE

L'area oggetto della presente indagine rientra, geologicamente parlando, nell'ambito dei terreni paleozoici che costituiscono il basamento antico di questo lembo di Sardegna, Si tratta di un settore sommitale del basamento cristallino.

Le formazioni presenti, appartengono al complesso ultrametamorfico mentre le rocce del sedime della sottostazione sono parte dei granitoidi dell'unità intrusiva di Buddusò.

Per quanto sopra detto, poiché le caratteristiche del terreno possono passare dalla consistenza sublapidea a quella terrosa, si possono indicare cautelativamente i parametri minimi, relativi a un materiale alterato posto entro i 3 m dal p.c.:



Litologia	E	Res. Comp.	Coes.	Ang. Att	
	Kg/cm ²	Kg/cm ²	Kg/cm ²	°	
Granito	120.80	751.25	0.27	27.13	medie
	120.00	550.00	0.20	30.00	valori rappresentativi
Ortogneissdi Lodè-Mamone ONE	99.50	321.12	0.27	22.83	medie
	100.00	250.00	0.25	22.00	valori rappresentativi
Micascisti - mi	129.60	187.57	0.37	30.45	medie
	120.00	150.00	0.20	30.00	valori rappresentativi

Tabella 2 - Valori medi e valori rappresentativi

Valori ancora superiori si ottengono da prove di carico eseguite in sito in aree geologicamente comparabili. Tali prove hanno inoltre evidenziato che per pressioni di contatto fino a 5 Kg/cm² e oltre, i pur minimi cedimenti registrati sono temporanei, denunciando quindi un comportamento elastico del terreno.

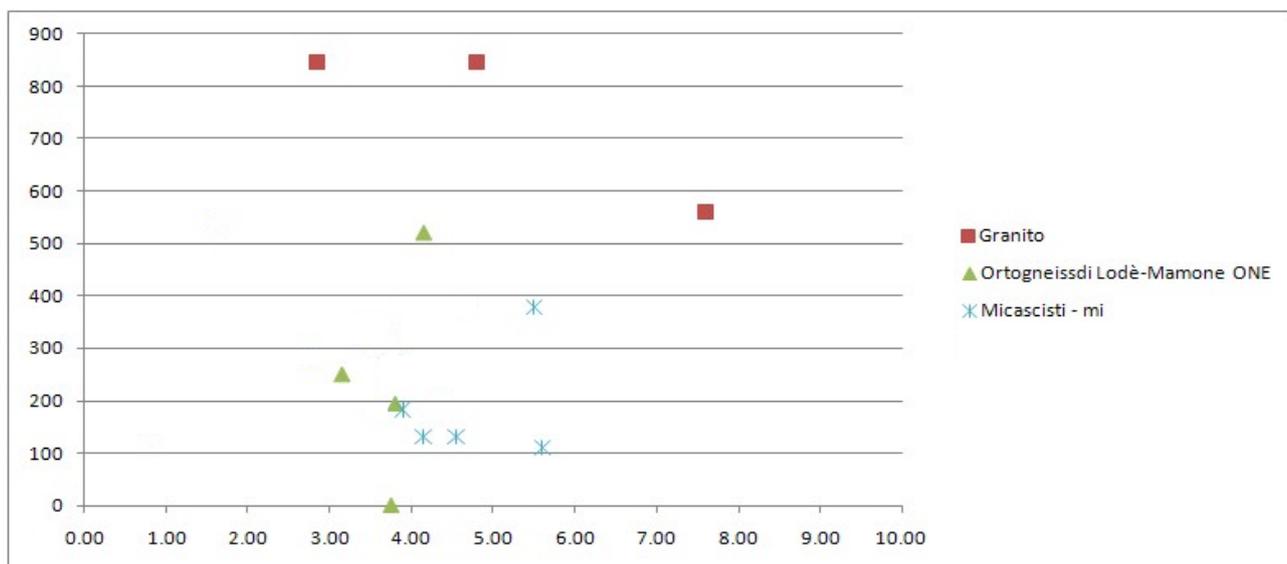


Grafico dei valori rilevati di resistenza a compressione (vedi tabella 1)

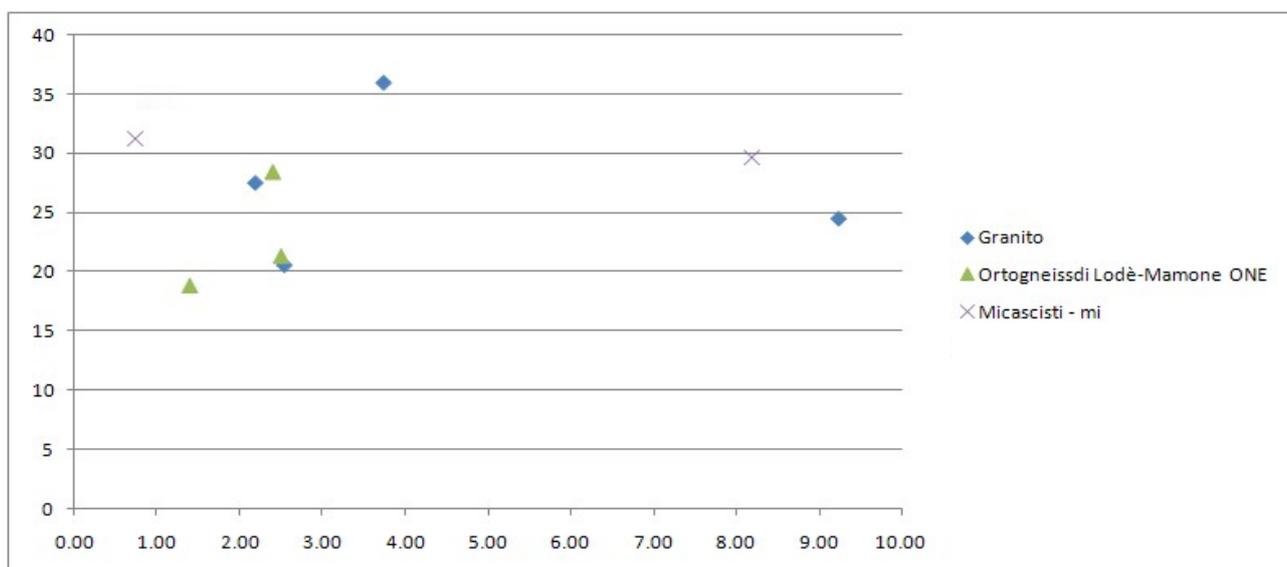


Grafico dei valori rilevati di angolo di attrito (vedi tabella 1)



7.2 MODELLO GEOTECNICO DEL SITO

Il modello geologico individuato, attraverso l'attribuzione dei parametri geomeccanici e di comportamento reciproco delle unità stratigrafiche, porta alla definizione del modello di comportamento meccanico del sito o modello geotecnico.

Di seguito i parametri di riferimento per la progettazione geotecnica per i singoli litotipi.

7.2.1 MODELLO GEOTECNICO DI SITO 1 (area aerogeneratori)

- 0,15m – 0,50m di spessore LITOTIPO A – suolo più o meno evoluto, con frammenti vegetali, di colore bruno
- 0,30m – 1.30m di spessore LITOTIPO B – alterazione della roccia sottostante metamorfica, in genere sciolta, asciutta, di colore beige costituita da clasti a spigoli vivi in matrice limoso sabbiosa.
- da profondità variabile da 0,45m a 1,70m da p.c. – LITOTIPO C – roccia metamorfica in posto, da mediamente a molto fratturata con fratture da aperte libere a serrate e riempite di materiale argilloso-limoso.

I litotipo C è costituito localmente, da:

- KB1_002 ,mi ,Micascisti prevalenti. ?PRECAMBRIANO-?PALEOZOICO
- KB2_005 ,ONEa ,Litofacies negli ORTOGNEISS DI LODE'-MAMONE. Differenziati leucocratici. Meta-aplopegmatiti quarzoso-feldspatiche, a tessitura gneissica fortemente foliata, in bande (originari filoni e ammassi) negli ortogneiss granodioritici. ORDOVICIANO MEDIO

Parametri di riferimento

LITOTIPO C	E	Res. Comp.	Coes.	Ang. Att	
	Kg/cm ²	Kg/cm ²	Kg/cm ²	°	
Ortogneiss di Lodè-Mamone ONE	99.50	321.12	0.27	22.83	medie
	100.00	250.00	0.25	22.00	valori rappresentativi
Micascisti - mi	129.60	187.57	0.37	30.45	medie
	120.00	150.00	0.20	30.00	valori rappresentativi

7.2.2 MODELLO GEOTECNICO DI SITO 2 (sottostazione)

- 0,30m di spessore LITOTIPO A – suolo più o meno evoluto, sabbioso con frammenti vegetali, colore bruno/beige
- 0,30m – 1,00m di spessore LITOTIPO B – alterazione della roccia madre sottostante, in genere sciolta, asciutta, di colore beige costituita da ciottoli a spigoli vivi in matrice limoso sabbiosa.
- da profondità variabile da 0,45m a 1,70m da p.c. – LITOTIPO D – roccia granitica in posto molto fratturata con fratture da aperte libere a serrate e riempite di materiale argilloso-limoso.

I litotipo D è costituito localmente, da:

- BUDb, Monzograniti equigranulari, a marcata tendenza leucocratica, a grana da media a medio-fine, tessitura orientata, della UNITA Facies S. Reparata appartenente all'UNITÀ INTRUSIVA DI BUDDUSÒ), datata CARBONIFERO SUP. – PERMIANO.

Parametri di riferimento



LITOTIPO D	E	Res. Comp.	Coes.	Ang. Att	
	Kg/cm ²	Kg/cm ²	Kg/cm ²	°	
Granito	120.80	751.25	0.27	27.13	medie
	120.00	550.00	0.20	30.00	valori rappresentativi

Il peso specifico per entrambi i litotipi oscilla tra 2 e 2.2 g/cm²

I parametri in oggetto sono desunti da un complesso di dati provenienti da indagini svolte nell'area, non nel sito esatto delle posizioni delle WTG.

Per tale motivo non sono sempre sufficientemente rappresentativi delle condizioni fisico-meccaniche puntuali e pertanto si suggerisce, in fase esecutiva, la realizzazione di una campagna di indagini mirata alla conferma/definizione dei parametri suddetti alla scala del singolo aerogeneratore.

7.3 CLASSIFICAZIONE DELL'AMMASSO ROCCIOSO

Il sistema Rock Mass Rating, o più semplicemente RMR, è un sistema di classificazione delle rocce sviluppato da Z. T. Bieniawski tra il 1972 e il 1973. Il sistema attribuisce dei punteggi alla roccia tramite l'analisi di alcuni suoi parametri, permettendo così di definire 5 classi di rocce.

I dati di partenza sono costituiti da informazioni provenienti da Point Load test e da misure da effettuarsi sul campo

Classificazione RMR				
Parametri base		ONE	mi	BUDb
Resistenza della roccia intatta		14	13	15
Indice di qualità (RQD)		17	13	17
Spaziatura dei giunti		10	10	10
Stato dei giunti		25	20	25
Presenza di acque di infiltrazione		10	10	10
RMR base		76	66	77
Correzione per l'orientazione dei giunti				
Valore		-2	-2	-2
RMR corretto		74	64	75
Classe dell'ammasso roccioso		II	II	II
Coesione dell'ammasso		200 kPa	150 kPa	200kPa
Angolo di attrito		35	32	38

Risultanze della valutazione della classe dell'ammasso roccioso secondo la metodologia RMR



A. CLASSIFICATION PARAMETERS AND THEIR RATINGS									
Parameter			Range of values						
1	Strength of intact rock material	Point-load strength index	>10 MPa	4 - 10 MPa	2 - 4 MPa	1 - 2 MPa	For this low range - uniaxial compressive test is preferred		
		Uniaxial comp. strength	>250 MPa	100 - 250 MPa	50 - 100 MPa	25 - 50 MPa	5 - 25 MPa	1 - 5 MPa	< 1 MPa
		Rating	15	12	7	4	2	1	0
2	Drill core Quality RQD		90% - 100%	75% - 90%	50% - 75%	25% - 50%	< 25%		
	Rating		20	17	13	8	3		
3	Spacing of		> 2 m	0.6 - 2 . m	200 - 600 mm	60 - 200 mm	< 60 mm		
	Rating		20	15	10	8	5		
4	Condition of discontinuities (See E)		Very rough surfaces Not continuous No separation Unweathered wall rock	Slightly rough surfaces Separation < 1 mm Slightly weathered walls	Slightly rough surfaces Separation < 1 mm Highly weathered walls	Slickensided surfaces or Gouge < 5 mm thick or Separation 1-5 mm Continuous	Soft gouge >5 mm thick or Separation > 5 mm Continuous		
	Rating		30	25	20	10	0		
5	Groundwater	Inflow per 10 m tunnel length (l/m)	None	< 10	10 - 25	25 - 125	> 125		
		(Joint water press)/ (Major principal σ)	0	< 0.1	0.1 - 0.2	0.2 - 0.5	> 0.5		
		General conditions	Completely dry	Damp	Wet	Dripping	Flowing		
		Rating	15	10	7	4	0		
B. RATING ADJUSTMENT FOR DISCONTINUITY ORIENTATIONS (See F)									
Strike and dip orientations			Very favourable	Favourable	Fair	Unfavourable	Very Unfavourable		
Ratings	Tunnels & mines		0	-2	-5	-10	-12		
	Foundations		0	-2	-7	-15	-25		
	Slopes		0	-5	-25	-50			
C. ROCK MASS CLASSES DETERMINED FROM TOTAL RATINGS									
Rating	100 ← 81		80 ← 61		60 ← 41		40 ← 21		< 21
Class number	I		II		III		IV		V
Description	Very good rock		Good rock		Fair rock		Poor rock		Very poor rock
D. MEANING OF ROCK CLASSES									
Class number	I		II		III		IV		V
Average stand-up time	20 yrs for 15 m span		1 year for 10 m span		1 week for 5 m span		10 hrs for 2.5 m span		30 min for 1 m span
Cohesion of rock mass (kPa)	> 400		300 - 400		200 - 300		100 - 200		< 100
Friction angle of rock mass (deg)	> 45		35 - 45		25 - 35		15 - 25		< 15
E. GUIDELINES FOR CLASSIFICATION OF DISCONTINUITY conditions									
Discontinuity length (persistence)	< 1 m		1 - 3 m		3 - 10 m		10 - 20 m		> 20 m
Rating	6		4		2		1		0
Separation (aperture)	None		< 0.1 mm		0.1 - 1.0 mm		1 - 5 mm		> 5 mm
Rating	6		5		4		1		0
Roughness	Very rough		Rough		Slightly rough		Smooth		Slickensided
Rating	6		5		3		1		0
Infilling (gouge)	None		Hard filling < 5 mm		Hard filling > 5 mm		Soft filling < 5 mm		Soft filling > 5 mm
Rating	6		4		2		2		0
Weathering	Unweathered		Slightly weathered		Moderately weathered		Highly weathered		Decomposed
Ratings	6		5		3		1		0
F. EFFECT OF DISCONTINUITY STRIKE AND DIP ORIENTATION IN TUNNELLING**									
Strike perpendicular to tunnel axis				Strike parallel to tunnel axis					
Drive with dip - Dip 45 - 90°		Drive with dip - Dip 20 - 45°		Dip 45 - 90°		Dip 20 - 45°			
Very favourable		Favourable		Very unfavourable		Fair			
Drive against dip - Dip 45-90°				Drive against dip - Dip 20-45°		Dip 0-20 - Irrespective of strike*			
Fair		Unfavourable		Fair					

* Some conditions are mutually exclusive. For example, if infilling is present, the roughness of the surface will be overshadowed by the influence of the gouge. In such cases use A.4 directly.
 ** Modified after Wickham et al (1972).

Tabella per la parametrizzazione dei fattori per la determinazione della classe dell'ammasso roccioso (Beniawsky 1972)



7.4 IL SITO DELLA SOTTOSTAZIONE

Il sito, in prossimità di Buddusò, posto a sud della Statale, è posto a breve distanza dalla esistente Stazione TERNA.

La quota media è riferibile all'isoipsa 760 m slm.

Nel profilo di riferimento, l'inclinazione del pendio è inferiore al 5%.

Il basamento roccioso, affiorante o subaffiorante sotto un suolo detritico terroso di spessore decimetrico, è costituito dai monzograniti qui granulari isotropi, fratturati, con un'arenizzazione che si riduce velocemente con la profondità.

7.4.1 CONSIDERAZIONI GEOTECNICHE

L'esistenza a piccola profondità di terreni lapidei o comunque di terreni granulari dotati di elevata resistenza al taglio e l'assenza di terreni comprimibili sono tali da consentire l'adozione di fondazioni dirette anche isolate. Poiché si è in presenza di roccia sub-affiorante, il piano di posa delle fondazioni potrà essere sub-superficiale.

Tale condizione (fondazione su roccia) dovrà essere mantenuta anche nel caso che la sistemazione planoaltimetrica dell'area avvenga con formazione di rilevati.

La struttura macroporfirica della roccia fa sì che il contatto tra fondazione e base rocciosa possa essere considerato come ruvido.

Poiché la pressione di rottura della roccia integra, valutata in condizioni non confinate, si può assumere superiore a 100 Kg/cm², la stabilità delle opere si può ritenere ampiamente verificata, rispetto ai carichi previsti in progetto.

Per tener conto del grado di fratturazione della roccia, la pressione di rottura del terreno si può ottenere applicando un coefficiente di riduzione pari al valore percentuale R.Q.D. medio, nell'intervallo di profondità rappresentativo.

7.4.2 CEDIMENTI

Ai fini della determinazione del cedimento, i terreni, nell'ambito di profondità influenzato dai carichi della fondazione possono considerarsi praticamente incomprimibili.

Per l'ordine di grandezza delle sollecitazioni prevedibili in progetto, non sono attendibili movimenti verticali apprezzabili. Questi ultimi peraltro avranno carattere di immediatezza e saranno esauriti in corso d'opera.

7.4.3 STABILITA' DEL PENDIO

La morfologia dei luoghi ha assunto un profilo di equilibrio che si può considerare geologicamente stabile e non si conoscono fenomeni di instabilità dovuti a scarsa portanza del terreno o dissesti gravitativi per instabilità dei pendii.

Considerata la debole acclività del pendio a valle del sito (alcuni °) la presenza di fratture comunque orientata non pregiudica la stabilità delle opere.

Nei profili di scavo, in genere, sono possibili dissesti per ribaltamento di piani di trazione molto inclinati; in profili di scavo inclinati oltre 45°, sono invece possibili dissesti per scorrimento lungo giunti orientati a franapoggio.


Le scarpate risultanti dopo gli scavi dovranno essere adeguatamente contenute in funzione dell'altezza e dell'inclinazione delle stesse nonché in relazione alla eventuale presenza di carichi influenti a monte.



7.5 IL SITO DEGLI AEROGENERATORI


I generatori eolici sono previsti in posizione quanto più esposta possibile, su superfici quasi piane, talvolta al margine del peneplano ercinico, al raccordo con i versanti delle valli che ne incidono la superficie.

Le indagini a disposizione ci consentono, per gruppi di WTG, di effettuare le dovute valutazioni.

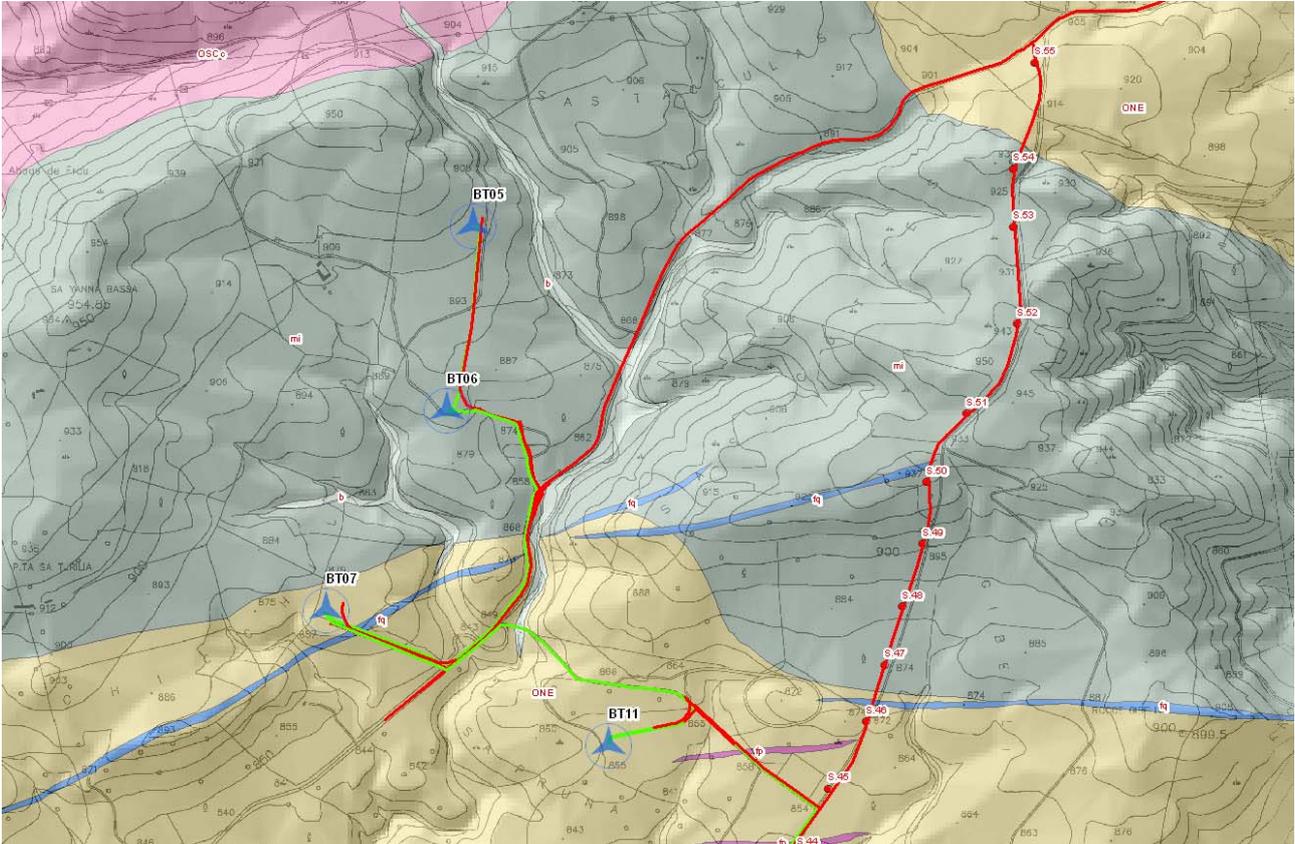

Mapa – Geolitologia, WTG e sondaggi di riferimento per i micascisti (mi)

Le valutazioni per la WTG BT05 e 06 saranno fatte con i sondaggi dal 47 fino al 54.

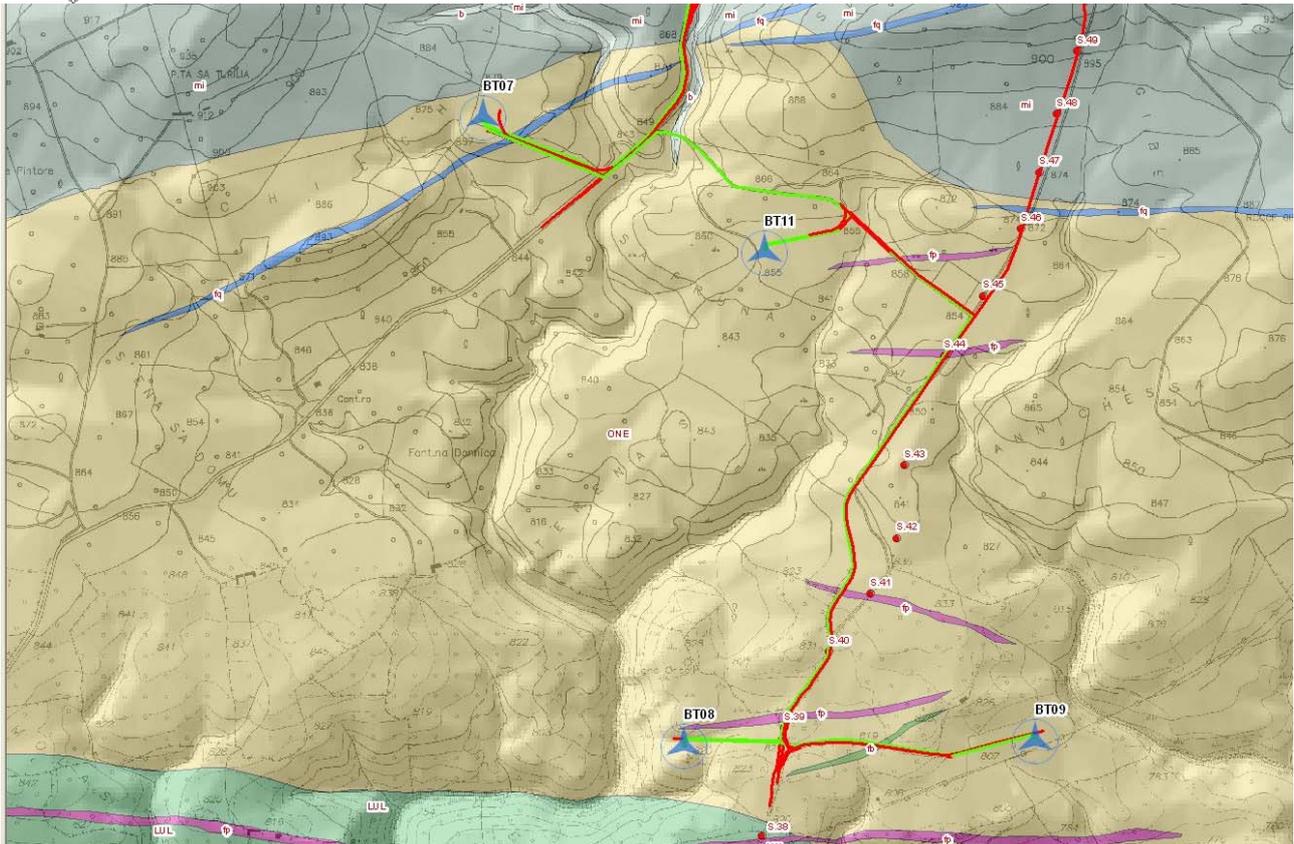


Mappa – Geolitologia, WTG e sondaggi di riferimento sugli Ortogneiss di Mamone (ONE)


Le valutazioni per la WTG BT05, 06, 07, 08, 09 e 11 saranno fatte con i sondaggi dal 39 fino al 46.



7.6 SEZIONE ESPLICATIVA

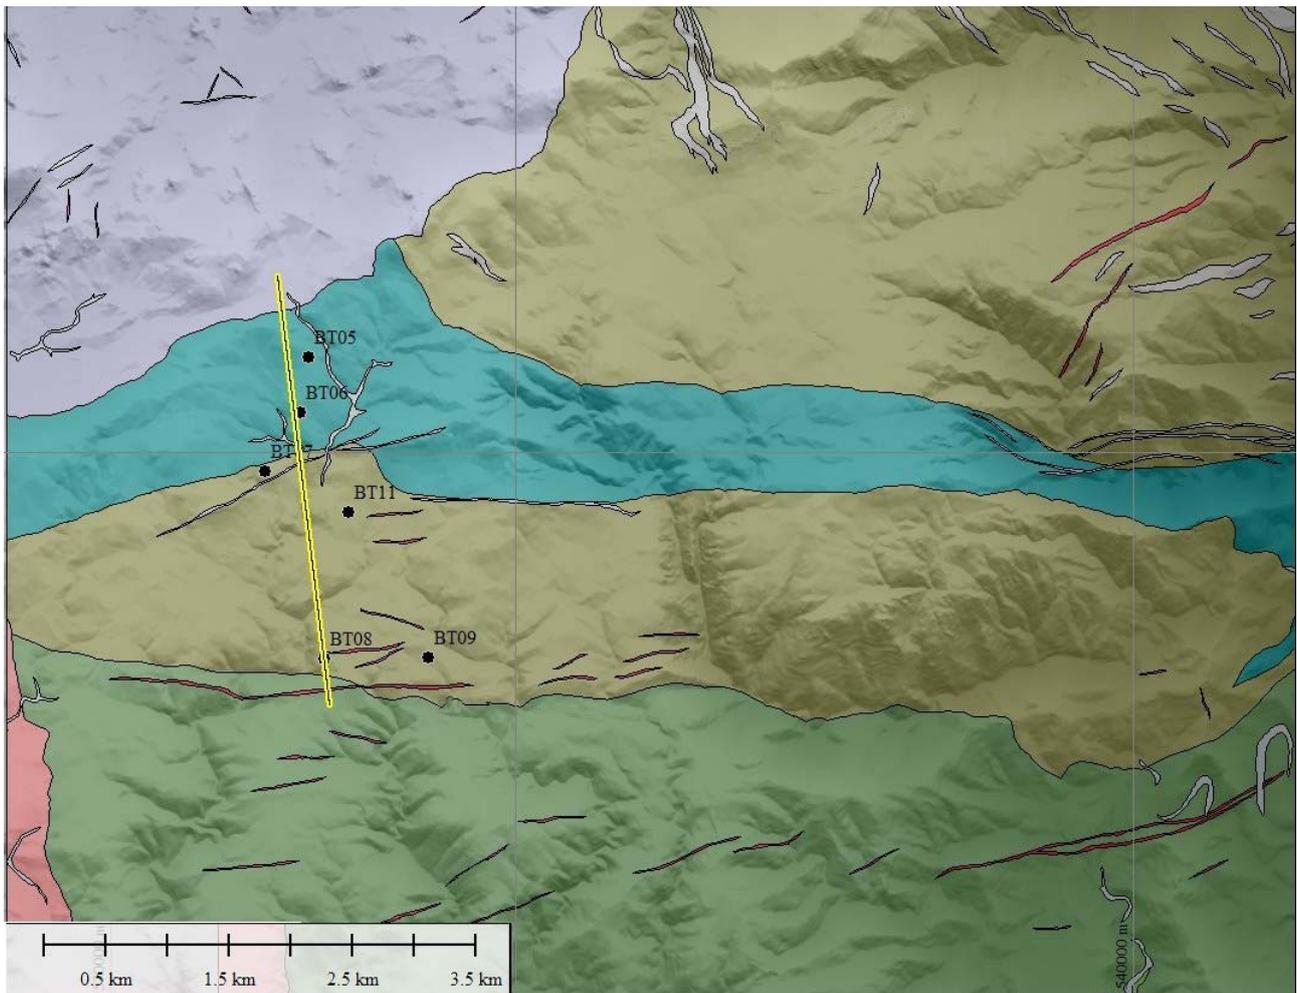

Traccia sulla carta geolitologica della sezione interpolante le posizioni delle WTG da BT05 a BT09 e BT11 e sua rappresentazione sul rilievo 3d

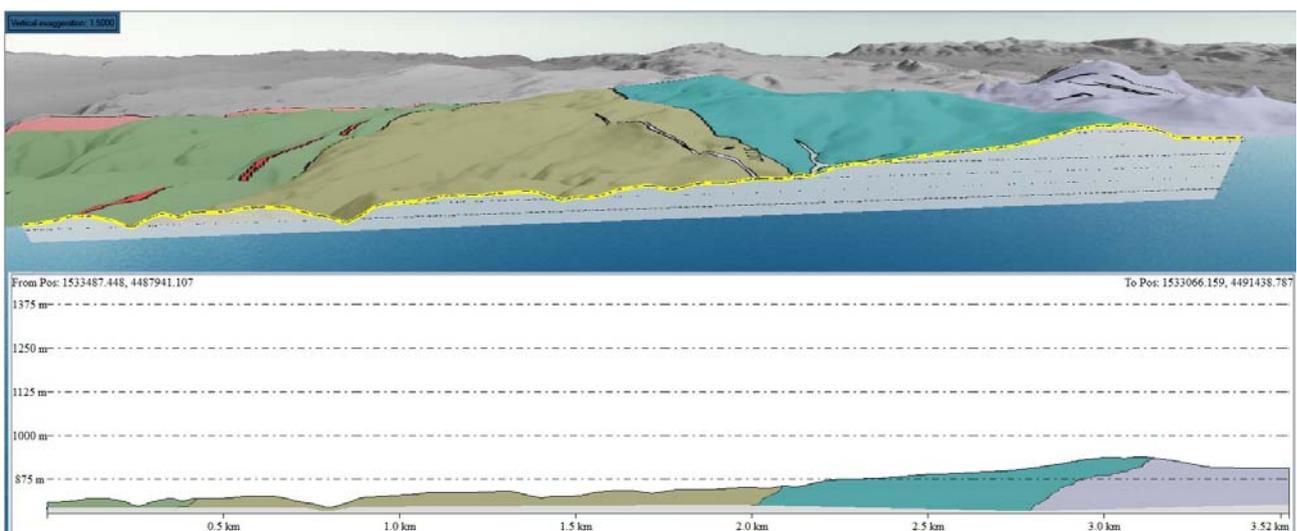



7.6.1 CONSIDERAZIONI GEOTECNICHE

L'esistenza a piccola profondità di terreni lapidei o comunque di terreni granulari dotati di elevata resistenza al taglio e l'assenza di terreni comprimibili sono tali da consentire l'adozione di fondazioni dirette anche isolate. Poiché si è in presenza di roccia sub-affiorante, il piano di posa delle fondazioni potrà essere sub-superficiale.

Tale condizione (fondazione su roccia) dovrà essere mantenuta anche nel caso che la sistemazione planoaltimetrica dell'area avvenga con formazione di rilevati.

La struttura macroporfirica della roccia fa sì che il contatto tra fondazione e base rocciosa possa essere considerato come ruvido.

Poiché la pressione di rottura della roccia integra, valutata in condizioni non confinate, si può assumere superiore a 100 Kg/cm², la stabilità delle opere si può ritenere ampiamente verificata, rispetto ai carichi previsti in progetto.

Per tener conto del grado di fratturazione della roccia, la pressione di rottura del terreno si può ottenere applicando un coefficiente di riduzione pari al valore percentuale R.Q.D. medio, nell'intervallo di profondità rappresentativo.

7.6.2 CEDIMENTI

Ai fini della determinazione del cedimento, i terreni, nell'ambito di profondità influenzato dai carichi della fondazione possono considerarsi praticamente incompressibili.

Per l'ordine di grandezza delle sollecitazioni prevedibili in progetto, non sono attendibili movimenti verticali apprezzabili. Questi ultimi peraltro avranno carattere di immediatezza e saranno esauriti in corso d'opera.

7.6.3 STABILITA' DEL PENDIO

La morfologia dei luoghi ha assunto un profilo di equilibrio che si può considerare geologicamente stabile e non si conoscono fenomeni di instabilità dovuti a scarsa portanza del terreno o dissesti gravitativi per instabilità dei pendii.

Considerata la debole acclività del pendio a valle del sito (alcuni °) la presenza di fratture comunque orientata non pregiudica la stabilità delle opere.

Nei profili di scavo, in genere, sono possibili dissesti per ribaltamento di piani di trazione molto inclinati; in profili di scavo inclinati oltre 45°, sono invece possibili dissesti per scorrimento lungo giunti orientati a franapoggio.

Le scarpate risultanti dopo gli scavi dovranno essere adeguatamente contenute in funzione dell'altezza e dell'inclinazione delle stesse nonché in relazione alla eventuale presenza di carichi influenti a monte.



8 CONCLUSIONI

Le aree direttamente interessate dallo sviluppo degli aerogeneratori sono delle superfici pianeggianti e subpianeggianti, in cui affiorano le metamorfite, in facies rocciosa, fratturate e superficialmente alterate.

L'areale su cui andrà posizionata la sottostazione in progetto è caratterizzato esclusivamente da rocce paleozoiche di natura granitica, affioranti in prevalenza fin dal piano campagna; dove si ha la presenza di suolo, esso si sviluppa essenzialmente lungo il substrato di alterazione della roccia madre, che non supera 1,5 m di profondità.

Lo studio ha altresì permesso di definire due modelli geotecnici differenti rappresentativi rispettivamente dei siti di imposta degli aerogeneratori e della sottostazione.

Per entrambi i litotipi rappresentativi sono stati definiti i parametri geotecnici di riferimento.

Il quadro geologico-morfologico e sismico appare privo di criticità ostative dell'area oggetto di studio, induce a prescrivere l'impiego di fondazioni dirette per l'intervento previsto.

Ciò premesso, si rimanda tuttavia al progettista calcolatore delle strutture la scelta della tipologia fondazionale da utilizzare sull'area, anche in considerazione della tipologia ed entità dei carichi statici della struttura in elevazione che si dovrà realizzare ad oggi non noti.


La presente relazione ha preso in esame uno stato di fatto ed ha inteso evidenziare le problematiche tecniche che si potranno incontrare da un punto di vista geologico – idrogeologico.

Tuttavia in fase di progettazione esecutiva e successivamente in corso d'opera si potranno apportare gli adeguamenti progettuali (metodo osservazionale) ritenuti più idonei alla realtà geologico-morfologica che si andrà a rilevare nel dettaglio (fase di progettazione esecutivo/realizzativa).

In fase d'esecuzione degli scavi e realizzazione dei corpi fondazionali è buona e consolidata prassi verificare, mediante supervisione geologica, le considerazioni di natura geologico-geotecnica assunte in questo elaborato.

In conclusione, da quanto emerge dal presente elaborato in ordine alle caratteristiche geomorfologiche, idrogeologiche e sismiche del sito, fatte salve le prescrizioni impartite, l'area oggetto di studio di fattibilità è suscettibile di intervento edificatorio.

Geologo Fausto Alessandro Pani

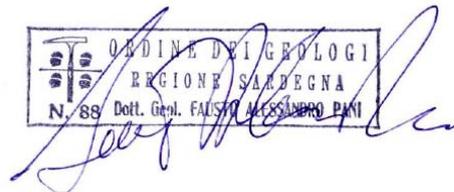

Geologa Roberta Maria Sanna

