

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



U.O. OPERE CIVILI E GESTIONE DELLE VARIANTI

PROGETTO DEFINITIVO

**TRATTA LERCARA DIR. – CALTANISSETTA XIRBI (LOTTO 3)
ELABORATI GENERALI**

RISPOSTA SISMICA LOCALE: RELAZIONE VIADOTTO VI13 – Lotto 3B

SCALA:

-

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

RS3T 30 D 09 RB VI1303 015 A


Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	EMISSIONE ESECUTIVA	ATI Sintagma ROCKSOIL-Edin	Giugno 2020	G. Menichino	Giugno 2020	A. Balecca	Giugno 2020	Vitizzi Giugno 2020

n. Elab. 09_330_2

ITALFERR S.p.A.
U.O. Opere Civili e Gestione delle varianti
Dist. Ing. Angelo Vitizzi
Codice degli ingegneri della Provincia
di Asti 42078

INDICE

1.	PREMESSA	3
2.	SCOPO DEL DOCUMENTO	4
3.	NORMATIVA E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO.....	5
3.1	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	5
3.2	DOCUMENTI DI RIFERIMENTO.....	5
3.3	SOFTWARE.....	6
4.	CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA.....	7
4.1	STRATIGRAFIA	7
4.2	PARAMETRI GEOTECNICI DI PROGETTO	8
5.	CONDIZIONI SISMICHE	9
5.1	DEFINIZIONE DELL'ACCELERAZIONE ORIZZONTALE MASSIMA ATTESA SU SITO DI RIFERIMENTO RIGIDO (A_G)	9
5.2	ANALISI DI DISAGGREGAZIONE	10
5.3	ACCELEROGRAMMI NATURALI.....	11
6.	RISPOSTA SISMICA LOCALE	17
6.1	IL MODELLO DI TERRENO ADOTTATO	17
6.2	SOLLECITAZIONE SISMICA E MODALITÀ DI PROPAGAZIONE.....	17
6.3	ANALISI NON LINEARE MEDIANTE IL SOFTWARE DEEPSOIL V.7	17
6.4	DEFINIZIONE SOIL PROFILE.....	18
6.5	INPUT SISMICO.....	20
6.6	RISULTATI.....	20
7.	CONCLUSIONI.....	22

	DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA – CATANIA – PALERMO					
	NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO - CATANIA					
	TRATTA LERCARA – CALTANISSETTA XIRBI					
Risposta Sismica Locale: Relazione Viadotto VI13 – Lotto 3B	COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
	RS3T	30 D 09	RB	VI 13 03 015	A	3 di 22

1. PREMESSA


All'interno del presente elaborato vengono analizzate le tematiche progettuali e gli aspetti tecnici relativi alla valutazione della risposta sismica locale necessaria alla fase di progettazione definitiva dei viadotti del nuovo collegamento Palermo-Catania della Direttrice ferroviaria Messina-Palermo-Catania, tratta Lercara – Caltanissetta Xirbi.

La tratta citata ha un'estensione di 46703.290 km, compresa tra le stazioni di Lercara Diramazione, sita al km 0+000 (coincidente con la pk 76+730 circa della linea storica Palermo Catania), e Caltanissetta Xirbi, sita al km 46+703.290 (coincidente con la pk 126+412 circa della linea storica Palermo Catania).

La tratta Lercara – Caltanissetta Xirbi si divide in due lotti funzionali:

- Lotto 3A: dal km 0+000 (coincidente con la pk 76+730 della linea storica Palermo Catania) al km 18+636
- Lotto 3B: dal km 18+636 al km 46+703.29 (coincidente con la pk 126+412 della linea storica Palermo Catania).

La presente relazione è da considerare come documento di riferimento per l'analisi di Risposta Sismica Locale del Viadotto di Linea VI13 del lotto 3B.

	DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA – CATANIA – PALERMO					
	NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO - CATANIA					
TRATTA LERCARA – CALTANISSETTA XIRBI						
Risposta Sismica Locale:	COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
Relazione Viadotto VI13 – Lotto 3B	RS3T	30 D 09	RB	VI 13 03 015	A	4 di 22

2. SCOPO DEL DOCUMENTO

L'analisi di risposta sismica locale, per come dettato dalle Norme Tecniche sulle Costruzioni, è un tipo di studio approfondito che deve essere applicato qualora le costruzioni ricadano in classe d'uso III o IV, quando si riscontrano delle significative inversioni nel profilo di velocità delle onde di taglio (Rif.xx), o quando la morfologia di superficie e/o della stratigrafia non è considerata semplice. Attraverso questa metodologia si valutano le variazioni in termini di ampiezza e frequenza, che subisce il moto sismica (accelerogramma spettro-compatibile) nella sua propagazione dal substrato sismico (velocità delle onde di taglio almeno 800 m/s) fino alla superficie, a seconda delle caratteristiche fisico-meccaniche degli strati attraversati.

Le fasi per eseguire la risposta sismica locale sono le seguenti:

- Scelta dell'input sismico spettro-compatibile con quello del sito in esame, riferito ad un suolo rigido attraverso un'analisi di disaggregazione per gli stati limite richiesti (nello specifico SLV)
- Definizione della stratigrafia compresa nell'intervallo bedrock sismico-superficie e caratterizzazione fisico-meccanica
- Calcolo dell'output sismico alla profondità richiesta attraverso l'integrazione delle equazioni dinamiche del moto mediante analisi di tipo non-lineare.
- Estrapolazione dei parametri dipendenti di output per la progettazione per gli stati limite richiesti (nello specifico SLV).

Il presente documento ha lo scopo di descrivere l'analisi di risposta sismica locale eseguita per il viadotto di Linea VI13 del Lotto 3B.

L'analisi è stata svolta in quanto l'indagine sismica, appositamente eseguita in corrispondenza dell'opera d'arte (DH 3AGN2S08), ha evidenziato un'andamento delle velocità (Vs) con la profondità non sempre crescente; motivo per cui si è resa necessaria una apposita analisi di risposta sismica locale considerando le effettive condizioni geotecniche del sito oggetto di studio.

In particolare verranno affrontati i seguenti aspetti:

- Richiamo delle condizioni geotecniche locali;
- Definizione delle azioni sismiche e analisi dei dati di disaggregazione locale;
- Determinazione degli accelerogrammi naturali, spettro compatibili;
- Analisi di risposta sismica locale: valutazione dell'amplificazione del segnale al piano delle fondazioni dei viadotti (-4.00m) e calcolo dei relativi spettri in pseudo-accelerazione.

Tutte le analisi svolte nel seguito sono eseguite in conformità alla normativa italiana vigente sulle opere civili (D.M. 17/01/2018).

	DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA – CATANIA – PALERMO					
	NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO - CATANIA					
TRATTA LERCARA – CALTANISSETTA XIRBI						
Risposta Sismica Locale: Relazione Viadotto VI13 – Lotto 3B	COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
	RS3T	30 D 09	RB	VI 13 03 015	A	5 di 22


3. NORMATIVA E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

3.1 Normativa di riferimento

- [N.1]. Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M. 17-01-2018 (NTC-2018).
- [N.2]. Specifica RFI del 21/12/11 per la progettazione geotecnica delle opere civili ferroviarie.
- [N.3]. Ordinanza n. 55 del 24 aprile 2018. Disciplina per la delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive e dei servizi pubblici danneggiati dal sisma eseguiti e conclusi in data anteriore a quella di entrata in vigore del decreto legge n. 189 del 2016. Modifiche alle ordinanze n. 24 del 12 maggio 2017, n. 39 dell'8 settembre 2017 e n. 51 del 29 marzo 2018. Proroga del termine di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e s.m.i. Termine per il deposito delle schede AeDES.

3.2 Documenti di riferimento

- [DC1]. RS3T 30 D78 GE GE0000 002D - Direttrice ferroviaria Messina-Catania-Palermo. Nuovo Collegamento Palermo-Catania tratta Lercara dir. - Caltanissetta Xirbi (Lotto 3). Progetto Definitivo. Elaborati generali. Relazione geotecnica generale - opere all'aperto - Lotto 3B
- [DC2]. RS3T 30 D78 GE GE0000 006D - Direttrice ferroviaria Messina-Catania-Palermo. Nuovo Collegamento Palermo-Catania tratta Lercara dir. - Caltanissetta Xirbi (Lotto 3). Progetto Definitivo. Profilo geotecnico linea - Tav. 4 di 8
- [DC3]. RS3T 30 D78 GE GE0000 007D - Direttrice ferroviaria Messina-Catania-Palermo. Nuovo Collegamento Palermo-Catania tratta Lercara dir. - Caltanissetta Xirbi (Lotto 3). Progetto Definitivo. Profilo geotecnico linea - Tav. 5 di 8
- [DC4]. RS3T 30 D78 GE GE0000 008D - Direttrice ferroviaria Messina-Catania-Palermo. Nuovo Collegamento Palermo-Catania tratta Lercara dir. - Caltanissetta Xirbi (Lotto 3). Progetto Definitivo. Profilo geotecnico linea - Tav. 6 di 8
- [DC5]. RS3T 30 D78 GE GE0000 009D - Direttrice ferroviaria Messina-Catania-Palermo. Nuovo Collegamento Palermo-Catania tratta Lercara dir. - Caltanissetta Xirbi (Lotto 3). Progetto Definitivo. Profilo geotecnico linea - Tav. 7 di 8
- [DC6]. RS3T 30 D78 GE GE0000 010D - Direttrice ferroviaria Messina-Catania-Palermo. Nuovo Collegamento Palermo-Catania tratta Lercara dir. - Caltanissetta Xirbi (Lotto 3). Progetto Definitivo. Profilo geotecnico linea - Tav. 8 di 8
- [DC7]. RS3T 30 D69 IG GE0005 001A - Direttrice ferroviaria Messina-Catania-Palermo. Nuovo Collegamento Palermo-Catania tratta Lercara dir. - Caltanissetta Xirbi (Lotto 3). Progetto Definitivo. Indagini geofisiche. Prove MASW ed HVSR
- [DC8]. RS3T 30 D69 IG GE0005 002A - Direttrice ferroviaria Messina-Catania-Palermo. Nuovo Collegamento Palermo-Catania tratta Lercara dir. - Caltanissetta Xirbi (Lotto 3). Progetto Definitivo. Indagini geofisiche. Prove Down Hole

 ITALFERR GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA – CATANIA – PALERMO					
	NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO - CATANIA					
TRATTA LERCARA – CALTANISSETTA XIRBI						
Risposta Sismica Locale:	COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
Relazione Viadotto VI13 – Lotto 3B	RS3T	30 D 09	RB	VI 13 03 015	A	6 di 22

[DC9]. RS3T 30 D09 RB VI0003 008A - Direttrice ferroviaria Messina-Catania-Palermo. Nuovo Collegamento Palermo-Catania tratta Lercara dir. - Caltanissetta Xirbi (Lotto 3). Progetto Definitivo. Risposta Sismica Locale: Relazione Generale Viadotti - Lotto 3B

3.3 Software

- [ST1]. *REXEL: computer aided record selection for code-based seismic structural analysis*. Iervolino, I., Galasso, C., Cosenza, E. *Bulletin of Earthquake Engineering*, 8:339-362, 2010 DOI 10.1007/s10518-009-9146-1.
- [ST2]. *DEEPSOIL V.7.0: Nonlinear and Equivalent Linear Seismic Site Response of One-Dimensional Soil Columns*. Hashash, Y.M.A., Musgrove, M.I., Harmon, J.A., Okan, I., Xing, G., Groholski, D.R., Phillips, C.A., and Park, D. (2020) “DEEPSOIL 7.0, User Manual”. Urbana, IL, Board of Trustees of University of Illinois at Urbana-Champaign.

4. CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA

Nel presente capitolo si riporta la caratterizzazione geotecnica per il viadotto in esame, valutata sulla base dell'interpretazione delle indagini geotecniche svolte in prossimità dell'opera.

La stratigrafia di riferimento è individuata sulla base delle indagini eseguite in corrispondenza dell'opera, come rappresentate nel profilo stratigrafico longitudinale [DC2][DC3][DC4][DC5][DC6]. Per maggiori dettagli sulla caratterizzazione geotecnica si rimanda alla Relazione geotecnica generale del Lotto 3B [DC1].

4.1 Stratigrafia

L'opera in esame è ubicata tra le progressive km 34+721 e km 34+836, il viadotto ricade nella formazione di Cattolica (Figura 1: Profilo stratigrafico relativo al viadotto VI).

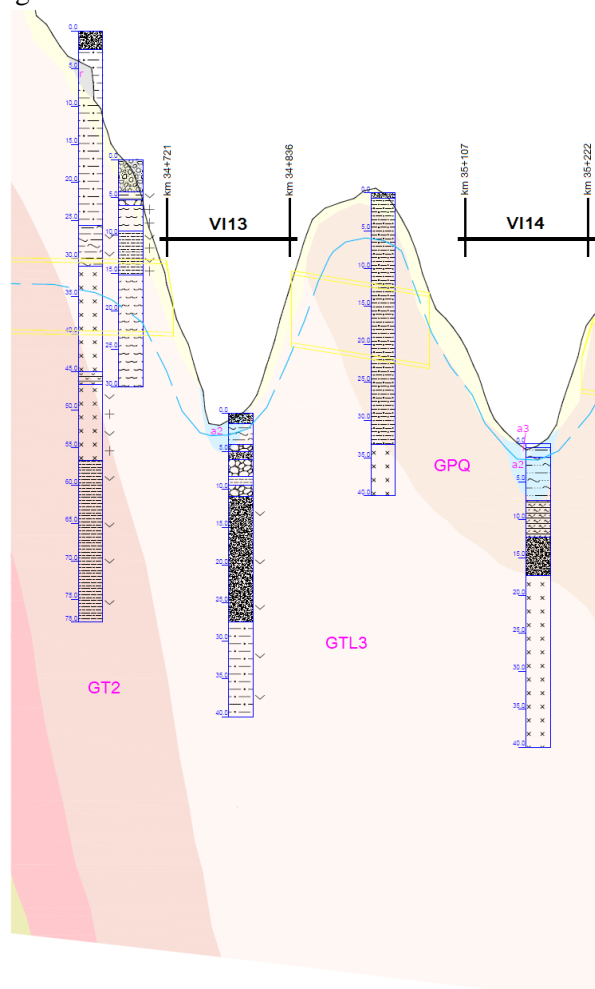


Figura 1: Profilo stratigrafico relativo al viadotto VI13

 ITALFERR GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA – CATANIA – PALERMO					
	NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO - CATANIA					
	TRATTA LERCARA – CALTANISSETTA XIRBI					
Risposta Sismica Locale: Relazione Viadotto VI13 – Lotto 3B	COMMESSA RS3T	LOTTO 30 D 09	CODIFICA RB	DOCUMENTO VI 13 03 015	REV. A	FOGLIO 8 di 22

Per quanto riguarda la formazione di Cattolica l'unica formazione di interesse per la presente relazione è il *Membro Salifero (GTL3)*. Queste evaporiti non affiorano nell'area, essendo ricoperte o dalla formazione di Pasquasia o da depositi di versante che in parte la preservano dai fenomeni di dissoluzione, fenomeni che sono comunque testimoniati dalla diffusa presenza di sorgenti, con portata estremamente ridotta, da cui fuoriescono acque saturate in sali e brine. L'unità *GTL3* è costituita da salgemma con intercalati livelli di sali potassico-magnesiaci (kainite). La roccia è caratterizzata da un agglomerato cristallino, con tipici cristalli di cloruro di sodio a morfologia cubica e talvolta con mineralizzazioni solifere. A luoghi si riconoscono intercalazioni di anidriti (1-10 cm) e argilliti rosse.

4.2 Parametri geotecnici di progetto

La Tabella 1 riassume i parametri geotecnici relativi alle unità intercettate, e la Figura 2 presenta la Down Hole 3AGN2S08 ($V_{s,q} = 540$ m/s - Suolo tipo B), che costituisce l'indagine sismica di riferimento per il viadotto VI13, con sovrapposta la relativa stratigrafia. L'indagine evidenzia inversione delle onde di taglio, da cui discende la necessità dell'analisi di risposta sismica locale.

Tabella 1 – VI13: Parametri geotecnici unità intercettate

	γ [kN/m ³]	ϕ' [gradi]	c' [kPa]	E_o [MPa]
GTL3	21.0	25	20	15 ÷ 25

Dove:
 γ = peso di volume naturale
 ϕ' = angolo di attrito di picco
 c' = coesione
 E_o = modulo di deformazione dinamico

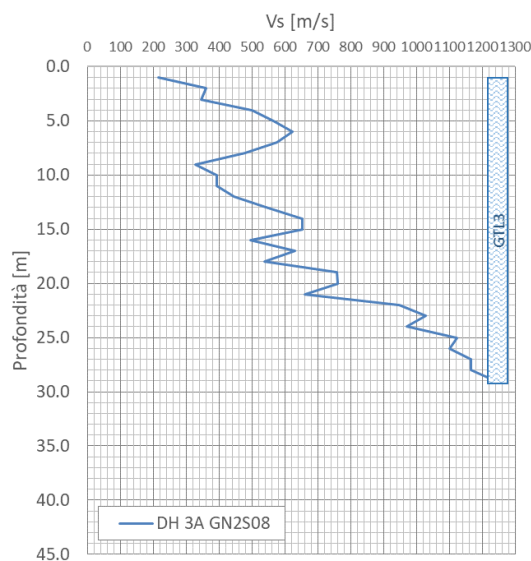



Figura 2 – Prova sismica in foro eseguita per il viadotto VI12 con relativa stratigrafia: la DOWN HOLE 3AGN2S08 ($V_{s,q} = 540$ m/s - Suolo tipo B)

	DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA – CATANIA – PALERMO					
	NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO - CATANIA					
TRATTA LERCARA – CALTANISSETTA XIRBI						
Risposta Sismica Locale: Relazione Viadotto VI13 – Lotto 3B	COMMESSA RS3T	LOTTO 30 D 09	CODIFICA RB	DOCUMENTO VI 13 03 015	REV. A	FOGLIO 9 di 22

5. CONDIZIONI SISMICHE

5.1 Definizione dell'accelerazione orizzontale massima attesa su sito di riferimento rigido (a_g)

Per la definizione l'accelerazione orizzontale massima attesa su sito di riferimento rigido (a_g), si è utilizzato il foglio "Spettri del Ministero" con ricerca per coordinate (Spettri-NTCver.1.0.3).

Il sito ricade nel Comune di Caltanissetta ed in base alle coordinate geografiche del viadotto si prenderà a riferimento il punto del grigliato 47626 (Figura 3), da cui si estrapola per lo stato Limite di Salvaguardia della Vita (SLV) lo spettro di risposta rappresentativo della componente orizzontale delle azioni sismiche di progetto per lo specifico sito, per una classe di sottosuolo A, categoria topografica T₁, V_N = 75 anni e C_U di tipo III, rappresentato in, in cui sono riassunti anche i parametri caratterizzanti lo spettro stesso.

FASE 1. INDIVIDUAZIONE DELLA PERICOLOSITÀ DEL SITO

Ricerca per coordinate

Ricerca per comune

LONGITUDINE:

LATITUDINE:

REGIONE:

PROVINCIA:

COMUNE:

Elaborazioni grafiche


Grafici spettri di risposta

Variabilità dei parametri

Elaborazioni numeriche

Tabella parametri

Reticolo di riferimento



Controllo sul reticolo

Sito esterno al reticolo


Interpolazione su 3 nodi

Interpolazione corretta

Interpolazione

La "Ricerca per comune" utilizza le coordinate ISTAT del comune per identificare il sito. Si sottolinea che all'interno del territorio comunale le azioni sismiche possono essere significativamente diverse da quelle così individuate e si consiglia, quindi, la "Ricerca per coordinate".

Nodi del reticolo intorno al sito

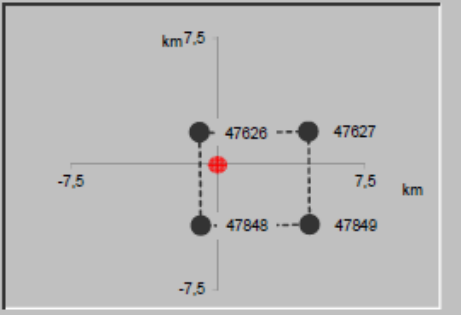


INTRO
FASE 1
FASE 2
FASE 3

Figura 3 - individuazione della pericolosità sismica del sito

 ITALFERR GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA – CATANIA – PALERMO NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO - CATANIA TRATTA LERCARA – CALTANISSETTA XIRBI					
	Risposta Sismica Locale: Relazione Viadotto VI13 – Lotto 3B	COMMESSA RS3T	LOTTO 30 D 09	CODIFICA RB	DOCUMENTO VI 13 03 015	REV. A

SLATO LIMITE	T_R [anni]	a_g [g]	F_o [-]	T_C^* [s]
SLO	68	0,039	2,519	0,283
SLD	113	0,047	2,500	0,313
SLV	1068	0,094	2,670	0,438
SLC	2193	0,112	2,756	0,472

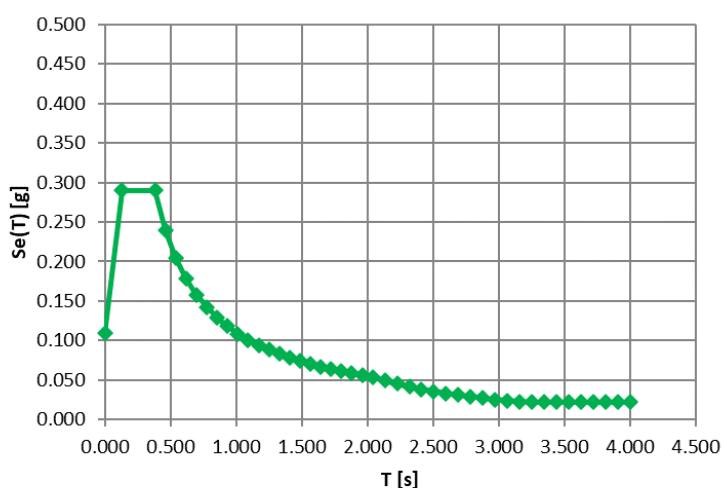

Parametri Indipendenti

STATO LIMITE SLV

a_g	0.109 g
F_o	2.647
T_C^*	0.380 s
S_S	1.000
C_C	1.000
S_T	1.000
q	1.000

Parametri Dipendenti

S	1.000
η	1.000
T_B	0.127 s
T_C	0.380 s
T_D	2.038 s

Figura 4 - VI13 Stato Limite di Salvaguardia della Vita: Spettro di risposta elastica in accelerazione, classe di sottosuolo A, categoria topografica T_1 , $V_N = 75$ anni e C_U di tipo III (NTC 2018)

5.2 Analisi di disaggregazione

L'analisi di disaggregazione è stata svolta utilizzando il sito dell'INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, "esse1-gis.mi.ingv.it").

Poichè i dati dell'INGV sono riferiti esclusivamente ad un periodo di riferimento ($V_R=50$ anni), differente da quello dell'opera in oggetto, l'analisi di disaggregazione è stata eseguita considerando la P_{VR} disponibile dalla fonte dell'INGV più simile a quella del sito, che è pari al 5%.

In Figura 5 e in Figura 6 sono riportati i principali risultati della ricerca dei dati di disaggregazione sismica da cui si evince:

- Magnitudo $M = 4.5 \div 6.0$
- Distanza dalla sorgente = $30 \div 50$ km

Risposta Sismica Locale:
Relazione Viadotto VI13 – Lotto 3B

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
RS3T	30 D 09	RB	VI 13 03 015	A	11 di 22

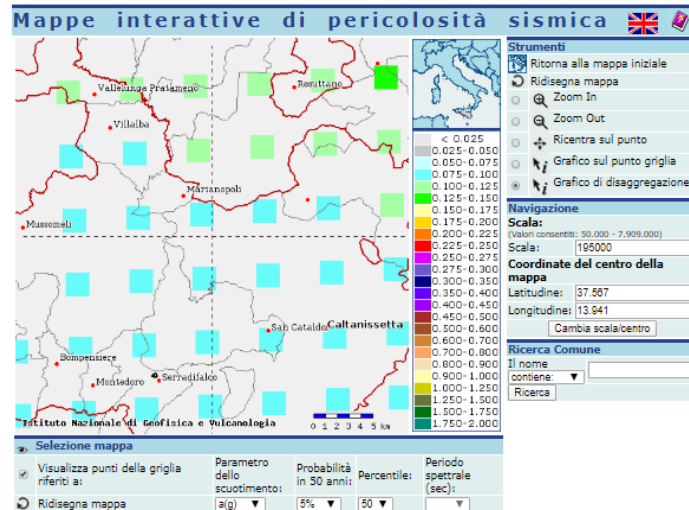


Figura 5 – VII3: Mappa di pericolosità sismica

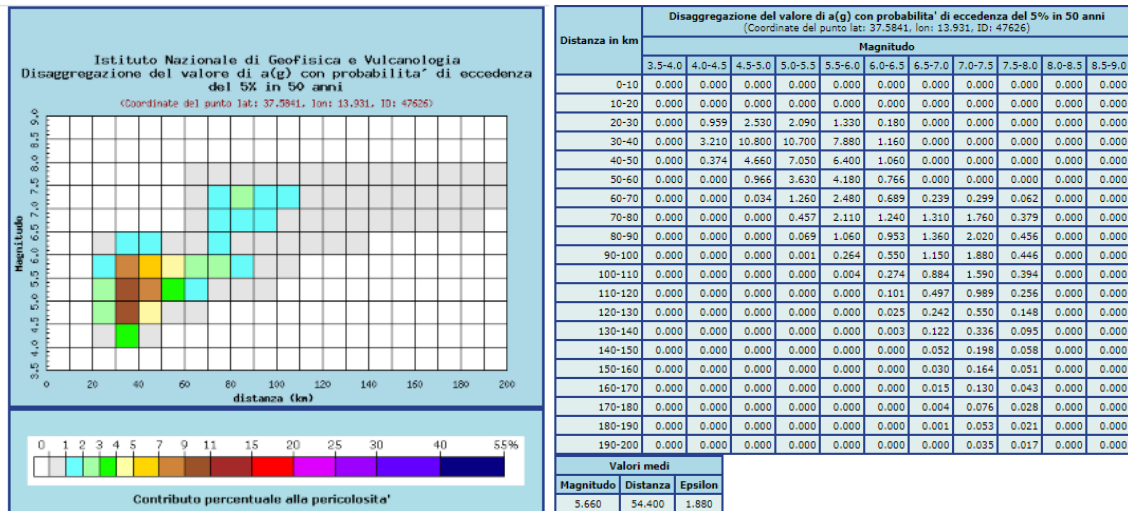


Figura 6 – VII3: Magnitudo e distanza

5.3 Accelerogrammi naturali

La ricerca degli accelerogrammi naturali compatibili con un dato spettro di riferimento viene eseguita mediante il programma REXEL con riferimento alla registrazione di dati europei “Strong Motion Data” [ST1]. Nel programma si carica tramite l’opzione “user defined spectrum”, lo spettro di normativa ricavato tramite il foglio “Spettri del Ministero” con ricerca per coordinate (Spettri-NTCver.1.0.3) ricavato per suolo rigido tipo A, e categoria topografica T₁, imponendo la vita nominale (V_N) di 75 anni e la classe d’uso (C_U) di 1,5 (parametri relativi al VI13), opportunamente scalato per avere l’accelerazione in ms⁻². Si considera il solo stato limite di salvaguardia della vita (SLV). La ricerca dei dati degli accelerogrammi da considerare nelle analisi è stata fatta considerando una magnitudo e distanza da sorgente, in relazione alle risultanze dell’analisi dei dati di disaggregazione.


 ITALFERR GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA – CATANIA – PALERMO					
	NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO - CATANIA					
TRATTA LERCARA – CALTANISSETTA XIRBI						
Risposta Sismica Locale: Relazione Viadotto VI13 – Lotto 3B	COMMESSA RS3T	LOTTO 30 D 09	CODIFICA RB	DOCUMENTO VI 13 03 015	REV. A	FOGLIO 12 di 22

Gli accelerogrammi naturali così individuati ed i relativi dati indentificativi sono sintetizzati in un'unica rappresentazione (Figura 7), per agevolarne il confronto, e singolarmente da Figura 8 a Figura 14:

- sono in numero di n.7 su suolo di tipo A e categoria topografica T₁
- sono scalati con un fattore scala medio 4.8799
- sono compatibili con lo spettro elastico (5%), valutati con range di tolleranza del 10% ÷ 30%
- la spettro compatibilità è stata estesa fino ad un tempo di 2 sec.

In Figura 15 sono mostrati gli spettri relativi agli accelerogrammi naturali selezionati. Nella legenda del grafico per ogni spettro, relativo ad un accelerogramma specifico, è indicato il corrispondente fattore di scala. Inoltre si precisa che: *Target Spectrum* è lo spettro di normativa, *Lower Tollerance* è -10% rispetto allo spettro di normativa, *Upper Tollerance* è +30% rispetto allo spettro di normativa e *Average Spectrum* è lo spettro medio. Tutti i dati costituiscono l'output di *Rexel*.

Accelerogrammi e spettri costituiranno i dati di input che verranno utilizzati nella successiva Analisi Non Lineare

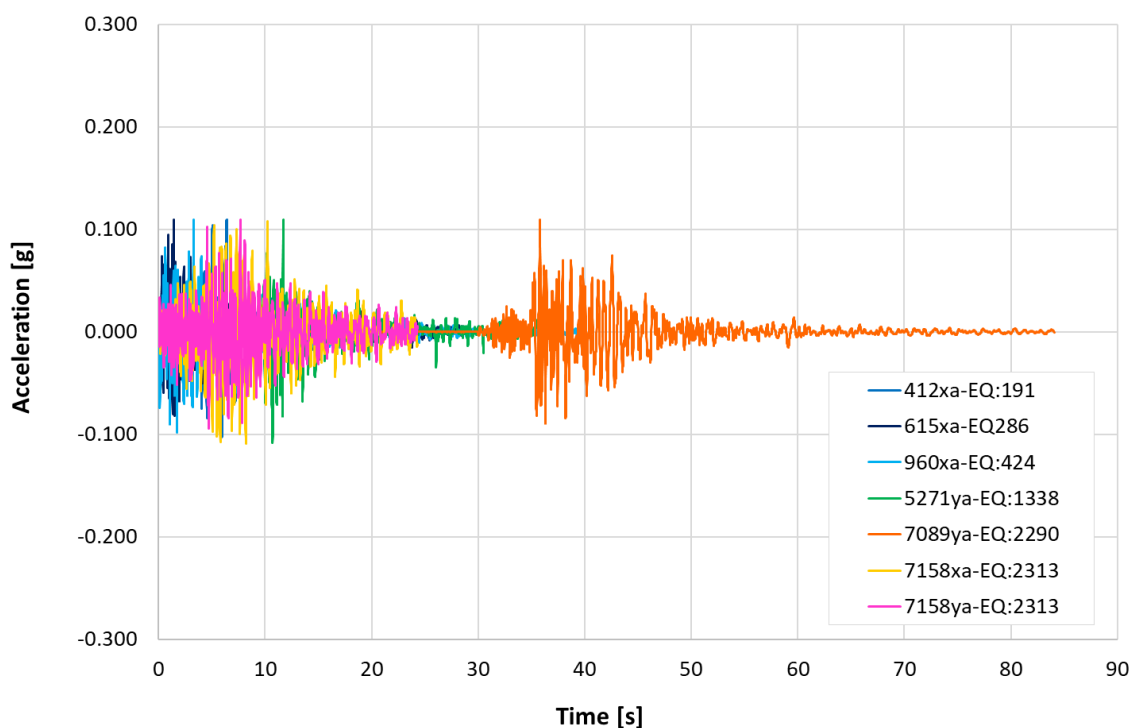

Waveform ID	Earthquake ID	Station ID	Earthquake Name	Date	Mw	Fault Mechanism	Epicentral Distance [km]	PGA X [m/s ²]	PGA Y [m/s ²]	EC8 Site class
5271	1338	ST2483	Mt. Vatnafjoll	25/05/1987	6	oblique	42	0.1378	0.1308	A
960	424	ST296	Sicilia-Orientale	13/12/1990	5.6	strike slip	50	0.7097	0.6395	A
7158	2313	ST3293	Firuzabad	20/06/1994	5.9	strike slip	39	0.2155	0.1928	A
7089	2290	ST557	Pasinler	10/07/2001	5.4	strike slip	32	0.1916	0.2128	A
7158	2313	ST3293	Firuzabad	20/06/1994	5.9	strike slip	39	0.2155	0.1928	A
615	286	ST138	Umbria Marche	26/09/1997	6	normal	55	0.448	0.6746	A
412	191	ST161	Golbasi	06/06/1986	5.8	strike slip	34	0.1667	0.3089	A

Figura 7 - Accelerogrammi naturali

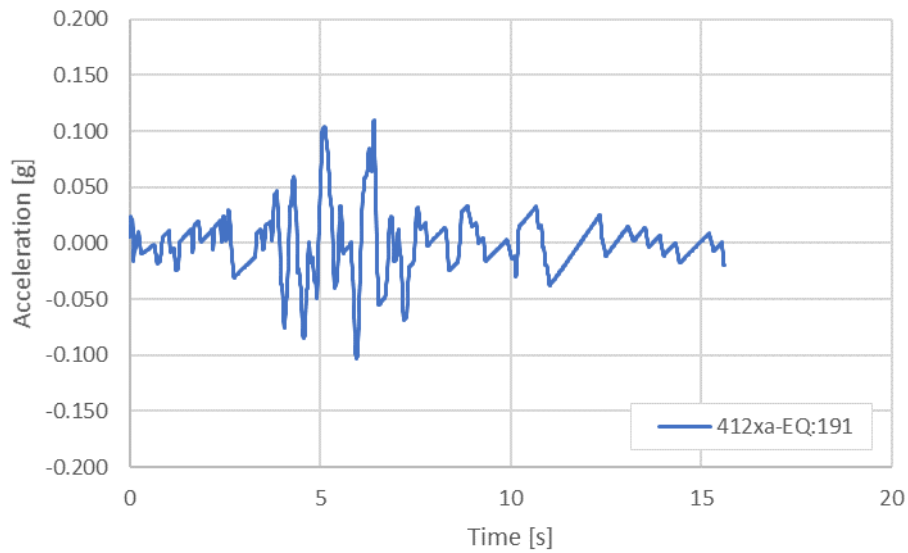


Figura 8 – Accelerogramma naturale: Waveform 412xa – Eartquake 191

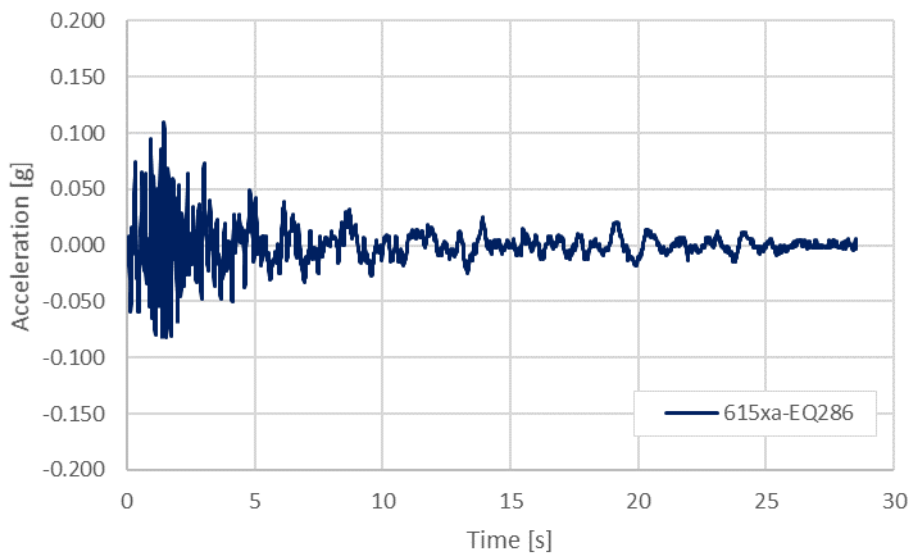


Figura 9 – Accelerogramma naturale: Waveform 615xa – Eartquake 286

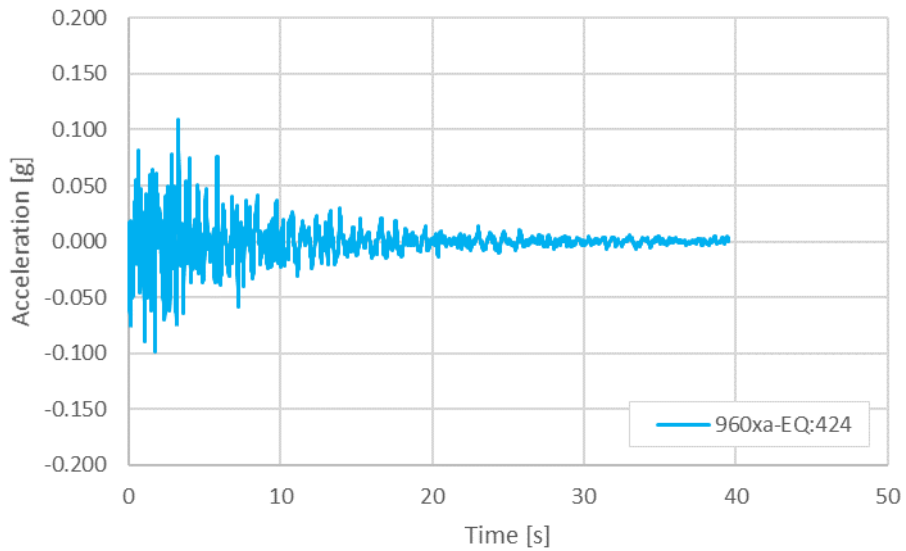


Figura 10 – Accelerogramma naturale: Waveform 960xa – Eartquake 424

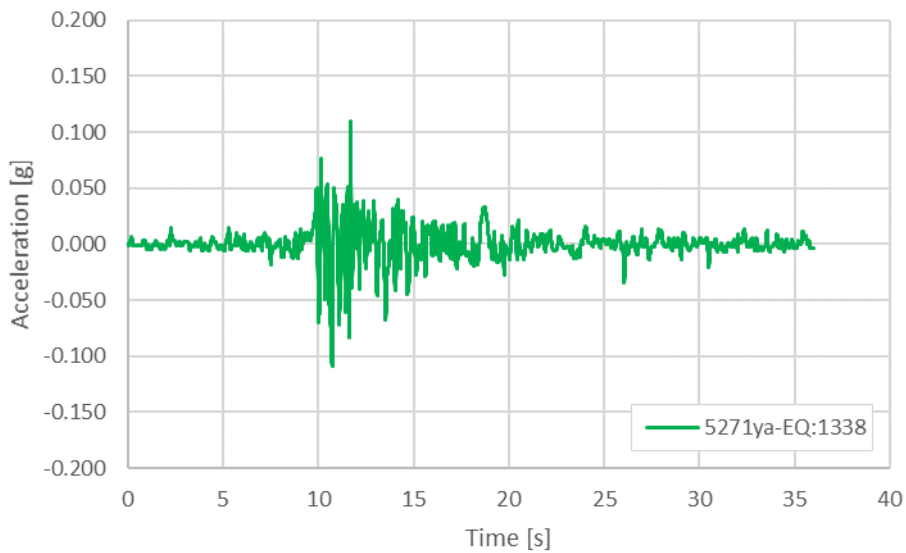


Figura 11 – Accelerogramma naturale: Waveform 5271ya – Eartquake 1338

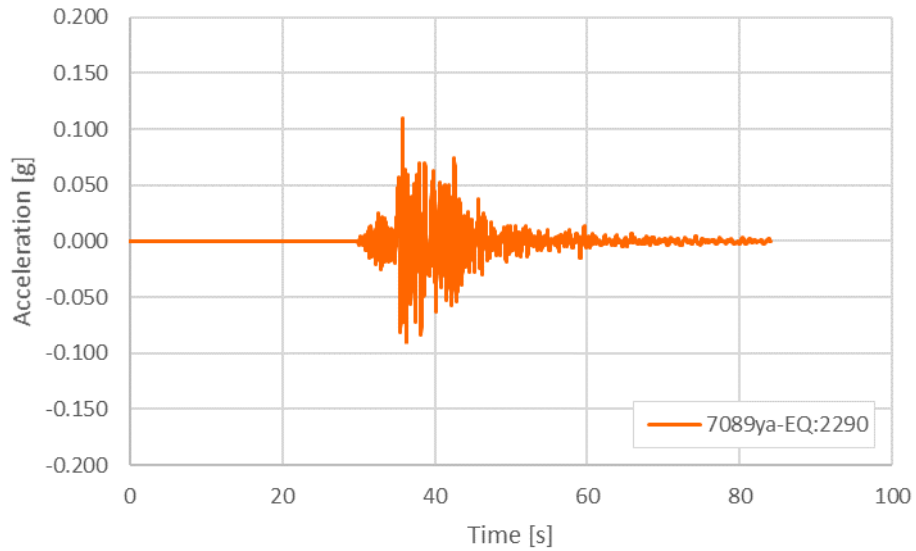


Figura 12 – Accelerogramma naturale: Waveform 7089ya – Eartquake 2290

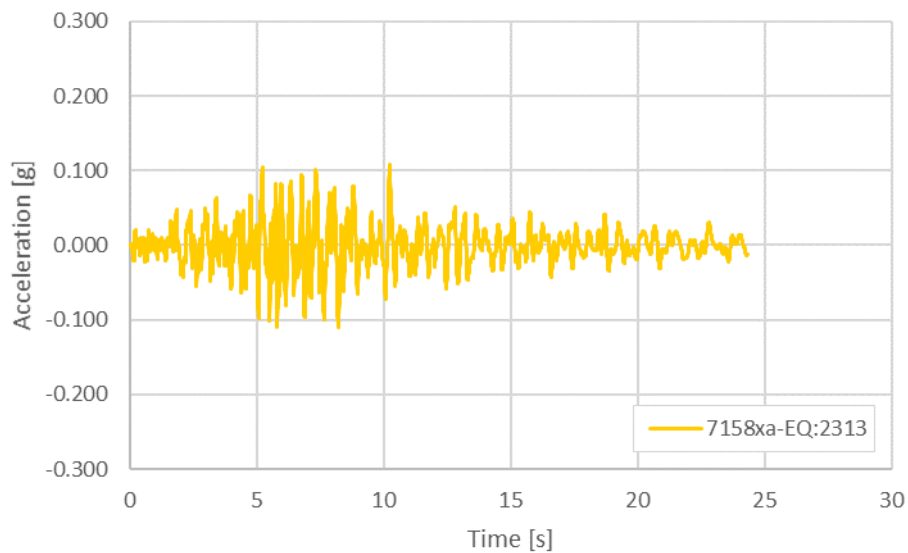


Figura 13 – Accelerogramma naturale: Waveform 7158xa – Eartquake 2313

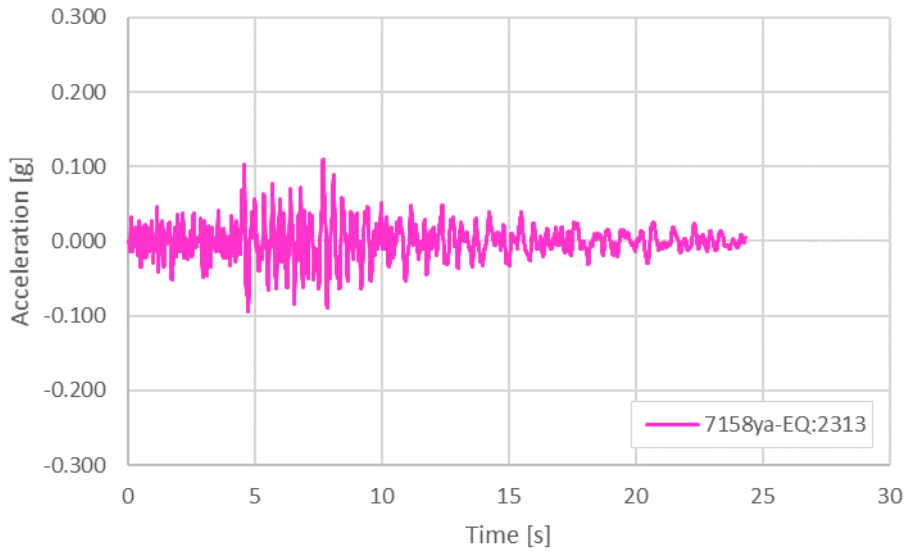


Figura 14 – Accelerogramma naturale: Waveform 7158ya – Eartquake 2313

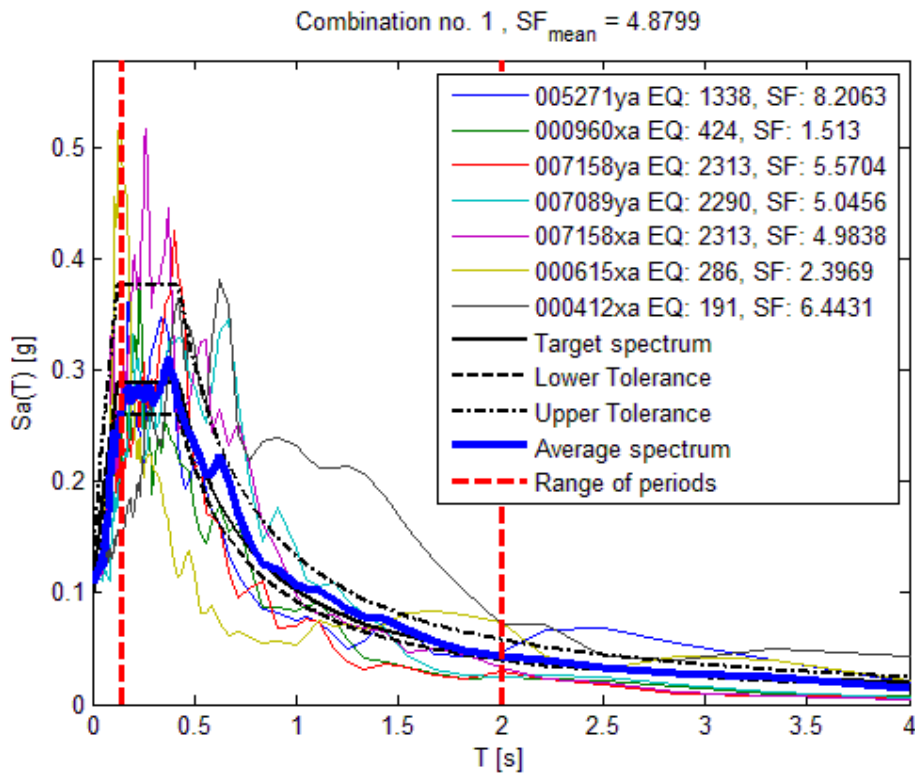



Figura 15 – Spettri di input per l'analisi non lineare (output di Rexel)

 ITALFERR GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA – CATANIA – PALERMO					
	NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO - CATANIA					
	TRATTA LERCARA – CALTANISSETTA XIRBI					
Risposta Sismica Locale: Relazione Viadotto VI13 – Lotto 3B	COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
	RS3T	30 D 09	RB	VI 13 03 015	A	17 di 22

6. RISPOSTA SISMICA LOCALE

Nel presente capitolo viene illustrata la risposta sismica locale del viadotto VI13 del Lotto 3B, valutata su un modello monodimensionale tramite un'analisi non lineare.

6.1 Il modello di terreno adottato

Nell'analisi si utilizza un modello monodimensionale (1D), per il quale si assume che:

- il bedrock sia orizzontale e indefinitamente esteso;
- il deposito sia stratificato orizzontalmente;
- la sollecitazione sismica sia costituita da sole onde di taglio polarizzate sul piano orizzontale (SH) incidenti il bedrock con direzione di propagazione verticale.

I parametri richiesti per la modellazione numerica sono:

- spessore degli strati
- velocità delle onde di taglio nei singoli sismostrati identificati
- peso di volume
- parametri dinamici dei terreni (Smorzamento e modulo di taglio in funzione della deformazione)

6.2 Sollecitazione sismica e modalità di propagazione


Le ipotesi riguardanti la sollecitazione sismica e le sue modalità di propagazione all'interno del deposito sono così giustificate:

- per quanto riguarda la direzione di propagazione assunta verticale, dal fatto che le onde sismiche subiscono, nell'attraversare il terreno e le relative discontinuità stratigrafiche, numerosi fenomeni di riflessione e rifrazione secondo angoli legati alla velocità di propagazione all'interno di ciascuno degli strati attraversati dalla legge di Snell; essendo le velocità degli strati più superficiali mediamente più basse, le onde sismiche tendono ad assumere una direzione di propagazione verticale in prossimità della superficie;
- per quanto riguarda la predominanza di onde SH, dal fatto che, dal punto di vista ingegneristico, le sollecitazioni sismiche più significative ai fini della sicurezza sono quelle di taglio orizzontali.

6.3 Analisi Non Lineare mediante il software Deepsoil V.7

Il software DEEPSOIL, in un contesto non lineare, opera un'analisi monodimensionale con soluzione dell'equazione del moto secondo un modello a masse discrete nel dominio del tempo.

Il modello iperbolico modificato (GQ/H with masing Rules) implementato nel codice e utilizzato per le analisi oggetto della presente relazione permette infatti di tenere conto della dipendenza del comportamento del terreno dallo stato tensio-deformativo: i parametri del modello vengono ottenuti calibrando la risposta numerica sulle curve sperimentali assunte a caratterizzare il comportamento dell'elemento di volume di terreno.

 ITALFERR GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA – CATANIA – PALERMO					
	NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO - CATANIA					
TRATTA LERCARA – CALTANISSETTA XIRBI						
Risposta Sismica Locale:	COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
Relazione Viadotto VI13 – Lotto 3B	RS3T	30 D 09	RB	VI 13 03 015	A	18 di 22

6.4 Definizione Soil Profile

Il mezzo stratificato da far attraversare agli accelerogrammi selezionati, viene definito in base alla prova sismica di riferimento, che è la DH 3AGN2S08 e per ogni layer che lo compone è necessario definire:

- Spessore [m]
- Peso per unità di Volume [kN/m³]
- Velocità delle onde di taglio [m/s]
- Resistenza al taglio [kPa]

Essendo in presenza di terreni coesivi, la resistenza al taglio da associare ad ogni singolo layer verrà calcolata applicando il criterio di rottura di Tresca:

$$\tau_f = c_u$$

Per ogni layer viene poi selezionata una curva di decadimento di riferimento. Nello specifico per la formazione *GTL3* si adotta quella di Vucetic & Dobry (1991), associata ad un indice di plasticità pari a 29. Su tale curva viene calibrata la curva di decadimento specifica del singolo strato.

Vucetic&Dobry - IP29 (1991)

Strain [%]	G/G _{max}	Damping [%]
0.0001	1	1
0.0003	0.998	1
0.001	0.995	1
0.003	0.946	2.32
0.01	0.822	4.34
0.03	0.656	7.11
0.1	0.413	11.27
0.3	0.226	15.48
1	0.086	19.58

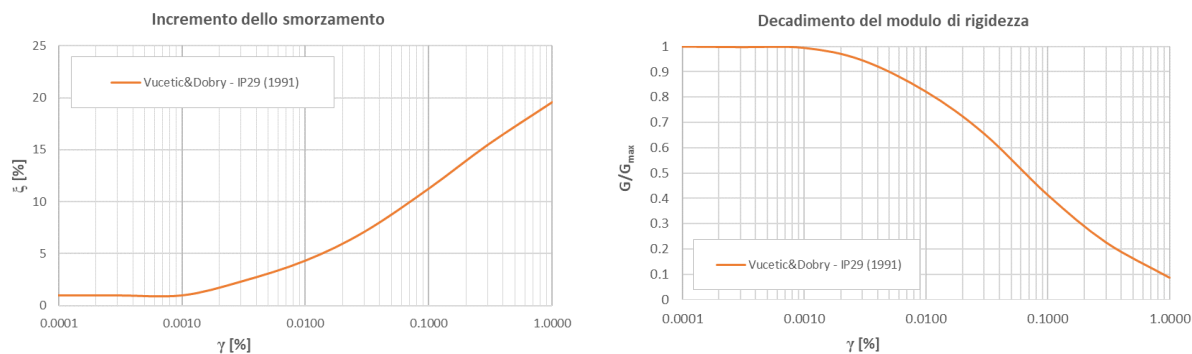


Figura 16 – Curve di decadimento adottate

 ITALFERR GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA – CATANIA – PALERMO NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO - CATANIA TRATTA LERCARA – CALTANISSETTA XIRBI					
	Risposta Sismica Locale: Relazione Viadotto VI13 – Lotto 3B	COMMESSA RS3T	LOTTO 30 D 09	CODIFICA RB	DOCUMENTO VI 13 03 015	REV. A

Per quanto riguarda il bedrock sismico, è univocamente definito da un peso di volume pari a 22 kN/m^3 e da una V_s pari a 800 ms^{-1} . La prova sismica di riferimento raggiunge tale valore e la posizione del bedrock è stata fissata ad una profondità di 21.5 m dal piano campagna.

In Tabella 2 sono riassunti i parametri adottati per l'analisi, essendo in presenza di solo depositi coesivi la resistenza al taglio da associare ad ogni singolo layer verrà calcolata applicando il criterio di rottura di Tresca. Si precisa inoltre che sono stati considerati valori crescenti di coesione non drenata: $c_u = 50 \text{ kPa}$ (fino a profondità 1 m); $c_u = 60 \text{ kPa}$ (fino a profondità 5 m); $c_u = 70 \text{ kPa}$ (fino a profondità di 9m); $c_u = 80 \text{ kPa}$ (fino a profondità di 11m); $c_u = 90 \text{ kPa}$ (fino a profondità di 15m); $c_u = 100 \text{ kPa}$ (fino a profondità di 17m); $c_u = 130 \text{ kPa}$ (fino a profondità di 21,5m); La Figura 17 – Soil Profile adottato mostra il confronto tra prova sismica di riferimento e profilo inserito in DEEPSOIL per l'analisi non lineare.

Tabella 2 – VI13: Parametri adottati per l'analisi non lineare

	γ [kNm^{-3}]	$\tau_f = c_u$ [kPa]	φ' [$^\circ$]	IP [index]	Curve di decadimento	Fitting
GTL3 (da P.C. a 21.5m)	21	50 - 130	-	29	Vucetic & Dobry, 1991	Modulus Reduction Only (MR)

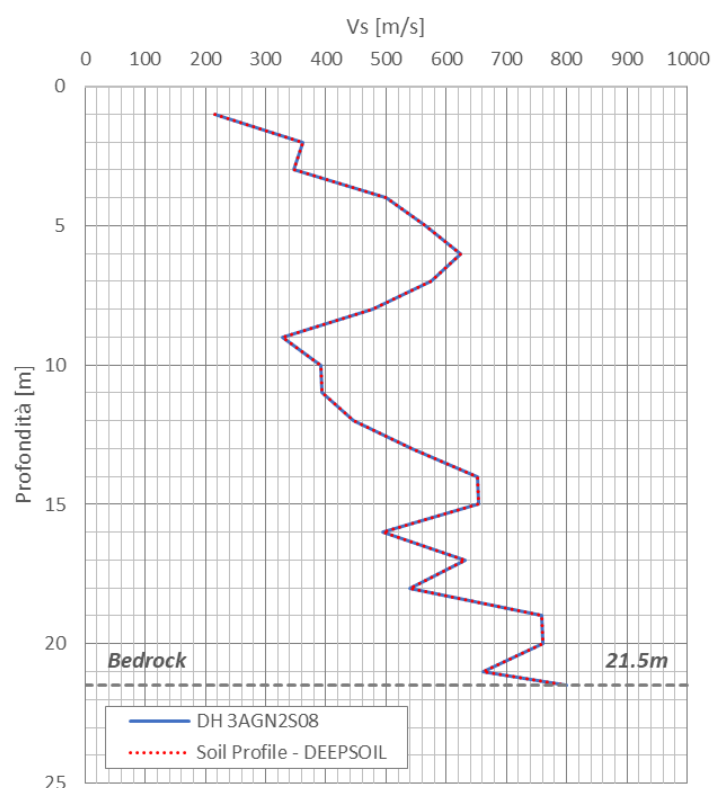



Figura 17 – Soil Profile adottato

 ITALFERR GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA – CATANIA – PALERMO NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO - CATANIA TRATTA LERCARA – CALTANISSETTA XIRBI					
	Risposta Sismica Locale: Relazione Viadotto VI13 – Lotto 3B	COMMESSA RS3T	LOTTO 30 D 09	CODIFICA RB	DOCUMENTO VI 13 03 015	REV. A

6.5 Input Sismico

Si procede poi all'upload dell'input sismico costituito dai 7 accelerogrammi spettrocompatibili (Figura 7) ricavati tramite Rexel (cfr. par.5.3). La struttura del codice di calcolo prevede innanzitutto l'inserimento dell'accelerogramma da applicare al bedrock con P.G.A. in [g], quindi i files di output di Rexel (in m/s^2) andranno opportunamente modificati. In aggiunta, l'accelerogramma deve essere scalato in ampiezza per la massima accelerazione prevista in sito (PGA) (utilizzando il fattore di scala di Rexel).

6.6 Risultati

Dall'analisi non lineare di Risposta Simica Locale si ottengono gli accelerogrammi amplificati secondo le condizioni locali (Figura 18) e gli spettri di riferimento, da cui si calcola lo spettro medio di RSL. Dato che l'interesse progettuale risiede al piano delle fondazioni dei viadotti, i risultati vengono ricercati a 4,00m di profondità.

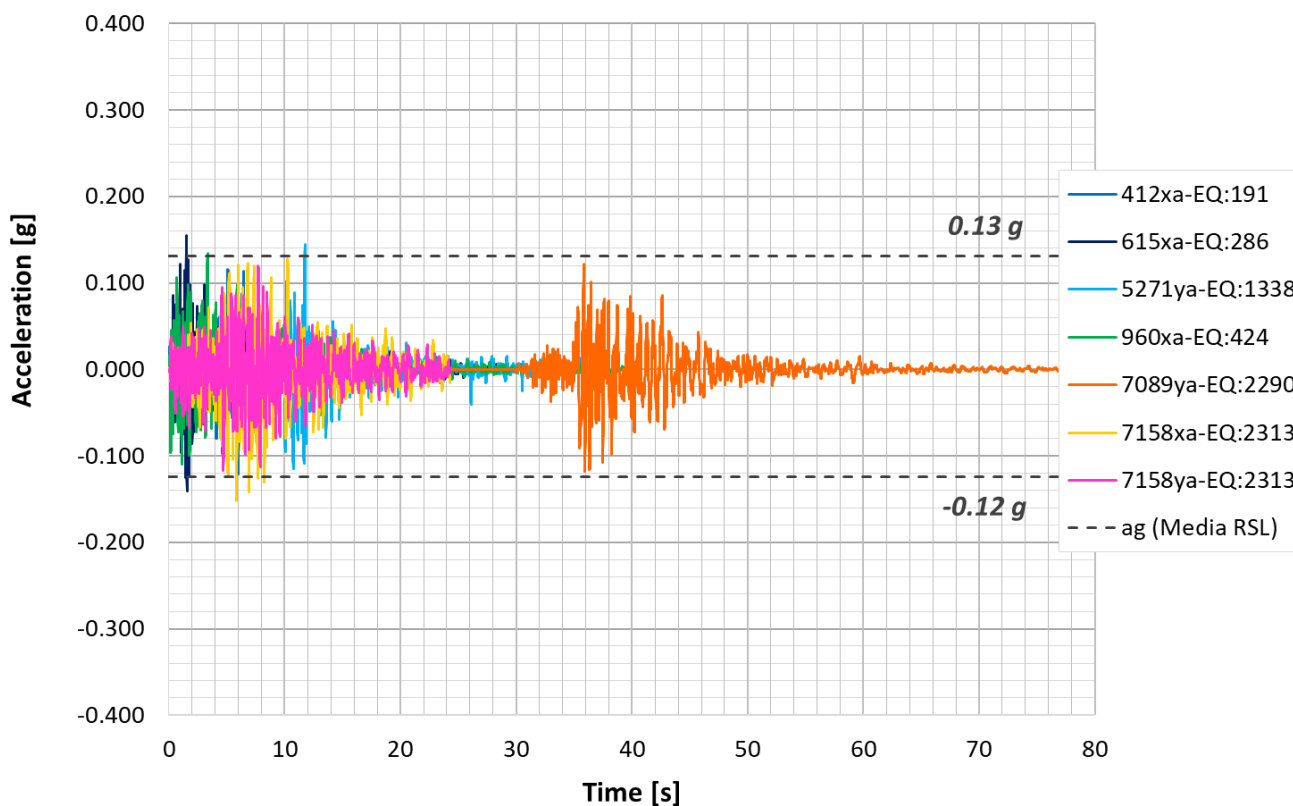


Figura 18 – Risposta Sismica Locale per SLV di L3B – VII3: Accelerogrammi a 4,0 m di profondità

 ITALFERR GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA – CATANIA – PALERMO NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO - CATANIA TRATTA LERCARA – CALTANISSETTA XIRBI					
	Risposta Sismica Locale: Relazione Viadotto VI13 – Lotto 3B	COMMESSA RS3T	LOTTO 30 D 09	CODIFICA RB	DOCUMENTO VI 13 03 015	REV. A

Lo spettro medio così ottenuto va regolarizzato per ottenere uno spettro con forma standard (NTC, 2018), costituita da un ramo con accelerazione crescente lineare, un ramo ad accelerazione costante, ed un ramo in cui l'accelerazione decresce con $1/T$ e quindi con velocità costante.

VI13 - prova: DH 3AGN2S08

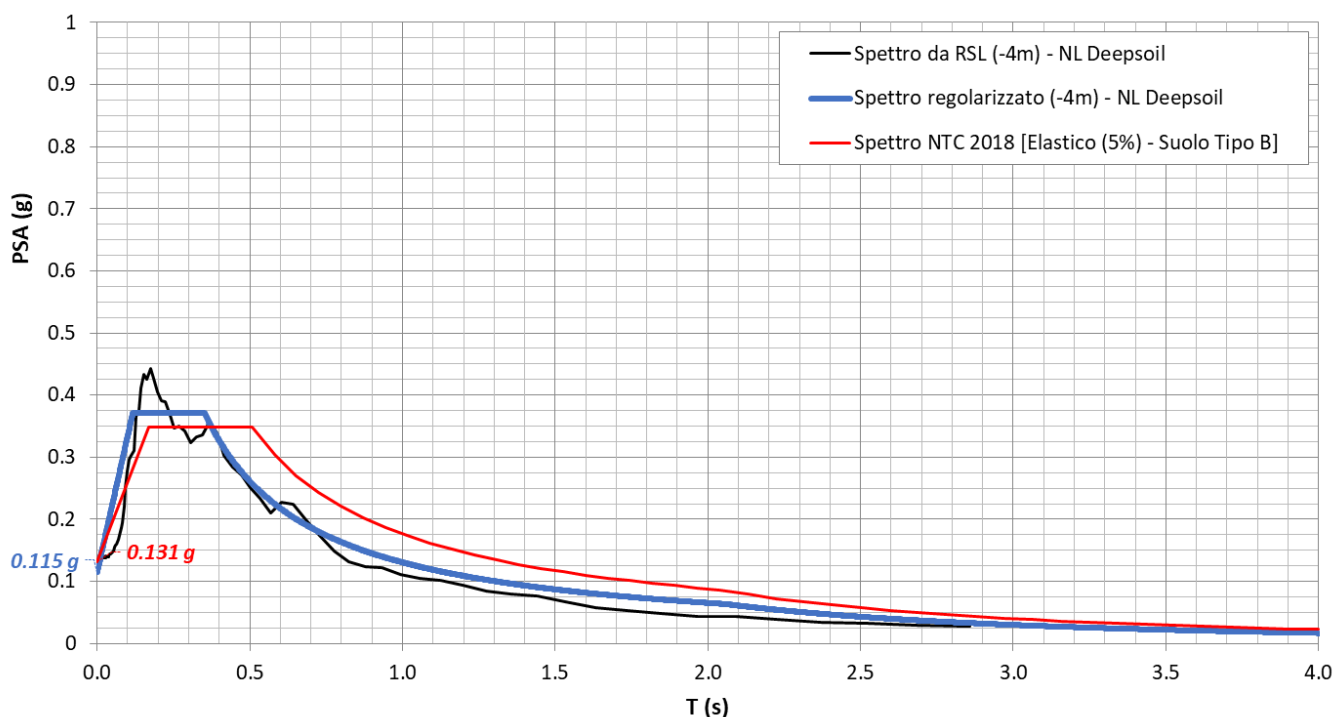



Figura 19 – Risposta Sismica Locale per SLV di L3B – VI13: confronto tra spettro di RSL e spettro di normativa

Rimane compito del Progettista Strutturale la scelta dello spettro di progetto maggiormente idoneo anche in funzione del tipo di struttura da realizzare.

	DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA – CATANIA – PALERMO					
	NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO - CATANIA					
TRATTA LERCARA – CALTANISSETTA XIRBI						
Risposta Sismica Locale: Relazione Viadotto VI13 – Lotto 3B	COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
	RS3T	30 D 09	RB	VI 13 03 015	A	22 di 22

7. CONCLUSIONI

La Risposta Sismica Locale deriva dalla pericolosità sismica di base e tiene conto delle amplificazioni di origine stratigrafica e topografica. Per determinare la risposta sismica locale sono disponibili due approcci:

- un approccio semplificato che si basa sulla classificazione del sottosuolo e l'individuazione, mediante apposite tabelle fornite dalla normativa, del coefficiente di amplificazione stratigrafica S_s , del coefficiente di amplificazione topografica S_T nonché del coefficiente C_C che modifica il periodo T_C e di conseguenza gli altri periodi notevoli dello spettro (NTC 2018, §3.2.2-3)
- un approccio rigoroso che per mezzo di un'analisi della risposta sismica locale fornisce in modo più accurato i valori dei parametri necessari per definire gli spettri di risposta in accelerazione per il sito della costruzione.

La presente relazione illustra l'Analisi di Risposta Sismica Locale eseguita per il viadotto VI13 del Lotto 3B.

In particolare sono stati analizzati i seguenti aspetti:

- Richiamo delle condizioni geotecniche locali;
- Definizione delle azioni sismiche e analisi dei dati di disaggregazione locale;
- Determinazione degli accelerogrammi naturali, spettro compatibili;
- Analisi di risposta sismica locale: valutazione dell'amplificazione del segnale al piano delle fondazioni dei viadotti (-4.00m) e calcolo dei relativi spettri in pseudo-accelerazione mediante l'utilizzo di codice di calcolo DEEPSOIL.

L'intero studio è stato effettuato ai sensi della normativa che disciplina questo tipo di valutazioni (D.M. 17.01.2018).

La sintesi del lavoro svolto è rappresentata dal grafico riepilogativo (Figura 19) che mette a confronto:

- lo spettro calcolato mediante l'approccio semplificato indicato dalle NTC 2018 [N.1] e calcolato mediante il foglio Spettri-NTCver.1.0.3
- lo spettro di risposta sismica locale calcolato mediante Analisi Non Lineare con il software Deepsoil
- lo spettro regolarizzato di risposta sismica locale calcolato mediante l'approccio prescritto in [N.3].

Che permette l'identificazione dello spettro elastico da adottare come riferimento per la progettazione dell'opera in esame.

L'analisi è da ritenersi valida per l'intero viadotto VI13.