

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



**DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA - CATANIA - PALERMO**

**NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO - CATANIA**

**U.O. INFRASTRUTTURE NORD**

**PROGETTO DEFINITIVO**

**TRATTA LERCARA DIR. - CALTANISSETTA XIRBI (LOTTO 3)**

INTERFERENZE IDRAULICHE: VIABILITA'

NI13 - Tombino Scatolare 2X3 su NV01

Relazione di calcolo scatolare

SCALA:

-

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA Progr. REV.

RS3T 30 D 26 CL NI1300 001 B

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione Esecutiva	ATI Sintagma Rocksoll - Edin	Gen-2020	M.Salleolini 	Gen-2020	A.Barreca 	Gen-2020	F.Sacchi Apr-2020
B	Emissione Esecutiva	ATI Sintagma Rocksoll - Edin	Apr-2020	M.Salleolini 	Apr-2020	A.Barreca 	Apr-2020	

## INDICE

1. PREMESSA.....	4
2. GEOMETRIA DELLA STRUTTURA .....	5
3. PROGETTO NUOVO TOMBINO.....	6
3.1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	6
3.2. UNITA' DI MISURA E SIMBOLOGIA.....	7
3.3. GEOMETRIA.....	7
3.4. MATERIALI .....	8
3.5. INQUADRAMENTO GEOTECNICO .....	9
3.6. MODELLO DI CALCOLO .....	11
3.7. ANALISI DEI CARICHI.....	13
3.8. COMBINAZIONI DI CARICO.....	20
3.9. CARATTERISTICHE DELLE SOLLECITAZIONI.....	27
3.9.1. INVILUPPO SLU-SLV.....	27
3.9.2. INVILUPPO SLE (RARA).....	31
3.10. VERIFICHE .....	34
3.11. ARMATURA DI RIPARTIZIONE.....	40
3.12. RIEPILOGO E INCIDENZA ARMATURE.....	43
3.13. VERIFICHE GEOTECNICHE .....	44
3.13.1. BASE REACTION.....	44
3.13.2. VERIFICHE SLU IN CONDIZIONI DRENATE.....	48
3.13.3. VERIFICHE SLU IN CONDIZIONI NON DRENATE.....	56
3.13.4. VERIFICHE SLV IN CONDIZIONI DRENATE.....	62
3.13.5. VERIFICHE SLV IN CONDIZIONI NON DRENATE.....	70
3.13.6. TABELLA VERIFICHE GEOTECNICHE GEO.....	76
3.14. OPERE DI IMBOCCO E SBOCCO.....	77

3.14.1.	GEOMETRIA.....	77
3.14.2.	ANALISI DEI CARICHI.....	77
3.14.3.	COMBINAZIONI DI CARICO .....	80
3.14.4.	CARATTERISTICHE DELLE SOLLECITAZIONI.....	82
3.14.4.1.	INVILUPPO SLU-SLV .....	82
3.14.4.2.	INVILUPPO SLE (RARA).....	86
3.14.5.	VERIFICHE .....	89
3.14.5.1.	VERIFICHE DELLE SEZIONI .....	90
3.14.5.2.	VERIFICHE GEOTECNICHE.....	93
3.14.5.2.1.	BASE REACTION.....	93
3.14.6.	VERIFICHE SLU IN CONDIZIONI DRENATE.....	97
3.14.7.	VERIFICHE SLU IN CONDIZIONI NON DRENATE.....	105
3.14.8.	VERIFICHE SLV IN CONDIZIONI DRENATE.....	111
3.14.9.	VERIFICHE SLV IN CONDIZIONI NON DRENATE.....	119
3.14.10.	TABELLA VERIFICHE GEOTECNICHE GEO.....	125

## 1. PREMESSA

Nella presente relazione di calcolo è sviluppato il progetto, ai sensi delle norme attualmente vigenti NTC18, di un sottopasso stradale lungo la linea ferroviaria “Messina-Catania-Palermo”, facente parte del nuovo collegamento Palermo-Catania, tratta Lercara –Caltanissetta Xirbi (Lotto 3).

Lo scatolare in oggetto è situato alla progressiva 4+367.93.

Quanto riportato di seguito consentirà di verificare che il dimensionamento della struttura è stato effettuato nel rispetto dei requisiti di resistenza richiesti all’opera.

Si riportano di seguito una sezione longitudinale, una trasversale e uno stralcio planimetrico dello scatolare:

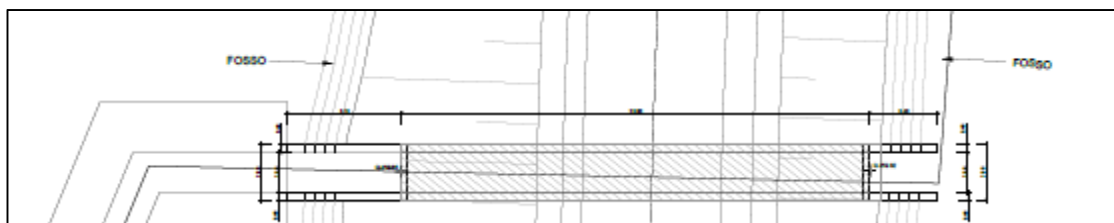


Figura 1a. Sezione planimetrica dello scatolare

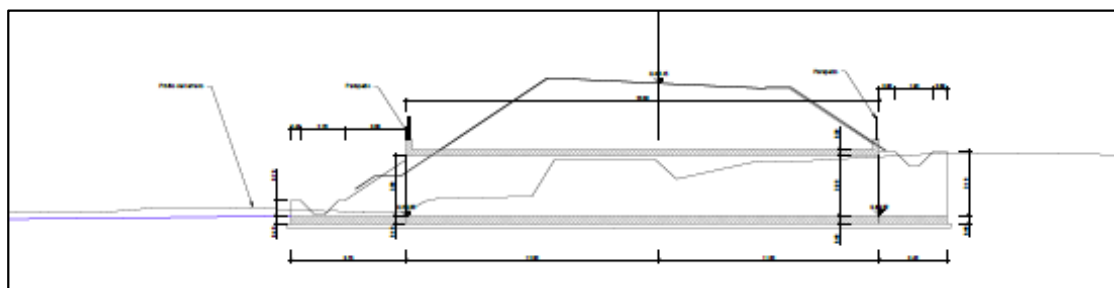


Figura 1b. Sezione longitudinale dello scatolare

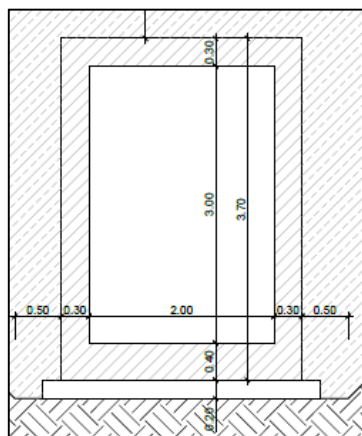


Figura 1c. Sezione trasversale dello scatolare

## 2. GEOMETRIA DELLA STRUTTURA

Il tombino sottopassa la strada adiacente alla linea ferroviaria ad una distanza fra piano rotabile ed estradosso soletta pari ad  $H_{ric}$ . Esso ha dimensioni interne  $L_{int} \times H_{int}$ , con piedritti e soletta superiore di spessore  $S_p = S_s = L_{int}/10 + 10\text{cm}$ , soletta inferiore di spessore  $S_f = S_s + 10\text{cm}$ . Nel seguito verrà esaminata una striscia di scatolare avente lunghezza di 1.00 m. Nella figura [Fig. 2] di cui al paragrafo precedente sono riportate schematicamente la geometria dell'opera e la simbologia adottata.

Le caratteristiche geometriche hanno la seguente simbologia (unità di misura metri):

Larghezza utile	$L_{int}$
Altezza libera	$H_{int}$
Spessore piedritti	$S_p$
Spessore soletta	$S_s$
Spessore fondazione	$S_f$
Altezza pacchetto stradale	$H_s$
Rinterro (superiore)	$H_r$
Ricoprimento	$H_{ric}$
Larghezza totale	$L_{tot}$
Altezza totale	$H_{tot}$

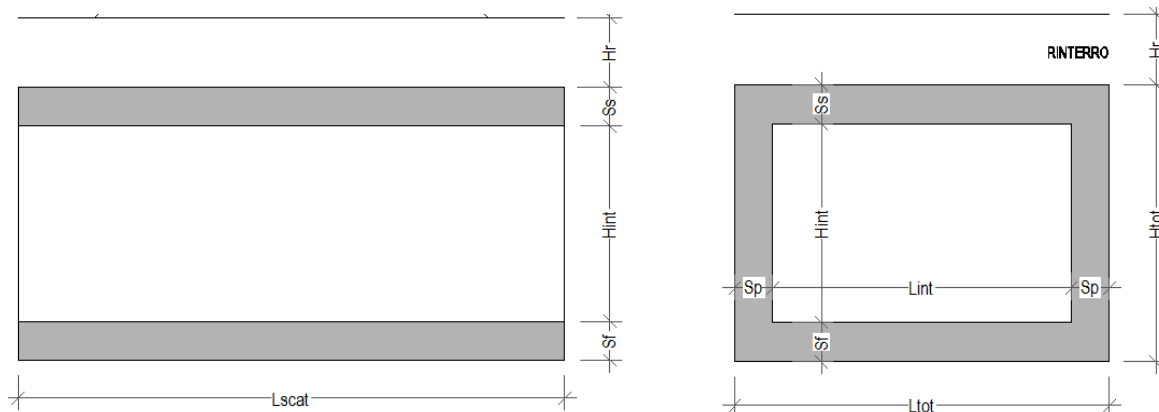


Figura 2. Simbologia adottata

### 3. PROGETTO NUOVO TOMBINO

Nel presente paragrafo si riportano i calcoli volti alla progettazione di un nuovo tombino nel rispetto della norma attualmente vigente NTC18.

#### 3.1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Tutte le calcolazioni sono state eseguite nel rispetto delle normativa NTC18 attualmente vigente.. In particolare si è fatto riferimento:

- D.M. 17.01.2018 Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni
- Circolare 21 Gennaio 2019, n. 7 Istruzione per l'applicazione dell'Aggiornamento delle "Norme Tecniche per le Costruzioni" di cui al DM 17 gennaio 2018
- RFI DTC INC PO SP IFS 001 A Specifica per la progettazione e l'esecuzione dei ponti ferroviari e di altre opere minori sottobinario
- RFI DTC INC CS SP IFS 001 A Specifica per la progettazione geotecnica delle opere civili ferroviarie
- EN 1992-1-1-1:2004 Eurocode 2: Design of concrete structures – Part 1-1: General rules and rules of building
- RFI DTC SI PS MA IFS 001 C Manuale di progettazione delle opere civili - Parte II - Sezione 2 Ponti e Strutture
- RFI DTC SI SP IFS 001 C Capitolato Generale Tecnico di Appalto delle Opere Civili
- EC08 Eurocodice 8.
- Regolamento (UE) N.1299/2014 del 18 novembre 2014 della Commissione Europea Specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema "infrastruttura" del sistema ferroviario dell'Unione Europea.

### 3.2. UNITA' DI MISURA E SIMBOLOGIA

Si utilizza il Sistema Internazionale (SI):

Unità di misura principali

- N (Newton)	unità di forza
- m (metro)	unità di lunghezza
- kg (kilogrammo)	unità di massa
- s (secondo)	unità di tempo

Unità di misura derivate da N

- (kiloNewton)	$10^3$ N
----------------	----------

Si utilizzano i seguenti principali simboli con le relative unità di misura normalmente adottate:

$\gamma$ (gamma)	peso dell'unità di volume	(kN/m <sup>3</sup> )
$\sigma$ (sigma)	tensione normale	(N/mm <sup>2</sup> )
$\tau$ (tau)	tensione tangenziale	(N / mm <sup>2</sup> )
$\epsilon$ (epsilon)	deformazione	(m/m) -
$\phi$ (fi)	angolo di resistenza	(°)

### 3.3. GEOMETRIA

Larghezza utile	Lint	2,00 m	luce interna scatolare
Altezza libera	Hint	3,00 m	altezza interna scatolare
Spessore piedritti	Sp	0,30 m	(consigliato: Sp = Ss)
Spessore soletta	Ss	0,30 m	(consigliato: Ss = Lint/10+10cm.)
Spessore fondazione	Sf	0,40 m	(consigliato: Sf = Ss + 10cm.)
Altezza pacchetto stradale	Hs	0,20 m	
Rinterro (superiore)	Hr	3,30 m	
Ricoprimento	Hric	3,50 m	Hs+Hr
Larghezza totale	Ltot	2,60 m	Lint+2xSPp
Altezza totale	Htot	3,70 m	Hint+SPs+SPf

### 3.4. MATERIALI

Per le opere in c.a. si adotta:

Calcestruzzo C (30/37) le cui caratteristiche principali sono:

- Resistenza cilindrica caratteristica:  $f_{ck} = 30 \text{ N/mm}^2$
- Resistenza di calcolo a compressione semplice:  $f_{cd} = \alpha_{cc} f_{ck} / \gamma_m$ , dove:
  - $\alpha_{cc} = 0.85$  e  $\gamma_m = 1.5$ ;
  - $f_{cd} = 17 \text{ N/mm}^2$
- Resistenza di calcolo a trazione semplice:  $f_{ctd} = f_{ctk} / \gamma_m$ , dove :
  - $\gamma_m = 1.5$ ;
  - $f_{ctd} = 1,35 \text{ N/mm}^2$ .
- Modulo elastico:  $E_c = 32836 \text{ N/mm}^2$
- Tolleranza di posa del copriferro = 10 mm;
- Classe di esposizione XA1
- Copriferro = 40 mm
- Condizioni ambientali: aggressive
- Apertura fessure limite:  $w_1 = 0.2 \text{ mm}$


Acciaio da cemento armato normale B450C controllato in stabilimento. Le barre sono ad aderenza migliorata. Le caratteristiche meccaniche sono:

- Tensione caratteristica di snervamento:  $f_{yk} = 450 \text{ Nmm}^2$
- Resistenza di calcolo dell'acciaio:  $f_{yd} = f_{yk} / \gamma_s$  dove
  - $\gamma_s = 1.15 = 391 \text{ Nmm}^2$
- Allungamento  $D1 > 12\%$
- Modulo di elasticità:  $E_s = 206000 \text{ Nmm}^2$
- Sovrapposizioni barre  $\geq 40\phi$



### 3.5. INQUADRAMENTO GEOTECNICO

Si riporta di seguito uno stralcio del profilo geotecnico (RS3T30D26F6GE0000001C) della zona di riferimento:

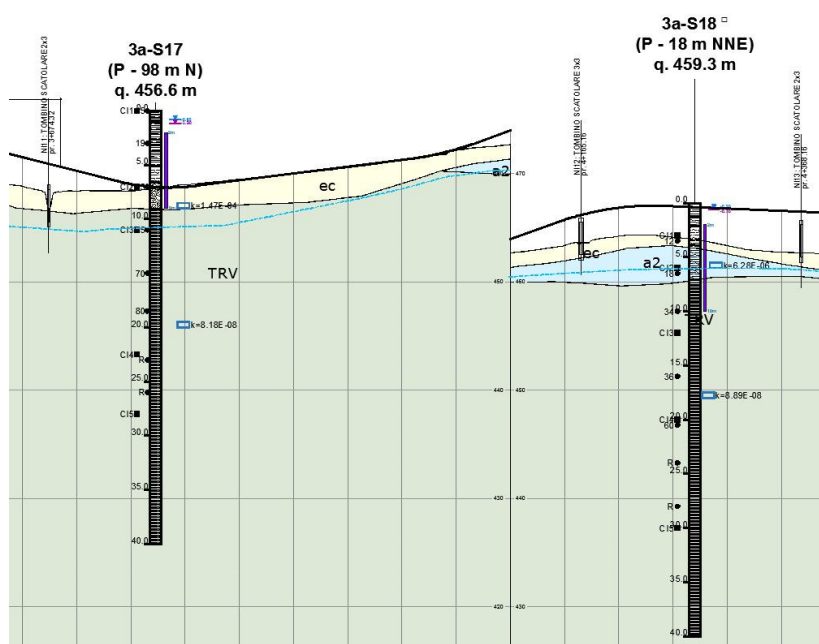

Per l'inquadramento geotecnico si fa riferimento alla relazione geotecnica, della quale si riportano gli stralci significativi del profilo geotecnico e dei parametri geotecnici del terreno di fondazione, del rinterro e del rinfianco.

Lo strato significativo del profilo geotecnico è l'unità

1) a2

la cui descrizione nella relazione geotecnica è: alluvioni (argilla e argilla limosa)

Peso specifico terreno	$\gamma_t$ rif.geotec.	kN/m <sup>3</sup>
angolo d'attrito terreno	$\phi$ rif.geotec.	[°]
coesione terreno	c rif.geotec.	kN/m <sup>2</sup>

I parametri geotecnici del rinterro e del terreno di rinfianco sono i seguenti:

Peso specifico rinterro	$\gamma_t$	19,0 kN/m <sup>3</sup>	
angolo di attrito rinterro	$\phi'$	38,0 [°]	0,663 [rad]
coesione rinterro	c	0,0 kN/m <sup>2</sup>	
Peso specifico terreno di rinfianco	$\gamma_t$	20,0 kN/m <sup>3</sup>	
angolo di attrito terreno di rinfianco	$\phi'$	38,0 [°]	0,663 [rad]
coesione terreno di rinfianco	c	0,0 kN/m <sup>2</sup>	

### Interazione terreno - struttura

Per la determinazione della costante di sottofondo si può fare riferimento alle seguenti formulazioni assimilando il comportamento del terreno a quello di un mezzo elastico omogeneo:

$$s = B \cdot ct \cdot (q - \sigma_v0) \cdot (1 - \nu^2) / E$$

dove:

- s = cedimento elastico totale;
- B = lato minore della fondazione;
- ct = coefficiente adimensionale di forma ottenuto dalla interpolazione dei valori dei coefficienti proposti dal Bowles, 1960 (L = lato maggiore della fondazione):

$$ct = 0.853 + 0.534 \ln(L / B) \text{ rettangolare con } L / B \leq 10$$

$$ct = 2 + 0.0089 (L / B) \text{ rettangolare con } L / B > 10$$

- q = pressione media agente sul terreno;
- $\sigma_v0$  = tensione litostatica verticale alla quota di posa della fondazione;
- $\nu$  = coefficiente di Poisson del terreno;
- E = modulo elastico medio del terreno sottostante.

Il valore della costante di sottofondo kw è valutato attraverso il rapporto tra il carico applicato ed il corrispondente cedimento pertanto, si ottiene:

$$kw = E / [(1 - \nu^2) \cdot B \cdot ct]$$

Di seguito si riportano in forma tabellare i risultati delle valutazioni effettuate per il caso in esame, avendo considerato per E un valore medio di quello indicato per l'Unità Geotecnica in esame ed una dimensione longitudinale della fondazione ritenuta potenzialmente collaborante nella diffusione dei carichi:

Unità stratigrafica	1) a2
Descrizione unità stratigrafica	alluvioni (argilla e argilla limosa)
Modulo elastico medio terreno	E <b>20000 kN/m<sup>2</sup></b>
Coefficiente di Poisson medio terreno	$\nu$ 0,3
Lato minore della fondazione	B 1,0 m
Lato maggiore della fondazione	L 2,6 m
Rapporto dei lati	L/B 2,6
Coefficiente adimensionale	ct 1,363
Costante di sottofondo	Kw <b>16122 kN/m<sup>3</sup></b>

### 3.6. MODELLO DI CALCOLO


Il modello di calcolo attraverso il quale viene schematizzata la struttura è quello di telaio chiuso su letto di molle alla Winkler. Il programma di calcolo utilizzato è un programma ad elementi finiti, il Sap 2000.

Le caratteristiche delle aste modellate con elementi frame sono le seguenti:

asta	base	altezza	descrizione
Asta 1	100 cm	40 cm	(soletta inferiore)
Aste 2, 4	100 cm	30 cm	(Piedritti)
Asta 3	100 cm	30 cm	(soletta superiore)

Le caratteristiche geometriche del modello e le coordinate dei nodi sono le seguenti:

Linterasse	2,30 m
Hinterasse	3,35 m
N.nodi	13
N.nodi sup	2
N.nodi inf	11
N.spazi inf	10

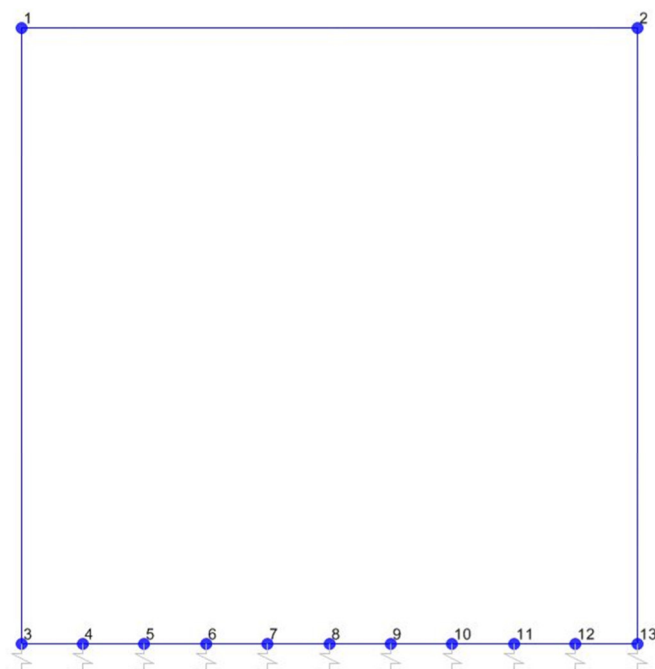

Nodo	X	Z
1	0,000	3,350
2	2,300	3,350
3	0,000	0,000
4	0,230	0,000
5	0,460	0,000
6	0,690	0,000
7	0,920	0,000
8	1,150	0,000
9	1,380	0,000
10	1,610	0,000
11	1,840	0,000
12	2,070	0,000
13	2,300	0,000

Figura 10. Numerazione nodi modello SAP

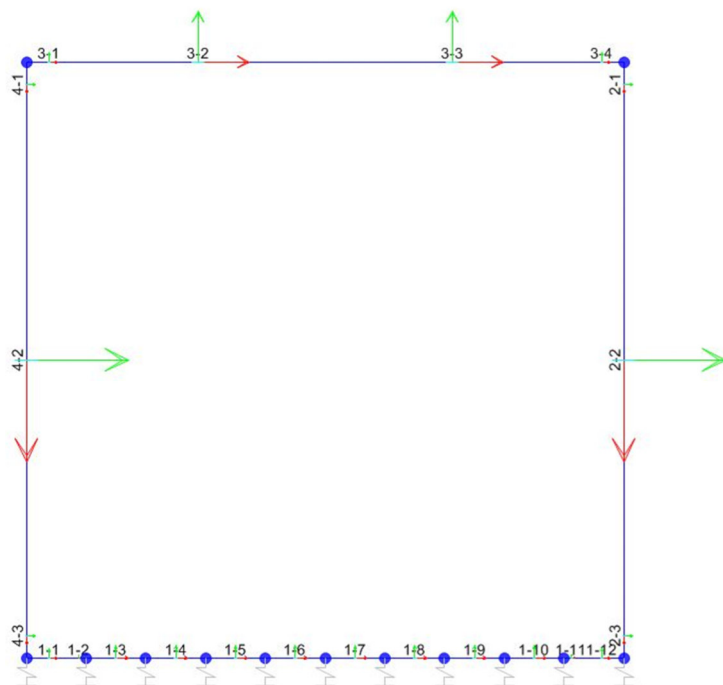


Figura 11: Individuazione elementi modello SAP

L'opera è stata considerata vincolata alla base mediante dei vincoli cedevoli in funzione delle caratteristiche elastiche del terreno di sottofondo.

La soletta inferiore viene divisa in 10 elementi per poter schematizzare, tramite le molle applicate, l'interazione terreno-struttura. Per la rigidità delle molle, nel caso in esame, si assume il valore del Modulo di reazione verticale desunto dai parametri della relazione geotecnica:

#### Rigidità molle nodali SAP

ks		<b>16122</b> kN/m <sup>3</sup>
nodi centrali (6,7,8,9,10)		
Linfl		0,230 m
Kcentrale	ks x Linfl x 1	<b>3708</b> kN/m
nodi intermedi (4,5,11,12)		
Linfl		0,230 m
Kintermedio	1,5 x ks x Linfl x 1	<b>5562</b> kN/m
nodi estremità (3,13)		
Linfl		0,265 m
Kestremità	2,0 x ks x Linfl x 1	<b>8545</b> kN/m

### 3.7. ANALISI DEI CARICHI

Si riportano di seguito i carichi utilizzati per il calcolo delle sollecitazioni e le verifiche delle sezioni della struttura in esame.

#### Peso proprio della struttura (condizione DEAD)

Il peso proprio delle solette e dei piedritti viene calcolato automaticamente dal programma di calcolo utilizzato considerando per il calcestruzzo  $\gamma = 25 \text{ kN/m}^3$ .

Peso specifico calcestruzzo armato	$\gamma_{ds}$	25 kN/m <sup>3</sup>	
peso singolo piedritto	$P_p$	7,50 kN/m	$\gamma_{cls} \times S_p$
peso soletta superiore	$P_{ss}$	7,50 kN/m	$\gamma_{cls} \times S_s$
peso fondazione	$P_{sf}$	10,00 kN/m	$\gamma_{cls} \times S_f$

#### Permanenti portati (condizione PERM-STR)

peso specifico pacchetto stradale	$\gamma_s$	24 kN/m <sup>3</sup>	
altezza pacchetto stradale	$H_s$	0,20 m	
Permanente totale	$G_{sp}$	4,80 kN/m	$\gamma_b \times H_b$
peso specifico rinterro	$\gamma_r$	19,0 kN/m <sup>3</sup>	
altezza rinterro	$H_r$	3,30 m	
peso rinterro	$P_r$	62,70 kN/m	$\gamma_r \times H_r$
Permanente totale	$G_{2p}$	67,50 kN/m	$P_b + P_r$
Permanente nodi 1 e 2	$G_{2P}$	10,13 kN	$G_{2p} \times S_p / 2$

I carichi concentrati verticali nei nodi 1 e 2 (i nodi tra la soletta superiore e i piedritti), rappresentano il carico permanente sulla soletta di copertura dovuto al peso della zona sovrastante la metà dello spessore del piedritto (la modellazione dello scatolare è stata fatta in asse piedritto).

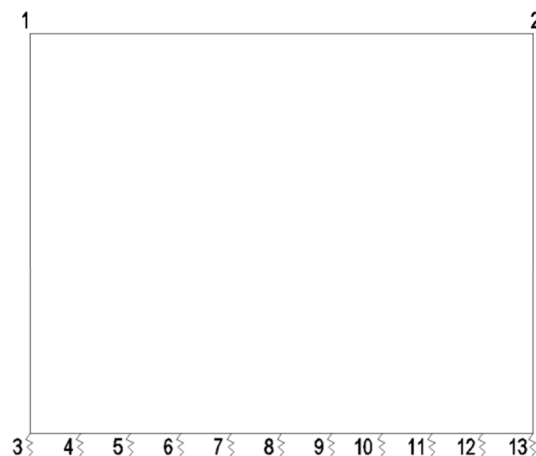


Figura 3. Numerazione dei nodi nel modello strutturale.

### Spinta del terreno (condizioni SPTSX e SPTDX)

Peso specifico terreno di rinfiacco	$\gamma_t$	20,0 kN/m <sup>3</sup>	
angolo di attrito terreno di rinfiacco	$\varnothing'$	38,0 [°]	0,663 [rad]
coefficiente spinta attiva $k_a$	$k_a$	0,238	$(1 - \text{sen}\varnothing') / (1 + \text{sen}\varnothing')$
coefficiente spinta riposo $k_o$	$k_o$	0,384	$(1 - \text{sen}\varnothing')$
coefficiente spinta passiva $k_p$	$k_p$	4,204	$(1 + \text{sen}\varnothing') / (1 - \text{sen}\varnothing')$
Pressione estradosso soletta superiore	$P_1$	25,94 kN/m <sup>2</sup>	$k_o \times (G_{sp} + P_r)$
Pressione asse soletta superiore	$P_2$	27,04 kN/m <sup>2</sup>	$k_o \times (G_{sp} + P_r + \gamma_r \times S_s / 2)$
Pressione asse soletta inferiore	$P_3$	51,50 kN/m <sup>2</sup>	$k_o \times [P_b + P_r + \gamma_r \times (S_s + H_{int} + S_f / 2)]$
Pressione intradosso soletta inferiore	$P_4$	52,96 kN/m <sup>2</sup>	$k_o \times (P_b + P_r + \gamma_r \times H_{tot})$
Forza concentrata asse soletta superiore	$F_1$	3,97 kN/m	$(P_1 + P_2) / 2 \times S_s / 2$
Forza concentrata asse soletta inferiore	$F_2$	10,45 kN/m	$(P_3 + P_4) / 2 \times S_f / 2$

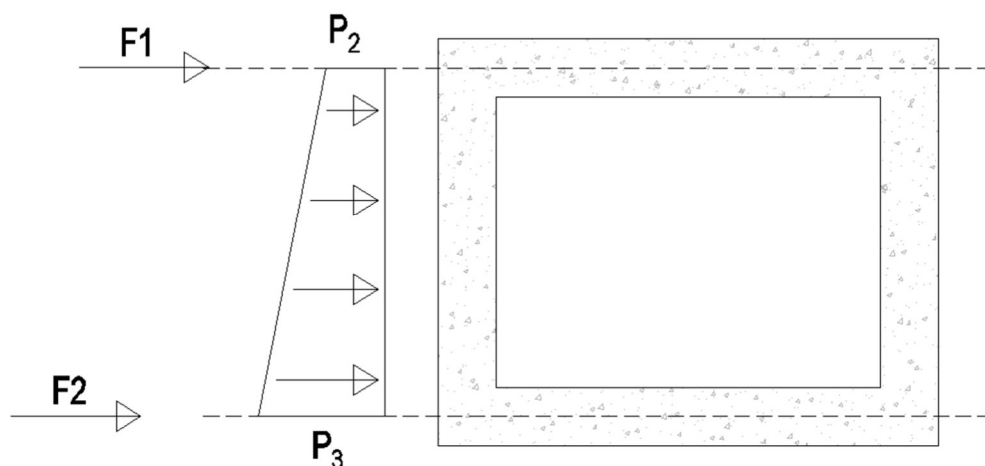


Figura 4. Spinte del terreno

I carichi concentrati nei nodi 1 e 3 (per la SPTSX) oppure 2 e 13 (per la SPTDX) rappresentano la parte di spinta del terreno esercitata su 1/2 spessore della soletta sup. e su 1/2 spessore della soletta inferiore.

### Carichi accidentali, ripartizione carichi verticali (condizione ACCM-STR)

Si assume il più gravoso tra i seguenti due schemi di carico:

- carico distribuito uniforme stradale
- schema di carico 1 § 5.1.3.3.3 Cap.5 NTC2018

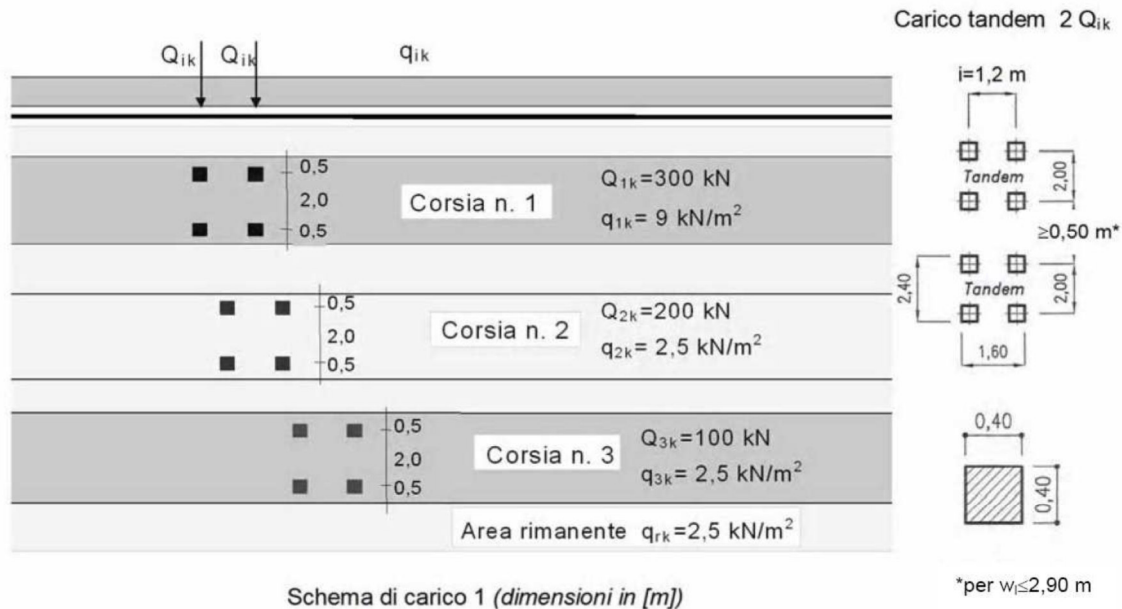


Figura 20 – Schema di Carico 1 del D.M. 17/01/2018

Carico distribuito per traffico stradale	$q_{unif}$	20 kN/m <sup>2</sup>	
Carico distribuito per corsia di carico	$q_{1k}$	9 kN/m <sup>2</sup>	Schema di carico 1 NTC §5.1.3.3.3
Carico concentrato impronta di carico	$Q_{1k}$	150 kN	Schema di carico 1 NTC §5.1.3.3.3
N° Impronte di carico per asse	$N_i$	2	
N° Assi	$N_a$	2	
Dimensione trasversale impronta di carico	$B_{ti}$	0,40 m	
Dimensione longitudinale impronta di carico	$B_{li}$	0,40 m	
Interasse trasversale strada impronte carico	$i_{ti}$	2,00 m	
Interasse longitudinale strada impronte carico	$i_{li}$	1,20 m	
Larghezza corsia di carico	$w_1$	3,00 m	

Lo schema di carico 1, che prevede anche la presenza di carichi concentrati, viene ragguagliato allo schema di carico a) mediante una diffusione attraverso il pacchetto stradale e il rinterro fino alla linea d'asse della soletta superiore:

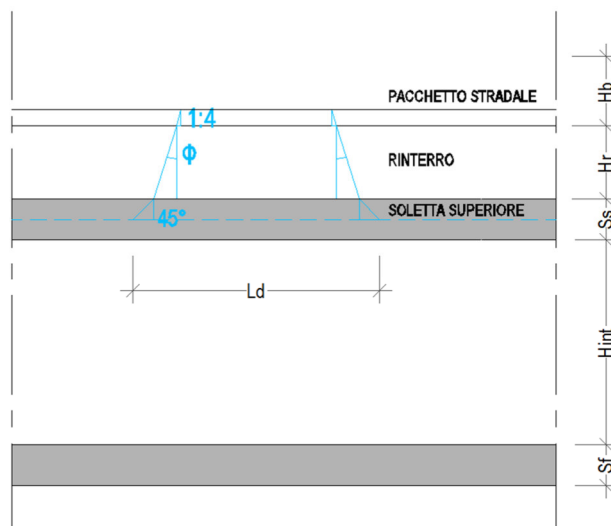


Figura 4. Diffusione dei carichi concentrati dello schema di carico 1

Ripartizione trasversale strada piano rotabile	rtpr	2,40 m	$B_i + i_i \cdot (N_i - 1)$
Ripartizione longitudinale strada piano rotabile	rlpr	1,60 m	$B_l + i_l \cdot (N_a - 1)$
Larghezza di diffusione nel pacchetto stradale	Lds	0,10 m	Diffusione 1:4 nel pacchetto stradale
Larghezza di diffusione nel rinterro	Ldr	5,16 m	Diffusione secondo angolo attrito
Larghezza di diffusione nel cls	Ldc	0,30 m	Diffusione 45° nel cls
Larghezza trasv. di diffusione del carico	Ldt	<b>7,96 m</b>	$rtpr + Lds + Ldr + Ldc$
Larghezza long. di diffusione del carico	Ldl	<b>7,16 m</b>	$rlpr + Lds + Ldr + Ldc$
Carico ripartito verticale schema di carico 1	psch1	<b>19,54 kN/m<sup>2</sup></b>	$[Q1k \cdot N_i \cdot N_a / (Ldl \cdot Ldt)] + q1k$
Carico distribuito massimo su soletta superiore	Pq	<b>20,00 kN/m<sup>2</sup></b>	$\max(psch1; qunif)$

**Spinta sui piedritti prodotta dal sovraccarico S'RADALE (condizioni SPACCSX e SPACCDX)**

Carico distribuito massimo per traffico stradale	Pq	<b>7,69 kN/m<sup>2</sup></b>	$Pq \times K_o$
Spinta semispessore soletta superiore	Fqsup	<b>1,15 kN/m</b>	$Pq \times SP_s / 2$
spinta semispessore soletta inferiore	Fqinf	<b>1,54 kN/m</b>	$Pq \times SP_i / 2$

**Frenatura e accelerazione (condizione AVV-STR)**

La forza di frenamento, agente nella direzione dell'asse della strada ed al livello della superficie stradale, è funzione del carico verticale totale agente sulla corsia convenzionale n. 1 ed è pari a:

$$q_3 = 0,6 \cdot (2 \cdot N_i \cdot Q1k) + 0,10 \cdot q1k \cdot w1 \cdot L$$

Lunghezza zona caricata	L	2,60 m	$L_{int} + 2 \cdot Sp$
Largh. diffusione sulla soletta superiore	Ldiff	2,30 m	$L_{int} + Sp$
Acc. e fren. traffico stradale	Av	<b>367,02 kN</b>	$0,6 \cdot (2 \cdot N_i \cdot Q1k) + 0,10 \cdot q1k \cdot w1 \cdot L$
Acc. e fren. traffico stradale distribuiti	q3	<b>35,78 kN/m</b>	$Av / [Ldiff + \max(Ldt; w1)]$



### Azioni termiche (condizione TERM)

Alla soletta superiore si applica una variazione termica uniforme pari a  $\Delta t = \pm 15^{\circ}\text{C}$  ed una variazione nello spessore tra estradosso ed intradosso pari a  $\Delta t = \pm 5^{\circ}\text{C}$ .

Variatione termica uniforme	$\Delta T_{unif}$	<b>+ -15,00</b> [°]	<i>Sulla soletta superiore</i>
Variatione termica differenziale	$\Delta T_{diff}$	<b>+ -5,00</b> [°]	<i>Sulla soletta superiore</i>
	Gradiente	<b>+ -16,67</b> [°/m]	$\Delta T_{diff} / S_s$

### Ritiro igrometrico (condizione RITIRO)

Gli effetti del ritiro vanno valutati a “lungo termine” attraverso il calcolo dei coefficienti di ritiro finale  $\epsilon_{cs}(t, t_0)$  e di viscosità  $\phi(t, t_0)$ , come definiti nell'EUROCODICE 2- UNI EN 1992-1-1 Novembre 2005 e D. M. 17-01-2018.

I fenomeni di ritiro vengono considerati agenti solo sulla soletta di copertura ed applicati nel modello come una variazione termica uniforme equivalente agli effetti del ritiro:

Variatione termica uniforme equivalente	$\Delta T_{ritiro}$	<b>- [11,29°]</b>	<i>Sulla soletta superiore</i>
---	---------------------	-------------------	--------------------------------

### CONDIZIONI DI CARICO SISMICHE

Per il calcolo dell'azione sismica si utilizza il metodo dell'analisi pseudostatica in cui l'azione sismica è rappresentata da una forza statica equivalente pari al prodotto delle forze di gravità per un opportuno coefficiente sismico  $k$ . Le forze sismiche sono pertanto le seguenti:

Forza sismica orizzontale  $F_h = k_h \cdot W$

Forza sismica verticale  $F_v = k_v \cdot W$

I valori dei coefficienti sismici orizzontale  $k_h$  e verticale  $k_v$

$k_h = a_{max} / g$

$k_v = \pm 0,5 \times k_h$

Con riferimento alla nuova classificazione sismica del territorio nazionale, ai fini del calcolo dell'azione sismica secondo il DM 17/01/2018 viene assegnata all'opera una vita nominale  $V_N$  ed una classe d'uso  $C_u$ ; segue un periodo di riferimento  $V_R = V_N \cdot C_U$ .

A seguito di tale assunzione si ottiene allo stato limite ultimo SLV in funzione della Latitudine e Longitudine del sito in esame un valore dell'accelerazione pari ad  $ag$ , il cui valore è di seguito riportato, come desunto anche dalla relazione geotecnica.

In assenza di analisi specifiche della risposta sismica locale, l'accelerazione massima per la determinazione delle forze di inerzia può essere valutata con la relazione:

$$a_{max} = S * ag = S_s * S_t * ag$$

Le forze di inerzia sullo **scatolare** (masse di peso proprio soletta superiore e piedritti, rinterro e ballast, 20% treno di carico,...) sono pari alle masse moltiplicate per  $kh$  e  $kv$  ove:  $kh = \beta_M * S * ag/g$  e  $kv = kh / 2$ . Essendo lo scatolare non libero di subire spostamenti relativi rispetto al terreno,  $\beta_M = 1$ .

vita nominale	$V_N$	75 anni
classe d'uso	CL	III
coefficiente d'uso	$C_U$	1,50
vita di riferimento = $C_U * V_N$	$V_R$	112,5 anni
probabilità di superamento nel periodo di riferimento	$P_{VR}$	10%
periodo di ritorno del sisma	$T_R$	1068 anni

### Spettro di risposta in accelerazione della componente orizzontale

#### Coordinate del sito in oggetto:

Latitudine	37,71848
Longitudine	13,72854

#### Parametri sismici di progetto

accelerazione massima orizzontale al bedrock	$ago$	0,109 g
fattore amplificazione massima spettro accelerazione	$F_o$	2,647 sec
periodo inizio tratto a velocità costante spettro acc. orizz.	$T^*c$	0,382
categoria sottosuolo		C
categoria topografica		T1
amplificazione topografica	$S_T$	1,000
smorzamento viscoso convenzionale	$\xi$	5%
fattore di correzione per $\xi <> 5\%$	$\eta$	1,000

Tab.3.2.V	$S_s$	$C_c$	$S_s$	$C_c$
A	1,00	1,00	1,50	1,44
B	1,20	1,33		
C	1,50	1,44		
D	1,80	2,02		
E	1,60	1,69		

coefficiente amplificazione stratigrafica	$S_s$	1,500
coefficiente di amplificazione	$S$	<b>1,500</b>
coefficiente categoria sottosuolo	$C_c$	1,441
periodo inizio tratto a accelerazione costante = $T_c / 3$	$T_B$	0,184 sec
periodo inizio tratto a velocità costante = $C_c * T^*c$	$T_C$	0,552 sec
periodo inizio tratto a spostamento costante = $4 * ag/g + 1,6$	$T_D$	2,032 sec
accelerazione massima orizzontale al suolo = $S_s \times S_t \times ag/g$	$ago,max$	<b>0,162 g</b>

### Accelerazioni per il calcolo delle forze di inerzia agenti sullo scatolare

Coefficiente di riduzione dell'acc max attesa al sito	$\beta$	<b>1,000</b>
$ao = kh = ago,max = S \times ag/g$	valore $PGA \times scatolare$	$ao = kh$ <b>0,1620 g</b>
$av = kv = kh / 2$	valore $PGA \times scatolare$	$av = kv$ <b>0,0810 g</b>

### Forze di inerzia (condizione SismaH-STR)

Forza di inerzia treno di carico - (%)	%	0%
Forza orizzontale sulla soletta di copertura	$F^*h$	29,69 kN/m $(P_{ss} + G_{sp} + Pr + \% * Pq) \times kh$
Forza orizzontale su singolo piedritto	$F^{*h}$	1,22 kN/m <sup>2</sup> $Pp \times kh$

### Forze di inerzia (condizione SismaV-STR)

Forza di inerzia treno di carico - (%)	%	0%
Forza verticale sulla soletta di copertura	$F^{*v}$	14,85 kN/m <sup>2</sup> $(P_{ss} + G_{sp} + Pr + \% * Pq) \times kv$

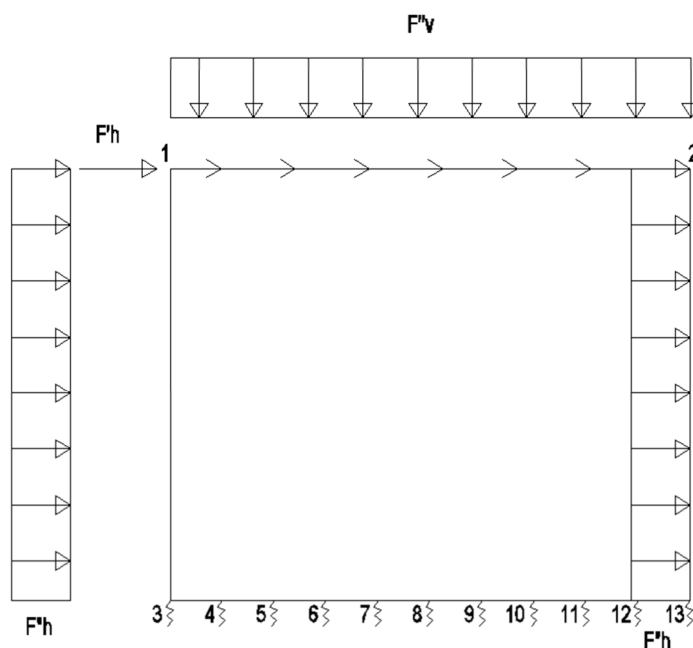


Figura 9. Forze sismiche agenti sulla struttura

### Spinta sismica terreno - Teoria di WOOD (condizioni SPSDX e SPSSX)

Forza distribuita su uno solo dei piedritti	$qW$	<b>28,48</b> kN/m <sup>2</sup>	$(\% * Pq + G, sp + Pr) \times (ago, max)$
Forza concentrata nodo superiore piedritto	$QW_{sup}$	<b>4,27</b> kN	$qW \times Ss / 2$
Forza concentrata nodo inferiore piedritto	$QW_{inf}$	<b>5,70</b> kN	$qW \times Sf / 2$

### 3.8. COMBINAZIONI DI CARICO

Secondo le prescrizioni del D.M. 17/01/2018 le azioni di calcolo debbono essere cumulate secondo condizioni di carico tali da risultare più sfavorevoli ai fini delle singole verifiche, tenendo conto della ridotta probabilità di intervento simultaneo di tutte le azioni accidentali con i rispettivi valori più sfavorevoli.

Le combinazioni di carico generiche sono le seguenti:

- Combinazione fondamentale, generalmente impiegata per gli stati limite ultimi (SLU):  

$$\gamma_{G1} \cdot G_1 + \gamma_{G2} \cdot G_2 + \gamma_P \cdot P + \gamma_{Q1} \cdot Q_{k1} + \gamma_{Q2} \cdot \psi_{02} \cdot Q_{k2} + \gamma_{Q3} \cdot \psi_{03} \cdot Q_{k3} + \dots$$
 [2.5.1]
- Combinazione caratteristica, cosiddetta rara, generalmente impiegata per gli stati limite di esercizio (SLE) irreversibili:  

$$G_1 + G_2 + P + Q_{k1} + \psi_{02} \cdot Q_{k2} + \psi_{03} \cdot Q_{k3} + \dots$$
 [2.5.2]
- Combinazione frequente, generalmente impiegata per gli stati limite di esercizio (SLE) reversibili:  

$$G_1 + G_2 + P + \psi_{11} \cdot Q_{k1} + \psi_{22} \cdot Q_{k2} + \psi_{23} \cdot Q_{k3} + \dots$$
 [2.5.3]
- Combinazione quasi permanente (SLE), generalmente impiegata per gli effetti a lungo termine:  

$$G_1 + G_2 + P + \psi_{21} \cdot Q_{k1} + \psi_{22} \cdot Q_{k2} + \psi_{23} \cdot Q_{k3} + \dots$$
 [2.5.4]
- Combinazione sismica, impiegata per gli stati limite ultimi e di esercizio connessi all'azione sismica E:  

$$E + G_1 + G_2 + P + \psi_{21} \cdot Q_{k1} + \psi_{22} \cdot Q_{k2} + \dots$$
 [2.5.5]

Gli effetti dell'azione sismica saranno valutati tenendo conto delle masse associate ai seguenti carichi gravitazionali:

$$G_1 + G_2 + \sum_i \psi_{2j} Q_{kj} \quad [2.5.7]$$

Ai fini della determinazione dei valori caratteristici delle azioni dovute al traffico, si considerano le combinazioni riportate in Tabella 5.1.IV:

**Tabella 5.1.IV – Valori caratteristici delle azioni dovute al traffico**

<i>Carichi sulla carreggiata</i>						<i>Carichi su marciapiedi e piste ciclabili</i>
<b>Carichi verticali</b>				<b>Carichi orizzontali</b>		<b>Carichi verticali</b>
Gruppo di azioni	Modello principale (Schemi di carico 1, 2, 3, 4, 6)	Veicoli speciali	Folla (Schema di carico 5)	Frenatura $q_3$	Forza centrifuga $q_4$	Carico uniformemente distribuito
1	Valore caratteristico					Schema di carico 5 con valore di combinazione $2,5 \text{ kN/m}^2$
2 a	Valore frequente			Valore caratteristico		
2 b	Valore frequente				Valore caratteristico	
3 (*)						Schema di carico 5 con valore caratteristico $5,0 \text{ kN/m}^2$
4 (**)			Schema di carico 5 con valore caratteristico $5,0 \text{ kN/m}^2$			Schema di carico 5 con valore caratteristico $5,0 \text{ kN/m}^2$
5 (***)	Da definirsi per il singolo progetto	Valore caratteristico o nominale				

(\*) Ponti di 3<sup>a</sup> categoria  
 (\*\*) Da considerare solo se richiesto dal particolare progetto (ad es. ponti in zona urbana)  
 (\*\*\*) Da considerare solo se si considerano veicoli speciali

Per quel che riguarda i valori dei coefficienti parziali di sicurezza  $\gamma_{Gi}$ ,  $\gamma_{Qi}$  e  $\gamma_{\epsilon i}$  si considerano i valori riportati in Tabella 5.1.V:

**Tabella 5.1.V – Coefficienti parziali di sicurezza per le combinazioni di carico agli SLU**

		Coefficiente	EQU <sup>(1)</sup>	A1 STR	A2 GEO
Carichi permanenti	favorevoli	$\gamma_{G1}$	0,90	1,00	1,00
	sfavorevoli		1,10	1,35	1,00
Carichi permanenti non strutturali <sup>(2)</sup>	favorevoli	$\gamma_{G2}$	0,00	0,00	0,00
	sfavorevoli		1,50	1,50	1,30
Carichi variabili da traffico	favorevoli	$\gamma_Q$	0,00	0,00	0,00
	sfavorevoli		1,35	1,35	1,15
Carichi variabili	favorevoli	$\gamma_{Qi}$	0,00	0,00	0,00
	sfavorevoli		1,50	1,50	1,30
Distorsioni e presollecitazioni di progetto	favorevoli	$\gamma_{\epsilon 1}$	0,90	1,00	1,00
	sfavorevoli		1,00 <sup>(3)</sup>	1,00 <sup>(4)</sup>	1,00
Ritiro e viscosità, Variazioni termiche, Cedimenti vincolari	favorevoli	$\gamma_{\epsilon 2}, \gamma_{\epsilon 3}, \gamma_{\epsilon 4}$	0,00	0,00	0,00
	sfavorevoli		1,20	1,20	1,00

<sup>(1)</sup> Equilibrio che non coinvolga i parametri di deformabilità e resistenza del terreno; altrimenti si applicano i valori di GEO.  
<sup>(2)</sup> Nel caso in cui i carichi permanenti non strutturali (ad es. carichi permanenti portati) siano compiutamente definiti si potranno adottare gli stessi coefficienti validi per le azioni permanenti.  
<sup>(3)</sup> 1,30 per instabilità in strutture con precompressione esterna  
<sup>(4)</sup> 1,20 per effetti locali

Per quel che riguarda i valori dei coefficienti di combinazione delle azioni variabili  $\psi$  si considerano i valori raccomandati per i ponti stradali:

**Tabella 5.1.VI - Coefficienti  $\psi$  per le azioni variabili per ponti stradali e pedonali**

Azioni	Gruppo di azioni (Tabella 5.1.IV)	Coefficiente $\Psi_0$ di combinazione	Coefficiente $\Psi_1$ (valori frequenti)	Coefficiente $\Psi_2$ (valori quasi permanenti)
Azioni da traffico (Tabella 5.1.IV)	Schema 1 (Carichi tandem)	0,75	0,75	0,0
	Schemi 1, 5 e 6 (Carichi distribuiti)	0,40	0,40	0,0
	Schemi 3 e 4 (carichi concentrati)	0,40	0,40	0,0
	Schema 2	0,0	0,75	0,0
	2	0,0	0,0	0,0
	3	0,0	0,0	0,0
	4 (folla)	----	0,75	0,0
Vento $q_5$	Vento a ponte scarico SLU e SLE	0,6	0,2	0,0
	Esecuzione	0,8	----	0,0
	Vento a ponte carico	0,6		
Neve $q_5$	SLU e SLE	0,0	0,0	0,0
	esecuzione	0,8	0,6	0,5
Temperatura	$T_k$	0,6	0,6	0,5

Le azioni descritte nel paragrafo precedente ed utilizzate nelle combinazioni di carico vengono di seguito riassunte:

Peso proprio	DEAD
Carichi permanenti	PERM-STR
Spinta del terreno sulla parete sinistra	SPTSX
Spinta del terreno sulla parete destra	SPTDX
Carico Variabile Stradale	ACCM-STR
Spinta del carico stradale Sulla parete Sx	SPACCSX
Spinta del carico stradale Sulla parete Dx	SPACCDX
Accelerazione e frenatura	AVV-STR
Variazione termica sulla soletta superiore	ENV_TERM
Ritiro	RITIRO
Azione sismica orizzontale	Sisma H-STR
Azione sismica verticale	Sisma V-STR
Incremento sismico della spinta	SPSDX/SX

La 4 condizioni di carico:

$$\Delta T_{\text{uniforme}} = \pm 15^\circ$$

$$\Delta T_{\text{differenziale}} = \pm 5^\circ$$

e le loro 4 combinazioni sono state preventivamente involupate nella condizione ENV\_TERM, la quale viene impiegata nelle successive combinazioni di carico per massimizzare gli effetti termici.

Si riportano di seguito le combinazioni allo SLU di carico ritenute più significative in base all'esperienza.

Combinazione fondamentale

$$\gamma_{G1} \cdot G_1 + \gamma_{G2} \cdot G_2 + \gamma_P \cdot P + \gamma_{Q1} \cdot Q_{k1} + \gamma_{Q2} \cdot \psi_{02} \cdot Q_{k2} + \gamma_{Q3} \cdot \psi_{03} \cdot Q_{k3} + \dots$$

Combinazioni di carico SLU (nonsismiche)													
	1slu	2slu	3slu	4slu	5slu	6slu	7slu	8slu	9slu	10slu	11slu	12slu	13slu
DEAD	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35
PERM-STR	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
SPTSX	1	1	1	1	1.35	1.35	1	1	1	1.35	1.35	1.35	1.35
SPTDX	1	1	1	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1	1	1	1
ACCM-STR	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	0	1.35	0	1.35	1.35	1.08	1.08	1.015
SPACCSX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.45	0	0	0
SPACCDX	1.35	0	0	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	0	1.08	1.08	1.015
AVV	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	0	1.35	0	0	0	0	0	1.35
ENV_TERM	0	-0.9	0	0	0	0	-0.9	0	0.9	-0.9	-1.5	1.5	0.9
RITIRO	0	1.2	0	0	0	0	0	0	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2



Combinazione sismica, impiegata per gli stati limite ultimi e di esercizio connessi all'azione sismica E:

$$E + G_1 + G_2 + P + \psi_{21} \cdot Q_{k1} + \psi_{22} \cdot Q_{k2} + \dots$$

dove:

$$E = \pm 1.00 \times E_Y \pm 0.30 \times E_Z \quad \text{oppure} \quad E = \pm 0.30 \times E_Y \pm 1.00 \times E_Z$$

Combinazioni di Carico Sismiche								
	sh1	sh2	sh3	sh4	sv1	sv2	sv3	sv4
DEAD	1	1	1	1	1	1	1	1
PERM-STR	1	1	1	1	1	1	1	1
SPTSX	1	1	1	1	1	1	1	1
SPTDX	1	1	1	1	1	1	1	1
ACCM-STR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SPACCSX	0	0	0	0	0	0	0	0
SPACCDX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
AVV-STR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ENV_TERM	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5
RITIRO	0	0	0	0	0	0	0	0
SISMA H-STR	1	1	1	1	0.3	0.3	0.3	0.3
SISMA V-STR	0.3	-0.3	0.3	-0.3	-1	1	-1	1
SPSDX	0	0	1	1	0	0	0.3	0.3
SPSSX	1	1	0	0	0.3	0.3	0	0

Le combinazioni sismiche vanno eseguite in entrambe le direzioni pertanto le combinazioni SH vanno ripetute per Sisma H = -1 e le combinazioni SV per Sisma V=-0.3.

Si riportano infine, le combinazioni di carico agli stati limite di esercizio SLE ritenute più significative.

Combinazione rara

$$G_1 + G_2 + P + Q_{k1} + \psi_{02} \cdot Q_{k2} + \psi_{03} \cdot Q_{k3} + \dots$$

<b>Combinazioni di carico SLE</b>			
	<b>1sle</b>	<b>2sle</b>	<b>3sle</b>
DEAD	1	1	1
PERM-STR	1	1	1
SPTSX	1	1	1
SPTDX	0.8	0.8	0.8
ACCM-STR	0.75	0.75	0.75
SPACCSX	0.75	0.75	0
SPACCDX	0.75	0.75	0.75
AVV-STR	-0.75	0.75	-0.75
ENV_TERM	-0.6	0.6	-0.6
RITIRO	0	0	1

### 3.9. CARATTERISTICHE DELLE SOLLECITAZIONI


#### 3.9.1. Involuppo SLU-SLV

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	M3
1	0,15	ENVELOPE SLU SLV	Combination	Max	0,0	165,2	126,0
1	0,25526	ENVELOPE SLU SLV	Combination	Max	0,0	170,6	108,4
1	0,36053	ENVELOPE SLU SLV	Combination	Max	0,0	172,1	90,4
1	0,46579	ENVELOPE SLU SLV	Combination	Max	0,0	165,4	72,5
1	0,57105	ENVELOPE SLU SLV	Combination	Max	0,0	166,8	56,8
1	0,67632	ENVELOPE SLU SLV	Combination	Max	0,0	168,3	41,0
1	0,78158	ENVELOPE SLU SLV	Combination	Max	0,0	156,3	29,5
1	0,88684	ENVELOPE SLU SLV	Combination	Max	0,0	157,7	20,4
1	0,99211	ENVELOPE SLU SLV	Combination	Max	0,0	137,8	12,2
1	1,09737	ENVELOPE SLU SLV	Combination	Max	0,0	139,2	4,4
1	1,20263	ENVELOPE SLU SLV	Combination	Max	0,0	111,4	5,9
1	1,30789	ENVELOPE SLU SLV	Combination	Max	0,0	112,8	12,7
1	1,41316	ENVELOPE SLU SLV	Combination	Max	0,0	77,0	19,8
1	1,51842	ENVELOPE SLU SLV	Combination	Max	0,0	78,4	27,9
1	1,62368	ENVELOPE SLU SLV	Combination	Max	0,0	34,5	36,1
1	1,72895	ENVELOPE SLU SLV	Combination	Max	0,0	35,9	45,1
1	1,83421	ENVELOPE SLU SLV	Combination	Max	0,0	37,4	54,1
1	1,93947	ENVELOPE SLU SLV	Combination	Max	0,0	-24,0	64,3
1	2,04474	ENVELOPE SLU SLV	Combination	Max	0,0	-23,0	74,4
1	2,15	ENVELOPE SLU SLV	Combination	Max	0,0	-71,7	86,8
1	0,15	ENVELOPE SLU SLV	Combination	Min	0,0	71,3	-14,6
1	0,25526	ENVELOPE SLU SLV	Combination	Min	0,0	27,7	-27,1
1	0,36053	ENVELOPE SLU SLV	Combination	Min	0,0	28,8	-34,7
1	0,46579	ENVELOPE SLU SLV	Combination	Min	0,0	-10,3	-42,1
1	0,57105	ENVELOPE SLU SLV	Combination	Min	0,0	-9,2	-44,0
1	0,67632	ENVELOPE SLU SLV	Combination	Min	0,0	-8,2	-45,9
1	0,78158	ENVELOPE SLU SLV	Combination	Min	0,0	-30,8	-44,8
1	0,88684	ENVELOPE SLU SLV	Combination	Min	0,0	-29,7	-43,4
1	0,99211	ENVELOPE SLU SLV	Combination	Min	0,0	-49,3	-39,7
1	1,09737	ENVELOPE SLU SLV	Combination	Min	0,0	-48,3	-36,4
1	1,20263	ENVELOPE SLU SLV	Combination	Min	0,0	-70,6	-49,6
1	1,30789	ENVELOPE SLU SLV	Combination	Min	0,0	-69,1	-61,4
1	1,41316	ENVELOPE SLU SLV	Combination	Min	0,0	-94,1	-72,1
1	1,51842	ENVELOPE SLU SLV	Combination	Min	0,0	-92,7	-80,3
1	1,62368	ENVELOPE SLU SLV	Combination	Min	0,0	-114,6	-88,0
1	1,72895	ENVELOPE SLU SLV	Combination	Min	0,0	-113,2	-91,7
1	1,83421	ENVELOPE SLU SLV	Combination	Min	0,0	-111,8	-95,6
1	1,93947	ENVELOPE SLU SLV	Combination	Min	0,0	-140,9	-91,6
1	2,04474	ENVELOPE SLU SLV	Combination	Min	0,0	-139,5	-87,3

NI13 - Tombino Scatolare 2x3 (pk 4+367.93): Relazione di calcolo scatolare


COMMESSA RS3T    LOTTO 3 0 D 26    CODIFICA CL    DOCUMENTO NI.13.0.0.001    REV. B    FOGLIO 28 di 125

1	2,15	ENVELOPE SLU SLV	Combination	Min	0,0	-164,1	-75,8
2	0,15	ENVELOPE SLU SLV	Combination	Max	-81,9	-60,0	-9,7
2	1,65	ENVELOPE SLU SLV	Combination	Max	-93,2	19,4	32,6
2	3,15	ENVELOPE SLU SLV	Combination	Max	-104,4	129,7	58,3
2	0,15	ENVELOPE SLU SLV	Combination	Min	-258,9	-139,7	-128,4
2	1,65	ENVELOPE SLU SLV	Combination	Min	-274,1	-65,1	10,3
2	3,15	ENVELOPE SLU SLV	Combination	Min	-289,3	5,1	-83,7
3	0,15	ENVELOPE SLU SLV	Combination	Max	-14,3	-43,8	58,5
3	0,65	ENVELOPE SLU SLV	Combination	Max	-38,5	5,0	73,9
3	1,15	ENVELOPE SLU SLV	Combination	Max	-62,6	76,6	53,5
3	1,65	ENVELOPE SLU SLV	Combination	Max	-67,0	148,3	39,4
3	2,15	ENVELOPE SLU SLV	Combination	Max	-68,9	220,0	-4,4
3	0,15	ENVELOPE SLU SLV	Combination	Min	-97,0	-163,2	-61,1
3	0,65	ENVELOPE SLU SLV	Combination	Min	-97,0	-91,5	-11,4
3	1,15	ENVELOPE SLU SLV	Combination	Min	-98,7	-19,8	5,9
3	1,65	ENVELOPE SLU SLV	Combination	Min	-122,9	19,3	-19,9
3	2,15	ENVELOPE SLU SLV	Combination	Min	-147,0	58,5	-111,8
4	0,15	ENVELOPE SLU SLV	Combination	Max	-67,0	85,5	74,6
4	1,65	ENVELOPE SLU SLV	Combination	Max	-78,3	29,1	-3,4
4	3,15	ENVELOPE SLU SLV	Combination	Max	-89,5	-41,1	124,6
4	0,15	ENVELOPE SLU SLV	Combination	Min	-202,1	-1,4	-47,0
4	1,65	ENVELOPE SLU SLV	Combination	Min	-217,3	-54,3	-26,1
4	3,15	ENVELOPE SLU SLV	Combination	Min	-232,5	-139,9	-5,5

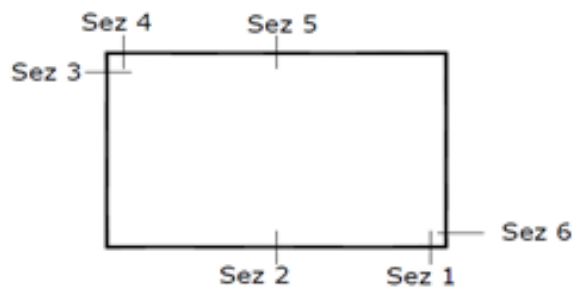


SEZIONE	P	V2	M3
01	0,0	172,1	126,0
02	0,0	0,0	95,6
03	-67,0	139,9	128,4
04	0,0	220,0	111,8
05	0,0	0,0	73,9
06	-89,5	139,9	124,6

Diagrammi di involucro delle sollecitazioni: ENVELOPE SLU-SLV

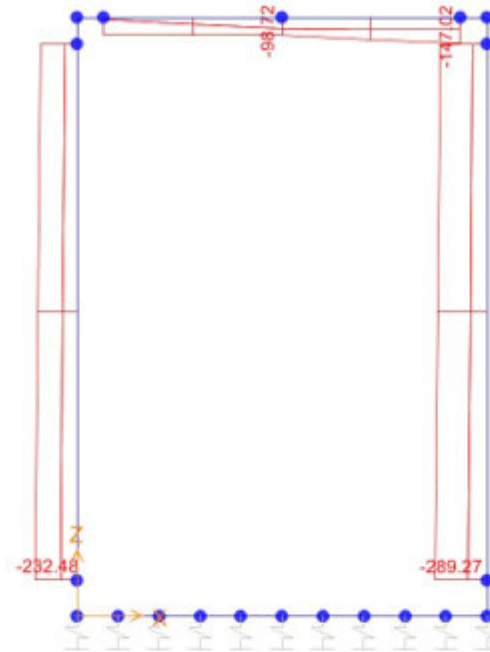


*Sforzo normale*

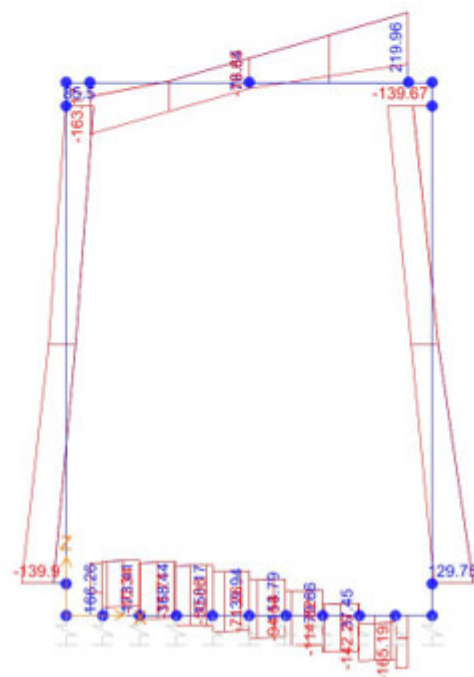

*Taglio*

NI13 - Tombino Scatolare 2x3 (pk 4+367.93): Relazione di calcolo scatolare

COMMESSA RS3T	LOTTO 3 0 D 26	CODIFICA CL	DOCUMENTO NI.13.0.0.001	REV. B	FOGLIO 30 di 125
------------------	-------------------	----------------	----------------------------	-----------	---------------------

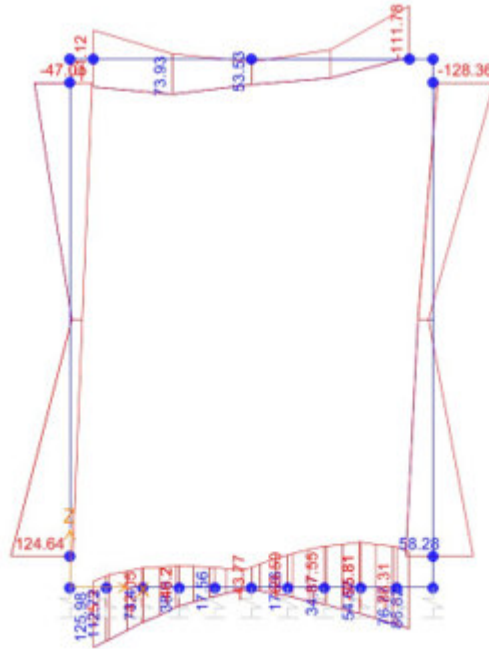

*Momento Flettente*

I valori V e M dei diagrammi corrispondono a quelli riportati nella tabella, mentre il valore dello sforzo normale P nei diagrammi (valore massimo) differisce da quello di verifica della tabella, pari a quello di compressione minimo.

## 3.9.2. Inviluppo SLE (rara)


Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	M3
1	0,15	ENVELOPE SLERARA	Combination	Max	0,0	113,3	99,5
1	0,25526	ENVELOPE SLERARA	Combination	Max	0,0	117,2	87,5
1	0,36053	ENVELOPE SLERARA	Combination	Max	0,0	118,3	75,1
1	0,46579	ENVELOPE SLERARA	Combination	Max	0,0	114,0	62,6
1	0,57105	ENVELOPE SLERARA	Combination	Max	0,0	115,0	50,6
1	0,67632	ENVELOPE SLERARA	Combination	Max	0,0	116,1	38,4
1	0,78158	ENVELOPE SLERARA	Combination	Max	0,0	108,1	26,9
1	0,88684	ENVELOPE SLERARA	Combination	Max	0,0	109,2	15,5
1	0,99211	ENVELOPE SLERARA	Combination	Max	0,0	95,8	5,0
1	1,09737	ENVELOPE SLERARA	Combination	Max	0,0	96,9	-5,1
1	1,20263	ENVELOPE SLERARA	Combination	Max	0,0	78,2	-6,2
1	1,30789	ENVELOPE SLERARA	Combination	Max	0,0	79,3	1,7
1	1,41316	ENVELOPE SLERARA	Combination	Max	0,0	55,2	9,9
1	1,51842	ENVELOPE SLERARA	Combination	Max	0,0	56,3	19,2
1	1,62368	ENVELOPE SLERARA	Combination	Max	0,0	26,8	28,5
1	1,72895	ENVELOPE SLERARA	Combination	Max	0,0	27,9	38,7
1	1,83421	ENVELOPE SLERARA	Combination	Max	0,0	28,9	48,8
1	1,93947	ENVELOPE SLERARA	Combination	Max	0,0	-24,1	59,8
1	2,04474	ENVELOPE SLERARA	Combination	Max	0,0	-23,0	70,8
1	2,15	ENVELOPE SLERARA	Combination	Max	0,0	-84,4	82,0
1	0,15	ENVELOPE SLERARA	Combination	Min	0,0	90,7	-24,8
1	0,25526	ENVELOPE SLERARA	Combination	Min	0,0	36,3	-33,0
1	0,36053	ENVELOPE SLERARA	Combination	Min	0,0	37,4	-36,9
1	0,46579	ENVELOPE SLERARA	Combination	Min	0,0	-10,4	-40,6
1	0,57105	ENVELOPE SLERARA	Combination	Min	0,0	-9,4	-39,5
1	0,67632	ENVELOPE SLERARA	Combination	Min	0,0	-8,3	-38,6
1	0,78158	ENVELOPE SLERARA	Combination	Min	0,0	-35,5	-35,2
1	0,88684	ENVELOPE SLERARA	Combination	Min	0,0	-34,5	-31,5
1	0,99211	ENVELOPE SLERARA	Combination	Min	0,0	-57,4	-26,2
1	1,09737	ENVELOPE SLERARA	Combination	Min	0,0	-56,3	-20,2
1	1,20263	ENVELOPE SLERARA	Combination	Min	0,0	-75,0	-21,5
1	1,30789	ENVELOPE SLERARA	Combination	Min	0,0	-74,0	-29,8
1	1,41316	ENVELOPE SLERARA	Combination	Min	0,0	-88,4	-37,4
1	1,51842	ENVELOPE SLERARA	Combination	Min	0,0	-87,4	-43,2
1	1,62368	ENVELOPE SLERARA	Combination	Min	0,0	-97,6	-48,8
1	1,72895	ENVELOPE SLERARA	Combination	Min	0,0	-96,6	-51,7
1	1,83421	ENVELOPE SLERARA	Combination	Min	0,0	-95,5	-54,7
1	1,93947	ENVELOPE SLERARA	Combination	Min	0,0	-105,0	-52,4
1	2,04474	ENVELOPE SLERARA	Combination	Min	0,0	-103,9	-49,9



NI13 - Tombino Scatolare 2x3 (pk 4+367.93): Relazione di calcolo scatolare

COMMESSA RS3T    LOTTO 3 0 D 26    CODIFICA CL    DOCUMENTO NI.13.0.0.001    REV. B    FOGLIO 32 di 125



1	2,15	ENVELOPE SLERARA	Combination	Min	0,0	-106,9	-42,6
2	0,15	ENVELOPE SLERARA	Combination	Max	-77,4	-21,0	18,7
2	1,65	ENVELOPE SLERARA	Combination	Max	-88,6	30,0	19,2
2	3,15	ENVELOPE SLERARA	Combination	Max	-99,9	94,8	35,2
2	0,15	ENVELOPE SLERARA	Combination	Min	-167,7	-94,7	-88,9
2	1,65	ENVELOPE SLERARA	Combination	Min	-178,9	-43,7	11,1
2	3,15	ENVELOPE SLERARA	Combination	Min	-190,2	21,2	-78,0
3	0,15	ENVELOPE SLERARA	Combination	Max	-39,9	-44,7	27,6
3	0,65	ENVELOPE SLERARA	Combination	Max	-53,4	2,0	38,2
3	1,15	ENVELOPE SLERARA	Combination	Max	-60,4	48,6	29,1
3	1,65	ENVELOPE SLERARA	Combination	Max	-47,0	95,3	38,2
3	2,15	ENVELOPE SLERARA	Combination	Max	-33,6	141,9	24,0
3	0,15	ENVELOPE SLERARA	Combination	Min	-99,2	-134,9	-70,6
3	0,65	ENVELOPE SLERARA	Combination	Min	-85,7	-88,3	-15,7
3	1,15	ENVELOPE SLERARA	Combination	Min	-72,3	-41,6	14,2
3	1,65	ENVELOPE SLERARA	Combination	Min	-85,7	5,0	-21,7
3	2,15	ENVELOPE SLERARA	Combination	Min	-99,2	51,7	-81,1
4	0,15	ENVELOPE SLERARA	Combination	Max	-70,4	92,9	78,3
4	1,65	ENVELOPE SLERARA	Combination	Max	-81,6	35,4	-15,9
4	3,15	ENVELOPE SLERARA	Combination	Max	-92,9	-34,8	92,3
4	0,15	ENVELOPE SLERARA	Combination	Min	-160,7	25,7	-24,1
4	1,65	ENVELOPE SLERARA	Combination	Min	-171,9	-35,9	-22,9
4	3,15	ENVELOPE SLERARA	Combination	Min	-183,2	-114,8	-19,3

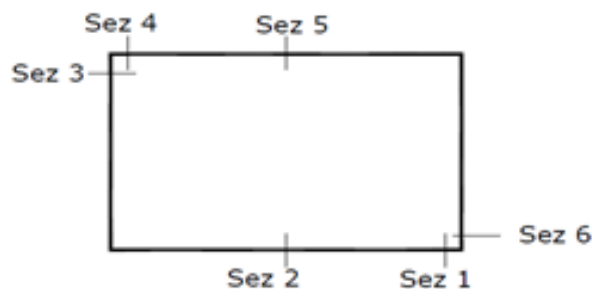

SEZIONE	P	M3
01	0,0	99,5
02	0,0	54,7
03	-70,4	88,9
04	0,0	81,1
05	0,0	38,2
06	-92,9	92,3



*Diagrammi di involuppo delle sollecitazioni: ENVELOPE SLE (rara)*

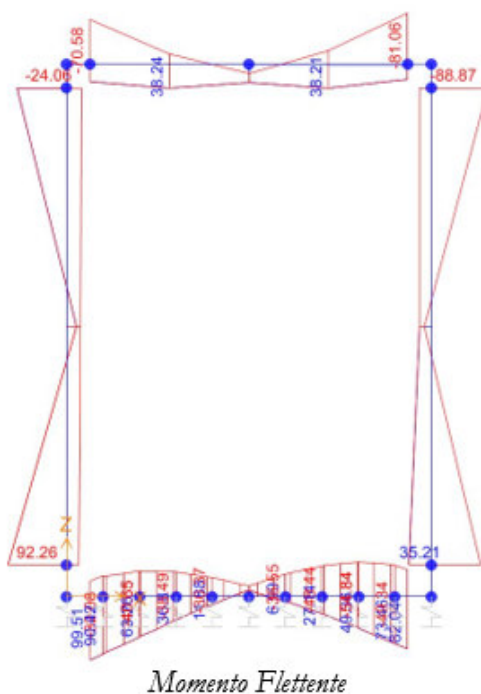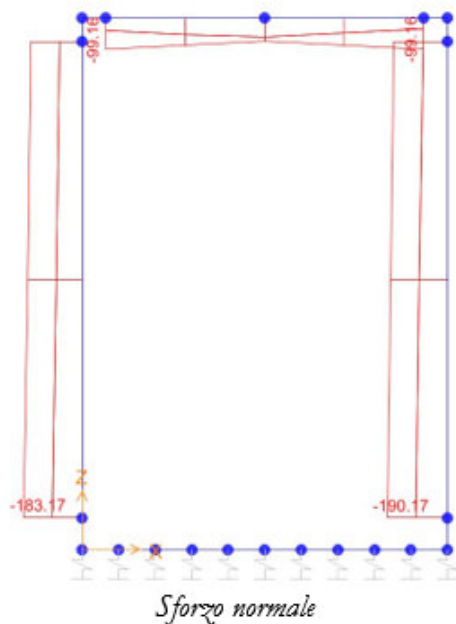

Il valore M dei diagrammi corrisponde a quello riportato nella tabella, mentre il valore dello sforzo normale P nei diagrammi (valore massimo) differisce da quello di verifica della tabella, pari a quello di compressione minimo.


### 3.10. VERIFICHE

#### Sezione n° 01

##### Dati di Input:

B	Base sezione rettangolare	1000 mm		
H	Altezza sezione rettangolare	400 mm		
c'	Copriferro armatura sup. compressa	70 mm		
c	Copriferro armatura inf. Tesa	70 mm		
d	Altezza utile = H-c	330 mm		
fck	Resistenza caratt. Cilindrica calcestruzzo	30 MPa		
fyk	Resistenza caratt. Snervamento acciaio	450 MPa		
Ned	Sforzo normale di calcolo [(+)Trazione]	0,0 kN		
Med	Momento flettente di calcolo [(+)]	126,0 kNm		
Ved	Taglio di calcolo [(+)]	172,1 kN		
Ted	Torsione di calcolo [(+)]	0 kNm		
Fi1	1° diametro armatura tesa	20		
Fi2	2° diametro armatura tesa			
n1	N°. Barre 1° armatura tesa	10		
n2	N°. Barre 2° armatura tesa			
As'	Armatura superiore compressa	3142 mmq		
As	Armatura inferiore tesa	3142 mmq		
Fi Staffe	Diametro staffe	mm		
s. Staffe	Passo staffe	150 mm		
bracci	Numero Bracci staffe	2		
cotθ	(proiez.orizz.)/(proiez.vert.) puntone cls	2,0 [range: 1,0-2,5]		
alpha	angolo staffe/piegati rispetto all'orizzontale	90,0°		
Asw	Area a taglio per unità di lunghezza	0 mmq/m	0,00 cmq/m	
<R-F-P>	Combinaz. SLE (rara,frequente,qperm)	R		
Msle	Momento di esercizio [(+)]	99,5 kNm		
Nsle	Sforzo normale di esercizio [(+)Trazione]	0,0 kN		
wk-lim	Stato limite apertura fessure (Freq.Perm)	0,20 mm		
sigcR-lim	Tensione limite cls comb. Rara	0,60 fck		
sigcP-lim	Tensione limite cls comb. Quasi Perm	0,45 fck		
sigcR-lim	Tensione limite acc. Comb. Rara	0,80 fyk		

##### Geometria della Sezione:

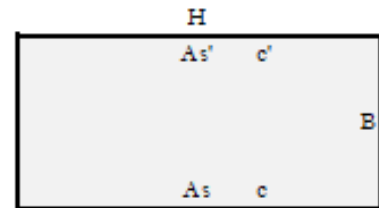

##### Dati di Output:

##### SLU - Momento e Taglio resistenti

Mrd	Momento ultimo resistente	360 kNm	Coeff.Sfrutt.	35%
Vrd	Taglio ultimo resistente	215 kN	Coeff.Sfrutt.	80%
Trd	Momento torcente ultimo resistente	0 kNm	Coeff.Sfrutt.	

##### SLE - Tensioni e ampiezza fessure

Sigs-sup	Tensione barre superiori [(-)Compresso]	-28 Mpa	Coeff.Sfrutt.	8%
Sigs-inf	Tensione barre inferiori [(+)Teso]	112 Mpa	Coeff.Sfrutt.	31%
Sigc-sup	Tensione cls superiore [(-)Compresso]	-4 Mpa	Coeff.Sfrutt.	24%
Sigc-inf	Tensione cls inferiore [non reag.Trazione]	0 Mpa		
Mcr	Momento di prima fessurazione	93 kNm		
wk	Ampiezza di fessura	0,11 mm	Coeff.Sfrutt.	57%
			Coeff.Sfrutt.Max	80%

NI13 - Tombino Scatolare 2x3 (pk 4+367.93): Relazione di calcolo scatolare

 COMMESSA  
 RS3T

 LOTTO  
 3 0 D 26

 CODIFICA  
 CL

 DOCUMENTO  
 NI.13.0.0.001

 REV.  
 B


 FOGLIO  
 35 di 125

## Sezione n°. 02

## Dati di Input:

B	Base sezione rettangolare	1000 mm		
H	Altezza sezione rettangolare	400 mm		
c'	Copriferro armatura sup. compressa	70 mm		
c	Copriferro armatura inf. Tesa	70 mm		
d	Altezza utile = H-c	330 mm		
fck	Resistenza caratt. Cilindrica calcestruzzo	30 MPa		
fyk	Resistenza caratt. Snervamento acciaio	450 MPa		
Ned	Sforzo normale di calcolo [(+)Trazione]	0,0 kN		
Med	Momento flettente di calcolo [(+)]	95,6 kNm		
Ved	Taglio di calcolo [(+)]	0,0 kN		
Ted	Torsione di calcolo [(+)]	0 kNm		
Fi1	1° diametro armatura tesa	20		
Fi2	2° diametro armatura tesa			
n1	N°. Barre 1° armatura tesa	10		
n2	N°. Barre 2° armatura tesa	0		
As'	Armatura superiore compressa	3142 mmq		
As	Armatura inferiore tesa	3142 mmq		
Fi Staffe	Diametro staffe	mm		
s. Staffe	Passo staffe	150 mm		
bracci	Numero Bracci staffe	2		
cotθ	(proiez.orizz.)/(proiez.vert.) puntone ds	2,0 [range: 1,0-2,5]		
alpha	angolo staffe/piegati rispetto all'orizzontale	90,0°		
Asw	Area a taglio per unità di lunghezza	0 mmq/m	0,00 cmq/m	
<R-F-P>	Combinaz. SLE (rara,frequente,qperm)	R		
Msle	Momento di esercizio [(+)]	54,7 kNm		
Nsle	Sforzo normale di esercizio [(+)Trazione]	0,0 kN		
wk-lim	Stato limite apertura fessure (Freq.Perm)	0,20 mm		
sigcR-lim	Tensione limite cls comb. Rara	0,60 fck		
sigcP-lim	Tensione limite cls comb. Quasi Perm	0,45 fck		
sigcR-lim	Tensione limite acc. Comb. Rara	0,80 fyk		

## Geometria della Sezione:

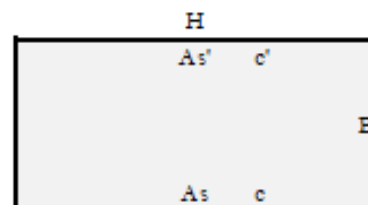

## Dati di Output:

## SLU - Momento e Taglio resistenti

Mrd	Momento ultimo resistente	360 kNm	Coeff.Sfrutt.	27%
Vrd	Taglio ultimo resistente	215 kN	Coeff.Sfrutt.	0%
Trd	Momento torcente ultimo resistente	0 kNm	Coeff.Sfrutt.	

## SLE - Tensioni e ampiezza fessure

Sigs-sup	Tensione barre superiori [(-)Compresso]	-15 Mpa	Coeff.Sfrutt.	4%
Sigs-inf	Tensione barre inferiori [(+)Teso]	62 Mpa	Coeff.Sfrutt.	17%
Sigo-sup	Tensione ds superiore [(-)Compresso]	-2 Mpa	Coeff.Sfrutt.	13%
Sigo-inf	Tensione ds inferiore [non reag.Trazione]	0 Mpa		
Mcr	Momento di prima fessurazione	93 kNm		
wk	Ampiezza di fessura	0,06 mm	Coeff.Sfrutt.	30%
			Coeff.Sfrutt.Max	30%

NI13 - Tombino Scatolare 2x3 (pk 4+367.93): Relazione di calcolo scatolare

COMMESSA  
RS3T

LOTTO  
3 0 D 26

CODIFICA  
CL

DOCUMENTO  
NI.13.0.0.001

REV.  
B


FOGLIO  
36 di 125

Sezione n°. 03

Dati di Input:

B	Base sezione rettangolare	1000 mm		
H	Altezza sezione rettangolare	300 mm		
c'	Copriferro armatura sup. compressa	70 mm		
c	Copriferro armatura inf. Tesa	70 mm		
d	Altezza utile = H-c	230 mm		
fck	Resistenza caratt. Cilindrica calcestruzzo	30 MPa		
fyk	Resistenza caratt. Snervamento acciaio	450 MPa		
Ned	Sforzo normale di calcolo [(+)Trazione]	-67,0 kN		
Med	Momento flettente di calcolo [(+)]	128,4 kNm		
Ved	Taglio di calcolo [(+)]	139,9 kN		
Ted	Torsione di calcolo [(+)]	0 kNm		
Fi1	1° diametro armatura tesa	20		
Fi2	2° diametro armatura tesa			
n1	N°. Barre 1° armatura tesa	10		
n2	N°. Barre 2° armatura tesa	0		
As'	Armatura superiore compressa	3142 mmq		
As	Armatura inferiore tesa	3142 mmq		
Fi Staffe	Diametro staffe	mm		
s. Staffe	Passo staffe	150 mm		
bracci	Numero Bracci staffe	2		
cotθ	(proiez.orizz.)/(proiez.vert.) puntone cls	2,0 [range: 1,0-2,5]		
alpha	angolo staffe/piegati rispetto all'orizzontale	90,0°		
Asw	Area a taglio per unità di lunghezza	0 mmq/m	0,00 cmq/m	
<R-F-P>	Combinaz. SLE (rara,frequente,qperm)	R		
Msle	Momento di esercizio [(+)]	88,9 kNm		
Nsle	Sforzo normale di esercizio [(+)Trazione]	-70,4 kN		
wk-lim	Stato limite a apertura fessure (Freq.Perm)	0,20 mm		
sigcR-lim	Tensione limite cls comb. Rara	0,60 fck		
sigcP-lim	Tensione limite cls comb. Quasi Perm	0,45 fck		
sigcR-lim	Tensione limite acc. Comb. Rara	0,80 fyk		

Geometria della Sezione:

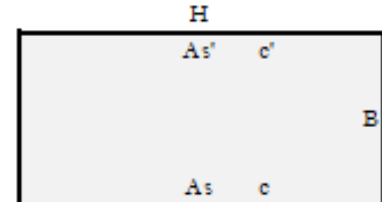

Dati di Output:

SLU - Momento e Taglio resistenti

Mrd	Momento ultimo resistente	242 kNm	Coeff.Sfrutt.	53%
Vrd	Taglio ultimo resistente	192 kN	Coeff.Sfrutt.	73%
Trd	Momento torcente ultimo resistente	0 kNm	Coeff.Sfrutt.	

SLE - Tensioni e ampiezza fessure

Sigs-sup	Tensione barre superiori [(-)Compresso]	-37 Mpa	Coeff.Sfrutt.	10%
Sigs-inf	Tensione barre inferiori [(+)Teso]	138 Mpa	Coeff.Sfrutt.	38%
Sigc-sup	Tensione cls superiore [(-)Compresso]	-8 Mpa	Coeff.Sfrutt.	42%
Sigc-inf	Tensione cls inferiore [non reag.Trazione]	0 Mpa		
Mcr	Momento di prima fessurazione	58 kNm		
wk	Ampiezza di fessura	0,16 mm	Coeff.Sfrutt.	78%
			Coeff.Sfrutt.Max	78%

NI13 - Tombino Scatolare 2x3 (pk 4+367.93): Relazione di calcolo scatolare


COMMESSA RS3T LOTTO 3 0 D 26 CODIFICA CL DOCUMENTO NI.13.0.0.001 REV. B FOGLIO 37 di 125

Sezione n°. 04

Dati di Input:

B	Base sezione rettangolare	1000 mm		
H	Altezza sezione rettangolare	300 mm		
c'	Coprifermo armatura sup. compressa	70 mm		
c	Coprifermo armatura inf. Tesa	70 mm		
d	Altezza utile = H-c	230 mm		
fck	Resistenza caratt. Cilindrica calcestruzzo	30 MPa		
fyk	Resistenza caratt. Snervamento acciaio	450 MPa		
Ned	Sforzo normale di calcolo [(+)Trazione]	0,0 kN		
Med	Momento flettente di calcolo [(+)]	111,8 kNm		
Ved	Taglio di calcolo [(+)]	220,0 kN		
Ted	Torsione di calcolo [(+)]	0 kNm		
Fi1	1° diametro armatura tesa	20		
Fi2	2° diametro armatura tesa			
n1	N°. Barre 1° armatura tesa	10		
n2	N°. Barre 2° armatura tesa	0		
As'	Armatura superiore compressa	3142 mmq		
As	Armatura inferiore tesa	3142 mmq		
Fi Staffe	Diametro staffe	12 mm		
s. Staffe	Passo staffe	150 mm		
bracci	Numero Bracci staffe	2		
cotθ	(proiez.orizz.)/(proiez.vert.) puntone ds	2,0 [range: 1,0-2,5]		
alpha	angolo staffe/piegati rispetto all'orizzontale	90,0°		
Asw	Area a taglio per unità di lunghezza	1508 mmq/m	15,08 cmq/m	
<R-F-P>	Combinaz. SLE (rara,frequente,qperm)	R		
Msle	Momento di esercizio [(+)]	81,1 kNm		
Nsle	Sforzo normale di esercizio [(+)Trazione]	0,0 kN		
wk-lim	Stato limite apertura fessure (Freq.Perm)	0,20 mm		
sigcR-lim	Tensione limite cls comb. Rara	0,60 fck		
sigcP-lim	Tensione limite cls comb. Quasi Perm	0,45 fck		
sigcR-lim	Tensione limite acc. Comb. Rara	0,80 fyk		

Geometria della Sezione:

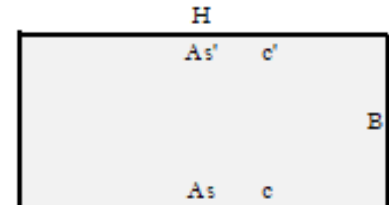

Dati di Output:

SLU - Momento e Taglio resistenti

Mrd	Momento ultimo resistente	237 kNm	Coeff.Sfrutt.	47%
Vrd	Taglio ultimo resistente	244 kN	Coeff.Sfrutt.	90%
Trd	Momento torcente ultimo resistente	2 kNm	Coeff.Sfrutt.	

SLE - Tensioni e ampiezza fessure

Sigs-sup	Tensione barre superiori [(-)Compresso]	-30 Mpa	Coeff.Sfrutt.	8%
Sigs-inf	Tensione barre inferiori [(+)Teso]	136 Mpa	Coeff.Sfrutt.	38%
Sigo-sup	Tensione ds superiore [(-)Compresso]	-7 Mpa	Coeff.Sfrutt.	38%
Sigo-inf	Tensione ds inferiore [non reag.Trazione]	0 Mpa		
Mcr	Momento di prima fessurazione	54 kNm		
wk	Ampiezza di fessura	0,15 mm	Coeff.Sfrutt.	77%
			Coeff.Sfrutt.Max	90%



NI13 - Tombino Scatolare 2x3 (pk 4+367.93): Relazione di calcolo scatolare

 COMMESSA  
 RS3T

 LOTTO  
 3 0 D 26

 CODIFICA  
 CL

 DOCUMENTO  
 NI.13.0.0.001

 REV.  
 B


 FOGLIO  
 38 di 125

## Sezione n°. 05

## Dati di Input:

B	Base sezione rettangolare	1000 mm		
H	Altezza sezione rettangolare	300 mm		
c'	Copriferro armatura sup. compressa	70 mm		
c	Copriferro armatura inf. Tesa	70 mm		
d	Altezza utile = H-c	230 mm		
fck	Resistenza caratt. Cilindrica calcestruzzo	30 MPa		
fyk	Resistenza caratt. Snervamento acciaio	450 MPa		
Ned	Sforzo normale di calcolo [(+)Trazione]	0,0 kN		
Med	Momento flettente di calcolo [(+)]	73,9 kNm		
Ved	Taglio di calcolo [(+)]	0,0 kN		
Ted	Torsione di calcolo [(+)]	0 kNm		
Fi1	1° diametro armatura tesa	20		
Fi2	2° diametro armatura tesa			
n1	N°. Barre 1° armatura tesa	10		
n2	N°. Barre 2° armatura tesa	0		
As'	Armatura superiore compressa	3142 mmq		
As	Armatura inferiore tesa	3142 mmq		
Fi Staffe	Diametro staffe	12 mm		
s. Staffe	Passo staffe	150 mm		
bracci	Numero Bracci staffe	2		
cotθ	(proiez. orizz.)/(proiez. vert.) puntone ds	2,0 [range: 1,0-2,5]		
alpha	angolo staffe/piegati rispetto all'orizzontale	90,0°		
Asw	Area a taglio per unità di lunghezza	1508 mmq/m	15,08 cmq/m	
<R-F-P>	Combinaz. SLE (rara,frequente,qperm)	R		
Msle	Momento di esercizio [(+)]	38,2 kNm		
Nsle	Sforzo normale di esercizio [(+)Trazione]	0,0 kN		
wk-lim	Stato limite apertura fessure (Freq.Perm)	0,20 mm		
sigcR-lim	Tensione limite cls comb. Rara	0,60 fck		
sigcP-lim	Tensione limite cls comb. Quasi Perm	0,45 fck		
sigcR-lim	Tensione limite acc. Comb. Rara	0,80 fyk		

## Geometria della Sezione:

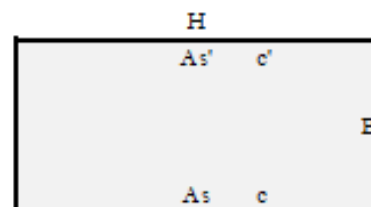

## Dati di Output:

## SLU - Momento e Taglio resistenti

Mrd	Momento ultimo resistente	237 kNm	Coeff.Sfrutt.	31%
Vrd	Taglio ultimo resistente	244 kN	Coeff.Sfrutt.	0%
Trd	Momento torcente ultimo resistente	2 kNm	Coeff.Sfrutt.	

## SLE - Tensioni e ampiezza fessure

Sigs-sup	Tensione barre superiori [(-)Compresso]	-14 Mpa	Coeff.Sfrutt.	4%
Sigs-inf	Tensione barre inferiori [(+)Teso]	64 Mpa	Coeff.Sfrutt.	18%
Sigc-sup	Tensione cls superiore [(-)Compresso]	-3 Mpa	Coeff.Sfrutt.	18%
Sigc-inf	Tensione cls inferiore [non reag.Trazione]	0 Mpa		
Mcr	Momento di prima fessurazione	54 kNm		
wk	Ampiezza di fessura	0,06 mm	Coeff.Sfrutt.	28%
			Coeff.Sfrutt.Max	31%

NI13 - Tombino Scatolare 2x3 (pk 4+367.93): Relazione di calcolo scatolare

 COMMESSA  
RS3T

 LOTTO  
3 0 D 26

 CODIFICA  
CL


 DOCUMENTO  
NI.13.0.0.001

 REV.  
B

 FOGLIO  
39 di 125

**Sezione n°. 06**
**Dati di Input:**

B	Base sezione rettangolare	1000 mm		
H	Altezza sezione rettangolare	300 mm		
c'	Coprifermo armatura sup. compressa	70 mm		
c	Coprifermo armatura inf. Tesa	70 mm		
d	Altezza utile = H-c	230 mm		
fck	Resistenza caratt. Cilindrica calcestruzzo	30 MPa		
fyk	Resistenza caratt. Snervamento acciaio	450 MPa		
Ned	Sforzo normale di calcolo [(+)Trazione]	-89,5 kN		
Med	Momento flettente di calcolo [(+)]	124,6 kNm		
Ved	Taglio di calcolo [(+)]	139,9 kN		
Ted	Torsione di calcolo [(+)]	0 kNm		
Fi1	1° diametro armatura tesa	20		
Fi2	2° diametro armatura tesa	0		
n1	N°. Barre 1° armatura tesa	10		
n2	N°. Barre 2° armatura tesa	0		
As'	Armatura superiore compressa	3142 mmq		
As	Armatura inferiore tesa	3142 mmq		
Fi Staffe	Diametro staffe	0 mm		
s. Staffe	Passo staffe	150 mm		
bracci	Numero Bracci staffe	2		
cotθ	(proiez.orizz.)/(proiez.vert.) puntone cls	2,0 [range: 1,0-2,5]		
alpha	angolo staffe/piegati rispetto all'orizzontale	90,0°		
Asw	Area a taglio per unità di lunghezza	0 mmq/m	0,00 cmq/m	
<R-F-P>	Combinaz. SLE (rara,frequente,perm)	R		
Msle	Momento di esercizio [(+)]	92,3 kNm		
Nsle	Sforzo normale di esercizio [(+)Trazione]	-92,9 kN		
wk-lim	Stato limite a apertura fessure (Freq.Perm)	0,20 mm		
sigR-lim	Tensione limite cls comb. Rara	0,60 fck		
sigP-lim	Tensione limite cls comb. Quasi Perm	0,45 fck		
sigS-lim	Tensione limite acc. Comb. Rara	0,80 fyk		

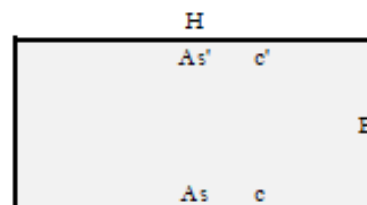**Geometria della Sezione:**

**Dati di Output:**
**SLU - Momento e Taglio resistenti**

Mrd	Momento ultimo resistente	244 kNm	Coeff.Sfrutt.	51%
Vrd	Taglio ultimo resistente	194 kN	Coeff.Sfrutt.	72%
Trd	Momento torcente ultimo resistente	0 kNm	Coeff.Sfrutt.	

**SLE - Tensioni e ampiezza fessure**

Sigs-sup	Tensione barre superiori [(-)Compresso]	-39 Mpa	Coeff.Sfrutt.	11%
Sigs-inf	Tensione barre inferiori [(+)Teso]	140 Mpa	Coeff.Sfrutt.	39%
Sigc-sup	Tensione cls superiore [(-)Compresso]	-8 Mpa	Coeff.Sfrutt.	43%
Sigc-inf	Tensione cls inferiore [non reag.Trazione]	0 Mpa		
Mcr	Momento di prima fessurazione	59 kNm		
wk	Ampiezza di fessura	0,16 mm	Coeff.Sfrutt.	80%
			Coeff.Sfrutt.Max	80%

Si riportano i coefficienti di sfruttamento nelle sezioni notevoli per le verifiche SLU/SLV/SLE:

<b>SINTESI VERIFICHE SEZIONI NOTEVOLI:</b>							
<b>SL</b>	<b>VERIF</b>	<b>SEZ01</b>	<b>SEZ02</b>	<b>SEZ03</b>	<b>SEZ04</b>	<b>SEZ05</b>	<b>SEZ06</b>
SLU	Med/Mrd	35%	27%	53%	47%	31%	51%
SLU	Ved/Vrd	80%	0%	73%	90%	0%	72%
SLE	(sigse/sigsr)s	8%	4%	10%	8%	4%	11%
SLE	(sigse/sigsr)i	31%	17%	38%	38%	18%	39%
SLE	(sigce/sigcr)s	24%	13%	42%	38%	18%	43%
SLE	wk/wklim	57%	30%	78%	77%	28%	80%
	MAX	80%	30%	78%	90%	31%	80%
	MAX	90%					

I coefficienti di sfruttamento sono tutti inferiori all'unità e pertanto le verifiche risultano soddisfatte.

### 3.11. ARMATURA DI RIPARTIZIONE

Le armature di ripartizione delle pareti e della soletta vengono dimensionate per sostenere gli effetti del ritiro igrometrico i quali generano una trazione pura per deformazioni impedita a causa della soletta inferiore gettata precedentemente e che può aver dissipato tali effetti.

La  $\epsilon$  ritiro induce nel calcestruzzo una tensione di trazione superiore alla sua resistenza a trazione, ne deriva la fessurazione e il trasferimento di tutta la trazione sull'acciaio teso. Per ottenere delle fessure uniformemente distribuite e non concentrate in alcuni punti con ampiezze macroscopiche, si applica un principio di non plasticizzazione delle armature. Per limitare l'ampiezza delle fessure, pur distribuite, che si ottengono applicando tale principio, si applica quanto previsto al § 7.3.2 dell'Eurocodice 2 - UNI EN 1992 1-1: "Aree minime di armatura", in particolare la formula (7.1):



$$A_{s,min} \cdot \sigma_s = k_c \cdot k \cdot f_{ct,eff} \cdot A_{ct}$$

dove:

$A_{s,min}$  è l'area minima di armatura nella zona tesa;

$A_{ct}$  è l'area di calcestruzzo nella zona tesa. La zona tesa è quella parte della sezione che risulta in trazione subito dopo la formazione della prima fessura; è pari a tutta l'area della sezione per trazione pura, alla metà per flessione;

$\sigma_s$  è la massima tensione ammessa nell'armatura subito dopo la formazione della fessura. Tale tensione può essere assunta pari alla tensione di snervamento  $f_{yk}$  dell'armatura. Può essere però necessario fissare un valore minore per soddisfare i limiti di apertura delle fessure secondo il massimo diametro o la massima spaziatura tra le barre (vedere punto 7.3.3).

$f_{ct,eff}$  è il valore medio della resistenza a trazione efficace del calcestruzzo al momento in cui si suppone insorgano le prime fessure;

$f_{ct,eff} = f_{ctm}$  se la formazione delle fessure è prevista prima di 28d;

$k$  è il coefficiente che tiene conto degli effetti di tensioni auto-equilibrate non uniformi,  $k=1$

$k_c$  è il coefficiente che tiene conto del tipo di distribuzione delle tensioni all'interno della sezione subito prima della fessurazione e della variazione del braccio di leva;  $k_c=1$  per trazione,  $k_c=0,4$  per flessione,  $k_c = 0,4 \cdot (1 - \text{funz}(\sigma_c))$  nel caso flessione combinata con sforzo normale.

base della sezione		1000 mm
altezza della sezione		300 mm
area sezione calcestruzzo	$A_{ct}$	300000 mm <sup>2</sup>
tensione di snervamento acciaio	$f_{yk}$	450 Mpa
resist. Caratt. Cilindrica cls a compressione	$f_{ck}$	30 Mpa
tensione resistente cls a trazione	$f_{ct,eff}=0,3(f_{ck})^{2/3}$	2,90 Mpa
coefficiente $k_c$	$k_c$	1,00
coefficiente $k$	$k$	1,00
area minima acciaio teso nella sezione	$A_{s,min}$	1931 mm <sup>2</sup>

P.to 7.3.3 EC2 1992:1-1): Dove è disposta l'armatura minima indicata al punto 7.3.2, le ampiezze delle fessure non dovrebbero essere eccessive se: per fessurazione causata principalmente da deformazioni impedito, il diametro delle barre non eccede quello dato nel prospetto 7.2N, dove la tensione nell'acciaio è quella che si ha subito dopo la fessurazione [cioè il termine  $\sigma_s$  nell'espressione (7.1)];

prospetto 7.2N

**Diametri massimi delle barre  $\phi_s^*$  per il controllo della fessurazione<sup>1)</sup>**

Tensione nell'acciaio <sup>2)</sup> [MPa]	Diametro massimo delle barre [mm]		
	$w_k = 0,4$ mm	$w_k = 0,3$ mm	$w_k = 0,2$ mm
160	40	32	25
200	32	25	16
240	20	16	12
280	16	12	8
320	12	10	6
360	10	8	5
400	8	6	4
450	6	5	-

1) I valori nel prospetto sono basati sulle seguenti assunzioni:  
 $c = 25$  mm;  $f_{ct,eff} = 2,9$  MPa;  $h_{cr} = 0,5$ ;  $(h - d) = 0,1 h$ ;  $k_1 = 0,8$ ;  $k_2 = 0,5$ ;  $k_3 = 0,4$ ;  $k = 1,0$ ;  $k_1 = 0,4$  e  $k' = 1,0$ .

2) Sotto la combinazione di carico pertinente.

**Il diametro massimo delle barre si raccomanda sia modificato come segue:**

Trazione (la sezione è tutta tesa):

$$\phi_s = \phi_s^* (f_{ct,eff} / 2,9) h_{cr} / (8(h-d)) \quad (7.7N)$$

dove:

 $\phi_s$  è il diametro massimo "modificato" delle barre;

 $\phi_s^*$  è il diametro massimo dato nel prospetto 7.2N;

 $h$  è l'altezza totale della sezione;

 $h_{cr}$  è l'altezza della zona tesa subito prima della fessurazione, considerando i valori caratteristici della forza di precompressione e delle forze assiali sotto la combinazione di azioni quasi-permanente;

 $d$  è l'altezza utile valutata rispetto al baricentro dello strato più esterno di armatura ordinaria.

 Se tutta la sezione è tesa  $h-d$  è la minima distanza tra il baricentro dello strato di armatura e il lembo esterno della sezione (considerare ciascun lembo se la barra non è disposta simmetricamente).

**Verifica armatura trasversale:**

diametro barre trasversali	$\Phi_{trav}$	14 mm	< $F_s$	Verifica soddisfatta
passo barre trasversali	passo	100 mm		
N.strati barre trasvers. (sup.+inf.+intermedi)	n.strati	2		
Area barre trasversali	$A_s$	3079 mm <sup>2</sup>		
stato tensionale barre dopo fessurazione	$\sigma_s$	282 mm <sup>2</sup>	< $f_{yk}$	Verifica soddisfatta
$\phi$ barre da tabella 7.2N x $\sigma_s$ e $w_k=0,2$ mm	$\phi_s^*$	8 mm		
altezza zona tesa prima della fessurazione	$h_{cr}$	300 mm		
altezza totale sezione	$h$	300 mm		
copri ferro (asse barre)	$c$	50 mm		
altezza utile sezione	$d$	250 mm		
diametro massimo modificato utilizzabile	$\phi_s$	24 mm	(= $F_s$ )	

### 3.12. RIEPILOGO E INCIDENZA ARMATURE

#### *A seguire il riepilogo delle armature del tombino:*

Pareti di spessore	30 cm		
con armatura principale esterna	<b>F20 /100</b>		3142 mm <sup>2</sup>
con armatura principale interna	<b>F20 /100</b>		3142 mm <sup>2</sup>
Soletta superiore di spessore	30 cm		
con armatura principale superiore	<b>F20 /100</b>		3142 mm <sup>2</sup>
con armatura principale inferiore	<b>F20 /100</b>		3142 mm <sup>2</sup>
Soletta inferiore di spessore	40 cm		
con armatura principale superiore	<b>F20 /100</b>		3142 mm <sup>2</sup>
con armatura principale inferiore	<b>F20 /100</b>		3142 mm <sup>2</sup>

Le pareti non hanno armatura a taglio.

La soletta superiore ha armatura a taglio **F12 /150** dir.princ. /500 dir.trasv.

La soletta inferiore non ha armatura a taglio.

Le armature di ripartizione sono:

	Armature di ripartizione:	Area:	% Arm. principale:		
Pareti	<b>F14 /100 2 strati</b>	3078.8 mm <sup>2</sup>	49%	di	6283 mm <sup>2</sup>
Soletta superiore	<b>F14 /100 2 strati</b>	3078.8 mm <sup>2</sup>	49%	di	6283 mm <sup>2</sup>
Soletta inferiore	<b>F14 /100 2 strati</b>	3078.8 mm <sup>2</sup>	49%	di	6283 mm <sup>2</sup>

#### *Incidenza armature:*

Larghezza utile	Lint	2.00 m	Spessore piedritti	Sp	0.30 m
Altezza libera	Hint	3.00 m	Spessore soletta	Ss	0.30 m
incidenza sovrapp.		20%	Spessore fondazione	Sf	0.40 m
			copriferro	c	0.07 m

Elem.	Ø1 sup/int [mm]	pass1 [mm]	Ø2 sup/int [mm]	pass2 [mm]	Ø3 inf/ext [mm]	pass3 [mm]	Ø4 inf/ext [mm]	pass4 [mm]	Øleg [mm]	Øleg pass1 [mm]	Øleg pass2 [mm]
piedritto	20	100	0	1000	20	100	0	1000	0	1000	1000
soletta	20	100	0	1000	20	100	0	1000	12	150	500
fondaz.	20	100	0	1000	20	100	0	1000	0	1000	1000
ripartiz.	14	100	x	2 strati							
Elem.	LØ [m]	Lleg [mm]	Vol [m <sup>3</sup> ]	Peso [kg]	incid [kg/m <sup>3</sup> ]	Inc.%					
piedritto	3.88	0.36	0.9	230	255	40%					
soletta	2.78	0.36	0.8	178	228	16%					
fondaz.	2.98	0.46	1.0	176	170	15%					
ripartiz.			3.6	325	90	29%					
<b>TOTALE</b>			<b>3.6</b>	<b>1138</b>	<b>314</b>	<b>100%</b>					

### 3.13. VERIFICHE GEOTECNICHE

#### 3.13.1. *Base Reaction*

Le “base reaction” sono la risultante delle reazioni delle molle per ogni singola combinazione di carico:

<b>TABLE: Base Reactions</b>			
<b>OutputCase</b>	<b>GlobalFZ</b>	<b>GlobalFX</b>	<b>GlobalMY</b>
Text	KN	KN	KN-m
SLU01	460,36	31,44	60,36
SLU01	460,36	31,44	60,36
SLU02	460,36	4,97	16,64
SLU02	460,36	4,97	16,64
SLU03	460,36	4,97	16,64
SLU03	460,36	4,97	16,64
SLU04	460,36	85,09	137,81
SLU04	460,36	85,09	137,81
SLU05	460,36	31,44	60,36
SLU05	460,36	31,44	60,36
SLU06	398,26	26,47	43,72
SLU06	398,26	26,47	43,72
SLU07	460,36	85,09	137,81
SLU07	460,36	85,09	137,81
SLU08	274,55	80,12	121,17
SLU08	274,55	80,12	121,17
SLU09	460,36	80,12	121,17
SLU09	460,36	80,12	121,17
SLU10	460,36	-81,67	-121,17
SLU10	460,36	-81,67	-121,17
SLU11	444,81	-33,81	-44,67
SLU11	444,81	-33,81	-44,67
SLU12	444,81	-33,81	-44,67
SLU12	444,81	-33,81	-44,67
SLU13	444,95	-30,02	-32,06
SLU13	444,95	-30,02	-32,06
SH1	278,97	-80,53	-183,23
SH1	278,97	-80,53	-183,23
SH2	270,14	-80,53	-183,23
SH2	270,14	-80,53	-183,23
SH3	278,97	5,17	-41,62
SH3	278,97	5,17	-41,62
SH4	270,14	5,17	-41,62
SH4	270,14	5,17	-41,62

SV1	259,83	-24,16	-54,97
SV1	259,83	-24,16	-54,97
SV2	289,27	-24,16	-54,97
SV2	289,27	-24,16	-54,97
SV3	259,83	1,55	-12,49
SV3	259,83	1,55	-12,49
SV4	289,27	1,55	-12,49
SV4	289,27	1,55	-12,49

Le terne di sollecitazioni N-H-M utilizzate nelle verifiche sono le seguenti, involuppate per combinazioni SLU e per combinazioni SLV:

SLU	
<b>Nmax</b>	<b>460,36</b> kN/m
<b>Nmin</b>	<b>274,55</b> kN/m
<b>Hmax</b>	<b>85,09</b> kN/m
<b>Mmax</b>	<b>137,81</b> kNm/m
SLV	
<b>Nmax</b>	<b>289,27</b> kN/m
<b>Nmin</b>	<b>259,83</b> kN/m
<b>Hmax</b>	<b>80,53</b> kN/m
<b>Mmax</b>	<b>183,23</b> kNm/m

Le terne di sollecitazioni sopra elencate sono utilizzate a seguire per le verifiche geotecniche GEO a carico limite e a scorrimento secondo l'approccio 2 (A1-M1-R3) di cui al punto 6.4.2.1 delle NTC2018.

Le caratteristiche geometriche e i coefficienti utilizzati nelle verifiche geotecniche vengono di seguito riportati:

D = Profondità del piano di appoggio

$e_B$  = Eccentricità in direzione B ( $e_B = Mb/N$ )

$e_L$  = Eccentricità in direzione L ( $e_L = MI/N$ ) (per fondazione nastriforme  $e_L = 0$ ;  $L^* = L$ )





$B^*$  = Larghezza fittizia della fondazione ( $B^* = B - 2 \cdot e_B$ )

$L^*$  = Lunghezza fittizia della fondazione ( $L^* = L - 2 \cdot e_L$ )

(per fondazione nastriforme le sollecitazioni agenti sono riferite all'unità di lunghezza)



**coefficienti parziali**

Metodo di calcolo	azioni		proprietà del terreno		resistenze		
	permanenti	temporanee variabili	$\tan \varphi'$	$c'$	$q_{lim}$	scorr	
Stato Limite Ultimo	A1+M1+R1	○	1,30	1,50	1,00	1,00	1,00
	A2+M2+R2	○	1,00	1,30	1,25	1,25	1,80
	SISMA	○	1,00	1,00	1,25	1,25	1,80
	A1+M1+R3	○	1,30	1,50	1,00	1,00	2,30
	SISMA	○	1,00	1,00	1,00	1,00	2,30
Tensioni Ammissibili	○	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	3,00
Definiti dal Progettista	●	1,00	1,00	1,00	1,00	2,30	1,10

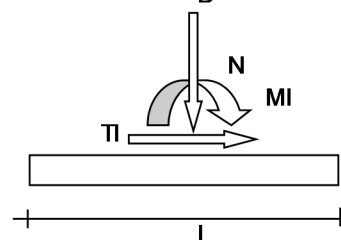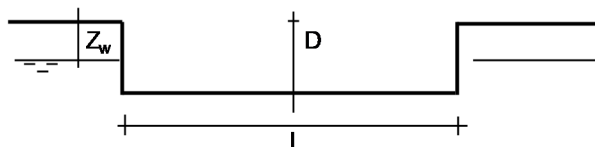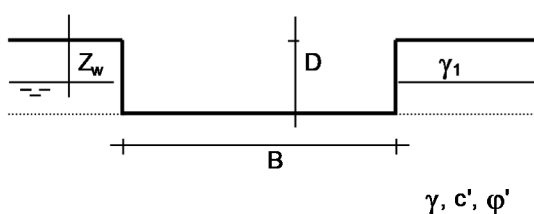

(Per fondazione nastriforme  $L = 100$  m)

B = 2,60 (m)  
L = 100,00 (m)  
D = 7,00 (m)

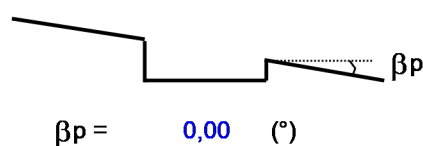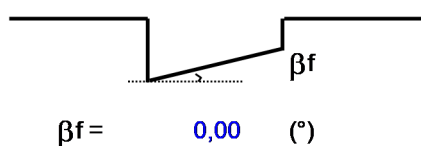

Per il calcolo del carico limite si è utilizzata la formula trinomia, in termini di tensioni efficaci per le condizioni drenate e in termini di tensioni totali per le condizioni non drenate:

**CONDIZIONI DRENATE (TENSIONI EFFICACI):**

$$q_{lim} = c' \cdot N_c \cdot s_c \cdot d_c \cdot i_c \cdot b_c \cdot g_c + q \cdot N_q \cdot s_q \cdot d_q \cdot i_q \cdot b_q \cdot g_q + 0,5 \cdot \gamma \cdot B \cdot N_\gamma \cdot s_\gamma \cdot d_\gamma \cdot i_\gamma \cdot b_\gamma \cdot g_\gamma$$

**CONDIZIONI NON DRENATE (TENSIONI TOTALI):**

$$q_{lim} = c_u \cdot N_c \cdot s_c \cdot d_c \cdot i_c \cdot b_c \cdot g_c + q \cdot N_q$$

Le seguenti verifiche geotecniche sono distinguibili per:

Verifiche per combinazioni in fase statica e verifiche per combinazione in fase sismica:

Verifiche in condizioni drenate e verifiche in condizioni non drenate (in presenza di falda);

Verifiche per sforzo normale minimo e verifiche per sforzo normale massimo.

### 3.13.2. Verifiche SLU in condizioni drenate

- **SLU-Nmin**

#### AZIONI

	valori di input		Valori di calcolo
	permanenti	temporanee	
N [kN]	274,55		274,55
Mb [kNm]	137,81		137,81
MI [kNm]	0,00		0,00
Tb [kN]	85,09		85,09
TI [kN]	0,00		0,00
H [kN]	85,09	0,00	85,09

#### Peso unità di volume del terreno

$$\gamma_1 = 20,00 \quad (\text{kN/mc})$$

$$\gamma = 18,00 \quad (\text{kN/mc})$$

#### Valori caratteristici di resistenza del terreno

$$c' = 18,00 \quad (\text{kN/mq})$$

$$\varphi' = 38,00 \quad (^\circ)$$

#### Valori di progetto

$$c' = 18,00 \quad (\text{kN/mq})$$

$$\varphi' = 38,00 \quad (^\circ)$$

#### Profondità della falda

$$Z_w = 5,45 \quad (\text{m})$$

$$e_B = 0,50 \quad (\text{m})$$

$$e_L = 0,00 \quad (\text{m})$$

$$B^* = 1,60 \quad (\text{m})$$

$$L^* = 1,00 \quad (\text{m})$$

#### q : sovraccarico alla profondità D

$$q = 124,50 \quad (\text{kN/mq})$$

#### $\gamma$ : peso di volume del terreno di fondazione

$$\gamma = 8,00 \quad (\text{kN/mc})$$

#### Nc, Nq, Ny : coefficienti di capacità portante

$$N_q = \tan^2(45 + \varphi'/2) \cdot e^{(\pi \cdot \tan \varphi')}$$

$$N_q = 48,93$$

$$N_c = (N_q - 1) / \tan \varphi'$$

$$N_c = 61,35$$

$$N_\gamma = 2 \cdot (N_q + 1) \cdot \tan \varphi'$$

$$N_\gamma = 78,02$$



**$s_c, s_q, s_\gamma$  : fattori di forma**

$$s_c = 1 + B \cdot N_q / (L^* N_c)$$

$$s_c = 1,00$$

$$s_q = 1 + B \cdot \tan(\varphi') / L^*$$

$$s_q = 1,00$$

$$s_\gamma = 1 - 0,4 \cdot B^* / L^*$$

$$s_\gamma = 1,00$$

**$i_c, i_q, i_\gamma$  : fattori di inclinazione del carico**

$$m_b = (2 + B^* / L^*) / (1 + B^* / L^*) = 0,00 \quad \theta = \arctg(T_b/T_l) = 0,00 \quad (^\circ)$$

$$m_l = (2 + L^* / B^*) / (1 + L^* / B^*) = 0,00 \quad m = 2,00 \quad (-)$$

$$i_q = (1 - H / (N + B^* L^* c' \cotg(\varphi')))^m$$

( $m=2$  nel caso di fondazione nastriforme e  $m=(m_b \sin^2 \theta + m_l \cos^2 \theta)$  in tutti gli altri casi)


$$i_q = 0,51$$

$$i_c = i_q - (1 - i_q) / (N_q - 1)$$

$$i_c = 0,50$$

$$i_\gamma = (1 - H / (N + B^* L^* c' \cotg(\varphi')))^{(m+1)}$$

$$i_\gamma = 0,36$$



**$d_c, d_q, d_\gamma$  : fattori di profondità del piano di appoggio**

per  $D/B^* \leq 1$ ;  $d_q = 1 + 2 D \tan(\varphi') (1 - \sin(\varphi'))^2 / B^*$

per  $D/B^* > 1$ ;  $d_q = 1 + (2 \tan(\varphi') (1 - \sin(\varphi'))^2) * \arctan(D / B^*)$

$$d_q = 1,33$$

$$d_c = d_q - (1 - d_q) / (N_c \tan(\varphi'))$$

$$d_c = 1,34$$

$$d_\gamma = 1$$

$$d_\gamma = 1,00$$

**$b_c, b_q, b_\gamma$  : fattori di inclinazione base della fondazione**

$$b_q = (1 - \beta_f \tan\varphi')^2 \quad \beta_f + \beta_p = 0,00 \quad \beta_f + \beta_p < 45^\circ$$

$$b_q = 1,00$$

$$b_c = b_q - (1 - b_q) / (N_c \tan\varphi')$$

$$b_c = 1,00$$

$$b_\gamma = b_q$$

$$b_\gamma = 1,00$$

**$g_c, g_q, g_\gamma$  : fattori di inclinazione piano di campagna**

$$g_q = (1 - \tan\beta_p)^2 \quad \beta_f + \beta_p = 0,00 \quad \beta_f + \beta_p < 45^\circ$$

$$g_q = 1,00$$

$$g_c = g_q - (1 - g_q) / (N_c \tan\varphi')$$

$$g_c = 1,00$$

$$g_\gamma = g_q$$

$$g_\gamma = 1,00$$

**Carico limite unitario**

$$q_{lim} = 4982,40 \quad (\text{kN/m}^2)$$

**Pressione massima agente**

$$q = N / B \cdot L^*$$

$$q = 172,01 \quad (\text{kN/m}^2)$$

**Verifica di sicurezza capacità portante**

$$q_{lim} / \gamma_R = 2166,26 \geq q = 172,01 \text{ (kN/m}^2\text{)}$$

**VERIFICA A SCORRIMENTO**

**Carico agente**

$$H_d = 85,09 \text{ (kN)}$$

**Azione Resistente**

$$S_d = N \tan(\varphi') + c' B^* L^*$$

$$S_d = 243,23 \text{ (kN)}$$

**Verifica di sicurezza allo scorrimento**

$$S_d / \gamma_R = 221,12 \geq H_d = 85,09 \text{ (kN)}$$

• **SLU-N<sub>max</sub>**

**AZIONI**

	valori di input		Valori di calcolo
	permanenti	temporanee	
N [kN]	460,36		460,36
Mb [kNm]	137,81		137,81
MI [kNm]	0,00		0,00
Tb [kN]	85,09		85,09
TI [kN]	0,00		0,00
H [kN]	85,09	0,00	85,09

*Peso unità di volume del terreno*

$\gamma_1 = 20,00$  (kN/mc)

$\gamma = 18,00$  (kN/mc)

*Valori caratteristici di resistenza del terreno*

$c' = 18,00$  (kN/mq)

$\varphi' = 38,00$  (°)

*Valori di progetto*

$c' = 18,00$  (kN/mq)

$\varphi' = 38,00$  (°)

*Profondità della falda*

$Z_w = 5,45$  (m)

$e_B = 0,30$  (m)

$e_L = 0,00$  (m)

$B^* = 2,00$  (m)

$L^* = 1,00$  (m)

**q : sovraccarico alla profondità D**

$q = 124,50$  (kN/mq)

**$\gamma$  : peso di volume del terreno di fondazione**

$\gamma = 8,00$  (kN/mc)

**N<sub>c</sub>, N<sub>q</sub>, N<sub>γ</sub> : coefficienti di capacità portante**

$N_q = \tan^2(45 + \varphi'/2) \cdot e^{(\pi \cdot \tan \varphi')}$

$N_q = 48,93$

$N_c = (N_q - 1) \cdot \tan \varphi'$

$N_c = 61,35$

$N_\gamma = 2 \cdot (N_q + 1) \cdot \tan \varphi'$

$N_\gamma = 78,02$

**$s_c, s_q, s_\gamma$  : fattori di forma**

$$s_c = 1 + B \cdot N_q / (L^* N_c)$$

$$s_c = 1,00$$

$$s_q = 1 + B \cdot \tan(\varphi') / L^*$$

$$s_q = 1,00$$

$$s_\gamma = 1 - 0,4 \cdot B^* / L^*$$

$$s_\gamma = 1,00$$

**$i_c, i_q, i_\gamma$  : fattori di inclinazione del carico**

$$m_b = (2 + B^* / L^*) / (1 + B^* / L^*) = 0,00 \quad \theta = \arctg(T_b/T_l) = 0,00 \quad (^\circ)$$

$$m_l = (2 + L^* / B^*) / (1 + L^* / B^*) = 0,00 \quad m = 2,00 \quad (-)$$

$$i_q = (1 - H / (N + B^* L^* c' \cotg(\varphi')))^m$$

( $m=2$  nel caso di fondazione nastriforme e  $m=(m_b \sin^2 \theta + m_l \cos^2 \theta)$  in tutti gli altri casi)


$$i_q = 0,68$$

$$i_c = i_q - (1 - i_q) / (N_q - 1)$$

$$i_c = 0,67$$

$$i_\gamma = (1 - H / (N + B^* L^* c' \cotg(\varphi')))^{(m+1)}$$

$$i_\gamma = 0,56$$



**$d_c, d_q, d_\gamma$  : fattori di profondità del piano di appoggio**

per  $D/B^* \leq 1$ ;  $d_q = 1 + 2 D \tan(\varphi') (1 - \sin(\varphi'))^2 / B^*$

per  $D/B^* > 1$ ;  $d_q = 1 + (2 \tan(\varphi') (1 - \sin(\varphi'))^2) * \arctan(D / B^*)$

$$d_q = 1,33$$

$$d_c = d_q - (1 - d_q) / (N_c \tan(\varphi'))$$

$$d_c = 1,34$$

$$d_\gamma = 1$$

$$d_\gamma = 1,00$$

**$b_c, b_q, b_\gamma$  : fattori di inclinazione base della fondazione**

$$b_q = (1 - \beta_f \tan\varphi')^2 \quad \beta_f + \beta_p = 0,00 \quad \beta_f + \beta_p < 45^\circ$$

$$b_q = 1,00$$

$$b_c = b_q - (1 - b_q) / (N_c \tan\varphi')$$

$$b_c = 1,00$$

$$b_\gamma = b_q$$

$$b_\gamma = 1,00$$

**$g_c, g_q, g_\gamma$  : fattori di inclinazione piano di campagna**

$$g_q = (1 - \tan\beta_p)^2 \quad \beta_f + \beta_p = 0,00 \quad \beta_f + \beta_p < 45^\circ$$

$$g_q = 1,00$$

$$g_c = g_q - (1 - g_q) / (N_c \tan\varphi')$$

$$g_c = 1,00$$

$$g_\gamma = g_q$$

$$g_\gamma = 1,00$$

**Carico limite unitario**

$$q_{lim} = 6667,47 \quad (\text{kN/m}^2)$$

**Pressione massima agente**

$$q = N / B^* L^*$$

$$q = 230,03 \quad (\text{kN/m}^2)$$

**Verifica di sicurezza capacità portante**

$$q_{lim} / \gamma_R = 2898,9 \geq q = 230,03 \text{ (kN/m}^2\text{)}$$

**VERIFICA A SCORRIMENTO**

**Carico agente**

$$H_d = 85,09 \text{ (kN)}$$

**Azione Resistente**

$$S_d = N \tan(\varphi') + c' B^* L^*$$

$$S_d = 395,70 \text{ (kN)}$$

**Verifica di sicurezza allo scorrimento**

$$S_d / \gamma_R = 359,73 \geq H_d = 85,09 \text{ (kN)}$$



### 3.13.3. Verifiche SLU in condizioni non drenate

- **SLU-Nmin:**

#### AZIONI

	valori di input		Valori di calcolo
	permanenti	temporanee	
N [kN]	274,55		274,55
Mb [kNm]	137,81		137,81
MI [kNm]	0,00		0,00
Tb [kN]	85,09		85,09
TI [kN]	0,00		0,00
H [kN]	85,09	0,00	85,09

#### Peso unità di volume del terreno

$$\begin{aligned} \gamma_1 &= 20,00 \quad (\text{kN/mc}) \\ \gamma &= 18,00 \quad (\text{kN/mc}) \end{aligned}$$

#### Valore caratteristico di resistenza del terreno

$$c_u = 50,00 \quad (\text{kN/mq})$$

$$e_B = 0,50 \quad (\text{m})$$

$$e_L = 0,00 \quad (\text{m})$$

#### Valore di progetto

$$c_u = 50,00 \quad (\text{kN/mq})$$

$$B^* = 1,60 \quad (\text{m})$$

$$L^* = 1,00 \quad (\text{m})$$

#### q : sovraccarico alla profondità D

$$q = 140,00 \quad (\text{kN/mq})$$

#### $\gamma$ : peso di volume del terreno di fondazione

$$\gamma = 18,00 \quad (\text{kN/mc})$$

#### Nc : coefficiente di capacità portante

$$N_c = 2 + \pi$$

$$N_c = 5,14$$

#### s<sub>c</sub> : fattori di forma

$$s_c = 1 + 0,2 B^* / L^*$$

$$s_c = 1,00$$

**$i_c$ : fattore di inclinazione del carico**

$$m_b = (2 + B^* / L^*) / (1 + B^* / L^*) = 0,00$$

$$m_l = (2 + L^* / B^*) / (1 + L^* / B^*) = 0,00$$


$$\theta = \arctg(T_b/T_l) = 0,00 \quad (^\circ)$$

$$m = 2,00$$

( $m=2$  nel caso di fondazione nastriforme e  $m=(m_b \sin^2 \theta + m_l \cos^2 \theta)$  in tutti gli altri casi)

$$i_c = (1 - m H / (B^* L^* c_u^* N_c))$$

$$i_c = 0,74$$



**$d_c$ : fattore di profondità del piano di appoggio**

per  $D/B^* \leq 1$ ;  $d_c = 1 + 0,4 D / B^*$

per  $D/B^* > 1$ ;  $d_c = 1 + 0,4 \arctan (D / B^*)$

$$d_c = 1,57$$

**$b_c$ : fattore di inclinazione base della fondazione**

$$b_c = (1 - 2 \beta_f / (\pi + 2)) \quad \beta_f + \beta_p = 0,00 \quad \beta_f + \beta_p < 45^\circ$$

$$b_c = 1,00$$

**$g_c$ : fattore di inclinazione piano di campagna**

$$g_c = (1 - 2 \beta_f / (\pi + 2)) \quad \beta_f + \beta_p = 0,00 \quad \beta_f + \beta_p < 45^\circ$$

$$g_c = 1,00$$

**Carico limite unitario**

$$q_{lim} = 618,67 \quad (\text{kN/m}^2)$$

**Pressione massima agente**

$$q = N / B^* L^*$$

$$q = 172,01 \quad (\text{kN/m}^2)$$

**Verifica di sicurezza capacità portante**

$$q_{lim} / \gamma_R = 268,99 \geq q = 172,01 \text{ (kN/m}^2\text{)}$$

**VERIFICA A SCORRIMENTO**

**Carico agente**

$$H_d = 85,09 \text{ (kN)}$$

**Azione Resistente**

$$S_d = c_u B^* L^*$$

$$S_d = 127,69 \text{ (kN)}$$

**Verifica di sicurezza allo scorrimento**

$$S_d / \gamma_R = 116,08 \geq H_d = 85,09 \text{ (kN)}$$

- SLU-Nmax:

**AZIONI**

	valori di input		Valori di calcolo
	permanenti	temporanee	
N [kN]	460,36		460,36
Mb [kNm]	137,81		137,81
MI [kNm]	0,00		0,00
Tb [kN]	85,09		85,09
TI [kN]	0,00		0,00
H [kN]	85,09	0,00	85,09

*Peso unità di volume del terreno*

$$\begin{aligned} \gamma_1 &= 20,00 \quad (\text{kN/mc}) \\ \gamma &= 18,00 \quad (\text{kN/mc}) \end{aligned}$$

*Valore caratteristico di resistenza del terreno*

$$c_u = 50,00 \quad (\text{kN/mq})$$

$$\begin{aligned} e_B &= 0,30 \quad (\text{m}) \\ e_L &= 0,00 \quad (\text{m}) \end{aligned}$$

*Valore di progetto*

$$c_u = 50,00 \quad (\text{kN/mq})$$

$$\begin{aligned} B^* &= 2,00 \quad (\text{m}) \\ L^* &= 1,00 \quad (\text{m}) \end{aligned}$$

**q : sovraccarico alla profondità D**

$$q = 140,00 \quad (\text{kN/mq})$$

**$\gamma$  : peso di volume del terreno di fondazione**

$$\gamma = 18,00 \quad (\text{kN/mc})$$

**Nc : coefficiente di capacità portante**

$$N_c = 2 + \pi$$

$$N_c = 5,14$$

**s<sub>c</sub> : fattori di forma**

$$s_c = 1 + 0,2 B^* / L^*$$

$$s_c = 1,00$$

**$i_c$ : fattore di inclinazione del carico**

$$m_b = (2 + B^* / L^*) / (1 + B^* / L^*) = 0,00$$

$$m_l = (2 + L^* / B^*) / (1 + L^* / B^*) = 0,00$$


$$\theta = \arctg(T_b/T_l) = 0,00 \quad (^\circ)$$

$$m = 2,00$$

( $m=2$  nel caso di fondazione nastriforme e  $m=(m_b \sin^2\theta + m_l \cos^2\theta)$  in tutti gli altri casi)

$$i_c = (1 - m H / (B^* L^* c_u^* N_c))$$

$$i_c = 0,79$$



**$d_c$ : fattore di profondità del piano di appoggio**

per  $D/B^* \leq 1$ ;  $d_c = 1 + 0,4 D / B^*$

per  $D/B^* > 1$ ;  $d_c = 1 + 0,4 \arctan (D / B^*)$

$$d_c = 1,57$$

**$b_c$ : fattore di inclinazione base della fondazione**

$$b_c = (1 - 2 \beta_f / (\pi + 2)) \quad \beta_f + \beta_p = 0,00 \quad \beta_f + \beta_p < 45^\circ$$

$$b_c = 1,00$$

**$g_c$ : fattore di inclinazione piano di campagna**

$$g_c = (1 - 2 \beta_f / (\pi + 2)) \quad \beta_f + \beta_p = 0,00 \quad \beta_f + \beta_p < 45^\circ$$

$$g_c = 1,00$$

**Carico limite unitario**

$$q_{lim} = 652,60 \quad (\text{kN/m}^2)$$

**Pressione massima agente**

$$q = N / B^* L^*$$

$$q = 230,03 \quad (\text{kN/m}^2)$$

**Verifica di sicurezza capacità portante**

$$q_{lim} / \gamma_R = 283,74 \geq q = 230,03 \text{ (kN/m}^2\text{)}$$

**VERIFICA A SCORRIMENTO**

**Carico agente**

$$H_d = 85,09 \text{ (kN)}$$

**Azione Resistente**

$$S_d = c_u B^* L^*$$

$$S_d = 160,10 \text{ (kN)}$$

**Verifica di sicurezza allo scorrimento**

$$S_d / \gamma_R = 145,55 \geq H_d = 85,09 \text{ (kN)}$$

### 3.13.4. Verifiche SLV in condizioni drenate

- **SLV-Nmin:**

#### AZIONI

	valori di input		Valori di calcolo
	permanenti	temporanee	
N [kN]	259,83		259,83
Mb [kNm]	183,23		183,23
MI [kNm]	0,00		0,00
Tb [kN]	80,53		80,53
TI [kN]	0,00		0,00
H [kN]	80,53	0,00	80,53

#### Peso unità di volume del terreno

$$\begin{aligned}\gamma_1 &= 20,00 \quad (\text{kN/mc}) \\ \gamma &= 18,00 \quad (\text{kN/mc})\end{aligned}$$

#### Valori caratteristici di resistenza del terreno

$$\begin{aligned}c' &= 18,00 \quad (\text{kN/mq}) \\ \varphi' &= 38,00 \quad (^\circ)\end{aligned}$$

#### Valori di progetto

$$\begin{aligned}c' &= 18,00 \quad (\text{kN/mq}) \\ \varphi' &= 38,00 \quad (^\circ)\end{aligned}$$

#### Profondità della falda

$$Z_w = 5,45 \quad (\text{m})$$

$$\begin{aligned}e_B &= 0,71 \quad (\text{m}) \\ e_L &= 0,00 \quad (\text{m})\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}B^* &= 1,19 \quad (\text{m}) \\ L^* &= 1,00 \quad (\text{m})\end{aligned}$$

#### q : sovraccarico alla profondità D

$$q = 124,50 \quad (\text{kN/mq})$$

#### $\gamma$ : peso di volume del terreno di fondazione

$$\gamma = 8,00 \quad (\text{kN/mc})$$

#### $N_c, N_q, N_\gamma$ : coefficienti di capacità portante

$$N_q = \tan^2(45 + \varphi'/2) \cdot e^{(\pi \cdot \tan \varphi')}$$

$$N_q = 48,93$$

$$N_c = (N_q - 1) / \tan \varphi'$$

$$N_c = 61,35$$

$$N_\gamma = 2 \cdot (N_q + 1) \cdot \tan \varphi'$$

$$N_\gamma = 78,02$$



**$s_c, s_q, s_\gamma$  : fattori di forma**

$$s_c = 1 + B \cdot N_q / (L^* N_c)$$

$$s_c = 1,00$$

$$s_q = 1 + B \cdot \tan(\varphi') / L^*$$

$$s_q = 1,00$$

$$s_\gamma = 1 - 0,4 \cdot B^* / L^*$$

$$s_\gamma = 1,00$$

**$i_c, i_q, i_\gamma$  : fattori di inclinazione del carico**

$$m_b = (2 + B^* / L^*) / (1 + B^* / L^*) = 0,00 \quad \theta = \arctg(T_b/T_l) = 0,00 \quad (^\circ)$$

$$m_l = (2 + L^* / B^*) / (1 + L^* / B^*) = 0,00 \quad m = 2,00 \quad (-)$$

$$i_q = (1 - H / (N + B^* L^* c' \cotg(\varphi')))^m$$

( $m=2$  nel caso di fondazione nastriforme e  $m=(m_b \sin^2 \theta + m_l \cos^2 \theta)$  in tutti gli altri casi)


$$i_q = 0,51$$

$$i_c = i_q - (1 - i_q) / (N_q - 1)$$

$$i_c = 0,50$$

$$i_\gamma = (1 - H / (N + B^* L^* c' \cotg(\varphi')))^{(m+1)}$$

$$i_\gamma = 0,37$$



**$d_c, d_q, d_\gamma$  : fattori di profondità del piano di appoggio**

per  $D/B^* \leq 1$ ;  $d_q = 1 + 2 D \tan(\varphi') (1 - \sin(\varphi'))^2 / B^*$

per  $D/B^* > 1$ ;  $d_q = 1 + (2 \tan(\varphi') (1 - \sin(\varphi'))^2) * \arctan(D / B^*)$

$$d_q = 1,33$$

$$d_c = d_q - (1 - d_q) / (N_c \tan(\varphi'))$$

$$d_c = 1,34$$

$$d_\gamma = 1$$

$$d_\gamma = 1,00$$

**$b_c, b_q, b_\gamma$  : fattori di inclinazione base della fondazione**

$$b_q = (1 - \beta_f \tan\varphi')^2 \quad \beta_f + \beta_p = 0,00 \quad \beta_f + \beta_p < 45^\circ$$

$$b_q = 1,00$$

$$b_c = b_q - (1 - b_q) / (N_c \tan\varphi')$$

$$b_c = 1,00$$

$$b_\gamma = b_q$$

$$b_\gamma = 1,00$$

**$g_c, g_q, g_\gamma$  : fattori di inclinazione piano di campagna**

$$g_q = (1 - \tan\beta_p)^2 \quad \beta_f + \beta_p = 0,00 \quad \beta_f + \beta_p < 45^\circ$$

$$g_q = 1,00$$

$$g_c = g_q - (1 - g_q) / (N_c \tan\varphi')$$

$$g_c = 1,00$$

$$g_\gamma = g_q$$

$$g_\gamma = 1,00$$

**Carico limite unitario**

$$q_{lim} = 4999,60 \quad (\text{kN/m}^2)$$

**Pressione massima agente**

$$q = N / B^* L^*$$

$$q = 218,42 \quad (\text{kN/m}^2)$$

**Verifica di sicurezza capacità portante**

$$q_{lim} / \gamma_R = 2173,74 \geq q = 218,42 \text{ (kN/m}^2\text{)}$$

**VERIFICA A SCORRIMENTO**

**Carico agente**

$$H_d = 80,53 \text{ (kN)}$$

**Azione Resistente**

$$S_d = N \tan(\varphi') + c' B^* L^*$$

$$S_d = 224,42 \text{ (kN)}$$

**Verifica di sicurezza allo scorrimento**

$$S_d / \gamma_R = 204,02 \geq H_d = 80,53 \text{ (kN)}$$

• ***SLV-Nmax:***

**AZIONI**

	valori di input		Valori di calcolo
	permanenti	temporanee	
N [kN]	289,27		289,27
Mb [kNm]	183,23		183,23
MI [kNm]	0,00		0,00
Tb [kN]	80,53		80,53
TI [kN]	0,00		0,00
H [kN]	80,53	0,00	80,53

*Peso unità di volume del terreno*

$\gamma_1 = 20,00$  (kN/mc)

$\gamma = 18,00$  (kN/mc)

*Valori caratteristici di resistenza del terreno*

$c' = 18,00$  (kN/mq)

$\varphi' = 38,00$  (°)

*Valori di progetto*

$c' = 18,00$  (kN/mq)

$\varphi' = 38,00$  (°)

*Profondità della falda*

$Z_w = 5,45$  (m)

$e_B = 0,63$  (m)

$e_L = 0,00$  (m)

$B^* = 1,33$  (m)

$L^* = 1,00$  (m)

**q : sovraccarico alla profondità D**

$q = 124,50$  (kN/mq)

**$\gamma$  : peso di volume del terreno di fondazione**

$\gamma = 8,00$  (kN/mc)

**Nc, Nq, Ny : coefficienti di capacità portante**

$N_q = \tan^2(45 + \varphi'/2) \cdot e^{(\pi \cdot \tan \varphi')}$

$N_q = 48,93$

$N_c = (N_q - 1) / \tan \varphi'$

$N_c = 61,35$

$N_y = 2 \cdot (N_q + 1) \cdot \tan \varphi'$

$N_y = 78,02$

**$s_c, s_q, s_\gamma$  : fattori di forma**

$$s_c = 1 + B \cdot N_q / (L^* N_c)$$

$$s_c = 1,00$$

$$s_q = 1 + B \cdot \tan(\varphi') / L^*$$

$$s_q = 1,00$$

$$s_\gamma = 1 - 0,4 \cdot B^* / L^*$$

$$s_\gamma = 1,00$$

**$i_c, i_q, i_\gamma$  : fattori di inclinazione del carico**

$$m_b = (2 + B^* / L^*) / (1 + B^* / L^*) = 0,00 \quad \theta = \arctg(T_b/T_l) = 0,00 \quad (^\circ)$$

$$m_l = (2 + L^* / B^*) / (1 + L^* / B^*) = 0,00 \quad m = 2,00 \quad (-)$$

$$i_q = (1 - H / (N + B^* L^* c' \cotg(\varphi')))^m$$

( $m=2$  nel caso di fondazione nastriforme e  $m=(m_b \sin^2 \theta + m_l \cos^2 \theta)$  in tutti gli altri casi)


$$i_q = 0,55$$

$$i_c = i_q - (1 - i_q) / (N_q - 1)$$

$$i_c = 0,54$$

$$i_\gamma = (1 - H / (N + B^* L^* c' \cotg(\varphi')))^{(m+1)}$$

$$i_\gamma = 0,41$$



**$d_c, d_q, d_\gamma$  : fattori di profondità del piano di appoggio**

per  $D/B^* \leq 1$ ;  $d_q = 1 + 2 D \tan(\varphi') (1 - \sin(\varphi'))^2 / B^*$

per  $D/B^* > 1$ ;  $d_q = 1 + (2 \tan(\varphi') (1 - \sin(\varphi'))^2) * \arctan(D / B^*)$

$$d_q = 1,33$$

$$d_c = d_q - (1 - d_q) / (N_c \tan(\varphi'))$$

$$d_c = 1,34$$

$$d_\gamma = 1$$

$$d_\gamma = 1,00$$

**$b_c, b_q, b_\gamma$  : fattori di inclinazione base della fondazione**

$$b_q = (1 - \beta_f \tan\varphi')^2 \quad \beta_f + \beta_p = 0,00 \quad \beta_f + \beta_p < 45^\circ$$

$$b_q = 1,00$$

$$b_c = b_q - (1 - b_q) / (N_c \tan\varphi')$$

$$b_c = 1,00$$

$$b_\gamma = b_q$$

$$b_\gamma = 1,00$$

**$g_c, g_q, g_\gamma$  : fattori di inclinazione piano di campagna**

$$g_q = (1 - \tan\beta_p)^2 \quad \beta_f + \beta_p = 0,00 \quad \beta_f + \beta_p < 45^\circ$$

$$g_q = 1,00$$

$$g_c = g_q - (1 - g_q) / (N_c \tan\varphi')$$

$$g_c = 1,00$$

$$g_\gamma = g_q$$

$$g_\gamma = 1,00$$

**Carico limite unitario**

$$q_{lim} = 5388,77 \quad (\text{kN/m}^2)$$

**Pressione massima agente**

$$q = N / B \cdot L^*$$

$$q = 216,99 \quad (\text{kN/m}^2)$$

**Verifica di sicurezza capacità portante**

$$q_{lim} / \gamma_R = 2342,94 \geq q = 216,99 \text{ (kN/m}^2\text{)}$$

**VERIFICA A SCORRIMENTO**

**Carico agente**

$$H_d = 80,53 \text{ (kN)}$$

**Azione Resistente**

$$S_d = N \tan(\varphi') + c' B^* L^*$$

$$S_d = 250,00 \text{ (kN)}$$

**Verifica di sicurezza allo scorrimento**

$$S_d / \gamma_R = 227,27 \geq H_d = 80,53 \text{ (kN)}$$



3.13.5. Verifiche SLV in condizioni non drenate

- SLV-Nmin:

**AZIONI**

	valori di input		Valori di calcolo
	permanenti	temporanee	
N [kN]	259,83		259,83
Mb [kNm]	183,23		183,23
MI [kNm]	0,00		0,00
Tb [kN]	80,53		80,53
TI [kN]	0,00		0,00
H [kN]	80,53	0,00	80,53

*Peso unità di volume del terreno*

$\gamma_1 = 20,00$  (kN/mc)  
 $\gamma = 18,00$  (kN/mc)

*Valore caratteristico di resistenza del terreno*

$c_u = 50,00$  (kN/mq)

$e_B = 0,71$  (m)

$e_L = 0,00$  (m)

*Valore di progetto*

$c_u = 50,00$  (kN/mq)

$B^* = 1,19$  (m)

$L^* = 1,00$  (m)

**q : sovraccarico alla profondità D**

$q = 140,00$  (kN/mq)

**$\gamma$  : peso di volume del terreno di fondazione**

$\gamma = 18,00$  (kN/mc)

**Nc : coefficiente di capacità portante**

$N_c = 2 + \pi$

$N_c = 5,14$

**s<sub>c</sub> : fattori di forma**

$s_c = 1 + 0,2 B^* / L^*$

$s_c = 1,00$

**$i_c$ : fattore di inclinazione del carico**

$$m_b = (2 + B^* / L^*) / (1 + B^* / L^*) = 0,00$$

$$m_l = (2 + L^* / B^*) / (1 + L^* / B^*) = 0,00$$


$$\theta = \arctg(T_b/T_l) = 0,00 \quad (^\circ)$$

$$m = 2,00$$

( $m=2$  nel caso di fondazione nastriforme e  $m=(m_b \sin^2\theta + m_l \cos^2\theta)$  in tutti gli altri casi)

$$i_c = (1 - m H / (B^* L^* c_u^* N_c))$$

$$i_c = 0,67$$



**$d_c$ : fattore di profondità del piano di appoggio**

per  $D/B^* \leq 1$ ;  $d_c = 1 + 0,4 D / B^*$

per  $D/B^* > 1$ ;  $d_c = 1 + 0,4 \arctan (D / B^*)$

$$d_c = 1,57$$

**$b_c$ : fattore di inclinazione base della fondazione**

$$b_c = (1 - 2 \beta_f / (\pi + 2)) \quad \beta_f + \beta_p = 0,00 \quad \beta_f + \beta_p < 45^\circ$$

$$b_c = 1,00$$

**$g_c$ : fattore di inclinazione piano di campagna**

$$g_c = (1 - 2 \beta_f / (\pi + 2)) \quad \beta_f + \beta_p = 0,00 \quad \beta_f + \beta_p < 45^\circ$$

$$g_c = 1,00$$

**Carico limite unitario**

$$q_{lim} = 573,44 \quad (\text{kN/m}^2)$$

**Pressione massima agente**

$$q = N / B^* L^*$$

$$q = 218,42 \quad (\text{kN/m}^2)$$

**Verifica di sicurezza capacità portante**

$$q_{lim} / \gamma_R = 249,32 \geq q = 218,42 \text{ (kN/m}^2\text{)}$$

**VERIFICA A SCORRIMENTO**

**Carico agente**

$$H_d = 80,53 \text{ (kN)}$$

**Azione Resistente**

$$S_d = c_u B^* L^*$$

$$S_d = 95,17 \text{ (kN)}$$

**Verifica di sicurezza allo scorrimento**

$$S_d / \gamma_R = 86,52 \geq H_d = 80,53 \text{ (kN)}$$

- ***SLV-Nmax:***

**AZIONI**

	valori di input		Valori di calcolo
	permanenti	temporanee	
N [kN]	289,27		289,27
Mb [kNm]	183,23		183,23
MI [kNm]	0,00		0,00
Tb [kN]	80,53		80,53
TI [kN]	0,00		0,00
H [kN]	80,53	0,00	80,53

*Peso unità di volume del terreno*

$\gamma_1 = 20,00$  (kN/mc)  
 $\gamma = 18,00$  (kN/mc)

*Valore caratteristico di resistenza del terreno*

$c_u = 50,00$  (kN/mq)

$e_B = 0,63$  (m)

$e_L = 0,00$  (m)

*Valore di progetto*

$c_u = 50,00$  (kN/mq)

$B^* = 1,33$  (m)

$L^* = 1,00$  (m)

**q : sovraccarico alla profondità D**

$q = 140,00$  (kN/mq)

**$\gamma$  : peso di volume del terreno di fondazione**

$\gamma = 18,00$  (kN/mc)

**Nc : coefficiente di capacità portante**

$Nc = 2 + \pi$

$Nc = 5,14$

**sc : fattori di forma**

$s_c = 1 + 0,2 B^* / L^*$

$s_c = 1,00$

**$i_c$ : fattore di inclinazione del carico**

$$m_b = (2 + B^* / L^*) / (1 + B^* / L^*) = 0,00$$

$$m_l = (2 + L^* / B^*) / (1 + L^* / B^*) = 0,00$$


$$\theta = \arctg(T_b/T_l) = 0,00 \quad (^\circ)$$

$$m = 2,00$$

( $m=2$  nel caso di fondazione nastriforme e  $m=(m_b \sin^2 \theta + m_l \cos^2 \theta)$  in tutti gli altri casi)

$$i_c = (1 - m H / (B^* L^* c_u^* N_c))$$

$$i_c = 0,71$$



**$d_c$ : fattore di profondità del piano di appoggio**

per  $D/B^* \leq 1$ ;  $d_c = 1 + 0,4 D / B^*$

per  $D/B^* > 1$ ;  $d_c = 1 + 0,4 \arctan (D / B^*)$

$$d_c = 1,57$$

**$b_c$ : fattore di inclinazione base della fondazione**

$$b_c = (1 - 2 \beta_f / (\pi + 2)) \quad \beta_f + \beta_p = 0,00 \quad \beta_f + \beta_p < 45^\circ$$

$$b_c = 1,00$$

**$g_c$ : fattore di inclinazione piano di campagna**

$$g_c = (1 - 2 \beta_f / (\pi + 2)) \quad \beta_f + \beta_p = 0,00 \quad \beta_f + \beta_p < 45^\circ$$

$$g_c = 1,00$$

**Carico limite unitario**

$$q_{lim} = 596,35 \quad (\text{kN/m}^2)$$

**Pressione massima agente**

$$q = N / B^* L^*$$

$$q = 216,99 \quad (\text{kN/m}^2)$$

**Verifica di sicurezza capacità portante**

$$q_{lim} / \gamma_R = 259,28 \geq q = 216,99 \text{ (kN/m}^2\text{)}$$

**VERIFICA A SCORRIMENTO**

**Carico agente**

$$Hd = 80,53 \text{ (kN)}$$

**Azione Resistente**

$$Sd = cu B^* L^*$$

$$Sd = 106,65 \text{ (kN)}$$

**Verifica di sicurezza allo scorrimento**

$$Sd / \gamma_R = 96,96 \geq Hd = 80,53 \text{ (kN)}$$

3.13.6. *Tabella verifiche geotecniche GEO*

I coefficienti di sfruttamento che si ottengono per le verifiche geotecniche GEO sono i seguenti:

<b>Coefficienti di sfruttamento</b>			
	<b>Q<sub>lim</sub></b>	<b>Scorr</b>	<b>Esito</b>
SLU-CD_Nmin	8%	38%	OK
SLU-CD_Nmax	8%	24%	OK
SLV-CD_Nmin	10%	39%	OK
SLV-CD_Nmax	9%	35%	OK
SLU-CND_Nmin	64%	73%	OK
SLU-CND_Nmax	81%	58%	OK
SLV-CND_Nmin	88%	93%	OK
SLV-CND_Nmax	84%	83%	OK

### 3.14. OPERE DI IMBOCCO E SBOCCO

Per la verifica delle opere di imbocco e sbocco si riporta un calcolo tipologico per tutti i tombini aventi le stesse caratteristiche geometriche. Il calcolo strutturale verrà effettuato nelle condizioni più sfavorevoli possibile in termini di azione sismica; le verifiche geotecniche verranno effettuate considerando il terreno di fondazione con le minori caratteristiche di resistenza (TERRENO a2,  $c'=18$  KPa,  $C_u=50$  Kpa) e la quota della falda alla profondità minore tra quelle considerate.

#### 3.14.1. GEOMETRIA

Larghezza utile	Lint	2.00 m	luce interna scatolare
Altezza libera	Hint	3.30 m	altezza interna scatolare
Spessore piedritti	Sp	0.30 m	(consigliato: $Sp = Ss$ )
Spessore fondazione	Sf	0.40 m	(consigliato: $Sf = Ss + 10cm.$ )
Larghezza totale	Ltot	2.60 m	$Lint + 2 \times Sp$
Altezza totale	Htot	3.70 m	$Hint + Sp$

#### 3.14.2. ANALISI DEI CARICHI

Si riportano di seguito i carichi utilizzati per il calcolo delle sollecitazioni e le verifiche delle sezioni della struttura in esame.

#### Peso proprio della struttura (condizione DEAD)

Il *peso proprio* delle solette e dei piedritti viene calcolato automaticamente dal programma di calcolo utilizzato considerando per il calcestruzzo  $\gamma=25$  kN/m<sup>3</sup>.

Peso specifico calcestruzzo armato	$\gamma_{ds}$	25 kN/m <sup>3</sup>	
peso singolo piedritto	Pp	7.50 kN/m	$\gamma_{cls} \times Sp$
peso fondazione	Psf	10.00 kN/m	$\gamma_{cls} \times Sf$

#### Spinta del terreno (condizioni SPTSX eSPTDX)

Le caratteristiche del rinterro, sono le medesime considerate per lo scatolare:

$\emptyset=38^\circ$	Angolo di attrito
$\gamma_r= 20$ kN/m <sup>3</sup>	Peso specifico rinterro



$C_u = 0$                       Coesione non drenata

angolo di attrito rinterro	$\varnothing'$	38.0 [°]	0.663 [rad]
coefficiente spinta attiva $k_a$	$k_a$	0.238	$(1 - \sin\varnothing) / (1 + \sin\varnothing)$
coefficiente spinta riposo $k_o$	$k_o$	<b>0.384</b>	$(1 - \sin\varnothing)$
coefficiente spinta passiva $k_p$	$k_p$	4.204	$(1 + \sin\varnothing) / (1 - \sin\varnothing)$
Pressione cima piedritti	P2	<b>0.00</b> kN/m <sup>2</sup>	$Z=0$
Pressione asse soletta inferiore	P3	<b>24.21</b> kN/m <sup>2</sup>	$k_o \times \gamma t \times (H_{int} + S_f / 2)$
Pressione intradosso soletta inferiore	P4	<b>25.60</b> kN/m <sup>2</sup>	$k_o \times \gamma t \times H_{tot}$
Forza concentrata asse soletta inferiore	F2	<b>4.98</b> kN/m	$(P3 + P4) / 2 \times S_f / 2$

Il carico concentrato nel nodo 3 (per la SPTSX) oppure 13 (per la SPTDX) rappresenta la parte di spinta del terreno esercitata su 1/2 spessore della soletta inferiore.

### CONDIZIONI DI CARICO SISMICHE

Per il calcolo dell'azione sismica si utilizza il metodo dell'analisi pseudostatica in cui l'azione sismica è rappresentata da una forza statica equivalente pari al prodotto delle forze di gravità per un opportuno coefficiente sismico  $k$ . Le forze sismiche sono pertanto le seguenti:

Forza sismica orizzontale  $F_h = k_h \cdot W$

Forza sismica verticale  $F_v = k_v \cdot W$

I valori dei coefficienti sismici orizzontale  $k_h$  e verticale  $k_v$

$$k_h = a_{max} / g$$

$$k_v = \pm 0,5 \times k_h$$

Con riferimento alla nuova classificazione sismica del territorio nazionale, ai fini del calcolo dell'azione sismica secondo il DM 17/01/2018 viene assegnata all'opera una vita nominale VN ed una classe d'uso  $C_u$ ; segue un periodo di riferimento  $V_R = V_N \cdot C_U$ .

A seguito di tale assunzione si ottiene allo stato limite ultimo SLV in funzione della Latitudine e Longitudine del sito in esame un valore dell'accelerazione pari ad  $a_g$ , il cui valore è di seguito riportato, come desunto anche dalla relazione geotecnica.

In assenza di analisi specifiche della risposta sismica locale, l'accelerazione massima per la determinazione delle forze di inerzia può essere valutata con la relazione:

$$a_{max} = S \cdot a_g = S_s \cdot S_t \cdot a_g$$

Le forze di inerzia sullo **scatolare** (masse di peso proprio soletta superiore e piedritti, rinterro e ballast, 20% treno di carico,..) sono pari alle masse moltiplicate per  $kh$  e  $kv$  ove:  $kh = \beta M \times S \times ag/g$  e  $kv = kh / 2$ . Essendo lo scatolare non libero di subire spostamenti relativi rispetto al terreno,  $\beta M = 1$ .

vita nominale	$V_N$	75 anni
classe d'uso	CL	III
coefficiente d'uso	$C_U$	1.50
vita di riferimento = $C_U * V_N$	$V_R$	112.5 anni
probabilità di superamento nel periodo di riferimento	$P_{VR}$	10%
periodo di ritorno del sisma	$T_R$	1068 anni

### Spettro di risposta in accelerazione della componente orizzontale

Coordinate del sito in oggetto:

Latitudine	-]
Longitudine	-]

### Parametri sismici di progetto

accelerazione massima orizzontale al bedrock	ago	0.110 g
fattore amplificazione massima spettro accelerazione	$F_0$	2.648 sec
periodo inizio tratto a velocità costante spettro acc. orizz.	$T^*c$	0.383
categoria sottosuolo		C
categoria topografica		T1
amplificazione topografica	$S_T$	1.000
smorzamento viscoso convenzionale	$\xi$	5%
fattore di correzione per $\xi <> 5\%$	$\eta$	1.000

Tab.3.2.V	$S_s$	$C_c$	$S_s$	$C_c$
A	1.00	1.00	1.50	1.44
B	1.20	1.33		
C	1.50	1.44		
D	1.80	2.02		
E	1.60	1.69		

coefficiente amplificazione stratigrafica	$S_s$	1.500
coefficiente di amplificazione	S	1.500
coefficiente categoria sottosuolo	$C_c$	1.441
periodo inizio tratto a accelerazione costante = $T_c / 3$	$T_B$	0.184 sec
periodo inizio tratto a velocità costante = $C_c * T^*c$	$T_C$	0.552 sec
periodo inizio tratto a spostamento costante = $4 * ag/g + 1,6$	$T_D$	2.040 sec
accelerazione massima orizzontale al suolo = $S_s \times S_t \times ag/g$	ago,max	0.165 g

### Accelerazioni per il calcolo delle forze di inerzia agenti sullo scatolare

Coefficiente di riduzione dell'acc max attesa al sito	$\beta$	1.000
$ao = kh = ago,max = S \times ag/g$	valore PGA x scatolare	$ao = kh$
$av = kv = kh / 2$	valore PGA x scatolare	$av = kv$
		0.1650 g
		0.0825 g

**Forze di inerzia (condizione SismaH)**

 Forza orizzontale su singolo piedritto  $F''_h$  **1.24** kN/m<sup>2</sup>  $P_p \times k_b$ 
**Spinta sismica terreno - Teoria di WOOD (condizioni SPSPDX e SPSSX)**

 Forza distribuita su uno solo dei piedritti  $qW$  **10.99** kN/m<sup>2</sup>  $(\gamma_t \times H_{tot}) \times (a_{g0,max})$ 

 Forza concentrata nodo inferiore piedritto  $QW_{inf}$  **2.20** kN  $qW \times S_f / 2$ 

 3.14.3. COMBINAZIONI DI CARICO

Le azioni descritte nel paragrafo precedente ed utilizzate nelle combinazioni di carico vengono di seguito riassunte:

Peso proprio	DEAD
Spinta del terreno sulla parete sinistra	SPTSX
Spinta del terreno sulla parete destra	SPTDX
Azione sismica orizzontale	Sisma H
Incremento sismico della spinta sul terreno	SPSPDX/SX

Si riportano di seguito le combinazioni allo SLU di carico ritenute più significative in base all'esperienza.

Combinazione fondamentale

$$\gamma_{G1} \cdot G_1 + \gamma_{G2} \cdot G_2 + \gamma_P \cdot P + \gamma_{Q1} \cdot Q_{k1} + \gamma_{Q2} \cdot \psi_{02} \cdot Q_{k2} + \gamma_{Q3} \cdot \psi_{03} \cdot Q_{k3} + \dots$$

Combinazioni di carico SLU (non sismiche)													
	1slu	2slu	3slu	4slu	5slu	6slu	7slu	8slu	9slu	10slu	11slu	12slu	13slu
DEAD	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35
SPTSX	1	1	1	1	1.35	1.35	1	1	1	1.35	1.35	1.35	1.35
SPTDX	1	1	1	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1	1	1	1

Combinazione sismica, impiegata per gli stati limite ultimi e di esercizio connessi all'azione sismica E:

$$E + G_1 + G_2 + P + \psi_{21} \cdot Q_{k1} + \psi_{22} \cdot Q_{k2} + \dots$$

dove:

$$E = \pm 1.00 \times E_Y \pm 0.30 \times E_Z \quad \text{oppure} \quad E = \pm 0.30 \times E_Y \pm 1.00 \times E_Z$$

Combinazioni di Carico Sismiche								
	SH1	SH2	SH3	SH4	SV1	SV2	SV3	SV4
DEAD	1	1	1	1	1	1	1	1
SPTSX	1	1	1	1	1	1	1	1
SPTDX	1	1	1	1	1	1	1	1
Sisma H	1	1	1	1	0.3	0.3	0.3	0.3
SPSDX	0	0	1	1	0	0	0.3	0.3
SPSSX	1	1	0	0	0.3	0.3	0	0

Le combinazioni sismiche vanno eseguite in entrambe le direzioni pertanto le combinazioni SH vanno ripetute per Sisma H = -1 e le combinazioni SV per Sisma V=-0.3.

Si riportano infine, le combinazioni di carico agli stati limite di esercizio SLE ritenute più significative.  
Combinazione rara

$$G_1 + G_2 + P + Q_{k1} + \psi_{02} \cdot Q_{k2} + \psi_{03} \cdot Q_{k3} + \dots$$

Combinazioni di carico SLE			
	1sle	2sle	3sle
DEAD	1	1	1
SPTSX	1	1	1
SPTDX	0.8	0.8	0.8

### 3.14.4. CARATTERISTICHE DELLE SOLLECITAZIONI


#### 3.14.4.1. *Inviluppo SLU-SLV*

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	M3
1	0.15	ENVELOPE SLU SLV	Combination	Max	0.00	37.43	118.84
1	0.26	ENVELOPE SLU SLV	Combination	Max	0.00	42.00	114.75
1	0.36	ENVELOPE SLU SLV	Combination	Max	0.00	43.05	110.28
1	0.47	ENVELOPE SLU SLV	Combination	Max	0.00	44.86	105.68
1	0.57	ENVELOPE SLU SLV	Combination	Max	0.00	45.92	100.91
1	0.68	ENVELOPE SLU SLV	Combination	Max	0.00	46.97	96.02
1	0.78	ENVELOPE SLU SLV	Combination	Max	0.00	46.71	91.14
1	0.89	ENVELOPE SLU SLV	Combination	Max	0.00	47.76	86.17
1	0.99	ENVELOPE SLU SLV	Combination	Max	0.00	45.69	81.31
1	1.10	ENVELOPE SLU SLV	Combination	Max	0.00	46.74	76.44
1	1.20	ENVELOPE SLU SLV	Combination	Max	0.00	42.88	75.58
1	1.31	ENVELOPE SLU SLV	Combination	Max	0.00	43.93	78.70
1	1.41	ENVELOPE SLU SLV	Combination	Max	0.00	38.29	81.85
1	1.52	ENVELOPE SLU SLV	Combination	Max	0.00	39.35	85.15
1	1.62	ENVELOPE SLU SLV	Combination	Max	0.00	31.94	88.38
1	1.73	ENVELOPE SLU SLV	Combination	Max	0.00	32.99	91.74
1	1.83	ENVELOPE SLU SLV	Combination	Max	0.00	34.04	94.99
1	1.94	ENVELOPE SLU SLV	Combination	Max	0.00	19.76	98.34
1	2.04	ENVELOPE SLU SLV	Combination	Max	0.00	20.81	101.60
1	2.15	ENVELOPE SLU SLV	Combination	Max	0.00	3.90	104.79
1	0.15	ENVELOPE SLU SLV	Combination	Min	0.00	3.71	46.21
1	0.26	ENVELOPE SLU SLV	Combination	Min	0.00	-9.25	44.01
1	0.36	ENVELOPE SLU SLV	Combination	Min	0.00	-8.20	42.45
1	0.47	ENVELOPE SLU SLV	Combination	Min	0.00	-19.51	40.79
1	0.57	ENVELOPE SLU SLV	Combination	Min	0.00	-18.46	39.96
1	0.68	ENVELOPE SLU SLV	Combination	Min	0.00	-17.41	38.99
1	0.78	ENVELOPE SLU SLV	Combination	Min	0.00	-23.50	38.46
1	0.89	ENVELOPE SLU SLV	Combination	Min	0.00	-22.45	37.87
1	0.99	ENVELOPE SLU SLV	Combination	Min	0.00	-27.43	37.61
1	1.10	ENVELOPE SLU SLV	Combination	Min	0.00	-26.38	37.41
1	1.20	ENVELOPE SLU SLV	Combination	Min	0.00	-30.24	37.41
1	1.31	ENVELOPE SLU SLV	Combination	Min	0.00	-29.19	37.61
1	1.41	ENVELOPE SLU SLV	Combination	Min	0.00	-31.91	37.87
1	1.52	ENVELOPE SLU SLV	Combination	Min	0.00	-30.86	38.46
1	1.62	ENVELOPE SLU SLV	Combination	Min	0.00	-32.44	38.99
1	1.73	ENVELOPE SLU SLV	Combination	Min	0.00	-31.39	39.96
1	1.83	ENVELOPE SLU SLV	Combination	Min	0.00	-30.34	40.79
1	1.94	ENVELOPE SLU SLV	Combination	Min	0.00	-31.49	42.45
1	2.04	ENVELOPE SLU SLV	Combination	Min	0.00	-30.43	43.34
1	2.15	ENVELOPE SLU SLV	Combination	Min	0.00	-29.82	42.53

NI13 - Tombino Scatolare 2x3 (pk 4+367.93): Relazione di calcolo scatolare


COMMESSA RS3T	LOTTO 3 0 D 26	CODIFICA CL	DOCUMENTO NI.13.0.0.001	REV. B	FOGLIO 83 di 125
------------------	-------------------	----------------	----------------------------	-----------	---------------------

2	0.00	ENVELOPE SLU SLV	Combination Max	0.00	0.00	0.00
2	1.65	ENVELOPE SLU SLV	Combination Max	-12.37	25.50	-3.49
2	3.30	ENVELOPE SLU SLV	Combination Max	-24.74	69.84	-34.68
2	0.00	ENVELOPE SLU SLV	Combination Min	0.00	0.00	0.00
2	1.65	ENVELOPE SLU SLV	Combination Min	-16.70	7.37	-18.45
2	3.30	ENVELOPE SLU SLV	Combination Min	-33.40	33.57	-94.52
4	0.00	ENVELOPE SLU SLV	Combination Max	0.00	0.00	0.00
4	1.65	ENVELOPE SLU SLV	Combination Max	-12.37	-9.42	21.83
4	3.30	ENVELOPE SLU SLV	Combination Max	-24.74	-37.66	108.02
4	0.00	ENVELOPE SLU SLV	Combination Min	0.00	0.00	0.00
4	1.65	ENVELOPE SLU SLV	Combination Min	-16.70	-29.60	5.18
4	3.30	ENVELOPE SLU SLV	Combination Min	-33.40	-78.02	41.43

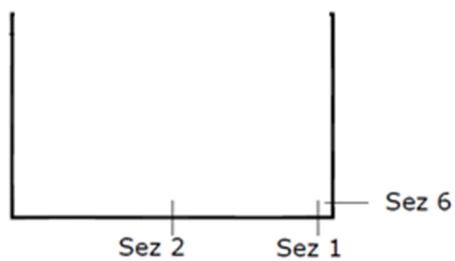


SEZIONE	P	V2	M3
01	0.0	47.8	118.8
02	0.0	0.0	37.4
06	-24.7	78.0	94.5

*Diagrammi di involucro delle sollecitazioni: ENVELOPE SLU-SLV*

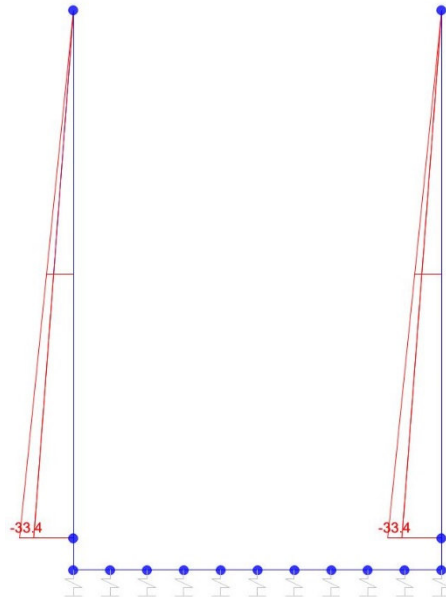


*Sforzo normale*

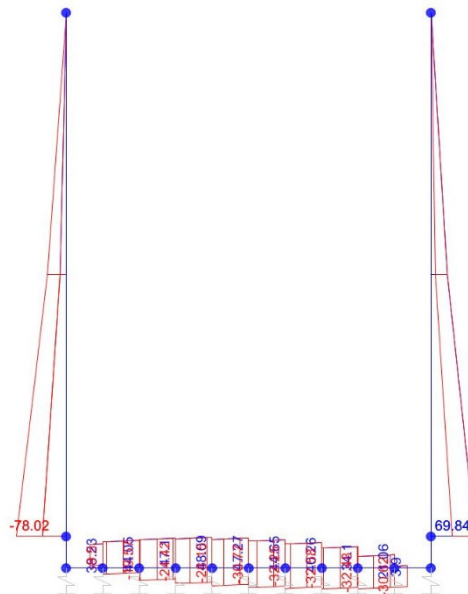

*Taglio*

NI13 - Tombino Scatolare 2x3 (pk 4+367.93): Relazione di calcolo scatolare

COMMESSA RS3T	LOTTO 3 0 D 26	CODIFICA CL	DOCUMENTO NI.13.0.0.001	REV. B	FOGLIO 85 di 125
------------------	-------------------	----------------	----------------------------	-----------	---------------------

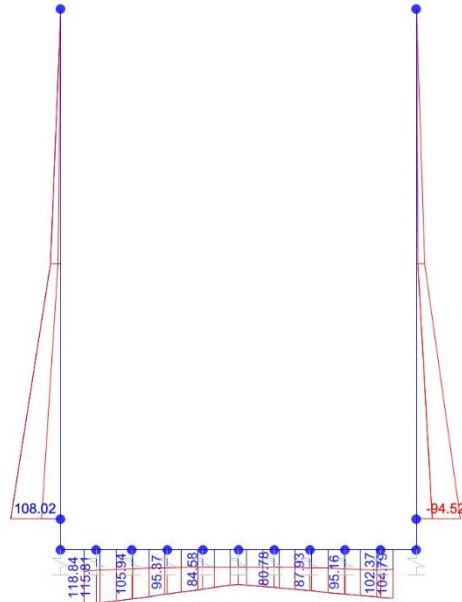

*Momento Flettente*

I valori V e M dei diagrammi corrispondono a quelli riportati nella tabella, mentre il valore dello sforzo normale P nei diagrammi (valore massimo) differisce da quello di verifica della tabella, pari a quello di compressione minimo.




3.14.4.2. *Involuppo SLE (rara)*

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	M3
1	0.15	ENVELOPE SLERARA	Combination	Max	0.00	19.15	46.67
1	0.26	ENVELOPE SLERARA	Combination	Max	0.00	14.25	44.75
1	0.36	ENVELOPE SLERARA	Combination	Max	0.00	15.31	43.19
1	0.47	ENVELOPE SLERARA	Combination	Max	0.00	10.05	41.56
1	0.57	ENVELOPE SLERARA	Combination	Max	0.00	11.11	40.45
1	0.68	ENVELOPE SLERARA	Combination	Max	0.00	12.16	39.22
1	0.78	ENVELOPE SLERARA	Combination	Max	0.00	8.78	38.29
1	0.89	ENVELOPE SLERARA	Combination	Max	0.00	9.83	37.31
1	0.99	ENVELOPE SLERARA	Combination	Max	0.00	6.23	36.56
1	1.10	ENVELOPE SLERARA	Combination	Max	0.00	7.28	35.85
1	1.20	ENVELOPE SLERARA	Combination	Max	0.00	3.46	35.28
1	1.31	ENVELOPE SLERARA	Combination	Max	0.00	4.51	34.86
1	1.41	ENVELOPE SLERARA	Combination	Max	0.00	0.48	34.50
1	1.52	ENVELOPE SLERARA	Combination	Max	0.00	1.53	34.40
1	1.62	ENVELOPE SLERARA	Combination	Max	0.00	-2.70	34.25
1	1.73	ENVELOPE SLERARA	Combination	Max	0.00	-1.65	34.48
1	1.83	ENVELOPE SLERARA	Combination	Max	0.00	-0.60	34.60
1	1.94	ENVELOPE SLERARA	Combination	Max	0.00	-7.78	35.43
1	2.04	ENVELOPE SLERARA	Combination	Max	0.00	-6.73	36.19
1	2.15	ENVELOPE SLERARA	Combination	Max	0.00	-14.20	37.53
1	0.15	ENVELOPE SLERARA	Combination	Min	0.00	19.15	46.67
1	0.26	ENVELOPE SLERARA	Combination	Min	0.00	14.25	44.75
1	0.36	ENVELOPE SLERARA	Combination	Min	0.00	15.31	43.19
1	0.47	ENVELOPE SLERARA	Combination	Min	0.00	10.05	41.56
1	0.57	ENVELOPE SLERARA	Combination	Min	0.00	11.11	40.45
1	0.68	ENVELOPE SLERARA	Combination	Min	0.00	12.16	39.22
1	0.78	ENVELOPE SLERARA	Combination	Min	0.00	8.78	38.29
1	0.89	ENVELOPE SLERARA	Combination	Min	0.00	9.83	37.31
1	0.99	ENVELOPE SLERARA	Combination	Min	0.00	6.23	36.56
1	1.10	ENVELOPE SLERARA	Combination	Min	0.00	7.28	35.85
1	1.20	ENVELOPE SLERARA	Combination	Min	0.00	3.46	35.28
1	1.31	ENVELOPE SLERARA	Combination	Min	0.00	4.51	34.86
1	1.41	ENVELOPE SLERARA	Combination	Min	0.00	0.48	34.50
1	1.52	ENVELOPE SLERARA	Combination	Min	0.00	1.53	34.40
1	1.62	ENVELOPE SLERARA	Combination	Min	0.00	-2.70	34.25
1	1.73	ENVELOPE SLERARA	Combination	Min	0.00	-1.65	34.48
1	1.83	ENVELOPE SLERARA	Combination	Min	0.00	-0.60	34.60
1	1.94	ENVELOPE SLERARA	Combination	Min	0.00	-7.78	35.43
1	2.04	ENVELOPE SLERARA	Combination	Min	0.00	-6.73	36.19
1	2.15	ENVELOPE SLERARA	Combination	Min	0.00	-14.20	37.53

NI13 - Tombino Scatolare 2x3 (pk 4+367.93): Relazione di calcolo scatolare


COMMESSA RS3T	LOTTO 3 0 D 26	CODIFICA CL	DOCUMENTO NI.13.0.0.001	REV. B	FOGLIO 87 di 125
------------------	-------------------	----------------	----------------------------	-----------	---------------------

2	0.00	ENVELOPE SLERARA Combination Max	0.00	0.00	0.00
2	1.65	ENVELOPE SLERARA Combination Max	-12.37	7.53	-4.14
2	3.30	ENVELOPE SLERARA Combination Max	-24.74	30.13	-33.14
2	0.00	ENVELOPE SLERARA Combination Min	0.00	0.00	0.00
2	1.65	ENVELOPE SLERARA Combination Min	-12.37	7.53	-4.14
2	3.30	ENVELOPE SLERARA Combination Min	-24.74	30.13	-33.14
4	0.00	ENVELOPE SLERARA Combination Max	0.00	0.00	0.00
4	1.65	ENVELOPE SLERARA Combination Max	-12.37	-9.42	5.18
4	3.30	ENVELOPE SLERARA Combination Max	-24.74	-37.66	41.43
4	0.00	ENVELOPE SLERARA Combination Min	0.00	0.00	0.00
4	1.65	ENVELOPE SLERARA Combination Min	-12.37	-9.42	5.18
4	3.30	ENVELOPE SLERARA Combination Min	-24.74	-37.66	41.43

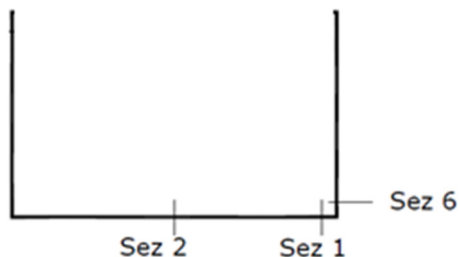


SEZIONE	P	V2	M3
01	0.0	19.2	46.7
02	0.0	0.0	34.3
06	-24.7	37.7	33.1

*Diagrammi di involuppo delle sollecitazioni: ENVELOPE SLE (rara)*

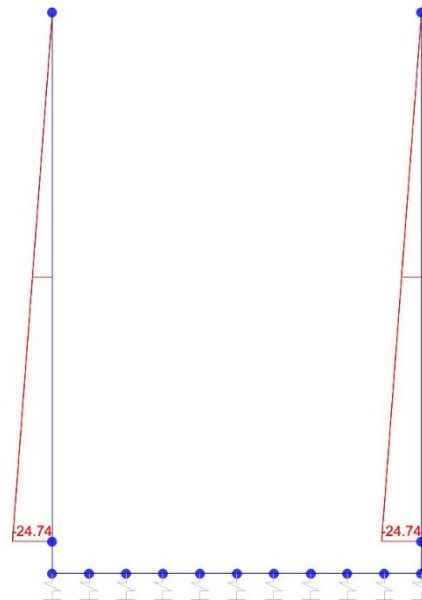

*Sforzo normale*

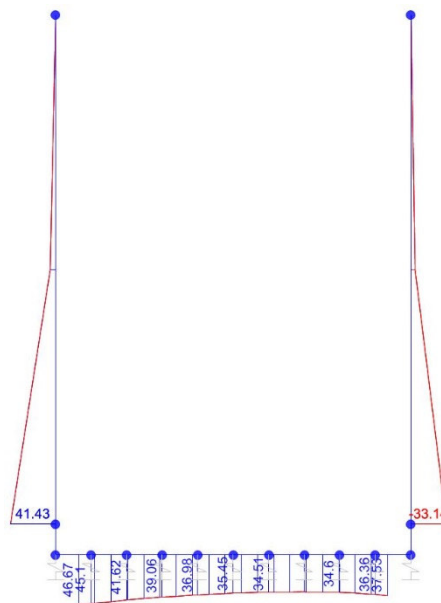

*Momento flettente*

Il valore M dei diagrammi corrisponde a quello riportato nella tabella, mentre il valore dello sforzo normale P nei diagrammi (valore massimo) differisce da quello di verifica della tabella, pari a quello di compressione minimo.

### 3.14.5. Verifiche

Si riportano i coefficienti di sfruttamento nelle sezioni notevoli per le verifiche SLU/SLV/SLE:

<b>SINTESI VERIFICHE SEZIONI NOTEVOLI:</b>				
SL	VERIF	SEZ01	SEZ02	SEZ06
SLU	Med/Mrd	<b>33%</b>	<b>10%</b>	<b>40%</b>
SLU	Ved/Vrd	<b>22%</b>	<b>0%</b>	<b>42%</b>
SLE	(sigse/sigr)s	<b>4%</b>	<b>3%</b>	<b>4%</b>
SLE	(sigse/sigr)i	<b>15%</b>	<b>11%</b>	<b>14%</b>
SLE	(sigce/sigc)s	<b>11%</b>	<b>8%</b>	<b>16%</b>
SLE	wk/wklim	<b>25%</b>	<b>19%</b>	<b>23%</b>
	MAX	<b>33%</b>	<b>19%</b>	<b>42%</b>
	MAX	<b>42%</b>		


I coefficienti di sfruttamento sono tutti inferiori all'unità e pertanto le verifiche risultano soddisfatte.

3.14.5.1. VERIFICHE DELLE SEZIONI

## Sezione n°. 01

**Dati di Input:**

B	Base sezione rettangolare	1000 mm		
H	Altezza sezione rettangolare	400 mm		
c'	Copriferro armatura sup. compressa	70 mm		
c	Copriferro armatura inf. Tesa	70 mm		
d	Altezza utile = H-c	330 mm		
fck	Resistenza caratt. Cilindrica calcestruzzo	30 MPa		
fyk	Resistenza caratt. Snervamento acciaio	450 MPa		
Ned	Sforzo normale di calcolo [(+)Trazione]	0.0 kN		
Med	Momento flettente di calcolo [(+)]	118.8 kNm		
Ved	Taglio di calcolo [(+)]	47.8 kN		
Ted	Torsione di calcolo [(+)]	0 kNm		
Fi1	1° diametro armatura tesa	20		
Fi2	2° diametro armatura tesa	0		
n1	N°. Barre 1° armatura tesa	10 Armatura tesa filante	3142 mmq	
n2	N°. Barre 2° armatura tesa	0 Armatura di raffittim.	0 mmq	
As'	Armatura superiore compressa	3142 mmq		
As	Armatura inferiore tesa	3142 mmq		
Fi Staffe	Diametro staffe	mm		
s. Staffe	Passo staffe	150 mm		
bracci	Numero Bracci staffe	2		
cotθ	(proiez.orizz.)/(proiez.vert.) puntone cls	2.0 [range: 1,0-2,5]		
alpha	angolo staffe/piegati rispetto all'orizzontale	90.0°		
Asw	Area a taglio per unità di lunghezza	0 mmq/m	0.00 cmq/m	
<R-F-P>	Combinaz. SLE (rara,frequente,qperm)	R		
Msle	Momento di esercizio [(+)]	46.7 kNm		
Nsle	Sforzo normale di esercizio [(+)Trazione]	0.0 kN		
wk-lim	Stato limite apertura fessure (Freq.Perm)	0.20 mm		
sigcR-lim	Tensione limite cls comb. Rara	0.60 fck		
sigcP-lim	Tensione limite cls comb. Quasi Perm.	0.45 fck		
sigsR-lim	Tensione limite acc. Comb. Rara	0.80 fyk		

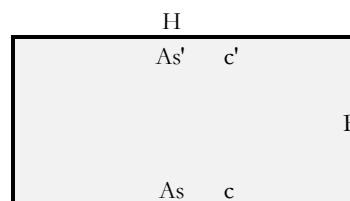**Geometria della Sezione:**

**Dati di Output:**
**SLU - Momento e Taglio resistenti**

<S-N>	Momento Ultimo resistente dissipativo <S/N>	S		
Mrd	Momento ultimo resistente	360 kNm	Coeff.Sfrutt.	33%
Vrd	Taglio ultimo resistente	215 kN	Coeff.Sfrutt.	22%
Trd	Momento torcente ultimo resistente	0 kNm	Coeff.Sfrutt.	


**SLE - Tensioni e ampiezza fessure**

Sigs-sup	Tensione barre superiori [(-)Compresso]	-13 Mpa	Coeff.Sfrutt.	4%
Sigs-inf	Tensione barre inferiori [(+)Teso]	53 Mpa	Coeff.Sfrutt.	15%
Sigc-sup	Tensione cls superiore [(-)Compresso]	-2 Mpa	Coeff.Sfrutt.	11%
Sigc-inf	Tensione cls inferiore [non reag.Trazione]	0 Mpa		
Mcr	Momento di prima fessurazione	93 kNm		
wk	Ampiezza di fessura	0.05 mm	Coeff.Sfrutt.	25%
			Coeff.Sfrutt.Max	33%

## Sezione n° 02

**Dati di Input:**

B	Base sezione rettangolare	1000 mm		
H	Altezza sezione rettangolare	400 mm		
c'	Copriferro armatura sup. compressa	70 mm		
c	Copriferro armatura inf. Tesa	70 mm		
d	Altezza utile = H-c	330 mm		
fck	Resistenza caratt. Cilindrica calcestruzzo	30 MPa		
fyk	Resistenza caratt. Snervamento acciaio	450 MPa		
Ned	Sforzo normale di calcolo [(+)Trazione]	0.0 kN		
Med	Momento flettente di calcolo [(+)]	37.4 kNm		
Ved	Taglio di calcolo [(+)]	0.0 kN		
Ted	Torsione di calcolo [(+)]	0 kNm		
Fi1	1° diametro armatura tesa	20		
Fi2	2° diametro armatura tesa	0		
n1	N°. Barre 1° armatura tesa	10 Armatura tesa filante	3142 mmq	
n2	N°. Barre 2° armatura tesa	0 Armatura di raffittim.	0 mmq	
As'	Armatura superiore compressa	3142 mmq		
As	Armatura inferiore tesa	3142 mmq		
Fi Staffe	Diametro staffe	mm		
s. Staffe	Passo staffe	150 mm		
bracci	Numero Bracci staffe	2		
cotθ	(proiez.orizz.)/(proiez.vert.) puntone cls	2.5 [range: 1,0-2,5]		
alpha	angolo staffe/piegati rispetto all'orizzontale	90.0°		
Asw	Area a taglio per unità di lunghezza	0 mmq/m	0.00 cmq/m	
<R-F-P>	Combinaz. SLE (rara,frequente,qperm)	R		
Msle	Momento di esercizio [(+)]	34.3 kNm		
Nsle	Sforzo normale di esercizio [(+)Trazione]	0.0 kN		
wk-lim	Stato limite apertura fessure (Freq.Perm)	0.20 mm		
sigcR-lim	Tensione limite cls comb. Rara	0.60 fck		
sigcP-lim	Tensione limite cls comb. Quasi Perm.	0.45 fck		
sigsR-lim	Tensione limite acc. Comb. Rara	0.80 fyk		

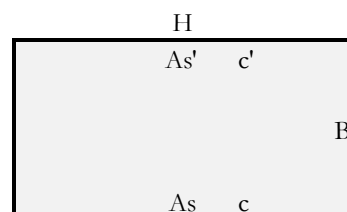**Geometria della Sezione:**

**Dati di Output:**
**SLU - Momento e Taglio resistenti**

<S-N>	Momento Ultimo resistente dissipativo <S/N>	S		
Mrd	Momento ultimo resistente	360 kNm	Coeff.Sfrutt.	10%
Vrd	Taglio ultimo resistente	215 kN	Coeff.Sfrutt.	0%
Trd	Momento torcente ultimo resistente	0 kNm	Coeff.Sfrutt.	


**SLE - Tensioni e ampiezza fessure**

Sigs-sup	Tensione barre superiori [(-)Compresso]	-10 Mpa	Coeff.Sfrutt.	3%
Sigs-inf	Tensione barre inferiori [(+)Teso]	39 Mpa	Coeff.Sfrutt.	11%
Sigc-sup	Tensione cls superiore [(-)Compresso]	-2 Mpa	Coeff.Sfrutt.	8%
Sigc-inf	Tensione cls inferiore [non reag.Trazione]	0 Mpa		
Mcr	Momento di prima fessurazione	93 kNm		
wk	Ampiezza di fessura	0.04 mm	Coeff.Sfrutt.	19%
			Coeff.Sfrutt.Max	19%

## Sezione n° 06

**Dati di Input:**

B	Base sezione rettangolare	1000 mm		
H	Altezza sezione rettangolare	300 mm		
c'	Copriferro armatura sup. compressa	70 mm		
c	Copriferro armatura inf. Tesa	70 mm		
d	Altezza utile = H-c	230 mm		
fck	Resistenza caratt. Cilindrica calcestruzzo	30 MPa		
fyk	Resistenza caratt. Snervamento acciaio	450 MPa		
Ned	Sforzo normale di calcolo [(+)Trazione]	-24.7 kN		
Med	Momento flettente di calcolo [(+)]	94.5 kNm		
Ved	Taglio di calcolo [(+)]	78.0 kN		
Ted	Torsione di calcolo [(+)]	0 kNm		
Fi1	1° diametro armatura tesa	20		
Fi2	2° diametro armatura tesa	0		
n1	N°. Barre 1° armatura tesa	10 Armatura tesa filante	3142 mmq	
n2	N°. Barre 2° armatura tesa	0 Armatura di raffittim.	0 mmq	
As'	Armatura superiore compressa	3142 mmq		
As	Armatura inferiore tesa	3142 mmq		
Fi Staffe	Diametro staffe	mm		
s. Staffe	Passo staffe	150 mm		
bracci	Numero Bracci staffe	2		
cotθ	(proiez.orizz.)/(proiez.vert.) puntone cls	2.5 [range: 1,0-2,5]		
alpha	angolo staffe/piegati rispetto all'orizzontale	90.0°		
Asw	Area a taglio per unità di lunghezza	0 mmq/m	0.00 cmq/m	
<R-F-P>	Combinaz. SLE (rara,frequente,qperm)	R		
Msle	Momento di esercizio [(+)]	33.1 kNm		
Nsle	Sforzo normale di esercizio [(+)Trazione]	-24.7 kN		
wk-lim	Stato limite apertura fessure (Freq.Perm)	0.20 mm		
sigcR-lim	Tensione limite cls comb. Rara	0.60 fck		
sigcP-lim	Tensione limite cls comb. Quasi Perm.	0.45 fck		
sigsR-lim	Tensione limite acc. Comb. Rara	0.80 fyk		

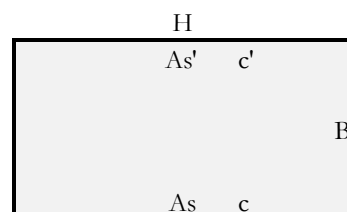**Geometria della Sezione:**

**Dati di Output:**
**SLU - Momento e Taglio resistenti**

<S-N>	Momento Ultimo resistente dissipativo <S/N>	S		
Mrd	Momento ultimo resistente	239 kNm	Coeff.Sfrutt.	40%
Vrd	Taglio ultimo resistente	187 kN	Coeff.Sfrutt.	42%
Trd	Momento torcente ultimo resistente	0 kNm	Coeff.Sfrutt.	

**SLE - Tensioni e ampiezza fessure**

Sigs-sup	Tensione barre superiori [(-)Compresso]	-14 Mpa	Coeff.Sfrutt.	4%
Sigs-inf	Tensione barre inferiori [(+)Teso]	52 Mpa	Coeff.Sfrutt.	14%
Sigc-sup	Tensione cls superiore [(-)Compresso]	-3 Mpa	Coeff.Sfrutt.	16%
Sigc-inf	Tensione cls inferiore [non reag.Trazione]	0 Mpa		
Mcr	Momento di prima fessurazione	55 kNm		
wk	Ampiezza di fessura	0.05 mm	Coeff.Sfrutt.	23%
			Coeff.Sfrutt.Max	42%

### 3.14.5.2. VERIFICHE GEOTECNICHE

#### 3.14.5.2.1. Base Reaction

Le “base reaction” sono la risultante delle reazioni delle molle per ogni singola combinazione di carico:

<b>TABLE: Base Reactions</b>			
<b>OutputCase</b>	<b>GlobalFZ</b>	<b>GlobalFX</b>	<b>GlobalMY</b>
Text	KN	KN	KN-m
SLU01	101.90	0.00	0.00
SLU01	101.90	0.00	0.00
SLU02	101.90	0.00	0.00
SLU02	101.90	0.00	0.00
SLU03	101.90	0.00	0.00
SLU03	101.90	0.00	0.00
SLU04	101.90	16.57	17.30
SLU04	101.90	16.57	17.30
SLU05	101.90	0.00	0.00
SLU05	101.90	0.00	0.00
SLU06	101.90	0.00	0.00
SLU06	101.90	0.00	0.00
SLU07	101.90	16.57	17.30
SLU07	101.90	16.57	17.30
SLU08	75.48	16.57	17.30
SLU08	75.48	16.57	17.30
SLU09	101.90	16.57	17.30
SLU09	101.90	16.57	17.30
SLU10	101.90	-16.57	-17.30
SLU10	101.90	-16.57	-17.30
SLU11	101.90	-16.57	-17.30
SLU11	101.90	-16.57	-17.30
SLU12	101.90	-16.57	-17.30
SLU12	101.90	-16.57	-17.30
SLU13	101.90	-16.57	-17.30
SLU13	101.90	-16.57	-17.30
SH1	75.48	-49.35	-82.50
SH1	75.48	-49.35	-82.50
SH2	75.48	-49.35	-82.50
SH2	75.48	-49.35	-82.50
SH3	75.48	31.99	52.12
SH3	75.48	31.99	52.12
SH4	75.48	31.99	52.12
SH4	75.48	31.99	52.12



SV1	75.48	-14.80	-24.75
SV1	75.48	-14.80	-24.75
SV2	75.48	-14.80	-24.75
SV2	75.48	-14.80	-24.75
SV3	75.48	9.60	15.64
SV3	75.48	9.60	15.64
SV4	75.48	9.60	15.64
SV4	75.48	9.60	15.64

Le terne di sollecitazioni N-H-M utilizzate nelle verifiche sono le seguenti, involuppate per combinazioni SLU e per combinazioni SLV:

SLU	
<b>Nmax</b>	<b>101.90</b> kN/m
<b>Nmin</b>	<b>75.48</b> kN/m
<b>Hmax</b>	<b>16.57</b> kN/m
<b>Mmax</b>	<b>17.30</b> kNm/m
SLV	
<b>Nmax</b>	<b>75.48</b> kN/m
<b>Nmin</b>	<b>75.48</b> kN/m
<b>Hmax</b>	<b>49.35</b> kN/m
<b>Mmax</b>	<b>82.50</b> kNm/m

Le terne di sollecitazioni sopra elencate sono utilizzate a seguire per le verifiche geotecniche GEO a carico limite e a scorrimento secondo l'approccio 2 (A1-M1-R3) di cui al punto 6.4.2.1 delle NTC2018.

Le seguenti verifiche geotecniche sono distinguibili per:

Verifiche per combinazioni in fase statica e verifiche per combinazione in fase sismica:

Verifiche in condizioni drenate e verifiche in condizioni non drenate (in presenza di falda);

Verifiche per sforzo normale minimo e verifiche per sforzo normale massimo.

Le caratteristiche geometriche e i coefficienti utilizzati nelle verifiche geotecniche vengono di seguito riportati:

$D$  = Profondità del piano di appoggio

$e_B$  = Eccentricità in direzione B ( $e_B = Mb/N$ )

$e_L$  = Eccentricità in direzione L ( $e_L = MI/N$ ) (per fondazione nastriforme  $e_L = 0$ ;  $L^* = L$ )





$B^*$  = Larghezza fittizia della fondazione ( $B^* = B - 2 \cdot e_B$ )

$L^*$  = Lunghezza fittizia della fondazione ( $L^* = L - 2 \cdot e_L$ )

(per fondazione nastriforme le sollecitazioni agenti sono riferite all'unità di lunghezza)



**coefficienti parziali**

Metodo di calcolo		azioni		proprietà del terreno		resistenze	
		permanenti	temporanee variabili	$\tan \varphi'$	$c'$	$q_{lim}$	scorr
Stato Limite Ultimo	A1+M1+R1	○	1.30	1.50	1.00	1.00	1.00
	A2+M2+R2	○	1.00	1.30	1.25	1.25	1.80
	SISMA	○	1.00	1.00	1.25	1.25	1.80
	A1+M1+R3	○	1.30	1.50	1.00	1.00	2.30
	SISMA	○	1.00	1.00	1.00	1.00	2.30
Tensioni Ammissibili	○	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	3.00
Definiti dal Progettista	●	1.00	1.00	1.00	1.00	2.30	1.10

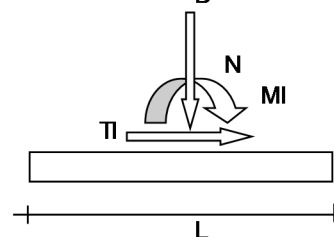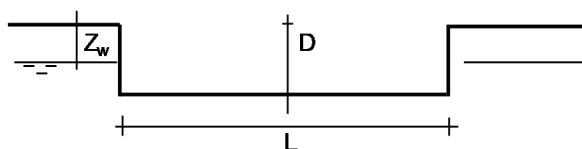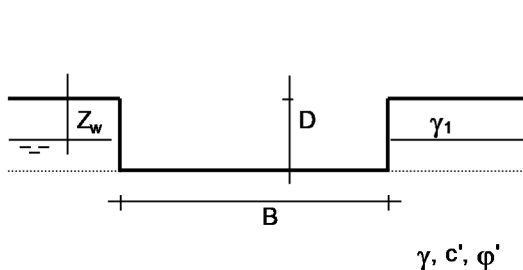

(Per fondazione nastriforme  $L = 100$  m)

$B = 2.60$  (m)  
 $L = 100.00$  (m)  
 $D = 3.70$  (m)

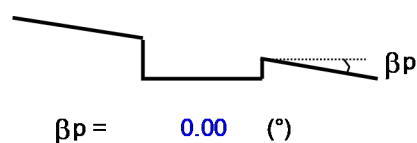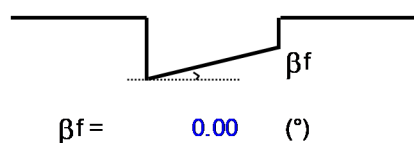

Per il calcolo del carico limite si è utilizzata la formula trinomia, in termini di tensioni efficaci per le condizioni drenate e in termini di tensioni totali per le condizioni non drenate:

CONDIZIONI DRENATE (Tensioni EFFICACI):

$$q_{lim} = c' \cdot N_c \cdot s_c \cdot d_c \cdot i_c \cdot b_c \cdot g_c + q \cdot N_q \cdot s_q \cdot d_q \cdot i_q \cdot b_q \cdot g_q + 0,5 \cdot \gamma \cdot B \cdot N_\gamma \cdot s_\gamma \cdot d_\gamma \cdot i_\gamma \cdot b_\gamma \cdot g_\gamma$$

CONDIZIONI NON DRENATE (Tensioni TOTALI):

$$q_{lim} = c_u \cdot N_c \cdot s_c \cdot d_c \cdot i_c \cdot b_c \cdot g_c + q \cdot N_q$$

Le seguenti verifiche geotecniche sono distinguibili per:

Verifiche per combinazioni in fase statica e verifiche per combinazione in fase sismica:

Verifiche in condizioni drenate e verifiche in condizioni non drenate (in presenza di falda);

Verifiche per sforzo normale minimo e verifiche per sforzo normale massimo.

3.14.6. Verifiche SLU in condizioni drenate

• SLU-Nmin:

	AZIONI		Valori di calcolo
	valori di input		
	permanenti	temporanee	
N [kN]	75.48		75.48
Mb [kNm]	17.30		17.30
MI [kNm]	0.00		0.00
Tb [kN]	16.57		16.57
TI [kN]	0.00		0.00
H [kN]	16.57	0.00	16.57

*Peso unità di volume del terreno*

$\gamma_1 = 20.00$  (kN/mc)

$\gamma = 18.00$  (kN/mc)

*Valori caratteristici di resistenza del terreno*

$c' = 18.00$  (kN/mq)

$\varphi' = 38.00$  (°)

*Valori di progetto*

$c' = 18.00$  (kN/mq)

$\varphi' = 38.00$  (°)

*Profondità della falda*

$Z_w = 0.00$  (m)

$e_B = 0.23$  (m)

$e_L = 0.00$  (m)

$B^* = 2.14$  (m)

$L^* = 1.00$  (m)

**q : sovraccarico alla profondità D**

$q = 37.00$  (kN/mq)

**$\gamma$  : peso di volume del terreno di fondazione**

$\gamma = 8.00$  (kN/mc)

**$N_c, N_q, N_\gamma$  : coefficienti di capacità portante**

$N_q = \tan^2(45 + \varphi'/2) \cdot e^{(\pi \cdot \tan \varphi')}$

$N_q = 48.93$

$N_c = (N_q - 1) / \tan \varphi'$

$N_c = 61.35$

$N_\gamma = 2 \cdot (N_q + 1) \cdot \tan \varphi'$

$N_\gamma = 78.02$

**$s_c, s_q, s_\gamma$  : fattori di forma**

$$s_c = 1 + B \cdot N_q / (L^* N_c)$$

$$s_c = 1.00$$

$$s_q = 1 + B \cdot \tan(\varphi') / L^*$$

$$s_q = 1.00$$

$$s_\gamma = 1 - 0,4 \cdot B^* / L^*$$

$$s_\gamma = 1.00$$

**$i_c, i_q, i_\gamma$  : fattori di inclinazione del carico**

$$m_b = (2 + B^* / L^*) / (1 + B^* / L^*) = 0.00 \quad \theta = \arctg(T_b/T_l) = 0.00 \quad (^\circ)$$

$$m_l = (2 + L^* / B^*) / (1 + L^* / B^*) = 0.00 \quad m = 2.00 \quad (-)$$

$$i_q = (1 - H / (N + B^* L^* c' \cotg(\varphi')))^m$$

(m=2 nel caso di fondazione nastriforme e m=(m<sub>b</sub>sin<sup>2</sup>θ+m<sub>l</sub>cos<sup>2</sup>θ) in tutti gli altri casi)


$$i_q = 0.69$$

$$i_c = i_q - (1 - i_q) / (N_q - 1)$$

$$i_c = 0.69$$

$$i_\gamma = (1 - H / (N + B^* L^* c' \cotg(\varphi')))^{(m+1)}$$

$$i_\gamma = 0.58$$



**$d_c, d_q, d_\gamma$  : fattori di profondità del piano di appoggio**

per  $D/B^* \leq 1$ ;  $d_q = 1 + 2 D \tan(\varphi') (1 - \sin(\varphi'))^2 / B^*$

per  $D/B^* > 1$ ;  $d_q = 1 + (2 \tan(\varphi') (1 - \sin(\varphi'))^2) * \arctan(D / B^*)$

$$d_q = 1.30$$

$$d_c = d_q - (1 - d_q) / (N_c \tan(\varphi'))$$

$$d_c = 1.31$$

$$d_\gamma = 1$$

$$d_\gamma = 1.00$$

**$b_c, b_q, b_\gamma$  : fattori di inclinazione base della fondazione**

$$b_q = (1 - \beta_f \tan\phi')^2 \quad \beta_f + \beta_p = 0.00 \quad \beta_f + \beta_p < 45^\circ$$

$$b_q = 1.00$$

$$b_c = b_q - (1 - b_q) / (N_c \tan\phi')$$

$$b_c = 1.00$$

$$b_\gamma = b_q$$

$$b_\gamma = 1.00$$

**$g_c, g_q, g_\gamma$  : fattori di inclinazione piano di campagna**

$$g_q = (1 - \tan\beta_p)^2 \quad \beta_f + \beta_p = 0.00 \quad \beta_f + \beta_p < 45^\circ$$

$$g_q = 1.00$$

$$g_c = g_q - (1 - g_q) / (N_c \tan\phi')$$

$$g_c = 1.00$$

$$g_\gamma = g_q$$

$$g_\gamma = 1.00$$

**Carico limite unitario**

$$q_{lim} = 2800.14 \quad (\text{kN/m}^2)$$

**Pressione massima agente**

$$q = N / B * L^*$$

$$q = 35.24 \quad (\text{kN/m}^2)$$

**Verifica di sicurezza capacità portante**

$$q_{lim} / \gamma_R = 1217.45 \geq q = 35.24 \text{ (kN/m}^2\text{)}$$

**VERIFICA A SCORRIMENTO**

**Carico agente**

$$H_d = 16.57 \text{ (kN)}$$

**Azione Resistente**

$$S_d = N \tan(\varphi') + c' B^* L^*$$

$$S_d = 97.52 \text{ (kN)}$$

**Verifica di sicurezza allo scorrimento**

$$S_d / \gamma_R = 88.65 \geq H_d = 16.57 \text{ (kN)}$$

• SLU-Nmax:

**AZIONI**

	valori di input		Valori di calcolo
	permanenti	temporanee	
N [kN]	101.90		101.90
Mb [kNm]	17.30		17.30
MI [kNm]	0.00		0.00
Tb [kN]	16.57		16.57
TI [kN]	0.00		0.00
H [kN]	16.57	0.00	16.57

*Peso unità di volume del terreno*

$\gamma_1 = 20.00$  (kN/mc)

$\gamma = 18.00$  (kN/mc)

*Valori caratteristici di resistenza del terreno*

$c' = 18.00$  (kN/mq)

$\varphi' = 38.00$  (°)

*Valori di progetto*

$c' = 18.00$  (kN/mq)

$\varphi' = 38.00$  (°)

*Profondità della falda*

$Z_w = 0.00$  (m)

$e_B = 0.17$  (m)

$e_L = 0.00$  (m)

$B^* = 2.26$  (m)

$L^* = 1.00$  (m)

**q : sovraccarico alla profondità D**

$q = 37.00$  (kN/mq)

**$\gamma$  : peso di volume del terreno di fondazione**

$\gamma = 8.00$  (kN/mc)

**Nc, Nq, Ny : coefficienti di capacità portante**

$Nq = \tan^2(45 + \varphi'/2) \cdot e^{(\pi \cdot \tan \varphi')}$

$Nq = 48.93$

$Nc = (Nq - 1) / \tan \varphi'$

$Nc = 61.35$

$Ny = 2 \cdot (Nq + 1) \cdot \tan \varphi'$

$Ny = 78.02$



**$s_c, s_q, s_\gamma$  : fattori di forma**

$$s_c = 1 + B \cdot N_q / (L \cdot N_c)$$

$$s_c = 1.00$$

$$s_q = 1 + B \cdot \tan(\varphi') / L$$

$$s_q = 1.00$$

$$s_\gamma = 1 - 0,4 \cdot B / L$$

$$s_\gamma = 1.00$$

**$i_c, i_q, i_\gamma$  : fattori di inclinazione del carico**

$$m_b = (2 + B^* / L^*) / (1 + B^* / L^*) = 0.00 \quad \theta = \arctg(T_b/T_l) = 0.00 \quad (^\circ)$$

$$m_l = (2 + L^* / B^*) / (1 + L^* / B^*) = 0.00 \quad m = 2.00 \quad (-)$$

$$i_q = (1 - H / (N + B \cdot L \cdot c' \cdot \cotg(\varphi')))^m$$

(m=2 nel caso di fondazione nastriforme e m=(m<sub>b</sub>sin<sup>2</sup>θ+m<sub>l</sub>cos<sup>2</sup>θ) in tutti gli altri casi)


$$i_q = 0.75$$

$$i_c = i_q - (1 - i_q) / (N_q - 1)$$

$$i_c = 0.75$$

$$i_\gamma = (1 - H / (N + B \cdot L \cdot c' \cdot \cotg(\varphi')))^{(m+1)}$$

$$i_\gamma = 0.65$$



**$d_c, d_q, d_\gamma$  : fattori di profondità del piano di appoggio**

per  $D/B^* \leq 1$ ;  $d_q = 1 + 2 D \tan(\varphi') (1 - \sin(\varphi'))^2 / B^*$

per  $D/B^* > 1$ ;  $d_q = 1 + (2 \tan(\varphi') (1 - \sin(\varphi'))^2) \cdot \arctan(D / B^*)$

$$d_q = 1.30$$

$$d_c = d_q - (1 - d_q) / (N_c \tan(\varphi'))$$

$$d_c = 1.31$$

$$d_\gamma = 1$$

$$d_\gamma = 1.00$$

**$b_c, b_q, b_\gamma$  : fattori di inclinazione base della fondazione**

$$b_q = (1 - \beta_f \tan\phi')^2 \qquad \beta_f + \beta_p = 0.00 \qquad \beta_f + \beta_p < 45^\circ$$

$$b_q = 1.00$$

$$b_c = b_q - (1 - b_q) / (N_c \tan\phi')$$

$$b_c = 1.00$$

$$b_\gamma = b_q$$

$$b_\gamma = 1.00$$

**$g_c, g_q, g_\gamma$  : fattori di inclinazione piano di campagna**

$$g_q = (1 - \tan\beta_p)^2 \qquad \beta_f + \beta_p = 0.00 \qquad \beta_f + \beta_p < 45^\circ$$

$$g_q = 1.00$$

$$g_c = g_q - (1 - g_q) / (N_c \tan\phi')$$

$$g_c = 1.00$$

$$g_\gamma = g_q$$

$$g_\gamma = 1.00$$

**Carico limite unitario**

$$q_{lim} = 3055.72 \quad (\text{kN/m}^2)$$

**Pressione massima agente**

$$q = N / B * L^*$$

$$q = 45.08 \quad (\text{kN/m}^2)$$

**Verifica di sicurezza capacità portante**

$$q_{lim} / \gamma_R = 1328.57 \geq q = 45.08 \text{ (kN/m}^2\text{)}$$

**VERIFICA A SCORRIMENTO**

**Carico agente**

$$H_d = 16.57 \text{ (kN)}$$

**Azione Resistente**

$$S_d = N \tan(\varphi') + c' B^* L^*$$

$$S_d = 120.30 \text{ (kN)}$$

**Verifica di sicurezza allo scorrimento**

$$S_d / \gamma_R = 109.36 \geq H_d = 16.57 \text{ (kN)}$$

3.14.7. *Verifiche SLU in condizioni non drenate*

• ***SLU-Nmin:***

**AZIONI**

	valori di input		Valori di calcolo
	permanenti	temporanee	
N [kN]	75.48		75.48
Mb [kNm]	17.30		17.30
MI [kNm]	0.00		0.00
Tb [kN]	16.57		16.57
TI [kN]	0.00		0.00
H [kN]	16.57	0.00	16.57

*Peso unità di volume del terreno*

$\gamma_1 = 20.00$  (kN/mc)

$\gamma = 18.00$  (kN/mc)

*Valore caratteristico di resistenza del terreno*

$c_u = 50.00$  (kN/mq)

$e_B = 0.23$  (m)

$e_L = 0.00$  (m)

*Valore di progetto*

$c_u = 50.00$  (kN/mq)

$B^* = 2.14$  (m)

$L^* = 1.00$  (m)

**q : sovraccarico alla profondità D**

$q = 74.00$  (kN/mq)

**$\gamma$  : peso di volume del terreno di fondazione**

$\gamma = 18.00$  (kN/mc)

**Nc : coefficiente di capacità portante**

$Nc = 2 + \pi$

$Nc = 5.14$

**s<sub>c</sub> : fattori di forma**

$s_c = 1 + 0,2 B^* / L^*$

$s_c = 1.00$

**$i_c$ : fattore di inclinazione del carico**

$$m_b = (2 + B^* / L^*) / (1 + B^* / L^*) = 0.00$$

$$m_l = (2 + L^* / B^*) / (1 + L^* / B^*) = 0.00$$


$$\theta = \arctg(T_b/T_l) = 0.00 \quad (^\circ)$$

$$m = 2.00$$

( $m=2$  nel caso di fondazione nastriforme e  $m=(m_b \sin^2 \theta + m_l \cos^2 \theta)$  in tutti gli altri casi)

$$i_c = (1 - m H / (B^* L^* c_u^* N_c))$$

$$i_c = 0.98$$



**$d_c$ : fattore di profondità del piano di appoggio**

per  $D/B^* \leq 1$ ;  $d_c = 1 + 0,4 D / B^*$

per  $D/B^* > 1$ ;  $d_c = 1 + 0,4 \arctan (D / B^*)$

$$d_c = 1.52$$

**$b_c$ : fattore di inclinazione base della fondazione**

$$b_c = (1 - 2 \beta_f / (\pi + 2)) \quad \beta_f + \beta_p = 0.00 \quad \beta_f + \beta_p < 45^\circ$$

$$b_c = 1.00$$

**$g_c$ : fattore di inclinazione piano di campagna**

$$g_c = (1 - 2 \beta_f / (\pi + 2)) \quad \beta_f + \beta_p = 0.00 \quad \beta_f + \beta_p < 45^\circ$$

$$g_c = 1.00$$

**Carico limite unitario**

$$q_{lim} = 1224.46 \quad (\text{kN/m}^2)$$

**Pressione massima agente**

$$q = N / B^* L^*$$

$$q = 35.24 \quad (\text{kN/m}^2)$$

**Verifica di sicurezza capacità portante**

$$q_{lim} / \gamma_R = 532.37 \geq q = 35.24 \text{ (kN/m}^2\text{)}$$

**VERIFICA A SCORRIMENTO**

**Carico agente**

$$H_d = 16.57 \text{ (kN)}$$

**Azione Resistente**

$$S_d = c_u B^* L^*$$

$$S_d = 321.24 \text{ (kN)}$$

**Verifica di sicurezza allo scorrimento**

$$S_d / \gamma_R = 292.03 \geq H_d = 16.57 \text{ (kN)}$$

- *SLU-Nmax:*

**AZIONI**

	valori di input		Valori di calcolo
	permanenti	temporanee	
N [kN]	101.90		101.90
Mb [kNm]	17.30		17.30
MI [kNm]	0.00		0.00
Tb [kN]	16.57		16.57
TI [kN]	0.00		0.00
H [kN]	16.57	0.00	16.57

*Peso unità di volume del terreno*

$\gamma_1 = 20.00$  (kN/mc)

$\gamma = 18.00$  (kN/mc)

*Valore caratteristico di resistenza del terreno*

$c_u = 50.00$  (kN/mq)

$e_B = 0.17$  (m)

$e_L = 0.00$  (m)

*Valore di progetto*

$c_u = 50.00$  (kN/mq)

$B^* = 2.26$  (m)

$L^* = 1.00$  (m)

**q : sovraccarico alla profondità D**

$q = 74.00$  (kN/mq)

**$\gamma$  : peso di volume del terreno di fondazione**

$\gamma = 18.00$  (kN/mc)

**Nc : coefficiente di capacità portante**

$N_c = 2 + \pi$

$N_c = 5.14$

**s<sub>c</sub> : fattori di forma**

$s_c = 1 + 0,2 B^* / L^*$

$s_c = 1.00$

**$i_c$ : fattore di inclinazione del carico**

$$m_b = (2 + B^* / L^*) / (1 + B^* / L^*) = 0.00$$

$$m_l = (2 + L^* / B^*) / (1 + L^* / B^*) = 0.00$$


$$\theta = \arctg(T_b/T_l) = 0.00 \quad (^\circ)$$

$$m = 2.00$$

( $m=2$  nel caso di fondazione nastriforme e  $m=(m_b \sin^2 \theta + m_l \cos^2 \theta)$  in tutti gli altri casi)

$$i_c = (1 - m H / (B^* L^* c_u N_c))$$

$$i_c = 0.98$$



**$d_c$ : fattore di profondità del piano di appoggio**

per  $D/B^* \leq 1$ ;  $d_c = 1 + 0,4 D / B^*$

per  $D/B^* > 1$ ;  $d_c = 1 + 0,4 \arctan (D / B^*)$

$$d_c = 1.52$$

**$b_c$ : fattore di inclinazione base della fondazione**

$$b_c = (1 - 2 \beta_f / (\pi + 2)) \quad \beta_f + \beta_p = 0.00 \quad \beta_f + \beta_p < 45^\circ$$

$$b_c = 1.00$$

**$g_c$ : fattore di inclinazione piano di campagna**

$$g_c = (1 - 2 \beta_f / (\pi + 2)) \quad \beta_f + \beta_p = 0.00 \quad \beta_f + \beta_p < 45^\circ$$

$$g_c = 1.00$$

**Carico limite unitario**

$$q_{lim} = 1225.70 \quad (\text{kN/m}^2)$$

**Pressione massima agente**

$$q = N / B^* L^*$$

$$q = 45.08 \quad (\text{kN/m}^2)$$



**Verifica di sicurezza capacità portante**

$$q_{lim} / \gamma_R = 532.91 \geq q = 45.08 \text{ (kN/m}^2\text{)}$$

**VERIFICA A SCORRIMENTO**

**Carico agente**

$$H_d = 16.57 \text{ (kN)}$$

**Azione Resistente**

$$S_d = c_u B^* L^*$$

$$S_d = 339.06 \text{ (kN)}$$

**Verifica di sicurezza allo scorrimento**

$$S_d / \gamma_R = 308.24 \geq H_d = 16.57 \text{ (kN)}$$

3.14.8. *Verifiche SLV in condizioni drenate*

• ***SLV-Nmin:***

**AZIONI**

	valori di input		Valori di calcolo
	permanenti	temporanee	
N [kN]	75.48		75.48
Mb [kNm]	82.50		82.50
MI [kNm]	0.00		0.00
Tb [kN]	49.35		49.35
TI [kN]	0.00		0.00
H [kN]	49.35	0.00	49.35

*Peso unità di volume del terreno*

$\gamma_1 = 20.00$  (kN/mc)  
 $\gamma = 18.00$  (kN/mc)

*Valori caratteristici di resistenza del terreno*

$c' = 18.00$  (kN/mq)  
 $\varphi' = 38.00$  (°)

*Valori di progetto*

$c' = 18.00$  (kN/mq)  
 $\varphi' = 38.00$  (°)

*Profondità della falda*

$Z_w = 0.00$  (m)  
 $e_B = 1.09$  (m)  
 $e_L = 0.00$  (m)

$B^* = 0.41$  (m)  
 $L^* = 1.00$  (m)

**q : sovraccarico alla profondità D**

$q = 37.00$  (kN/mq)

**$\gamma$  : peso di volume del terreno di fondazione**

$\gamma = 8.00$  (kN/mc)

**$N_c, N_q, N_\gamma$  : coefficienti di capacità portante**

$N_q = \tan^2(45 + \varphi'/2) \cdot e^{(\pi \cdot \tan \varphi')}$

$N_q = 48.93$

$N_c = (N_q - 1) / \tan \varphi'$

$N_c = 61.35$

$N_\gamma = 2 \cdot (N_q + 1) \cdot \tan \varphi'$

$N_\gamma = 78.02$

**$s_c, s_q, s_\gamma$  : fattori di forma**

$$s_c = 1 + B \cdot N_q / (L \cdot N_c)$$

$$s_c = 1.00$$

$$s_q = 1 + B \cdot \tan(\varphi') / L$$

$$s_q = 1.00$$

$$s_\gamma = 1 - 0,4 \cdot B / L$$

$$s_\gamma = 1.00$$

**$i_c, i_q, i_\gamma$  : fattori di inclinazione del carico**

$$m_b = (2 + B^* / L^*) / (1 + B^* / L^*) = 0.00 \quad \theta = \arctg(T_b/T_l) = 0.00 \quad (^\circ)$$

$$m_l = (2 + L^* / B^*) / (1 + L^* / B^*) = 0.00 \quad m = 2.00 \quad (-)$$

$$i_q = (1 - H / (N + B \cdot L \cdot c' \cdot \cotg(\varphi')))^m$$

(m=2 nel caso di fondazione nastriforme e m=(m<sub>b</sub>sin<sup>2</sup>θ+m<sub>l</sub>cos<sup>2</sup>θ) in tutti gli altri casi)


$$i_q = 0.18$$

$$i_c = i_q - (1 - i_q) / (N_q - 1)$$

$$i_c = 0.16$$

$$i_\gamma = (1 - H / (N + B \cdot L \cdot c' \cdot \cotg(\varphi')))^{(m+1)}$$

$$i_\gamma = 0.07$$



**$d_c, d_q, d_\gamma$  : fattori di profondità del piano di appoggio**

per  $D/B^* \leq 1$ ;  $d_q = 1 + 2 D \tan(\varphi') (1 - \sin(\varphi'))^2 / B^*$

per  $D/B^* > 1$ ;  $d_q = 1 + (2 \tan(\varphi') (1 - \sin(\varphi'))^2) \cdot \arctan(D / B^*)$

$$d_q = 1.34$$

$$d_c = d_q - (1 - d_q) / (N_c \tan(\varphi'))$$

$$d_c = 1.34$$

$$d_\gamma = 1$$

$$d_\gamma = 1.00$$

**$b_c, b_q, b_\gamma$  : fattori di inclinazione base della fondazione**

$$b_q = (1 - \beta_f \tan\phi')^2 \quad \beta_f + \beta_p = 0.00 \quad \beta_f + \beta_p < 45^\circ$$

$$b_q = 1.00$$

$$b_c = b_q - (1 - b_q) / (N_c \tan\phi')$$

$$b_c = 1.00$$

$$b_\gamma = b_q$$

$$b_\gamma = 1.00$$

**$g_c, g_q, g_\gamma$  : fattori di inclinazione piano di campagna**

$$g_q = (1 - \tan\beta_p)^2 \quad \beta_f + \beta_p = 0.00 \quad \beta_f + \beta_p < 45^\circ$$

$$g_q = 1.00$$

$$g_c = g_q - (1 - g_q) / (N_c \tan\phi')$$

$$g_c = 1.00$$

$$g_\gamma = g_q$$

$$g_\gamma = 1.00$$

**Carico limite unitario**

$$q_{lim} = 671.32 \quad (\text{kN/m}^2)$$

**Pressione massima agente**

$$q = N / B * L^*$$

$$q = 182.39 \quad (\text{kN/m}^2)$$

**Verifica di sicurezza capacità portante**

$$q_{lim} / \gamma_R = 291.88 \geq q = 182.39 \text{ (kN/m}^2\text{)}$$

**VERIFICA A SCORRIMENTO**

**Carico agente**

$$H_d = 49.35 \text{ (kN)}$$

**Azione Resistente**

$$S_d = N \tan(\varphi') + c' B^* L^*$$

$$S_d = 66.42 \text{ (kN)}$$

**Verifica di sicurezza allo scorrimento**

$$S_d / \gamma_R = 60.38 \geq H_d = 49.35 \text{ (kN)}$$

• ***SLV-Nmax:***

**AZIONI**

	valori di input		Valori di calcolo
	permanenti	temporanee	
N [kN]	75.48		75.48
Mb [kNm]	82.50		82.50
MI [kNm]	0.00		0.00
Tb [kN]	49.35		49.35
TI [kN]	0.00		0.00
H [kN]	49.35	0.00	49.35

*Peso unità di volume del terreno*

$\gamma_1 = 20.00$  (kN/mc)  
 $\gamma = 18.00$  (kN/mc)

*Valori caratteristici di resistenza del terreno*

$c' = 18.00$  (kN/mq)  
 $\varphi' = 38.00$  (°)

*Valori di progetto*

$c' = 18.00$  (kN/mq)  
 $\varphi' = 38.00$  (°)

*Profondità della falda*

$Z_w = 0.00$  (m)

$e_B = 1.09$  (m)  
 $e_L = 0.00$  (m)

$B^* = 0.41$  (m)  
 $L^* = 1.00$  (m)

**q : sovraccarico alla profondità D**

$q = 37.00$  (kN/mq)

**$\gamma$  : peso di volume del terreno di fondazione**

$\gamma = 8.00$  (kN/mc)

**$N_c, N_q, N_\gamma$  : coefficienti di capacità portante**

$N_q = \tan^2(45 + \varphi'/2) \cdot e^{(\pi \cdot \tan \varphi')}$

$N_q = 48.93$

$N_c = (N_q - 1) / \tan \varphi'$

$N_c = 61.35$

$N_\gamma = 2 \cdot (N_q + 1) \cdot \tan \varphi'$

$N_\gamma = 78.02$

**$s_c, s_q, s_\gamma$  : fattori di forma**

$$s_c = 1 + B \cdot N_q / (L \cdot N_c)$$

$$s_c = 1.00$$

$$s_q = 1 + B \cdot \tan(\varphi') / L$$

$$s_q = 1.00$$

$$s_\gamma = 1 - 0,4 \cdot B / L$$

$$s_\gamma = 1.00$$

**$i_c, i_q, i_\gamma$  : fattori di inclinazione del carico**

$$m_b = (2 + B^* / L^*) / (1 + B^* / L^*) = 0.00 \quad \theta = \arctg(T_b/T_l) = 0.00 \quad (^\circ)$$

$$m_l = (2 + L^* / B^*) / (1 + L^* / B^*) = 0.00 \quad m = 2.00 \quad (-)$$

$$i_q = (1 - H / (N + B \cdot L \cdot c' \cdot \cotg(\varphi')))^m$$

( $m=2$  nel caso di fondazione nastriforme e  $m=(m_b \sin^2 \theta + m_l \cos^2 \theta)$  in tutti gli altri casi)


$$i_q = 0.18$$

$$i_c = i_q - (1 - i_q) / (N_q - 1)$$

$$i_c = 0.16$$

$$i_\gamma = (1 - H / (N + B \cdot L \cdot c' \cdot \cotg(\varphi')))^{(m+1)}$$

$$i_\gamma = 0.07$$



**$d_c, d_q, d_\gamma$  : fattori di profondità del piano di appoggio**

per  $D/B^* \leq 1$ ;  $d_q = 1 + 2 D \tan(\varphi') (1 - \sin(\varphi'))^2 / B^*$

per  $D/B^* > 1$ ;  $d_q = 1 + (2 \tan(\varphi') (1 - \sin(\varphi'))^2) \cdot \arctan(D / B^*)$

$$d_q = 1.34$$

$$d_c = d_q - (1 - d_q) / (N_c \tan(\varphi'))$$

$$d_c = 1.34$$

$$d_\gamma = 1$$

$$d_\gamma = 1.00$$

**$b_c, b_q, b_\gamma$  : fattori di inclinazione base della fondazione**

$$b_q = (1 - \beta_f \tan\phi')^2 \qquad \beta_f + \beta_p = 0.00 \qquad \beta_f + \beta_p < 45^\circ$$

$$b_q = 1.00$$

$$b_c = b_q - (1 - b_q) / (N_c \tan\phi')$$

$$b_c = 1.00$$

$$b_\gamma = b_q$$

$$b_\gamma = 1.00$$

**$g_c, g_q, g_\gamma$  : fattori di inclinazione piano di campagna**

$$g_q = (1 - \tan\beta_p)^2 \qquad \beta_f + \beta_p = 0.00 \qquad \beta_f + \beta_p < 45^\circ$$

$$g_q = 1.00$$

$$g_c = g_q - (1 - g_q) / (N_c \tan\phi')$$

$$g_c = 1.00$$

$$g_\gamma = g_q$$

$$g_\gamma = 1.00$$

**Carico limite unitario**

$$q_{lim} = 671.32 \quad (\text{kN/m}^2)$$

**Pressione massima agente**

$$q = N / B * L^*$$

$$q = 182.39 \quad (\text{kN/m}^2)$$



**Verifica di sicurezza capacità portante**

$$q_{lim} / \gamma_R = 291.88 \geq q = 182.39 \text{ (kN/m}^2\text{)}$$

**VERIFICA A SCORRIMENTO**

**Carico agente**

$$H_d = 49.35 \text{ (kN)}$$

**Azione Resistente**

$$S_d = N \tan(\varphi') + c' B^* L^*$$

$$S_d = 66.42 \text{ (kN)}$$

**Verifica di sicurezza allo scorrimento**

$$S_d / \gamma_R = 60.38 \geq H_d = 49.35 \text{ (kN)}$$

3.14.9. *Verifiche SLV in condizioni non drenate*

• **SLV-Nmin:**

**AZIONI**

	valori di input		Valori di calcolo
	permanenti	temporanee	
N [kN]	75.48		75.48
Mb [kNm]	82.50		82.50
MI [kNm]	0.00		0.00
Tb [kN]	49.35		49.35
TI [kN]	0.00		0.00
H [kN]	49.35	0.00	49.35

*Peso unità di volume del terreno*

$$\gamma_1 = 20.00 \quad (\text{kN/mc})$$

$$\gamma = 18.00 \quad (\text{kN/mc})$$

*Valore caratteristico di resistenza del terreno*

$$c_u = 50.00 \quad (\text{kN/mq})$$

$$e_B = 1.09 \quad (\text{m})$$

$$e_L = 0.00 \quad (\text{m})$$

*Valore di progetto*

$$c_u = 50.00 \quad (\text{kN/mq})$$

$$B^* = 0.41 \quad (\text{m})$$

$$L^* = 1.00 \quad (\text{m})$$

**q : sovraccarico alla profondità D**

$$q = 74.00 \quad (\text{kN/mq})$$

**$\gamma$  : peso di volume del terreno di fondazione**

$$\gamma = 18.00 \quad (\text{kN/mc})$$

**$N_c$  : coefficiente di capacità portante**

$$N_c = 2 + \pi$$

$$N_c = 5.14$$

**$s_c$  : fattori di forma**

$$s_c = 1 + 0,2 B^* / L^*$$

$$s_c = 1.00$$

**$i_c$ : fattore di inclinazione del carico**

$$m_b = (2 + B^* / L^*) / (1 + B^* / L^*) = 0.00$$

$$m_l = (2 + L^* / B^*) / (1 + L^* / B^*) = 0.00$$


$$\theta = \arctg(T_b/T_l) = 0.00 \quad (^\circ)$$

$$m = 2.00$$

( $m=2$  nel caso di fondazione nastriforme e  $m=(m_b \sin^2\theta + m_l \cos^2\theta)$  in tutti gli altri casi)

$$i_c = (1 - m H / (B^* L^* c_u^* N_c))$$

$$i_c = 0.69$$



**$d_c$ : fattore di profondità del piano di appoggio**

per  $D/B^* \leq 1$ ;  $d_c = 1 + 0,4 D / B^*$

per  $D/B^* > 1$ ;  $d_c = 1 + 0,4 \arctan (D / B^*)$

$$d_c = 1.58$$

**$b_c$ : fattore di inclinazione base della fondazione**

$$b_c = (1 - 2 \beta_f / (\pi + 2)) \quad \beta_f + \beta_p = 0.00 \quad \beta_f + \beta_p < 45^\circ$$

$$b_c = 1.00$$

**$g_c$ : fattore di inclinazione piano di campagna**

$$g_c = (1 - 2 \beta_f / (\pi + 2)) \quad \beta_f + \beta_p = 0.00 \quad \beta_f + \beta_p < 45^\circ$$

$$g_c = 1.00$$

**Carico limite unitario**

$$q_{lim} = 917.39 \quad (\text{kN/m}^2)$$

**Pressione massima agente**

$$q = N / B^* L^*$$

$$q = 182.39 \quad (\text{kN/m}^2)$$

**Verifica di sicurezza capacità portante**

$$q_{lim} / \gamma_R = 398.86 \geq q = 182.39 \text{ (kN/m}^2\text{)}$$

**VERIFICA A SCORRIMENTO**

**Carico agente**

$$H_d = 49.35 \text{ (kN)}$$

**Azione Resistente**

$$S_d = c_u B^* L^*$$

$$S_d = 62.07 \text{ (kN)}$$

**Verifica di sicurezza allo scorrimento**

$$S_d / \gamma_R = 56.43 \geq H_d = 49.35 \text{ (kN)}$$

• ***SLV-Nmax:***

**AZIONI**

	valori di input		Valori di calcolo
	permanenti	temporanee	
N [kN]	75.48		75.48
Mb [kNm]	82.50		82.50
MI [kNm]	0.00		0.00
Tb [kN]	49.35		49.35
TI [kN]	0.00		0.00
H [kN]	49.35	0.00	49.35

*Peso unità di volume del terreno*

$\gamma_1 = 20.00$  (kN/mc)

$\gamma = 18.00$  (kN/mc)

*Valore caratteristico di resistenza del terreno*

$c_u = 50.00$  (kN/mq)

$e_B = 1.09$  (m)

$e_L = 0.00$  (m)

*Valore di progetto*

$c_u = 50.00$  (kN/mq)

$B^* = 0.41$  (m)

$L^* = 1.00$  (m)

**q : sovraccarico alla profondità D**

$q = 74.00$  (kN/mq)

**$\gamma$  : peso di volume del terreno di fondazione**

$\gamma = 18.00$  (kN/mc)

**Nc : coefficiente di capacità portante**

$Nc = 2 + \pi$

$Nc = 5.14$

**s<sub>c</sub> : fattori di forma**

$s_c = 1 + 0,2 B^* / L^*$

$s_c = 1.00$

**$i_c$ : fattore di inclinazione del carico**

$$m_b = (2 + B^* / L^*) / (1 + B^* / L^*) = 0.00$$

$$m_l = (2 + L^* / B^*) / (1 + L^* / B^*) = 0.00$$


$$\theta = \arctg(T_b/T_l) = 0.00 \quad (^\circ)$$

$$m = 2.00$$

( $m=2$  nel caso di fondazione nastriforme e  $m=(m_b \sin^2 \theta + m_l \cos^2 \theta)$  in tutti gli altri casi)

$$i_c = (1 - m H / (B^* L^* c_u^* N_c))$$

$$i_c = 0.69$$



**$d_c$ : fattore di profondità del piano di appoggio**

per  $D/B^* \leq 1$ ;  $d_c = 1 + 0,4 D / B^*$

per  $D/B^* > 1$ ;  $d_c = 1 + 0,4 \arctan (D / B^*)$

$$d_c = 1.58$$

**$b_c$ : fattore di inclinazione base della fondazione**

$$b_c = (1 - 2 \beta_f / (\pi + 2)) \quad \beta_f + \beta_p = 0.00 \quad \beta_f + \beta_p < 45^\circ$$

$$b_c = 1.00$$

**$g_c$ : fattore di inclinazione piano di campagna**

$$g_c = (1 - 2 \beta_f / (\pi + 2)) \quad \beta_f + \beta_p = 0.00 \quad \beta_f + \beta_p < 45^\circ$$

$$g_c = 1.00$$

**Carico limite unitario**

$$q_{lim} = 917.39 \quad (\text{kN/m}^2)$$

**Pressione massima agente**

$$q = N / B^* L^*$$

$$q = 182.39 \quad (\text{kN/m}^2)$$

**Verifica di sicurezza capacità portante**

$$q_{lim} / \gamma_R = 398.86 \geq q = 182.39 \text{ (kN/m}^2\text{)}$$

**VERIFICA A SCORRIMENTO**

**Carico agente**

$$H_d = 49.35 \text{ (kN)}$$

**Azione Resistente**

$$S_d = c_u B^* L^*$$

$$S_d = 62.07 \text{ (kN)}$$

**Verifica di sicurezza allo scorrimento**

$$S_d / \gamma_R = 56.43 \geq H_d = 49.35 \text{ (kN)}$$

3.14.10. Tabella verifiche geotecniche GEO

I coefficienti di sfruttamento che si ottengono per le verifiche geotecniche GEO sono i seguenti:

<b>Coefficienti di sfruttamento</b>			
	<b>Q<sub>lim</sub></b>	<b>Scorr</b>	<b>Esito</b>
SLU-CD_Nmin	3%	19%	OK
SLU-CD_Nmax	3%	15%	OK
SLV-CD_Nmin	62%	82%	OK
SLV-CD_Nmax	62%	82%	OK
SLU-CND_Nmin	7%	6%	OK
SLU-CND_Nmax	8%	5%	OK
SLV-CND_Nmin	46%	87%	OK
SLV-CND_Nmax	46%	87%	OK