



Legenda

- Elettrodotto 380 kV Esistente
- Elettrodotto 380 kV in Progetto
- - - Elettrodotto 380 kV da Demolire
- SE Villanova
- Aree e piste di cantiere
- Accesso da campo
- Strade asfaltate
- Strade sterrate
- Cantiere base
- Confini comunali

Categorie di tutela

- A Conservazione**
 - A1 Conservazione integrale
 - A2 Conservazione parziale
- C Trasformazione condizionata**
 - OC1 Conservazione e trasformabilità mirata
- D Trasformazione a regime ordinario**
 - D

Fonte:
 Piano Regionale Paesistico 2004 (PRP) Abruzzo,
 approvato dal Consiglio Regionale il 21 marzo 1990
 con atto n. 141/21 e aggiornato nel 2004;
 "Ambiti, Sotto-ambiti e zone dell'Ambito 10 Fiumi Pescara, Tirino
 e Sagittario"
<https://www.regione.abruzzo.it/content/piano-regionale-paesistico-prp>

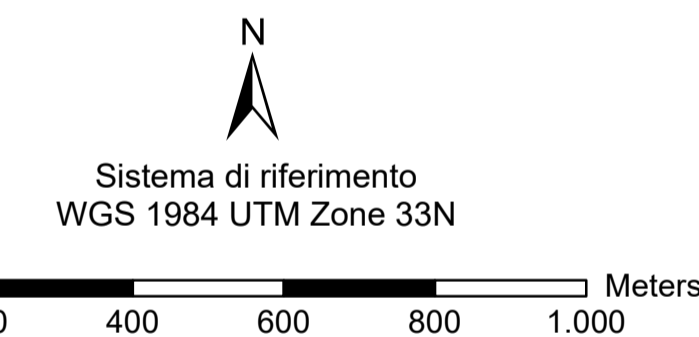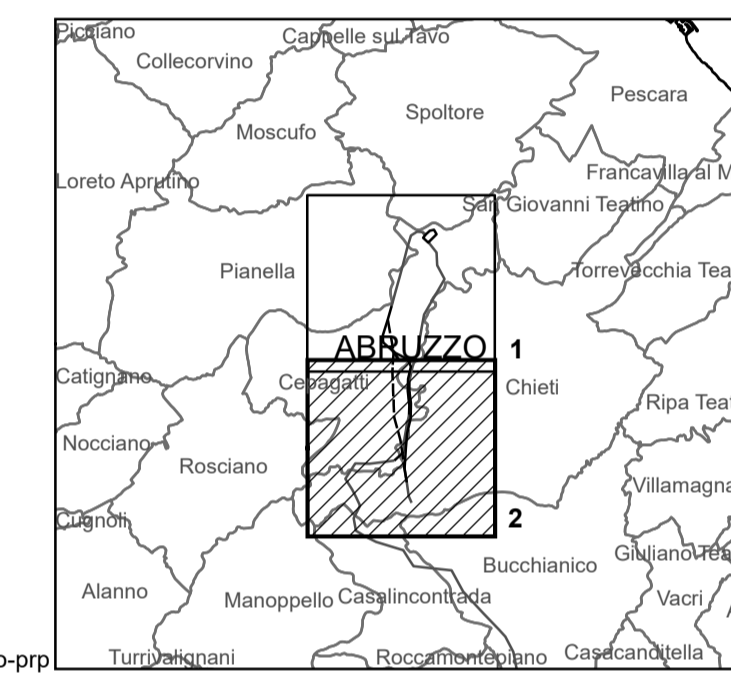

ESTERNO	00	01/09/2021	Prima emissione	F.Ventura
	N.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO

REVISIONI	00	01/09/2021	Prima emissione	A.Serapica (SPS-SVP-ATS)	N.Rivabene (SPS-SVP-ATS)
	N.	DATA	DESCRIZIONE	ESAMINATO	ACCETTATO

NUMERO E DATA ORDINE: _____

MOTIVO DELL'INVIO: PER ACCETTAZIONE PER INFORMAZIONE

CODIFICA ELABORATO	
DGER18008AATS03331_00	TERNA GROUP
TITOLO ELABORATO	TIPOLOGIA ELABORATO
Risoluzione interferenza fra gli elettrodotti a 380 kV "Villanova-Gissi"	Disegno
STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE	PROGETTO
PRP – Ambito 10 Fiumi Pescara, Tirino e Sagittario 2/2	

NOME DEL FILE	SCALA CAD	FORMATO	SCALA	FOGLIO
DGER18008AATS03331_00_PRP	1 unità = 10 metri	A1	1:10.000	2/2

Questo documento contiene informazioni di proprietà Terna SpA e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. E' vietata qualsiasi forma di riproduzione o divulgazione senza l'esplicito consenso di Terna SpA.
 This document contains information proprietary to TERNA S.p.A. and it will have to be used exclusively for the purposes for which it has been furnished. Whichever shape of spreading or reproduction without the written permission of TERNA S.p.A. is prohibited.