BARRIERE DI CANTIERE

COMPOSIZIONE BARRIERE ANTIUMORE DA CANTIERE

MODULO PANNELLO



COMPOSIZIONI DELLA BARRIERA IN PMMA IN FUNZIONE DELL'ALTEZZA:

- C — *PANNELLO CORONAMENTO 0.20 m*
- F — *PANNELLO FONOASSORBENTE DA 0.50 m*
- B — *PANNELLO DI BASE DA 0.80 m*

COMPOSIZIONE BARRIERE ANTIRUMORE



ALTEZZA 3 m

SEZIONE TIPOLOGICA MURO

TIPOLOGICO
BARRIERA ANTIRUMORE h=3m

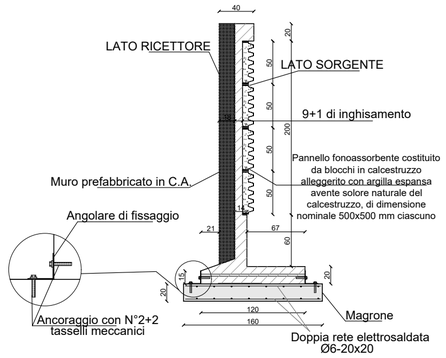

PROSPETTO POSTERIORE

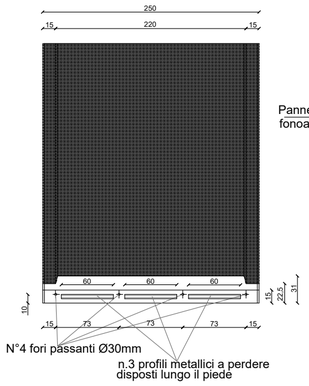

PROSPETTO ANTERIORE

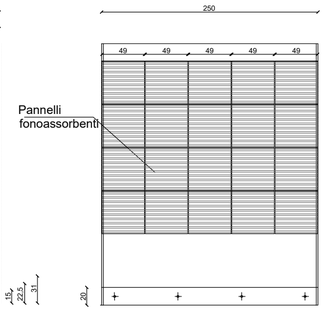

NOTA BENE :

LE DIMENSIONI DEI PANNELLI E LE RELATIVE CONNESSIONI AI MONTANTI RIPORTATE SUGLI ELABORATI GRAFICI SONO PURAMENTE INDICATIVE; SARÀ CURA E ONERE DELL'APPALTATORE, UNA VOLTA DEFINITO IL PRODUTTORE, FORNIRE LE VERIFICHE DEGLI STESSI CONFORMEMENTE A QUANTO INDICATO NELLE SUDDETTE PRESCRIZIONI E FORNIRNE GLI ELABORATI DI DETTAGLIO PRIMA DELLA LORO MESSA IN OPERA.

COMMITTENTE:

RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

PROGETTAZIONE:

ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

U.O. GEOLOGIA, GESTIONE TERRE E BONIFICHE

PROGETTO DEFINITIVO

LINEA FERROVIARIA VERONA - BRENNERO
NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO "VARIANTE DI RIGA"
ADEGUAMENTO PRG BRESSANONE

ASPETTI AMBIENTALI CANTIERIZZAZIONE
Tipologico barriera antirumore/antipolvere di cantiere

SCALA: 1:50

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
IB0I	00	D	69	PZ	CA0000	001	A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	EMISSIONE ESECUTIVA	F. Rocchi	Novembre 2020	S.Vitale	Novembre 2020	C. Mazzocchi	Novembre 2020	S. Padulosi Novembre 2020 ITALFERR S.p.A. Dott. Ing. Padulosi Sara Ordine degli Ingegneri di Roma n. 25827 sez. A

File: IB0I00D69PZCA0000001A.dwg

n. Elab.: