

LEGENDA

-  Linea in cavo da realizzare
-  Linea esistente da ricostruire
-  Linea aerea esistente da demolire
-  Linea aerea in progetto
-  C.P. Torrione e Bazzano


RISCHIO ARCHEOLOGICO RELATIVO

-  Alto
-  Medio
-  Basso

Proposte di ulteriori immobili od aree di notevole interesse paesaggistico
D-Lgs. 42/2004, Art. 134 co.1, lett. c (Beni paesaggistici identitari regionale Art. 143, co. 1, lett. d)

Valore archeologico

-  Elementi puntuali
-  Elementi aereali (Tholos e centrostorico del Capoluogo)
-  Elementi aereali (Tholos e centrostorico del Capoluogo)

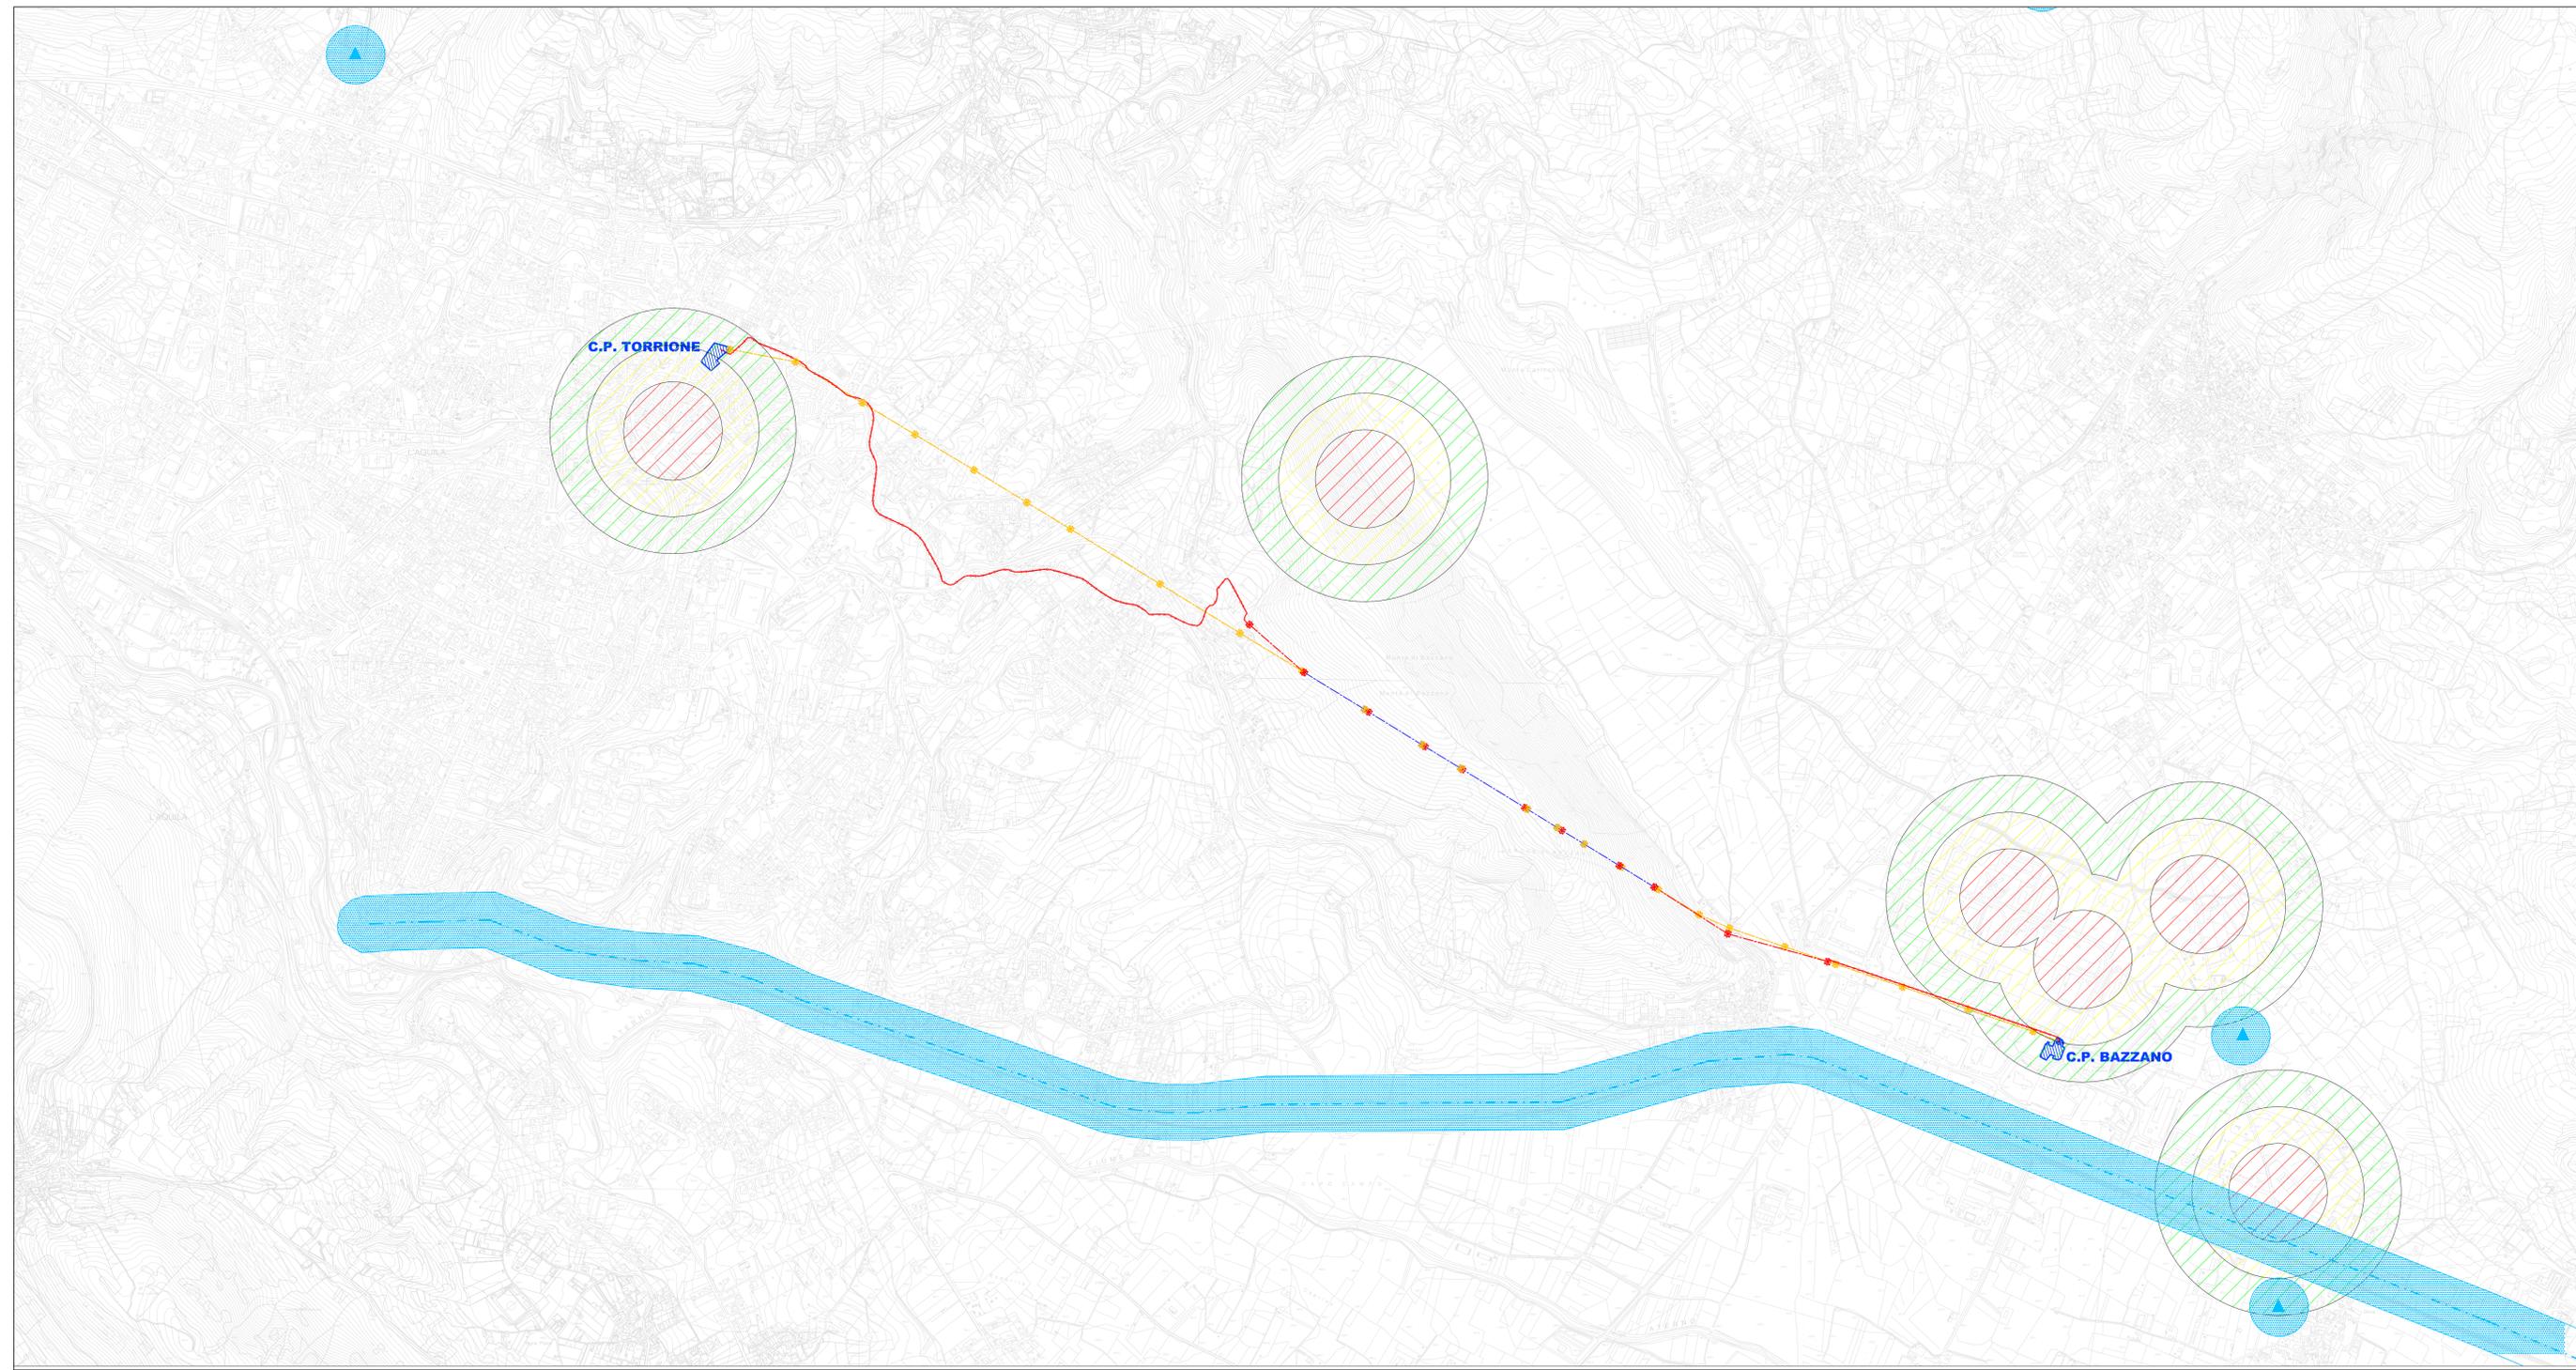

REVISIONI	N	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO
01	03/01/2021	Revisione		F. Pugliese	V. Misuraca	L. Varvaro
00	02/04/2020	Prima emissione		F. Pugliese	V. Misuraca	L. Varvaro

CODIFICA ELABORATO APPALTATORE	Timbro e Firma Appaltatore	Logo Appaltatore
		

REVISIONI	N	DATA	DESCRIZIONE	CONTROLLATO	VERIFICATO	APPROVATO
01	03/01/2021	Revisione		F. Pugliese	V. Misuraca	L. Varvaro
00	02/04/2020	Prima emissione		F. Pugliese	V. Misuraca	L. Varvaro

TIPOLOGIA DELL'ELABORATO	CODIFICA DELL'ELABORATO	
Planimetria CTR	DV23862G1CEX0021	
PROGETTO	TITOLO	
	Elettrodotto CP Torrione - CP Bazzano	
RICAVATO DAL DOC. TERNA		
CLASSIFICAZIONE DI SICUREZZA	Titolo	
Aziendale	Carta del rischio e delle presenze archeologiche	
NOME DEL FILE	SCALA CAD	FORMATO
DV23862G1CEX0021	1 unità = 1 cm	508 x 1350
	SCALA	FOGLIO
	1:10000	1 / 1

Questo documento contiene informazioni di proprietà Terna Rete Italia S.p.A. e deve essere utilizzato esclusivamente dai destinatari in possesso delle finalità per le quali è stato ricevuto. E' vietata qualsiasi forma di riproduzione o di divulgazione senza l'esplicito consenso di Terna Rete Italia S.p.A.
This document contains information proprietary to Terna Rete Italia S.p.A. and it will have to be used exclusively for the purposes for which it has been furnished. Whichever shape of spreading or reproduction without the written permission of Terna Rete Italia S.p.A. is prohibited.