

**CARATTERISTICHE DELLE LINEE DI CONTATTO**

**Binari di corsa - Catenaria 440mmq:**

- ) n°2 Corde Portanti Cu 120mmq - Tiro 2x1125daN con regolazione automatica
- ) n°2 Fili di contatto Cu-Ag 100mmq - Tiro 2x1000daN con regolazione automatica

**Binari secondari - Catenaria 220mmq:**


- ) n°1 Corda Portante Cu 120mmq - Tiro (a 15°C) 819daN fisso
- ) n°1 Filo di contatto Cu-Ag 100mmq - Tiro 750daN con regolazione automatica

**Circuito di messa a terra e protezione TE**

- ) n°2 corde nude TACSR Ø15,82mm (170mmq) - Tiro (a 15°C) 2x350daN fisso

**LEGENDA**

	Sezionamento a spazio d'aria		Sezionatore aereo, motorizzato e telecomandato, normalmente chiuso
	Sezionamento con isolatore percorribile		Sezionatore aereo, motorizzato e telecomandato, normalmente aperto
	Binario elettrificato		Alimentatore aereo
	Binario non elettrificato		Esistente
	Alimentatore in cavo		Provvisorio
	Realizzato in fase precedente		CONFIGURAZIONE FINALE
	Da demolire		

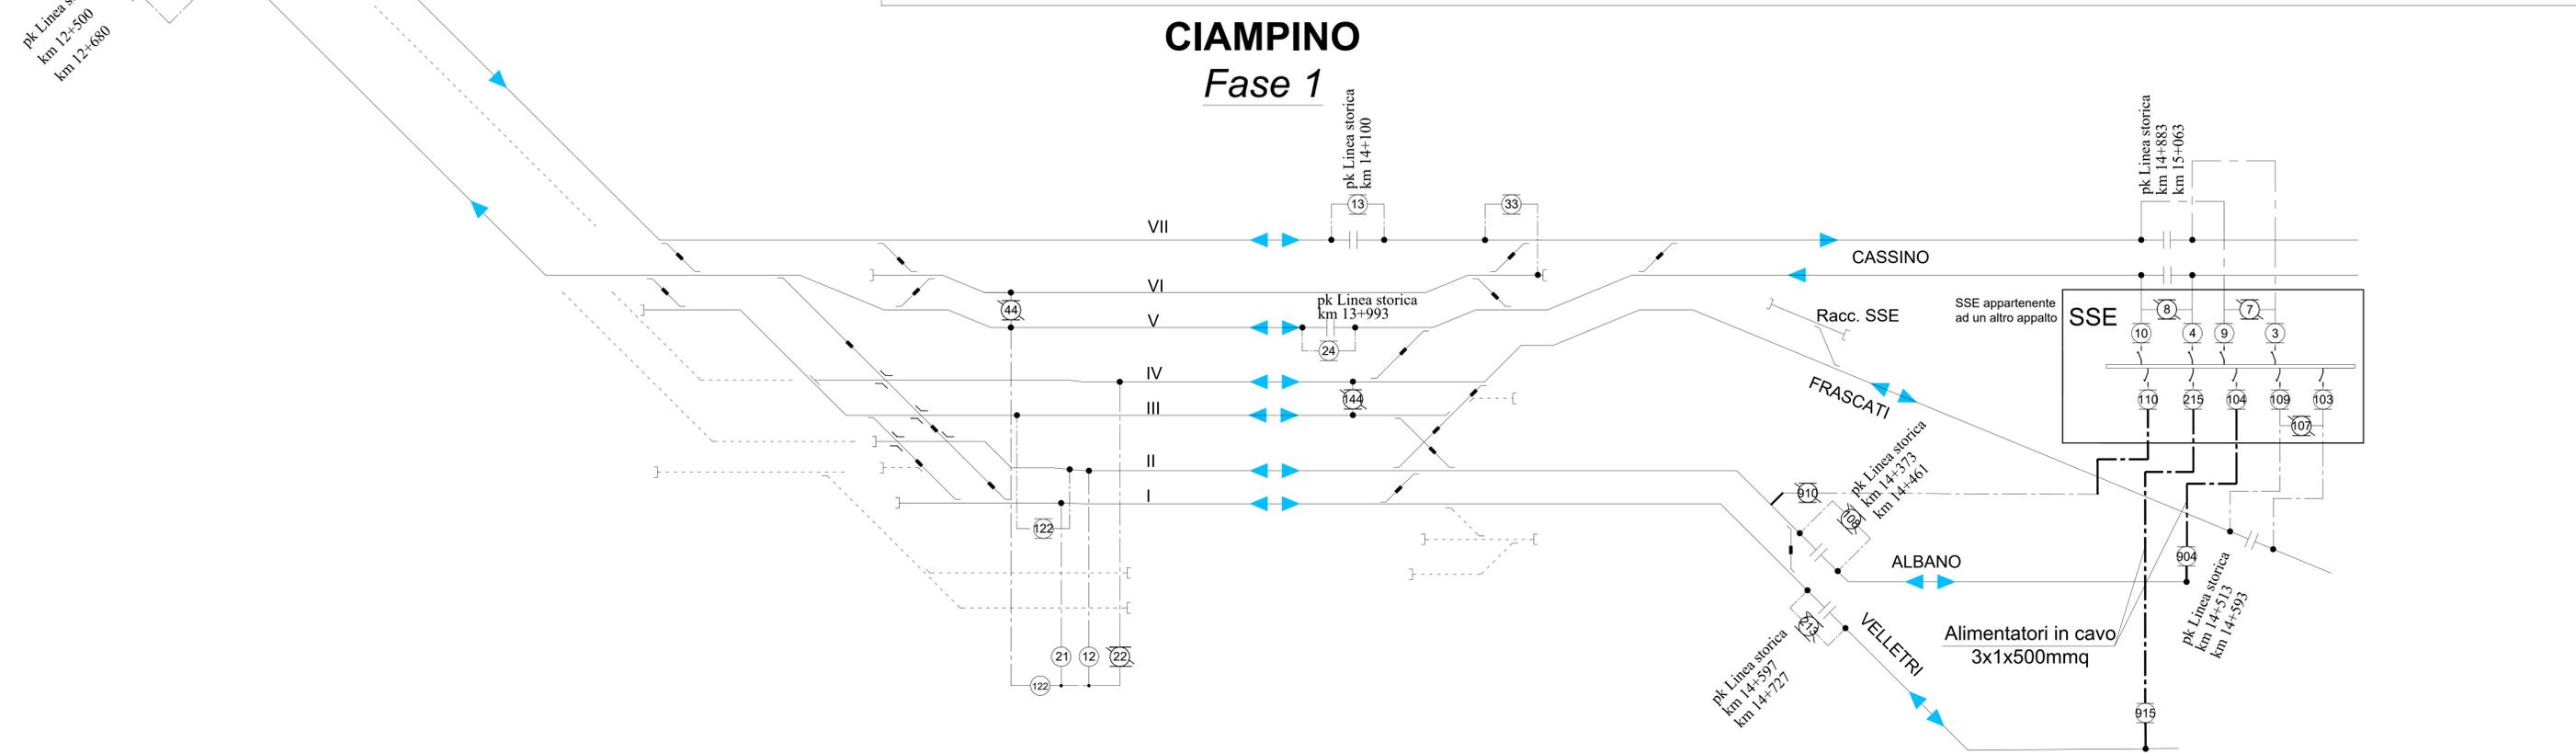

COMMITTENTE:

PROGETTAZIONE:

CUP: I31H9600000011

**U.O. TECNOLOGIE CENTRO**

**PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA**

**QUADRUPPLICAMENTO CIAMPINO-CAPANNELLE E PRG CIAMPINO 2ª FASE LATO ROMA**

**ELABORATI A CARATTERE GENERALE**

OPERA  
Schema TE  
Fase 1

SCALA: 1:1000

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERADISCIPLINA	PROGR.	REV.
NR45	00	R	18	DX	LC0000	001	A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Prima Emissione	[Signature]	02/21	[Signature]	02/21	1. Pizzetti	02/21	02/21

File: NR4500R18DXLC0000001A.DWG