



PLANIMETRIA CATASTALE - SCALA 1:2000

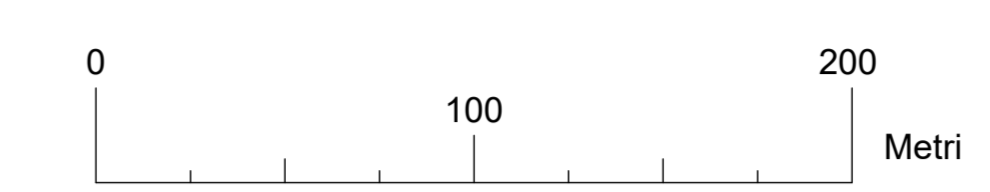


LEGENDA	
	AREA POTENZIALMENTE IMPEGNATA 30+30 mt
	LINEA ELETTRICA AT
	AREA POTENZIALMENTE IMPEGNATA 30+30 mt
	TRALICCIO E NUMERO
	LIMITI FOGLI E COMUNI

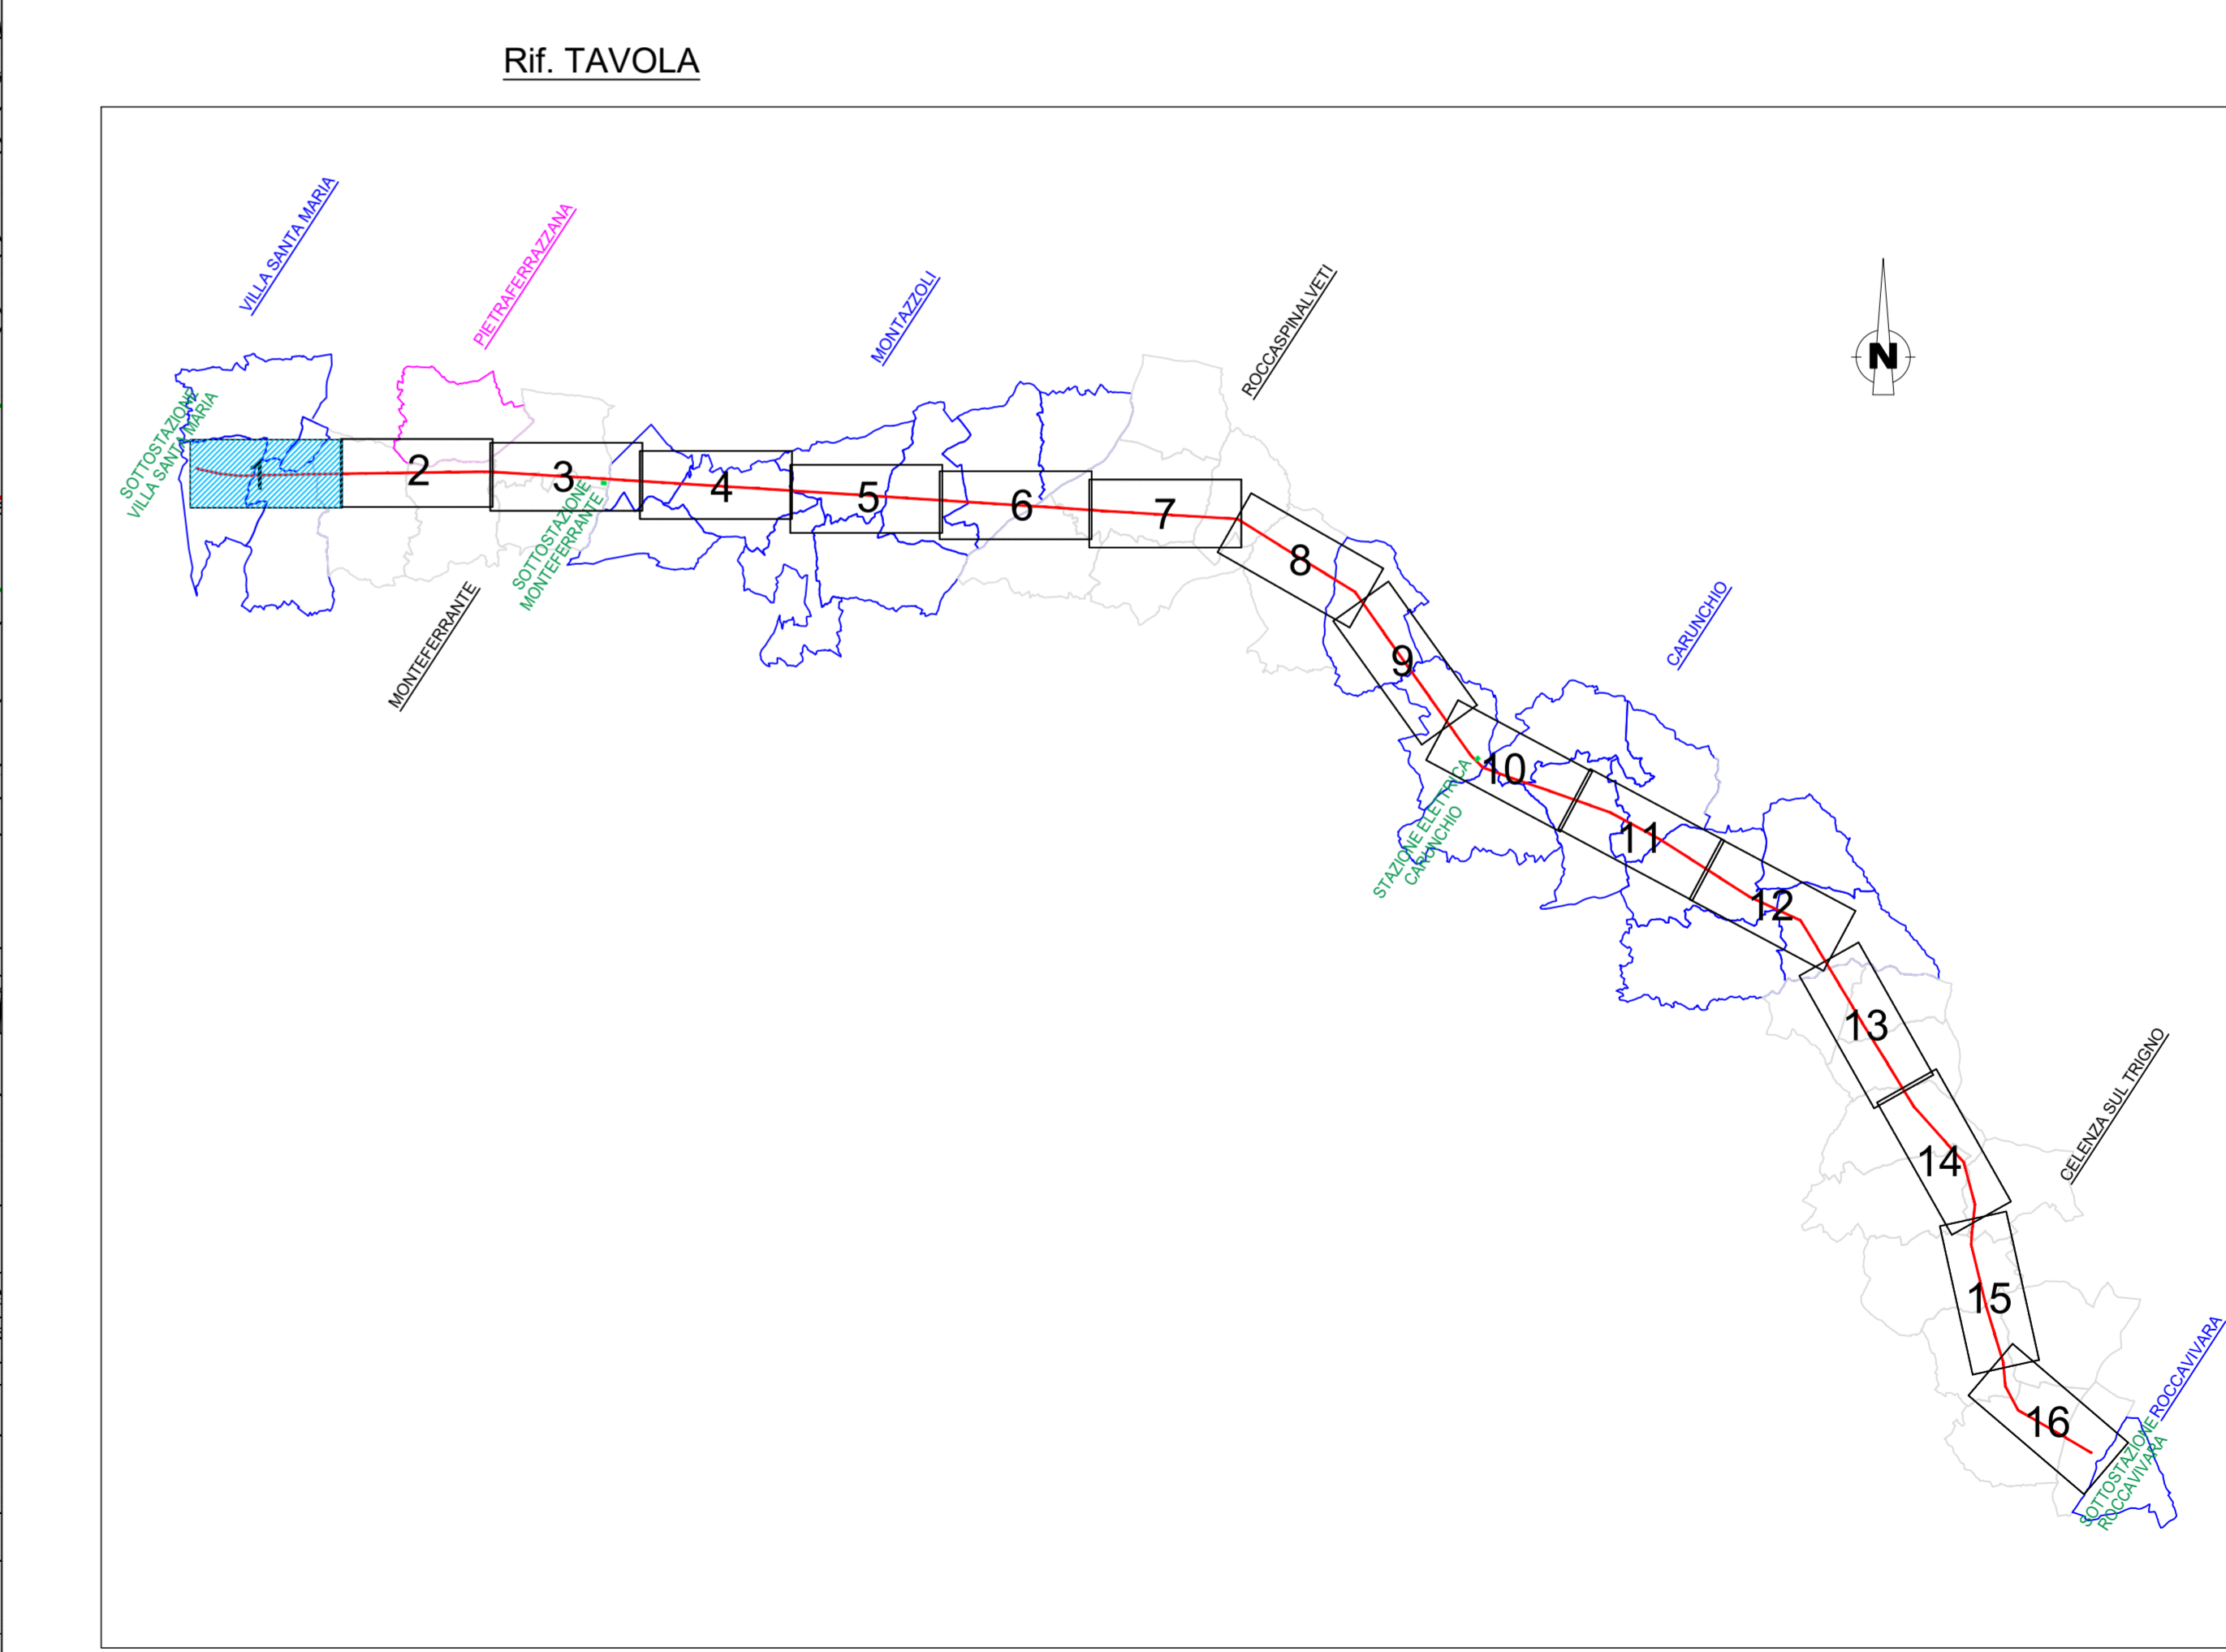


REGIONE ABRUZZO													
<small>Comune di VILLA SANTA MARIA (Prov. di Chieti)</small> <small>Comune di CARUNCHIO (Prov. di Chieti)</small>	<small>Comune di MONTEFERRANTE (Prov. di Chieti)</small> <small>Comune di CELENZA SUL TRIGNO (Prov. di Chieti)</small>												
<small>Comune di MONTAZZOLI (Prov. di Chieti)</small> <small>Comune di ROCCAVIVARA (Prov. di Chieti)</small>	<small>Comune di ROCCASPINALVETI (Prov. di Chieti)</small> <small>Comune di ROCCAVIVARA (Prov. di Chieti)</small>												
COMMITTENTE: Edison Rinnovabili Spa <small>Reg. Imprese di MILANO - INDIRIZZO: BERGAMO, L. 1000 F.C.P. 01000001200</small> <small>Partita IVA 1202440154 - REG. ALBI IMB 019336</small> <small>Codice Dominio: 001717175</small> <small>Sede Legale: Foro Buonaparte, 31 - 20121 MILANO</small> <small>Tel. +39 02 6222 1 - PEC: rinnovabili@pec.edison.it</small>													
Es: c2i energie speciali Srl													
Oggetto: ADEGUAMENTO TECNICO ELETTRODOTTO AEREO LINEA AT 150 KV "VILLA SANTA MARIA - ROCCAVIVARA" AI SENSI DELL'ART.6 COMMA 9 D.LGS 152/2006													
V.P. - VERIFICA PRELIMINARE													
PLANIMETRIA CATASTALE con fascia API													
 LINEA AT 150 KV "VILLA SANTA MARIA - ROCCAVIVARA" ESISTENTE	 STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA <small>Ing. Antonio Scutti</small> <small>Via S. Maria Goretti, 10 - 66012 Roccaavivara (Chieti)</small> <small>Tel. +39 0872 420001 - Fax +39 0872 420002</small> <small>PEC: studio@stt.it</small>												
SCALA DATA	TAVOLA 4a ELABORATO 1-16 02/07/2021												
<table border="1"> <tr> <th>Rev.</th> <th>Data</th> <th>Note</th> </tr> <tr> <td>00</td> <td>02/07/2021</td> <td>V.P. - VERIFICA PRELIMINARE</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>16/04/2021</td> <td>PROGETTO DEFINITIVO</td> </tr> <tr> <td>00</td> <td>26/11/2020</td> <td>PROGETTO DEFINITIVO</td> </tr> </table>	Rev.	Data	Note	00	02/07/2021	V.P. - VERIFICA PRELIMINARE	04	16/04/2021	PROGETTO DEFINITIVO	00	26/11/2020	PROGETTO DEFINITIVO	AS_G_D_E2L_21 Rif. Documento
Rev.	Data	Note											
00	02/07/2021	V.P. - VERIFICA PRELIMINARE											
04	16/04/2021	PROGETTO DEFINITIVO											
00	26/11/2020	PROGETTO DEFINITIVO											
<small>QUESTO DOCUMENTO E' DI PROPRIETA' DELL'ING. ANTONIO SCUTTI CHE NE VIETA, A TERMINI DI LEGGE, LA RIPRODUZIONE SENZA ESPLICITA AUTORIZZAZIONE</small>													


Formato A2

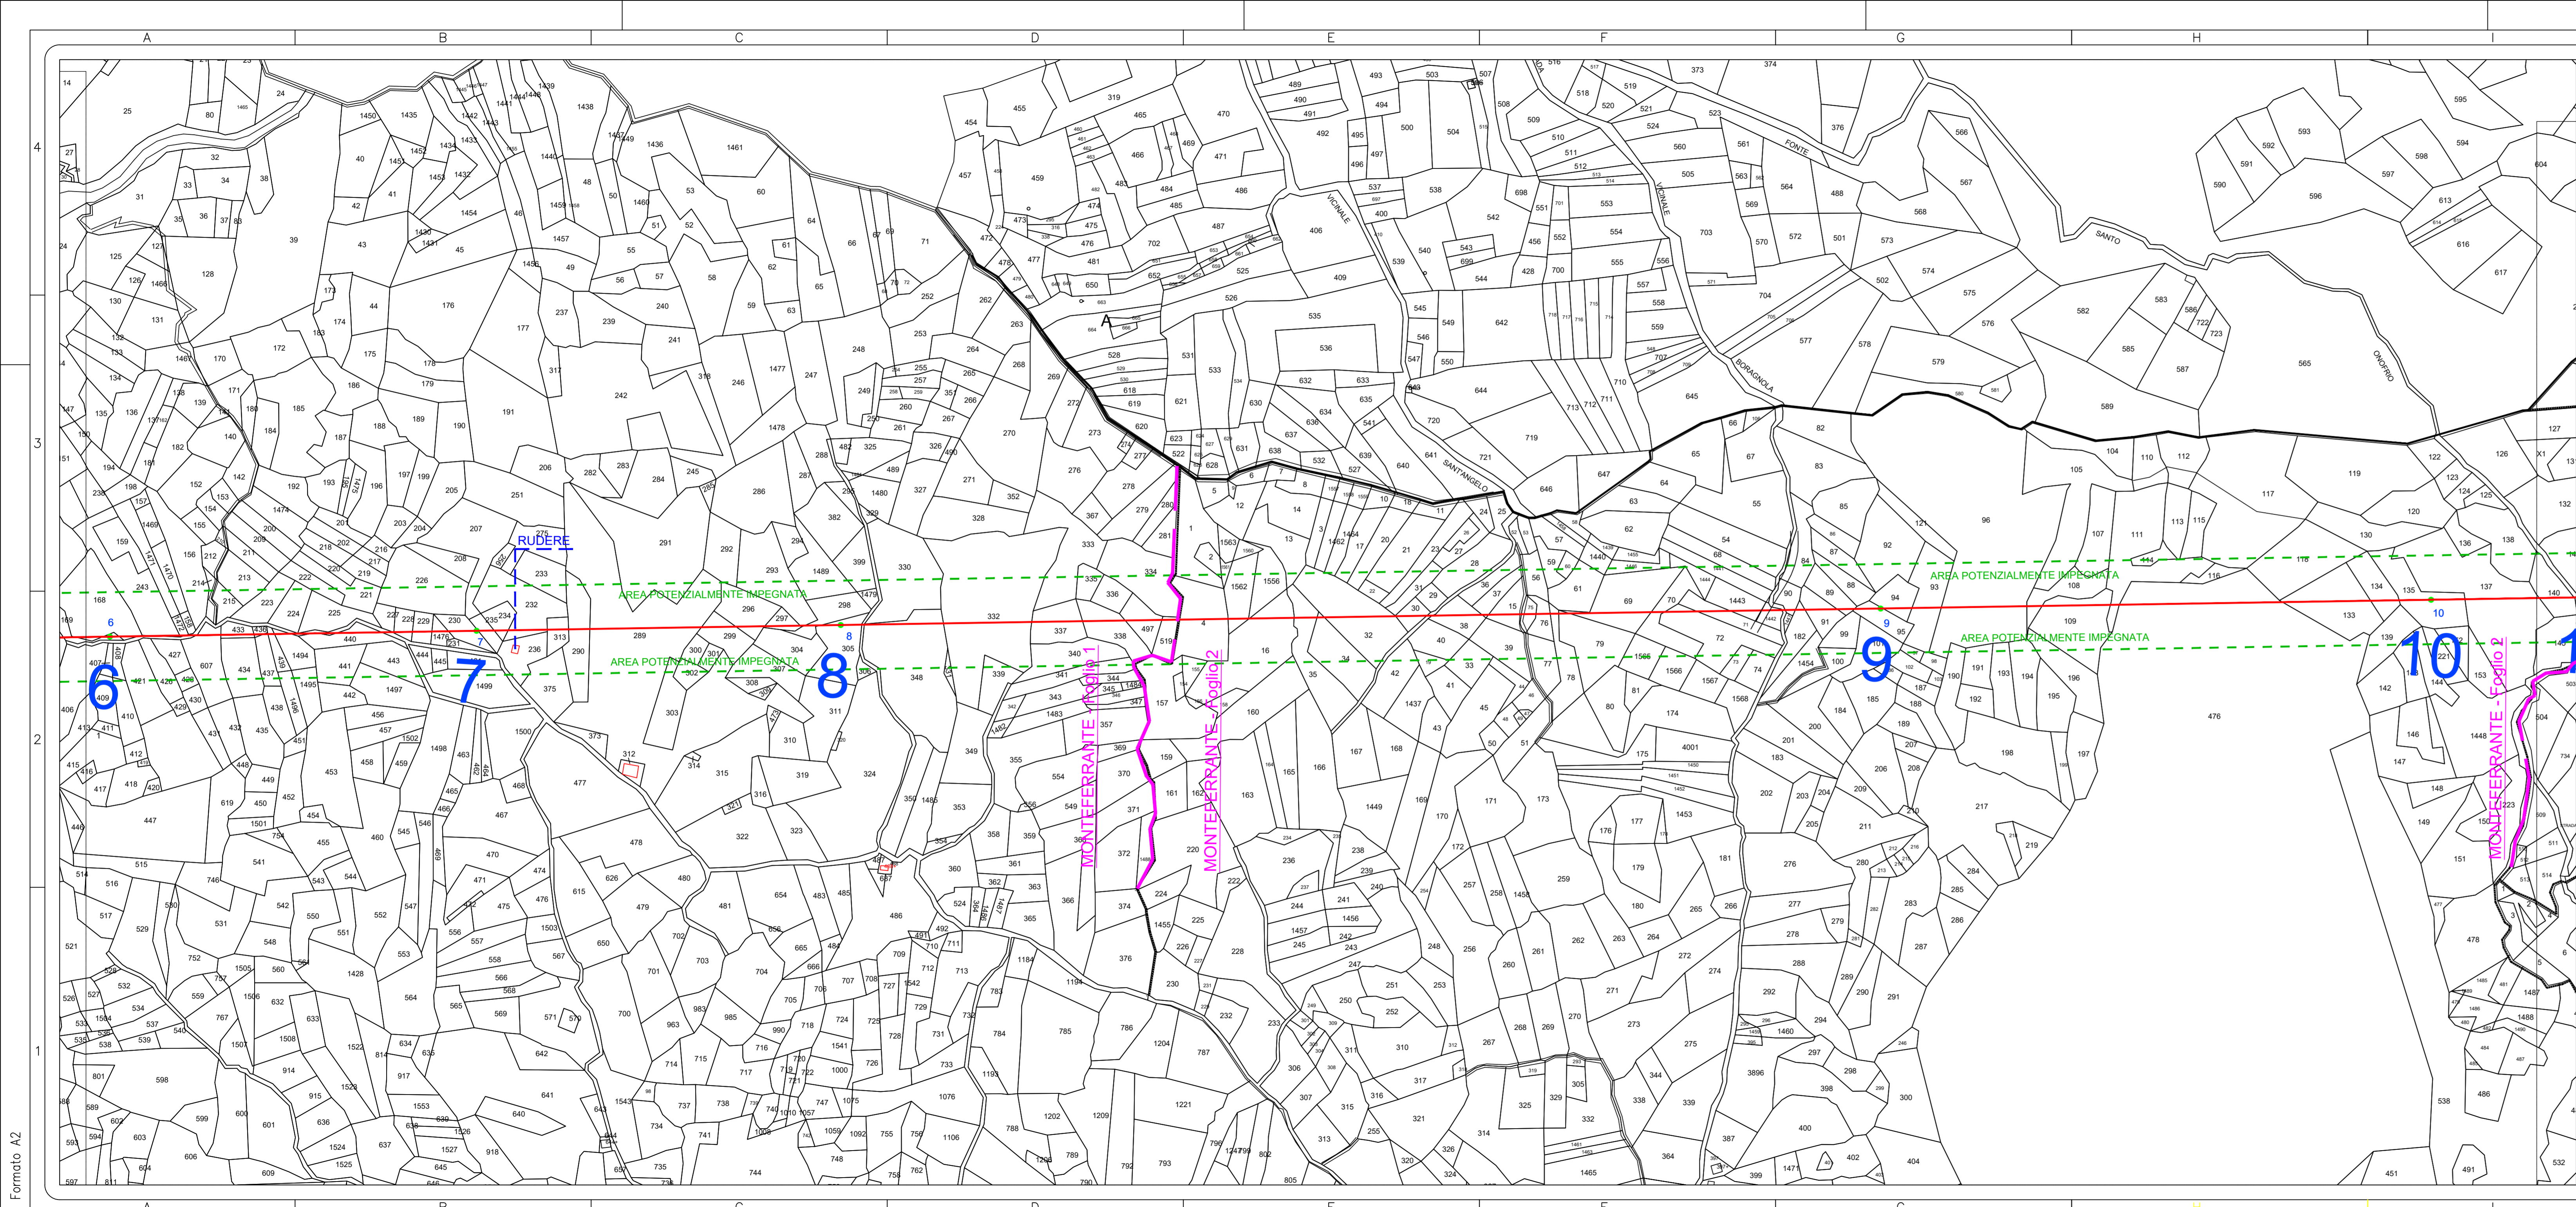


PLANIMETRIA CATASTALE - SCALA 1:2000

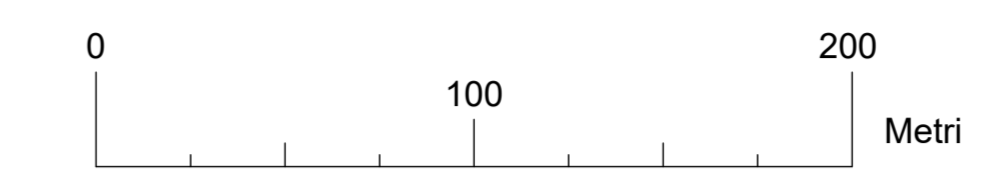


LEGENDA	
	AREA POTENZIALMENTE IMPEGNATA 30+30 mt
	LINEA ELETTRICA AT
	AREA POTENZIALMENTE IMPEGNATA 30+30 mt
	TRALICCIO E NUMERO
	LIMITI FOGLI E COMUNI

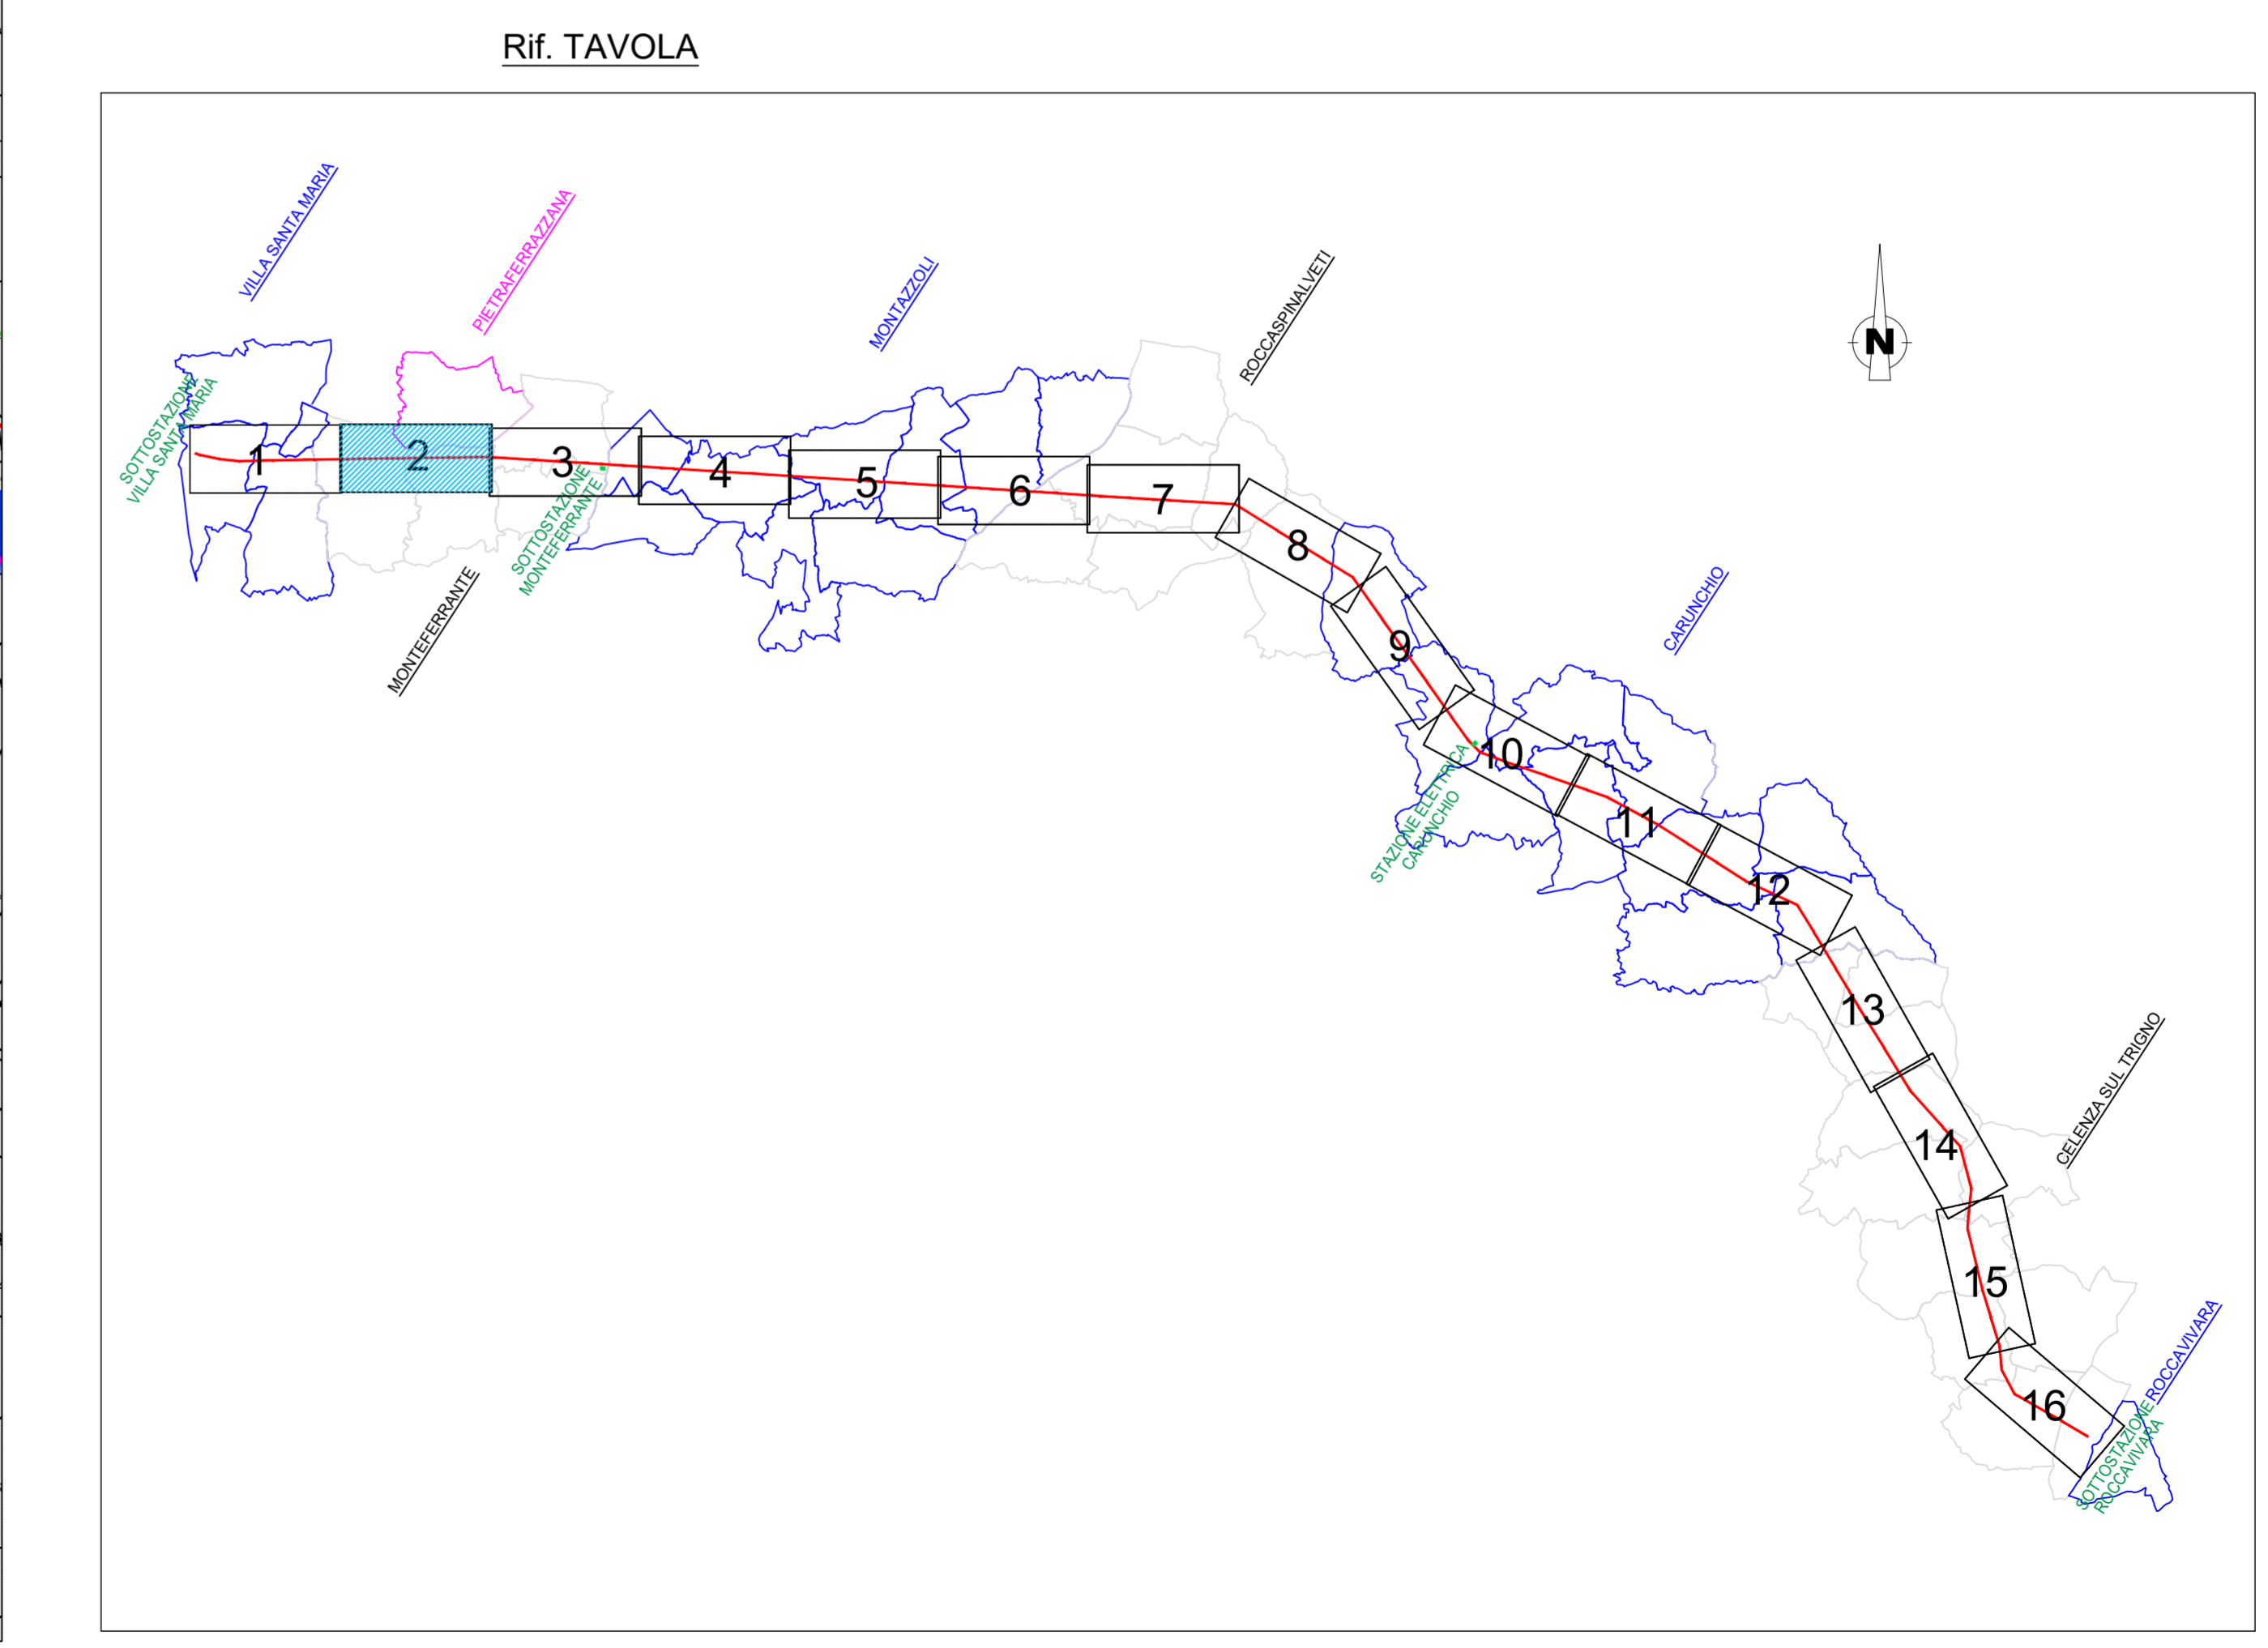


REGIONE ABRUZZO	
Comune di VILLA SANTA MARIA (Prov. di Chieti)	Comune di MONTEFERRANTE (Prov. di Chieti)
Comune di CARUNCHIO (Prov. di Chieti)	Comune di CELENZA SUL TRIGNO (Prov. di Chieti)
Comune di MONTAZZOLI (Prov. di Chieti)	Comune di ROCCAVIVARA (Prov. di Chieti)
Comune di ROCCAPALMETI (Prov. di Chieti)	Comune di ROCCAVIVARA (Prov. di Chieti)
COMMITTENTE: Edison Rinnovabili Spa Sede Legale: Foro Buonaparte, 31 - 20121 MILANO Tel. +39 02 6222 1 - PEC: mironvill@pec.edison.it	
Oggetto: ADEGUAMENTO TECNICO ELETTRODOTTO AEREO LINEA AT 150 KV ESISTENTE "VILLA SANTA MARIA - ROCCAVIVARA" AI SENSI DELL'ART.6 COMMA 9 D.LGS 152/2006	
V.P. - VERIFICA PRELIMINARE	
PLANIMETRIA CATASTALE con fascia API	
LINEA AT 150 KV "VILLA SANTA MARIA - ROCCAVIVARA" ESISTENTE	
Il Progettista 	
SCALA DATA 02/07/2021	TAVOLA 4a ELABORATO 2-16
00 02/07/2021 V.P. - VERIFICA PRELIMINARE 04 16/04/2021 PROGETTO DEFINITIVO 00 26/11/2020 PROGETTO DEFINITIVO	AS_G_D_E2L_21 Rif. Documento
Rev. Data Note	

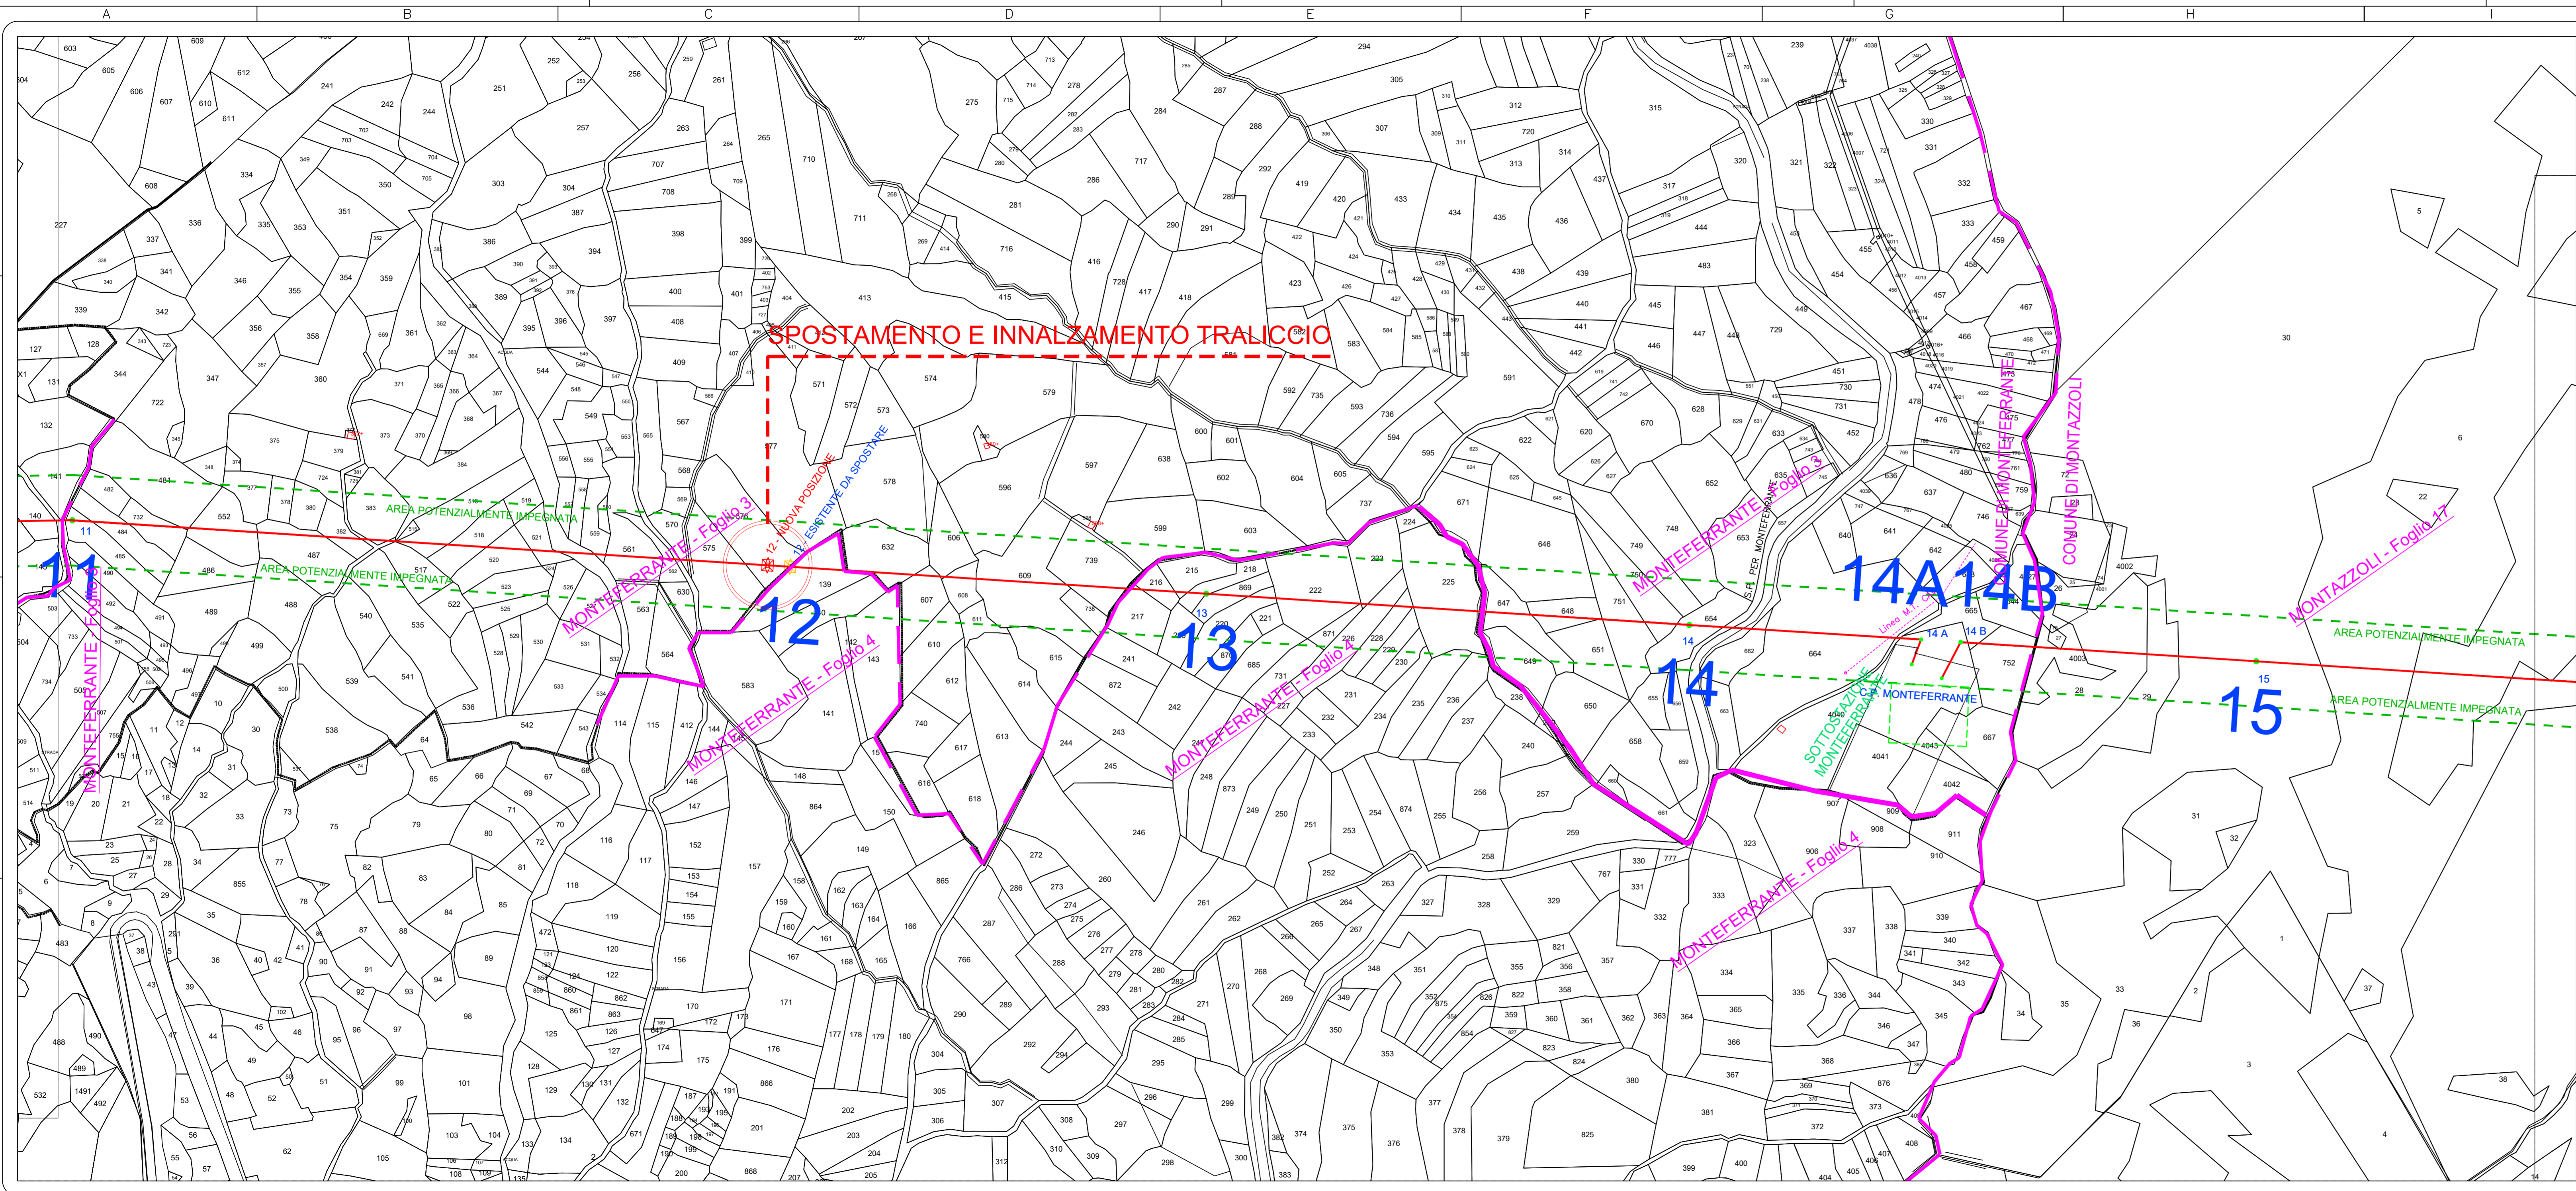


PLANIMETRIA CATASTALE - SCALA 1:2000




LEGENDA	
	AREA POTENZIALMENTE IMPEGNATA 30+30 mt
	LINEA ELETTRICA AT
	AREA POTENZIALMENTE IMPEGNATA 30+30 mt
	TRALICCIO E NUMERO
	LIMITI FOGLI E COMUNI

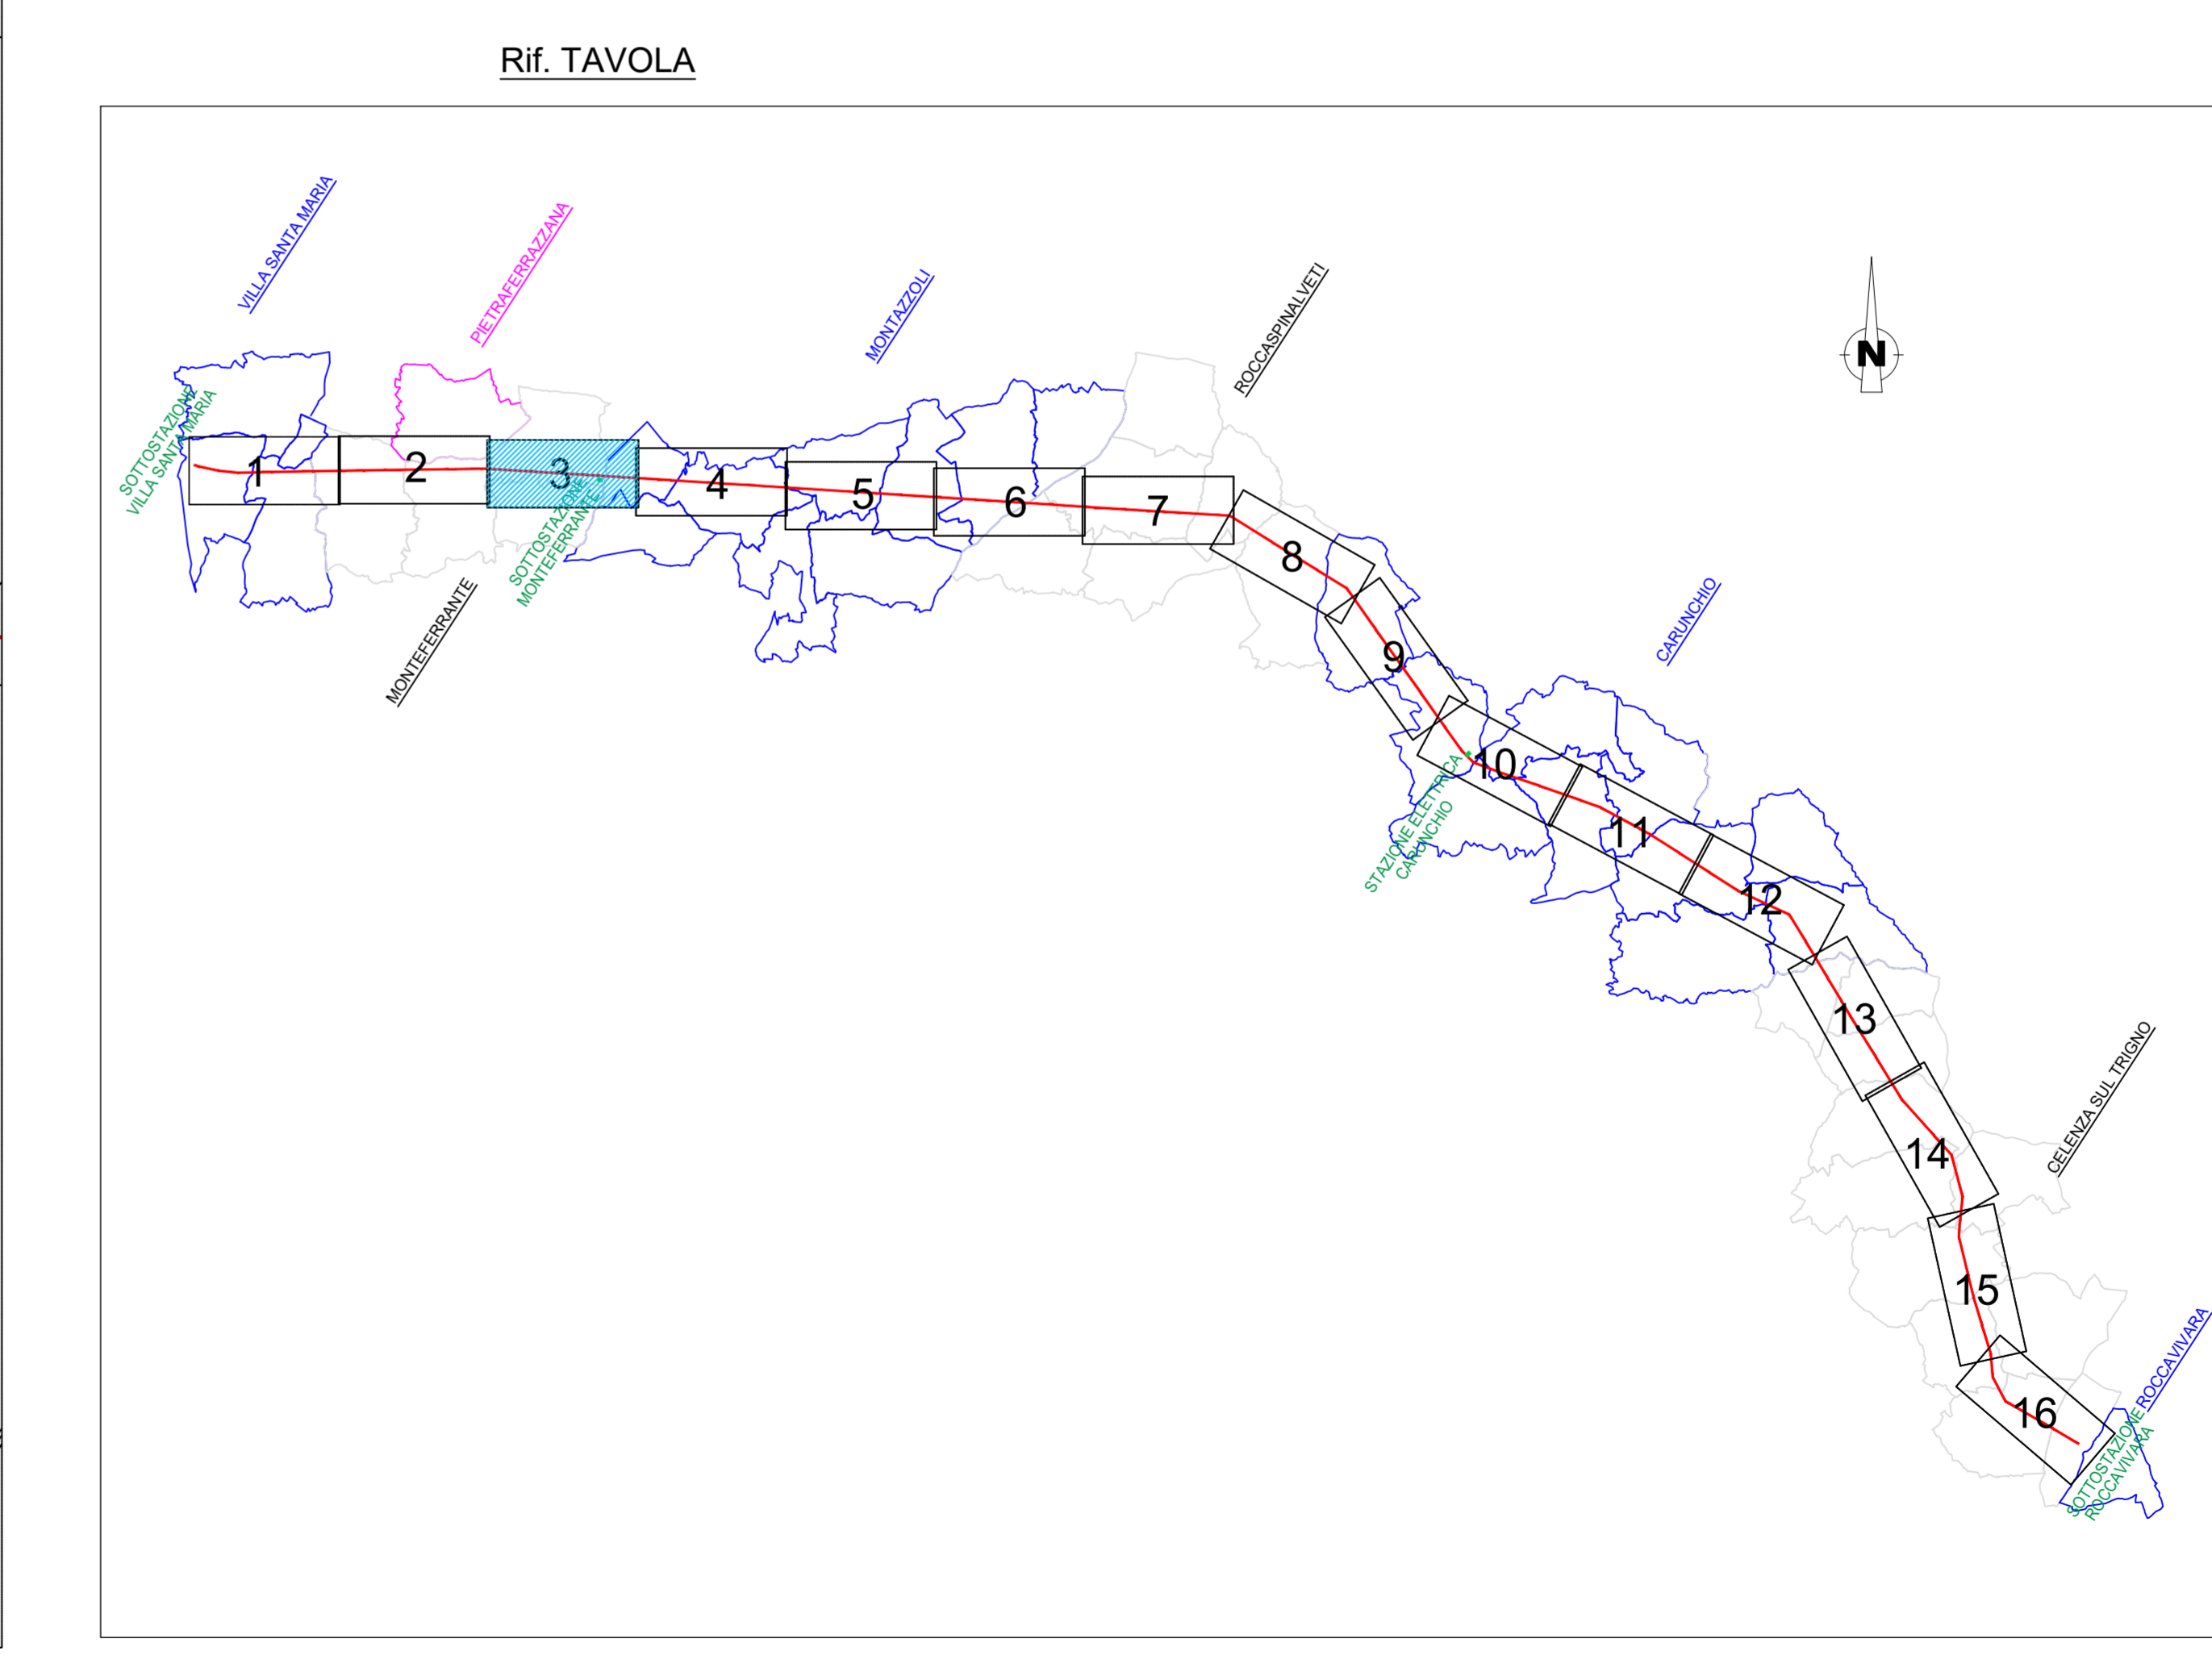


REGIONE ABRUZZO	
Comune di VILLA SANTA MARIA (Prov. di Chieti) Comune di MONTERRANTE (Prov. di Chieti) Comune di CARUNCHIO (Prov. di Chieti)	Comune di MONTAZZOLI (Prov. di Chieti) Comune di CELENZA SUL TRIGNO (Prov. di Chieti) Comune di ROCCASPINALVETI (Prov. di Chieti)
COMMITTENTE: Edison Rinnovabili Spa Sede Legale: Foro Buonaparte, 31 - 20121 MILANO Tel. +39 02 6222 1 - PEC: mironvab@pec.edison.it	
Oggetto: ADEGUAMENTO TECNICO ELETTRODOTTO AEREO LINEA AT 150 KV ESISTENTE "VILLA SANTA MARIA - ROCCAVIVARA" AI SENSI DELL'ART.6 COMMA 9 D.LGS 152/2006	
V.P. - VERIFICA PRELIMINARE	
PLANIMETRIA CATASTALE con fascia API	
 LINEA AT 150 KV "VILLA SANTA MARIA - ROCCAVIVARA" ESISTENTE	Il Progettista ANTONIO SCUTTI
 STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA S.p.A. - ANTONIO SCUTTI Via... 10000...	SCALA DATA 02/07/2021
00 02/07/2021 V.P. - VERIFICA PRELIMINARE 04 16/04/2021 PROGETTO DEFINITIVO 00 26/11/2020 PROGETTO DEFINITIVO	TAVOLA 4a ELABORATO 3-16
Rev. Data Note QUESTO DOCUMENTO E' DI PROPRIETA' DELL'ING. ANTONIO SCUTTI CHE NE VIETA, A TERMINI DI LEGGE, LA RIPRODUZIONE SENZA ESPLICITA AUTORIZZAZIONE	Rif. Documento AS_G_D_E2L_21

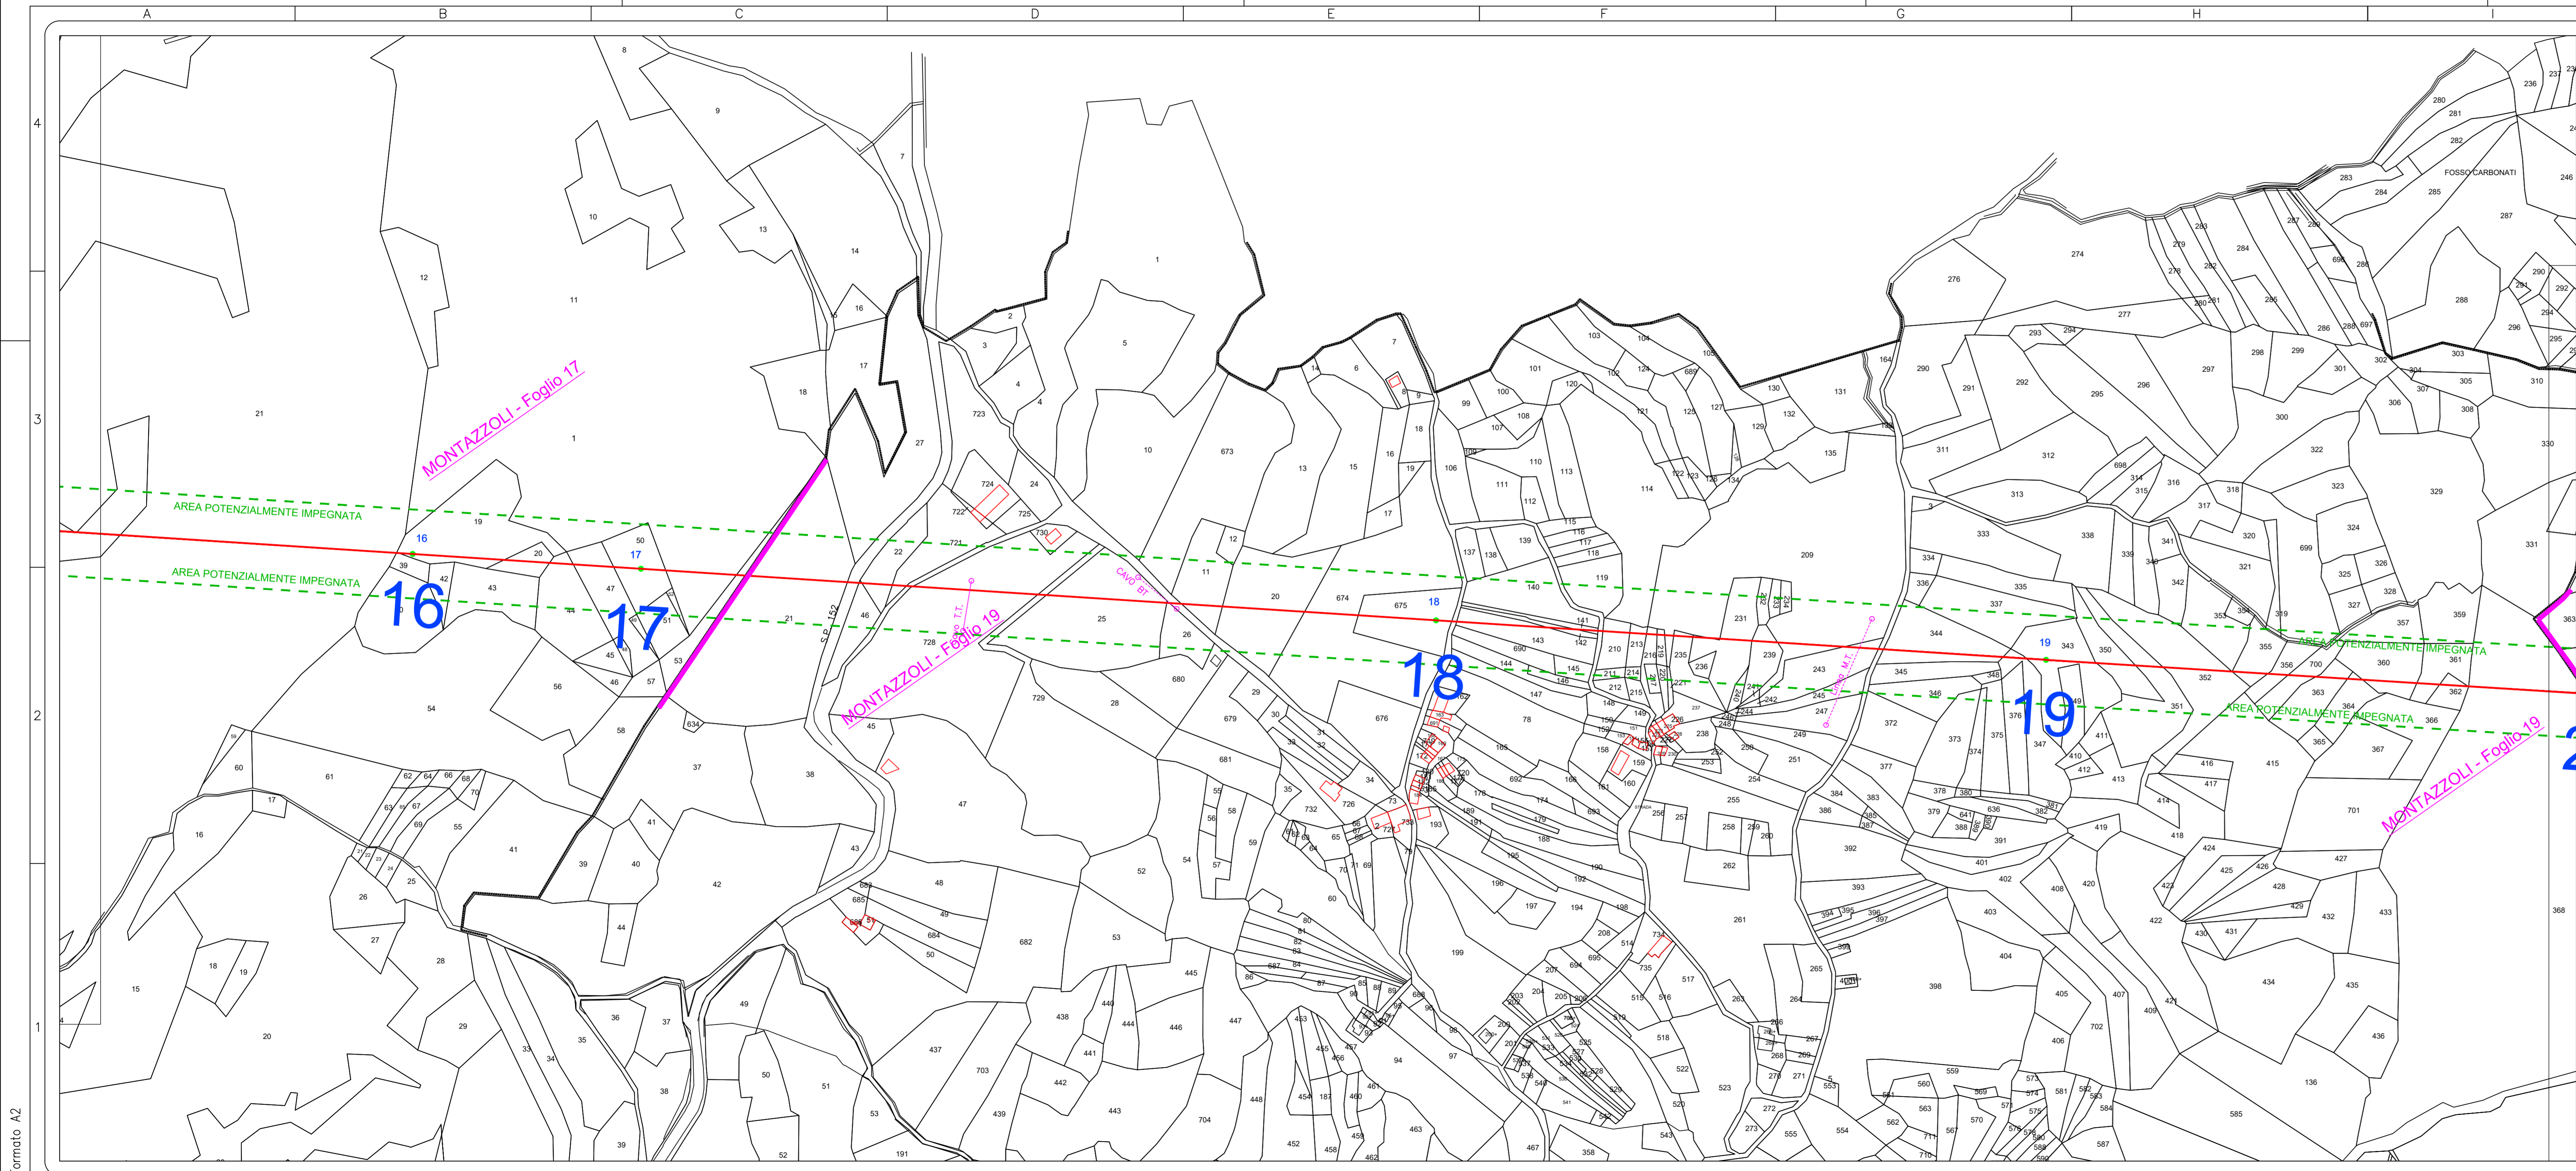


PLANIMETRIA CATASTALE - SCALA 1:2000




LEGENDA	
	AREA POTENZIALMENTE IMPEGNATA 30+30 mt
	LINEA ELETTRICA AT
	AREA POTENZIALMENTE IMPEGNATA 30+30 mt
	TRALICCIO E NUMERO
	LIMITI FOGLI E COMUNI

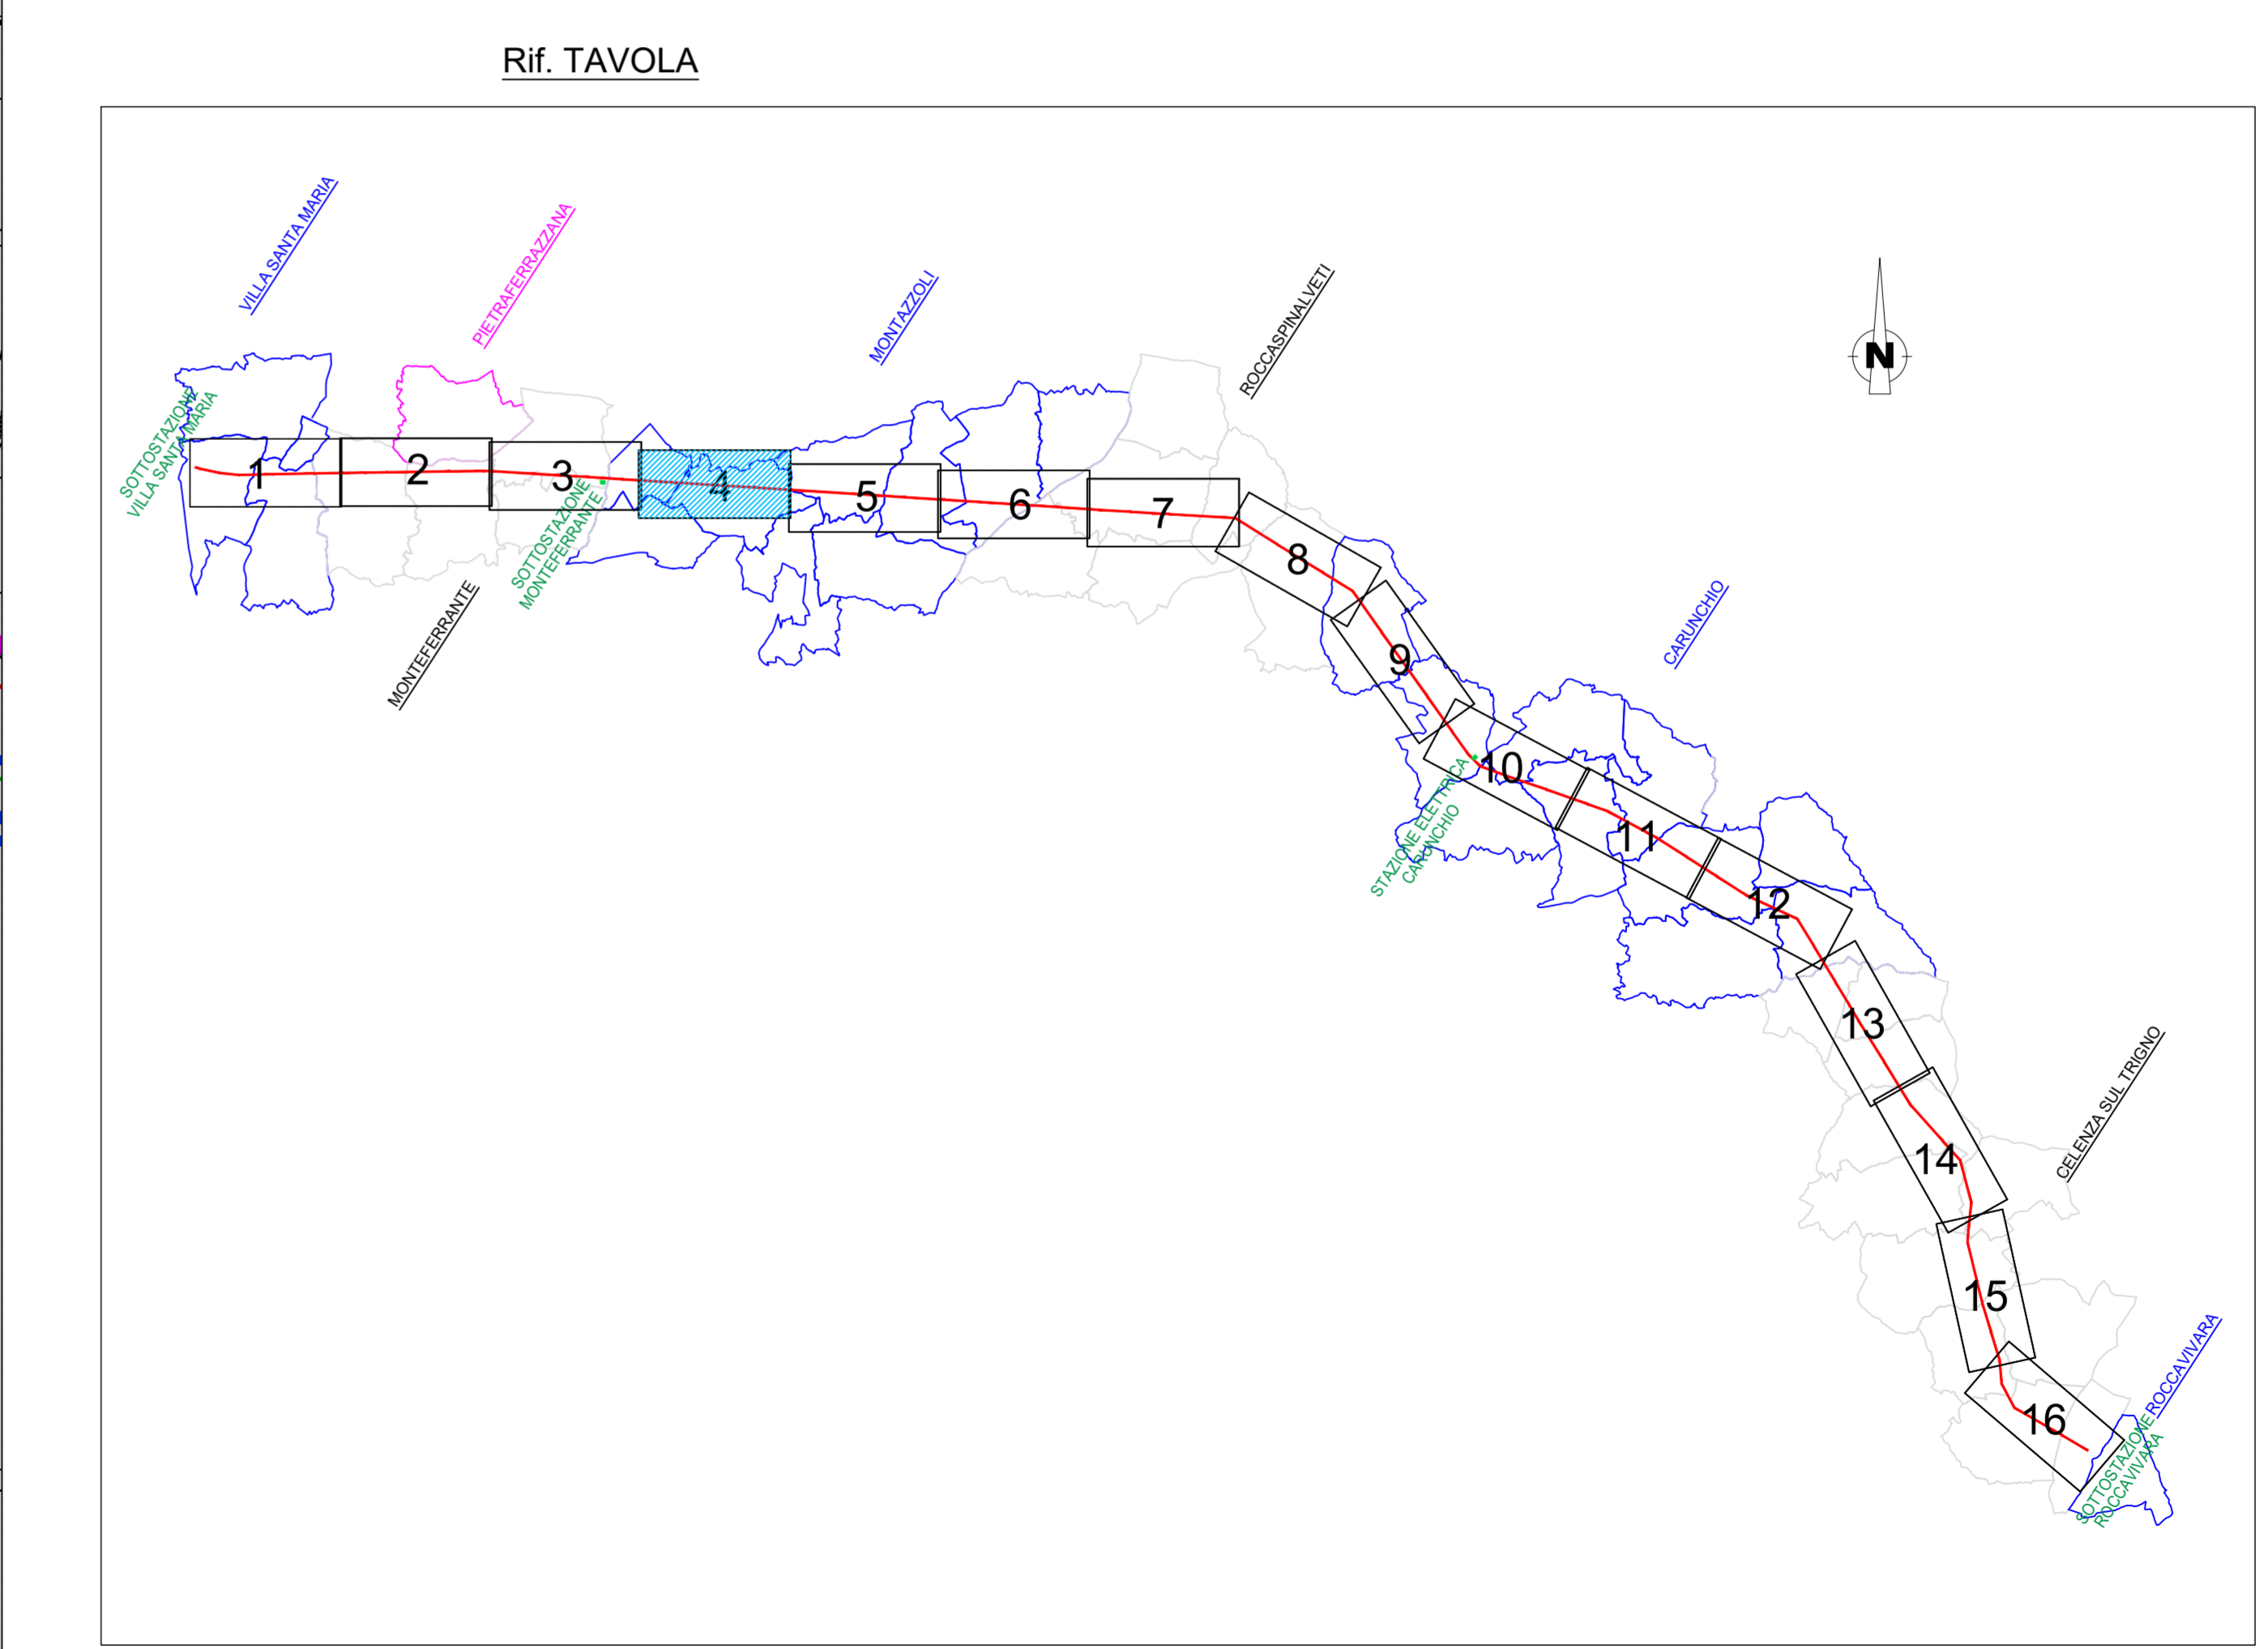

REGIONE ABRUZZO	
Comune di VILLA SANTA MARIA (Prov. di Chieti) Comune di CARUNCHIO (Prov. di Chieti) Comune di MONTEFERRANTE (Prov. di Chieti) Comune di CELENZA SUL TRIGNO (Prov. di Chieti) Comune di MONTAZZOLI (Prov. di Chieti) Comune di ROCCASPINALVETI (Prov. di Chieti) Comune di ROCCAVIVARA (Prov. di Chieti)	Edizione: 2012 Edizione: 2012 Edizione: 2012 Edizione: 2012 Edizione: 2012 Edizione: 2012
COMMITTENTE: Edison Rinnovabili Spa Sede Legale: Foro Buonaparte, 31 - 20121 MILANO Tel. +39 02 6222 1 - PEC: rinnovabili@pec.edison.it	
Es: c2i energie speciali Srl	
Oggetto: ADEGUAMENTO TECNICO ELETTRODOTTO AEREO LINEA AT 150 KV "VILLA SANTA MARIA - ROCCAVIVARA" AI SENSI DELL'ART.6 COMMA 9 D.LGS 152/2006	
V.P. - VERIFICA PRELIMINARE	
PLANIMETRIA CATASTALE con fascia API	
Terna LINEA AT 150 KV "VILLA SANTA MARIA - ROCCAVIVARA" ESISTENTE	
Il Progettista ANTONIO SCUTTI PERITTO (Ch)	
STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA S.p.A. - ANTONIO SCUTTI Via S. Maria, 10 - 66010 Rocca di Cambio (Ch) Tel. +39 0872 400000 - Fax +39 0872 400001 Email: info@stt.it	SCALA DATA 02/07/2021
TAVOLA 4a ELABORATO 4-16	
00 02/07/2021 V.P. - VERIFICA PRELIMINARE 04 16/04/2021 PROGETTO DEFINITIVO 00 26/11/2020 PROGETTO DEFINITIVO	AS_G_D_E2L_21 Rif. Documento
QUESTO DOCUMENTO E' DI PROPRIETA' DELL'ING. ANTONIO SCUTTI CHE NE VIETA, A TERMINI DI LEGGE, LA RIPRODUZIONE SENZA ESPLICITA AUTORIZZAZIONE	

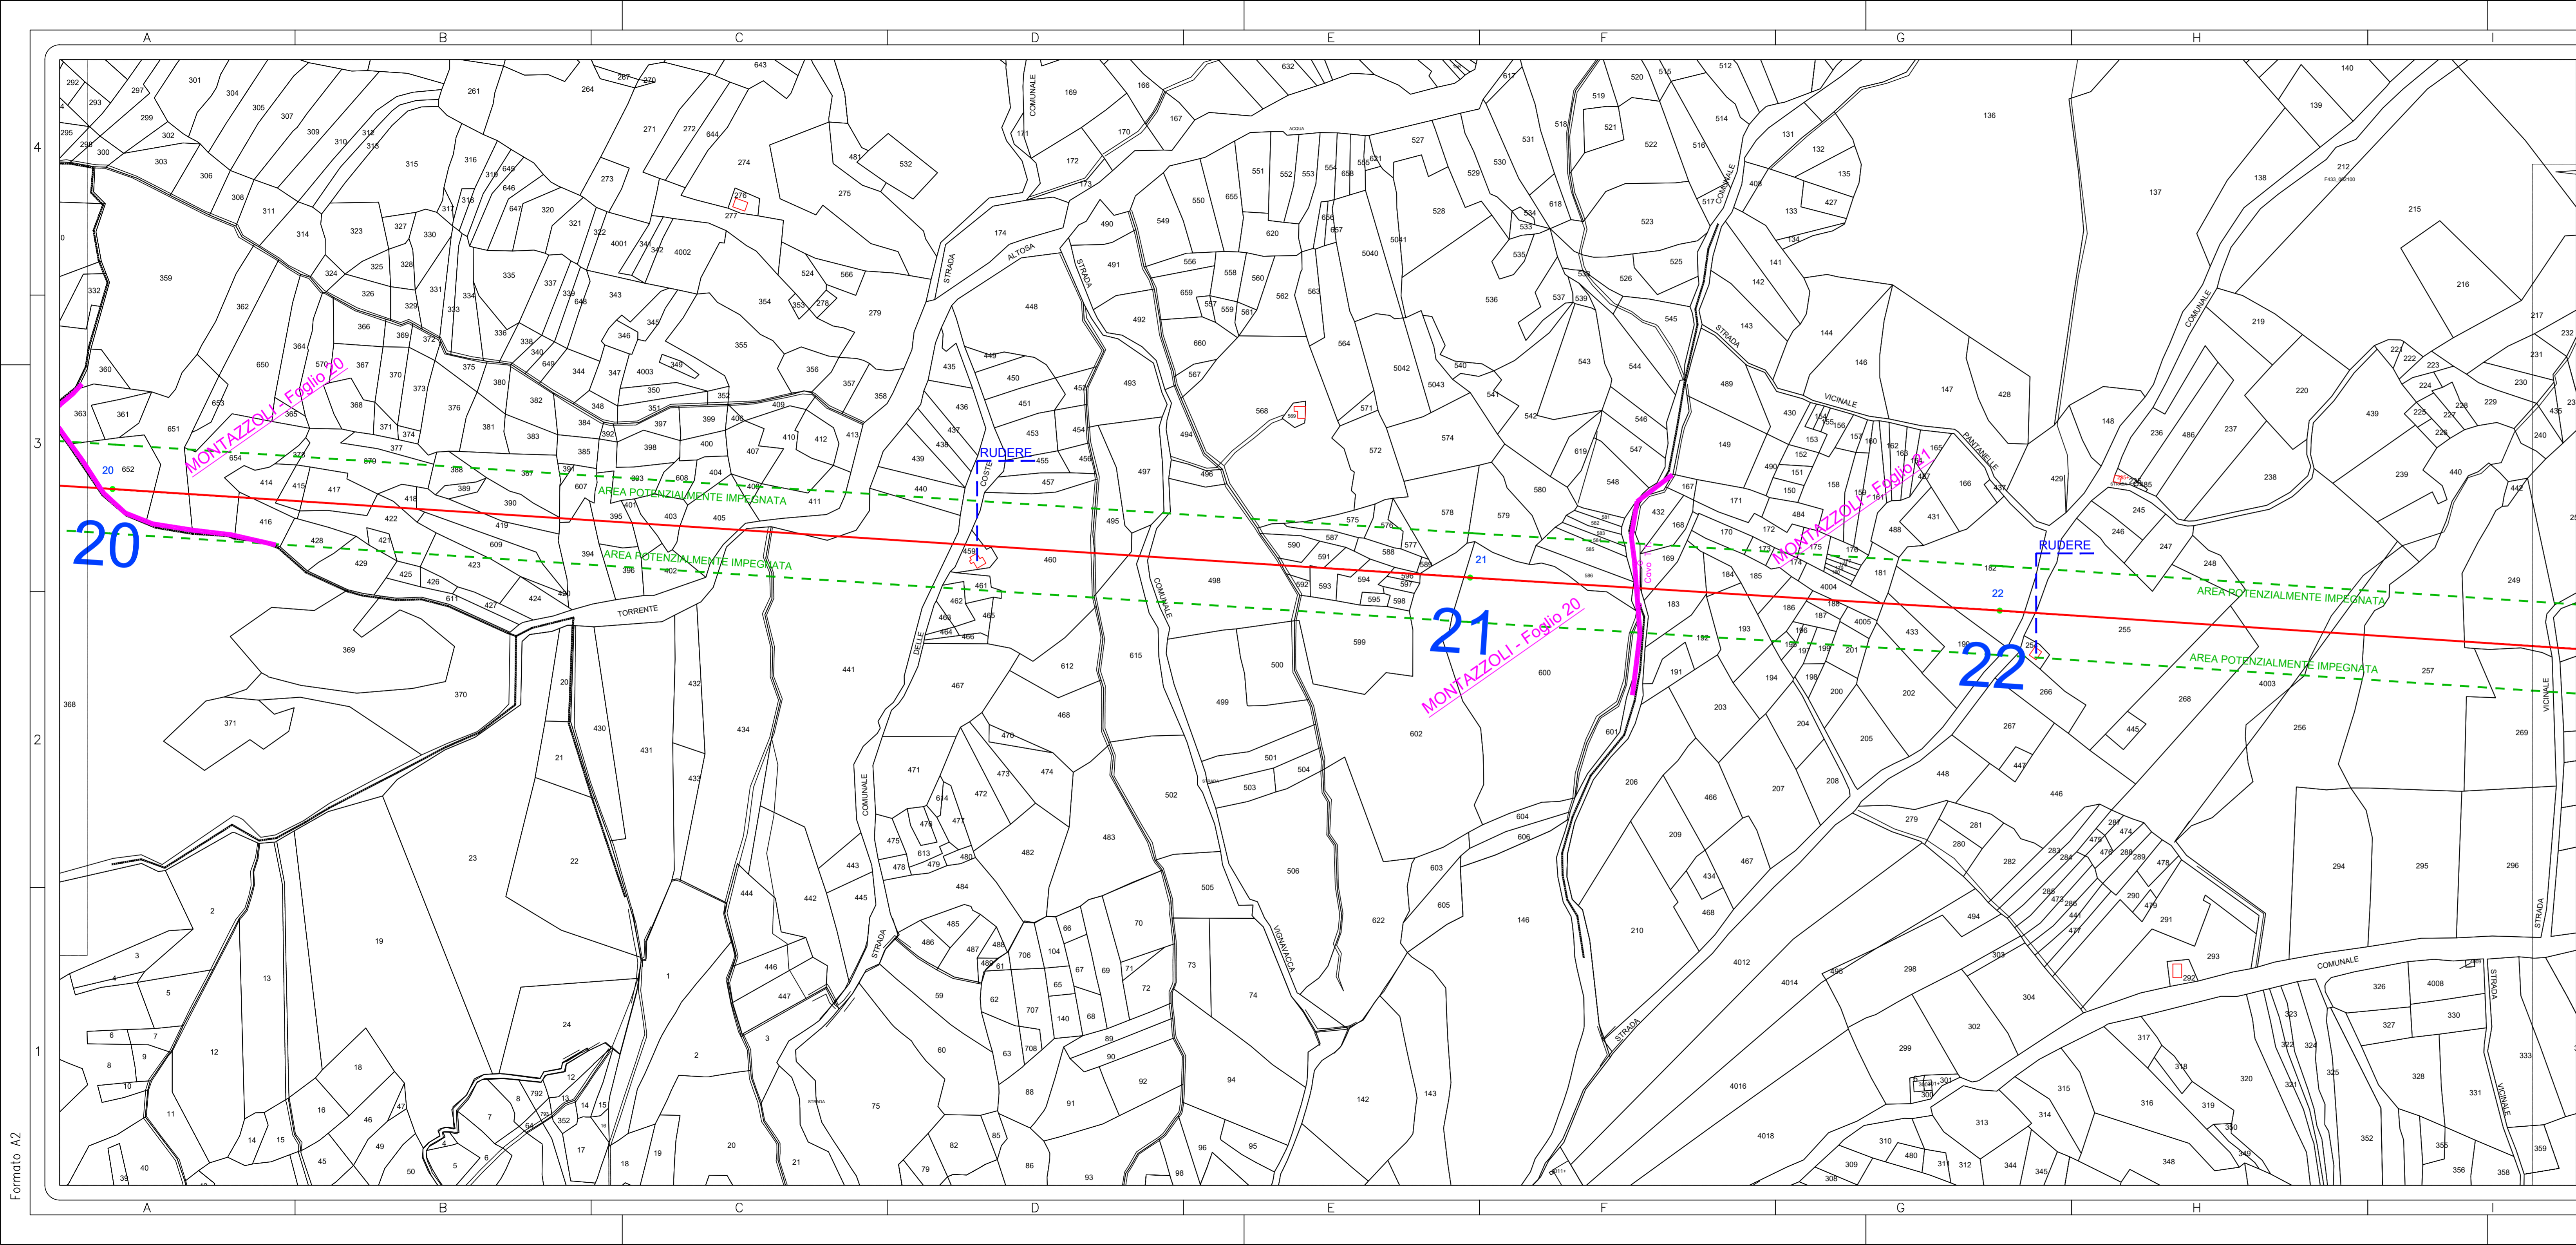


PLANIMETRIA CATASTALE - SCALA 1:2000

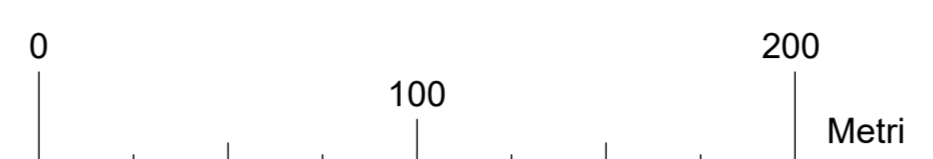

	AREA POTENZIALMENTE IMPEGNATA 30+30 mt
	LINEA ELETTRICA AT
	AREA POTENZIALMENTE IMPEGNATA 30+30 mt
	TRALICCIO E NUMERO
	LIMITI FOGLI E COMUNI

Rif. TAVOLA

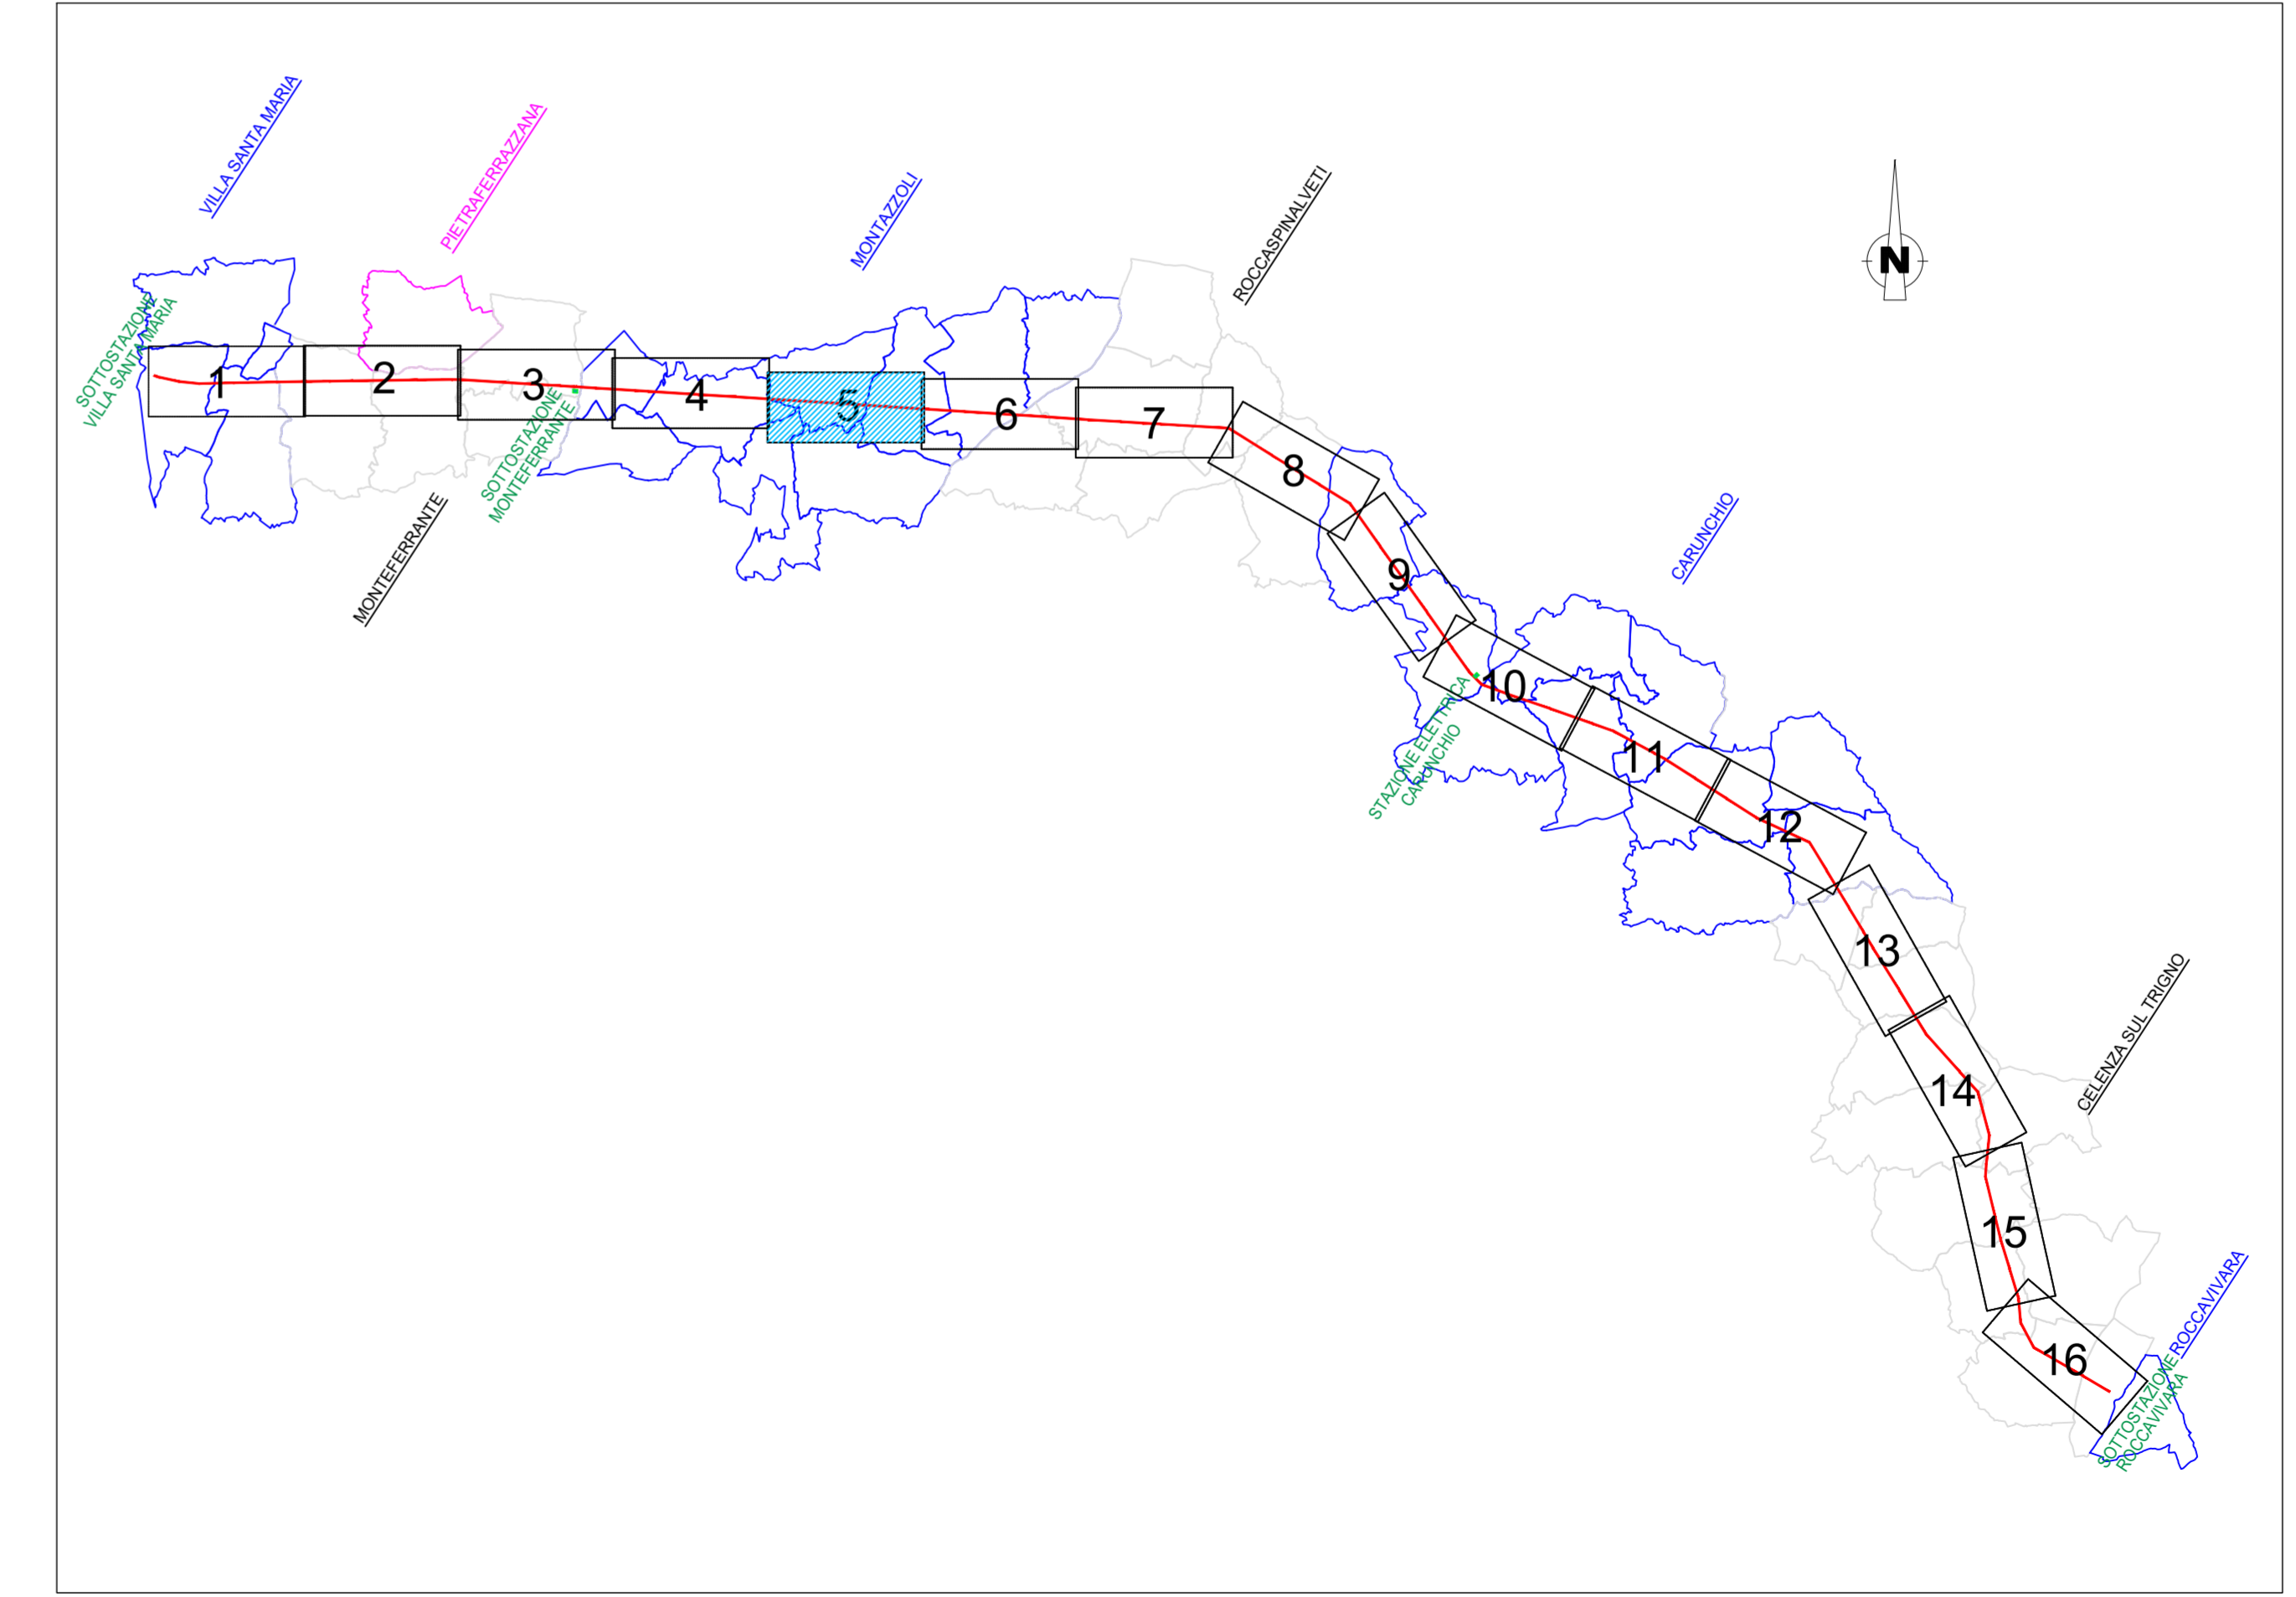

REGIONE ABRUZZO

<small>Comune di VILLA SANTA MARIA (Prov. di Chieti) Comune di CARUNCHIO (Prov. di Chieti)</small>	<small>Comune di MONTEFERRANTE (Prov. di Chieti) Comune di CELENZA SUL TRIGNO (Prov. di Chieti)</small>	<small>Comune di MONTAZZOLI (Prov. di Chieti) Comune di ROCCASPINALVETI (Prov. di Chieti)</small>	<small>Comune di ROCCAVIVARA (Prov. di Chieti)</small>
--	---	---	--

COMMITTENTE: Edison Rinnovabili Spa
Sede Legale: Foro Buonaparte, 31 - 20121 MILANO
Tel. +39 02 6222 1 - PEC: mrovahil@pec.edison.it


Oggetto:
ADEGUAMENTO TECNICO ELETTRODOTTO AEREO
LINEA AT 150 KV "VILLA SANTA MARIA – ROCCAVIVARA"
AI SENSI DELL'ART.6 COMMA 9 D.LGS 152/2006

V.P. - VERIFICA PRELIMINARE


PLANIMETRIA CATASTALE con fascia API

Terna LINEA AT 150 KV "VILLA SANTA MARIA ROCCAVIVARA" ESISTENTE	<small>STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA ANTONIO SCUTTI Via... Tel. +39 02 6222 1 - PEC: mrovahil@pec.edison.it</small>
SCALA	TAVOLA
DATA	4a
02/07/2021	ELABORATO 5-16
00 02/07/2021 V.P. - VERIFICA PRELIMINARE	Rif. Documento AS_G_D_E2L_21
04 16/04/2021 PROGETTO DEFINITIVO	
00 26/11/2020 PROGETTO DEFINITIVO	
Rev. Data Note	


QUESTO DOCUMENTO E' DI PROPRIETA' DELL'ING. ANTONIO SCUTTI CHE NE VIETA, A TERMINI DI LEGGE, LA RIPRODUZIONE SENZA ESPLICITA AUTORIZZAZIONE

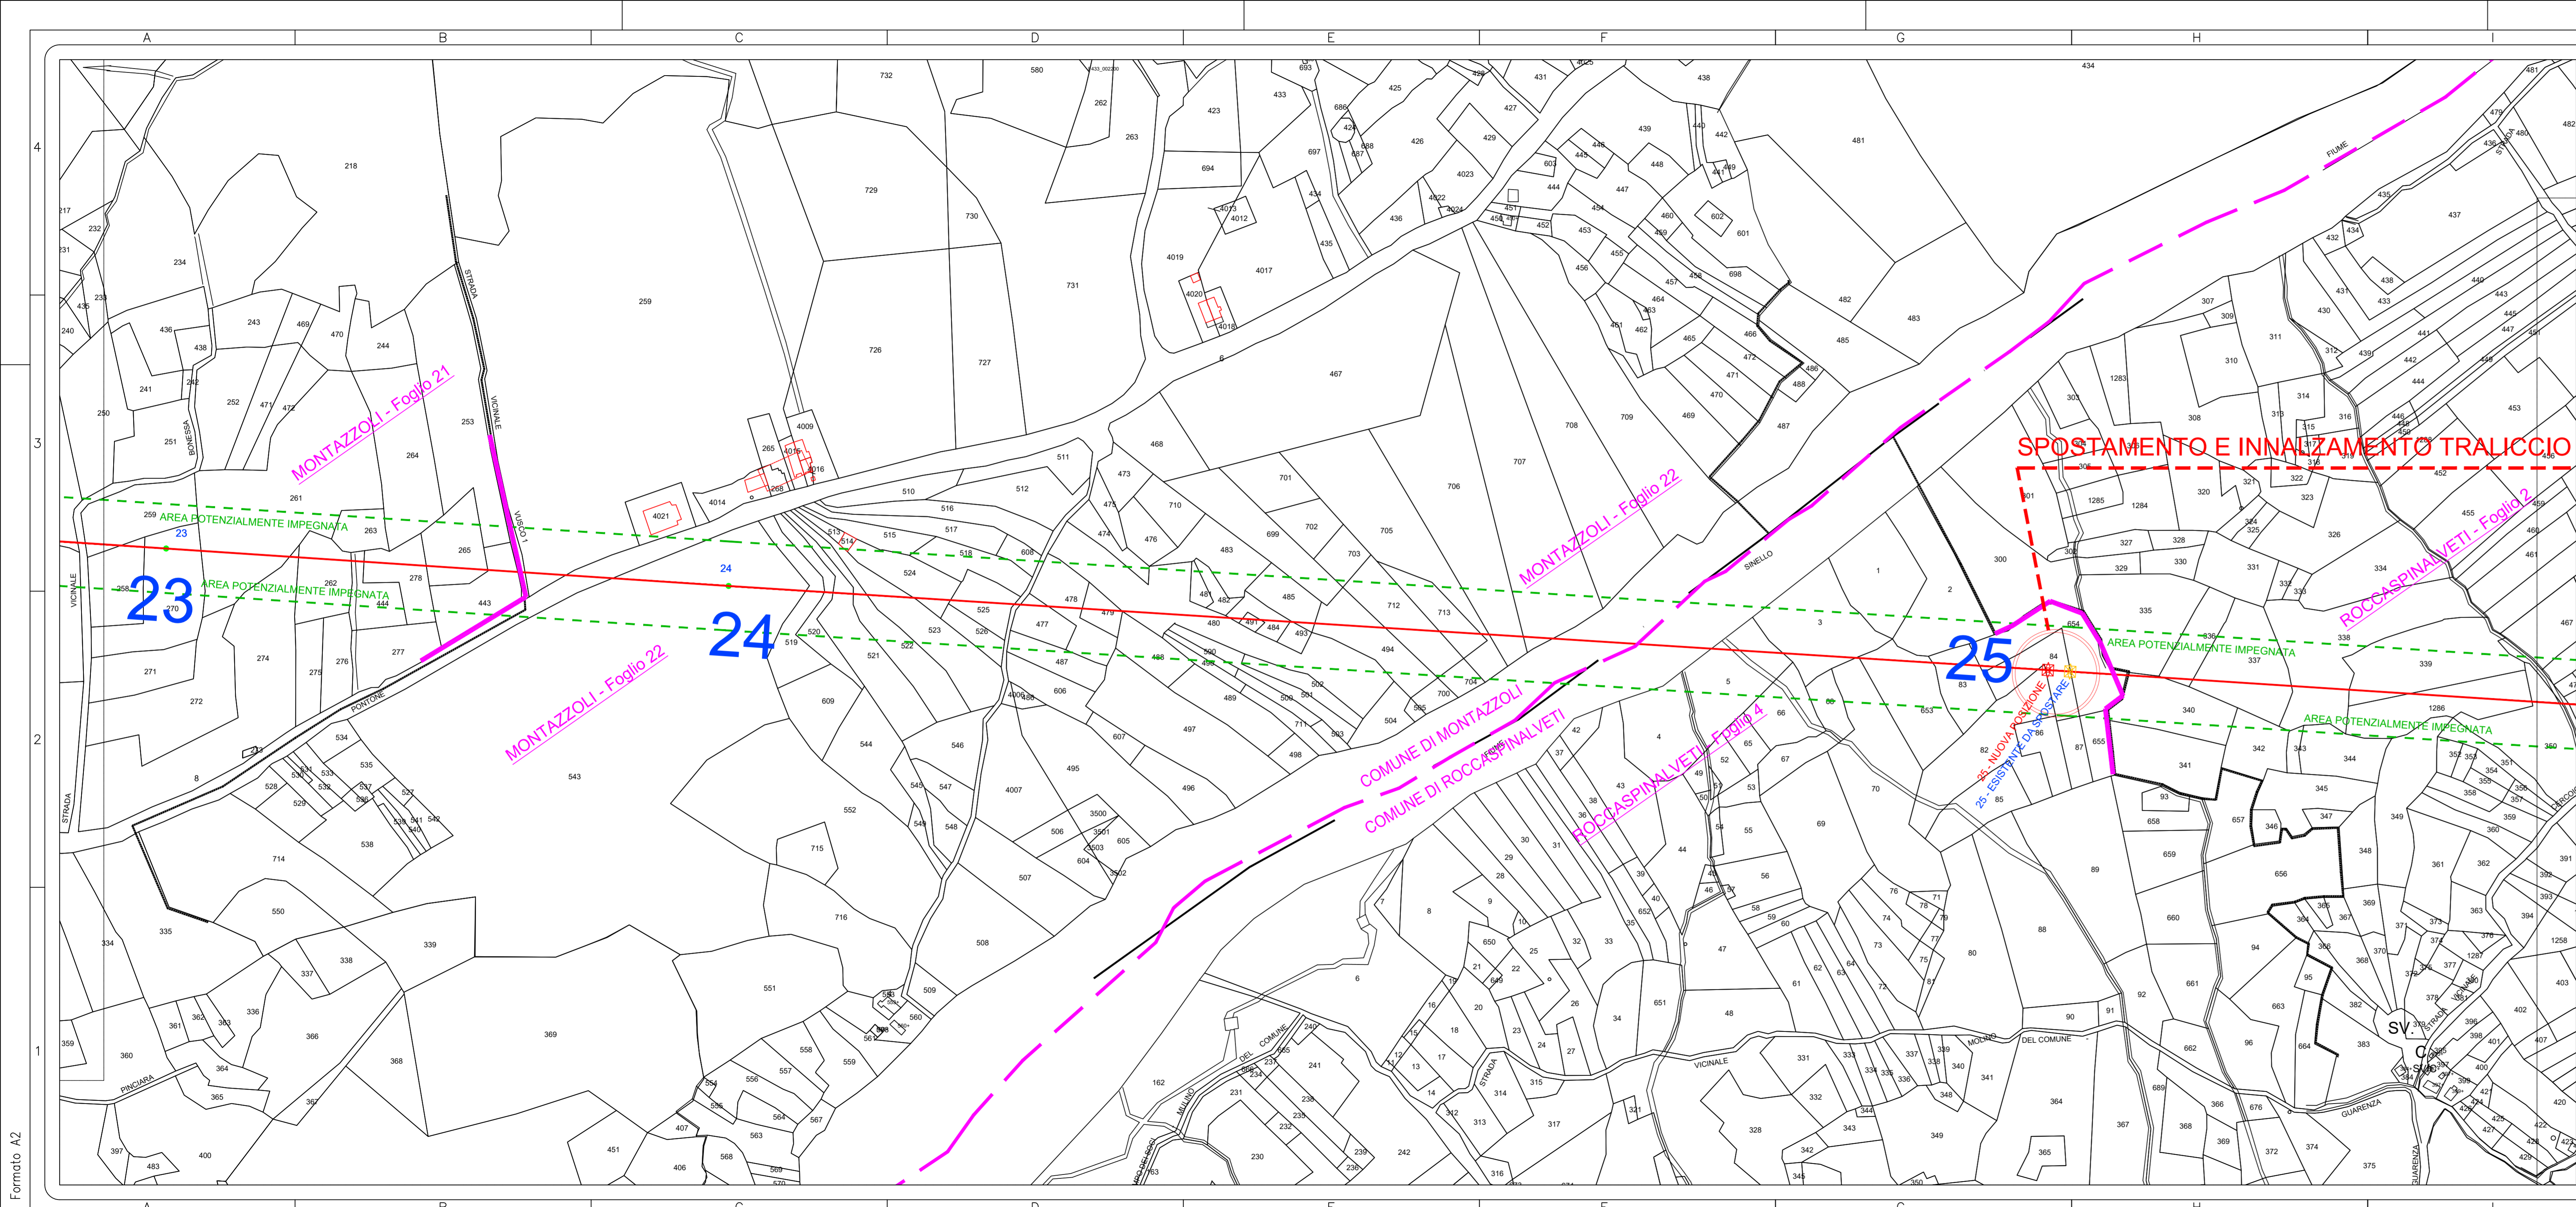

PLANIMETRIA CATASTALE - SCALA 1:2000

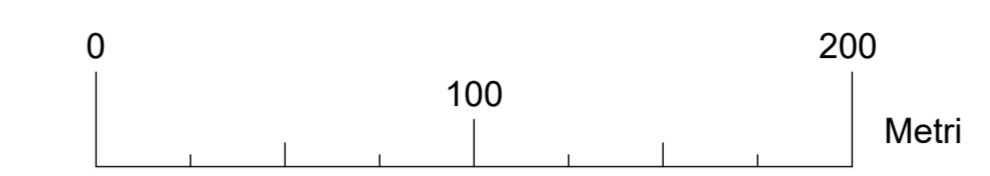


LEGENDA	
	AREA POTENZIALMENTE IMPEGNATA 30+30 mt
	LINEA ELETTRICA AT
	AREA POTENZIALMENTE IMPEGNATA 30+30 mt
	TRALICCIO E NUMERO
	LIMITI FOGLI E COMUNI

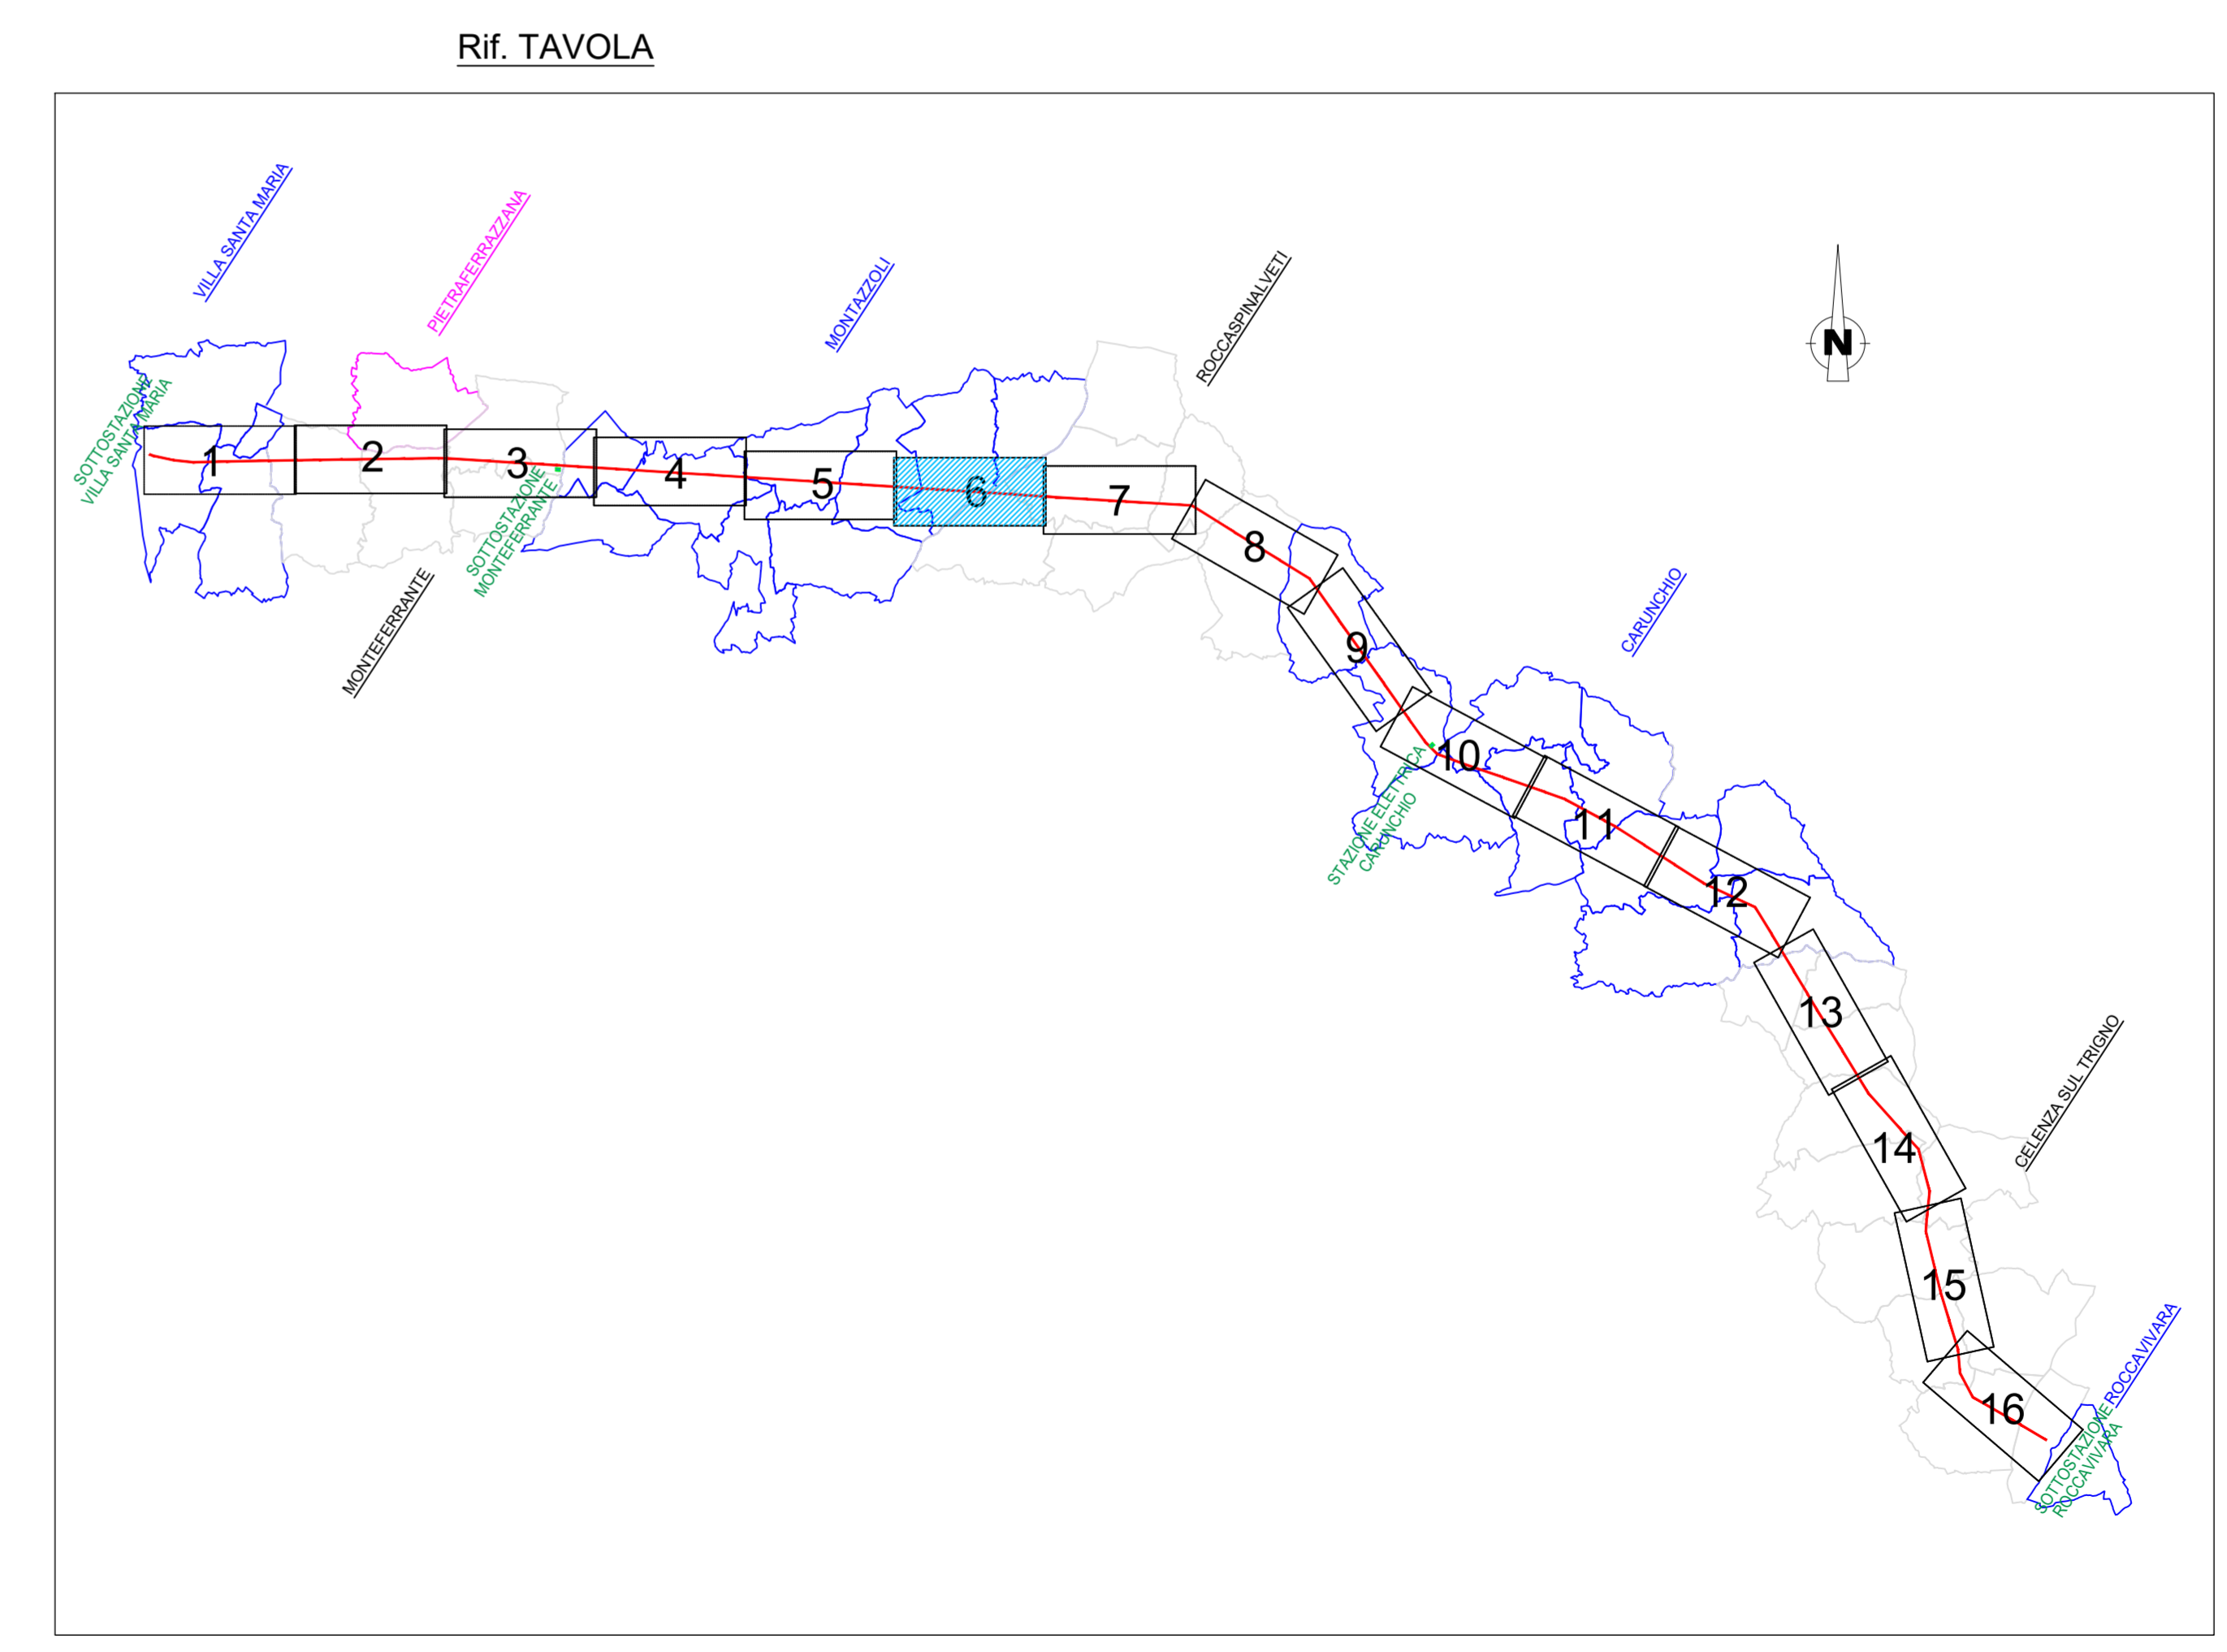


REGIONE ABRUZZO	
Comune di VILLA SANTA MARIA (Prov. di Chieti) Comune di MONTERRANTE (Prov. di Chieti) Comune di CARUNCHIO (Prov. di Chieti)	Comune di MONTAZZOLI (Prov. di Chieti) Comune di CELENZA SUL TRIGNO (Prov. di Chieti) Comune di ROCCASPINALVETI (Prov. di Chieti)
COMUNE DI MONTAZZOLI COMUNE DI ROCCASPINALVETI	
COMMITTENTE: Edison Rinnovabili Spa Sede Legale: Foro Buonaparte, 31 - 20121 MILANO Tel. +39 02 6222 1 - PEC: rinnovabili@pec.edison.it	
Oggetto: ADEGUAMENTO TECNICO ELETTRODOTTO AEREO LINEA AT 150 KV "VILLA SANTA MARIA - ROCCAVIVARA" AI SENSI DELL'ART.6 COMMA 9 D.LGS 152/2006	
V.P. - VERIFICA PRELIMINARE	
PLANIMETRIA CATASTALE con fascia API	
LINEA AT 150 KV "VILLA SANTA MARIA - ROCCAVIVARA" ESISTENTE	
Il Progettista ANTONIO SCUTTI	
 STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA ANTONIO SCUTTI	SCALA DATA 02/07/2021
00 02/07/2021 V.P. - VERIFICA PRELIMINARE 04 16/04/2021 PROGETTO DEFINITIVO 00 26/11/2020 PROGETTO DEFINITIVO	TAVOLA 4a 6-16 AS_G_D_E2L_21
Rev. Data Note Rif. Documento	
QUESTO DOCUMENTO E' DI PROPRIETA' DELL'ING. ANTONIO SCUTTI CHE NE VIETA, A TERMINI DI LEGGE, LA RIPRODUZIONE SENZA ESPLICITA AUTORIZZAZIONE	


Formato A2

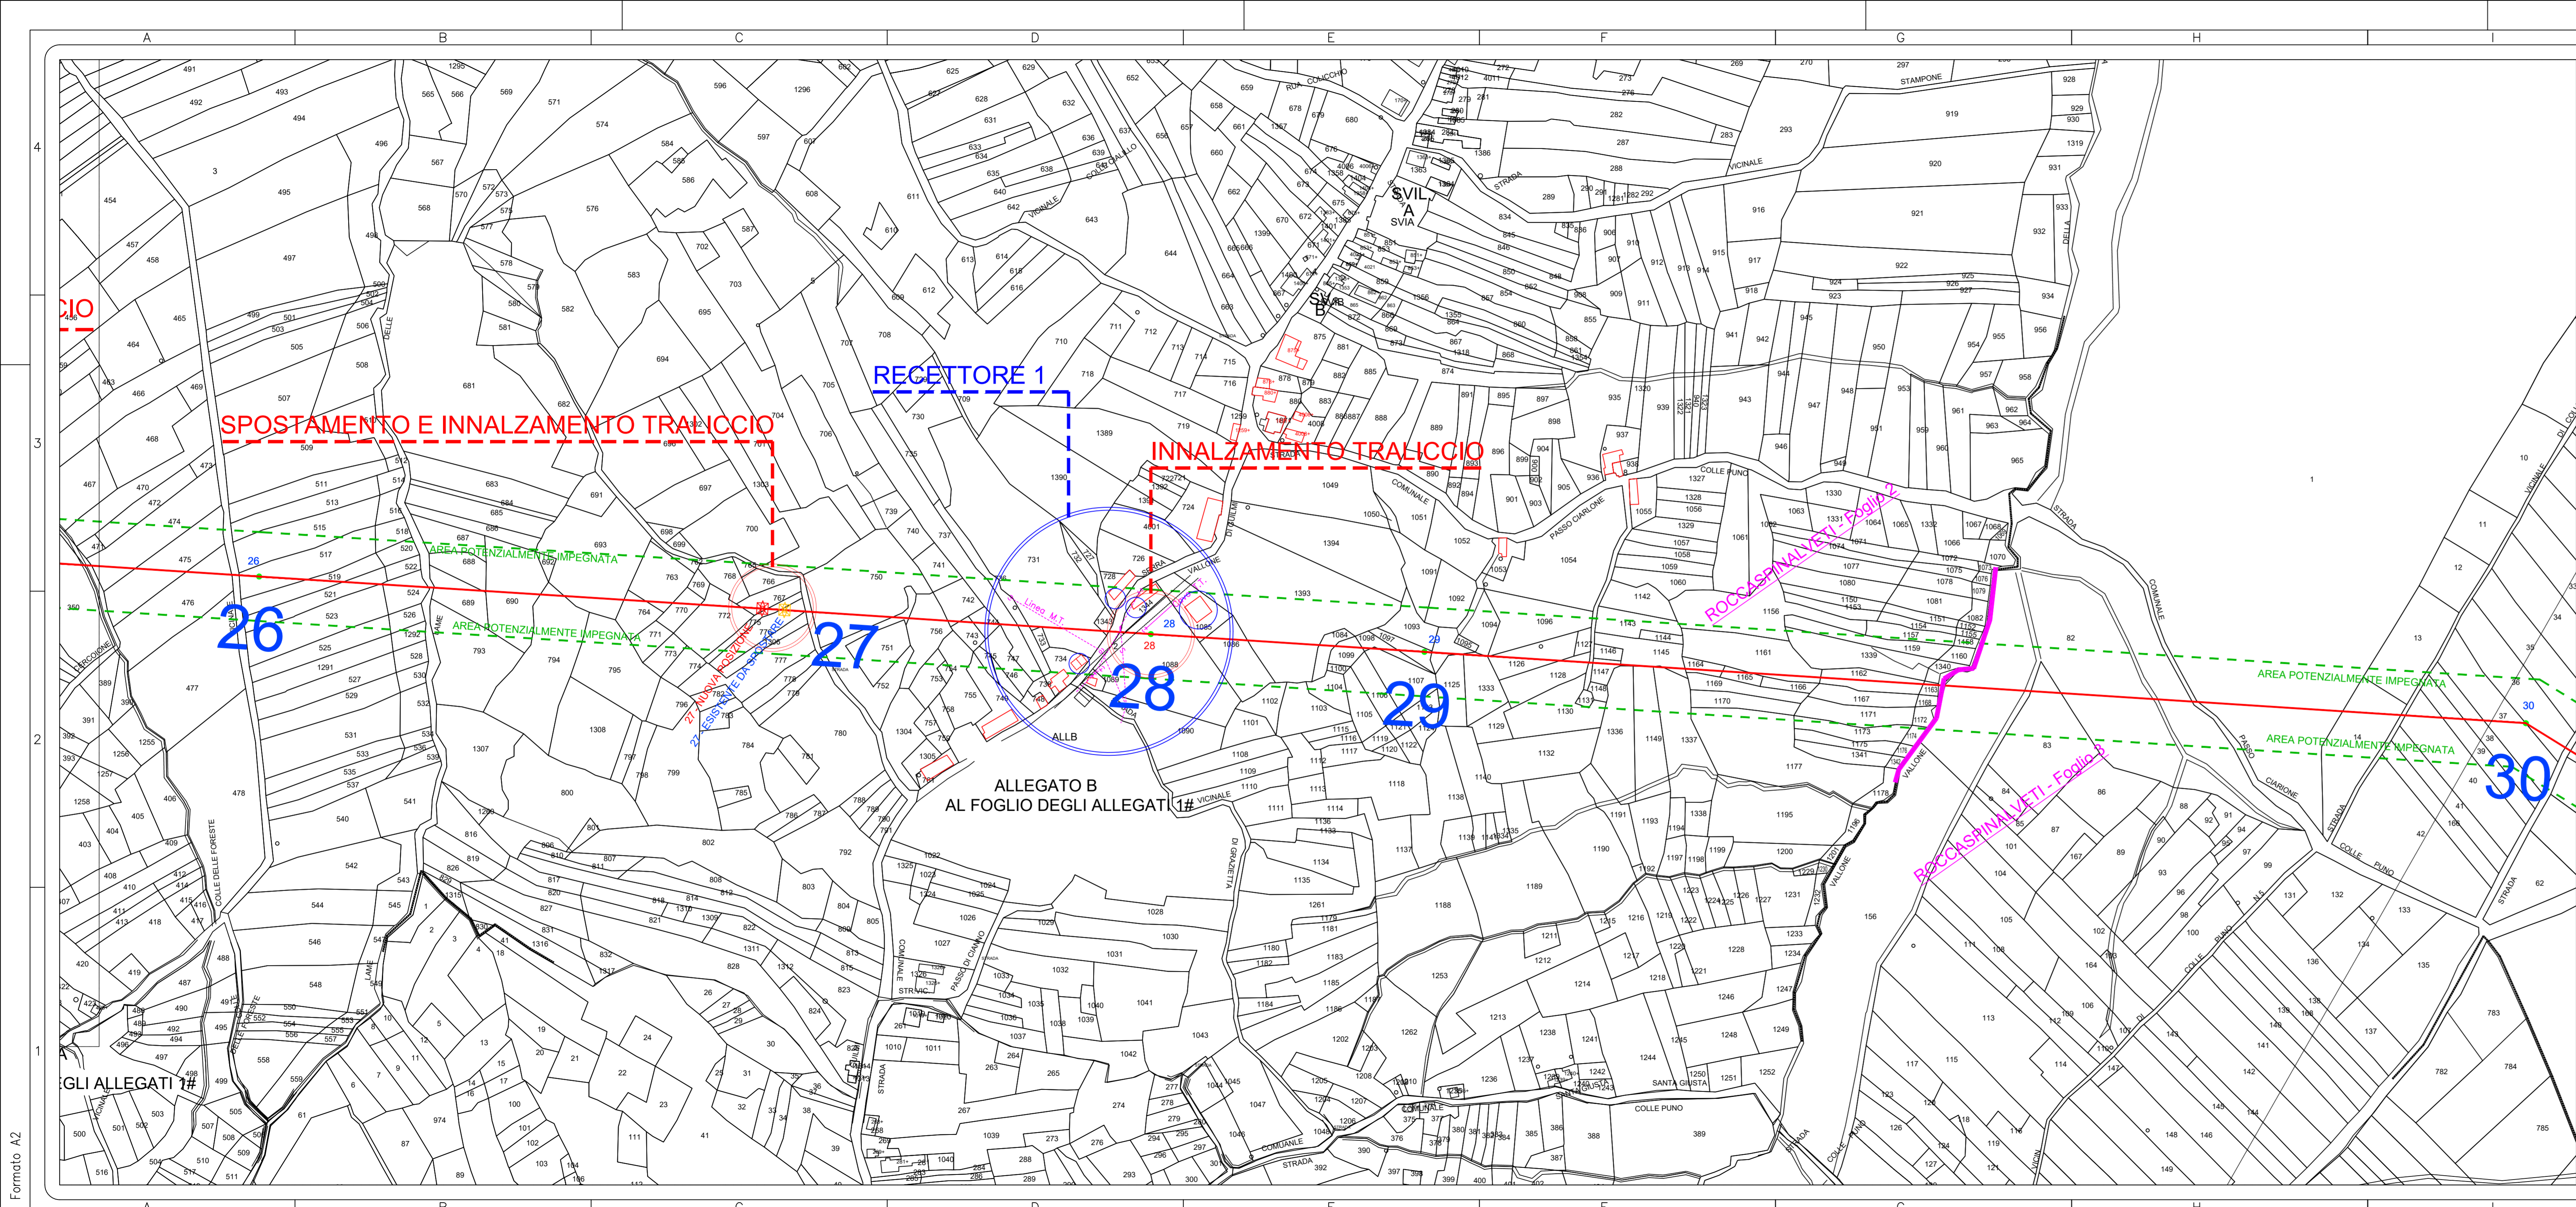

PLANIMETRIA CATASTALE - SCALA 1:2000




LEGENDA	
	AREA POTENZIALMENTE IMPEGNATA 30+30 mt
	LINEA ELETTRICA AT
	AREA POTENZIALMENTE IMPEGNATA 30+30 mt
	TRALICCIO E NUMERO
	LIMITI FOGLI E COMUNI

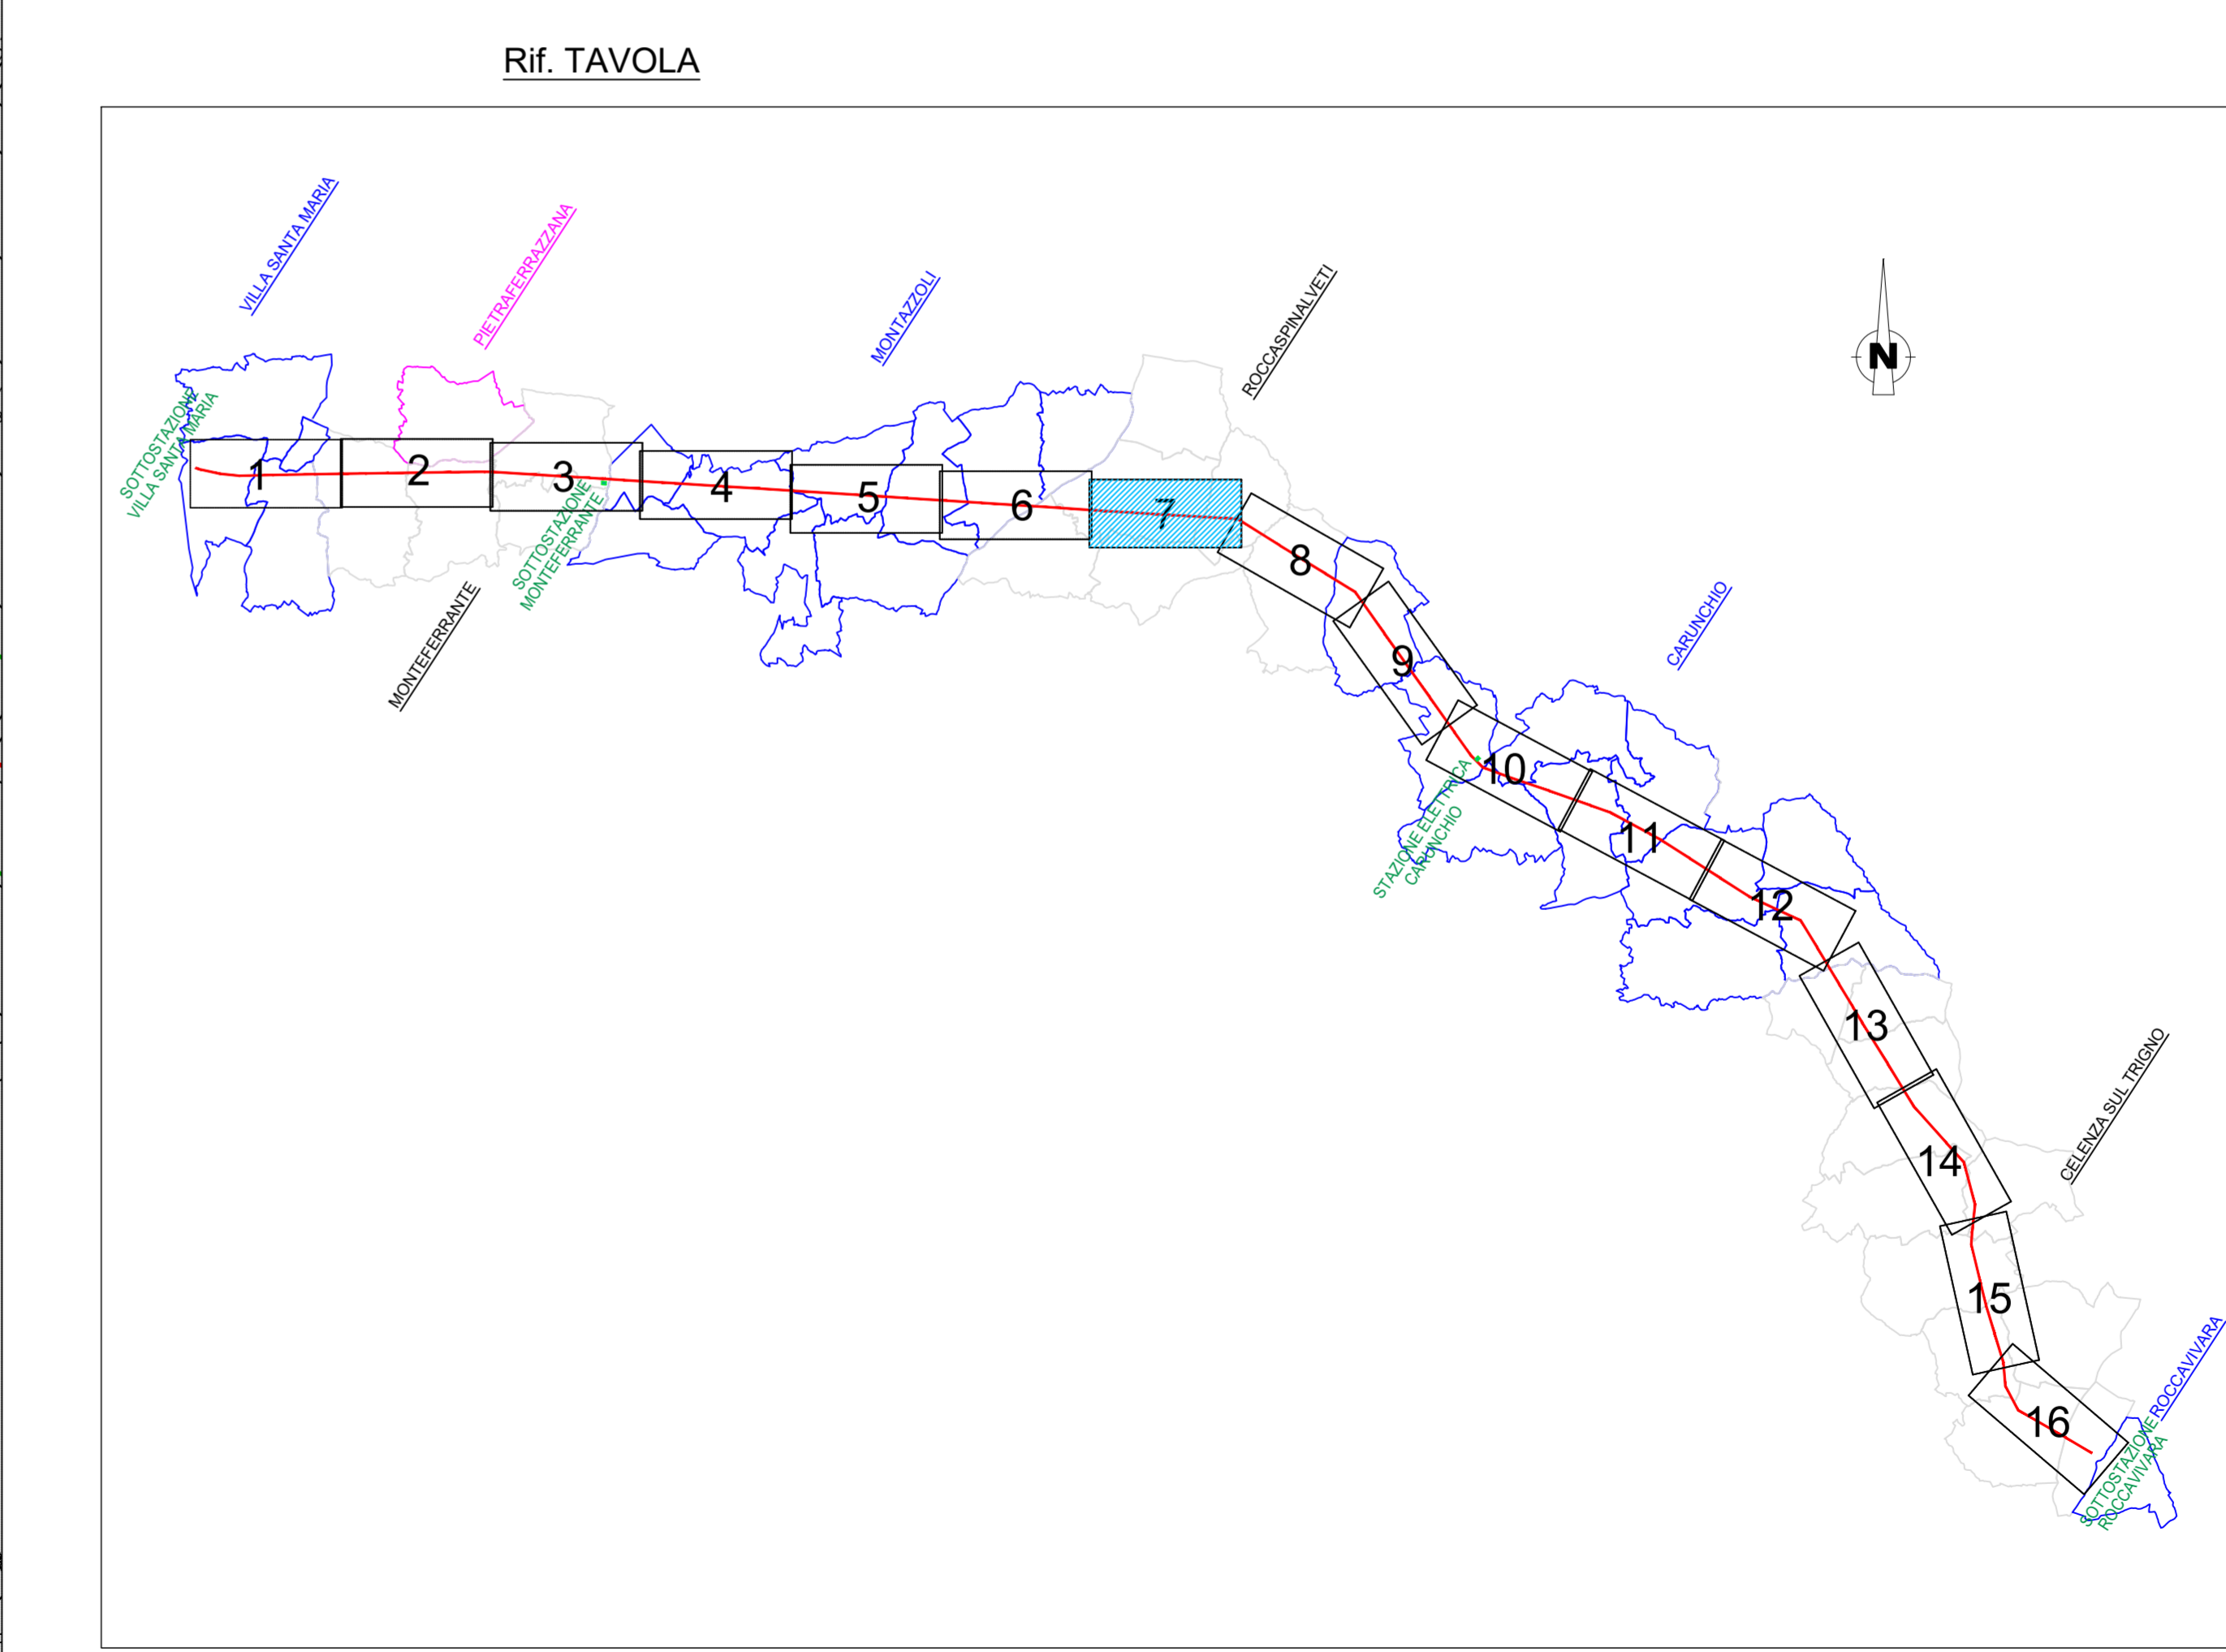


REGIONE ABRUZZO			
Comune di VILLA SANTA MARIA (Prov. di Chieti) Comune di CARUNCHIO (Prov. di Chieti)	Comune di MONTEFERRANTE (Prov. di Chieti) Comune di CELENZA SUL TRIGNO (Prov. di Chieti)	Comune di MONTAZZOLI (Prov. di Chieti) Comune di ROCCAPALMETI (Prov. di Chieti)	Comune di ROCCAPALMETI (Prov. di Chieti) Comune di ROCCAVIVARA (Prov. di Chieti)
COMMITTENTE: Edison Rinnovabili Spa Sede Legale: Foro Buonaparte, 31 - 20121 MILANO Tel. +39 02 6222 1 - PEC: rinnovabilisped.edison.it Ex: c2i energie speciali Srl			
Oggetto: ADEGUAMENTO TECNICO ELETTRODOTTO AEREO LINEA AT 150 KV "VILLA SANTA MARIA - ROCCAVIVARA" AI SENSI DELL'ART.6 COMMA 9 D.LGS 152/2006			
V.P. - VERIFICA PRELIMINARE			
PLANIMETRIA CATASTALE con fascia API			
 LINEA AT 150KV "VILLA SANTA MARIA - ROCCAVIVARA" ESISTENTE		 Il Progettista	
 STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA		SCALA DATA	TAVOLA 4a ELABORATO 7-16
00 02/07/2021 V.P. - VERIFICA PRELIMINARE 04 16/04/2021 PROGETTO DEFINITIVO 00 26/11/2020 PROGETTO DEFINITIVO		02/07/2021	AS_G_D_E2L_21
Rev. Data Note		Rif. Documento	
QUESTO DOCUMENTO E' DI PROPRIETA' DELL'ING. ANTONIO SCUTTI CHE NE VIETA, A TERMINI DI LEGGE, LA RIPRODUZIONE SENZA ESPLICITA AUTORIZZAZIONE			


Formato A2

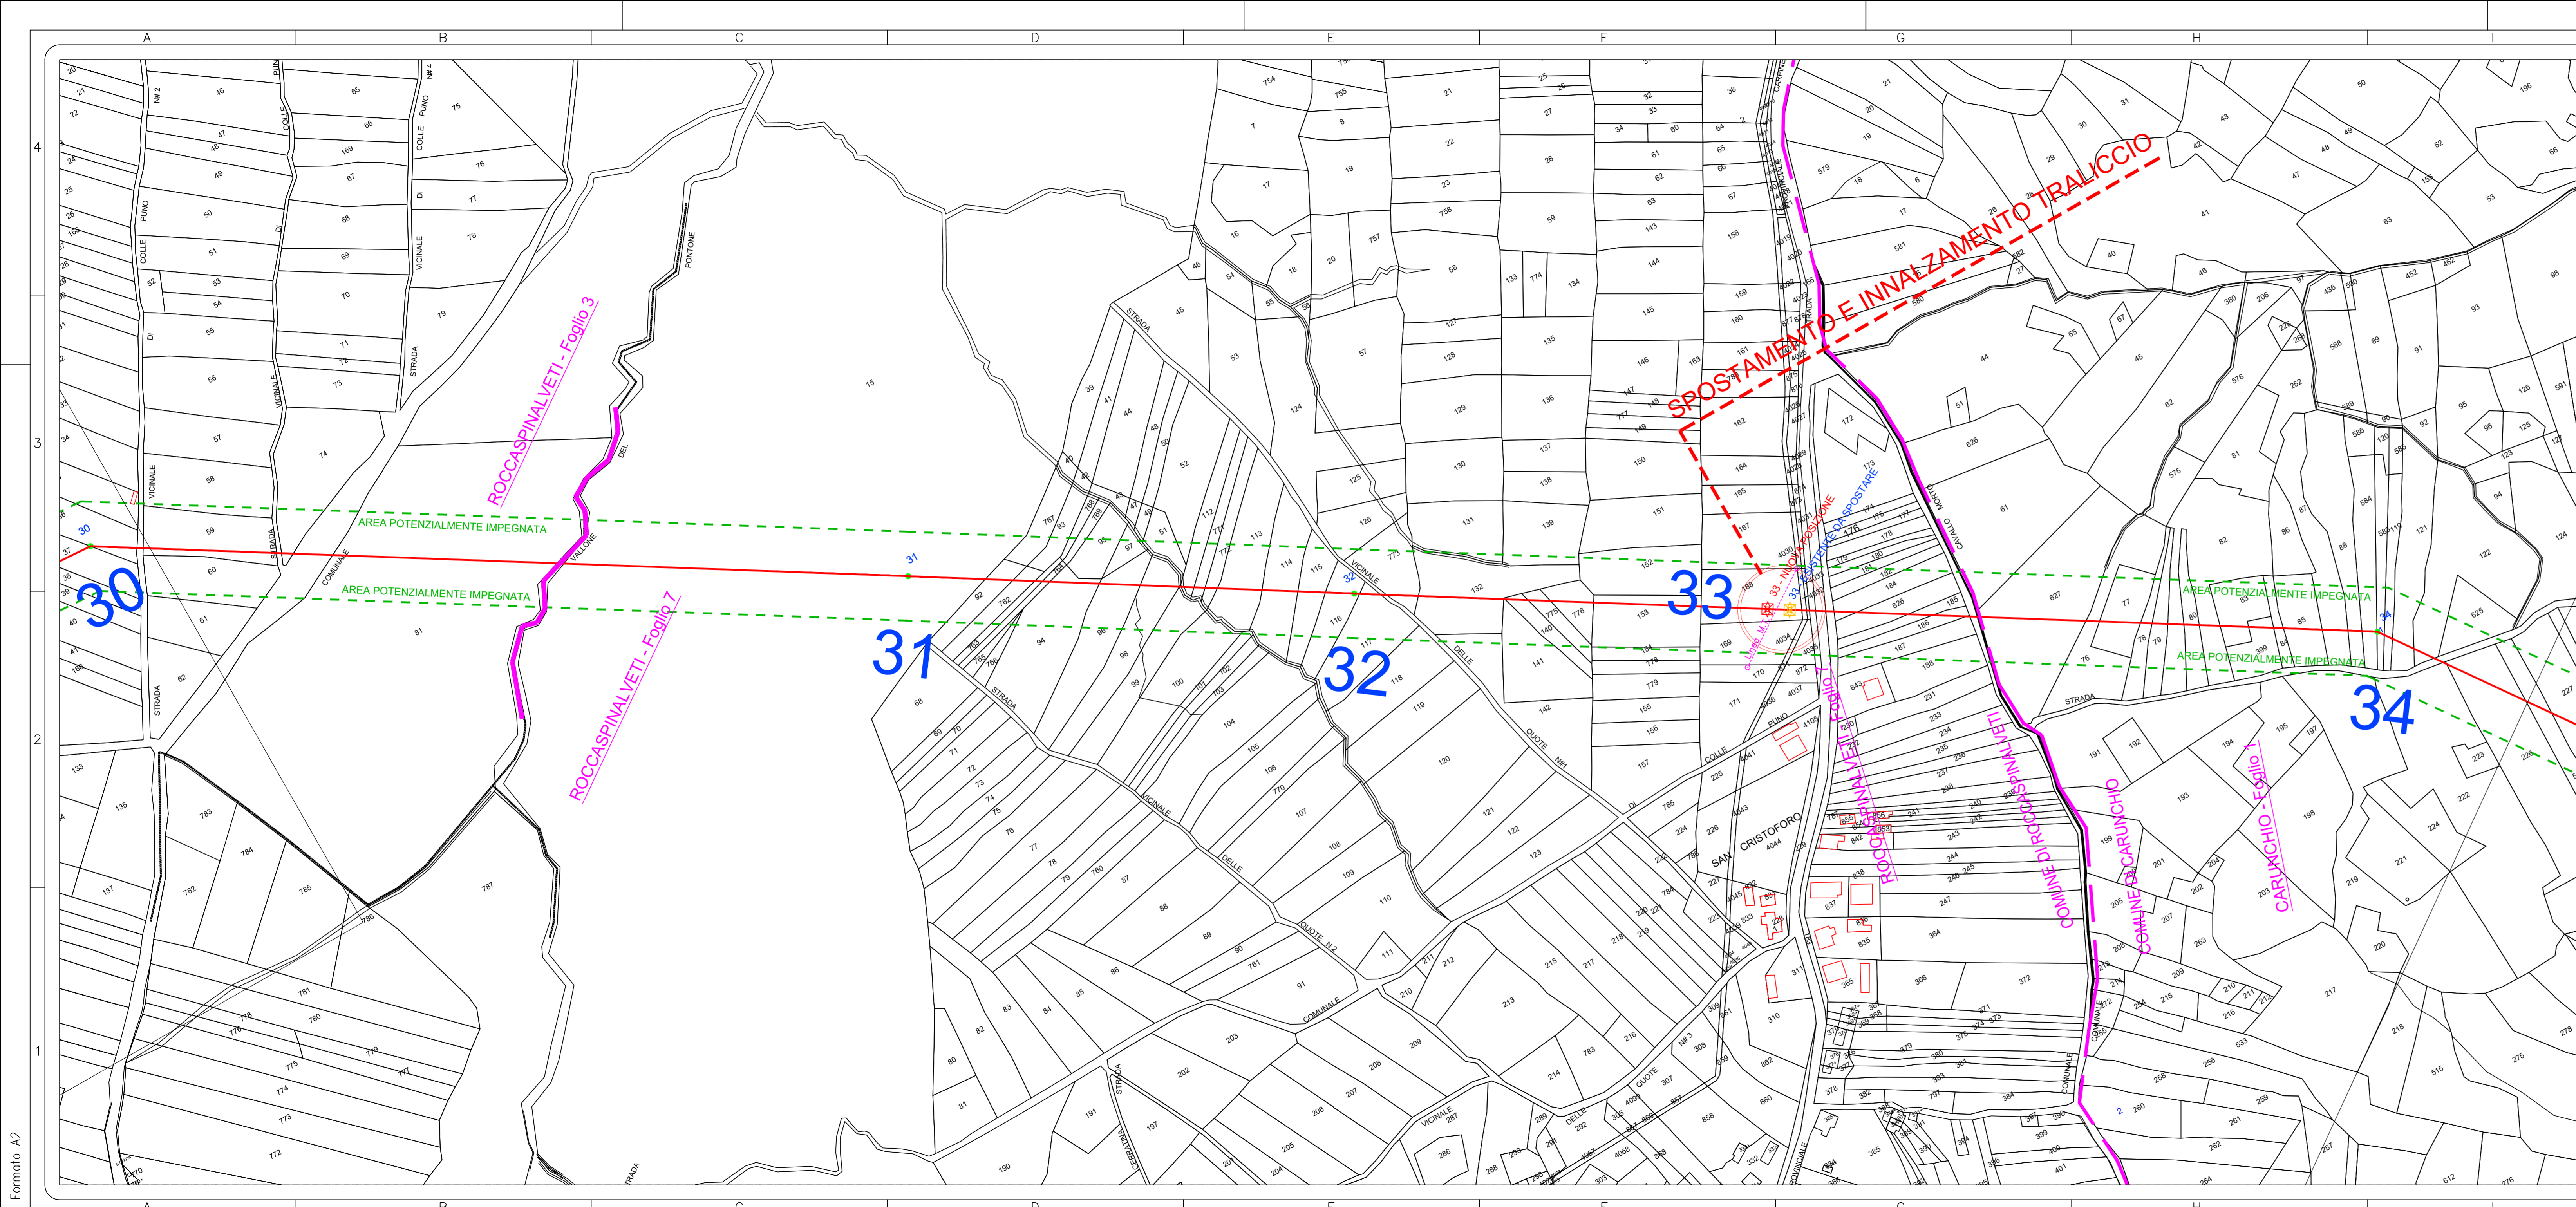

PLANIMETRIA CATASTALE - SCALA 1:2000




LEGENDA	
	AREA POTENZIALMENTE IMPEGNATA 30+30 mt
	LINEA ELETTRICA AT
	AREA POTENZIALMENTE IMPEGNATA 30+30 mt
	TRALICCIO E NUMERO
	LIMITI FOGLI E COMUNI

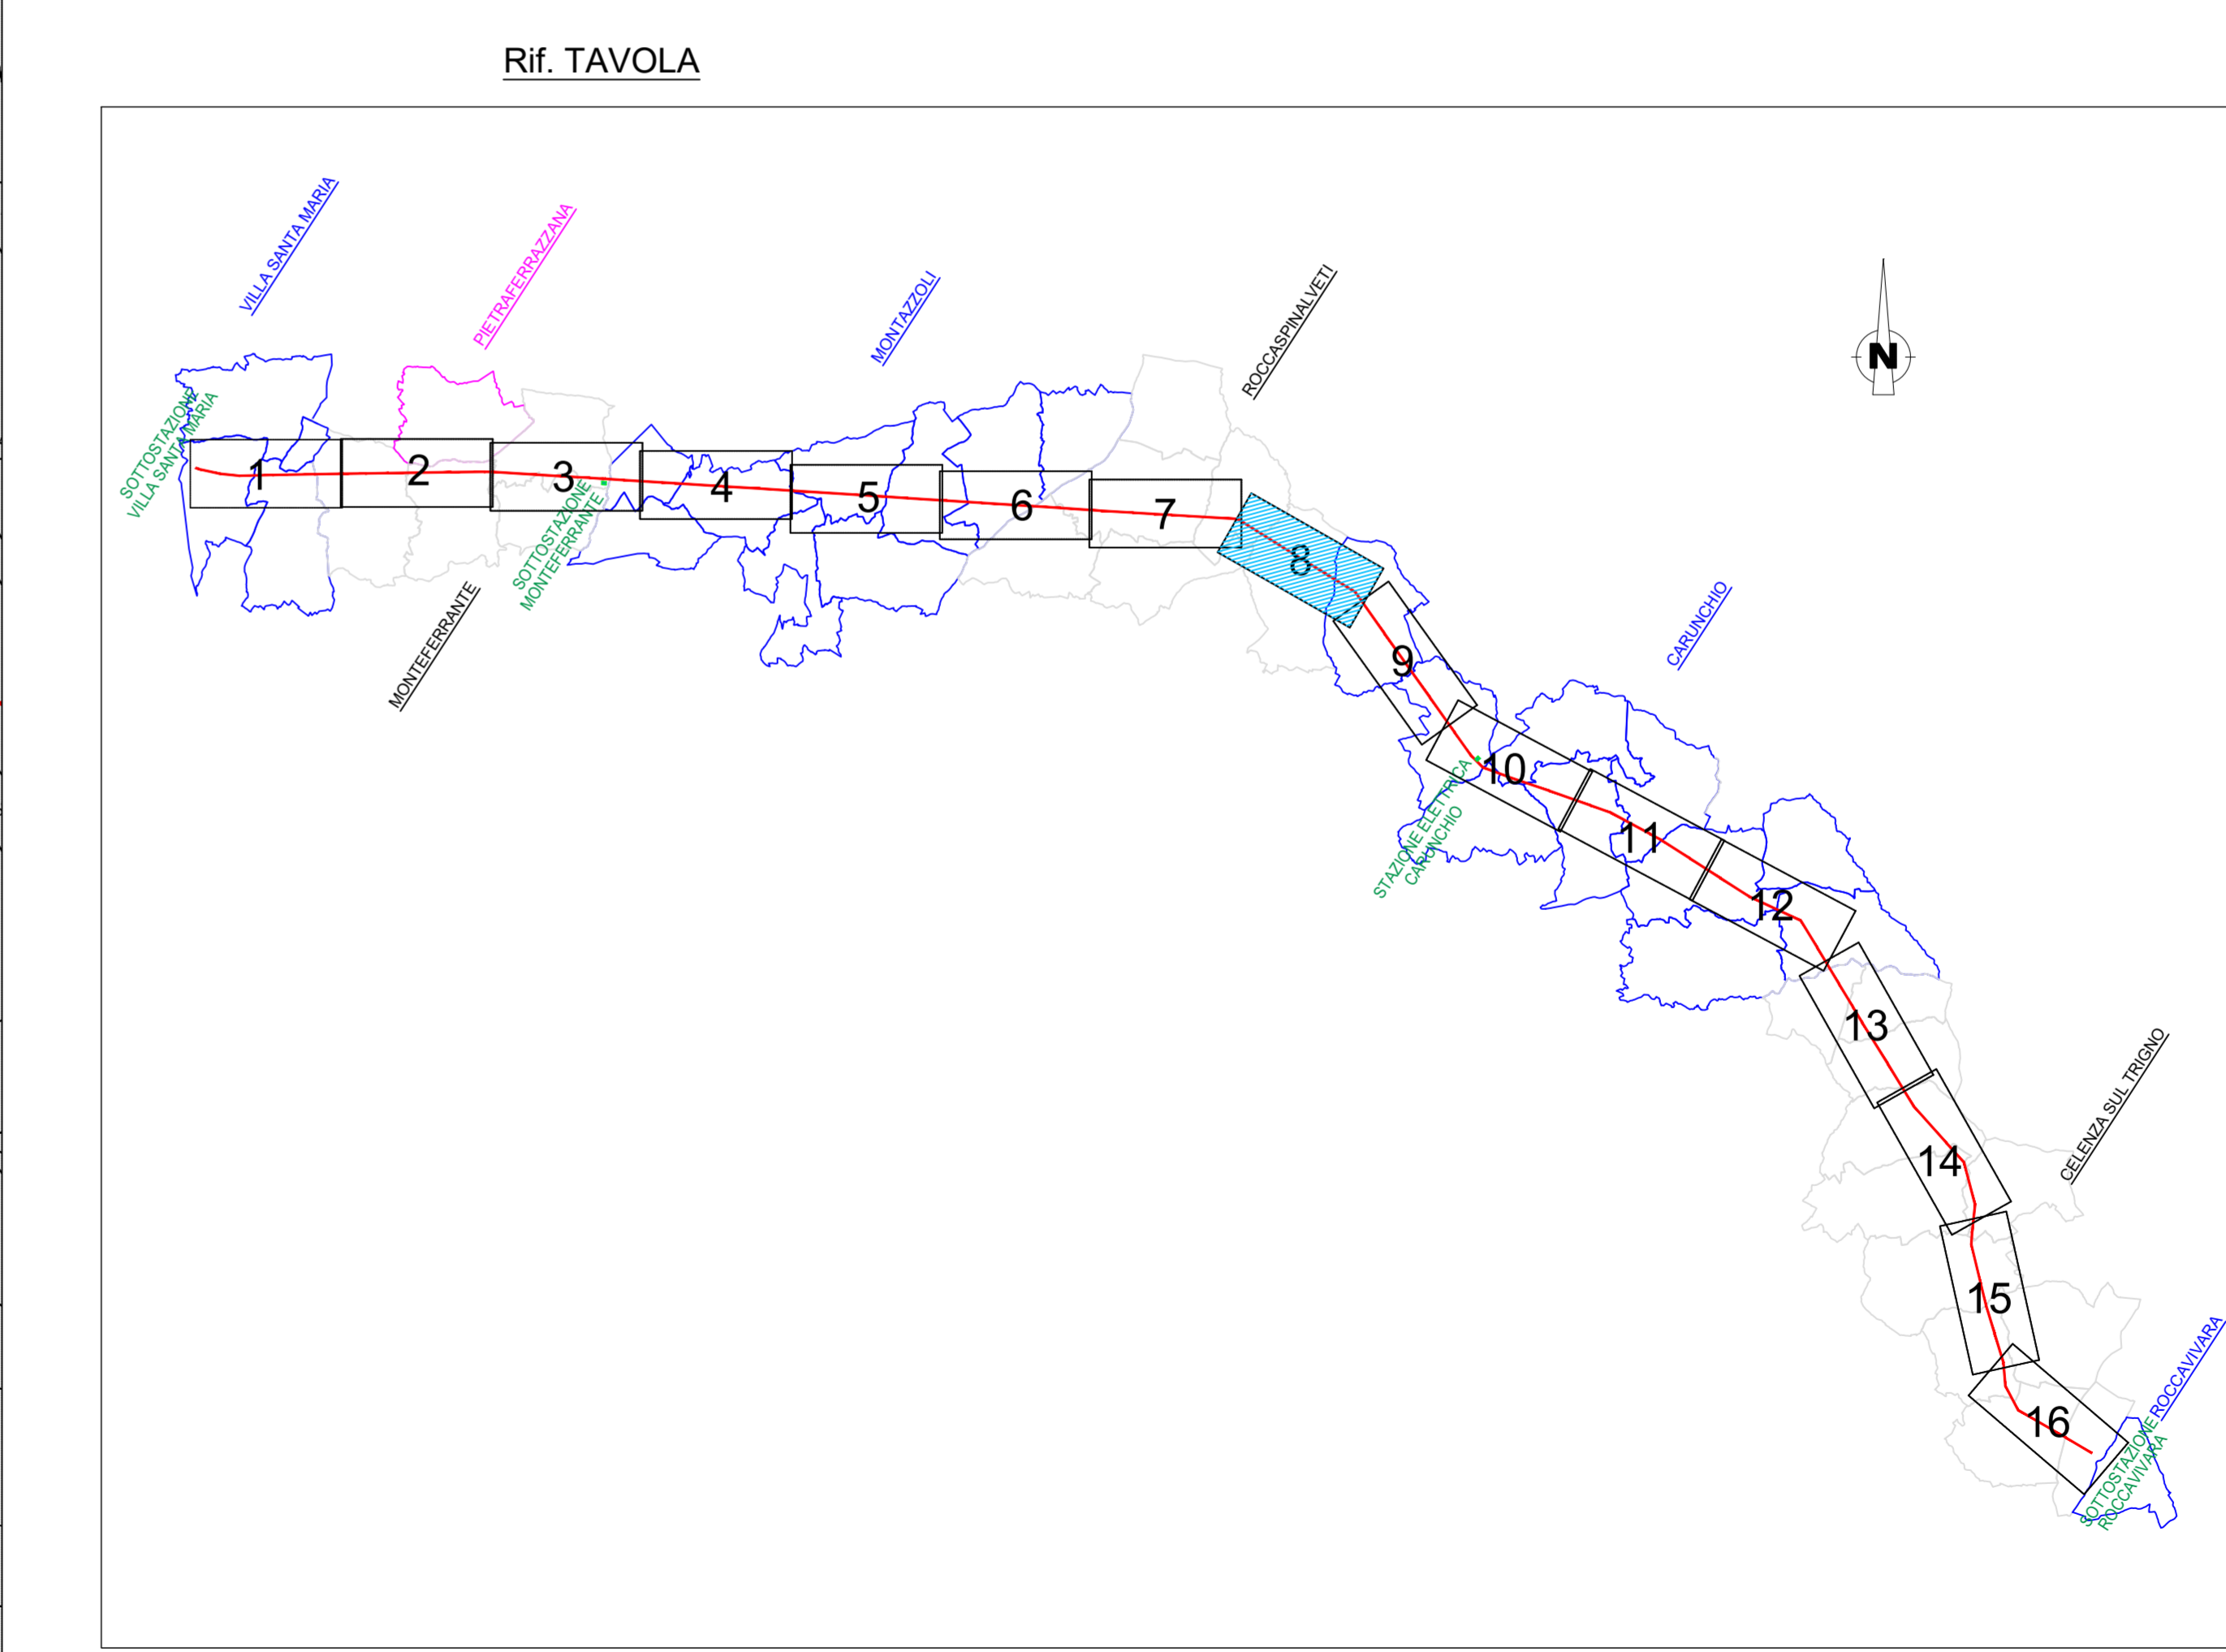


REGIONE ABRUZZO	
Comune di VILLA SANTA MARIA (Prov. di Chieti) Comune di CARUNCHIO (Prov. di Chieti)	Comune di MONTEFERRANTE (Prov. di Chieti) Comune di CELENZA SUL TRIGNO (Prov. di Chieti)
Comune di MONTAZZOLI (Prov. di Chieti) Comune di ROCCASPINALVETI (Prov. di Chieti)	Comune di ROCCAVIVARA (Prov. di Chieti)
COMMITTENTE: Edison Rinnovabili Spa Sede Legale: Foro Buonaparte, 31 - 20121 MILANO Tel. +39 02 6222 1 - PEC: rinnovabili@pec.edison.it	
Oggetto: ADEGUAMENTO TECNICO ELETTRORODOTTO AEREO LINEA AT 150 KV "VILLA SANTA MARIA - ROCCAVIVARA" ESISTENTE AI SENSI DELL'ART.6 COMMA 9 D.LGS 152/2006	
V.P. - VERIFICA PRELIMINARE	
PLANIMETRIA CATASTALE con fascia API	
 LINEA AT 150 KV "VILLA SANTA MARIA - ROCCAVIVARA" ESISTENTE	Il Progettista
 STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA Via. S. Antonio Scutti, 1 - 66012 Roccaspinaveti (Chieti)	SCALA DATA 02/07/2021
00 02/07/2021 V.P. - VERIFICA PRELIMINARE 04 16/04/2021 PROGETTO DEFINITIVO 00 26/11/2020 PROGETTO DEFINITIVO	TAVOLA 4a ELABORATO 8-16
Rev. Data Note QUESTO DOCUMENTO E' DI PROPRIETA' DELL'ING. ANTONIO SCUTTI CHE NE VIETA, A TERMINI DI LEGGE, LA RIPRODUZIONE SENZA ESPLICITA AUTORIZZAZIONE	Rif. Documento AS_G_D_E2L_21


Formato A2

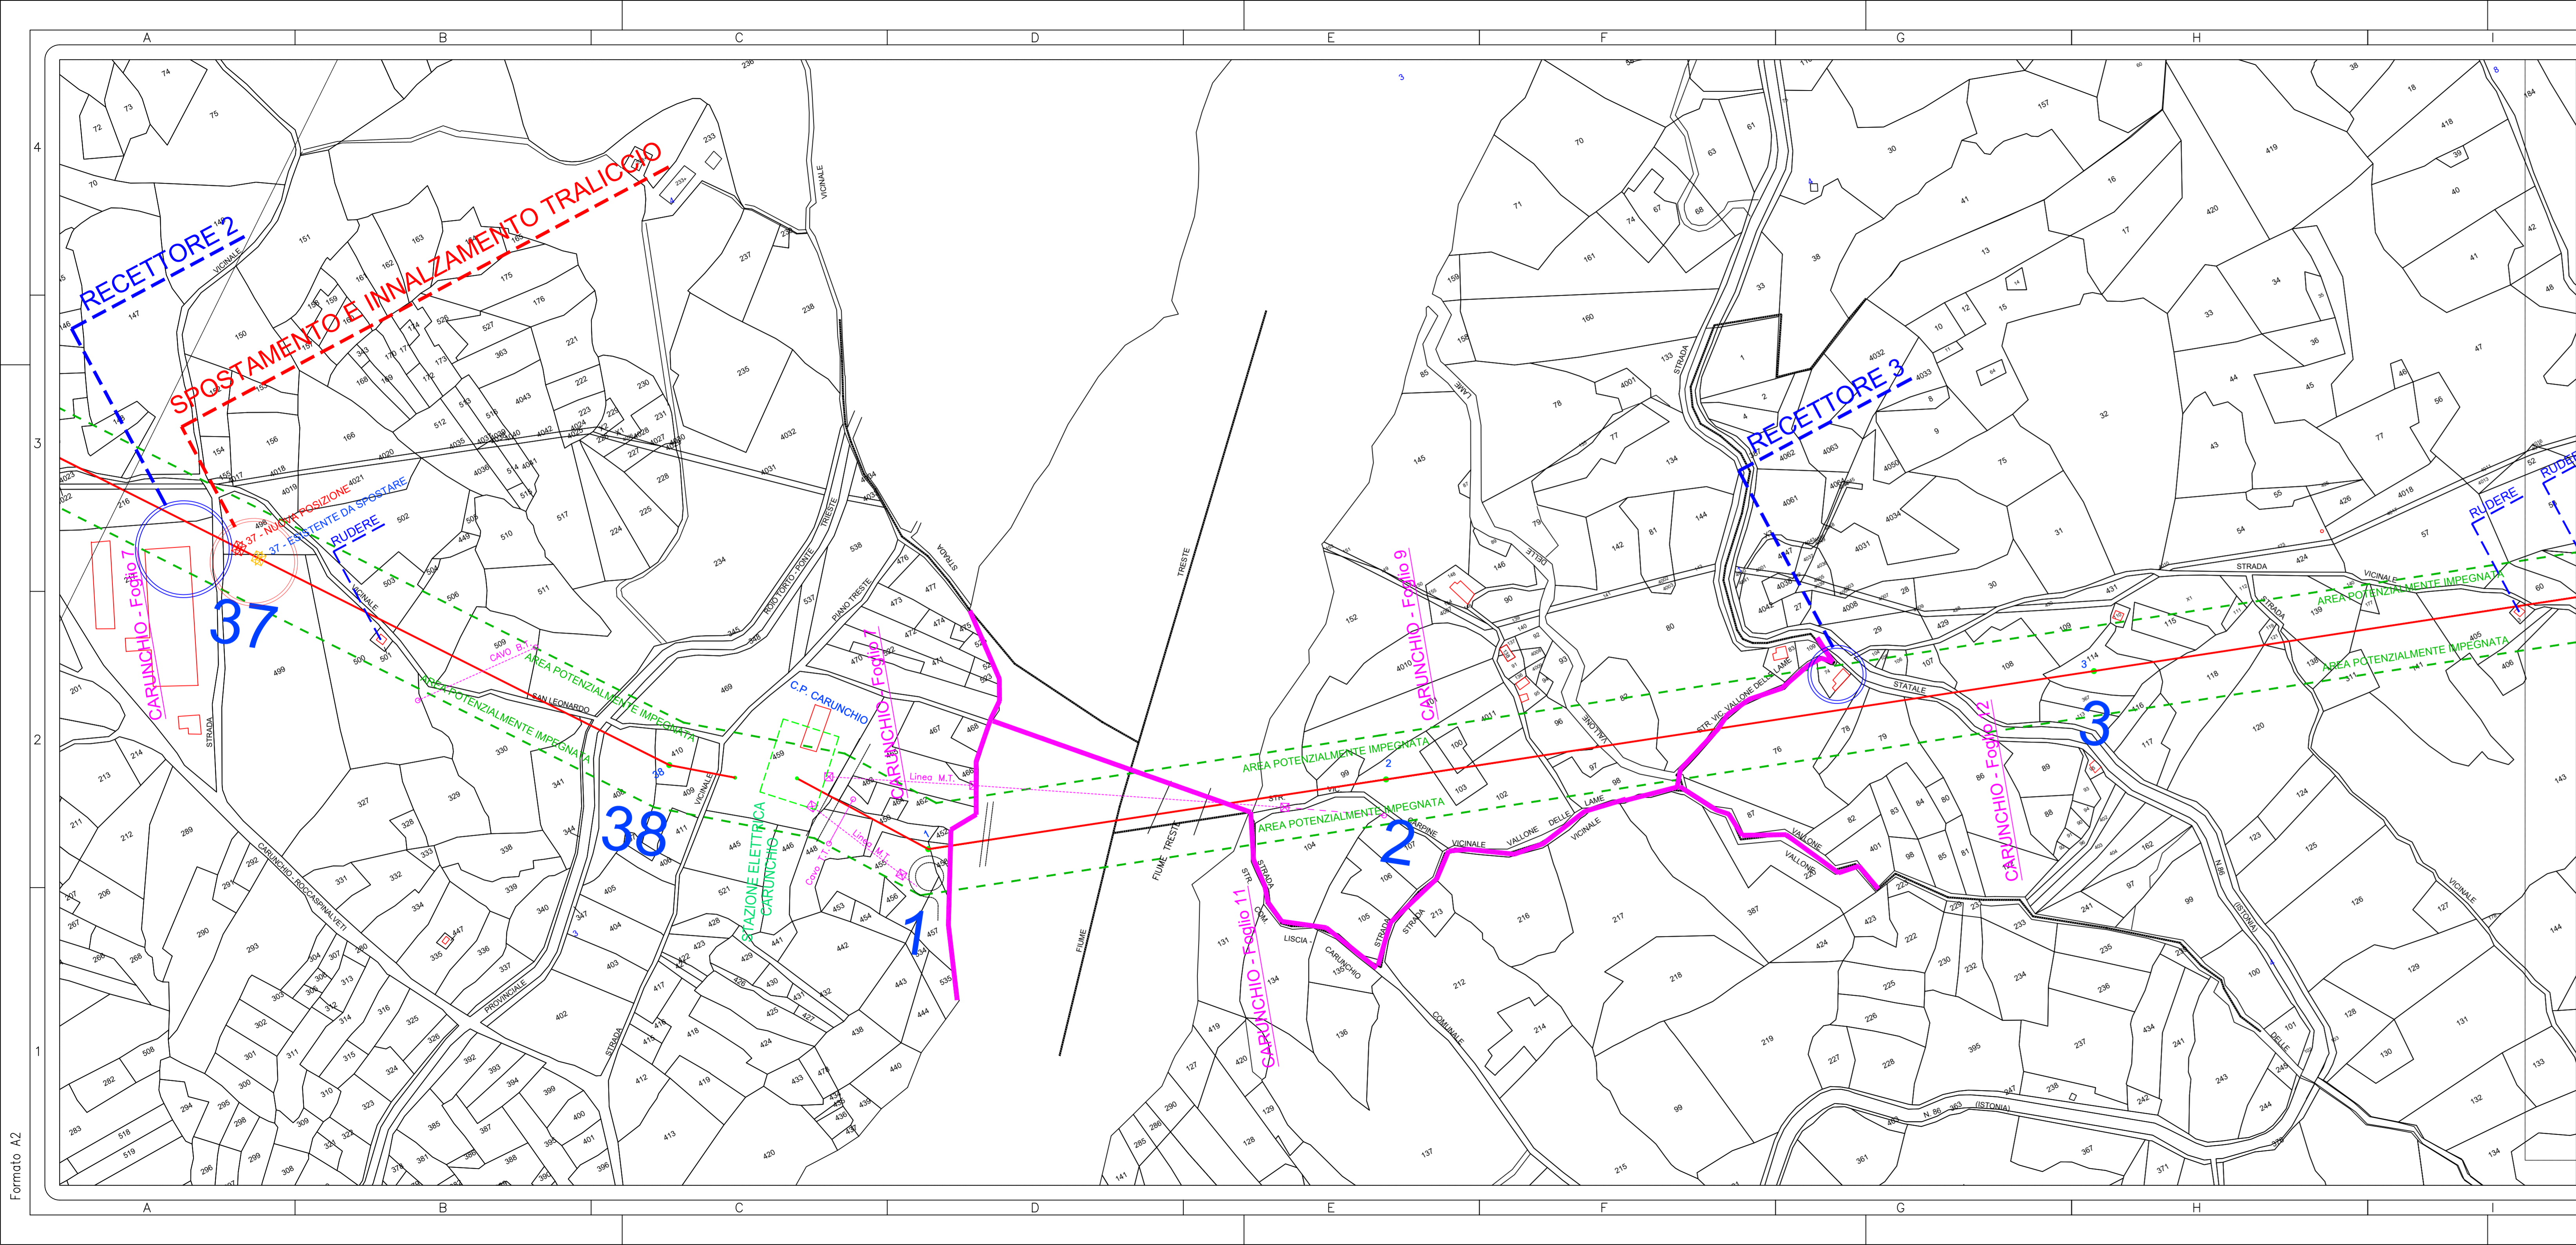


PLANIMETRIA CATASTALE - SCALA 1:2000




LEGENDA	
	AREA POTENZIALMENTE IMPEGNATA 30+30 mt
	LINEA ELETTRICA AT
	AREA POTENZIALMENTE IMPEGNATA 30+30 mt
	TRALICCIO E NUMERO
	LIMITI FOGLI E COMUNI

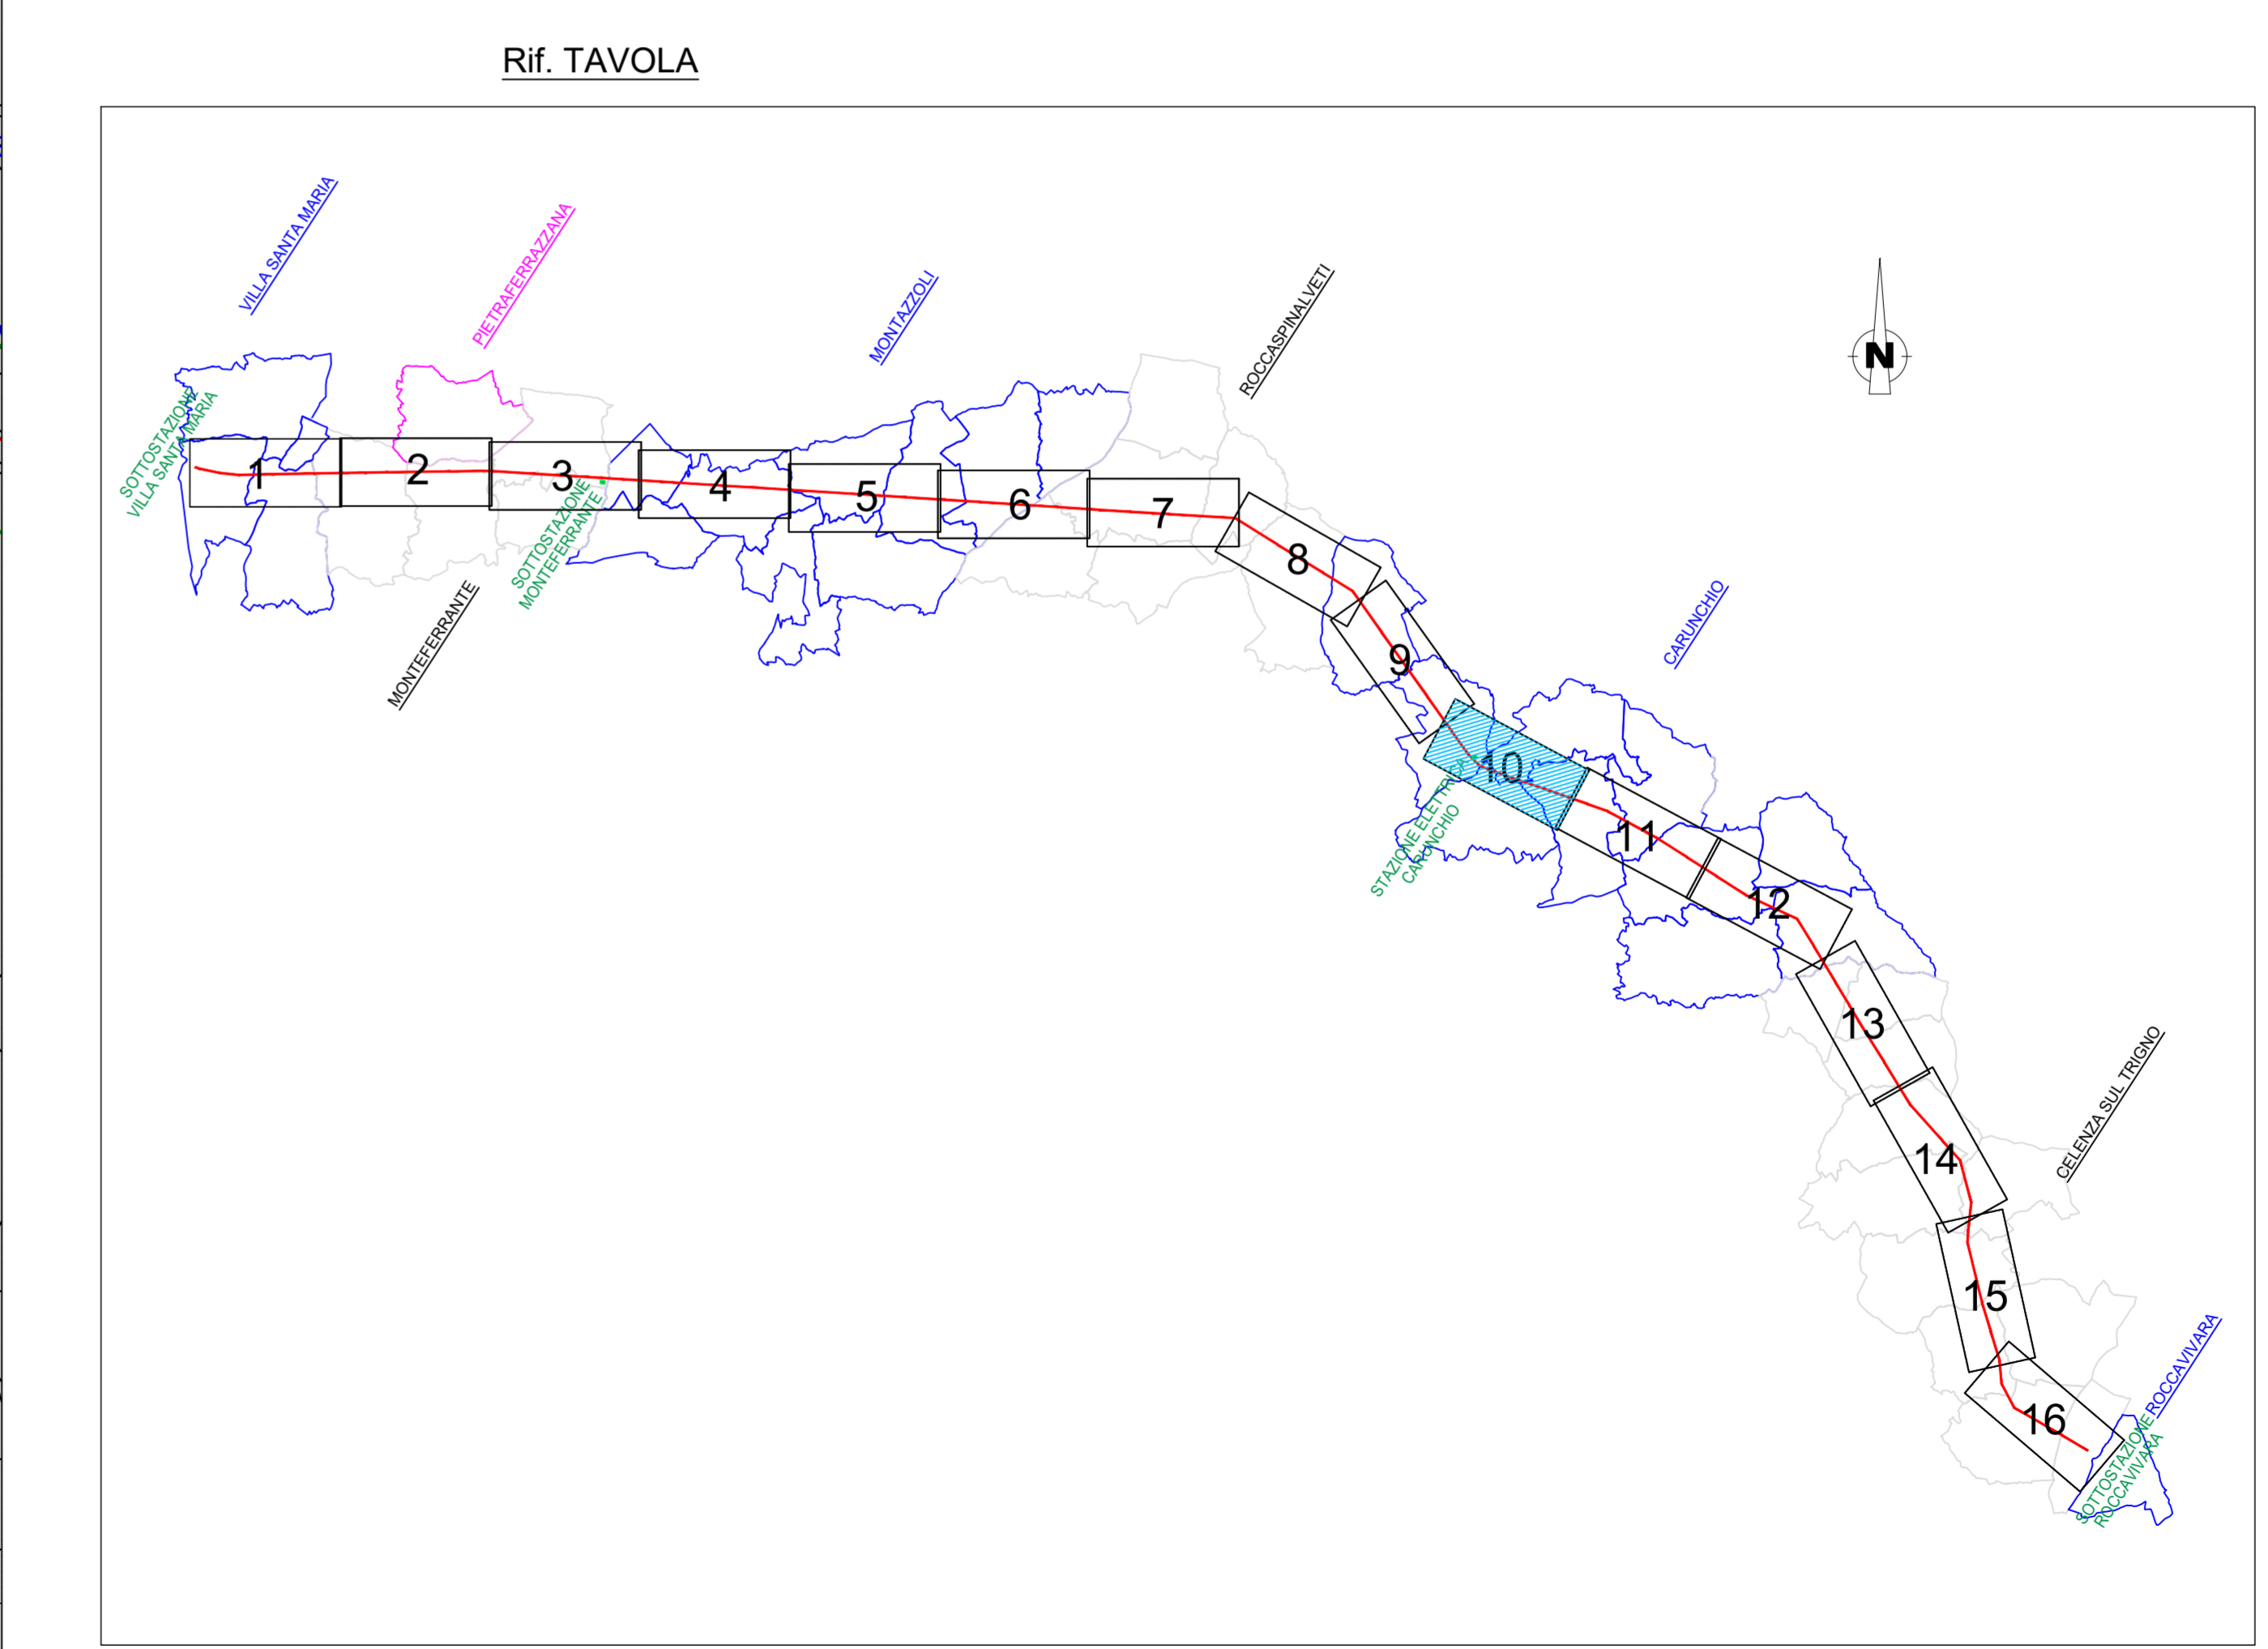


REGIONE ABRUZZO			
Comune di VILLA SANTA MARIA (Prov. di Chieti) Comune di CARUNCHIO (Prov. di Chieti)	Comune di MONTEFERRANTE (Prov. di Chieti) Comune di CELENZA SUL TRIGNO (Prov. di Chieti)	Comune di MONTAZZOLI (Prov. di Chieti) Comune di ROCCAPALVETI (Prov. di Chieti)	Comune di ROCCAVIVARA (Prov. di Chieti)
COMMITTENTE: Edison Rinnovabili Spa Sede Legale: Foro Buonaparte, 31 - 20121 MILANO Tel. +39 02 6222 1 - PEC: mironvill@pec.edison.it			
Oggetto: ADEGUAMENTO TECNICO ELETTRORODOTTO AEREO LINEA AT 150 KV ESISTENTE "VILLA SANTA MARIA - ROCCAVIVARA" AI SENSI DELL'ART.6 COMMA 9 D.LGS 152/2006			
V.P. - VERIFICA PRELIMINARE			
PLANIMETRIA CATASTALE con fascia API			
Terna LINEA AT 150 KV "VILLA SANTA MARIA - ROCCAVIVARA" ESISTENTE		Il Progettista <i>(Ing. Antonio Scutti)</i> 	
STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA S.p.A. - ANTONIO SCUTTI Via S. Maria Maddalena, 10 - 66021 Roccapalveti (Ch)		SCALA DATA 02/07/2021	TAVOLA 4a ELABORATO 10-16
00 02/07/2021 V.P. - VERIFICA PRELIMINARE 04 16/04/2021 PROGETTO DEFINITIVO 00 26/11/2020 PROGETTO DEFINITIVO		AS_G_D_E2L_21 Rif. Documento	
QUESTO DOCUMENTO E' DI PROPRIETA' DELL'ING. ANTONIO SCUTTI CHE NE VIETA, A TERMINI DI LEGGE, LA RIPRODUZIONE SENZA ESPLICITA AUTORIZZAZIONE			

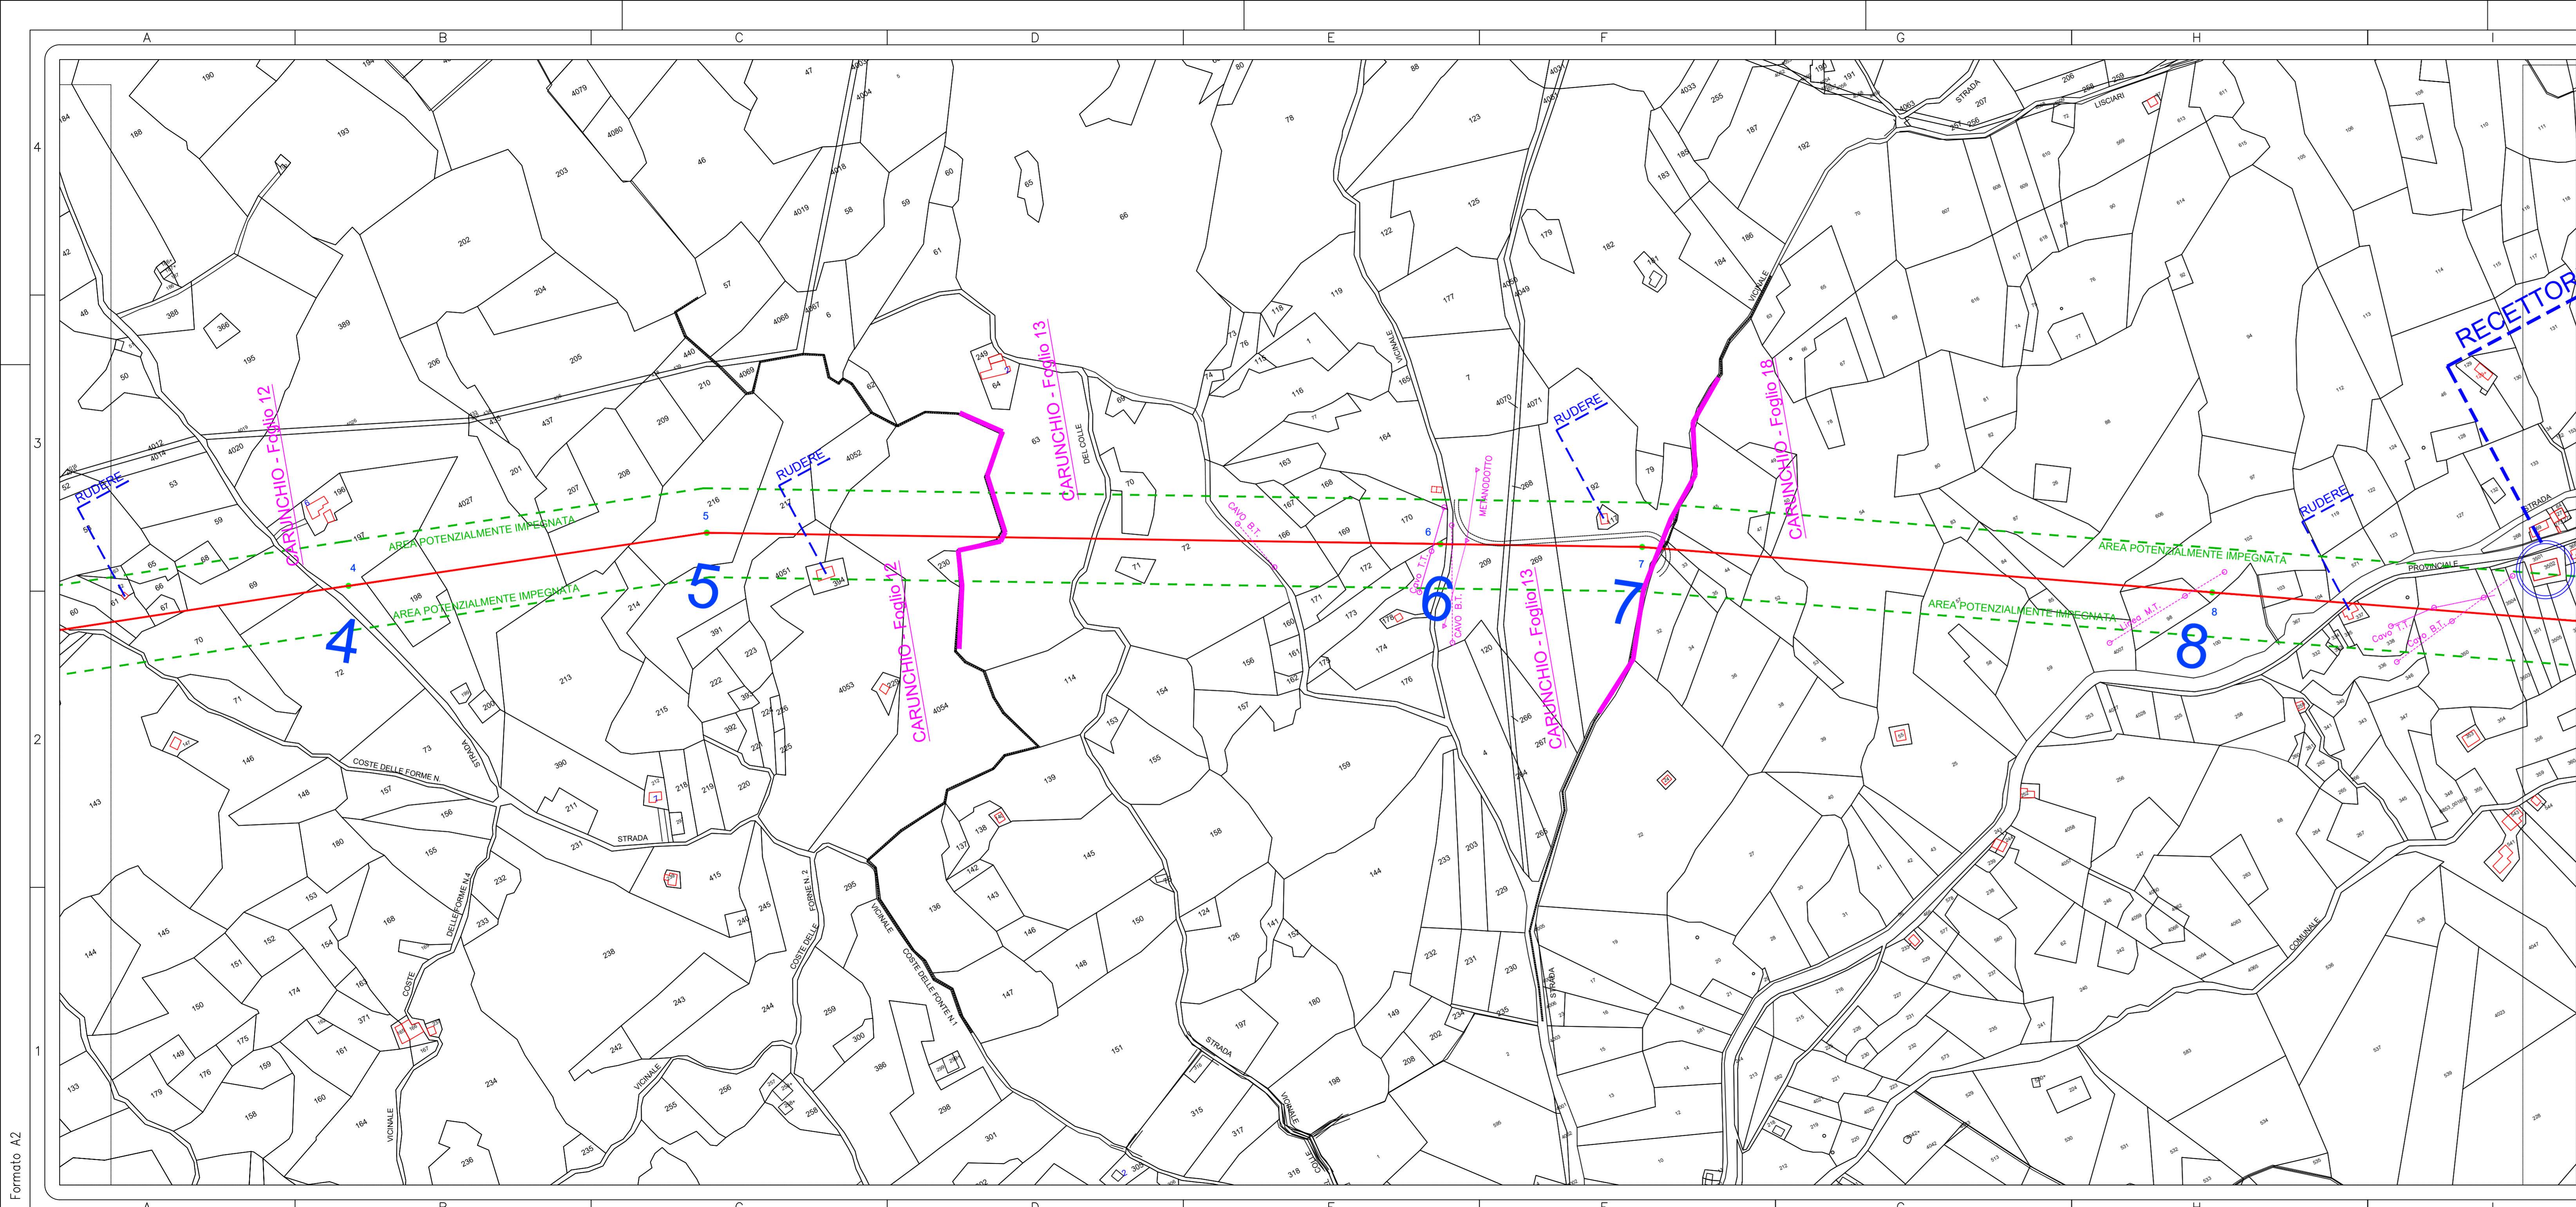


PLANIMETRIA CATASTALE - SCALA 1:2000




LEGENDA	
	AREA POTENZIALMENTE IMPEGNATA 30+30 mt
	LINEA ELETTRICA AT
	AREA POTENZIALMENTE IMPEGNATA 30+30 mt
	TRALICCIO E NUMERO
	LIMITI FOGLI E COMUNI

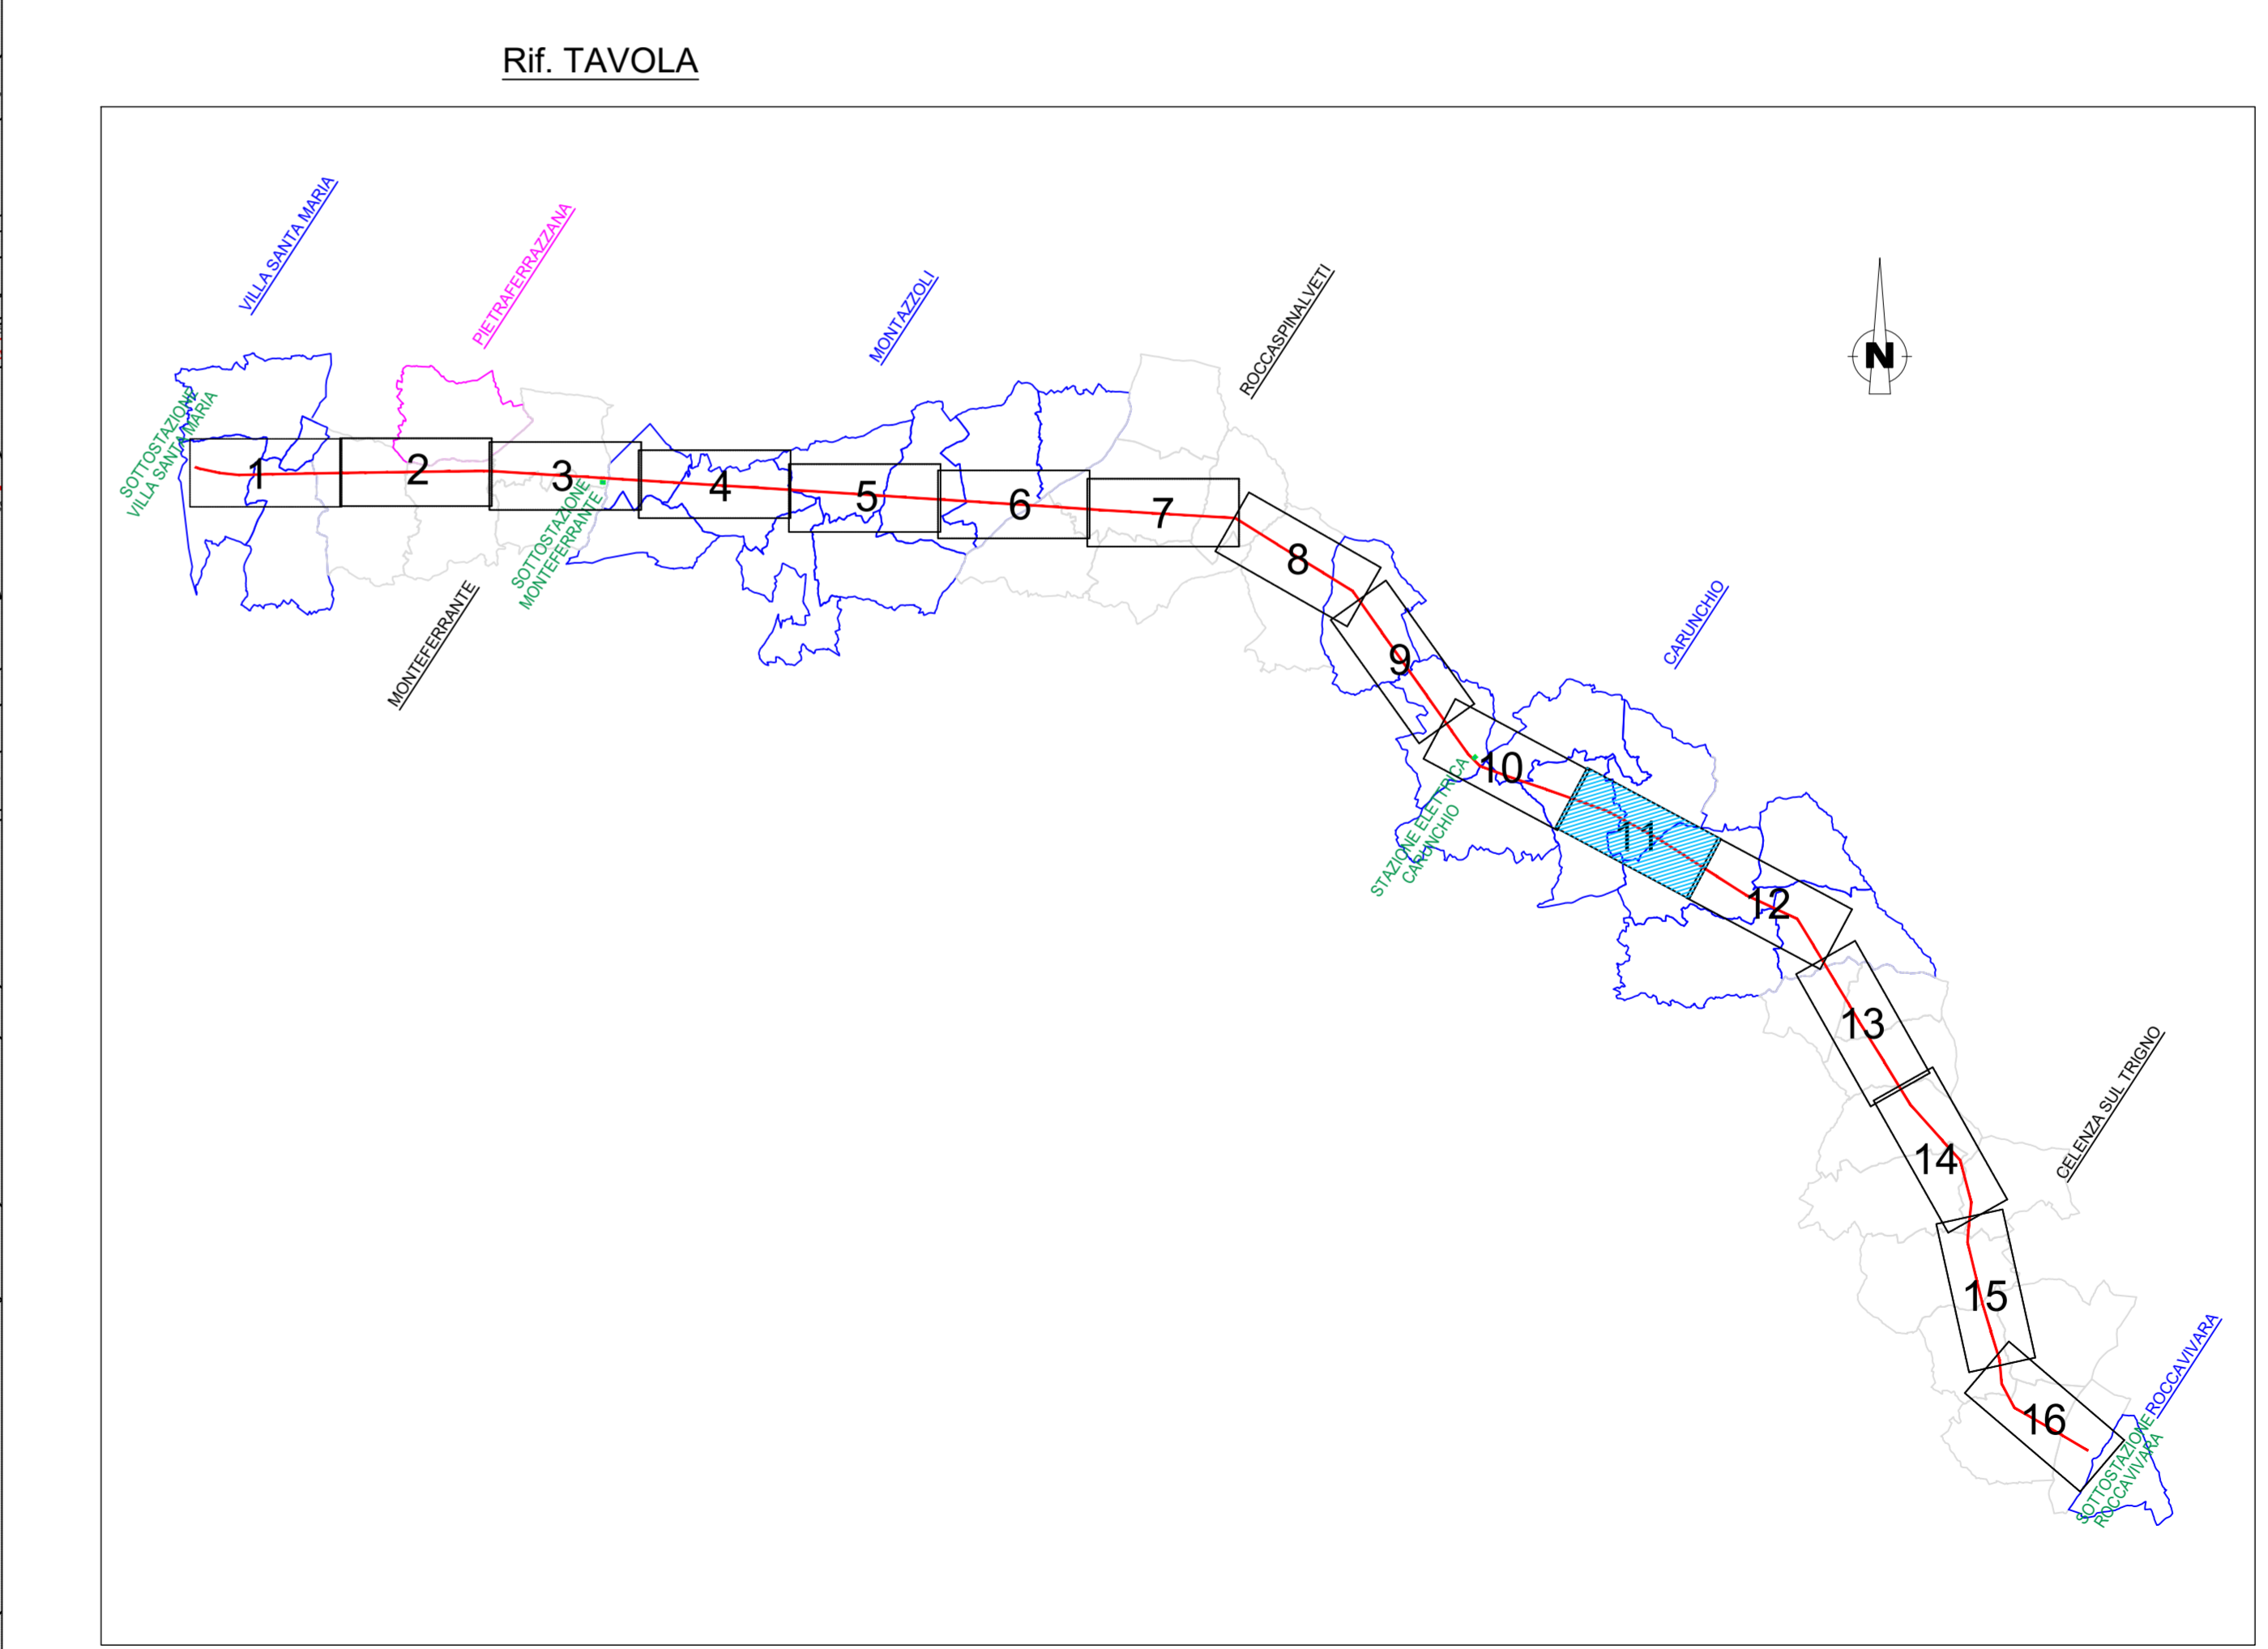


REGIONE ABRUZZO	
<p>Comune di VILLA SANTA MARIA (Prov. di Chieti)</p> <p>Comune di CARUNCHIO (Prov. di Chieti)</p>	<p>Comune di MONTEFERRANTE (Prov. di Chieti)</p> <p>Comune di CELENZA SUL TRIGNO (Prov. di Chieti)</p>
<p>Comune di MONTAZZOLI (Prov. di Chieti)</p> <p>Comune di ROCCASPINALVETI (Prov. di Chieti)</p>	<p>Comune di ROCCAVIVARA (Prov. di Chieti)</p>
<p>COMMITTENTE: Edison Rinnovabili Spa</p> <p>Sede Legale: Foro Buonaparte, 31 - 20121 MILANO</p> <p>Tel. +39 02 6222 1 - PEC: rinnovabili@pec.edison.it</p>	
<p>Es: c2i energie speciali Srl</p>	
<p>Oggetto: ADEGUAMENTO TECNICO ELETTRODOTTO AEREO LINEA AT 150 KV ESISTENTE "VILLA SANTA MARIA - ROCCAVIVARA" AI SENSI DELL'ART.6 COMMA 9 D.LGS 152/2006</p>	
V.P. - VERIFICA PRELIMINARE	
PLANIMETRIA CATASTALE con fascia API	
<p></p> <p>LINEA AT 150 KV "VILLA SANTA MARIA - ROCCAVIVARA" ESISTENTE</p>	<p>Il Progettista</p> <p></p> <p></p>
<p>STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA</p> <p>ANTONIO SCUTTI</p> <p>CONFERMA TECNICA</p> <p>PROFESSIONE</p> <p>PROFESSIONE</p> <p>PROFESSIONE</p>	<p>SCALA</p> <p>DATA</p> <p>02/07/2021</p>
<p>00 02/07/2021 V.P. - VERIFICA PRELIMINARE</p> <p>04 16/04/2021 PROGETTO DEFINITIVO</p> <p>00 26/11/2020 PROGETTO DEFINITIVO</p>	<p>TAVOLA</p> <p>4a</p> <p>ELABORATO</p> <p>11-16</p>
<p>Rev. Data Note</p>	<p>Rif. Documento</p> <p>AS_G_D_E2L_21</p>
<p>QUESTO DOCUMENTO E' DI PROPRIETA' DELL'ING. ANTONIO SCUTTI CHE NE VIETA, A TERMINI DI LEGGE, LA RIPRODUZIONE SENZA ESPLICITA AUTORIZZAZIONE</p>	

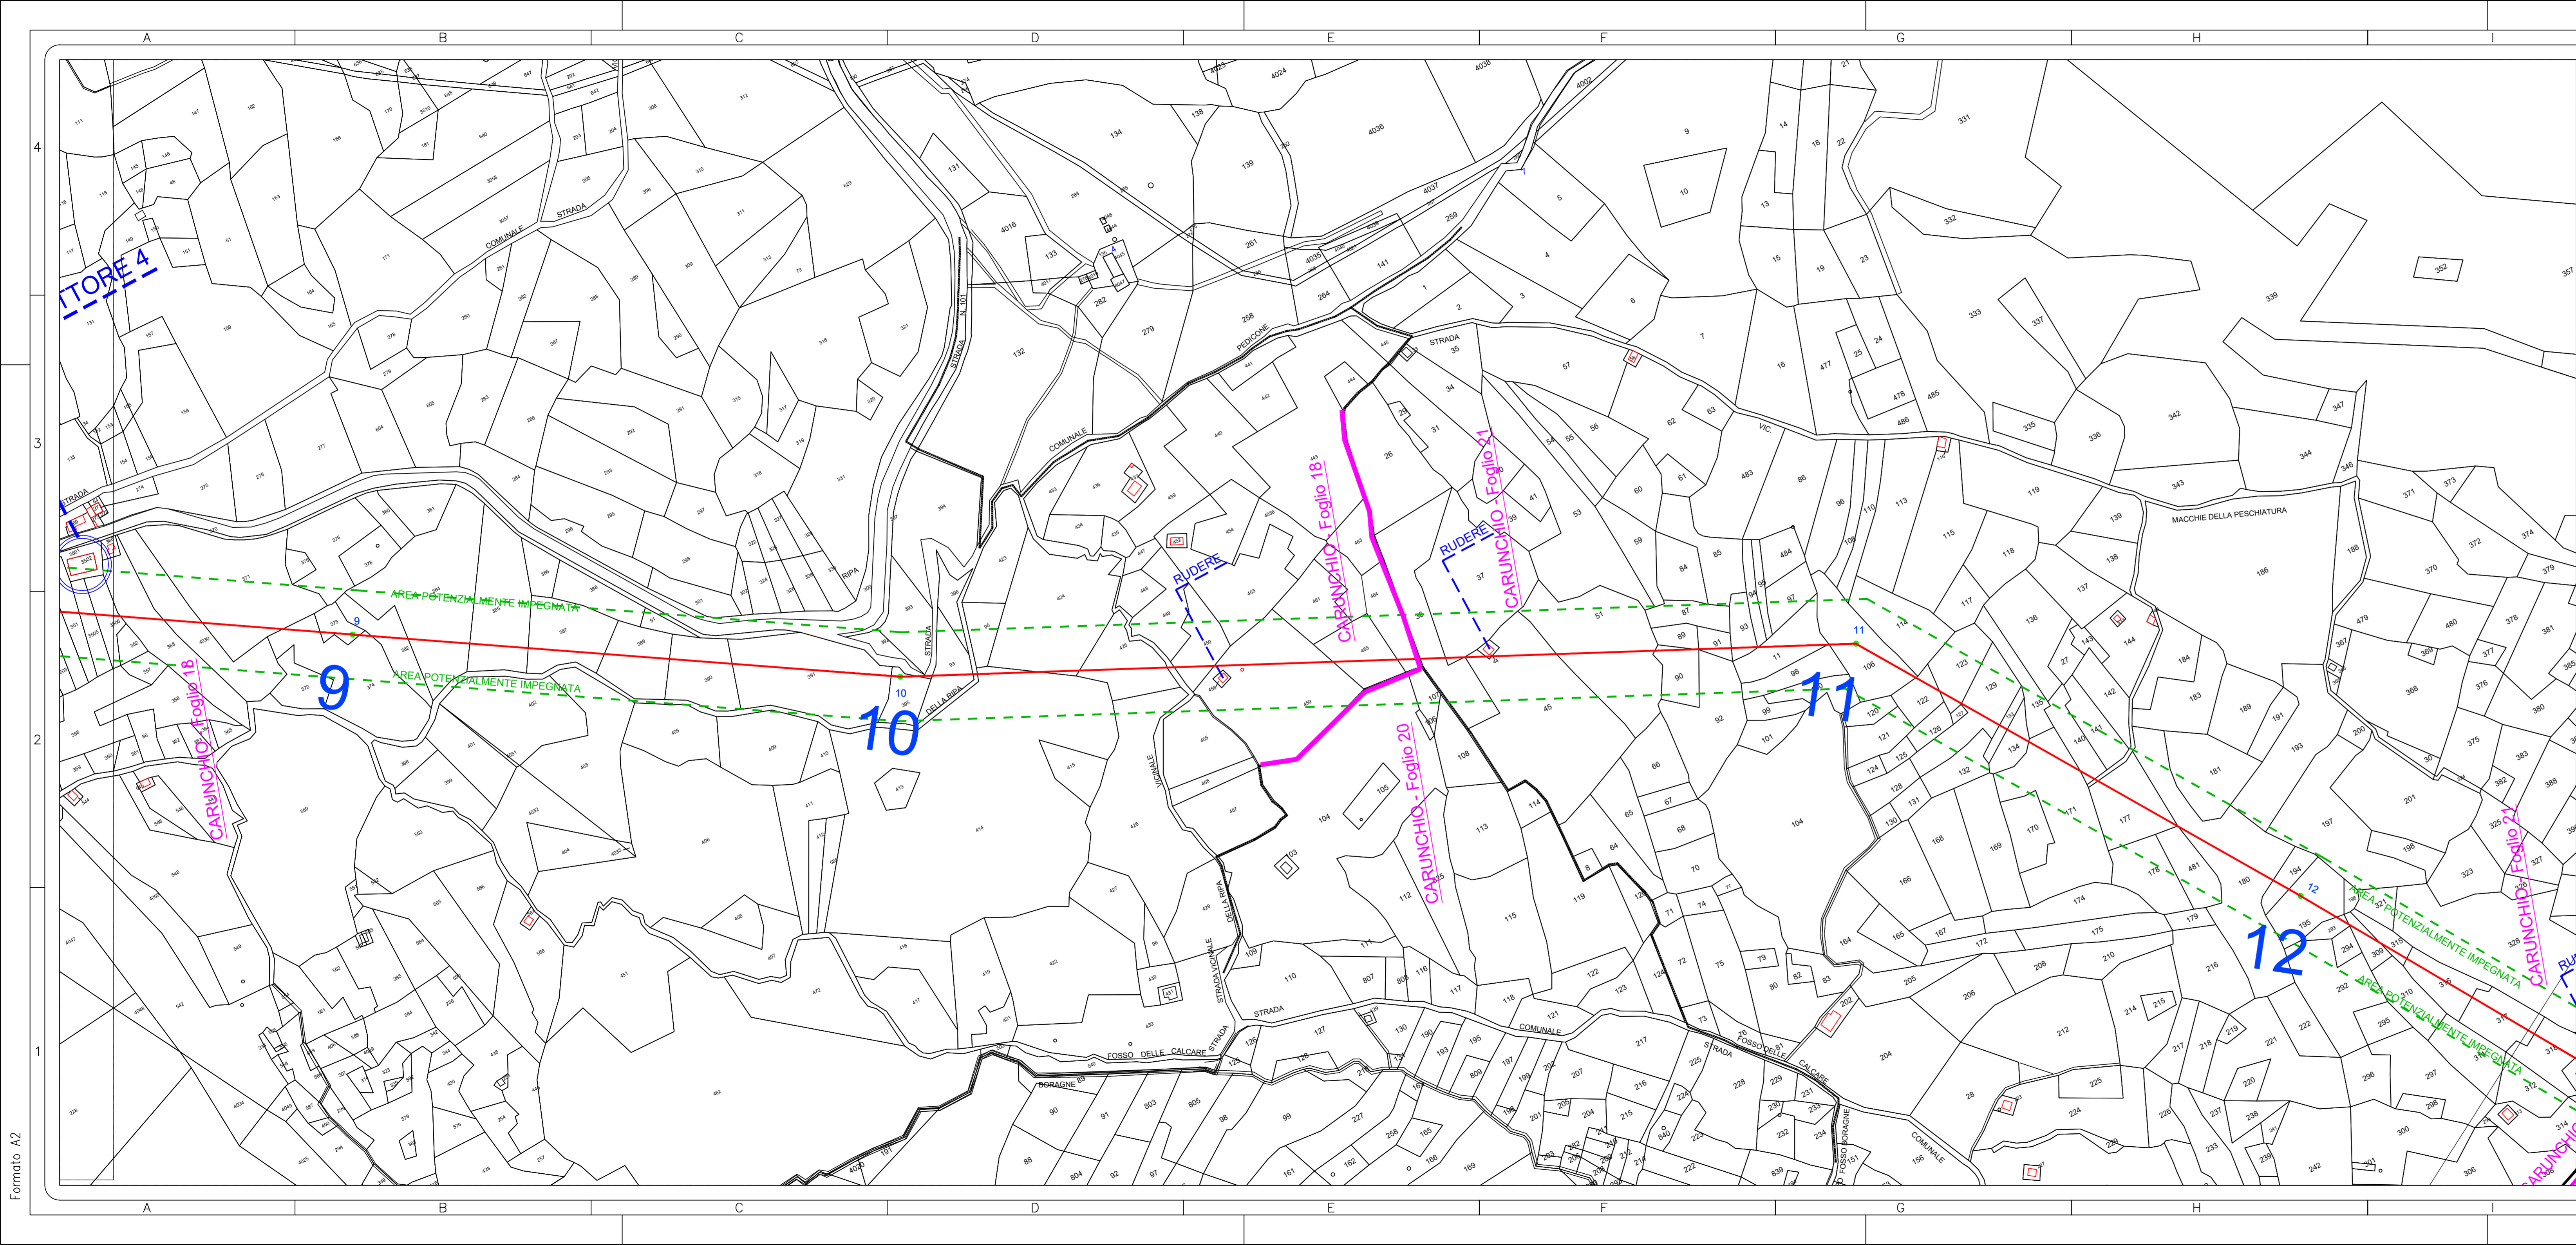

PLANIMETRIA CATASTALE - SCALA 1:2000




LEGENDA	
	AREA POTENZIALMENTE IMPEGNATA 30+30 mt
	LINEA ELETTRICA AT
	AREA POTENZIALMENTE IMPEGNATA 30+30 mt
	TRALICCIO E NUMERO
	LIMITI FOGLI E COMUNI

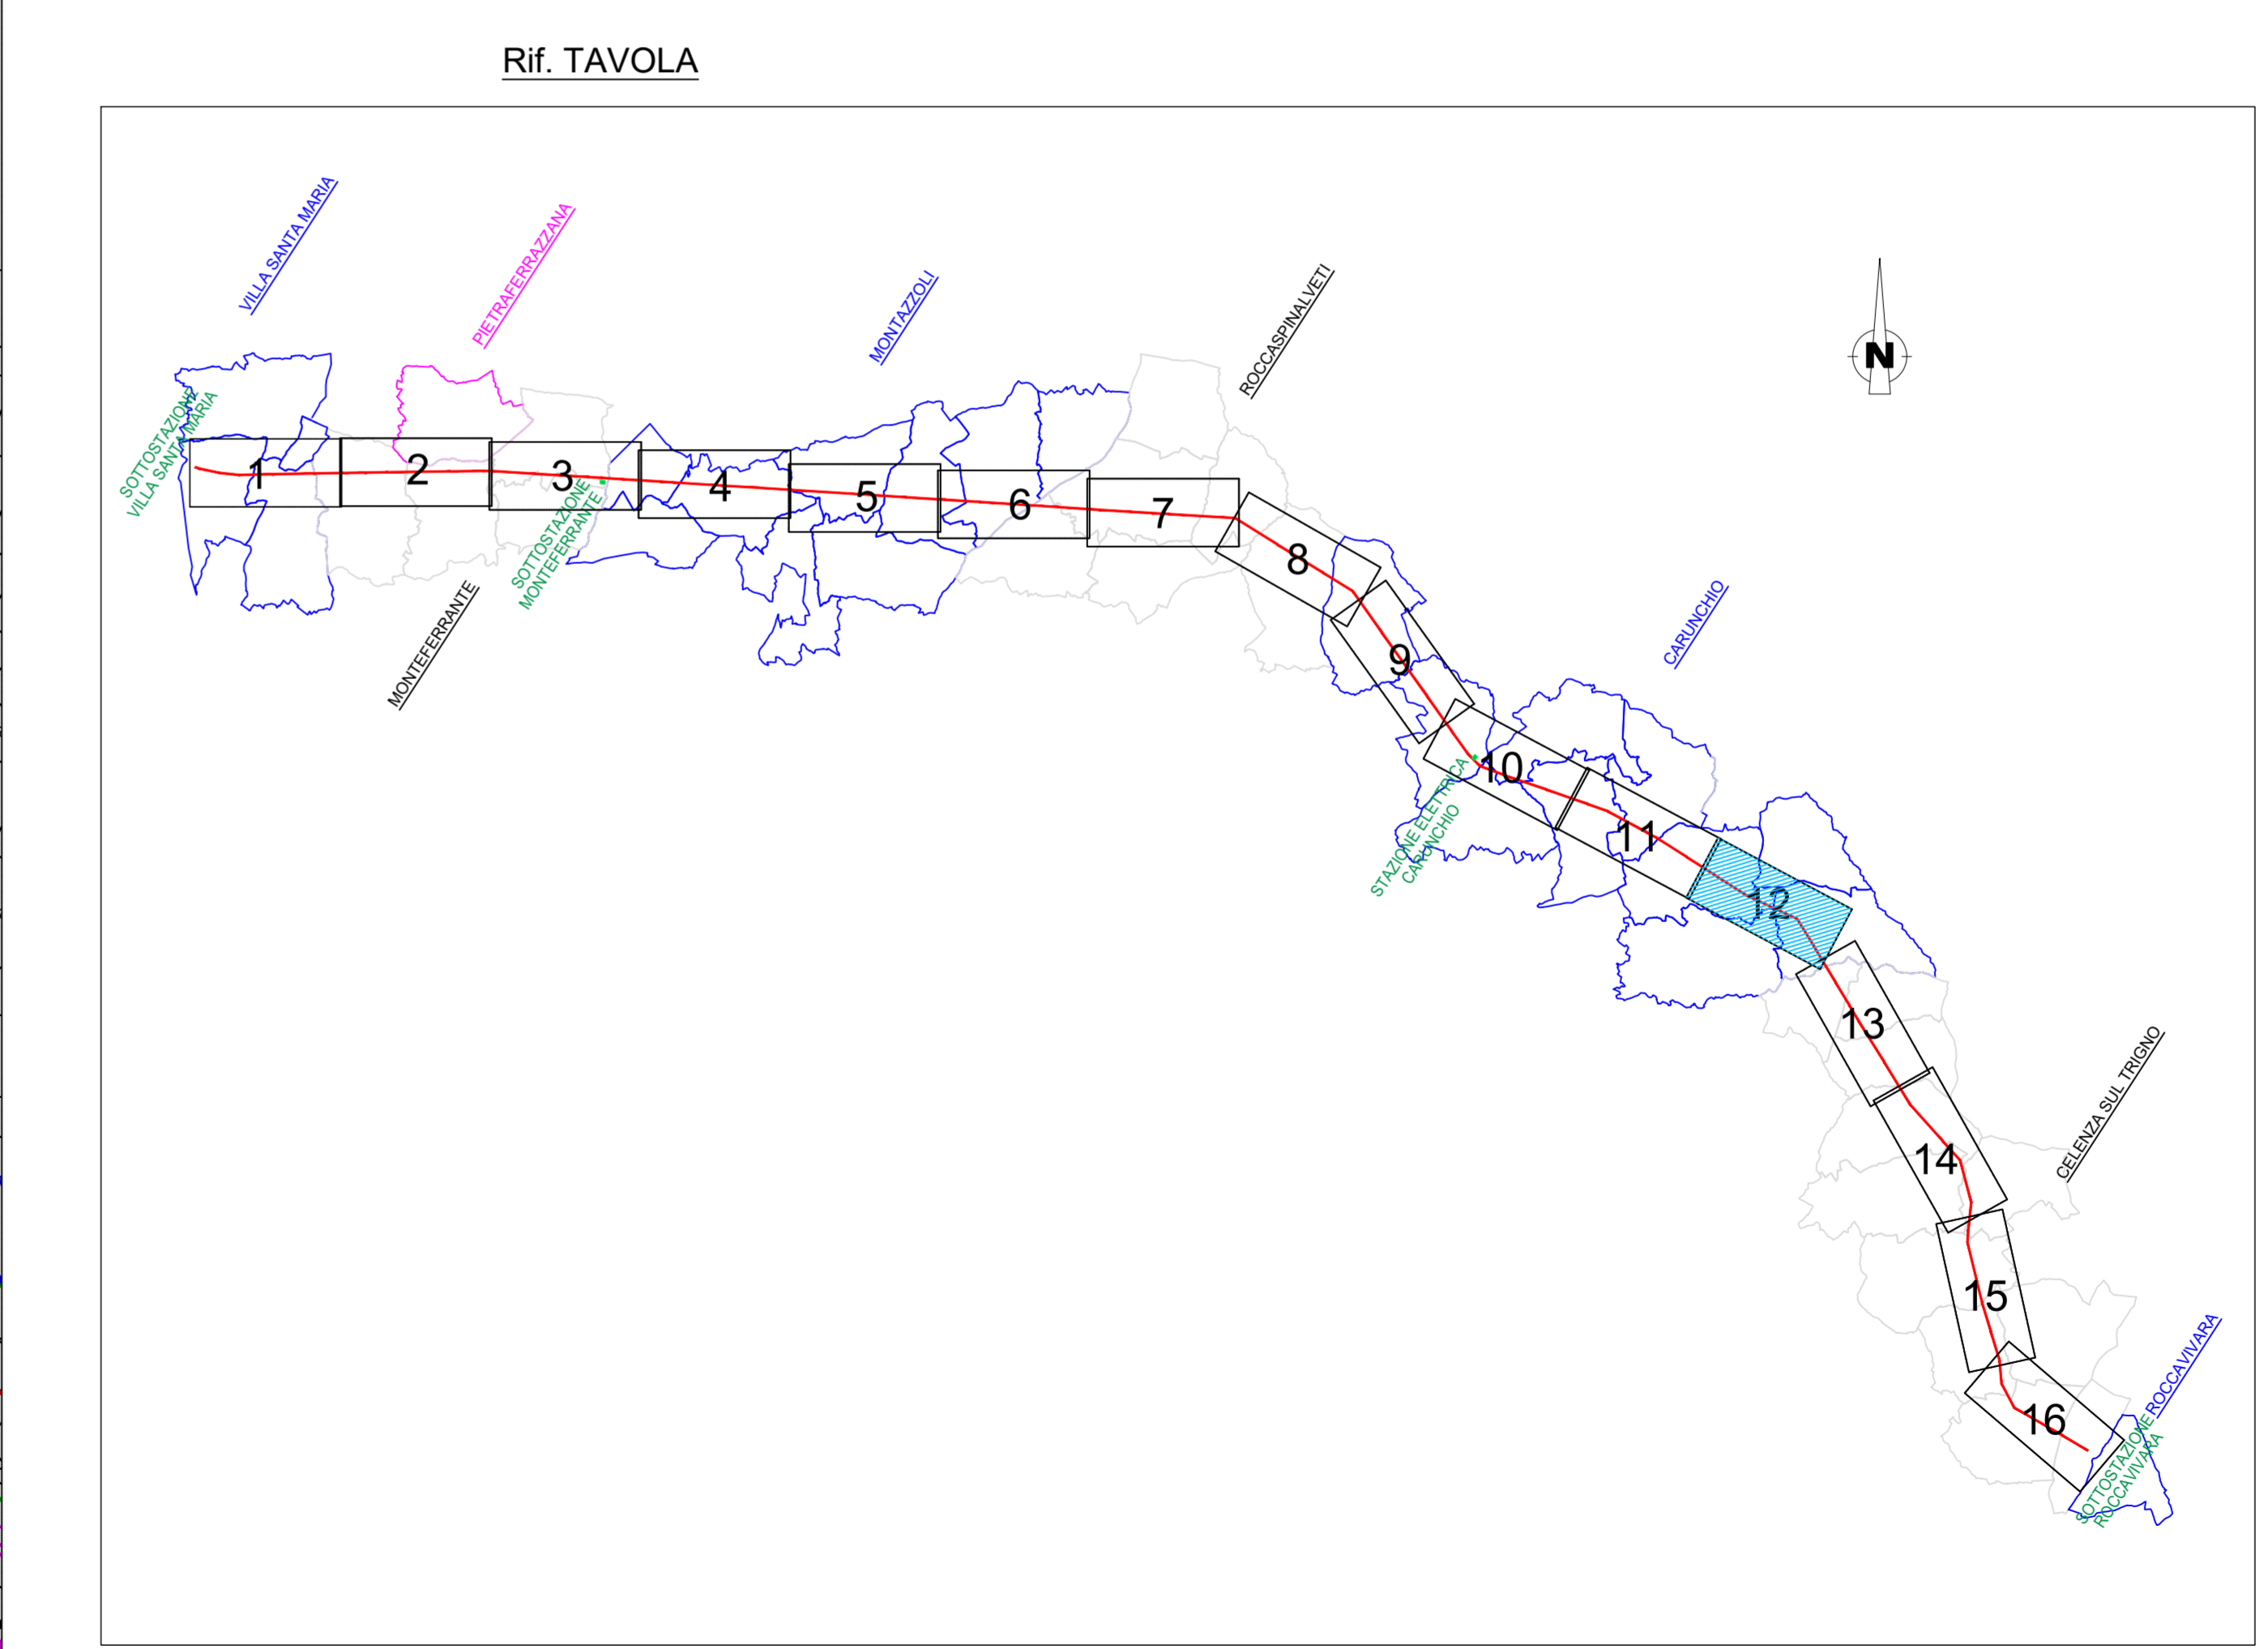


REGIONE ABRUZZO													
Comune di VILLA SANTA MARIA (Prov. di Chieti) Comune di CARUNCHIO (Prov. di Chieti)	Comune di MONTEFERRANTE (Prov. di Chieti) Comune di CELENZA SUL TRIGNO (Prov. di Chieti)												
Comune di MONTAZZOLI (Prov. di Chieti) Comune di ROCCAVIVARA (Prov. di Chieti)	Comune di ROCCASPINALVETI (Prov. di Chieti)												
COMMITTENTE: Edison Rinnovabili Spa Sede Legale: Foro Buonaparte, 31 - 20121 MILANO Tel. +39 02 6222 1 - PEC: mironvab@pec.edison.it													
Oggetto: ADEGUAMENTO TECNICO ELETTRODOTTO AEREO LINEA AT 150 KV ESISTENTE "VILLA SANTA MARIA - ROCCAVIVARA" AI SENSI DELL'ART.6 COMMA 9 D.LGS 152/2006													
V.P. - VERIFICA PRELIMINARE													
PLANIMETRIA CATASTALE con fascia API													
 LINEA AT 150 KV "VILLA SANTA MARIA - ROCCAVIVARA" ESISTENTE	 Il Progettista												
SCALA DATA 02/07/2021	TAVOLA 4a ELABORATO 12-16												
<table border="1"> <tr> <th>Rev.</th> <th>Data</th> <th>Note</th> </tr> <tr> <td>00</td> <td>02/07/2021</td> <td>V.P. - VERIFICA PRELIMINARE</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>16/04/2021</td> <td>PROGETTO DEFINITIVO</td> </tr> <tr> <td>00</td> <td>26/11/2020</td> <td>PROGETTO DEFINITIVO</td> </tr> </table>	Rev.	Data	Note	00	02/07/2021	V.P. - VERIFICA PRELIMINARE	04	16/04/2021	PROGETTO DEFINITIVO	00	26/11/2020	PROGETTO DEFINITIVO	AS_G_D_E2L_21 Rif. Documento
Rev.	Data	Note											
00	02/07/2021	V.P. - VERIFICA PRELIMINARE											
04	16/04/2021	PROGETTO DEFINITIVO											
00	26/11/2020	PROGETTO DEFINITIVO											
QUESTO DOCUMENTO E' DI PROPRIETA' DELL'ING. ANTONIO SCUTTI CHE NE VIETA, A TERMINI DI LEGGE, LA RIPRODUZIONE SENZA ESPLICITA AUTORIZZAZIONE													


Formato A2

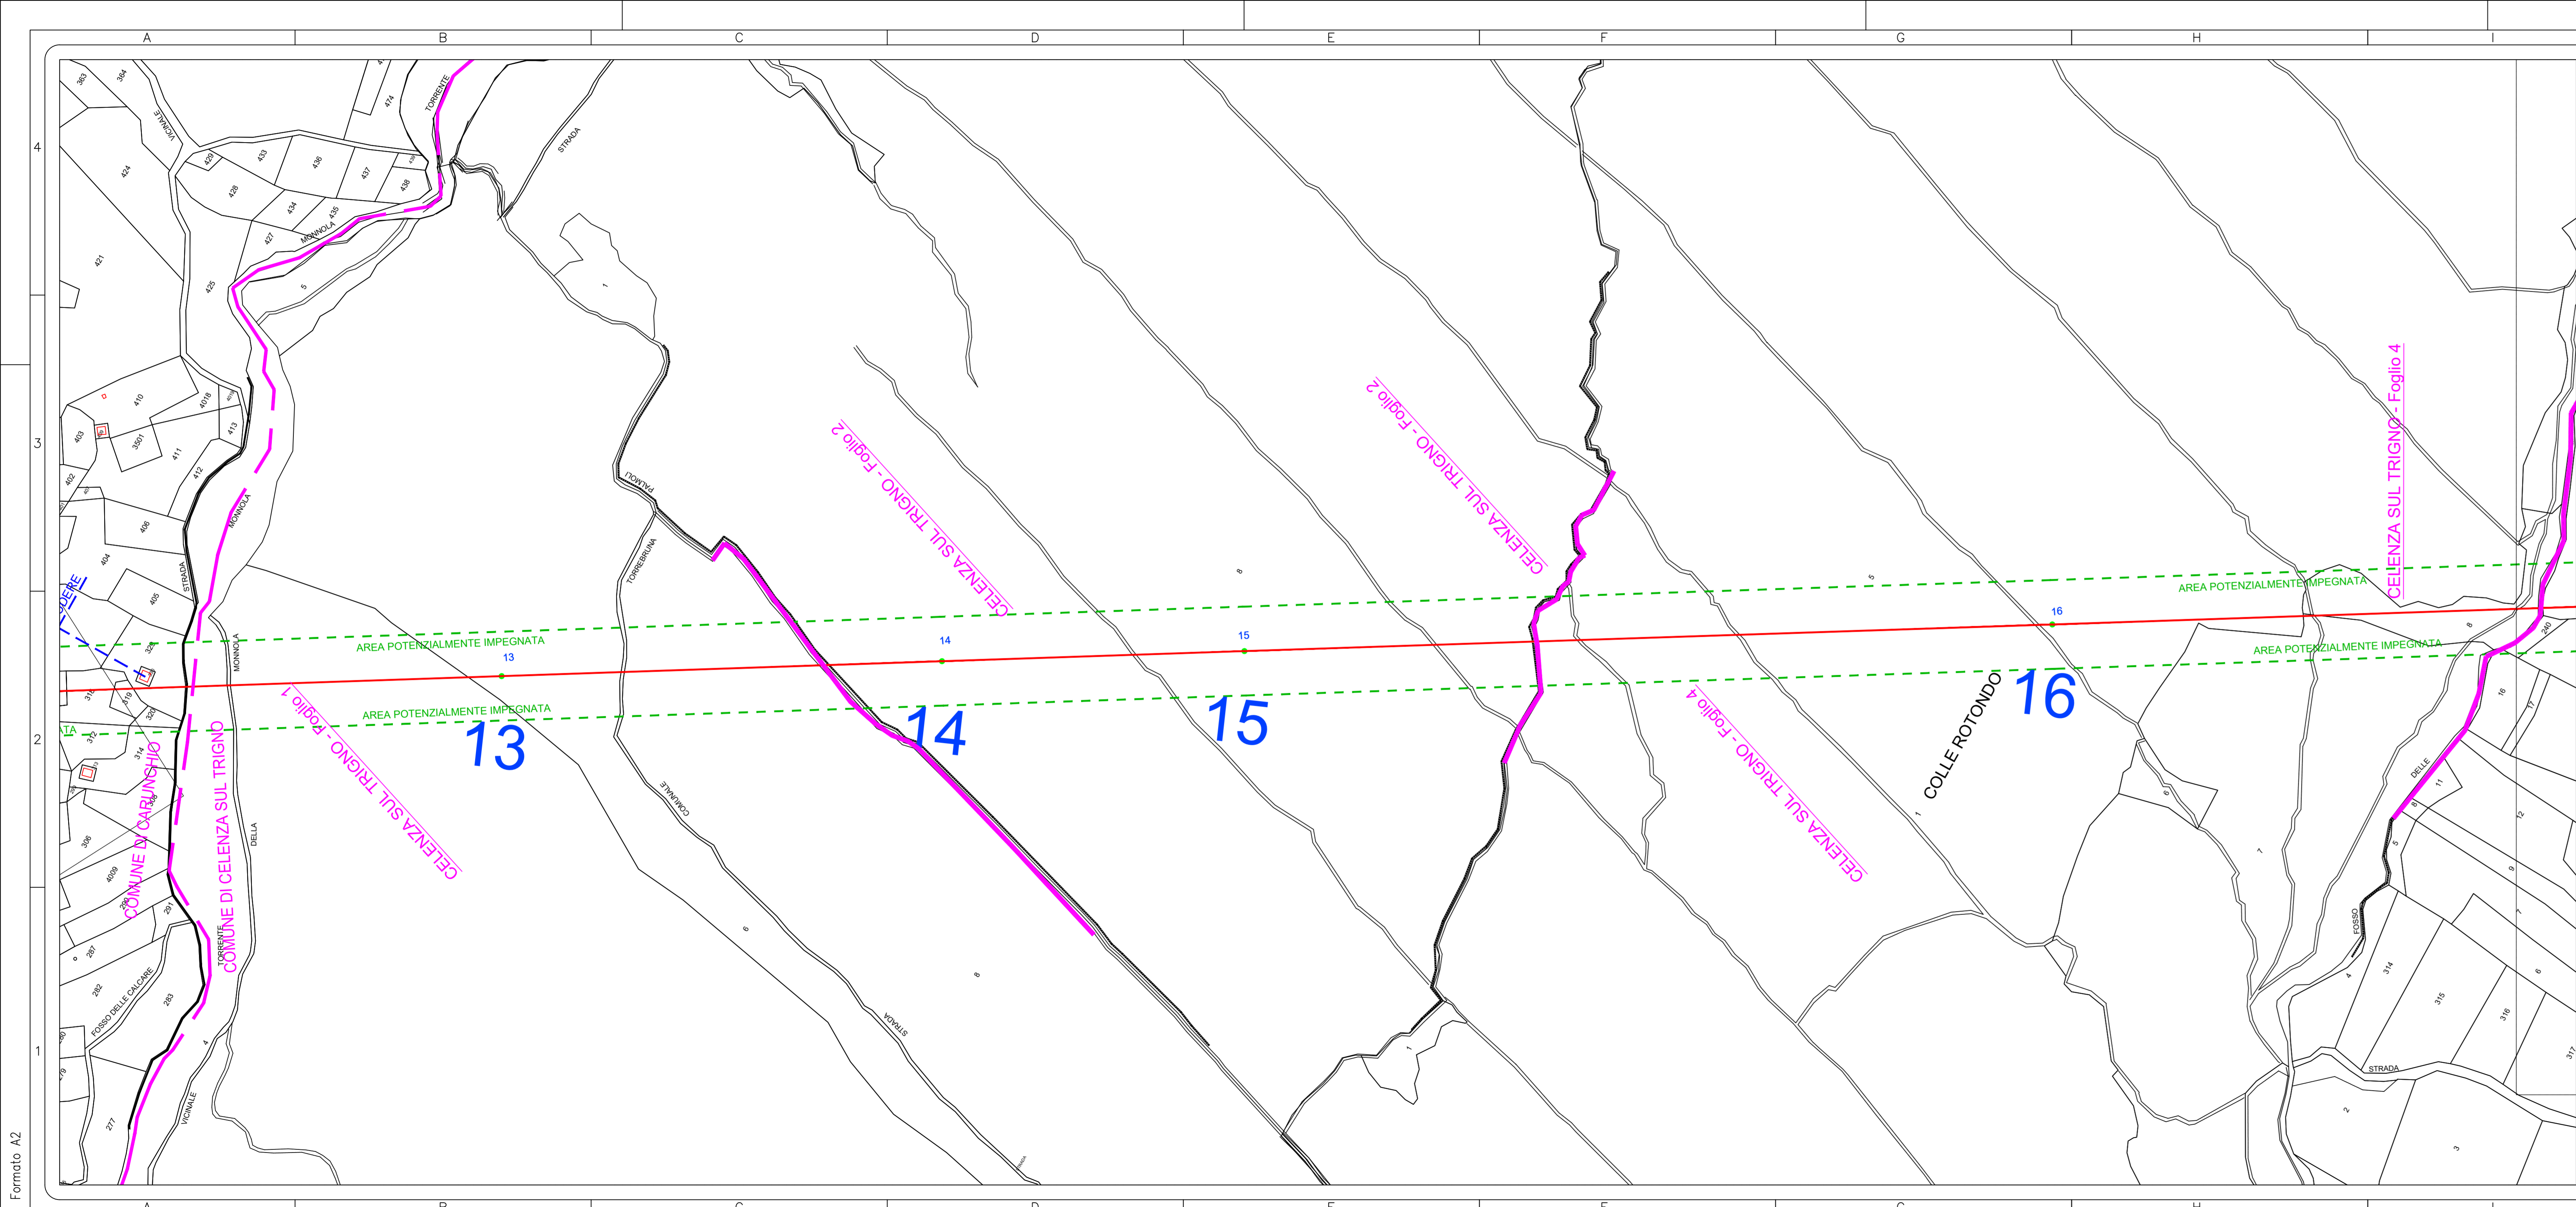


PLANIMETRIA CATASTALE - SCALA 1:2000




LEGENDA	
	AREA POTENZIALMENTE IMPEGNATA 30+30 mt
	LINEA ELETTRICA AT
	AREA POTENZIALMENTE IMPEGNATA 30+30 mt
	TRALICCIO E NUMERO
	LIMITI FOGLI E COMUNI

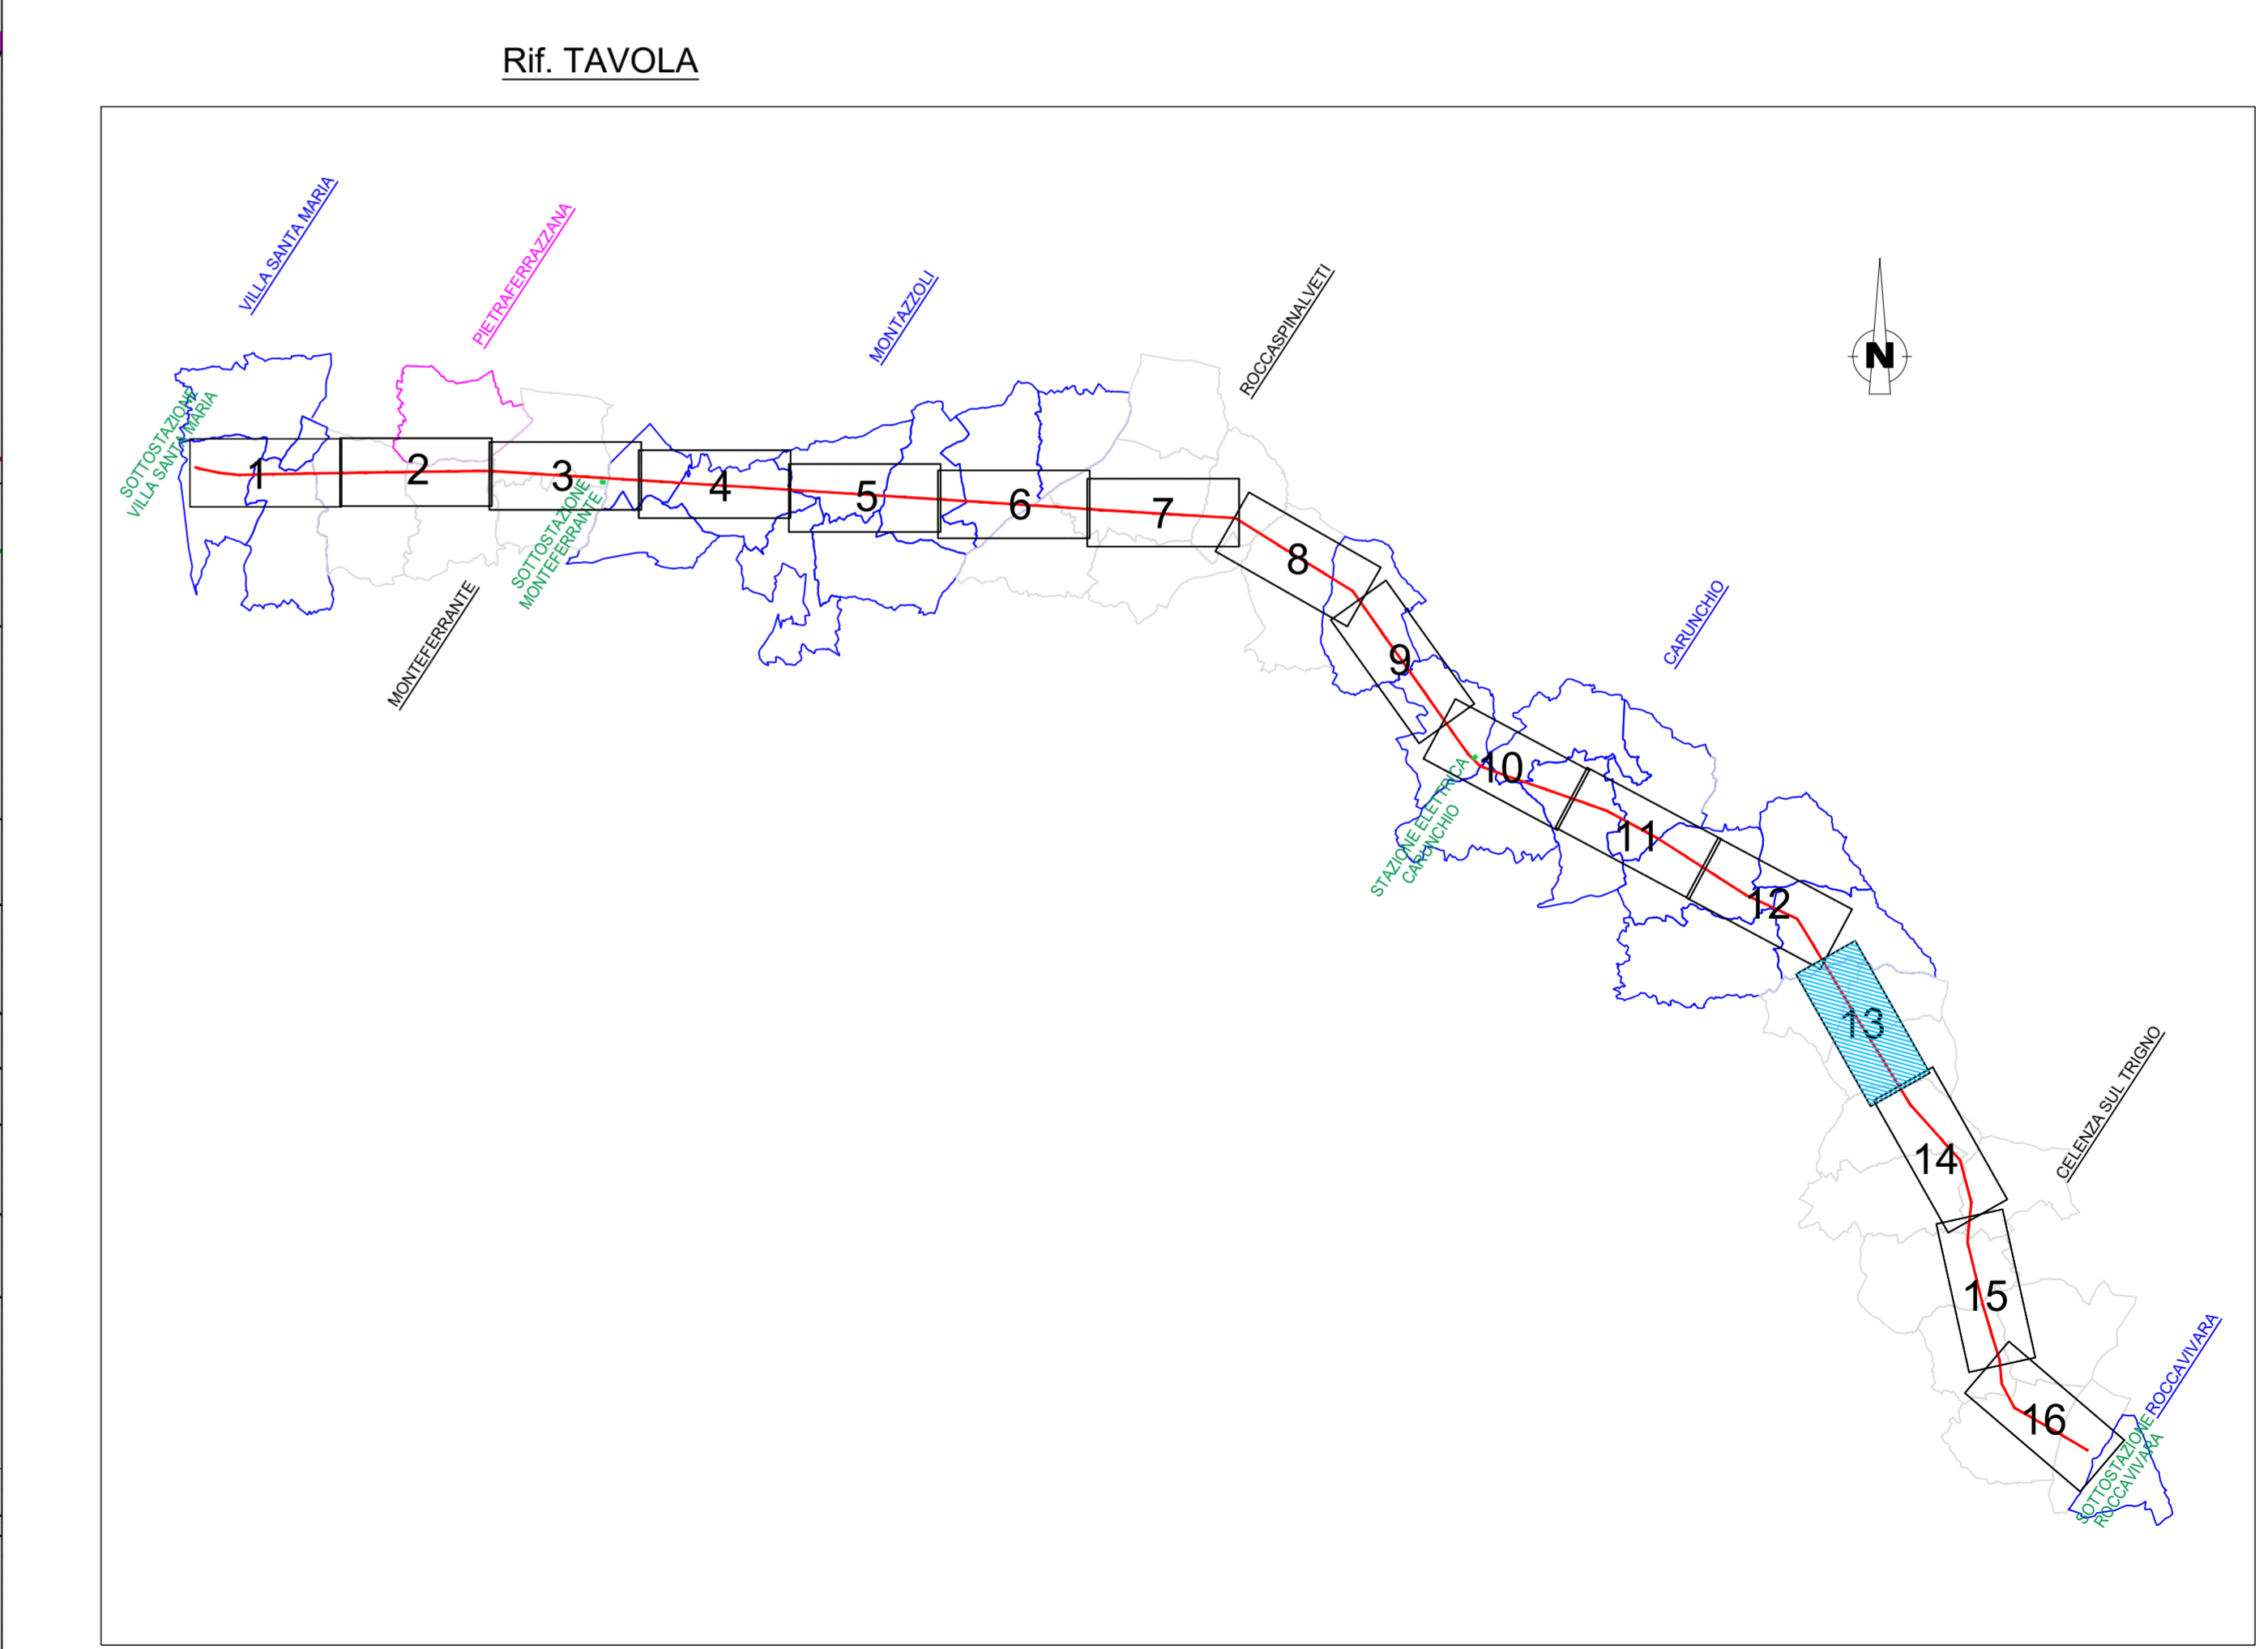


REGIONE ABRUZZO													
Comune di VILLA SANTA MARIA (Prov. di Chieti) Comune di CARUNCHIO (Prov. di Chieti)	Comune di MONTEFERRANTE (Prov. di Chieti) Comune di CELENZA SUL TRIGNO (Prov. di Chieti)												
Comune di MONTAZZOLI (Prov. di Chieti) Comune di ROCCAIVIVARA (Prov. di Chieti)	Comune di ROCCASPINALVETI (Prov. di Chieti)												
COMMITTENTE: Edison Rinnovabili Spa Sede Legale: Foro Buonaparte, 31 - 20121 MILANO Tel. +39 02 6222 1 - PEC: masovabili@pec.edison.it													
Oggetto: ADEGUAMENTO TECNICO ELETTRODOTTO AEREO LINEA AT 150 KV ESISTENTE "VILLA SANTA MARIA - ROCCAIVIVARA" AI SENSI DELL'ART.6 COMMA 9 D.LGS 152/2006													
V.P. - VERIFICA PRELIMINARE													
PLANIMETRIA CATASTALE con fascia API													
 LINEA AT 150KV "VILLA SANTA MARIA - ROCCAIVIVARA" ESISTENTE	 Il Progettista Antonio Scutti												
STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA ANTONIO SCUTTI Via... Tel. +39 0872 400000 Fax +39 0872 400001 PEC: antonio.scutti@pec.studio-scutti.it	SCALA DATA 02/07/2021												
TAVOLA 4a ELABORATO 13-16	AS...G...D...E2L...21 Rif. Documento												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rev.</th> <th>Data</th> <th>Note</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00</td> <td>02/07/2021</td> <td>V.P. - VERIFICA PRELIMINARE</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>16/04/2021</td> <td>PROGETTO DEFINITIVO</td> </tr> <tr> <td>00</td> <td>26/11/2020</td> <td>PROGETTO DEFINITIVO</td> </tr> </tbody> </table>	Rev.	Data	Note	00	02/07/2021	V.P. - VERIFICA PRELIMINARE	04	16/04/2021	PROGETTO DEFINITIVO	00	26/11/2020	PROGETTO DEFINITIVO	QUESTO DOCUMENTO E' DI PROPRIETA' DELL'ING. ANTONIO SCUTTI CHE NE VIETA, A TERMINI DI LEGGE, LA RIPRODUZIONE SENZA ESPLICITA AUTORIZZAZIONE
Rev.	Data	Note											
00	02/07/2021	V.P. - VERIFICA PRELIMINARE											
04	16/04/2021	PROGETTO DEFINITIVO											
00	26/11/2020	PROGETTO DEFINITIVO											

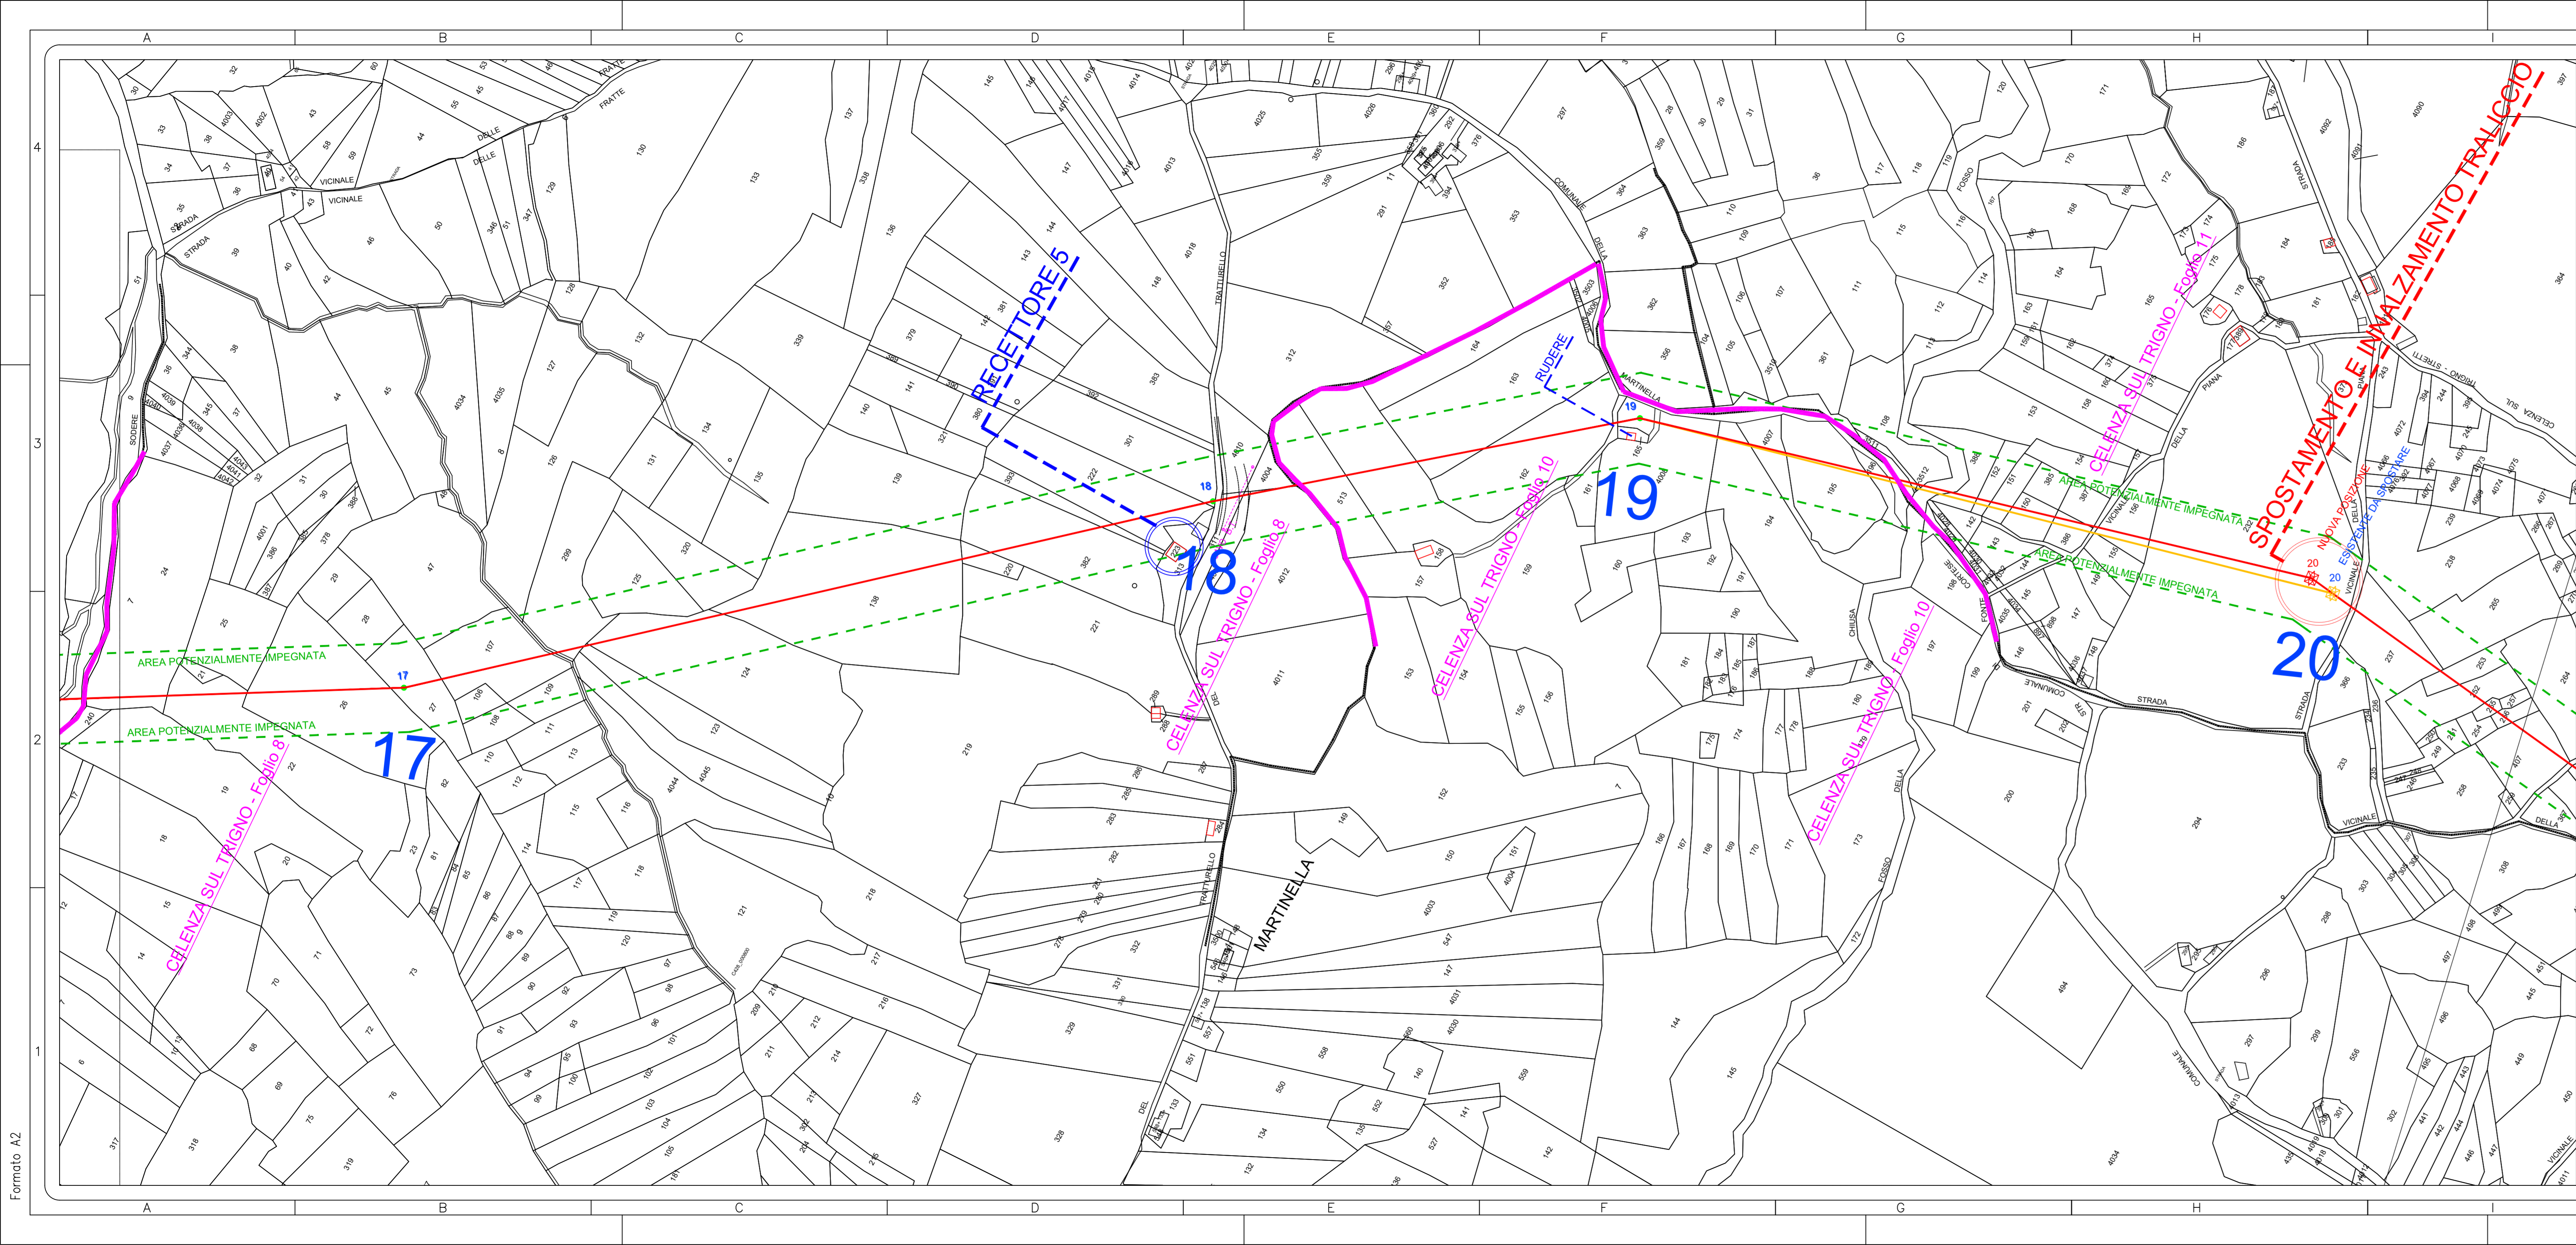


PLANIMETRIA CATASTALE - SCALA 1:2000

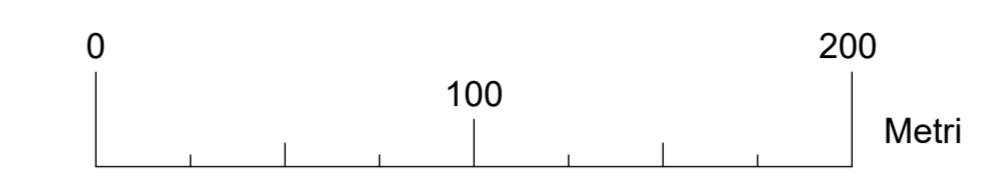


LEGENDA	
	AREA POTENZIALMENTE IMPEGNATA 30+30 mt
	LINEA ELETTRICA AT
	AREA POTENZIALMENTE IMPEGNATA 30+30 mt
	TRALICCIO E NUMERO
	LIMITI FOGLI E COMUNI

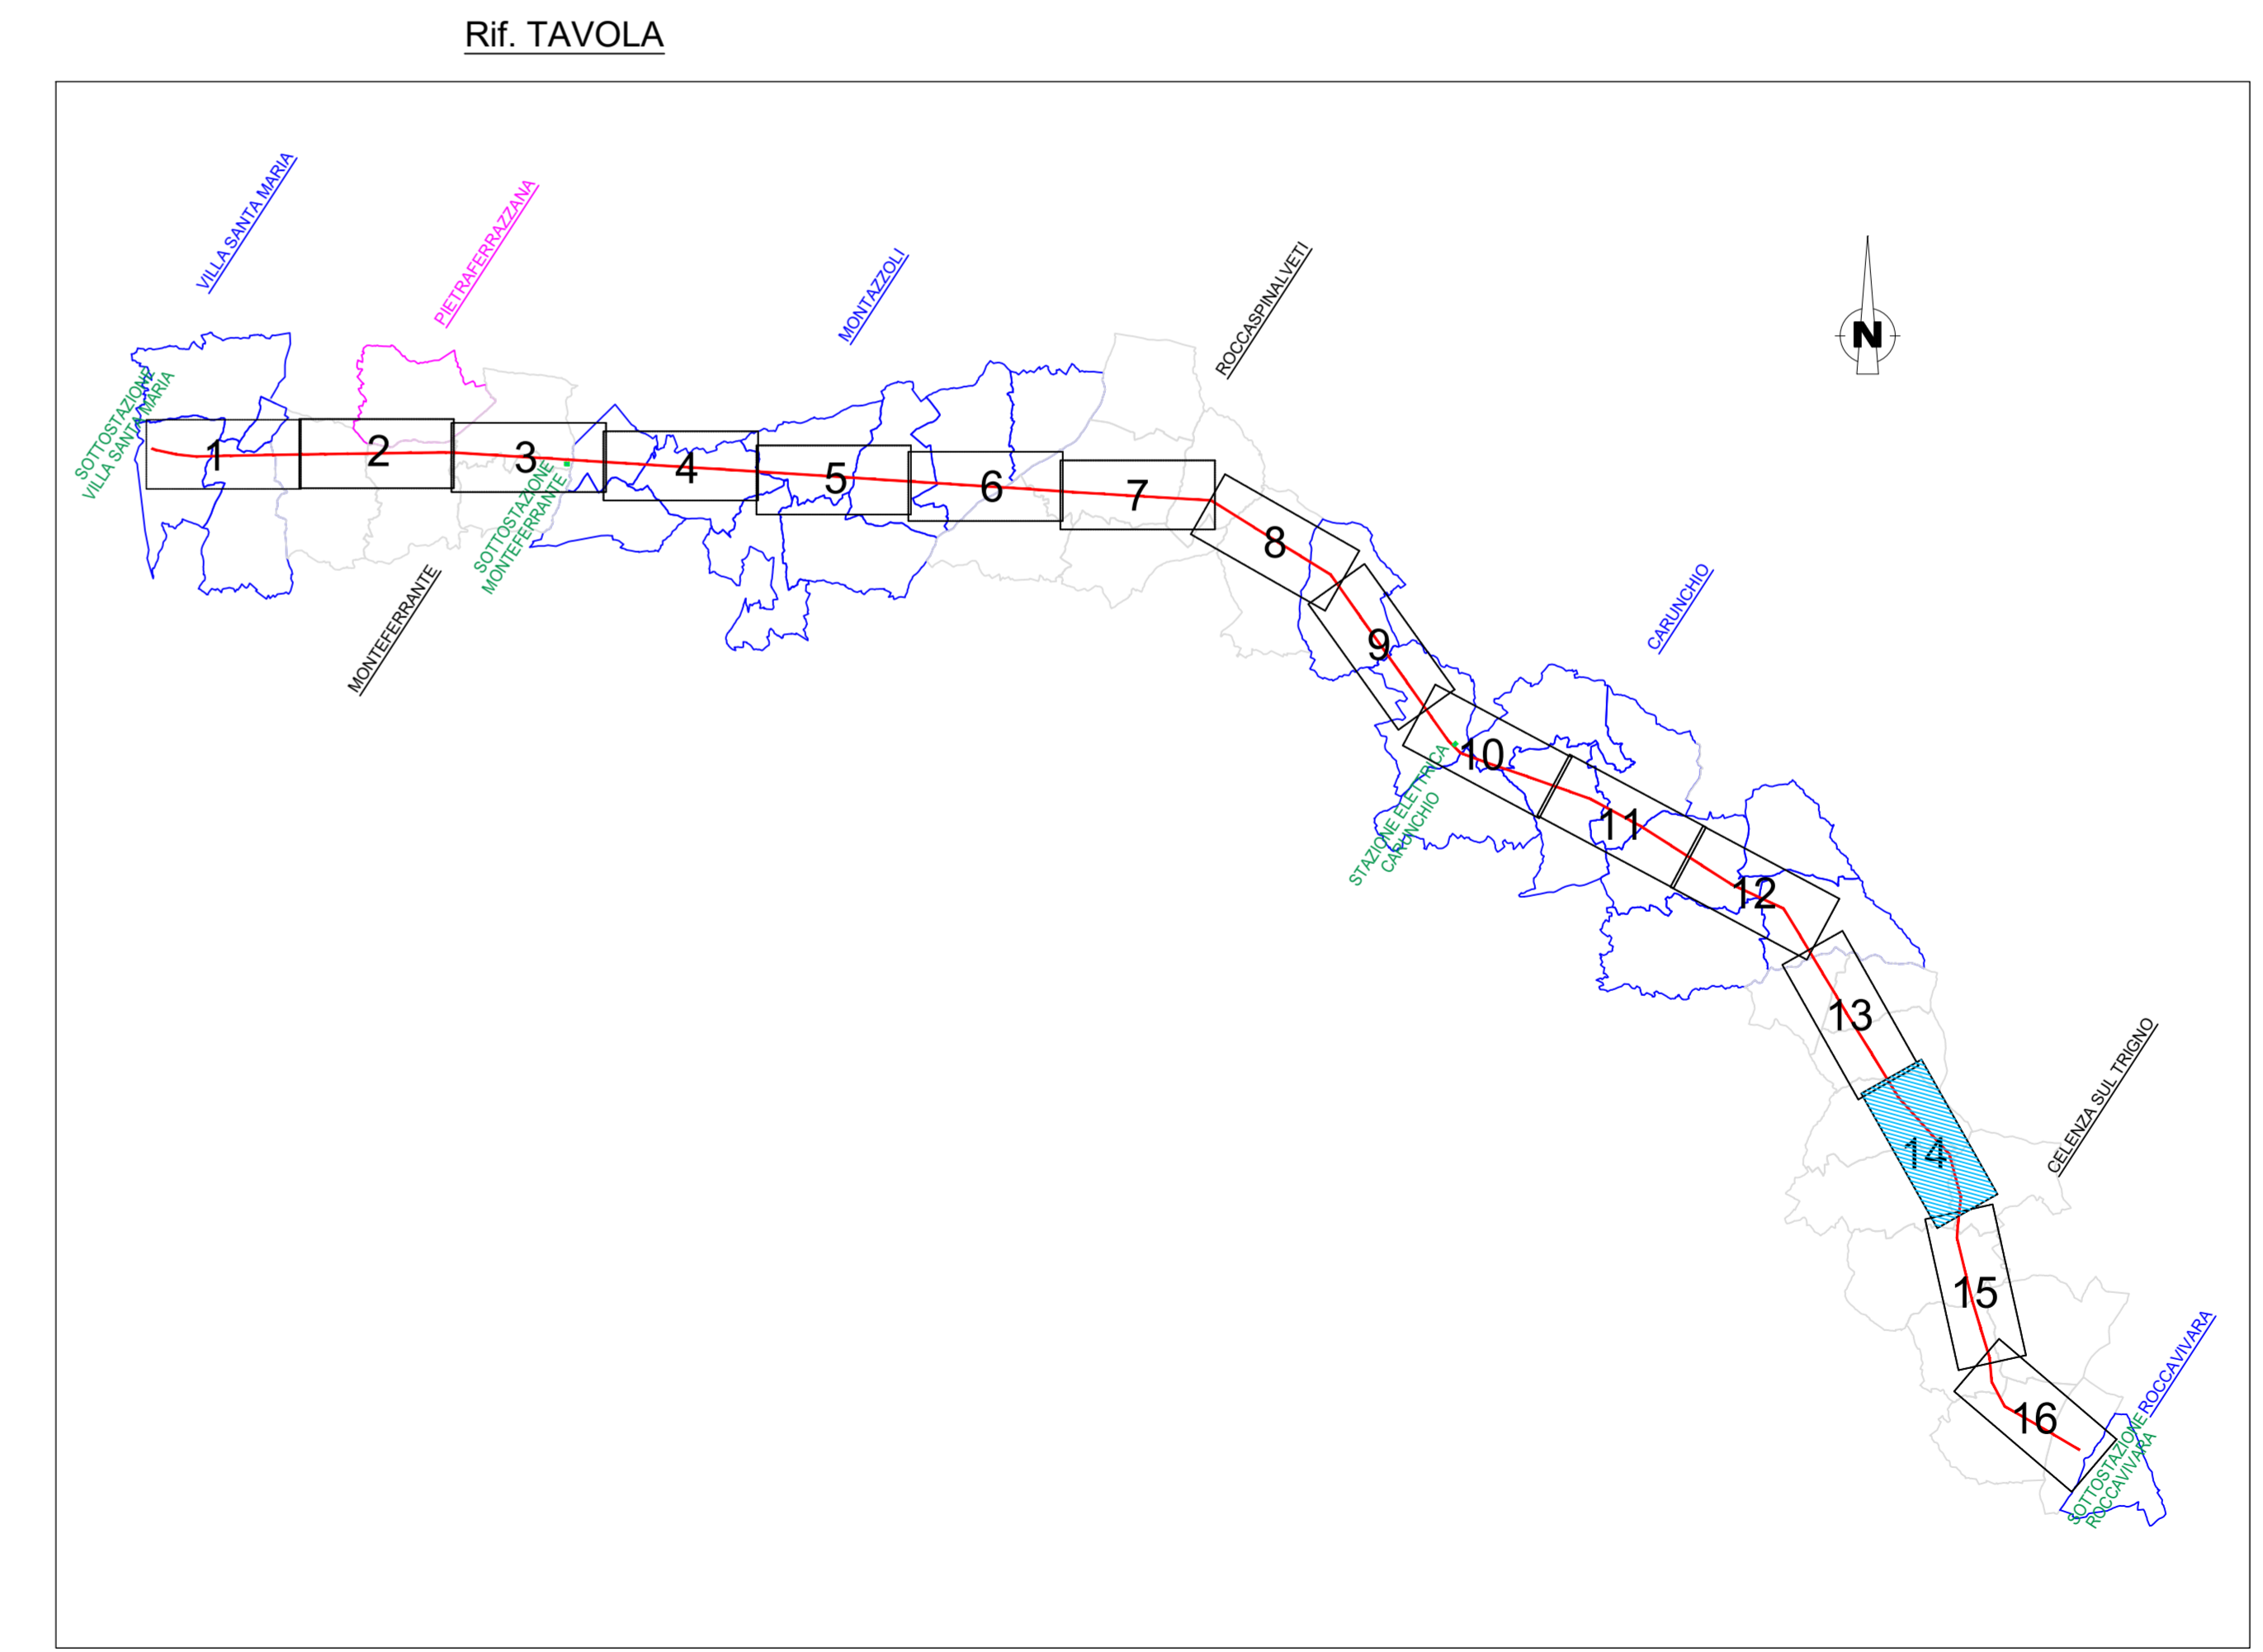


REGIONE ABRUZZO			
Comune di VILLA SANTA MARIA (Prov. di Chieti)	Comune di MONTEFERRANTE (Prov. di Chieti)	Comune di MONTAZZOLI (Prov. di Chieti)	Comune di ROCCAPALVETI (Prov. di Chieti)
Comune di CARUNCHIO (Prov. di Chieti)	Comune di CELENZA SUL TRIGNO (Prov. di Chieti)	Comune di ROCCAVIVARA (Prov. di Chieti)	
COMMITTENTE: Edison Rinnovabili Spa Sede Legale: Foro Buonaparte, 31 - 20121 MILANO Tel. +39 02 6222 1 - PEC: rinnovabili@pec.edison.it			
 Oggetto: ADEGUAMENTO TECNICO ELETTRORODOTTO AEREO LINEA AT 150 KV "VILLA SANTA MARIA - ROCCAVIVARA" ESISTENTE AI SENSI DELL'ART.6 COMMA 9 D.LGS 152/2006			
V.P. - VERIFICA PRELIMINARE			
PLANIMETRIA CATASTALE con fascia API			
		Il Progettista 	
LINEA AT 150 KV "VILLA SANTA MARIA - ROCCAVIVARA" ESISTENTE		STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA S.p.A. - ANTONIO SCUTTI Corso Trieste, 41 - 00198 ROMA (RM) Tel. +39 06 47811111 - Fax +39 06 47811112 P. IVA 02000001000	
SCALA		TAVOLA	
DATA		4a	
02/07/2021		ELABORATO 14-16	
00	02/07/2021	V.P. - VERIFICA PRELIMINARE	AS_G_D_E2L_21
04	16/04/2021	PROGETTO DEFINITIVO	
00	26/11/2020	PROGETTO DEFINITIVO	
Rev.	Data	Note	Rif. Documento
QUESTO DOCUMENTO E' DI PROPRIETA' DELL'ING. ANTONIO SCUTTI CHE NE VIETA, A TERMINI DI LEGGE, LA RIPRODUZIONE SENZA ESPLICITA AUTORIZZAZIONE			

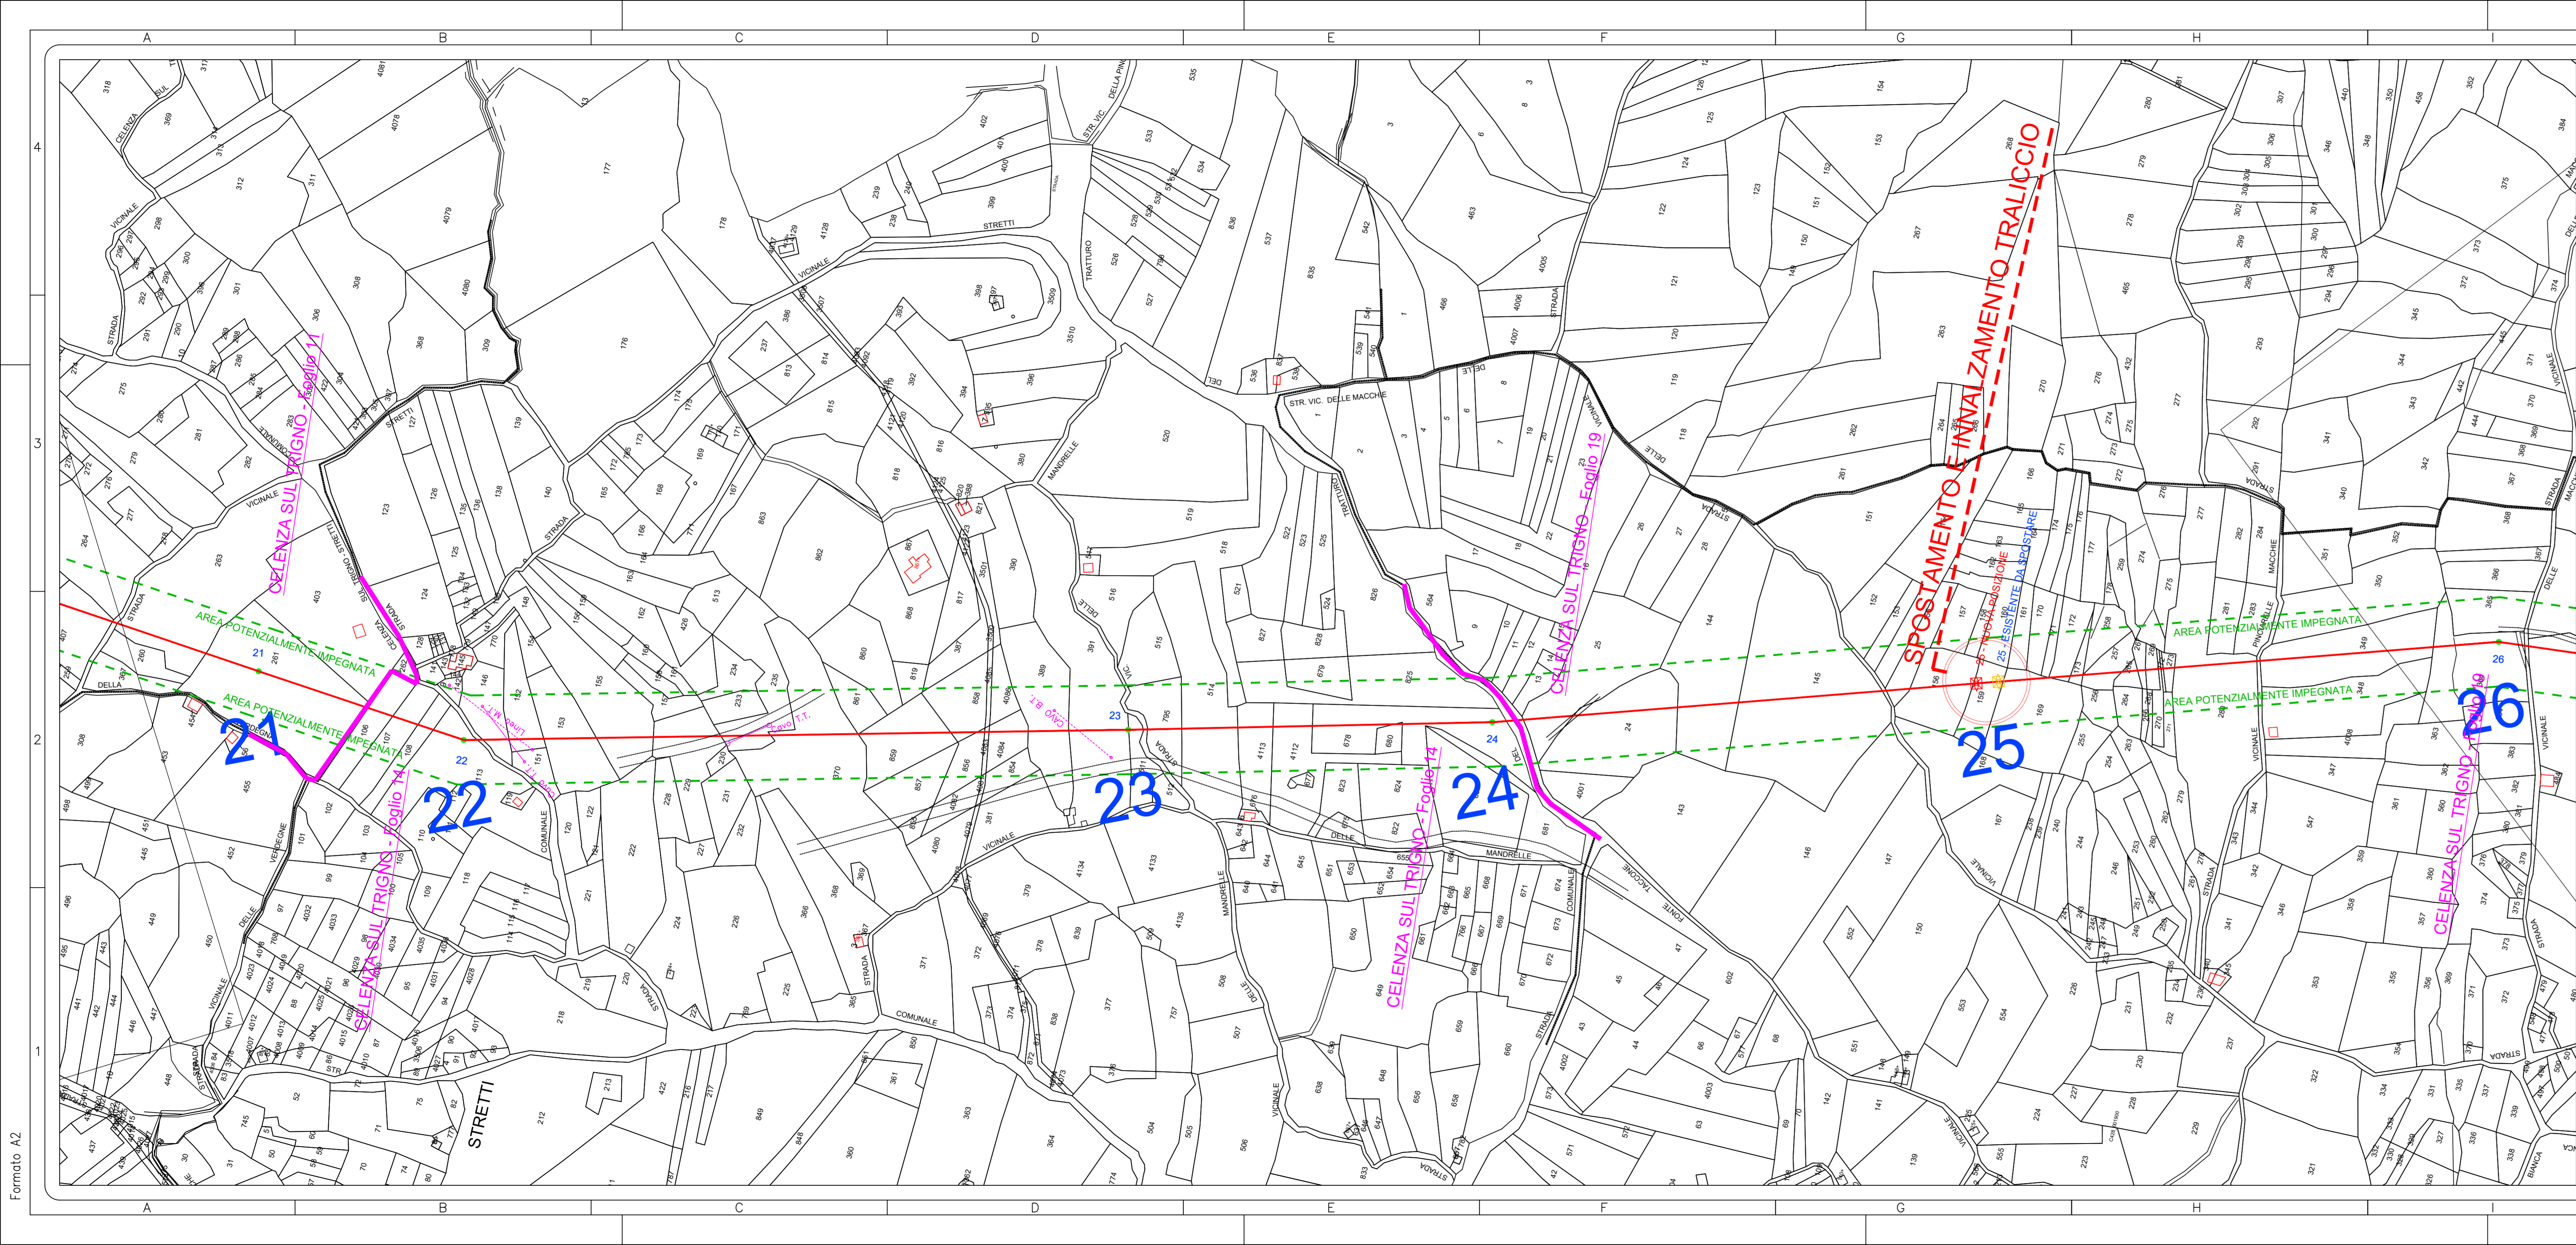


PLANIMETRIA CATASTALE - SCALA 1:2000




LEGENDA	
	AREA POTENZIALMENTE IMPEGNATA 30+30 mt
	LINEA ELETTRICA AT
	AREA POTENZIALMENTE IMPEGNATA 30+30 mt
	TRALICCIO E NUMERO
	LIMITI FOGLI E COMUNI

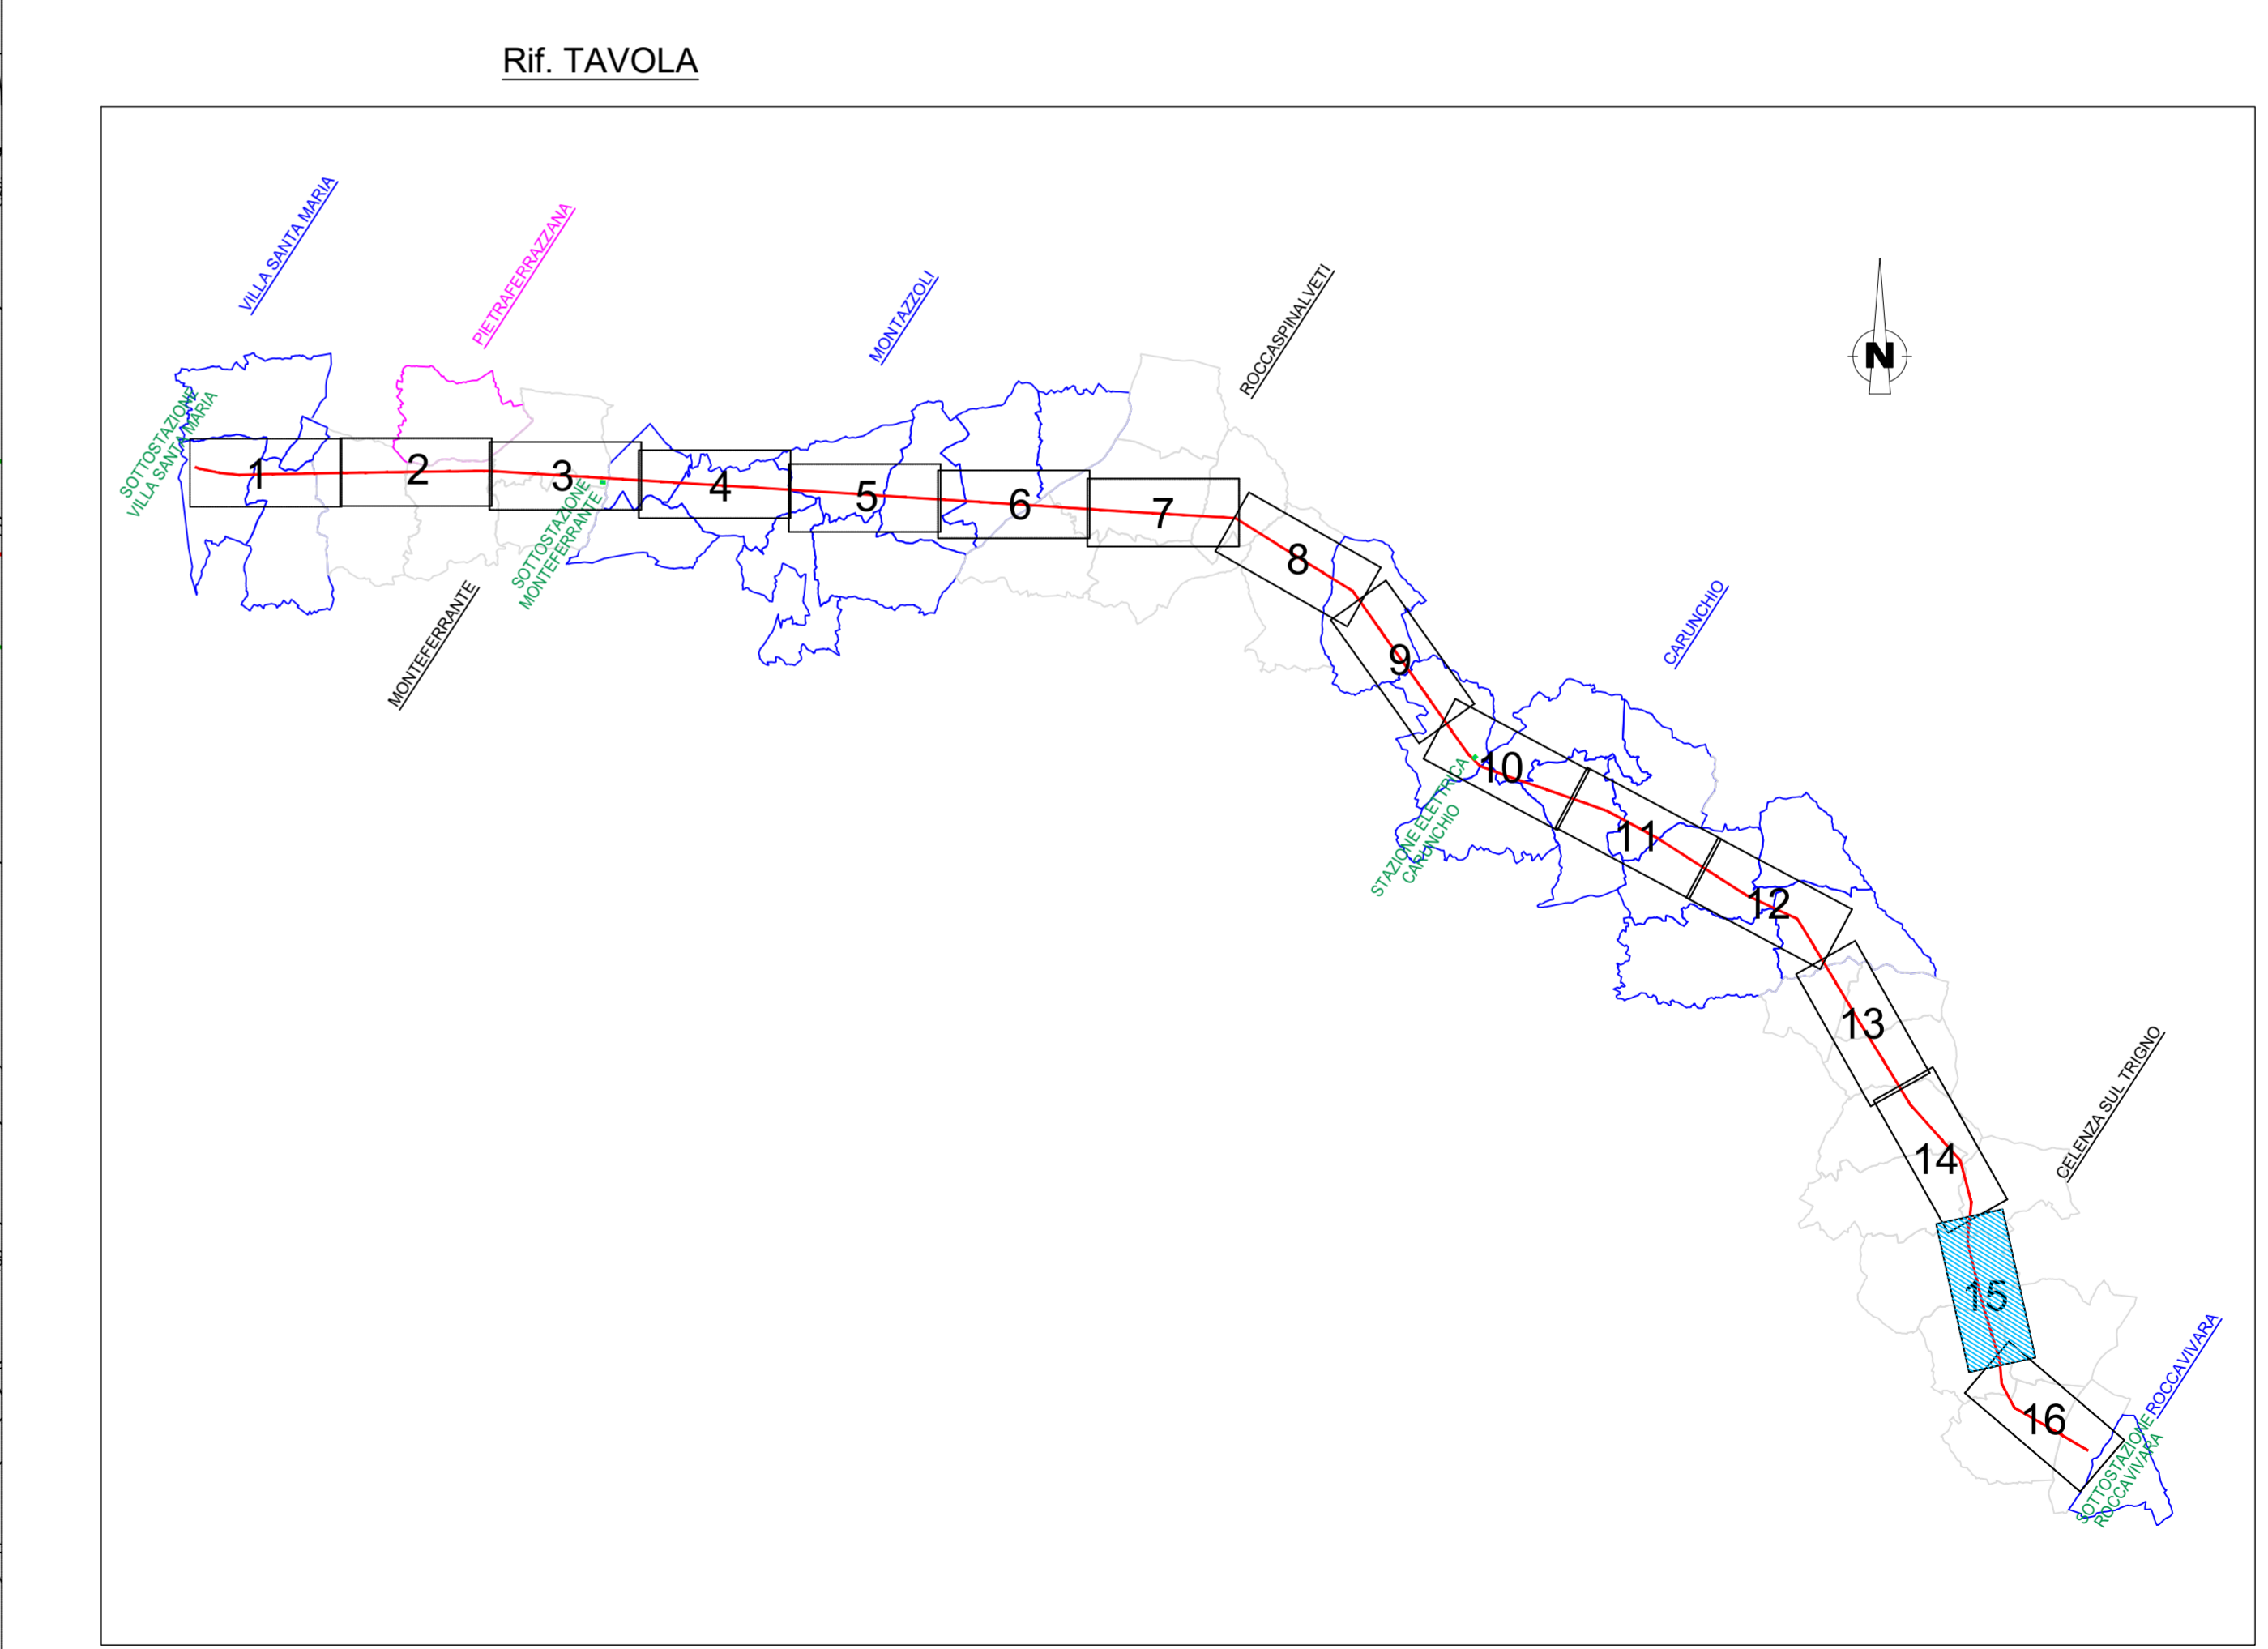


REGIONE ABRUZZO															
<small>Comune di VILLA SANTA MARIA (Prov. di Chieti)</small> <small>Comune di CARUNCHIO (Prov. di Chieti)</small>	<small>Comune di MONTEFERRANTE (Prov. di Chieti)</small> <small>Comune di CELENZA SUL TRIGNO (Prov. di Chieti)</small>														
<small>Comune di MONTAZZOLI (Prov. di Chieti)</small> <small>Comune di ROCCASALVETI (Prov. di Chieti)</small>	<small>Comune di ROCCAVIVARA (Prov. di Chieti)</small>														
COMMITTENTE: Edison Rinnovabili Spa <small>Sede Legale: Foro Buonaparte, 31 - 20121 MILANO</small> <small>Tel. +39 02 6222 1 - PEC: rinnovabilisp@edison.it</small>															
Oggetto: ADEGUAMENTO TECNICO ELETTRORODOTTO AEREO LINEA AT 150 KV ESISTENTE "VILLA SANTA MARIA - ROCCAVIVARA" ESISTENTE AI SENSI DELL'ART.6 COMMA 9 D.LGS 152/2006															
V.P. - VERIFICA PRELIMINARE															
PLANIMETRIA CATASTALE con fascia API															
 <small>LINEA AT 150KV "VILLA SANTA MARIA - ROCCAVIVARA" ESISTENTE</small>	<small>Il Progettista</small> <small>ANTONIO SCUTTI</small>														
<small>STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA</small> <small>Scutti, Scutti & Scutti</small> <small>Via S. Maria Maddalena, 10 - 66021 Roccamare (Chieti)</small> <small>Tel. +39 0872 420000 - Fax +39 0872 420001</small>	<table border="1"> <tr> <td>SCALA</td> <td>TAVOLA</td> </tr> <tr> <td>DATA</td> <td>4a</td> </tr> <tr> <td>02/07/2021</td> <td>15-16</td> </tr> </table>	SCALA	TAVOLA	DATA	4a	02/07/2021	15-16								
SCALA	TAVOLA														
DATA	4a														
02/07/2021	15-16														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rev.</th> <th>Data</th> <th>Descrizione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00</td> <td>02/07/2021</td> <td>V.P. - VERIFICA PRELIMINARE</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>16/04/2021</td> <td>PROGETTO DEFINITIVO</td> </tr> <tr> <td>00</td> <td>26/11/2020</td> <td>PROGETTO DEFINITIVO</td> </tr> </tbody> </table>	Rev.	Data	Descrizione	00	02/07/2021	V.P. - VERIFICA PRELIMINARE	04	16/04/2021	PROGETTO DEFINITIVO	00	26/11/2020	PROGETTO DEFINITIVO	<table border="1"> <tr> <td>AS_G_D_E2L_21</td> </tr> <tr> <td>Rif. Documento</td> </tr> </table>	AS_G_D_E2L_21	Rif. Documento
Rev.	Data	Descrizione													
00	02/07/2021	V.P. - VERIFICA PRELIMINARE													
04	16/04/2021	PROGETTO DEFINITIVO													
00	26/11/2020	PROGETTO DEFINITIVO													
AS_G_D_E2L_21															
Rif. Documento															
<small>QUESTO DOCUMENTO E' DI PROPRIETA' DELL'ING. ANTONIO SCUTTI CHE NE VIETA, A TERMINI DI LEGGE, LA RIPRODUZIONE SENZA ESPLICITA AUTORIZZAZIONE</small>															

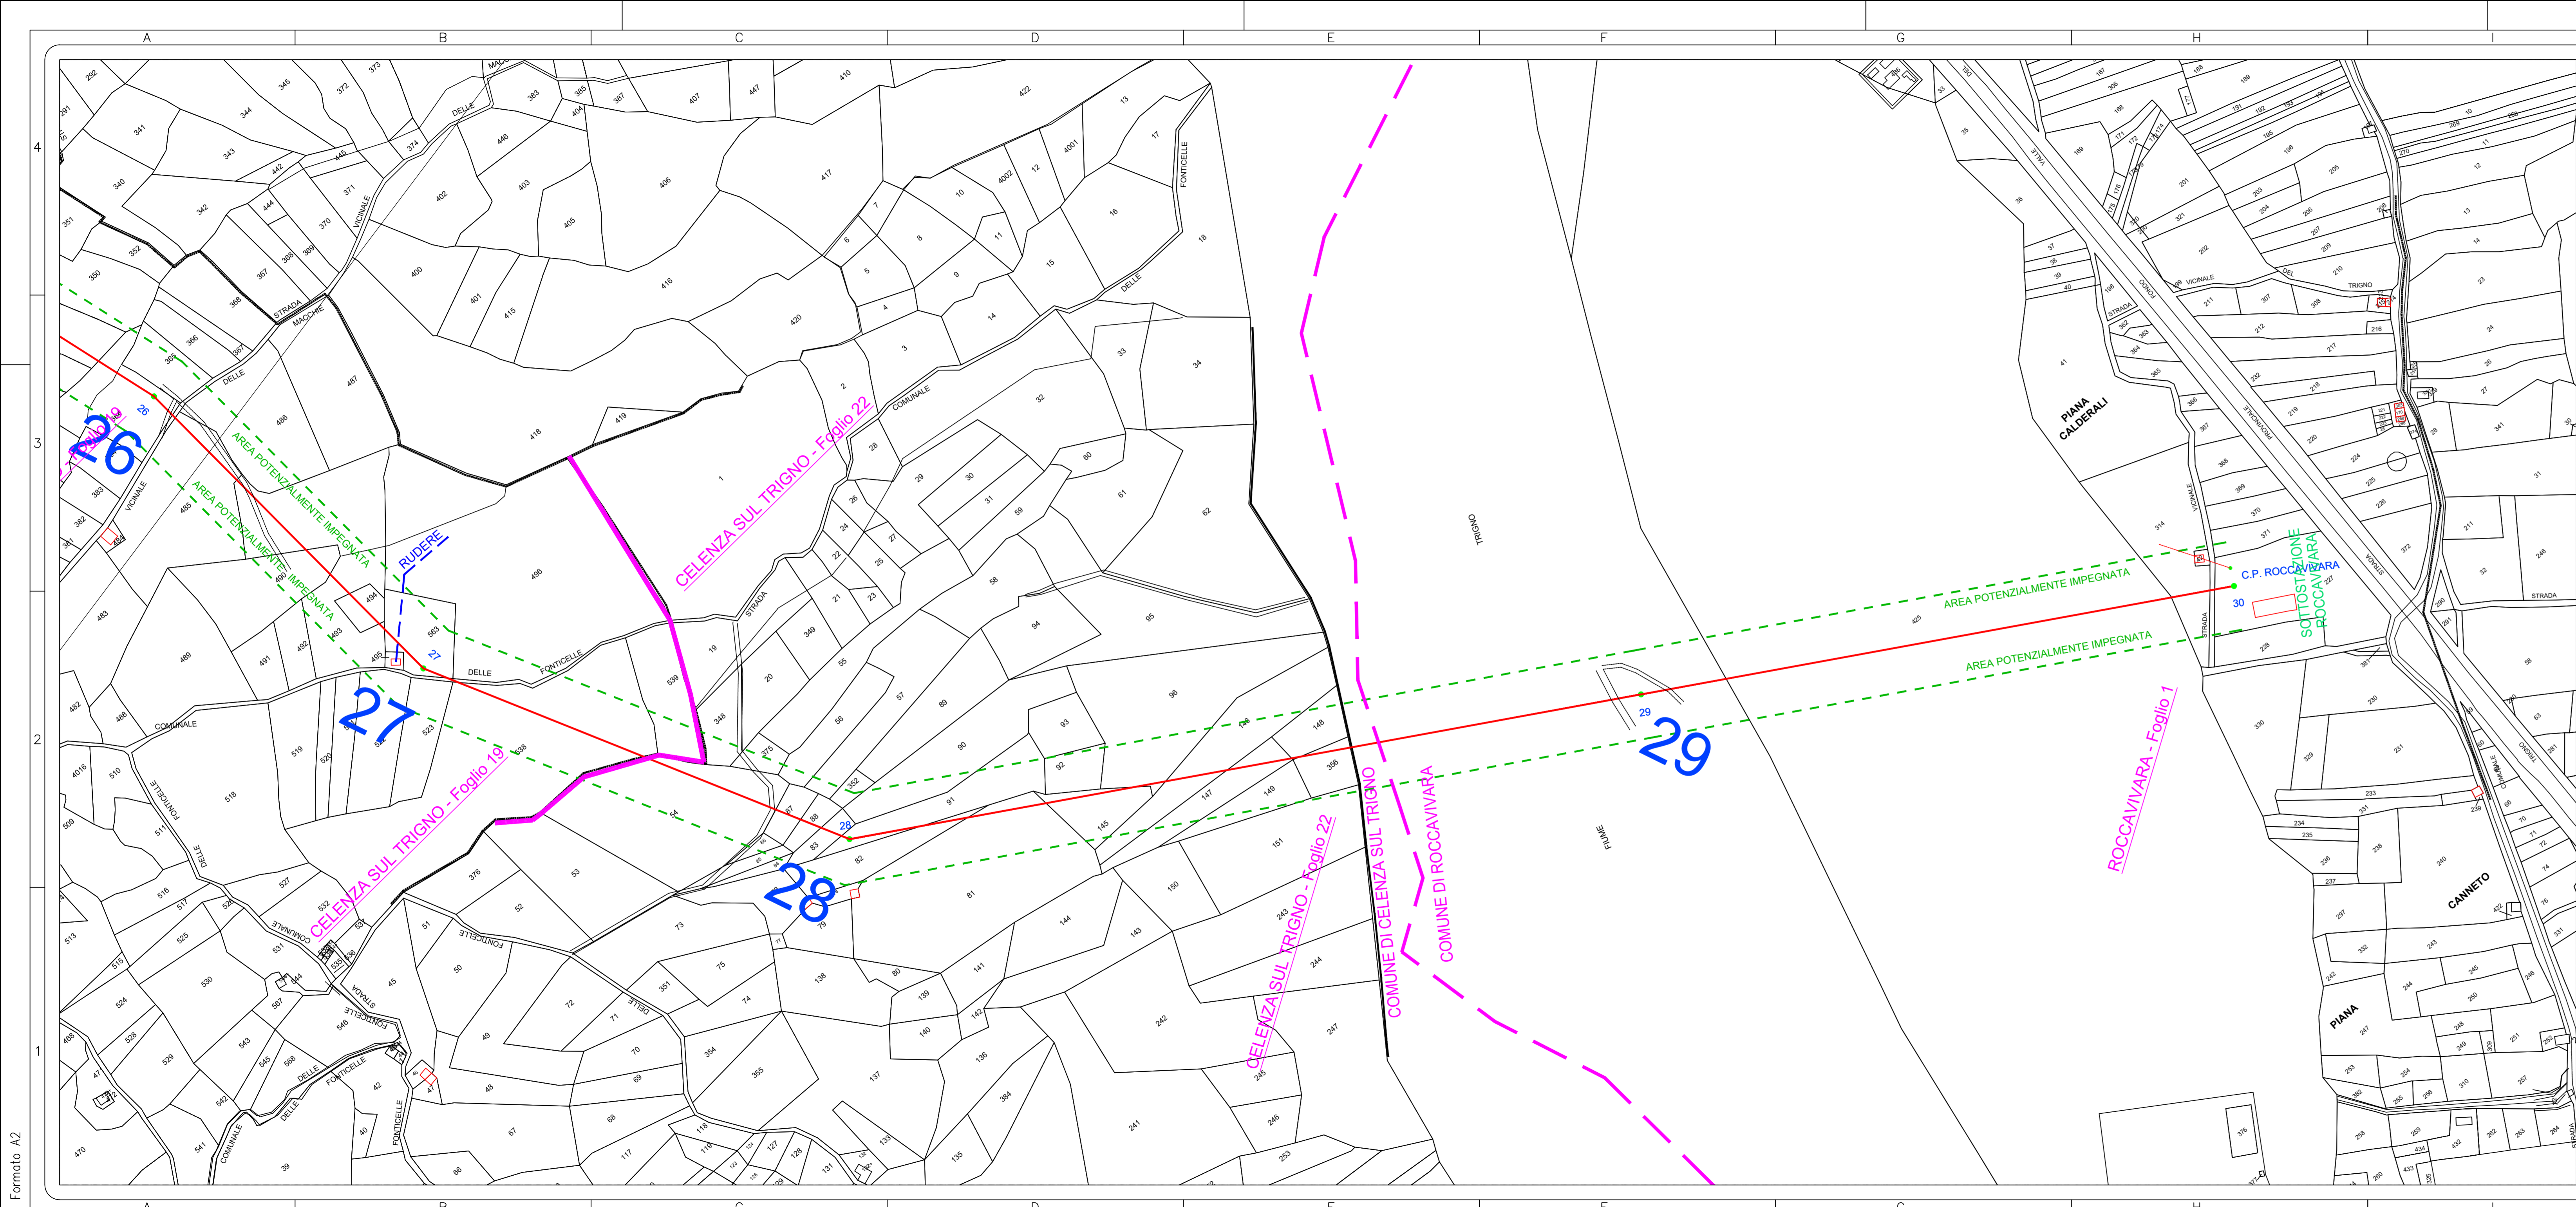

PLANIMETRIA CATASTALE - SCALA 1:2000

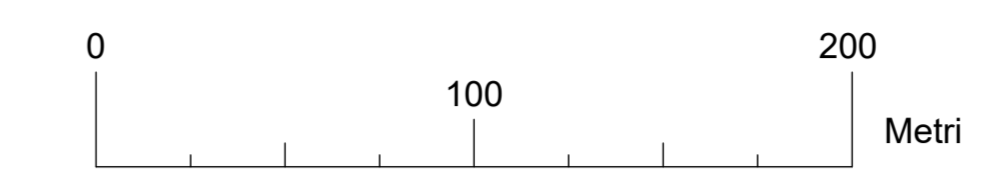

LEGENDA	
	AREA POTENZIALMENTE IMPEGNATA 30+30 mt
	LINEA ELETTRICA AT
	AREA POTENZIALMENTE IMPEGNATA 30+30 mt
	TRALICCIO E NUMERO
	LIMITI FOGLI E COMUNI

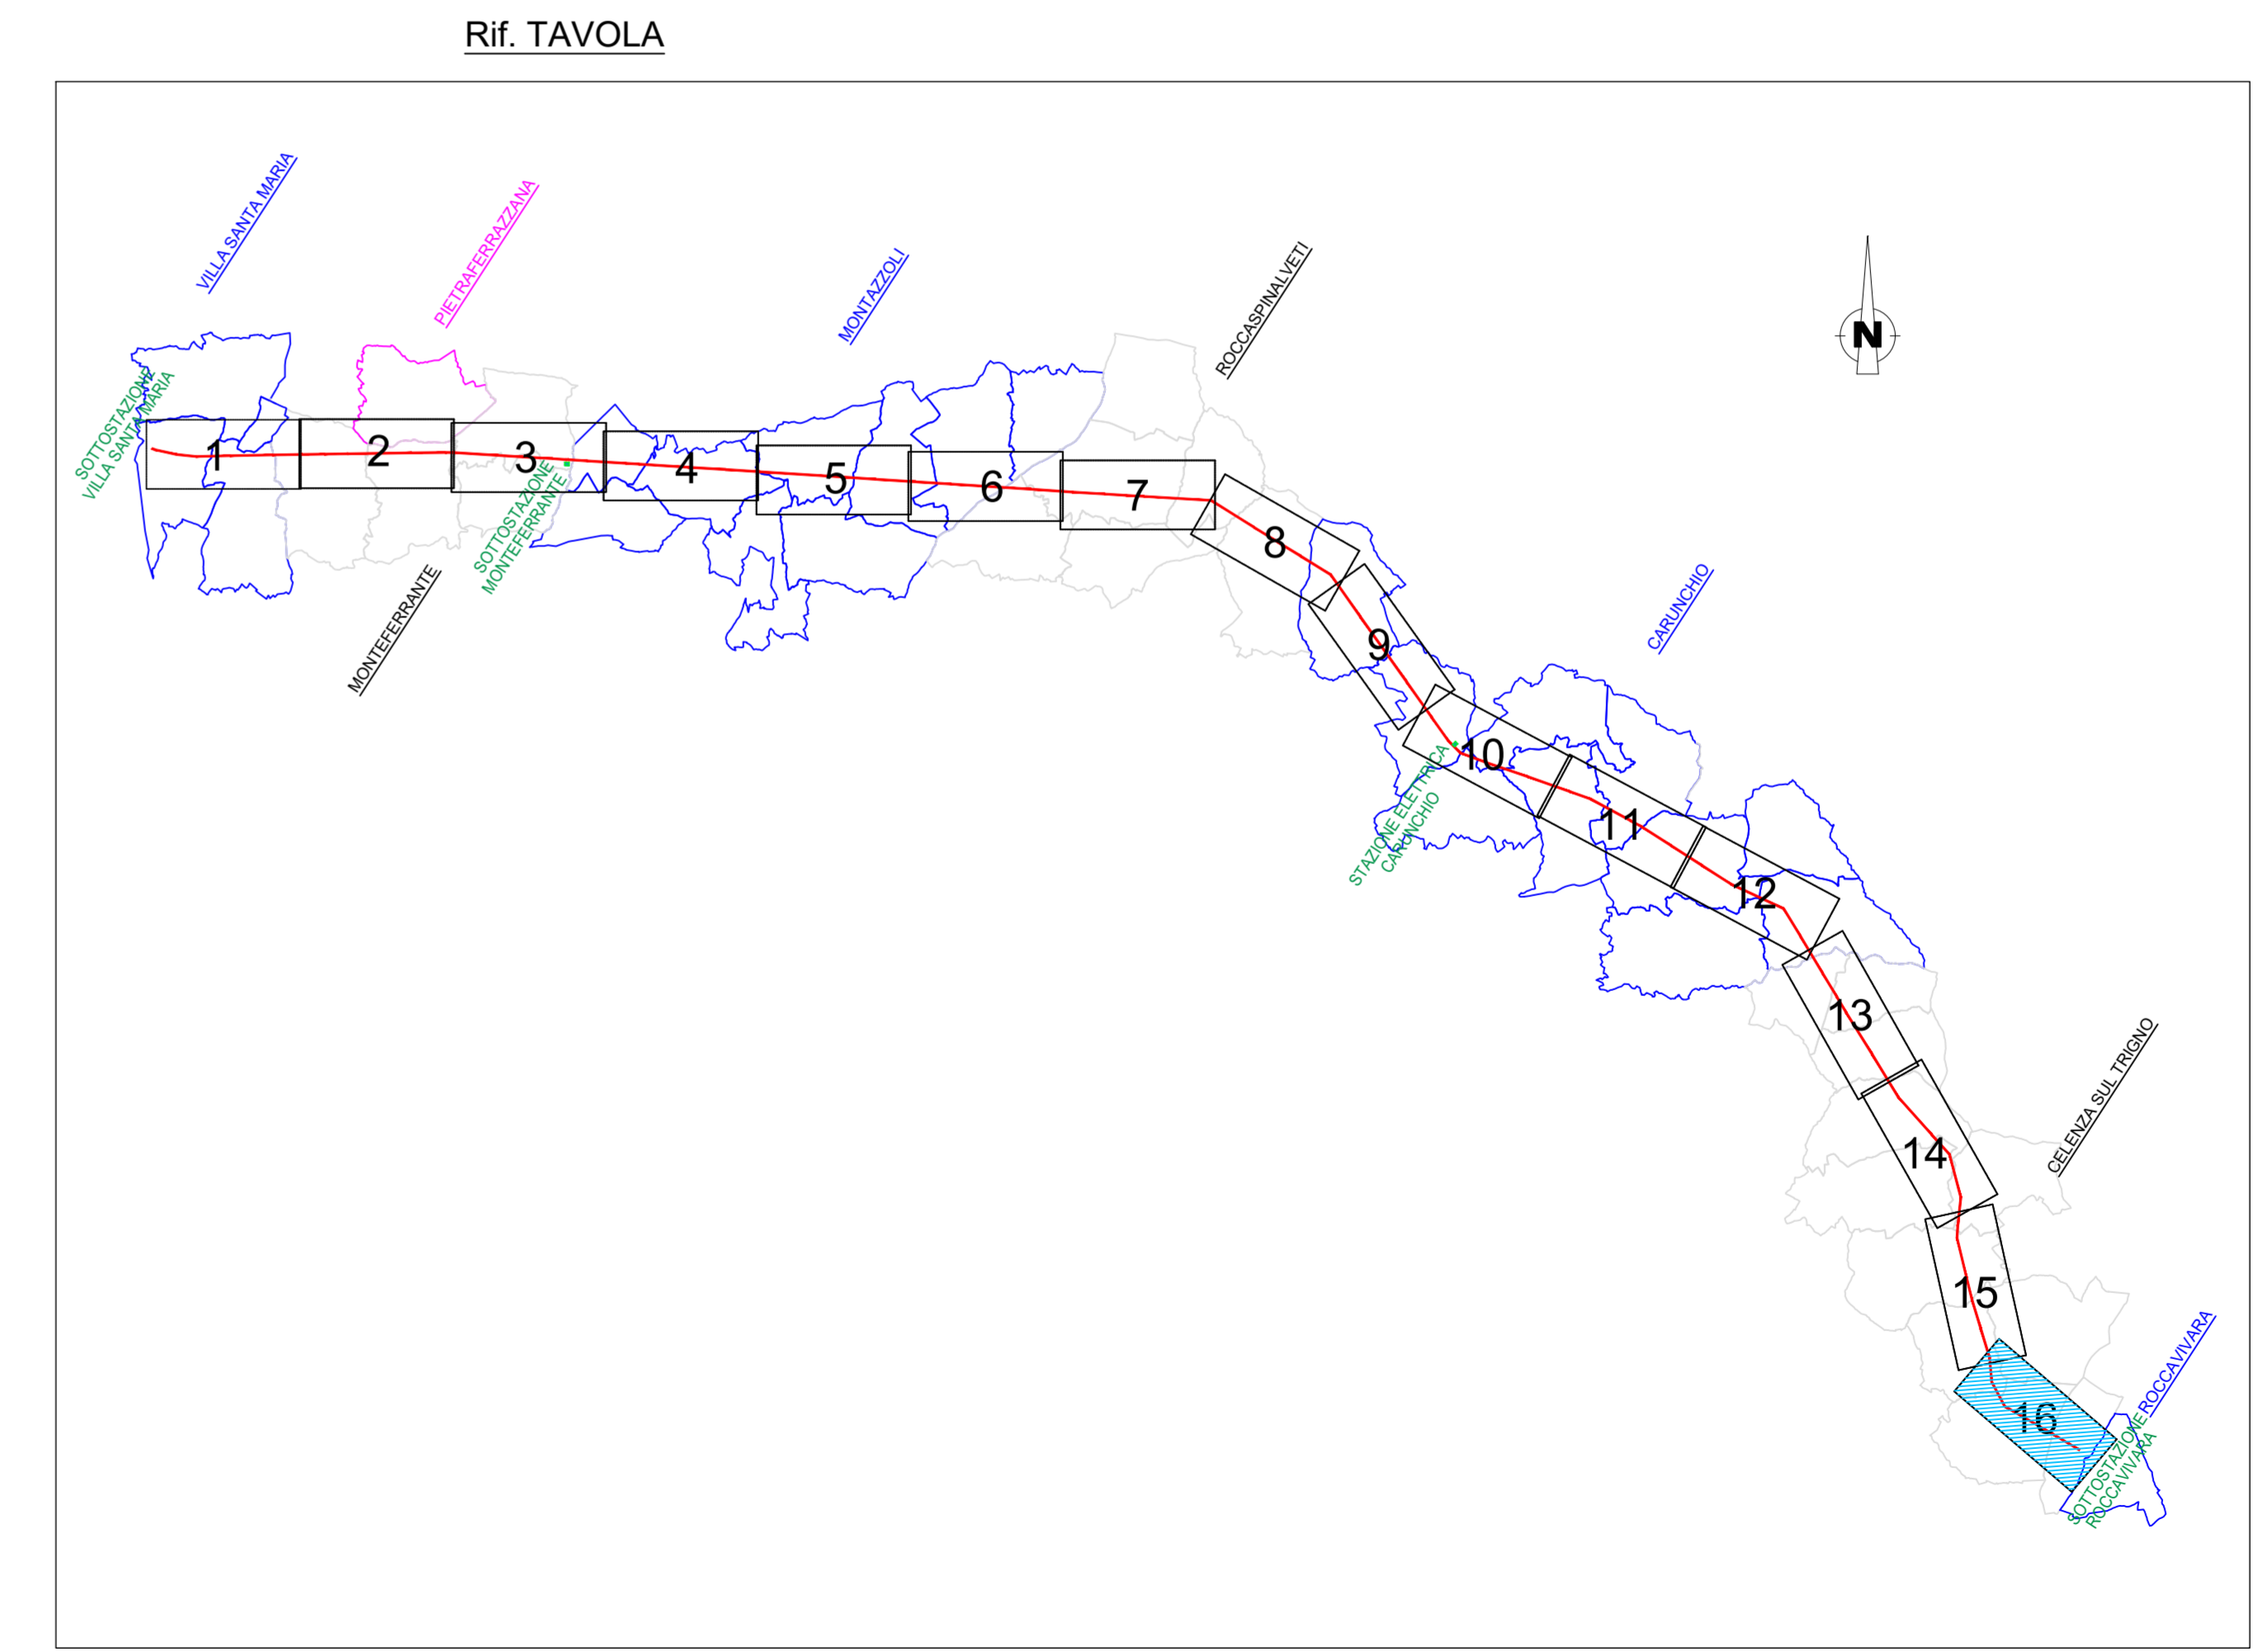

REGIONE ABRUZZO

Comune di VILLA SANTA MARIA (Prov. di Chieti)
 Comune di MONTEFERRANTE (Prov. di Chieti)
 Comune di MONTAZZOLI (Prov. di Chieti)
 Comune di ROCCASPINALVETI (Prov. di Chieti)
 Comune di CARUNCHIO (Prov. di Chieti)
 Comune di CELENZA SUL TRIGNO (Prov. di Chieti)
 Comune di ROCCAVIVARA (Prov. di Chieti)

COMMITTENTE: Edison Rinnovabili Spa
 Sede Legale: Foro Buonaparte, 31 - 20121 MILANO
 Tel. +39 02 6222 1 - PEC: rinnovabili@pec.edison.it

Ex: c2i energie speciali Srl

Oggetto: ADEGUAMENTO TECNICO ELETTRODOTTO AEREO
 LINEA AT 150 KV ESISTENTE "VILLA SANTA MARIA - ROCCAVIVARA"
 AI SENSI DELL'ART.6 COMMA 9 D.LGS 152/2006

V.P. - VERIFICA PRELIMINARE

PLANIMETRIA CATASTALE con fascia API

Terna
 LINEA AT 150 KV "VILLA SANTA MARIA - ROCCAVIVARA" ESISTENTE

Il Progettista
 Antonio Scutti
 Ingegnere

STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA S.p.A. s.r.l. ANTONIO SCUTTI Via S. Maria Goretti, 10 - 66021 Roccaraso (AQ) Tel. +39 0862 900000 - Fax +39 0862 900001 P.IVA 02000000862	SCALA	TAVOLA
	DATA	4a
	02/07/2021	16-16

Rev.	Data	Note	Rif. Documento
00	02/07/2021	V.P. - VERIFICA PRELIMINARE	
04	16/04/2021	PROGETTO DEFINITIVO	AS_G_D_E2L_21
00	26/11/2020	PROGETTO DEFINITIVO	

Formato A2