



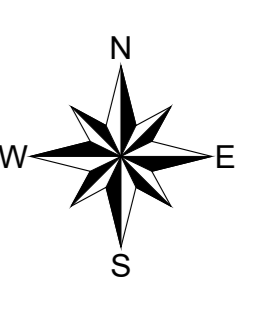

QUADRO DI UNIONE

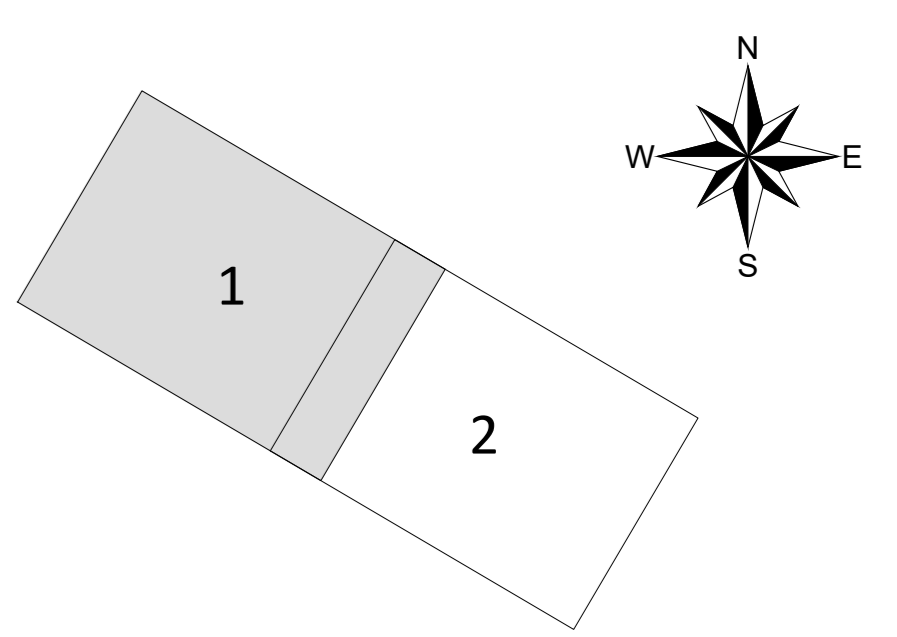

LEGENDA

- CONDOTTE ESISTENTI ACQUA
- TELECOMUNICAZIONI
- ACEA A.T. 150 KW
- ACEA M.T. 60 KW
- ACEA B.T.
- ▲ LINEA PRIMARIA 40 BAR (GASDOTTO)
- LINEA SECONDARIA (GASDOTTO)
- LINEA ELETTRICA MT./B.T.
- TUBO FOGNATURA 1000X1500
- TUBO GAS
- - - FASCIA DEI SIFONI EX ACQUA MARCIA
- + PALO ILLUMINAZIONE
- + PALINA GAS
- + PALINA GENERICA
- + PALINA ENEL AT
- + SONDAGGIO
- POZZETTO
- CASSETTA
- TRALICCIO
- BASAMENTO IN CA
- SARACINESCA ACQUEDOTTO
- TORRE PORTA FARO



Compartimento della Viabilità per il Lazio

A90 Svincolo Tiburtina
Intervento di potenziamento dallo svincolo
"Centrale del Latte" allo svincolo A24
2ª fase funzionale

PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTAZIONE: R.T.I.: PROGIN S.p.A. (capogruppo mandataria)
CREW Cremonesi Workshop S.r.l. - TECNOSISTEM S.p.A.
ART Risorse Ambiente Territorio S.r.l. - ECOPLAME S.r.l.

RESPONSABILE INTEGRAZIONI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:
Dott. Ing. Antonio GRIMALDI (ProgIn S.p.A.)

IL GEOLOGO:
Dott. Geol. Giovanni CARRA (ART Ambiente Risorse e Territorio S.r.l.)

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:
Dott. Ing. Michele Curiale (ProgIn S.p.A.)

VEDI IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Dott. Ing. Achille Devarthaneschi

PROTOCOLLO DATA 201_

CAPOGRUPPO MANDATARIA:
PROGIN S.p.A.
DIRETTORE TECNICO:
Dott. Ing. Lorenzo Infante

MANDANTIS:
CREW Cremonesi Workshop S.r.l.
DIRETTORE TECNICO:
Dott. Arch. Claudio TURRINI

TECNOSISTEM S.p.A.
DIRETTORE TECNICO:
Dott. Ing. Andrea AVIETA

ART Risorse Ambiente Territorio S.r.l.
DIRETTORE TECNICO:
Dott. Arch. Ivano FRESIA

ECOPLAME S.p.A.
DIRETTORE TECNICO:
Dott. Arch. Pasquale PISANO

INTERFERENZE
Planimetria d'insieme delle reti interferenti
Tavola 1 di 2

CODICE PROGETTO	NOME FILE	REVISIONE	SCALA:
DP RM105 D20	TOOINDINTPL01-02_A	A	1:2000
CODICE ELAB.	TOOIN00INTPL01		

A	Prima emissione	06/2021	BISRO	VELIOTA	INFANTE
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO