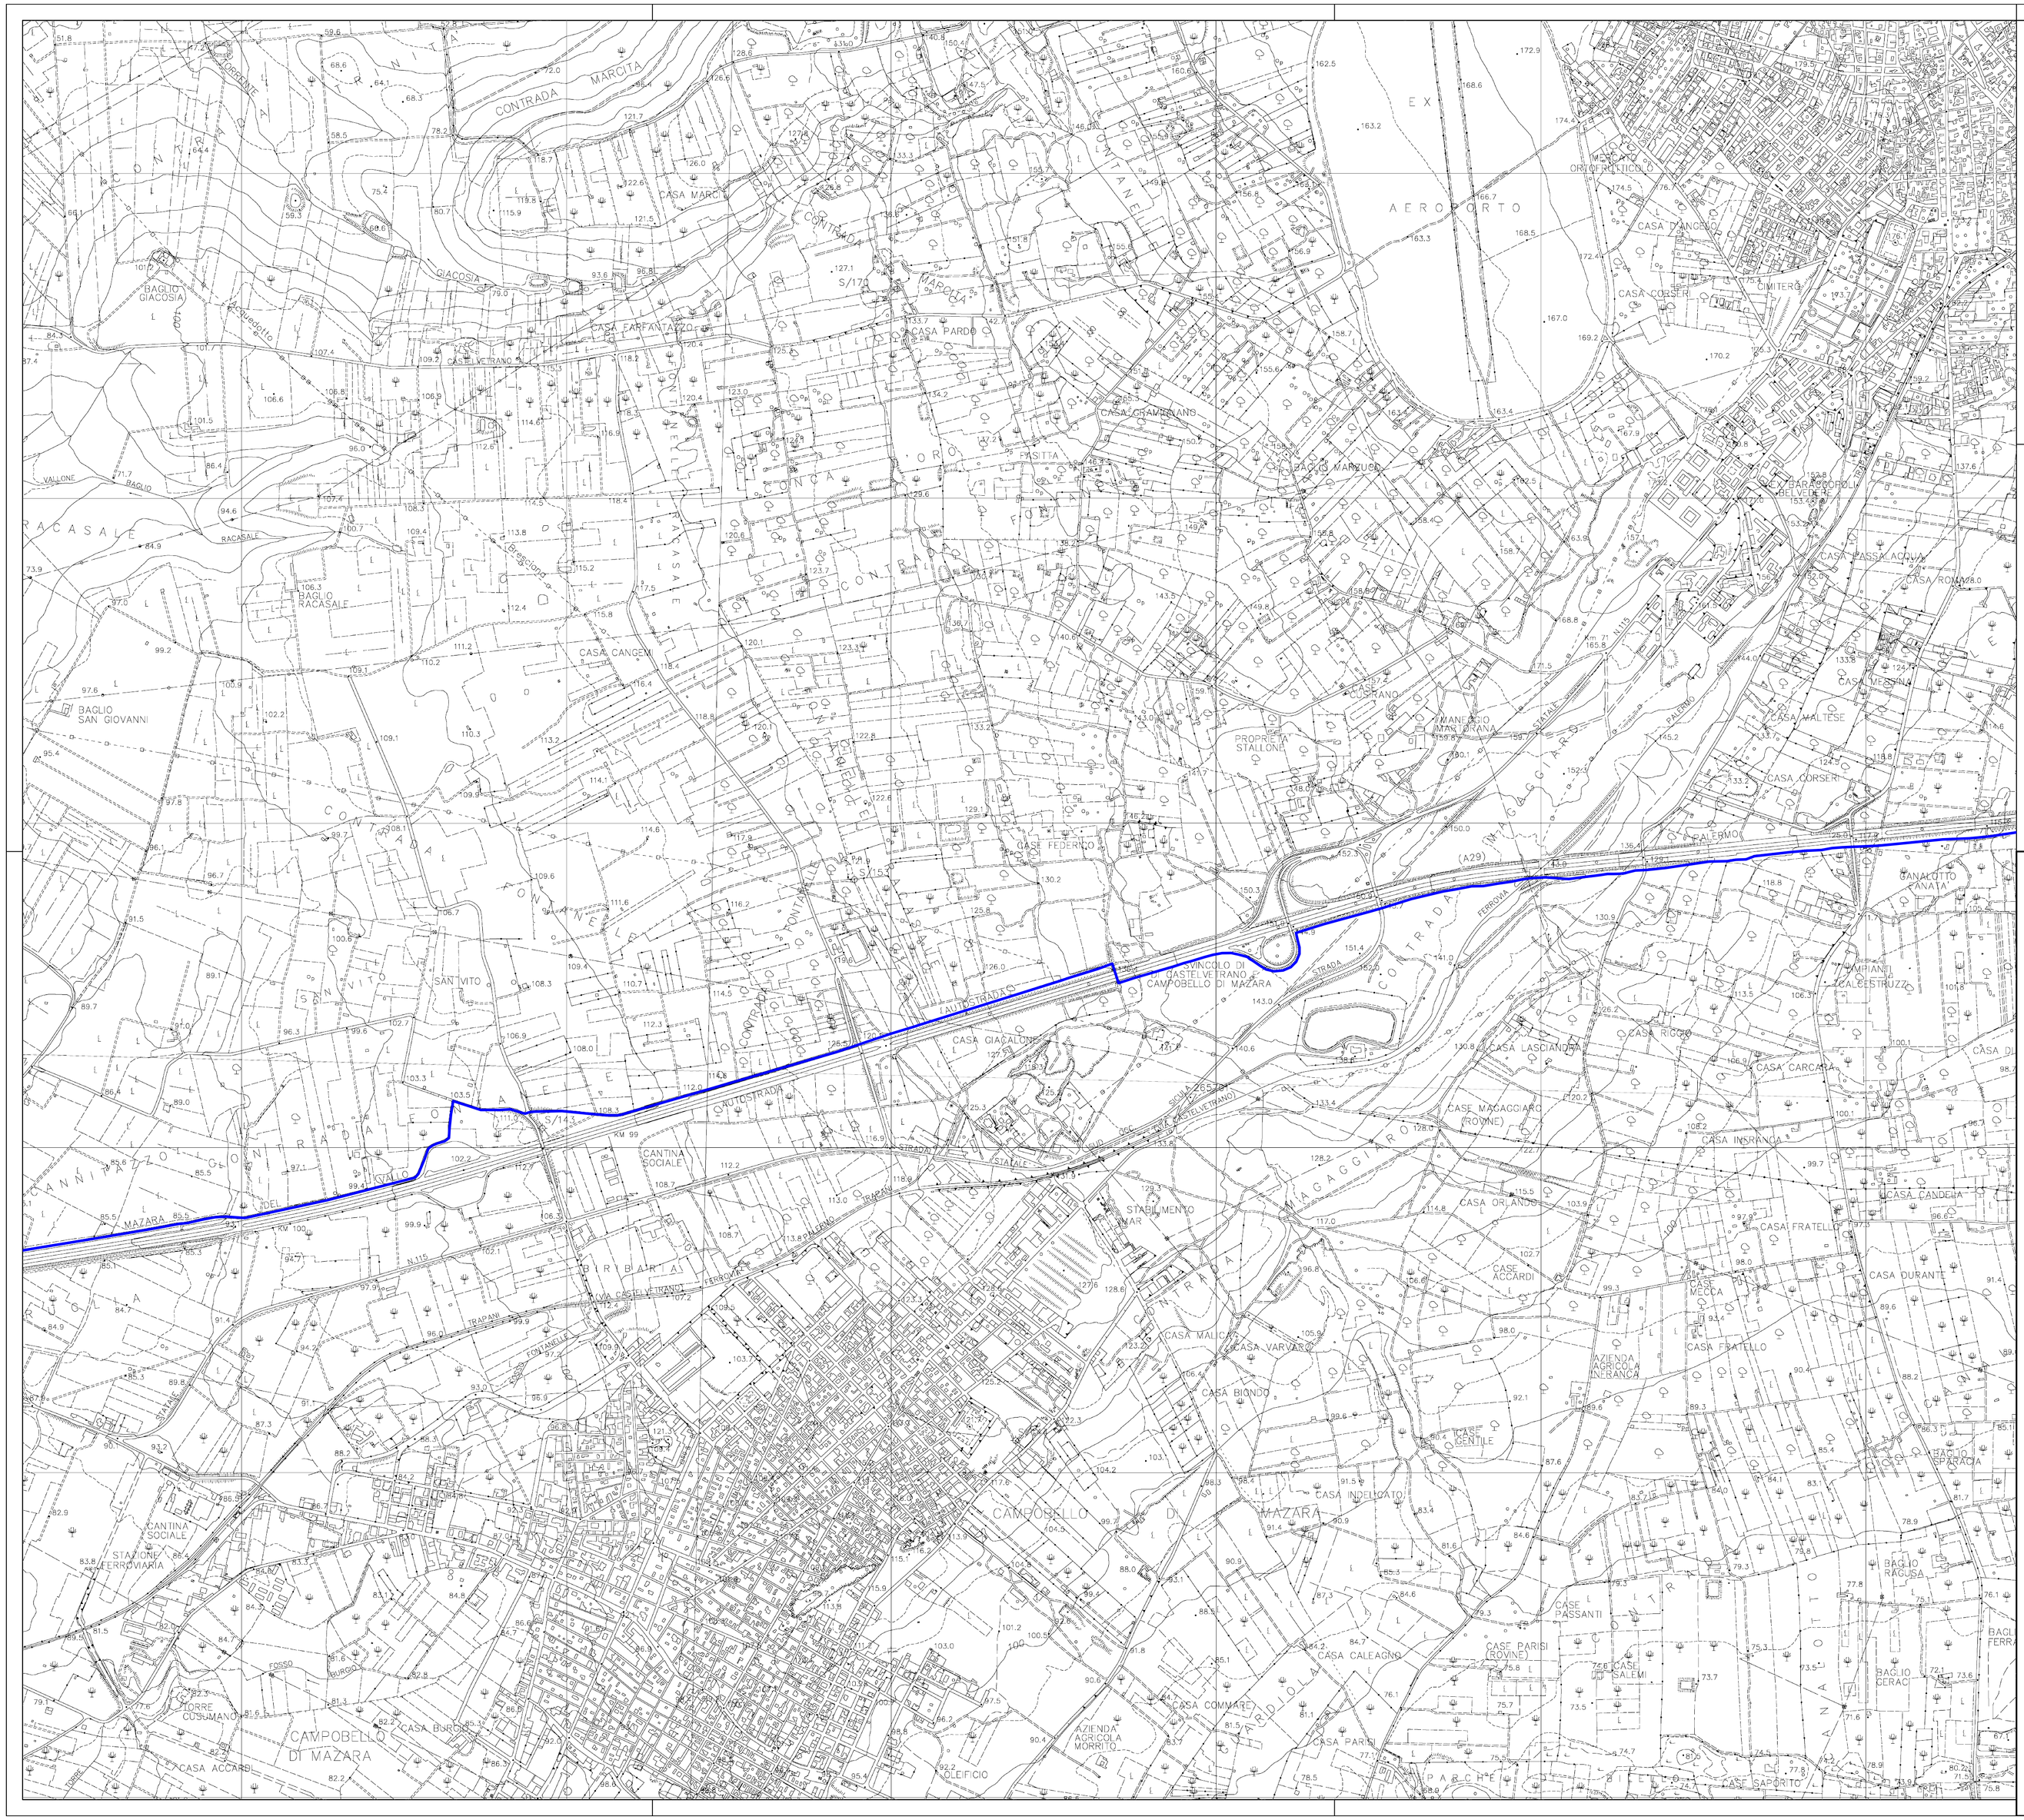

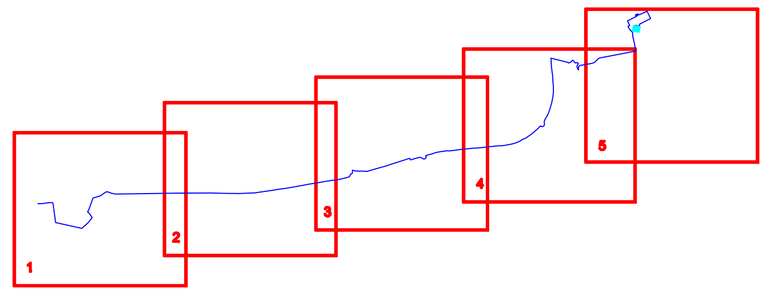

- Quadro d'unione -

LEGENDA	
	Cavidotto terrestre in progetto interrato su sede stradale ±150 kV DC L= 27.983 m
	Cavidotto terrestre in progetto interrato 220 kV AC L= 1.338 m

Nota: non presenta alcun sito sensibile dal punto di vista ambientale (SIC/ZPS/IBA/Parchi e Riserve)

REV.	DATA	DESCRIZIONE	PREPARATO	CONTROLLATO	APPROVATO
00	07-2009	PROGETTO DEFINITIVO - S.I.A.	CUTAIA	CAMPANELLA	CAMPANELLA

FOUR WIND S.R.L.
Via Nunzio Morello n. 40 - 90144 PALERMO
Tel/Fax +39 091 7829785 - +39 091 7829080
e-mail: info@fwind.it - http://www.fwind.it
P.I. / C.F. 06893630630

Project Manager:
Ing. Vito Aurelio Campanella

C. & C. Consulting engineering S.r.l.

Collaboratori:
Ing. Calogero Cutaia
Dott. Dario Modica

Q.I.S. S.r.l.

Collaboratori:
Geom. Calogero Barletta
Ing. Salvatore Cocciola
Dott.ssa Bernadette Labruzzo
Ing. Paolo G. Olenl
Ing. Daniele Ventura

TAVOLA N°

SIAT/T/0/VAMB/001

FOGLIO 3 DI 5

FORMATO ELABORATO: A1

REV. 00

PARCO EOLICO - STRETTO DI SICILIA
BANCO DI TALBOT

SCALA 1:10.000

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

SOSTITUISCE IL PPT/T/0/VAMB/001

Carta dei vincoli ambientali - tratto onshore

SOSTITUITO DAL