
 <p>Terna Rete Italia</p> <p>T E R N A G R O U P</p>	<p>Attività specialistiche ed indagini geologiche, geotecniche, idrogeologiche, relative all'elettrodotto aereo 150Kv "Lettere - Agerola"</p> <p>ALLEGATO 3</p> <p>GRAFICI E TABULATI DELLE PROVE</p> <p>PENETROMETRICHE</p>	 <p>TECNOIN[®] GEOSOLUTIONS</p>
<p>Codifica Elaborato Terna:</p> <p>REFR19007C2050712</p> <p>Rev. 00</p>	<p>Codifica Elaborato <Fornitore>:</p> <p>R.C. 250/20_Lattari_LA/ap</p> <p>Rev. 00</p>	


ALLEGATO 3: GRAFICI E TABULATI DELLE PROVE PENETROMETRICHE

<u>Committente:</u>	TERNA	Reg.Com.	250/20
<u>Località:</u>	Monti Lattari		
<u>Cantiere:</u>	Interconnessione a 150 kV "Sorrento - Vico - Agerola - Lettere" ed opere connesse		TRALICCIO N°
<u>Data Prova</u>	12/11/2020		VAL 29
<u>Prova n.:</u>	PP 1		
<u>Profondità (m):</u>	5.6		
<u>Quota (m s.l.m.):</u>	1010.2		
		Pagina	1 di 2

Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10
0.1	2	3.10	5	6.1		9.1		12.1		15.1		18.1	
0.2	1	3.20	5	6.2		9.2		12.2		15.2		18.2	
0.3	1	3.30	6	6.3		9.3		12.3		15.3		18.3	
0.4	1	3.40	8	6.4		9.4		12.4		15.4		18.4	
0.5	1	3.50	25	6.5		9.5		12.5		15.5		18.5	
0.6	2	3.60	24	6.6		9.6		12.6		15.6		18.6	
0.7	8	3.70	11	6.7		9.7		12.7		15.7		18.7	
0.8	13	3.80	7	6.8		9.8		12.8		15.8		18.8	
0.9	13	3.90	14	6.9		9.9		12.9		15.9		18.9	
1	14	4.00	14	7		10		13		16		19	
1.1	15	4.10	16	7.1		10.1		13.1		16.1		19.1	
1.2	14	4.20	13	7.2		10.2		13.2		16.2		19.2	
1.3	13	4.30	15	7.3		10.3		13.3		16.3		19.3	
1.4	13	4.40	13	7.4		10.4		13.4		16.4		19.4	
1.5	14	4.50	18	7.5		10.5		13.5		16.5		19.5	
1.6	13	4.60	14	7.6		10.6		13.6		16.6		19.6	
1.7	13	4.70	11	7.7		10.7		13.7		16.7		19.7	
1.8	13	4.80	11	7.8		10.8		13.8		16.8		19.8	
1.9	12	4.90	11	7.9		10.9		13.9		16.9		19.9	
2	10	5.00	10	8		11		14		17		20	
2.1	12	5.10	10	8.1		11.1		14.1		17.1		20.1	
2.2	11	5.20	11	8.2		11.2		14.2		17.2		20.2	
2.3	10	5.30	15	8.3		11.3		14.3		17.3		20.3	
2.4	11	5.40	14	8.4		11.4		14.4		17.4		20.4	
2.5	10	5.50	21	8.5		11.5		14.5		17.5		20.5	
2.6	8	5.60	50	8.6		11.6		14.6		17.6		20.6	
2.7	5	5.70		8.7		11.7		14.7		17.7		20.7	
2.8	5	5.80		8.8		11.8		14.8		17.8		20.8	
2.9	6	5.90		8.9		11.9		14.9		17.9		20.9	
3	7	6.00		9		12		15		18		21	

NOTE: 10M AD EST DAL CENTRO

Committente:	TERNA	Reg.Com.	250/20
Località:	Monti Lattari		
Cantiere:	Interconnessione a 150 kV "Sorrento - Vico - Agerola - Lettere" ed opere connesse		
Data Prova	12/11/2020		
Prova n.:	PP 1		
Profondità (m):	5,6		
Quota (m s.l.m.):	1010.2		
		Pagina	2 di 2

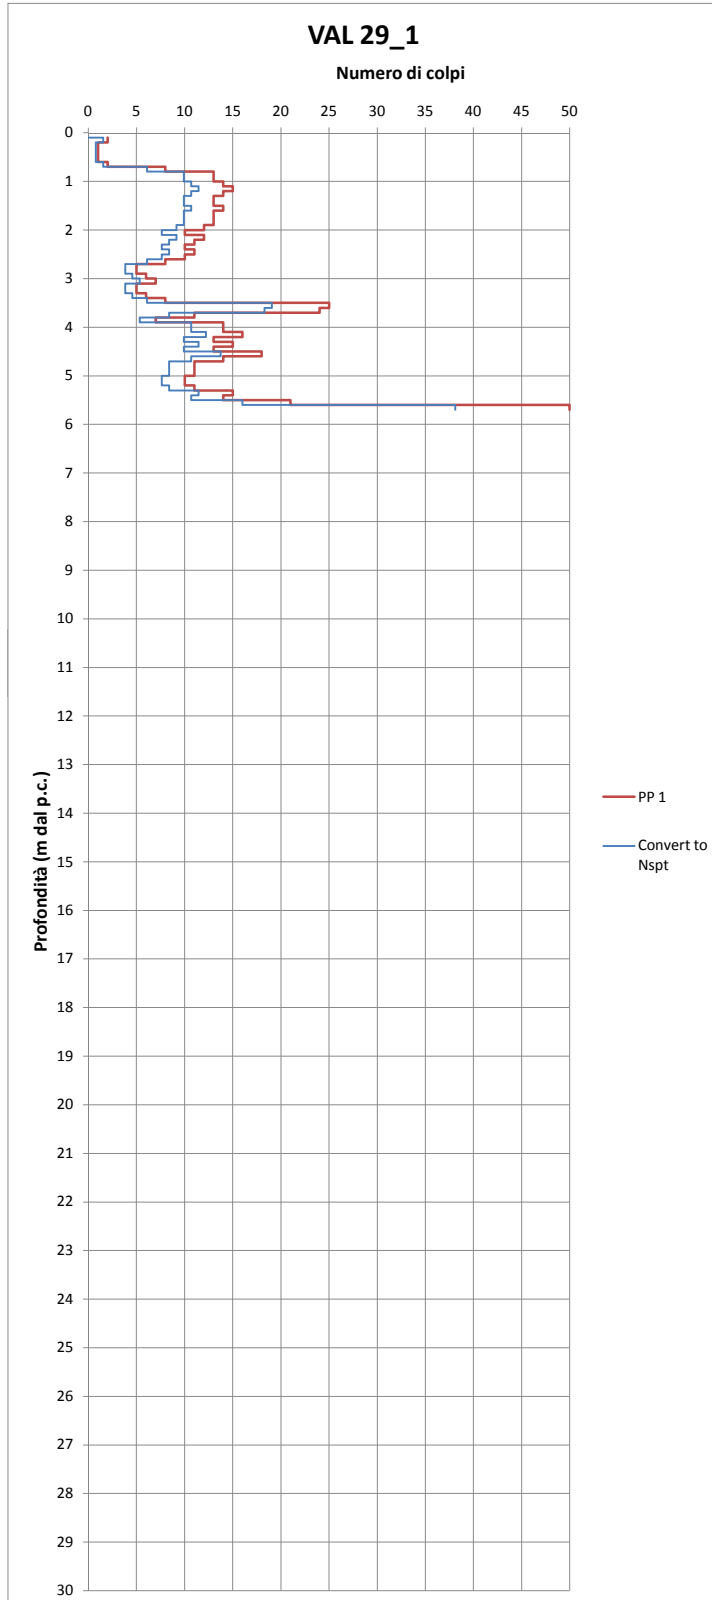


<u>Committente:</u>	TERNA	Reg.Com.	250/20
<u>Località:</u>	Monti Lattari		
<u>Cantiere:</u>	Interconnessione a 150 kV "Sorrento - Vico - Agerola - Lettere" ed opere connesse		TRALICCIO N°
<u>Data Prova</u>	12/11/2020		VAL 29
<u>Prova n.:</u>	PP 2		
<u>Profondità (m):</u>	6.6		
<u>Quota (m s.l.m.):</u>	1010.2		
		Pagina	1 di 2

Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10
0.1	5	3.10	11	6.1	15	9.1		12.1		15.1		18.1	
0.2	5	3.20	12	6.2	15	9.2		12.2		15.2		18.2	
0.3	9	3.30	18	6.3	13	9.3		12.3		15.3		18.3	
0.4	8	3.40	19	6.4	13	9.4		12.4		15.4		18.4	
0.5	7	3.50	16	6.5	16	9.5		12.5		15.5		18.5	
0.6	9	3.60	16	6.6	50	9.6		12.6		15.6		18.6	
0.7	3	3.70	26	6.7		9.7		12.7		15.7		18.7	
0.8	1	3.80	14	6.8		9.8		12.8		15.8		18.8	
0.9	1	3.90	15	6.9		9.9		12.9		15.9		18.9	
1	1	4.00	20	7		10		13		16		19	
1.1	1	4.10	19	7.1		10.1		13.1		16.1		19.1	
1.2	1	4.20	14	7.2		10.2		13.2		16.2		19.2	
1.3	1	4.30	15	7.3		10.3		13.3		16.3		19.3	
1.4	1	4.40	16	7.4		10.4		13.4		16.4		19.4	
1.5	1	4.50	14	7.5		10.5		13.5		16.5		19.5	
1.6	1	4.60	16	7.6		10.6		13.6		16.6		19.6	
1.7	1	4.70	16	7.7		10.7		13.7		16.7		19.7	
1.8	1	4.80	11	7.8		10.8		13.8		16.8		19.8	
1.9	1	4.90	8	7.9		10.9		13.9		16.9		19.9	
2	1	5.00	6	8		11		14		17		20	
2.1	1	5.10	8	8.1		11.1		14.1		17.1		20.1	
2.2	1	5.20	14	8.2		11.2		14.2		17.2		20.2	
2.3	2	5.30	12	8.3		11.3		14.3		17.3		20.3	
2.4	1	5.40	12	8.4		11.4		14.4		17.4		20.4	
2.5	3	5.50	29	8.5		11.5		14.5		17.5		20.5	
2.6	13	5.60	32	8.6		11.6		14.6		17.6		20.6	
2.7	12	5.70	26	8.7		11.7		14.7		17.7		20.7	
2.8	12	5.80	30	8.8		11.8		14.8		17.8		20.8	
2.9	17	5.90	22	8.9		11.9		14.9		17.9		20.9	
3	15	6.00	20	9		12		15		18		21	

NOTE: 8 m ad Ovest dal centro

Committente:	TERNA	Reg.Com.	250/20
Località:	Monti Lattari		
Cantiere:	Interconnessione a 150 kV "Sorrento - Vico - Agerola - Lettere" ed opere connesse		
Data Prova	12/11/2020		
Prova n.:	PP 2		
Profondità (m):	6.6		
Quota (m s.l.m.):	1010.2		
		Pagina	2 di 2

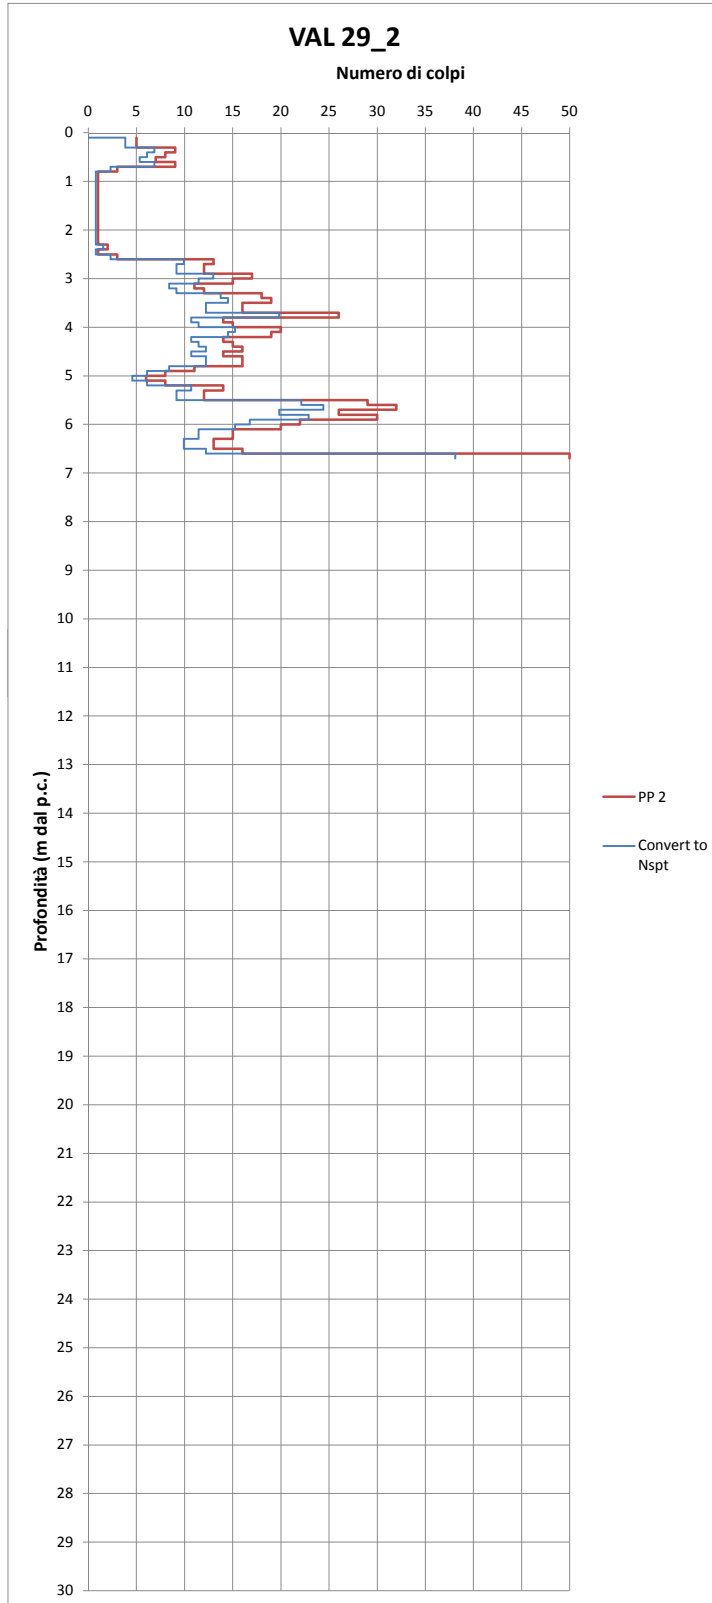


<u>Committente:</u>	TERNA	Reg.Com.	250/20
<u>Località:</u>	Monti Lattari		
<u>Cantiere:</u>	Interconnessione a 150 kV "Sorrento - Vico - Agerola - Lettere" ed opere connesse		TRALICCIO N°
<u>Data Prova</u>	12/11/2020		VAL 29
<u>Prova n.:</u>	PP 3		
<u>Profondità (m):</u>	3.9		
<u>Quota (m s.l.m.):</u>	1010.2		
		Pagina	1 di 2

Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10
0.1	7	3.10	36	6.1		9.1		12.1		15.1		18.1	
0.2	10	3.20	30	6.2		9.2		12.2		15.2		18.2	
0.3	9	3.30	32	6.3		9.3		12.3		15.3		18.3	
0.4	8	3.40	30	6.4		9.4		12.4		15.4		18.4	
0.5	9	3.50	30	6.5		9.5		12.5		15.5		18.5	
0.6	5	3.60	32	6.6		9.6		12.6		15.6		18.6	
0.7	7	3.70	27	6.7		9.7		12.7		15.7		18.7	
0.8	7	3.80	48	6.8		9.8		12.8		15.8		18.8	
0.9	5	3.90	100	6.9		9.9		12.9		15.9		18.9	
1	3	4.00		7		10		13		16		19	
1.1	1	4.10		7.1		10.1		13.1		16.1		19.1	
1.2	1	4.20		7.2		10.2		13.2		16.2		19.2	
1.3	2	4.30		7.3		10.3		13.3		16.3		19.3	
1.4	1	4.40		7.4		10.4		13.4		16.4		19.4	
1.5	2	4.50		7.5		10.5		13.5		16.5		19.5	
1.6	2	4.60		7.6		10.6		13.6		16.6		19.6	
1.7	2	4.70		7.7		10.7		13.7		16.7		19.7	
1.8	2	4.80		7.8		10.8		13.8		16.8		19.8	
1.9	2	4.90		7.9		10.9		13.9		16.9		19.9	
2	6	5.00		8		11		14		17		20	
2.1	15	5.10		8.1		11.1		14.1		17.1		20.1	
2.2	17	5.20		8.2		11.2		14.2		17.2		20.2	
2.3	17	5.30		8.3		11.3		14.3		17.3		20.3	
2.4	18	5.40		8.4		11.4		14.4		17.4		20.4	
2.5	24	5.50		8.5		11.5		14.5		17.5		20.5	
2.6	30	5.60		8.6		11.6		14.6		17.6		20.6	
2.7	35	5.70		8.7		11.7		14.7		17.7		20.7	
2.8	50	5.80		8.8		11.8		14.8		17.8		20.8	
2.9	48	5.90		8.9		11.9		14.9		17.9		20.9	
3	46	6.00		9		12		15		18		21	

NOTE: 6 m ad Nord dal centro

Committente:	TERNA	Reg.Com.	250/20
Località:	Monti Lattari		
Cantiere:	Interconnessione a 150 kV "Sorrento - Vico - Agerola - Lettere" ed opere connesse		
Data Prova	12/11/2020		
Prova n.:	PP 3		
Profondità (m):	3.9		
Quota (m s.l.m.):	1010.2		
		Pagina	2 di 2

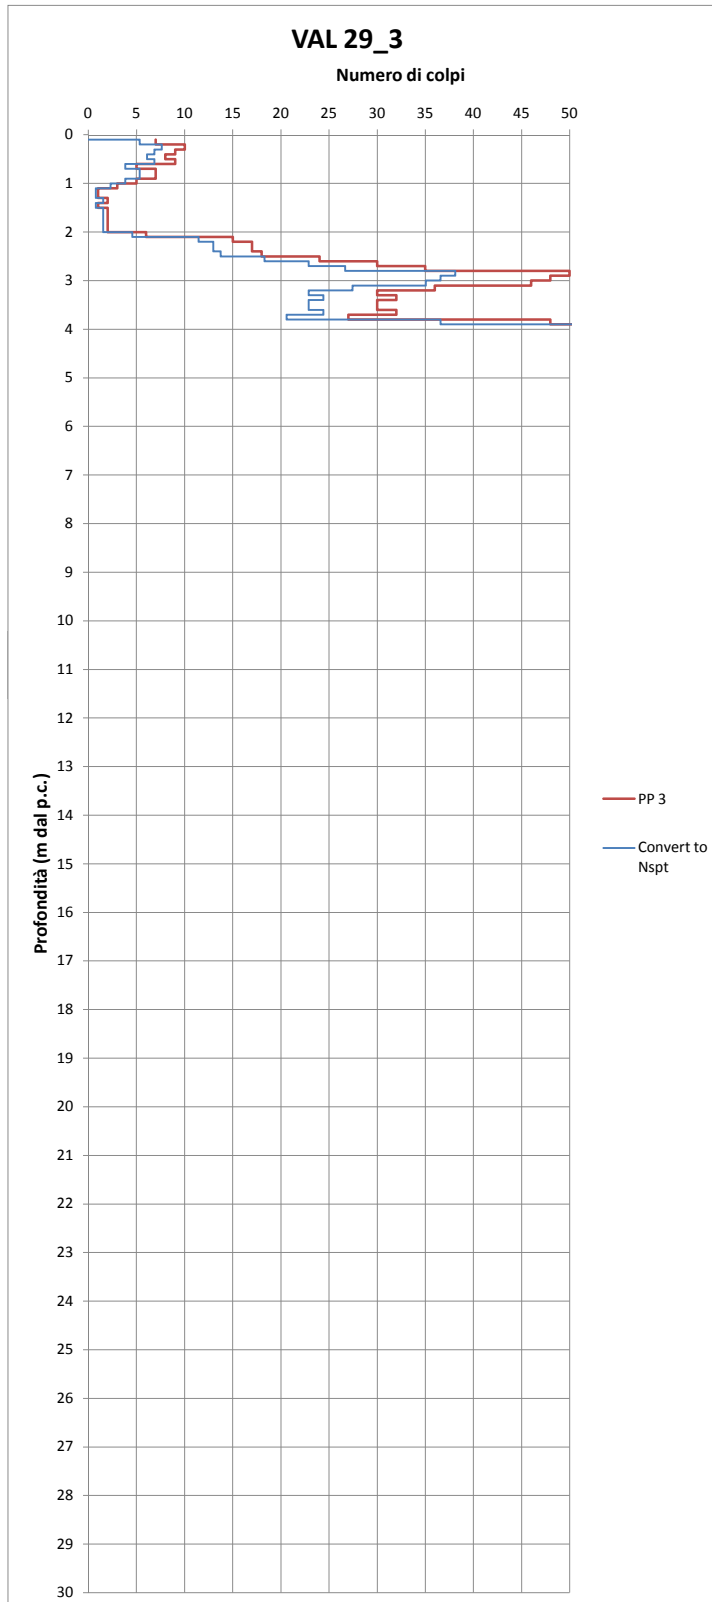


<u>Committente:</u>	TERNA	Reg.Com.	250/20
<u>Località:</u>	Monti Lattari		
<u>Cantiere:</u>	Interconnessione a 150 kV "Sorrento - Vico - Agerola - Lettere" ed opere connesse		TRALICCIO N°
<u>Data Prova</u>	12/11/2020		VAL 30
<u>Prova n.:</u>	PP 1		
<u>Profondità (m):</u>	6.7		
<u>Quota (m s.l.m.):</u>	943.57		
		Pagina	1 di 2

Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10
0.1	4	3.10	1	6.1	7	9.1		12.1		15.1		18.1	
0.2	2	3.20	2	6.2	7	9.2		12.2		15.2		18.2	
0.3	1	3.30	1	6.3	7	9.3		12.3		15.3		18.3	
0.4	1	3.40	1	6.4	7	9.4		12.4		15.4		18.4	
0.5	1	3.50	2	6.5	17	9.5		12.5		15.5		18.5	
0.6	1	3.60	2	6.6	26	9.6		12.6		15.6		18.6	
0.7	1	3.70	1	6.7	50	9.7		12.7		15.7		18.7	
0.8	2	3.80	1	6.8		9.8		12.8		15.8		18.8	
0.9	4	3.90	2	6.9		9.9		12.9		15.9		18.9	
1	5	4.00	5	7		10		13		16		19	
1.1	11	4.10	3	7.1		10.1		13.1		16.1		19.1	
1.2	11	4.20	2	7.2		10.2		13.2		16.2		19.2	
1.3	13	4.30	2	7.3		10.3		13.3		16.3		19.3	
1.4	11	4.40	3	7.4		10.4		13.4		16.4		19.4	
1.5	12	4.50	2	7.5		10.5		13.5		16.5		19.5	
1.6	10	4.60	4	7.6		10.6		13.6		16.6		19.6	
1.7	10	4.70	5	7.7		10.7		13.7		16.7		19.7	
1.8	9	4.80	4	7.8		10.8		13.8		16.8		19.8	
1.9	9	4.90	4	7.9		10.9		13.9		16.9		19.9	
2	7	5.00	3	8		11		14		17		20	
2.1	8	5.10	5	8.1		11.1		14.1		17.1		20.1	
2.2	5	5.20	4	8.2		11.2		14.2		17.2		20.2	
2.3	2	5.30	5	8.3		11.3		14.3		17.3		20.3	
2.4	2	5.40	6	8.4		11.4		14.4		17.4		20.4	
2.5	1	5.50	5	8.5		11.5		14.5		17.5		20.5	
2.6	1	5.60	4	8.6		11.6		14.6		17.6		20.6	
2.7	1	5.70	7	8.7		11.7		14.7		17.7		20.7	
2.8	1	5.80	8	8.8		11.8		14.8		17.8		20.8	
2.9	1	5.90	12	8.9		11.9		14.9		17.9		20.9	
3	1	6.00	10	9		12		15		18		21	

NOTE: ESEGUITA AL CENTRO DEL SOSTEGNO

Committente:	TERNA	Reg.Com.	250/20
Località:	Monti Lattari		
Cantiere:	Interconnessione a 150 kV "Sorrento - Vico - Agerola - Lettere" ed opere connesse		
Data Prova	12/11/2020		
Prova n.:	PP 1		
Profondità (m):	6.7		
Quota (m s.l.m.):	943.57		
		Pagina	2 di 2

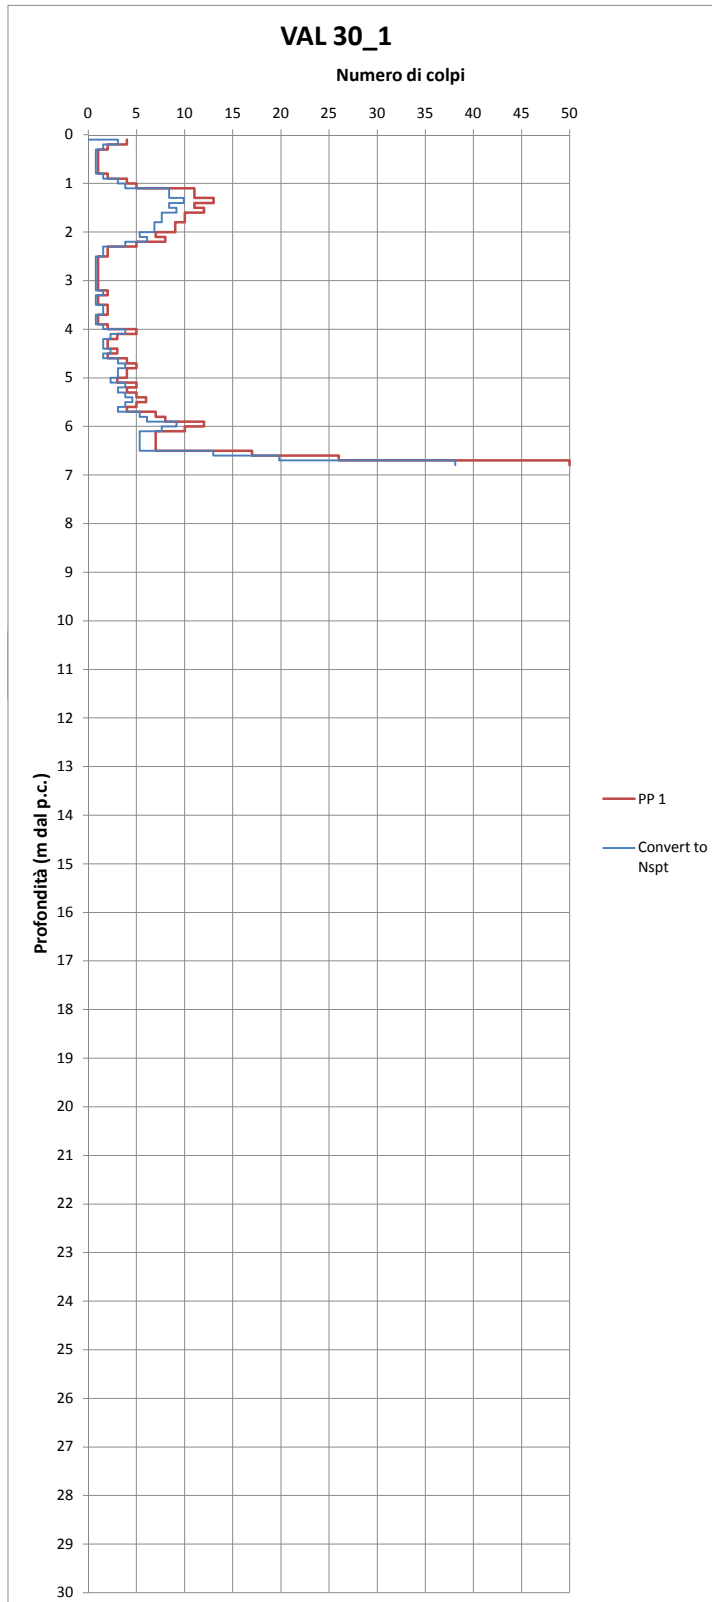


<u>Committente:</u>	TERNA	Reg.Com.	250/20
<u>Località:</u>	Monti Lattari		
<u>Cantiere:</u>	Interconnessione a 150 kV "Sorrento - Vico - Agerola - Lettere" ed opere connesse		TRALICCIO N°
<u>Data Prova</u>	12/11/2020		VAL 30
<u>Prova n.:</u>	PP 2		
<u>Profondità (m):</u>	10		
<u>Quota (m s.l.m.):</u>	943.57		
		Pagina	1 di 2

Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10
0.1	1	3.10	1	6.1	4	9.1	1	12.1		15.1		18.1	
0.2	1	3.20	1	6.2	2	9.2	2	12.2		15.2		18.2	
0.3	1	3.30	1	6.3	2	9.3	1	12.3		15.3		18.3	
0.4	1	3.40	1	6.4	2	9.4	14	12.4		15.4		18.4	
0.5	1	3.50	1	6.5	2	9.5	6	12.5		15.5		18.5	
0.6	1	3.60	1	6.6	4	9.6	9	12.6		15.6		18.6	
0.7	1	3.70	2	6.7	4	9.7	9	12.7		15.7		18.7	
0.8	1	3.80	1	6.8	3	9.8	8	12.8		15.8		18.8	
0.9	1	3.90	1	6.9	1	9.9	42	12.9		15.9		18.9	
1	2	4.00	3	7	1	10	50	13		16		19	
1.1	2	4.10	3	7.1	1	10.1		13.1		16.1		19.1	
1.2	2	4.20	3	7.2	1	10.2		13.2		16.2		19.2	
1.3	1	4.30	2	7.3	1	10.3		13.3		16.3		19.3	
1.4	2	4.40	3	7.4	1	10.4		13.4		16.4		19.4	
1.5	2	4.50	3	7.5	1	10.5		13.5		16.5		19.5	
1.6	7	4.60	2	7.6	1	10.6		13.6		16.6		19.6	
1.7	13	4.70	3	7.7	1	10.7		13.7		16.7		19.7	
1.8	11	4.80	3	7.8	1	10.8		13.8		16.8		19.8	
1.9	6	4.90	3	7.9	1	10.9		13.9		16.9		19.9	
2	5	5.00	3	8	1	11		14		17		20	
2.1	8	5.10	4	8.1	1	11.1		14.1		17.1		20.1	
2.2	6	5.20	4	8.2	1	11.2		14.2		17.2		20.2	
2.3	4	5.30	4	8.3	1	11.3		14.3		17.3		20.3	
2.4	4	5.40	4	8.4	1	11.4		14.4		17.4		20.4	
2.5	4	5.50	3	8.5	1	11.5		14.5		17.5		20.5	
2.6	2	5.60	3	8.6	1	11.6		14.6		17.6		20.6	
2.7	4	5.70	3	8.7	1	11.7		14.7		17.7		20.7	
2.8	3	5.80	2	8.8	4	11.8		14.8		17.8		20.8	
2.9	3	5.90	2	8.9	4	11.9		14.9		17.9		20.9	
3	1	6.00	2	9	1	12		15		18		21	

NOTE: 7 M AD EST

Committente:	TERNA	Reg.Com.	250/20
Località:	Monti Lattari		
Cantiere:	Interconnessione a 150 kV "Sorrento - Vico - Agerola - Lettere" ed opere connesse		
Data Prova	12/11/2020		
Prova n.:	PP 2		
Profondità (m):	10		
Quota (m s.l.m.):	943.57		
		Pagina	2 di 2

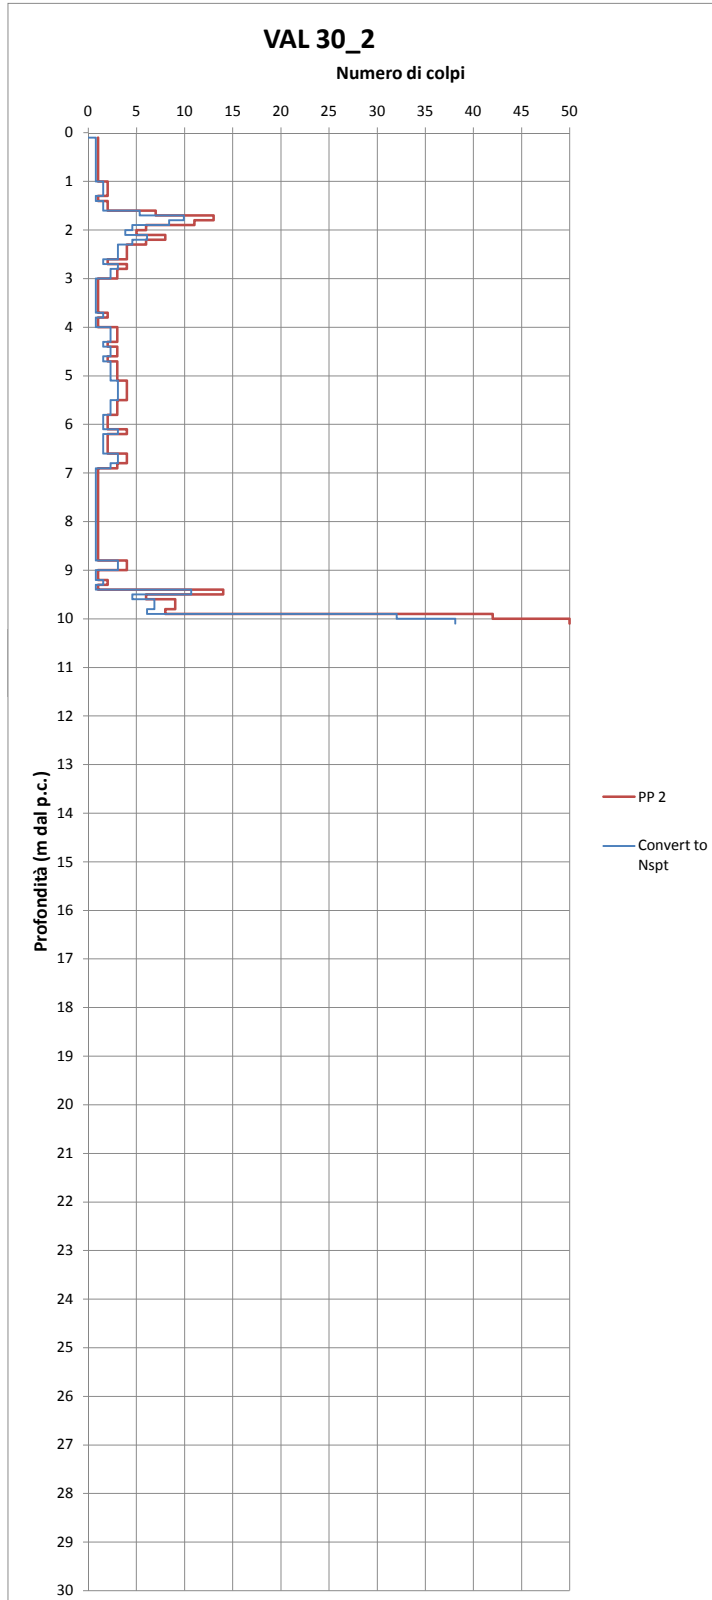


<u>Committente:</u>	TERNA	Reg.Com.	250/20
<u>Località:</u>	Monti Lattari		
<u>Cantiere:</u>	Interconnessione a 150 kV "Sorrento - Vico - Agerola - Lettere" ed opere connesse		TRALICCIO N°
<u>Data Prova</u>	12/11/2020		VAL 30
<u>Prova n.:</u>	PP 3		
<u>Profondità (m):</u>	10.6		
<u>Quota (m s.l.m.):</u>	943.57		
		Pagina	1 di 2

Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10
0.1	1	3.10	1	6.1	1	9.1	1	12.1		15.1		18.1	
0.2	4	3.20	1	6.2	1	9.2	1	12.2		15.2		18.2	
0.3	1	3.30	1	6.3	1	9.3	1	12.3		15.3		18.3	
0.4	1	3.40	1	6.4	1	9.4	4	12.4		15.4		18.4	
0.5	4	3.50	1	6.5	1	9.5	20	12.5		15.5		18.5	
0.6	2	3.60	1	6.6	1	9.6	21	12.6		15.6		18.6	
0.7	1	3.70	1	6.7	1	9.7	20	12.7		15.7		18.7	
0.8	1	3.80	1	6.8	1	9.8	20	12.8		15.8		18.8	
0.9	4	3.90	1	6.9	1	9.9	17	12.9		15.9		18.9	
1	12	4.00	1	7	1	10	24	13		16		19	
1.1	13	4.10	1	7.1	1	10.1	16	13.1		16.1		19.1	
1.2	11	4.20	1	7.2	1	10.2	6	13.2		16.2		19.2	
1.3	13	4.30	1	7.3	1	10.3	18	13.3		16.3		19.3	
1.4	13	4.40	1	7.4	1	10.4	36	13.4		16.4		19.4	
1.5	14	4.50	1	7.5	1	10.5	45	13.5		16.5		19.5	
1.6	12	4.60	1	7.6	1	10.6	50	13.6		16.6		19.6	
1.7	11	4.70	1	7.7	1	10.7		13.7		16.7		19.7	
1.8	8	4.80	1	7.8	1	10.8		13.8		16.8		19.8	
1.9	11	4.90	1	7.9	1	10.9		13.9		16.9		19.9	
2	15	5.00	5	8	1	11		14		17		20	
2.1	12	5.10	3	8.1	1	11.1		14.1		17.1		20.1	
2.2	11	5.20	4	8.2	1	11.2		14.2		17.2		20.2	
2.3	11	5.30	4	8.3	1	11.3		14.3		17.3		20.3	
2.4	10	5.40	5	8.4	1	11.4		14.4		17.4		20.4	
2.5	10	5.50	5	8.5	1	11.5		14.5		17.5		20.5	
2.6	7	5.60	4	8.6	1	11.6		14.6		17.6		20.6	
2.7	4	5.70	3	8.7	1	11.7		14.7		17.7		20.7	
2.8	5	5.80	3	8.8	1	11.8		14.8		17.8		20.8	
2.9	4	5.90	2	8.9	1	11.9		14.9		17.9		20.9	
3	2	6.00	1	9	1	12		15		18		21	

NOTE: 5 m Sud dal centro

Committente:	TERNA	Reg.Com.	250/20
Località:	Monti Lattari		
Cantiere:	Interconnessione a 150 kV "Sorrento - Vico - Agerola - Lettere" ed opere connesse		
Data Prova	12/11/2020		
Prova n.:	PP 3		
Profondità (m):	10.6		
Quota (m s.l.m.):	943.57		
		Pagina	2 di 2

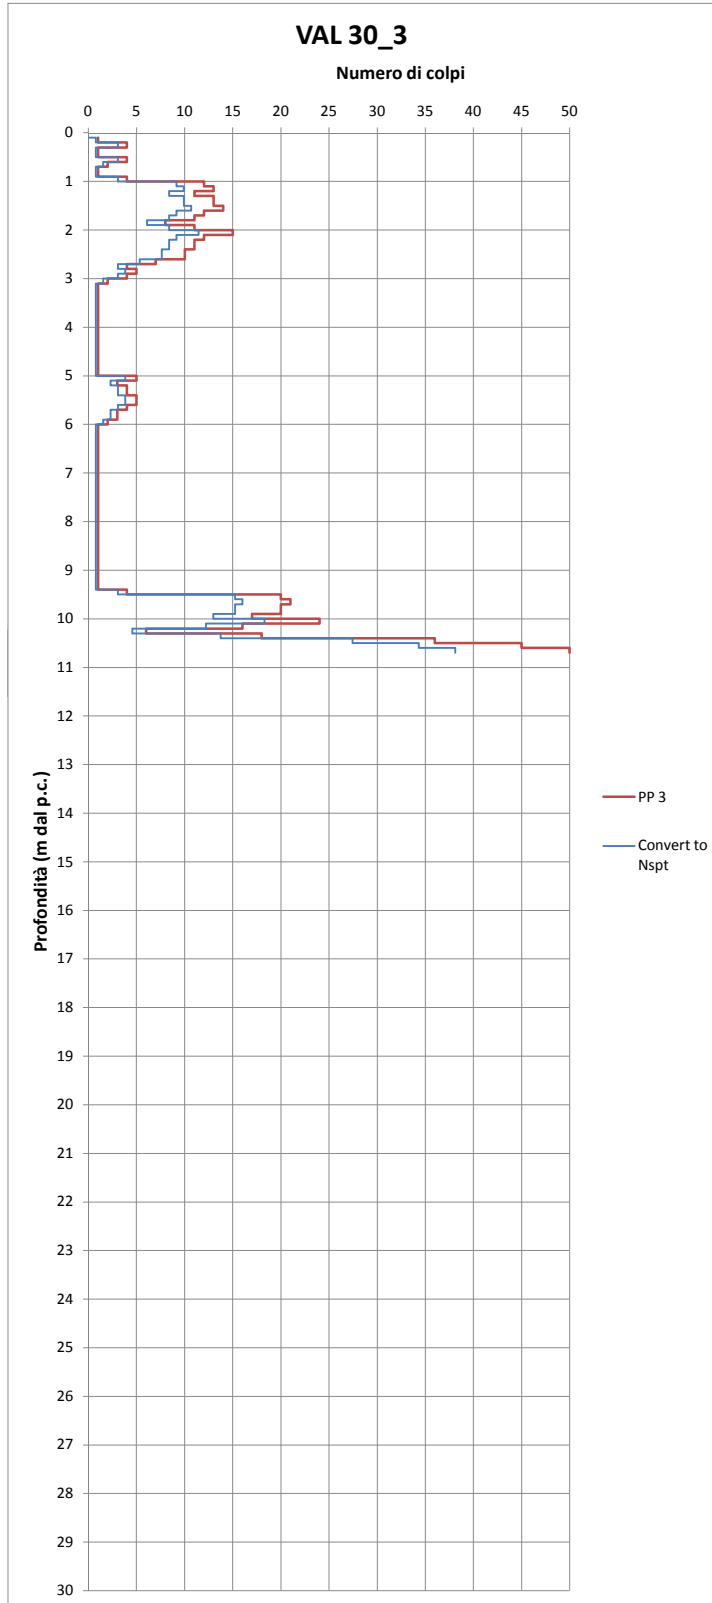


<u>Committente:</u>	TERNA	Reg.Com.	250/20
<u>Località:</u>	Monti Lattari		
<u>Cantiere:</u>	Interconnessione a 150 kV "Sorrento - Vico - Agerola - Lettere" ed opere connesse		TRALICCIO N°
<u>Data Prova</u>	12/11/2020		VAL 32
<u>Prova n.:</u>	PP 1		
<u>Profondità (m):</u>	4.9		
<u>Quota (m s.l.m.):</u>	960.24		
		Pagina	1 di 2

Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10
0.1	1	3.10	1	6.1		9.1		12.1		15.1		18.1	
0.2	2	3.20	2	6.2		9.2		12.2		15.2		18.2	
0.3	3	3.30	2	6.3		9.3		12.3		15.3		18.3	
0.4	2	3.40	3	6.4		9.4		12.4		15.4		18.4	
0.5	3	3.50	7	6.5		9.5		12.5		15.5		18.5	
0.6	4	3.60	8	6.6		9.6		12.6		15.6		18.6	
0.7	7	3.70	9	6.7		9.7		12.7		15.7		18.7	
0.8	8	3.80	9	6.8		9.8		12.8		15.8		18.8	
0.9	9	3.90	8	6.9		9.9		12.9		15.9		18.9	
1	11	4.00	12	7		10		13		16		19	
1.1	10	4.10	12	7.1		10.1		13.1		16.1		19.1	
1.2	10	4.20	13	7.2		10.2		13.2		16.2		19.2	
1.3	11	4.30	13	7.3		10.3		13.3		16.3		19.3	
1.4	10	4.40	16	7.4		10.4		13.4		16.4		19.4	
1.5	10	4.50	24	7.5		10.5		13.5		16.5		19.5	
1.6	10	4.60	22	7.6		10.6		13.6		16.6		19.6	
1.7	8	4.70	20	7.7		10.7		13.7		16.7		19.7	
1.8	7	4.80	23	7.8		10.8		13.8		16.8		19.8	
1.9	8	4.90	50	7.9		10.9		13.9		16.9		19.9	
2	5	5.00		8		11		14		17		20	
2.1	6	5.10		8.1		11.1		14.1		17.1		20.1	
2.2	5	5.20		8.2		11.2		14.2		17.2		20.2	
2.3	5	5.30		8.3		11.3		14.3		17.3		20.3	
2.4	4	5.40		8.4		11.4		14.4		17.4		20.4	
2.5	2	5.50		8.5		11.5		14.5		17.5		20.5	
2.6	2	5.60		8.6		11.6		14.6		17.6		20.6	
2.7	1	5.70		8.7		11.7		14.7		17.7		20.7	
2.8	1	5.80		8.8		11.8		14.8		17.8		20.8	
2.9	1	5.90		8.9		11.9		14.9		17.9		20.9	
3	3	6.00		9		12		15		18		21	

NOTE: Centro del sostegno

Committente:	TERNA	Reg.Com.	250/20
Località:	Monti Lattari		
Cantiere:	Interconnessione a 150 kV "Sorrento - Vico - Agerola - Lettere" ed opere connesse		
Data Prova	12/11/2020		
Prova n.:	PP 1		
Profondità (m):	4,9		
Quota (m s.l.m.):	960,24		
		Pagina	2 di 2

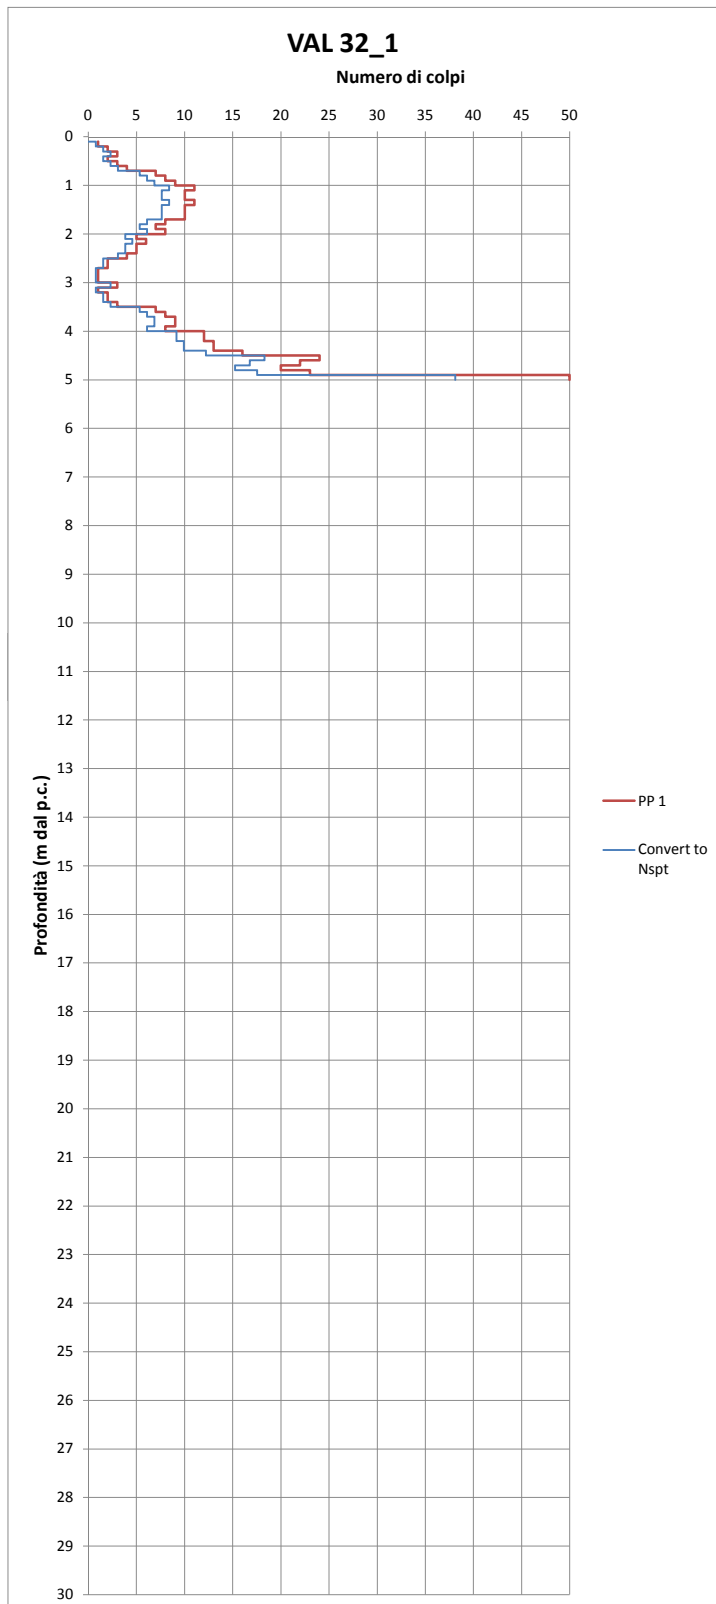


<u>Committente:</u>	TERNA	Reg.Com.	250/20
<u>Località:</u>	Monti Lattari		
<u>Cantiere:</u>	Interconnessione a 150 kV "Sorrento - Vico - Agerola - Lettere" ed opere connesse		TRALICCIO N°
<u>Data Prova</u>	12/11/2020		VAL 32
<u>Prova n.:</u>	PP 2		
<u>Profondità (m):</u>	7.3		
<u>Quota (m s.l.m.):</u>	960.24		
		Pagina	1 di 2

Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10
0.1	2	3.10	1	6.1	12	9.1		12.1		15.1		18.1	
0.2	1	3.20	1	6.2	11	9.2		12.2		15.2		18.2	
0.3	1	3.30	1	6.3	11	9.3		12.3		15.3		18.3	
0.4	1	3.40	1	6.4	10	9.4		12.4		15.4		18.4	
0.5	4	3.50	1	6.5	9	9.5		12.5		15.5		18.5	
0.6	9	3.60	1	6.6	7	9.6		12.6		15.6		18.6	
0.7	9	3.70	7	6.7	5	9.7		12.7		15.7		18.7	
0.8	9	3.80	6	6.8	5	9.8		12.8		15.8		18.8	
0.9	10	3.90	7	6.9	5	9.9		12.9		15.9		18.9	
1	10	4.00	9	7	3	10		13		16		19	
1.1	13	4.10	8	7.1	7	10.1		13.1		16.1		19.1	
1.2	11	4.20	7	7.2	12	10.2		13.2		16.2		19.2	
1.3	12	4.30	10	7.3	50	10.3		13.3		16.3		19.3	
1.4	11	4.40	12	7.4		10.4		13.4		16.4		19.4	
1.5	9	4.50	11	7.5		10.5		13.5		16.5		19.5	
1.6	9	4.60	10	7.6		10.6		13.6		16.6		19.6	
1.7	10	4.70	9	7.7		10.7		13.7		16.7		19.7	
1.8	7	4.80	12	7.8		10.8		13.8		16.8		19.8	
1.9	9	4.90	7	7.9		10.9		13.9		16.9		19.9	
2	6	5.00	11	8		11		14		17		20	
2.1	7	5.10	11	8.1		11.1		14.1		17.1		20.1	
2.2	8	5.20	9	8.2		11.2		14.2		17.2		20.2	
2.3	7	5.30	13	8.3		11.3		14.3		17.3		20.3	
2.4	5	5.40	11	8.4		11.4		14.4		17.4		20.4	
2.5	3	5.50	10	8.5		11.5		14.5		17.5		20.5	
2.6	3	5.60	10	8.6		11.6		14.6		17.6		20.6	
2.7	2	5.70	12	8.7		11.7		14.7		17.7		20.7	
2.8	1	5.80	12	8.8		11.8		14.8		17.8		20.8	
2.9	1	5.90	14	8.9		11.9		14.9		17.9		20.9	
3	1	6.00	11	9		12		15		18		21	

NOTE: 10 m ad Ovest

Committente:	TERNA	Reg.Com.	250/20
Località:	Monti Lattari		
Cantiere:	Interconnessione a 150 kV "Sorrento - Vico - Agerola - Lettere" ed opere connesse		
Data Prova	12/11/2020		
Prova n.:	PP 2		
Profondità (m):	7,3		
Quota (m s.l.m.):	960,24		
		Pagina	2 di 2

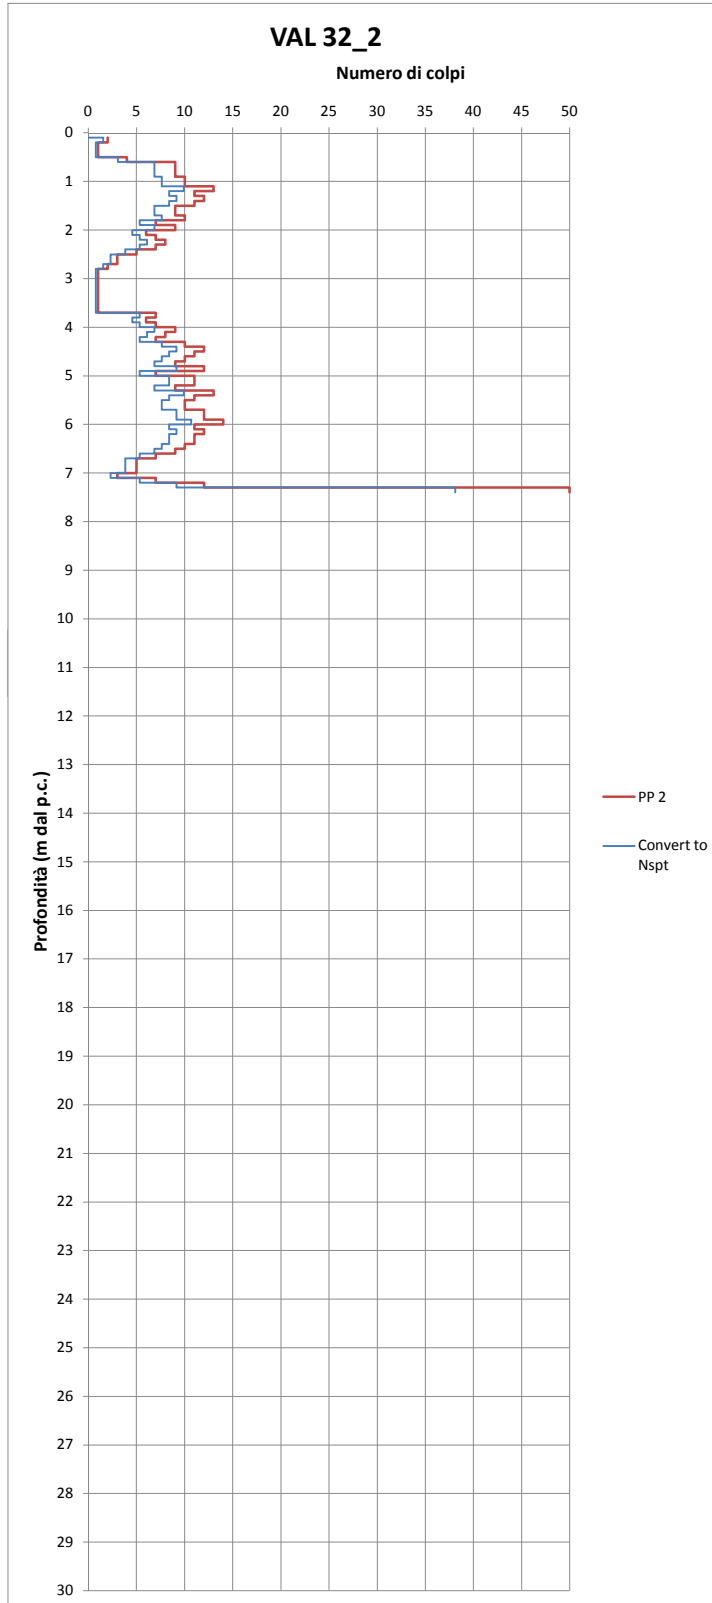


<u>Committente:</u>	TERNA	Reg.Com.	250/20
<u>Località:</u>	Monti Lattari		
<u>Cantiere:</u>	Interconnessione a 150 kV "Sorrento - Vico - Agerola - Lettere" ed opere connesse		TRALICCIO N°
<u>Data Prova</u>	12/11/2020		VAL 32
<u>Prova n.:</u>	PP 3		
<u>Profondità (m):</u>	13.2		
<u>Quota (m s.l.m.):</u>	960.24		
		Pagina	1 di 2

Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10
0.1	3	3.10	1	6.1	1	9.1	3	12.1	1	15.1		18.1	
0.2	3	3.20	1	6.2	1	9.2	3	12.2	1	15.2		18.2	
0.3	2	3.30	1	6.3	1	9.3	2	12.3	1	15.3		18.3	
0.4	1	3.40	1	6.4	1	9.4	1	12.4	1	15.4		18.4	
0.5	1	3.50	1	6.5	1	9.5	1	12.5	1	15.5		18.5	
0.6	1	3.60	1	6.6	1	9.6	1	12.6	1	15.6		18.6	
0.7	1	3.70	1	6.7	1	9.7	1	12.7	1	15.7		18.7	
0.8	1	3.80	1	6.8	1	9.8	1	12.8	1	15.8		18.8	
0.9	5	3.90	1	6.9	1	9.9	1	12.9	1	15.9		18.9	
1	12	4.00	1	7	1	10	1	13	1	16		19	
1.1	12	4.10	1	7.1	1	10.1	1	13.1	10	16.1		19.1	
1.2	11	4.20	1	7.2	1	10.2	1	13.2	50	16.2		19.2	
1.3	12	4.30	2	7.3	1	10.3	1	13.3		16.3		19.3	
1.4	11	4.40	1	7.4	1	10.4	1	13.4		16.4		19.4	
1.5	12	4.50	2	7.5	1	10.5	1	13.5		16.5		19.5	
1.6	12	4.60	3	7.6	1	10.6	1	13.6		16.6		19.6	
1.7	13	4.70	2	7.7	1	10.7	1	13.7		16.7		19.7	
1.8	13	4.80	3	7.8	1	10.8	1	13.8		16.8		19.8	
1.9	12	4.90	2	7.9	1	10.9	1	13.9		16.9		19.9	
2	8	5.00	1	8	1	11	1	14		17		20	
2.1	10	5.10	1	8.1	1	11.1	1	14.1		17.1		20.1	
2.2	10	5.20	1	8.2	1	11.2	1	14.2		17.2		20.2	
2.3	8	5.30	1	8.3	1	11.3	1	14.3		17.3		20.3	
2.4	8	5.40	1	8.4	1	11.4	1	14.4		17.4		20.4	
2.5	3	5.50	1	8.5	1	11.5	1	14.5		17.5		20.5	
2.6	2	5.60	1	8.6	1	11.6	1	14.6		17.6		20.6	
2.7	1	5.70	1	8.7	2	11.7	1	14.7		17.7		20.7	
2.8	1	5.80	1	8.8	3	11.8	1	14.8		17.8		20.8	
2.9	1	5.90	1	8.9	3	11.9	1	14.9		17.9		20.9	
3	1	6.00	1	9	3	12	1	15		18		21	

NOTE : 10 m ad Est del centro

Committente:	TERNA	Reg.Com.	250/20
Località:	Monti Lattari		
Cantiere:	Interconnessione a 150 kV "Sorrento - Vico - Agerola - Lettere" ed opere connesse		
Data Prova	12/11/2020		
Prova n.:	PP 3		
Profondità (m):	13.2		
Quota (m s.l.m.):	960.24		
		Pagina	2 di 2

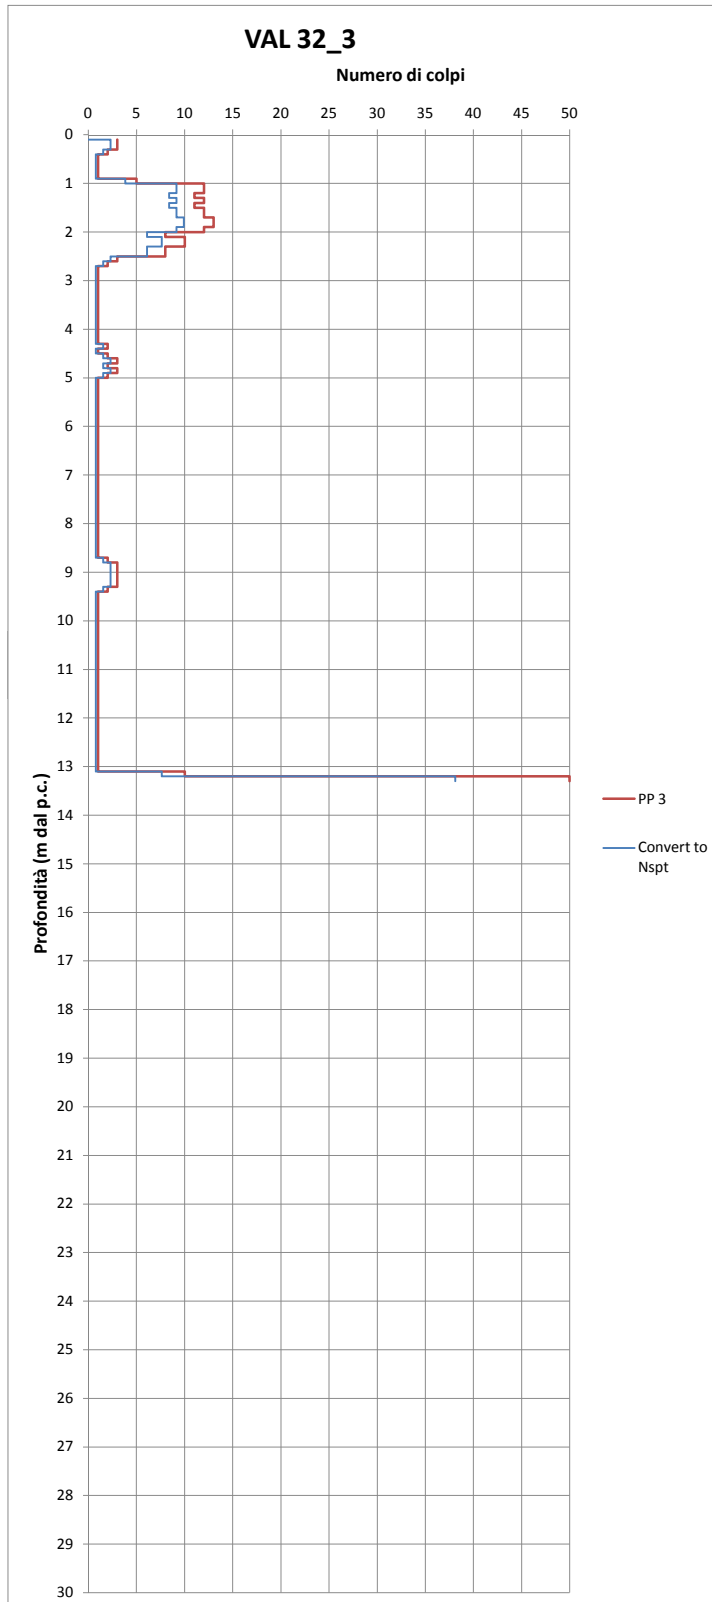


<u>Committente:</u>	TERNA	Reg.Com.	250/20
<u>Località:</u>	Monti Lattari		
<u>Cantiere:</u>	Interconnessione a 150 kV "Sorrento - Vico - Agerola - Lettere" ed opere connesse		TRALICCIO N°
<u>Data Prova:</u>	10/11/2020		VAL 33
<u>Prova n.:</u>	PP 1		
<u>Profondità (m):</u>	11.1		
<u>Quota (m s.l.m.):</u>	876.5		
		Pagina	1 di 2

Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10
0.1	1	3.10	8	6.1	4	9.1	3	12.1		15.1		18.1	
0.2	4	3.20	9	6.2	4	9.2	4	12.2		15.2		18.2	
0.3	4	3.30	11	6.3	3	9.3	5	12.3		15.3		18.3	
0.4	5	3.40	8	6.4	3	9.4	7	12.4		15.4		18.4	
0.5	6	3.50	7	6.5	4	9.5	8	12.5		15.5		18.5	
0.6	8	3.60	7	6.6	4	9.6	10	12.6		15.6		18.6	
0.7	9	3.70	6	6.7	5	9.7	10	12.7		15.7		18.7	
0.8	10	3.80	5	6.8	4	9.8	9	12.8		15.8		18.8	
0.9	10	3.90	5	6.9	6	9.9	9	12.9		15.9		18.9	
1	8	4.00	4	7	3	10	8	13		16		19	
1.1	8	4.10	4	7.1	2	10.1	7	13.1		16.1		19.1	
1.2	8	4.20	6	7.2	2	10.2	2	13.2		16.2		19.2	
1.3	6	4.30	6	7.3	3	10.3	3	13.3		16.3		19.3	
1.4	6	4.40	10	7.4	4	10.4	3	13.4		16.4		19.4	
1.5	5	4.50	19	7.5	4	10.5	5	13.5		16.5		19.5	
1.6	3	4.60	11	7.6	6	10.6	4	13.6		16.6		19.6	
1.7	2	4.70	6	7.7	5	10.7	11	13.7		16.7		19.7	
1.8	2	4.80	5	7.8	4	10.8	11	13.8		16.8		19.8	
1.9	2	4.90	7	7.9	4	10.9	16	13.9		16.9		19.9	
2	2	5.00	7	8	4	11	18	14		17		20	
2.1	2	5.10	4	8.1	4	11.1	52	14.1		17.1		20.1	
2.2	2	5.20	4	8.2	5	11.2		14.2		17.2		20.2	
2.3	3	5.30	5	8.3	6	11.3		14.3		17.3		20.3	
2.4	12	5.40	4	8.4	7	11.4		14.4		17.4		20.4	
2.5	8	5.50	6	8.5	5	11.5		14.5		17.5		20.5	
2.6	9	5.60	5	8.6	5	11.6		14.6		17.6		20.6	
2.7	10	5.70	5	8.7	4	11.7		14.7		17.7		20.7	
2.8	10	5.80	6	8.8	5	11.8		14.8		17.8		20.8	
2.9	9	5.90	6	8.9	6	11.9		14.9		17.9		20.9	
3	8	6.00	4	9	4	12		15		18		21	

NOTE

Committente:	TERNA	Reg.Com.	250/20
Località:	Monti Lattari		
Cantiere:	Interconnessione a 150 kV "Sorrento - Vico - Agerola - Lettere" ed opere connesse		
Data Prova	10/11/2020		
Prova n.:	PP 1		
Profondità (m):	11.1		
Quota (m s.l.m.):	876.5		
		Pagina	2 di 2

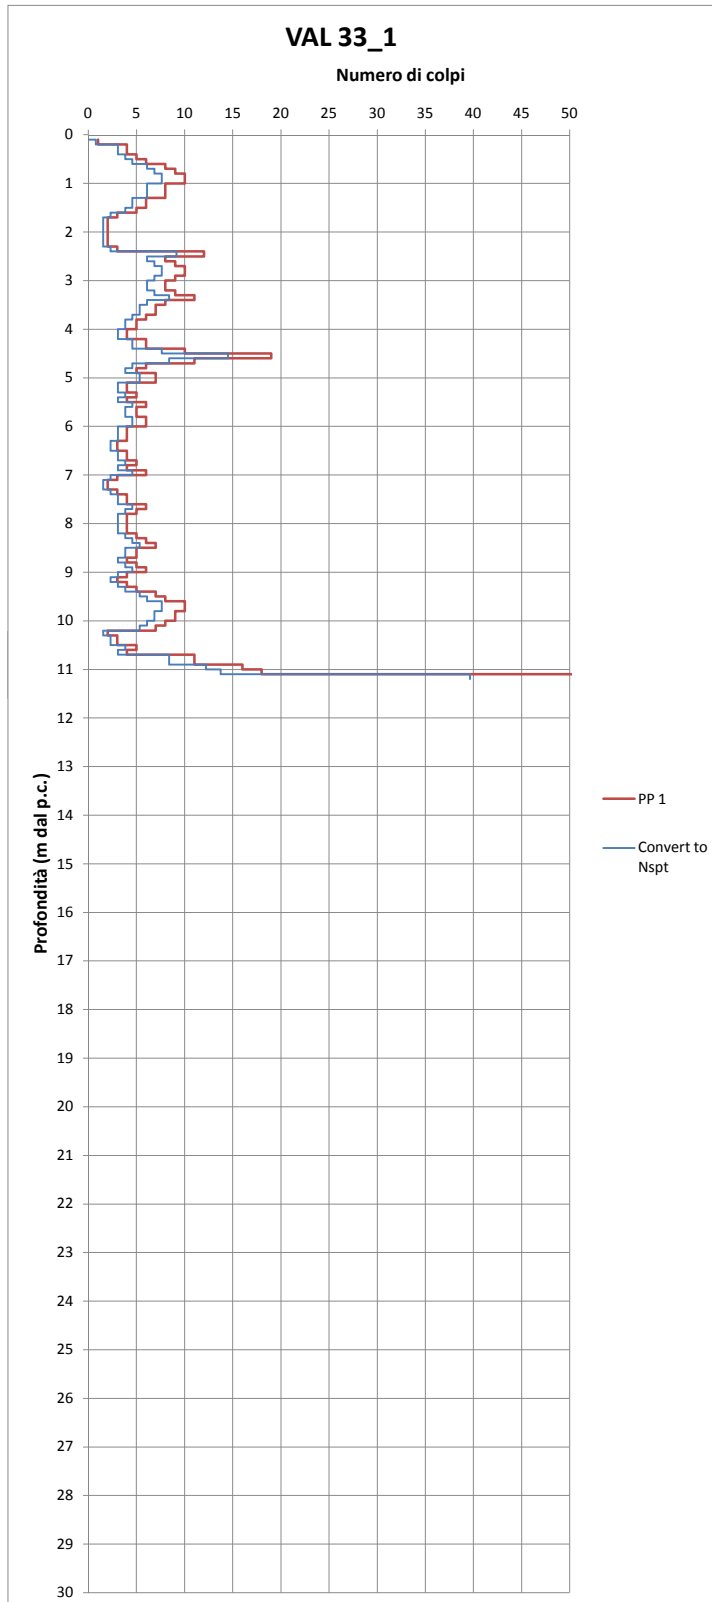


<u>Committente:</u>	TERNA	Reg.Com.	250/20
<u>Località:</u>	Monti Lattari		
<u>Cantiere:</u>	Interconnessione a 150 kV "Sorrento - Vico - Agerola - Lettere" ed opere connesse		TRALICCIO N°
<u>Data Prova:</u>	10/11/2020		VAL 33
<u>Prova n.:</u>	PP 2		
<u>Profondità (m):</u>	2.5		
<u>Quota (m s.l.m.):</u>	876.5		
		Pagina	1 di 2

Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10
0.1	2	3.10		6.1		9.1		12.1		15.1		18.1	
0.2	2	3.20		6.2		9.2		12.2		15.2		18.2	
0.3	3	3.30		6.3		9.3		12.3		15.3		18.3	
0.4	4	3.40		6.4		9.4		12.4		15.4		18.4	
0.5	5	3.50		6.5		9.5		12.5		15.5		18.5	
0.6	6	3.60		6.6		9.6		12.6		15.6		18.6	
0.7	7	3.70		6.7		9.7		12.7		15.7		18.7	
0.8	8	3.80		6.8		9.8		12.8		15.8		18.8	
0.9	9	3.90		6.9		9.9		12.9		15.9		18.9	
1	10	4.00		7		10		13		16		19	
1.1	11	4.10		7.1		10.1		13.1		16.1		19.1	
1.2	8	4.20		7.2		10.2		13.2		16.2		19.2	
1.3	8	4.30		7.3		10.3		13.3		16.3		19.3	
1.4	7	4.40		7.4		10.4		13.4		16.4		19.4	
1.5	5	4.50		7.5		10.5		13.5		16.5		19.5	
1.6	6	4.60		7.6		10.6		13.6		16.6		19.6	
1.7	4	4.70		7.7		10.7		13.7		16.7		19.7	
1.8	3	4.80		7.8		10.8		13.8		16.8		19.8	
1.9	2	4.90		7.9		10.9		13.9		16.9		19.9	
2	3	5.00		8		11		14		17		20	
2.1	9	5.10		8.1		11.1		14.1		17.1		20.1	
2.2	13	5.20		8.2		11.2		14.2		17.2		20.2	
2.3	9	5.30		8.3		11.3		14.3		17.3		20.3	
2.4	26	5.40		8.4		11.4		14.4		17.4		20.4	
2.5	50	5.50		8.5		11.5		14.5		17.5		20.5	
2.6		5.60		8.6		11.6		14.6		17.6		20.6	
2.7		5.70		8.7		11.7		14.7		17.7		20.7	
2.8		5.80		8.8		11.8		14.8		17.8		20.8	
2.9		5.90		8.9		11.9		14.9		17.9		20.9	
3		6.00		9		12		15		18		21	

NOTE

Committente:	TERNA	Reg.Com.	250/20
Località:	Monti Lattari		
Cantiere:	Interconnessione a 150 kV "Sorrento - Vico - Agerola - Lettere" ed opere connesse		
Data Prova	10/11/2020		
Prova n.:	PP 2		
Profondità (m):	2.5		
Quota (m s.l.m.):	876.5		
		Pagina	2 di 2

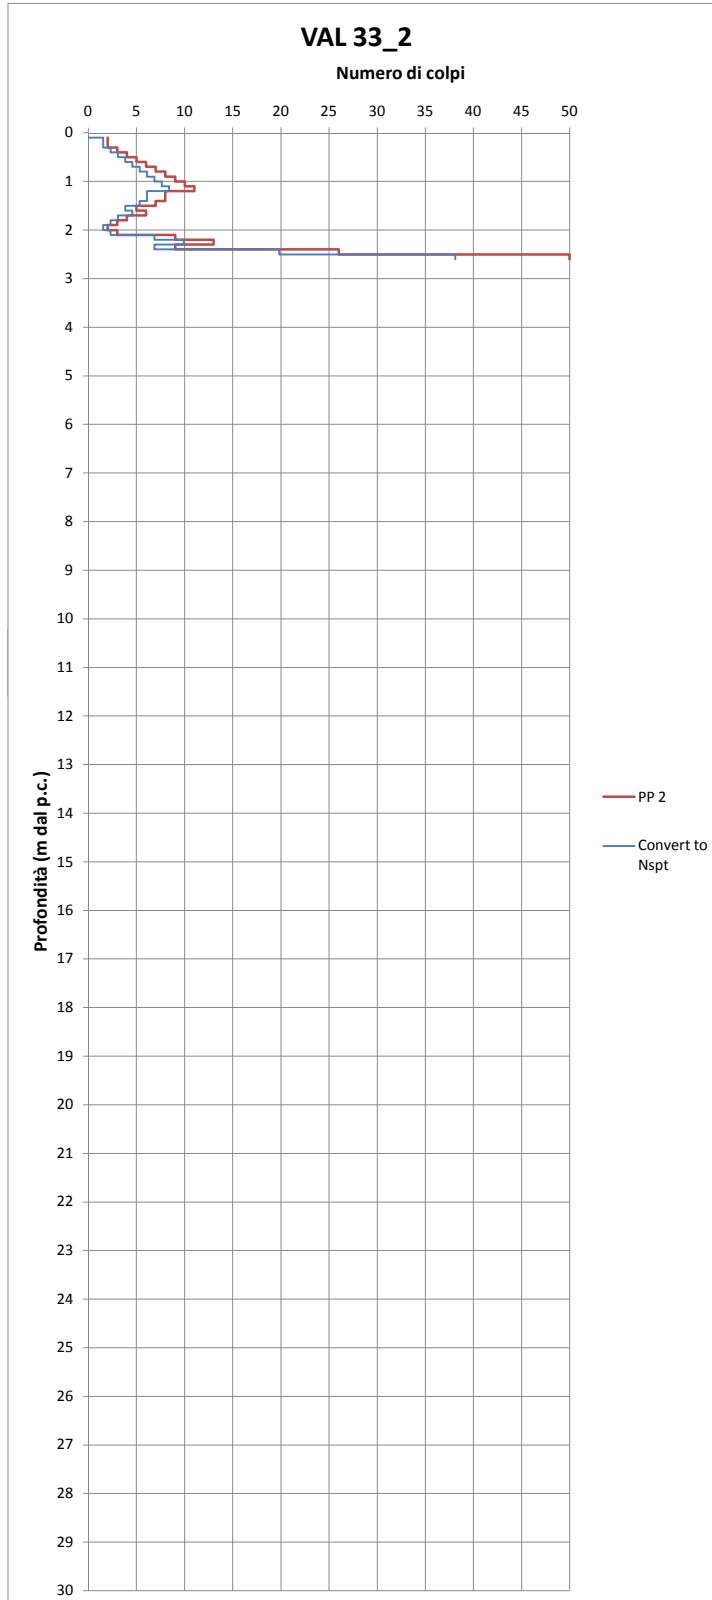


<u>Committente:</u>	TERNA	Reg.Com.	250/20
<u>Località:</u>	Monti Lattari		
<u>Cantiere:</u>	Interconnessione a 150 kV "Sorrento - Vico - Agerola - Lettere" ed opere connesse		TRALICCIO N°
<u>Data Prova:</u>	10/11/2020		VAL 33
<u>Prova n.:</u>	PP 3		
<u>Profondità (m):</u>	3		
<u>Quota (m s.l.m.):</u>	876.5		
		Pagina	1 di 2

Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10
0.1	1	3.10		6.1		9.1		12.1		15.1		18.1	
0.2	4	3.20		6.2		9.2		12.2		15.2		18.2	
0.3	4	3.30		6.3		9.3		12.3		15.3		18.3	
0.4	5	3.40		6.4		9.4		12.4		15.4		18.4	
0.5	8	3.50		6.5		9.5		12.5		15.5		18.5	
0.6	9	3.60		6.6		9.6		12.6		15.6		18.6	
0.7	9	3.70		6.7		9.7		12.7		15.7		18.7	
0.8	10	3.80		6.8		9.8		12.8		15.8		18.8	
0.9	9	3.90		6.9		9.9		12.9		15.9		18.9	
1	10	4.00		7		10		13		16		19	
1.1	10	4.10		7.1		10.1		13.1		16.1		19.1	
1.2	8	4.20		7.2		10.2		13.2		16.2		19.2	
1.3	8	4.30		7.3		10.3		13.3		16.3		19.3	
1.4	9	4.40		7.4		10.4		13.4		16.4		19.4	
1.5	9	4.50		7.5		10.5		13.5		16.5		19.5	
1.6	9	4.60		7.6		10.6		13.6		16.6		19.6	
1.7	8	4.70		7.7		10.7		13.7		16.7		19.7	
1.8	8	4.80		7.8		10.8		13.8		16.8		19.8	
1.9	7	4.90		7.9		10.9		13.9		16.9		19.9	
2	6	5.00		8		11		14		17		20	
2.1	5	5.10		8.1		11.1		14.1		17.1		20.1	
2.2	4	5.20		8.2		11.2		14.2		17.2		20.2	
2.3	7	5.30		8.3		11.3		14.3		17.3		20.3	
2.4	12	5.40		8.4		11.4		14.4		17.4		20.4	
2.5	11	5.50		8.5		11.5		14.5		17.5		20.5	
2.6	12	5.60		8.6		11.6		14.6		17.6		20.6	
2.7	13	5.70		8.7		11.7		14.7		17.7		20.7	
2.8	48	5.80		8.8		11.8		14.8		17.8		20.8	
2.9	20	5.90		8.9		11.9		14.9		17.9		20.9	
3	50	6.00		9		12		15		18		21	

NOTE

Committente:	TERNA	Reg.Com.	250/20
Località:	Monti Lattari		
Cantiere:	Interconnessione a 150 kV "Sorrento - Vico - Agerola - Lettere" ed opere connesse		
Data Prova	10/11/2020		
Prova n.:	PP 3		
Profondità (m):	3		
Quota (m s.l.m.):	876.5		
		Pagina	2 di 2

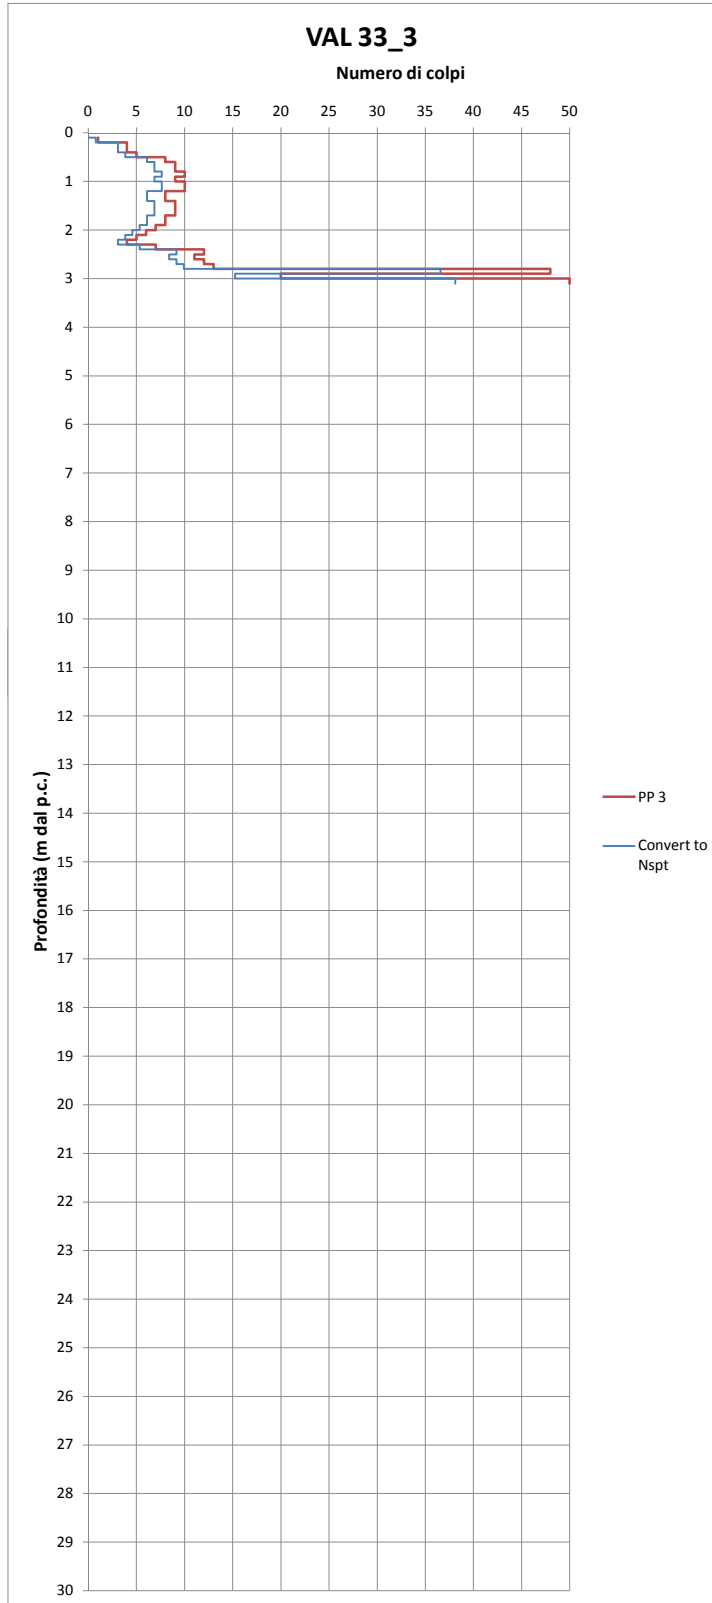


<u>Committente:</u>	TERNA	Reg.Com.	250/20
<u>Località:</u>	Monti Lattari		
<u>Cantiere:</u>	Interconnessione a 150 kV "Sorrento - Vico - Agerola - Lettere" ed opere connesse		TRALICCIO N°
<u>Data Prova</u>	10/11/2020		VAL 34
<u>Prova n.:</u>	PP 1		
<u>Profondità (m):</u>	2.1		
<u>Quota (m s.l.m.):</u>	861.19		
		Pagina	1 di 2

Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10
0.1	1	3.10		6.1		9.1		12.1		15.1		18.1	
0.2	1	3.20		6.2		9.2		12.2		15.2		18.2	
0.3	1	3.30		6.3		9.3		12.3		15.3		18.3	
0.4	1	3.40		6.4		9.4		12.4		15.4		18.4	
0.5	1	3.50		6.5		9.5		12.5		15.5		18.5	
0.6	1	3.60		6.6		9.6		12.6		15.6		18.6	
0.7	1	3.70		6.7		9.7		12.7		15.7		18.7	
0.8	3	3.80		6.8		9.8		12.8		15.8		18.8	
0.9	6	3.90		6.9		9.9		12.9		15.9		18.9	
1	10	4.00		7		10		13		16		19	
1.1	7	4.10		7.1		10.1		13.1		16.1		19.1	
1.2	6	4.20		7.2		10.2		13.2		16.2		19.2	
1.3	5	4.30		7.3		10.3		13.3		16.3		19.3	
1.4	7	4.40		7.4		10.4		13.4		16.4		19.4	
1.5	9	4.50		7.5		10.5		13.5		16.5		19.5	
1.6	9	4.60		7.6		10.6		13.6		16.6		19.6	
1.7	12	4.70		7.7		10.7		13.7		16.7		19.7	
1.8	16	4.80		7.8		10.8		13.8		16.8		19.8	
1.9	48	4.90		7.9		10.9		13.9		16.9		19.9	
2	46	5.00		8		11		14		17		20	
2.1	50	5.10		8.1		11.1		14.1		17.1		20.1	
2.2		5.20		8.2		11.2		14.2		17.2		20.2	
2.3		5.30		8.3		11.3		14.3		17.3		20.3	
2.4		5.40		8.4		11.4		14.4		17.4		20.4	
2.5		5.50		8.5		11.5		14.5		17.5		20.5	
2.6		5.60		8.6		11.6		14.6		17.6		20.6	
2.7		5.70		8.7		11.7		14.7		17.7		20.7	
2.8		5.80		8.8		11.8		14.8		17.8		20.8	
2.9		5.90		8.9		11.9		14.9		17.9		20.9	
3		6.00		9		12		15		18		21	

NOTE

Committente:	TERNA	Reg.Com.	250/20
Località:	Monti Lattari		
Cantiere:	Interconnessione a 150 kV "Sorrento - Vico - Agerola - Lettere" ed opere connesse		
Data Prova	10/11/2020		
Prova n.:	PP 1		
Profondità (m):	2.1		
Quota (m s.l.m.):	861.19		
		Pagina	2 di 2

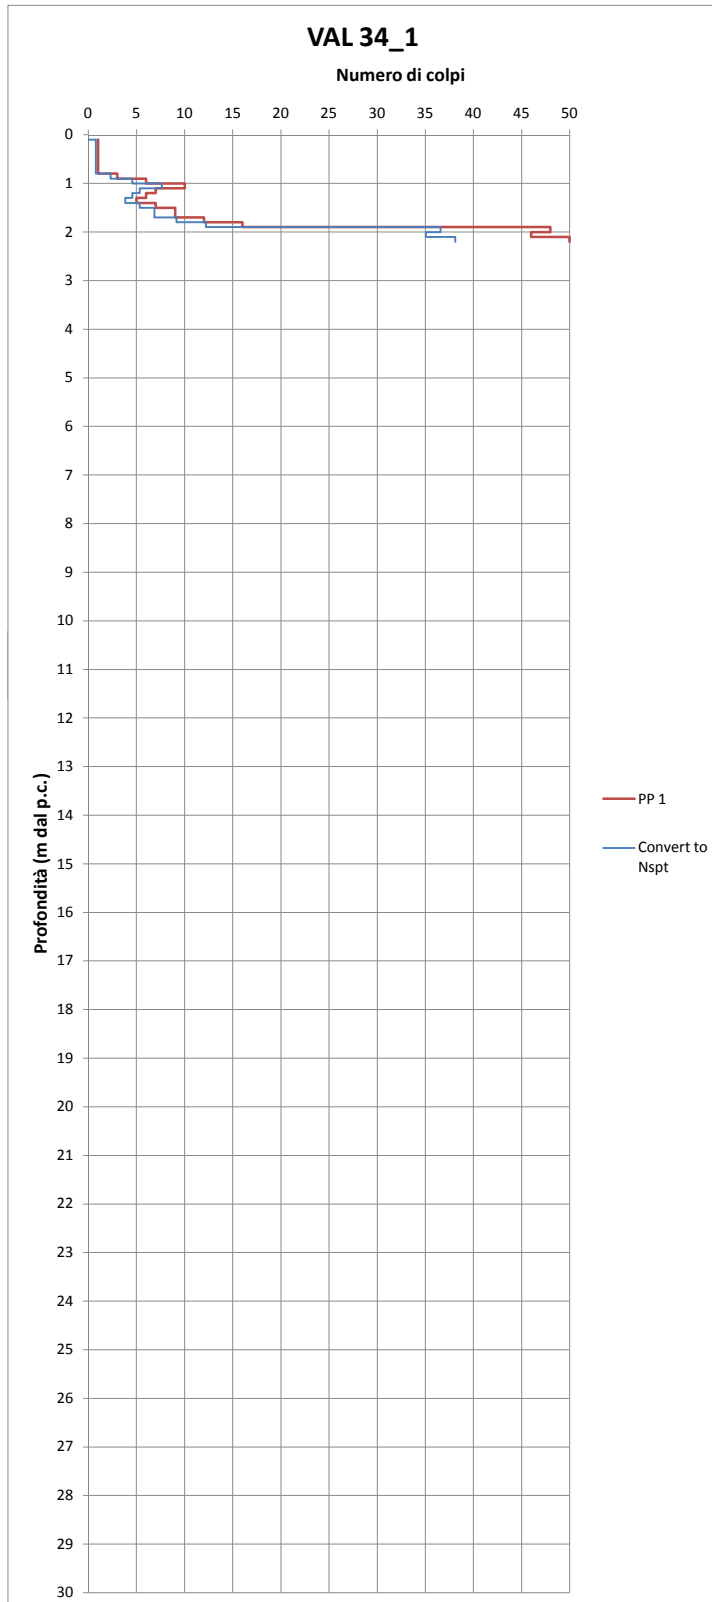


<u>Committente:</u>	TERNA	Reg.Com.	250/20
<u>Località:</u>	Monti Lattari		
<u>Cantiere:</u>	Interconnessione a 150 kV "Sorrento - Vico - Agerola - Lettere" ed opere connesse		TRALICCIO N°
<u>Data Prova:</u>	10/11/2020		VAL 34
<u>Prova n.:</u>	PP 2		
<u>Profondità (m):</u>	0.9		
<u>Quota (m s.l.m.):</u>	861.19		
		Pagina	1 di 2

Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10
0.1	1	3.10		6.1		9.1		12.1		15.1		18.1	
0.2	1	3.20		6.2		9.2		12.2		15.2		18.2	
0.3	1	3.30		6.3		9.3		12.3		15.3		18.3	
0.4	1	3.40		6.4		9.4		12.4		15.4		18.4	
0.5	1	3.50		6.5		9.5		12.5		15.5		18.5	
0.6	1	3.60		6.6		9.6		12.6		15.6		18.6	
0.7	9	3.70		6.7		9.7		12.7		15.7		18.7	
0.8	8	3.80		6.8		9.8		12.8		15.8		18.8	
0.9	50	3.90		6.9		9.9		12.9		15.9		18.9	
1		4.00		7		10		13		16		19	
1.1		4.10		7.1		10.1		13.1		16.1		19.1	
1.2		4.20		7.2		10.2		13.2		16.2		19.2	
1.3		4.30		7.3		10.3		13.3		16.3		19.3	
1.4		4.40		7.4		10.4		13.4		16.4		19.4	
1.5		4.50		7.5		10.5		13.5		16.5		19.5	
1.6		4.60		7.6		10.6		13.6		16.6		19.6	
1.7		4.70		7.7		10.7		13.7		16.7		19.7	
1.8		4.80		7.8		10.8		13.8		16.8		19.8	
1.9		4.90		7.9		10.9		13.9		16.9		19.9	
2		5.00		8		11		14		17		20	
2.1		5.10		8.1		11.1		14.1		17.1		20.1	
2.2		5.20		8.2		11.2		14.2		17.2		20.2	
2.3		5.30		8.3		11.3		14.3		17.3		20.3	
2.4		5.40		8.4		11.4		14.4		17.4		20.4	
2.5		5.50		8.5		11.5		14.5		17.5		20.5	
2.6		5.60		8.6		11.6		14.6		17.6		20.6	
2.7		5.70		8.7		11.7		14.7		17.7		20.7	
2.8		5.80		8.8		11.8		14.8		17.8		20.8	
2.9		5.90		8.9		11.9		14.9		17.9		20.9	
3		6.00		9		12		15		18		21	

NOTE

Committente:	TERNA	Reg.Com.	250/20
Località:	Monti Lattari		
Cantiere:	Interconnessione a 150 kV "Sorrento - Vico - Agerola - Lettere" ed opere connesse		
Data Prova	10/11/2020		
Prova n.:	PP 2		
Profondità (m):	0.9		
Quota (m s.l.m.):	861.19		
		Pagina	2 di 2

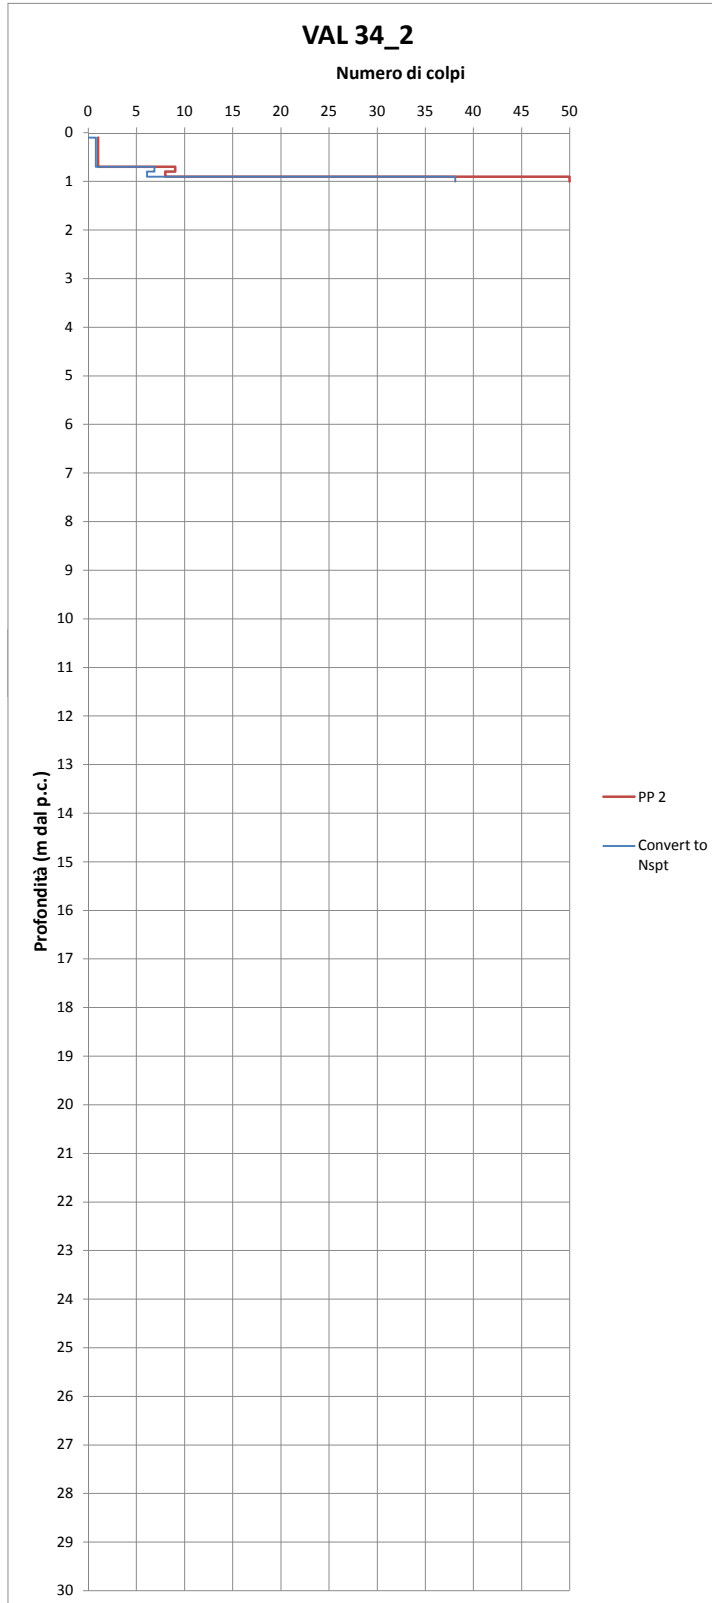


<u>Committente:</u>	TERNA	Reg.Com.	250/20
<u>Località:</u>	Monti Lattari		
<u>Cantiere:</u>	Interconnessione a 150 kV "Sorrento - Vico - Agerola - Lettere" ed opere connesse		TRALICCIO N°
<u>Data Prova:</u>	09/11/2020		VAL 36
<u>Prova n.:</u>	PP 1		
<u>Profondità (m):</u>	7.1		
<u>Quota (m s.l.m.):</u>	962.86		
		Pagina	1 di 2

Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10
0.1	1	3.10	1	6.1	1	9.1		12.1		15.1		18.1	
0.2	1	3.20	1	6.2	2	9.2		12.2		15.2		18.2	
0.3	1	3.30	1	6.3	2	9.3		12.3		15.3		18.3	
0.4	1	3.40	1	6.4	7	9.4		12.4		15.4		18.4	
0.5	1	3.50	1	6.5	10	9.5		12.5		15.5		18.5	
0.6	2	3.60	1	6.6	2	9.6		12.6		15.6		18.6	
0.7	6	3.70	1	6.7	4	9.7		12.7		15.7		18.7	
0.8	10	3.80	1	6.8	6	9.8		12.8		15.8		18.8	
0.9	10	3.90	1	6.9	2	9.9		12.9		15.9		18.9	
1	10	4.00	1	7	10	10		13		16		19	
1.1	7	4.10	1	7.1	50	10.1		13.1		16.1		19.1	
1.2	10	4.20	1	7.2		10.2		13.2		16.2		19.2	
1.3	9	4.30	1	7.3		10.3		13.3		16.3		19.3	
1.4	10	4.40	3	7.4		10.4		13.4		16.4		19.4	
1.5	10	4.50	1	7.5		10.5		13.5		16.5		19.5	
1.6	20	4.60	1	7.6		10.6		13.6		16.6		19.6	
1.7	11	4.70	1	7.7		10.7		13.7		16.7		19.7	
1.8	11	4.80	1	7.8		10.8		13.8		16.8		19.8	
1.9	10	4.90	1	7.9		10.9		13.9		16.9		19.9	
2	8	5.00	1	8		11		14		17		20	
2.1	8	5.10	1	8.1		11.1		14.1		17.1		20.1	
2.2	9	5.20	1	8.2		11.2		14.2		17.2		20.2	
2.3	7	5.30	1	8.3		11.3		14.3		17.3		20.3	
2.4	7	5.40	1	8.4		11.4		14.4		17.4		20.4	
2.5	6	5.50	1	8.5		11.5		14.5		17.5		20.5	
2.6	5	5.60	1	8.6		11.6		14.6		17.6		20.6	
2.7	1	5.70	3	8.7		11.7		14.7		17.7		20.7	
2.8	1	5.80	2	8.8		11.8		14.8		17.8		20.8	
2.9	1	5.90	3	8.9		11.9		14.9		17.9		20.9	
3	1	6.00	1	9		12		15		18		21	

NOTE

Committente:	TERNA	Reg.Com.	250/20
Località:	Monti Lattari		
Cantiere:	Interconnessione a 150 kV "Sorrento - Vico - Agerola - Lettere" ed opere connesse		
Data Prova:	09/11/2020		
Prova n.:	PP 1		
Profondità (m):	7.1		
Quota (m s.l.m.):	962.86		
		Pagina	2 di 2

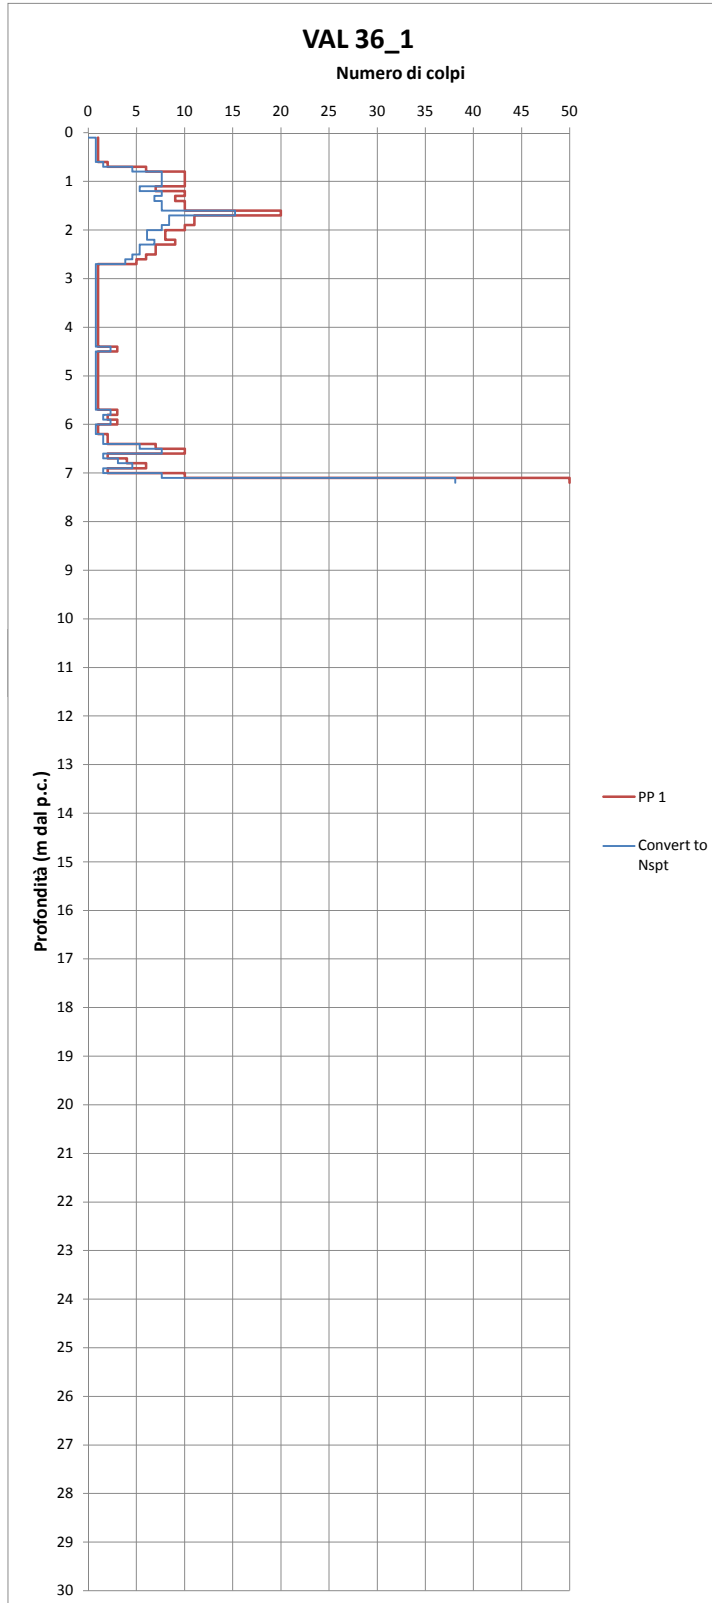


<u>Committente:</u>	TERNA	Reg.Com.	250/20
<u>Località:</u>	Monti Lattari		
<u>Cantiere:</u>	Interconnessione a 150 kV "Sorrento - Vico - Agerola - Lettere" ed opere connesse		TRALICCIO N°
<u>Data Prova:</u>	09/11/2020		VAL 36
<u>Prova n.:</u>	PP 2		
<u>Profondità (m):</u>	2.9		
<u>Quota (m s.l.m.):</u>	962.86		
		Pagina	1 di 2

Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10
0.1	3	3.10		6.1		9.1		12.1		15.1		18.1	
0.2	2	3.20		6.2		9.2		12.2		15.2		18.2	
0.3	1	3.30		6.3		9.3		12.3		15.3		18.3	
0.4	1	3.40		6.4		9.4		12.4		15.4		18.4	
0.5	3	3.50		6.5		9.5		12.5		15.5		18.5	
0.6	5	3.60		6.6		9.6		12.6		15.6		18.6	
0.7	7	3.70		6.7		9.7		12.7		15.7		18.7	
0.8	9	3.80		6.8		9.8		12.8		15.8		18.8	
0.9	7	3.90		6.9		9.9		12.9		15.9		18.9	
1	7	4.00		7		10		13		16		19	
1.1	9	4.10		7.1		10.1		13.1		16.1		19.1	
1.2	9	4.20		7.2		10.2		13.2		16.2		19.2	
1.3	11	4.30		7.3		10.3		13.3		16.3		19.3	
1.4	10	4.40		7.4		10.4		13.4		16.4		19.4	
1.5	10	4.50		7.5		10.5		13.5		16.5		19.5	
1.6	11	4.60		7.6		10.6		13.6		16.6		19.6	
1.7	11	4.70		7.7		10.7		13.7		16.7		19.7	
1.8	10	4.80		7.8		10.8		13.8		16.8		19.8	
1.9	10	4.90		7.9		10.9		13.9		16.9		19.9	
2	11	5.00		8		11		14		17		20	
2.1	11	5.10		8.1		11.1		14.1		17.1		20.1	
2.2	12	5.20		8.2		11.2		14.2		17.2		20.2	
2.3	12	5.30		8.3		11.3		14.3		17.3		20.3	
2.4	12	5.40		8.4		11.4		14.4		17.4		20.4	
2.5	9	5.50		8.5		11.5		14.5		17.5		20.5	
2.6	5	5.60		8.6		11.6		14.6		17.6		20.6	
2.7	3	5.70		8.7		11.7		14.7		17.7		20.7	
2.8	9	5.80		8.8		11.8		14.8		17.8		20.8	
2.9	50	5.90		8.9		11.9		14.9		17.9		20.9	
3		6.00		9		12		15		18		21	

NOTE

Committente:	TERNA	Reg.Com.	250/20
Località:	Monti Lattari		
Cantiere:	Interconnessione a 150 kV "Sorrento - Vico - Agerola - Lettere" ed opere connesse		
Data Prova	09/11/2020		
Prova n.:	PP 2		
Profondità (m):	2.9		
Quota (m s.l.m.):	962.86		
		Pagina	2 di 2

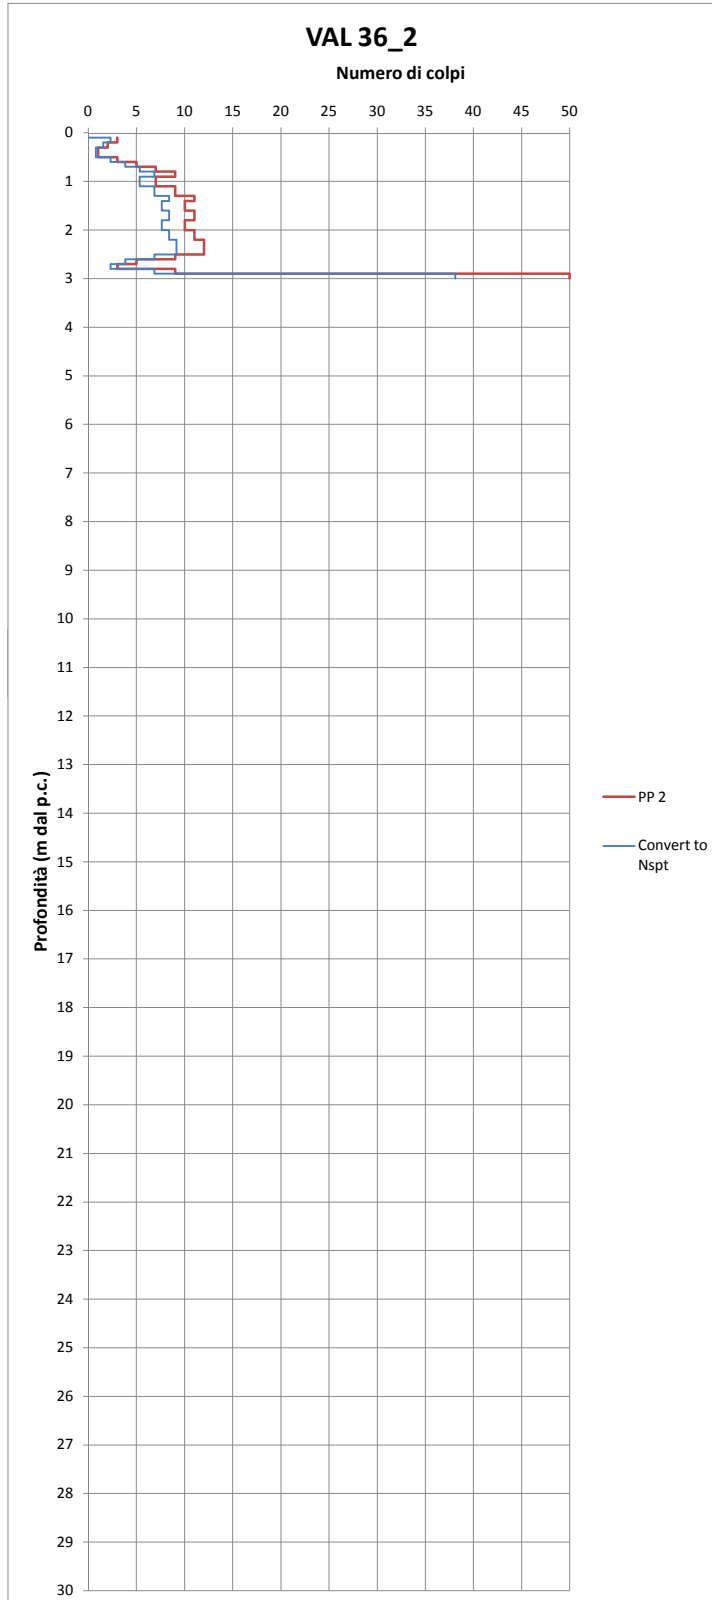


<u>Committente:</u>	TERNA	Reg.Com.	250/20
<u>Località:</u>	Monti Lattari		
<u>Cantiere:</u>	Interconnessione a 150 kV "Sorrento - Vico - Agerola - Lettere" ed opere connesse		TRALICCIO N°
<u>Data Prova:</u>	09/11/2020		VAL 36
<u>Prova n.:</u>	PP 3		
<u>Profondità (m):</u>	3.1		
<u>Quota (m s.l.m.):</u>	962.86		
		Pagina	1 di 2

Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10
0.1	1	3.10	50	6.1		9.1		12.1		15.1		18.1	
0.2	1	3.20		6.2		9.2		12.2		15.2		18.2	
0.3	1	3.30		6.3		9.3		12.3		15.3		18.3	
0.4	1	3.40		6.4		9.4		12.4		15.4		18.4	
0.5	1	3.50		6.5		9.5		12.5		15.5		18.5	
0.6	1	3.60		6.6		9.6		12.6		15.6		18.6	
0.7	3	3.70		6.7		9.7		12.7		15.7		18.7	
0.8	3	3.80		6.8		9.8		12.8		15.8		18.8	
0.9	3	3.90		6.9		9.9		12.9		15.9		18.9	
1	6	4.00		7		10		13		16		19	
1.1	6	4.10		7.1		10.1		13.1		16.1		19.1	
1.2	5	4.20		7.2		10.2		13.2		16.2		19.2	
1.3	3	4.30		7.3		10.3		13.3		16.3		19.3	
1.4	1	4.40		7.4		10.4		13.4		16.4		19.4	
1.5	1	4.50		7.5		10.5		13.5		16.5		19.5	
1.6	1	4.60		7.6		10.6		13.6		16.6		19.6	
1.7	1	4.70		7.7		10.7		13.7		16.7		19.7	
1.8	1	4.80		7.8		10.8		13.8		16.8		19.8	
1.9	1	4.90		7.9		10.9		13.9		16.9		19.9	
2	1	5.00		8		11		14		17		20	
2.1	4	5.10		8.1		11.1		14.1		17.1		20.1	
2.2	4	5.20		8.2		11.2		14.2		17.2		20.2	
2.3	5	5.30		8.3		11.3		14.3		17.3		20.3	
2.4	1	5.40		8.4		11.4		14.4		17.4		20.4	
2.5	1	5.50		8.5		11.5		14.5		17.5		20.5	
2.6	2	5.60		8.6		11.6		14.6		17.6		20.6	
2.7	2	5.70		8.7		11.7		14.7		17.7		20.7	
2.8	5	5.80		8.8		11.8		14.8		17.8		20.8	
2.9	8	5.90		8.9		11.9		14.9		17.9		20.9	
3	5	6.00		9		12		15		18		21	

NOTE

Committente:	TERNA	Reg.Com.	250/20
Località:	Monti Lattari		
Cantiere:	Interconnessione a 150 kV "Sorrento - Vico - Agerola - Lettere" ed opere connesse		
Data Prova	09/11/2020		
Prova n.:	PP 3		
Profondità (m):	3.1		
Quota (m s.l.m.):	962.86		
		Pagina	2 di 2

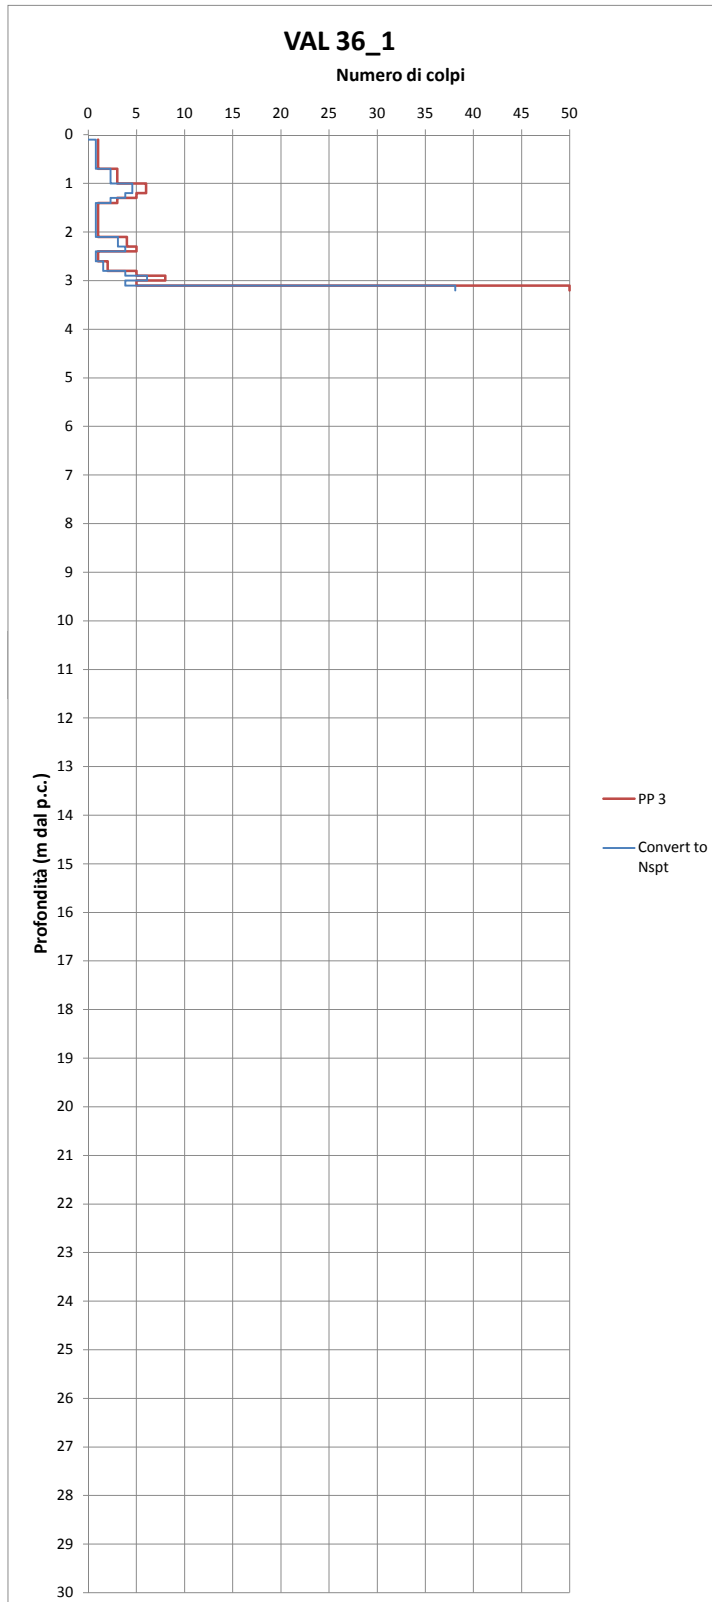


<u>Committente:</u>	TERNA	Reg.Com.	250/20
<u>Località:</u>	Monti Lattari		
<u>Cantiere:</u>	Interconnessione a 150 kV "Sorrento - Vico - Agerola - Lettere" ed opere connesse		TRALICCIO N°
<u>Data Prova:</u>	10/11/2020		VAL37
<u>Prova n.:</u>	PP 1		
<u>Profondità (m):</u>	11.7		
<u>Quota (m s.l.m.):</u>	951.86		
		Pagina	1 di 2

Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10
0.1	1	3.10	8	6.1	1	9.1	6	12.1		15.1		18.1	
0.2	1	3.20	10	6.2	1	9.2	9	12.2		15.2		18.2	
0.3	2	3.30	8	6.3	1	9.3	21	12.3		15.3		18.3	
0.4	2	3.40	8	6.4	1	9.4	10	12.4		15.4		18.4	
0.5	3	3.50	8	6.5	1	9.5	7	12.5		15.5		18.5	
0.6	4	3.60	7	6.6	1	9.6	9	12.6		15.6		18.6	
0.7	4	3.70	2	6.7	1	9.7	7	12.7		15.7		18.7	
0.8	4	3.80	2	6.8	2	9.8	6	12.8		15.8		18.8	
0.9	4	3.90	2	6.9	4	9.9	7	12.9		15.9		18.9	
1	4	4.00	2	7	1	10	6	13		16		19	
1.1	3	4.10	1	7.1	1	10.1	4	13.1		16.1		19.1	
1.2	3	4.20	1	7.2	2	10.2	7	13.2		16.2		19.2	
1.3	2	4.30	1	7.3	1	10.3	7	13.3		16.3		19.3	
1.4	3	4.40	1	7.4	1	10.4	8	13.4		16.4		19.4	
1.5	10	4.50	1	7.5	1	10.5	11	13.5		16.5		19.5	
1.6	11	4.60	1	7.6	1	10.6	10	13.6		16.6		19.6	
1.7	25	4.70	1	7.7	1	10.7	8	13.7		16.7		19.7	
1.8	14	4.80	1	7.8	1	10.8	8	13.8		16.8		19.8	
1.9	13	4.90	1	7.9	2	10.9	8	13.9		16.9		19.9	
2	10	5.00	1	8	5	11	5	14		17		20	
2.1	10	5.10	1	8.1	5	11.1	4	14.1		17.1		20.1	
2.2	6	5.20	1	8.2	4	11.2	6	14.2		17.2		20.2	
2.3	14	5.30	1	8.3	3	11.3	11	14.3		17.3		20.3	
2.4	9	5.40	1	8.4	4	11.4	15	14.4		17.4		20.4	
2.5	11	5.50	1	8.5	5	11.5	5	14.5		17.5		20.5	
2.6	6	5.60	1	8.6	2	11.6	10	14.6		17.6		20.6	
2.7	8	5.70	1	8.7	3	11.7	50	14.7		17.7		20.7	
2.8	9	5.80	1	8.8	2	11.8		14.8		17.8		20.8	
2.9	8	5.90	1	8.9	11	11.9		14.9		17.9		20.9	
3	8	6.00	1	9	9	12		15		18		21	

NOTE

Committente:	TERNA	Reg.Com.	250/20
Località:	Monti Lattari		
Cantiere:	Interconnessione a 150 kV "Sorrento - Vico - Agerola - Lettere" ed opere connesse		
Data Prova	10/11/2020		
Prova n.:	PP 1		
Profondità (m):	11.7		
Quota (m s.l.m.):	951.86		
		Pagina	2 di 2

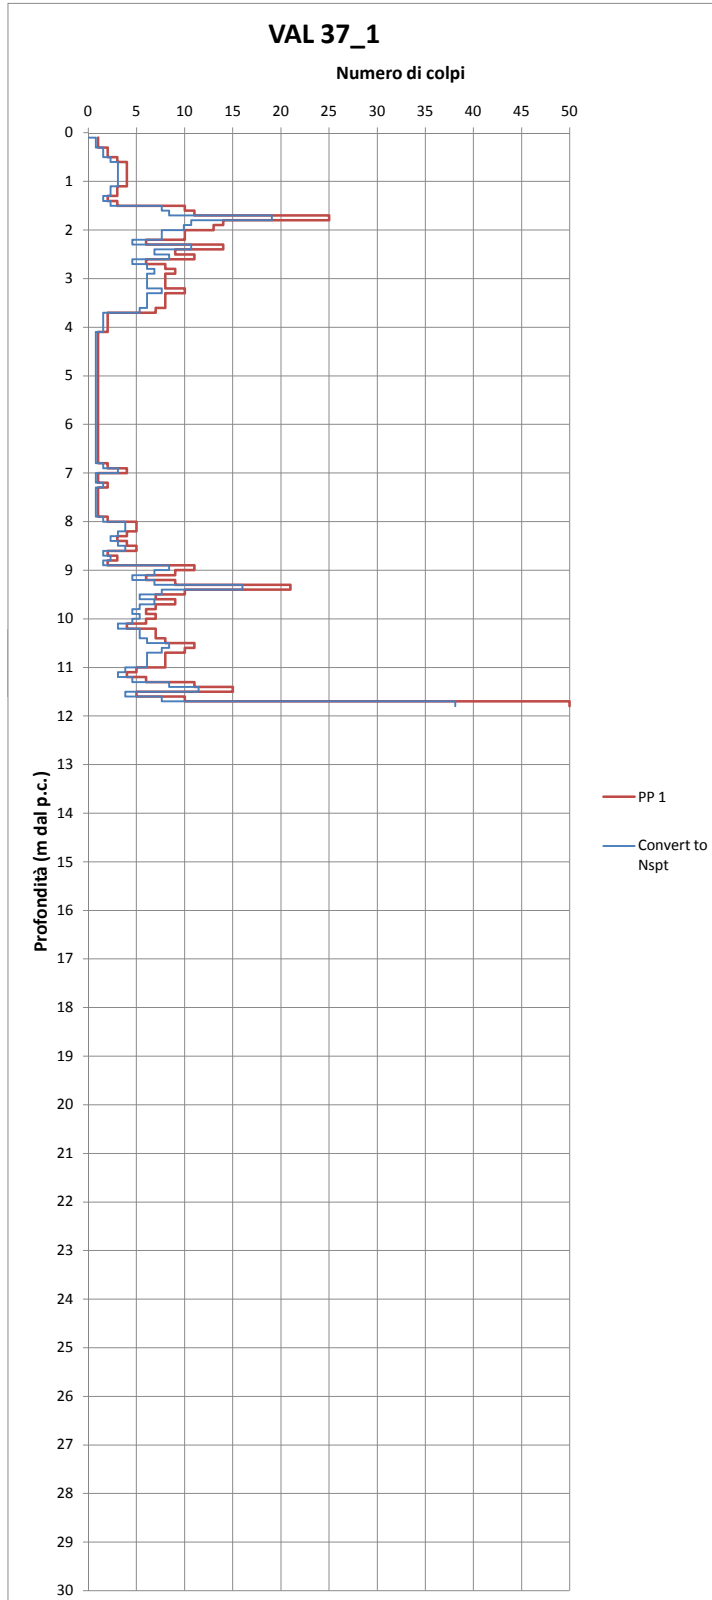


<u>Committente:</u>	TERNA	Reg.Com.	250/20
<u>Località:</u>	Monti Lattari		
<u>Cantiere:</u>	Interconnessione a 150 kV "Sorrento - Vico - Agerola - Lettere" ed opere connesse		TRALICCIO N°
<u>Data Prova</u>	10/11/2020		VAL37
<u>Prova n.:</u>	PP 2		
<u>Profondità (m):</u>	4.3		
<u>Quota (m s.l.m.):</u>	951.86		
		Pagina	1 di 2

Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10
0.1	1	3.10	4	6.1		9.1		12.1		15.1		18.1	
0.2	1	3.20	2	6.2		9.2		12.2		15.2		18.2	
0.3	1	3.30	4	6.3		9.3		12.3		15.3		18.3	
0.4	4	3.40	3	6.4		9.4		12.4		15.4		18.4	
0.5	4	3.50	3	6.5		9.5		12.5		15.5		18.5	
0.6	4	3.60	3	6.6		9.6		12.6		15.6		18.6	
0.7	5	3.70	3	6.7		9.7		12.7		15.7		18.7	
0.8	5	3.80	6	6.8		9.8		12.8		15.8		18.8	
0.9	4	3.90	22	6.9		9.9		12.9		15.9		18.9	
1	3	4.00	30	7		10		13		16		19	
1.1	4	4.10	30	7.1		10.1		13.1		16.1		19.1	
1.2	5	4.20	32	7.2		10.2		13.2		16.2		19.2	
1.3	4	4.30	50	7.3		10.3		13.3		16.3		19.3	
1.4	3	4.40		7.4		10.4		13.4		16.4		19.4	
1.5	4	4.50		7.5		10.5		13.5		16.5		19.5	
1.6	8	4.60		7.6		10.6		13.6		16.6		19.6	
1.7	8	4.70		7.7		10.7		13.7		16.7		19.7	
1.8	6	4.80		7.8		10.8		13.8		16.8		19.8	
1.9	5	4.90		7.9		10.9		13.9		16.9		19.9	
2	6	5.00		8		11		14		17		20	
2.1	3	5.10		8.1		11.1		14.1		17.1		20.1	
2.2	3	5.20		8.2		11.2		14.2		17.2		20.2	
2.3	6	5.30		8.3		11.3		14.3		17.3		20.3	
2.4	10	5.40		8.4		11.4		14.4		17.4		20.4	
2.5	6	5.50		8.5		11.5		14.5		17.5		20.5	
2.6	7	5.60		8.6		11.6		14.6		17.6		20.6	
2.7	10	5.70		8.7		11.7		14.7		17.7		20.7	
2.8	5	5.80		8.8		11.8		14.8		17.8		20.8	
2.9	12	5.90		8.9		11.9		14.9		17.9		20.9	
3	4	6.00		9		12		15		18		21	

NOTE

Committente:	TERNA	Reg.Com.	250/20
Località:	Monti Lattari		
Cantiere:	Interconnessione a 150 kV "Sorrento - Vico - Agerola - Lettere" ed opere connesse		
Data Prova	10/11/2020		
Prova n.:	PP 2		
Profondità (m):	4,3		
Quota (m s.l.m.):	951.86		
		Pagina	2 di 2

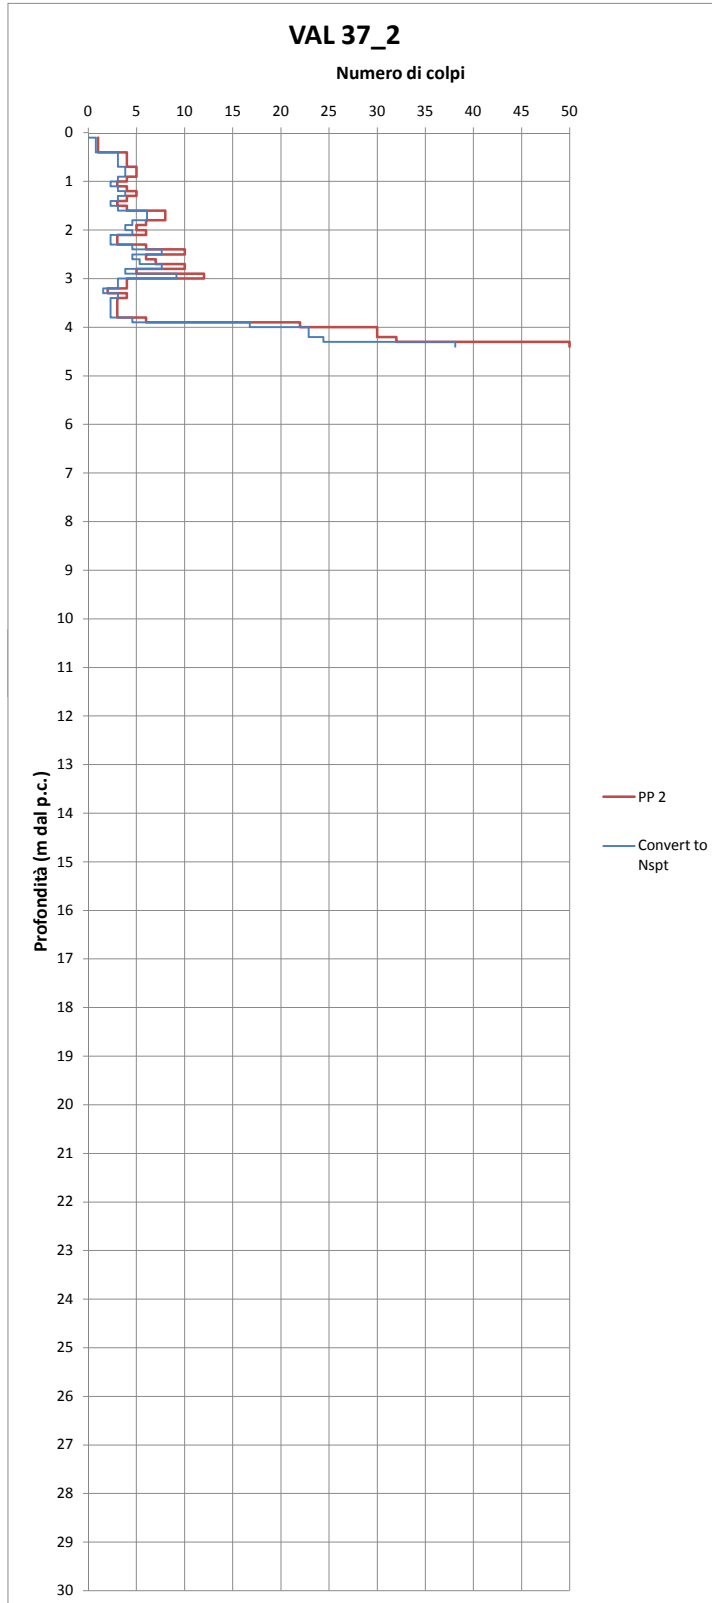


<u>Committente:</u>	TERNA	Reg.Com.	250/20
<u>Località:</u>	Monti Lattari		
<u>Cantiere:</u>	Interconnessione a 150 kV "Sorrento - Vico - Agerola - Lettere" ed opere connesse		TRALICCIO N°
<u>Data Prova:</u>	05/11/2020		VAL 38
<u>Prova n.:</u>	PP 1		
<u>Profondità (m):</u>	2.4		
<u>Quota (m s.l.m.):</u>	910.04		
		Pagina	1 di 2

Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10
0.1	1	3.10		6.1		9.1		12.1		15.1		18.1	
0.2	1	3.20		6.2		9.2		12.2		15.2		18.2	
0.3	1	3.30		6.3		9.3		12.3		15.3		18.3	
0.4	1	3.40		6.4		9.4		12.4		15.4		18.4	
0.5	1	3.50		6.5		9.5		12.5		15.5		18.5	
0.6	1	3.60		6.6		9.6		12.6		15.6		18.6	
0.7	1	3.70		6.7		9.7		12.7		15.7		18.7	
0.8	1	3.80		6.8		9.8		12.8		15.8		18.8	
0.9	1	3.90		6.9		9.9		12.9		15.9		18.9	
1	2	4.00		7		10		13		16		19	
1.1	3	4.10		7.1		10.1		13.1		16.1		19.1	
1.2	4	4.20		7.2		10.2		13.2		16.2		19.2	
1.3	5	4.30		7.3		10.3		13.3		16.3		19.3	
1.4	7	4.40		7.4		10.4		13.4		16.4		19.4	
1.5	9	4.50		7.5		10.5		13.5		16.5		19.5	
1.6	9	4.60		7.6		10.6		13.6		16.6		19.6	
1.7	8	4.70		7.7		10.7		13.7		16.7		19.7	
1.8	7	4.80		7.8		10.8		13.8		16.8		19.8	
1.9	6	4.90		7.9		10.9		13.9		16.9		19.9	
2	10	5.00		8		11		14		17		20	
2.1	11	5.10		8.1		11.1		14.1		17.1		20.1	
2.2	12	5.20		8.2		11.2		14.2		17.2		20.2	
2.3	11	5.30		8.3		11.3		14.3		17.3		20.3	
2.4	50	5.40		8.4		11.4		14.4		17.4		20.4	
2.5		5.50		8.5		11.5		14.5		17.5		20.5	
2.6		5.60		8.6		11.6		14.6		17.6		20.6	
2.7		5.70		8.7		11.7		14.7		17.7		20.7	
2.8		5.80		8.8		11.8		14.8		17.8		20.8	
2.9		5.90		8.9		11.9		14.9		17.9		20.9	
3		6.00		9		12		15		18		21	

NOTE

Committente:	TERNA	Reg.Com.	250/20
Località:	Monti Lattari		
Cantiere:	Interconnessione a 150 kV "Sorrento - Vico - Agerola - Lettere" ed opere connesse		
Data Prova	05/11/2020		
Prova n.:	PP 1		
Profondità (m):	2.4		
Quota (m s.l.m.):	910.04		
		Pagina	2 di 2

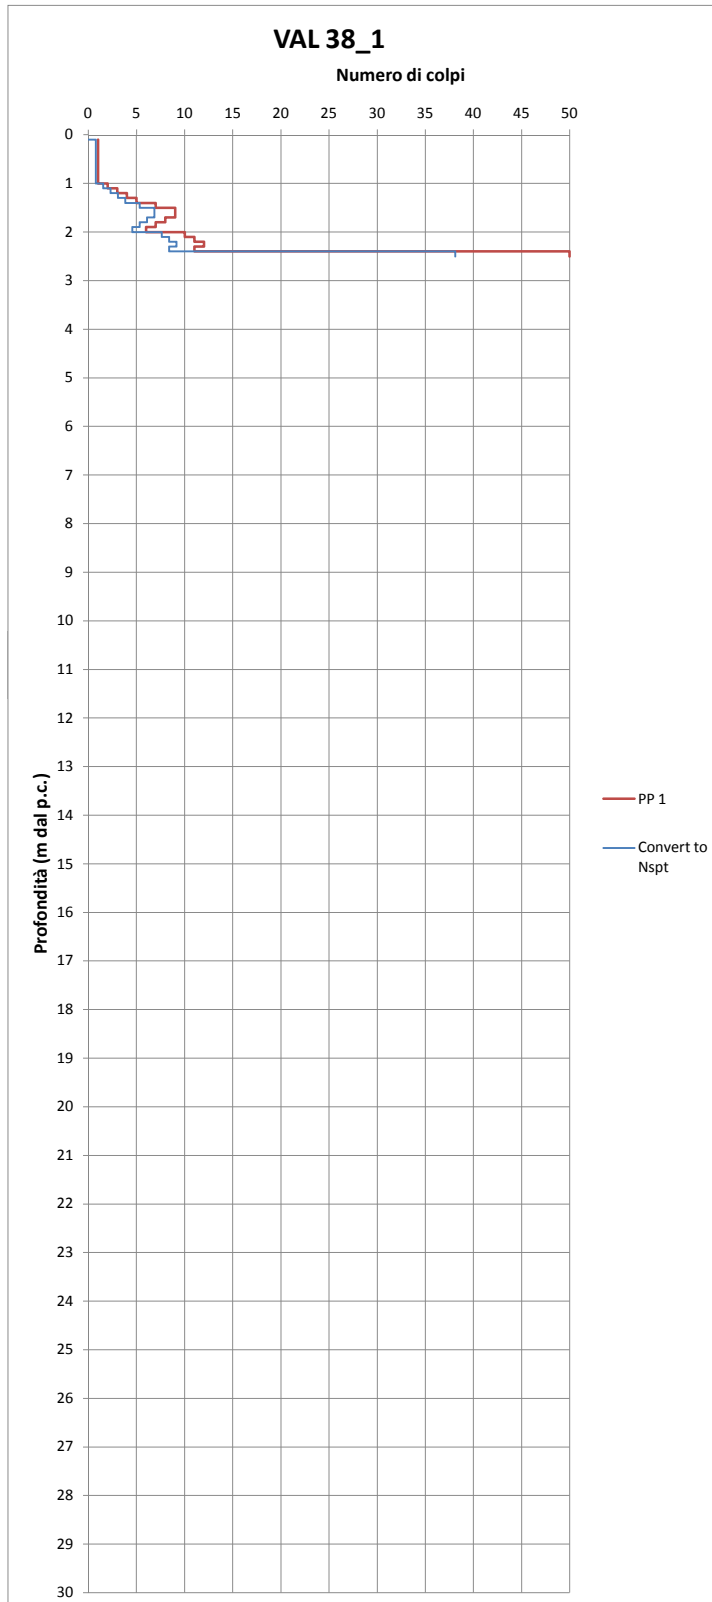


<u>Committente:</u>	TERNA	Reg.Com.	250/20
<u>Località:</u>	Monti Lattari		
<u>Cantiere:</u>	Interconnessione a 150 kV "Sorrento - Vico - Agerola - Lettere" ed opere connesse		TRALICCIO N°
<u>Data Prova:</u>	05/11/2020		VAL 38
<u>Prova n.:</u>	PP 2		
<u>Profondità (m):</u>	3.3		
<u>Quota (m s.l.m.):</u>	910.04		
		Pagina	1 di 2

Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10
0.1	1	3.10	6	6.1		9.1		12.1		15.1		18.1	
0.2	1	3.20	40	6.2		9.2		12.2		15.2		18.2	
0.3	1	3.30	54	6.3		9.3		12.3		15.3		18.3	
0.4	1	3.40		6.4		9.4		12.4		15.4		18.4	
0.5	2	3.50		6.5		9.5		12.5		15.5		18.5	
0.6	1	3.60		6.6		9.6		12.6		15.6		18.6	
0.7	1	3.70		6.7		9.7		12.7		15.7		18.7	
0.8	1	3.80		6.8		9.8		12.8		15.8		18.8	
0.9	1	3.90		6.9		9.9		12.9		15.9		18.9	
1	1	4.00		7		10		13		16		19	
1.1	2	4.10		7.1		10.1		13.1		16.1		19.1	
1.2	3	4.20		7.2		10.2		13.2		16.2		19.2	
1.3	8	4.30		7.3		10.3		13.3		16.3		19.3	
1.4	7	4.40		7.4		10.4		13.4		16.4		19.4	
1.5	8	4.50		7.5		10.5		13.5		16.5		19.5	
1.6	5	4.60		7.6		10.6		13.6		16.6		19.6	
1.7	5	4.70		7.7		10.7		13.7		16.7		19.7	
1.8	4	4.80		7.8		10.8		13.8		16.8		19.8	
1.9	1	4.90		7.9		10.9		13.9		16.9		19.9	
2	1	5.00		8		11		14		17		20	
2.1	6	5.10		8.1		11.1		14.1		17.1		20.1	
2.2	5	5.20		8.2		11.2		14.2		17.2		20.2	
2.3	4	5.30		8.3		11.3		14.3		17.3		20.3	
2.4	5	5.40		8.4		11.4		14.4		17.4		20.4	
2.5	12	5.50		8.5		11.5		14.5		17.5		20.5	
2.6	10	5.60		8.6		11.6		14.6		17.6		20.6	
2.7	8	5.70		8.7		11.7		14.7		17.7		20.7	
2.8	8	5.80		8.8		11.8		14.8		17.8		20.8	
2.9	9	5.90		8.9		11.9		14.9		17.9		20.9	
3	10	6.00		9		12		15		18		21	

NOTE

Committente:	TERNA	Reg.Com.	250/20
Località:	Monti Lattari		
Cantiere:	Interconnessione a 150 kV "Sorrento - Vico - Agerola - Lettere" ed opere connesse		
Data Prova	05/11/2020		
Prova n.:	PP 2		
Profondità (m):	3.3		
Quota (m s.l.m.):	910.04		
		Pagina	2 di 2

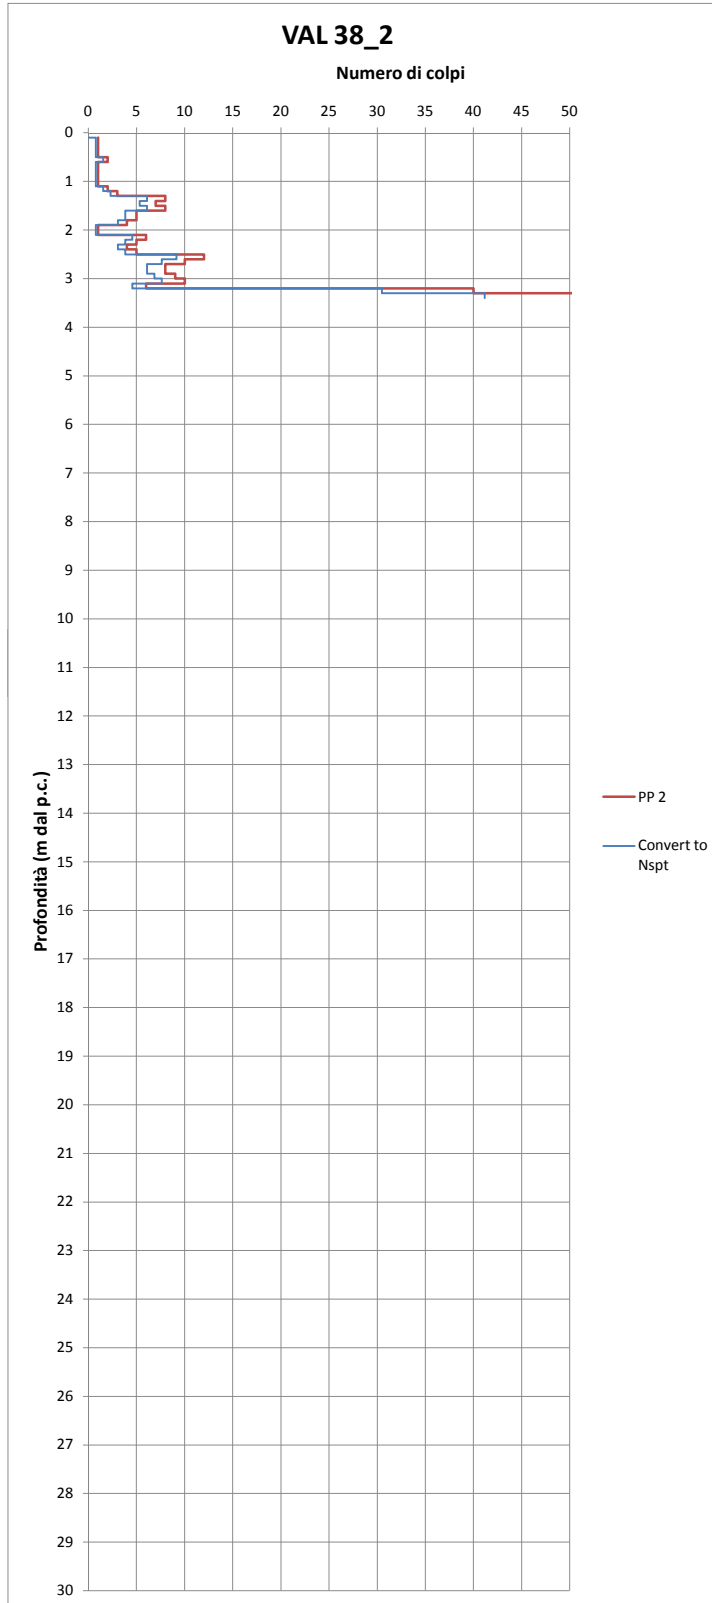


<u>Committente:</u>	TERNA	Reg.Com.	250/20
<u>Località:</u>	Monti Lattari		
<u>Cantiere:</u>	Interconnessione a 150 kV "Sorrento - Vico - Agerola - Lettere" ed opere connesse		TRALICCIO N°
<u>Data Prova:</u>	05/11/2020		VAL 40
<u>Prova n.:</u>	PP 1		
<u>Profondità (m):</u>	1.1		
<u>Quota (m s.l.m.):</u>	682.98		
		Pagina	1 di 2

Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10
0.1	1	3.10		6.1		9.1		12.1		15.1		18.1	
0.2	1	3.20		6.2		9.2		12.2		15.2		18.2	
0.3	1	3.30		6.3		9.3		12.3		15.3		18.3	
0.4	1	3.40		6.4		9.4		12.4		15.4		18.4	
0.5	1	3.50		6.5		9.5		12.5		15.5		18.5	
0.6	3	3.60		6.6		9.6		12.6		15.6		18.6	
0.7	2	3.70		6.7		9.7		12.7		15.7		18.7	
0.8	2	3.80		6.8		9.8		12.8		15.8		18.8	
0.9	3	3.90		6.9		9.9		12.9		15.9		18.9	
1	2	4.00		7		10		13		16		19	
1.1	50	4.10		7.1		10.1		13.1		16.1		19.1	
1.2		4.20		7.2		10.2		13.2		16.2		19.2	
1.3		4.30		7.3		10.3		13.3		16.3		19.3	
1.4		4.40		7.4		10.4		13.4		16.4		19.4	
1.5		4.50		7.5		10.5		13.5		16.5		19.5	
1.6		4.60		7.6		10.6		13.6		16.6		19.6	
1.7		4.70		7.7		10.7		13.7		16.7		19.7	
1.8		4.80		7.8		10.8		13.8		16.8		19.8	
1.9		4.90		7.9		10.9		13.9		16.9		19.9	
2		5.00		8		11		14		17		20	
2.1		5.10		8.1		11.1		14.1		17.1		20.1	
2.2		5.20		8.2		11.2		14.2		17.2		20.2	
2.3		5.30		8.3		11.3		14.3		17.3		20.3	
2.4		5.40		8.4		11.4		14.4		17.4		20.4	
2.5		5.50		8.5		11.5		14.5		17.5		20.5	
2.6		5.60		8.6		11.6		14.6		17.6		20.6	
2.7		5.70		8.7		11.7		14.7		17.7		20.7	
2.8		5.80		8.8		11.8		14.8		17.8		20.8	
2.9		5.90		8.9		11.9		14.9		17.9		20.9	
3		6.00		9		12		15		18		21	

NOTE

Committente:	TERNA	Reg.Com.	250/20
Località:	Monti Lattari		
Cantiere:	Interconnessione a 150 kV "Sorrento - Vico - Agerola - Lettere" ed opere connesse		
Data Prova:	05/11/2020		
Prova n.:	PP 1		
Profondità (m):	1.1		
Quota (m s.l.m.):	682.98		
		Pagina	2 di 2

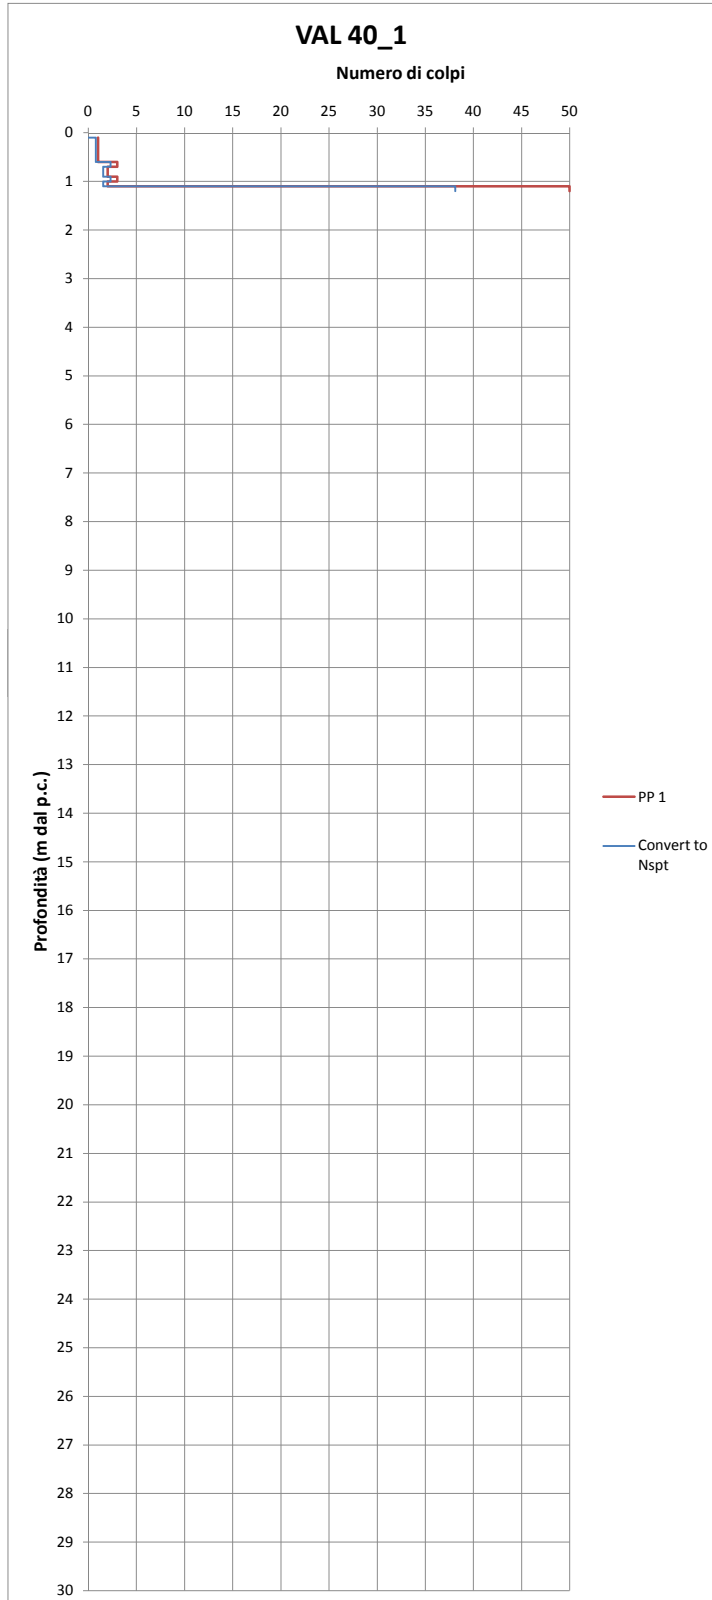


<u>Committente:</u>	TERNA	Reg.Com.	250/20
<u>Località:</u>	Monti Lattari		
<u>Cantiere:</u>	Interconnessione a 150 kV "Sorrento - Vico - Agerola - Lettere" ed opere connesse		TRALICCIO N°
<u>Data Prova:</u>	05/11/2020		VAL 40
<u>Prova n.:</u>	PP 2		
<u>Profondità (m):</u>	2		
<u>Quota (m s.l.m.):</u>	682.98		
		Pagina	1 di 2

Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10
0.1	1	3.10		6.1		9.1		12.1		15.1		18.1	
0.2	2	3.20		6.2		9.2		12.2		15.2		18.2	
0.3	2	3.30		6.3		9.3		12.3		15.3		18.3	
0.4	1	3.40		6.4		9.4		12.4		15.4		18.4	
0.5	1	3.50		6.5		9.5		12.5		15.5		18.5	
0.6	1	3.60		6.6		9.6		12.6		15.6		18.6	
0.7	2	3.70		6.7		9.7		12.7		15.7		18.7	
0.8	2	3.80		6.8		9.8		12.8		15.8		18.8	
0.9	1	3.90		6.9		9.9		12.9		15.9		18.9	
1	2	4.00		7		10		13		16		19	
1.1	2	4.10		7.1		10.1		13.1		16.1		19.1	
1.2	2	4.20		7.2		10.2		13.2		16.2		19.2	
1.3	2	4.30		7.3		10.3		13.3		16.3		19.3	
1.4	3	4.40		7.4		10.4		13.4		16.4		19.4	
1.5	14	4.50		7.5		10.5		13.5		16.5		19.5	
1.6	12	4.60		7.6		10.6		13.6		16.6		19.6	
1.7	14	4.70		7.7		10.7		13.7		16.7		19.7	
1.8	25	4.80		7.8		10.8		13.8		16.8		19.8	
1.9	42	4.90		7.9		10.9		13.9		16.9		19.9	
2	51	5.00		8		11		14		17		20	
2.1		5.10		8.1		11.1		14.1		17.1		20.1	
2.2		5.20		8.2		11.2		14.2		17.2		20.2	
2.3		5.30		8.3		11.3		14.3		17.3		20.3	
2.4		5.40		8.4		11.4		14.4		17.4		20.4	
2.5		5.50		8.5		11.5		14.5		17.5		20.5	
2.6		5.60		8.6		11.6		14.6		17.6		20.6	
2.7		5.70		8.7		11.7		14.7		17.7		20.7	
2.8		5.80		8.8		11.8		14.8		17.8		20.8	
2.9		5.90		8.9		11.9		14.9		17.9		20.9	
3		6.00		9		12		15		18		21	

NOTE

Committente:	TERNA	Reg.Com.	250/20
Località:	Monti Lattari		
Cantiere:	Interconnessione a 150 kV "Sorrento - Vico - Agerola - Lettere" ed opere connesse		
Data Prova	05/11/2020		
Prova n.:	PP 2		
Profondità (m):	2		
Quota (m s.l.m.):	682.98		
		Pagina	2 di 2

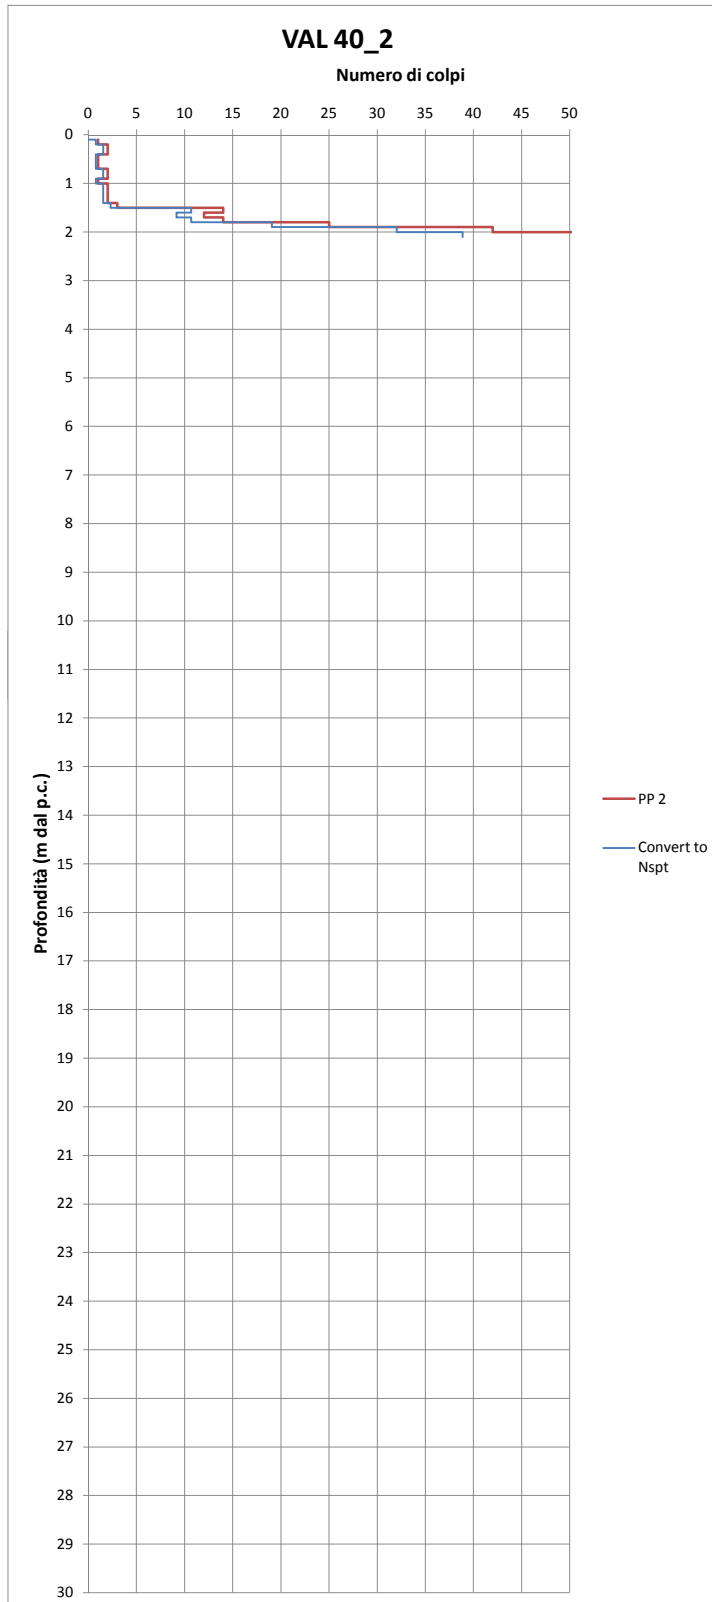


<u>Committente:</u>	TERNA	Reg.Com.	250/20
<u>Località:</u>	Monti Lattari		
<u>Cantiere:</u>	Interconnessione a 150 kV "Sorrento - Vico - Agerola - Lettere" ed opere connesse		TRALICCIO N°
<u>Data Prova:</u>	05/11/2020		VAL 40
<u>Prova n.:</u>	PP 3		
<u>Profondità (m):</u>	1.6		
<u>Quota (m s.l.m.):</u>	682.98		
		Pagina	1 di 2

Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10
0.1	2	3.10		6.1		9.1		12.1		15.1		18.1	
0.2	1	3.20		6.2		9.2		12.2		15.2		18.2	
0.3	2	3.30		6.3		9.3		12.3		15.3		18.3	
0.4	1	3.40		6.4		9.4		12.4		15.4		18.4	
0.5	2	3.50		6.5		9.5		12.5		15.5		18.5	
0.6	4	3.60		6.6		9.6		12.6		15.6		18.6	
0.7	2	3.70		6.7		9.7		12.7		15.7		18.7	
0.8	5	3.80		6.8		9.8		12.8		15.8		18.8	
0.9	1	3.90		6.9		9.9		12.9		15.9		18.9	
1	1	4.00		7		10		13		16		19	
1.1	1	4.10		7.1		10.1		13.1		16.1		19.1	
1.2	2	4.20		7.2		10.2		13.2		16.2		19.2	
1.3	17	4.30		7.3		10.3		13.3		16.3		19.3	
1.4	7	4.40		7.4		10.4		13.4		16.4		19.4	
1.5	35	4.50		7.5		10.5		13.5		16.5		19.5	
1.6	50	4.60		7.6		10.6		13.6		16.6		19.6	
1.7		4.70		7.7		10.7		13.7		16.7		19.7	
1.8		4.80		7.8		10.8		13.8		16.8		19.8	
1.9		4.90		7.9		10.9		13.9		16.9		19.9	
2		5.00		8		11		14		17		20	
2.1		5.10		8.1		11.1		14.1		17.1		20.1	
2.2		5.20		8.2		11.2		14.2		17.2		20.2	
2.3		5.30		8.3		11.3		14.3		17.3		20.3	
2.4		5.40		8.4		11.4		14.4		17.4		20.4	
2.5		5.50		8.5		11.5		14.5		17.5		20.5	
2.6		5.60		8.6		11.6		14.6		17.6		20.6	
2.7		5.70		8.7		11.7		14.7		17.7		20.7	
2.8		5.80		8.8		11.8		14.8		17.8		20.8	
2.9		5.90		8.9		11.9		14.9		17.9		20.9	
3		6.00		9		12		15		18		21	

NOTE

Committente:	TERNA	Reg.Com.	250/20
Località:	Monti Lattari		
Cantiere:	Interconnessione a 150 kV "Sorrento - Vico - Agerola - Lettere" ed opere connesse		
Data Prova	05/11/2020		
Prova n.:	PP 3		
Profondità (m):	1,6		
Quota (m s.l.m.):	682,98		
		Pagina	2 di 2

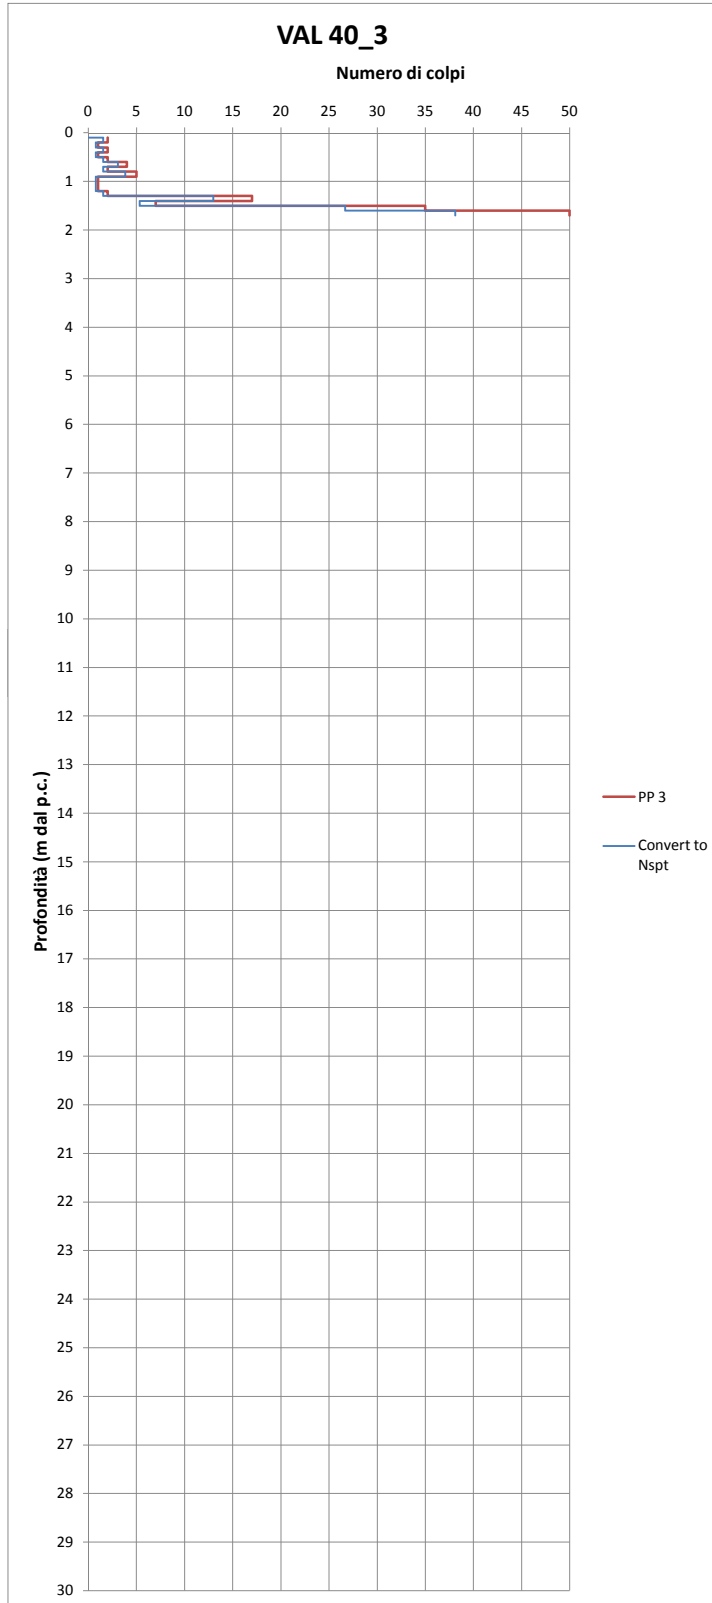


<u>Committente:</u>	TERNA	Reg.Com.	250/20
<u>Località:</u>	Monti Lattari		
<u>Cantiere:</u>	Interconnessione a 150 kV "Sorrento - Vico - Agerola - Lettere" ed opere connesse		TRALICCIO N°
<u>Data Prova:</u>	30/11/2020		VAL 46
<u>Prova n.:</u>	PP 1		
<u>Profondità (m):</u>	4		
<u>Quota (m s.l.m.):</u>	671.23		
		Pagina	1 di 2

Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10
0.1	1	3.10	3	6.1		9.1		12.1		15.1		18.1	
0.2	2	3.20	2	6.2		9.2		12.2		15.2		18.2	
0.3	7	3.30	1	6.3		9.3		12.3		15.3		18.3	
0.4	10	3.40	1	6.4		9.4		12.4		15.4		18.4	
0.5	11	3.50	1	6.5		9.5		12.5		15.5		18.5	
0.6	12	3.60	1	6.6		9.6		12.6		15.6		18.6	
0.7	13	3.70	3	6.7		9.7		12.7		15.7		18.7	
0.8	11	3.80	9	6.8		9.8		12.8		15.8		18.8	
0.9	10	3.90	20	6.9		9.9		12.9		15.9		18.9	
1	11	4.00	50	7		10		13		16		19	
1.1	10	4.10		7.1		10.1		13.1		16.1		19.1	
1.2	11	4.20		7.2		10.2		13.2		16.2		19.2	
1.3	12	4.30		7.3		10.3		13.3		16.3		19.3	
1.4	12	4.40		7.4		10.4		13.4		16.4		19.4	
1.5	11	4.50		7.5		10.5		13.5		16.5		19.5	
1.6	12	4.60		7.6		10.6		13.6		16.6		19.6	
1.7	9	4.70		7.7		10.7		13.7		16.7		19.7	
1.8	9	4.80		7.8		10.8		13.8		16.8		19.8	
1.9	10	4.90		7.9		10.9		13.9		16.9		19.9	
2	9	5.00		8		11		14		17		20	
2.1	8	5.10		8.1		11.1		14.1		17.1		20.1	
2.2	7	5.20		8.2		11.2		14.2		17.2		20.2	
2.3	6	5.30		8.3		11.3		14.3		17.3		20.3	
2.4	5	5.40		8.4		11.4		14.4		17.4		20.4	
2.5	4	5.50		8.5		11.5		14.5		17.5		20.5	
2.6	2	5.60		8.6		11.6		14.6		17.6		20.6	
2.7	2	5.70		8.7		11.7		14.7		17.7		20.7	
2.8	4	5.80		8.8		11.8		14.8		17.8		20.8	
2.9	4	5.90		8.9		11.9		14.9		17.9		20.9	
3	3	6.00		9		12		15		18		21	

NOTE: 7 m a Sud

<u>Committente:</u>	TERNA	Reg.Com.	250/20
<u>Località:</u>	Monti Lattari		
<u>Cantiere:</u>	Interconnessione a 150 kV "Sorrento - Vico - Agerola - Lettere" ed opere connesse		
<u>Data Prova</u>	30/11/2020		
<u>Prova n.:</u>	PP 1		
<u>Profondità (m):</u>	4		
<u>Quota (m s.l.m.):</u>	671.23		
		Pagina	2 di 2

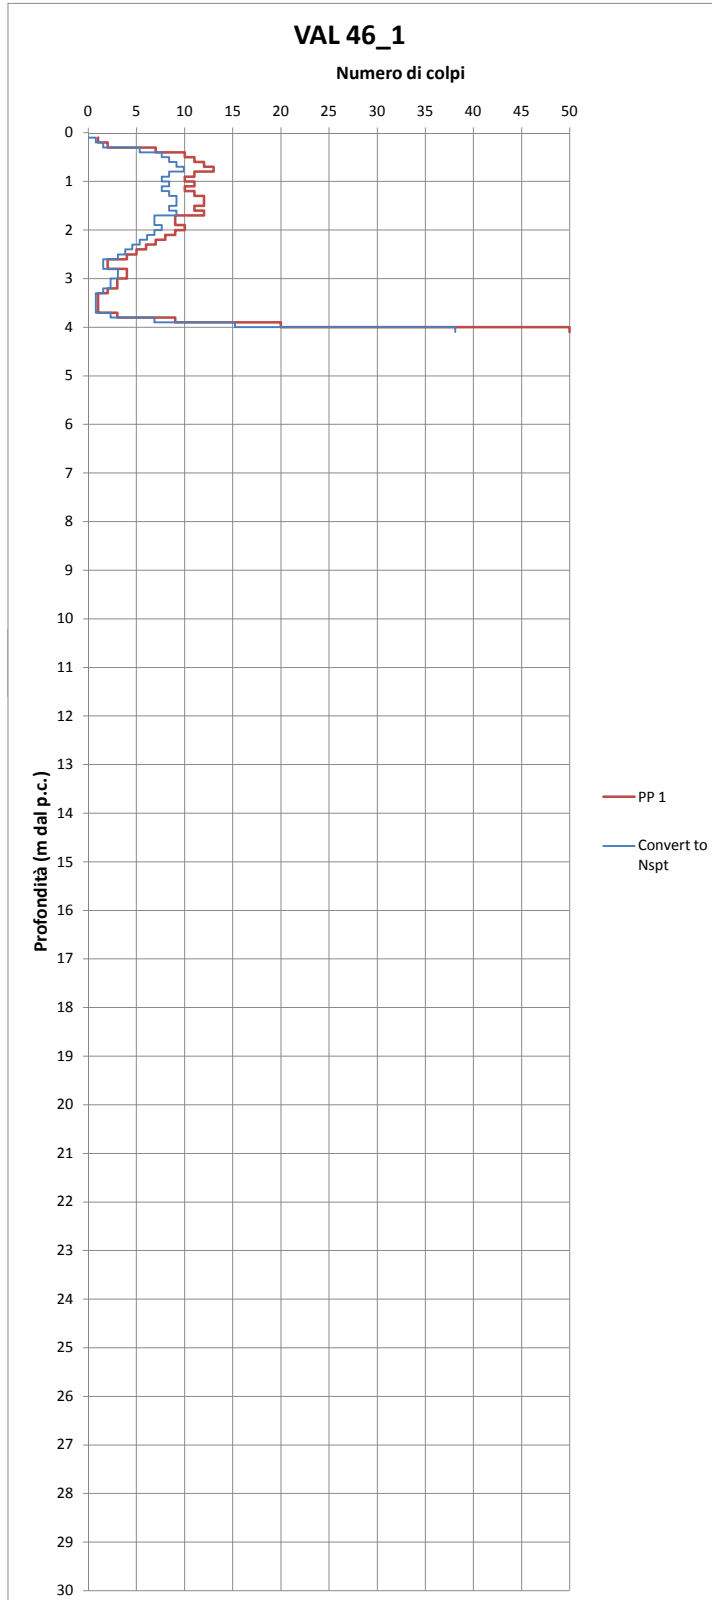


<u>Committente:</u>	TERNA	Reg.Com.	250/20
<u>Località:</u>	Monti Lattari		
<u>Cantiere:</u>	Interconnessione a 150 kV "Sorrento - Vico - Agerola - Lettere" ed opere connesse		TRALICCIO N°
<u>Data Prova:</u>	30/11/2020		VAL 46
<u>Prova n.:</u>	PP 2		
<u>Profondità (m):</u>	7.2		
<u>Quota (m s.l.m.):</u>	671.23		
		Pagina	1 di 2

Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10
0.1	1	3.10	1	6.1	20	9.1		12.1		15.1		18.1	
0.2	6	3.20	1	6.2	49	9.2		12.2		15.2		18.2	
0.3	2	3.30	1	6.3	49	9.3		12.3		15.3		18.3	
0.4	1	3.40	1	6.4	25	9.4		12.4		15.4		18.4	
0.5	1	3.50	2	6.5	22	9.5		12.5		15.5		18.5	
0.6	1	3.60	5	6.6	13	9.6		12.6		15.6		18.6	
0.7	2	3.70	4	6.7	11	9.7		12.7		15.7		18.7	
0.8	8	3.80	4	6.8	14	9.8		12.8		15.8		18.8	
0.9	10	3.90	4	6.9	8	9.9		12.9		15.9		18.9	
1	9	4.00	5	7	9	10		13		16		19	
1.1	11	4.10	5	7.1	48	10.1		13.1		16.1		19.1	
1.2	10	4.20	4	7.2	49	10.2		13.2		16.2		19.2	
1.3	8	4.30	5	7.3		10.3		13.3		16.3		19.3	
1.4	7	4.40	5	7.4		10.4		13.4		16.4		19.4	
1.5	7	4.50	7	7.5		10.5		13.5		16.5		19.5	
1.6	7	4.60	5	7.6		10.6		13.6		16.6		19.6	
1.7	7	4.70	4	7.7		10.7		13.7		16.7		19.7	
1.8	7	4.80	2	7.8		10.8		13.8		16.8		19.8	
1.9	8	4.90	2	7.9		10.9		13.9		16.9		19.9	
2	7	5.00	2	8		11		14		17		20	
2.1	7	5.10	3	8.1		11.1		14.1		17.1		20.1	
2.2	8	5.20	7	8.2		11.2		14.2		17.2		20.2	
2.3	8	5.30	5	8.3		11.3		14.3		17.3		20.3	
2.4	7	5.40	5	8.4		11.4		14.4		17.4		20.4	
2.5	5	5.50	5	8.5		11.5		14.5		17.5		20.5	
2.6	2	5.60	4	8.6		11.6		14.6		17.6		20.6	
2.7	4	5.70	9	8.7		11.7		14.7		17.7		20.7	
2.8	1	5.80	18	8.8		11.8		14.8		17.8		20.8	
2.9	2	5.90	19	8.9		11.9		14.9		17.9		20.9	
3	1	6.00	16	9		12		15		18		21	

NOTE: Centro

Committente:	TERNA	Reg.Com.	250/20
Località:	Monti Lattari		
Cantiere:	Interconnessione a 150 kV "Sorrento - Vico - Agerola - Lettere" ed opere connesse		
Data Prova	30/11/2020		
Prova n.:	PP 2		
Profondità (m):	7,2		
Quota (m s.l.m.):	671,23		
		Pagina	2 di 2

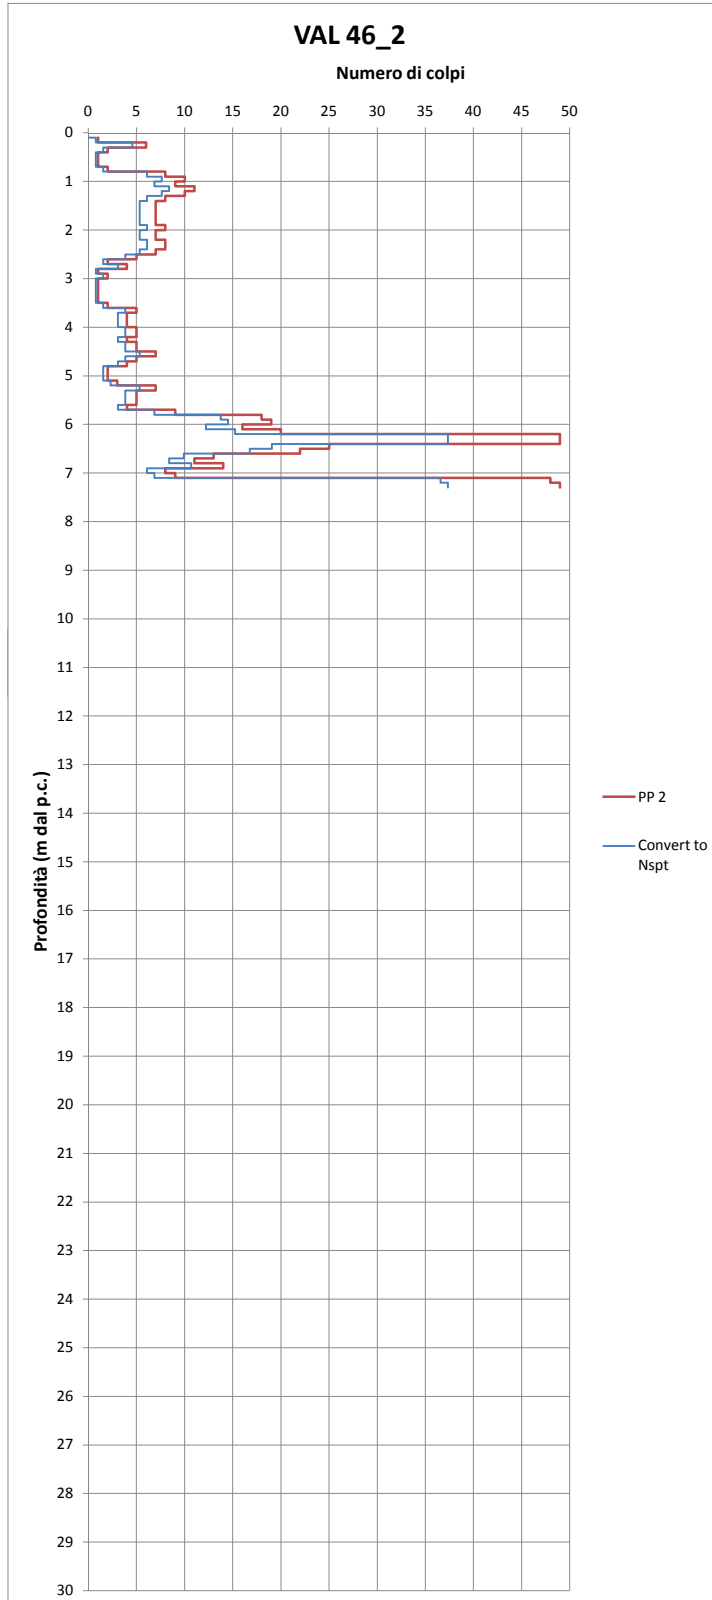


<u>Committente:</u>	TERNA	Reg.Com.	250/20
<u>Località:</u>	Monti Lattari		
<u>Cantiere:</u>	Interconnessione a 150 kV "Sorrento - Vico - Agerola - Lettere" ed opere connesse		TRALICCIO N°
<u>Data Prova:</u>	30/11/2020		VAL 46
<u>Prova n.:</u>	PP 3		
<u>Profondità (m):</u>	3.8		
<u>Quota (m s.l.m.):</u>	671.23		
		Pagina	1 di 2

Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10
0.1	4	3.10	6	6.1		9.1		12.1		15.1		18.1	
0.2	4	3.20	10	6.2		9.2		12.2		15.2		18.2	
0.3	4	3.30	5	6.3		9.3		12.3		15.3		18.3	
0.4	4	3.40	2	6.4		9.4		12.4		15.4		18.4	
0.5	10	3.50	1	6.5		9.5		12.5		15.5		18.5	
0.6	7	3.60	1	6.6		9.6		12.6		15.6		18.6	
0.7	10	3.70	1	6.7		9.7		12.7		15.7		18.7	
0.8	9	3.80	50	6.8		9.8		12.8		15.8		18.8	
0.9	11	3.90		6.9		9.9		12.9		15.9		18.9	
1	10	4.00		7		10		13		16		19	
1.1	10	4.10		7.1		10.1		13.1		16.1		19.1	
1.2	13	4.20		7.2		10.2		13.2		16.2		19.2	
1.3	8	4.30		7.3		10.3		13.3		16.3		19.3	
1.4	13	4.40		7.4		10.4		13.4		16.4		19.4	
1.5	8	4.50		7.5		10.5		13.5		16.5		19.5	
1.6	7	4.60		7.6		10.6		13.6		16.6		19.6	
1.7	4	4.70		7.7		10.7		13.7		16.7		19.7	
1.8	4	4.80		7.8		10.8		13.8		16.8		19.8	
1.9	4	4.90		7.9		10.9		13.9		16.9		19.9	
2	3	5.00		8		11		14		17		20	
2.1	4	5.10		8.1		11.1		14.1		17.1		20.1	
2.2	4	5.20		8.2		11.2		14.2		17.2		20.2	
2.3	4	5.30		8.3		11.3		14.3		17.3		20.3	
2.4	5	5.40		8.4		11.4		14.4		17.4		20.4	
2.5	3	5.50		8.5		11.5		14.5		17.5		20.5	
2.6	2	5.60		8.6		11.6		14.6		17.6		20.6	
2.7	1	5.70		8.7		11.7		14.7		17.7		20.7	
2.8	4	5.80		8.8		11.8		14.8		17.8		20.8	
2.9	3	5.90		8.9		11.9		14.9		17.9		20.9	
3	4	6.00		9		12		15		18		21	

NOTE: 7 m a Nord

Committente:	TERNA	Reg.Com.	250/20
Località:	Monti Lattari		
Cantiere:	Interconnessione a 150 kV "Sorrento - Vico - Agerola - Lettere" ed opere connesse		
Data Prova	30/11/2020		
Prova n.:	PP 3		
Profondità (m):	3.8		
Quota (m s.l.m.):	671.23		
		Pagina	2 di 2

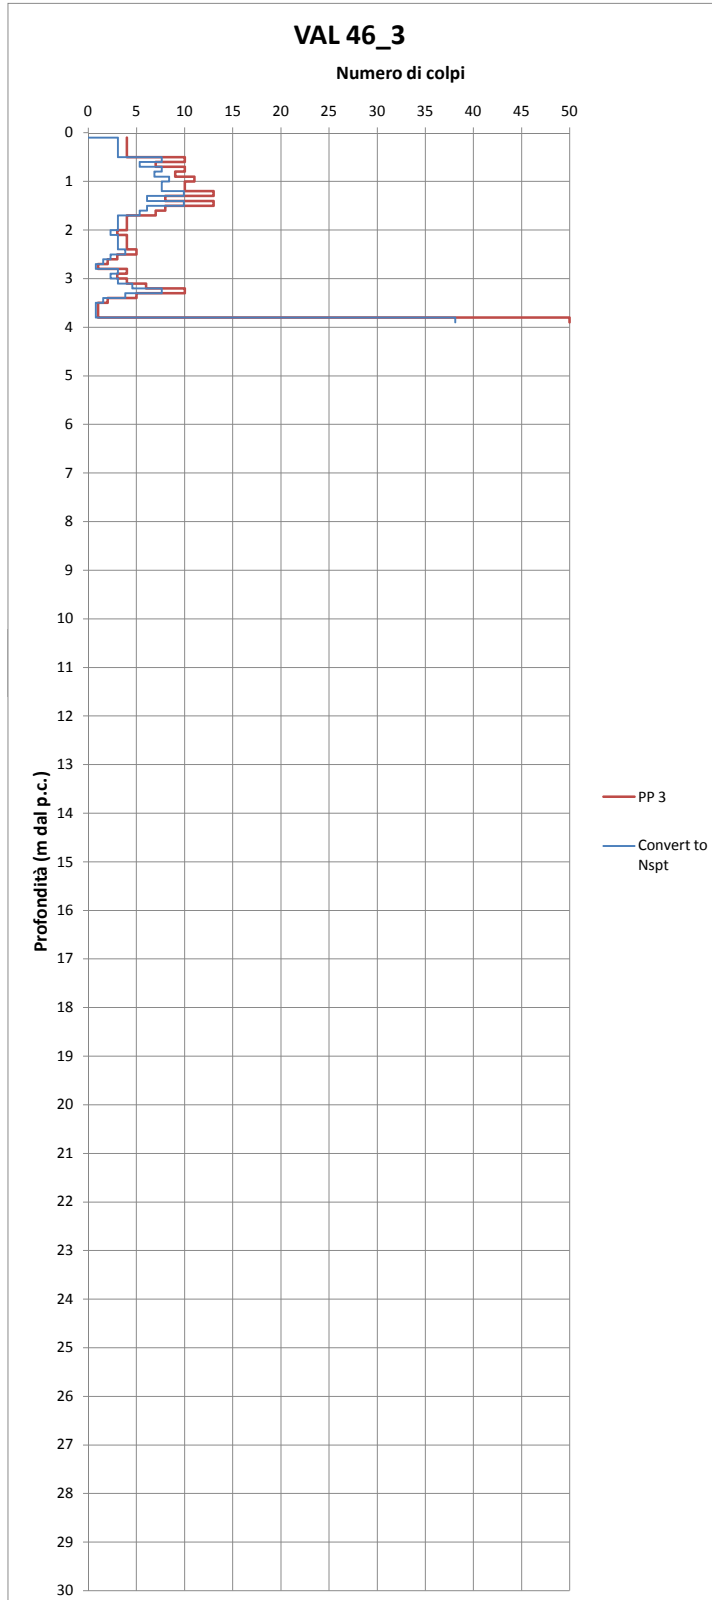


<u>Committente:</u>	TERNA	Reg.Com.	250/20
<u>Località:</u>	Monti Lattari		
<u>Cantiere:</u>	Interconnessione a 150 kV "Sorrento - Vico - Agerola - Lettere" ed opere connesse		TRALICCIO N°
<u>Data Prova:</u>	04/11/2020		VAL 47
<u>Prova n.:</u>	PP 1		
<u>Profondità (m):</u>	4.8		
<u>Quota (m s.l.m.):</u>	582.5		
		Pagina	1 di 2

Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10
0.1	3	3.10	1	6.1		9.1		12.1		15.1		18.1	
0.2	1	3.20	1	6.2		9.2		12.2		15.2		18.2	
0.3	1	3.30	1	6.3		9.3		12.3		15.3		18.3	
0.4	1	3.40	1	6.4		9.4		12.4		15.4		18.4	
0.5	2	3.50	2	6.5		9.5		12.5		15.5		18.5	
0.6	3	3.60	19	6.6		9.6		12.6		15.6		18.6	
0.7	5	3.70	43	6.7		9.7		12.7		15.7		18.7	
0.8	4	3.80	14	6.8		9.8		12.8		15.8		18.8	
0.9	6	3.90	22	6.9		9.9		12.9		15.9		18.9	
1	9	4.00	33	7		10		13		16		19	
1.1	4	4.10	25	7.1		10.1		13.1		16.1		19.1	
1.2	5	4.20	12	7.2		10.2		13.2		16.2		19.2	
1.3	3	4.30	19	7.3		10.3		13.3		16.3		19.3	
1.4	5	4.40	40	7.4		10.4		13.4		16.4		19.4	
1.5	4	4.50	49	7.5		10.5		13.5		16.5		19.5	
1.6	5	4.60	49	7.6		10.6		13.6		16.6		19.6	
1.7	5	4.70	47	7.7		10.7		13.7		16.7		19.7	
1.8	5	4.80	50	7.8		10.8		13.8		16.8		19.8	
1.9	6	4.90		7.9		10.9		13.9		16.9		19.9	
2	5	5.00		8		11		14		17		20	
2.1	5	5.10		8.1		11.1		14.1		17.1		20.1	
2.2	5	5.20		8.2		11.2		14.2		17.2		20.2	
2.3	5	5.30		8.3		11.3		14.3		17.3		20.3	
2.4	6	5.40		8.4		11.4		14.4		17.4		20.4	
2.5	6	5.50		8.5		11.5		14.5		17.5		20.5	
2.6	5	5.60		8.6		11.6		14.6		17.6		20.6	
2.7	5	5.70		8.7		11.7		14.7		17.7		20.7	
2.8	5	5.80		8.8		11.8		14.8		17.8		20.8	
2.9	3	5.90		8.9		11.9		14.9		17.9		20.9	
3	3	6.00		9		12		15		18		21	

NOTE

Committente:	TERNA	Reg.Com.	250/20
Località:	Monti Lattari		
Cantiere:	Interconnessione a 150 kV "Sorrento - Vico - Agerola - Lettere" ed opere connesse		
Data Prova	04/11/2020		
Prova n.:	PP 1		
Profondità (m):	4,8		
Quota (m s.l.m.):	582,5		
		Pagina	2 di 2

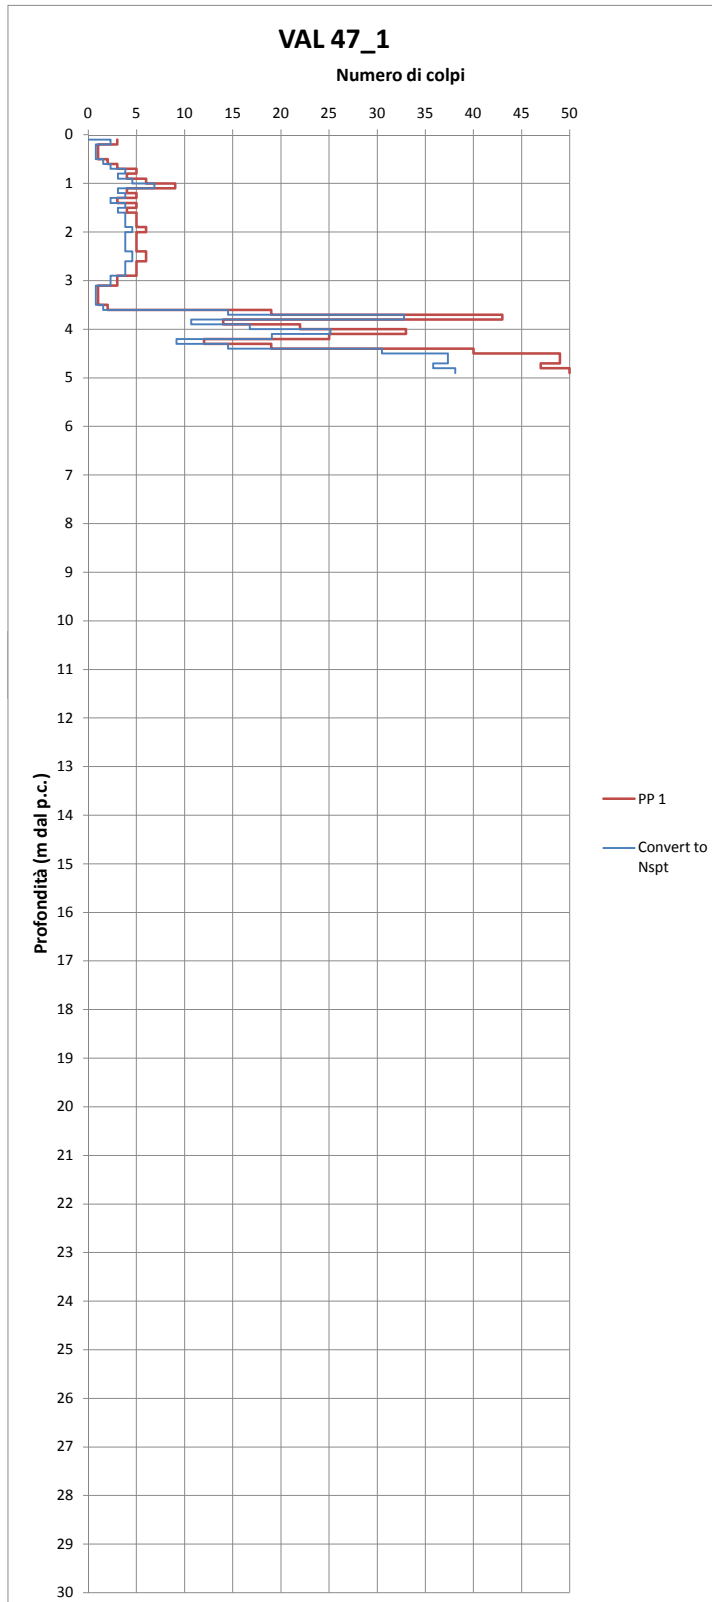


<u>Committente:</u>	TERNA	Reg.Com.	250/20
<u>Località:</u>	Monti Lattari		
<u>Cantiere:</u>	Interconnessione a 150 kV "Sorrento - Vico - Agerola - Lettere" ed opere connesse		TRALICCIO N°
<u>Data Prova:</u>	04/11/2020		VAL 47
<u>Prova n.:</u>	PP 2		
<u>Profondità (m):</u>	3.2		
<u>Quota (m s.l.m.):</u>	582.51		
		Pagina	1 di 2

Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10
0.1	2	3.10	48	6.1		9.1		12.1		15.1		18.1	
0.2	1	3.20	50	6.2		9.2		12.2		15.2		18.2	
0.3	1	3.30		6.3		9.3		12.3		15.3		18.3	
0.4	1	3.40		6.4		9.4		12.4		15.4		18.4	
0.5	1	3.50		6.5		9.5		12.5		15.5		18.5	
0.6	2	3.60		6.6		9.6		12.6		15.6		18.6	
0.7	3	3.70		6.7		9.7		12.7		15.7		18.7	
0.8	6	3.80		6.8		9.8		12.8		15.8		18.8	
0.9	13	3.90		6.9		9.9		12.9		15.9		18.9	
1	20	4.00		7		10		13		16		19	
1.1	19	4.10		7.1		10.1		13.1		16.1		19.1	
1.2	14	4.20		7.2		10.2		13.2		16.2		19.2	
1.3	13	4.30		7.3		10.3		13.3		16.3		19.3	
1.4	13	4.40		7.4		10.4		13.4		16.4		19.4	
1.5	14	4.50		7.5		10.5		13.5		16.5		19.5	
1.6	13	4.60		7.6		10.6		13.6		16.6		19.6	
1.7	14	4.70		7.7		10.7		13.7		16.7		19.7	
1.8	12	4.80		7.8		10.8		13.8		16.8		19.8	
1.9	13	4.90		7.9		10.9		13.9		16.9		19.9	
2	13	5.00		8		11		14		17		20	
2.1	14	5.10		8.1		11.1		14.1		17.1		20.1	
2.2	12	5.20		8.2		11.2		14.2		17.2		20.2	
2.3	14	5.30		8.3		11.3		14.3		17.3		20.3	
2.4	15	5.40		8.4		11.4		14.4		17.4		20.4	
2.5	15	5.50		8.5		11.5		14.5		17.5		20.5	
2.6	15	5.60		8.6		11.6		14.6		17.6		20.6	
2.7	19	5.70		8.7		11.7		14.7		17.7		20.7	
2.8	15	5.80		8.8		11.8		14.8		17.8		20.8	
2.9	10	5.90		8.9		11.9		14.9		17.9		20.9	
3	6	6.00		9		12		15		18		21	

NOTE

Committente:	TERNA	Reg.Com.	250/20
Località:	Monti Lattari		
Cantiere:	Interconnessione a 150 kV "Sorrento - Vico - Agerola - Lettere" ed opere connesse		
Data Prova	04/11/2020		
Prova n.:	PP 2		
Profondità (m):	3.2		
Quota (m s.l.m.):	582.51		
		Pagina	2 di 2

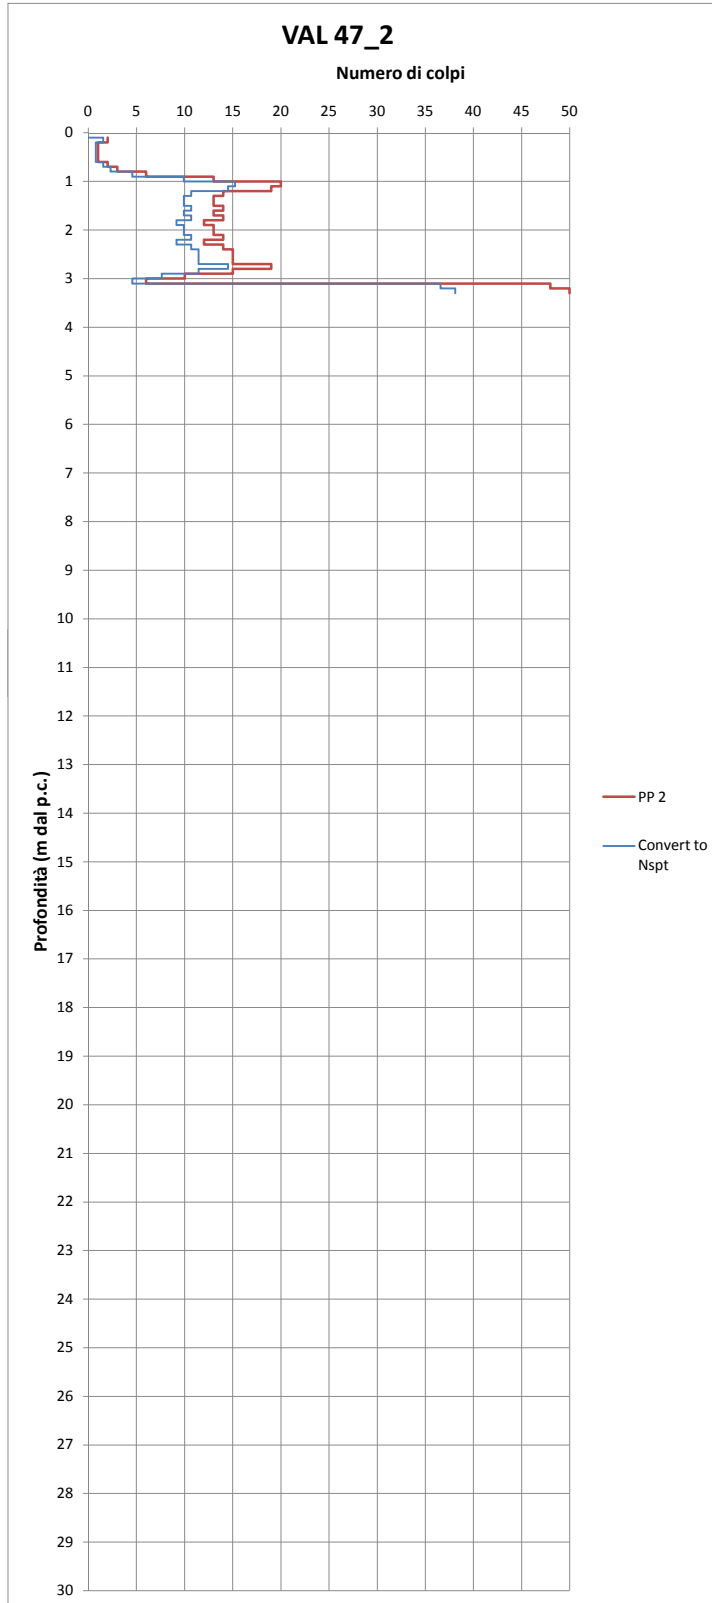


<u>Committente:</u>	TERNA	Reg.Com.	250/20
<u>Località:</u>	Monti Lattari		
<u>Cantiere:</u>	Interconnessione a 150 kV "Sorrento - Vico - Agerola - Lettere" ed opere connesse		TRALICCIO N°
<u>Data Prova:</u>	04/11/2020		VAL 47
<u>Prova n.:</u>	PP 3		
<u>Profondità (m):</u>	3.6		
<u>Quota (m s.l.m.):</u>	582.51		
		Pagina	1 di 2

Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10
0.1	2	3.10	5	6.1		9.1		12.1		15.1		18.1	
0.2	2	3.20	4	6.2		9.2		12.2		15.2		18.2	
0.3	1	3.30	7	6.3		9.3		12.3		15.3		18.3	
0.4	1	3.40	34	6.4		9.4		12.4		15.4		18.4	
0.5	1	3.50	38	6.5		9.5		12.5		15.5		18.5	
0.6	1	3.60	50	6.6		9.6		12.6		15.6		18.6	
0.7	1	3.70		6.7		9.7		12.7		15.7		18.7	
0.8	1	3.80		6.8		9.8		12.8		15.8		18.8	
0.9	1	3.90		6.9		9.9		12.9		15.9		18.9	
1	2	4.00		7		10		13		16		19	
1.1	8	4.10		7.1		10.1		13.1		16.1		19.1	
1.2	15	4.20		7.2		10.2		13.2		16.2		19.2	
1.3	20	4.30		7.3		10.3		13.3		16.3		19.3	
1.4	20	4.40		7.4		10.4		13.4		16.4		19.4	
1.5	16	4.50		7.5		10.5		13.5		16.5		19.5	
1.6	18	4.60		7.6		10.6		13.6		16.6		19.6	
1.7	19	4.70		7.7		10.7		13.7		16.7		19.7	
1.8	15	4.80		7.8		10.8		13.8		16.8		19.8	
1.9	16	4.90		7.9		10.9		13.9		16.9		19.9	
2	16	5.00		8		11		14		17		20	
2.1	17	5.10		8.1		11.1		14.1		17.1		20.1	
2.2	17	5.20		8.2		11.2		14.2		17.2		20.2	
2.3	14	5.30		8.3		11.3		14.3		17.3		20.3	
2.4	18	5.40		8.4		11.4		14.4		17.4		20.4	
2.5	10	5.50		8.5		11.5		14.5		17.5		20.5	
2.6	13	5.60		8.6		11.6		14.6		17.6		20.6	
2.7	9	5.70		8.7		11.7		14.7		17.7		20.7	
2.8	6	5.80		8.8		11.8		14.8		17.8		20.8	
2.9	3	5.90		8.9		11.9		14.9		17.9		20.9	
3	3	6.00		9		12		15		18		21	

NOTE

Committente:	TERNA	Reg.Com.	250/20
Località:	Monti Lattari		
Cantiere:	Interconnessione a 150 kV "Sorrento - Vico - Agerola - Lettere" ed opere connesse		
Data Prova	04/11/2020		
Prova n.:	PP 3		
Profondità (m):	3,6		
Quota (m s.l.m.):	582,51		
		Pagina	2 di 2

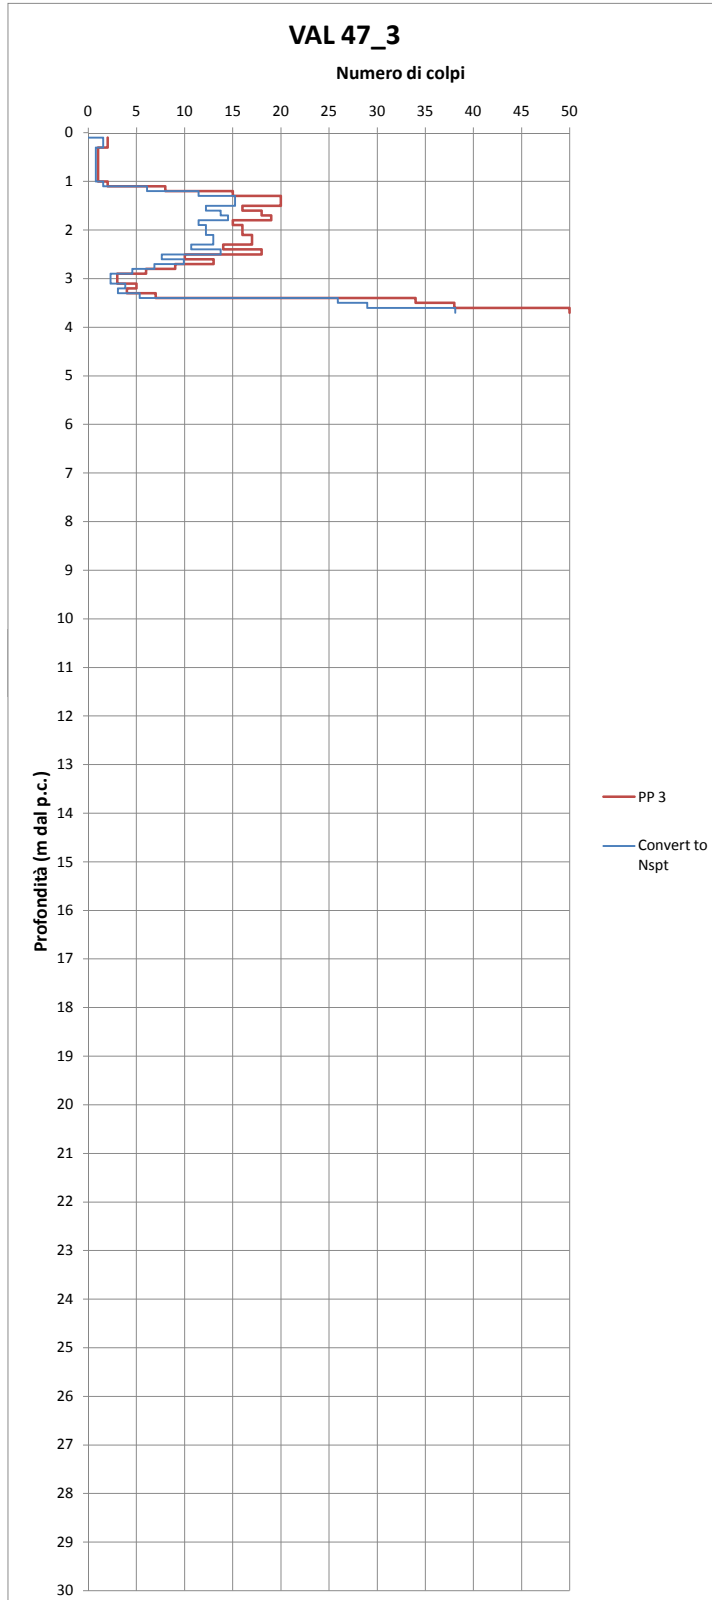


<u>Committente:</u>	TERNA	Reg.Com.	250/20
<u>Località:</u>	Monti Lattari		
<u>Cantiere:</u>	Interconnessione a 150 kV "Sorrento - Vico - Agerola - Lettere" ed opere connesse		TRALICCIO N°
<u>Data Prova:</u>	04/11/2020		VAL 48
<u>Prova n.:</u>	PP 1		
<u>Profondità (m):</u>	3.4		
<u>Quota (m s.l.m.):</u>	518.66		
		Pagina	1 di 2

Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10
0.1	1	3.10	6	6.1		9.1		12.1		15.1		18.1	
0.2	1	3.20	12	6.2		9.2		12.2		15.2		18.2	
0.3	1	3.30	17	6.3		9.3		12.3		15.3		18.3	
0.4	1	3.40	60	6.4		9.4		12.4		15.4		18.4	
0.5	2	3.50		6.5		9.5		12.5		15.5		18.5	
0.6	3	3.60		6.6		9.6		12.6		15.6		18.6	
0.7	4	3.70		6.7		9.7		12.7		15.7		18.7	
0.8	6	3.80		6.8		9.8		12.8		15.8		18.8	
0.9	6	3.90		6.9		9.9		12.9		15.9		18.9	
1	9	4.00		7		10		13		16		19	
1.1	9	4.10		7.1		10.1		13.1		16.1		19.1	
1.2	9	4.20		7.2		10.2		13.2		16.2		19.2	
1.3	9	4.30		7.3		10.3		13.3		16.3		19.3	
1.4	10	4.40		7.4		10.4		13.4		16.4		19.4	
1.5	10	4.50		7.5		10.5		13.5		16.5		19.5	
1.6	10	4.60		7.6		10.6		13.6		16.6		19.6	
1.7	10	4.70		7.7		10.7		13.7		16.7		19.7	
1.8	10	4.80		7.8		10.8		13.8		16.8		19.8	
1.9	8	4.90		7.9		10.9		13.9		16.9		19.9	
2	9	5.00		8		11		14		17		20	
2.1	9	5.10		8.1		11.1		14.1		17.1		20.1	
2.2	9	5.20		8.2		11.2		14.2		17.2		20.2	
2.3	8	5.30		8.3		11.3		14.3		17.3		20.3	
2.4	7	5.40		8.4		11.4		14.4		17.4		20.4	
2.5	6	5.50		8.5		11.5		14.5		17.5		20.5	
2.6	3	5.60		8.6		11.6		14.6		17.6		20.6	
2.7	2	5.70		8.7		11.7		14.7		17.7		20.7	
2.8	2	5.80		8.8		11.8		14.8		17.8		20.8	
2.9	2	5.90		8.9		11.9		14.9		17.9		20.9	
3	1	6.00		9		12		15		18		21	

NOTE

Committente:	TERNA	Reg.Com.	250/20
Località:	Monti Lattari		
Cantiere:	Interconnessione a 150 kV "Sorrento - Vico - Agerola - Lettere" ed opere connesse		
Data Prova	04/11/2020		
Prova n.:	PP 1		
Profondità (m):	3,4		
Quota (m s.l.m.):	518.66		
		Pagina	2 di 2

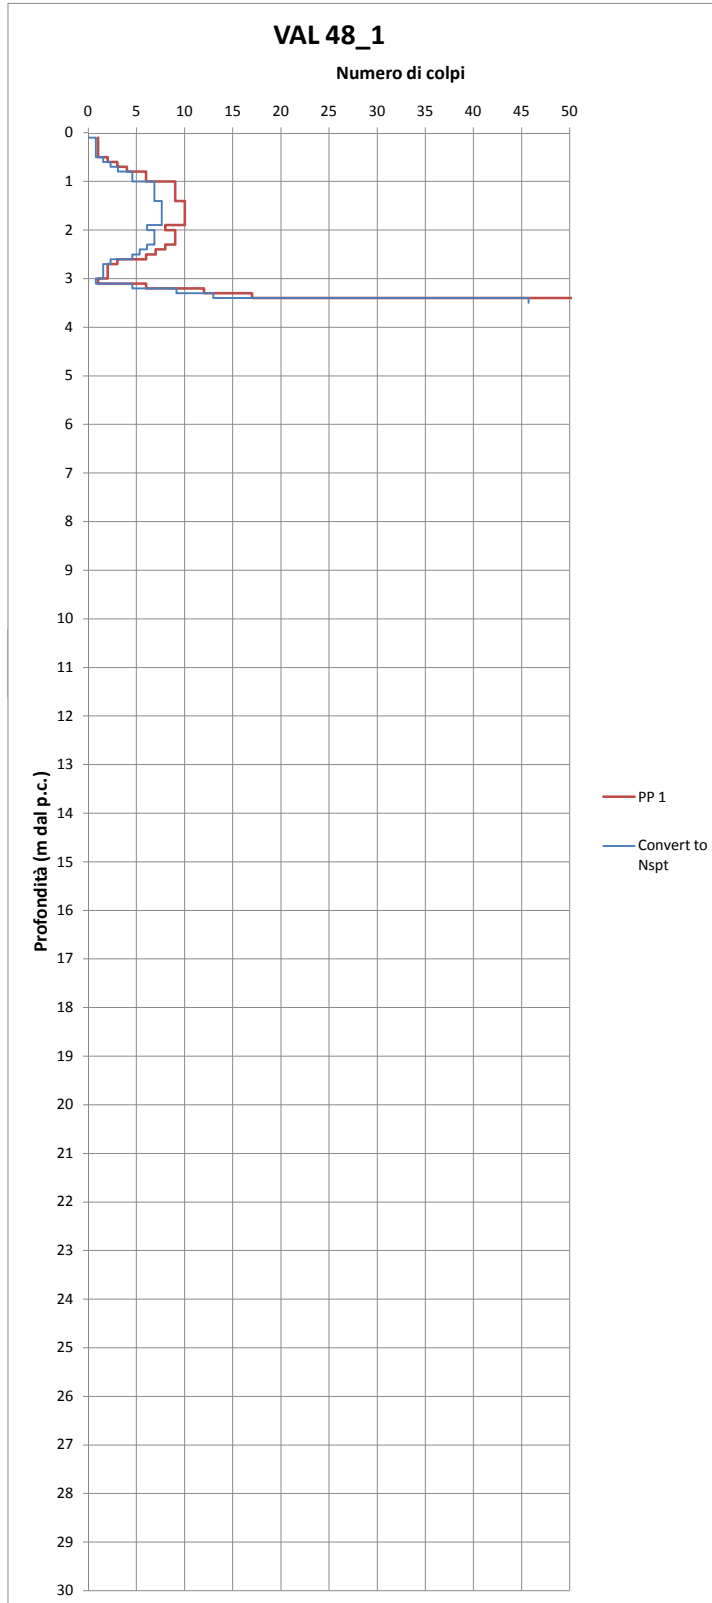


<u>Committente:</u>	TERNA	Reg.Com.	250/20
<u>Località:</u>	Monti Lattari		
<u>Cantiere:</u>	Interconnessione a 150 kV "Sorrento - Vico - Agerola - Lettere" ed opere connesse		TRALICCIO N°
<u>Data Prova:</u>	04/11/2020		VAL 48
<u>Prova n.:</u>	PP 2		
<u>Profondità (m):</u>	4		
<u>Quota (m s.l.m.):</u>	518.66		
		Pagina	1 di 2

Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10
0.1	1	3.10	1	6.1		9.1		12.1		15.1		18.1	
0.2	1	3.20	1	6.2		9.2		12.2		15.2		18.2	
0.3	1	3.30	3	6.3		9.3		12.3		15.3		18.3	
0.4	1	3.40	4	6.4		9.4		12.4		15.4		18.4	
0.5	1	3.50	6	6.5		9.5		12.5		15.5		18.5	
0.6	4	3.60	7	6.6		9.6		12.6		15.6		18.6	
0.7	7	3.70	13	6.7		9.7		12.7		15.7		18.7	
0.8	8	3.80	3	6.8		9.8		12.8		15.8		18.8	
0.9	11	3.90	9	6.9		9.9		12.9		15.9		18.9	
1	13	4.00	60	7		10		13		16		19	
1.1	3	4.10		7.1		10.1		13.1		16.1		19.1	
1.2	4	4.20		7.2		10.2		13.2		16.2		19.2	
1.3	3	4.30		7.3		10.3		13.3		16.3		19.3	
1.4	4	4.40		7.4		10.4		13.4		16.4		19.4	
1.5	3	4.50		7.5		10.5		13.5		16.5		19.5	
1.6	4	4.60		7.6		10.6		13.6		16.6		19.6	
1.7	4	4.70		7.7		10.7		13.7		16.7		19.7	
1.8	4	4.80		7.8		10.8		13.8		16.8		19.8	
1.9	3	4.90		7.9		10.9		13.9		16.9		19.9	
2	3	5.00		8		11		14		17		20	
2.1	2	5.10		8.1		11.1		14.1		17.1		20.1	
2.2	2	5.20		8.2		11.2		14.2		17.2		20.2	
2.3	2	5.30		8.3		11.3		14.3		17.3		20.3	
2.4	3	5.40		8.4		11.4		14.4		17.4		20.4	
2.5	2	5.50		8.5		11.5		14.5		17.5		20.5	
2.6	1	5.60		8.6		11.6		14.6		17.6		20.6	
2.7	1	5.70		8.7		11.7		14.7		17.7		20.7	
2.8	1	5.80		8.8		11.8		14.8		17.8		20.8	
2.9	2	5.90		8.9		11.9		14.9		17.9		20.9	
3	1	6.00		9		12		15		18		21	

NOTE

Committente:	TERNA	Reg.Com.	250/20
Località:	Monti Lattari		
Cantiere:	Interconnessione a 150 kV "Sorrento - Vico - Agerola - Lettere" ed opere connesse		
Data Prova	04/11/2020		
Prova n.:	PP 2		
Profondità (m):	4		
Quota (m s.l.m.):	518.66		
		Pagina	2 di 2

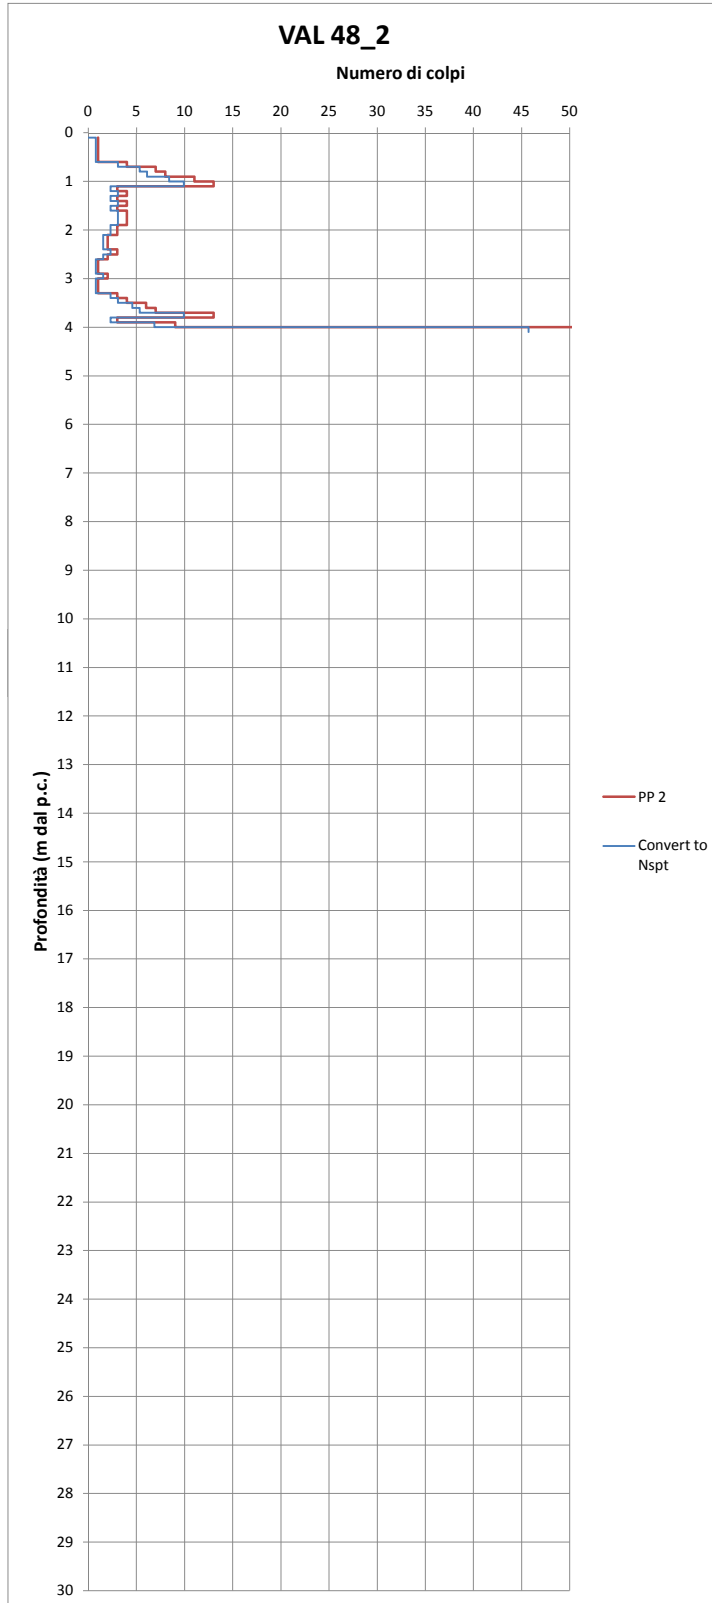


<u>Committente:</u>	TERNA	Reg.Com.	250/20
<u>Località:</u>	Monti Lattari		
<u>Cantiere:</u>	Interconnessione a 150 kV "Sorrento - Vico - Agerola - Lettere" ed opere connesse		TRALICCIO N°
<u>Data Prova:</u>	04/11/2020		VAL 50
<u>Prova n.:</u>	PP 1		
<u>Profondità (m):</u>	5.9		
<u>Quota (m s.l.m.):</u>	119.41		
		Pagina	1 di 2

Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10
0.1	1	3.10	18	6.1		9.1		12.1		15.1		18.1	
0.2	13	3.20	9	6.2		9.2		12.2		15.2		18.2	
0.3	11	3.30	6	6.3		9.3		12.3		15.3		18.3	
0.4	12	3.40	6	6.4		9.4		12.4		15.4		18.4	
0.5	11	3.50	4	6.5		9.5		12.5		15.5		18.5	
0.6	11	3.60	4	6.6		9.6		12.6		15.6		18.6	
0.7	12	3.70	3	6.7		9.7		12.7		15.7		18.7	
0.8	13	3.80	3	6.8		9.8		12.8		15.8		18.8	
0.9	14	3.90	3	6.9		9.9		12.9		15.9		18.9	
1	14	4.00	4	7		10		13		16		19	
1.1	14	4.10	3	7.1		10.1		13.1		16.1		19.1	
1.2	16	4.20	3	7.2		10.2		13.2		16.2		19.2	
1.3	14	4.30	3	7.3		10.3		13.3		16.3		19.3	
1.4	14	4.40	4	7.4		10.4		13.4		16.4		19.4	
1.5	13	4.50	6	7.5		10.5		13.5		16.5		19.5	
1.6	15	4.60	9	7.6		10.6		13.6		16.6		19.6	
1.7	15	4.70	13	7.7		10.7		13.7		16.7		19.7	
1.8	14	4.80	6	7.8		10.8		13.8		16.8		19.8	
1.9	15	4.90	6	7.9		10.9		13.9		16.9		19.9	
2	15	5.00	12	8		11		14		17		20	
2.1	24	5.10	5	8.1		11.1		14.1		17.1		20.1	
2.2	15	5.20	14	8.2		11.2		14.2		17.2		20.2	
2.3	15	5.30	14	8.3		11.3		14.3		17.3		20.3	
2.4	15	5.40	10	8.4		11.4		14.4		17.4		20.4	
2.5	14	5.50	10	8.5		11.5		14.5		17.5		20.5	
2.6	16	5.60	19	8.6		11.6		14.6		17.6		20.6	
2.7	14	5.70	32	8.7		11.7		14.7		17.7		20.7	
2.8	10	5.80	20	8.8		11.8		14.8		17.8		20.8	
2.9	9	5.90	50	8.9		11.9		14.9		17.9		20.9	
3	13	6.00		9		12		15		18		21	

NOTE

Committente:	TERNA	Reg.Com.	250/20
Località:	Monti Lattari		
Cantiere:	Interconnessione a 150 kV "Sorrento - Vico - Agerola - Lettere" ed opere connesse		
Data Prova:	04/11/2020		
Prova n.:	PP 1		
Profondità (m):	5,9		
Quota (m s.l.m.):	119,41		
		Pagina	2 di 2

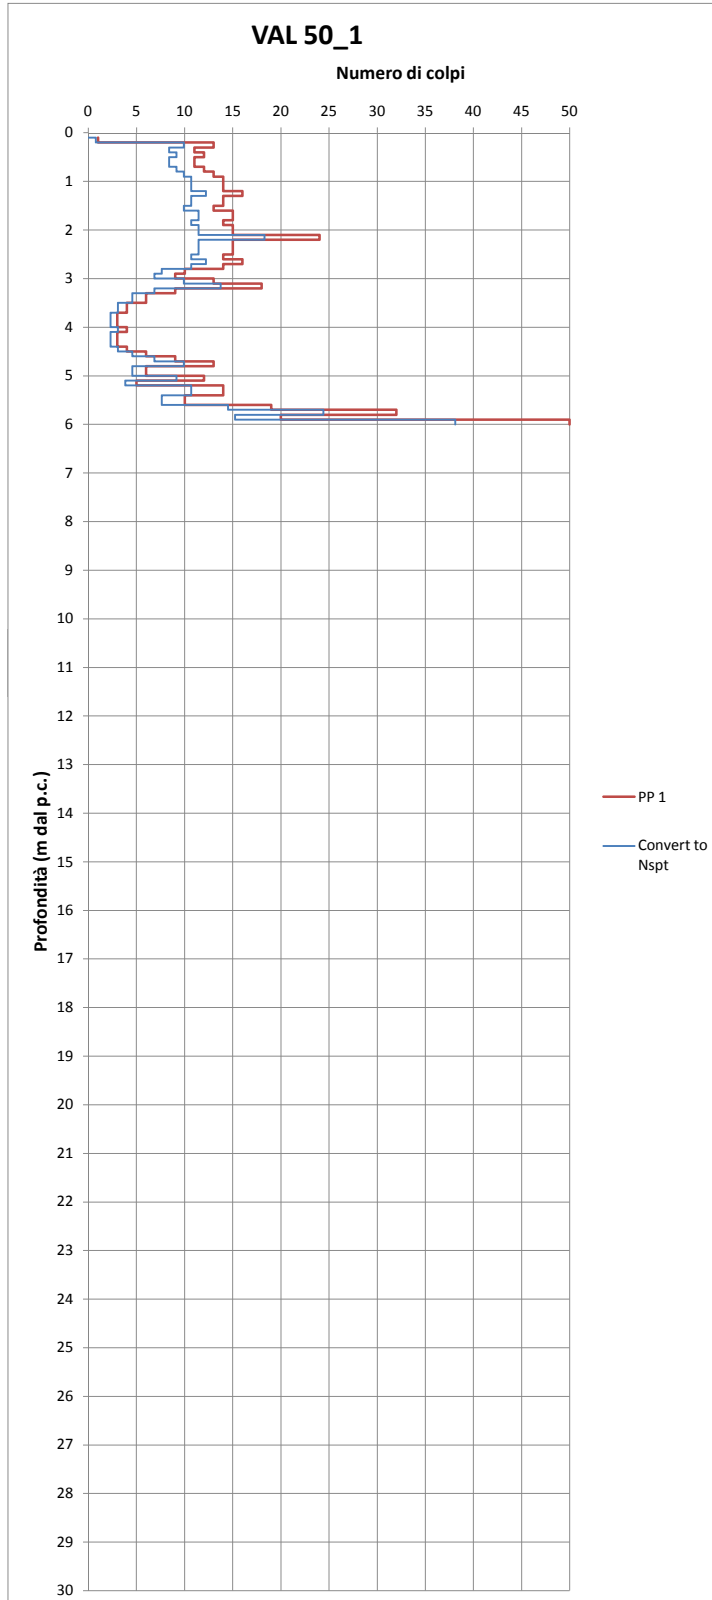


<u>Committente:</u>	TERNA	Reg.Com.	250/20
<u>Località:</u>	Monti Lattari		
<u>Cantiere:</u>	Interconnessione a 150 kV "Sorrento - Vico - Agerola - Lettere" ed opere connesse		TRALICCIO N°
<u>Data Prova:</u>	04/11/2020		VAL 50
<u>Prova n.:</u>	PP 2		
<u>Profondità (m):</u>	8.6		
<u>Quota (m s.l.m.):</u>	119.41		
		Pagina	1 di 2

Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10
0.1	1	3.10	10	6.1	5	9.1		12.1		15.1		18.1	
0.2	2	3.20	9	6.2	5	9.2		12.2		15.2		18.2	
0.3	1	3.30	9	6.3	5	9.3		12.3		15.3		18.3	
0.4	1	3.40	8	6.4	6	9.4		12.4		15.4		18.4	
0.5	1	3.50	9	6.5	7	9.5		12.5		15.5		18.5	
0.6	1	3.60	9	6.6	6	9.6		12.6		15.6		18.6	
0.7	1	3.70	9	6.7	6	9.7		12.7		15.7		18.7	
0.8	1	3.80	11	6.8	5	9.8		12.8		15.8		18.8	
0.9	3	3.90	11	6.9	6	9.9		12.9		15.9		18.9	
1	3	4.00	10	7	11	10		13		16		19	
1.1	3	4.10	14	7.1	9	10.1		13.1		16.1		19.1	
1.2	4	4.20	27	7.2	8	10.2		13.2		16.2		19.2	
1.3	6	4.30	7	7.3	10	10.3		13.3		16.3		19.3	
1.4	7	4.40	6	7.4	10	10.4		13.4		16.4		19.4	
1.5	12	4.50	6	7.5	10	10.5		13.5		16.5		19.5	
1.6	11	4.60	6	7.6	28	10.6		13.6		16.6		19.6	
1.7	11	4.70	5	7.7	26	10.7		13.7		16.7		19.7	
1.8	11	4.80	3	7.8	23	10.8		13.8		16.8		19.8	
1.9	19	4.90	2	7.9	27	10.9		13.9		16.9		19.9	
2	17	5.00	6	8	50	11		14		17		20	
2.1	17	5.10	6	8.1	26	11.1		14.1		17.1		20.1	
2.2	16	5.20	6	8.2	15	11.2		14.2		17.2		20.2	
2.3	16	5.30	5	8.3	29	11.3		14.3		17.3		20.3	
2.4	14	5.40	5	8.4	51	11.4		14.4		17.4		20.4	
2.5	12	5.50	5	8.5	46	11.5		14.5		17.5		20.5	
2.6	11	5.60	4	8.6	50	11.6		14.6		17.6		20.6	
2.7	11	5.70	5	8.7		11.7		14.7		17.7		20.7	
2.8	11	5.80	6	8.8		11.8		14.8		17.8		20.8	
2.9	10	5.90	5	8.9		11.9		14.9		17.9		20.9	
3	19	6.00	5	9		12		15		18		21	

NOTE

Committente:	TERNA	Reg.Com.	250/20
Località:	Monti Lattari		
Cantiere:	Interconnessione a 150 kV "Sorrento - Vico - Agerola - Lettere" ed opere connesse		
Data Prova	04/11/2020		
Prova n.:	PP 2		
Profondità (m):	8,6		
Quota (m s.l.m.):	119,41		
		Pagina	2 di 2

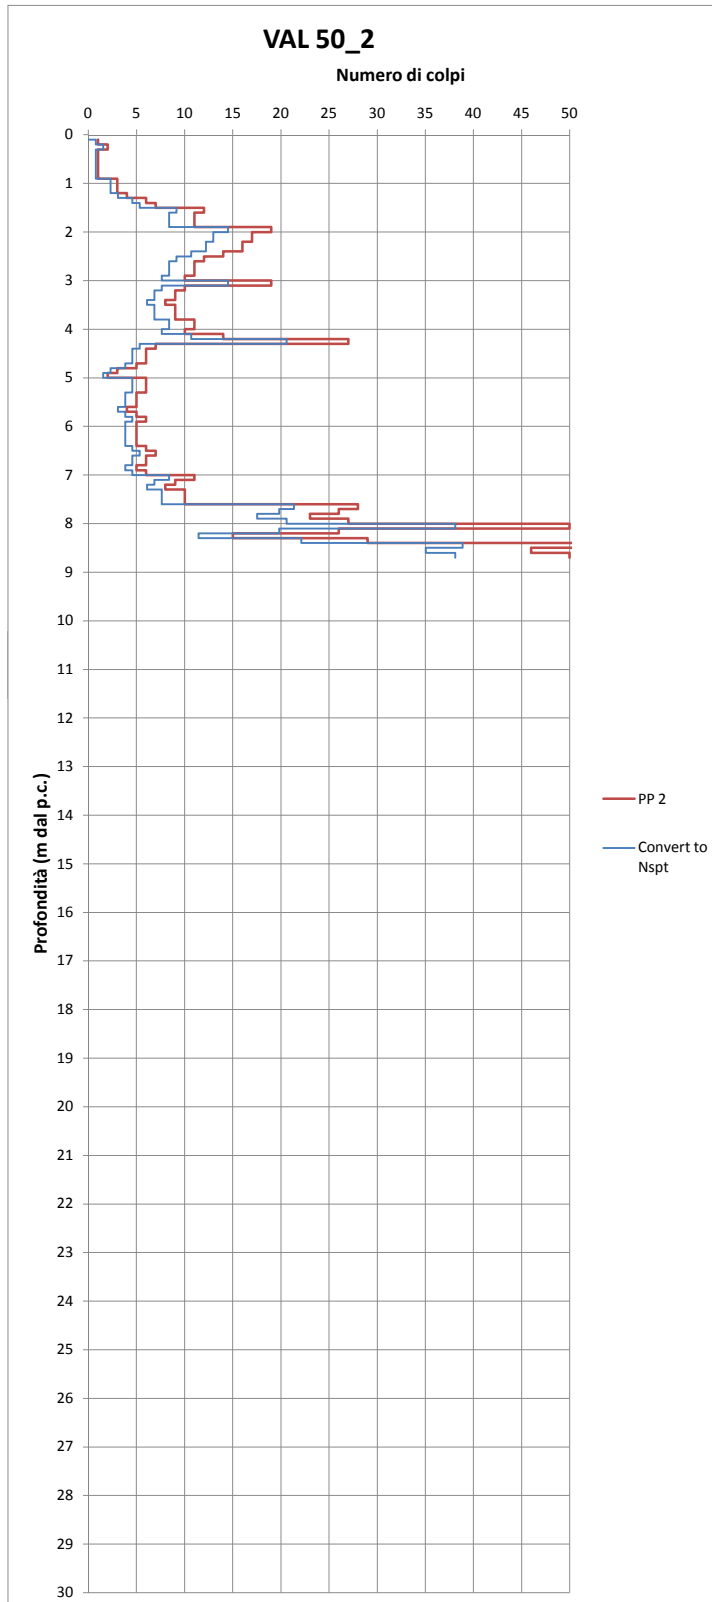


<u>Committente:</u>	TERNA	Reg.Com.	250/20
<u>Località:</u>	Monti Lattari		
<u>Cantiere:</u>	Interconnessione a 150 kV "Sorrento - Vico - Agerola - Lettere" ed opere connesse		TRALICCIO N°
<u>Data Prova:</u>	04/11/2020		VAL 51
<u>Prova n.:</u>	PP 1		
<u>Profondità (m):</u>	1.5		
<u>Quota (m s.l.m.):</u>	66.86		
		Pagina	1 di 2

Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10
0.1	3	3.10		6.1		9.1		12.1		15.1		18.1	
0.2	4	3.20		6.2		9.2		12.2		15.2		18.2	
0.3	2	3.30		6.3		9.3		12.3		15.3		18.3	
0.4	2	3.40		6.4		9.4		12.4		15.4		18.4	
0.5	2	3.50		6.5		9.5		12.5		15.5		18.5	
0.6	3	3.60		6.6		9.6		12.6		15.6		18.6	
0.7	5	3.70		6.7		9.7		12.7		15.7		18.7	
0.8	6	3.80		6.8		9.8		12.8		15.8		18.8	
0.9	7	3.90		6.9		9.9		12.9		15.9		18.9	
1	9	4.00		7		10		13		16		19	
1.1	8	4.10		7.1		10.1		13.1		16.1		19.1	
1.2	13	4.20		7.2		10.2		13.2		16.2		19.2	
1.3	15	4.30		7.3		10.3		13.3		16.3		19.3	
1.4	30	4.40		7.4		10.4		13.4		16.4		19.4	
1.5	50	4.50		7.5		10.5		13.5		16.5		19.5	
1.6		4.60		7.6		10.6		13.6		16.6		19.6	
1.7		4.70		7.7		10.7		13.7		16.7		19.7	
1.8		4.80		7.8		10.8		13.8		16.8		19.8	
1.9		4.90		7.9		10.9		13.9		16.9		19.9	
2		5.00		8		11		14		17		20	
2.1		5.10		8.1		11.1		14.1		17.1		20.1	
2.2		5.20		8.2		11.2		14.2		17.2		20.2	
2.3		5.30		8.3		11.3		14.3		17.3		20.3	
2.4		5.40		8.4		11.4		14.4		17.4		20.4	
2.5		5.50		8.5		11.5		14.5		17.5		20.5	
2.6		5.60		8.6		11.6		14.6		17.6		20.6	
2.7		5.70		8.7		11.7		14.7		17.7		20.7	
2.8		5.80		8.8		11.8		14.8		17.8		20.8	
2.9		5.90		8.9		11.9		14.9		17.9		20.9	
3		6.00		9		12		15		18		21	

NOTE

Committente:	TERNA	Reg.Com.	250/20
Località:	Monti Lattari		
Cantiere:	Interconnessione a 150 kV "Sorrento - Vico - Agerola - Lettere" ed opere connesse		
Data Prova	04/11/2020		
Prova n.:	PP 1		
Profondità (m):	1.5		
Quota (m s.l.m.):	66.86		
		Pagina	2 di 2

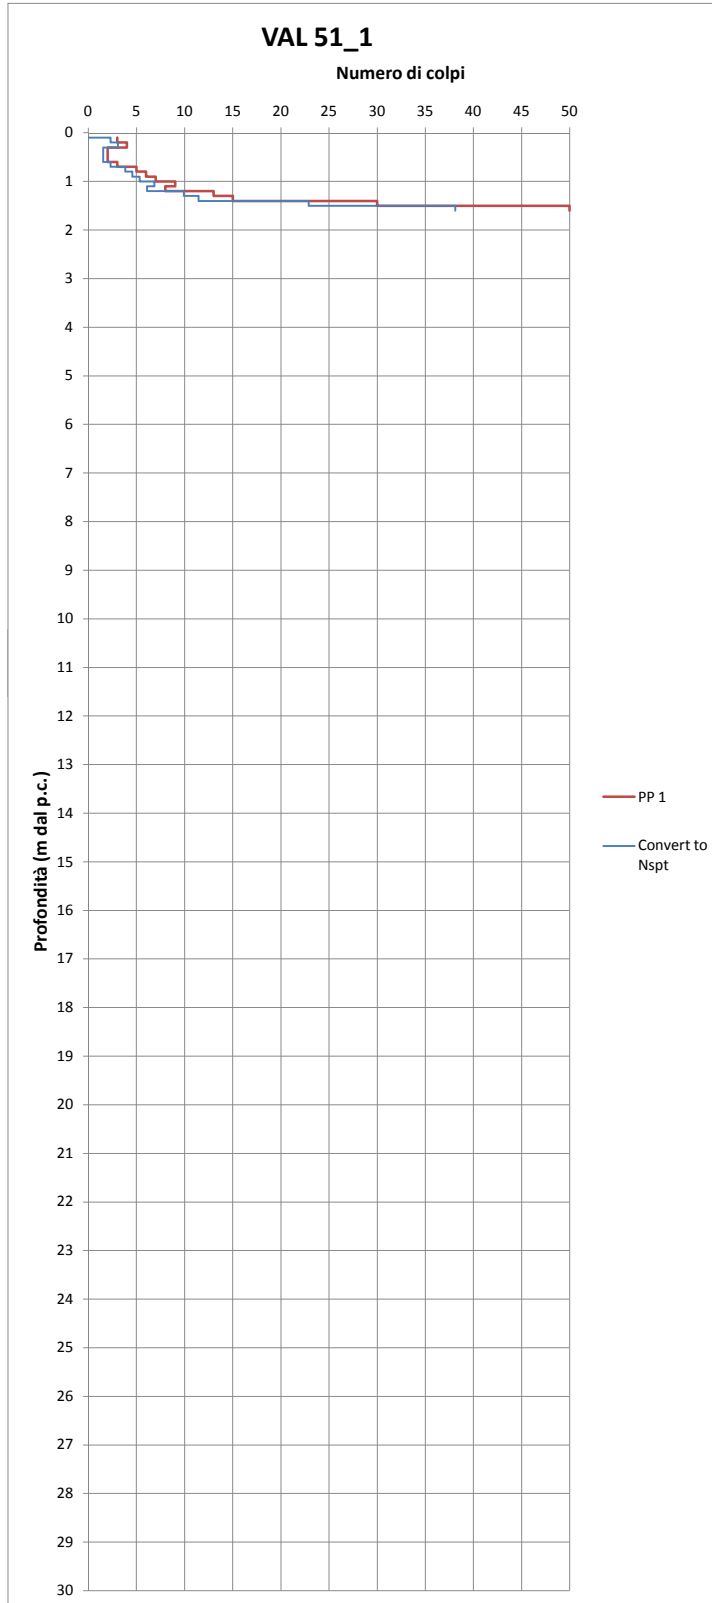

<u>Committente:</u>	TERNA	Reg.Com.	250/20
<u>Località:</u>	Monti Lattari		
<u>Cantiere:</u>	Interconnessione a 150 kV "Sorrento - Vico - Agerola - Lettere" ed opere connesse		TRALICCIO N°
<u>Data Prova:</u>	04/11/2020		VAL 51
<u>Prova n.:</u>	PP 2		
<u>Profondità (m):</u>	15		
<u>Quota (m s.l.m.):</u>	66.86		
		Pagina	1 di 2

Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10	Prof. (m)	N10
0.1	1	3.10	21	6.1	6	9.1	3	12.1	1	15.1		18.1	
0.2	2	3.20	27	6.2	5	9.2	4	12.2	1	15.2		18.2	
0.3	2	3.30	34	6.3	5	9.3	6	12.3	1	15.3		18.3	
0.4	1	3.40	21	6.4	3	9.4	5	12.4	1	15.4		18.4	
0.5	1	3.50	19	6.5	3	9.5	5	12.5	1	15.5		18.5	
0.6	1	3.60	16	6.6	3	9.6	6	12.6	1	15.6		18.6	
0.7	6	3.70	17	6.7	2	9.7	7	12.7	1	15.7		18.7	
0.8	6	3.80	18	6.8	2	9.8	7	12.8	1	15.8		18.8	
0.9	6	3.90	20	6.9	2	9.9	6	12.9	1	15.9		18.9	
1	6	4.00	18	7	5	10	5	13	1	16		19	
1.1	5	4.10	25	7.1	4	10.1	2	13.1	1	16.1		19.1	
1.2	4	4.20	23	7.2	4	10.2	2	13.2	1	16.2		19.2	
1.3	3	4.30	25	7.3	4	10.3	3	13.3	1	16.3		19.3	
1.4	4	4.40	18	7.4	3	10.4	3	13.4	1	16.4		19.4	
1.5	3	4.50	18	7.5	3	10.5	7	13.5	1	16.5		19.5	
1.6	2	4.60	18	7.6	4	10.6	7	13.6	1	16.6		19.6	
1.7	4	4.70	20	7.7	3	10.7	5	13.7	1	16.7		19.7	
1.8	4	4.80	18	7.8	2	10.8	6	13.8	1	16.8		19.8	
1.9	6	4.90	18	7.9	2	10.9	6	13.9	1	16.9		19.9	
2	5	5.00	16	8	3	11	3	14	1	17		20	
2.1	5	5.10	19	8.1	3	11.1	1	14.1	1	17.1		20.1	
2.2	5	5.20	17	8.2	3	11.2	1	14.2	1	17.2		20.2	
2.3	5	5.30	17	8.3	3	11.3	1	14.3	5	17.3		20.3	
2.4	5	5.40	17	8.4	3	11.4	1	14.4	4	17.4		20.4	
2.5	5	5.50	17	8.5	4	11.5	1	14.5	15	17.5		20.5	
2.6	7	5.60	17	8.6	4	11.6	1	14.6	21	17.6		20.6	
2.7	10	5.70	19	8.7	3	11.7	1	14.7	16	17.7		20.7	
2.8	28	5.80	18	8.8	2	11.8	1	14.8	26	17.8		20.8	
2.9	22	5.90	16	8.9	2	11.9	1	14.9	60	17.9		20.9	
3	20	6.00	5	9	2	12	1	15	50	18		21	

NOTE

Committente:	TERNA	Reg.Com.	250/20
Località:	Monti Lattari		
Cantiere:	Interconnessione a 150 kV "Sorrento - Vico - Agerola - Lettere" ed opere connesse		
Data Prova:	04/11/2020		
Prova n.:	PP 2		
Profondità (m):	15		
Quota (m s.l.m.):	66.86		
		Pagina	2 di 2

