


COMMITTENTE	E. ON.
CANTIERE	Centrale Fiumesanto
PROVA	DPH 3

PENETROMETRO	(mod.) Sunda Menhir 100
MAGLIO	(kg) 63,5
CADUTA	(m) 0,75
PENETRAZIONE STANDARD N20	(cm) 20

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA

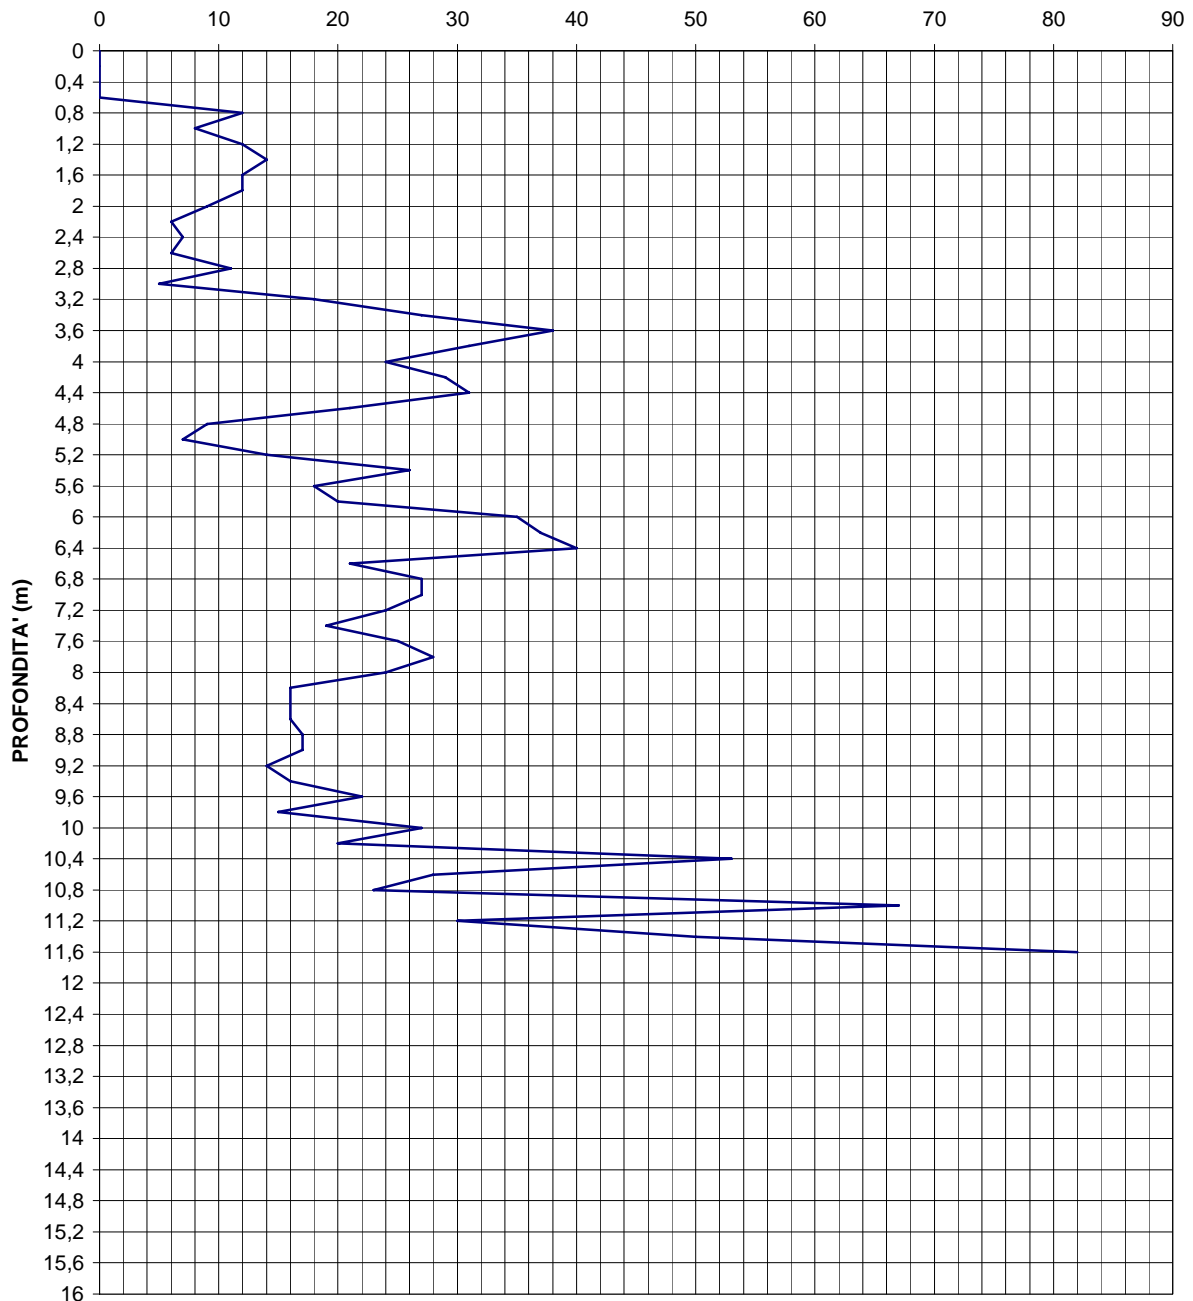

— N20

COMMITTENTE	E. ON.
CANTIERE	Centrale Fiumesanto
PROVA	DPH 3

PENETROMETRO	(mod.)	Sunda Menhir 100
MAGLIO	(kg)	63,5
CADUTA	(m)	0,75
PENETRAZIONE STANDARD N20	(cm)	20

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA

profondità	avanzamento
(m)	aste
	(N x 20 cm)
0	0
0,2	0
0,4	0
0,6	0
0,8	12
1	8
1,2	12
1,4	14
1,6	12
1,8	12
2	9
2,2	6
2,4	7
2,6	6
2,8	11
3	5
3,2	18
3,4	27
3,6	38
3,8	31
4	24
4,2	29
4,4	31
4,6	21
4,8	9
5	7
5,2	14
5,4	26
5,6	18
5,8	20
6,0	35
6,2	37
6,4	40
6,6	21
6,8	27
7	27
7,2	24
7,4	19
7,6	25
7,8	28

profondità	avanzamento
(m)	aste
	(N x 20 cm)
8	24
8,2	16
8,4	16
8,6	16
8,8	17
9	17
9,2	14
9,4	16
9,6	22
9,8	15
10	27
10,2	20
10,4	53
10,6	28
10,8	23
11	67
11,2	30
11,4	50
11,6	R
11,8	/
12	/
12,2	/
12,4	/
12,6	/
12,8	/
13	/
13,2	/
13,4	/
13,6	/
13,8	/
14	/
14,2	/
14,4	/
14,6	/
14,8	/
15	/
15,2	/
15,4	/
15,6	/
15,8	/
16,0	/