


COMMITTENTE	E. ON.
CANTIERE	Centrale Fiumesanto
PROVA	DPH 4

PENETROMETRO	(mod.)	Sunda Menhir 100
MAGLIO	(kg)	63,5
CADUTA	(m)	0,75
PENETRAZIONE STANDAF	(cm)	20

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA

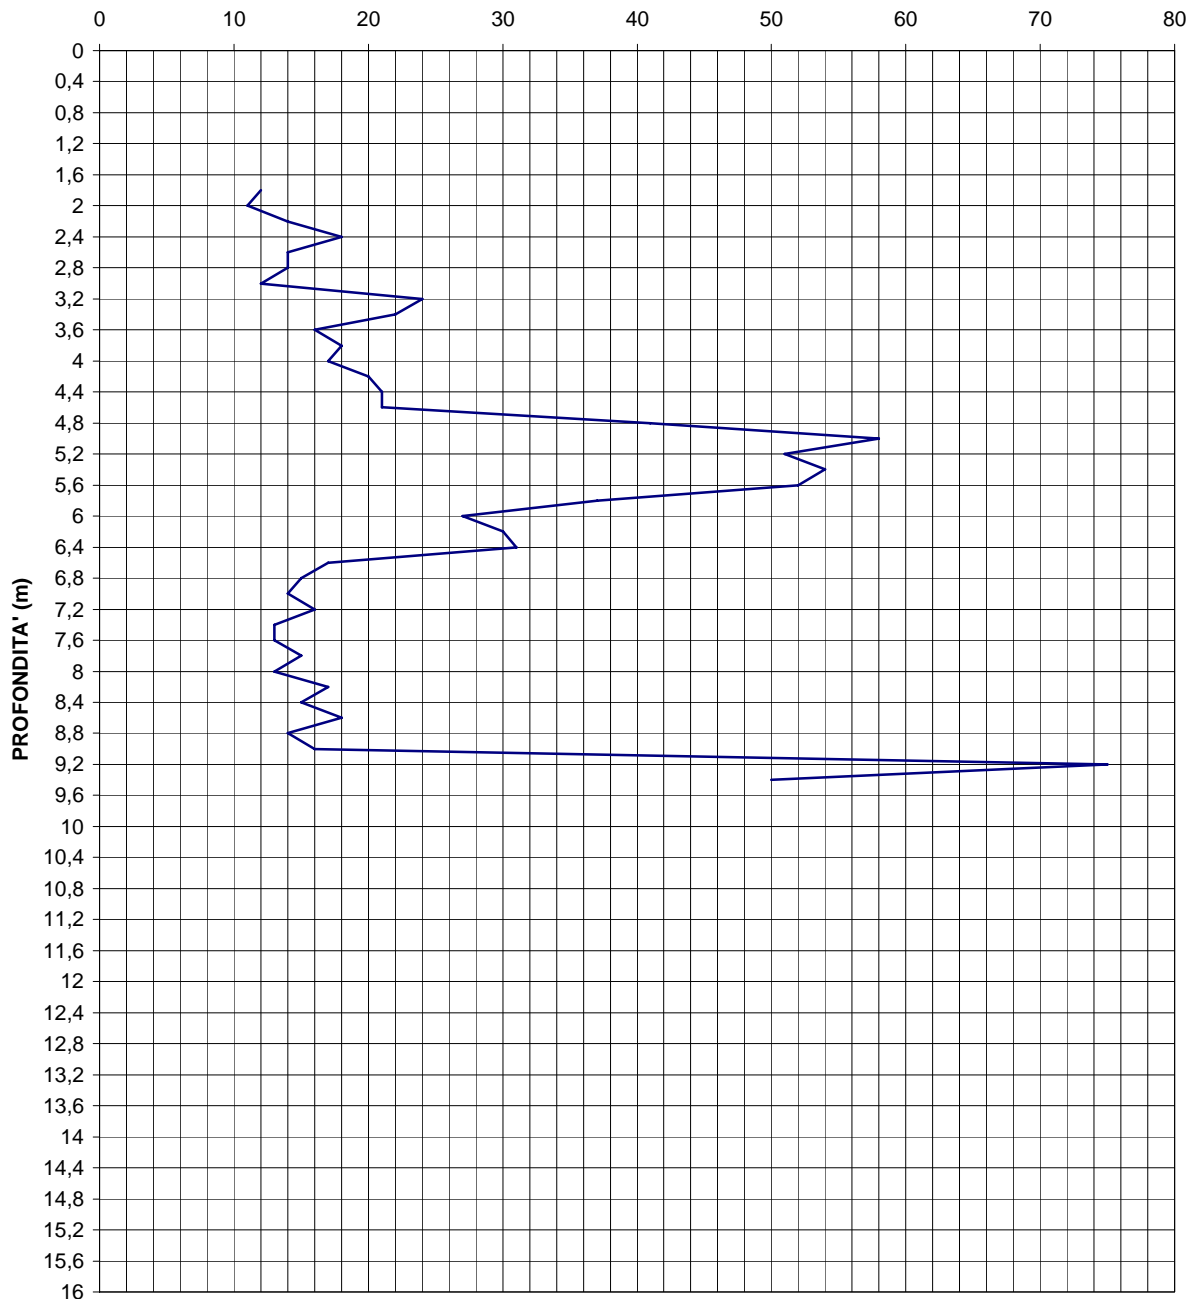

— N20

COMMITTENTE	E. ON.
CANTIERE	Centrale Fumesanto
PROVA	DPH 4

PENETROMETRO	(mod.) Sunda Menhir 100
MAGLIO	(kg) 63,5
CADUTA	(m) 0,75
PENETRAZIONE STANDARD N20	(cm) 20

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA

profondità	avanzamento
(m)	aste (N x 20 cm)
0	0
0,2	0
0,4	0
0,6	0
0,7	0
0,8	21
1	16
1,2	17
1,4	19
1,6	12
1,8	12
2	11
2,2	14
2,4	18
2,6	14
2,8	14
3	12
3,2	24
3,4	22
3,6	16
3,8	18
4	17
4,2	20
4,4	21
4,6	21
4,8	41
5	58
5,2	51
5,4	54
5,6	52
5,8	37
6,0	27
6,2	30
6,4	31
6,6	17
6,8	15
7	14
7,2	16
7,4	13
7,6	13
7,8	15

profondità	avanzamento
(m)	aste (N x 20 cm)
8	13
8,2	17
8,4	15
8,6	18
8,8	14
9	16
9,2	75
9,4	50
9,6	R
9,8	/
10	/
10,2	/
10,4	/
10,6	/
10,8	/
11	/
11,2	/
11,4	/
11,6	/
11,8	/
12	/
12,2	/
12,4	/
12,6	/
12,8	/
13	/
13,2	/
13,4	/
13,6	/
13,8	/
14	/
14,2	/
14,4	/
14,6	/
14,8	/
15	/
15,2	/
15,4	/
15,6	/
15,8	/
16,0	/