


COMMITTENTE	E. ON.
CANTIERE	Centrale Fiumesanto
PROVA	DPH 5

PENETROMETRO	(mod.)	Sunda Menhir 100
MAGLIO	(kg)	63,5
CADUTA	(m)	0,75
PENETRAZIONE STANDAR	(cm)	20

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA

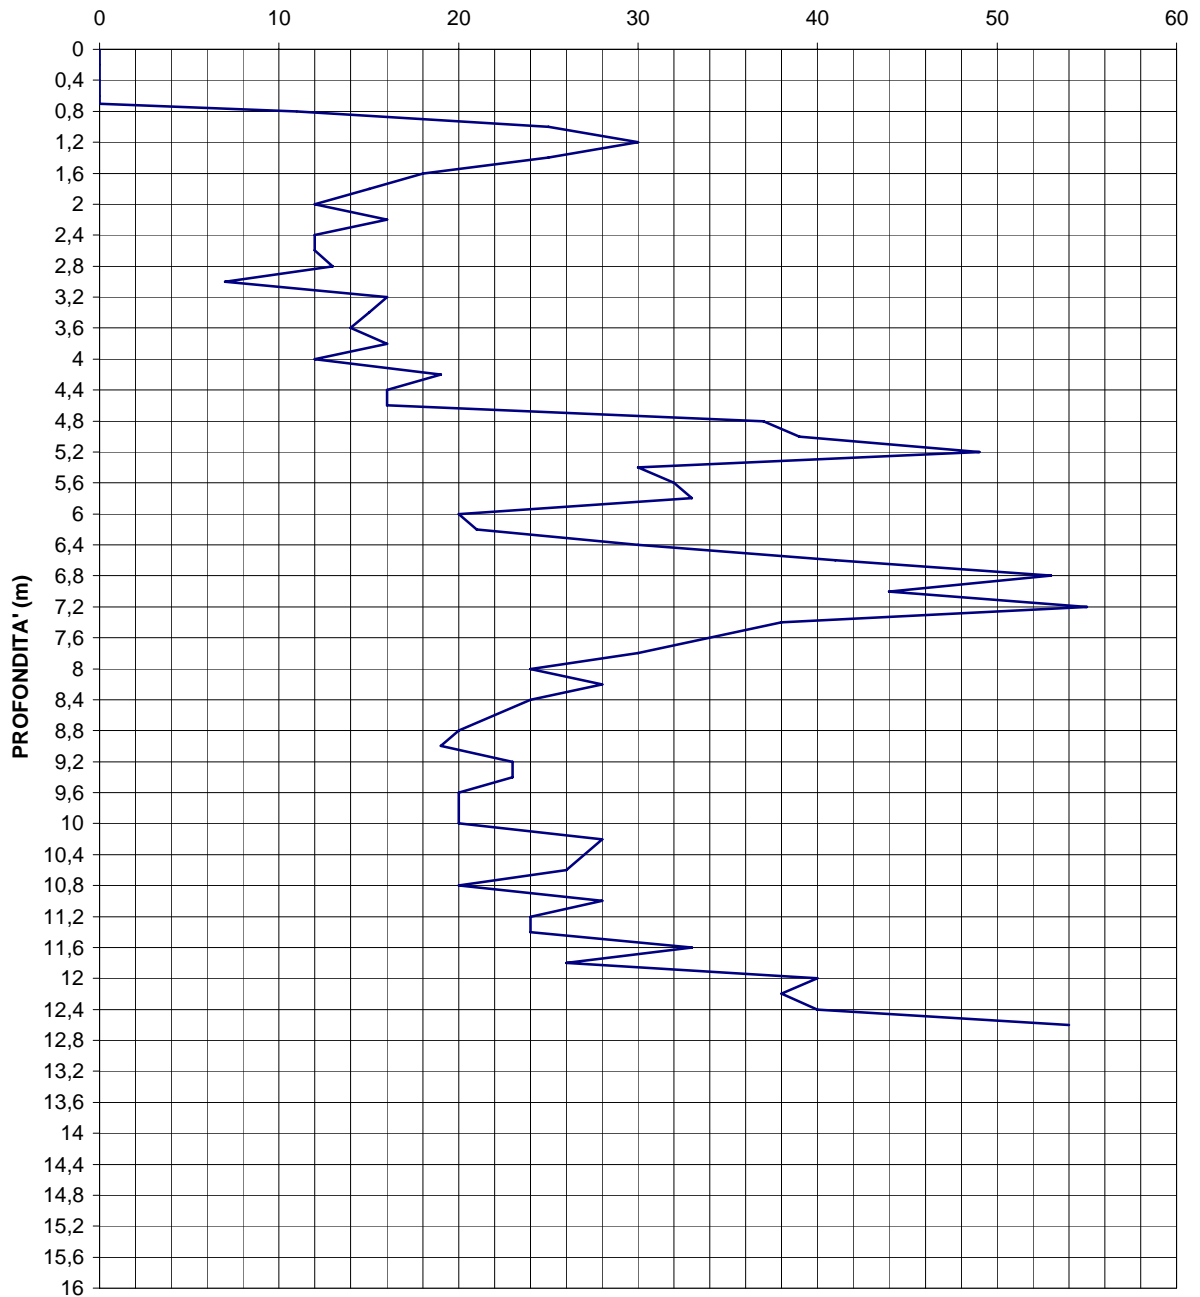

— N20

COMMITTENTE	E. ON.
CANTIERE	Centrale Fiumesanto
PROVA	DPH 5

PENETROMETRO	(mod.) Sunda Menhir 100
MAGLIO	(kg) 63,5
CADUTA	(m) 0,75
PENETRAZIONE STANDARD N20	(cm) 20

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA

profondità	avanzamento
(m)	aste (N x 20 cm)
0	0
0,2	0
0,4	0
0,6	0
0,7	0
0,8	11
1	25
1,2	30
1,4	25
1,6	18
1,8	15
2	12
2,2	16
2,4	12
2,6	12
2,8	13
3	7
3,2	16
3,4	15
3,6	14
3,8	16
4	12
4,2	19
4,4	16
4,6	16
4,8	37
5	39
5,2	49
5,4	30
5,6	32
5,8	33
6,0	20
6,2	21
6,4	30
6,6	41
6,8	53
7	44
7,2	55
7,4	38
7,6	34
7,8	30

profondità	avanzamento
(m)	aste (N x 20 cm)
8	24
8,2	28
8,4	24
8,6	22
8,8	20
9	19
9,2	23
9,4	23
9,6	20
9,8	20
10	20
10,2	28
10,4	27
10,6	26
10,8	20
11	28
11,2	24
11,4	24
11,6	33
11,8	26
12	40
12,2	38
12,4	40
12,6	54
12,8	R
13	
13,2	
13,4	
13,6	
13,8	
14	
14,2	
14,4	
14,6	
14,8	
15	
15,2	
15,4	
15,6	
15,8	
16,0	