

DIFESA A MONTE E VALLE DI UN MANUFATTO IDRAULICO TIPO "C"

## MATERIALI e MODALITA' ESECUTIVE SPECIFICHE

-Difese in pietrame: dovranno essere realizzate a "secco", con pietrame tipo "Rezzato" di pezzatura media ∮ 40 cm≅ previa la stesura sul piano di posa di geotessile "tessuto non tessuto" da 300 gr/m2. Gli spessori della difesa, salvo diversa indicazione sugli elaborati saranno: a- per difese di argini coincidenti con rilevato stradale m. 1,00 b- per difese di argini e fondi in corrispondenza di scarichi con salto m. 1,00 c- per difese di argini e fondi in corrispondenza di manufatti di ripartizione m.0,80

PIGIOVANNI PERRI VIA PRIORATO, 16 FONTANELLATO (PR)

CI.TRA S.R.L.
VIALE LOMBARDIA, 5
MILANO,
IN COLLABORAZIONE CON
L.C.E. SRL
VIA DEI PLATANI, 7
OPERA

ID00

ID00 0647

MARZO 2009

FOGLIO **01 01** 


Scala: 1:100

VERIFICATO CONTROLLATO APPROVATO RESP. TECNICO RESP. D'ITINERARIO RESP. DI SETTORE

RECEPIMENTO PRESCRIZIONI ISTRUTTORIA ANAS
RECEPIMENTO PRESCRIZIONI CONFERENZA DEI SERVIZI
VERIFICA DI OTTEMPERANZA AL DECRETO VIA
PRIMA CONSEGNA PROGETTO

PARTICOLARI DIFESE SPONDALI IN PIETRAME

PROTOCOLLO

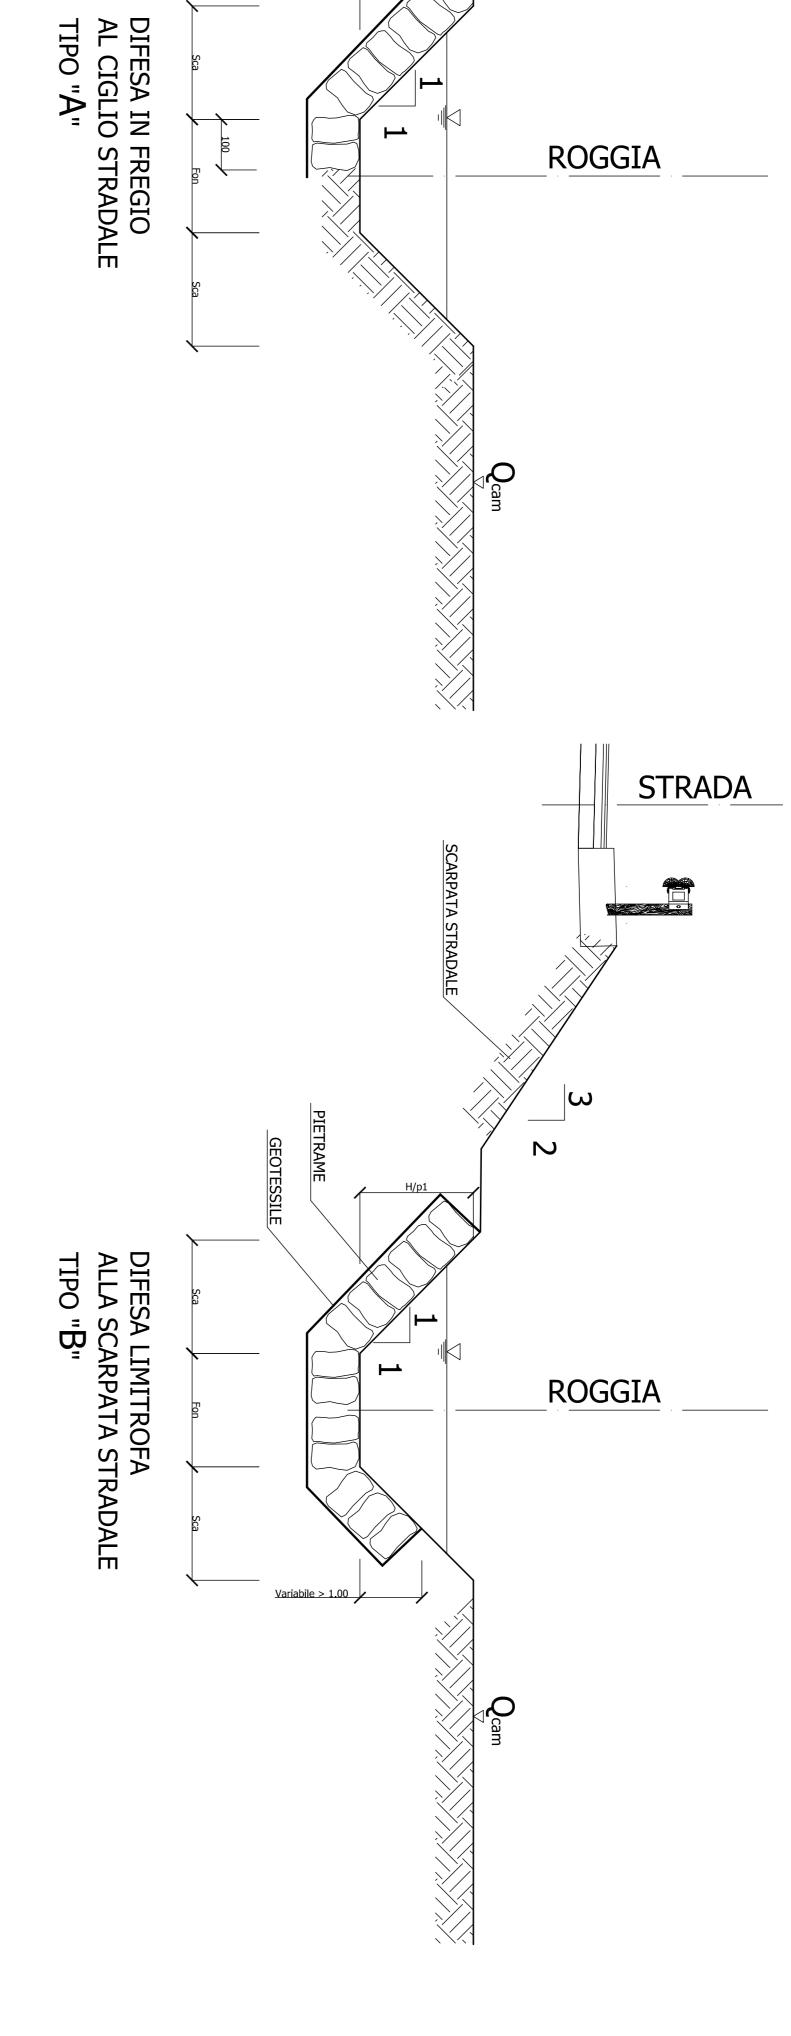

STRADA

