

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA - CATANIA - PALERMO

NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO - CATANIA

U.O. TECNOLOGIE NORD

PROGETTO DEFINITIVO

RADDOPPIO TRATTA FIUMETORTO - LERCARA DIRAMAZIONE LOTTO 1+2

IMPIANTI LFM

VIABILITA'

Viabilità NV21-2 Schema Elettrico Unifilare BT

SCALA:

-

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.





























RS3Z 00 D 58 DX LF0510 002 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione esecutiva	G. Drisaldi	dic. 2019	A. Bovio	dic. 2019	A. Barreca	dic. 2019	M. Gambaro dic. 2019



File: RS3Z00D58DXLF05I0002A.dwg

n. Elab.: 58_LF_49

	1	2	3	4	5	6	7	8																									
A																																	
	Voltmetro	Amperometro con trasformatore amperometrico	Frequenzimetro con trasformatore amperometrico	Multimetro	Cosfimet	Relè differenziale con toroide	Relè passo-passo	Comando motorizzato	Meccanismo a sgancio libero	Attuatore che si aziona ruotando																							
B																																	
	Bobina o dispositivo di comando	Dispositivo di comando di un relè a massima corrente	Dispositivo di comando di un relè a minima corrente	Dispositivo di comando di un relè a massima tensione	Dispositivo di comando di un relè a minima tensione	Sezionatore	Interruttore di manovra-sezionatore	Interruttore di manovra-sezionatore-fusibile	Sezionatore di terra	Sezionatore rotativo																							
C																																	
	Trasformatore a due avvolgimenti	Trasformatore di isolamento	Trasformatore di sicurezza	Trasformatore triangolo-stella, secondario con neutro accessibile	Trasformatore a tre avvolgimenti	Trasformatore amperometrico	Bobina di comando di un relè temporizzato	Bobina di comando di un relè ad aggancio meccanico	Bobina di comando di un relè a rimanenza	Bobina di comando di un relè ad orologio																							
D																																	
	Interruttore automatico	Interruttore automatico 50/51/51N x MT	Interruttore differenziale con relè incorporato	Interruttore automatico con relè magnetico	Interruttore automatico con relè termico	Interruttore automatico magnetico Differenziale	Interruttore automatico magnetico Termico con relè o sganciatori	Interruttore automatico magnetico Termico Differenziale	Interruttore magnetico Termico con termica regolabile-Salvamatore	Interruttore automatico con sganciatore TermicoDifferenziale																							
E										Legenda F - Fusibili GE - Gruppo elettrogeno Id - Relè differenziali K - Contattori NA - Contatti normalmente aperti NC - Contatti normalmente chiusi Q - Interruttori QS - Sezionatori SC - Scambio P - Presa																							
	Interruttore automatico magnetico estraibile	Interruttore automatico magneticoTermico Differenziale estraibile	Interruttore automatico magneticoTermico estraibile	Blocco differenziale	Blocco elettromagnetico	Blocco termico	Presenza tensione	Terra di protezione	Dispositivo di protezione per le sovratensioni SPD																								
F	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																											COMMITTENTE 	TITOLO Schema elettrico unifilare BT Viabilità	QUADRO	FILE RS3Z00D58DXLF0510002A.dwg	FOGLIO 1 SEQUE 2 3	
	<table><tr><td>A</td><td>DIC. 2019</td><td>PROGETTO DEFINITIVO</td><td>G. Drisaldi</td><td>A. Bovio</td><td>A. Barreca</td></tr><tr><td>REV</td><td>DATA</td><td>DESCRIZIONE</td><td>DISEGNATO</td><td>CONTROL</td><td>APPROVATO</td></tr></table>			A	DIC. 2019	PROGETTO DEFINITIVO	G. Drisaldi	A. Bovio	A. Barreca	REV	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATO	CONTROL	APPROVATO			COMMESSA LOTTOFASE ENTE DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV. RS3Z 00 D 58 DX LF0510 002 A															
A	DIC. 2019	PROGETTO DEFINITIVO	G. Drisaldi	A. Bovio	A. Barreca																												
REV	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATO	CONTROL	APPROVATO																												
	1	2	3	4	5	6	7	8																									

	1	2	3	4	5	6	7	8																																							
A																																															
	Contatti ausiliari 1NA e 1NC	Contatti ausiliari 1NA e 2NC	Contatti ausiliari 2NA	Contatti ausiliari 2NA e 1NC	Contatti ausiliari 2NA e 2NC	Contatti ausiliari 2NC	Contatti ausiliari 2SC	Contatti ausiliari 3NA	Contatti ausiliari 3NA e 1NC	Contatti ausiliari 3NC																																					
B																																															
	Contatti ausiliari 4NA	Contatti ausiliari 4NA e 4NC	Contatti ausiliari 4NC	Contatti ausiliari 8NA	Contatti ausiliari 8NA e 8NC	Contattore con contatti 1NA	Contattore con contatti 1NA e 1NC	Contattore con contatti 1NC	Contattore con contatti 2NA	Contattore con contatti 2NA e 2NC																																					
C																																															
	Contattore con contatti 2NC	Contattore con contatti 3NA	Contattore con contatti 4NA	Contattore con contatti 4NC	Contattore	Contatto ausiliario NA	Contatto ausiliario NC	Contatto ausiliario SC	Contatto ausiliario 1SC e 1NA	Contatto ausiliario 1SC, 1NA e 1NC																																					
D																																															
	Presa interbloccata tripolare	Presa con contatto di protezione	Condensatore	Fusibile	Interruttore crepuscolare	Interruttore orario	Lampada o lampada di segnalazione	Chiave	Interblocco meccanico tra rete e GE	Commutatore																																					
E										Legenda FU - Fusibile GE - Gruppo elettrogeno Id - Relè differenziali K - Contattori NA - Contatti normalmente aperti NC - Contatti normalmente chiusi Q - Interruttori QS - Sezionatori SC - Scambio P - Presa																																					
	Partenza fornitura	Contatore dell'ente distributore	Gruppo elettrogeno	Morsetto	Morsetto	Punto di connessione	Conduttura trifase con conduttore di neutro	Simbolo di estraibile	Componente o apparecchio di classe II																																						
F	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>A</td><td>DIC. 2019</td><td>PROGETTO DEFINITIVO</td><td>G. Drisaldi</td><td>A. Bovio</td><td>A. Barreca</td></tr><tr><td>REV</td><td>DATA</td><td>DESCRIZIONE</td><td>DISEGNATO</td><td>CONTROL.</td><td>APPROVATO</td></tr></table>									A	DIC. 2019	PROGETTO DEFINITIVO	G. Drisaldi	A. Bovio	A. Barreca	REV	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATO	CONTROL.	APPROVATO	<table><tr><td>COMMITTENTE</td><td>TITOLO</td><td>QUADRO</td></tr><tr><td> RETE FERROVIARIA ITALIANA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE</td><td>Schema elettrico unifilare BT Viabilità</td><td></td></tr></table>		COMMITTENTE	TITOLO	QUADRO	 RETE FERROVIARIA ITALIANA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	Schema elettrico unifilare BT Viabilità		<table><tr><td>FILE</td><td colspan="3">RS3Z00D58DXLF0510002A.dwg</td><td>FOGLIO 1 SEQUE 4</td></tr><tr><td>COMMESSA</td><td>LOTTOFASE</td><td>ENTE</td><td>DOC.</td><td>OPERA/DISCIPLINA</td></tr><tr><td>RS3Z</td><td>00</td><td>D</td><td>58</td><td>DX</td></tr></table>			FILE	RS3Z00D58DXLF0510002A.dwg			FOGLIO 1 SEQUE 4	COMMESSA	LOTTOFASE	ENTE	DOC.	OPERA/DISCIPLINA	RS3Z	00	D	58	DX
A	DIC. 2019	PROGETTO DEFINITIVO	G. Drisaldi	A. Bovio	A. Barreca																																										
REV	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATO	CONTROL.	APPROVATO																																										
COMMITTENTE	TITOLO	QUADRO																																													
 RETE FERROVIARIA ITALIANA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	Schema elettrico unifilare BT Viabilità																																														
FILE	RS3Z00D58DXLF0510002A.dwg			FOGLIO 1 SEQUE 4																																											
COMMESSA	LOTTOFASE	ENTE	DOC.	OPERA/DISCIPLINA																																											
RS3Z	00	D	58	DX																																											
	1	2	3	4	5	6	7	8																																							

1

2

3

4

5

6

7

8

A

INDICE

PAG.	DESCRIZIONE
02	Legenda Simboli
04	Indice, Note Generali
05	Schema elettrico unifilare "QV21-2"
07	Schema funzionale
08	Carpenteria quadro elettrico

NOTE GENERALI

1) Le linee di alimentazione dei carichi avranno sezione costante; le lunghezze indicate rappresentano la distanza tra il quadro e le utenze derivate;

2) Le sezioni dei morsetti dovranno essere equivalenti a quelle dei cavi da attestare;

3) La portata di ciascun morsetto è pari alla In dell'interruttore corrispondente;

4) I collegamenti agli interruttori alimentati con cavi di sezione superiore a 50mm² saranno effettuati direttamente ai loro terminali;


5) I collegamenti in cavo tra interruttori e morsetti avranno la sezione minima indicata per i cavi corrispondenti in uscita.


D

E


F

						COMMITTENTE	TITOLO	QUADRO	FILE	FOGLIO SEQUE
						RFI GRUPPO FERROVIARIO ITALIANO	Schema elettrico unifilare BT Viabilità		RS3Z00D58DXLF05I0002A.dwg	4 5
A	DIC 2019	PROGETTO DEFINITIVO	G. Drisaldi	A. Bovio	A. Barreca	COMMESSA LOTTOFASE ENTE DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.				
REV	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATO	CONTROL	APPROVATO	RS3Z 00 D 58 DX LF05I0 002 A				
1	2	3	4	5	6	7	8			

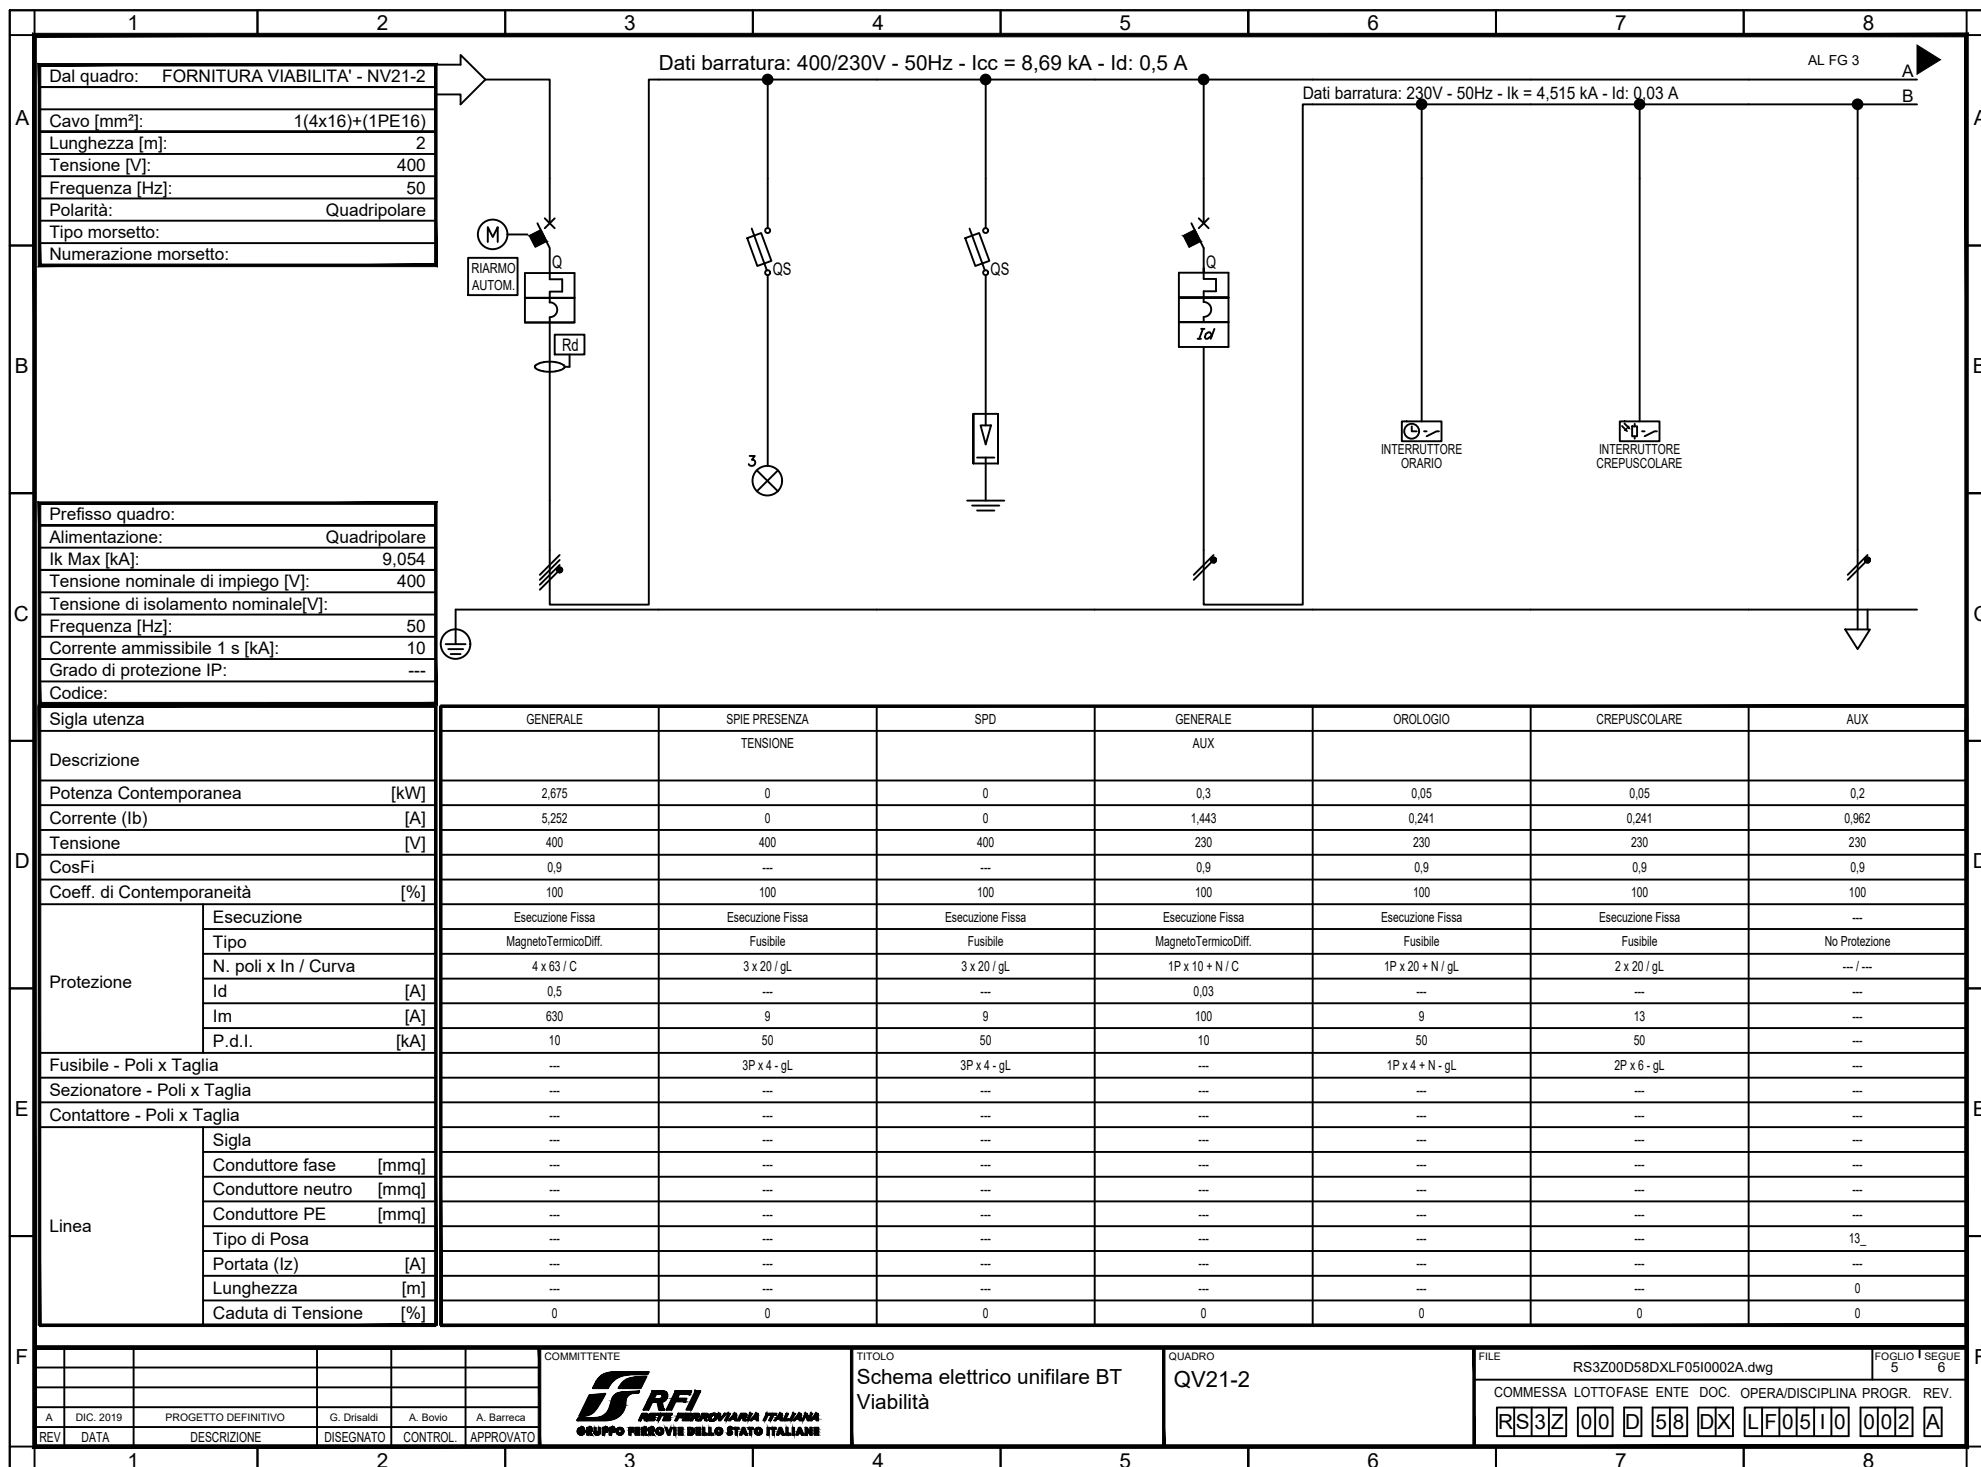

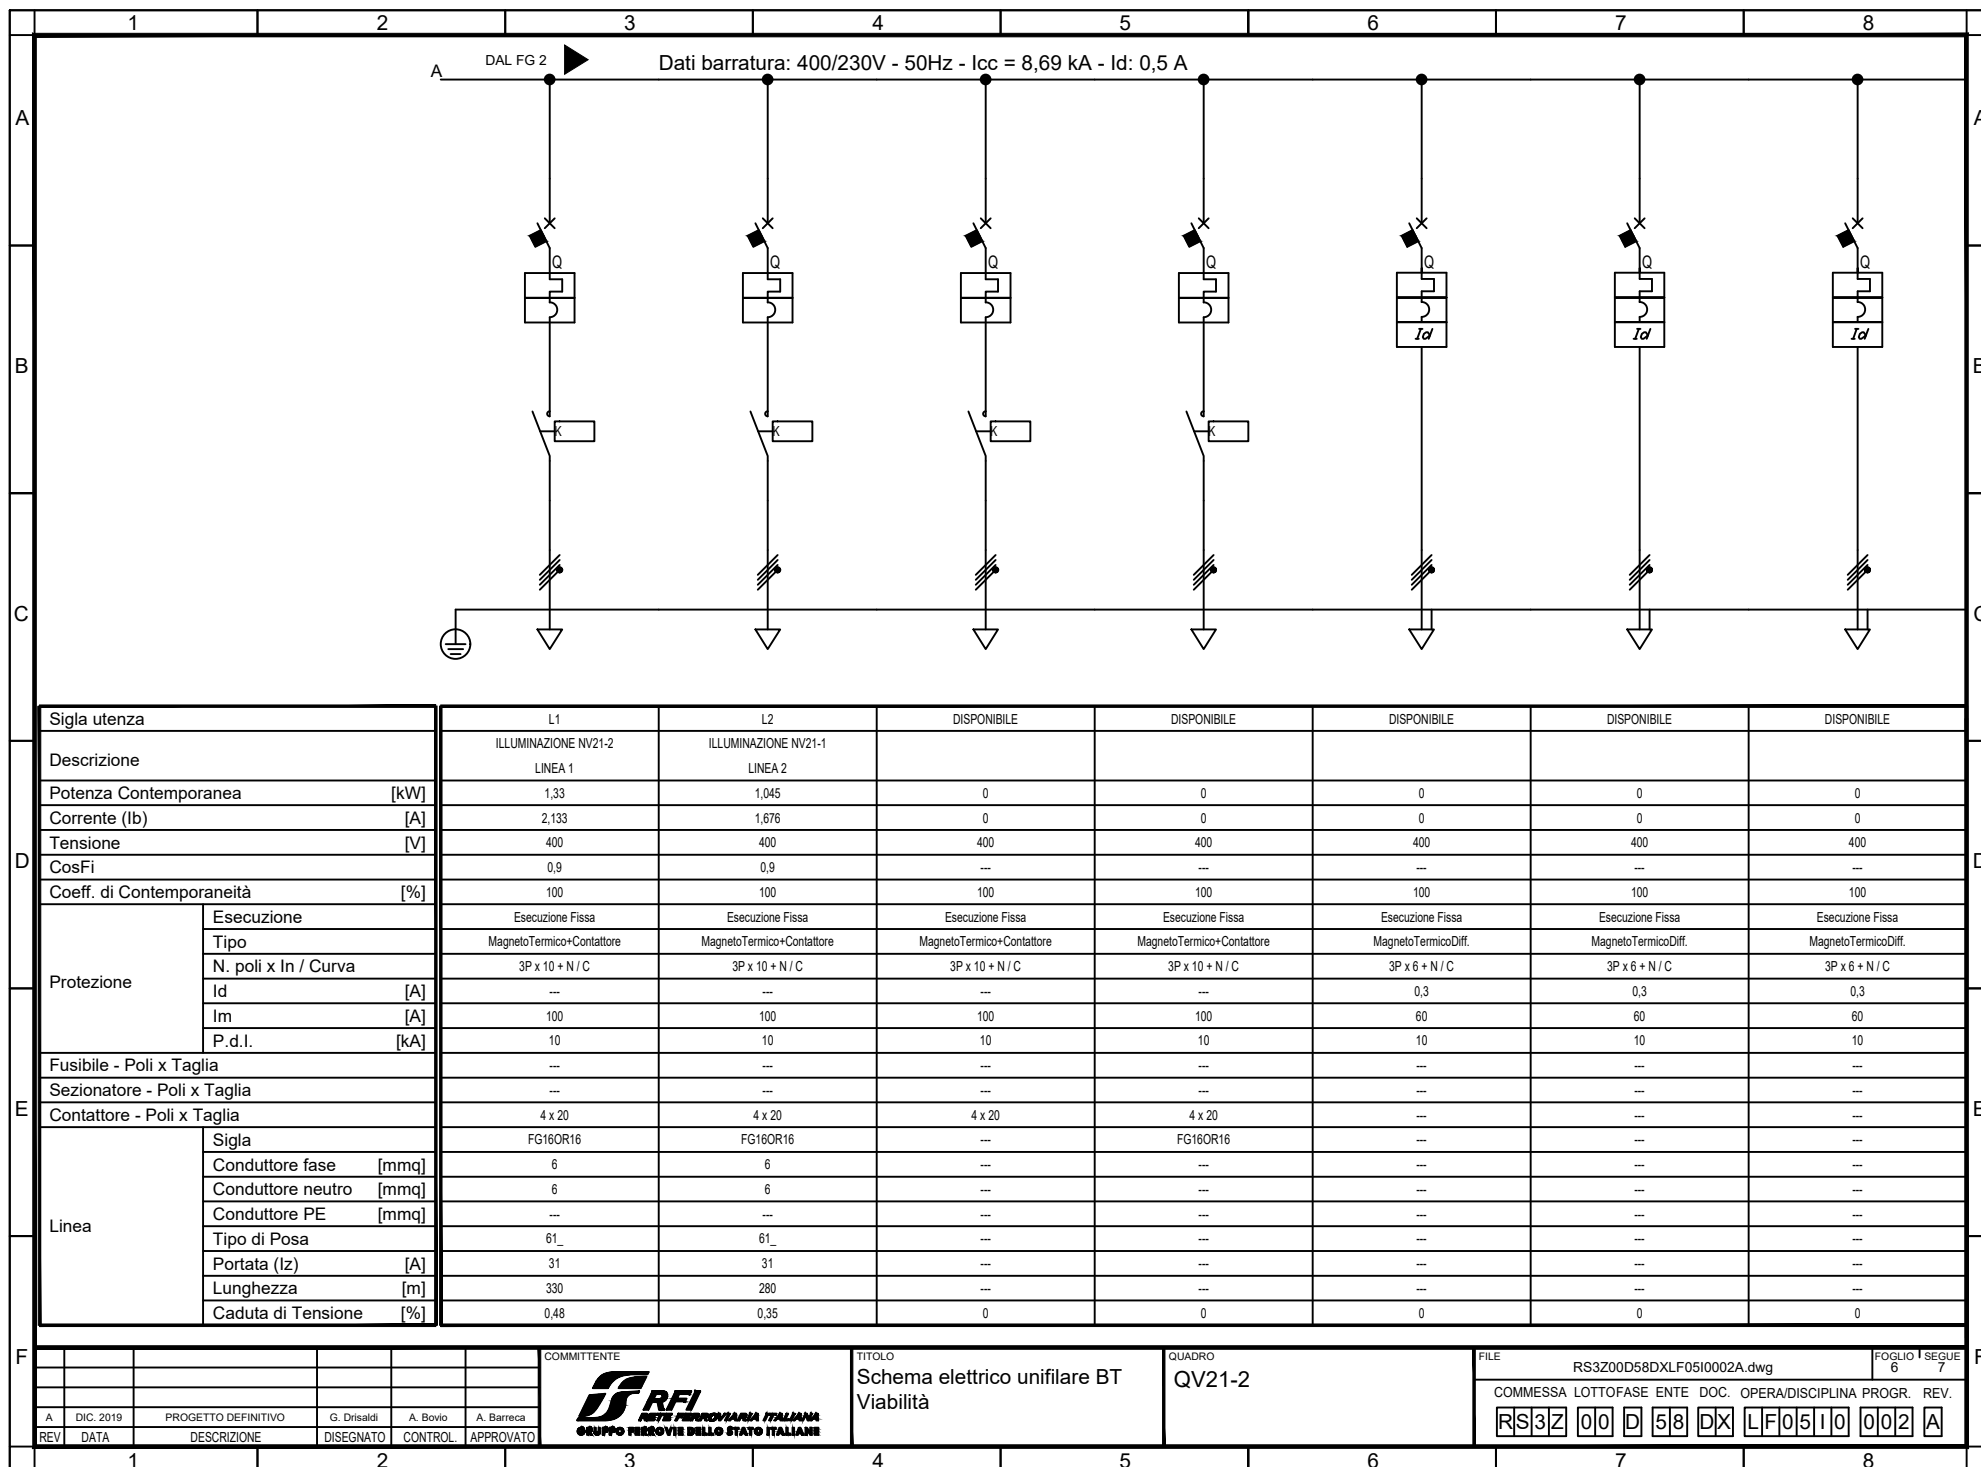


SCHEMA FUNZIONALE ACCENSIONE LAMPADE

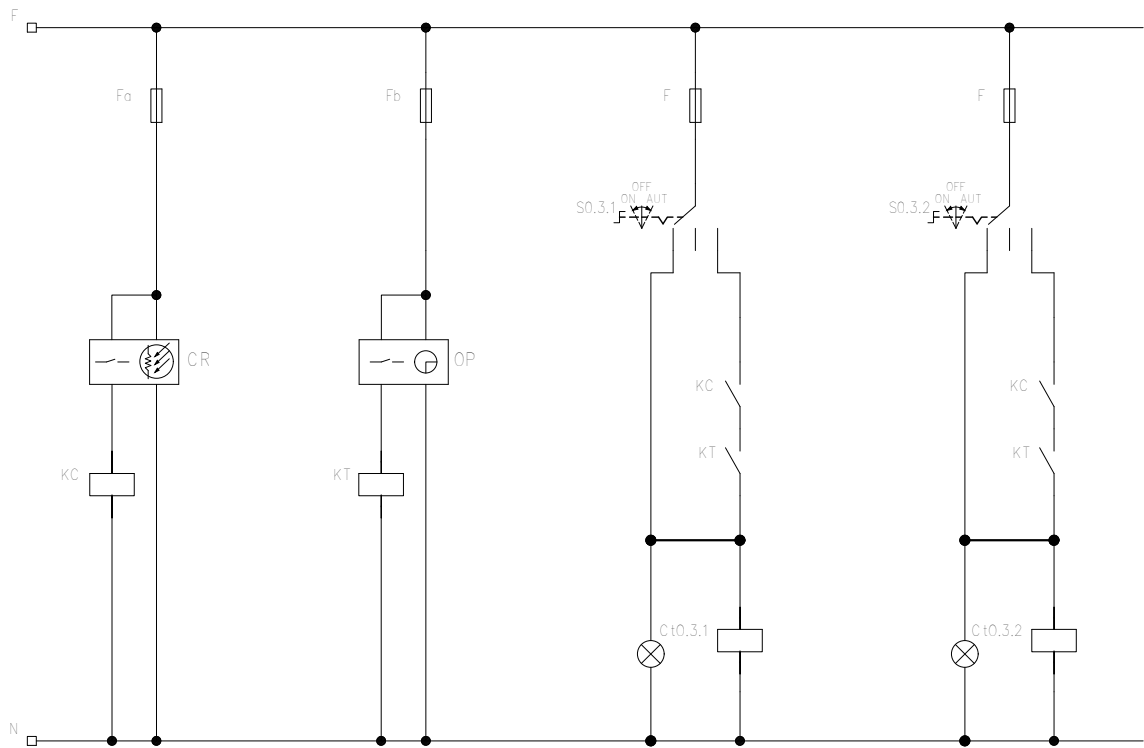


COMMITTENTE						TITOLO		QUADRO		FILE		FOGLIO 1 SEGUE	
						Schema elettrico unifilare BT		QV21-2		RS3Z00D58DXLF0510002A.dwg		7 8	
Viabilità										COMMESSA LOTTOFASE ENTE DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.			
										RS3Z 00 D 58 DX LF0510 002 A			

PARTICOLARE ARMADIO STRADALE PER CONTENIMENTO CONTATORE ENEL E QUADRO ELETTRICO

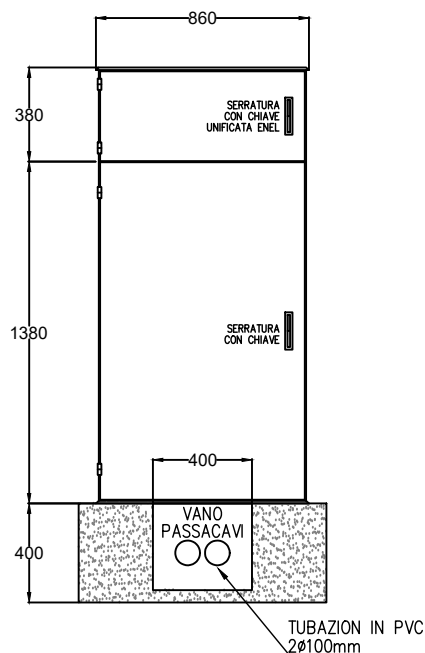
VISTA FRONTALE




VISTA LATERALE

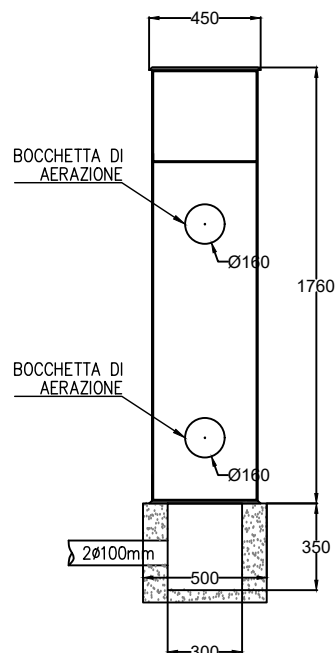

VISTA IN PIANTA BASAMENTO

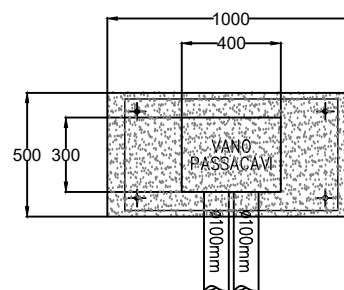

VISTA FRONTALE A PORTE APERTE

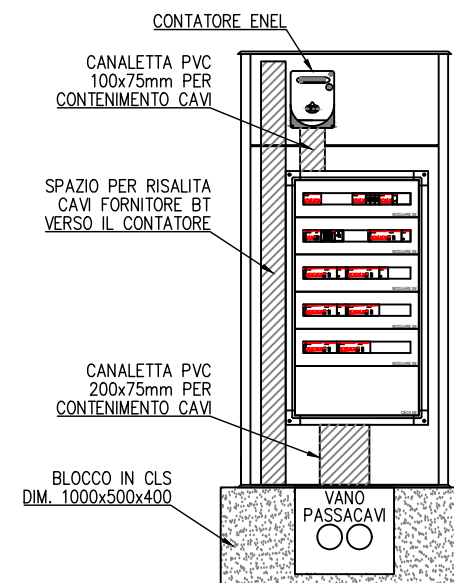

CARATTERISTICHE TECNICHE QUADRO

- QUADRO REALIZZATO IN SMC (VETRORESINA) COLORE RAL GRIGIO 7040
- GRADO DI PROTEZIONE IP55 SECONDO CEI EN 60529
- IK10 SECONDO CEI EN 62262
- DOPPIA PIASTRA IN FONDO IN MATERIALE ISOLANTE PER POSA CONTATORE E QUADRO ELETTRICO. PREDISPOSTI PER ESECUZIONE DI APPARECCHIATURE IN CLASSE II DI ISOLAMENTO SECONDO CEI 64-8/4.
- SERRATURA A CHIAVE PER CIASCUN VANO (UNIFICATA ENEL PER SCOMPARTO CONTATORE)

						COMMITTENTE 	TITOLO Schema elettrico unifilare BT Viabilità	QUADRO QV21-2	FILE RS3Z00D58DXLF0510002A.dwg		FOGLIO 1 8 SEGUE -		
										COMMESSA LOTTOFASE ENTE DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.			
A	DIC. 2019	PROGETTO DEFINITIVO	G. Drisaldi	A. Bovio	A. Barreca					RS3Z 00 D 58 DX LF0510 002 A			
REV	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATO	CONTROL.	APPROVATO								

