






1/2



2/2

LEGENDA SIMBOLI IMPIANTI LFM	
Simbolo	Quantità - Descrizione
	261 Apparecchio illuminante per installazione tipo prevista da RFI DTG 375 ENG SP IFS LF 162A, lampada LED 250W, grado di protezione IP65, classe di isolamento II, flusso luminoso 3100 lm, sistema di controllo ad onde convogliate, alimentate da generatore.
	4 Gruppo presa industriale in materiale sintetico per montaggio a parete composto da: 1 presa IP44 interbloccata CEE 17 3P+T 16A 230V 1 presa IP44 interbloccata CEE 17 3P+T 16A 400V
	20m Montante salita/scesa
	254 Scatole di derivazione in lega leggera 100x100x50mm - grado di protezione IP55 - monofilare classe II
	1450m Canaletta in acciaio zincato 120x100mm per distribuzione principale circuiti di alimentazione
	1400m Tubo in PVC Ø32mm per distribuzione secondaria circuiti di alimentazione
ETICHETTA IDENTIFICAZIONE DELLE APPARECCHIATURE	
A: NOME QUADRO B: SEZIONE QUADRO C: TIPO DI APPARATO D: TIPO DI EDIFICIO/STRUTTURA E: PROGRESSIVO CIRCUITO	

NOTA: in rosso gli apparati a servizio dei circuiti "Normale/Preferenziale" in verde gli apparati a servizio dei circuiti "No-break"

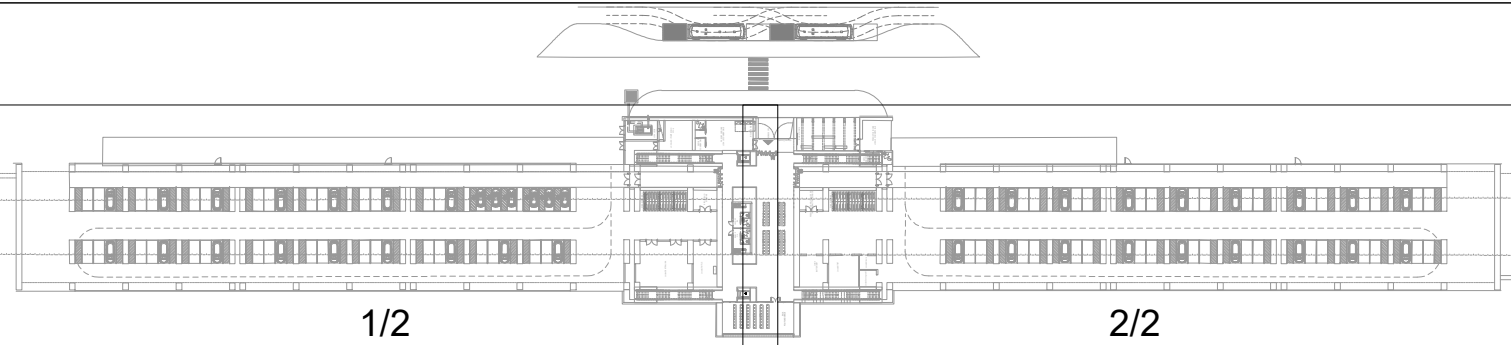

1/2

2/2

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA - CATANIA - PALERMO

NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO - CATANIA

U.O. TECNOLOGIE SUD

PROGETTO DEFINITIVO

RADDOPPIO TRATTA FIUMETORTO - LERCARA DIRAMAZIONE LOTTO 1+2

IMPIANTI LFM

STAZIONI

Stazione di Valle del Torto

PIAAC - F.V. - E3

Pianimetria con disposizione apparecchiature LFM e cavidotti - Parcheggio interrato

SCALA:
1:100

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERAGIO DISCIPLINA PROGR. REV.

RS3Z 00 D 67 PA LF0304 003 A

Rev. Descrizione Modificato Data Verificato Data Approvato Data Autorizzato Data

A Emissione autorizzata 06/2014 06/2014 06/2014 06/2014 06/2014

06/2014 06/2014 06/2014 06/2014 06/2014

06/2014 06/2014 06/2014 06/2014 06/2014

06/2014 06/2014 06/2014 06/2014 06/2014

06/2014 06/2014 06/2014 06/2014 06/2014

06/2014 06/2014 06/2014 06/2014 06/2014

06/2014 06/2014 06/2014 06/2014 06/2014

06/2014 06/2014 06/2014 06/2014 06/2014

06/2014 06/2014 06/2014 06/2014 06/2014