



- Tracciati**
- Sostegni da demolire
  - Sostegni esistenti
  - Elettrodotto esistente
  - Tratto di elettrodotto da demolire
- Comune di Formazza**
- Nuovi sostegni
  - Elettrodotto interrato 132 kV T.427 Ponte-Fondovalle
  - Elettrodotto interrato 132 kV T.426 Morasco-Ponte
  - Elettrodotto ST 220 kV All'Acqua-Ponte - tratto in ST
  - Elettrodotto 220 kV All'Acqua-Ponte e All'Acqua-Verampio - tratto in DT
  - Elettrodotto ST 220 kV Ponte-Verampio
  - Elettrodotto 220 kV All'Acqua-Verampio - tratto in ST
- Limiti e Vincoli**
- Limite foglio catastale
  - Aree soggette al vincolo preordinato all'asservimento coattivo per gli elettrodotti (fascia di 50 m per lato da asse elettrodotto)
  - Aree soggette al vincolo preordinato all'asservimento coattivo per gli elettrodotti (fascia di 8 m per lato da asse elettrodotto)
  - Fabbricati
  - Limite particella catastale

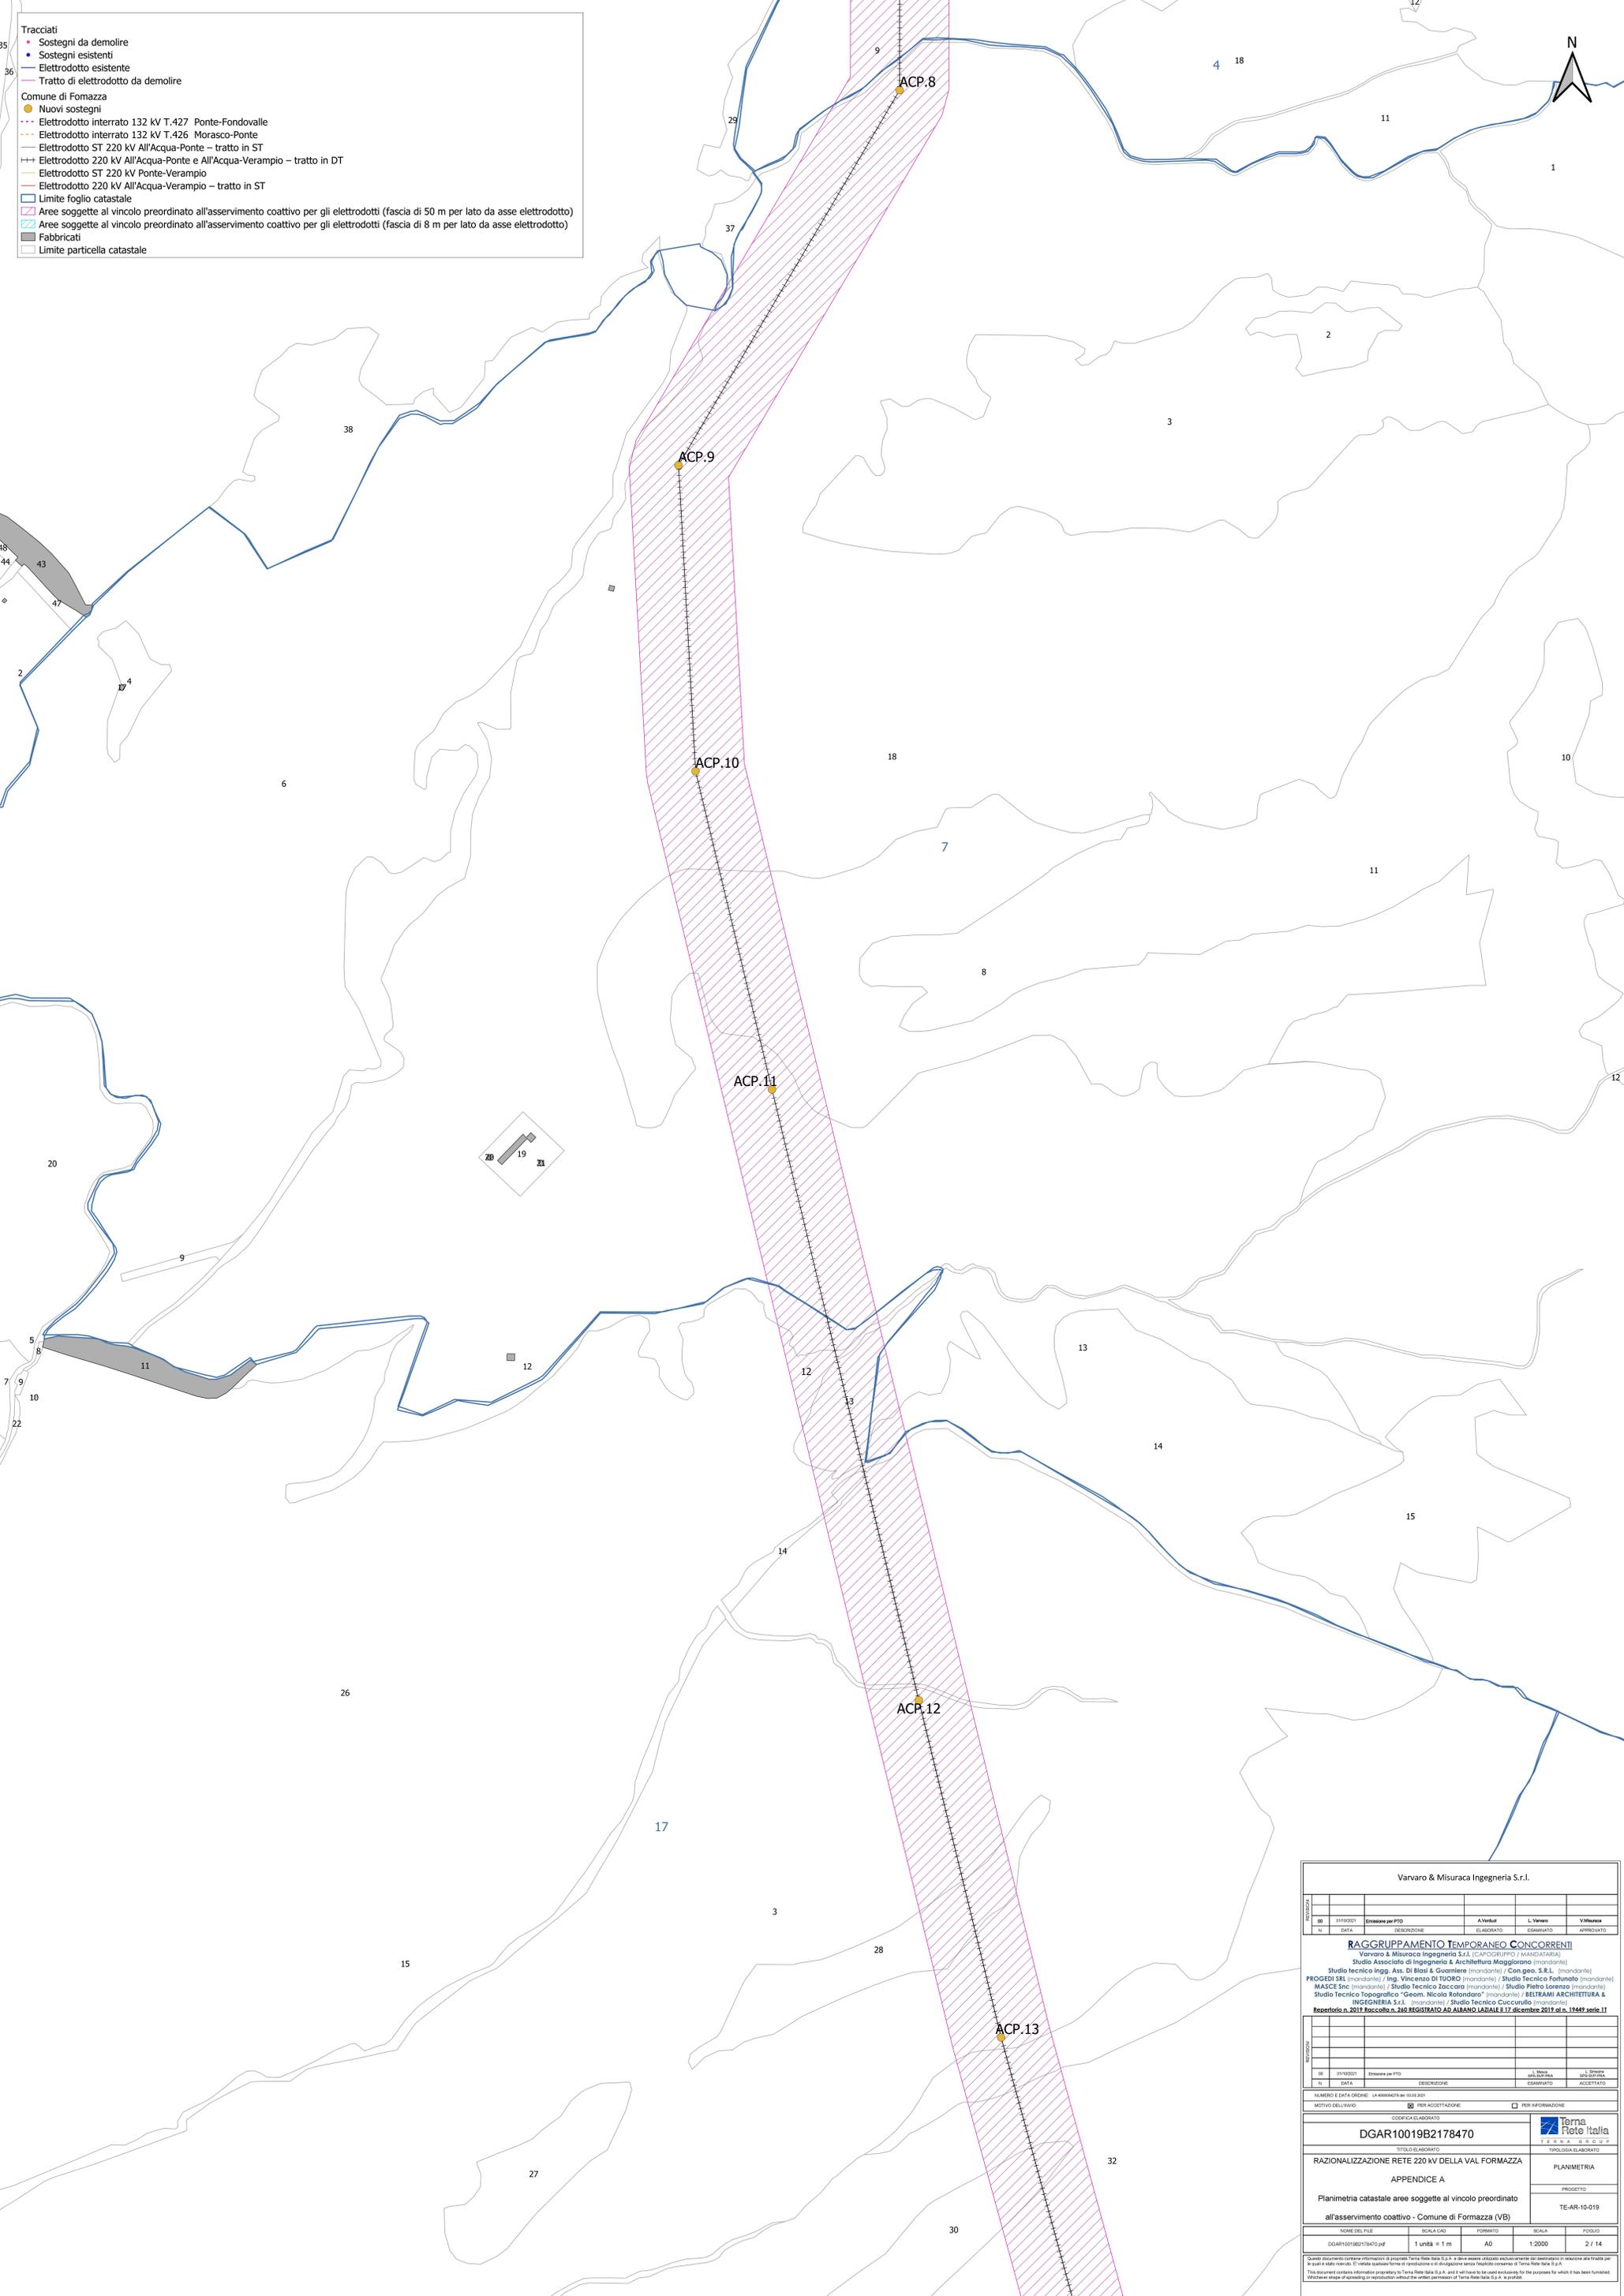

<b>Varvaro &amp; Misuraca Ingegneria S.r.l.</b>					
00	31/10/2021	Emissione per PTO	A. Varvaro	L. Varvaro	V. Misuraca
N	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	ESAMINATO	APPROVATO
<b>RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO CONCORRENTI</b>					
Varvaro & Misuraca Ingegneria S.r.l. (COORDINATORE / MANDATARIA)					
Studio Associato di Ingegneria & Architettura Maggiore (mandatarie)					
Studio tecnico Ingg. Ass. Di Biasi & Guarniere (mandatarie) / Con. Geo. S.R.L. (mandatarie)					
PROGEDI SRL (mandatarie) / Ing. Vincenzo Di Turo (mandatarie) / Studio Tecnico Forlato (mandatarie)					
MASCE Snc (mandatarie) / Studio Tecnico Zaccara (mandatarie) / Studio Pietro Lorenz (mandatarie)					
Studio Tecnico Topografico "Geom. Nicola Rolando" (mandatarie) / BELTRAMI ARCHITETTURA & INGEGNERIA S.r.l. (mandatarie) / Studio Tecnico Cuccurullo (mandatarie)					
Repertorio n. 2017 Raccolta n. 240 REGISTRIATO AD AIBANO LAZIALE il 17 dicembre 2017 al n. 17448 serie 1T					
00	31/10/2021	Emissione per PTO	U. Varvaro	U. Varvaro	U. Varvaro
N	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	ESAMINATO	ACCETTATO
NUMERO E DATA ORDINE: LA 48884848 del 06/03/2021					
MOTIVO DELL'ORDINE: <input checked="" type="checkbox"/> PER ACCETTAZIONE <input type="checkbox"/> PER RIFORMAZIONE					
MOTIVO DELL'ORDINE: CODICE ELABORATO			PER ACCETTAZIONE		
DGAR10019B2178470			Terna Rete Italia		
RAZIONALIZZAZIONE RETE 220 kV DELLA VAL FORMAZZA			TIPOLOGIA ELABORATO		
APPENDICE A			PLANIMETRIA		
Planimetria catastale aree soggette al vincolo preordinato all'asservimento coattivo - Comune di Formazza (VB)			PROGETTO		
TE-AR-10-019			TE-AR-10-019		
NOME DEL FILE		SCALA CAD	FORMATO	SCALA	FOGLIO
DGAR10019B2178470.dwg		1 unità = 1 m	AD	1:2000	2 / 14
Questo documento contiene informazioni di proprietà Terna Rete Italia S.p.A. e deve essere utilizzato esclusivamente per le finalità di cui è stato fornito. È vietata qualsiasi forma di riproduzione o di divulgazione senza l'esplicito consenso di Terna Rete Italia S.p.A. This document contains information proprietary to Terna Rete Italia S.p.A. and it will have to be used exclusively for the purposes for which it has been furnished. No further reuse or spreading is permitted without the explicit permission of Terna Rete Italia S.p.A. in writing.					