
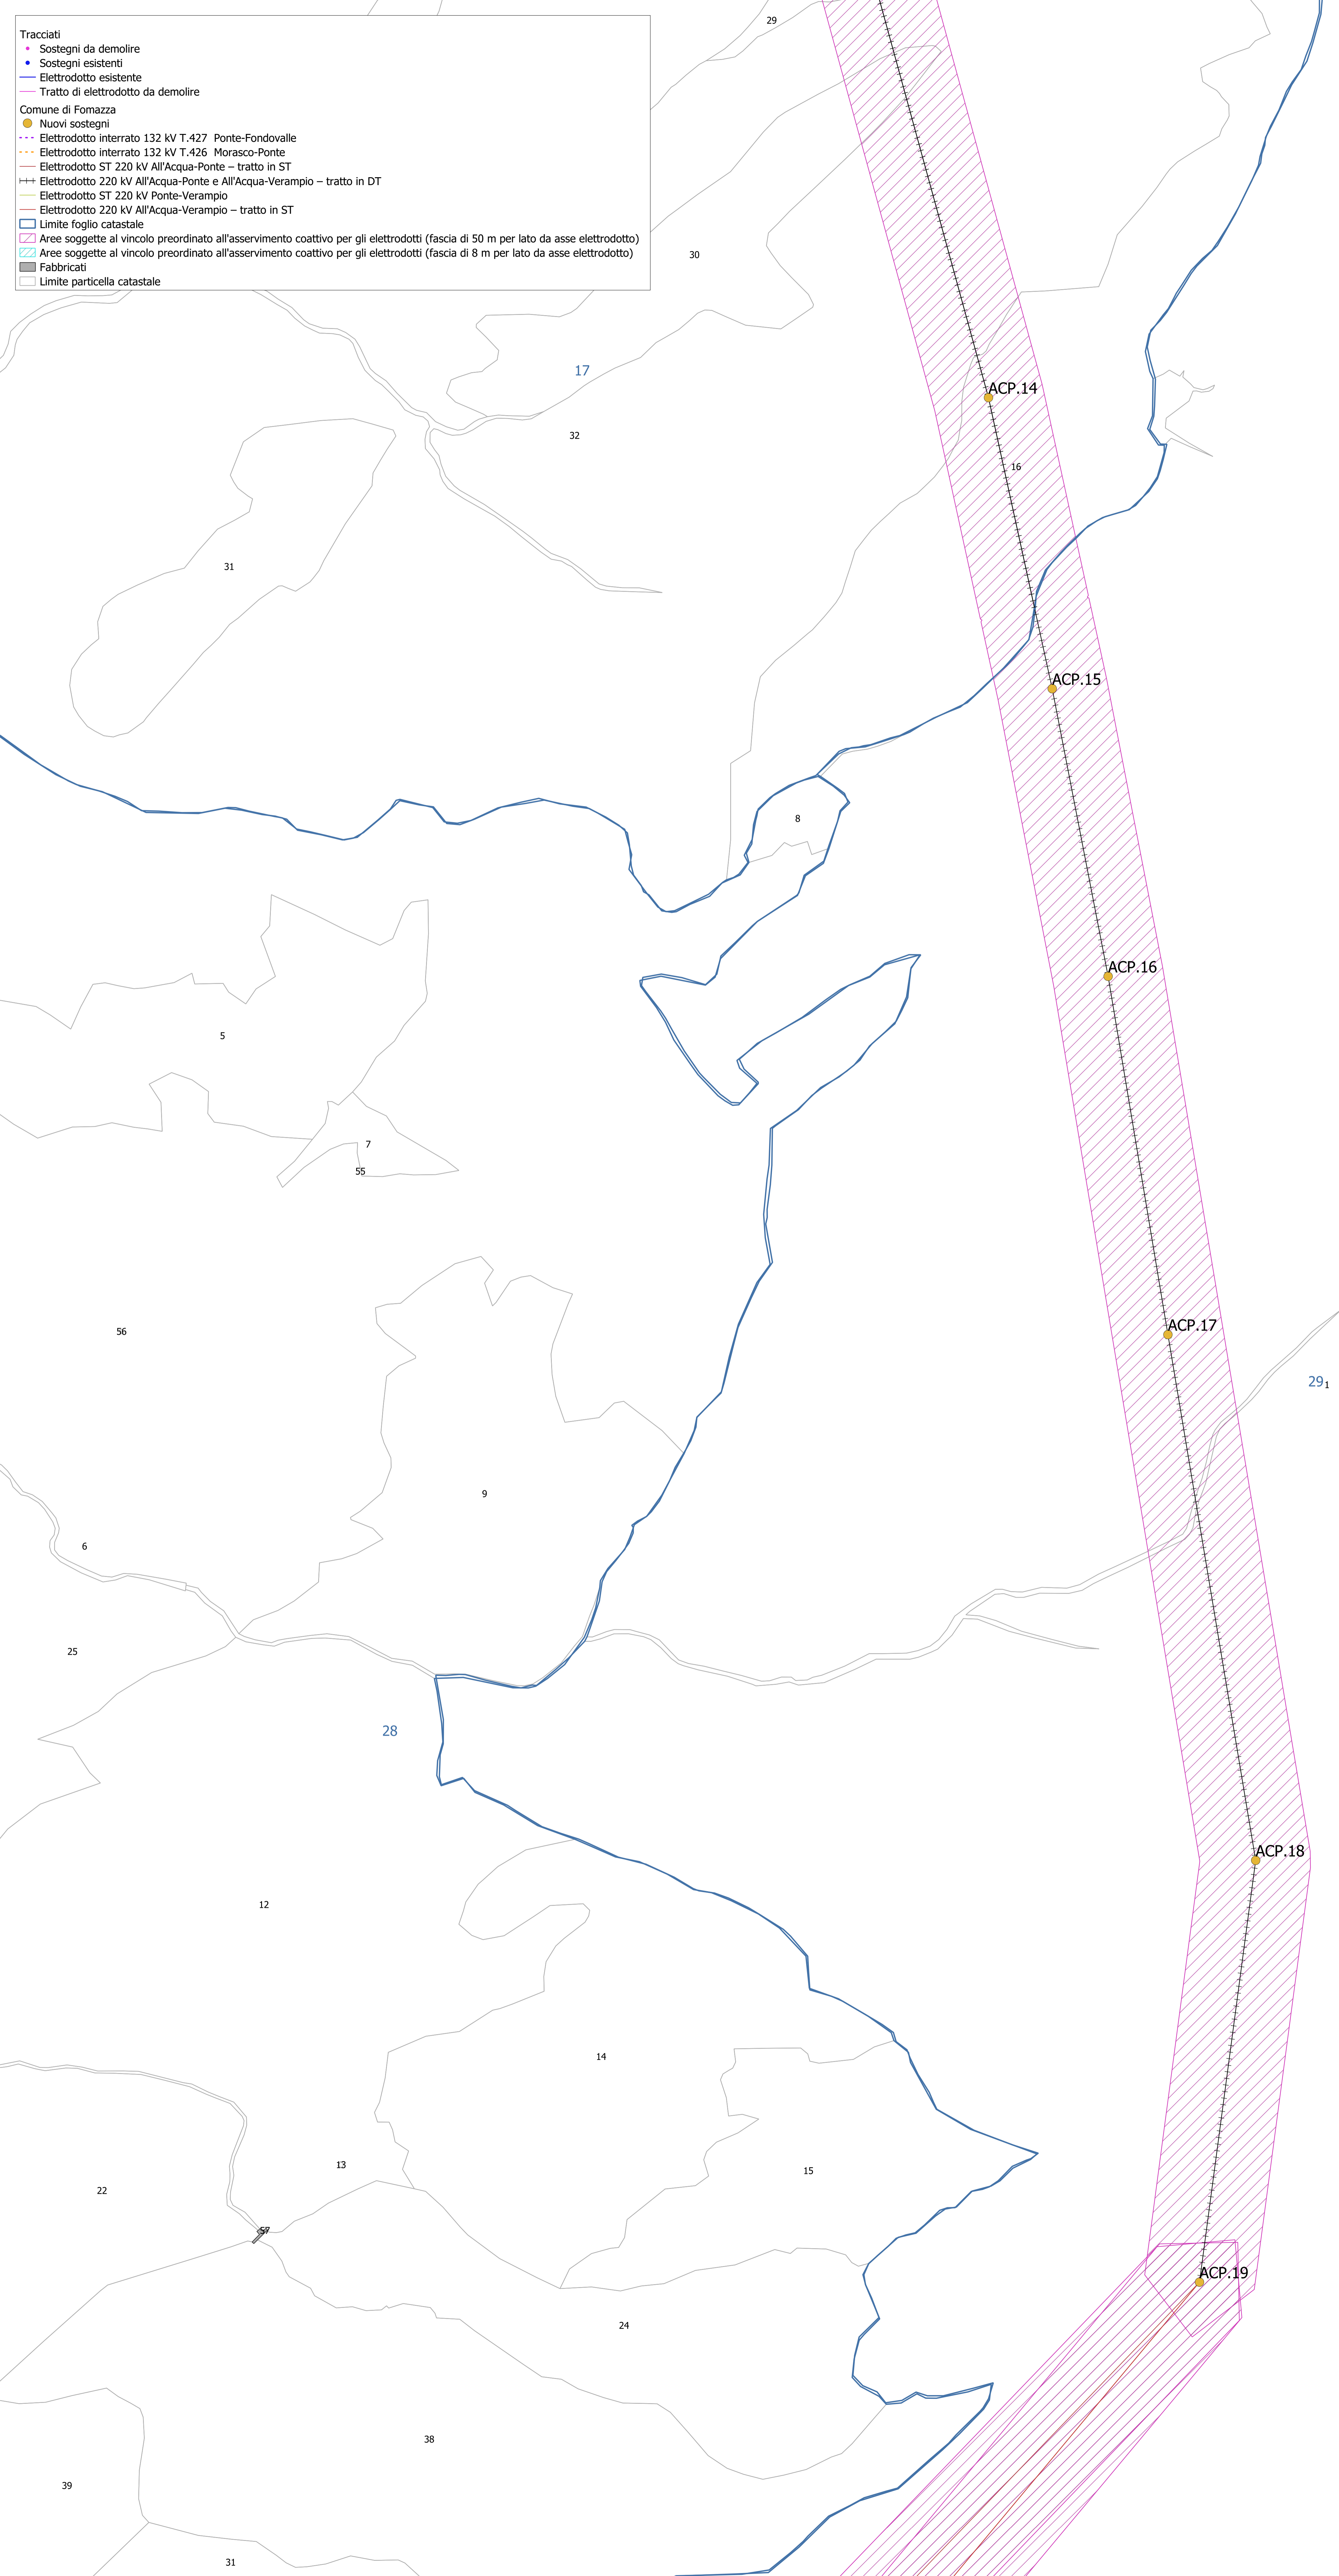


- Tracciati**
- Sostegni da demolire
 - Sostegni esistenti
 - Elettrodotto esistente
 - Tratto di elettrodotto da demolire
- Comune di Fomazza**
- Nuovi sostegni
 - Elettrodotto interrato 132 kV T.427 Ponte-Fondovalle
 - Elettrodotto interrato 132 kV T.426 Morasco-Ponte
 - Elettrodotto ST 220 kV All'Acqua-Ponte - tratto in ST
 - Elettrodotto 220 kV All'Acqua-Ponte e All'Acqua-Verampio - tratto in DT
 - Elettrodotto ST 220 kV Ponte-Verampio
 - Elettrodotto 220 kV All'Acqua-Verampio - tratto in ST
 - Limite foglio catastale
 - Aree soggette al vincolo preordinato all'asservimento coattivo per gli elettrodotti (fascia di 50 m per lato da asse elettrodotto)
 - Aree soggette al vincolo preordinato all'asservimento coattivo per gli elettrodotti (fascia di 8 m per lato da asse elettrodotto)
 - Fabbricati
 - Limite particella catastale

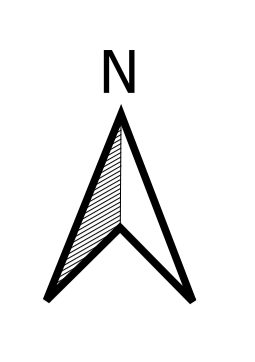

Varvaro & Misuraca Ingegneria S.r.l.					
NO	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	ESAMINATO	APPROVATO
00	31/10/2021	Emissione per PTO	A. Varvaro	L. Varvaro	V. Misuraca

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO CONCORRENTI
 Varvaro & Misuraca Ingegneria S.r.l. (CAPOGRUPPO / MANDATARIA)
 Studio Associato di Ingegneria & Architettura Maggiorana (mandatarie)
 Studio tecnico Ingg. Ass. Di Biasi & Guarniere (mandatarie) / Con.geo. S.R.L. (mandatarie)
 PROGEDI SRL (mandatarie) / Ing. Vincenzo DI TURO (mandatarie) / Studio Tecnico Forbato (mandatarie)
 MASCE Snc (mandatarie) / Studio Tecnico Zaccara (mandatarie) / Studio Pietro Lorenzo (mandatarie)
 Studio Tecnico Topografico "Geom. Nicola Rolando" (mandatarie) / BELTRAMI ARCHITETTURA & INGEGNERIA S.r.l. (mandatarie) / Studio Tecnico CACCURIO (mandatarie)
 Repertorio n. 2017 Raccolta n. 240 REGISTRATO AD AIBANO LAZIALE il 17 dicembre 2017 al n. 17448 serie 1T

NO	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	ESAMINATO	APPROVATO
00	31/10/2021	Emissione per PTO	A. Varvaro	L. Varvaro	V. Misuraca

NUMERO E DATA ORDINE: LA 4888888888 del 08/08/2021 PER ACCETTAZIONE PER RIFORMAZIONE

MONDO DELL'USO	CODICE ELABORATO	TIPOLOGIA ELABORATO	PROGETTO
01	DGAR10019B2178470	RAZIONALIZZAZIONE RETE 220 KV DELLA VAL FORMAZZA	PLANIMETRIA
		APPENDICE A	PROGETTO
		Planimetria catastale aree soggette al vincolo preordinato all'asservimento coattivo - Comune di Fomazza (VB)	TE-AR-10-019

NO	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	ESAMINATO	APPROVATO
00	31/10/2021	Emissione per PTO	A. Varvaro	L. Varvaro	V. Misuraca

NUMERO DEL FILE: DGAR10019B2178470.pdf SCALA CAD: 1 unità = 1 m FORMATO: AD SCALA: 1:2000 FOGLIO: 3 / 14

Questo documento contiene informazioni di proprietà Terma Rete Italia S.p.A. e deve essere utilizzato esclusivamente per il servizio di assistenza alla clientela per lo quale è stato fornito. E' vietata qualsiasi forma di riproduzione o divulgazione senza l'esplicito consenso di Terma Rete Italia S.p.A.
 This document contains information proprietary to Terma Rete Italia S.p.A. and it will have to be used exclusively for the purposes for which it has been furnished. Any other reuse or spreading is prohibited without the explicit permission of Terma Rete Italia S.p.A. or its clients.