



Comune di Montecrestese

- Nuovi Sostegni
- ⊕ Elettrodotto 220 kV T.225 Verampio-Pallanzeno
- Elettrodotto 220 kV All'Acqua-Verampio – tratto in ST
- Elettrodotto ST 220 kV Ponte-Verampio
- Limite foglio catastale
- ▨ Aree soggette al vincolo preordinato all'asservimento coattivo per gli elettrodotti (fascia di 50 m per lato da asse elettrodotto)
- Fabbricati
- Limite praticella catastale



13

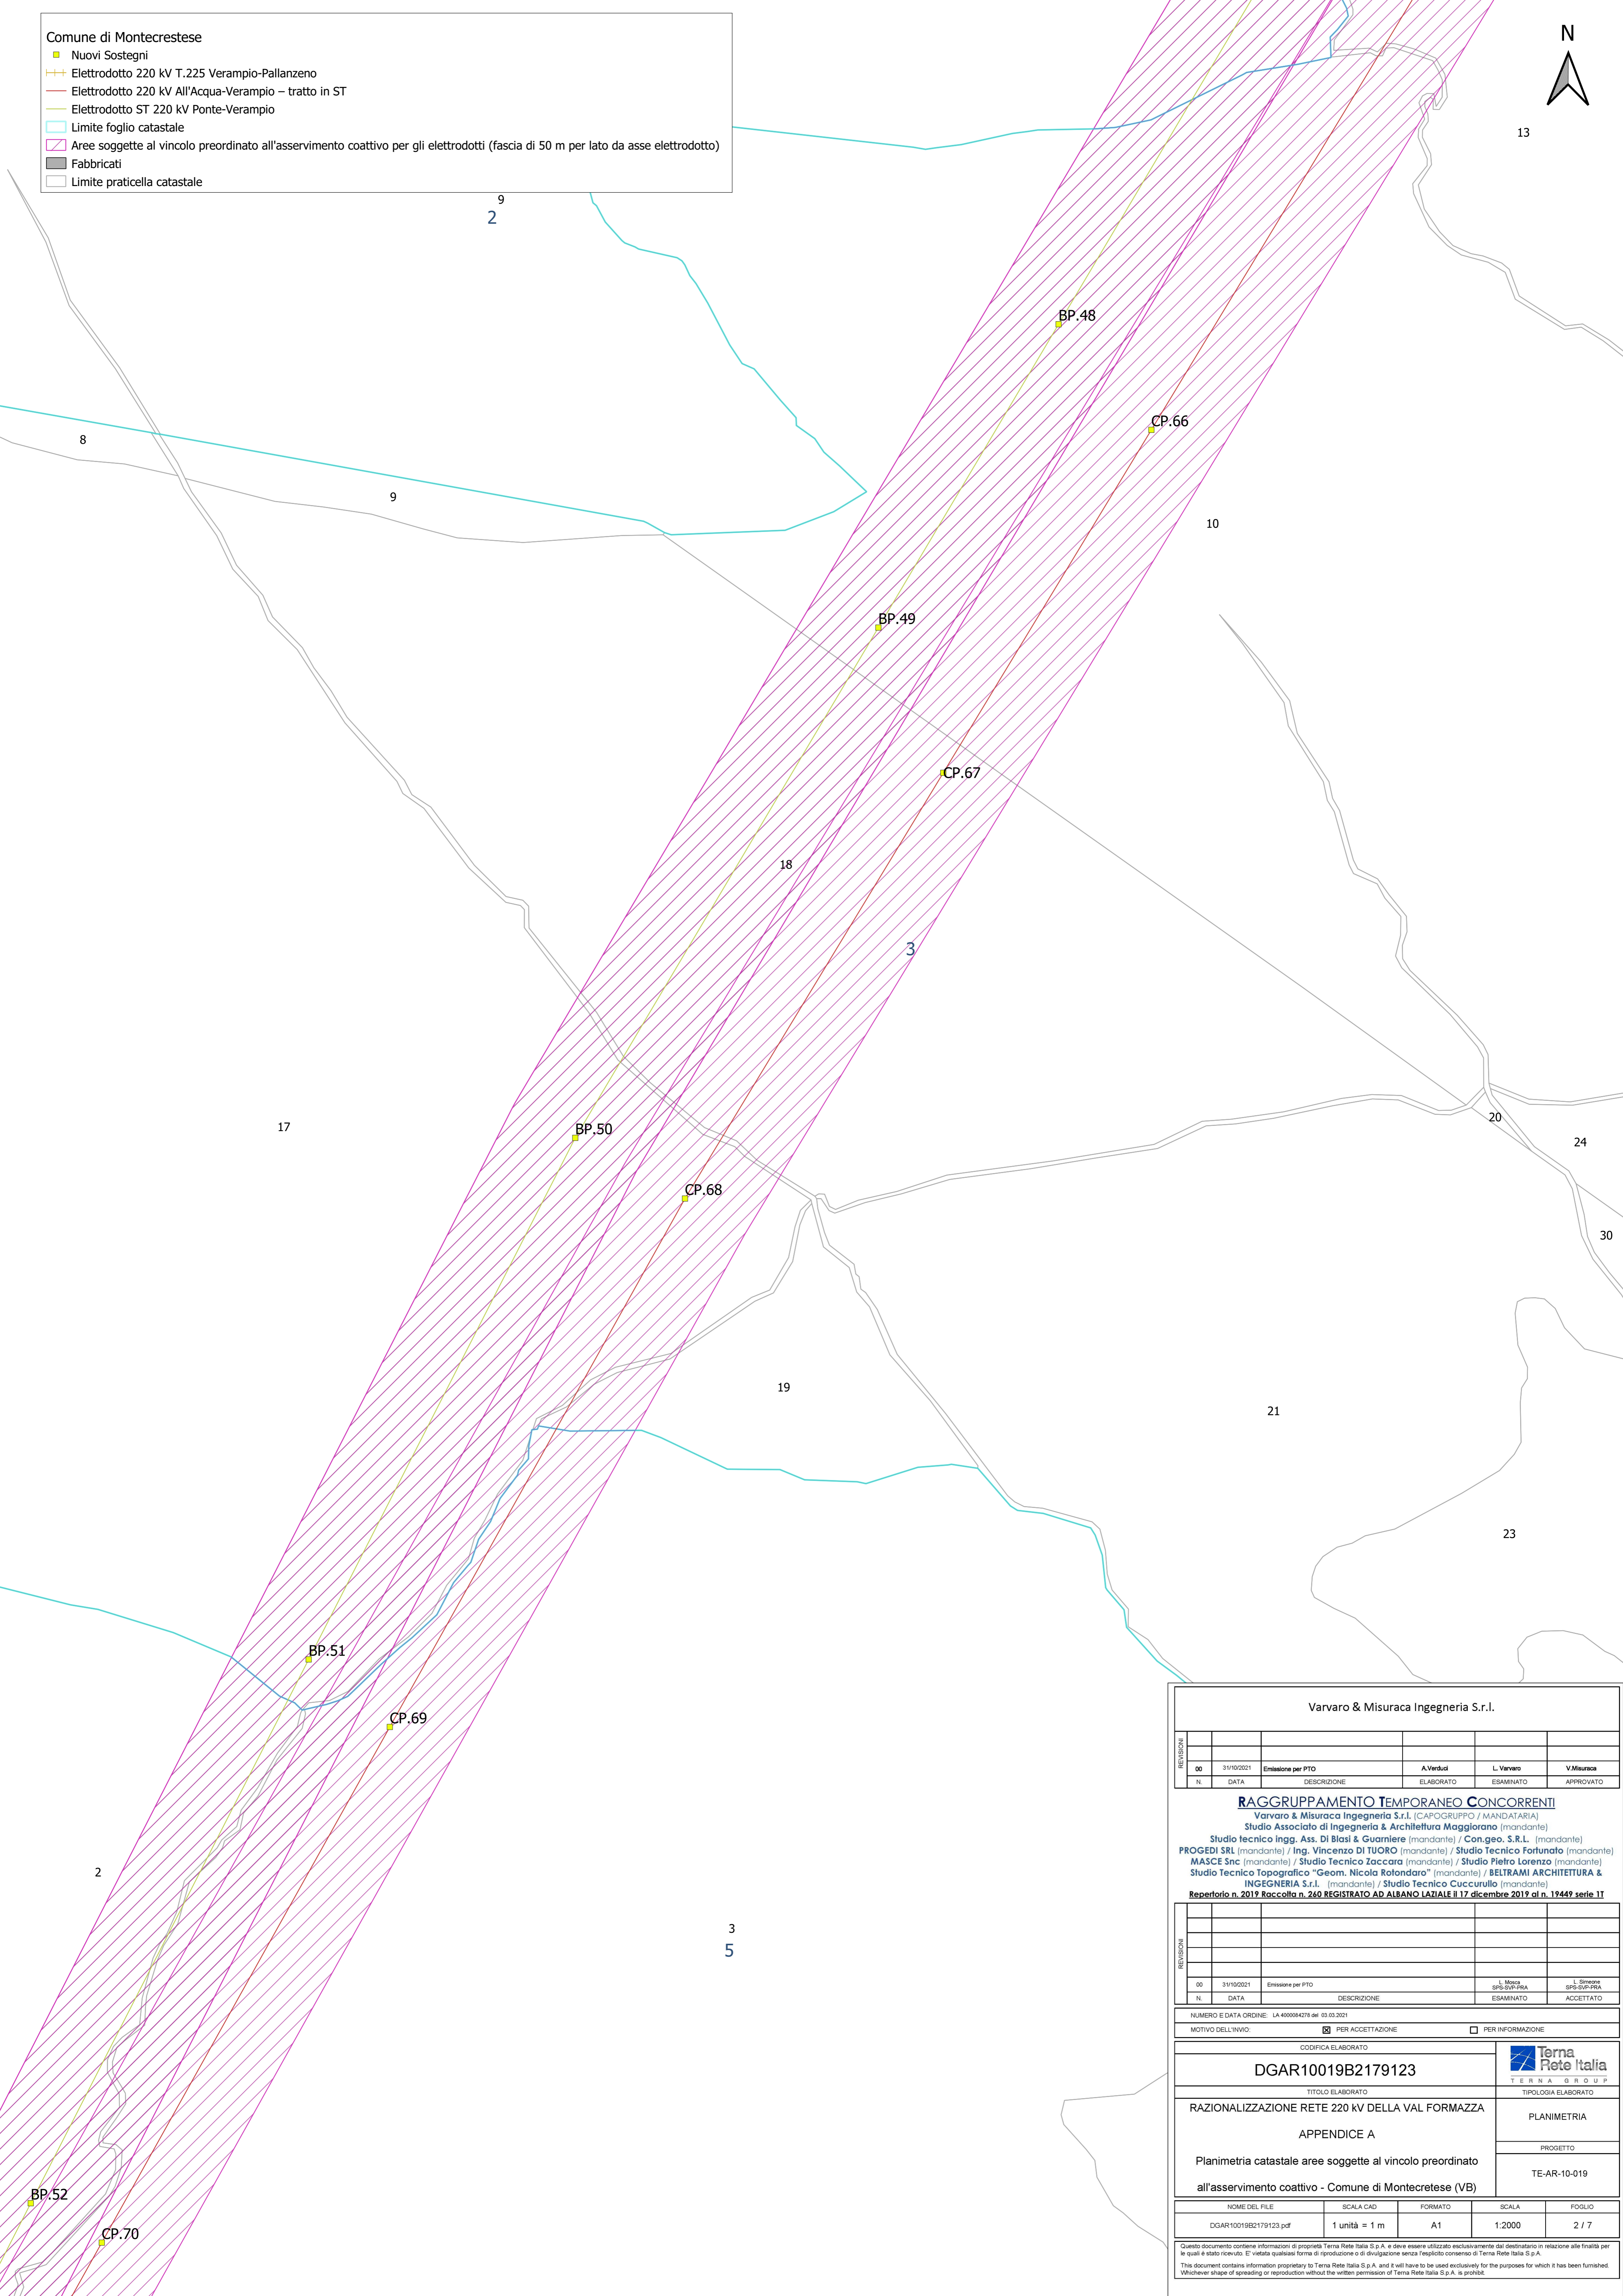

Varvaro & Misuraca Ingegneria S.r.l.

| REVISIONI | N | DATA | DESCRIZIONE | A.Varvaro ELABORATO | L.Varvaro ESAMINATO | V.Misuraca APPROVATO |
|-----------|------------|-------------------|-------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| 00 | 31/10/2021 | Emissione per PTO | | | | |

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO CONCORRENTI
 Varvaro & Misuraca Ingegneria S.r.l. (CAPOGRUPPO / MANDATARIA)
 Studio Associato di Ingegneria & Architettura Maggiorano (mandante)
 Studio tecnico ingg. Ass. Di Blasi & Guarniere (mandante) / Con.geo. S.R.L. (mandante)
 PROGEDI SRL (mandante) / Ing. Vincenzo DI TUORO (mandante) / Studio Tecnico Fortunato (mandante)
 MASCE Snc (mandante) / Studio Tecnico Zaccara (mandante) / Studio Pietro Lorenzo (mandante)
 Studio Tecnico Topografico "Geom. Nicola Rolondaro" (mandante) / BELTRAMI ARCHITETTURA & INGEGNERIA S.r.l. (mandante) / Studio Tecnico Cuccurullo (mandante)
 Repertorio n. 2019 Raccolta n. 260 REGISTRATO AD ALBANO LAZIALE il 17 dicembre 2019 al n. 19449 serie II

| REVISIONI | N | DATA | DESCRIZIONE | L.Misuraca ESAMINATO | L.Varvaro ACCETTATO |
|-----------|------------|-------------------|-------------|-------------------------|------------------------|
| 00 | 31/10/2021 | Emissione per PTO | | | |

NUMERO E DATA ORDINE: LA 400084278 del 03.03.2021

MOTIVO DELL'INVIO: PER ACCETTAZIONE PER INFORMAZIONE

| | |
|--|---|
| CODIFICA ELABORATO DGAR10019B2179123 | |
| TITOLO ELABORATO RAZIONALIZZAZIONE RETE 220 kV DELLA VAL FORMAZZA | TIPOLOGIA ELABORATO PLANIMETRIA |
| APPENDICE A | PROGETTO TE-AR-10-019 |
| Planimetria catastale aree soggette al vincolo preordinato all'asservimento coattivo - Comune di Montecrestese (VB) | |

| NOME DEL FILE | SCALA CAD | FORMATO | SCALA | FOGLIO |
|-----------------------|---------------|---------|--------|--------|
| DGAR10019B2179123.pdf | 1 unità = 1 m | A1 | 1:2000 | 2 / 7 |

Questo documento contiene informazioni di proprietà Terna Rete Italia S.p.A. e deve essere utilizzato esclusivamente dai destinatari in relazione alle finalità per le quali è stato previsto. È vietata qualsiasi forma di riproduzione o di divulgazione senza l'esplicito consenso di Terna Rete Italia S.p.A.
 This document contains information proprietary to Terna Rete Italia S.p.A. and it will have to be used exclusively for the purposes for which it has been furnished. Whichever shape of spreading or reproduction without the written permission of Terna Rete Italia S.p.A. is prohibt.