



PE conductor in supply cable.
or
Separate bare Cu-conductor

TN-system : IEC 384-312-2:1. (Electrical installation)



Rif.	Quantità	 PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO DA 36 MW NEL COMUNE DI GENZANO DI LUCANIA (PZ)	Numero articolo/Riferimento
Progettato da	Controllato da	Approvato da - data	Nome file
Ing. M. Martellucci	Ing. M. Martellucci	Ing. F. Di Chiappari	G_50
Data	Scala		
10/03/2016	-----		

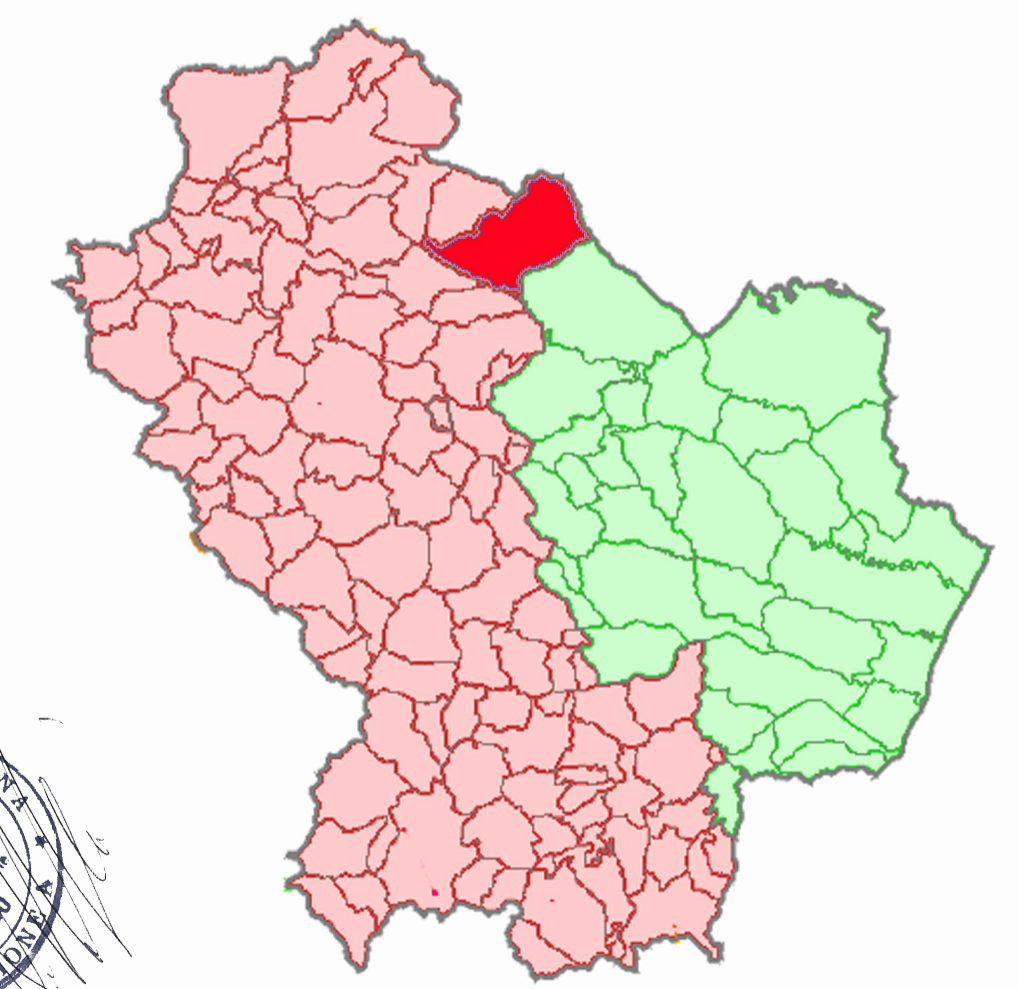

Schemi funzionali dei singoli aerogeneratori		
A.16.b.3	Edizione 1	Foglio 1/1