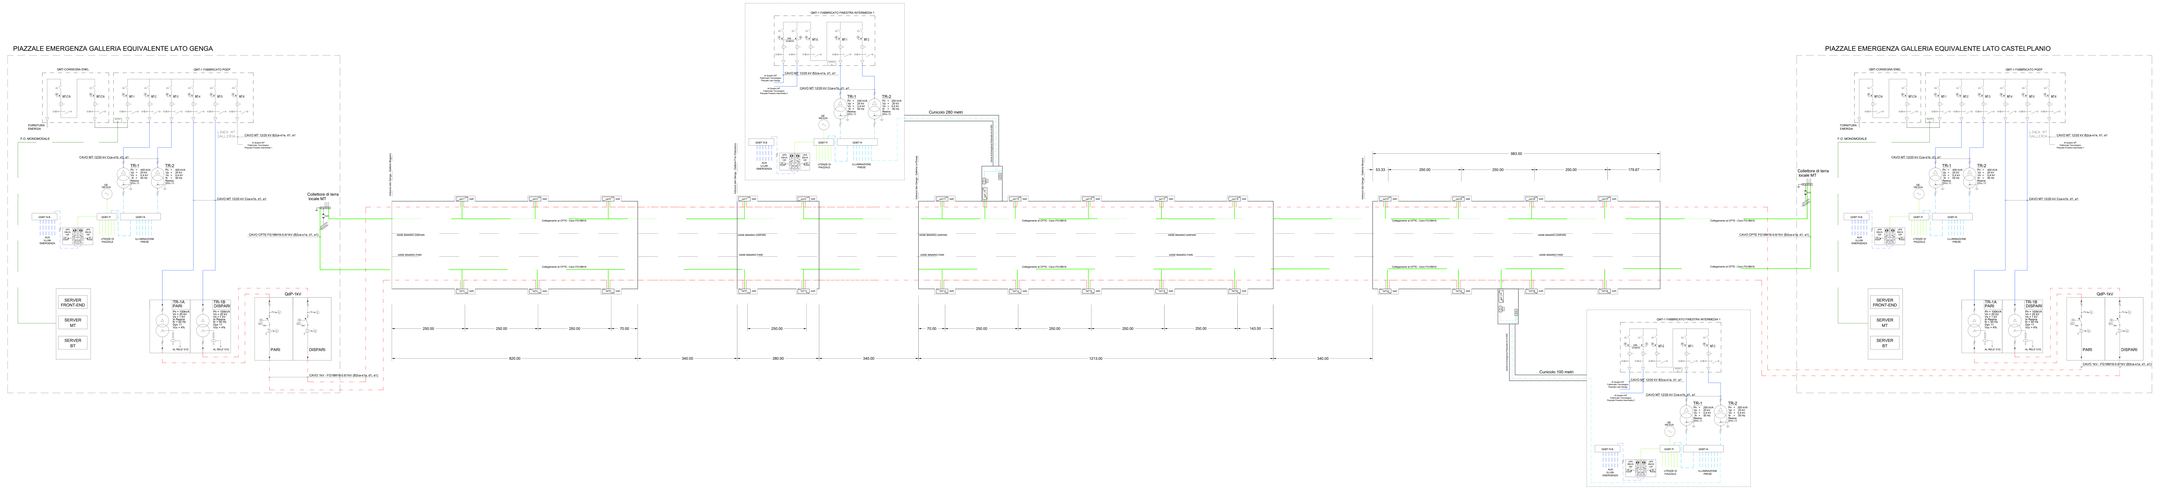

LEGENDA

QdP-N	QUADRO ELETTRICO GENERALE OPTE-PTC A 1 kVdc
QdP-L	QUADRO ALIMENTAZIONE ENEL
QdP-T	QUA TRASFORMATORE TER ALIMENTAZIONE SERVIZI ENERGIA
	LINEA CIRCUITO "ALARME" - CAVO FTG10M22HF0 (2x1mm)
	LINEA ALTA TENSIONE ENTRANTE/USCENTE IN ANELLO (ALTA TENSIONE)
	LINEA CIRCUITO "NORMALE" - CAVO FG16M16 0,6/1 kV
	LINEA CIRCUITO "PRIOLIGHT" - CAVO FG16M16 (2x1mm)
	CAVO OPTE FG16M16 0,6/1 kV (4x2,5), ø1, ø2
	SERVIZI DI TERZI (RALLY), ø1, ø2
	T.V. ANNUNCIO

COMMITTENTE:

RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

PROGETTAZIONE:

ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE TECNICA
U.O. GALLERIE E OPERE IN TERRA RFI
U.O. ENERGIA E TRAZIONE ELETTRICA

PROGETTO FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE ORTE-FALCONARA RADDOPPIO DELLA TRATTA PAZZIE-CASTELPLANIO
LOTTO 2

GALLERIA EQUIVALENTE
Schema elettrico impianti -1000 V

SCALA: -

COMMITTENTE | LOTTO | FASE | ENTE | TIPO DOC. | OPERA/DISCIPLINA | PROGR. | REV.

RFI | RF | 02 | PE | 00 | EK | LF0200 | 002 | A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione esecutiva	F.Lodi	Mar. 2021	M.Ferri	Mar. 2021	C.Lodi	Mar. 2021	F.Lodi Mar. 2021

T.V. - RIFLOPI 0001/T00000024