










**LEGENDA**





Opere in progetto (progetto autorizzato) Opere esistenti



-  Elettrodotta aereo a 150 kV DT
-  Elettrodotta aereo a 150 kV ST
-  Elettrodotti in cavo 150 kV
-  Elettrodotta aereo da demolire
-  Sostegni da realizzare
-  Cabine Primarie esistenti (CP)
-  Elettrodotti esistenti

Variante non localizzativa

-  Sostegni (VAL/SVx)
-  Elettrodotta in cavo (ambiti Cx)

PAI - Aree a pericolosità da frana

-  P1 - Pericolosità moderata
-  P2 - Pericolosità media
-  P3 - Pericolosità elevata
-  P4 - Pericolosità molto elevata

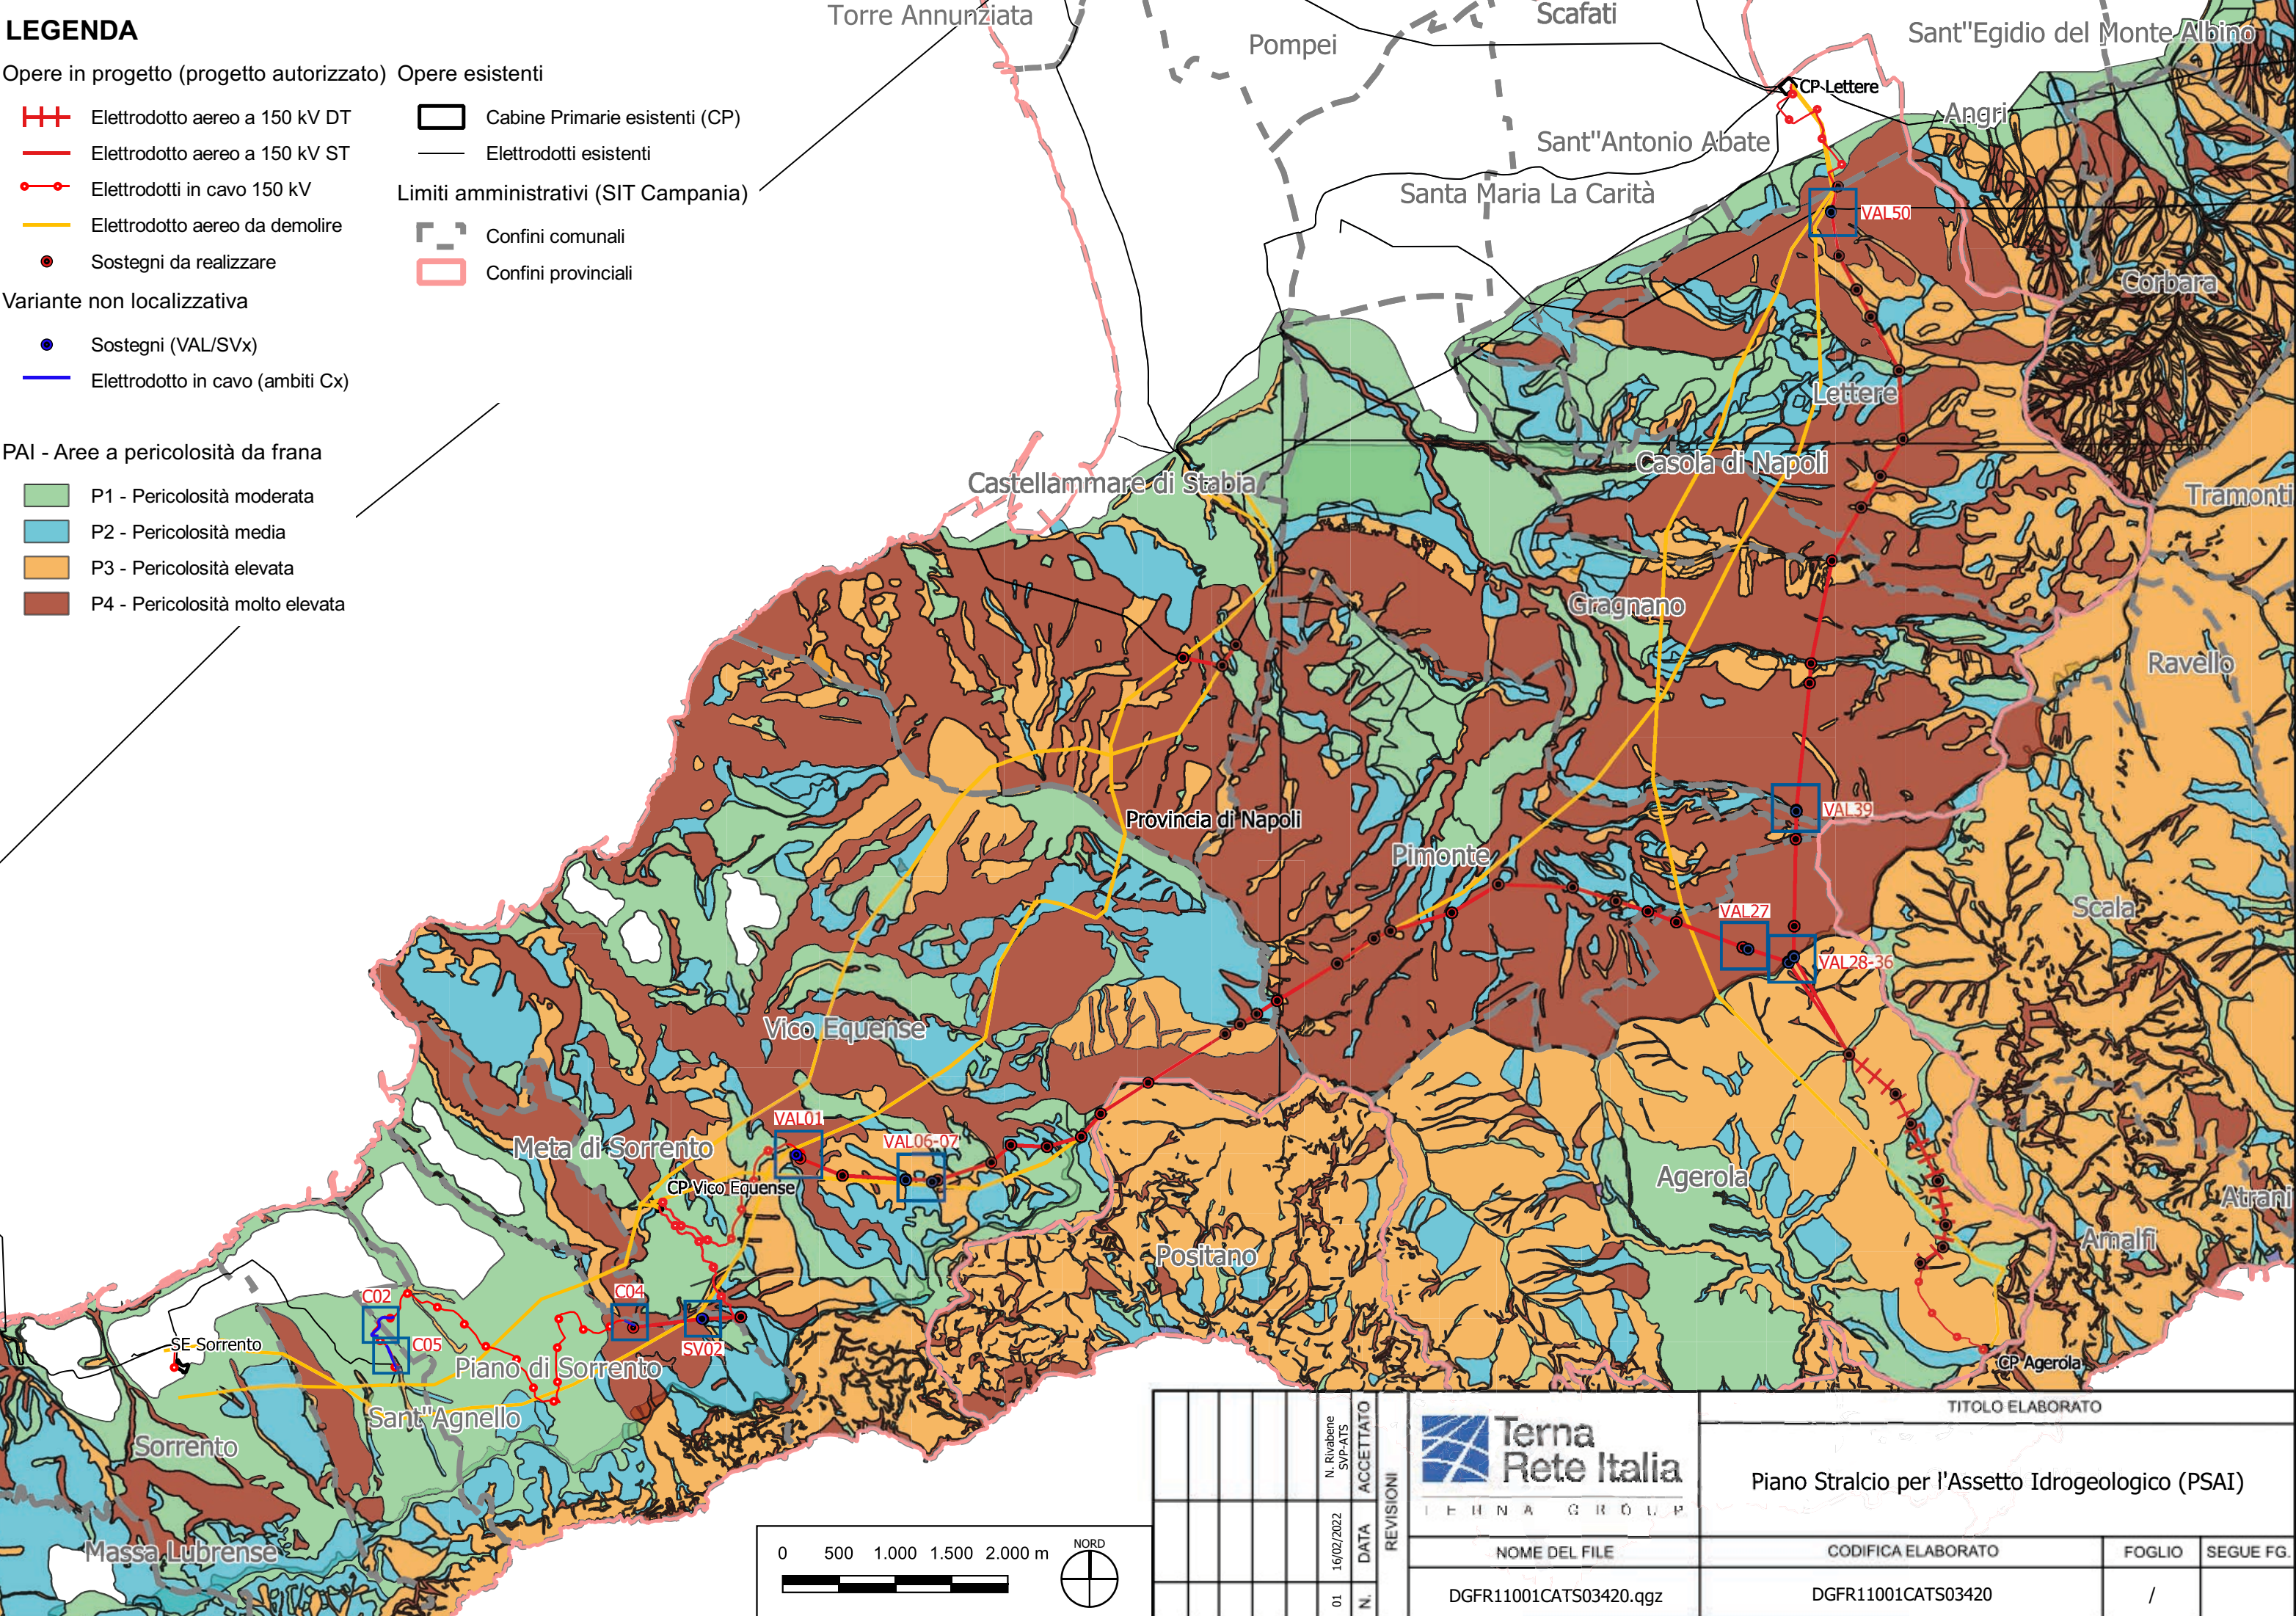

N. Rivisibile SVP-ATS		ACCETTATO		Terna Rete Italia		TITOLO ELABORATO	
16/02/2022		DATA		TERNA GROUP		Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PSAI)	
01		N. DATA		NOME DEL FILE		CODIFICA ELABORATO	
				DGFR11001CATS03420.qgz		FOGLIO	
						SEGUE FG.	
						/	